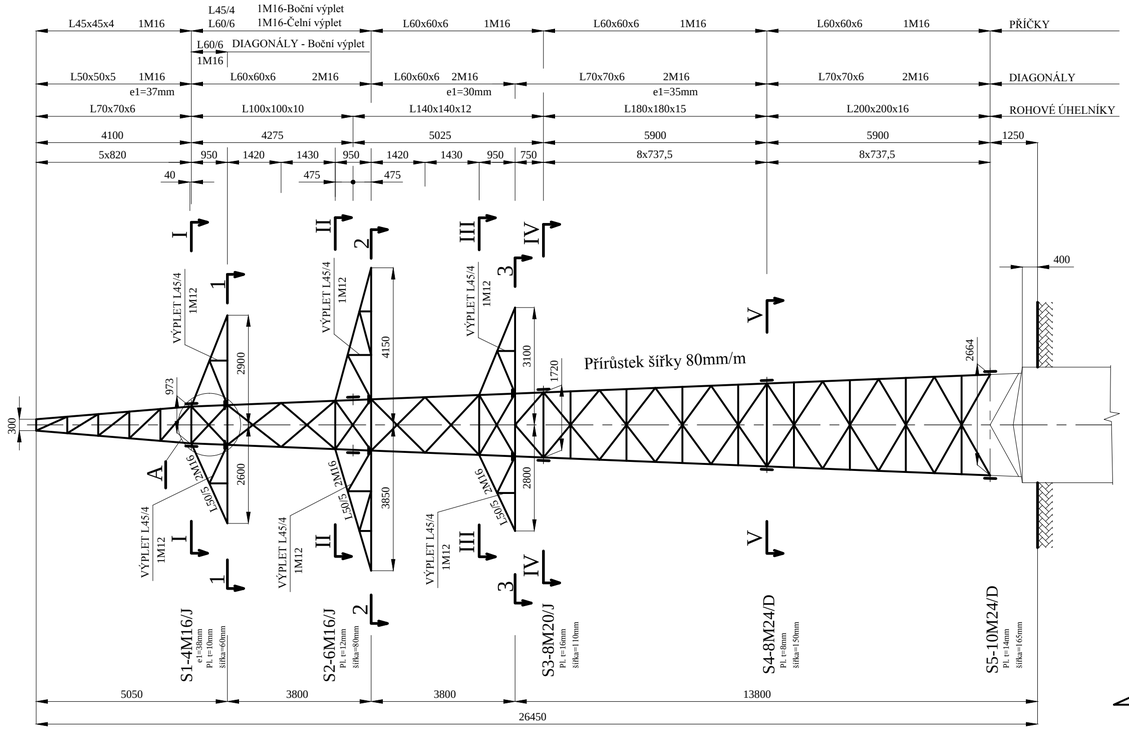

ŘEZ I-I až III-III



ŘEZ IV-IV



ŘEZ 1-1

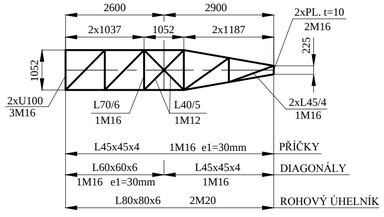

ŘEZ V-V



ŘEZ 2 - 2

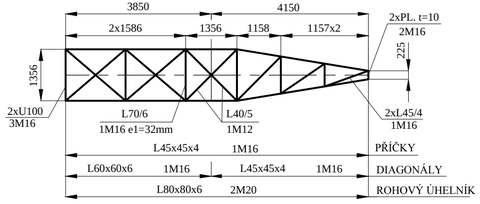

ŘEZ 3-3

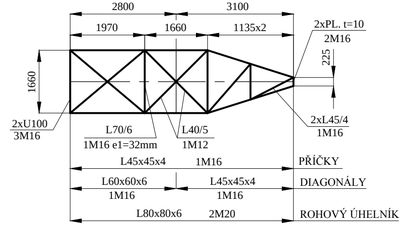

DETAIL A - připojení konzol na dřík

M 1:50

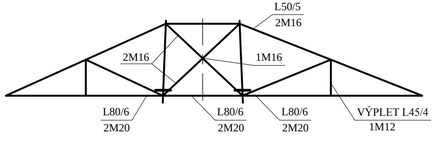

Poznámka : 1) Šířka konzol 225mm v Řezu 1-1 až 3-3 je rozměr v ose úchytu a vnitřních hran spodních pasů konzol.
2) U stykových příložek dříků stožáru je uvedena minimální tloušťka a šířka.

MATERIÁL : OCEL S 355J2 dodávat s Inspekčním certifikátem 3.1 dle ČSN EN 10 204
ŠROUBY 8.8
DRÁT SVAŘOVACÍ EN 440 dodávat se Zkušební zprávou 2.2. dle ČSN EN 10 204
Typ : ESAB OK Aristorod 12.50 ISO 14341-A (EN 440) G3Si1
OCHRANNÝ PLYN: ISO 14175 (EN 439) Plyn M21

1) Zajištění jakosti svařování: ČSN EN ISO 3834-2
2) Metody svařování ČSN EN ISO 4063: 135
3) Příprava svarových ploch: ČSN EN ISO 9692-1
4) Svary provedeny dle WPS (ČSN EN ISO 15609-1) kvalifikovaných dle WPQR (ČSN EN ISO 15614-1)
5) Stupeň jakosti svaru: ČSN EN ISO 5817-D
6) Metody NDT a DT: metoda VT dle ČSN EN 970
7) Kvalifikace svářeče ČSN EN 287-1 na tupé i koutové svary

Revize : 5/2013

ŘEZ	a [mm]	DIMENZE											
		RÁM Čelní výplet	ŠROUB	RÁM Boční výplet	ŠROUB	DG	ŠROUB	PŘ č.1	ŠROUB	PŘ č.2	ŠROUB	PŘ č.3	ŠROUB
I - I	976	L60x60x6	1M16	L45x45x4	1M16								
II - II	1280	L60x60x6	1M16	L45x45x4	1M16								
III - III	1584	L60x60x6	1M16	L60x60x6	1M16								
IV - IV	1720	L60x60x6	1M16	L60x60x6	1M16	L35x35x4	1M12	L35x35x4	1M12				
V - V	2192	L60x60x6	1M16	L60x60x6	1M16	L45x45x4	1M12	L45x45x4	1M12	L45x45x4	1M12	L45x45x4	1M12

EGEM s.r.o.
Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4
tel. : +420 267 199 223

Starý výkres:

MĚŘÍTKO 1:100	VEDOUCÍ ZAKÁZKY:			STUPEŇ:	DATUM: 12/2009
	KONTROLOVAL:	Ing. Čeněk Laub		POČET A4:	LIST:
	VYPRACOVAL:	Martin Soušek		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
PS: Vedení 2 x 110kV				POŘ. ČÍSLO:	
NÁZEV: Kotevní stožár typu V30+0 Jeden držák zemnícího lana				ARCHIV AIP: 3EI 09277	