



**A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C SITUAČNÍ VÝKRESY
D TECHNICKÁ ZPRÁVA**

TZ02

Účel:

Zak. číslo:

Název stavby:

Místo:

Kraj:

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:

Fotovoltaický Systém

Dokumentace pro stavební povolení

902/2017

FVE, E.ON Česká republika s.r.o. Budova E p. č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp,

Brno, Cejl 524/44, 602 00

Jihomoravský

Petr Holík

Ing. Pavlína Heřmanová

ČKAIT 29722, AI 1004872

Datum:

Investor a zad.:

10/2017

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice

Číslo výtisku

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ČÍSLO ZAKÁZKY: 902/2017

NÁZEV STAVBY: FVE, E.ON Česká republika s.r.o. Budova E p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp,

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY
	C1. Situace širších vztahů
D.	DOKUMENTACE STAVBY
	D1. Technická zpráva
	D2. Výkresová část
	D2.1. Půdorys střechy
	D2.2. Půdorys – kabelové vedení uvnitř budovy
	D2.3. Schéma rozvodů

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TZ02

Účel:

Zak. číslo:

Název stavby:

Místo:

Kraj:

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:

Fotovoltaický Systém

Dokumentace pro stavební povolení

902/2017

FVE, E.ON Česká republika s.r.o. Budova E p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp,

Brno, Cejl 524/44, 602 00

Jihomoravský

Petr Holík

Ing. Pavlína Heřmanová

ČKAIT 29722, AI 1004872

Datum:

Investor a zad.:

10/2017

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice

Číslo výtisku

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě:

NÁZEV STAVBY: FVE, E.ON Česká republika s.r.o Budova E , p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp

MÍSTO STAVBY: Brno, Cejl 524/44, 602 00

KRAJ: Jihomoravský

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Zábrdovice [610704]

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL: k. ú. Zábrdovice parc. č. 814/9

PŘEDMĚT DOKUMENTACE:

Předmětem tohoto projektu je návrh instalace fotovoltaické elektrárny o velikosti 40,5 kWp na střeše stávající administrativní budovy výše uvedené firmy „E.ON Česká republika, s.r.o.“ a její napojení do sítě NN 3x400/230V,50Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P150 přes měnič napětí INV1 do rozváděče R-FVE po kabelové připojení stávajícího rozváděče RP, umístěném na chodbě budovy administrativy. Stávající způsob připojení budovy v majetku E.ON Česká republika s.r.o. k síti bude upraven. V hlavním elektroměrovém rozváděči dojde ke sloučení pěti odběrných míst v jedno. Budova D společnosti E.ON Česká republika s.r.o. v Brně je připojena ke stávajícím rozvodům NN distribuční společnosti E.ON. distribuce a.s.. Přebytky vyrobené elektrické energie budou dodávány do sítě. Stávající hodnota hlavního jističe = 3B/63A bude změněn na 3/400A.

A.1.2 Údaje o žadateli:

Stavebník a zadavatel:

E.ON Česká republika s.r.o.,
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01, České Buějovice
IČ 25733591
Lorenz Josef Pronnet – jednatel
Martin Záklasník – jednatel
lorenz.pronnet@eon.cz
tel: +420 221775051

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

Ing. Pavlína Heřmanová
Horská 2960/26, 616 00 Brno
IČ 74787080
DIČ CZ 7655054715

Autorizace projektu:

Ing. Pavlína Heřmanová ČKAIT 29722, AI 1004872, MPO 0587

A.2 Seznam vstupních podkladů

Základním vstupním podkladem je zadání stavby vypracované investorem (vlastník budovy „E.ON Česká republika s.r.o.“). Při zpracování projektové dokumentace bylo použito aktuálních mapových pokladů získaných od investora a map evidence nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj. Mapové podklady stávajících inž. sítí byly získány od správců těchto sítí.

A.3 Údaje o území

ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

Stavba je umístěna na střeše stávající administrativní budovy v areálu společnosti „E.ON Česká republika s.r.o.“, v centru města.

DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ:

Nová fotovoltaická elektrárna je umístěna na střeše administrativní budovy, ve které je nyní zázemí technických pracovníků společnosti.

ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ:

Dotčené území není chráněným územím podle žádných právních předpisů (památková péče, životní prostředí, záplavové území, apod.).

ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH:

Netýká se daného typu stavby.

ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ:

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

OBECNÉ POŽADAVKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ:

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území.

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ:

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů na dotčené území.

SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ:

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení z hlediska dotčeného území.

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC:

Stavba nevyvolává žádné další investice a nemá časovou vazbu na žádnou jinou stavbu.

SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL:

k. ú. Zábrdovice 814/9

(vlastník – E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01, České Budějovice)

A.4 Údaje o stavbě

DRUH STAVBY:

Jedná se o novou stavbu – fotovoltaická elektrárna osazená na stávající střeše výrobní haly.

ÚČEL STAVBY:

Nový zdroj elektrické energie – fotovoltaická elektrárna.

TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA:

Jedná se o trvalou stavbu.

OCHRANA STAVBY:

Nejedná se o chráněnou stavbu podle žádných právních předpisů.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY:

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Je dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB:

Netýká se daného typu stavby.

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ:

Stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů.

SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ:

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY:

Počet FVE panelů:	150 ks
Instalovaný výkon nové FVE:	40,5 kWp

ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY:

Stavba HFVE během provozu nevyžaduje kromě elektrické energie žádná další média, neprodukuje žádné další odpady ani emise.

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY:

TERMÍN ZAHÁJENÍ: září 2018

TERMÍN DOKONČENÍ: říjen 2018

Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby bez dalšího členění.

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:

- Položení pomocných konstrukcí a FVE panelů na střechu
- Osazení měniče, rozváděče, položení kabelů včetně zapojení a připojení na síť NN

ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY STAVBY: 1 400 000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba tvoří jeden technický a technologický celek, projektová dokumentace tvoří jeden stavební objekt bez dalšího členění

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU:

Stavba je umístěna na střeše stávající administrativní budovy v centru města.

PROVEDENÉ PRŮZKUMY A ROZBORY:

Pro danou stavbu byl vypracován statický posudek – Výpočet přetížení konstrukce střechy, který konstatuje, že stávající střecha vyhovuje nové stavbě bez nutnosti stavebních úprav. Žádný jiný průzkum a rozbor (geologický, hydrogeologický, stavebně historický apod.), není vyžadován.

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO:

Dle zákona 458/2000 sb. odst.7 e, kdy je FVE umístěna na střeše platí: Ochranné pásmo výroby elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výroba elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW. Pro výrobu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem do 10 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.

POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ:

Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jinak ohroženém území.

VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY:

Daný typ stavby nemá negativní účinky na okolní pozemky a stavby.

POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN:

Stavba nevyvolává požadavky na asanace, resp. demolice žádných objektů. Při realizaci stavby nedojde ke kácení dřevin.

POŽADAVKY NA ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO LESNÍCH POZEMKŮ:

Při stavbě fotovoltaické elektrárny nebude nutné provést odebrání půdy ZPF. Trasa kabelového vedení a navržené FVE panely budou umístěny na pozemcích, které nespádají do ZPF. Stavba se nenachází v blízkosti pozemků určených k plnění funkce lesa.

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY:

Napojení administrativní budovy (na níž bude osazena FVE) na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. Navržená FVE bude napojena na stávající kabelové vedení NN.

Další požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu zde nejsou.

VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY, SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE:

Stavba nevyvolává žádné další investice a nemá časovou vazbu na žádnou jinou stavbu.

B.2 Celkový popis stavby**B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:**

Jedná se o novou fotovoltaickou elektrárnu osazenou na střeše stávající administrativní budovy (parc. č. 814/9) v areálu společnosti („E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01, České Budějovice) v Brně, Cejl 524/44, 602 00 . Na střeše bude osazeno 150 ks FVE panelů o celkovém výkonu 40,5 kWp. Účelem stavby je pokrytí části vlastní spotřeby elektrické energie výrobního areálu z vlastního zdroje.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby:

Jedná se o stavbu nové fotovoltaické elektrárny, která bude tvořena celkem 150 ks fotovoltaických panelů o výkonu 270Wp umístěných na střechách administrativní budovy E.ON Česká republika s.r.o. Panely budou přichyceny na hliníkové konstrukci na střeše provozovny. Střecha je pultová se sklonem 9° a krytinou falcovaného plechu. Prostřednictvím DC kabelů 6mm² jsou panely napojeny na přímo do třífázového měniče INV1 umístěného na střeše co nejbližší k fotovoltaickým panelům a odsud kabelem do nového rozvaděče R-FVE fotovoltaické elektrárny umístěném také na střeše. Součástí tohoto rozvaděče jsou měřicí, jistící a spínací prvky. Z rozvaděče R-FVE umístěném v střeše, odkud je vyveden nový silový kabel do stávajícího rozvaděče RP umístěném na chodbě budovy v posledním patře pod střechou, rozvaděč RP je napojen z elektroměrového rozvaděče ER umístěný v suterénu budovy. Tyto rozvody jsou stávající a zůstanou beze změn, následné připojení z distribuční sítě společnosti E.ON distribuce a.s., bude upraveno kde ve společném elektroměrovém rozvaděči ER kde je 5 odběrných míst pro budovu E, sloučeno v jedno odběrné místo. Měnič bude napojen přes rozvaděč R-FVE. V rozvaděči R-FVE budou osazeny jističe pro připojení k síti NN a dále napojeny ze stávajících kabelových rozvodů E.ON Česká republika s.r.o., tyto rozvody jsou stávající a zůstanou beze změn.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Jedná se o stavbu elektrického zařízení, z hlediska úrazu elektrickým proudem jde o prostory nebezpečné dle PNE 33 0000-2

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

Ochrana před přímým dotykem v rozvodnách elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

polohou, dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.2.2.1

izolací, dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.2.2.4

Ochrana při poruše elektrických zařízení v distribuční soustavě dodavatele elektřiny: nad 1000 V (vn), ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích IT

dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.4.3.1 do 1000 V (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) – ochrana v sítích TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji, dle PNE 33 0000-1 3V, čl. 3.3.2.5

izolací – v nově vybudovaných částech sítě nn a kabel. sítích dle PNE 33 0000-1 4V, čl. 3.3.2.1

B.2.6 Základní technický popis stavby:

Projektová dokumentace řeší vlastní instalaci fotovoltaické elektrárny (o výkonu 40,5 kWp) a její napojení do sítě NN 3x400/230V, 50Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P150 přes měnič napětí INV1 po kabelové připojení do nového rozváděče R-FVE odsud prostřednictvím kabelů do stávajícího rozváděče NN ozn. RP umístěném v posledním patře administrativní budovy na chodbě.

Fotovoltaická elektrárna je tvořena celkem 150ks fotovoltaických panelů o výkonu 270Wp, zapojených do 10 stringů o 15 ks panelech. Panely budou přichyceny na hliníkové konstrukci, na střeše objektu. Střecha je pultová s atikou se sklonem 9° s krytinou falcovaného plechu. Prostřednictvím DC kabelů 6mm² jsou panely napojeny na přímo, do třífázového měniče INV1 umístěném na střeše, odjištěny pojistkami DC (PV 10A) a odsud kabelem CYKY 5Cx25mm² do nového rozváděče fotovoltaické elektrárny R-FVE umístěném také na střeše. Součástí tohoto rozváděče jsou měřicí, jistící a spínací prvky. V rozváděči R-FVE budou osazeny 1 x 3f jistič („B“, 100A) pro měnič. Rozváděč R-FVE je dále připojen do rozváděče RP, kabelem CYKY 5Cx25 mm², který je napojen do stávajícího rozváděče RP umístěném na chodbě budovy v posledním patře pod střechou, rozváděč RP je napojen z elektroměrového rozváděče ER umístěný v suterénu budovy. z rozpojovací skříňe, ta je dále připojena elektroměrového rozváděče, který je připojen na distribuční síť E.ON distribuce a.s.

Propojovací vodiče DC 6mm² mezi jednotlivými panely na střeše budou vyvázány ke konstrukci, dále mezi řadami panelů budou uloženy v drátěných žlabech do rozváděče R-FVE.

Rovněž propojovací kabel CYKY 5Cx25mm² mezi měničem INV1 a rozváděčem R-FVE, který bude tažen v drátěném žlabu. Odsud do stávajícího rozváděče RP budou uloženy rovněž v drátěném žlabu (50x50mm) osazeném na podpěrách a při přechodu ze střechy do budovy půjdou v UV chrániče vytvořeným prostupem do rozváděče RP v posledním patře.

MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA:

Budou použity typové výrobky (kovová konstrukce, panely, střídače, kabely atd.) s odpovídajícím atestem.

MĚŘENÍ UZEMNĚNÍ:

V rámci výchozí revize bude provedeno měření impedance smyčky i zemních odporů, které nesmí překročit hodnoty stanovené v projektové dokumentaci.

VÝPOČET IMPEDANCE JIŠTĚNÍ A ÚBYTKŮ NAPĚTÍ HDV:

Pro stanovení proudových hodnot jisticích prvků byl použit výpočtový program firmy OEZ s. r. o. Sichr v aktuální verzi.

B.2.7 Technická a technologická zařízení, potřeby rozhodujících médií:

Stavba fotovoltaické elektrárny během provozu nevyžaduje kromě el. energie žádná další média, neprodukuje žádné odpady ani emise.

B.2.8 Požární bezpečnost

Zhotovitel v oblasti PO je povinen:

- Zajistit zákaz kouření, svažování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.
- Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb.
- Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, ty ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 ze dne 6. 5. 1991.
- Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Nahradiť všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.
- Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č.87/2000 Sb.
- Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.

Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.

Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů (např. Zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinno poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

B.2.9 Zásahy hospodaření s energiemi:

Jsou navržena taková TG zařízení (FVE panely, střídače), která svými parametry odpovídají požadavkům na maximální účinnost a efektivnost výroby elektrické energie.

B.2.10 Hygienické požadavky:

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. (502/2006Sb), tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

OCHRANA PŘED KOROZÍ:

Všechny nové kovové součásti (plechové žlaby) jsou chráněny zinkováním- Nosná konstrukce je z nerezových a hliníkových materiálů.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení administrativní budovy (na níž bude osazena FVE) na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. Navržená FVE bude napojena na stávající kabelové vedení NN.

Další požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu zde nejsou.

B.4 Dopravní řešení

Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanismů se použijí stávající komunikace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Řešení vegetace se daného typu stavby netýká. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen uvést dotčené parcely, nemovitosti do původního stavu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné emise ani škodlivé látky. Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytrídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou odstraněny oprávněnou firmou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Obyvatelstvo ani stávající pracovníci v budově nebudou stavbou nijak dotčeni.

B.8 Zásady organizace výstavby

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanismů se použijí stávající komunikace. Staveniště bude napojeno na zdroje vody, elektřiny po dohodě s odpovědným zástupcem investora. Zařízení pro rozvod energie musí být provedena a používána tak, aby nebyla zdrojem požáru, musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelné revizi.

OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN:

Staveniště bude zřízeno na pozemku, který bude určen dohodou dodavatele a investora, a to na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací. Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam ponechán a do dokončení stavby.

Staveniště nevyvolá žádné úpravy ani nové značení dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.

Zřízení staveniště nevyvolává žádné požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

SKLÁDKY OBJEMNÉHO MATERIÁLU:

Nebudou zřizovány, materiál bude na stavbu navážen průběžně.

ULOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY:

PřebYTEčná zemina ani stavební suť se při této stavbě nebude vyskytovat.

DODÁVKY MATERIÁLU:

Materiál zajistí zhotovitel dle soupisu materiálu v náležitém předstihu. Navržený a skutečně použitý materiál musí odpovídat platným standardům TNS, normám ČSN, PNE.

VÝSKYT PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ:

Stavba se nedotkne stávajících podzemních inženýrských sítí.

BEZPEČNOSTI A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 a PNE 33 0000-6 i všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

Při práci bude dodržován zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB:

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení. Po celou dobu provádění prací na staveništi je zhotovitel povinen zajistit bezpečný stav okolních pracovišť v hale.

NÁHRADA ŠKOD A UVEDENÍ DO PROVOZU:

Po dokončení stavby provede objednatel vyčíslení a náhradu škod vzniklých stavbou vedení. Zhotovitel stavby předá objednateli v analogové i elektronické podobě plánů skutečného provedení, který zajistí u projektanta (opravený výkres).

Po dokončení stavby a zajištění výchozí revize, skutečného provedení a ostatní dokumentace, zhotovitel stavby předá stavbu objednateli. Objednatel požádá o kolaudaci a uvedení stavby do trvalého provozu.

REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ:

Na závěr bude jako podklad pro územní řízení vyhotovena výchozí revize elektrického zařízení. Revize bude provedena i na hlavní domovní vedení odběratelů, která byla v rámci této stavby realizována.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

DEMONTOVANÝ MATERIÁL A ODPADY:

Demontované materiály a odpady budou zlikvidovány v součinnosti mezi dodavatelem stavby a investorem na řízené skládce.

PŘIPOMÍNKY ZHOTOVITELI:

Před zahájením prací je třeba informovat majitele dotčených pozemků a zajistit vstup na tyto pozemky.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 Situace širších vztahů

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TZ02

Účel:

Zak. číslo:

Název stavby:

Místo:

Kraj:

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:

Fotovoltaický Systém

Dokumentace pro stavební povolení

902/2017

FVE, E.ON Česká republika s.r.o. Budova E p. č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp,

Brno, Cejl 524/44, 602 00

Jihomoravský

Petr Holík

Ing. Pavlína Heřmanová**ČKAIT 29722, AI 1004872**

Datum:

Investor a zad.:

10/2017

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice

Číslo výtisku

D. DOKUMENTACE STAVBY

D.1 Technická zpráva
D.2 Výkresová část
D2.1 Půdorys střechy
D2.2 Půdorys-kabelové vedení uvnitř budovy
D2.3 Schéma rozvodů

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TZ02

Účel:

Zak. číslo:

Název stavby:

Místo:

Kraj:

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:

Fotovoltaický Systém

Dokumentace pro stavební povolení

902/2017

FVE, E.ON Česká republika s.r.o. Budova E p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp,

Brno, Cejl 524/44, 602 00

Jihomoravský

Petr Holík

Ing. Pavlína Heřmanová**ČKAIT 29722, AI 1004872**

Datum:

Investor a zad.:

10/2017

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice

Číslo výtisku

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je návrh instalace fotovoltaické elektrárny o velikosti 40,5 kWp na střeše stávající administrativní budovy výše uvedené firmy „E.ON Česká republika, s.r.o.“ a její napojení do sítě NN 3x400/230V, 50Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P150 přes měnič napětí INV1 do rozváděče R-FVE po kabelové připojení stávajícího rozváděče RP, umístěném na chodbě budovy administrativy. Stávající způsob připojení budovy v majetku E.ON Česká republika s.r.o. k síti bude upraven. V hlavním elektroměrovém rozváděči dojde ke sloučení stávajících pěti odběrných míst v jedno. Budova D společnosti E.ON Česká republika s.r.o. v Brně je připojena ke stávajícím rozvodům NN distribuční společnosti E.ON. distribuce a.s.. Přebytky vyrobené elektrické energie budou dodávány do sítě. Stávající hodnota hlavního jističe = 3B/63A bude změněn na 3/400A.

Rozsah projektu

- Hliníkové konstrukce pro osazení panelů vč. osazení na střechu
- Osazení fotovoltaických panelů P1-P150 na konstrukce
- Osazení měniče INV1
- Osazení rozváděče R-FVE
- Dozbrojení stávajícího rozváděče RP – jističem, rozbočovací bloky.
- Úprava elektroměrového rozváděče – sloučení 5 odběrných míst v jedno
- Dozbrojení elektroměrového rozváděče pro dálkové ovládání výroby
- Kabelové rozvody NN od panelů až do rozváděče RP
- Napájecí a ovládací kabely pro dálkové ovládání výroby
- Připojení měniče na web
- Uzemnění konstrukce a panelů na střeše

Projektové podklady

- Předchozí stupeň PD
- Jednání s investorem
- Zaměření stávajícího stavu

Základní technické údaje

Rozvodná soustava: **2DC,90 – 900V/IT** (stejnoseměrné rozvody od panelů k měničům)
3 NPE AC 50 Hz, 400V/TN-S (silnoproudé rozvody)

Ochrana před nebezpečným dotykem: základní – **automatickým odpojením od zdroje**
zvýšená – **pospojováním**

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51: vnitřní prostory – **normální**
venkovní prostory – **zvlášť nebezpečné**

Instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny:

Část DC – panely: 150ks panelů o výkonu 270Wp

Celkový výkon DC části: $150 \times 270 = 40\,500 \text{ Wp} = 40,5 \text{ kWp}$

Část AC – střídač: celkem 1ks o max. výkonu = 50,0kW

Celkový výkon AC části připojené do stávajícího rozvaděče RP je 40,5 kW.

Měření spotřeby elektrické energie projekt neřeší:

Měření je na straně NN v elektroměrovém rozvaděči bude upraveno, kde dojde ke sloučení pěti odběrných míst v jedno. Rozvaděč je vybaven odpovídajícím jističem 3/400A a svorkovnicí pro nepřímé měření. Investor zajistí, aby nové odběrné místo bylo vybaveno cejchovanými měřicími transformátory proudu 400/5 s přesností 0,5 a potřebnou revizi el. zařízení. V rámci realizace projektu fotovoltaické elektrárny se změní typ elektroměru! Měření bude nepřímé typu B, provedení odběr/dodávka (nepřímé, čtyřkvadrantové,) – číslo místa spotřeby: 3101063697.

Důležitost dodávky el. energie dle ČSN 34 1610:

Stupeň č. 3, bez zvláštních opatření a nároků na dodávku elektrické energie.

Ochrana proti přepětí:

Je řešena ve dvou stupních, V rozvaděči fotovoltaické elektrárny R-FVE na straně přívodu AC bude osazen svodič přepětí třídy SPD typ 1+2. Na stejnosměrné straně je osazen svodič SPD typ 2 od fotovoltaických panelů, při nedodržení dostatečné vzdálenosti od hromosvodné soustavy (LPS) je nutné osadit SPD typ 1 a LPS spojit s konstrukcí FVE na střeše.

Technické řešení

Projektová dokumentace řeší vlastní instalaci fotovoltaické elektrárny (o výkonu 40,5 kWp) a její napojení do sítě NN 3x400/230V, 50Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P150 přes měnič napětí INV1 po kabelové připojení do nového rozvaděče R-FVE odsud prostřednictvím kabelů do stávajícího rozvaděče NN ozn. PR, umístěném v posledním patře administrativní budovy na chodbě.

Fotovoltaická elektrárna je tvořena celkem 150ks fotovoltaických panelů o výkonu 270Wp, zapojených do 10 stringů o 15 ks panelech. Panely budou přichyceny na hliníkové konstrukci, na střeše objektu. Střecha je pultová s atikou se sklonem 9° s krytinou falcovaného plechu. Prostřednictvím DC kabelů 6mm² jsou panely napojeny na přímo, do třífázového měniče INV1 umístěném na střeše, odjištěny pojistkami DC (PV 10A) a odsud kabelem CYKY 5Cx25mm² do nového rozvaděče fotovoltaické elektrárny R-FVE umístěném také na střeše. Součástí tohoto rozvaděče jsou měřicí, jističí a spínací prvky. V rozvaděči R-FVE budou osazeny 1 x 3f jistič („B“, 100A) pro měnič. Rozvaděč R-FVE je dále připojen do rozvaděče RP, kabelem CYKY 5Cx25 mm², který je napojen do stávajícího rozvaděče RP umístěném na chodbě budovy v posledním patře pod střešou, rozvaděč RP je napojen z elektroměrového rozvaděče ER umístěný v suterénu budovy. z rozpojovací skříně, ta je dále připojena elektroměrového rozvaděče, který je připojen na distribuční síť E.ON.

Propojovací vodiče DC 6mm² mezi jednotlivými panely na střeše budou vyvázány ke konstrukci, dále mezi řadami panelů budou uloženy v drátěných žlabech do rozvaděče R-FVE.

Rovněž propojovací kabel CYKY 5Cx25mm² mezi měničem INV1 a rozváděčem R-FVE, který bude tažen v drátěném žlabu. Odsud do stávajícího rozváděče RP budou uloženy rovněž v drátěném žlabu (50x50mm) osazeném na podpěrách a při přechodu ze střechy do budovy půjdou v UV chrániče vytvořeným prostupem do rozváděče RP v posledním patře.

Fotovoltaické panely P1-P150

Jsou použity fotovoltaické panely o výkonu 270Wp, jmenovité výstupní napětí 31,12V, napětí naprázdno 38,21V, jmenovitý proud 8,71A, proud nakrátko 9,25A. Účinnost panelů 16,6 %. Instalováno je celkem 150 ks panelů zapojených do 10 stringů. Stringy jsou tvořeny: 10 stringů o 15 ks panelech na měnič. Propojení panelů a odvody od panelů k měničům napětí jsou provedeny flexibilními solárními vodiči DC o průřezu 6mm²

Fotovoltaické panely splňují 12 letou záruku na konstrukci panelu a lineární garanci 15 let na 90% nominálního výkonu panelu a 25 let na 85% nominálního výkonu panelu. Nominální výkony panelu jsou v plusové toleranci 0-5Wp.

Měnič napětí INV1 50kW

Pro přeměnu stejnosměrného na střídavý proud bude použit 1ks INV1 3f měniče o max. vstupní výkon na straně DC 51 000W, vstupní napětí 1000V, výstupní napětí 400V, 50Hz AC, max výstupní výkon 50 000W. Měnič pracuje s maximální účinností 98% a je ve stupni krytí IP66. Ve střídači je možné integrovat DC ochrany pro vstupní napětí 1000VDC, Součástí je integrovaný monitoring pro kontrolu HFVE. Měnič jsou schopni „energy managementu“ po připojení externí regulační jednotky a dynamické podpoře sítě. Na střídač se vztahuje lokální technická podpora v rámci servisu na území ČR. K rozváděči R-FVE je napojena AC strana pro měnič kabelem CYKY 5Cx25mm².

Měnič napětí bude umístěn na střeše co nejbližší k fotovoltaickým panelům.

Rozváděč R-FVE

Rozváděč např. skříň 800/600/200 oceloplechová, rozměry: 800x600x200 mm (v x š x hl.) obsahuje jističí, spínací a měřicí prvky fotovoltaické elektrárny. Třífázový elektroměr pro přímé měření vyrobené energie, 1ks jističe (B100/3-100A) pro jištění měniče, silové spínací prvky 1 x stykač KM2 (stykač 4Z,100A) pro samočinné odpojení měniče a celé FVE od sítě v případě podpětí/přepětí či nadfrekvence/podfrekvence, a 1x svodič přepětí AC (3 x 275V). 1 x stykač pomocný KM2, pro dálkové odpojení výroby. Pro stykače-ovládání bude sloužit jistič 1x (B6/1, 6A). Rozváděč R-FVE je umístěn na střeše co nejbližší k panelům

V měniči na straně NN bude integrovaná napětově frekvenční síťová ochrana, která disponuje následujícími ochranami:

- nadfrekvenční
- podfrekvenční
- nadpětíová
- podpětíová

Jednotka vyhovuje požadavkům na nastavení síťové ochrany na straně NN dle požadavků provozovatele DS. FVE bude odpojena od sítě, pokud budou parametry mimo hodnoty uvedené v tabulce!

Nastavení ochrany na straně dle požadavků provozovatele DS:

Funkce	Standartní nastavení	Časové zpoždění	Časové zpoždění
Podpětí 1.stupeň $U_{<}$	90%	$t_{U<}$	0,5s
Přepětí 1.stupeň $U_{>}$	110%	$t_{U>}$	0,5s
Podfrekvence 1.stupeň $f_{<}$	48 Hz	$t_{f<}$	0,5s
Nadfrekvence 1.stupeň $f_{>}$	50,2 Hz	$t_{f>}$	0,5s

Rozvaděč RP

Rozvaděč PR je vyčleněno místo pro 1 x jištění vývodu pro rozvaděč R-FVE kde bude osazen jistič (B100/3, 100A) a rozbočovací svorky.

Nástavba pro statistiky

- modul sloužící pro ukládání historických dat v rámci:
 - o výroby FVE
 - o celková spotřeba objektu
 - o nákup ze sítě
- modul bude dále sloužit pro možnou volbu omezení či povolení dodávky z FVE do DS

Dálkové ovládání

Dle požadavků distribuce je pro dálkové ovládání výrobní připraveno v rozvaděči ER jištění a místo pro osazení HDO. Tím je splněn požadavek pro výrobní o výkonu do 100 kVA, které musí být vybaveny odpínacím pomocným prvkem (KM1) umožňujícím dálkové odpojení zdroje od DS prostřednictvím povelu HDO. Pro tento účel je mezi rozvaděčem ER a rozvaděčem fotovoltaické elektrárny ozn. R-FVE, ve kterém je osazen stykač (KM1 pomocný stykač, KM2 rozpadové místo), kde bude použito kabelové vedení CYKY 3x1,5 mm².


Uložení kabelů

Propojovací vodiče DC 6mm² mezi jednotlivými panely na střeše budou vyvázány ke konstrukci, dále mezi řadami panelů budou uloženy v drátěných žlabech do rozvaděče R-FVE.

Rovněž propojovací kabel CYKY 5Cx25mm² mezi měničem INV1 a rozvaděčem R-FVE, který bude tažen s drátěným žlabu. Odsud do stávajícího rozvaděče RP budou uloženy rovněž v drátěném žlabu (50x50mm) osazeném na podpěrách a při přechodu ze střechy do budovy půjdou v UV chrániče vytvořeným prostupem do rozvaděče RP v posledním patře. Použity jsou kabely třídy reakce na oheň B2ca s1, d0 (jelikož jsou na nehořlavé střešní krytině, střešní krytina v provedení Broof(t3)). Prostup kabelů požárně dělicí stěnou (stropem) provozovny a technologické místnosti bude těsněn certifikovanými ucpávkami (specifikace bude v PBR).

Nosná konstrukce pro panely

Nosná konstrukce pro FVE tvořena hliníkovými a nerez kovovými typovými prvky spojených šrouby. Panely budou přichyceny ke konstrukci hliníkovými krajovými a středovými úchytkami. Vodicí lišty celé konstrukce jsou kladeny na podkladové gumy na střešní plášť budovy (fólie). Na vodicí lišty je připevněn malá a velká noha konstrukce, na kterou se upevňují panely. Ze severní části bude každý panel zavětrován nerezovým zavětrovacím plechem. Nohy konstrukce budou zatíženy betonovými dlaždicemi. Každá řada panelů se bude kotvit do atiky. Hmotnost dlaždic je cca 37,62 kg na jeden panel, což činí cca 22,8 kg na 1 m² plochy. Celková hmotnost včetně konstrukce, panelů, zátěžových bloků činí 38,88 kg na 1 m². Konstrukce je cejchovaná a je na ní poskytnuta 12 letá záruka. Investor zajistí statické posouzení střešní konstrukce na nové dodatečné zatížení FVE panely.

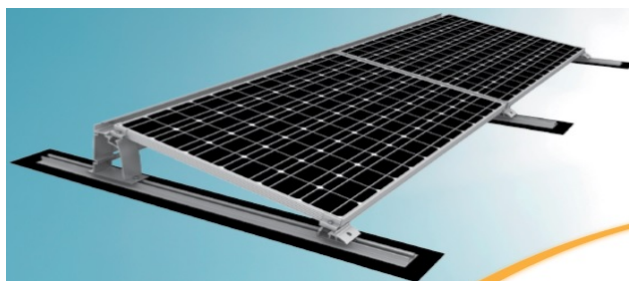

Údržba FVE a střechy

Údržba FVE podléhá pravidelné kontrole a revizím dle ČSN 2000-6 a ČSN 33 1500. Zástupce investora ve věcech technický bude zaškolen o obsluze zařízení. Pravidelnou kontrolu si stanoví investor, min 4 za rok vizuelní kontrolu střešní instalace, dotahovat proudové spoje a pravidelně je kontrolovat min 1 za rok. Čistit rozvaděče, filtry (nucená ventilace střídačů, mřížky odvodu vzduchu), kontrolovat zvýšené teploty a přechodové odpory proudových spojů a výkonových prvků (po určitém čase provést kontrolu systému termovizním snímáním), zajistí u odborné firmy nebo pracovníkem proškoleným a znalým s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Monitorovat a vyhodnocovat data výroby napovídající možné budoucí poškození zařízení. Provádět pravidelné revize, kontroly a zkoušky a evidovat je v souladu s plánovanými lhůtami. Odklizení sněhu na panelech se nedoporučuje v rámci bezpečnosti práce.

Údržba krytiny bude podléhat jejímu stáří a opotřebení. Zátěž konstrukce bude na roznášecích profilech a pod profily bude instalována pryž, která zabrání odírání nátěru. V případě výměny krytiny, popřípadě opětovného nátěru bude nutné FVE demontovat a opětovně nainstalovat. Demontáž a opětovnou montáž zajistí investor u odborné firmy.

Uzemňovací soustava

Stávající uzemnění je součástí objektu a elektroinstalace NN dle ČSN 33 2000-5-54. Kovové konstrukce pro osazení panelů na střeše se vodivě propojí mezi sebou uzemňovacím vodičem CYA16z/žl. Celá konstrukce se pak spojí se stávající uzemňovací soustavou zemnicím drátem CY16z/žl.

Stávající střecha je opatřena jímací soustavou, která je dle ČSN 62305 ed.1-4. Jímací soustava budovy, střechy je spojena se zemnicí soustavou. Nosná konstrukce pro panely bude vodivě spojena s jímací soustavou a ostatními kovovými prvky, kde nebude dodržena přeskoková vzdálenost.

Závěr

Předpoklady nutné pro uvedení do provozu

- výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 20000-6 bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení
- souhlasný stav s projektovou dokumentací
- vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN 34 3100 a vyhlášky 50/1978 Sb., vyhláška ČBÚ 75/2002 Sb.

Provoz a údržba elektrických zařízení

Pro provoz a údržbu elektrických zařízení platí:

- základní ustanovení předpisů a norem a to zejména ČSN EN50110-1 ed.2
- funkční popisy vzájemných vazeb, dovolená, zakázaná, blokována manipulace
- periodické revize dle příslušných norem a předpisů výrobců strojů a zařízení
- vyhláška ČBÚ 75/2002 Sb.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Během výstavby a při provozování objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy a to zejména:

- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb. (úplné znění zákona č. 396/2002 Sb.) ve znění zákona č. 47/1994 Sb.
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
- vyhláška ČBÚP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/2000 Sb.
- vyhláška ČBÚP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., č. 159/2002 Sb. a 352/2000 Sb.
- vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. z 22. 1. 2002 o vyhrazených elektrických zařízeních
- vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb. z 22. 1. 2002 o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí