Elektrovod a.s. –
Slovenská republika, odštěpný závod
Čechova 59, 370 01 České Budějovice

Objednatel : E.ON Distribuce a.s.

TR 110 kV Č.B.Střed-přívodní vedení 110 kV

EV 461-20-405

Datum : 7. 2020

Počet A4 : 7

Vyhotovil : Pacourek Přemysl

TR 110 kV Č.B.Střed-přívodní vedení 110 kV

KATASTRÁLNÍ MAPA

inženýrské sítě

část 1/4

Měřítko : 1:500

Číslo stavby : 1020000085
Zakázka číslo : 19 011CZ

Příloha: **C.1.1**

České Budějovice , 07/2020

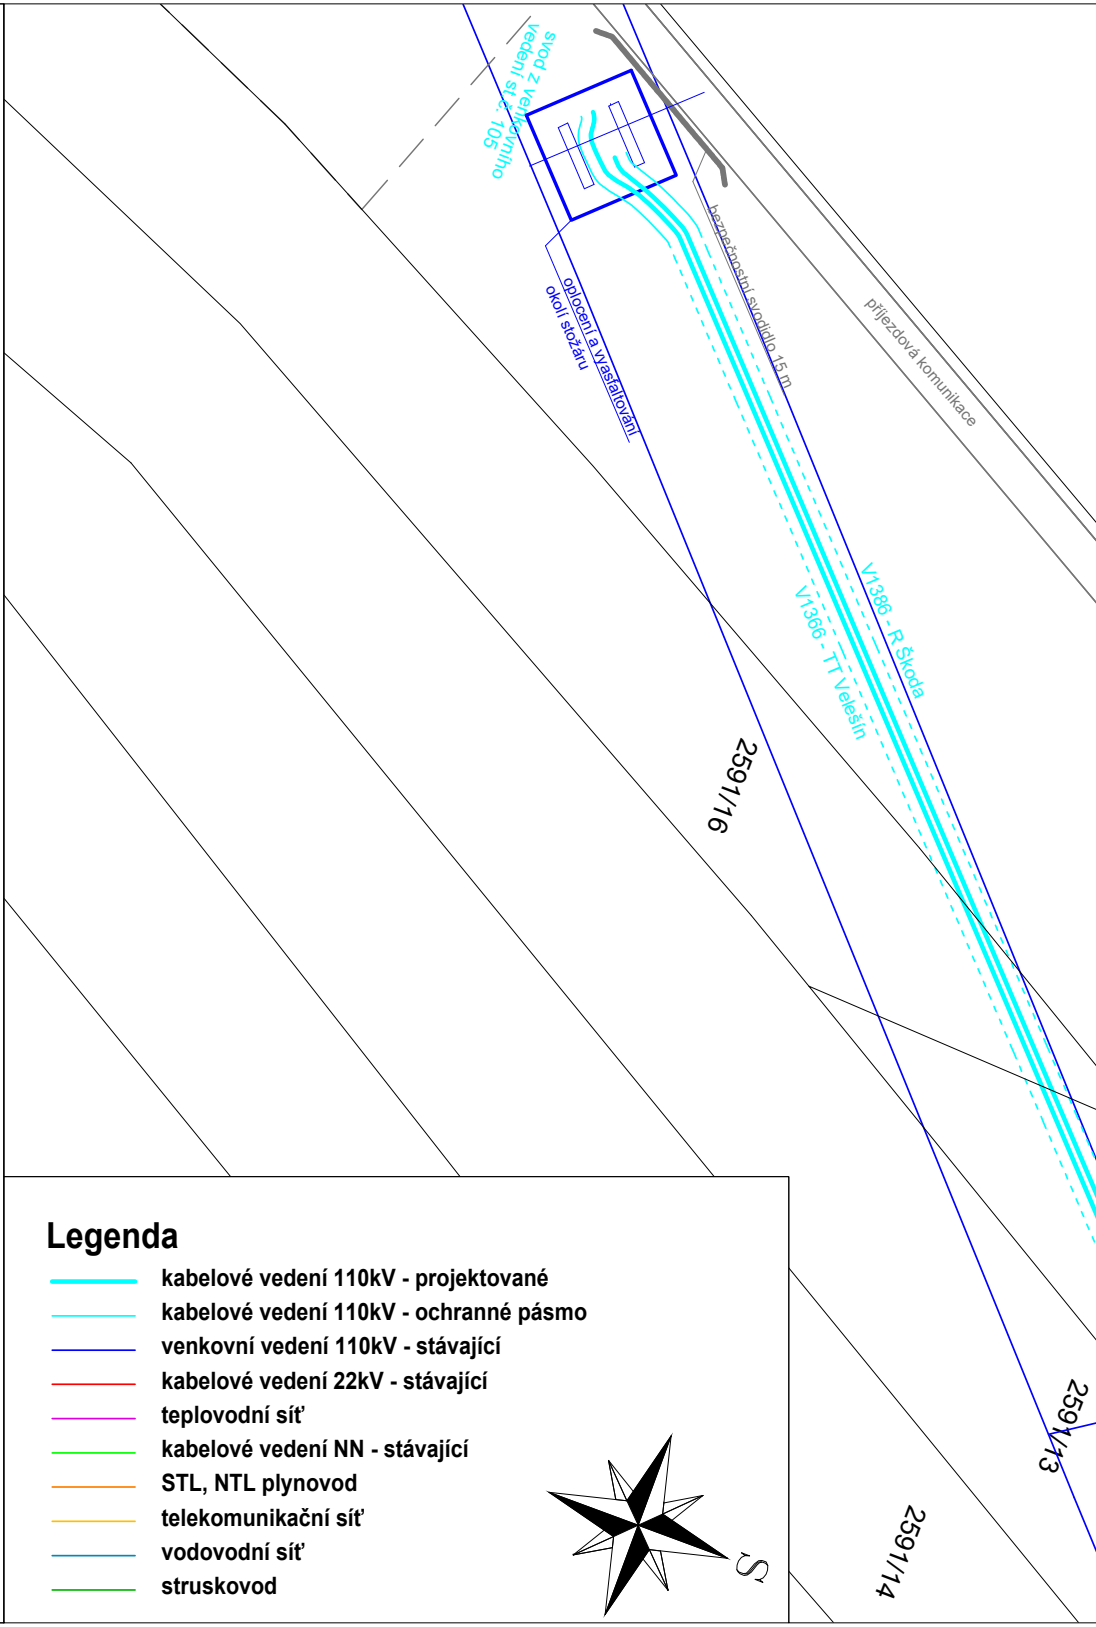
svod z venkovního vedení st. č. 105
oplocení a vyasfaltování okolí stožáru
bezpečnostní svodidlo 15 m
příjezdová komunikace
V1386 - R Škoda
V1366 - TT Velešín
2591/16
2591/13
2591/14
S

Legenda

- kabelové vedení 110kV - projektované
- kabelové vedení 110kV - ochranné pásmo
- venkovní vedení 110kV - stávající
- kabelové vedení 22kV - stávající
- teplovodní síť
- kabelové vedení NN - stávající
- STL, NTL plynovod
- telekomunikační síť
- vodovodní síť
- struskovod

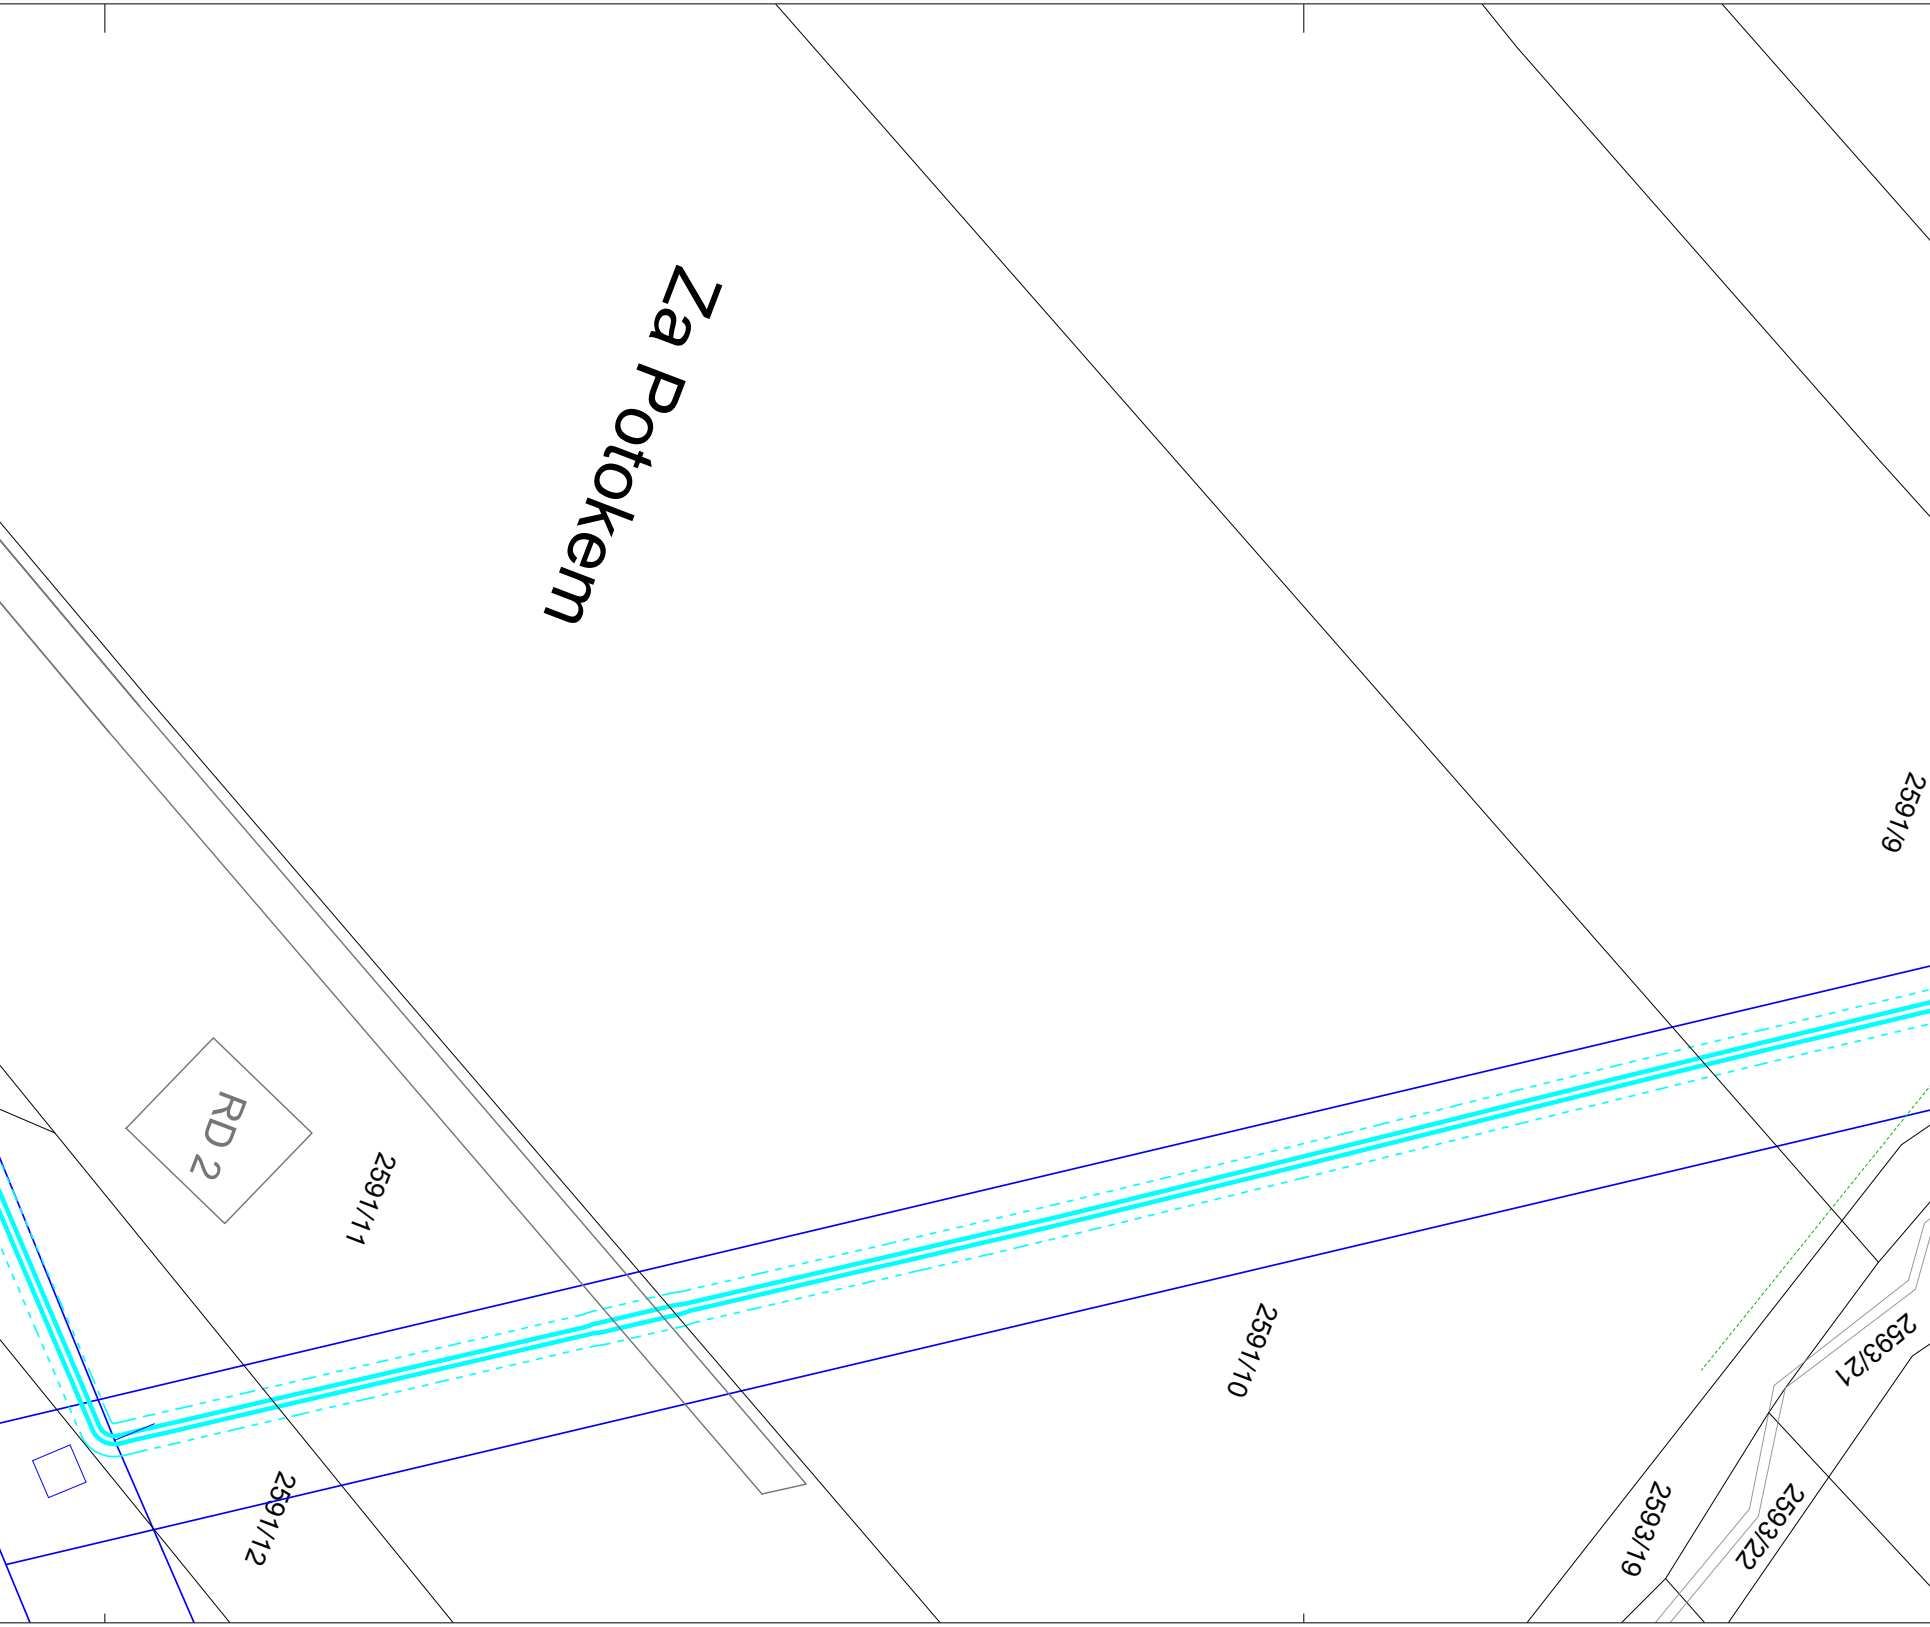
Za Potokem
2591/9
RD 2
2591/11
2591/10
2593/21
2591/12
2593/19
2593/22

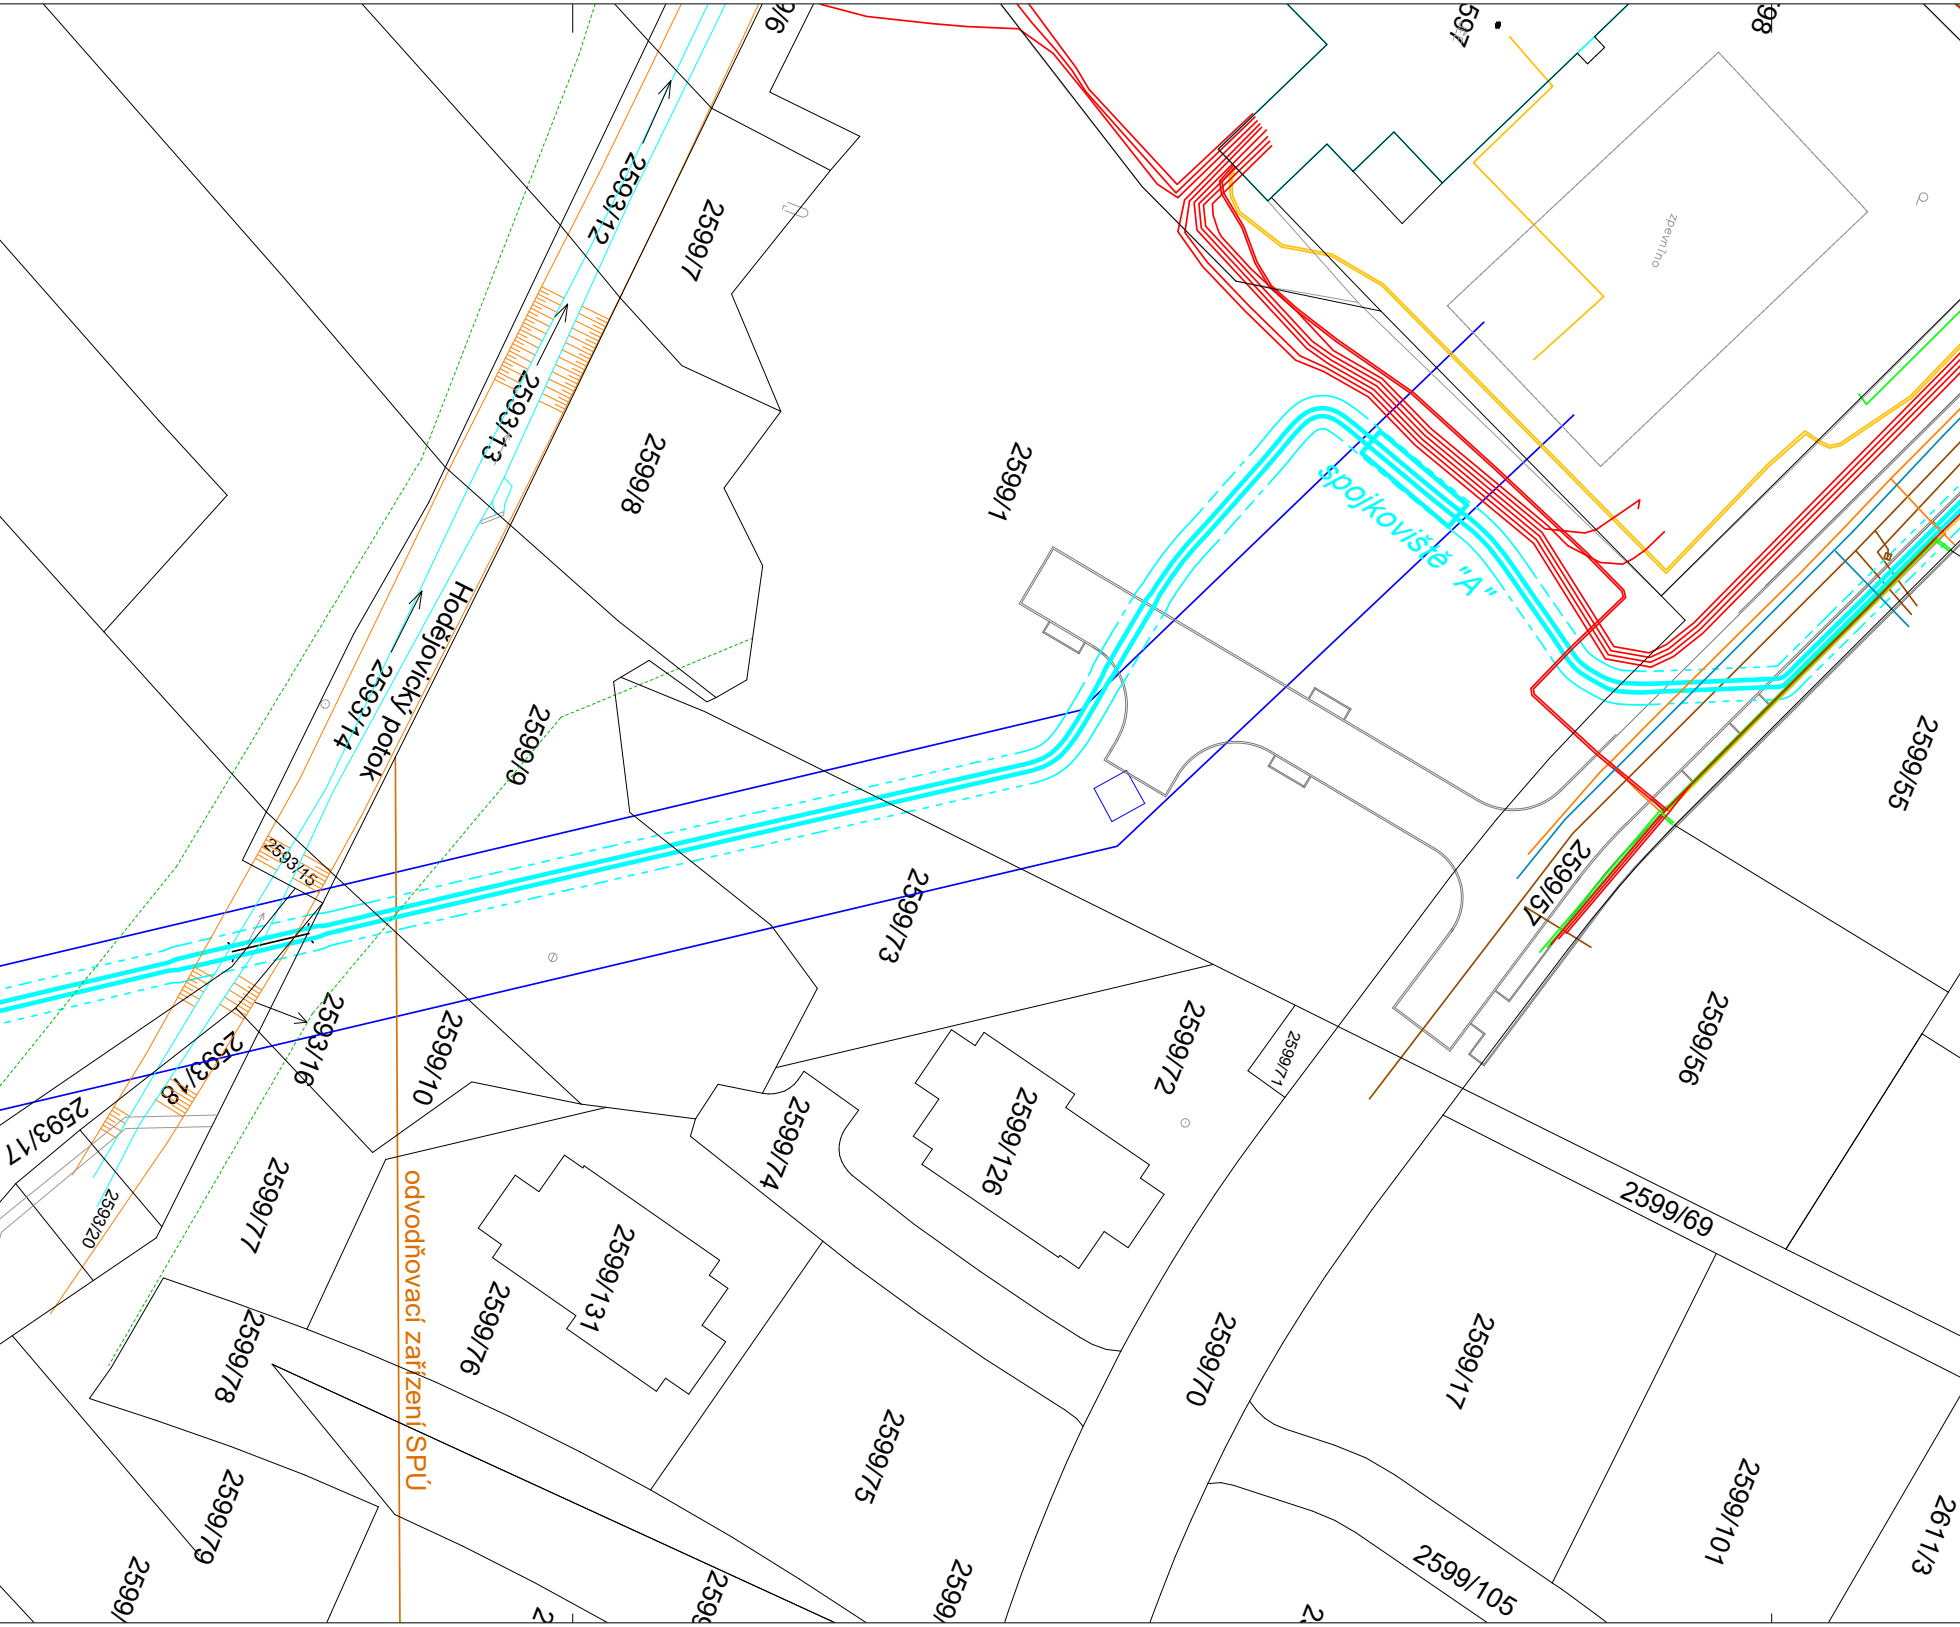
2599/6
597
98
2593/12
2599/7
2593/13
2599/8
2599/1
spojkoviště "A"
zpevnìno
Hodějovický potok
2593/14
2599/9
2593/15
2599/55
2599/57
2599/73
2593/16
2599/10
2593/18
2593/17
2593/20
2599/72
2599/71
2599/56
2599/74
2599/126
2599/77
2599/131
2599/76
2599/69
2599/78
odvodňovací zařízení SPÚ
2599/70
2599/17
2599/75
2599/79
2599/101
2611/3
2599/105

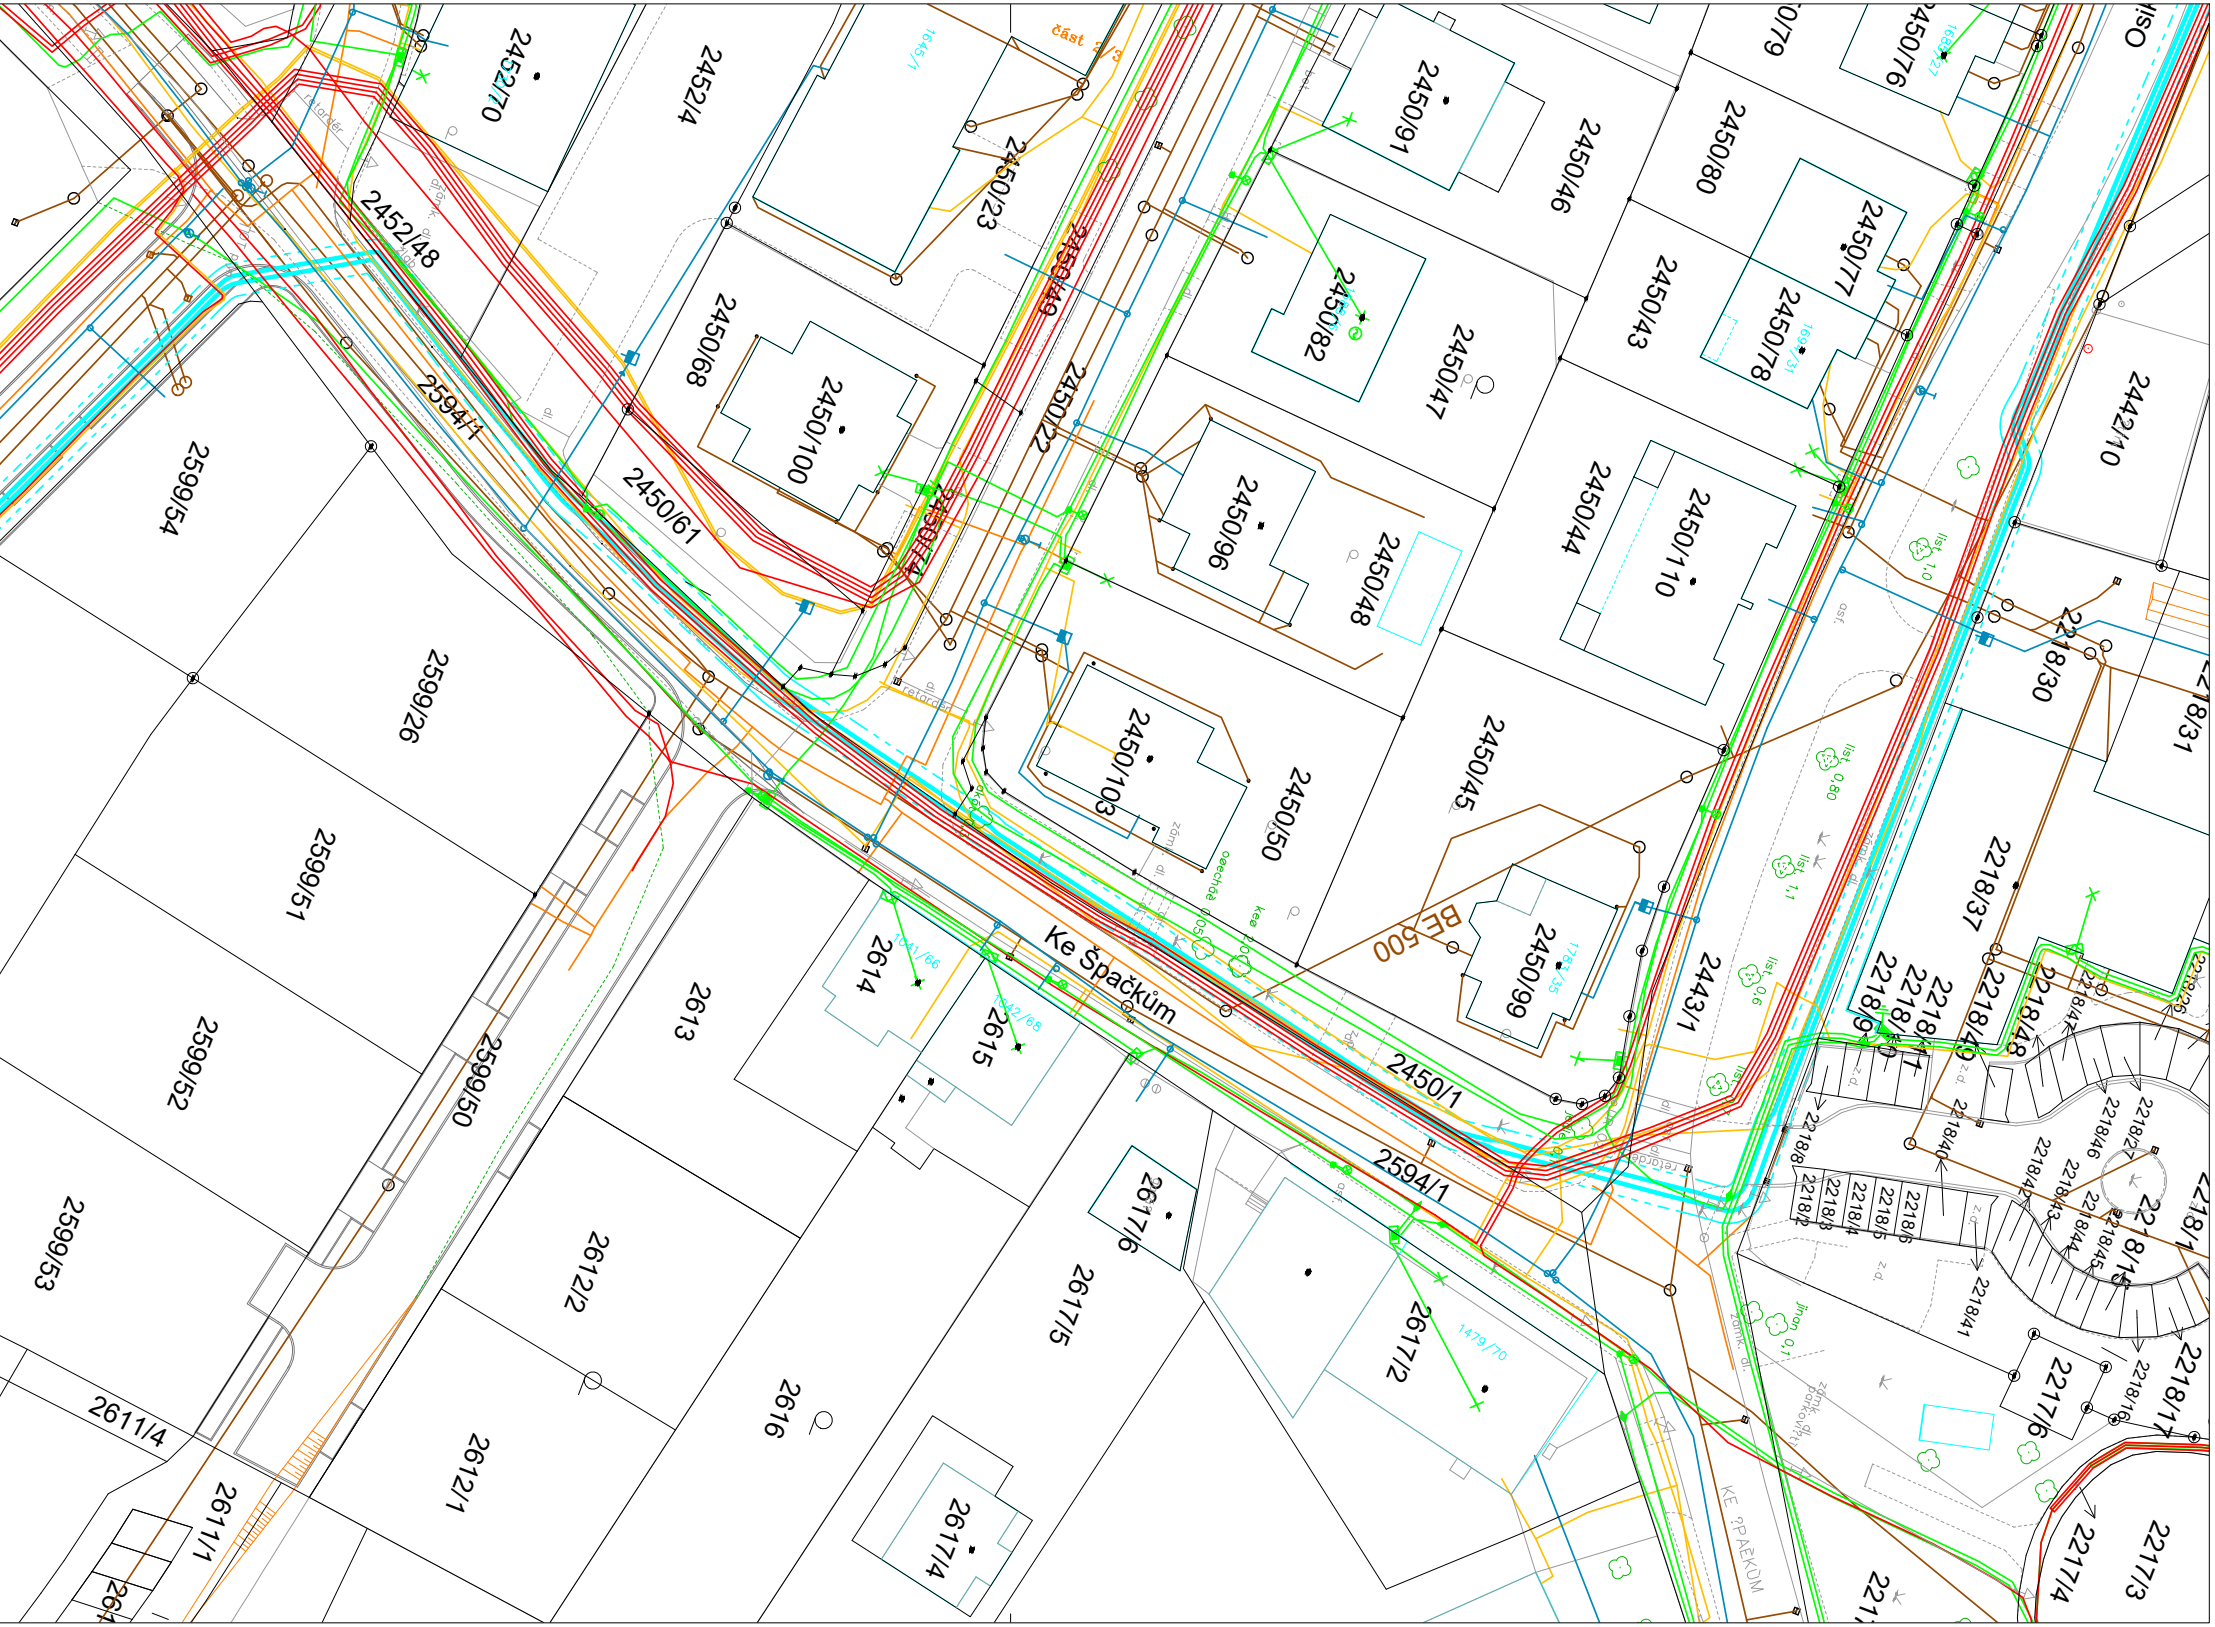
2452/70
2452/4
2452/48
2450/23
2450/40
2450/91
2450/46
2450/80
2450/79
2450/76
Osi
2450/82
2450/47
2450/43
2450/77
2450/78
2442/10
2594/1
2450/68
2450/100
2450/72
2450/61
2450/74
2450/96
2450/48
2450/44
2450/110
2218/30
2218/31
2599/54
2599/26
2450/103
2450/50
2450/45
2218/37
2599/51
BE 500
2450/99
2443/1
Ke Špačkům
2614
2615
2613
2450/1
2599/52
2599/50
2594/1
2218/9
2218/11
2218/10
2218/48
2599/53
2612/2
2617/6
2617/5
2617/2
2616
2612/1
2611/4
2611/1
2617/4
2217/6
2218/17
2217/4
2217/3
KE ŠPAČKŮM
2218/41
2218/15
část