




Spodní konzole

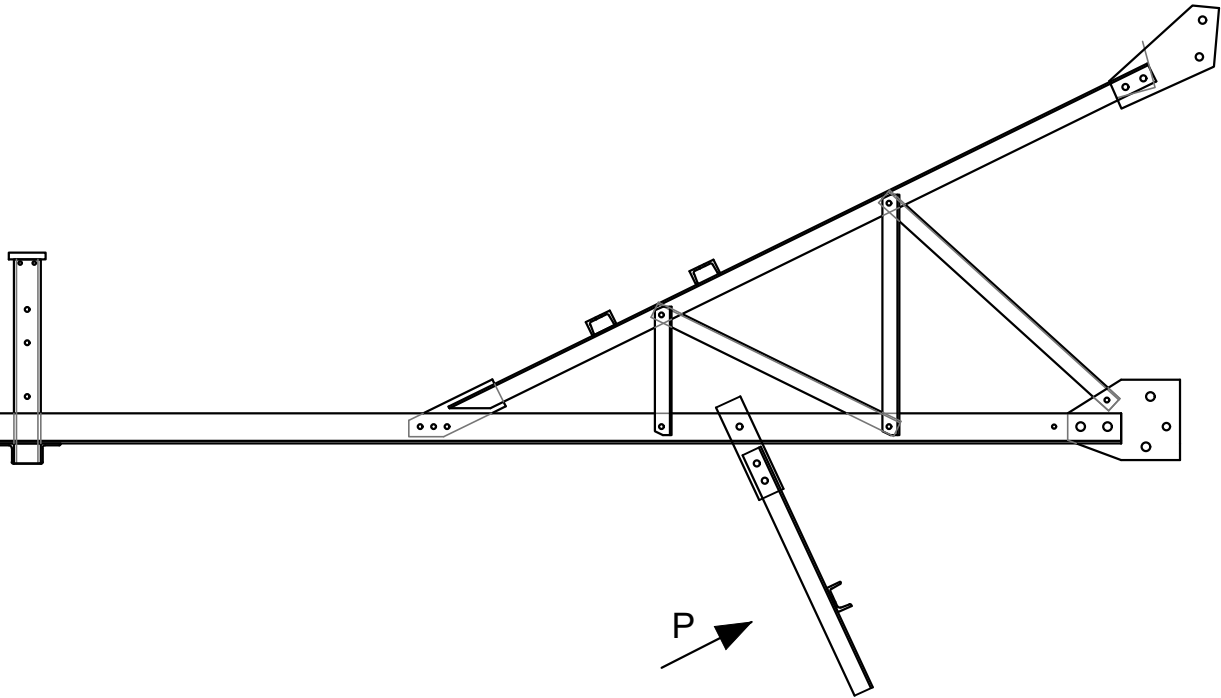


Pohled P

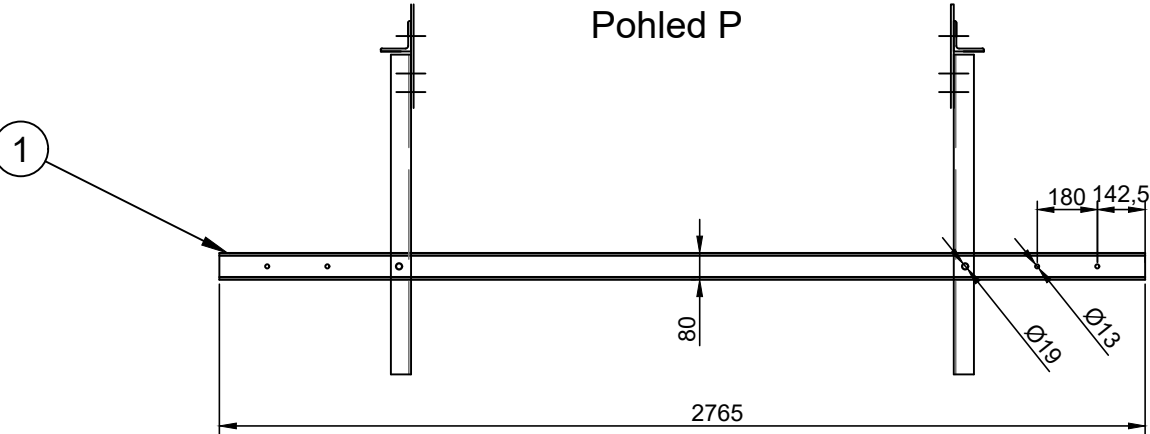

Horní, střední konzole

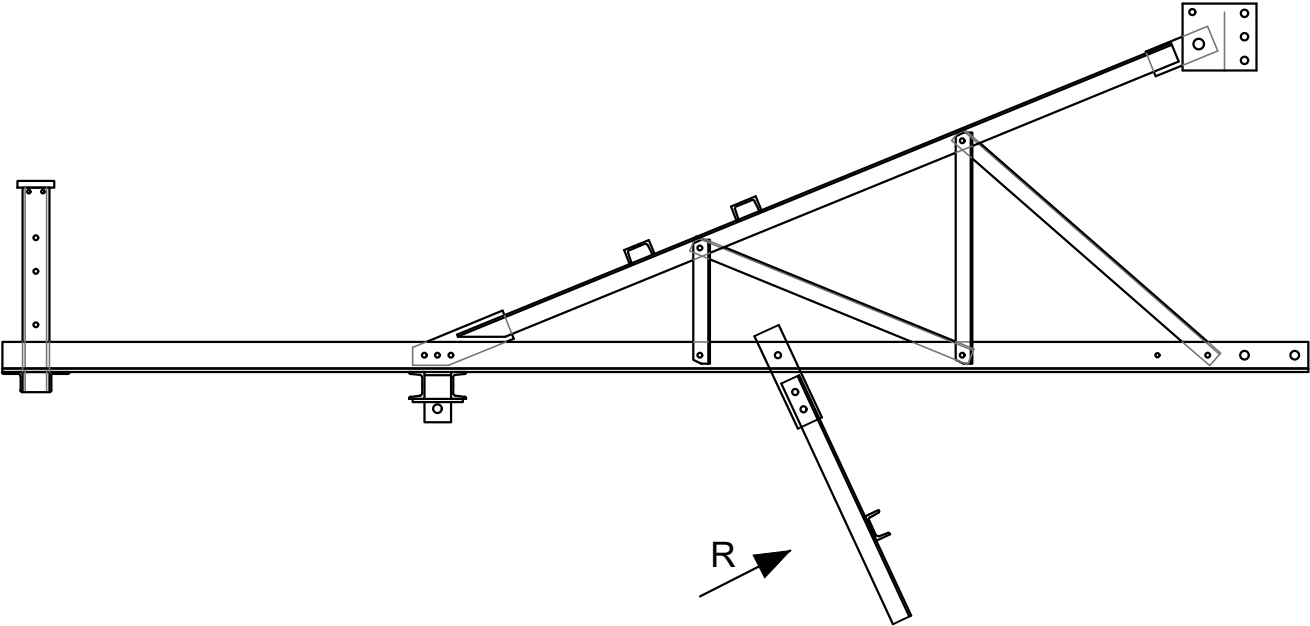

Pohled R

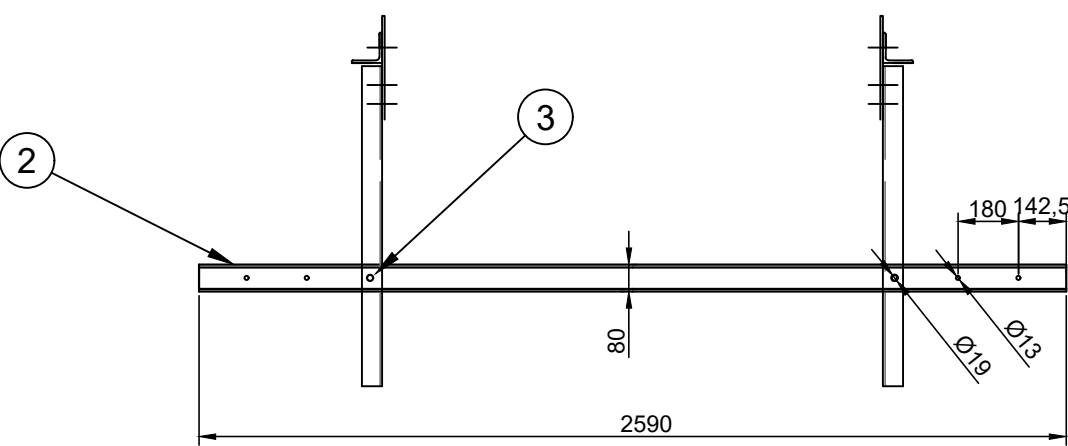

pozice	Ks	Název materiálu	Rozměr [mm]	Typ	Poznámka
1.	1	ocel. profil U80	2 765	ocel S355	pozinkovat
2.	6	ocel. profil U80	2 590	ocel S355	pozinkovat
3.	14	Šroubový spoj M16x55	-		

c			
b			
a			
	Popis změny	Datum	Vykonat

Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod

Legenda :



Vypracoval	ing. Vít Bružek	Základové číslo	19 011 CZ
Prověřil	ing. Přemysl Pacourek	Druh dokumentu	TD
Schválil	ing. Vít Bružek	Datum	08.2020
Stavba	TR 110 kV Č.B. Střed-privodní vedení 110 kV		Měřítko
PS - SO	SO01 Vedení 110kV - venkovní		Počet A4
Název		Seznam dokumentace	EV 461-20-379
Přichycení kabelových svorek - žebřík		Archivní číslo	Příloha
		EV 461-20-436	D.2 b) 02

Tato dokumentace je duševním majetkem ElektroVOD a.s.
Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována anebo použita bez jejího písemného povolení.