



## Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí  
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1

Magistrát města České Budějovice  
odbor ochrany životního prostředí  
nám. Přemysla Otakara II. č.1/1  
České Budějovice  
370 92

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:

OOZP/6349/2016/Kot

Vyřizuje:

Kortusová Jana

Tel.:

386 80 1124

E-mail:

KortusovaJ@c-budejovice.cz

Datum:


12.7.2016

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střelně 1929/8

Bolevec

323 00 Plzeň

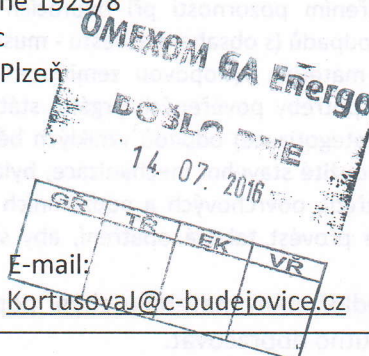

### Stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice

**k akci: TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR, k.ú. Č. Budějovice 6 - pro stavební záměr  
evidenční číslo: 1129**

**žadatel: OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střelně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň**

**doručeno dne: 16.6.2016**

**přílohy: technický popis, situace 2x**

#### Vyjádření:

##### 1. oddělení vodního hospodářství

- z hlediska vodního hospodářství dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v pl. znění:

Realizace záměru je možná za předpokladu, srážkové vody z nového objektu budou likvidovány v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.

Vyřizuje/telefon: Ing. Kubešová/386801112

##### 2. oddělení ochrany přírody a krajiny

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů:

Bez připomínek.

Vyřizuje/telefon: Ing. Zámková/386801106

##### 3. oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Záměr se netýká pozemků náležejících do ZPF.

Vyřizuje/telefon: J. Marešová/386801108

- z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících:  
Záměr se nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích.  
Vyřizuje/telefon: Šíma/386801125

#### **4. oddělení ochrany ovzduší a odpadů:**

- z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v pl. znění:

Před zahájením bouracích prací doporučujeme důkladnou prohlídku všech prostor dotčeného objektu a jeho okolí se zaměřením pozornosti při bouracích pracích na ty části stavby, které by mohly být zdrojem nebezpečných odpadů (s obsahem azbestu - musí odstraňovat odborná firma!).

Demontovaný materiál, výkopovou zeminu a další odpady likvidovat v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. Pro potřeby pověřených orgánů státní správy nutno vést doklady způsobu likvidace jednotlivých druhů (podle kategorizace) odpadů vzniklých během realizace stavby! Zároveň upozorňujeme, aby v případě úniku olejů z použité stavební mechanizace, byla okamžitě učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození životního prostředí, povrchových a podzemních vod a zároveň byly okamžitě informovány pověřené orgány státní správy a provést taková opatření, aby se zamezilo znečišťování okolí stavby prachem a výkopovou zeminou.

Celkově v předloženém materiálu chybí popis nakládání s odpady jak z bouracích prací, tak z prací stavebních. Nutno dopracovat.

Vyřizuje: Ing. Šimůnek /386801120

- z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění:

Nevzniká nový zdroj znečišťování ovzduší.

Vyřizuje/telefon: Ing. Šturmová, DiS./386801109

Součástí tohoto stanoviska je situační výkres opatřený razítkem odboru, podpisem a číslem jednacím.

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, jež mají být ve věci vydána podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o vodách, o lesích, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu, o odpadech apod.).

Ing. Svatopluk Míka  
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
odbor ochrany životního prostředí  
1




5

6

7

8

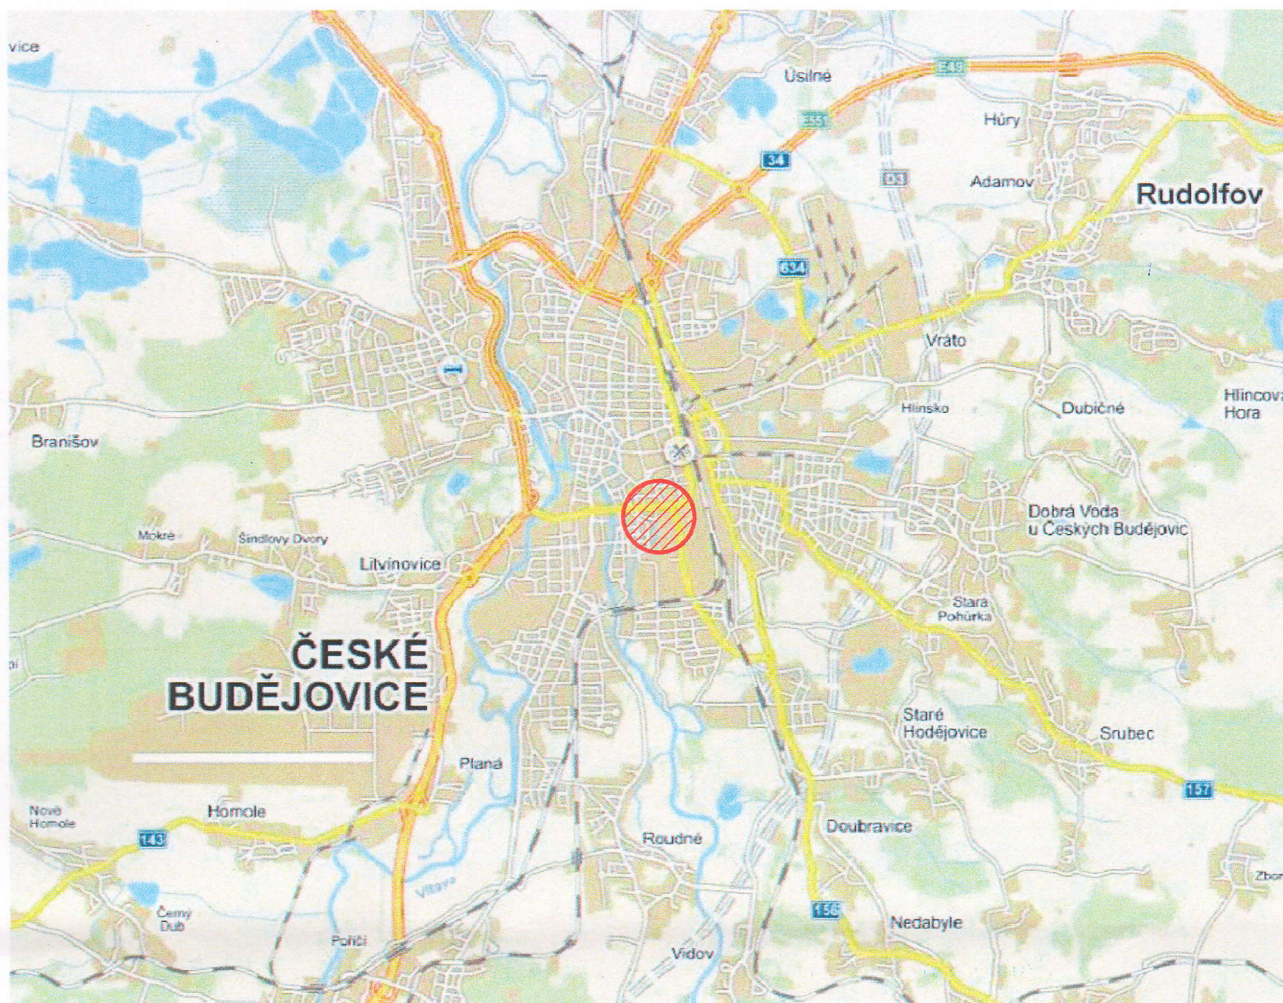

12 -07- 2016  
 002716348/2016/kot  
**MAGISTRÁT MĚSTA  
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
 odbor ochrany životního prostředí  
 1



b	Změna :	Provedl :	Datum :
a	Změna :	Provedl :	Datum :

$\pm 0,000 = 389,950 \text{ m n.m.}$

Vypracoval: Novotný Jaromír Přezkoumal: Ing. Juřina Pavel Schválil: Ing. Matuška Marcel  <b>OMEXOM</b> POWER & GRID  OMEXOM GA Energo s.r.o. tel. +420 377 303 111	Akce: TR ČB STŘED - VÝSTAVBA R 110 kV + TR	Číslo výkresu:  <b>C.1</b>
	Objekt: C - SITUAČNÍ VÝKRESY	
	Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice	Číslo zakázky: 504015201501
	Název dokumentace: SITUAČNÍ VÝKRESY	Stupeň PD: DSP
		Datum: 12 / 2015 Archivní číslo: 504015201501-005

5

6

7

8



