


VLASTNÍ SPOTŘEBA – STÁVAJÍCÍ


ROZVÁDĚČ VS AC

ANG

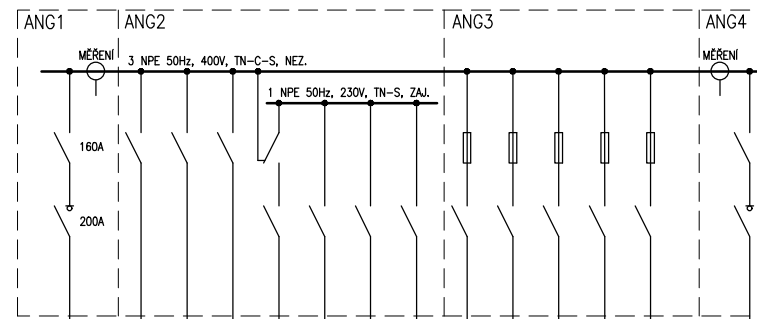


ROZVÁDĚČ VS 24V DC

RS24

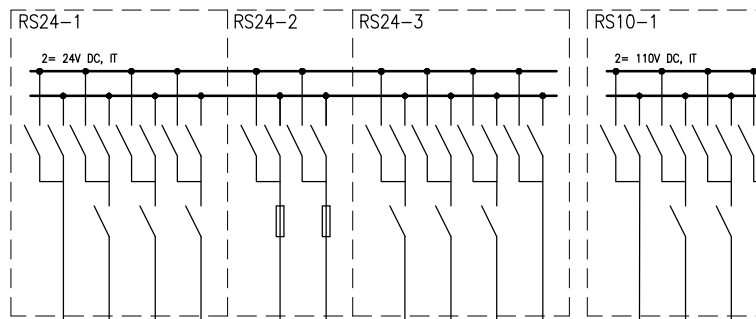


ROZVÁDĚČ VS 110V DC

RS10

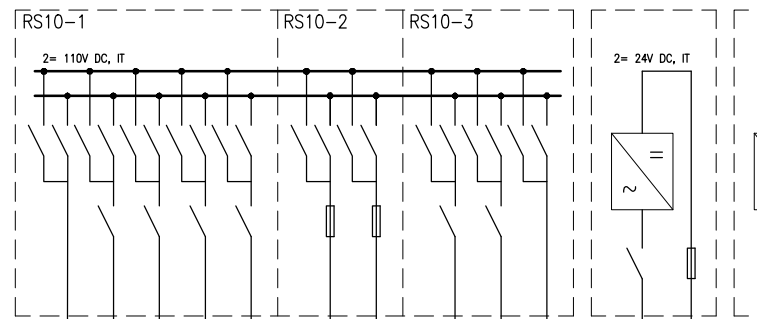


USMĚRŇOVAČ 24VDC

GU1

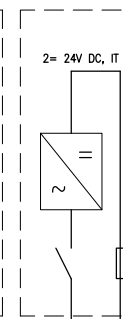


USMĚRŇOVAČ 24VDC

GU2

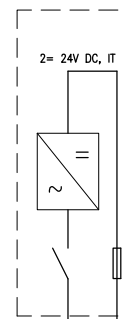


USMĚRŇOVAČ 110V DC

GU3

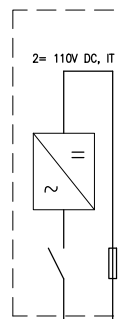

USMĚRŇOVAČ 110V DC


GU4

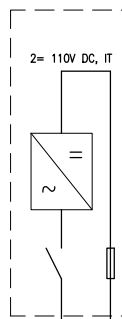

FÁZE 5

ROZVÁDĚČ ZAJ. VS 230V AC, 50Hz


ANJ01

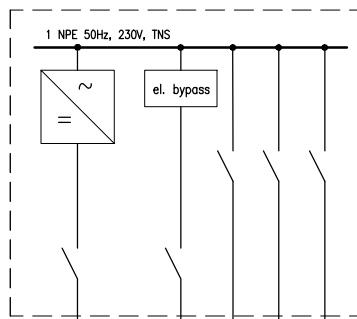

VLASTNÍ SPOTŘEBA – NOVÁ


ROZVÁDĚČ NEZAJ. VL. SPOTŘEBY 400V AC, 50Hz

ANG

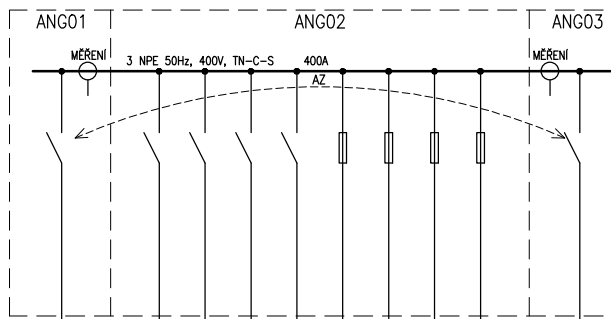


USMĚRŇOVAČ 110V DC

GU01

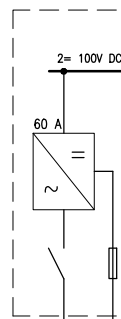


USMĚRŇOVAČ 110V DC

GU02

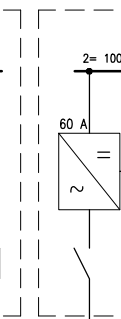


ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY 110V DC

ANM01

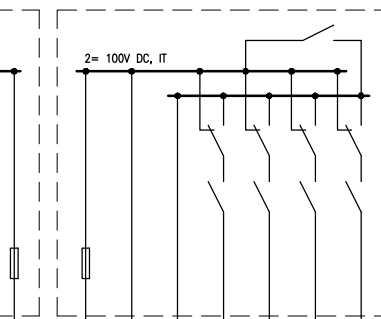


ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY 110V DC

ANM02

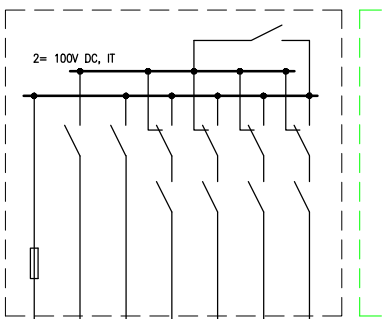


ROZVÁDĚČ ZAJ. VL. SPOTŘEBY 230V AC, 50Hz

ANJ01

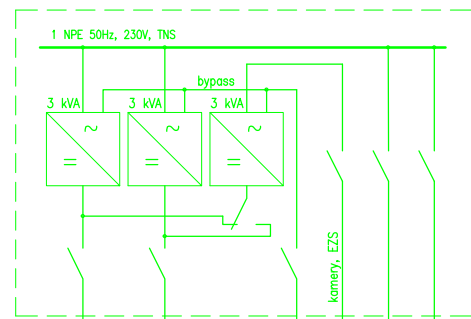

LEGENDA:


- Provizorní umístění/propojení
- Demontáž
- Nová technologie



AJA21

PROVIZORNÍ PROPOJ 400V AC

GB4
BATERIE
110V

Vypracoval: Ing. Jiřina Pavel	Akce: TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR	Číslo výkresu: 3/4	
Přezkoumal: Ing. Jiřina Pavel			
Schválil: Ing. Matuška Marcel			Objekt: H - ZOV
 OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 377 303 111	Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice	Číslo zakázky: 504015201501	
		Stupeň PD: TD	
	Název dokumentace: POSTUP VÝSTAVBY PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VLASTNÍ SPOTŘEBY FÁZE 5	Datum: 06 / 2020	
		Formát: 4 x A4	Měřiko: -
			Archivní číslo: 504015201501-903