



21 – TEPLÁRNA Č.B.
OVL. SKŘIŇ R22kV – OS2a
VÝVOD – STŘED
LINIOVÉ SCHEMA

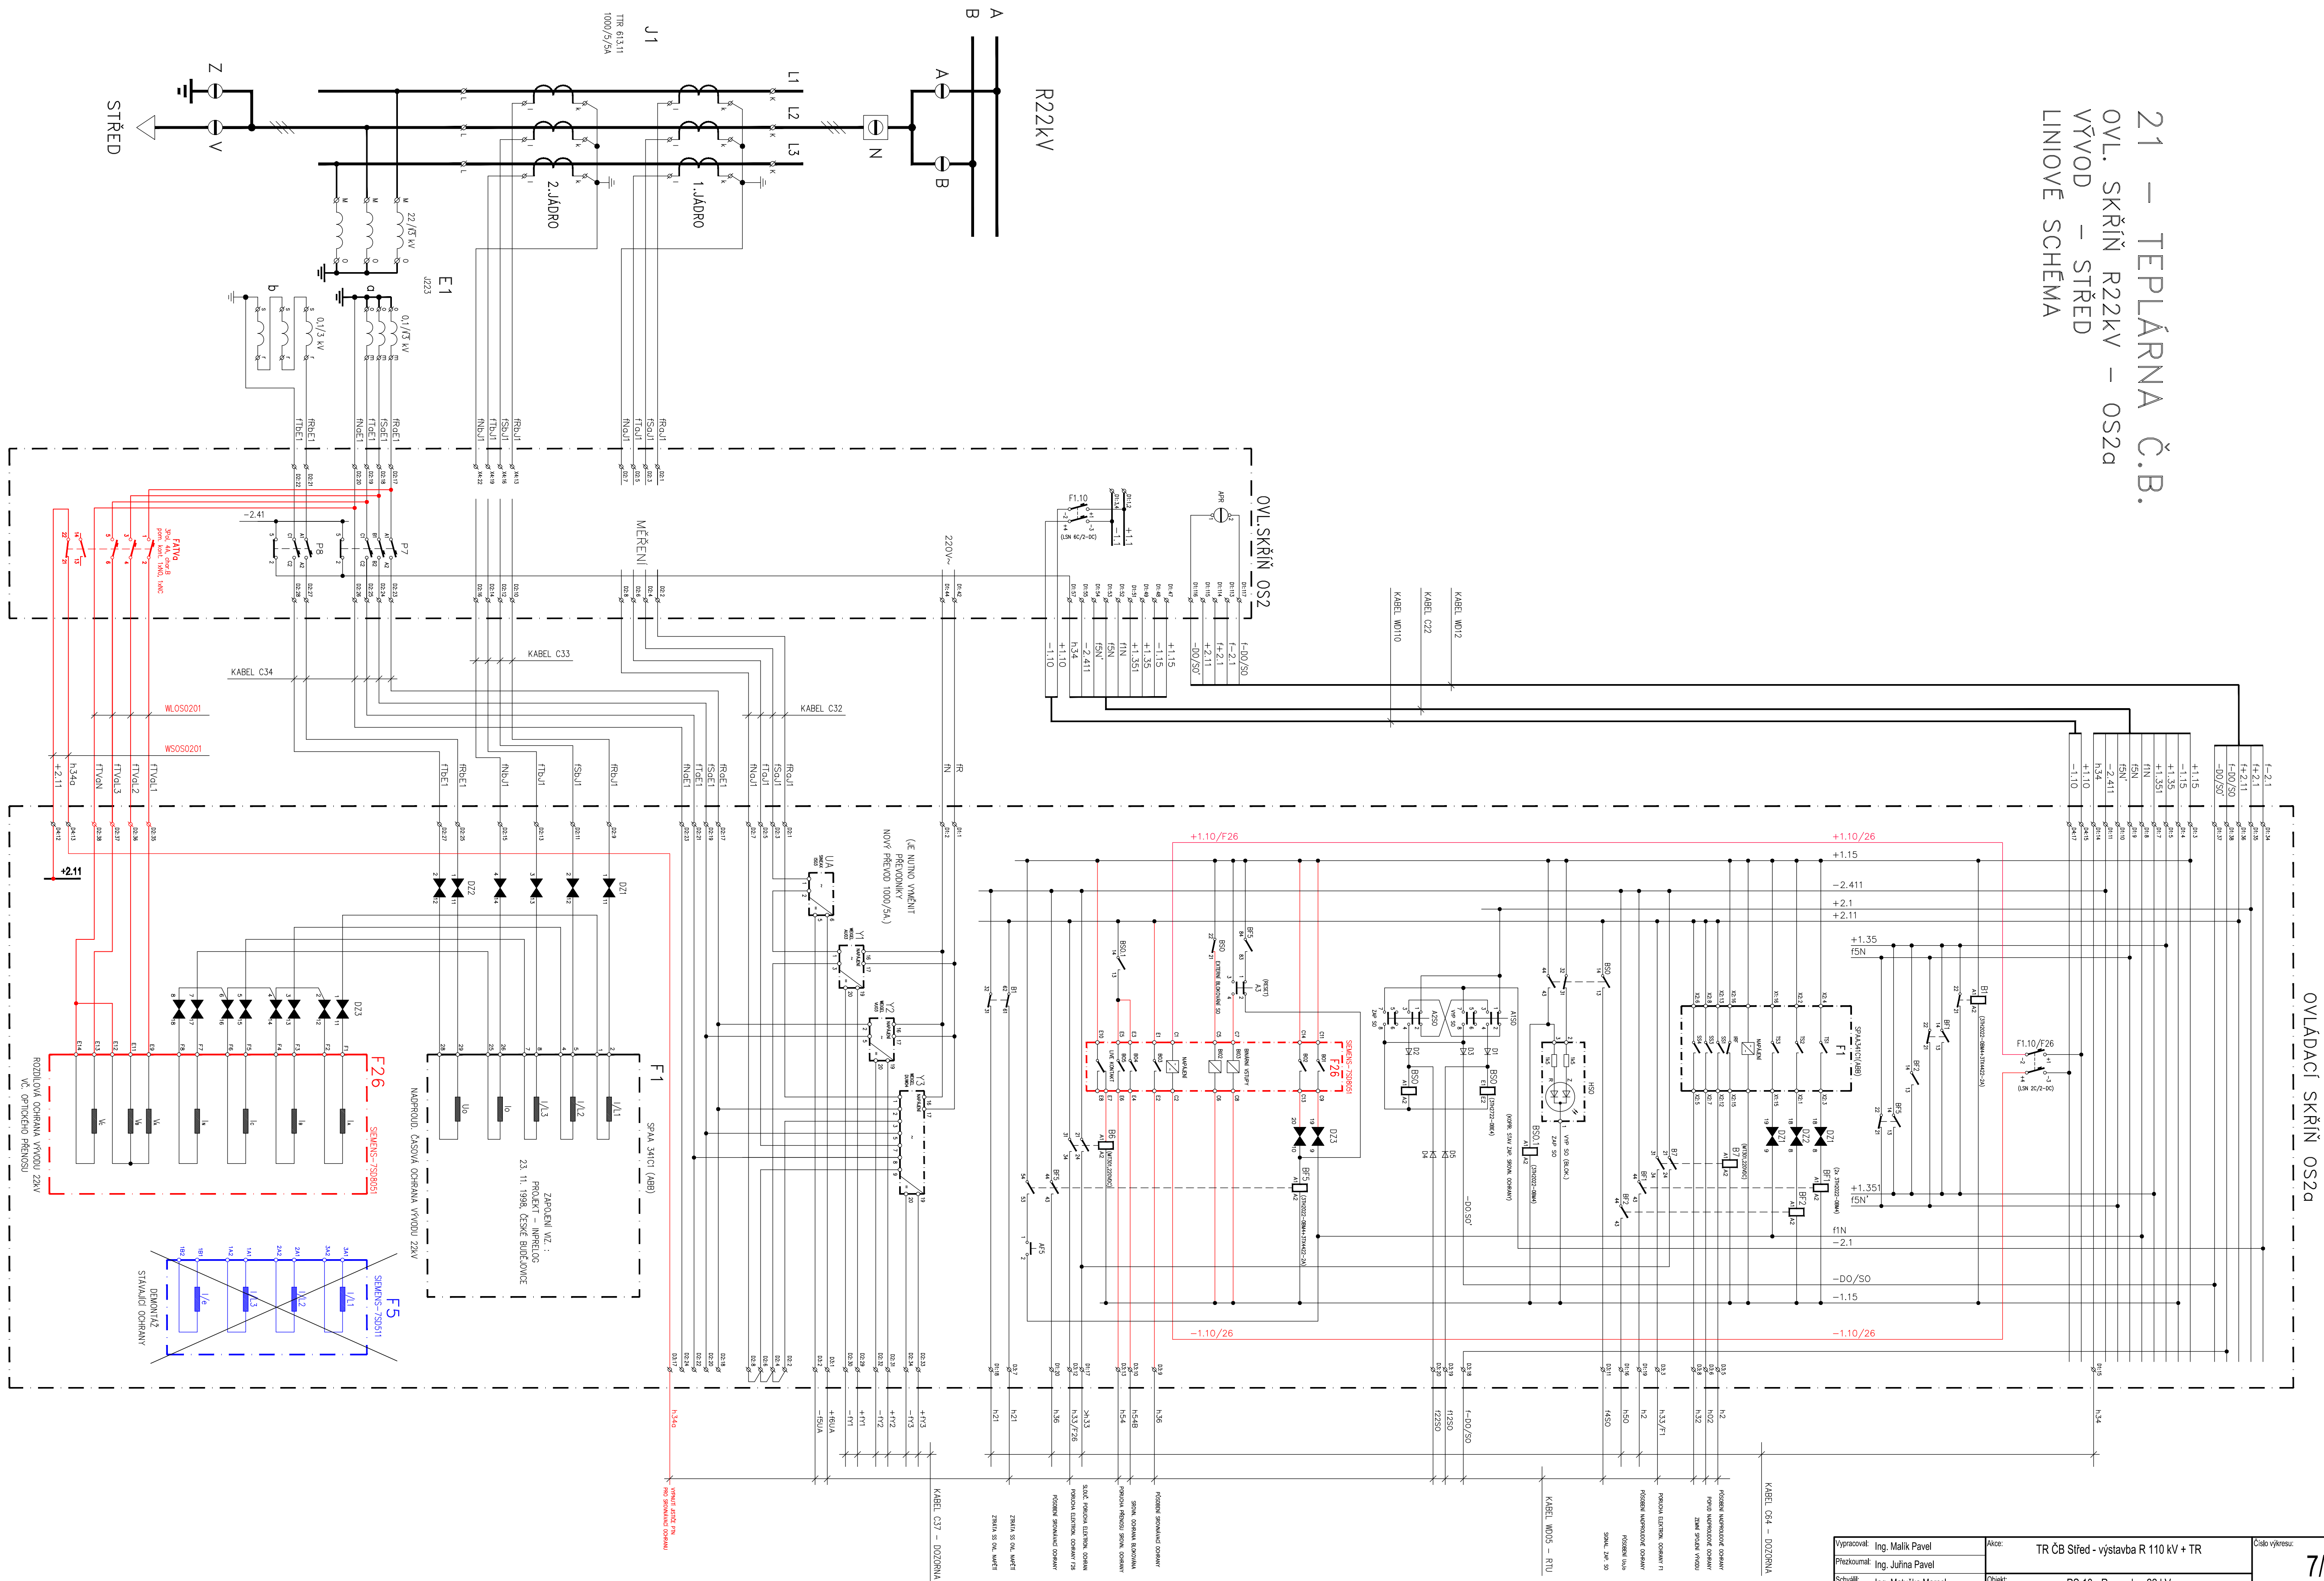

Vypísal: Ing. Malik Pavel		Alor: TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR		Číslo výkresu: 7/1	
Preiskoval: Ing. Jufina Pavel		Objekt: PS 10 - Rozvodna 22 kV		Číslo zakázky: 504015201501	
Schválil: Ing. Matuška Marcel		Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice		Stupeň PD: TD	
 OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Sřitřině 1929/8 323 00 Pletň - Bolevec tel. +420 377 303 111		Název dokumentu: Doplnění ochrany do R22 kV ČB Teplárna OS2a - ovládací skřín R22 kV Liniové schéma		Datum: 06 / 2020	
				Formát: 8x A4	
				Měřičko: -	
				Archivní číslo: 504015201501-493	