

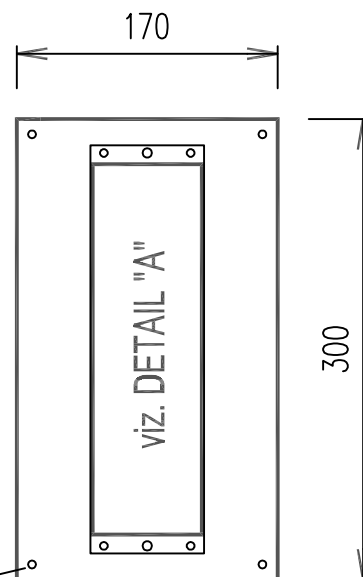


DETAIL "A"
M 1:5

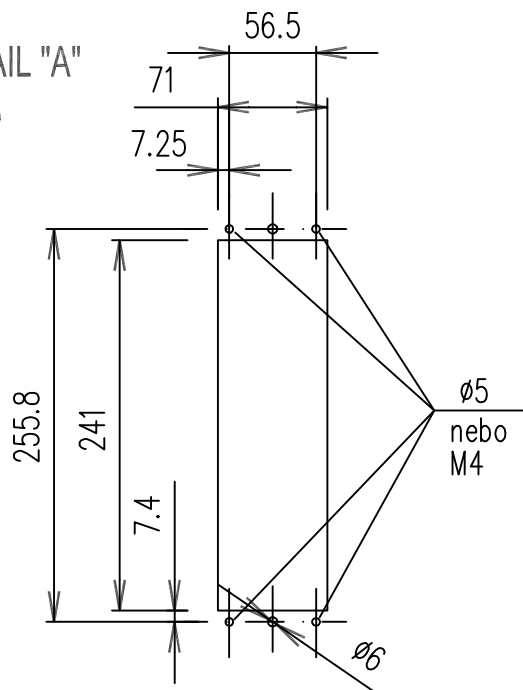


NOVÝ VYKRÝVACÍ PLECH DO STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO OTOČNÉHO RÁMU

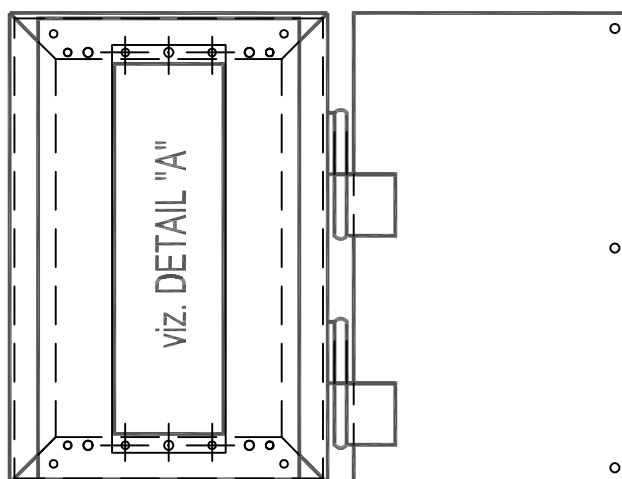

1	VYKRÝVACÍ PLECH	PLECH tl.2mm 170x300	1	0,8kg	
Č.	SOUČÁST	MATERIÁL-ROZMĚRY	KUSŮ	VÁHA	POZNÁMKA

NÁTĚR: BARVA ZÁKLADNÍ + 2x VRCHNÍ (PODLE STÁVAJÍCÍ)

Vypracoval: Ing. Malík Pavel Přezkoumal: Ing. Juřina Pavel Schválil: Ing. Matuška Marcel	Akce: TR ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR		Číslo výkresu: 7/5	
	Objekt: PS 10 - Rozvodna 22 kV		Číslo zakázky: 504015201501	
 OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 377 303 111	Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice		Stupeň PD: TD	
	Název dokumentu: Doplnění ochrany do R22 kV ČB Teplárna OS2a - čelní plech Děrování		Datum: 06 / 2020	
			Formát: 1x A4	Měřítko: 1 : 5
			Archivní číslo: 504015201501-493	