PŘEDNÍ POHLED – ZAVŘENÉ DVEŘE

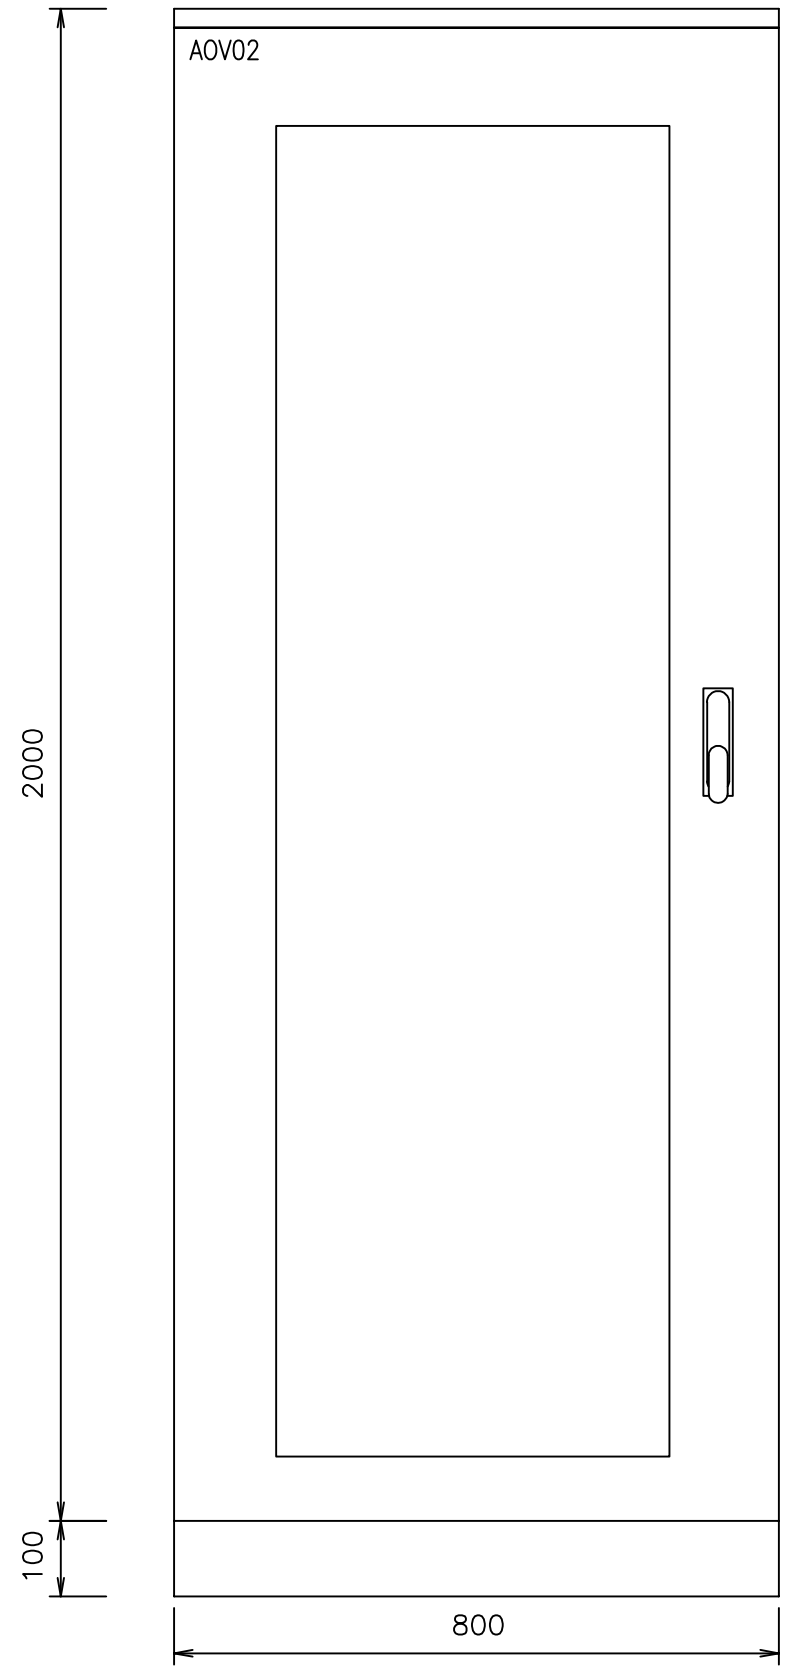

PŘEDNÍ POHLED – OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ

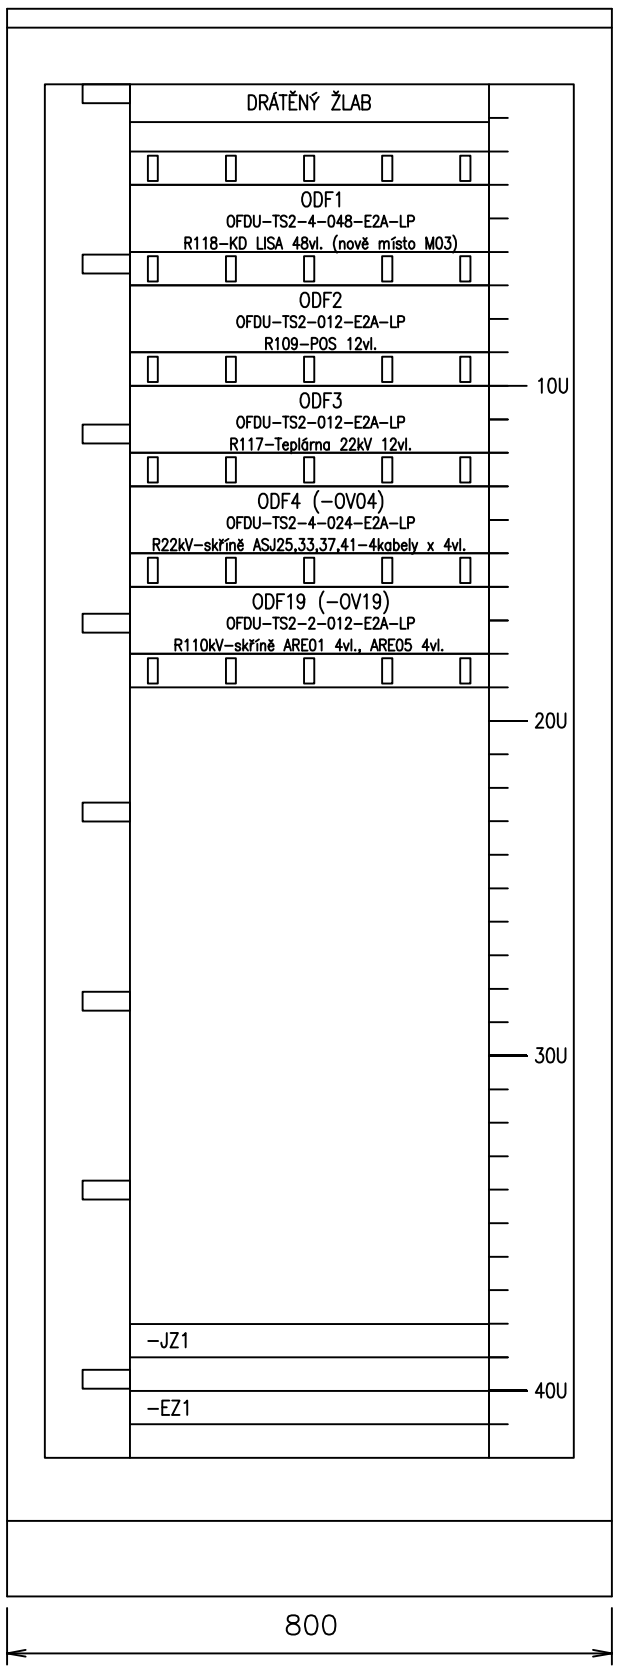

OSAZENÍ PŘÍSTROJI:

OPTOROZVÁDĚČ	OPTOKABEL	SMĚR
ODF1	R118 (náhrada M03)	KD LISA – R střed (skříň AOV02)
ODF2	R109	POS ČB – R střed (skříň AOV02)
ODF3	R117	Teplárna 22kV – R střed (skříň AOV02)
ODF4 (-OV04-Ruplan)	WOSJ2504	R střed (skříň ASJ25) – R střed (skříň AOV02)
	WOSJ3304	R střed (skříň ASJ33) – R střed (skříň AOV02)
	WOSJ3704	R střed (skříň ASJ37) – R střed (skříň AOV02)
	WOSJ4104	R střed (skříň ASJ41) – R střed (skříň AOV02)
ODF19 (-OV19-Ruplan)	WORE0103	R střed (skříň ARE01) – R střed (skříň AOV02)
	WORE0503	R střed (skříň ARE05) – R střed (skříň AOV02)

-JZ1 ZÁSUVKOVÁ LIŠTA 19", 6x 230V AC, 16A
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, VF FILTR
ZAJIŠTĚNÉ NAPÁJENÍ

-EZ1 ZÁSUVKOVÁ LIŠTA 19", 6x 230V AC, 16A
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, VF FILTR
NEZAJIŠTĚNÉ NAPÁJENÍ

-XNE, -XNJ NAPÁJECÍ SVORKOVNICE, 230V AC, UMÍSTĚNA NA LIŠTU NA BOČNÍ STĚNU ROZVADĚČE

LEGENDA:

PROVEDENÍ: SKŘÍŇOVÝ ROZMĚR 800x2000x1000mm
PŘEDNÍ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA
VENTILÁTORY V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ
PODSTAVEC 800x100x1000mm
BEZ BOČNÍCH PANELŮ
PEVNÝ RÁM 19"
2x MODUL ZÁSUVEK
DRÁTĚNÝ ŽLAB V HORNÍ ČÁSTI ROZVADĚČE

KRYTÍ: IP40/20
NÁTĚR: RAL 7035
DĚLENÍ: PO POLI
PŘÍVODY/VÝVODY: ZDOLA/DOLŮ
VNĚJŠÍ VILY: AA5
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NAPÁJECÍ NAPĚTÍ – 1NPE 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
230V, 50Hz – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE/TN-S

b	Změna :		Provedl :		Datum :
a	Změna :		Provedl :		Datum :

Vypracoval: Ing. Buršík Roman	Akce: TB ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR	Číslo výkresu: 7
Přezkoumal: Ing. Juřina Pavel		
Schválil: Ing. Matuška Marcel	Objekt: PS 60 - Přenosové zařízení	
OMEXOM POWER & GRID OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 377 303 111	Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice	Číslo zakázky: 504015201501 Stupeň PD: TD
	Název dokumentu: SKŘÍŇ OPTICKÝCH ROZVÁDĚČŮ AOV02	Datum: 06 / 2020 Formát: A3 Měřítko: - Archivní číslo: 504015201501_698