ČELNÍ POHLED

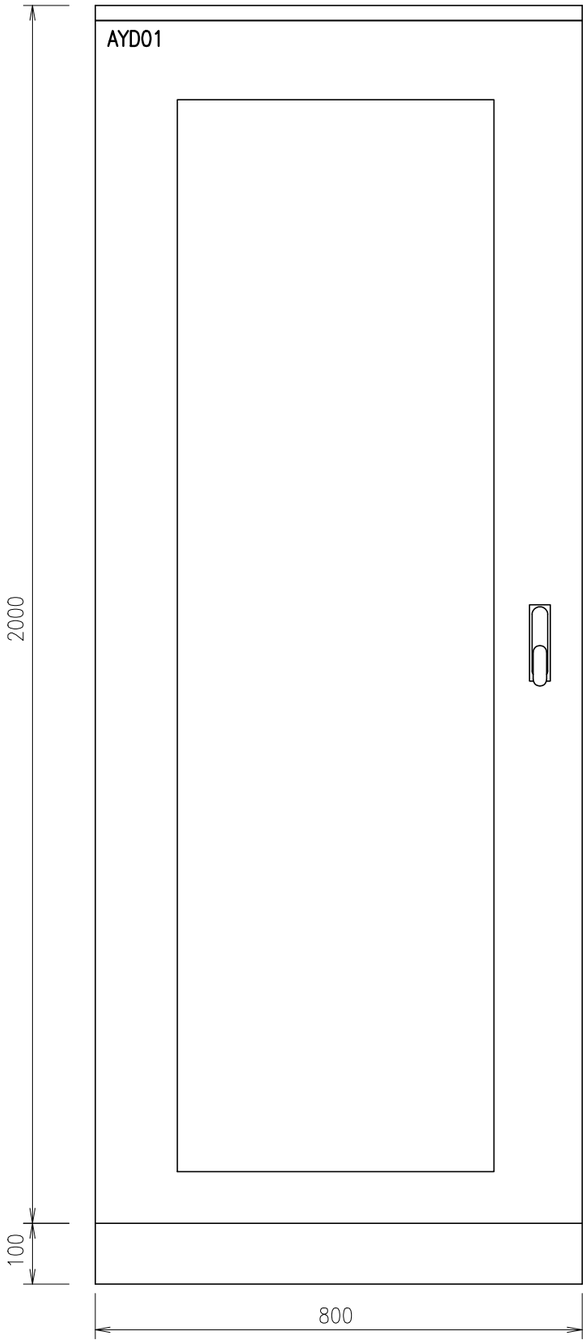

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ

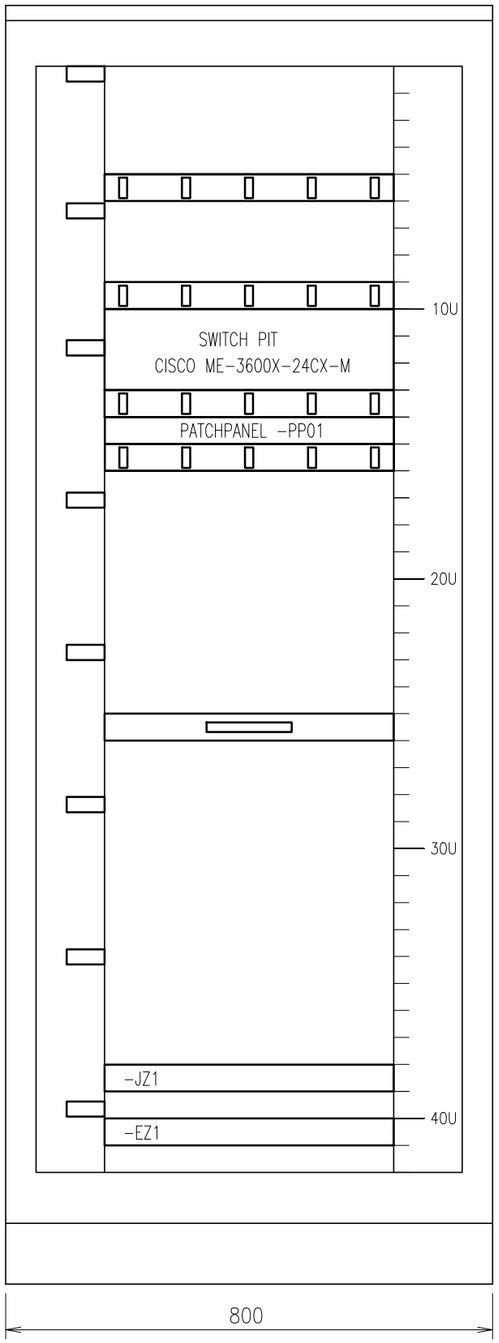

OSAZENÍ PŘÍSTROJI :

-JZ1	– ZÁSUVKOVÁ LIŠTA 19", 6 x 230V, 16A – PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, VF FILTR – ZAJIŠTĚNÉ NAPÁJENÍ
-EZ1	– ZÁSUVKOVÁ LIŠTA 19", 6 x 230V, 16A – PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, VF FILTR – NEZAJIŠTĚNÉ NAPÁJENÍ
-XNE,-XNJ	– NAPÁJECÍ SVORKOVNICE, 230V AC

LEGENDA :

PROVEDENÍ :	SKŘÍŇOVÝ ROZMĚR: 800x2000x1000mm PŘEDNÍ PRŮHLEDNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA VENTILÁTORY V HORNÍ ČÁSTI SKŘÍNĚ PODSTAVEC 800x100x1000mm LEVÝ BOČNÍ PANEL PEVNÝ RÁM 19" VÝSUVNÁ POLICE 19" 2x MODUL ZÁSUVEK
KRYTÍ :	IP40/20
NÁTĚR :	RAL 7035
DĚLENÍ:	PO POLI
PŘÍVODY :	ZDOLA
VÝVODY :	DOLŮ
VNĚJŠÍ VLIVY:	AA5
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ -1NPE 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
230V, 50Hz – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE/TN-S

b	Změna :		Provedl :		Datum :	
a	Změna :		Provedl :		Datum :	

Vypracoval: Ing. Mudra Tomáš	Akce: TB ČB Střed - výstavba R 110 kV + TR		Číslo výkresu: 4
Přezkoumal: Ing. Juřina Pavel			
Schválil: Ing. Matuška Marcel	Objekt: PS 60 - Přenosové zařízení		
OMEXOM POWER & GRID OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Střílně 1929/8 323 00 Plzeň - Bolevec tel. +420 377 303 111	Objednatel: E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice		Číslo zakázky: 504015201501 Stupeň PD: TD
	Název dokumentu: ROZVÁDĚČ PŘENOSU AYD01		Datum: 06 / 2020
		Formát: A3	Měřítko: -
			Archivní číslo: 504015201501_695