

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		E.ON OMEXOM														A	
B																B	
C		MÍSTO STAVBY: TR 110/22 kV České Budějovice - střed NÁZEV STAVBY: ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE IDENTIFIKACE CELKU: SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODNY 22 kV STAVEBNÍK/VLASTNÍK: E.ON Distribuce, a.s.														C	
D		SO/PS: PS 31 - OCHRANY MAJETKOVÁ TŘÍDA: CZD00042 ČÍSLO SOD/OBJ: 4500460930 OBJEDNATEL: E.ON Distribuce, a.s.														D	
E																E	
F																F	
1		2		3		4		5		6		7		8			

Č.výkr.zhot.: 504015201501
Č.zak.zhot.: 504015201501

EVU modul 4,90

30.06.2020 STD_R110_R22_DPS_202000630
=AJA00&EAA
AA01
CE1

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU		POŘADOVÉ ČÍSLO	
=AJA00		&EAA		AA01	
ČÍSLO STAVBY: 1020000690				STATUS: TD	
ČÍSLO VÝKRESU: STD=AJA00&EAA/AA01				INDEX REVIZE:	
TITULNÍ LIST				Datum: 30.06.2020	
				Vypracoval: MALÍK	
				Schválil: LETEV	
				Norma:	
				List: 1	
				Celkem: 3	

A		ČÍSLO STAVBY STATUS			ČÍSLO VÝKRESU			INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU			A
		1020000690 DPS			STD=AJA00&EAA/AA01						DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO	1	TITULNÍ LIST			
		1020000690 DPS			STD=AJA00&EAB/AB01						EAB	=AJA00	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE			
		1020000690 DPS			STD=AJA00&EFA/BA01						EFA	=AJA00	BA01	3	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA 22 kV PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA			
B																		B
C																		C
D																		D
E																		E
F																		F
				Datum	30.06.2020	TR 110/22 kV České Budějovice - střed					SEZNAM DOKUMENTACE			=AJA00		&EAB	AB01	
			Vyprac.	MALÍK	ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE						STATUS: TD							
			Schvál.	LETEV	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODNY 22 kV								List: 2					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	E.ON Distribuce, a.s.							ČÍSLO VÝKRESU: STD=AJA00&EAB/AB01		Celkem: 3				

1

2

3

4

5

6

7

8

Číslo: 504015201501
Číslo: 1020000630


OMEXOM

EVU modul 4.81a

30.06.2020
STD_R110_R22_DPS_20200630
=AJA00&EFA
BA01
GE1

AJA

3 ~50Hz, 25kV / IT 1250A, 20/50kA

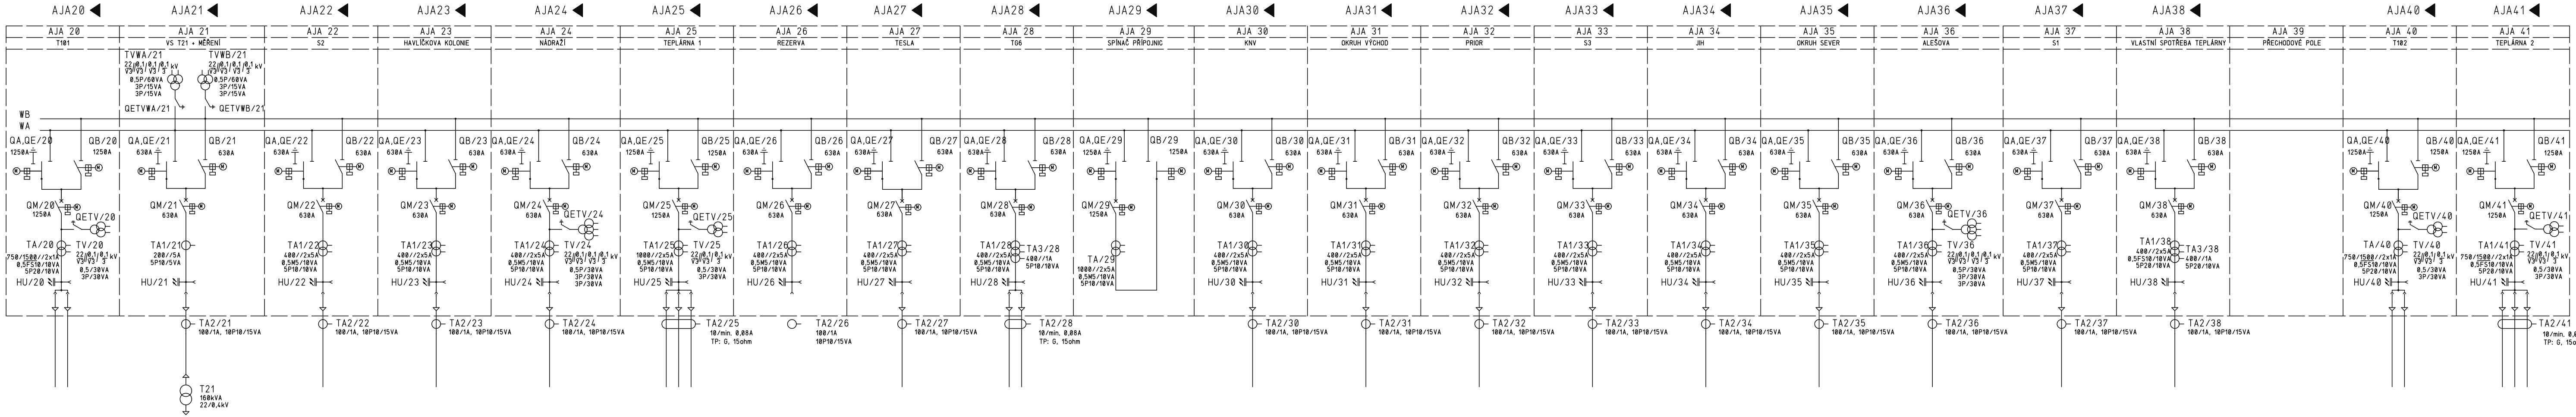

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA R110 kV ◀

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA AJB ◀

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA VLASTNÍ SPOTŘEBY ◀


LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- QA,QB ODPOJOVAČ
- M MOTOROVÝ POHON
- QM VYPÍNAČ
- QE.. UZEMŇOVAČ
- TA.. PTP
- TV PTN
- TVW.. PŘÍPOJNICOVÉ TRANSFORMÁTORY NAPĚTÍ
- HU DETEKTOR NAPĚTÍ
- FV SVODIČ PŘEPĚTÍ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE :

- JMENOVITÉ NAPĚTÍ 25 kV
- PROVOZNÍ NAPĚTÍ 22 kV
- JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJNIC 1250 A
- JMENOVITÝ PROUD PŘIVODU 1250 A
- JMENOVITÝ PROUD VÝVODU 630 A
- JMENOVITÝ KRÁTKODOBÝ PROUD 20 kA (3s)
- ZKRATOVÁ ODOLNOST DYNAMICKÁ 50 kA

Datum	30.06.2020	TR 110/22 kV České Budějovice - střed
Vyprac.	MALIK	ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE
Schvál.	LETEV	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODNY 22 kV
Ind.revize	Popis revize	Datum
Jméno	Norma	E.ON Distribuce, a.s



JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA 22 kV	=AJA00	&EFA	BA01
STATUS:	TD		
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: STD-AJA00&EFA/BA01	List:	3
		Celkem:	3