

1		2		3		4		5		6		7		8			
A		E.ON OMEXOM														A	
B																B	
C		MÍSTO STAVBY: TR 110/22 kV České Budějovice - střed NÁZEV STAVBY: ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE IDENTIFIKACE CELKU: SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODNY 22 kV (AJB) STAVEBNÍK/VLASTNÍK: E.ON Distribuce, a.s.														C	
D		SO/PS: PS 50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA MAJETKOVÁ TŘÍDA: CZD00046 ČÍSLO SOD/OBJ: 4500460930 OBJEDNATEL: E.ON Distribuce, a.s.														D	
E																E	
F																F	
1		2		3		4		5		6		7		8			

Č.výkr.zhot.: 505018100601
Č.zak.zhot.: 505018100601

EVU modul 4,90

30.06.2020 STD_R110_R22_DPS_20200630
=AJB00&EAA
AA01
CE1 MONTTY

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU		POŘADOVÉ ČÍSLO	
=AJB00		&EAA		AA01	
ČÍSLO STAVBY: 1020000690				STATUS: TD	
ČÍSLO VÝKRESU: STD=AJB00&EAA/AA01				INDEX REVIZE:	
TITULNÍ LIST		Datum: 30.06.2020			
		Vypracoval: MALÍK			
		Schválil: LETEV			
		Norma:			
		List: 1 Celkem: 4			

1	2	3	4	5	6	7	8		
A		ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMENTU	LIST	POPIS DOKUMENTU		
B		1020000690 DPS	STD=AJB00&EAA/AA01		EAA	=AJB00	AA01	1	TITULNÍ LIST
C		1020000690 DPS	STD=AJB00&EAB/AB01		EAB	=AJB00	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE
D		1020000690 DPS	STD=AJB00&EFA/BA01		EFA	=AJB00	BA01	3	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA
E		1020000690 DPS	STD=AJB00&ELU/DD01		ELU	=AJB00	DD01	4	POHLED NA ROZVÁDEČ VÝKRES USPOŘADÁNÍ
F									

č.vykr.zhot.: 505018100601
č.zak.zhot.: 10200000690
č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4,90

30.06.2020 STD_R110_R22_DPS_20200630
=AJB00&EFA
BA01
CE1

MONITY

Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	Datum 30.06.2020	TR 110/22 kV České Budějovice - střed
					Vyprac. MALÍK	ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE
					Schvál. LETEV	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODNY 22 kV (AJB)
						E.ON Distribuce, a.s.



JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	=AJB00	&EFA	BA01
	STATUS: TD		
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: STD=AJB00&EFA/BA01	List: 3	Celkem: 4


č.vykr.zhot.: 505018100601
č.zak.zhot.: 1020000690
č.stavby:

OMEXOM


EVU modul 4,90

30.06.2020 STD_R110_R22_DPS_202000630
=AJB00&ELU
DD01
CE1

PŘEDNÍ POHLED - ZAVŘENÉ DVEŘE

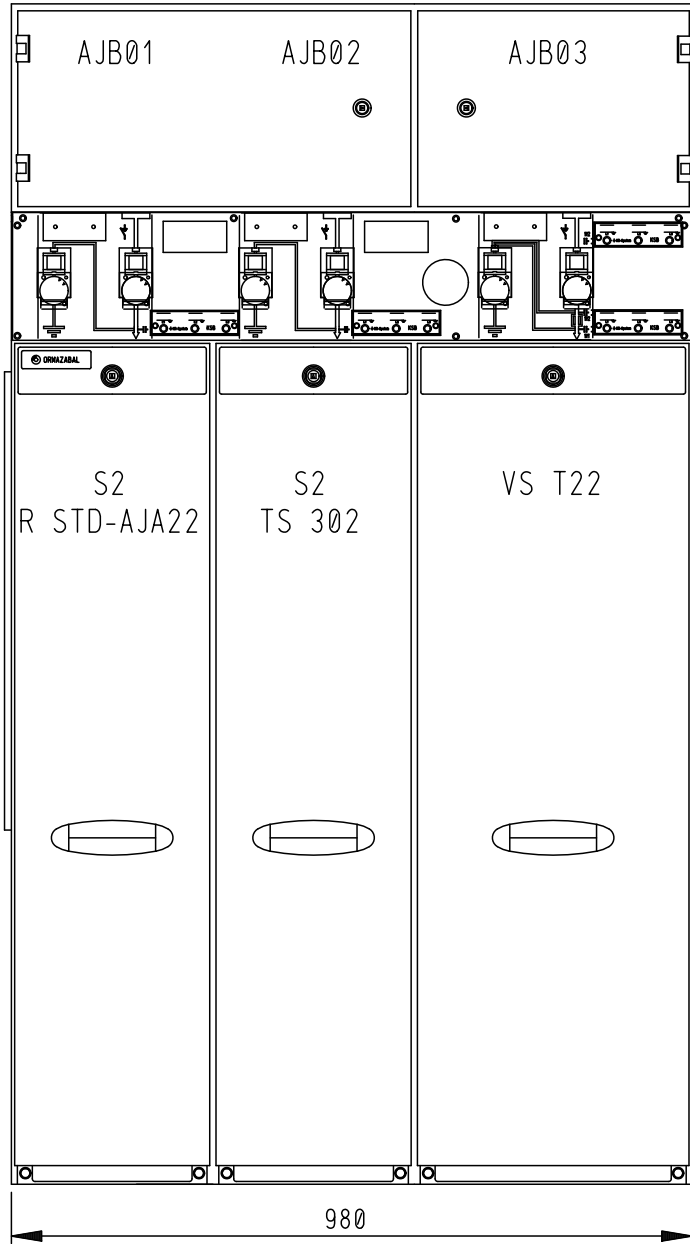

BOČNÍ POHLED LEVÝ

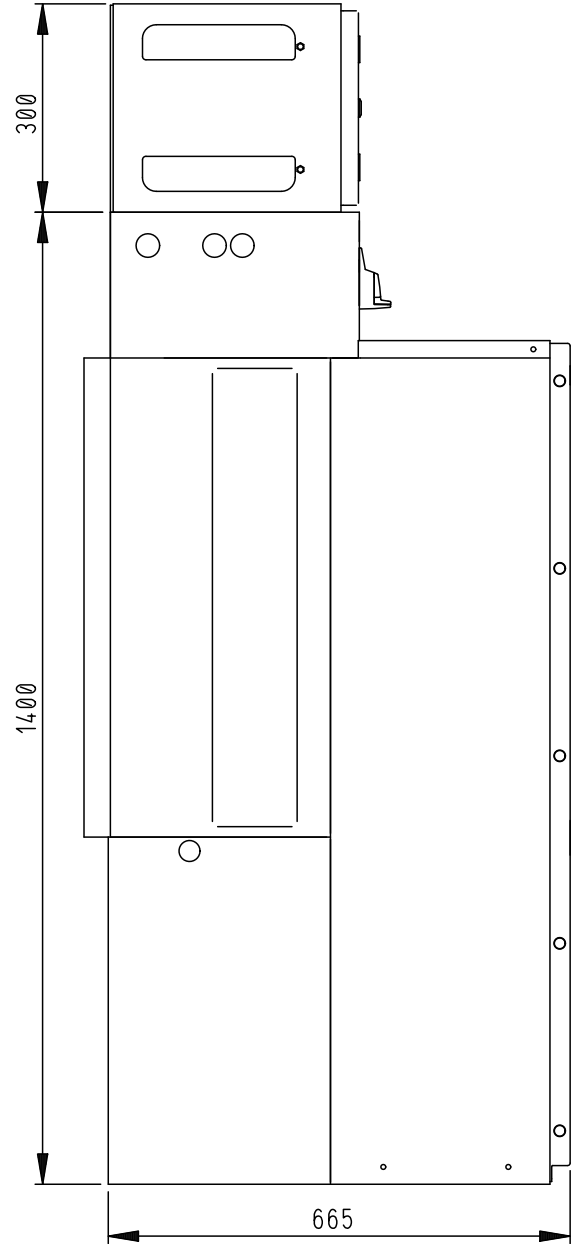

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ (980 x 1700 x 665 mm)
TYP GA 2K1TS SF6
SE DVĚMA POLI KABELOVÝCH ODBOČEK A
S JEDNÍM POLEM VÝVODU NA TRANSFORMÁTOR
KRYTÍ: IP44/20 (VN ČÁST IP65)
NÁTĚR: RAL 7035
PŘÍVODY: SPODEM
VÝVODY: SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 AC 22 kV 50 Hz/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
S RYCHLÝM VYPNUTÍM V SÍTÍCH, VE KTERÝCH NENÍ STŘED PŘÍMO UZEMNĚN

				Datum	30.06.2020	TR 110/22 kV České Budějovice - střed	e-on	POHLED NA ROZVÁDĚČ	=AJB00	&ELU	DD01
				Vyprac.	MALÍK	ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE			STATUS: TD		
				Schvál.	LETEV	SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODNY 22 kV (AJB)					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		E.ON Distribuce, a.s.		VÝKRES USPOŘADÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: STD=AJB00&ELU/DD01		
									List:	4	
									Celkem:	4	