

### VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky:	<b>TR ČB Střed - výstavba rozvodny a přívodního kabelového vedení 110 kV</b>
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008789
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ
Druh veřejné zakázky podle předmětu	Stavební práce
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

#### I.


#### Vysvětlení zadávací dokumentace

##### Dotaz č. 1

Prosím o upřesnění, zda propojení vedení V1366 na kabelové koncovky není součástí tohoto projektu. V případě, že vedení zůstane beze změny, jak budou řešeny vzdálenosti mezi stávajícími přeponkami a nově instalovanými kabelovými koncovkami?

##### Odpověď č. 1

Zadavatel přikládá foto stávajícího kabelového stožáru. Pravá strana při pohledu od TR Velešín V1365 zůstane průběžná. Levé vedení V1366 z TR Velešín bude zasmyčkováno do TR Č.B. Střed, odkud se bude vracet jako vedení V1386. K zasmyčkování dojde kompletně na levé straně stožáru, vzdálenost bude zajištěna úpravou ocelové konstrukce na konzolách, která zvýší vzdálenost mezi koncovkami. Stávající přeponky budou rozmontovány a svedeny na kabelové koncovky a omezovače přepětí.

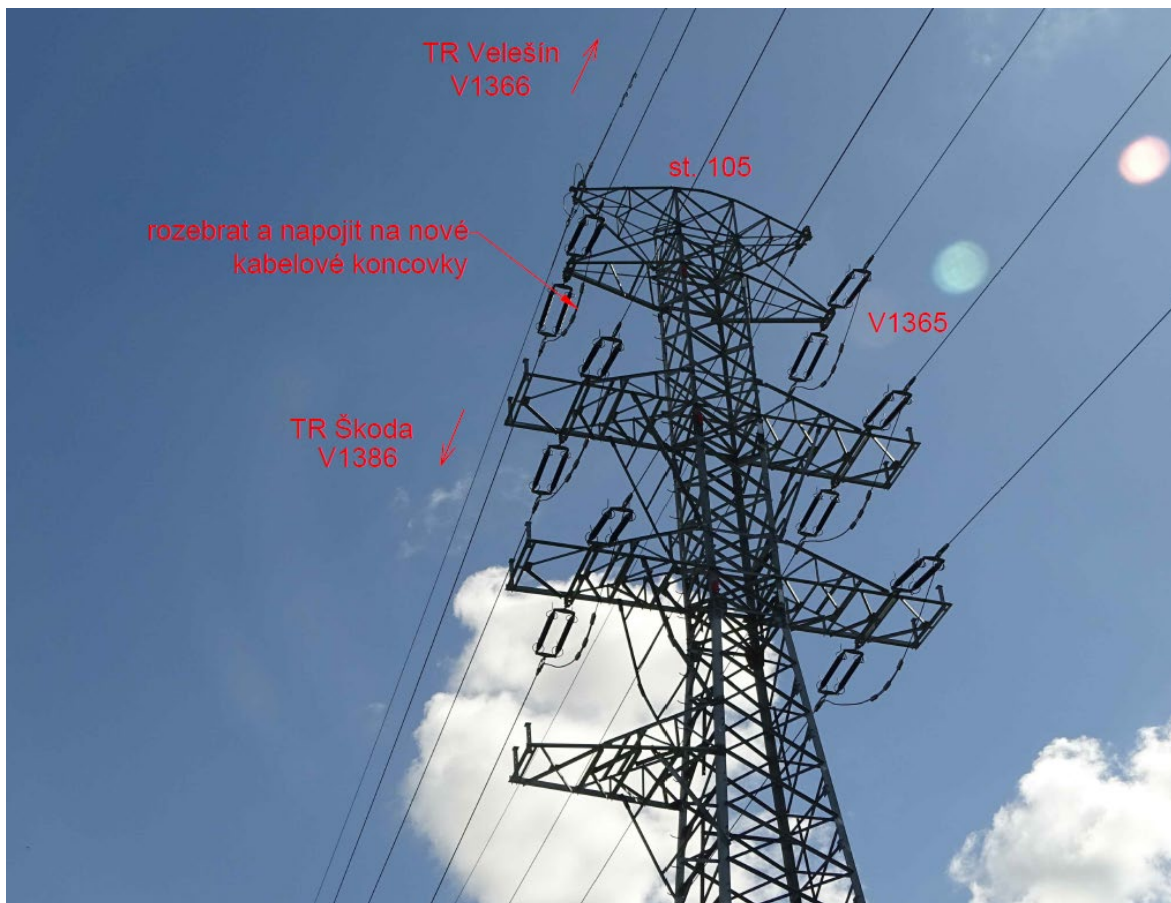

### **Dotaz č.2**

Prosíme o posunutí termínu podání nabídky z důvodu řádného prostudování PD a poptání poddodavatelů alespoň o 3 týdny.

### **Odpověď č. 2**

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

### **Dotaz č.3**

ZD obsahuje PD, která neobsahuje podrobné specifikace požadovaného materiálu a dodávek (například modelové označení, typ, atd.). Z této dokumentace nejsou naši poddodavatelé, např. výrobci rozváděčů nebo poddodavatelé SO schopni vytvořit plnohodnotnou a závaznou cenovou nabídku. Dovolujeme si tímto požádat o dokumentaci TOS a SM, která bude obsahovat požadované údaje.

### **Odpověď č. 3**

Zadavatel uvádí, že dokumentace pro veřejný výběr neobsahuje modelové označení a typy, protože je to v rozporu s podmínkami ZZVZ.

Z uvedeného dotazu není zadavateli jasné, o který materiál nebo dodávku se jedná, proto nelze nyní poskytnout bližší specifikaci.

## II.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení není třeba prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Brně

**Za EG.D, a.s.**