



ULOŽENÍ KABELŮ VE VÝKOPU, ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ S ING. SÍTĚMI – STRUSKOVOD CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ

L - L

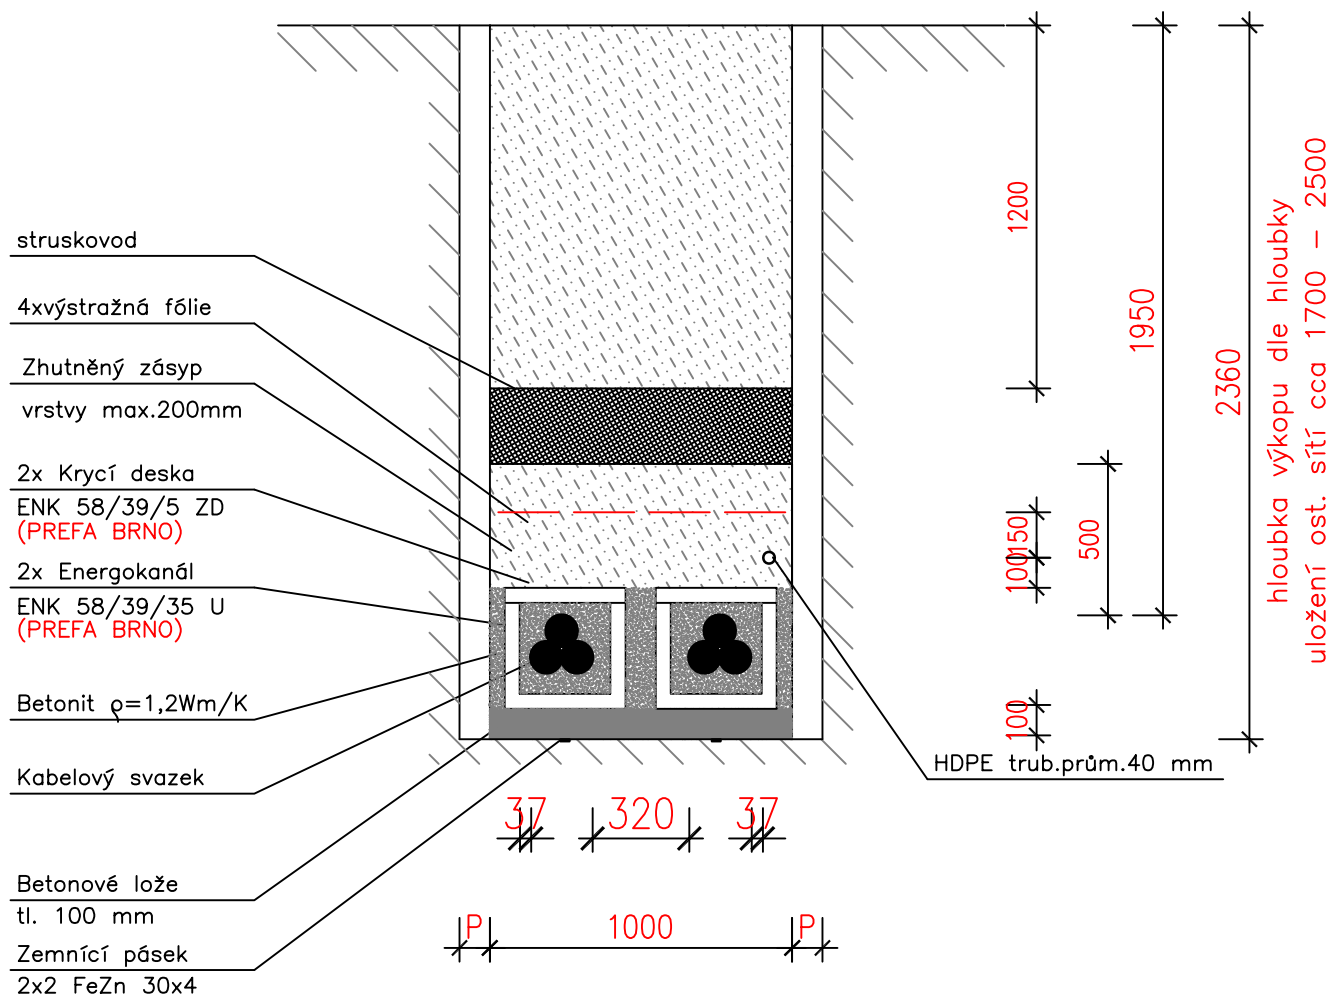

Přesah uložení kabelů v betonových kanálech v šířce ochranného pásma křížované sítě

 Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice	Měřítko: 1:25		Číslo archivní: EV 461-20-380
	Počet A4: 2		Číslo výkresu: EV 461-20-319
Projektoval:	V. Brůžek, Ing.	Název: TR 110 kV Č.B. Střed - přírodní kabelové vedení 110 kV Charakteristické řezy	
Datum:	březen 2020		
Podpis:			