

egd

OMEXOM

Č.výkř.zhot.: 505020100501
Č.zák.zhot.: 505020100501

MÍSTO STAVBY:
NÁZEV STAVBY:
IDENTIFIKACE CELKU:
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE MĚŘENÍ 1
EG.D, a.s.

SO/PS:
MAJETKOVÁ TŘÍDA:
ČÍSLO SOD/OBJ:
OBJEDNATEL:

PS31 - OCHRANY
CZ000042
4501338395
EG.D, a.s.

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK R110 R22-DPS-20210731
=AJA05&EAA
AA01
CE1

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU POŘADOVÉ ČÍSLO	
=AJA05	+ASJ05	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:			
1020002620			
STATUS:			
DPS			
INDEX REVIZE:			
BK=AJA05+ASJ05&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST		Datum: 31.07.2021	
		Vypracoval: MUDRA	
		Schválil: LETEV	
		Norma:	
		List: 1	Celkem: 22

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200202620
Č.stavby: 10200202620



EVU modul 4.9

05.08.2021 BK R110 R22-DPS-20210731
=AJA05&EFA
BC01
CE1

TRANSFORMOVNA 110/22 kV
22kV, 50Hz

WA1

WB1



TWA1



TWB1



fTWB1/WB1b

fTWB1/WB1a

fTWA1/WA1b

fTWA1/WA1a

+ASJ05



TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE MĚŘENÍ 1
EGD, a.s.


Datum 31.07.2021
Vyrac. MUDRA
Schvál. LETEV


Indireviz. Popis revize Datum Jméno Norma

BLOKOVÉ SCHÉMA
PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA

=AJA05
STATUS: DPS
Číslo výkresu: BK-AJA05+ASJ05&EFA/BC01

BC01
List: 4
Celkem: 22

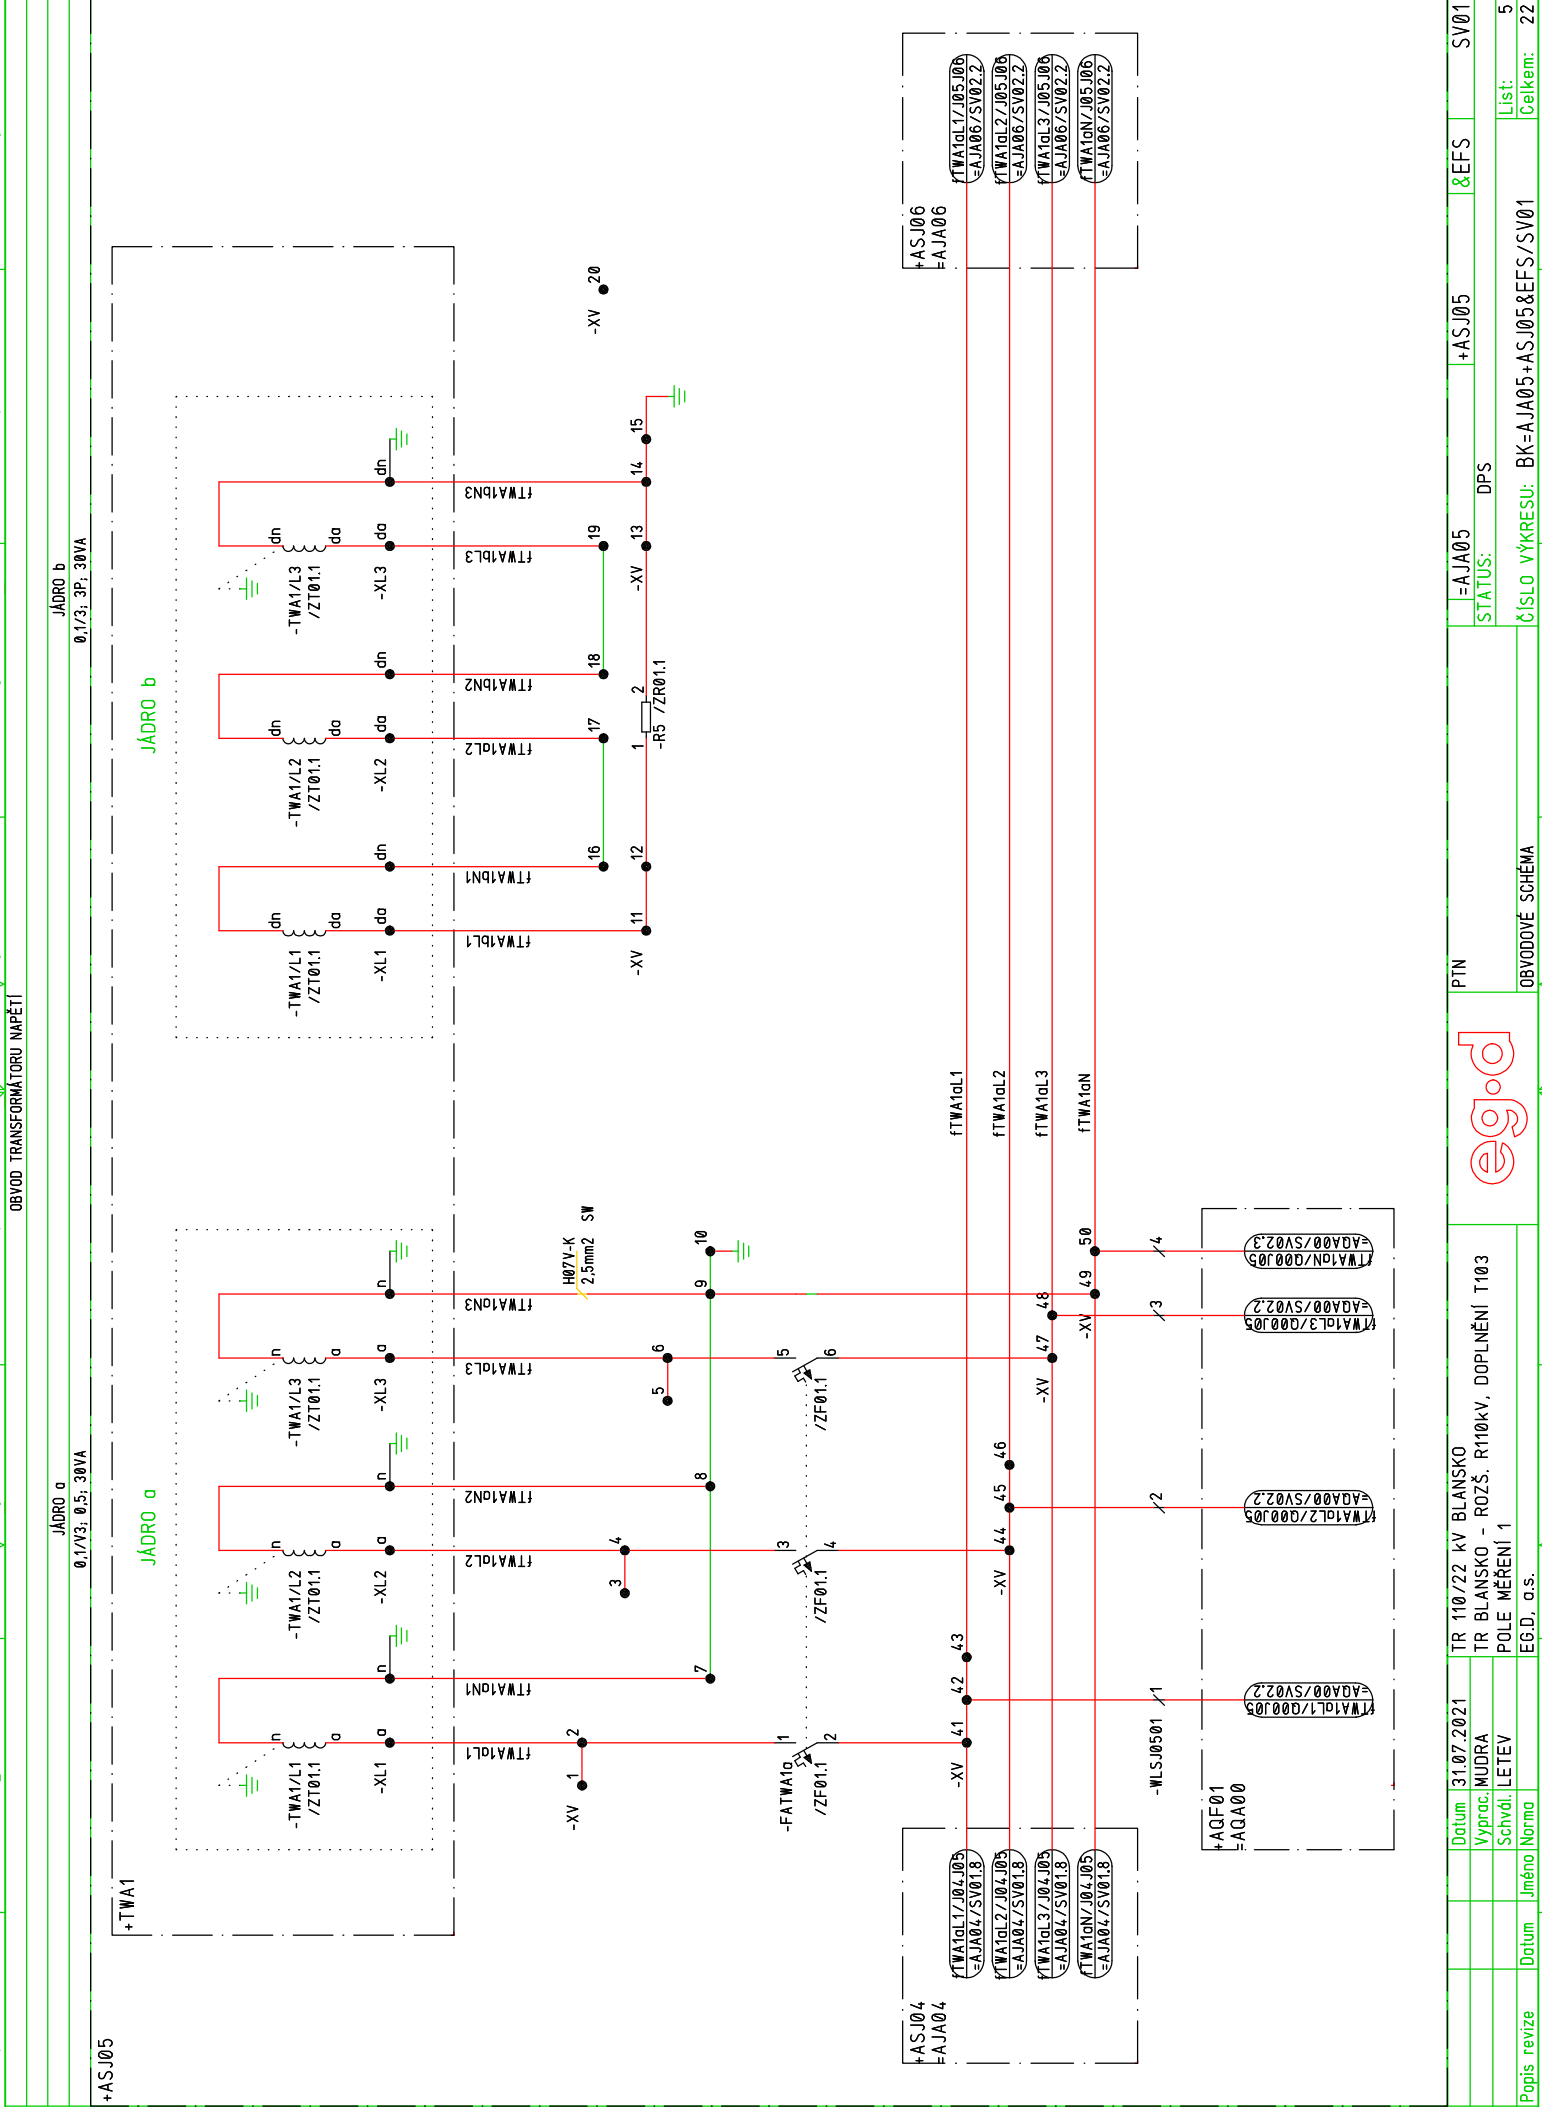

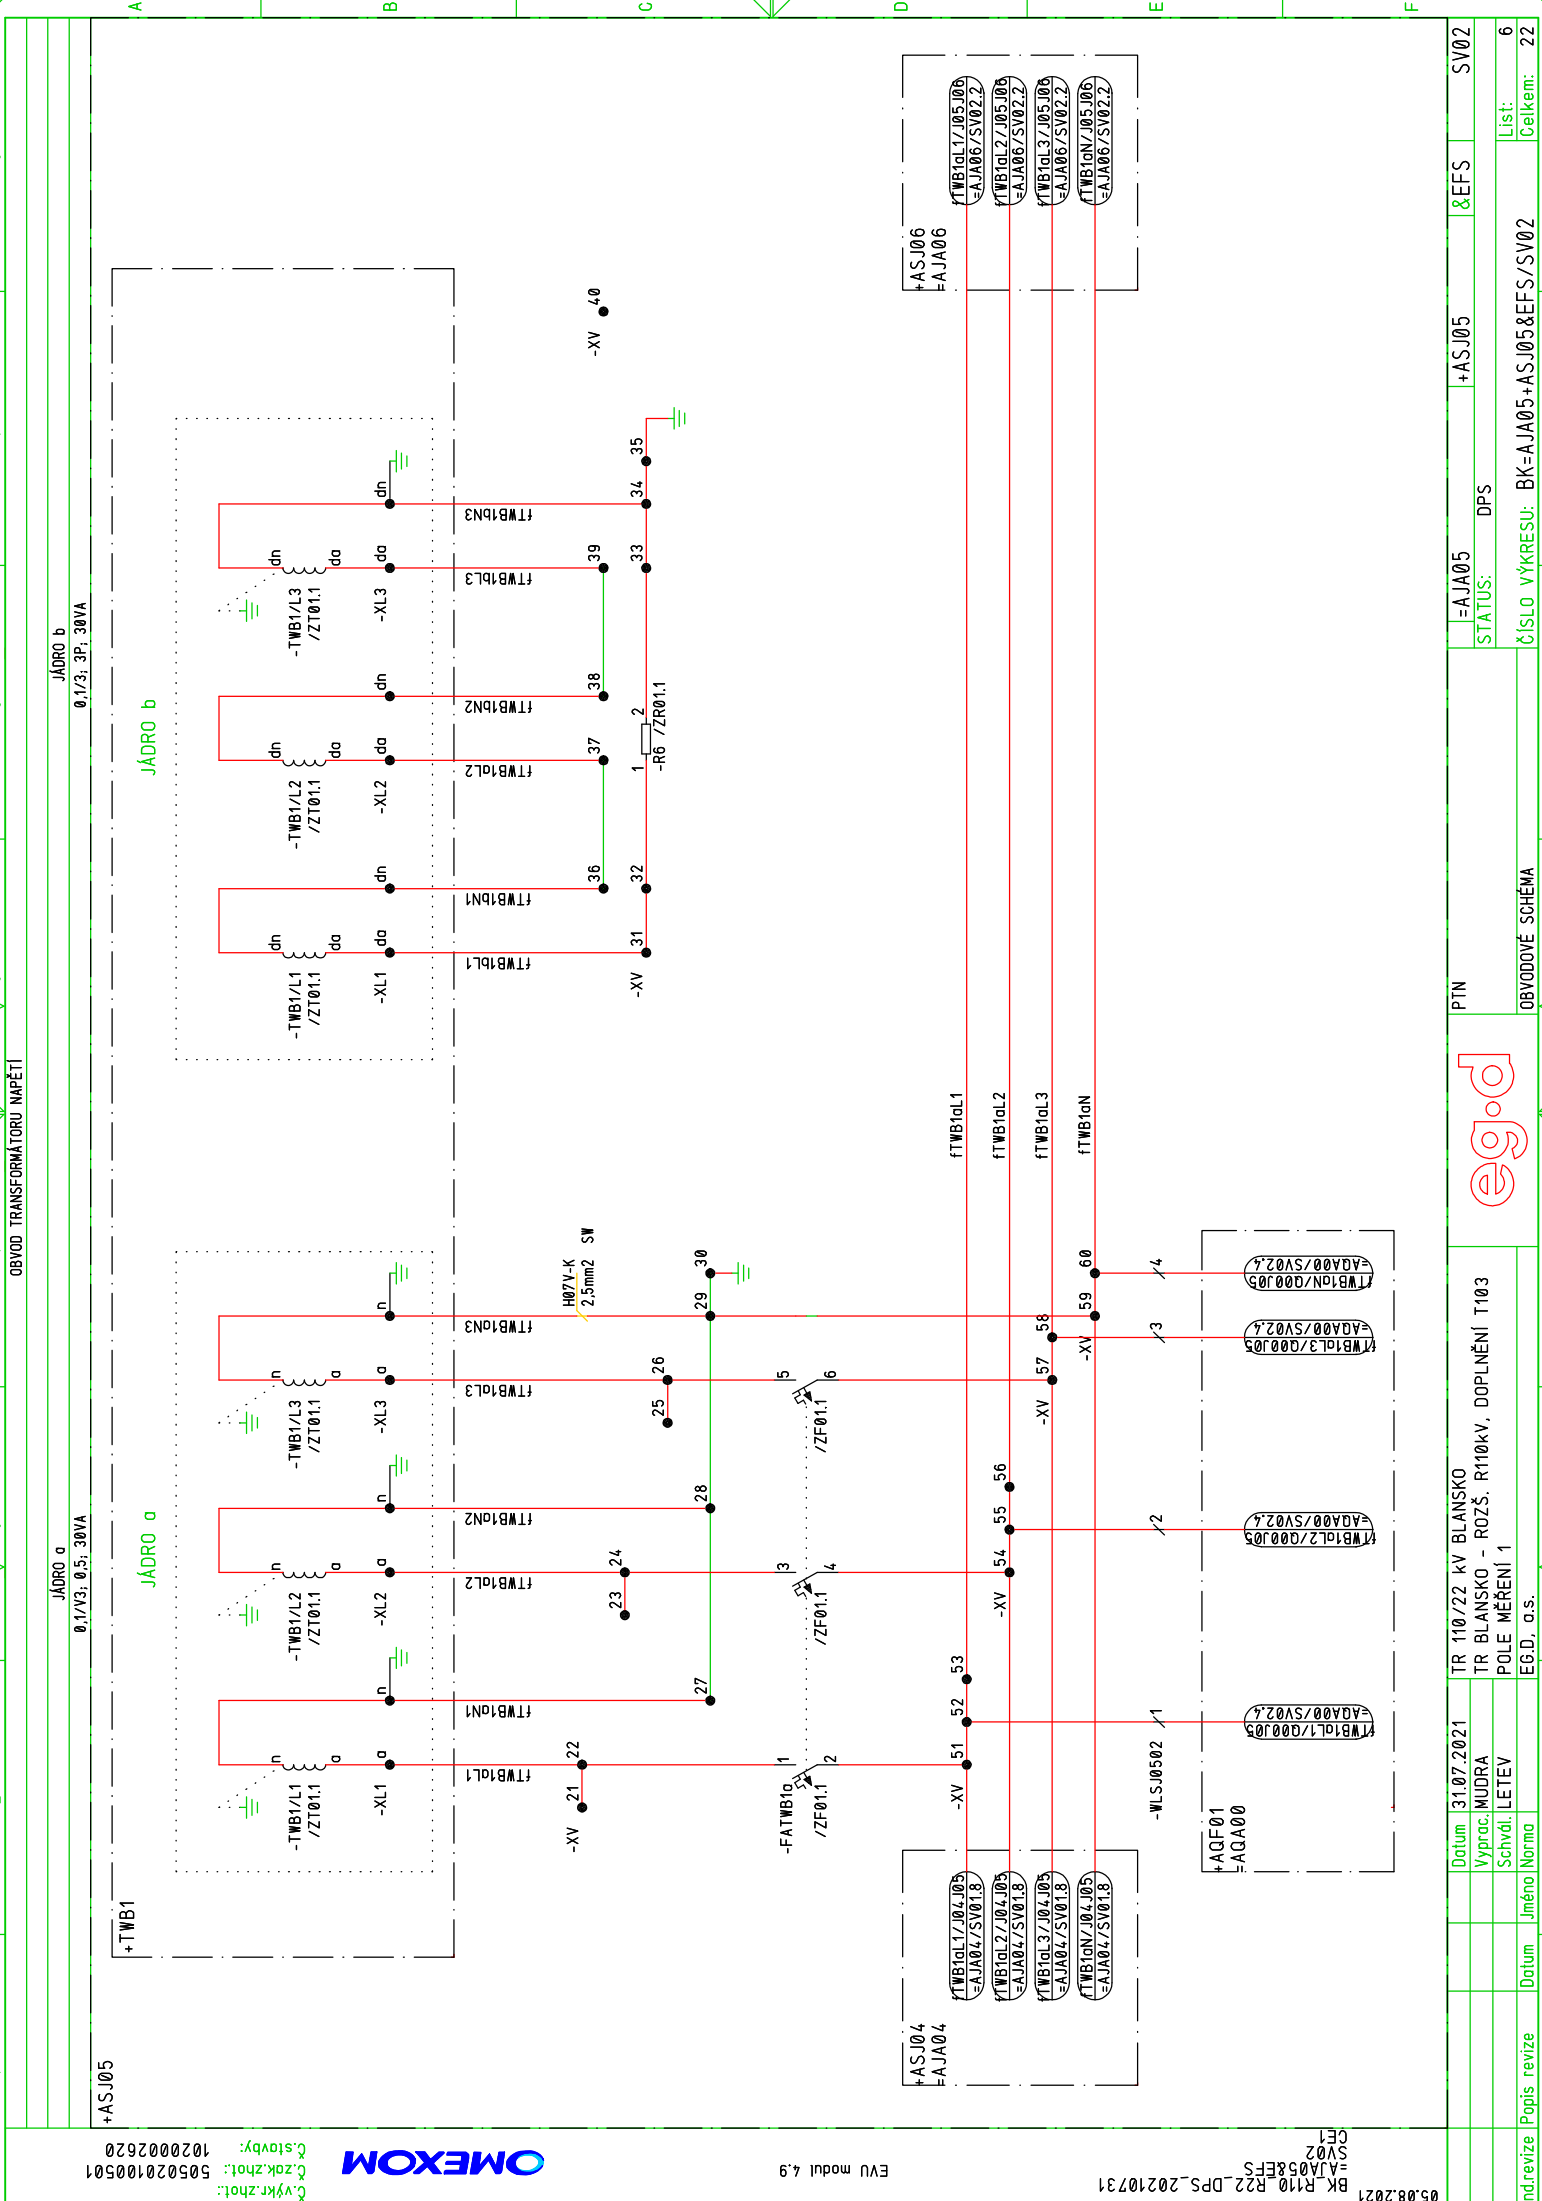

05.08.2021		BK_R110_R22-DPS-20210731		EVU modul 4.9		OMEXOM		Č.výkr.zhot.: 505020100501 Č.slovy: 1020002620	
Ind:revize		Popis revize		Datum		Jméno		Norma	
Schvál.		LETEV		Schvál.		Výprac.		MUDRA	
Datum		31.07.2021		Datum		TR 110/22 KV BLANSKO		T103	
VÝKRES		POUŽITÝCH PRVKŮ		VÝKRES		=AJA05		+ASJ05	
STATUS:		DPS		STATUS:		=AJA05		+ASJ05	
ČÍSLO		VÝKRESU: BK-AJA05+ASJ05&EFS/ZT01		ČÍSLO		VÝKRESU: BK-AJA05+ASJ05&EFS/ZT01		List: 9	
Celkem:		22		Celkem:		22		List: 9	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620




EVU modul 4.9

05.08.2021 BK R110-R22-DPS-20210731
=AJA05+ASJ05&ELU
DD01
CE1

NXPlus - DVEŘE

AJA05 - MĚŘENÍ WA1, WB1

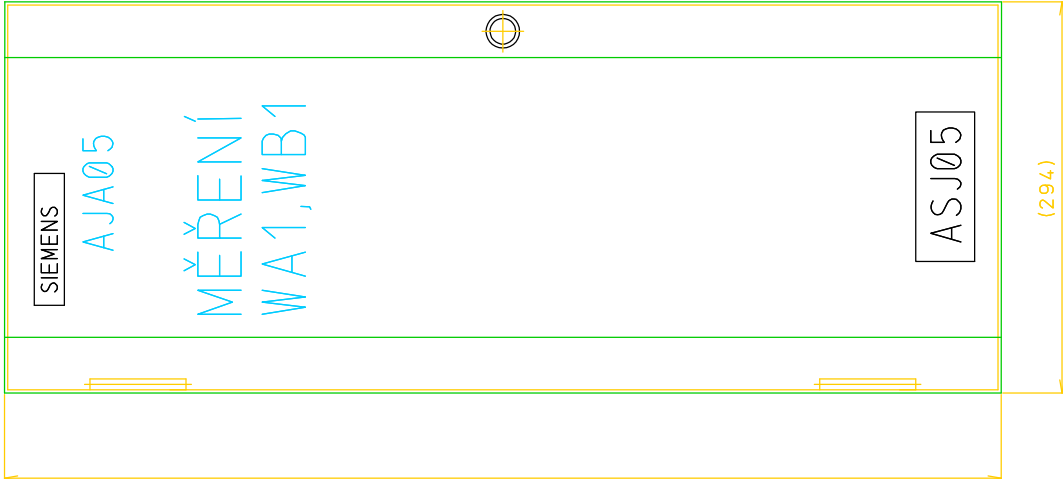

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE MĚŘENÍ 1
EGD, a.s.

Datum 31.07.2021
Vyrac. MUDRA
Schvdl. LETEV

Datum Jméno Norma

Indirevize Popis revize Datum Jméno Norma

POHLED NA ROZVADEČ
VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ

=AJA05
STATUS: DPS
Číslo výkresu: BK=AJA05+ASJ05&ELU/DD01

DD01
List: 13
Celkem: 22

