

egd

OMEXOM

Č.výkř.zhot.: 505020100501
Č.zakř.zhot.:

MÍSTO STAVBY:
NÁZEV STAVBY:
IDENTIFIKACE CELKU:
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE VÝVODU - VN845
EG.D, a.s.


SO/PS:
MAJETKOVÁ TŘÍDA:
ČÍSLO SOD/OBJ:
OBJEDNATEL:


PS31 - OCHRANY
CZ000042
4501338395
EG.D, a.s.

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK R110 R22-DPS-20210731
AA01
=AJA09&EAA
CE1

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU POŘADOVÉ ČÍSLO	
=AJA09	+ASJ09	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:			
1020002620			
STATUS:			
DPS			
INDEX REVIZE:			
BK-AJA09+ASJ09&EAA/AA01			
ČÍSLO VÝKRESU:			
BK-AJA09+ASJ09&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST			
Datum:		31.07.2021	
Vypracoval:		MUDRA	
Schválil:		LETEV	
Norma:			
List:		1	
Celkem:		69	

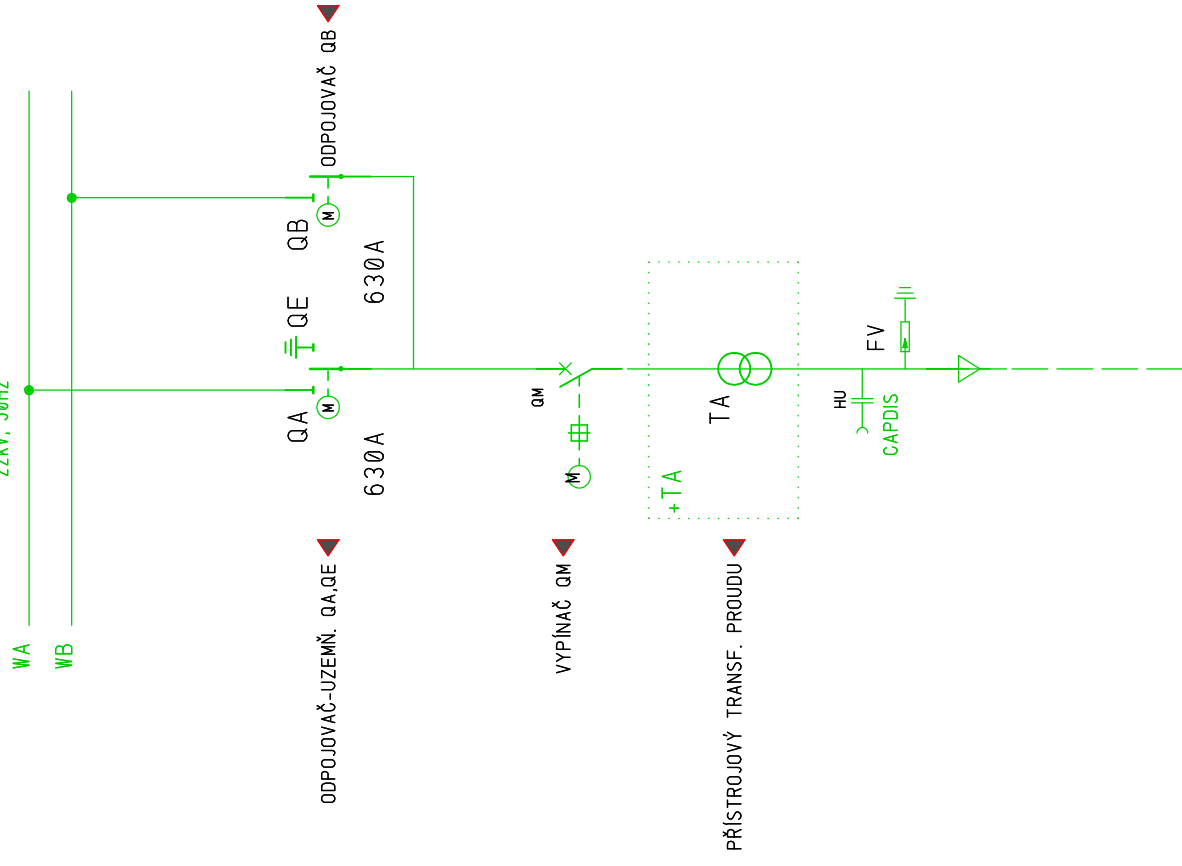


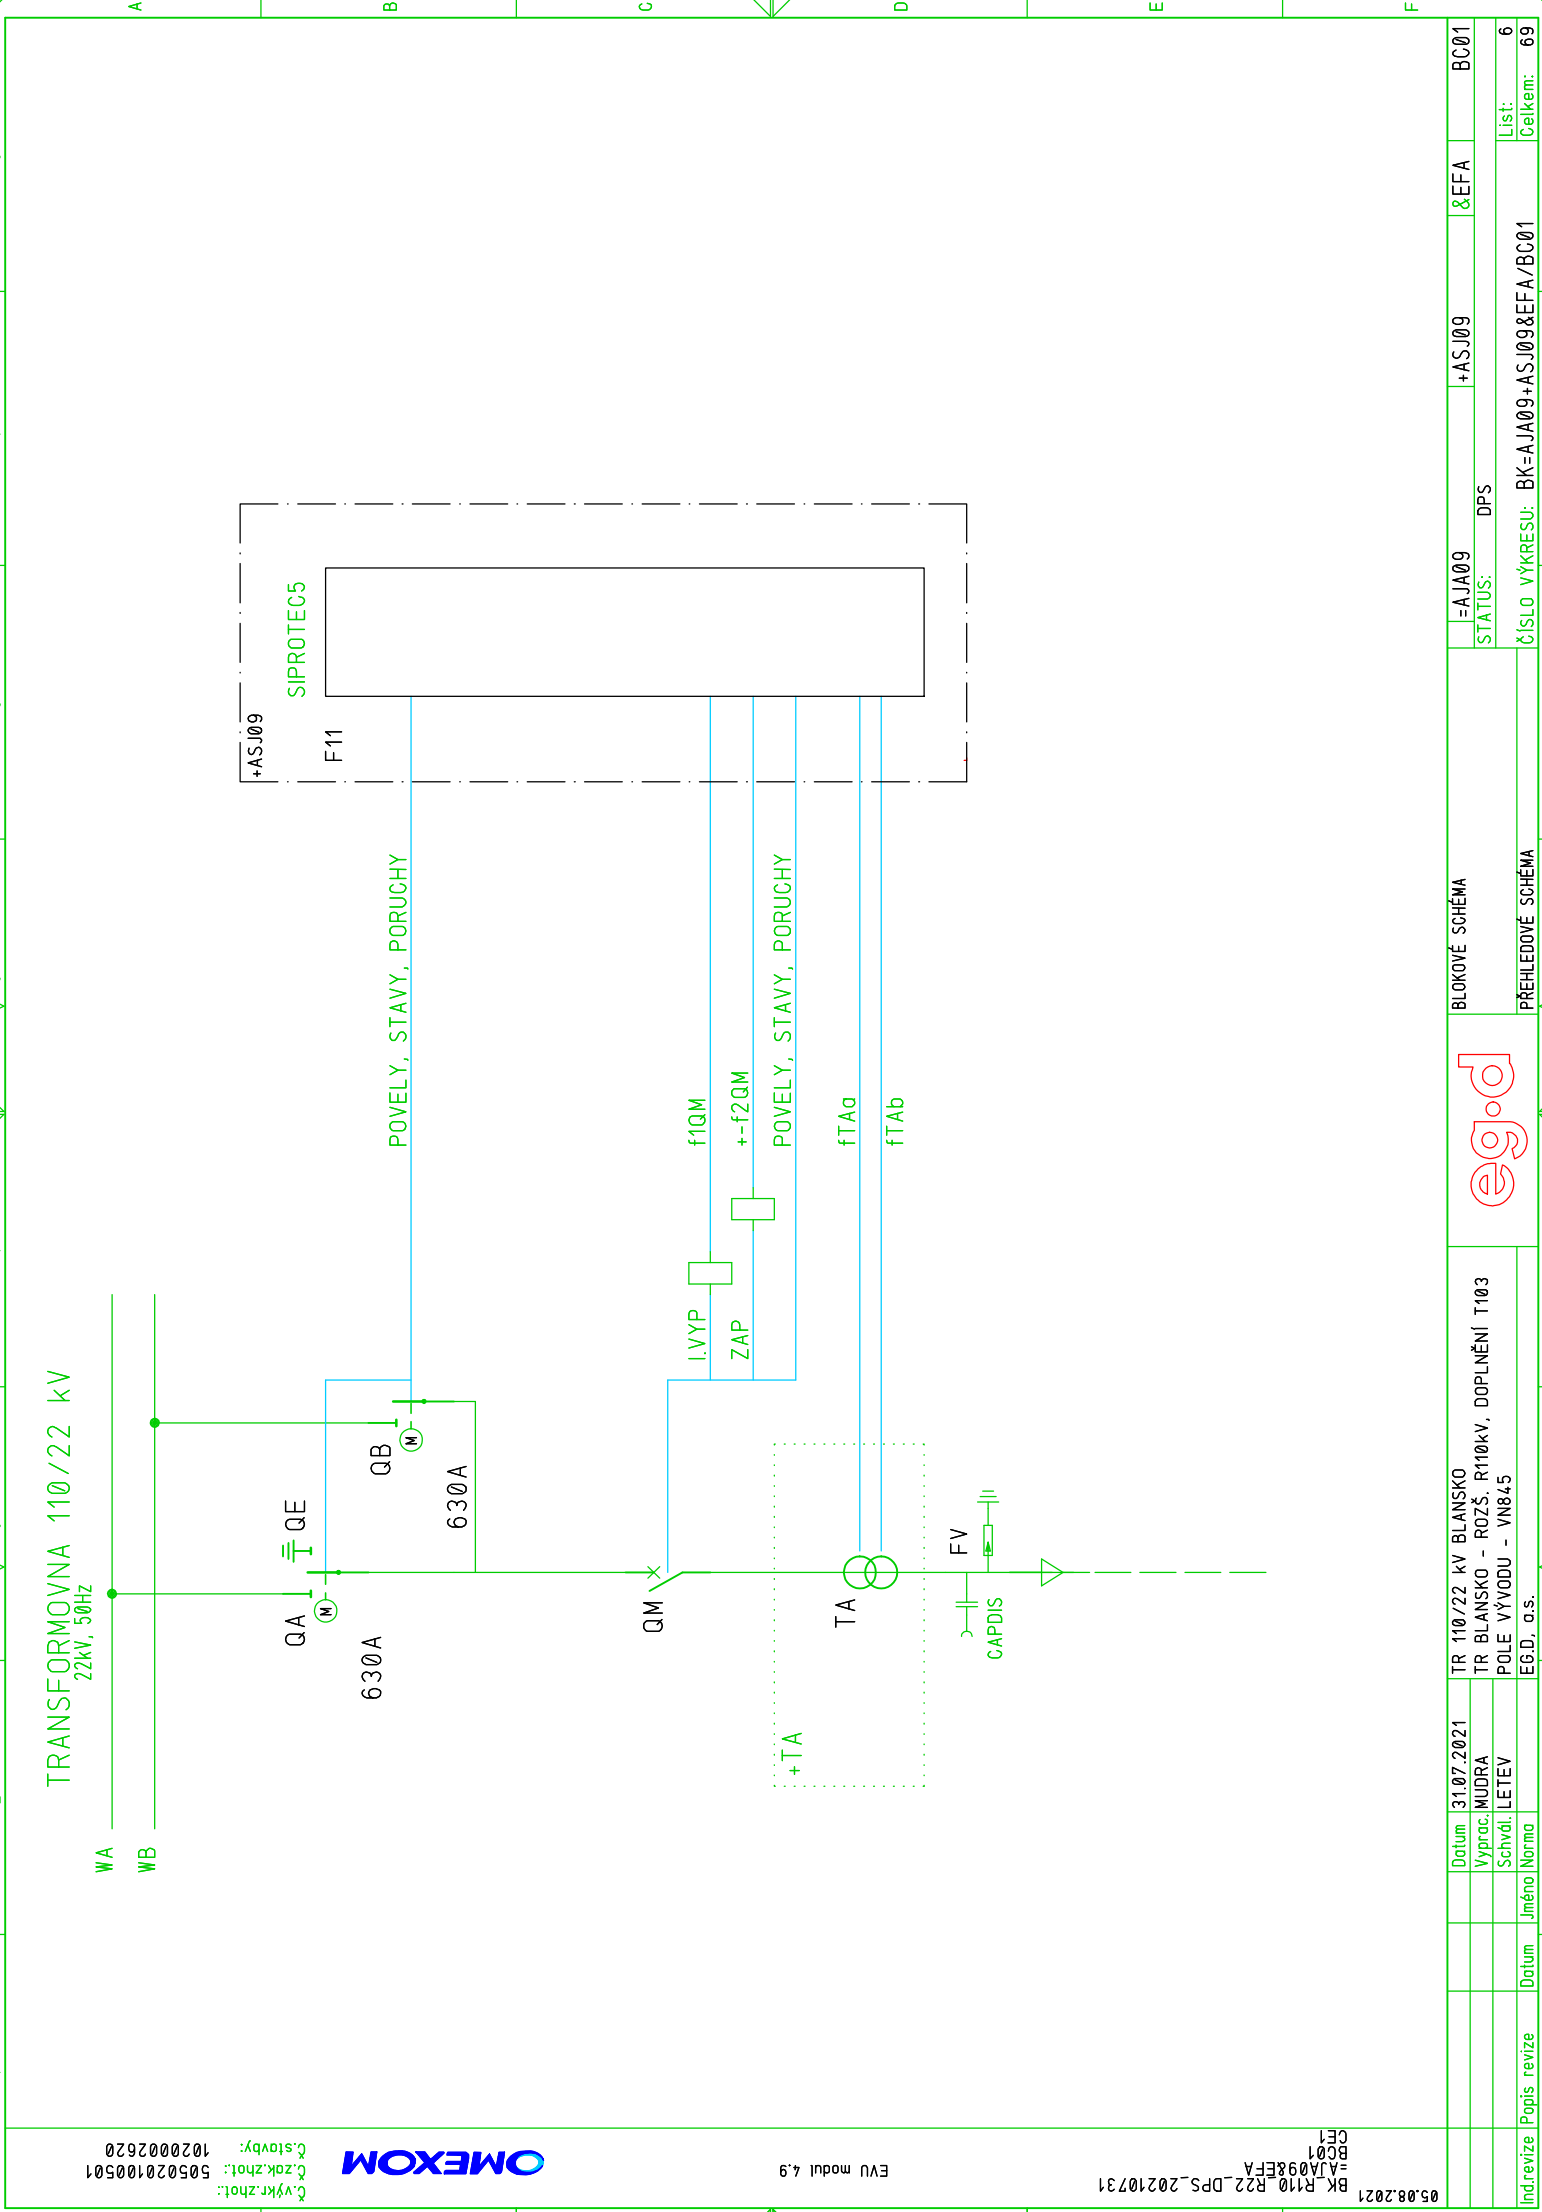



05.08.2021		BK R110 R22-DPS-20210731		EVU modul 4.9		OMEXOM		Č.výkr.zhot.: 505020100501		Č.stavby: 10200202620	
Indrevize		Popis revize		Datum		Jméno		Norma		Schválí	
BC01		BC01		BC01		BC01		BC01		BC01	
CE1		CE1		CE1		CE1		CE1		CE1	





BLOKOVÉ SCHÉMA		=AJA09		+ASJ09		&EFA		BC01	
STATUS:		DPS							
Číslo výkresu:		BK=AJA09+ASJ09&EFA/BC01							
List:		6							
Celkem:		69							

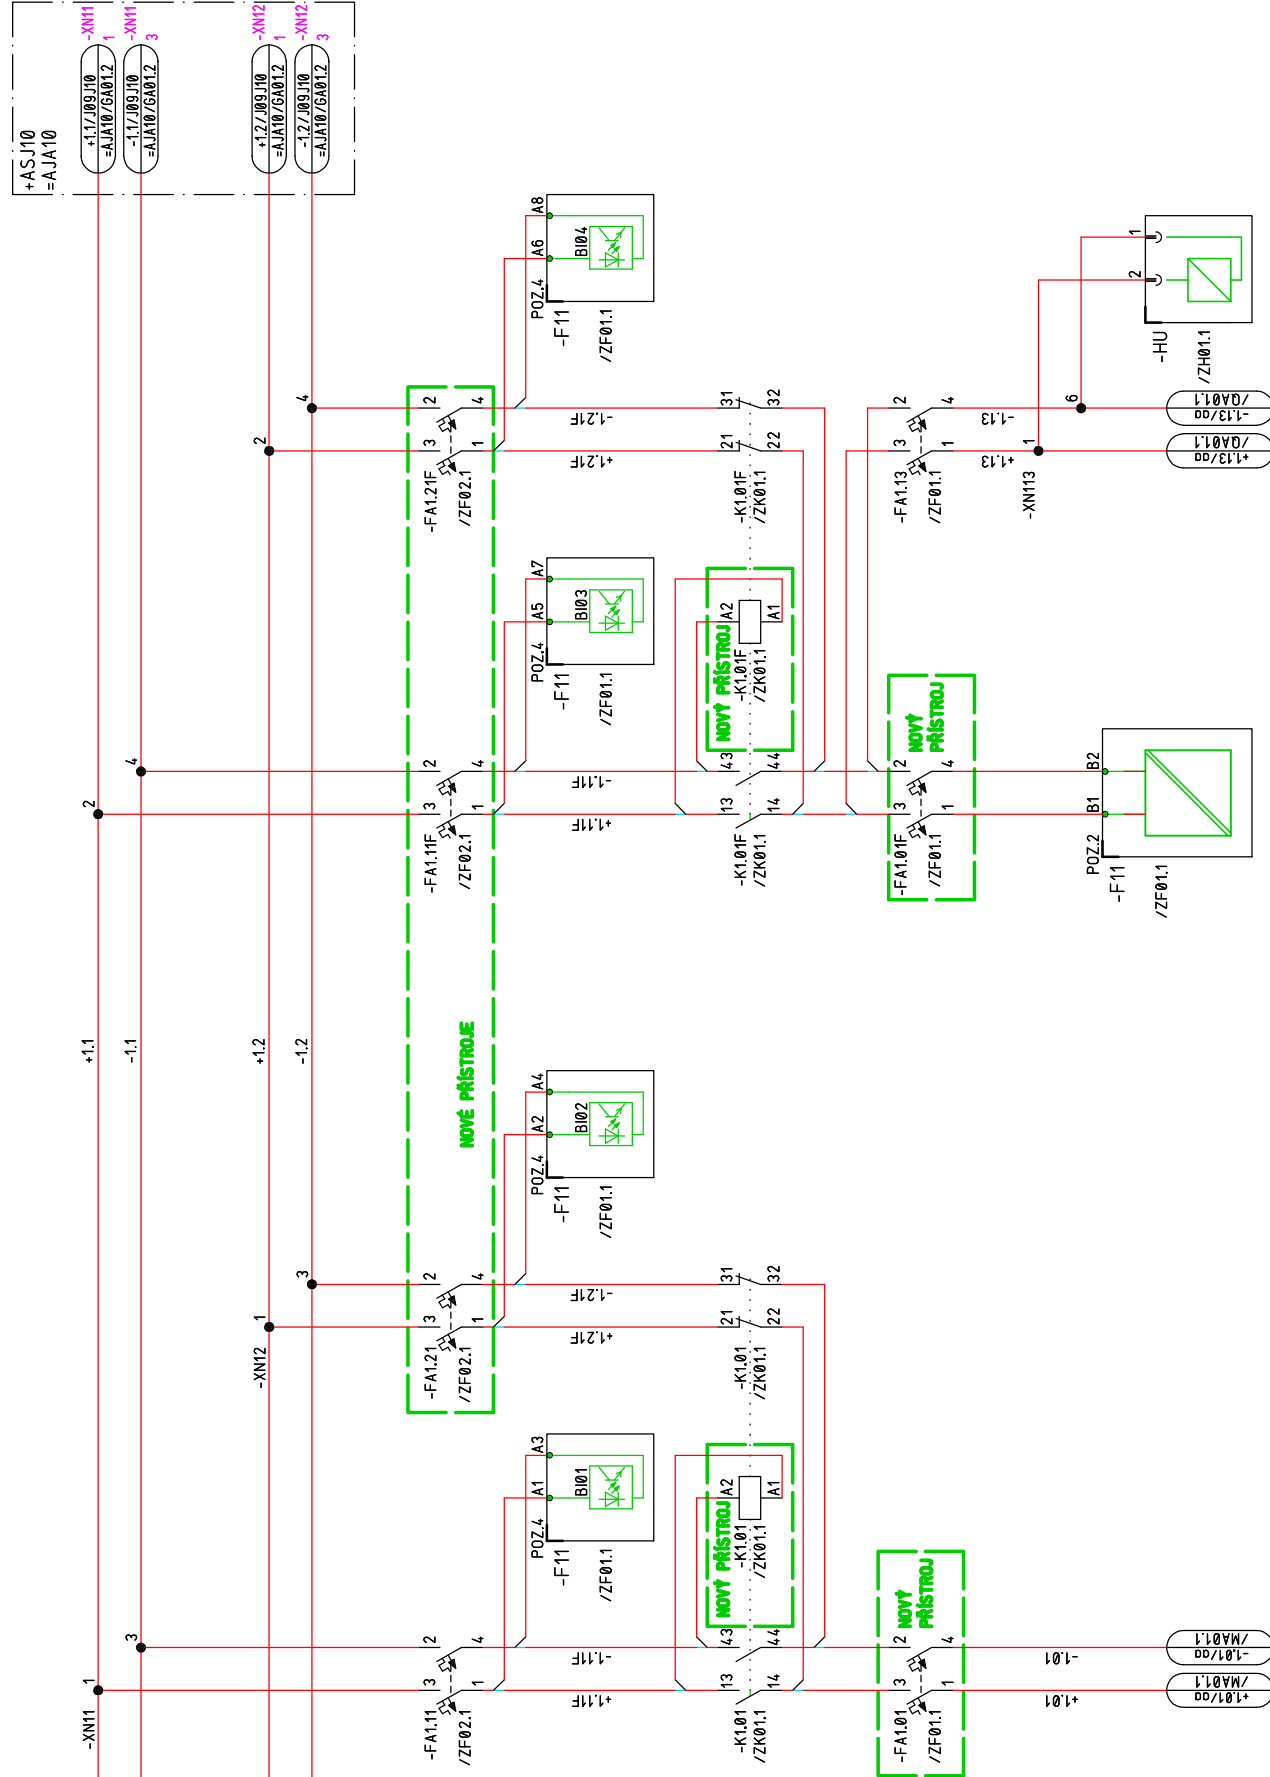


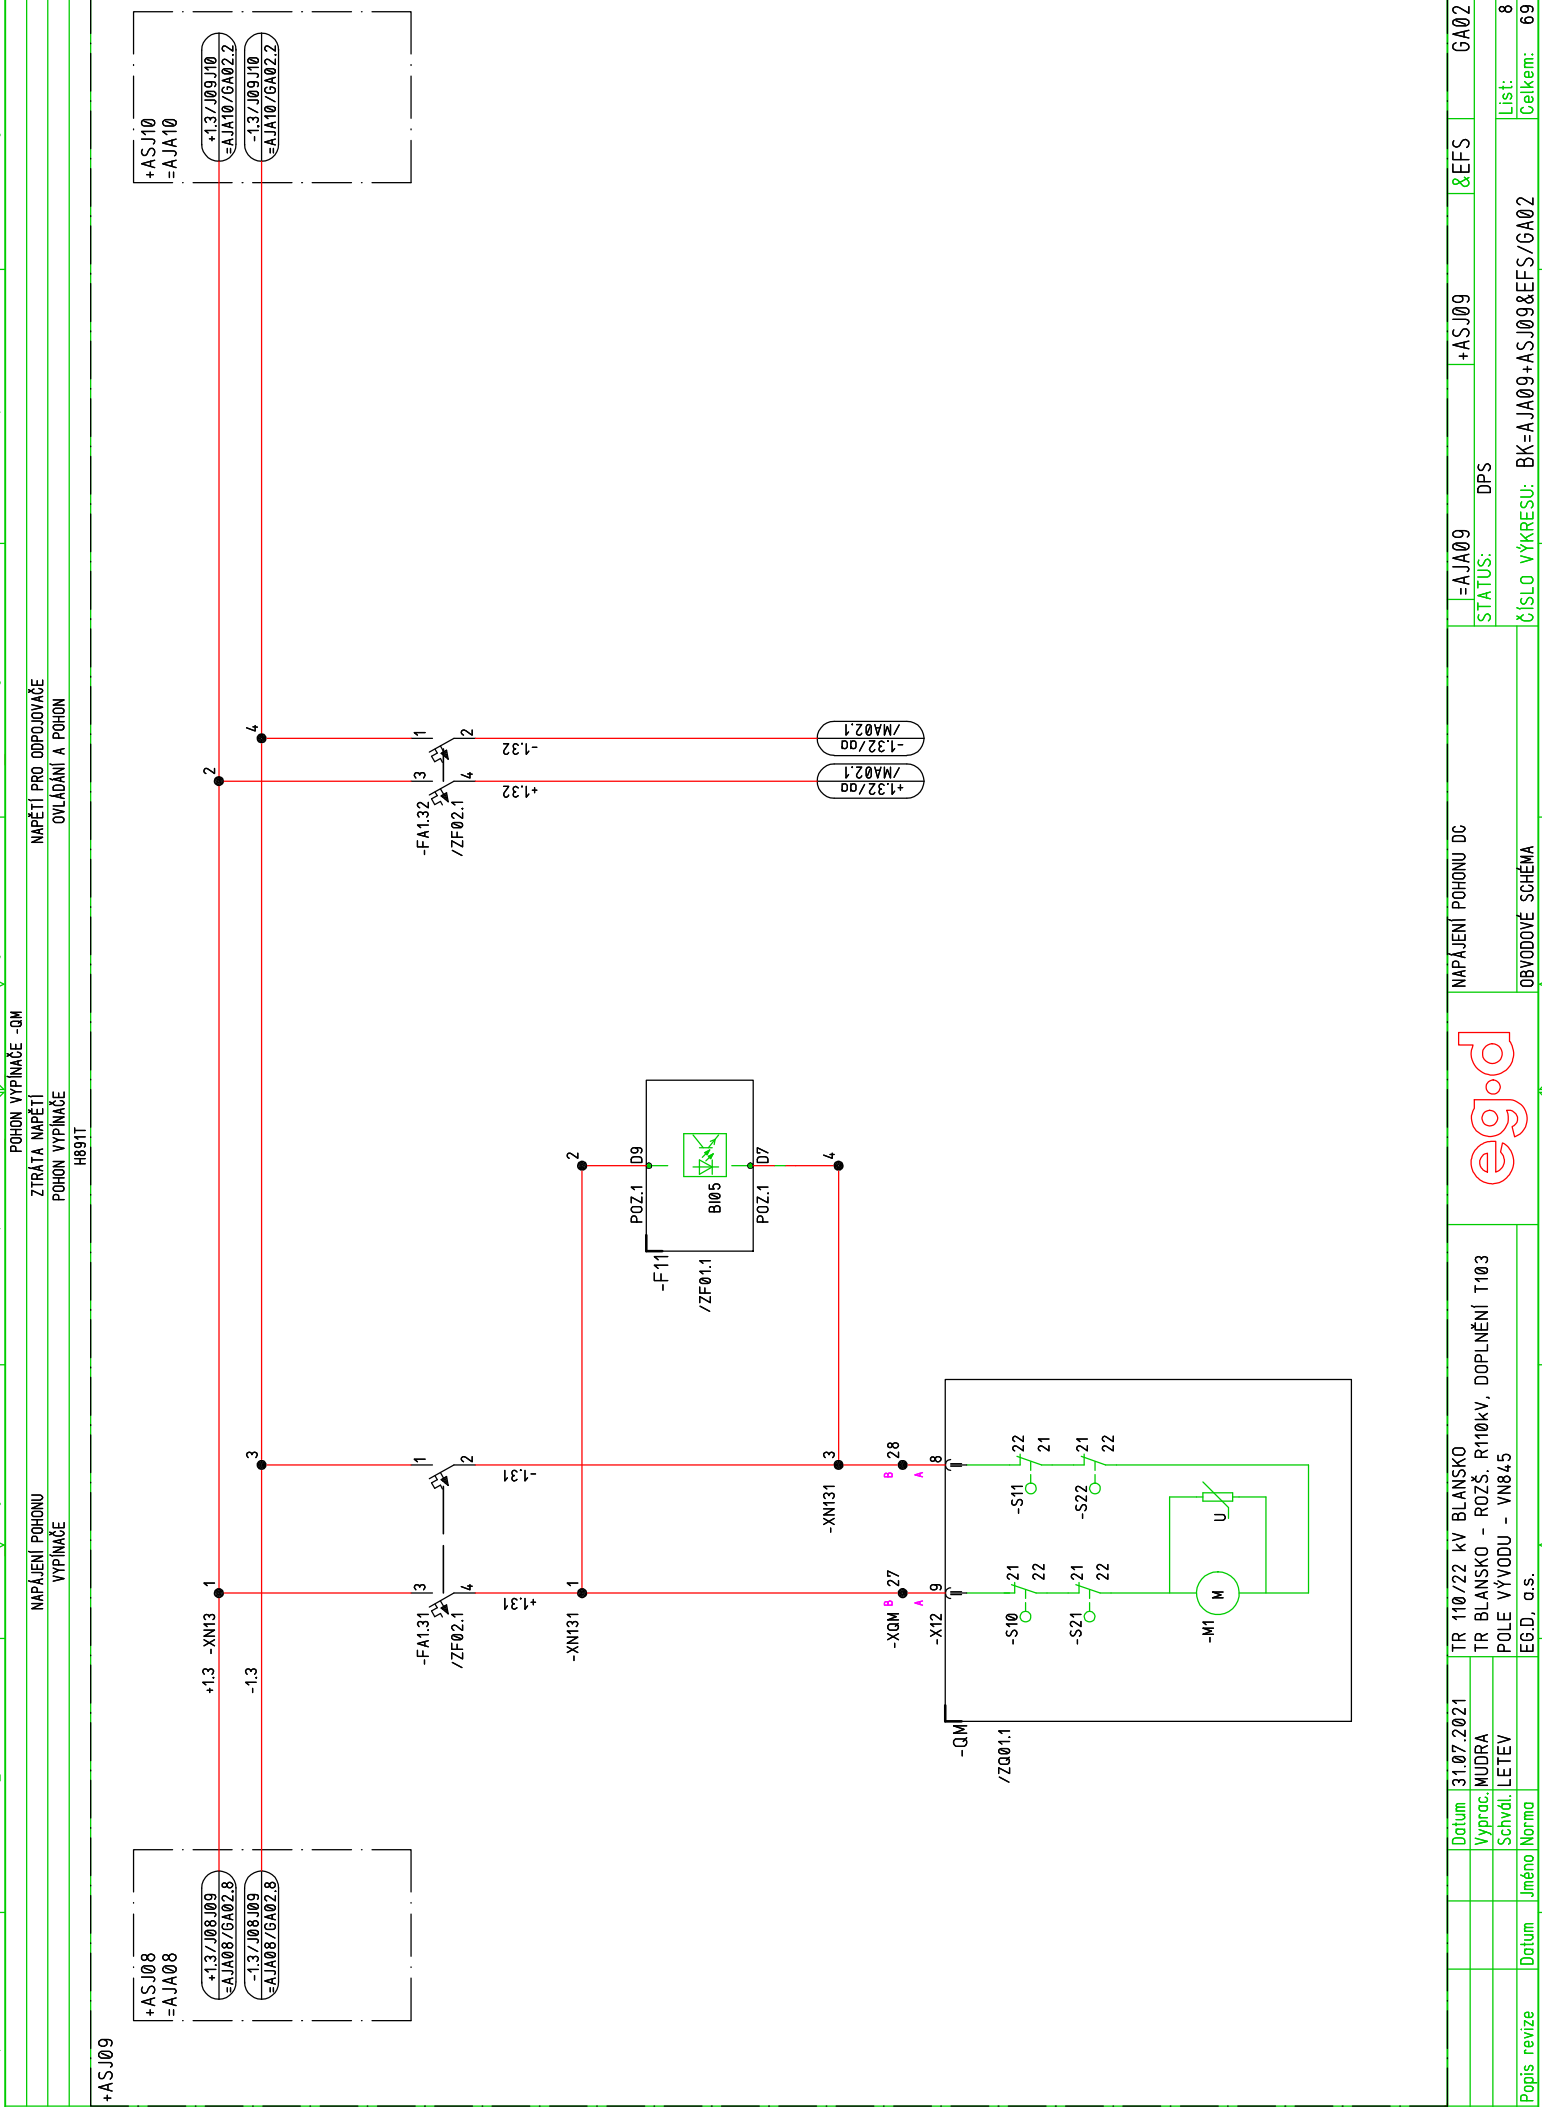

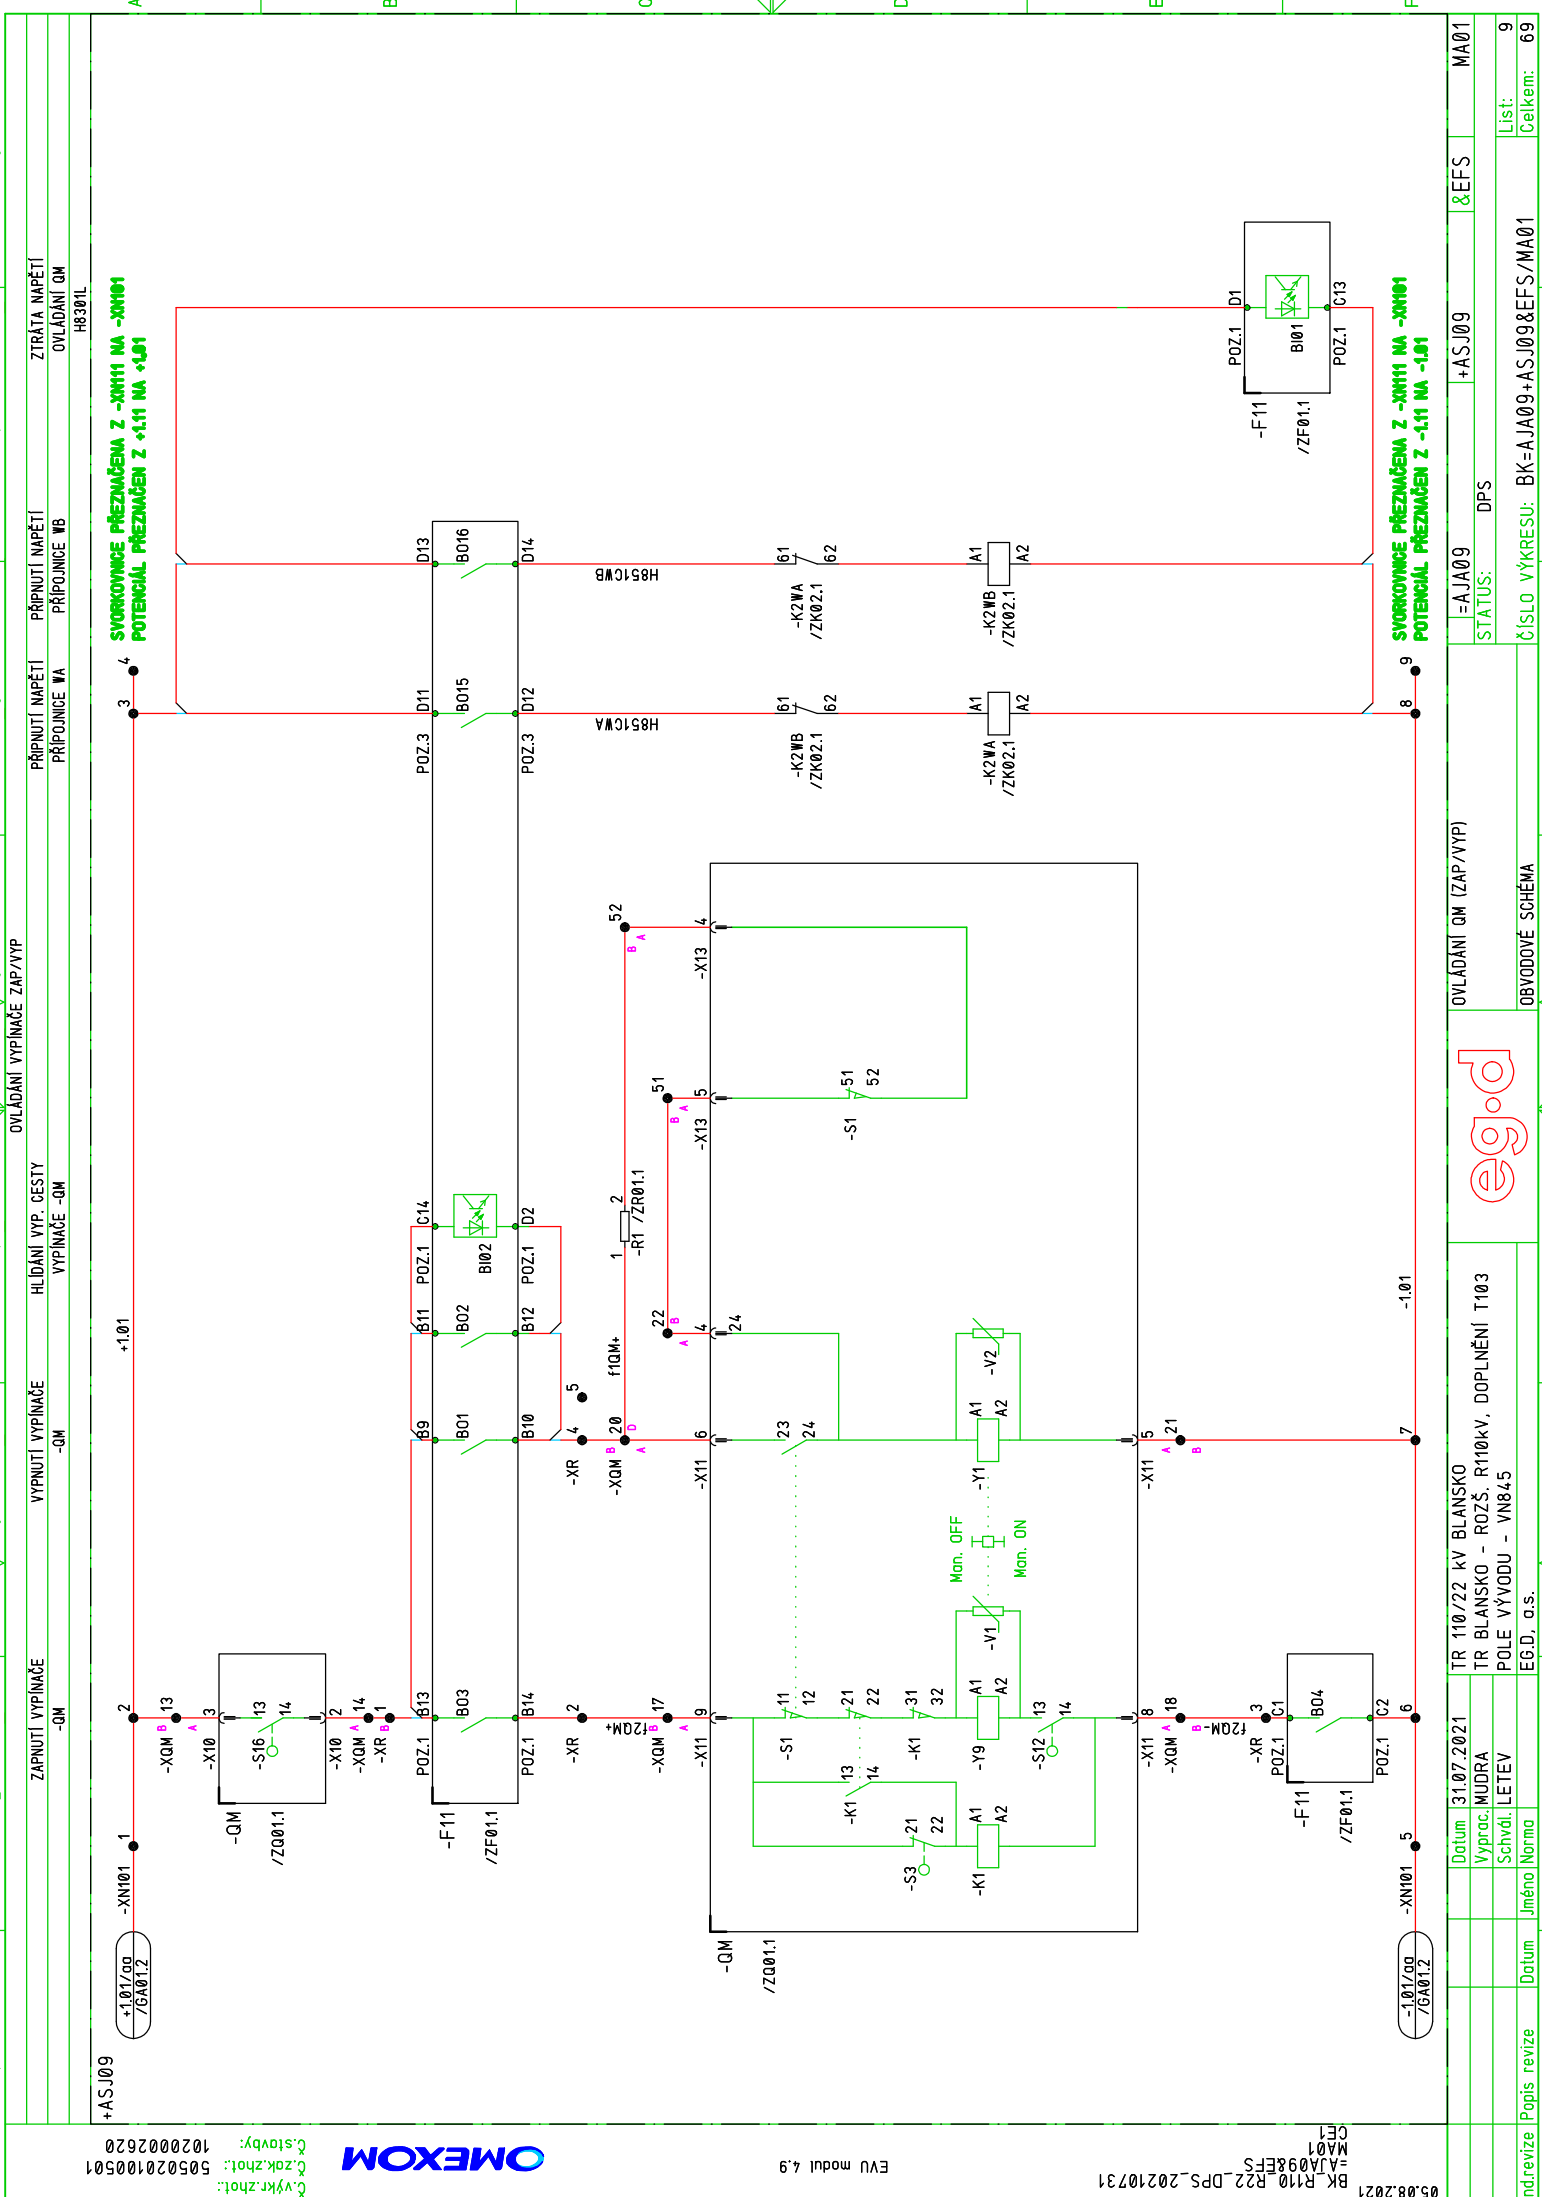

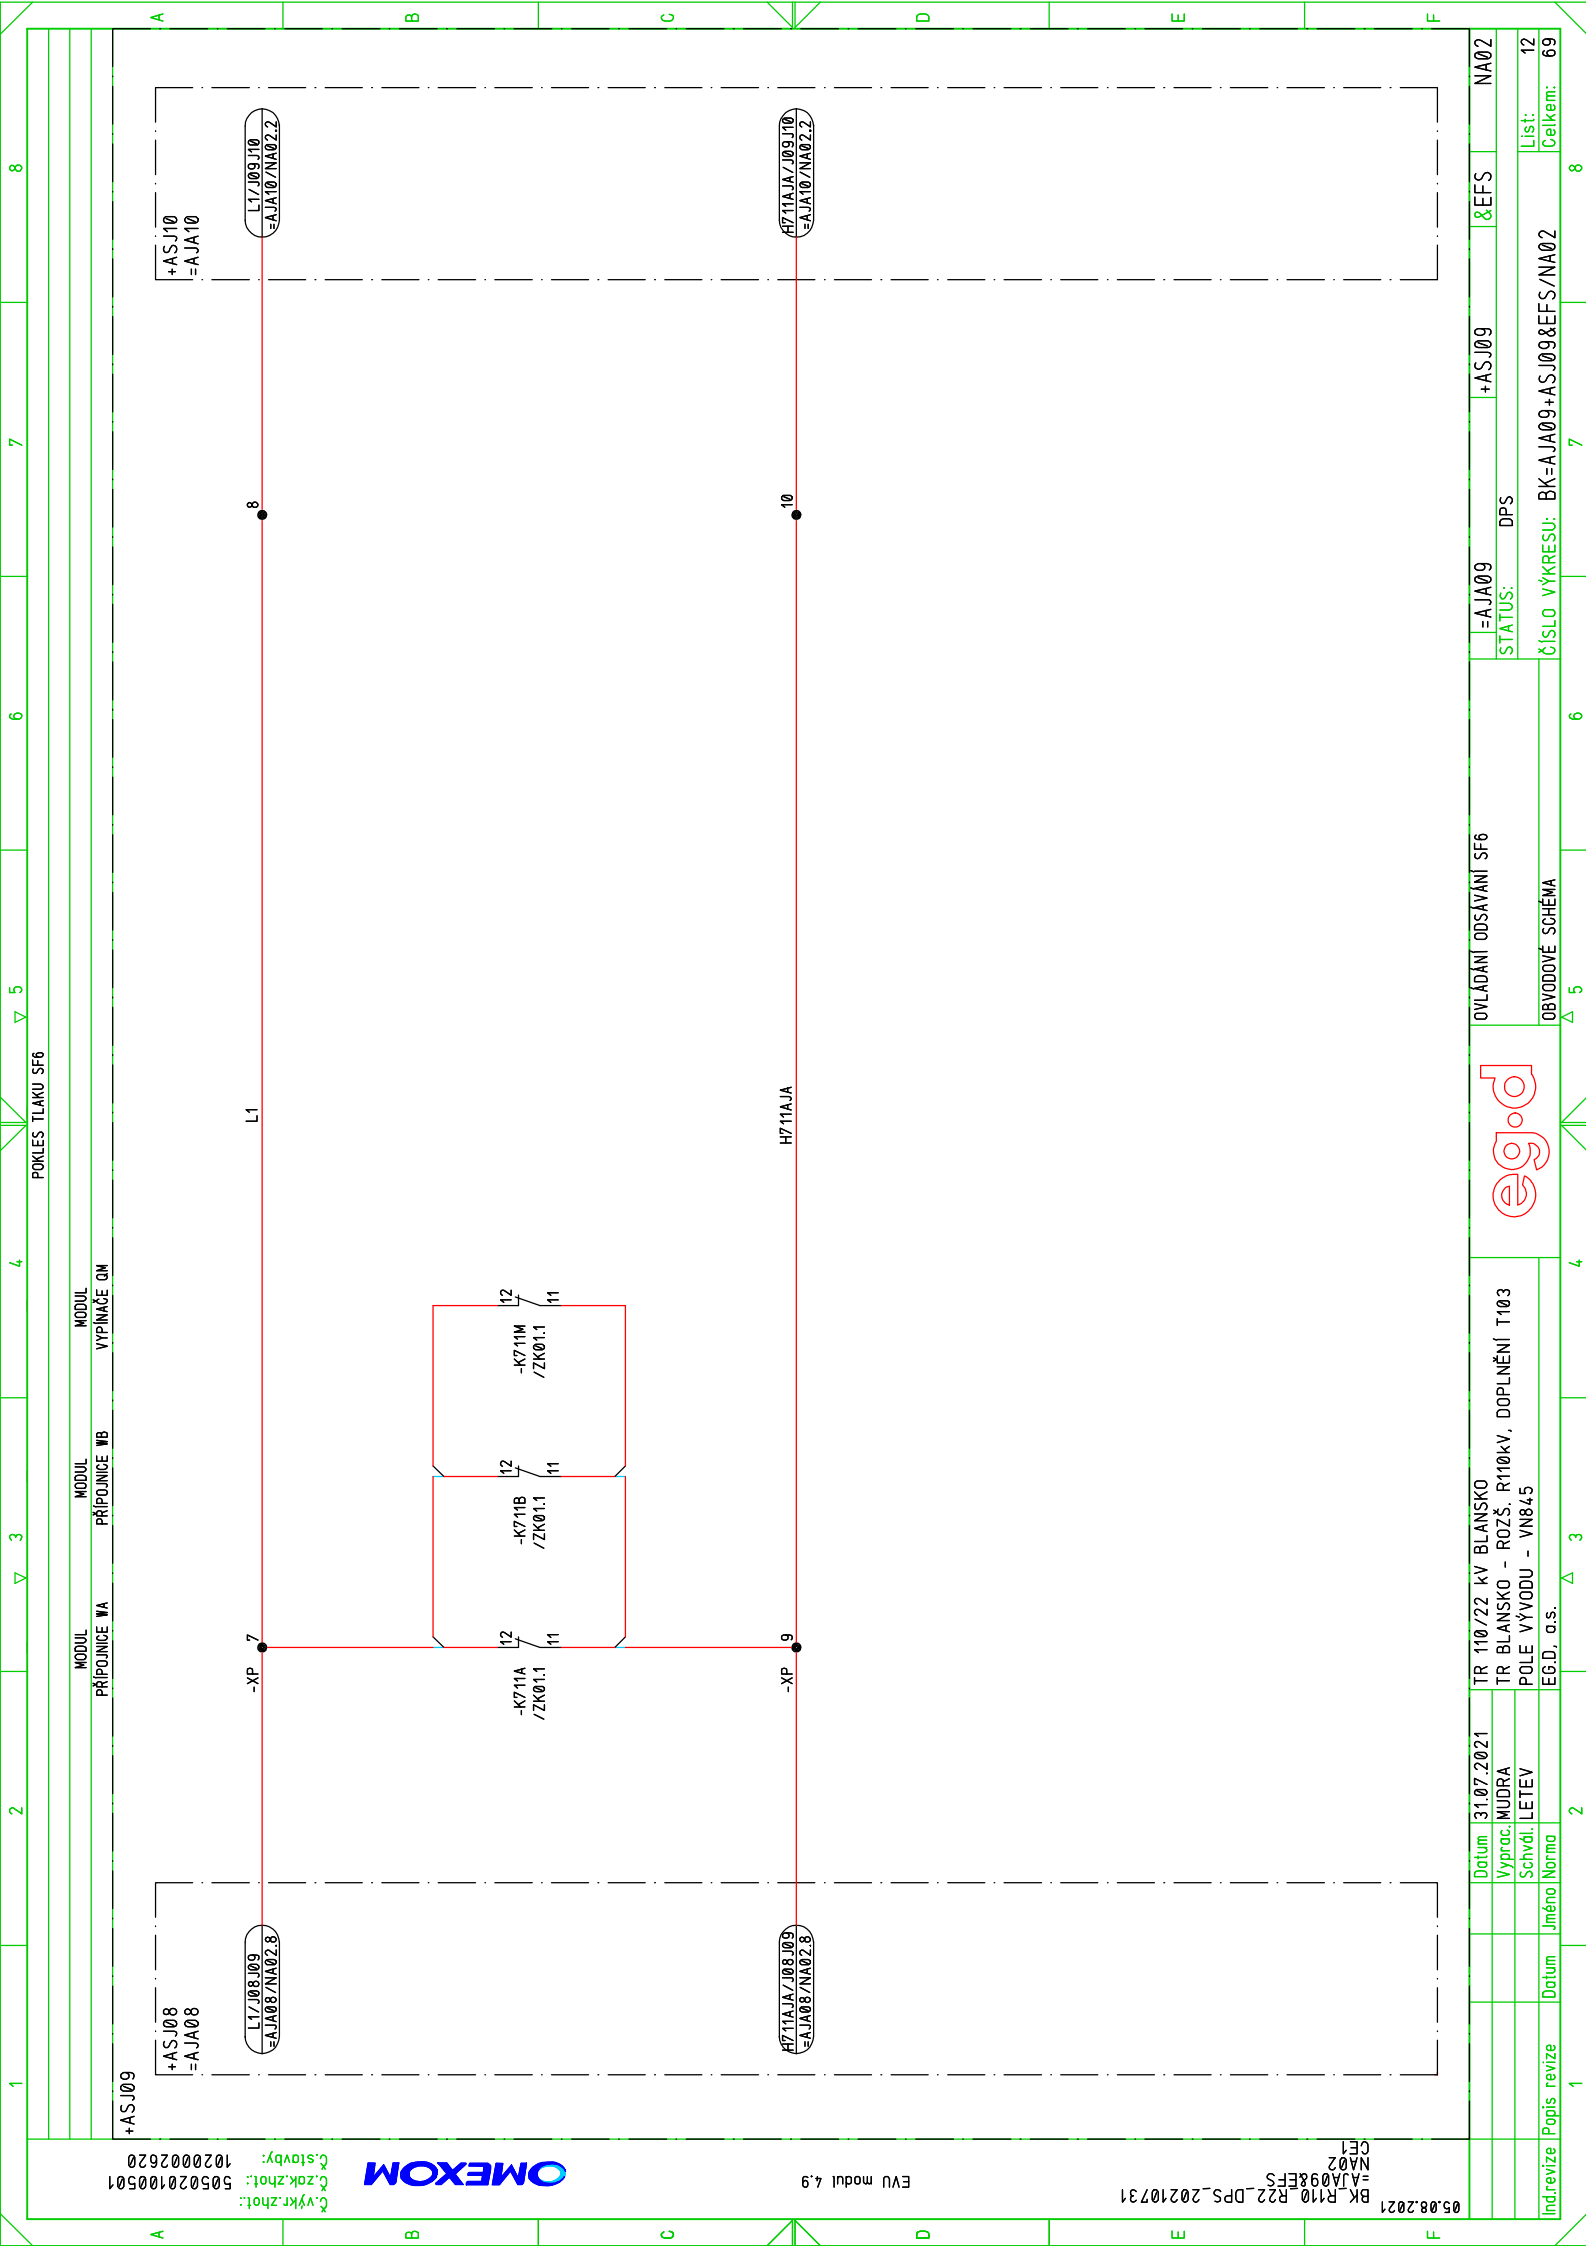

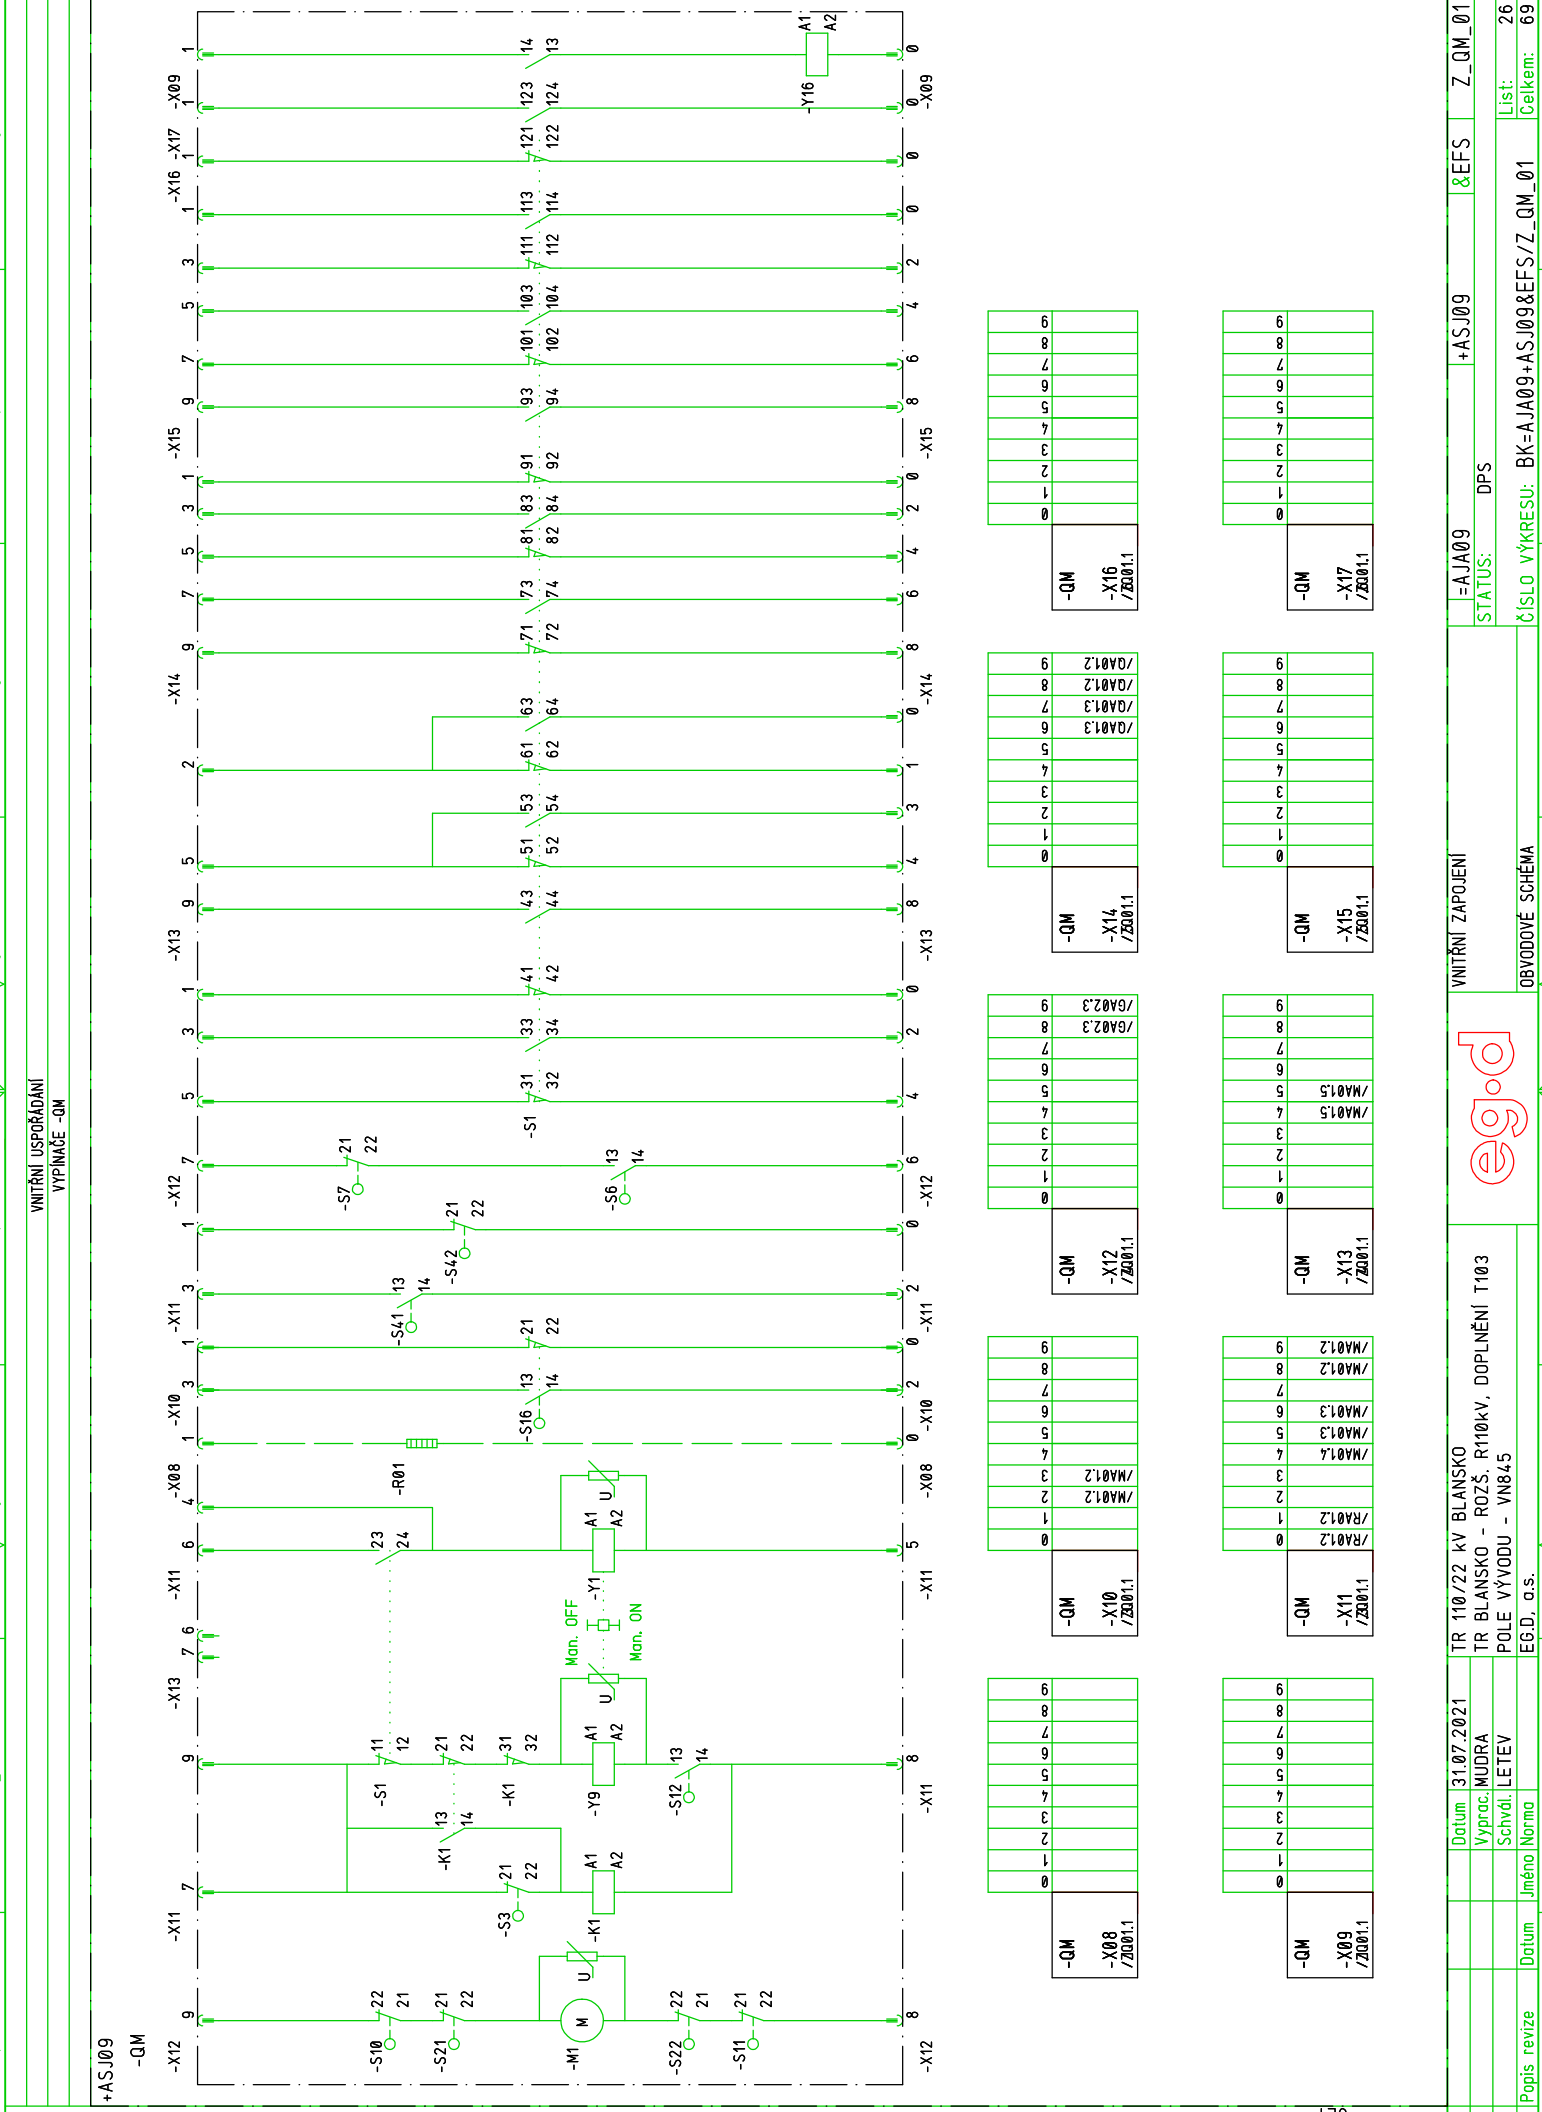

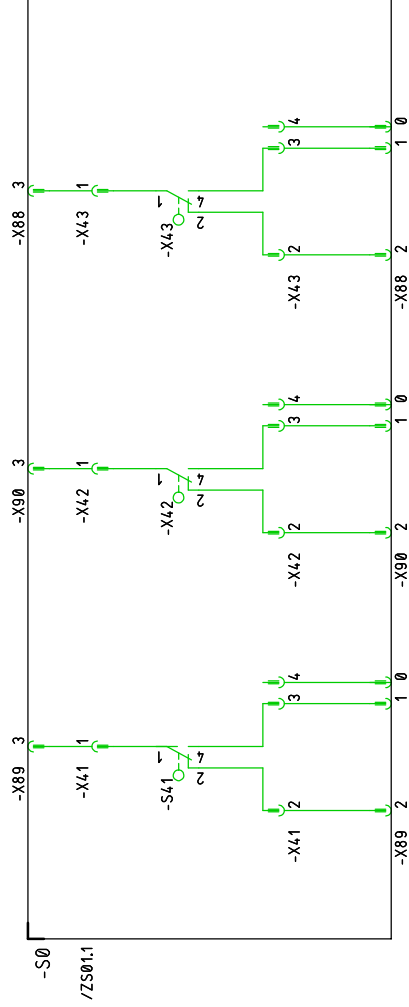

Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 1020002620										05.08.2021 BK_R110_R22_DPS-20210731 =AJA09&EFS ZF02 CF1									
Č. výkř. zhot.: Č. zak. zhot.: 505020100501 Č. stavby: 102000																			

Č.výkř.zhot.: 505020100501
Č.znak.zhot.: 10200202620
Č.stavby: 10200202620



EVU modul 4,9

05.08.2021
BK R110 R22-DPS-20210731
=AJA09&EFS
ZT02
CE1



TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - R07Š, R10kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE VÝVODU - VN845
EGD, a.s.

Datum 31.07.2021
Výprac MUDRA
Schvál. LETEV

Indirevize Popis revize Datum Jméno Norma

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
-AJA09
STATUS: DPS
Číslo VÝKRESU: BK-AJA09+AS.109&EFS/ZF02

ZF02
List: 30
Celkem: 69

1		2		3		4	5		6	7	8
REFER.OZNAČENÍ PRVKU		DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY		POČ. KUSŮ		VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE		T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
+	-1	=AJA09 +ASJ09 -R1		1		NEDEFINOVÁN			12kOhm 2W		
=		=AJA09 +TA -L1/a									
		=AJA09 +TA -L2/a									
-		=AJA09 +TA -L3/a		3		NEDEFINOVÁN			150/300//1/140.5/5P20 5VA/5VA		
=		=AJA09 +ASJ09 -FA1.13		1		OEZ LETOHRAD	LTN-UC-2C-2		2A 220/440V DC	2-PÓL. 230/400V AC	OEZ-41861
=		=AJA09 +ASJ09 -FA1.01									
		=AJA09 +ASJ09 -FA1.01F		2		OEZ LETOHRAD	LTN-UC-4C-2		4A 220/440V DC	2-PÓL. 230/400V AC	OEZ-41862
=											
=		=AJA09 +ASJ09 -FA1.11									
		=AJA09 +ASJ09 -FA1.21									
=		=AJA09 +ASJ09 -FA1.11F									
		=AJA09 +ASJ09 -FA1.21F		4		OEZ LETOHRAD	LTN-UC-6C-2		6A 220/440V DC	2-PÓL. 230/400V AC	OEZ-41863
=											
=		=AJA09 +ASJ09 -FA1.32		1		OEZ LETOHRAD	LTN-UC-4C-2		4A 220/440V DC	2-PÓL.,1S,10 230/400V AC	OEZ-41862
=				1		OEZ LETOHRAD	PS-LT-1100				OEZ-42297
=											
=		=AJA09 +ASJ09 -FA1.31		1		OEZ LETOHRAD	LTN-UC-8C-2		8A 220/440V DC	2-PÓL.,1S,10 230/400V AC	OEZ-41864
=				1		OEZ LETOHRAD	PS-LT-1100				OEZ-42297

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby: 1020002620




EVU modul 4.9

05.08.2021
BK R110-R22-DPS-20210731
=AJA09+ASJ09&ELU
DD01
CE1

NXPlus - DVEŘE + PANEL

AJA09 - VÝVOD VN845

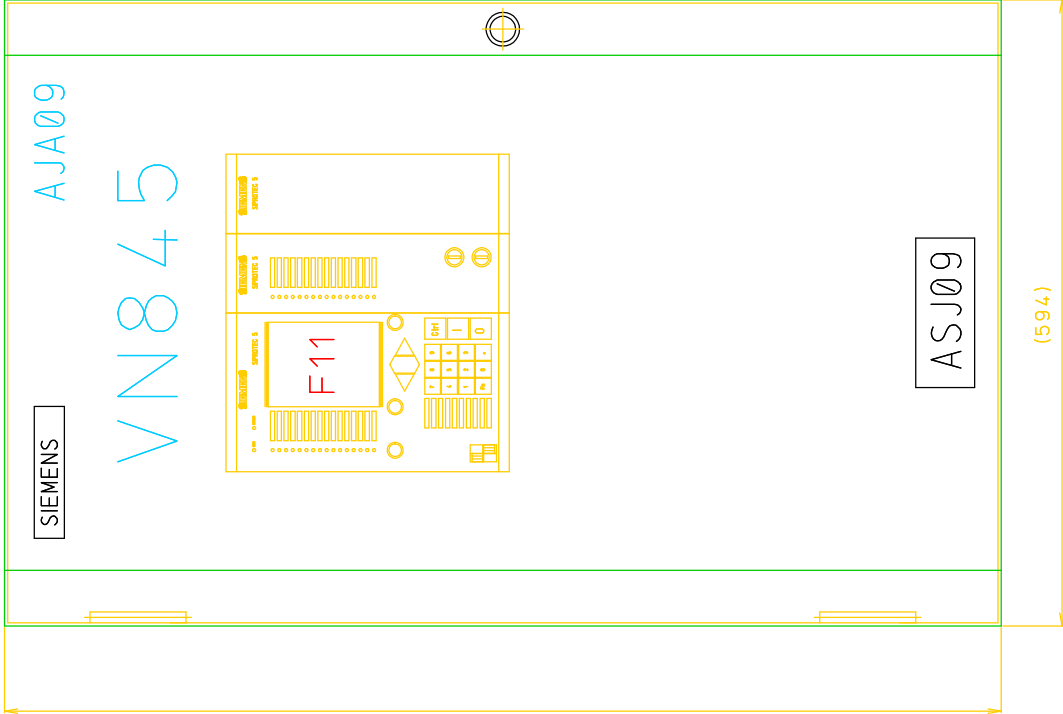

POHLED NA ROZVADEČ

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - R07Š, R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE VÝVODU - VN845
EGD, a.s.

Datum 31.07.2021
Vyrac: MUDRA
Schvdl: LETEV

Indirevize Popis revize Datum Jméno Norma

=AJA09
STATUS: DPS
Číslo výkresu: BK=AJA09+ASJ09&ELU/DD01

DD01
List: 44
Celkem: 69

