


1	2	3	4	5	6	7	8
eg.d				OMEXOM			
Č.výkř.zhot.: 505020100501							
05.08.2021 BK R110 R22-DPS-20210731 =AJA00&EAA AA01 CE1				EVU modul 4.9			
MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: IDENTIFIKACE CELKU: STAVEBNÍK/VLASTNÍK:				TR 110/22 kV BLANSKO TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103 SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODNY 22 kV EG.D, a.s.			
SO/PS: MAJETKOVÁ TŘÍDA: ČÍSLO SOD/OBJ: OBJEDNATEL:				PS10 - ROZVODNA 22 kV CZ000039 4501338395 EG.D, a.s.			
REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU		POŘADOVÉ ČÍSLO			
=AJA00		&EAA		AA01			
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:					
1020002620		DPS					
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:					
BK=AJA00&EAA/AA01							
TITULNÍ LIST		Datum:		31.07.2021			
		Vypracoval:		MUDRA			
		Schválil:		LETEV			
		Norma:					
		List:		1		Celkem: 3	

1		2		3		4		5		6		7		8	
ČÍSLO STAVBY STATUS		ČÍSLO VÝKRESU		INDEX REVIZE		OZNAČENÍ DOKUMENTU		LIST		POZNÁMKA					
						DRUH REFERENČNÍ OZNAČENÍ		OZNAČ.LISTU							
A	1020002620 DPS	BK=AJA00&EAA/AA01				EAA =AJA00		AA01		1		TITULNÍ LIST			
	1020002620 DPS	BK=AJA00&EAB/AB01				EAB =AJA00		AB01		2		SEZNAM DOKUMENTACE			
	1020002620 DPS	BK=AJA00&EFA/BA01				EFA =AJA00		BA01		3		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA R22 kV PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA			

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA R 22 kV BLANSKO (24+4)

3 50Hz, 22kV / IT 1250A, 25/63kA

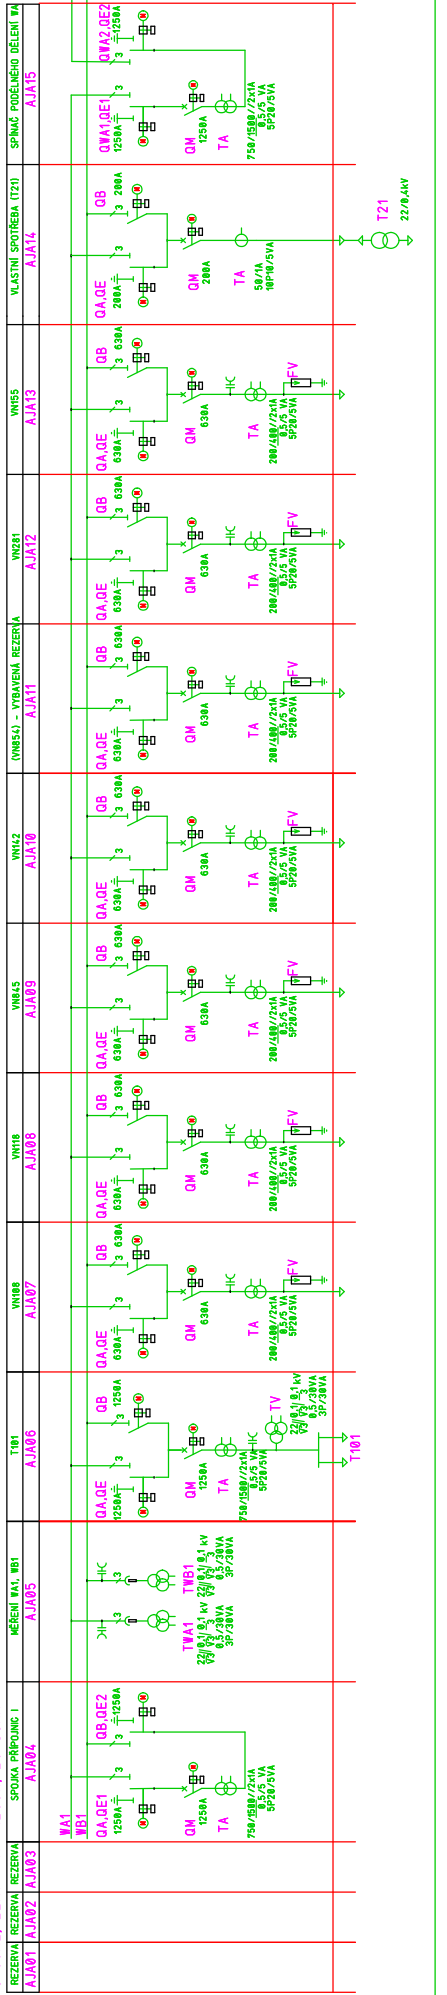

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA 110 kV



PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA, VLSP

05.08.2021		Datum		31.07.2021		TR 110/22 kV BLANSKO		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA R22 kV		=AJA00		8EFA		BA01	
BA01		Vyrac: MUDRA		Schvdi: LETEV		TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS						List: 3	
Indirevize		Popis revize		Datum		Jméno		Norma		Číslo výkresu: BK=AJA008EFA/BA01		PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA		Celkem: 3	

Č. výkř.zhot.: 505020100501  
Č. stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK R110 R22-DPS-20210731  
BA01  
=AJA008EFA