Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501

MÍSTO STAVBY:	TR 110/22 kV BLANSKO
NÁZEV STAVBY:	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
IDENTIFIKACE CELKU:	POLE TRANSFORMÁTORU - T101
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:	EG.D, a.s.
SO/PS:	PS31 - OCHRANY
MAJETKOVÁ TŘÍDA:	CZD00042
ČÍSLO SOD/OBJ:	4501338395
OBJEDNATEL:	EG.D, a.s.

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EAA
AA01
CE1

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=AEA03		&EAA	AA01

ČÍSLO STAVBY: 1020002620	STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAA/AA01	INDEX REVIZE:

TITULNÍ LIST

Datum:	31.07.2021
Vypracoval:	MUDRA
Schválil:	LETEV
Norma:	

List: 1
Celkem: 279

ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMETU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	OZNAČ.LISTU	LIST	POZNÁMKA
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAA/AA01		EAA	=AEA03	AA01	1	TITULNÍ LIST
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAB/AB01		EAB	=AEA03	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAB/AB02		EAB	=AEA03	AB02	3	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAB/AB03		EAB	=AEA03	AB03	4	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAB/AB04		EAB	=AEA03	AB04	5	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAB/AB05		EAB	=AEA03	AB05	6	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAB/AB06		EAB	=AEA03	AB06	7	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAB/AB07		EAB	=AEA03	AB07	8	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAB/AB08		EAB	=AEA03	AB08	9	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002620 DPS	BK=AEA03&EAB/AB09		EAB	=AEA03	AB09	10	SEZNAM DOKUMENTACE
1020002620 DPS	BK=AEA03&EFA/BA01		EFA	=AEA03	BA01	11	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03&EFA/BC01		EFA	=AEA03	BC01	12	BLOKOVÉ SCHÉMA PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/DA01		EFS	=AEA03 +ARE03	DA01	13	NAPÁJENÍ POHONŮ AC OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/DA02		EFS	=AEA03 +ARA03	DA02	14	NAPÁJENÍ POHONŮ AC OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/DA03		EFS	=AEA03 +ARE03	DA03	15	TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/DA04		EFS	=AEA03 +ARA03	DA04	16	TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EFS/DA05		EFS	=AEA03 +AVT1	DA05	17	TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVKY OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EFS/DA06		EFS	=AEA03 +AVT1	DA06	18	NAPÁJENÍ POHONŮ AC OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/GA01		EFS	=AEA03 +ARE03	GA01	19	NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/GA02		EFS	=AEA03 +ARA03	GA02	20	NAPÁJENÍ DC OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/GA03		EFS	=AEA03 +ARE03	GA03	21	NAPÁJENÍ POHONŮ DC OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/MA01		EFS	=AEA03 +ARE03	MA01	22	ZAPÍNACÍ OBVOD QM OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/MA02		EFS	=AEA03 +ARE03	MA02	23	1. VYPÍNACÍ OBVOD QM OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/MA03		EFS	=AEA03 +ARE03	MA03	24	2. VYPÍNACÍ OBVOD QM OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/MA04		EFS	=AEA03 +ARE03	MA04	25	VYPNUTÍ STRANY 22 kV OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/MA05		EFS	=AEA03 +ARE03	MA05	26	VYPNUTÍ OCHRANAMI T101 OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/MA06		EFS	=AEA03 +ARE03	MA06	27	OVLÁDÁNÍ QA, QB OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/MA07		EFS	=AEA03 +ARA03	MA07	28	OVLÁDÁNÍ A REGULACE T101 OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/MA08		EFS	=AEA03 +ARA03	MA08	29	OVLÁDÁNÍ TL1, RL1 OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/MA09		EFS	=AEA03 +ARA03	MA09	30	OVLÁDÁNÍ T101, TL1, RL1 OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/NA01		EFS	=AEA03 +ARE03	NA01	31	SIGNALIZACE DO ROP OBVODOVÉ SCHÉMA

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EAB AB01 CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM DOKUMENTACE	=AEA03	&EAB AB01
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 2
		EG.D, a.s.		ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAB/AB01	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMETU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	OZNAČ.LISTU	LIST	POZNÁMKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/QA01		EFS	=AEA03 +ARE03	QA01	32	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/QA02		EFS	=AEA03 +ARA03	QA02	33	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/QA03		EFS	=AEA03 +ARA03	QA03	34	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/QA04		EFS	=AEA03 +ARA03	QA04	35	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/RA01		EFS	=AEA03 +ARE03	RA01	36	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/RA02		EFS	=AEA03 +ARE03	RA02	37	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/RA03		EFS	=AEA03 +ARA03	RA03	38	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/RA04		EFS	=AEA03 +ARA03	RA04	39	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/RA05		EFS	=AEA03 +ARA03	RA05	40	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/SA01		EFS	=AEA03 +ARE03	SA01	41	PTP OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/SA02		EFS	=AEA03 +ARE03	SA02	42	PTP OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/SA03		EFS	=AEA03 +ARE03	SA03	43	PTP OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/SV01		EFS	=AEA03 +ARA03	SV01	44	PTN OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/SW01		EFS	=AEA03 +ARA03	SW01	45	MĚŘENÍ T101, TL1 OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/VA01		EFS	=AEA03 +ARE03	VA01	46	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/VA02		EFS	=AEA03 +ARA03	VA02	47	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/VA03		EFS	=AEA03 +ARA03	VA03	48	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_01		EFS	=AEA03 +ARE03	Z_F30_01	49	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (OSAZENÍ SIPROTEC 5) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_02		EFS	=AEA03 +ARE03	Z_F30_02	50	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO203 POZ.1) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_03		EFS	=AEA03 +ARE03	Z_F30_03	51	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (PS201 POZ.2) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_04		EFS	=AEA03 +ARE03	Z_F30_04	52	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO207 POZ.3) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_05		EFS	=AEA03 +ARE03	Z_F30_05	53	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO207 POZ.4) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_06		EFS	=AEA03 +ARE03	Z_F30_06	54	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO206 POZ.5) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F111_01		EFS	=AEA03 +ARA03	Z_F111_01	55	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (OSAZENÍ SIPROTEC 5) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F111_02		EFS	=AEA03 +ARA03	Z_F111_02	56	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO202 POZ.1) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F111_03		EFS	=AEA03 +ARA03	Z_F111_03	57	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (PS201 POZ.2) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F111_04		EFS	=AEA03 +ARA03	Z_F111_04	58	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO207 POZ.3) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F292_01		EFS	=AEA03 +ARA03	Z_F292_01	59	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (REG-DP) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F295_01		EFS	=AEA03 +ARA03	Z_F295_01	60	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (REG-D) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F295_02		EFS	=AEA03 +ARA03	Z_F295_02	61	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (REG-D) OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZB01		EFS	=AEA03 +ARA03	ZB01	62	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EAB AB02 CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM DOKUMENTACE	=AEA03	&EAB AB02
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAB/AB02	List: 3
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.			Celkem: 279

	ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMETU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	OZNAČ.LISTU	LIST	POZNÁMKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZE01		EFS	=AEA03 +ARA03	ZE01	63	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZE02		EFS	=AEA03 +ARA03	ZE02	64	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF01		EFS	=AEA03 +ARA03	ZF01	65	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF02		EFS	=AEA03 +ARA03	ZF02	66	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF03		EFS	=AEA03 +ARA03	ZF03	67	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF04		EFS	=AEA03 +ARA03	ZF04	68	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF05		EFS	=AEA03 +ARA03	ZF05	69	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF06		EFS	=AEA03 +ARA03	ZF06	70	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF07		EFS	=AEA03 +ARA03	ZF07	71	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZK01		EFS	=AEA03 +ARA03	ZK01	72	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZK02		EFS	=AEA03 +ARA03	ZK02	73	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZK03		EFS	=AEA03 +ARA03	ZK03	74	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZS01		EFS	=AEA03 +ARA03	ZS01	75	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZT01		EFS	=AEA03 +ARA03	ZT01	76	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EFS/ZX01		EFS	=AEA03 +ARA03	ZX01	77	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WA01		EMB	=AEA03	WA01	78	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WA02		EMB	=AEA03	WA02	79	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WA03		EMB	=AEA03	WA03	80	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WA04		EMB	=AEA03	WA04	81	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WA05		EMB	=AEA03	WA05	82	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WA06		EMB	=AEA03	WA06	83	SEZNAM KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB01		EMB	=AEA03	WB01	84	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB02		EMB	=AEA03	WB02	85	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB03		EMB	=AEA03	WB03	86	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB04		EMB	=AEA03	WB04	87	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB05		EMB	=AEA03	WB05	88	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB06		EMB	=AEA03	WB06	89	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB07		EMB	=AEA03	WB07	90	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB08		EMB	=AEA03	WB08	91	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB09		EMB	=AEA03	WB09	92	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB10		EMB	=AEA03	WB10	93	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EAB AB03 CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM DOKUMENTACE	=AEA03	&EAB AB03
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 4
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.		ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAB/AB03	Celkem: 279

ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMETU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	OZNAČ.LISTU	LIST	POZNÁMKA
1020002620 DPS	BK=AEA03&EMB/WB11		EMB	=AEA03	WB11	94	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL01		EPB	=AEA03	GL01	95	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL02		EPB	=AEA03	GL02	96	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL03		EPB	=AEA03	GL03	97	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL04		EPB	=AEA03	GL04	98	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL05		EPB	=AEA03	GL05	99	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL06		EPB	=AEA03	GL06	100	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL07		EPB	=AEA03	GL07	101	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL08		EPB	=AEA03	GL08	102	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL09		EPB	=AEA03	GL09	103	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL10		EPB	=AEA03	GL10	104	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL11		EPB	=AEA03	GL11	105	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL12		EPB	=AEA03	GL12	106	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL13		EPB	=AEA03	GL13	107	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL14		EPB	=AEA03	GL14	108	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL15		EPB	=AEA03	GL15	109	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL16		EPB	=AEA03	GL16	110	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL17		EPB	=AEA03	GL17	111	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03&EPB/GL18		EPB	=AEA03	GL18	112	SEZNAM PRVKŮ SEZNAM ČÁSTÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&ELU/DD01		ELU	=AEA03 +ARA03	DD01	113	POHLED NA ROZVÁDĚČ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K10		EMA	=AEA03 +ARA03	K10	114	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XA ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K20		EMA	=AEA03 +ARA03	K20	115	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XE ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K30		EMA	=AEA03 +ARA03	K30	116	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XH ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K40		EMA	=AEA03 +ARA03	K40	117	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XHL ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K50		EMA	=AEA03 +ARA03	K50	118	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XHT ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K60		EMA	=AEA03 +ARA03	K60	119	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XN11 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K70		EMA	=AEA03 +ARA03	K70	120	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XN12 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K80		EMA	=AEA03 +ARA03	K80	121	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XN107 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K90		EMA	=AEA03 +ARA03	K90	122	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XN113 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K100		EMA	=AEA03 +ARA03	K100	123	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XNE ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K110		EMA	=AEA03 +ARA03	K110	124	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XV ZAPOJOVACÍ TABULKA

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EAB AB04 CEI

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM DOKUMENTACE	=AEA03	&EAB AB04
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 5
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.		ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAB/AB04	Celkem: 279

ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMETU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	OZNAČ.LISTU	LIST	POZNÁMKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K120		EMA	=AEA03 +ARA03	K120	125	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XWL ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K130		EMA	=AEA03 +ARA03	K130	126	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XWT ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K140		EMA	=AEA03 +ARA03	K140	127	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XR ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARA03&EMA/K150		EMA	=AEA03 +ARA03	K150	128	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XNM ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&ELU/DD01		ELU	=AEA03 +ARE03	DD01	129	POHLED NA ROZVÁDĚČ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K10		EMA	=AEA03 +ARE03	K10	130	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XA ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K20		EMA	=AEA03 +ARE03	K20	131	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XE ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K30		EMA	=AEA03 +ARE03	K30	132	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XH ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K40		EMA	=AEA03 +ARE03	K40	133	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XHT ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K50		EMA	=AEA03 +ARE03	K50	134	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XMQ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K60		EMA	=AEA03 +ARE03	K60	135	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN11 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K70		EMA	=AEA03 +ARE03	K70	136	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN12 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K80		EMA	=AEA03 +ARE03	K80	137	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN13 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K90		EMA	=AEA03 +ARE03	K90	138	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN101 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K100		EMA	=AEA03 +ARE03	K100	139	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN101J ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K110		EMA	=AEA03 +ARE03	K110	140	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN111 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K120		EMA	=AEA03 +ARE03	K120	141	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN112 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K130		EMA	=AEA03 +ARE03	K130	142	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN113 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K140		EMA	=AEA03 +ARE03	K140	143	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN121 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K150		EMA	=AEA03 +ARE03	K150	144	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN131 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K160		EMA	=AEA03 +ARE03	K160	145	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XNE ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K170		EMA	=AEA03 +ARE03	K170	146	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XNM ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K180		EMA	=AEA03 +ARE03	K180	147	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XW ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K190		EMA	=AEA03 +ARE03	K190	148	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XR ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ARE03&EMA/K200		EMA	=AEA03 +ARE03	K200	149	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XRJ ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/MA01		EFS	=AEA03 +ATL1	MA01	150	OVLÁDÁNÍ TL1 OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/RA01		EFS	=AEA03 +ATL1	RA01	151	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/RA02		EFS	=AEA03 +ATL1	RA02	152	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/ZB01		EFS	=AEA03 +ATL1	ZB01	153	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/ZF01		EFS	=AEA03 +ATL1	ZF01	154	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/ZK01		EFS	=AEA03 +ATL1	ZK01	155	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EAB AB05 CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM DOKUMENTACE	=AEA03	&EAB AB05
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 6
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.		ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAB/AB05	Celkem: 279

ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMETU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	OZNAČ.LISTU	LIST	POZNÁMKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/ZM01		EFS	=AEA03 +ATL1	ZM01	156	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/ZQ01		EFS	=AEA03 +ATL1	ZQ01	157	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/ZR01		EFS	=AEA03 +ATL1	ZR01	158	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/ZS01		EFS	=AEA03 +ATL1	ZS01	159	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/ZT01		EFS	=AEA03 +ATL1	ZT01	160	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EFS/ZV01		EFS	=AEA03 +ATL1	ZV01	161	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EMA/K10		EMA	=AEA03 +ATL1	K10	162	SESTAVA SVORKOVNICE +ATL1-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EMA/K11		EMA	=AEA03 +ATL1	K11	163	SESTAVA SVORKOVNICE +ATL1-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EMA/K12		EMA	=AEA03 +ATL1	K12	164	SESTAVA SVORKOVNICE +ATL1-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATL1&EMA/K20		EMA	=AEA03 +ATL1	K20	165	SESTAVA SVORKOVNICE +ATL1-X10 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/MA01		EFS	=AEA03 +ATR1	MA01	166	OVLÁDÁNÍ REGULACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/QA01		EFS	=AEA03 +ATR1	QA01	167	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/RA01		EFS	=AEA03 +ATR1	RA01	168	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/ZE01		EFS	=AEA03 +ATR1	ZE01	169	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/ZK01		EFS	=AEA03 +ATR1	ZK01	170	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/ZM01		EFS	=AEA03 +ATR1	ZM01	171	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/ZQ01		EFS	=AEA03 +ATR1	ZQ01	172	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/ZR01		EFS	=AEA03 +ATR1	ZR01	173	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/ZS01		EFS	=AEA03 +ATR1	ZS01	174	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/ZS02		EFS	=AEA03 +ATR1	ZS02	175	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EFS/ZS03		EFS	=AEA03 +ATR1	ZS03	176	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&ELU/DD01		ELU	=AEA03 +ATR1	DD01	177	POHLED NA SKŘÍŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EMA/K10		EMA	=AEA03 +ATR1	K10	178	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-XHT ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EMA/K20		EMA	=AEA03 +ATR1	K20	179	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EMA/K21		EMA	=AEA03 +ATR1	K21	180	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EMA/K22		EMA	=AEA03 +ATR1	K22	181	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EMA/K30		EMA	=AEA03 +ATR1	K30	182	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X2 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EMA/K40		EMA	=AEA03 +ATR1	K40	183	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X3 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATR1&EMA/K50		EMA	=AEA03 +ATR1	K50	184	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X20 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/DA01		EFS	=AEA03 +ATT1	DA01	185	CHLAZENÍ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/DA02		EFS	=AEA03 +ATT1	DA02	186	TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ OBVODOVÉ SCHÉMA

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EAB AB06 CEI

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM DOKUMENTACE	=AEA03	&EAB AB06
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAB/AB06	List: 7
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.			Celkem: 279

	ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMETU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	OZNAČ.LISTU	LIST	POZNÁMKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/MA01				EFS	=AEA03 +ATT1	MA01	187	OVLÁDÁNÍ CHLAZENÍ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/NA01				EFS	=AEA03 +ATT1	NA01	188	VYPNUTÍ OD STR. OCHRAN OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/RA01				EFS	=AEA03 +ATT1	RA01	189	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/RA02				EFS	=AEA03 +ATT1	RA02	190	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/SW01				EFS	=AEA03 +ATT1	SW01	191	MĚŘENÍ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZB01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZB01	192	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZB02				EFS	=AEA03 +ATT1	ZB02	193	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZC01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZC01	194	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZF01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZF01	195	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZH01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZH01	196	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZK01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZK01	197	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZM01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZM01	198	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZP01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZP01	199	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZQ01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZQ01	200	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZR01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZR01	201	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZS01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZS01	202	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EFS/ZX01				EFS	=AEA03 +ATT1	ZX01	203	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K10				EMA	=AEA03 +ATT1	K10	204	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K20				EMA	=AEA03 +ATT1	K20	205	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X2 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K30				EMA	=AEA03 +ATT1	K30	206	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X3 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K40				EMA	=AEA03 +ATT1	K40	207	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X4 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K50				EMA	=AEA03 +ATT1	K50	208	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X5 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K60				EMA	=AEA03 +ATT1	K60	209	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X6 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K70				EMA	=AEA03 +ATT1	K70	210	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X7 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K80				EMA	=AEA03 +ATT1	K80	211	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X8 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K81				EMA	=AEA03 +ATT1	K81	212	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X8 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+ATT1&EMA/K90				EMA	=AEA03 +ATT1	K90	213	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-XPE ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVA03&ELU/DD01				ELU	=AEA03 +AVA03	DD01	214	POHLED NA SKŘÍŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVA03&EMA/K10				EMA	=AEA03 +AVA03	K10	215	SESTAVA SVORKOVNICE +AVA03-XA ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&ELU/DD01				ELU	=AEA03 +AVT1	DD01	216	POHLED NA SKŘÍŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K10				EMA	=AEA03 +AVT1	K10	217	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XAL ZAPOJOVACÍ TABULKA

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EAB AB07 CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM DOKUMENTACE	=AEA03	&EAB AB07
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 8
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.		ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAB/AB07	Celkem: 279

	ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMETU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	OZNAČ.LISTU	LIST	POZNÁMKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K20		EMA	=AEA03 +AVT1	K20	218	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XAT ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K30		EMA	=AEA03 +AVT1	K30	219	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XHL ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K40		EMA	=AEA03 +AVT1	K40	220	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XHT ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K41		EMA	=AEA03 +AVT1	K41	221	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XHT ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K50		EMA	=AEA03 +AVT1	K50	222	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XMT ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K60		EMA	=AEA03 +AVT1	K60	223	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XNE ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K70		EMA	=AEA03 +AVT1	K70	224	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XNML ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K80		EMA	=AEA03 +AVT1	K80	225	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XNMT ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K90		EMA	=AEA03 +AVT1	K90	226	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XR ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K100		EMA	=AEA03 +AVT1	K100	227	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XVL ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K110		EMA	=AEA03 +AVT1	K110	228	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XWL ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+AVT1&EMA/K120		EMA	=AEA03 +AVT1	K120	229	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XWT ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EFS/MA01		EFS	=AEA03 +QA	MA01	230	OVLÁDÁNÍ POHONU QA OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EFS/QA01		EFS	=AEA03 +QA	QA01	231	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EFS/ZC01		EFS	=AEA03 +QA	ZC01	232	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EFS/ZF01		EFS	=AEA03 +QA	ZF01	233	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EFS/ZK01		EFS	=AEA03 +QA	ZK01	234	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EFS/ZM01		EFS	=AEA03 +QA	ZM01	235	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EFS/ZR01		EFS	=AEA03 +QA	ZR01	236	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EFS/ZS01		EFS	=AEA03 +QA	ZS01	237	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EFS/ZS02		EFS	=AEA03 +QA	ZS02	238	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EMA/K10		EMA	=AEA03 +QA	K10	239	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EMA/K20		EMA	=AEA03 +QA	K20	240	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X2 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QA&EMA/K21		EMA	=AEA03 +QA	K21	241	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X2 ZAPOJOVACÍ TABULKA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EFS/MA01		EFS	=AEA03 +QB	MA01	242	OVLÁDÁNÍ POHONU QB OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EFS/QA01		EFS	=AEA03 +QB	QA01	243	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EFS/ZC01		EFS	=AEA03 +QB	ZC01	244	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EFS/ZF01		EFS	=AEA03 +QB	ZF01	245	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EFS/ZK01		EFS	=AEA03 +QB	ZK01	246	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EFS/ZM01		EFS	=AEA03 +QB	ZM01	247	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
–	1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EFS/ZR01		EFS	=AEA03 +QB	ZR01	248	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EAB AB08 CEI

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM DOKUMENTACE	=AEA03	&EAB AB08
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAB/AB08	List: 9
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.			Celkem: 279

ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMETU DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	OZNAČ.LISTU	LIST	POZNÁMKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EFS/ZS01		EFS	=AEA03 +QB	ZS01	249	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EFS/ZS02		EFS	=AEA03 +QB	ZS02	250	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EMA/K10		EMA	=AEA03 +QB	K10	251	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EMA/K20		EMA	=AEA03 +QB	K20	252	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X2 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QB&EMA/K21		EMA	=AEA03 +QB	K21	253	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X2 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/DA01		EFS	=AEA03 +QM	DA01	254	TEMPEROVÁNÍ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/GA01		EFS	=AEA03 +QM	GA01	255	NAPÁJENÍ POHONŮ DC OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/MA01		EFS	=AEA03 +QM	MA01	256	ZAPÍNACÍ OBVOD QM OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/MA02		EFS	=AEA03 +QM	MA02	257	VYPÍNACÍ OBVODY QM OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/QA01		EFS	=AEA03 +QM	QA01	258	STAVOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/RA01		EFS	=AEA03 +QM	RA01	259	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/ZB01		EFS	=AEA03 +QM	ZB01	260	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/ZK01		EFS	=AEA03 +QM	ZK01	261	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/ZM01		EFS	=AEA03 +QM	ZM01	262	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/ZP01		EFS	=AEA03 +QM	ZP01	263	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/ZR01		EFS	=AEA03 +QM	ZR01	264	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/ZS01		EFS	=AEA03 +QM	ZS01	265	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/ZS02		EFS	=AEA03 +QM	ZS02	266	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EFS/ZY01		EFS	=AEA03 +QM	ZY01	267	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&ELU/DD01		ELU	=AEA03 +QM	DD01	268	POHLED NA SKŘÍŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&ELU/DD02		ELU	=AEA03 +QM	DD02	269	POHLED NA SKŘÍŇ VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EMA/K10		EMA	=AEA03 +QM	K10	270	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X0 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EMA/K20		EMA	=AEA03 +QM	K20	271	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EMA/K21		EMA	=AEA03 +QM	K21	272	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EMA/K22		EMA	=AEA03 +QM	K22	273	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+QM&EMA/K30		EMA	=AEA03 +QM	K30	274	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-XP ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+RL1&EFS/MA01		EFS	=AEA03 +RL1	MA01	275	OVLÁDÁNÍ RL1 OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+RL1&EFS/ZR01		EFS	=AEA03 +RL1	ZR01	276	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+RL1&EFS/ZS01		EFS	=AEA03 +RL1	ZS01	277	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
1020002620 DPS	BK=AEA03+RL1&EMA/K10		EMA	=AEA03 +RL1	K10	278	SESTAVA SVORKOVNICE +RL1-D3 ZAPOJOVACÍ TABULKA
1020002620 DPS	BK=AEA03+RL1&EMA/K20		EMA	=AEA03 +RL1	K20	279	SESTAVA SVORKOVNICE +RL1-D4 ZAPOJOVACÍ TABULKA

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EAB
AB09
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
Vypracc.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
		EG.D, a.s.	

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

SEZNAM DOKUMENTACE

=AEA03 | &EAB | AB09

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EAB/AB09

List: 10
Celkem: 279

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFA
BA01
CE1

VŠEOBECNÉ PARAMETRY

FUNKCE	LOGIKA	KONTROLA LOGIKY	DÁLKOVÉ OVLÁDANÍ		POZNÁMKA
KONTROLA					
STAV ZAŘÍZENÍ					
MĚŘENÍ	U,I,P,Q				
OCHRANA	-F30 -F111	7UT85 7SJ85	OCHRANA TRANSFORMÁTORU OCHRANA TLUMIVKY		
SUM.MĚŘENÍ					

TECHNICKÁ DATA: VYPÍNAČE, ODPOJOVAČE, UZEMŇOVAČE, ODPÍNAČE

OZNAČENÍ	VÝROBCE	TYP	JMENOVITÝ PROUD	ZKRATOVÝ PROUD		POZNÁMKA
+QM	SIEMENS	3AP1-FG	3150 A	40 kA	MOTOROVÝ POHON	OVLÁDÁNÍ 110 V DC
+QA	ASE-GE	S2DA	2000 A		POHON CMM	OVLÁDÁNÍ 230 V AC
+QB	ASE-GE	S2DA	2000 A		POHON CMM	OVLÁDÁNÍ 230 V AC

TECHNICKÁ DATA: PTP, PTN, atd.

OZNAČENÍ	VÝROBCE	TYP	PŘEVOD	JÁDRO		POZNÁMKA
+TA	KONČAR	AGU-123	100/200/400//1 A	0,2S	10 VA	a REZERVA
			100/200/400//1 A	0,5	15 VA	b REZERVA
			100/200/400//1 A	5P20	30 VA	c -F30
			100/200/400//1 A	5P20	30 VA	d -F31
+TZ	EGC	KTP 300	300/1 A	10P30	10 VA	a -F30

JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA

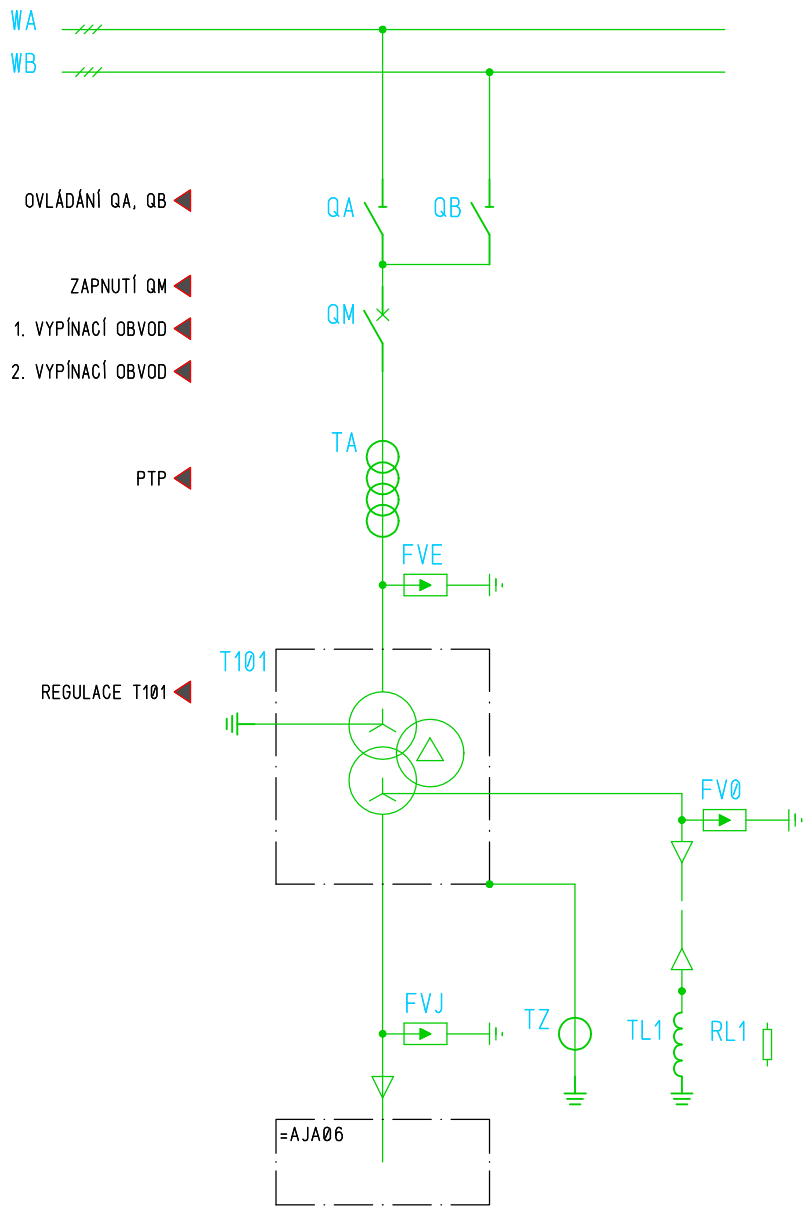

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	=AEA03	&EFA BA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 11
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EFA/BA01	Celkem: 279

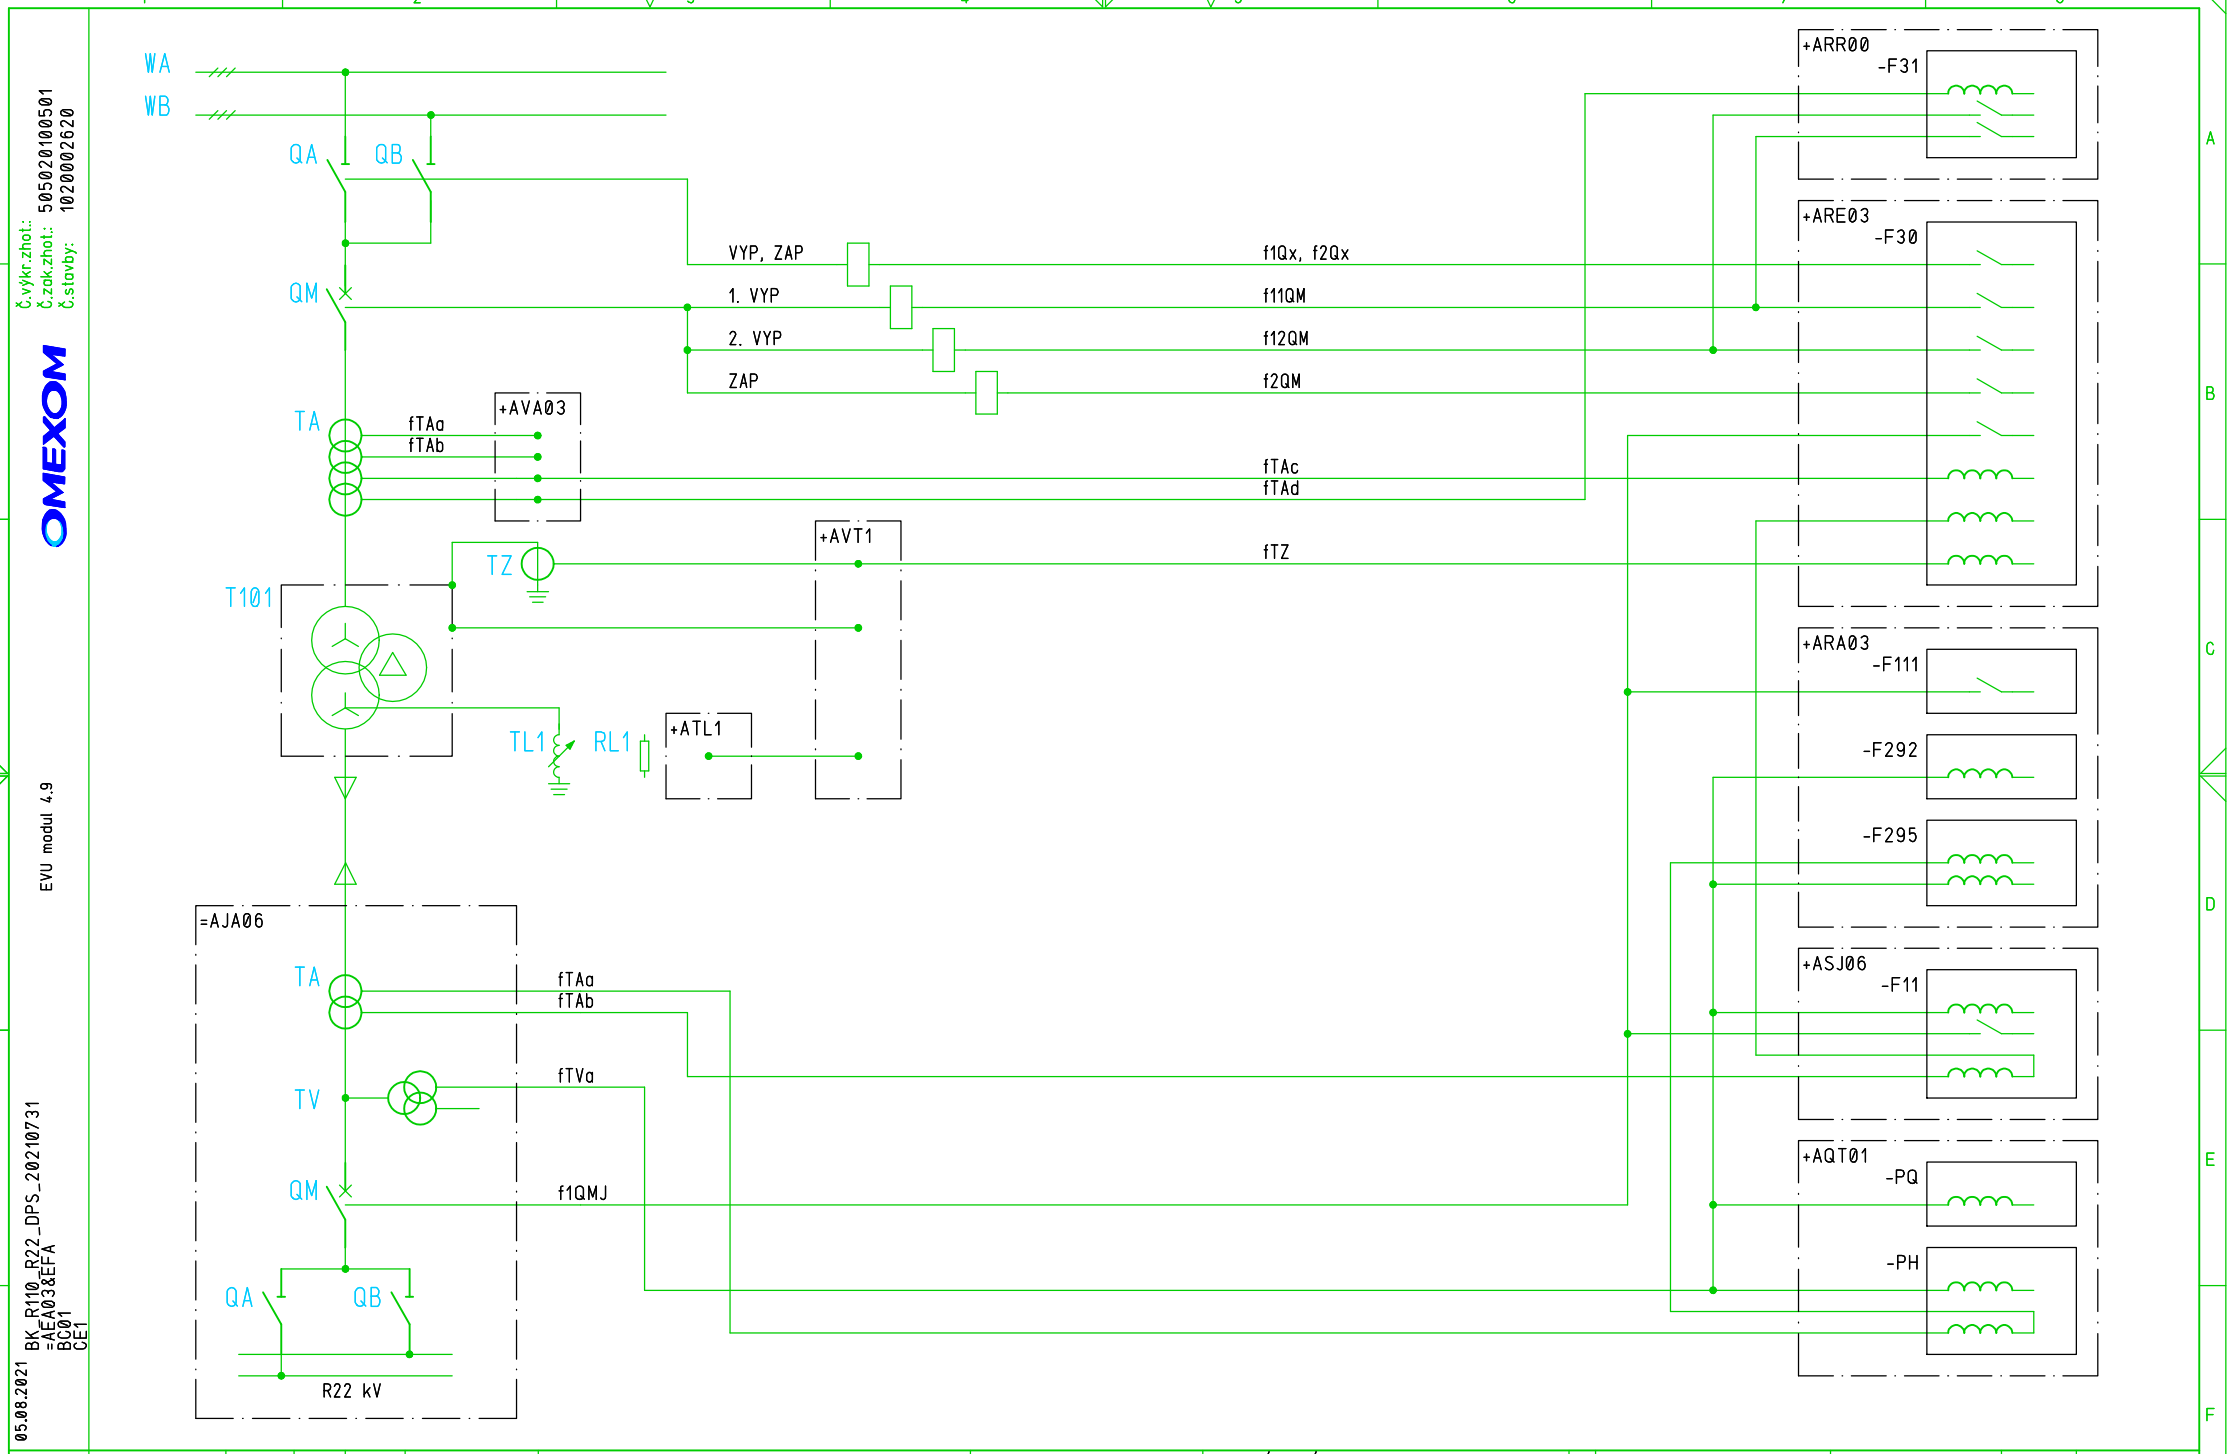

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		BLOKOVÉ SCHÉMA	=AEA03		&EFA	BC01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List: 12
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EFA/BC01			Celkem: 279

NAPÁJENÍ POHONŮ ODPOJOVAČŮ

ODPOJOVAČ | ODPOJOVAČ

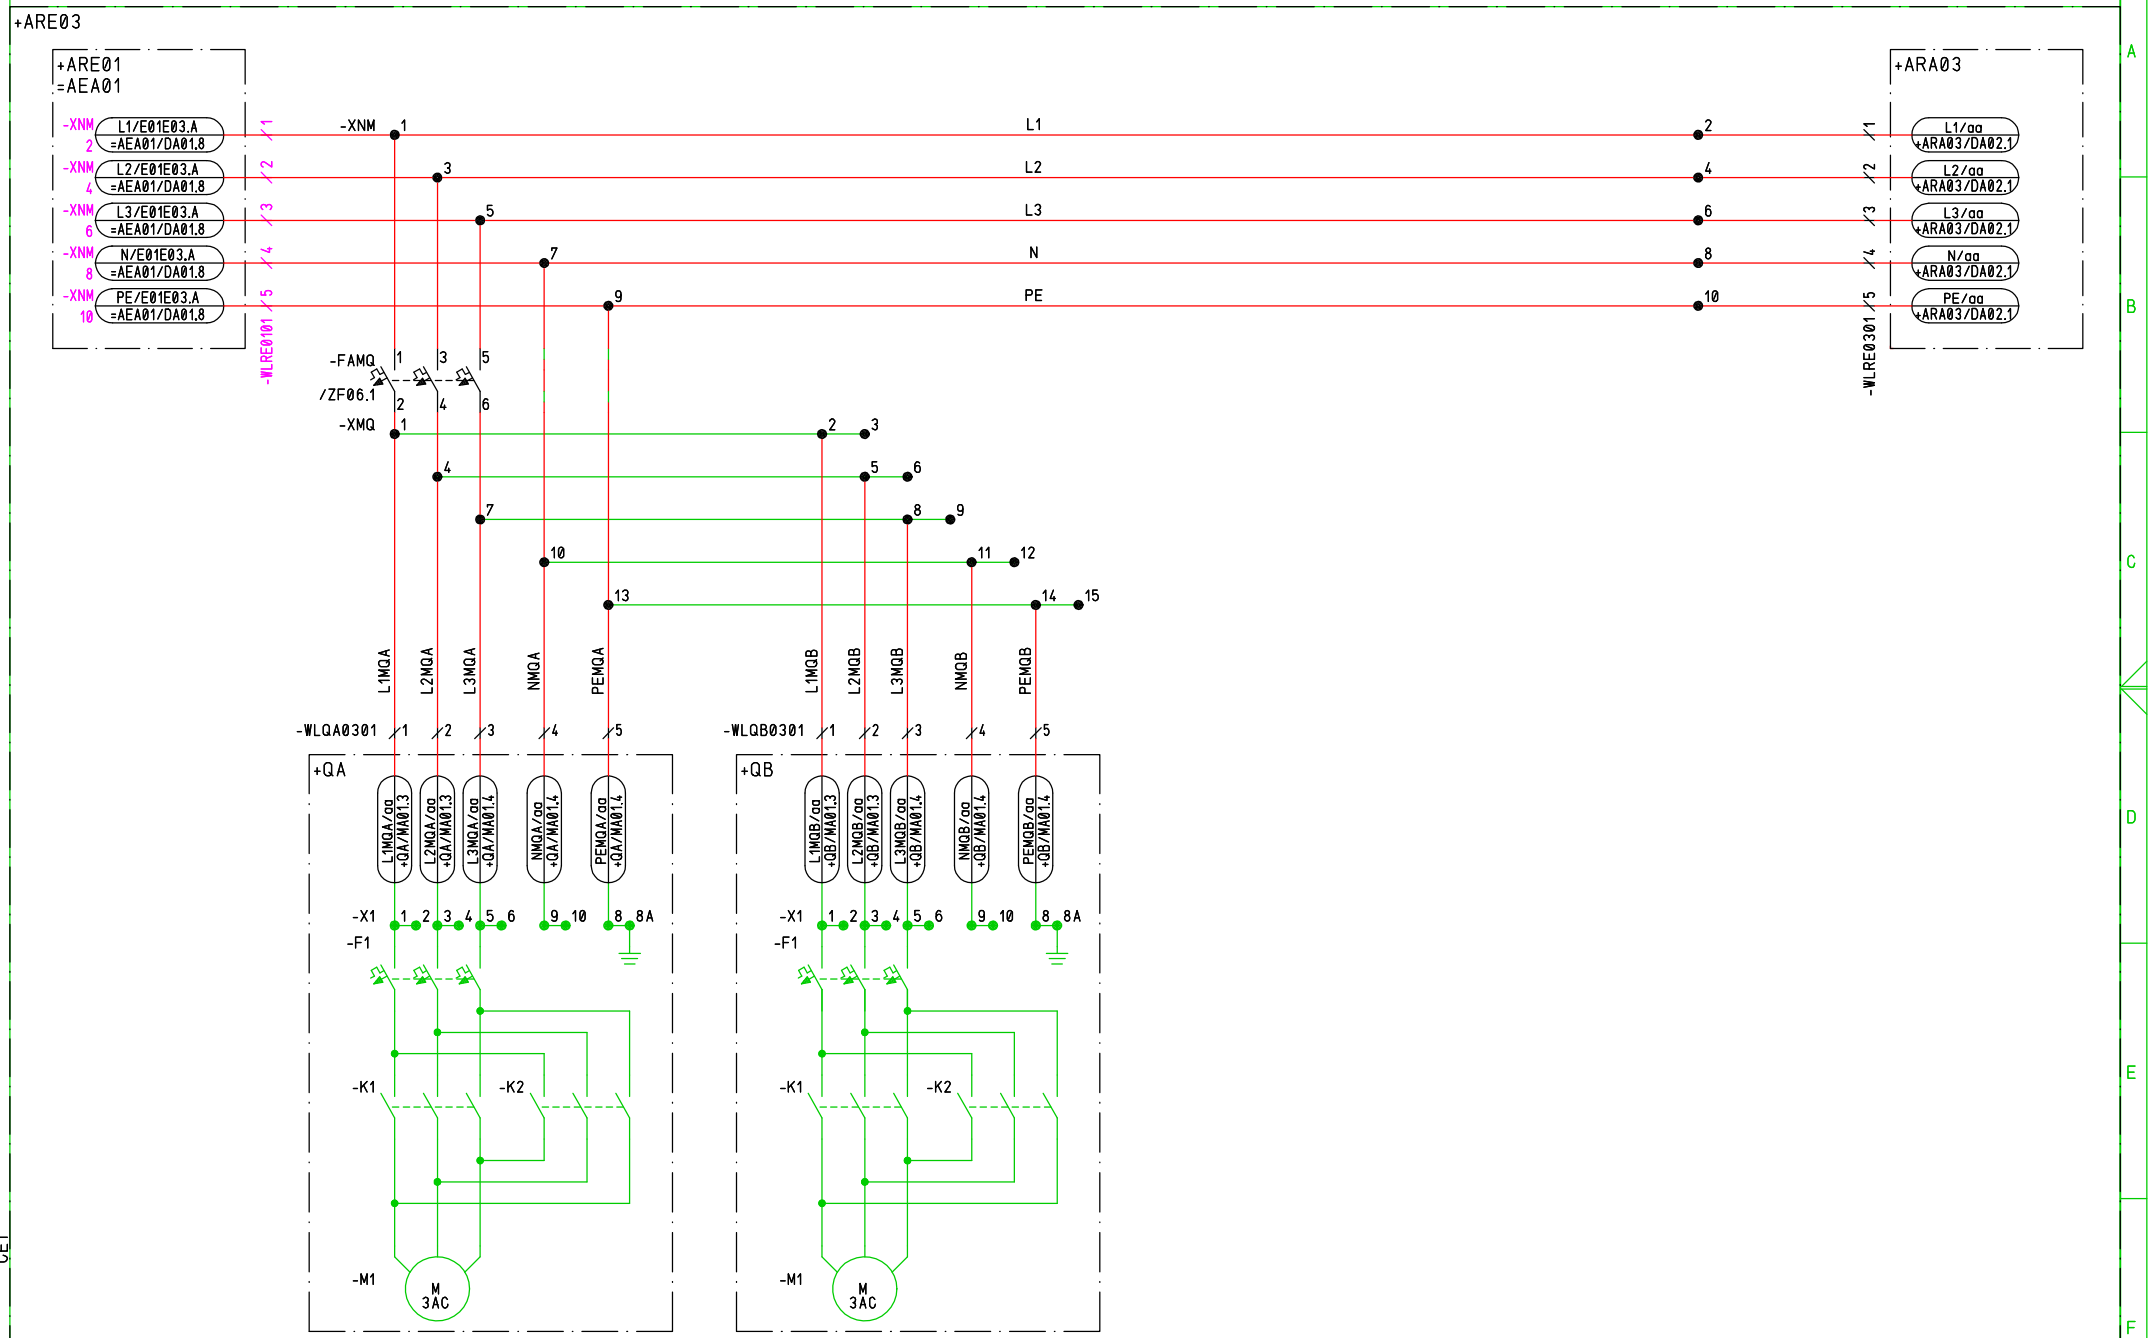

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
DA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	NAPÁJENÍ POHONŮ AC	=AEA03	+ARE03	&EFS	DA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/DA01		List: 13	Celkem: 279

NAPÁJENÍ POHONŮ ODPOJOVAČŮ TLUMIVEK
(REZERVA)

+ARA03

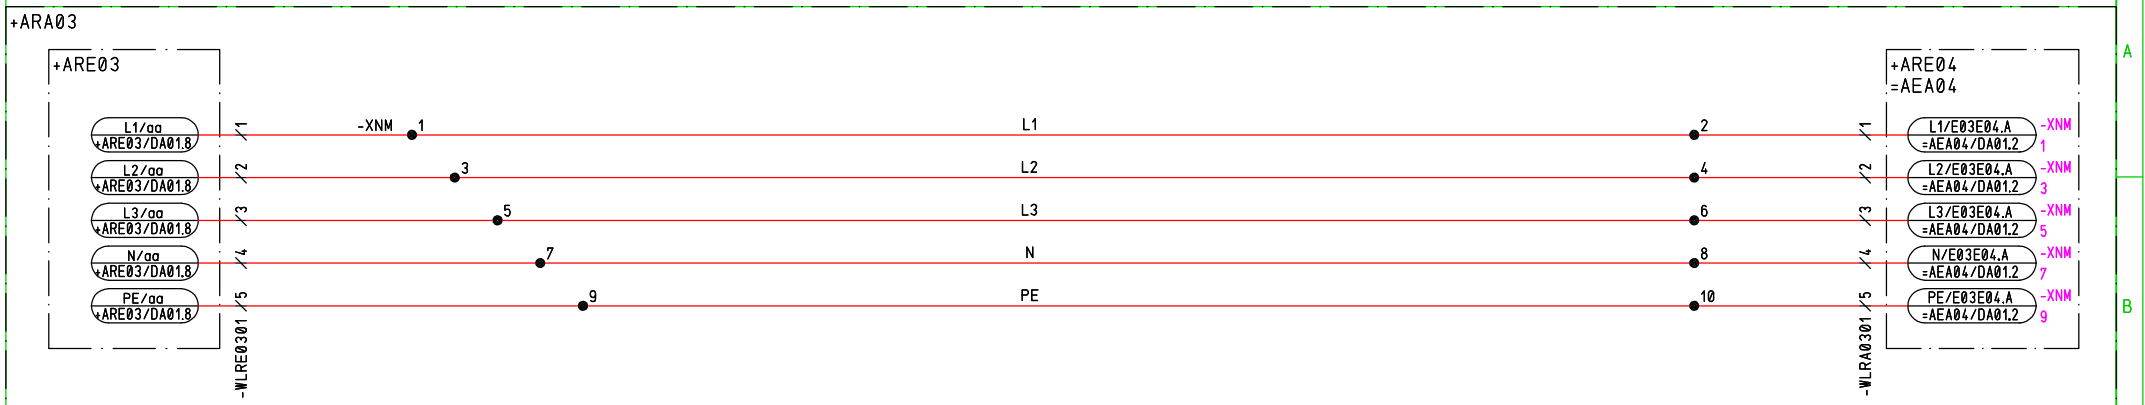

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
DA02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	NAPÁJENÍ POHONŮ AC	=AEA03	+ARA03	&EFS	DA02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 14
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/DA02			Celkem: 279

NAPÁJENÍ TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVEK A OSVĚTLENÍ

NAPÁJENÍ TEMPEROVÁNÍ VYPÍNAČE | NAPÁJENÍ TEMPEROVÁNÍ ODPOJOVAČŮ | NAPÁJENÍ SERVISNÍCH ZÁSUVEK A OSVĚTLENÍ

ODPOJOVAČ | ODPOJOVAČ

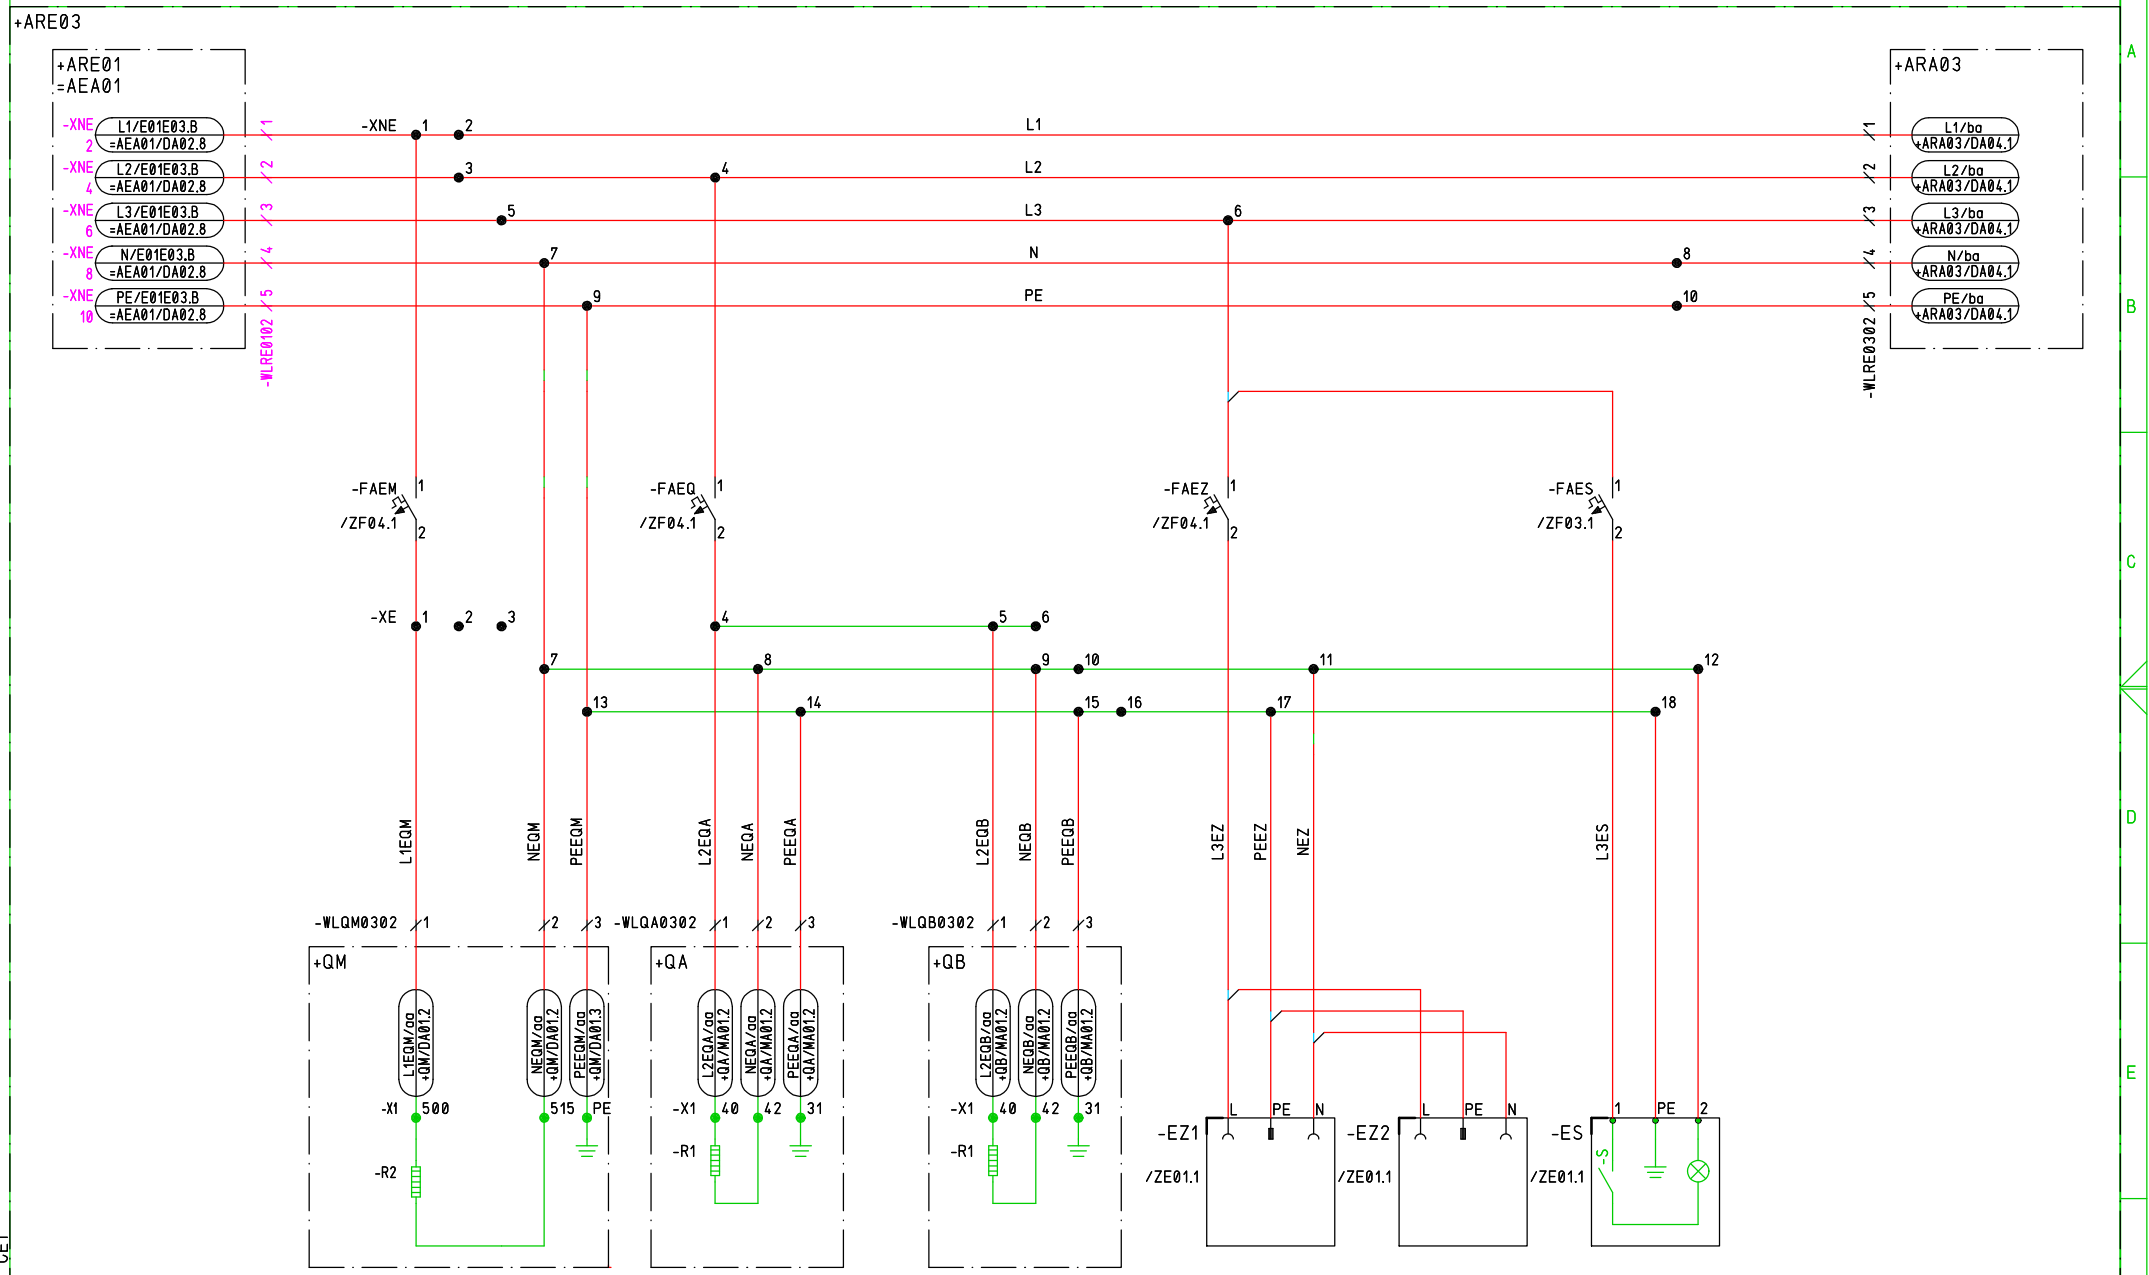

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ	=AEA03	+ARE03	&EFS	DA03
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/DA03		List: 15	Celkem: 279

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
DA03
CE1

NAPÁJENÍ TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVEK A OSVĚTLENÍ

NAPÁJENÍ ZÁSUVEK A OSVĚTLENÍ

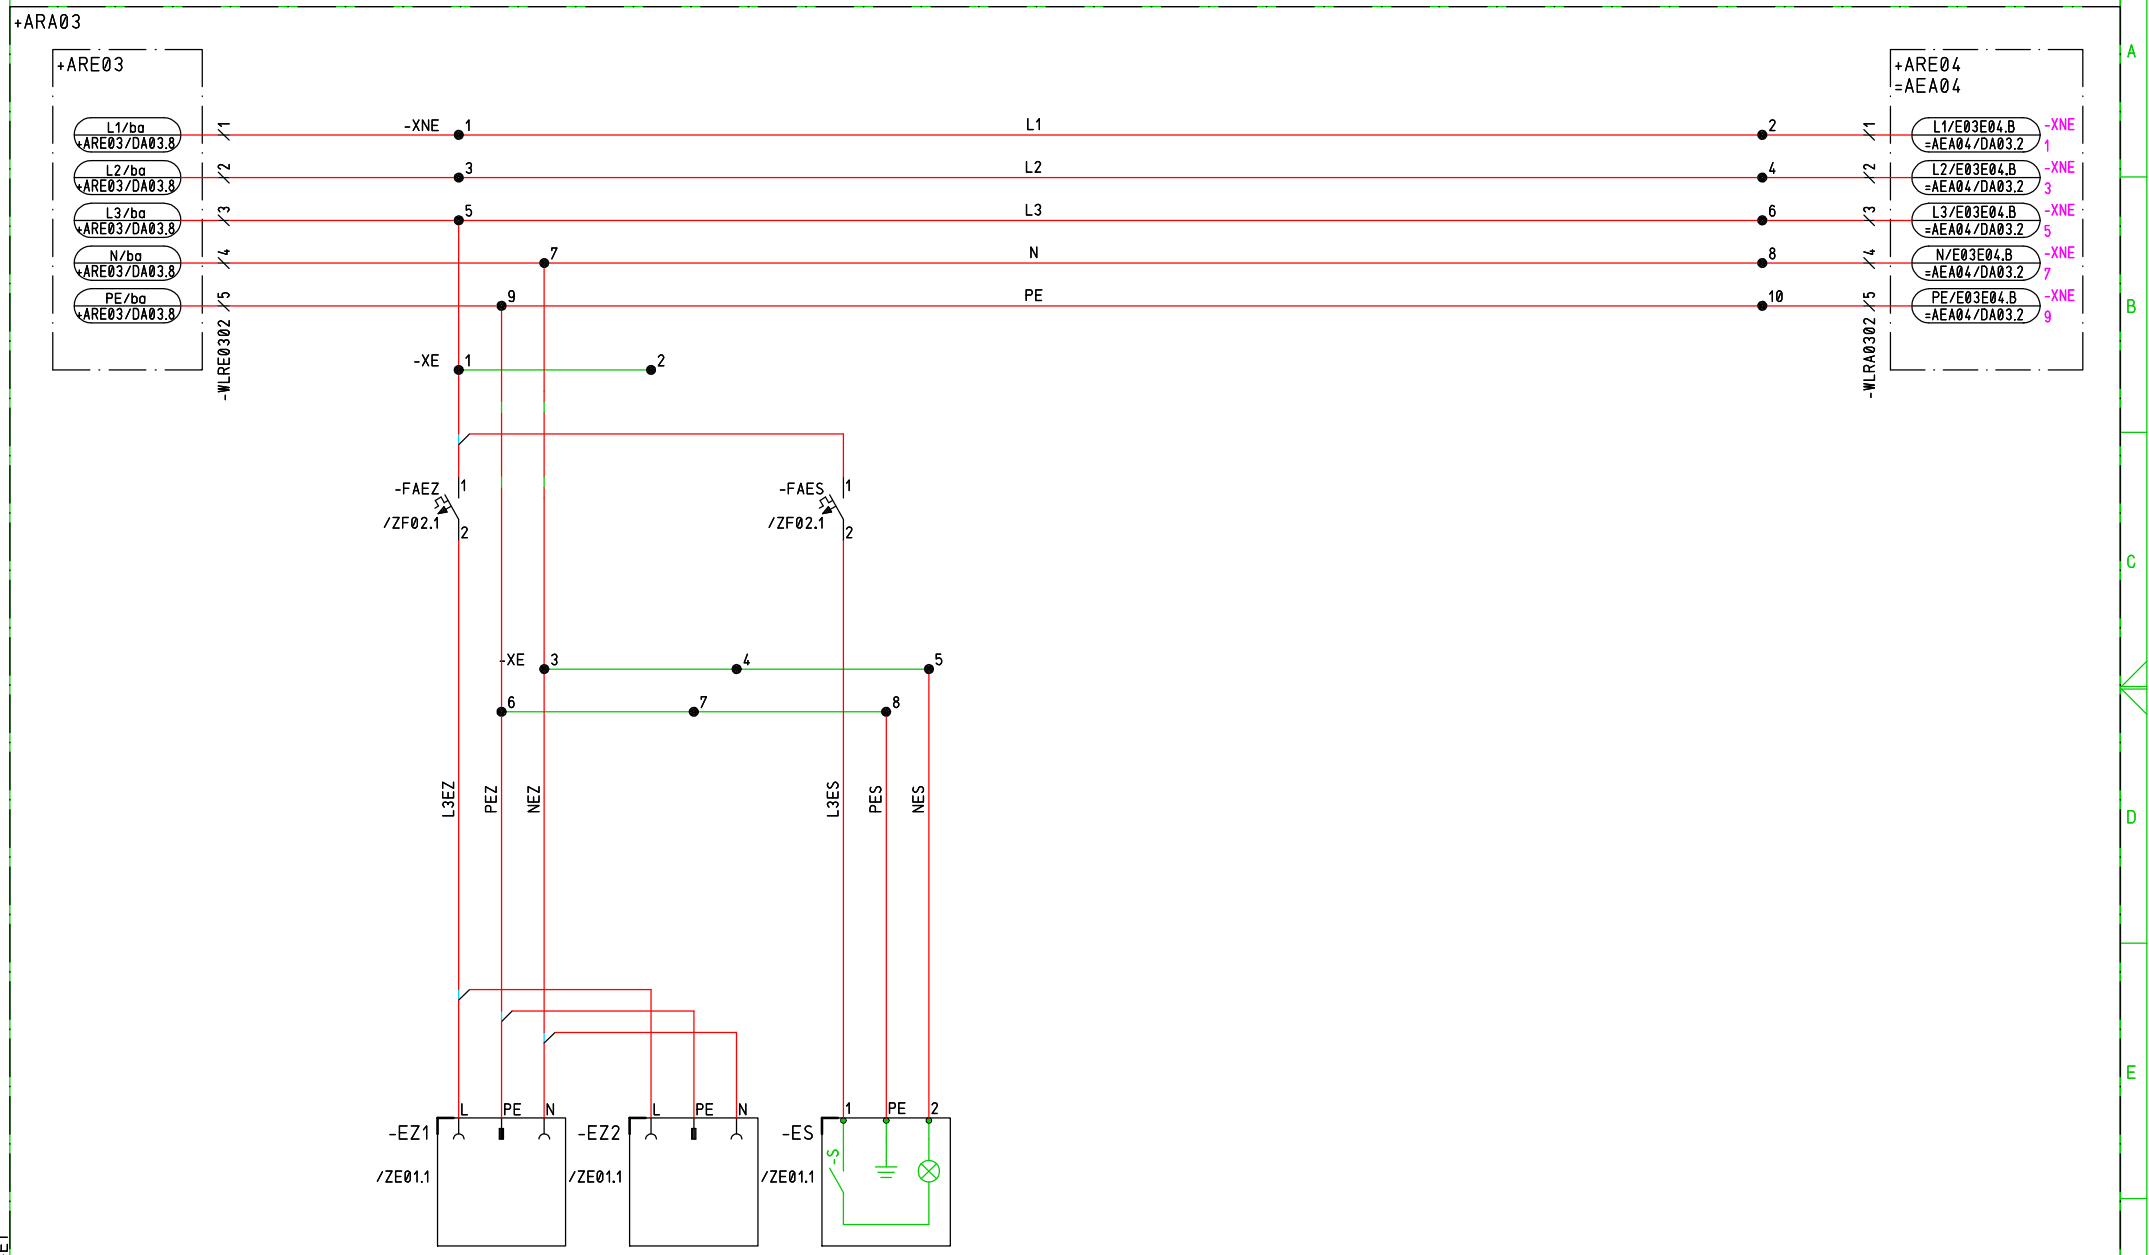

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
DA04
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ	=AEA03	+ARA03	&EFS	DA04
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/DA04		List: 16	Celkem: 279

TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVKY

NAPÁJENÍ ZÁSUVEK
STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORU

NAPÁJENÍ TEMPEROVÁNÍ
PŘECHODOVÉ SKŘÍNĚ

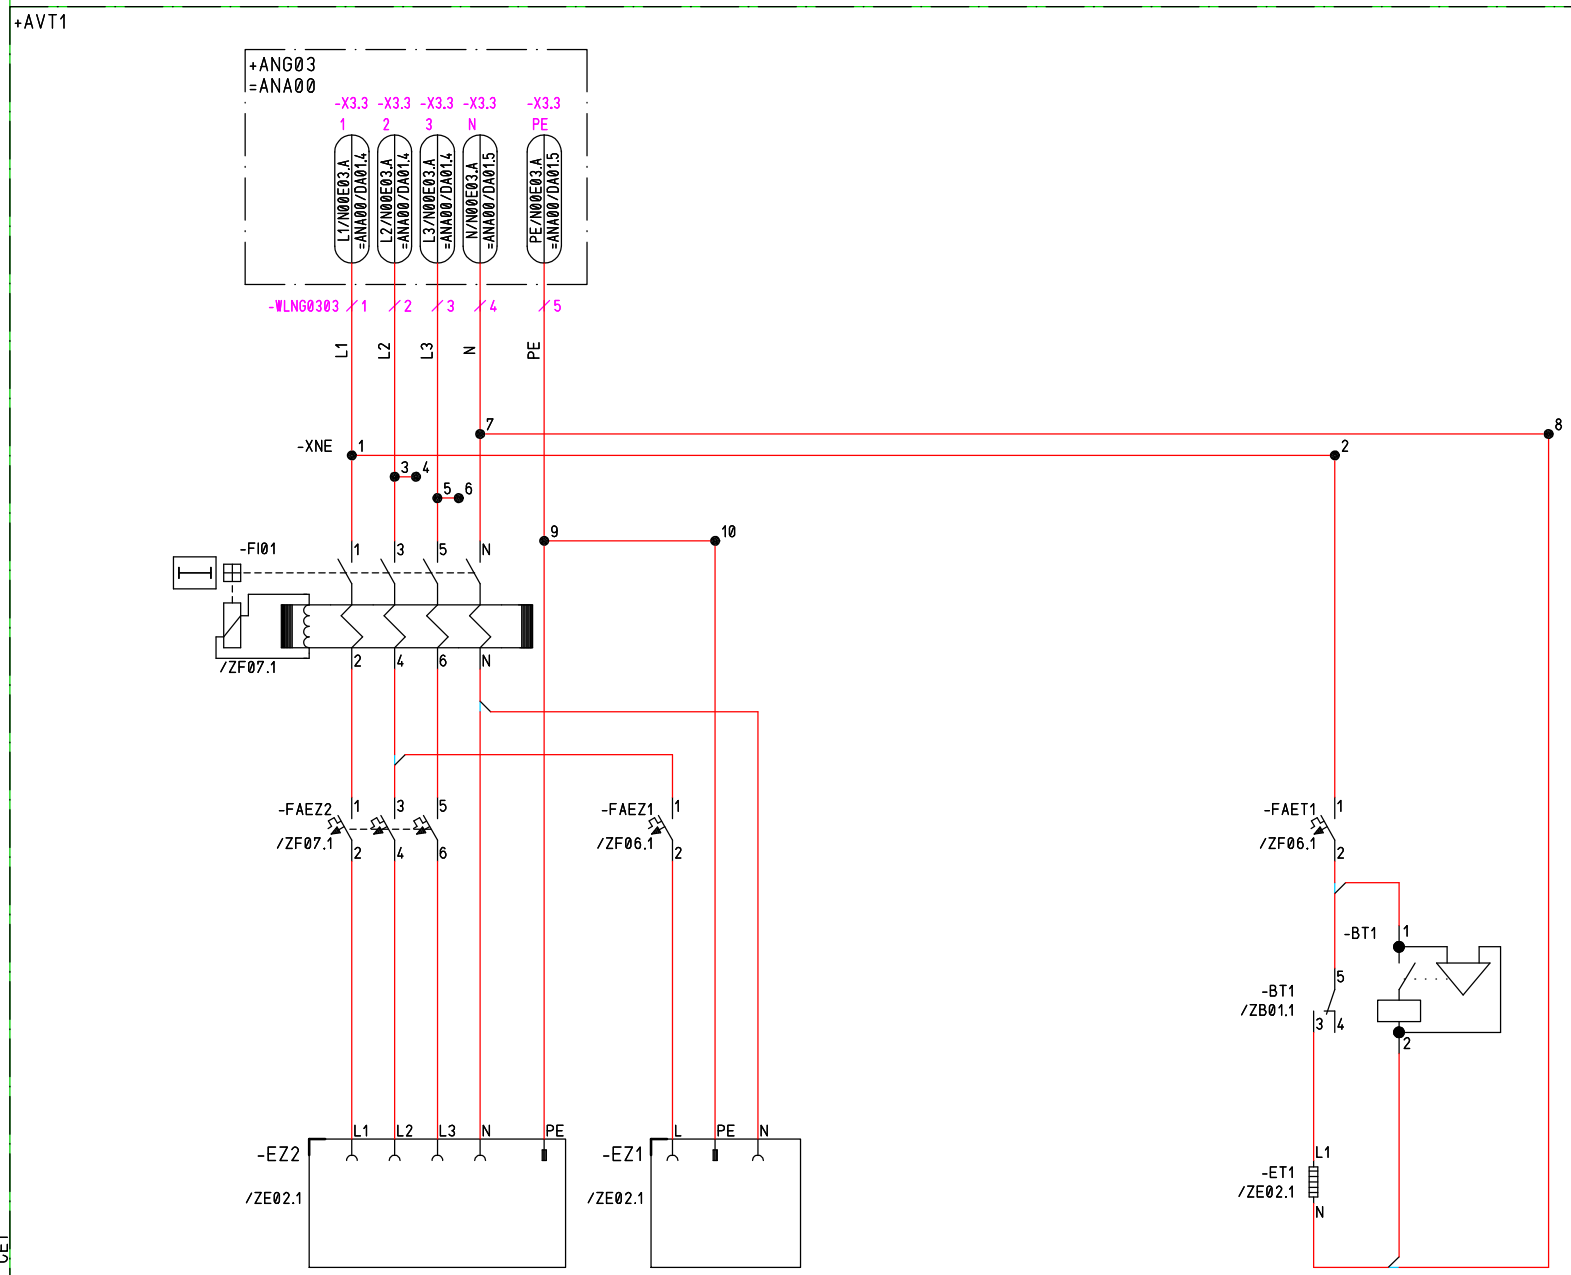

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
DA05
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVKY	=AEA03	+AVT1	&EFS	DA05
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EFS/DA05		List: 17	Celkem: 279

NAPÁJENÍ TRANSFORMÁTORU A TLUMIVKY

NAPÁJENÍ VENTILÁTORŮ | NAPÁJENÍ REGULACE ODBOČEK | HLÍDÁNÍ SLEDU FÁZÍ | NAPÁJENÍ POHONU LADĚNÍ TLUMIVKY

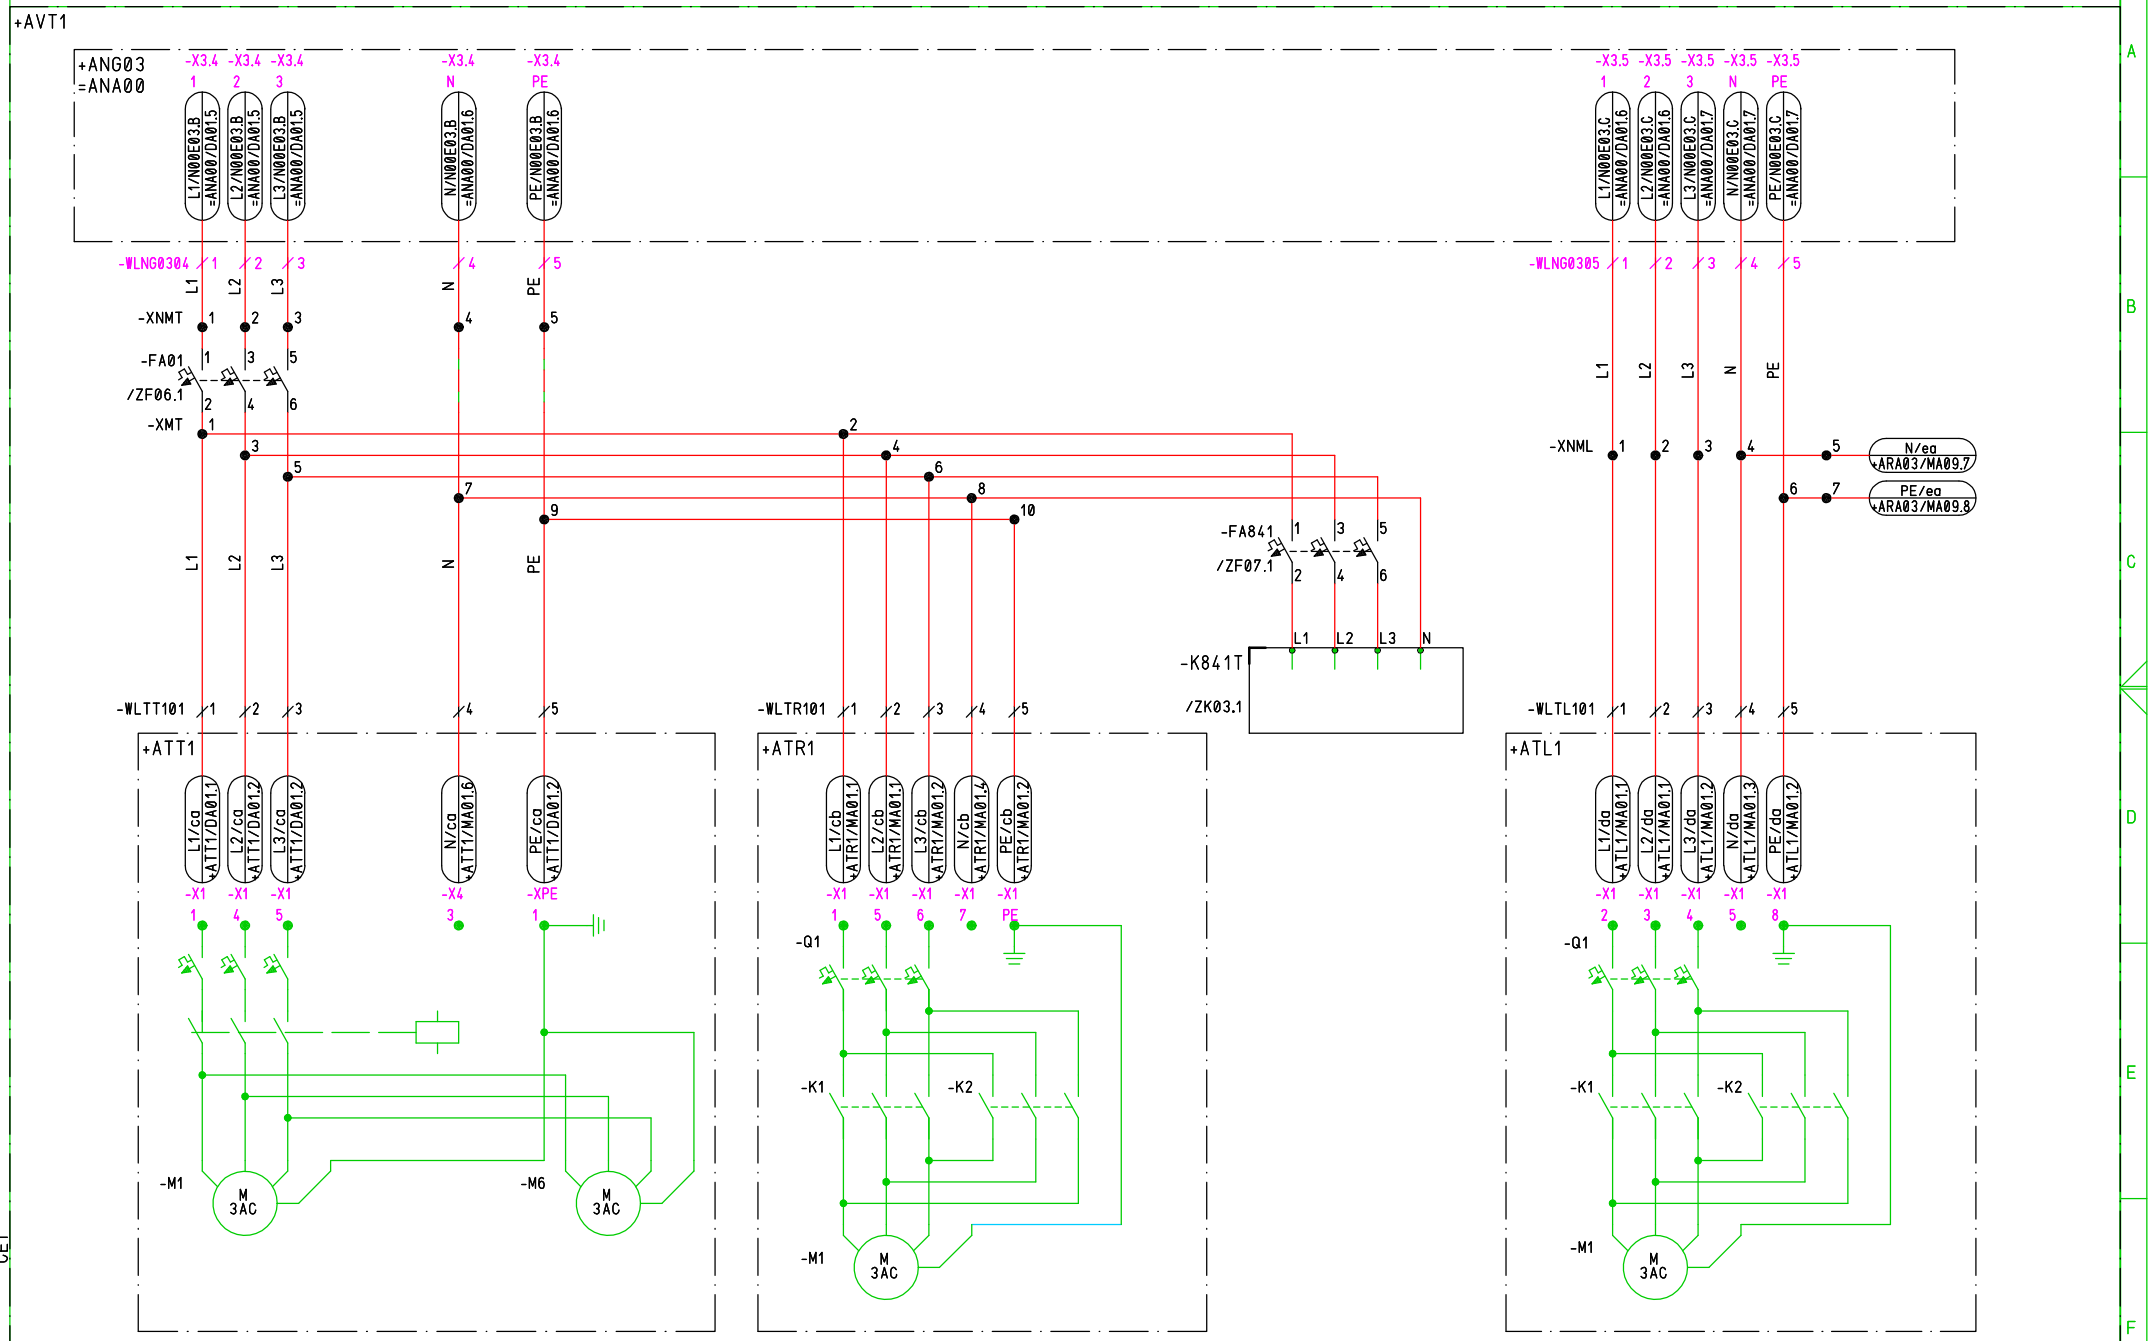

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EFS DA06 CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	NAPÁJENÍ POHONŮ AC	=AEA03	+AVT1	&EFS	DA06
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EFS/DA06		List: 18	Celkem: 279

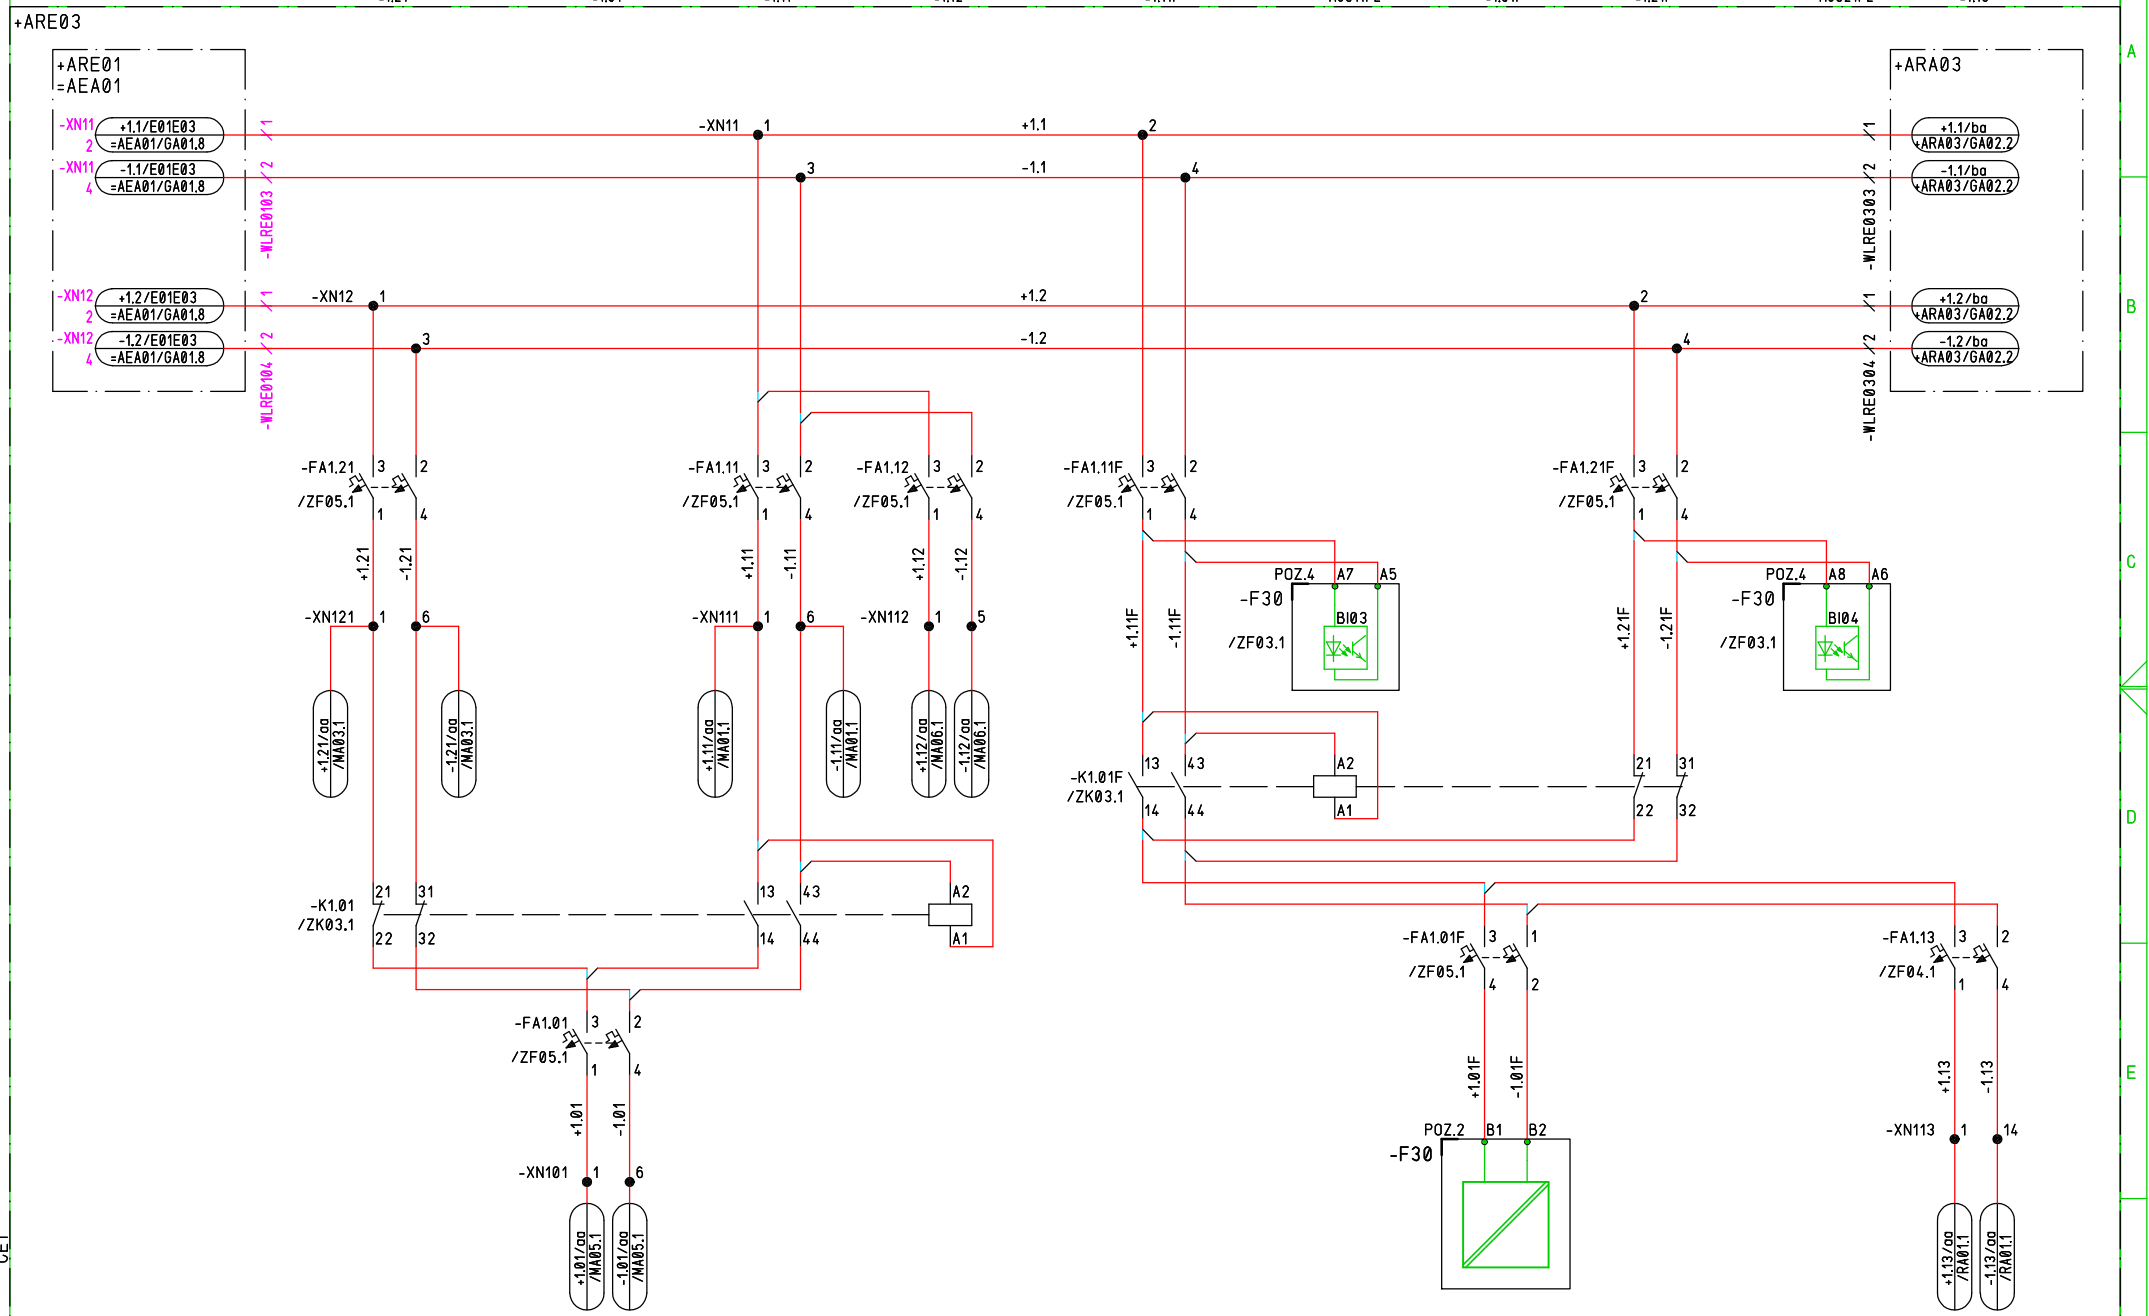

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
GA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	NAPÁJENÍ DC	=AEA03	+ARE03	&EFS	GA01
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/GA01		List: 19	Celkem: 279

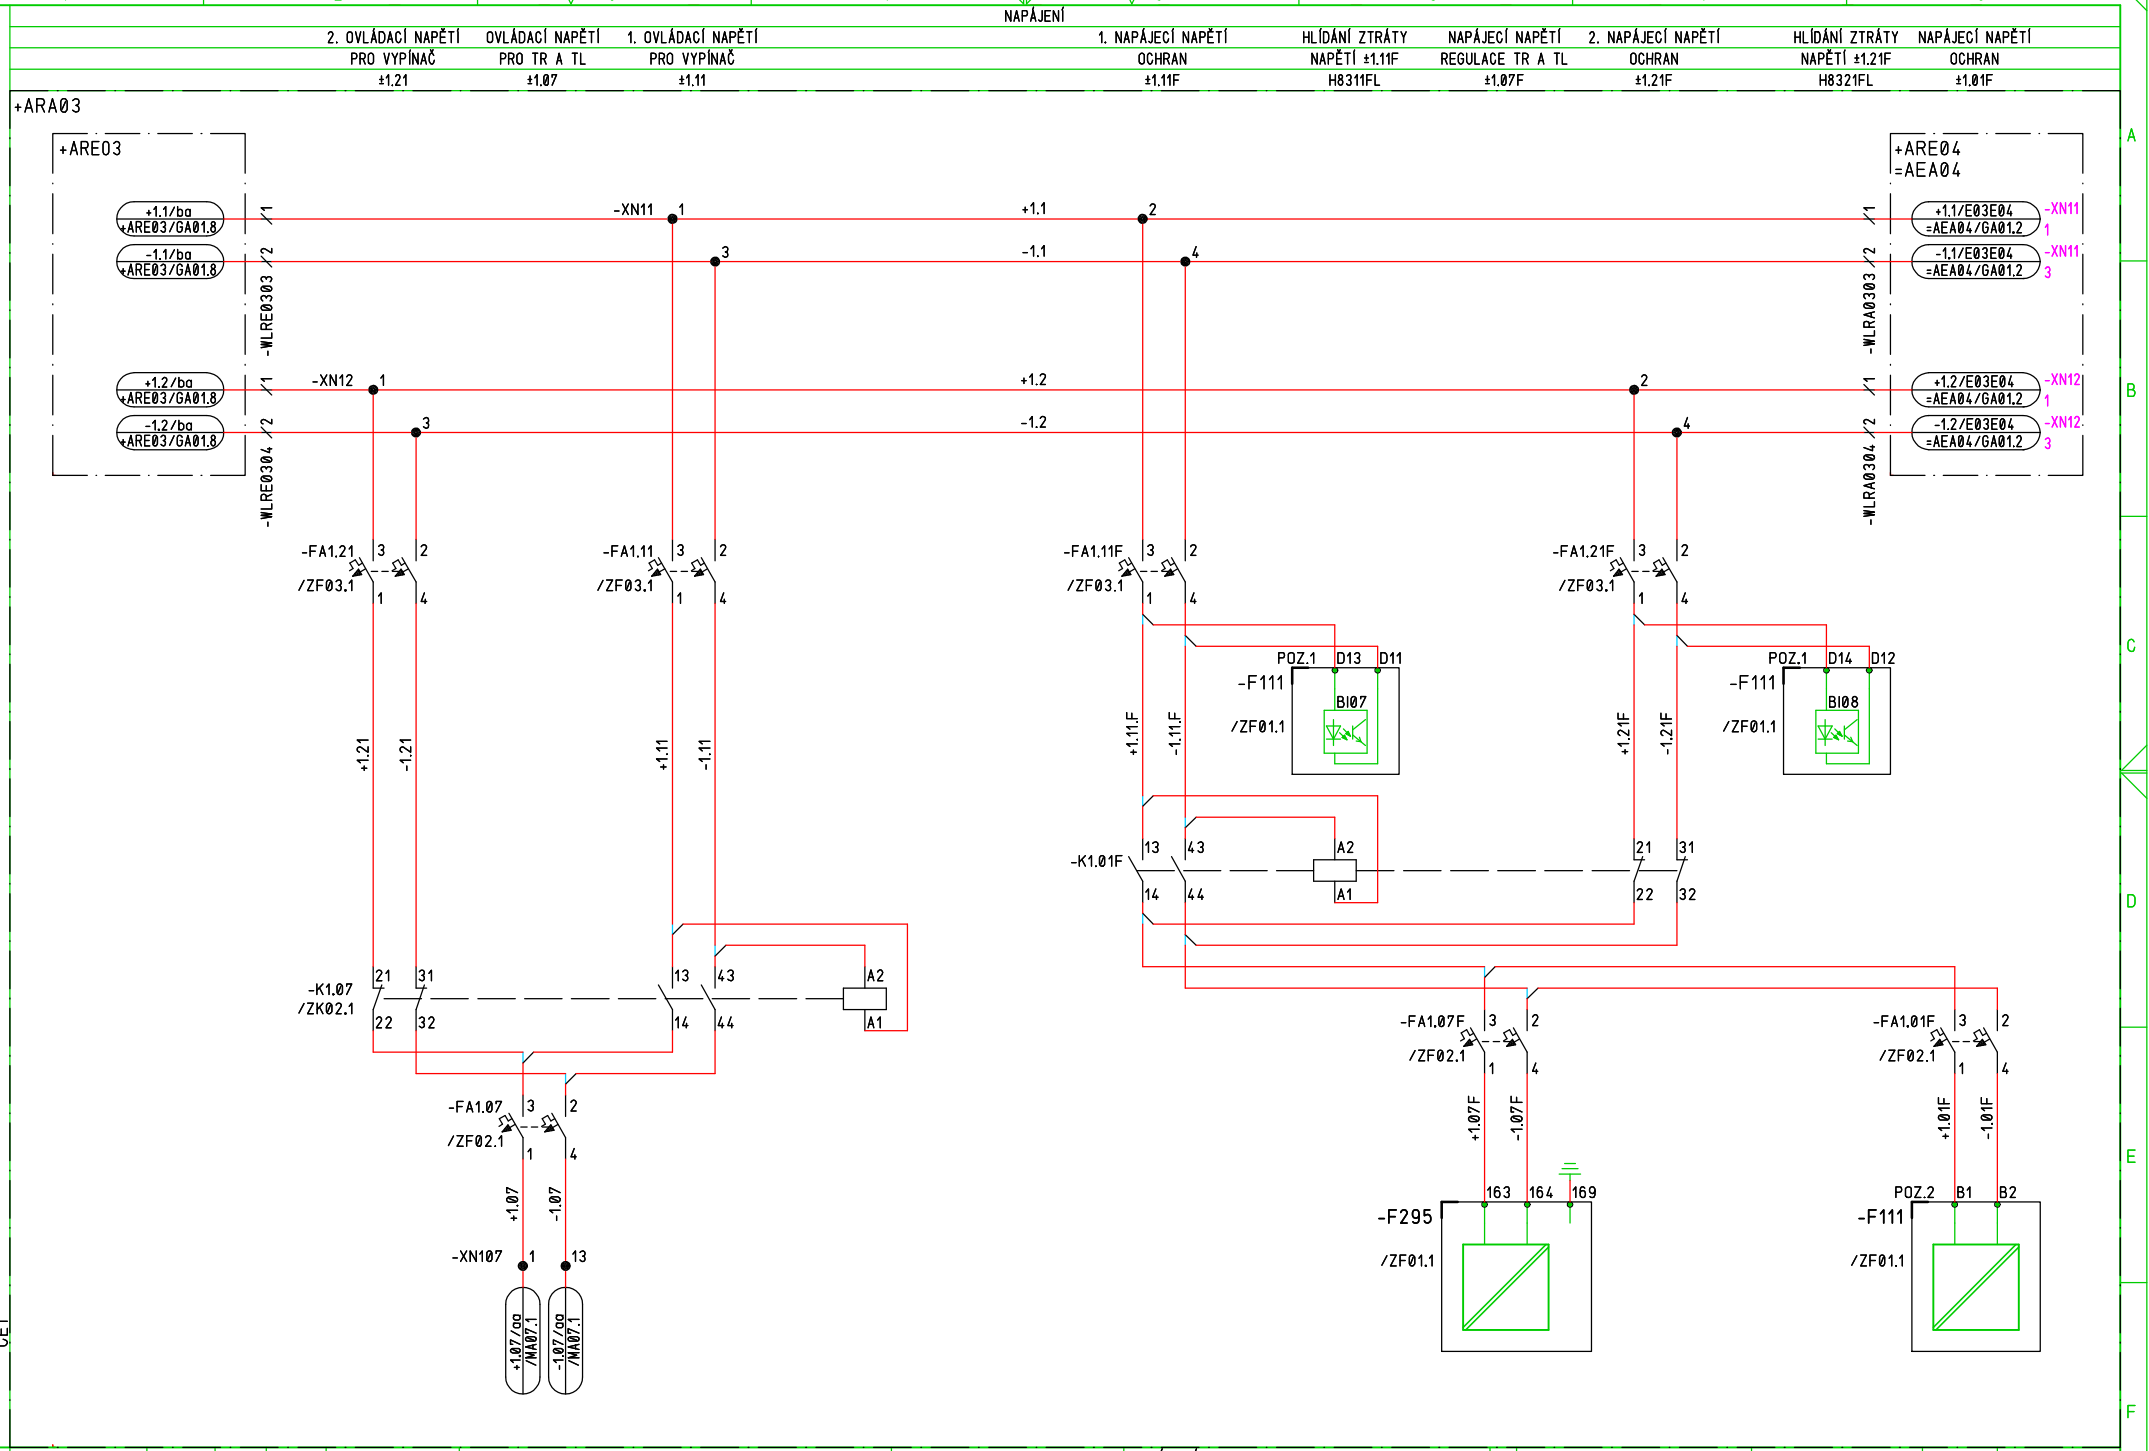

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	NAPÁJENÍ DC	=AEA03	+ARA03	&EFS GA02
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 20
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/GA02		Celkem: 279

NAPÁJENÍ POHONU VYPÍNAČE

NAPÁJENÍ POHONU STŘADAČE VYPÍNAČE ±1.31

HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ ±1.31 H8331L

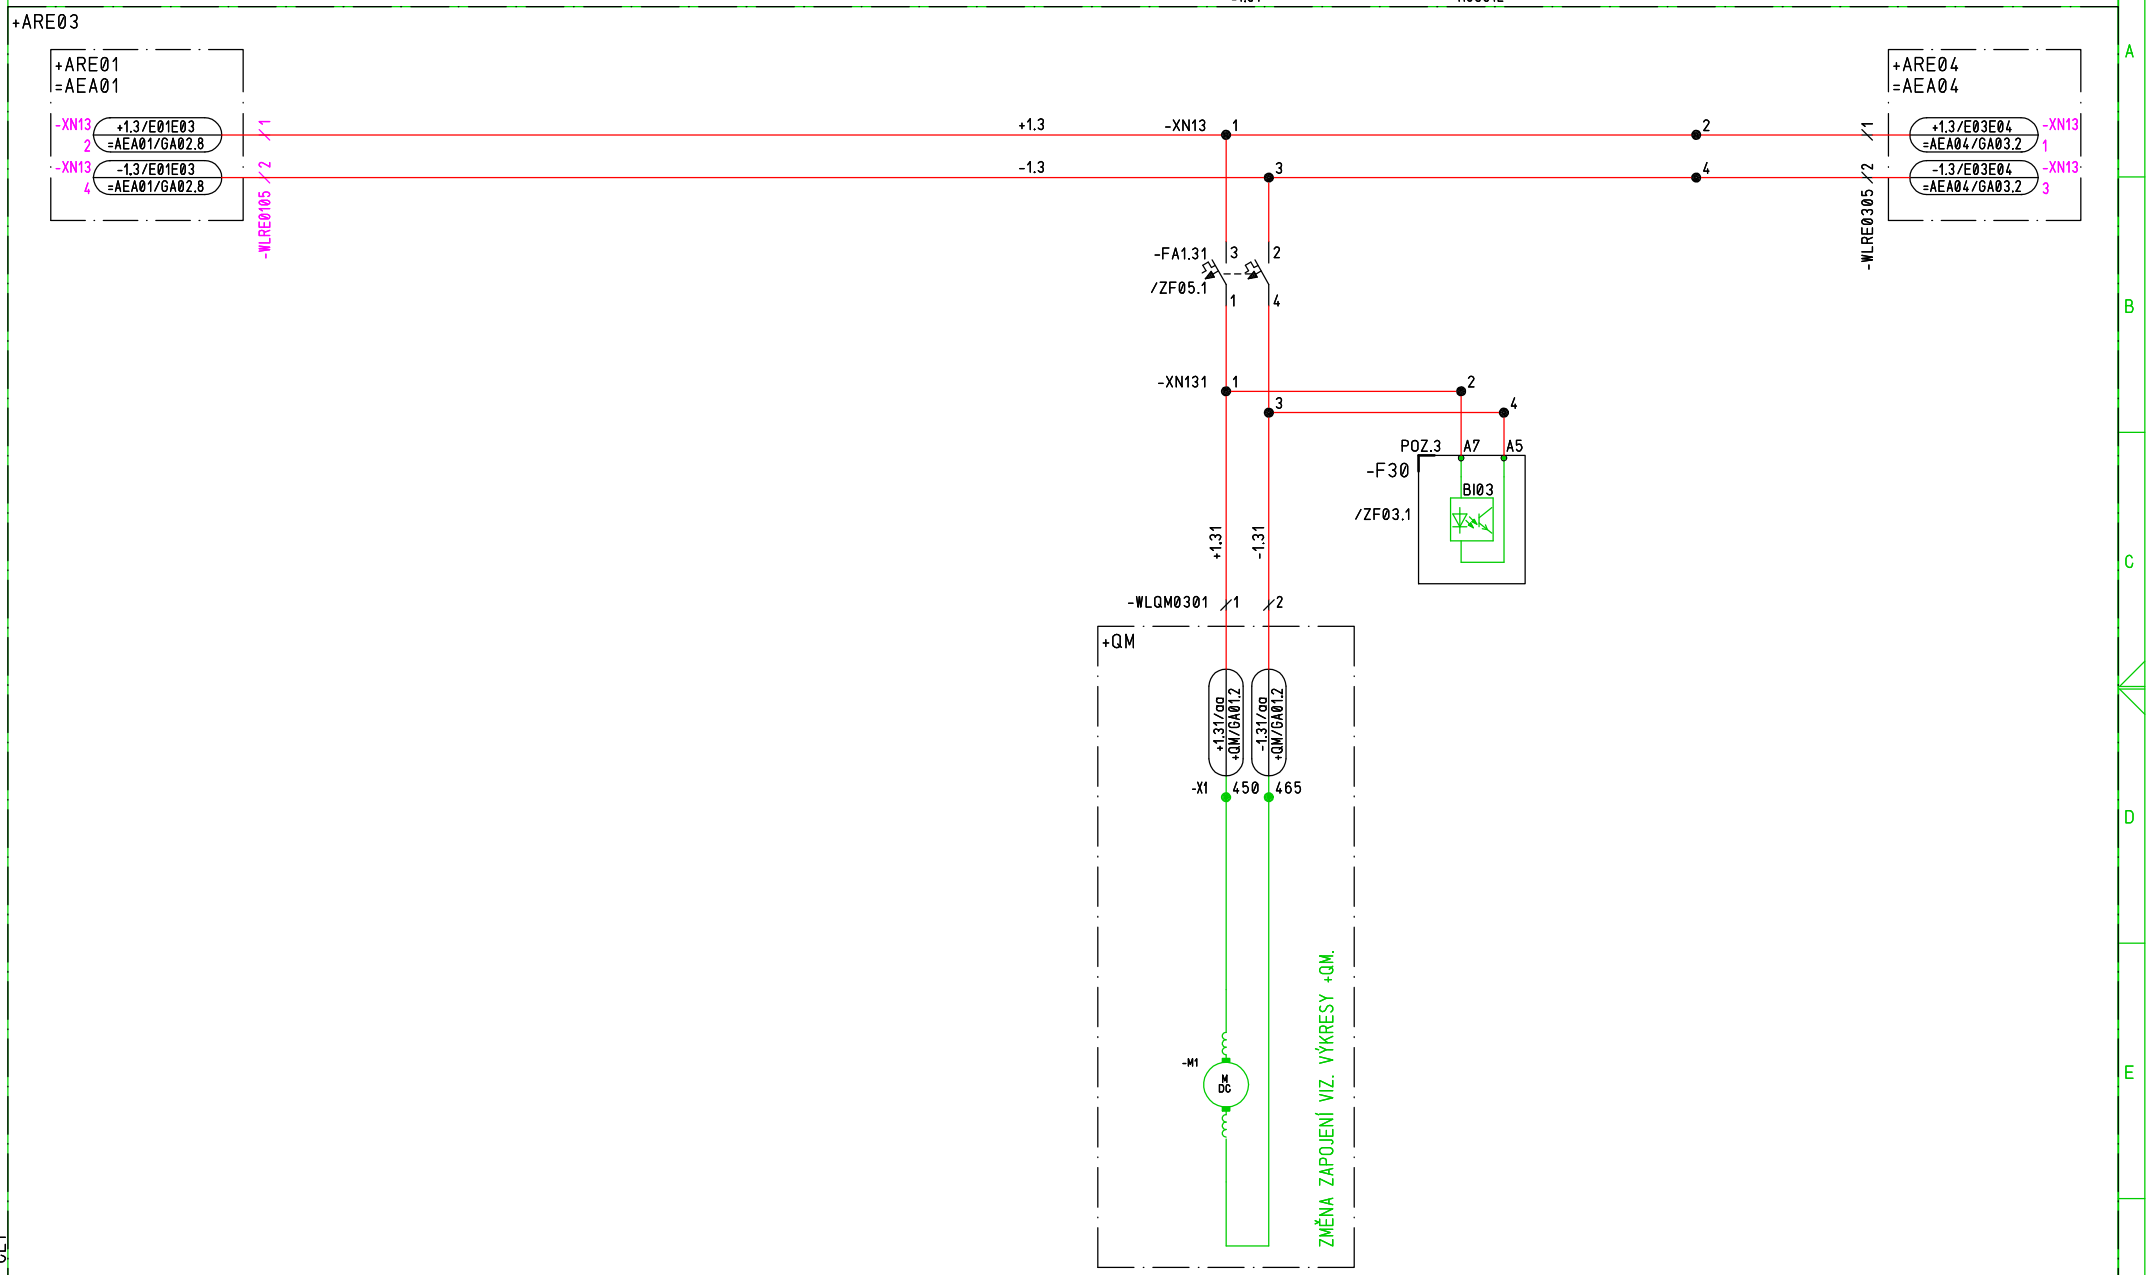

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
GA03
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	NAPÁJENÍ POHONŮ DC	=AEA03	+ARE03	&EFS	GA03
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/GA03	List: 21 Celkem: 279

ZAPÍNACÍ OBVOD VYPÍNAČE

MÍSTNÍ+DÁLKOVÉ ZAPNUTÍ Z TERMINÁLU	RUČNÍ ZAPNUTÍ Z VYPÍNAČE

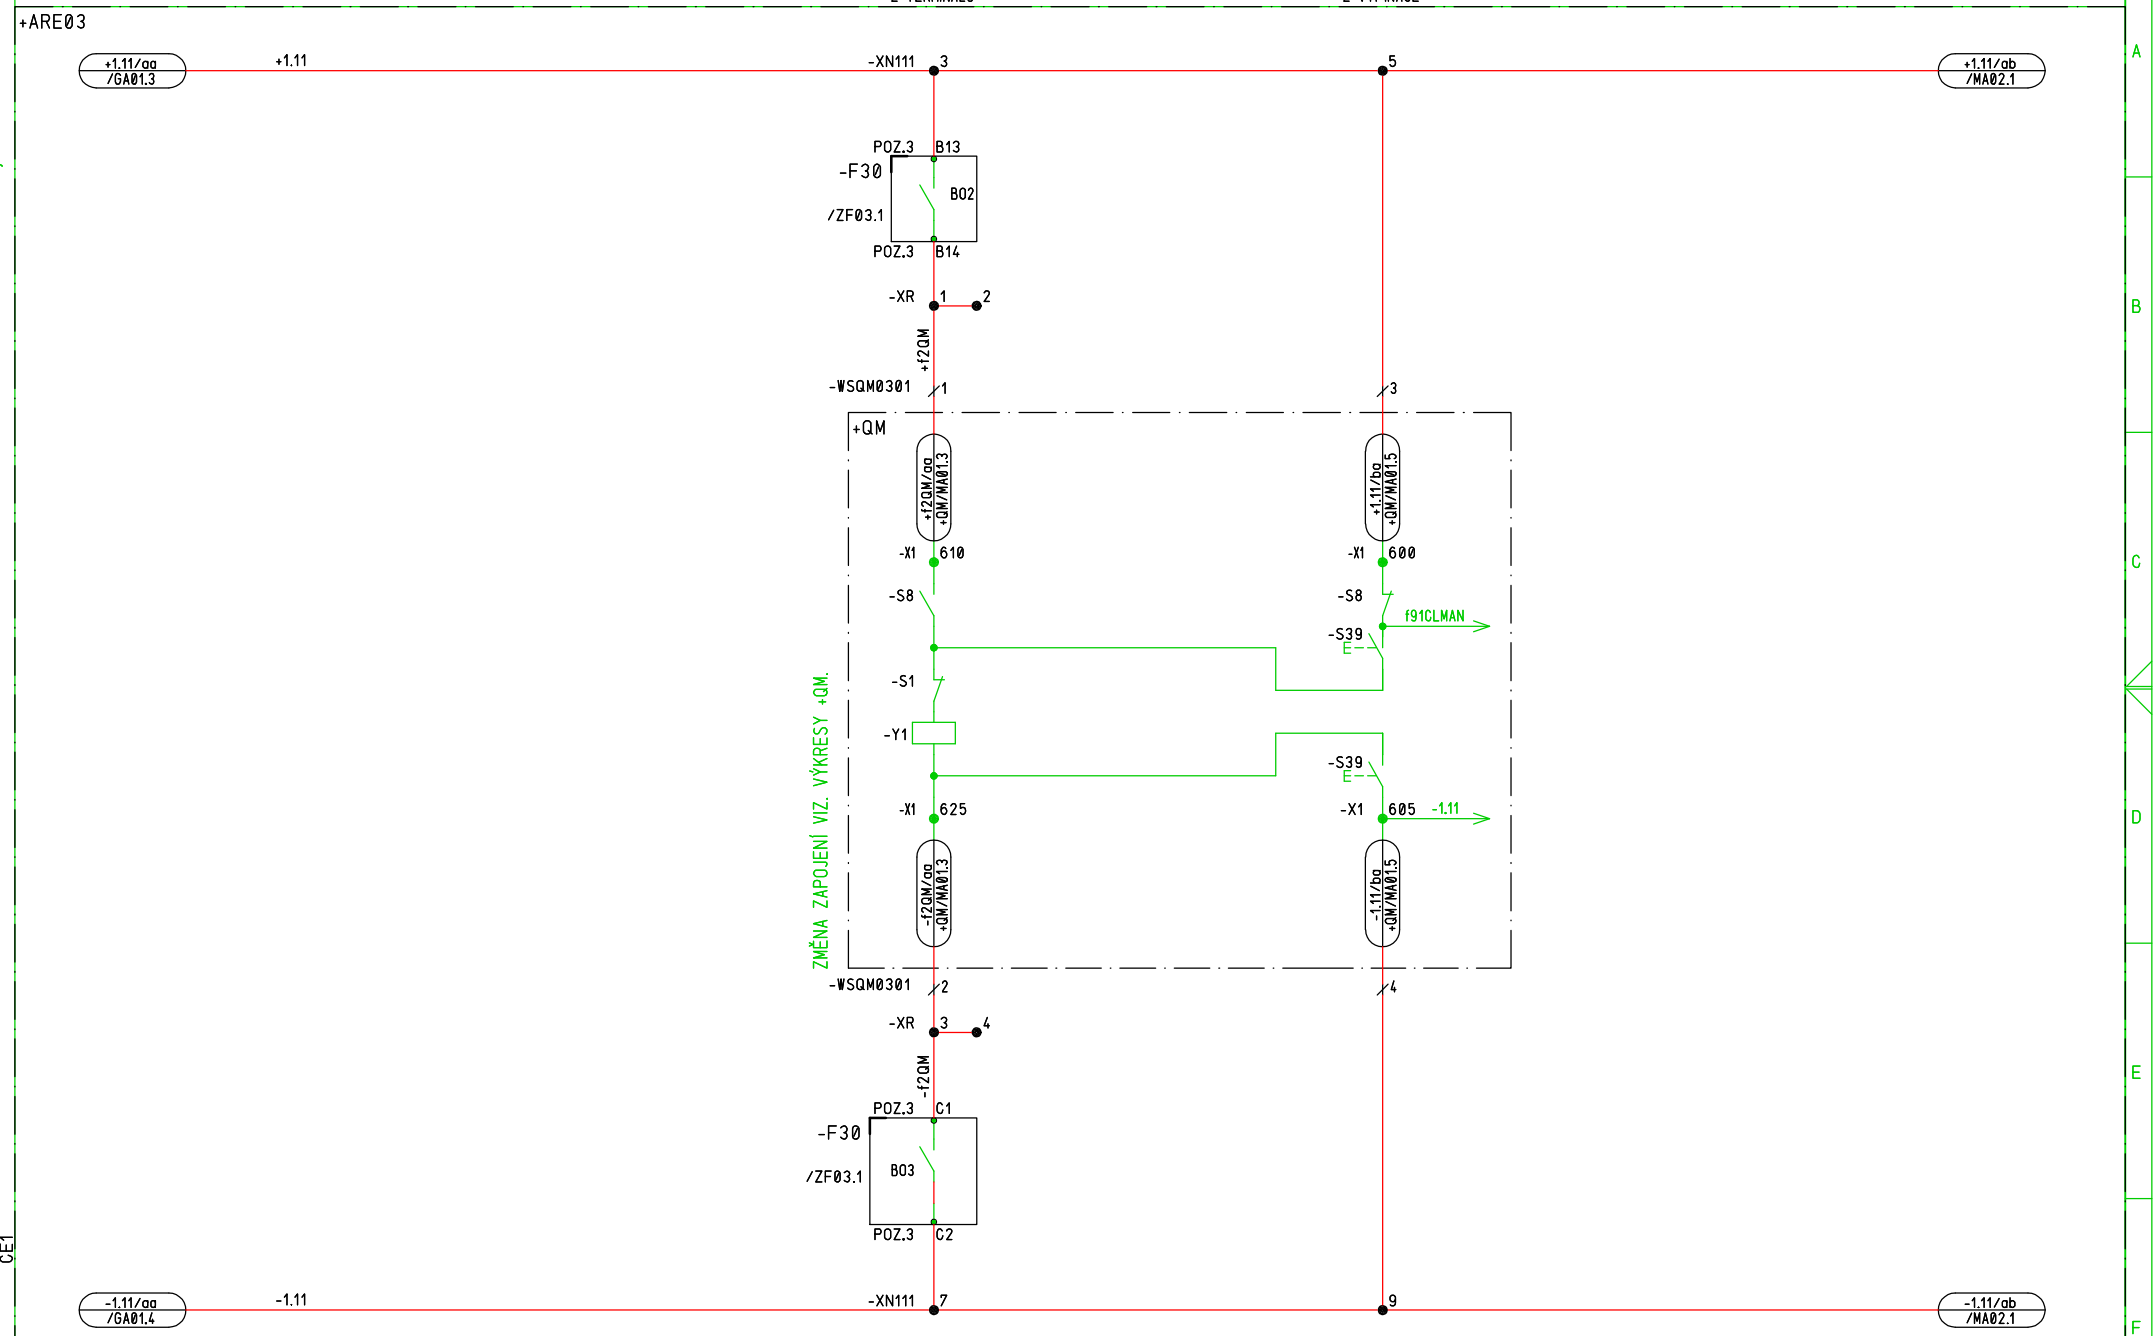

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
MA01
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	ZAPÍNACÍ OBVOD QM	=AEA03 / +ARE03 / &EFS / MA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 22
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/MA01 — Celkem: 279

1. VYPÍNACÍ OBVOD VYPÍNAČE

1. VYPNUTÍ ROP	RUČNÍ VYPNUTÍ Z VYPÍNAČE	VYPNUTÍ OCHRANOU + RUČNĚ	HLÍDÁNÍ 1. VYP.CESTY	HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ ±1.11 H8311L

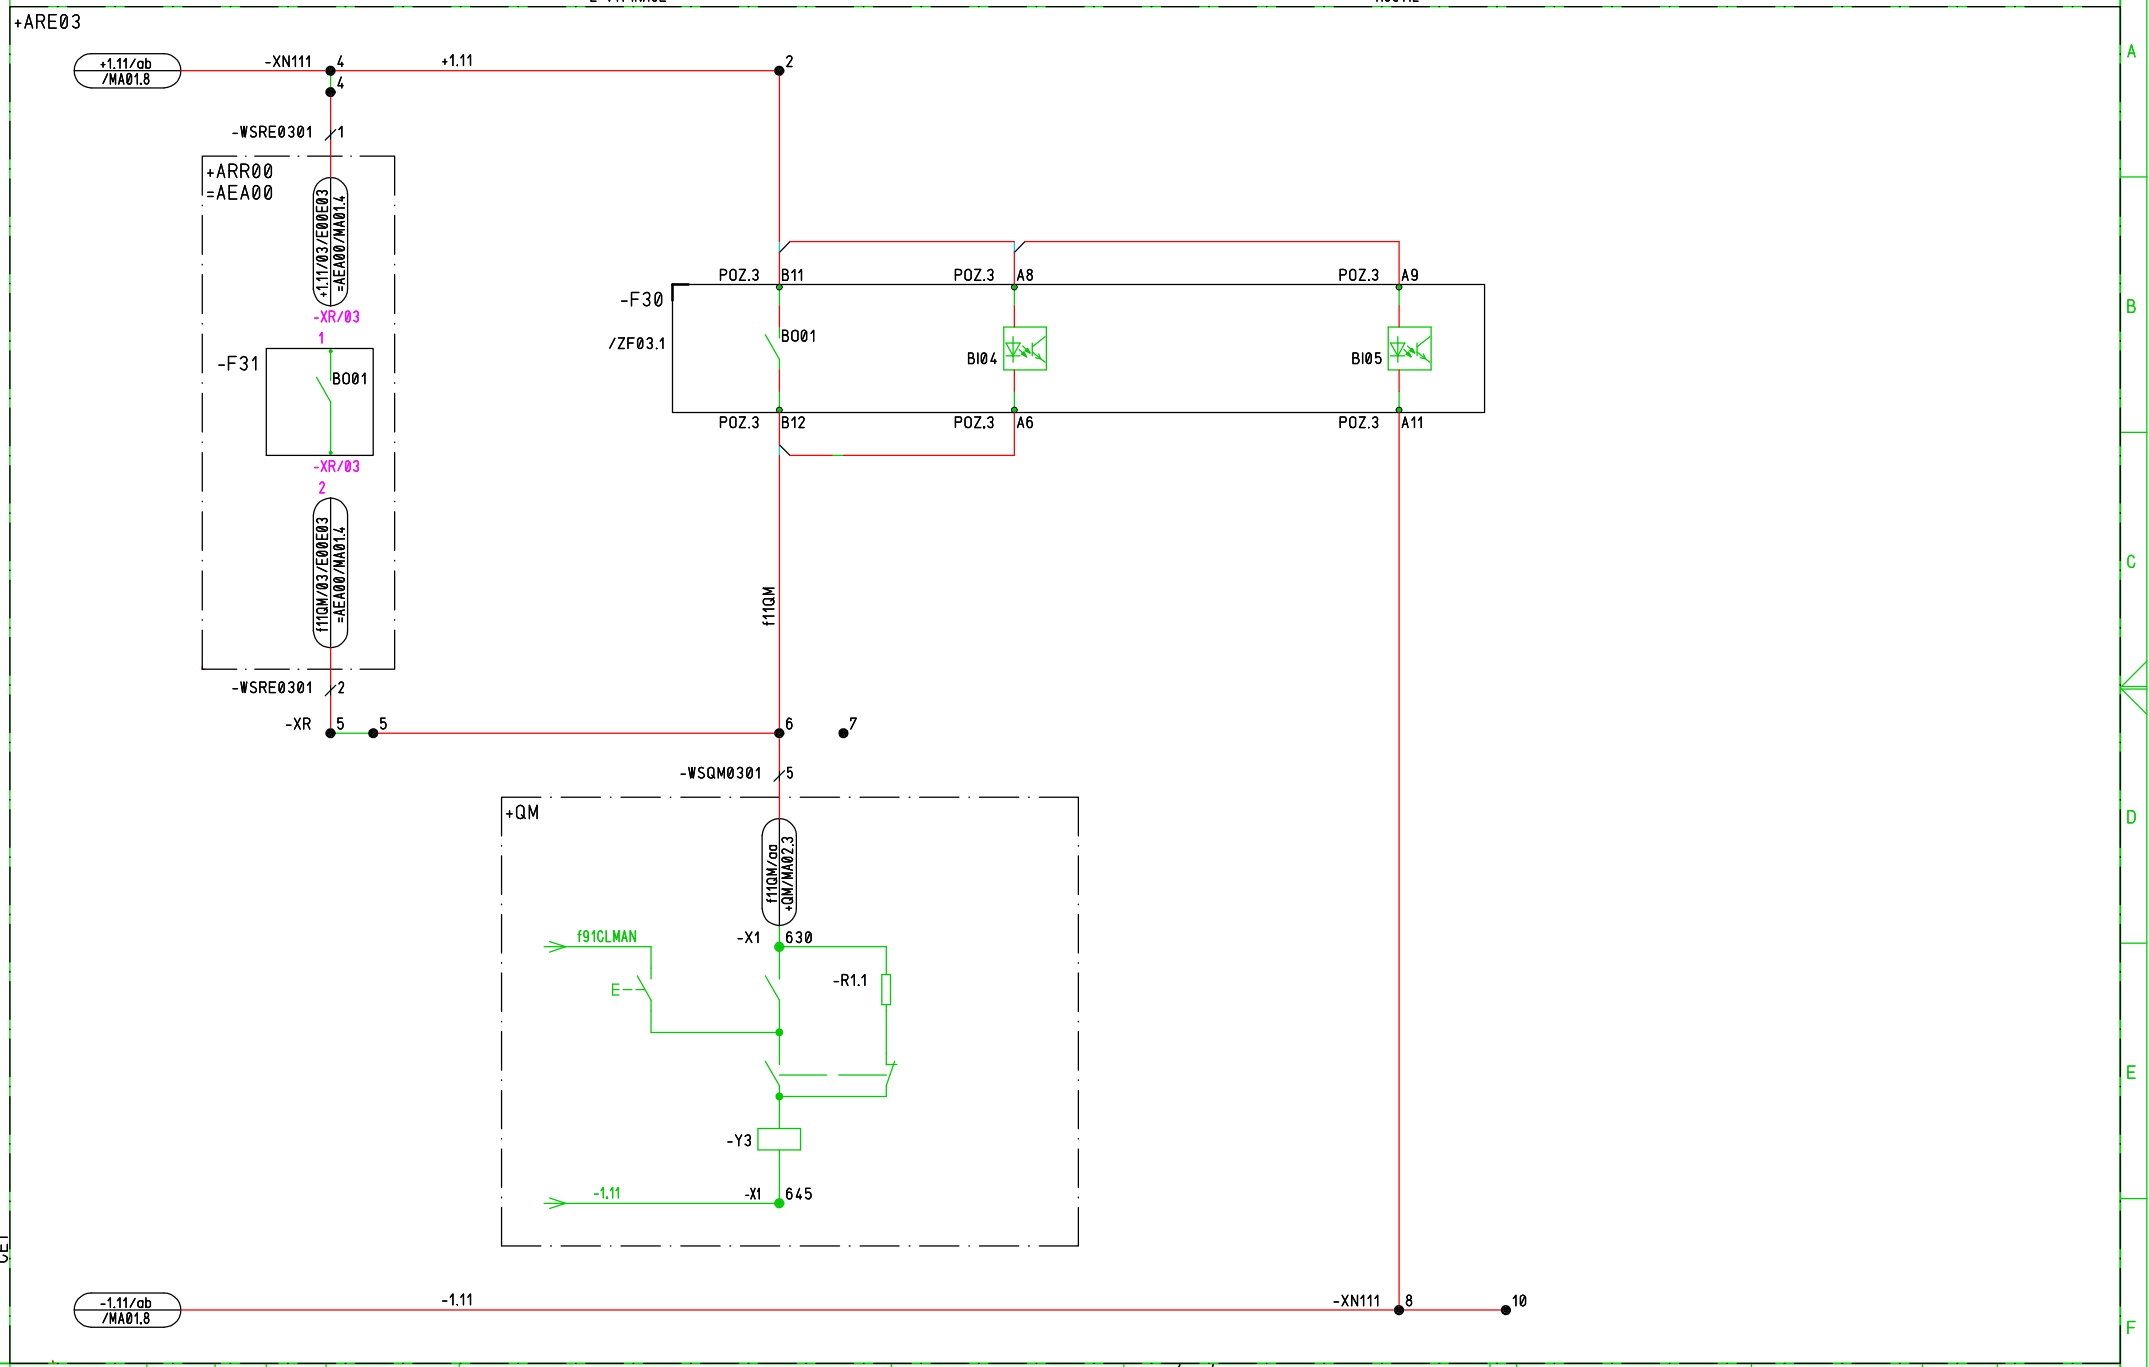

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
MA02
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	1. VYPÍNACÍ OBVOD QM	=AEA03	+ARE03	&EFS	MA02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List: 23
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/MA02			Celkem: 279

2. VYPÍNACÍ OBVOD VYPÍNAČE

2. VYPNUTÍ ROP	VYPNUTÍ ROZDÍLOVOU A NADPROUDOVOU OCHRANOU	HLÍDÁNÍ 2. VYP.CESTY	PLYNOVÉ RELÉ NÁDOBA	PLYNOVÉ RELÉ REGULÁTOR	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA OLEJE	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA VINUTÍ	NEBEZPEČNÝ TLAK OLEJE NÁDOBY	HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ ±1.21 H8321L

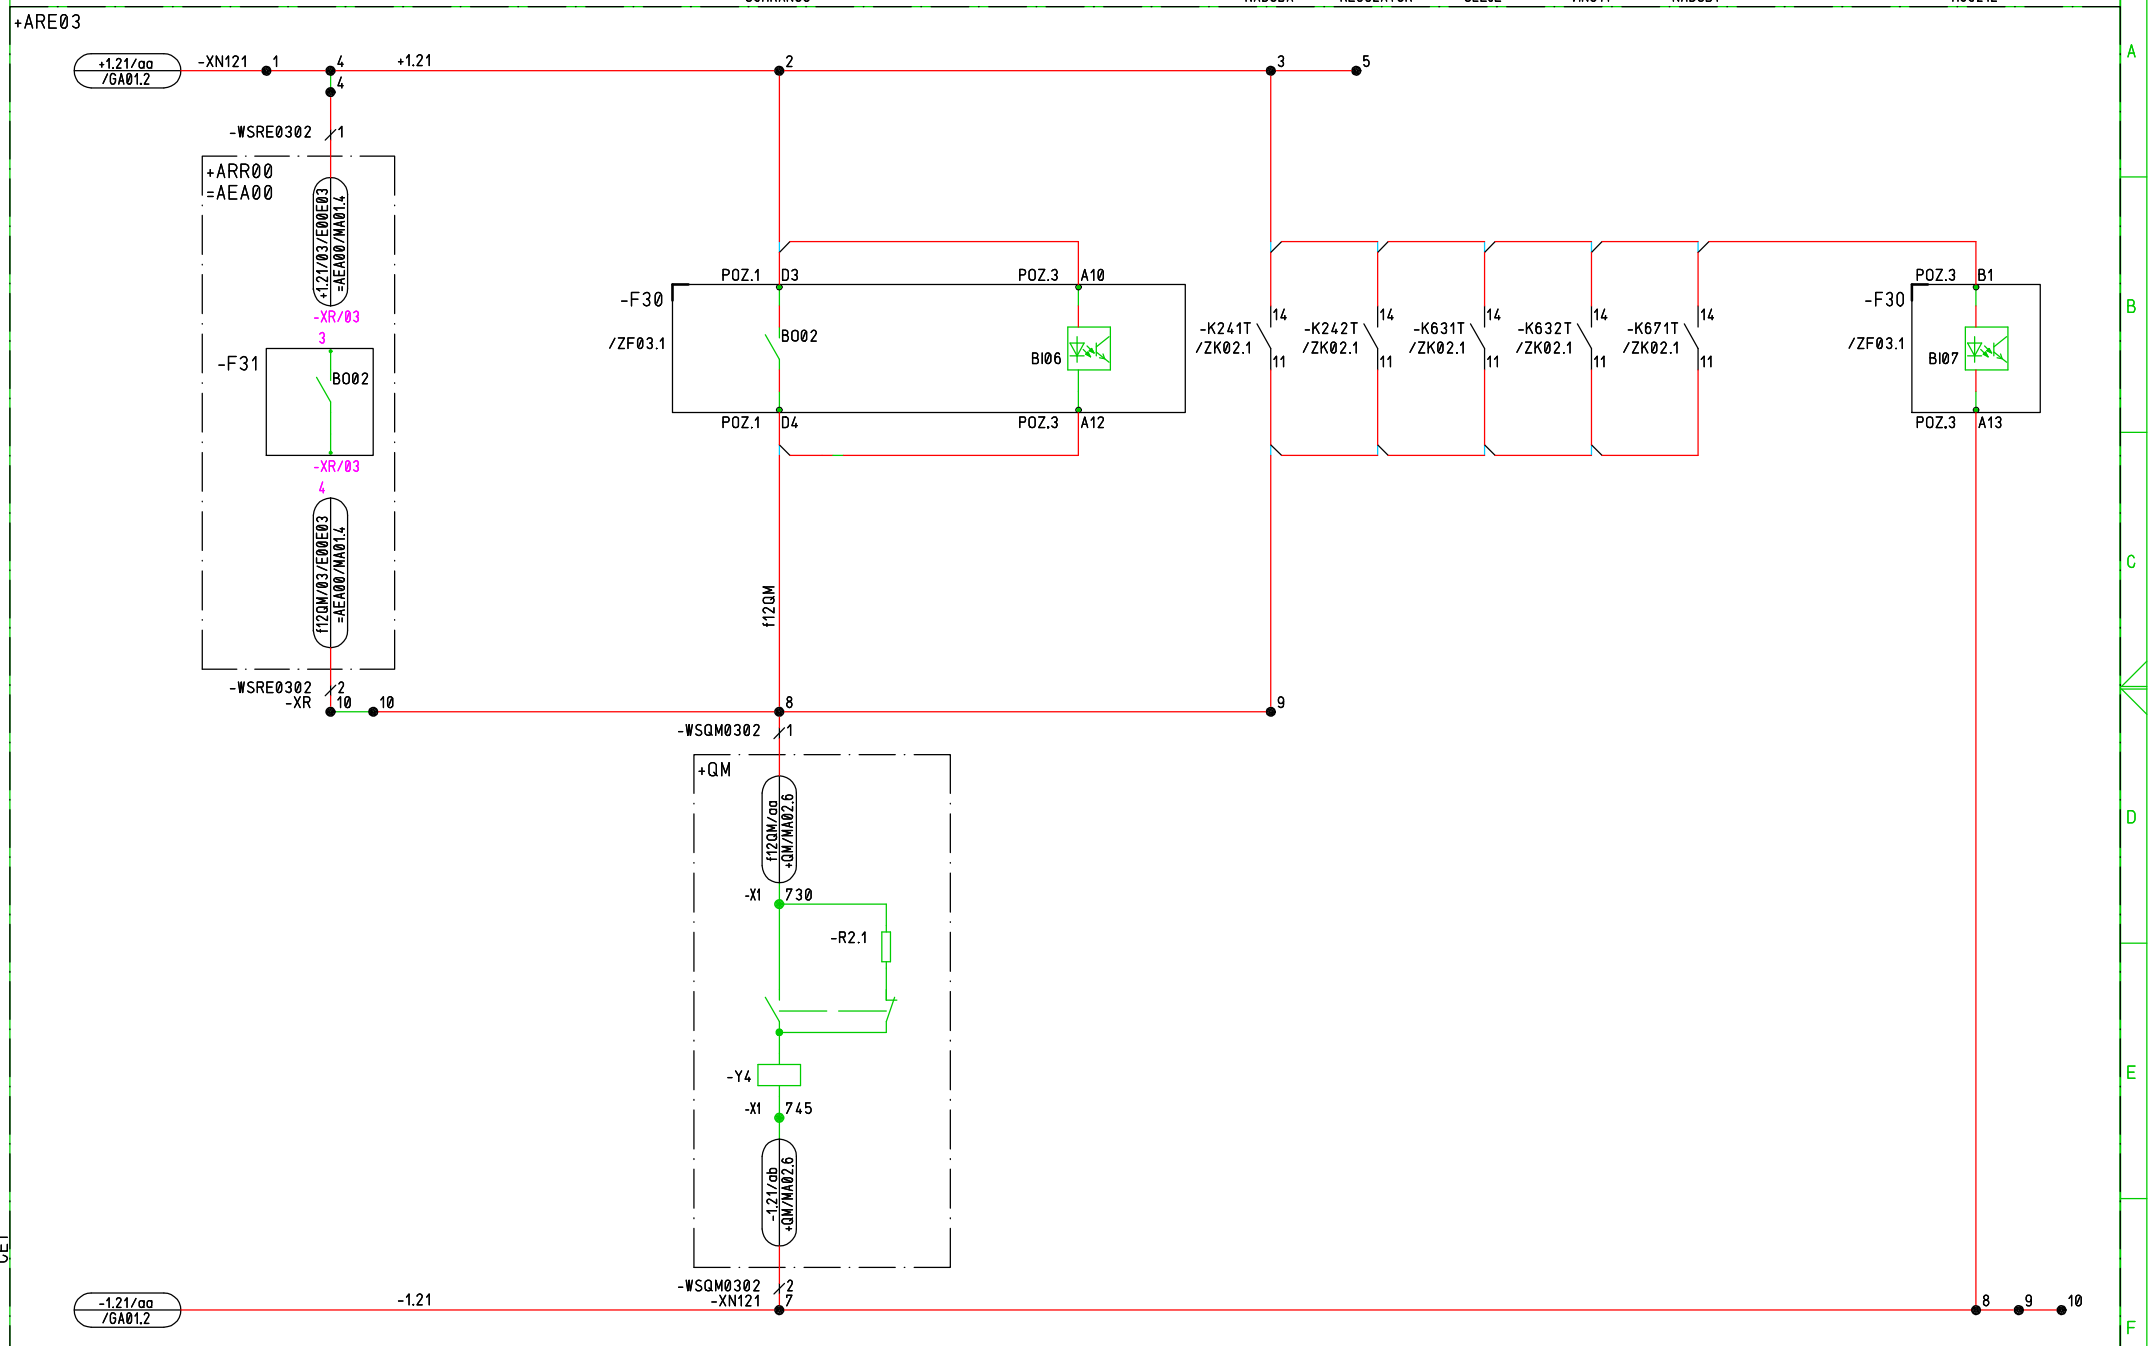

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EFS MA03 CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	2. VYPÍNACÍ OBVOD QM	=AEA03	+ARE03	&EFS MA03
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 24
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/MA03		Celkem: 279

VYPNUTÍ STRANY 22 kV						
VYPNUTÍ VYPÍNAČE 22 kV ROZDÍLOVOU A NADPROUDOVOU OCHRANOU	VYPNUTÍ VYPÍNAČE 22 kV OCHRANOU TLUMIVKY	PLYNOVÉ RELÉ NÁDOBA	PLYNOVÉ RELÉ REGULÁTOR	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA OLEJE	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA VINUTÍ	NEBEZPEČNÝ TLAK OLEJE NÁDOBY

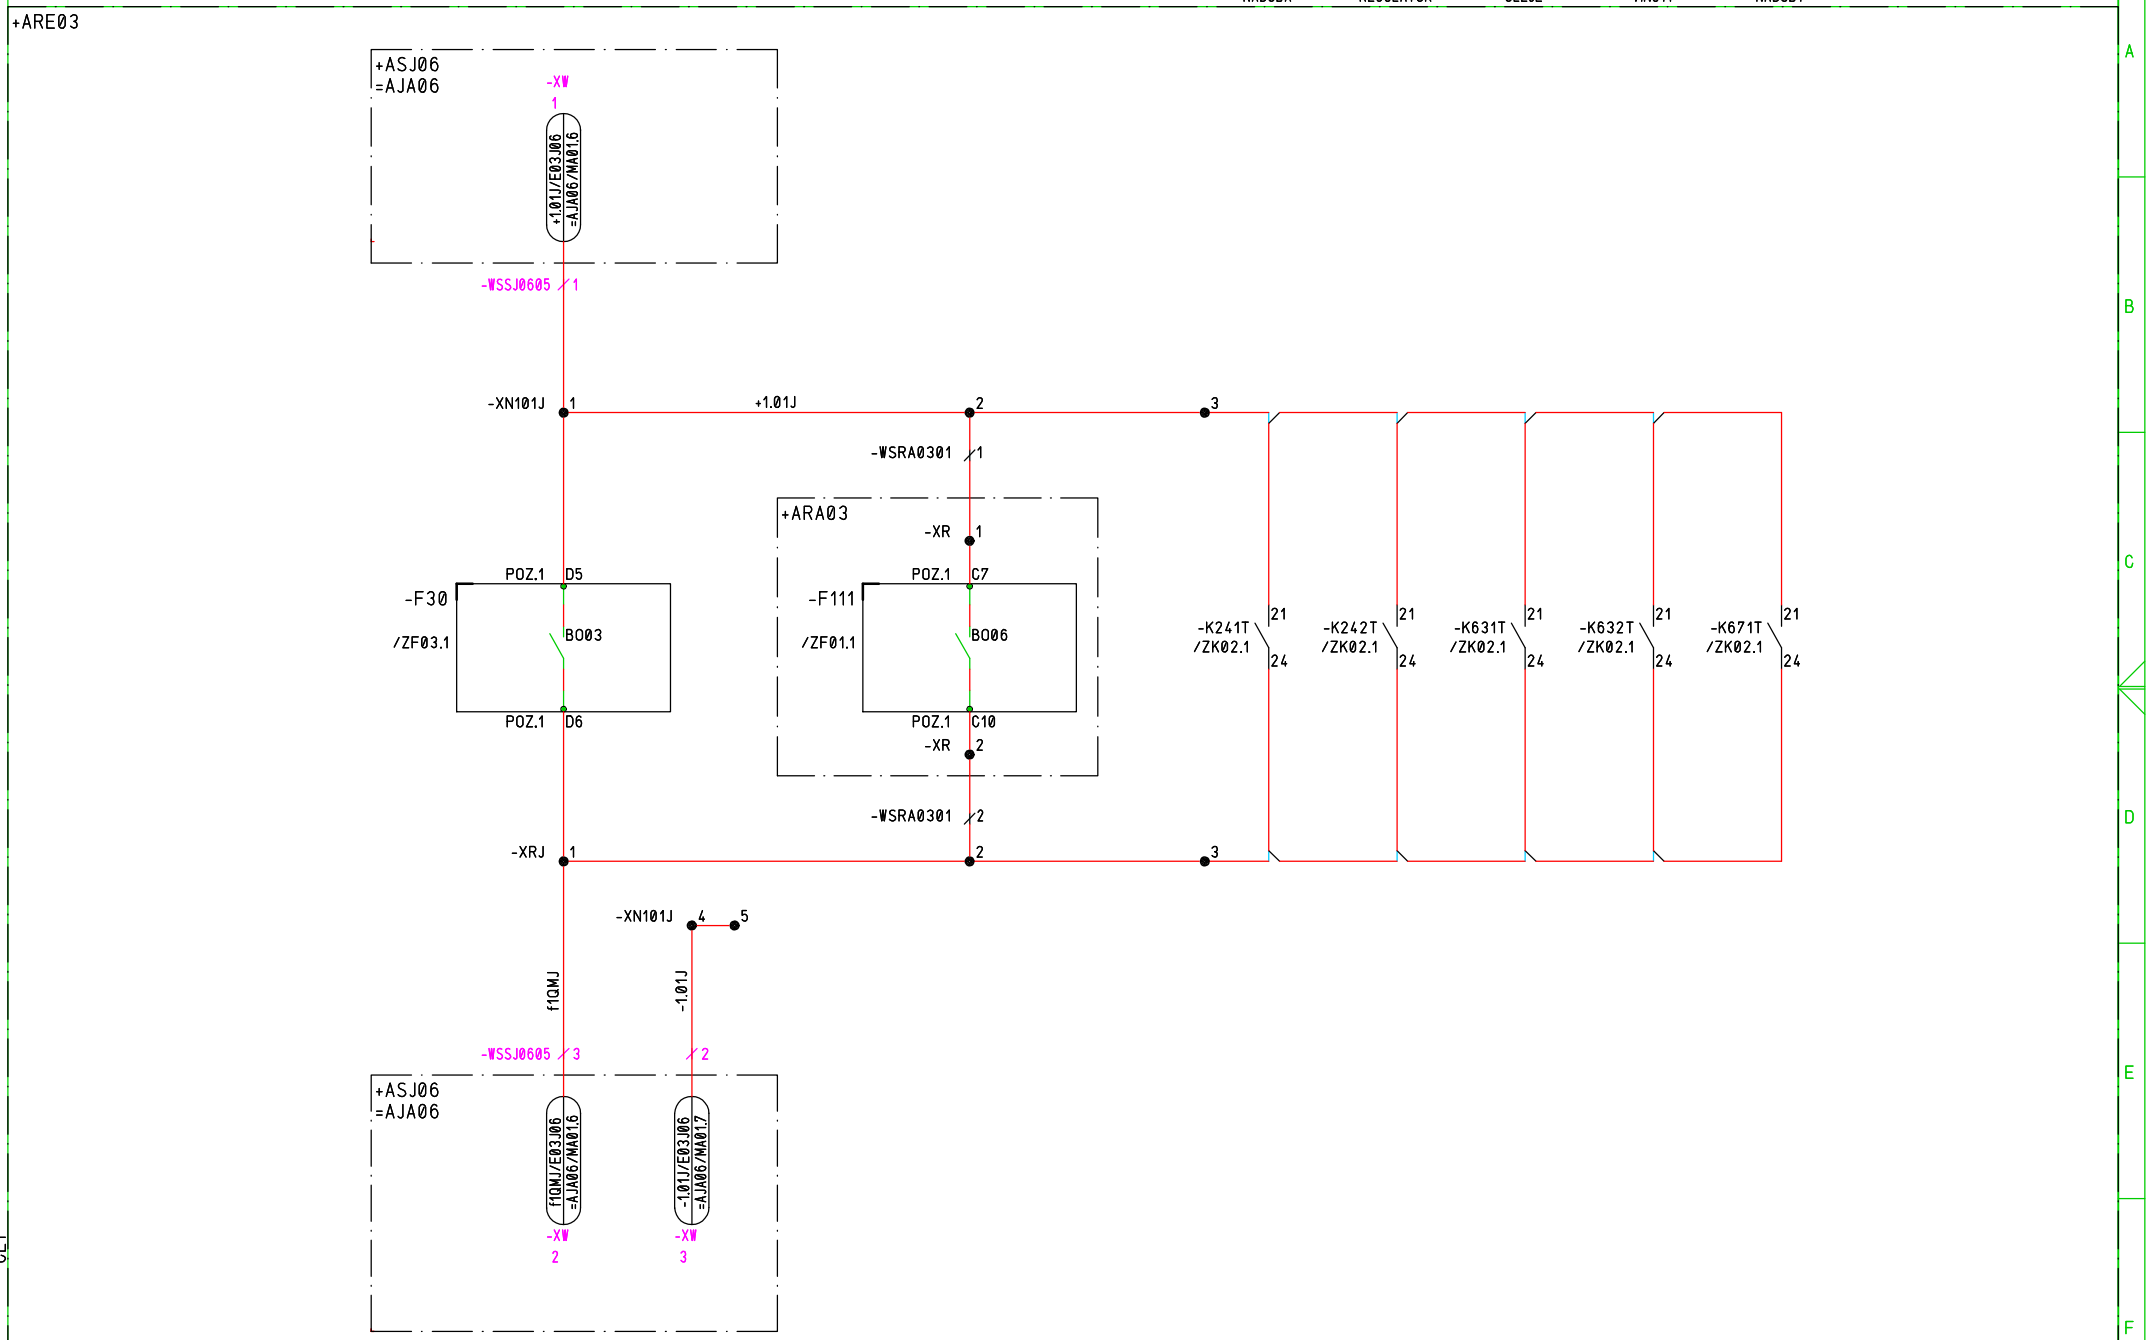

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
MA04
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VYPNUTÍ STRANY 22 kV	=AEA03	+ARE03	&EFS	MA04
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/MA04		List: 25	Celkem: 279

STROJNÍ OCHRANY TRANSFOTRMÁTORU - VYPNUTÍ

PLYNOVÉ RELÉ NÁDOBA	PLYNOVÉ RELÉ REGULÁTOR	NEBEZPEČNÝ TLAK OLEJE NÁDOBY	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA OLEJE	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA VINUTÍ	PLYNOVÉ RELÉ NÁDOBA	PLYNOVÉ RELÉ REGULÁTOR	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA OLEJE	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA VINUTÍ	NEBEZPEČNÝ TLAK OLEJE NÁDOBY	HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ ±1.01 H8301L	VYPNUTÍ VYPÍNAČE 110 kV OCHRANOU 22 kV	VYPNUTÍ VYPÍNAČE 110 kV OCHRANOU TLUMIVKY	ŘÍZENÍ VYPÍNAČE

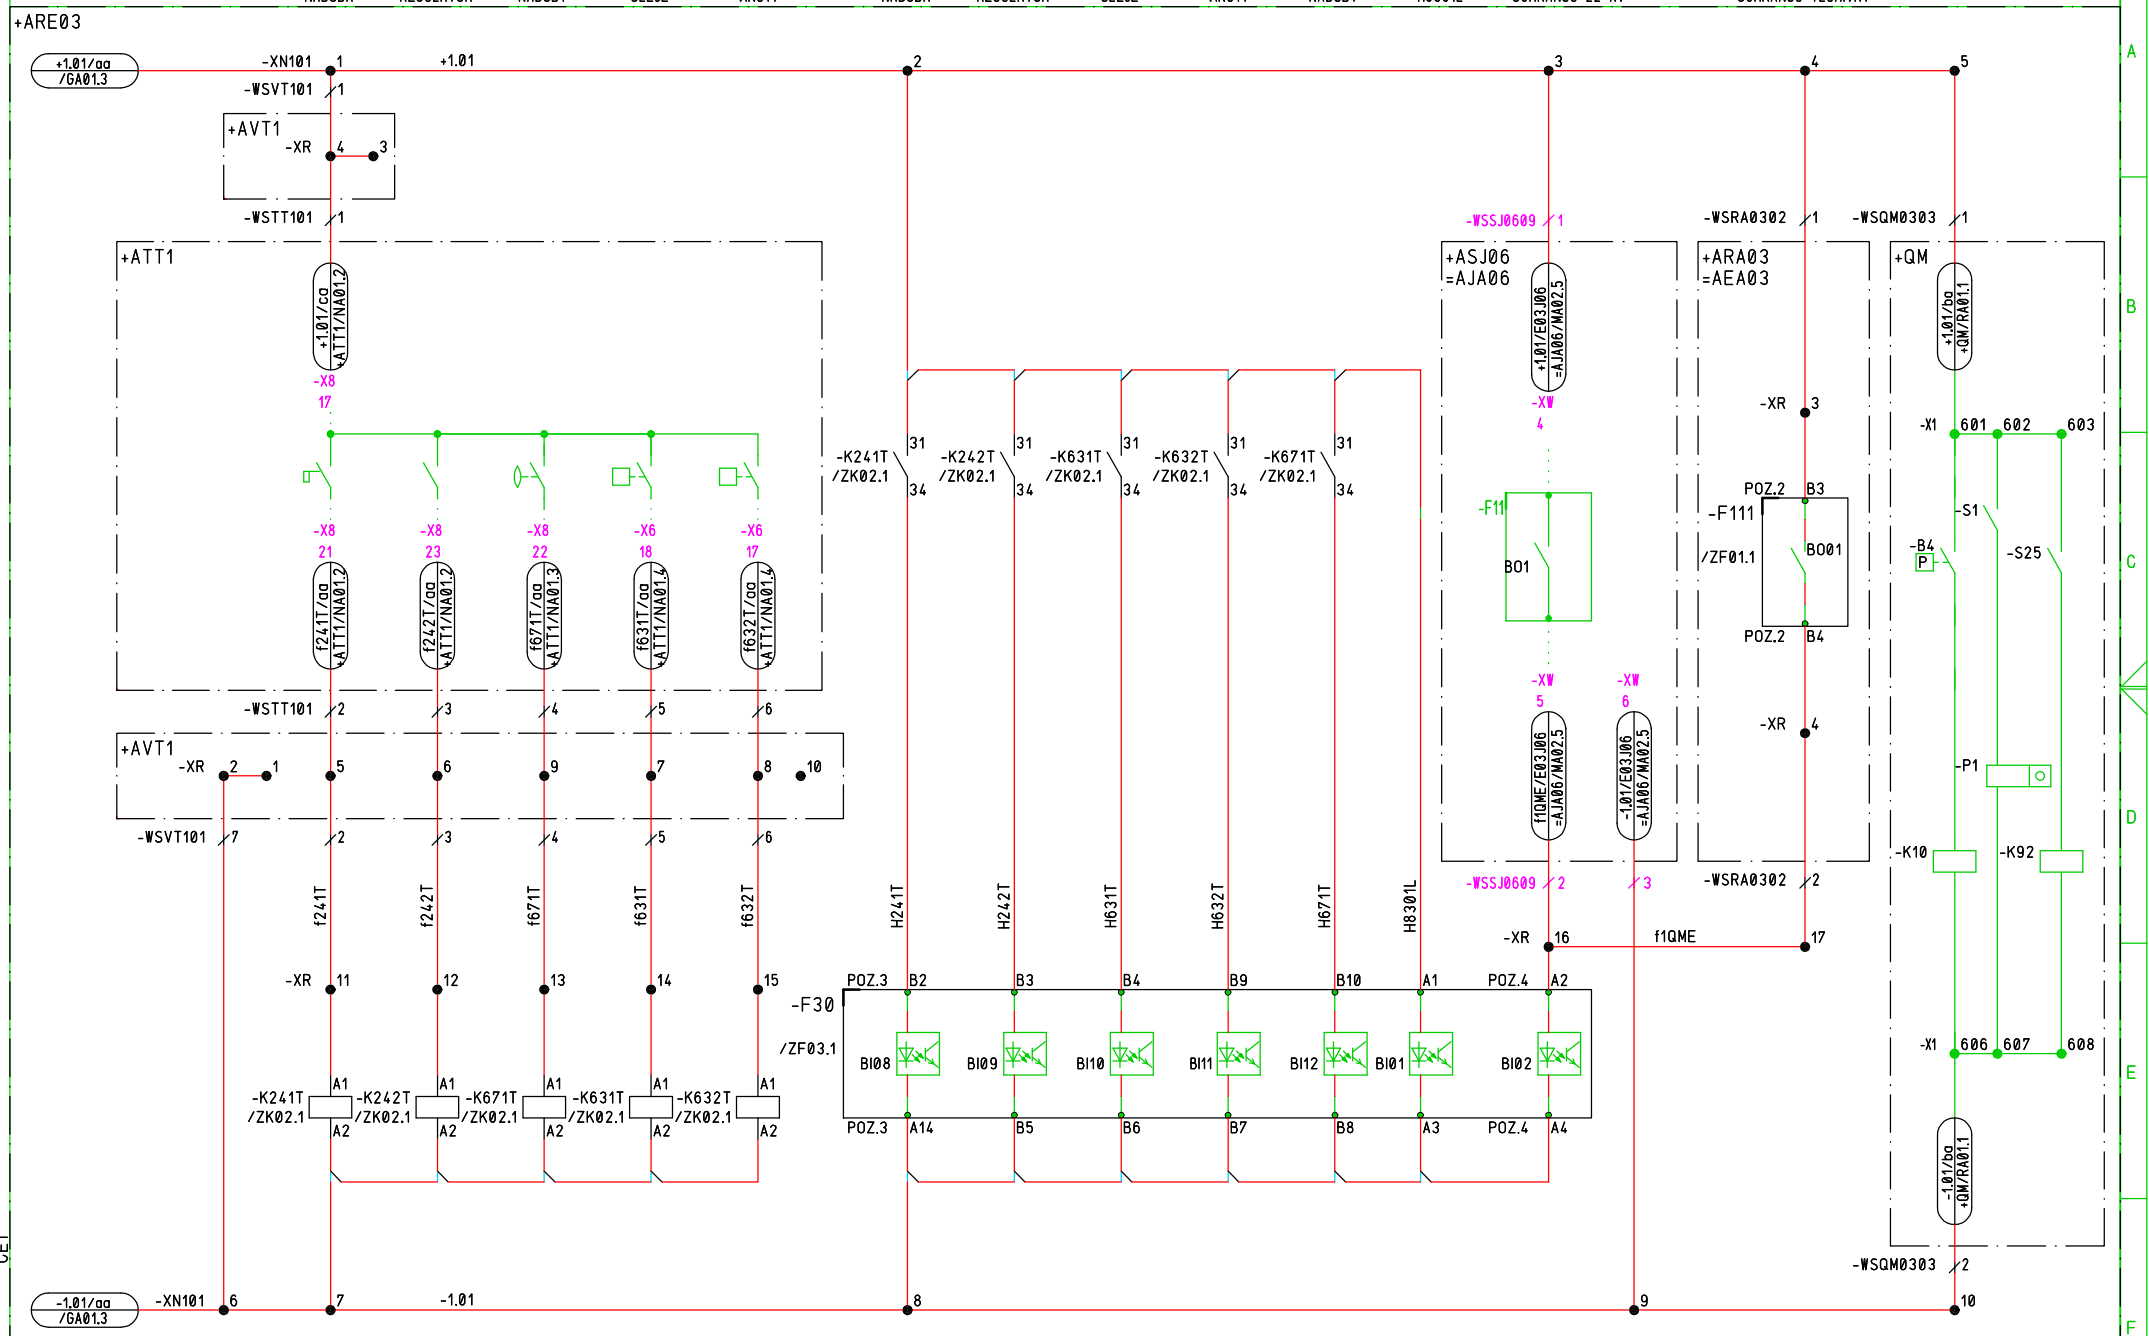

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		VYPNUTÍ OCHRANAMI T101	=AEA03	+ARE03	&EFS	MA05					
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS:	DPS							
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101										List:	26
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU:	BK=AEA03+ARE03&EFS/MA05						Celkem:	279

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EFS MA05 CE1

OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ

OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČE — DC (VYP, ZAP) — AC (VYP, ZAP)

OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČE — DC (VYP, ZAP) — AC (VYP, ZAP)

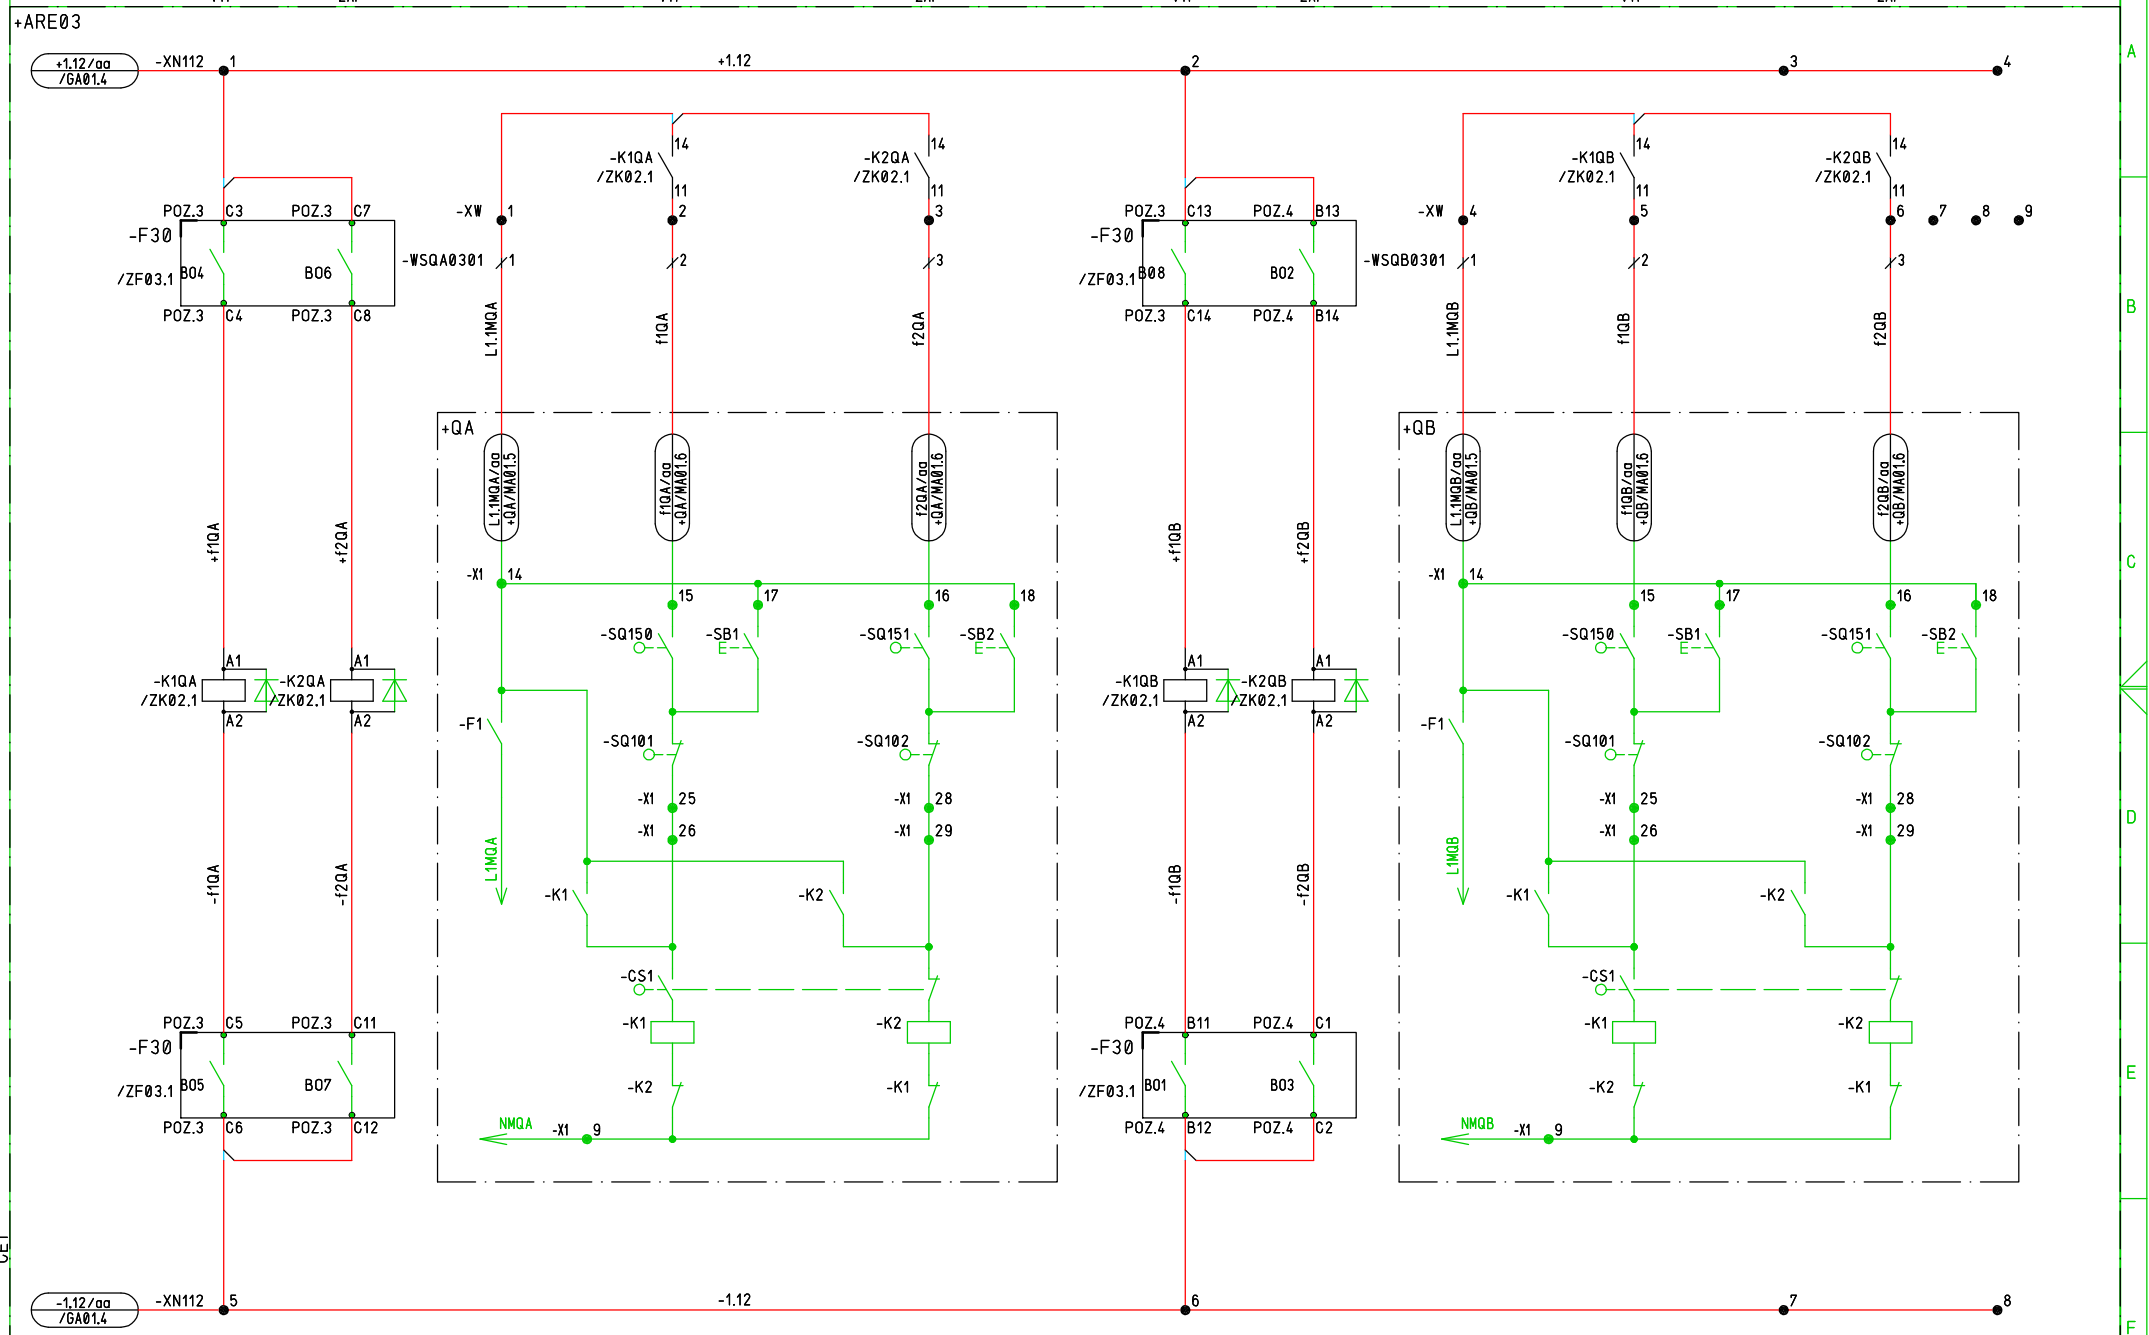

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EFS MA06 CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	OVLÁDÁNÍ QA, QB	=AEA03	+ARE03	&EFS	MA06
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/MA06		List: 27	Celkem: 279

OVLÁDÁNÍ CHLAZENÍ A REGULACE TRANSFORMÁTORU

CHLAZENÍ		AUTOMATIKA	STOP	RUČNÍ REGULACE		AUTOMATICKÁ REGULACE	
ZAP	VYP	REGULACE ZAP/VYP	REGULACE	MÉNĚ	VÍCE	MÉNĚ	VÍCE

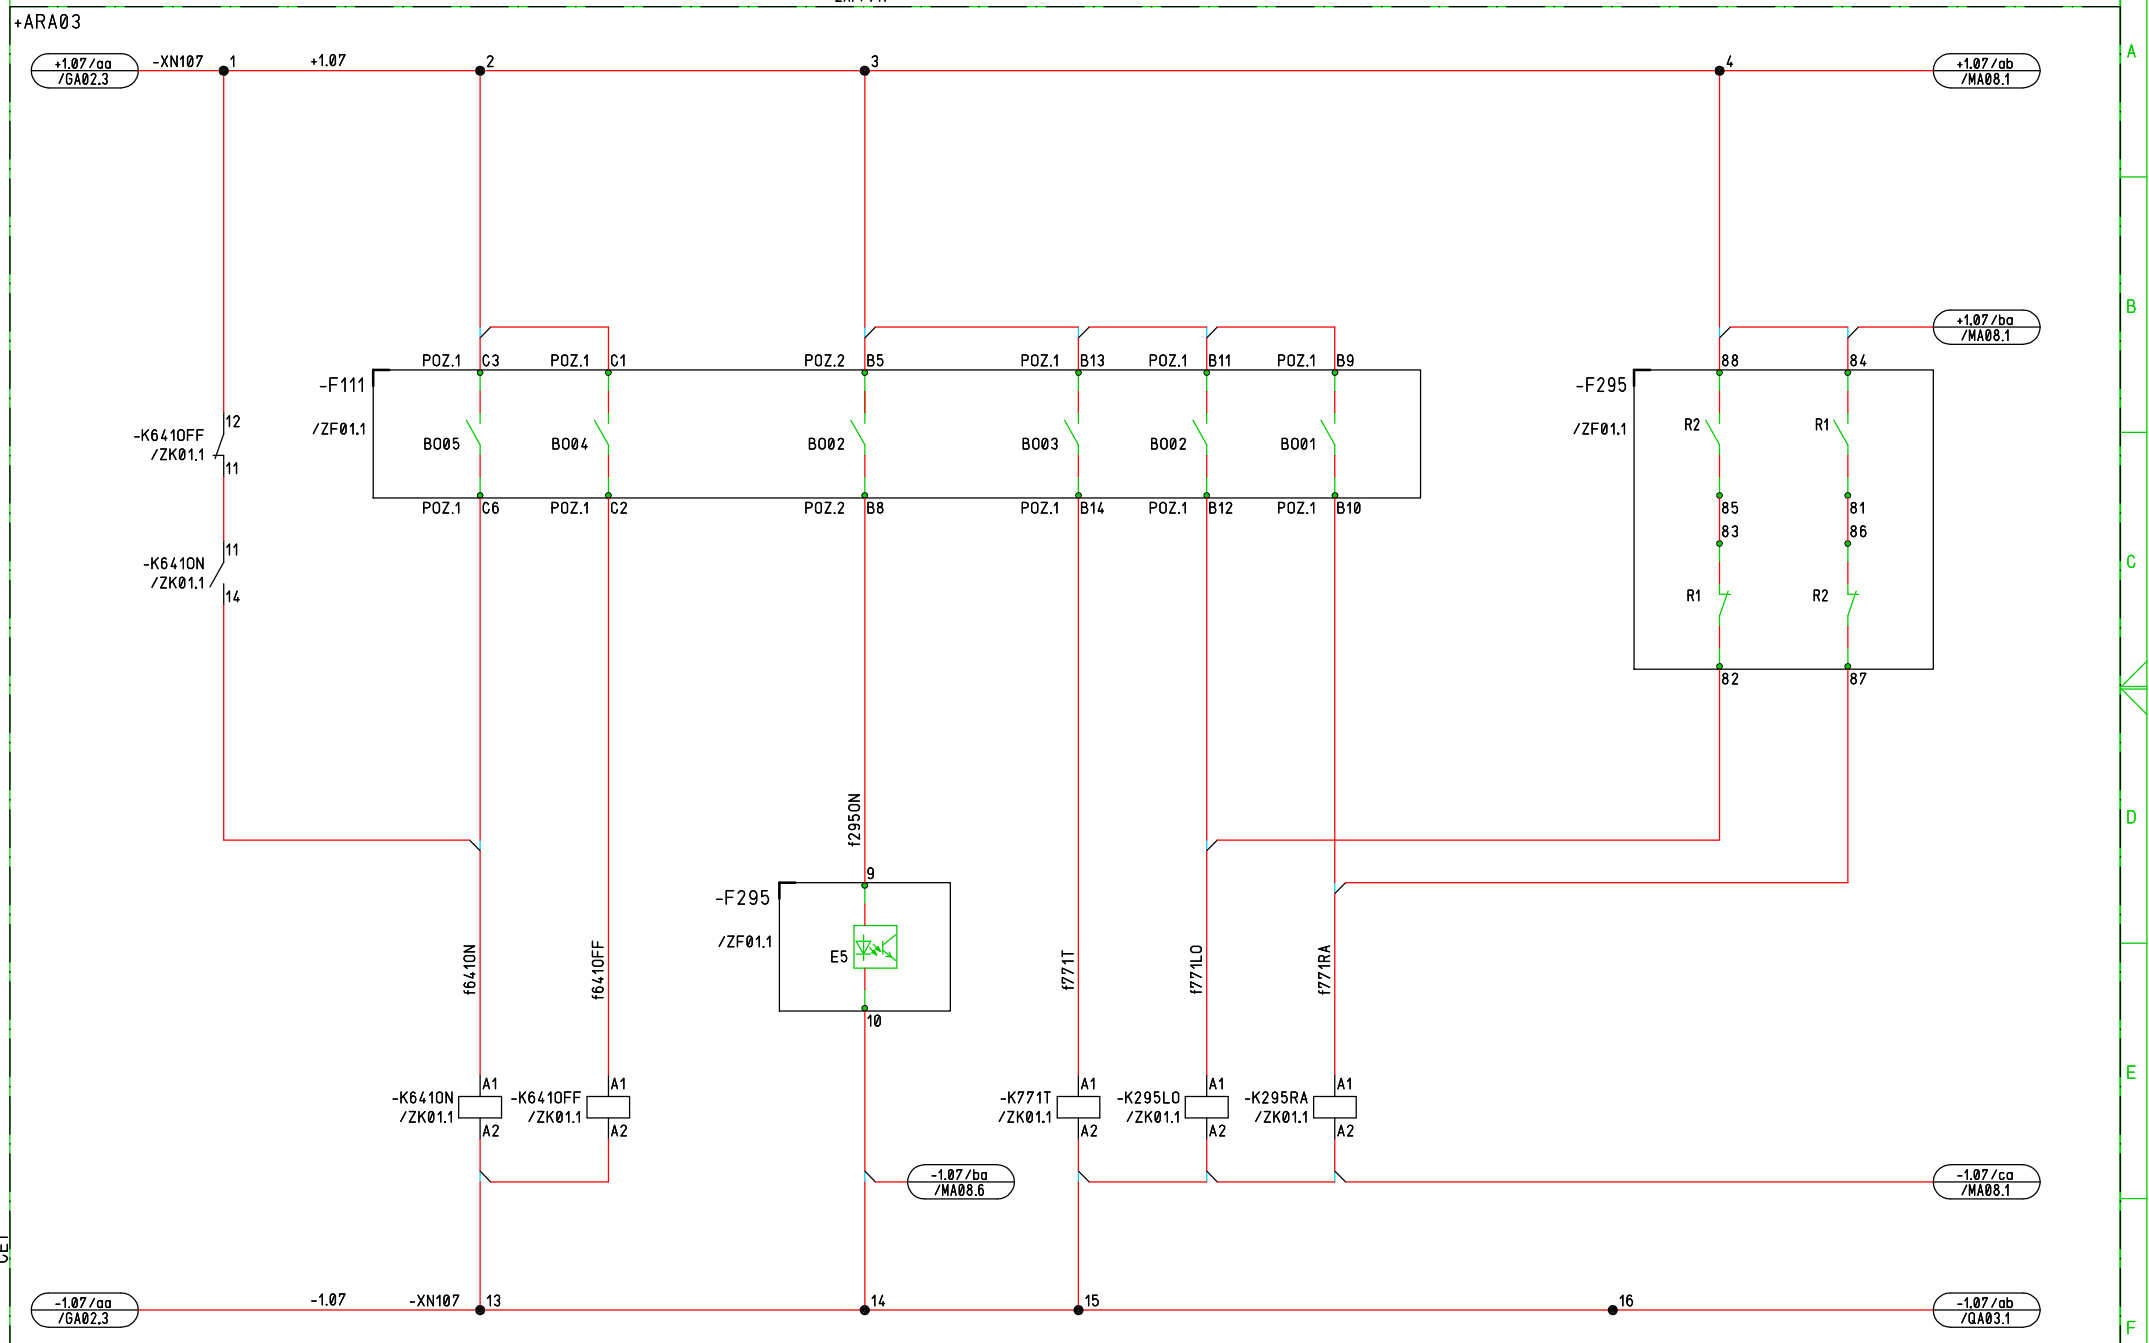

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 10200002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EFS MA07 CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	OVLÁDÁNÍ A REGULACE T101	=AEA03	+ARA03	&EFS MA07
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 28
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/MA07		Celkem: 279

OVLÁDÁNÍ TLUMIVKY A ODPORNÍKU

AUTOMATICKÉ LADĚNÍ VÍCE MÉNĚ | PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU Z AUTOMATIKY | SIGNALIZACE ZEMNÍHO SPOJENÍ | PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU MÍSTNĚ

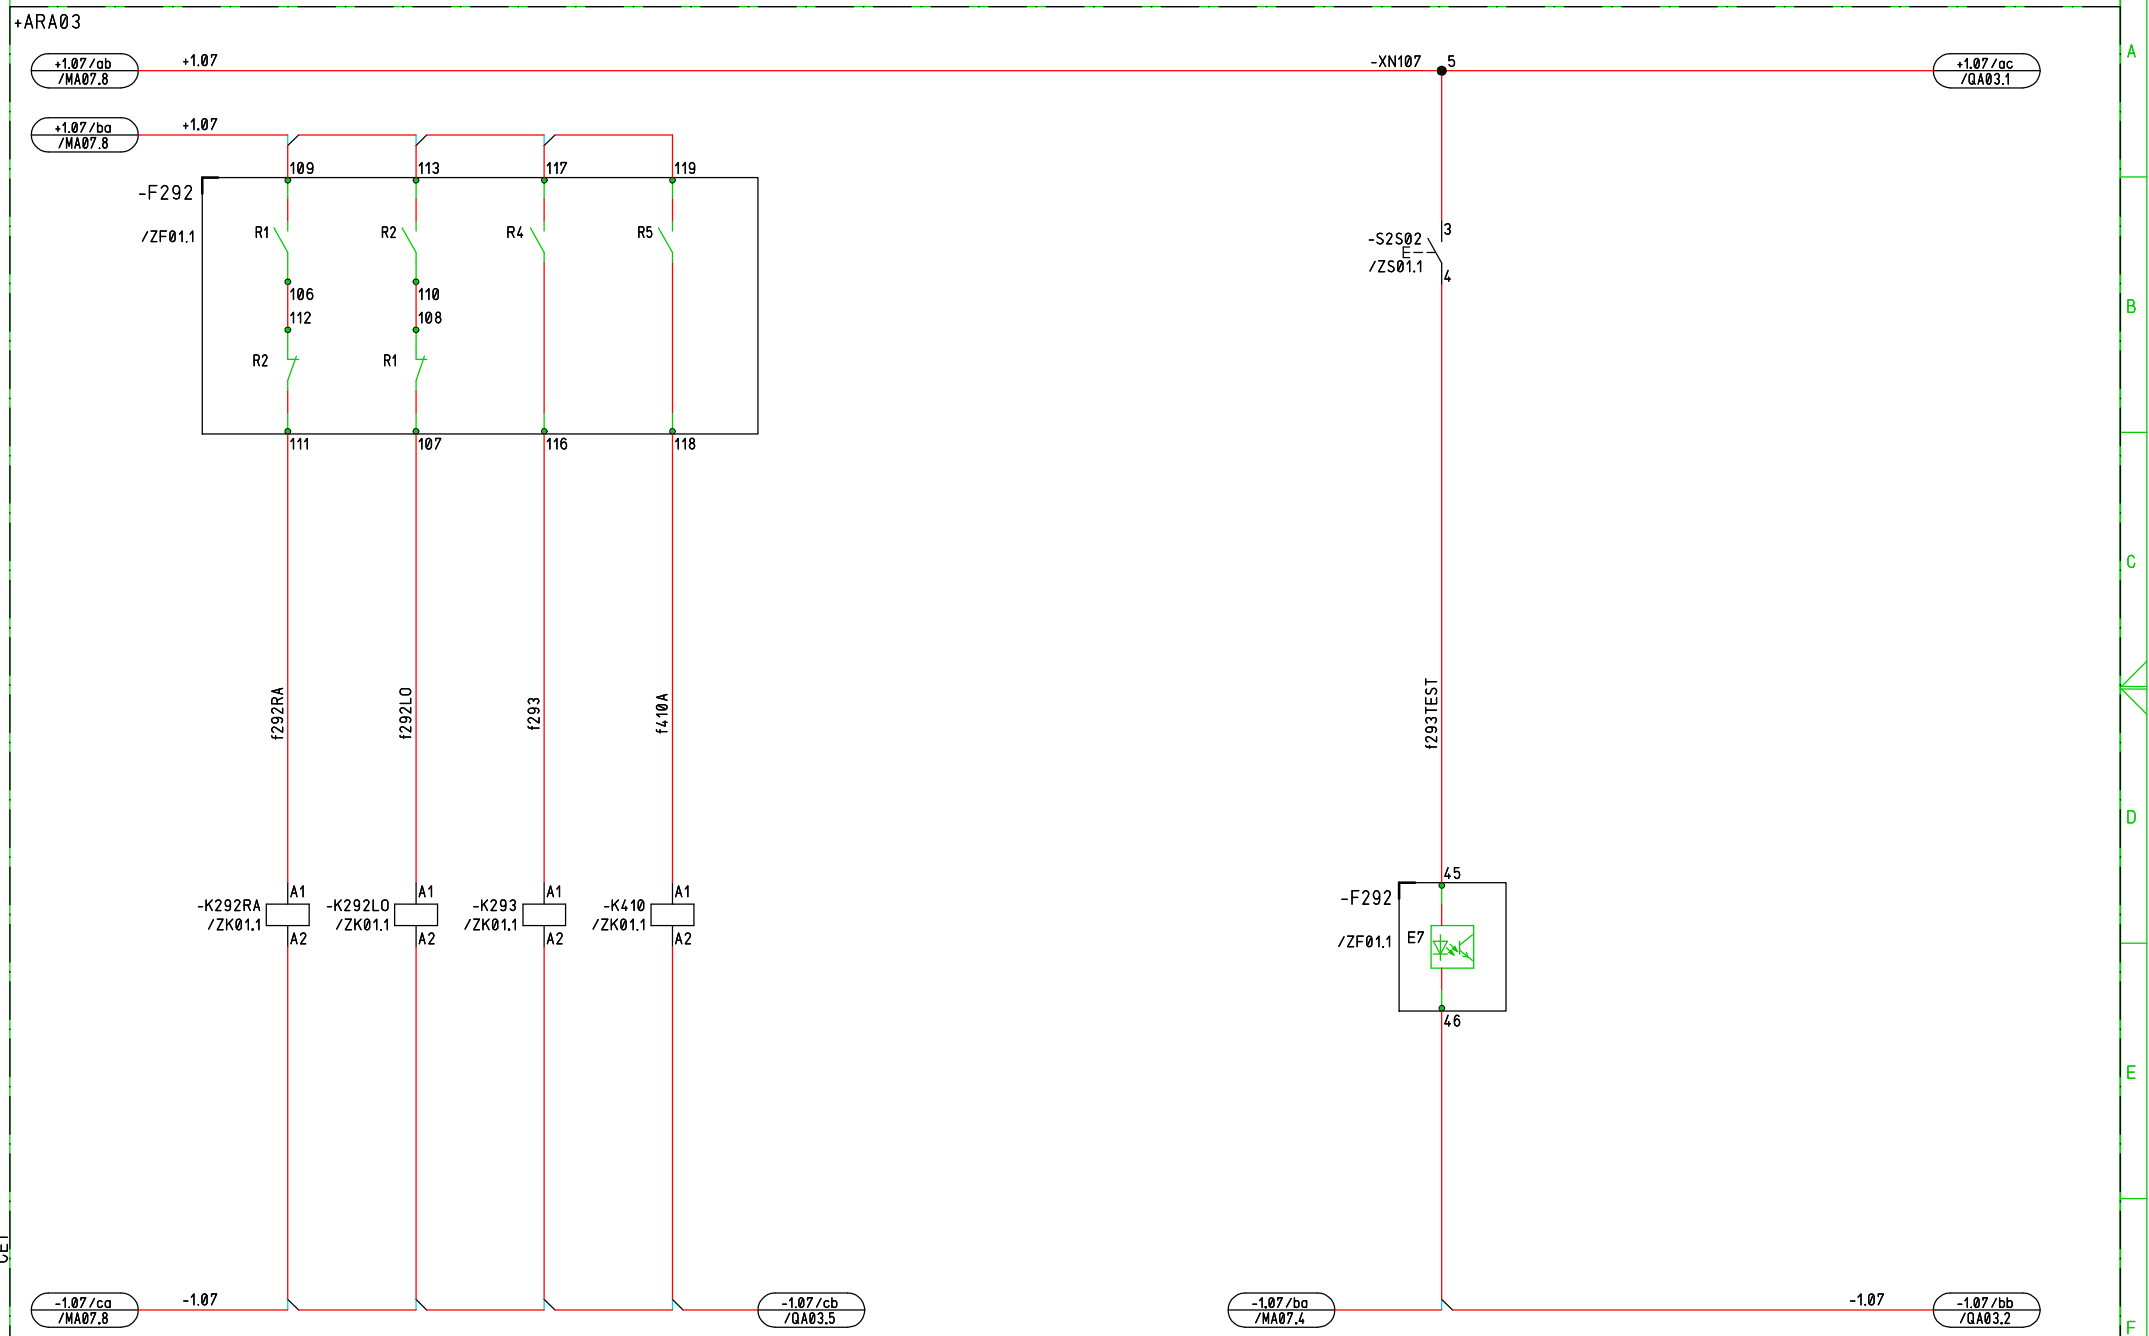

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
MA08
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	OVLÁDÁNÍ TL1, RL1	=AEA03	+ARA03	&EFS	MA08
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/MA08		List: 29	Celkem: 279

OVLÁDÁNÍ TRANSFORMÁTORU, TLUMIVKY A ODPORNÍKU

OVLÁDÁNÍ REGULACE ODBOČEK				OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORŮ	OVLÁDÁNÍ TLUMIVKY		SEKUNDÁRNÍ ODPORNÍK	ZEMNÍ SPOJENÍ
STOP REGULACE		REGULACE DÁLKOVĚ		ZAPNUTÍ	LADĚNÍ DÁLKOVĚ		PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU	VÝSTRAHA
MÍSTNĚ	DÁLKOVĚ	MÉNĚ	VÍCE		MÉNĚ	VÍCE	DÁLKOVĚ	(REZERVA)

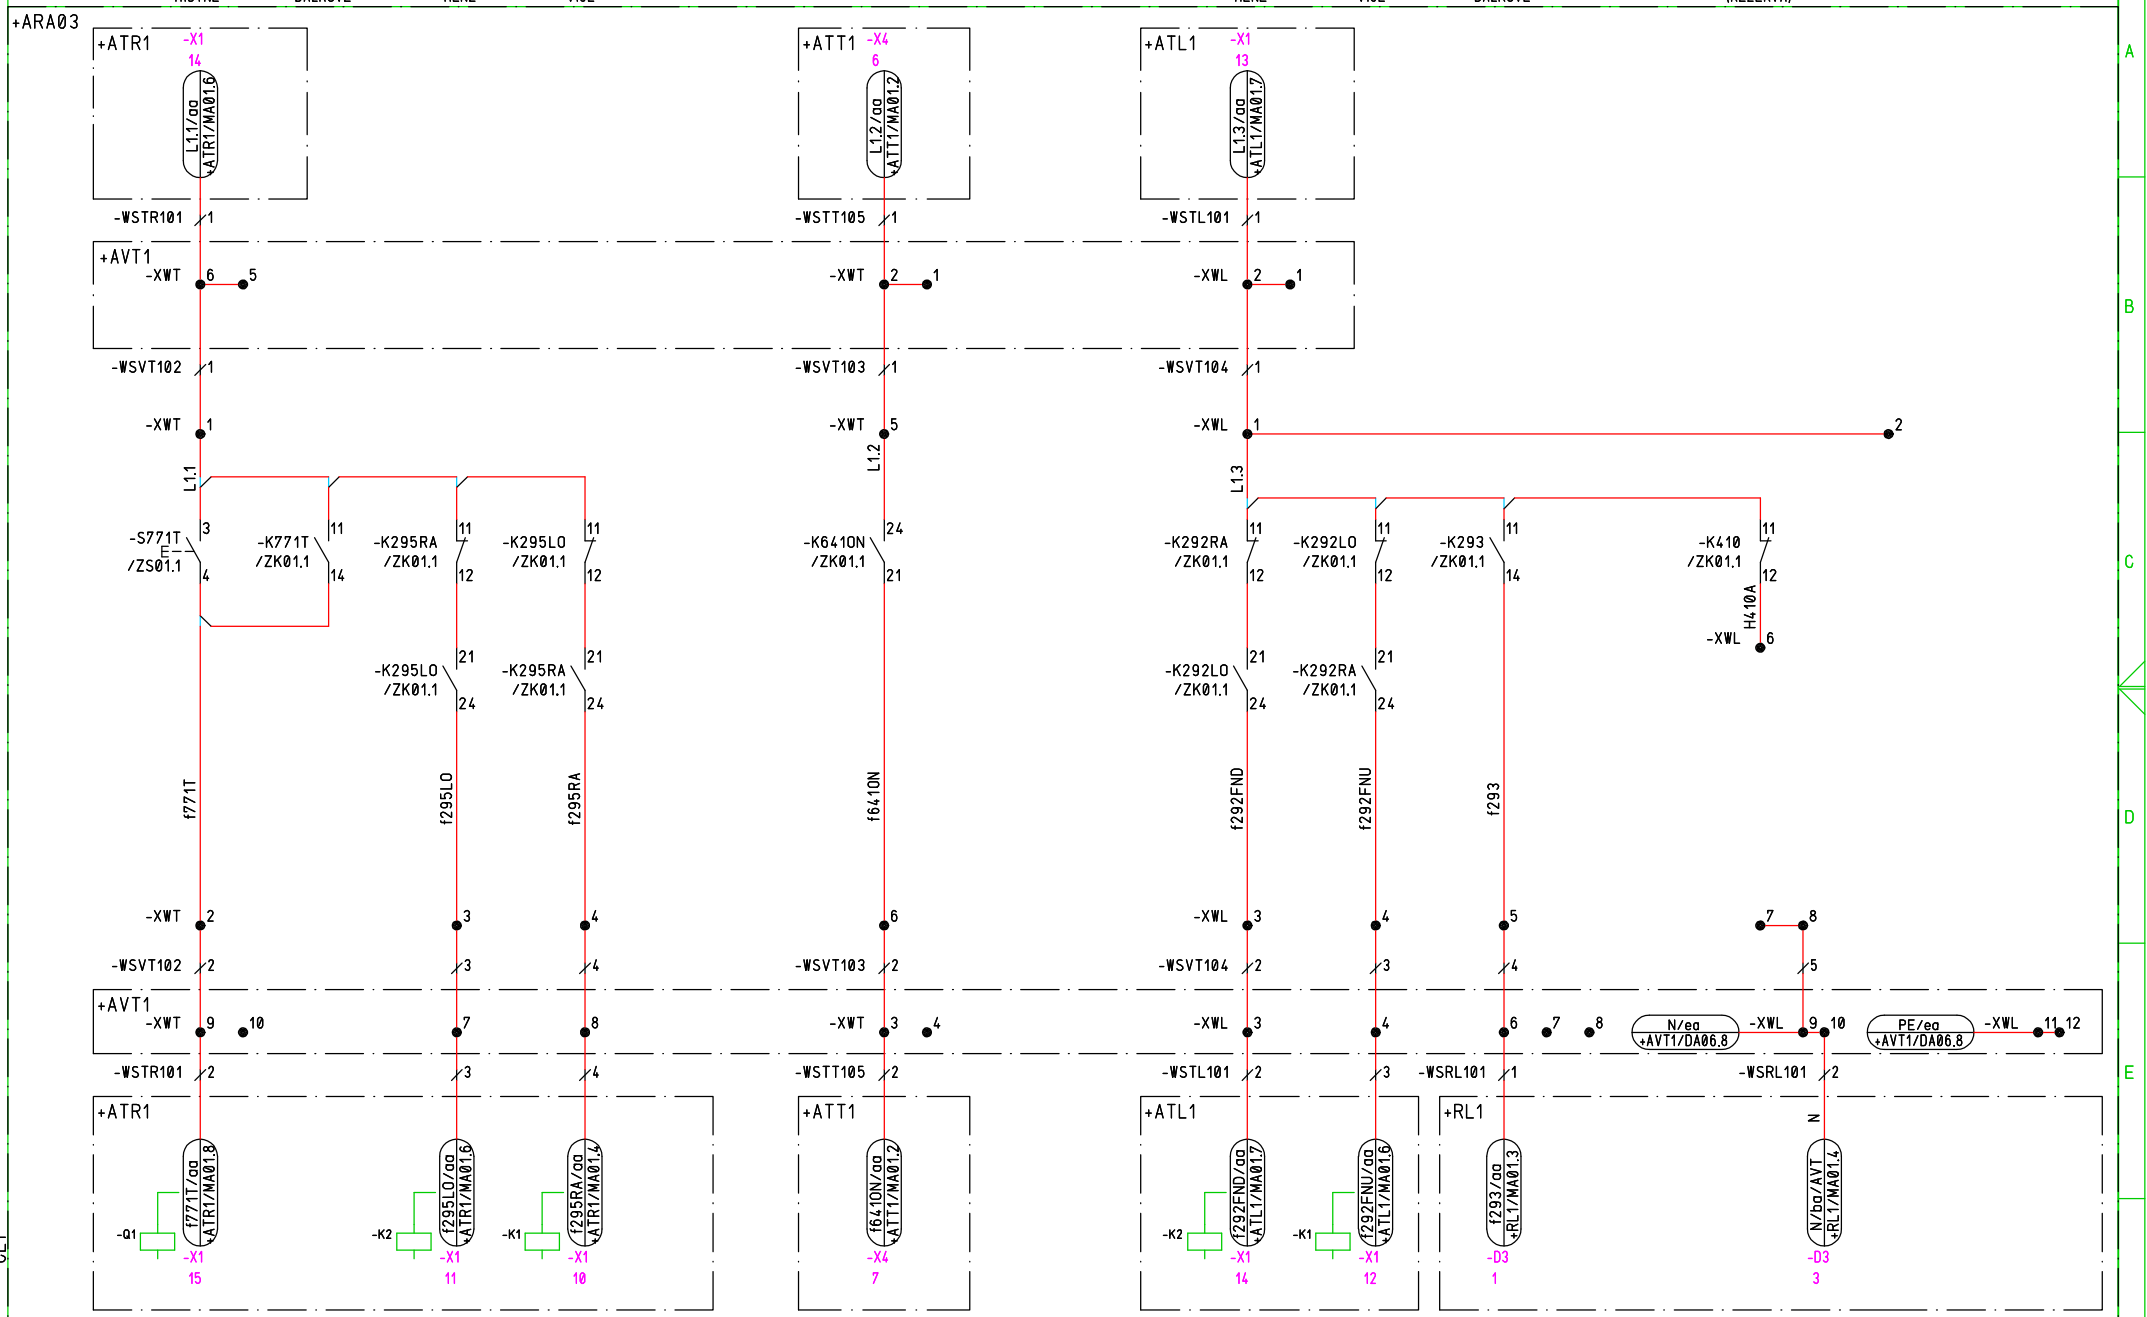

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
MA09
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		OVLÁDÁNÍ T101, TL1, RL1	=AEA03	+ARA03	&EFS MA09
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 30
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/MA09		Celkem: 279

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE DO ROP

ASV - START 3f | ROP - REVIZE

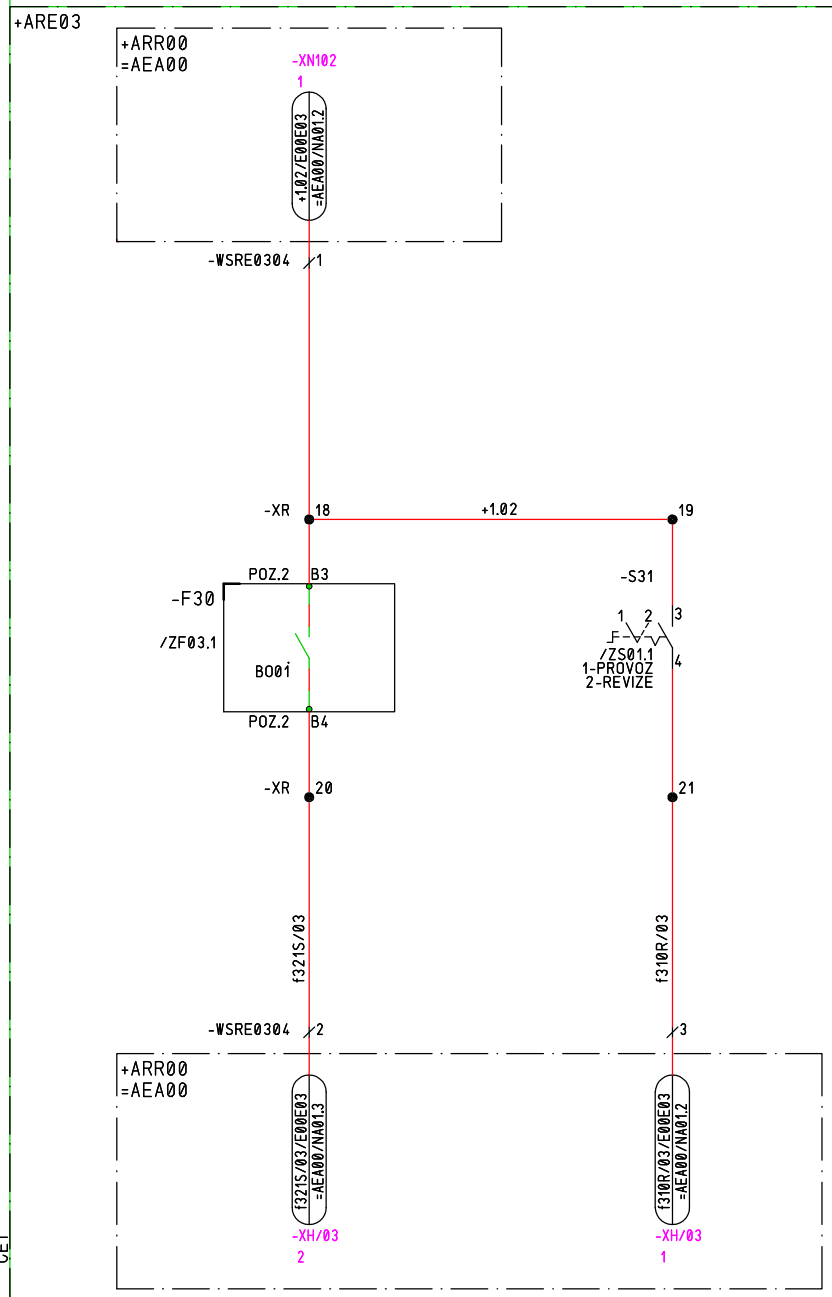

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
NA01
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SIGNALIZACE DO ROP	=AEA03	+ARE03	&EFS	NA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/NA01	List: 31	Celkem: 279

STAVOVÁ SIGNALIZACE

VYPÍNAČE		ODPOJOVAČE		ODPOJOVAČE	
VYP	ZAP	VYP	ZAP	VYP	ZAP

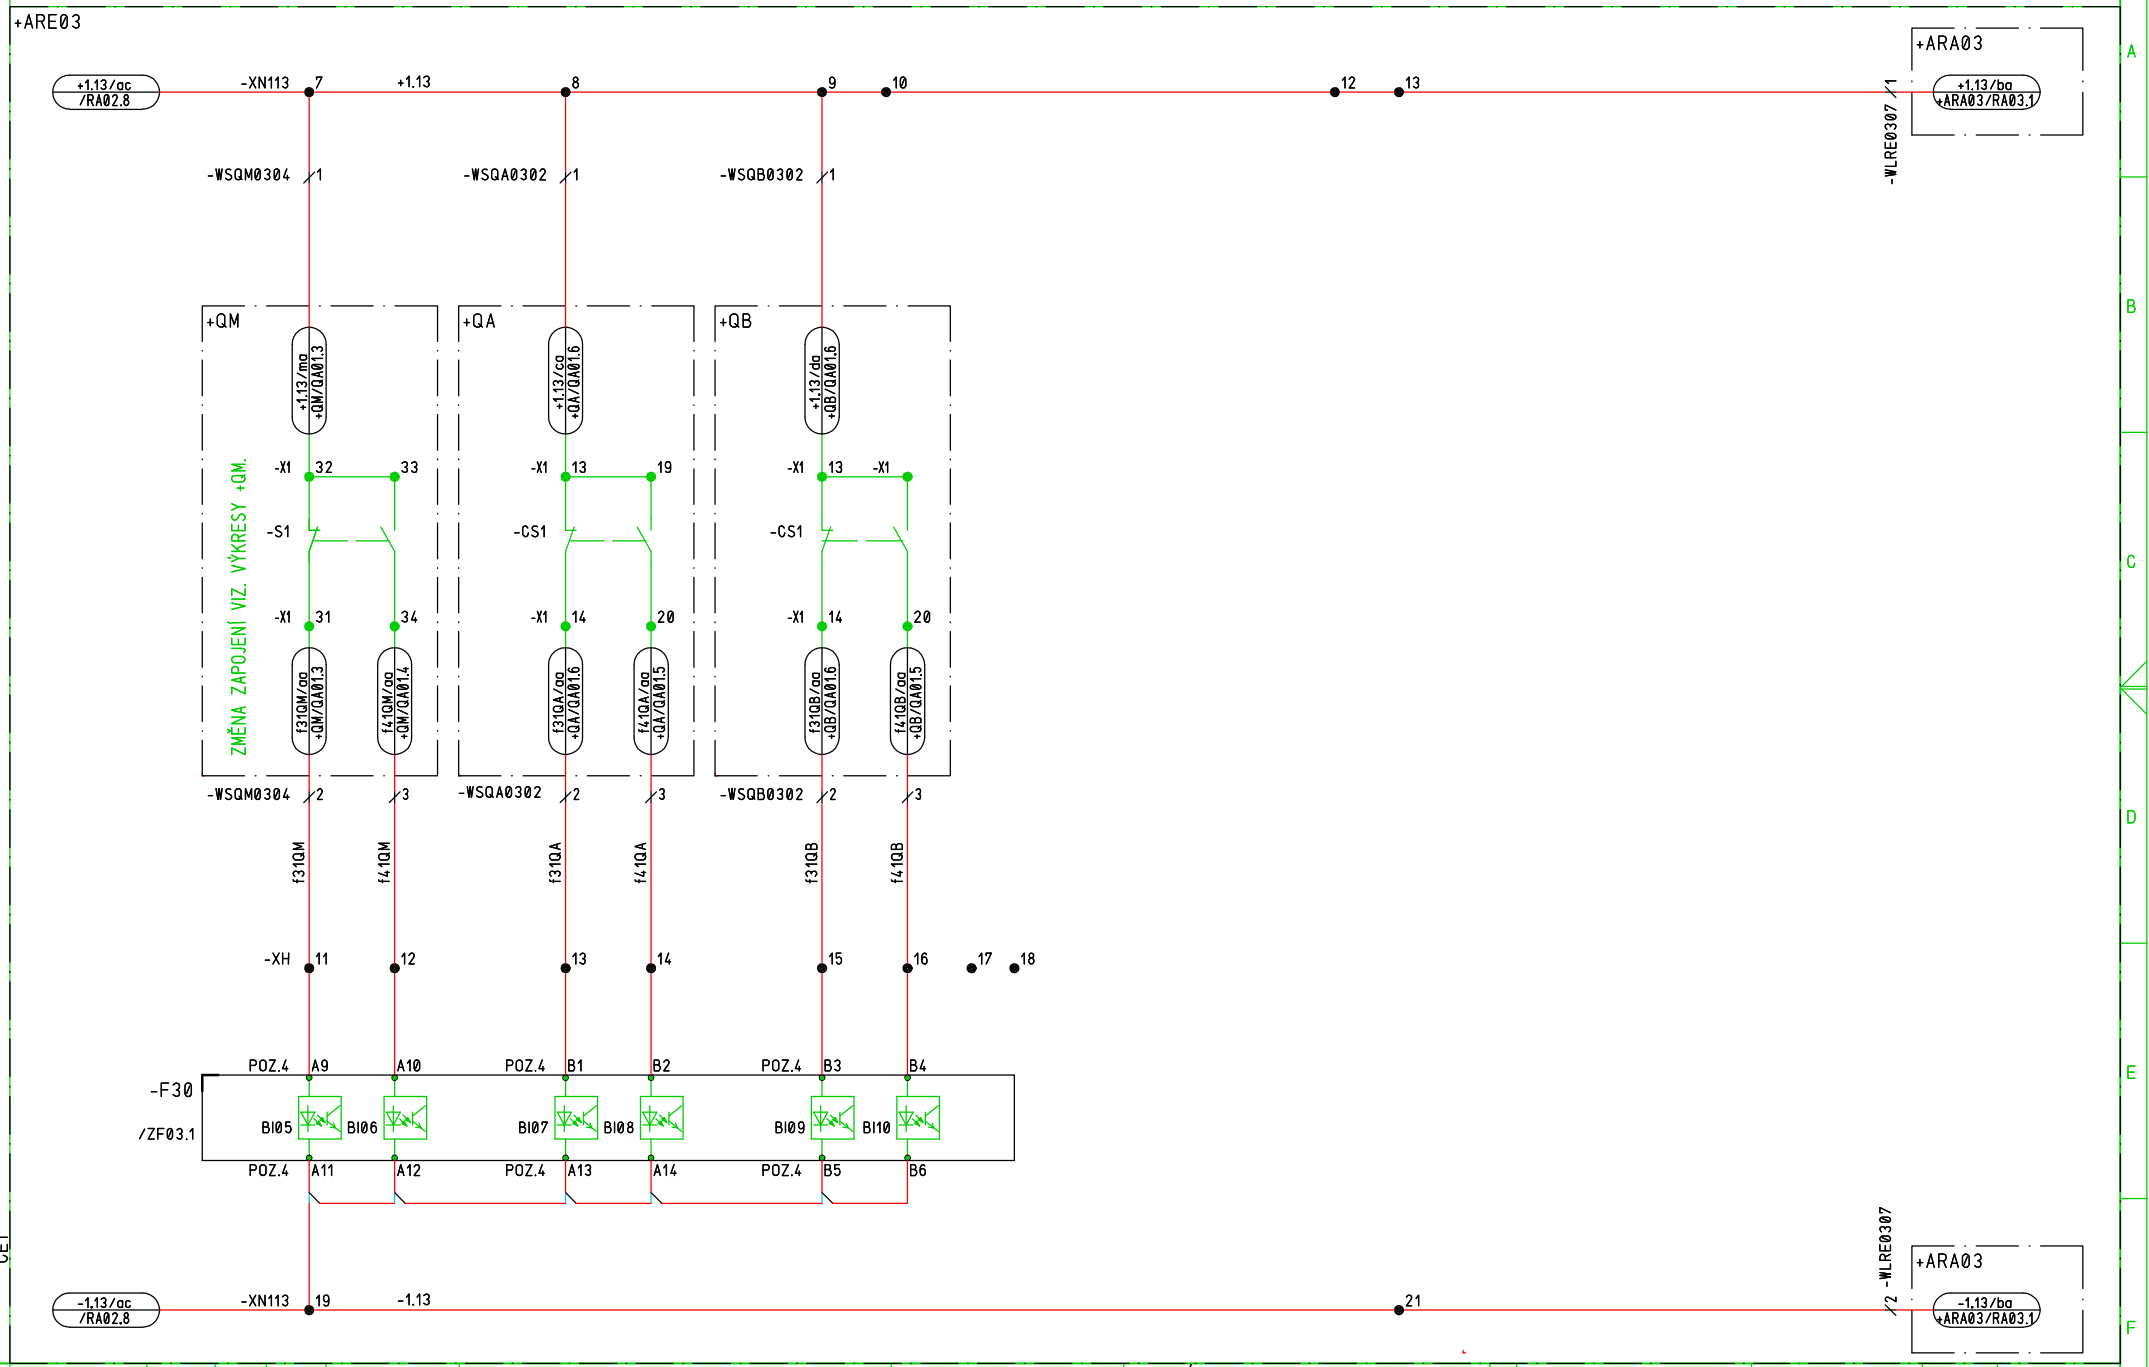

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
QA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	STAVOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ARE03	&EFS	QA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/QA01		List: 32	Celkem: 279

STAVOVÁ SIGNALIZACE

REZERVA REZERVA

+ARA03



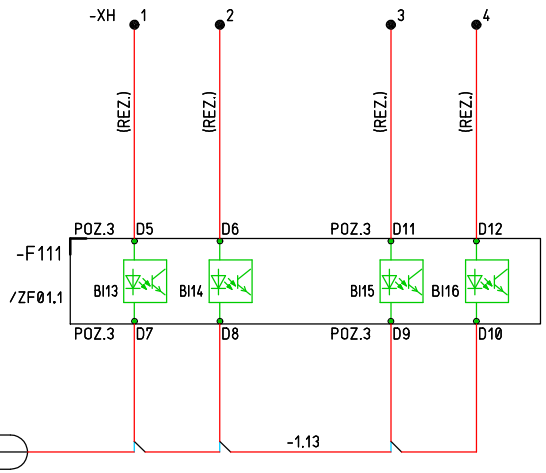

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
QA02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	STAVOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ARA03	&EFS	QA02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 33
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/QA02			Celkem: 279

STAVOVÁ SIGNALIZACE TRANSFORMÁTORU

SIGNALIZACE PRO REGULÁTOR | CHOD REGULACE VÍCE | CHOD REGULACE MÉNĚ | VYPNUTÍ JISTIČE NAPÁJENÍ REGULACE | VYPNUTÍ JISTIČE OSVĚLENÍ TOPENÍ | BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU ZTRÁTA NAPĚTÍ | VYPNUTÍ JISTIČE NAPÁJENÍ REGUALCE | CHOD REGULACE VÍCE | CHOD REGULACE MÉNĚ

SIGNALIZACE ODBOČEK TRANSFORMÁTORU

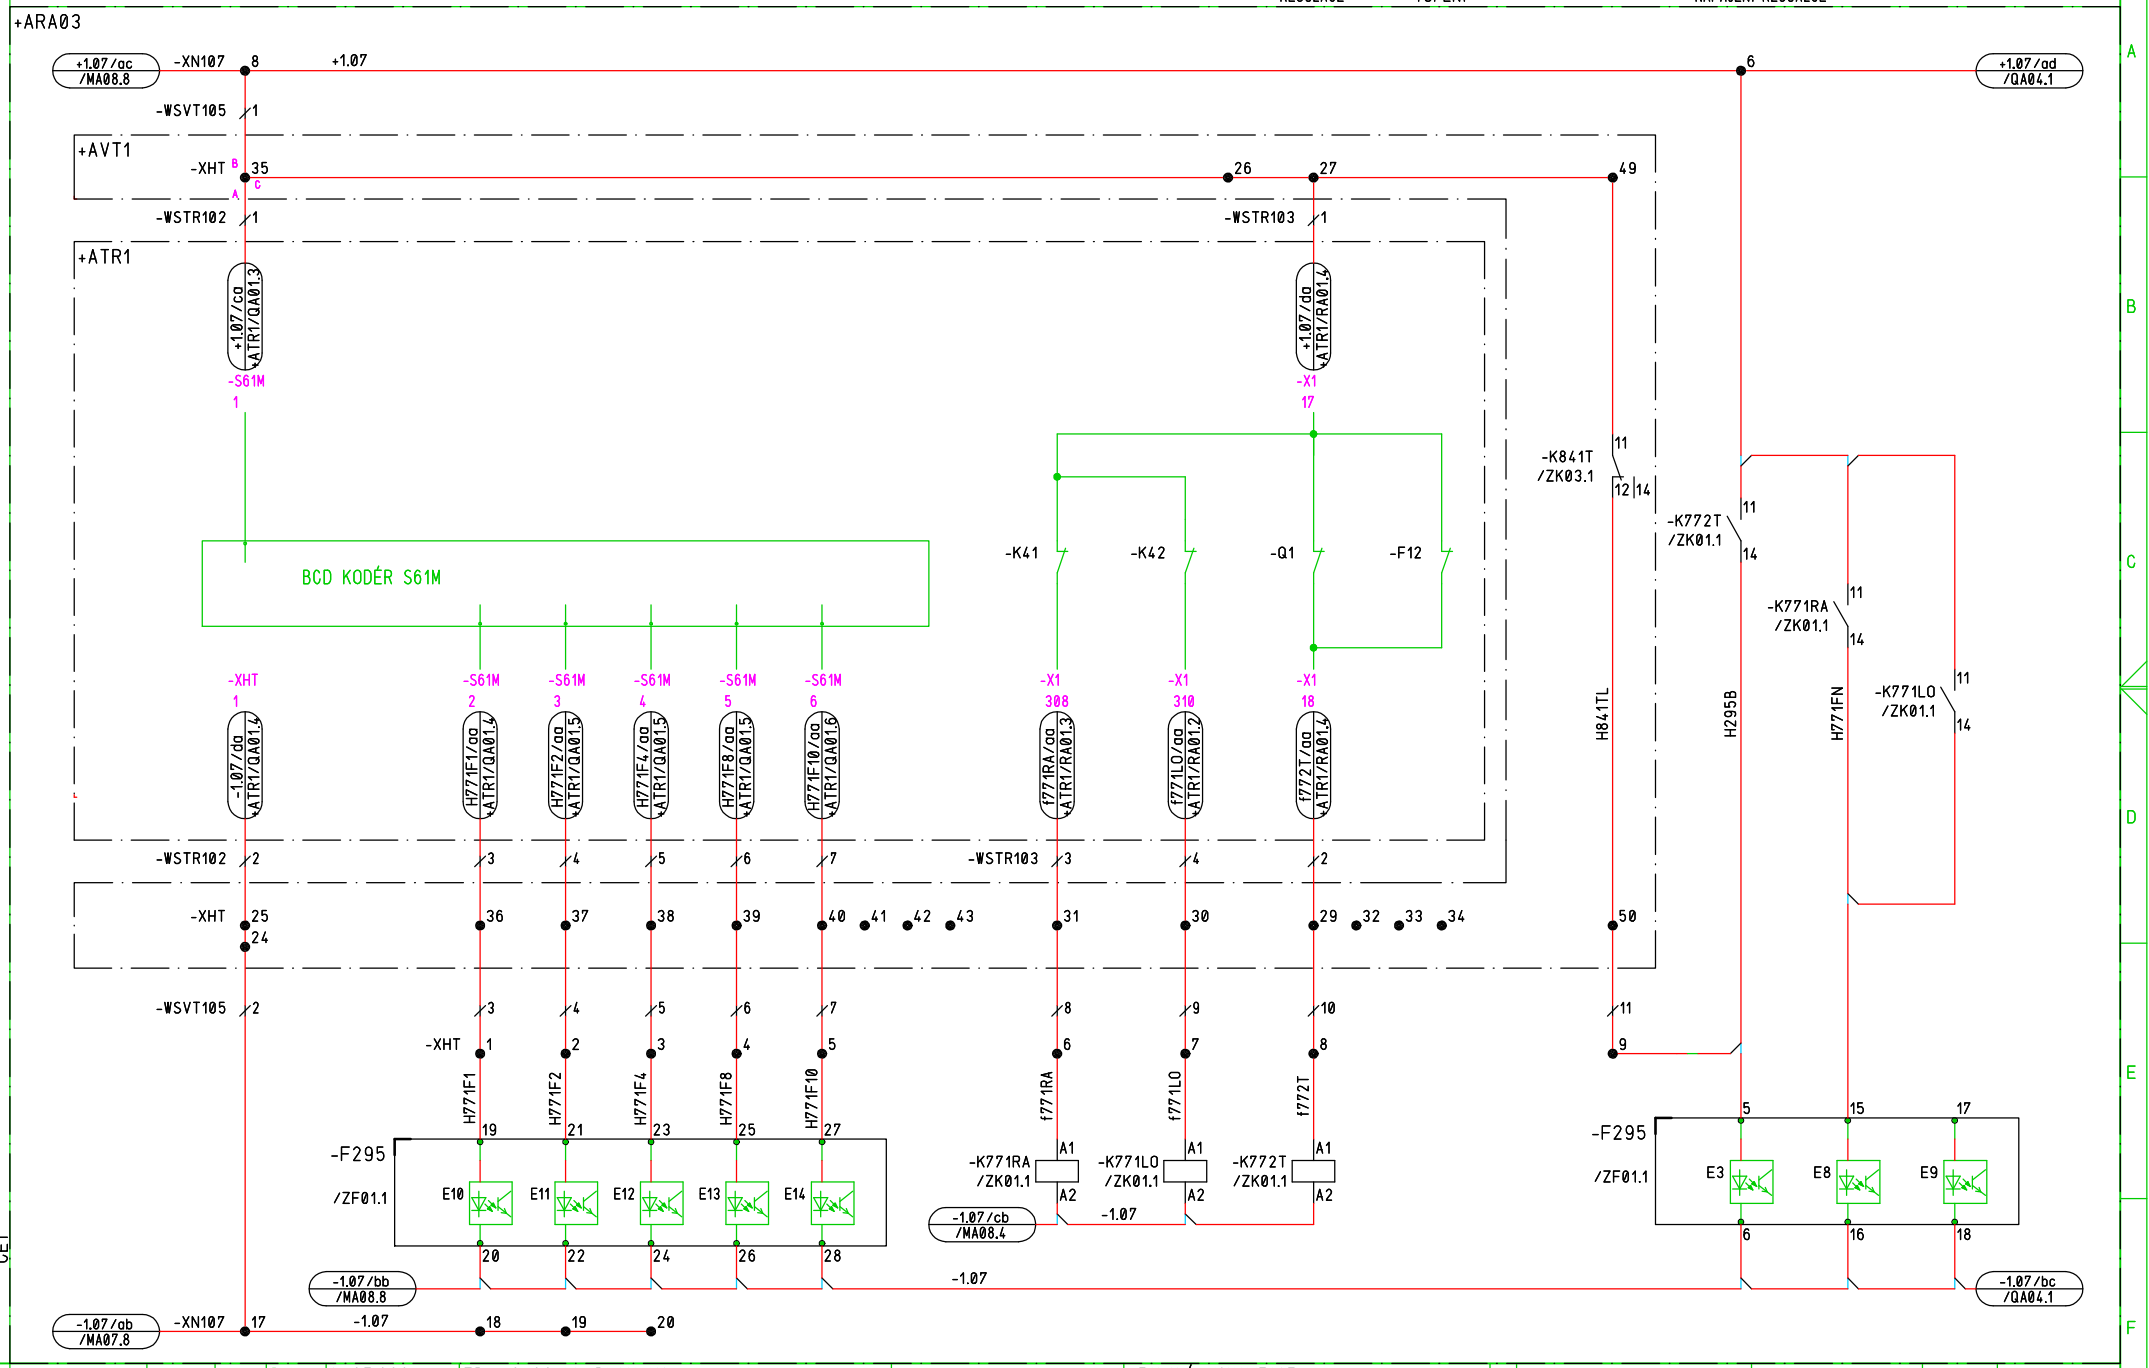

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	STAVOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ARA03	&EFS	QA03
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/QA03		List: 34	Celkem: 279

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
QA03
CE1

05.08.2021

SIGNALIZACE TLUMIVKY A ODPORNÍKU

CHOD LADĚNÍ		KONCOVÁ POLOHA		PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU	BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU				HLÍDÁNÍ ZTRÁTY
VÍCE	MÉNĚ	HORNÍ	DOLNÍ		PLYNOVÉ RELÉ	TEPLOTA		VÝPADEK JISTIČE	NAPĚTÍ ±1.07
					1+2.STUPEŇ	1+2.STUPEŇ	POHONU	OVLÁDÁNÍ NAPĚTÍ Uo	H8307L

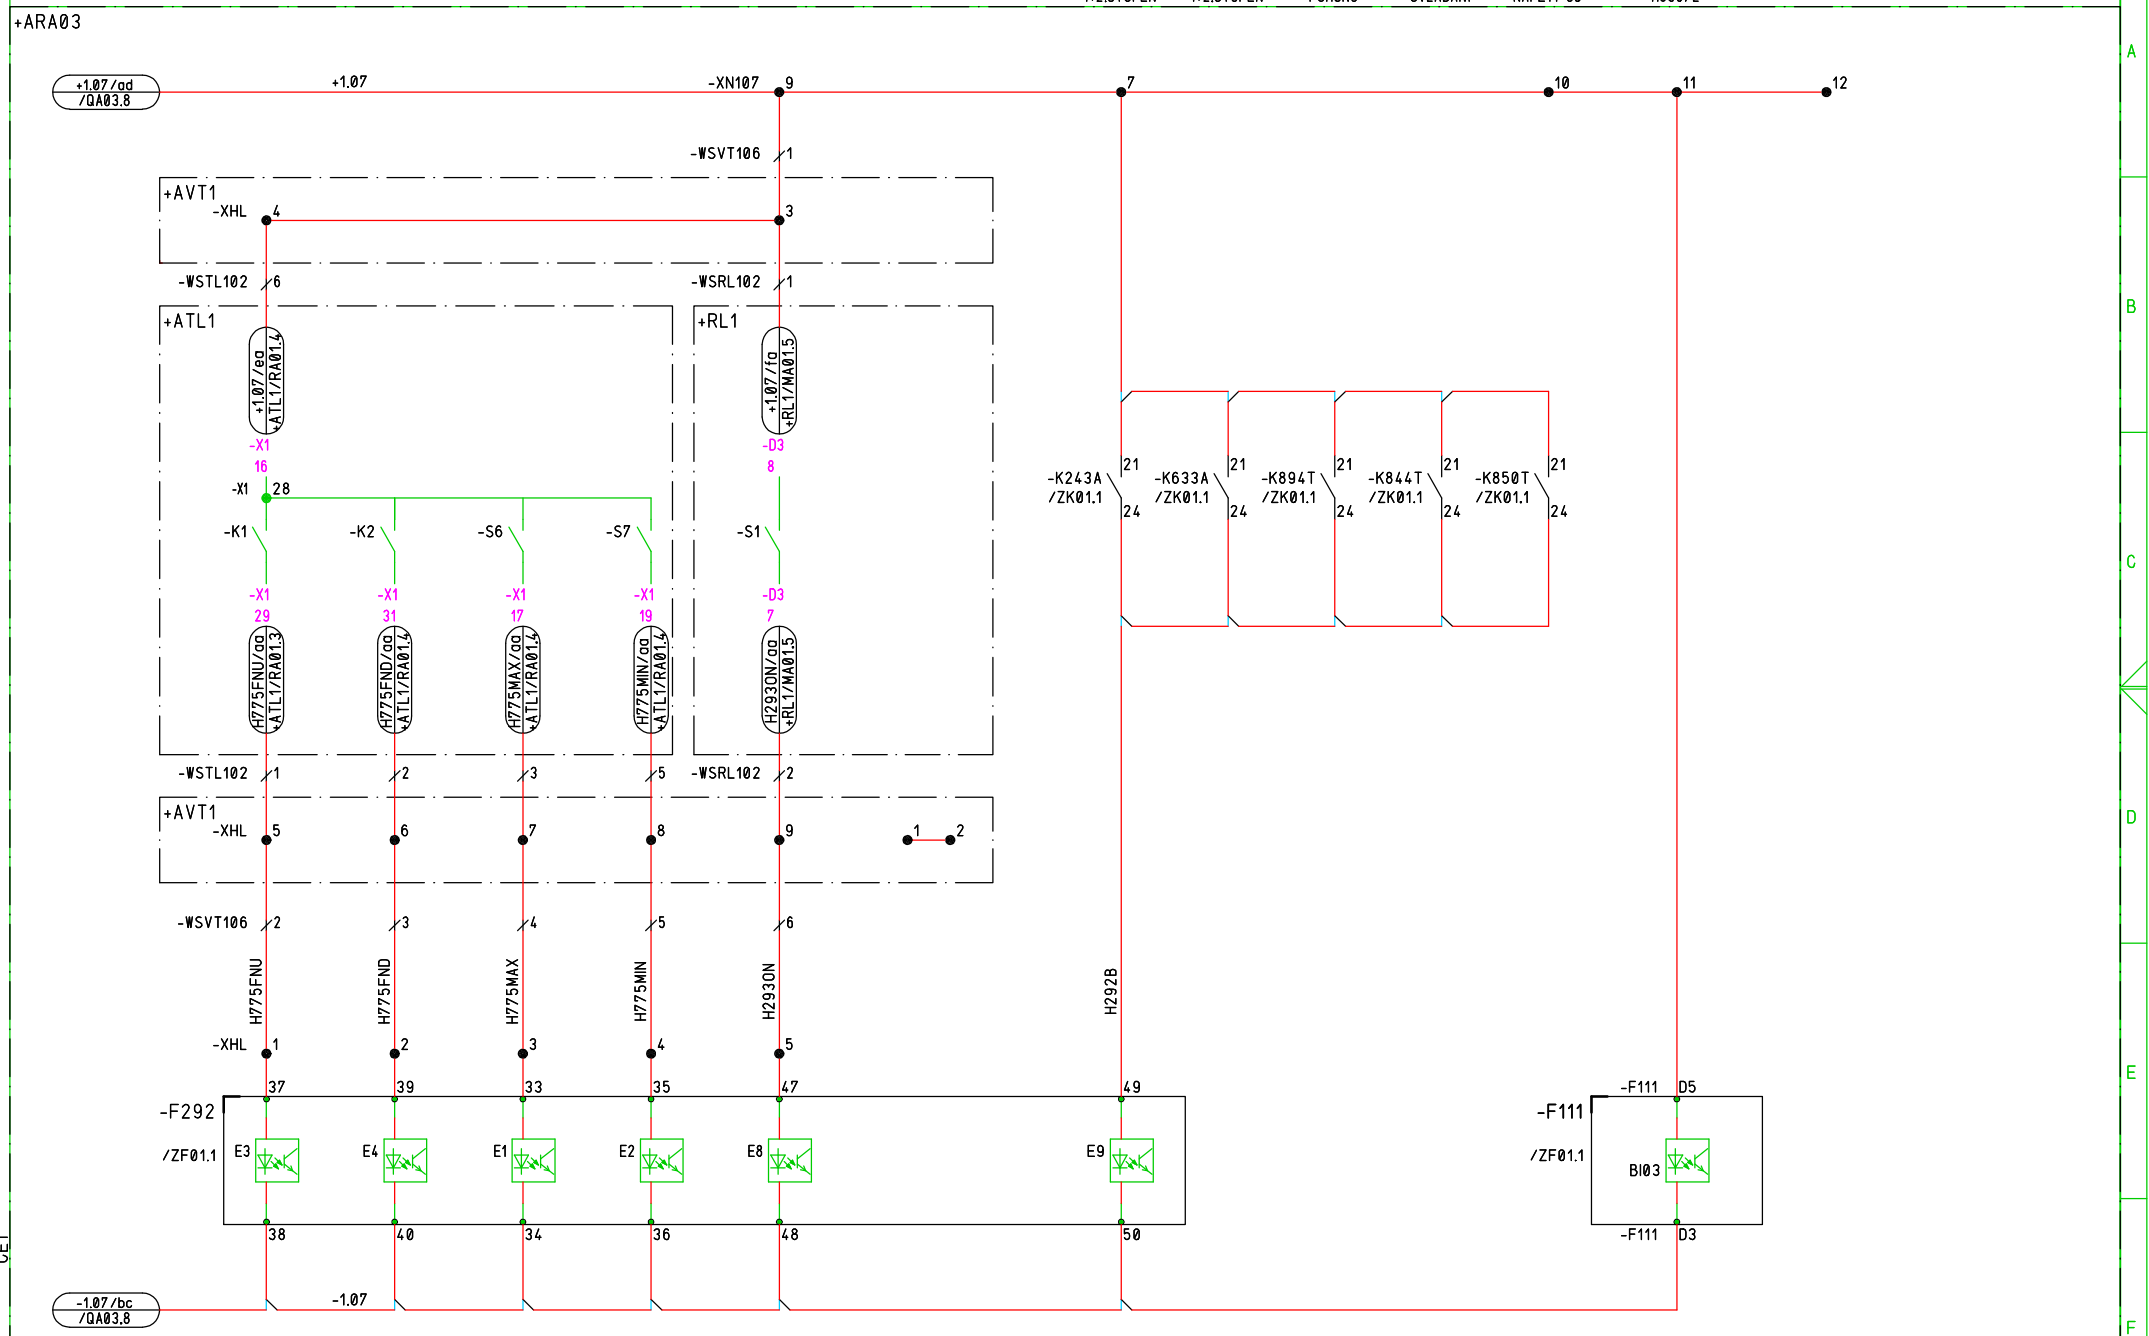

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
QA04
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	STAVOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ARA03	&EFS	QA04
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/QA04	List: 35 Celkem: 279

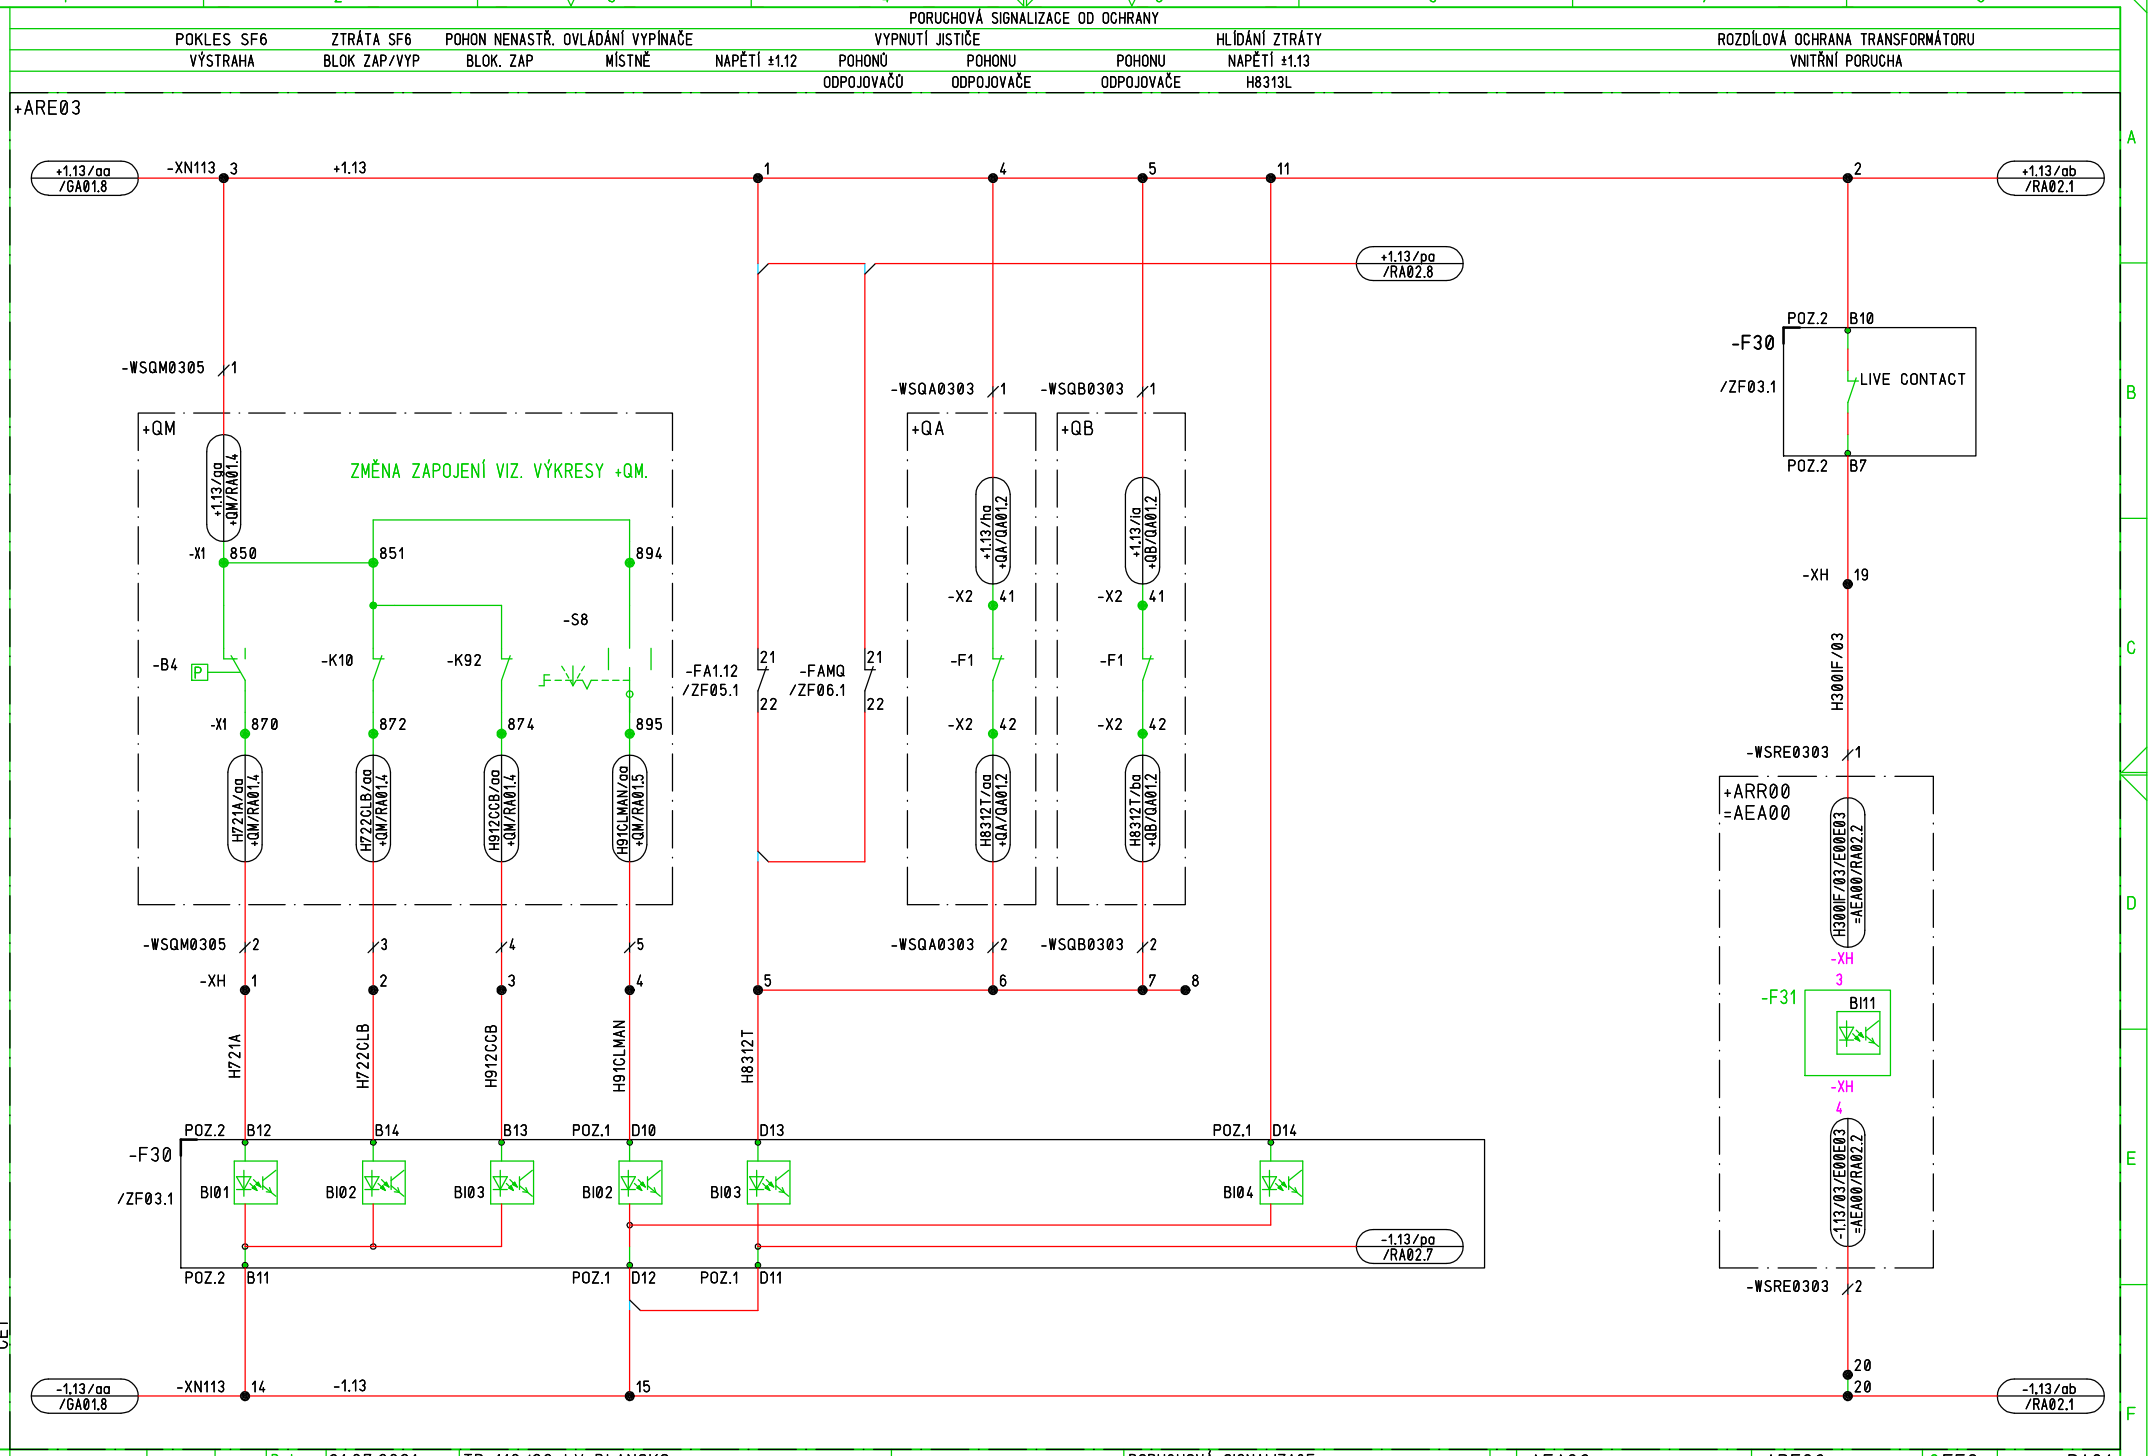

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ARE03	&EFS	RA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/RA01		List: 36	Celkem: 279

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE TRANSFORMÁTORU									
PLYNOVÉ RELÉ NÁDOBA	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA OLEJE	NEBEZPEČNÁ TEPLOTA VINUTÍ	NEBEZPEČENÁ HLADINA OLEJE NÁDOBA	NEBEZPEČENÁ HLADINA OLEJE REGULACE	VYSOUŠEČ VZDUCHU PORUCHA	VYPNUTÍ JISTIČE TOPENÍ VYSOUŠEČE 1, 2	ZTRÁTA NAPĚTÍ NAPÁJENÍ	VYPNUTÍ JISTIČE TEMPEROVÁNÍ	VYPNUTÍ JISTIČE TEMPEROVÁNÍ ODPOJOVAČŮ VYPÍNAČE

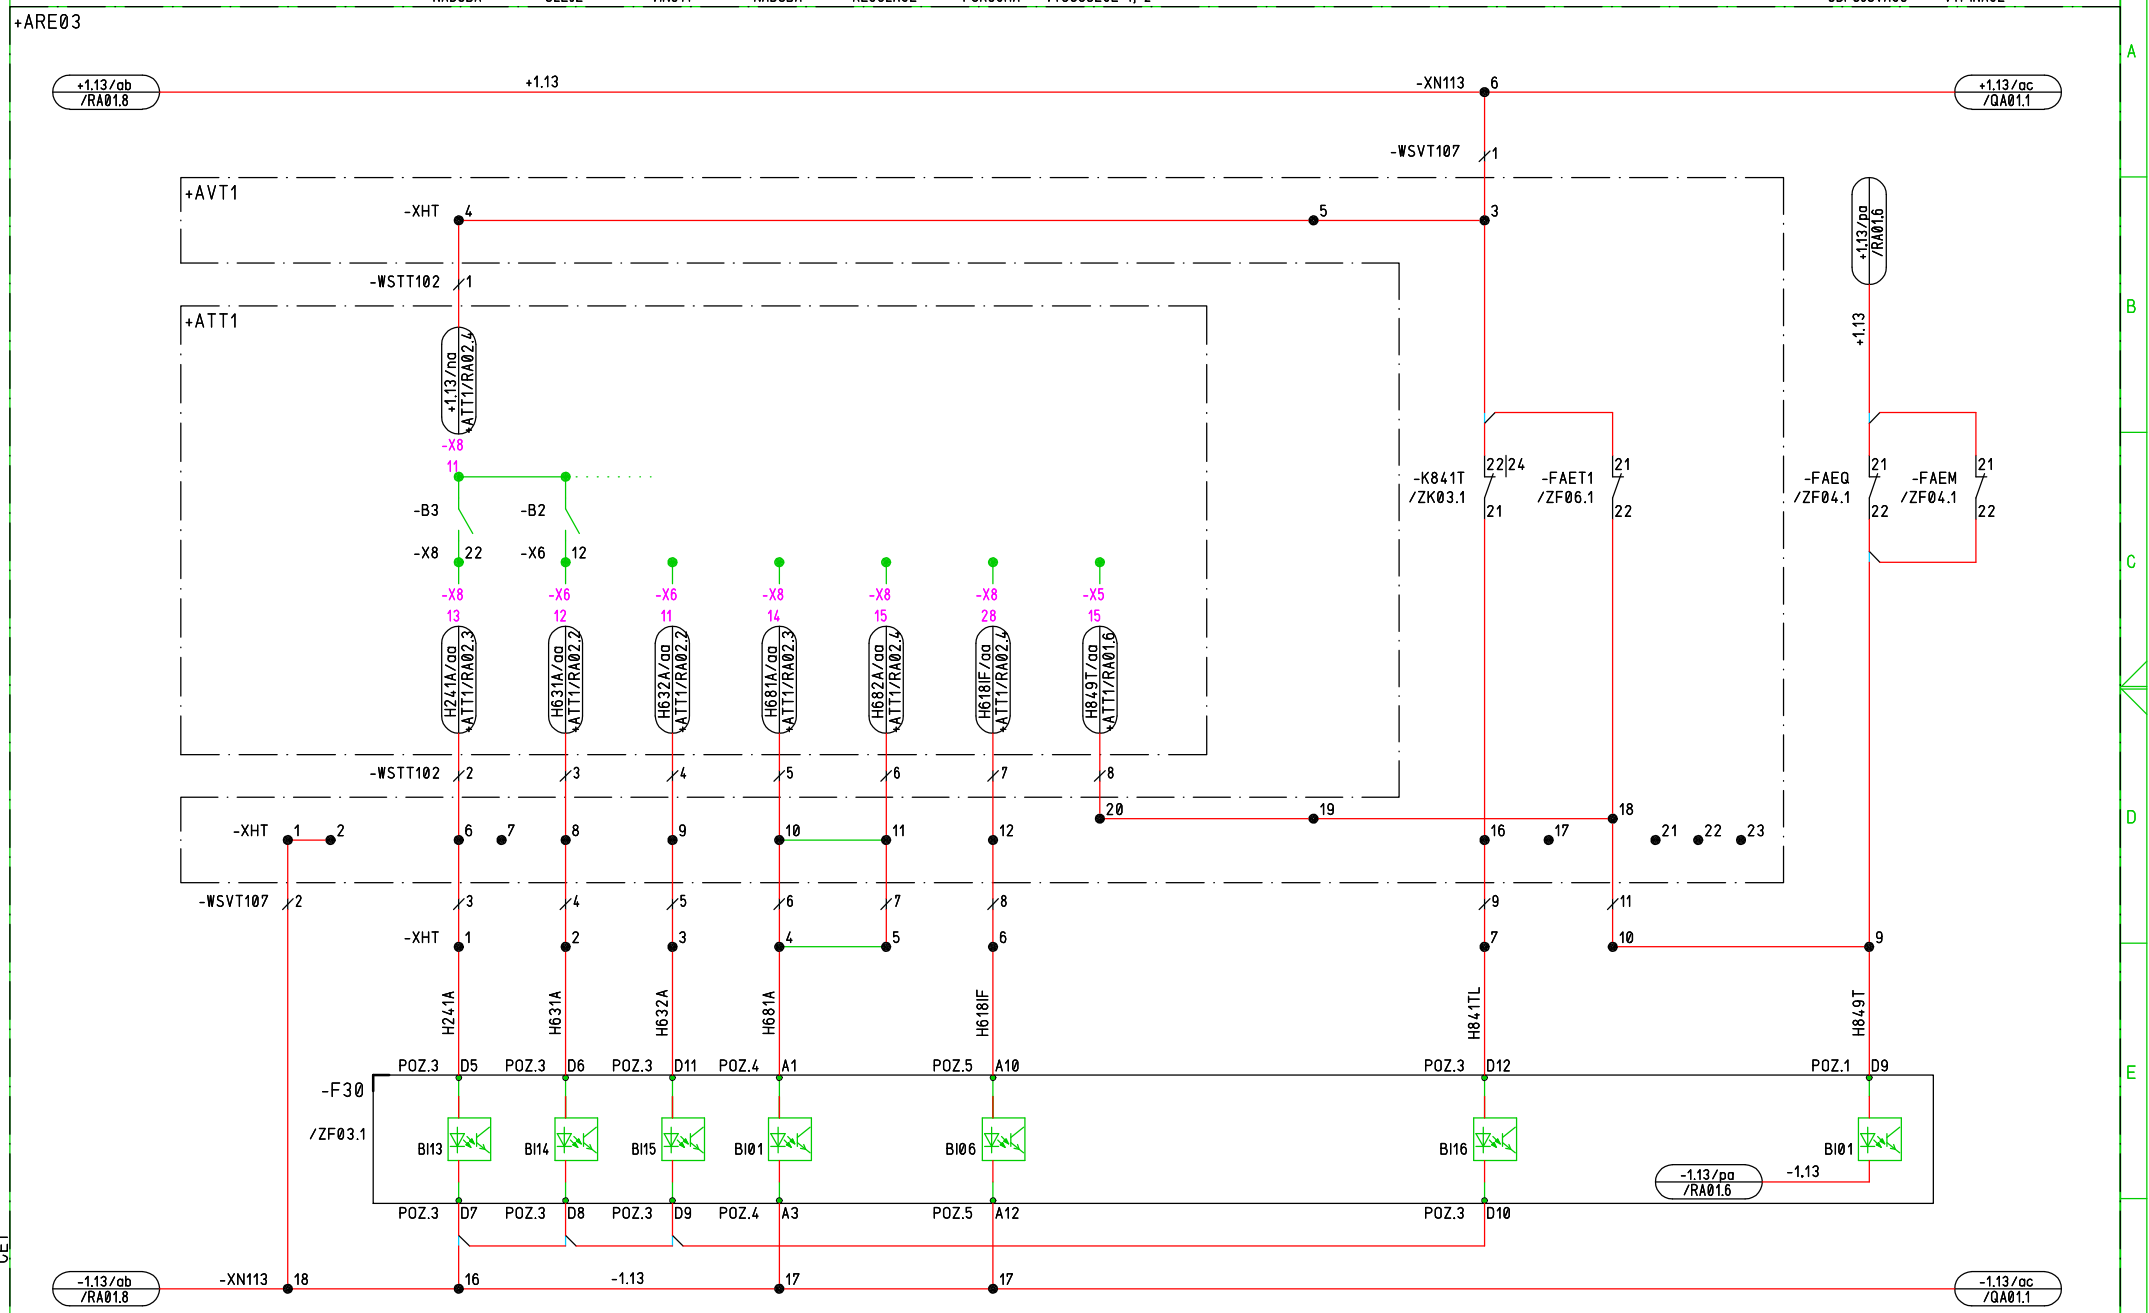

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ARE03	&EFS	RA02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/RA02		List: 37	Celkem: 279

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
RA02
CE1

05.08.2021

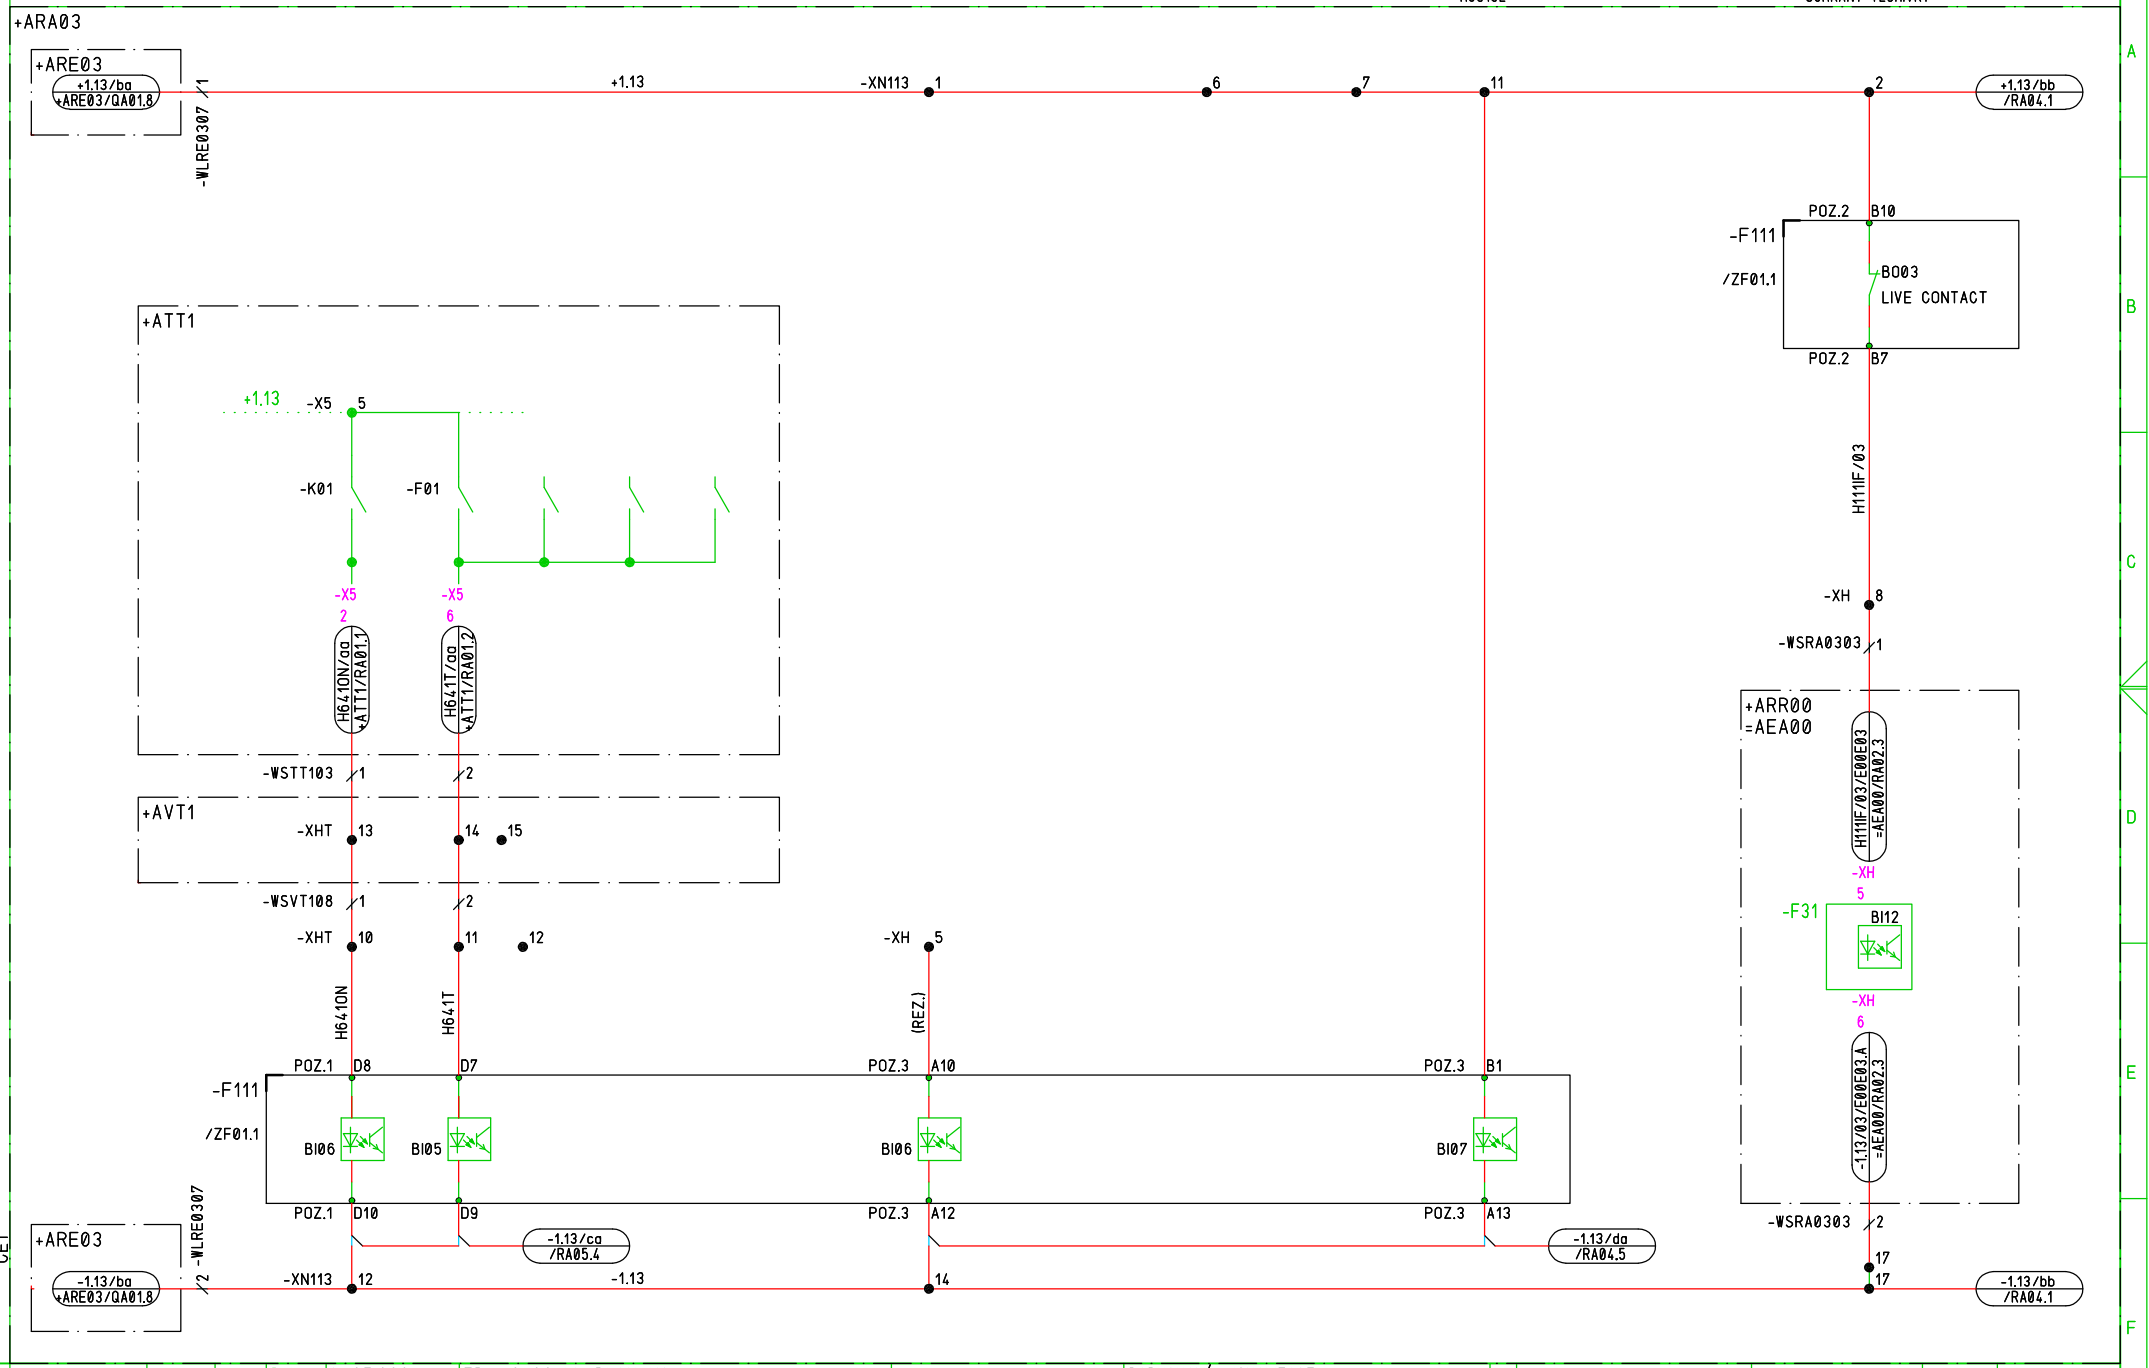
PORUCHOVÁ SIGNALIZACE TRANSFORMÁTORU
PORUCHOVÁ SIGNALIZACE DO ROP
CHLAZENÍ V CHODU
VYPNUTÍ JISTIČE CHLAZENÍ PŘÍVODU MOTORŮ
NAPĚŤOVÉ OVLÁDÁNÍ RELÉ
REZERVA
HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ ±1.13 H8313L
VNITŘNÍ PORUCHA OCHRANY TLUMIVKY
+ARA03
+ARE03
+1.13/ba +ARE03/QA01.8
-WLRE0307
+1.13
-XN113
+1.13/bb /RA04.1
-F111
/ZF01.1
BO03
LIVE CONTACT
POZ.2 B10
POZ.2 B7
H111IF/03
-XH 8
-WSRA0303
+ATT1
+1.13 -X5 5
-K01
-F01
-X5 2
-X5 6
H6410N/aa +ATT1/RA01.1
H641T/aa +ATT1/RA01.2
-WSTT103
+AVT1
-XHT 13
14 15
-WSVT108
-XHT 10
11 12
H6410N
H641T
(REZ.)
-XH 5
+ARR00 =AEA00
H111IF/03/E00E03 =AEA00/RA02.3
-XH 5
-F31
BI12
-XH 6
-1.13/03/E00E03.A =AEA00/RA02.3
POZ.1 D8
D7
POZ.3 A10
POZ.3 B1
BI06
BI05
BI06
BI07
POZ.1 D10
D9
POZ.3 A12
POZ.3 A13
-1.13/ca /RA05.4
-1.13/da /RA04.5
-WSRA0303 2
17
17
-XN113 12
-1.13
14
-1.13/bb /RA04.1
-1.13/ba +ARE03/QA01.8
Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:
OMEXOM
EVU modul 4.9
BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
RA03
CE1
05.08.2021
Datum 31.07.2021
Vyprac. MUDRA
Schvál. LETEV
TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE TRANSFORMÁTORU - T101
EG.D, a.s.
PORUCHOVÁ SIGNALIZACE
OBVODOVÉ SCHÉMA
=AEA03 +ARA03 &EFS RA03
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/RA03
List: 38
Celkem: 279
Ind.revize Popis revize Datum Jméno Norma

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE TLUMIVKY

PLYNOVÉ RELÉ 1.+2.STUPEŇ	TEPLOTA 1.+2.STUPEŇ	VÝPADEK JISTIČE POHONU	VÝPADEK JISTIČE OVLÁDÁNÍ	VÝPADEK JISTIČE NAPĚTÍ Uo	VÝPADEK JISTIČE TEMPEROVÁNÍ	PLYNOVÉ RELÉ 1.+2.STUPEŇ	TEPLOTA 1.+2.STUPEŇ	VÝPADEK JISTIČE POHONU	VÝPADEK JISTIČE OVLÁDÁNÍ	VÝPADEK JISTIČE NAPĚTÍ Uo	VÝPADEK JISTIČE TEMPEROVÁNÍ

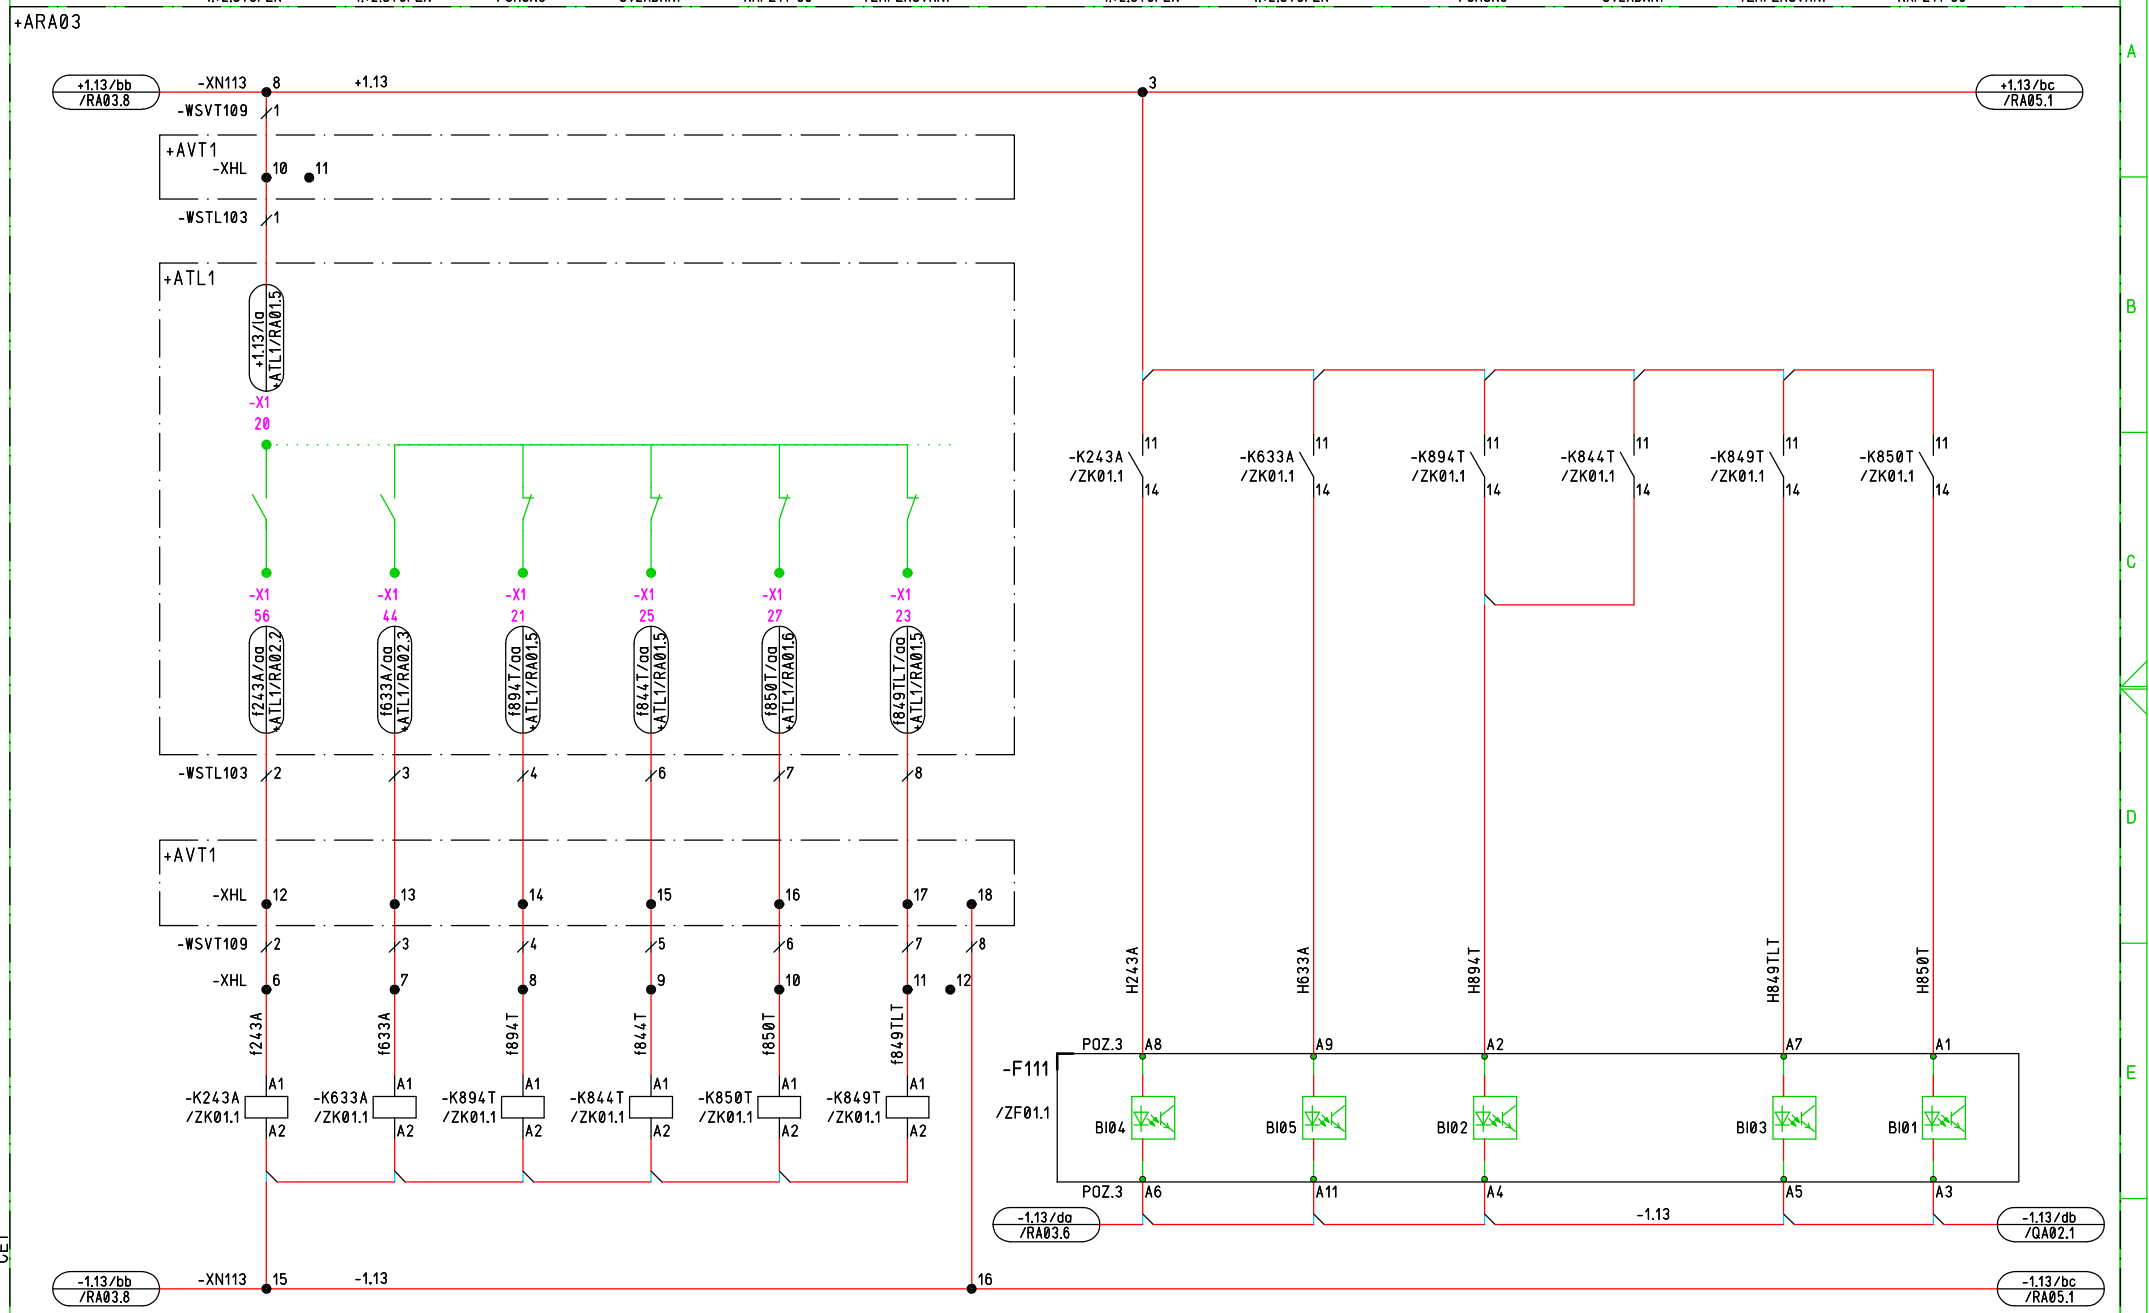

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
RA04
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ARA03	&EFS RA04
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 39
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/RA04		Celkem: 279

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE							
TLUMIVKA		TRANSFORMÁTOR		CHOD REGULACE TRAFA		VYPNUTÍ JISTIČE	
AUTOMATIKA LADĚNÍ		REGULÁTOR		MÉNĚ	VÍCE	NAPÁJENÍ	
RUČNĚ	IRF	IRF	ZAPNUTO			REGULÁTORU	

+ARA03

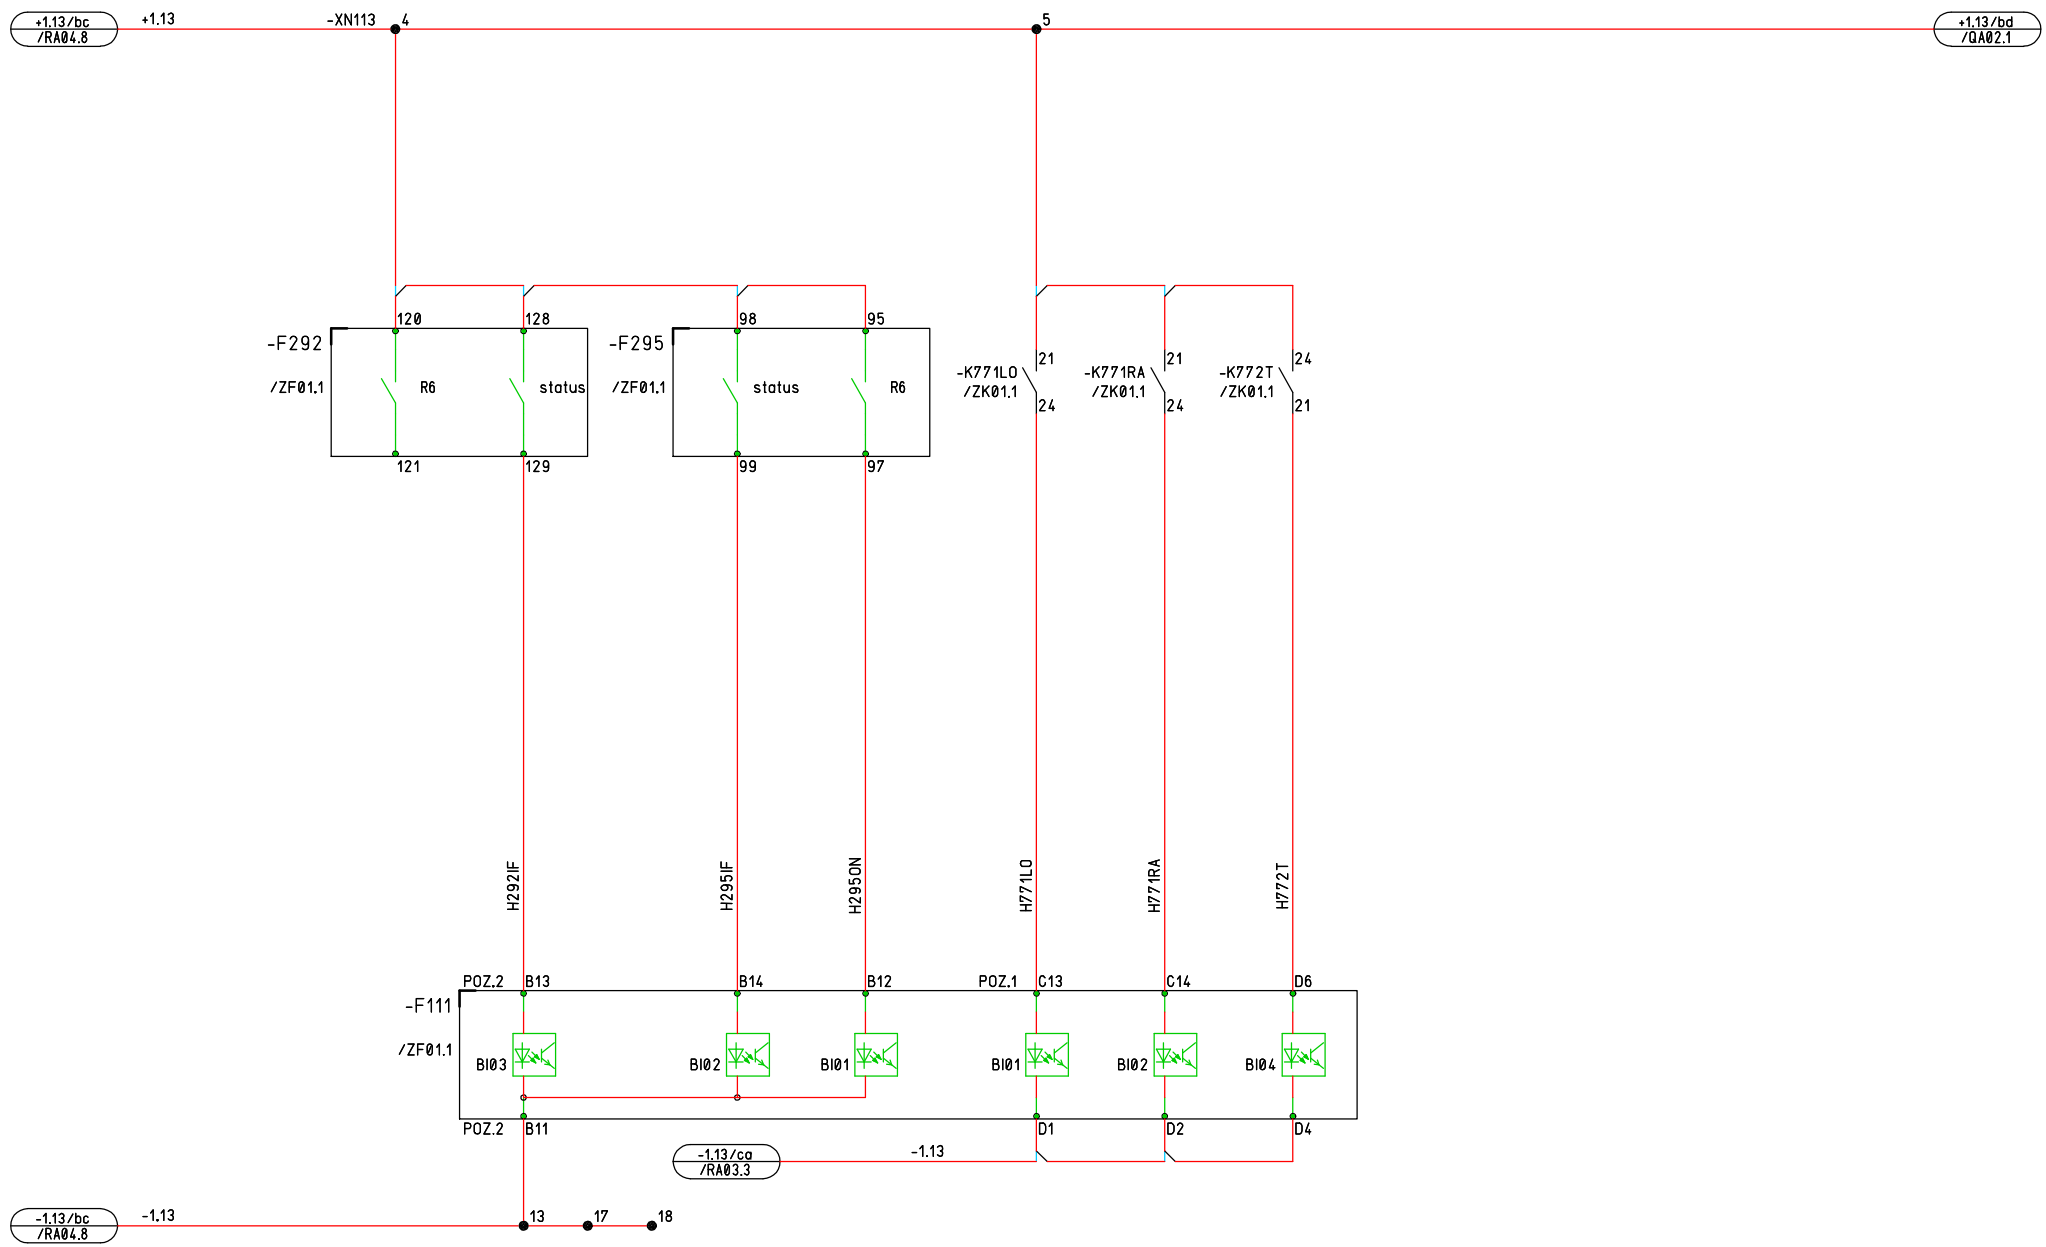

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
RA05
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ARA03	&EFS RA05
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 40
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/RA05		Celkem: 279

PTP

VINUTÍ a	VINUTÍ b
400//1 A, 0,2S, 10 VA	400//1 A, 0,5, 15 VA
REZERVA	REZERVA

+ARE03

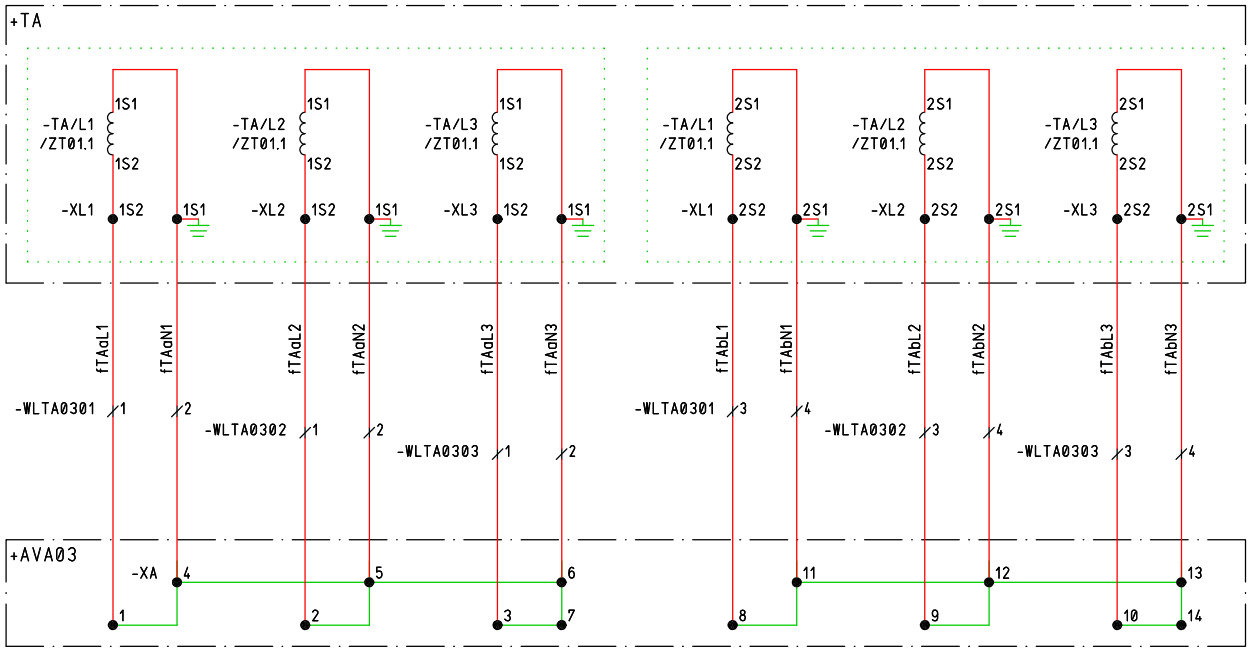

POZNÁMKA K +AVA03:

VE STÁVAJÍCÍ NEREZ SKŘÍŇCE +AVA01 (NOVĚ +AVA03) BUDOU
STÁVAJÍCÍ SVORKY -XA:1-40 NAHRAZENY NOVÝMI -XA:1-28

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
SA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg.d	PTP	=AEA03	+ARE03	&EFS SA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 41
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/SA01		Celkem: 279

PTP

VINUTÍ c	VINUTÍ d
400//1 A, 5P20, 30 VA	400//1 A, 5P20, 30 VA
ROZDÍLOVÁ OCHRANA	ROP

+ARE03

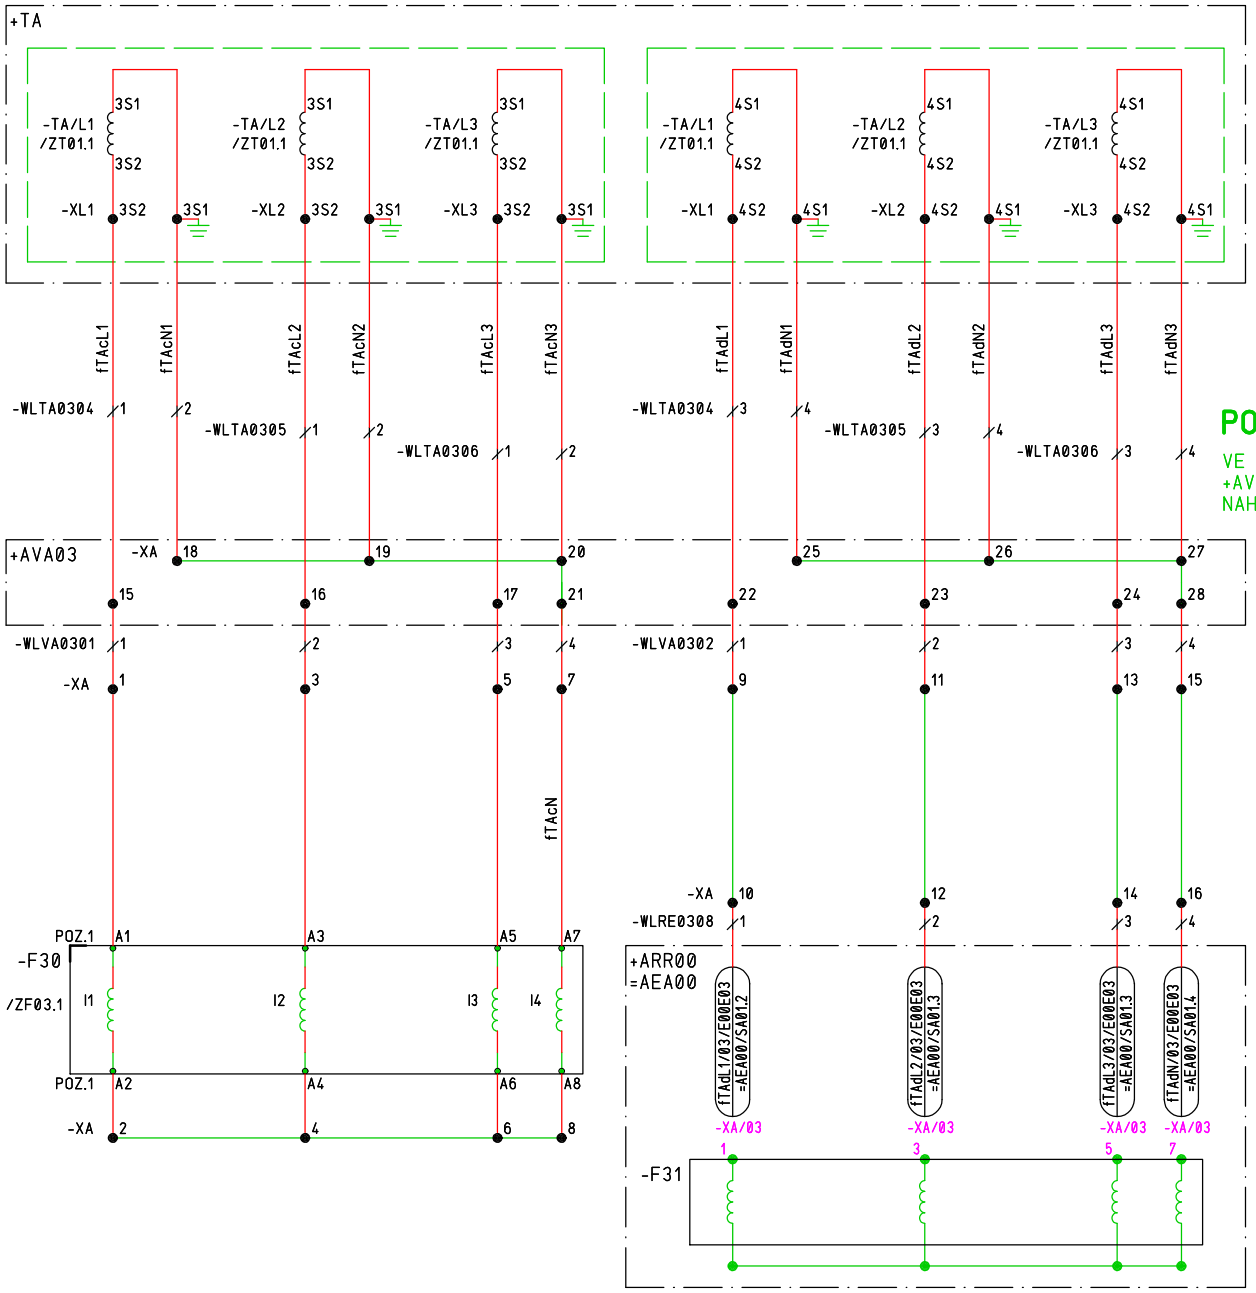

POZNÁMKA K +AVA03:

VE STÁVAJÍCÍ NEREZ SKŘÍŇCE +AVA01 (NOVĚ +AVA03) BUDOU STÁVAJÍCÍ SVORKY -XA:1-40 NAHRAZENY NOVÝMI -XA:1-28

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 10200002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
SA02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	PTP	=AEA03	+ARE03	&EFS	SA02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 42
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/SA02			Celkem: 279

PTP KOSTROVÉ OCHRANY TRANSFORMÁTORU | PTP

VINUTÍ a | VINUTÍ b

300//1 A, 10P30, 10 VA | 1500//1 A, 0,5FS10, 5 VA | 1500//1 A, 5P20, 30 VA

ROZDÍLOVÁ OCHRANA | PROVOZNÍ MĚŘENÍ A REGULÁTOR TRANSFORMÁTORU | NADPROUDOVÁ OCHRANA A ROZDÍLOVÁ OCHRANA TRANSFORMÁTORU

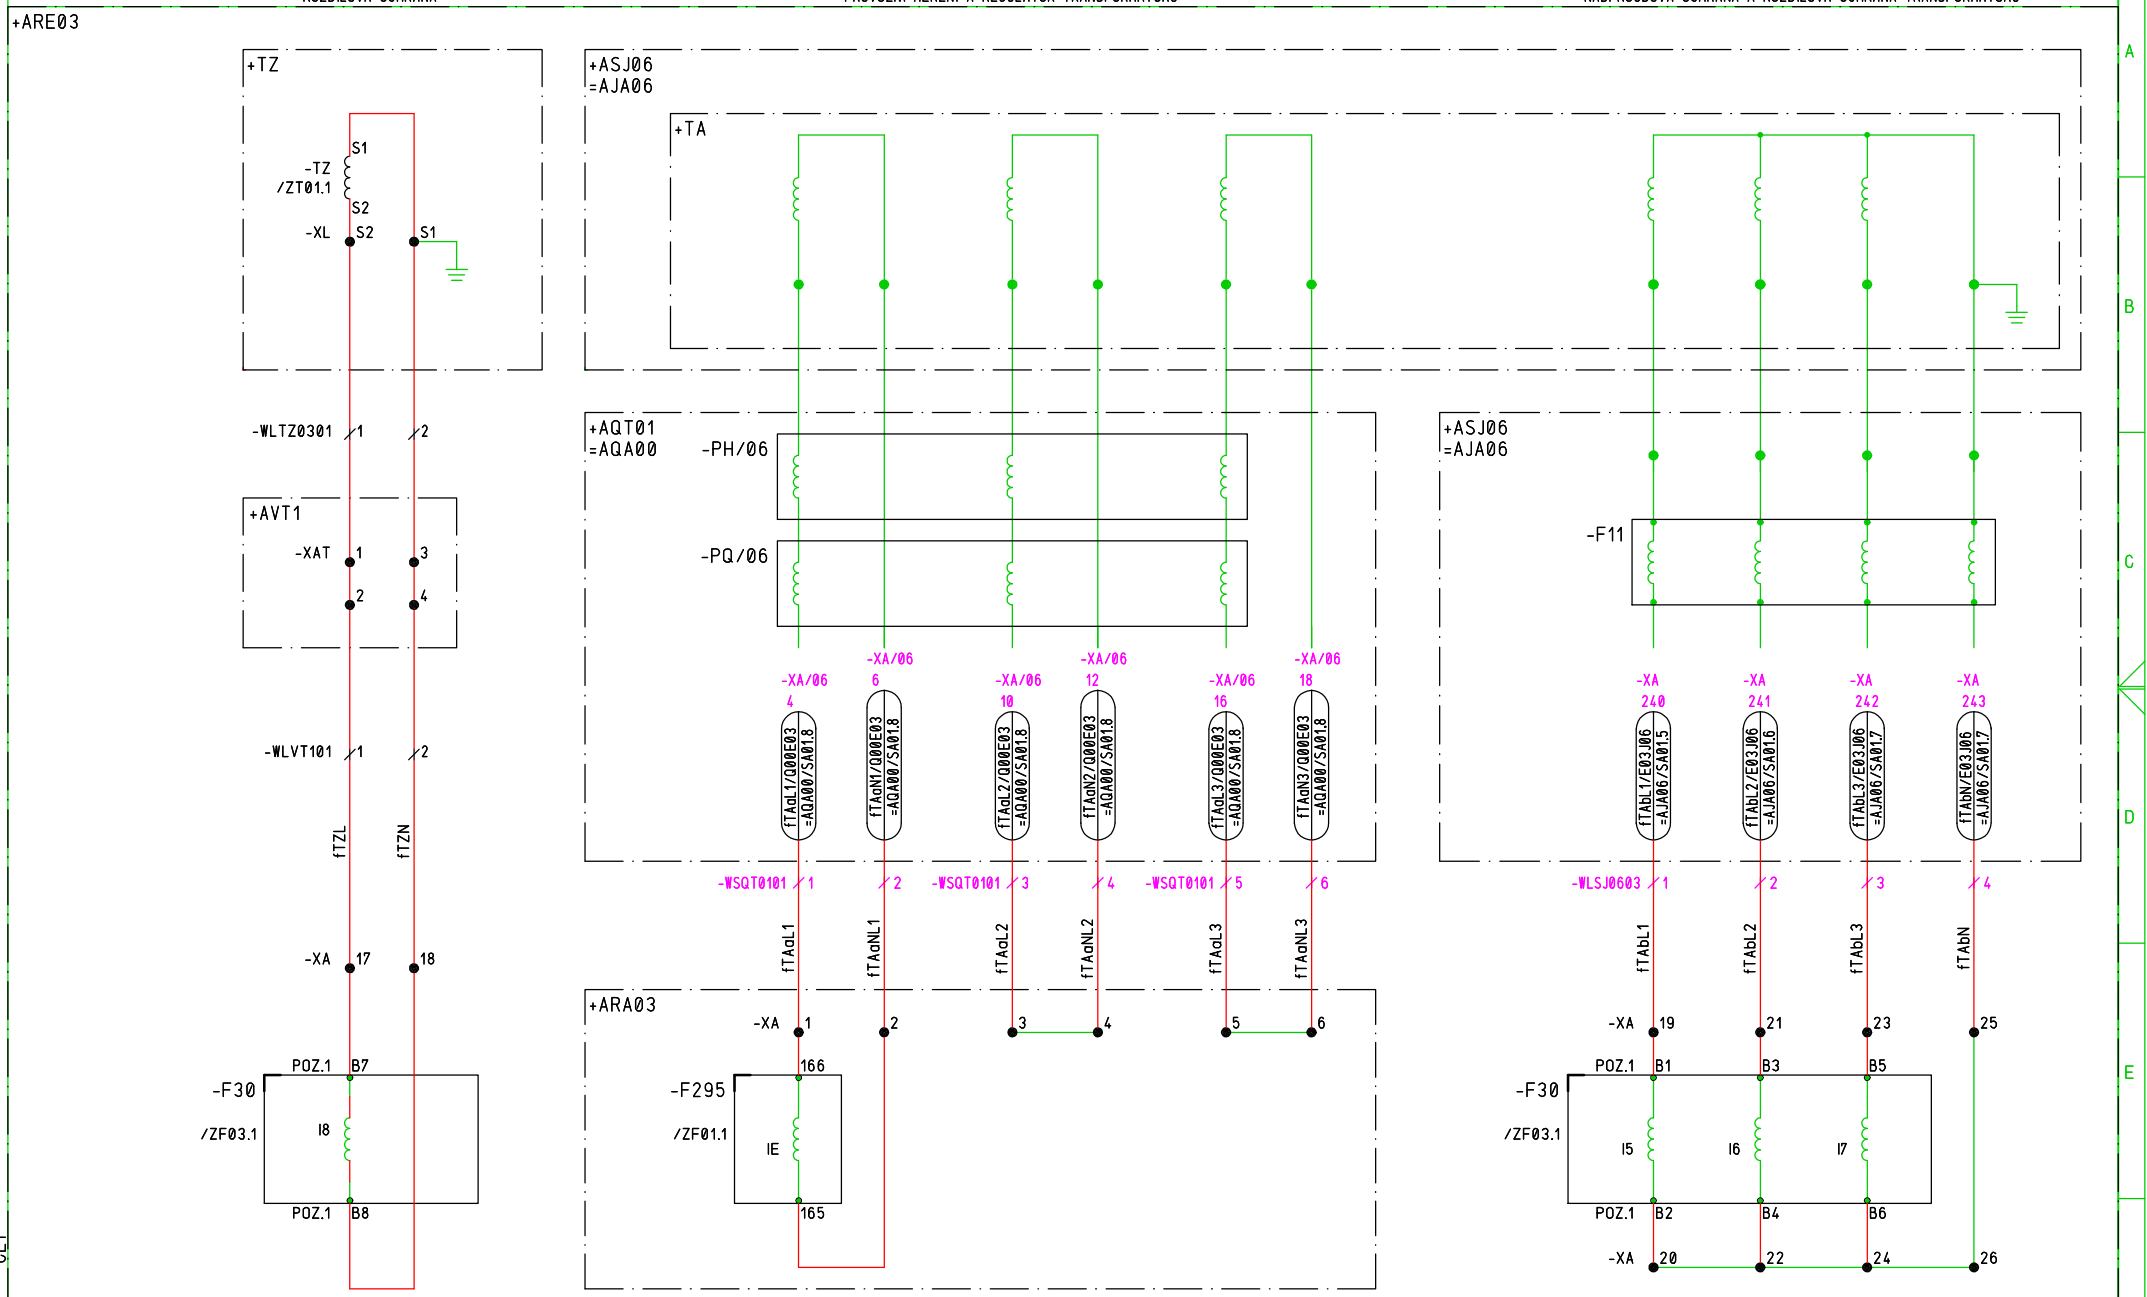

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
SA03
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	PTP	=AEA03	+ARE03	&EFS	SA03
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 43
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/SA03			Celkem: 279

PTN

VINUTÍ a

22/V3//0,1/V3 kV, 0,5, 30 VA

REGULÁTOR TRANSFORMÁTORU A TLUMIVKY

+ARA03

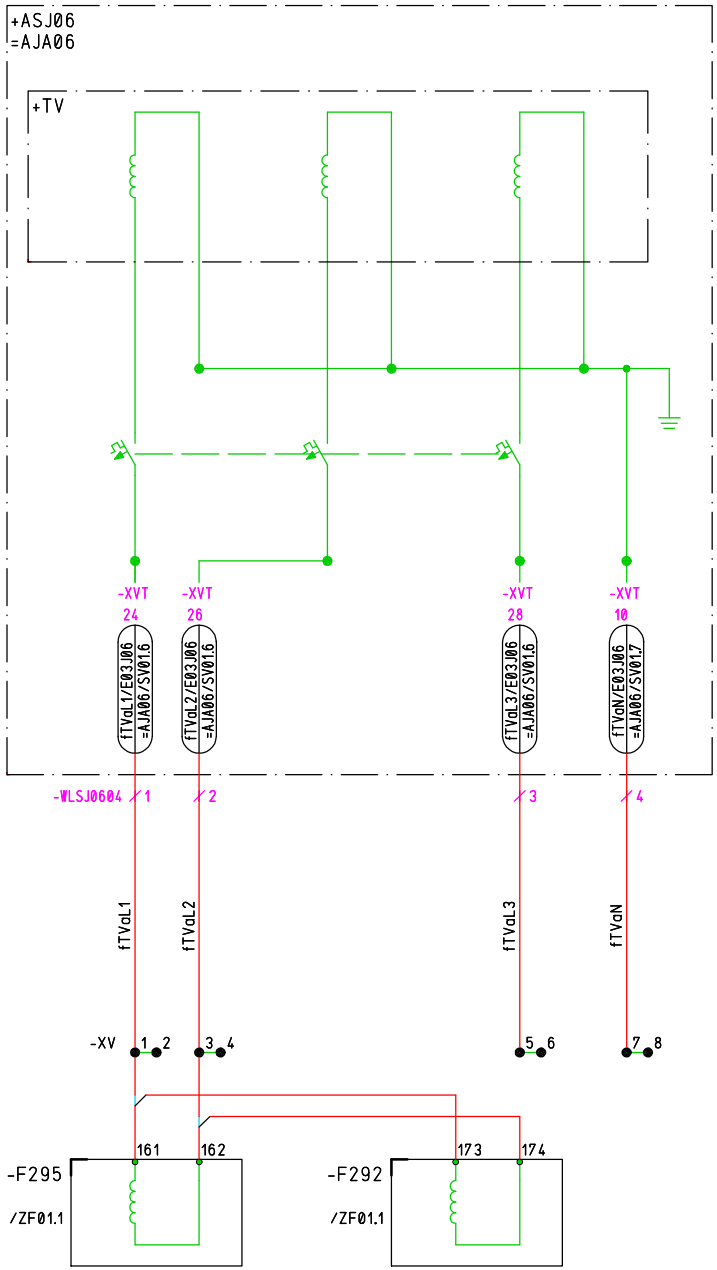

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
SV01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		PTN	=AEA03	+ARA03	&EFS	SV01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List: 44
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/SV01			Celkem: 279

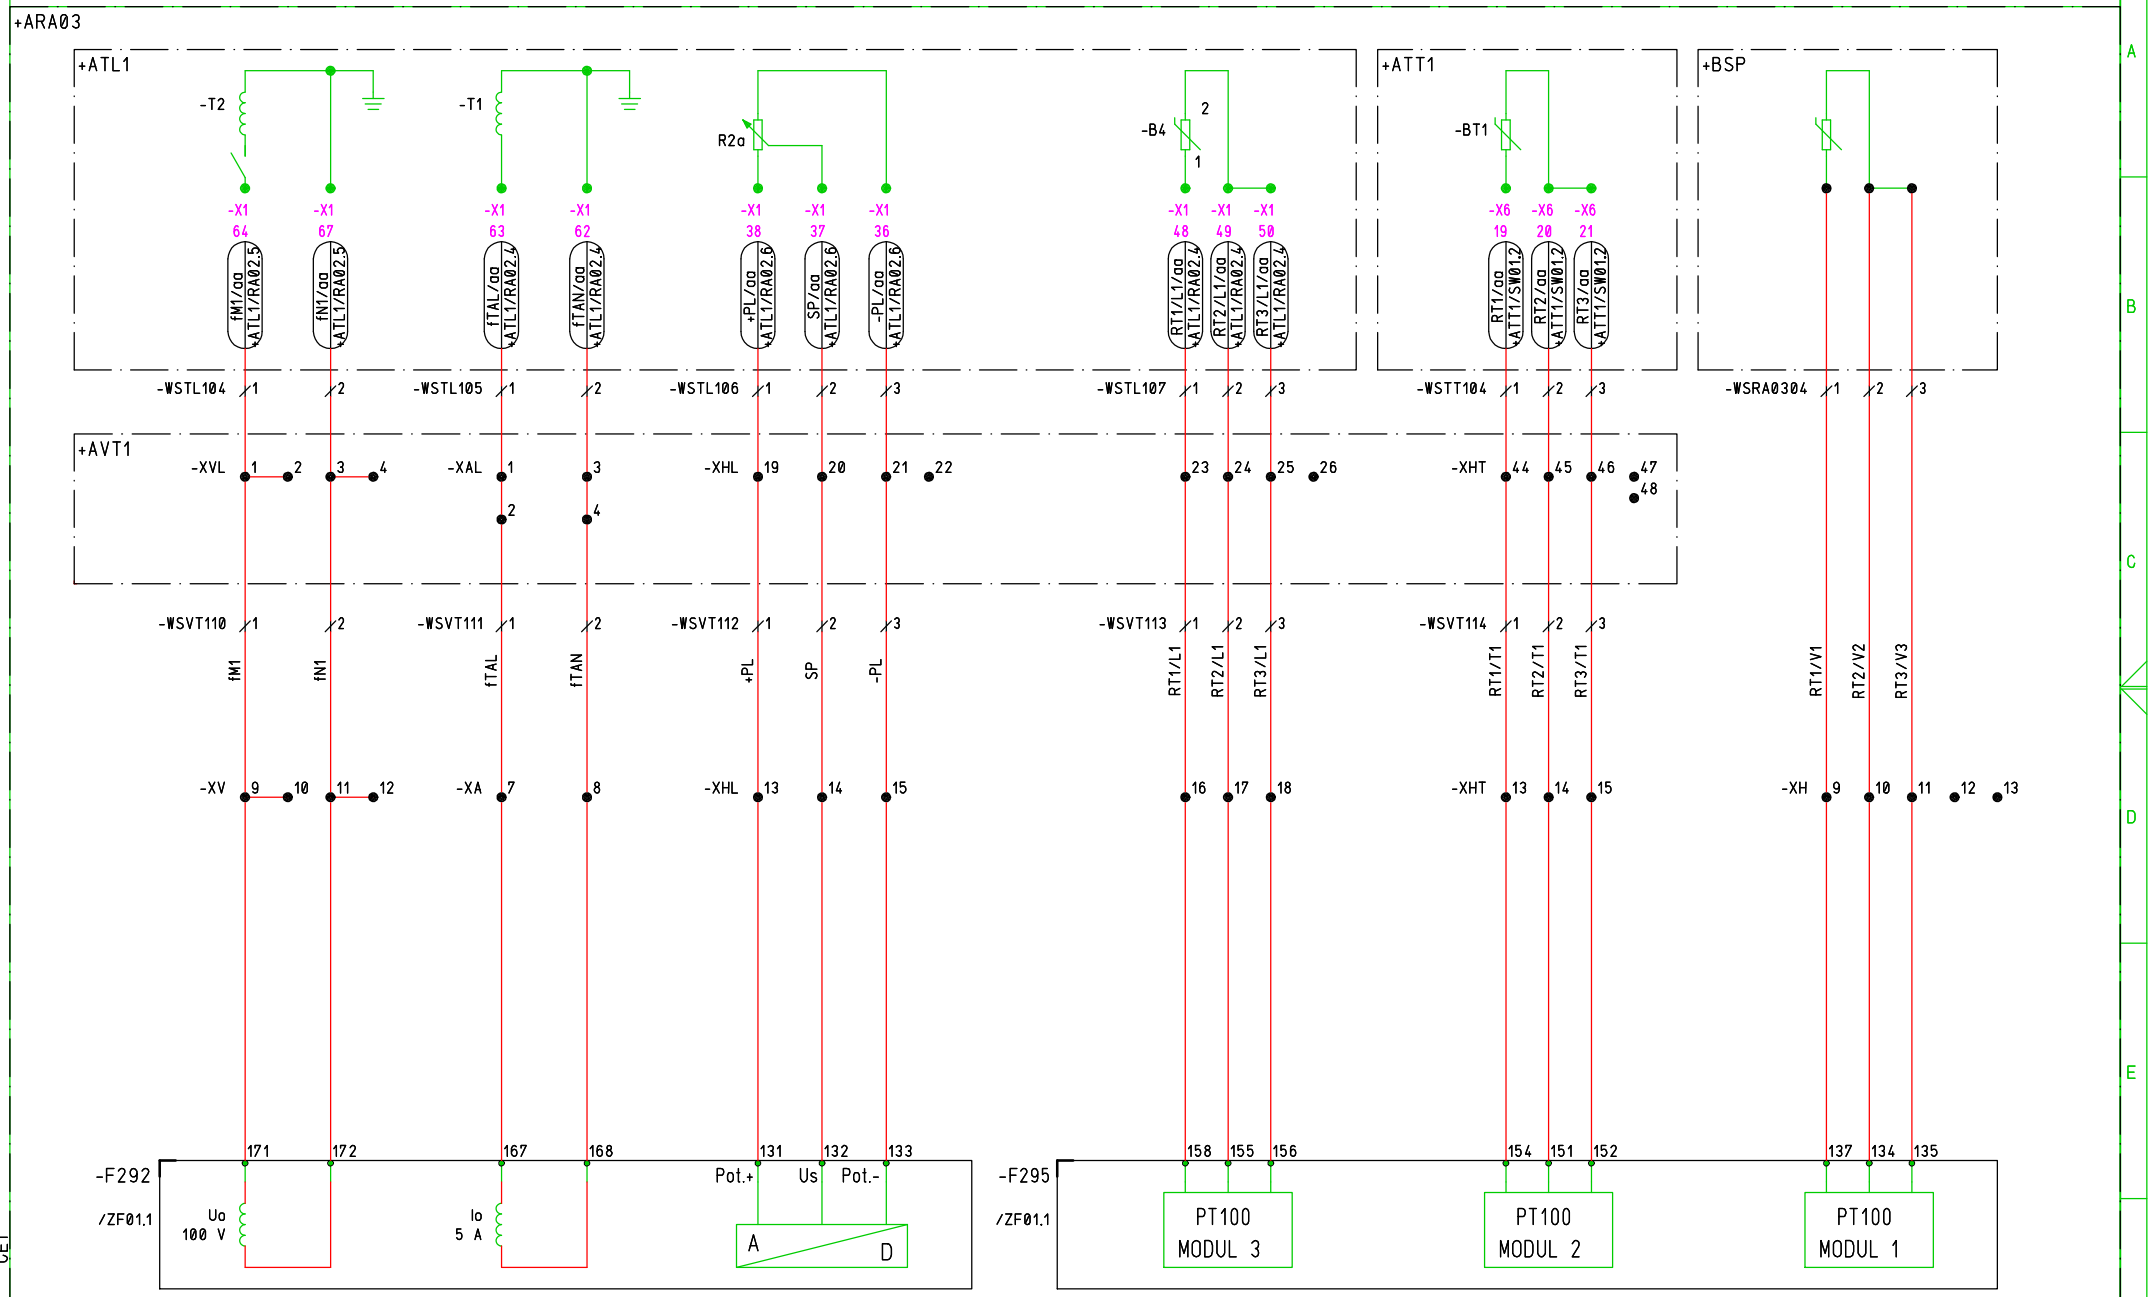

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
SW01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	MĚŘENÍ T101, TL1	=AEA03	+ARA03	&EFS	SW01
				Vypracv.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 45
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/SW01			Celkem: 279

+ARE03

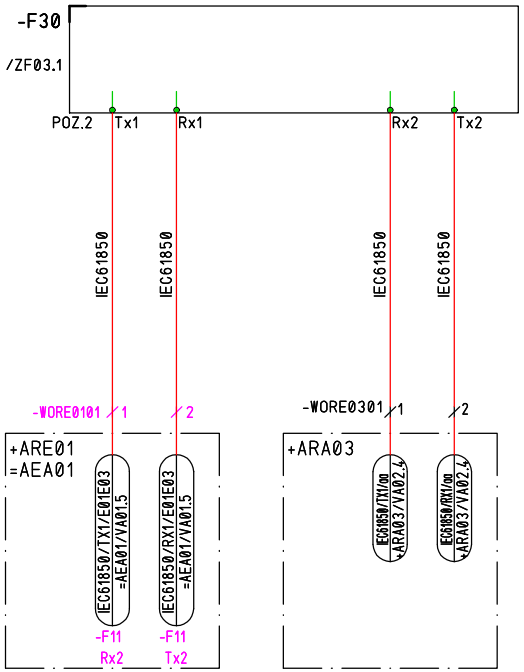

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
VA01
CE1

ZMĚNA

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	KOMUNIKACE	=AEA03	+ARE03	&EFS	VA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 46
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/VA01			Celkem: 279

+ARA03

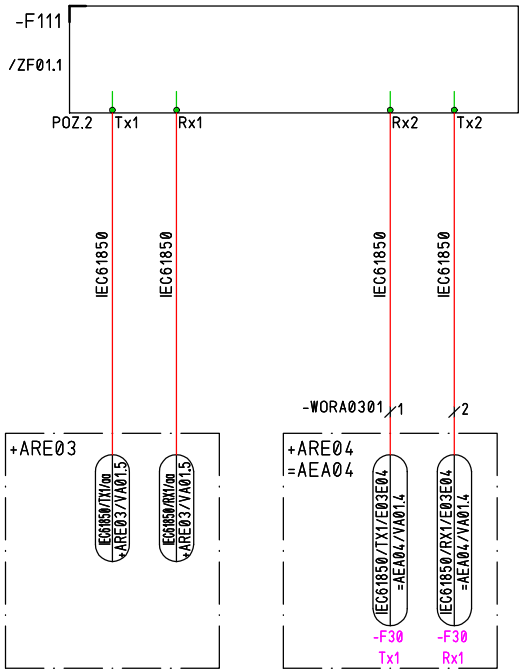

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
VA02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	KOMUNIKACE	=AEA03	+ARA03	&EFS	VA02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 47
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/VA02			Celkem: 279

OBVODY KOMUNIKACE

REGULÁTOR REZERVA

T101

+ARA03

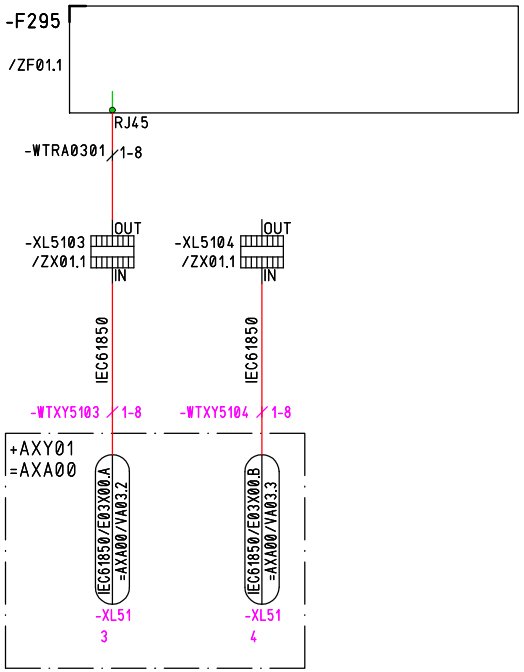

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
VA03
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	KOMUNIKACE	=AEA03	+ARA03	&EFS	VA03
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 48
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/VA03			Celkem: 279

+ARE03
-F30

TYPOVÉ ZAPOJENÍ SIPROTEC 5

OBSAZENÍ POZIC JE DÁNO KONKRÉTNÍ KONFIGURACÍ DLE E.ON

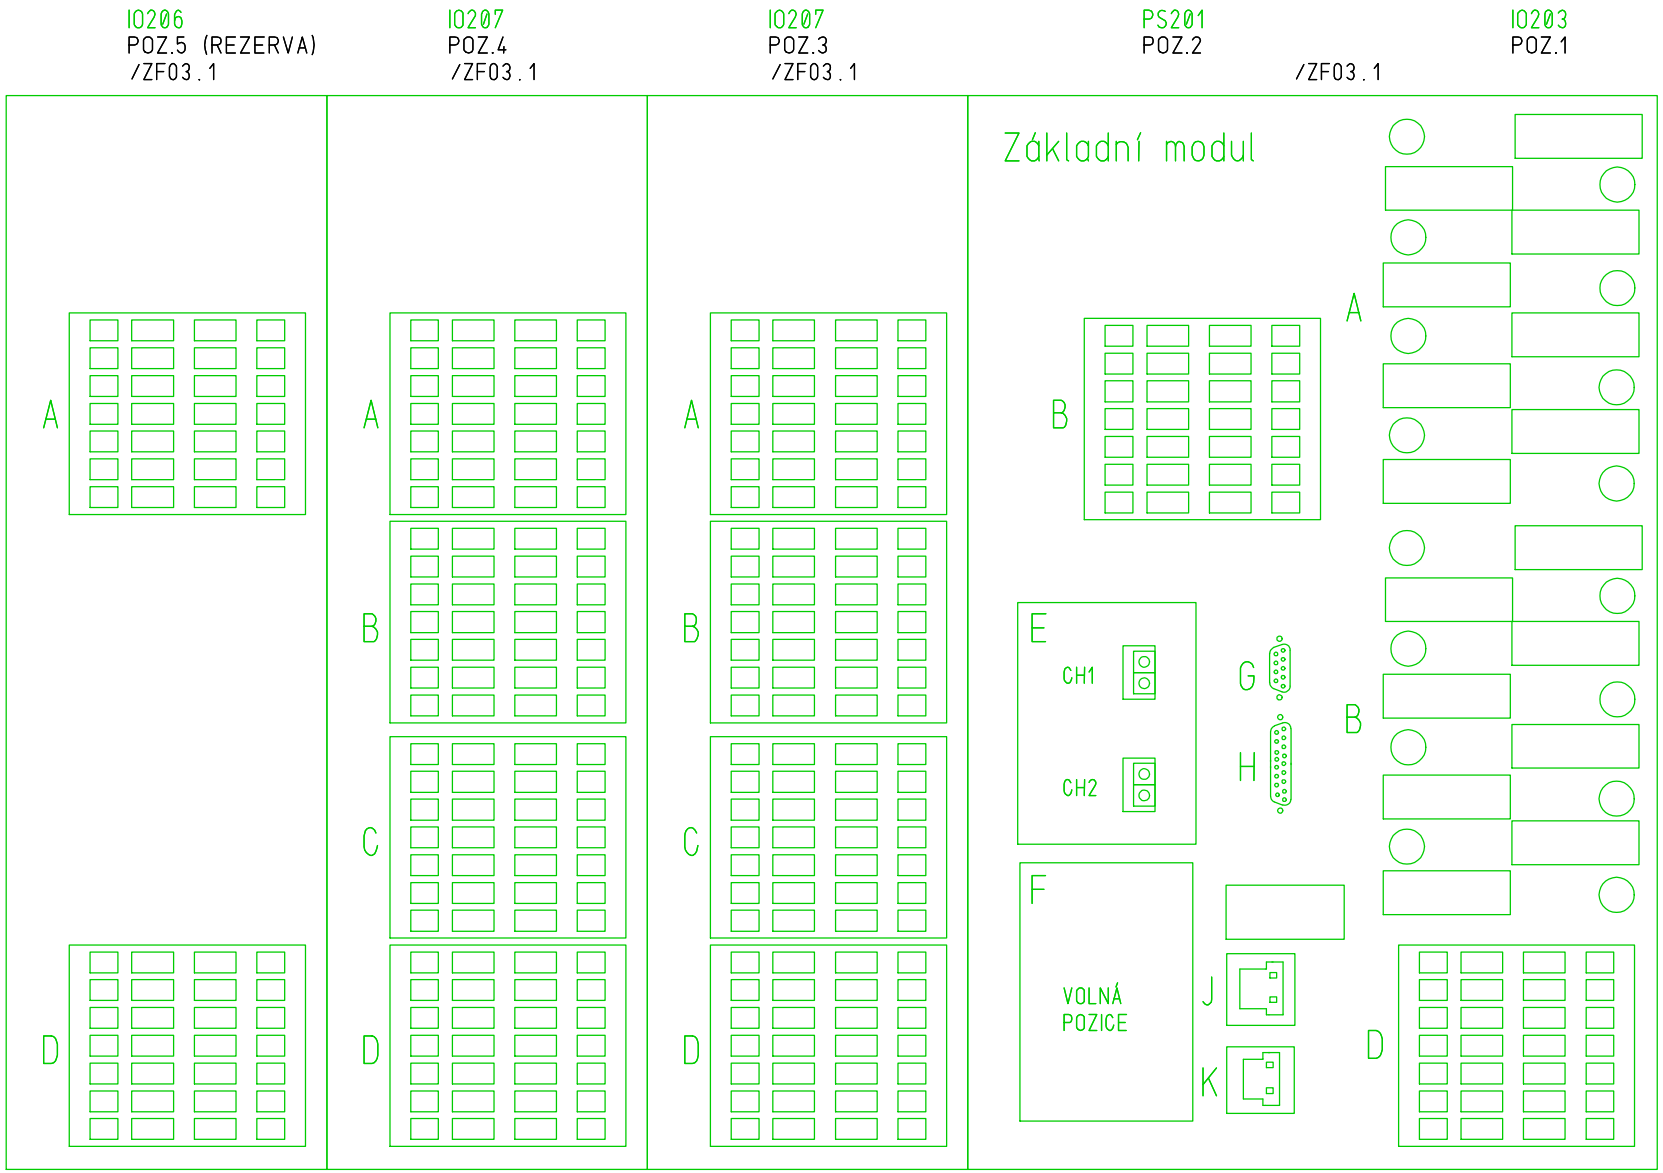

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F30_01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (OSAZENÍ SIPROTEC 5)	=AEA03	+ARE03	&EFS	Z_F30_01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_01		List: 49	Celkem: 279

+ARE03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F30		POZ.1		/ZF03.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
VINUTÍ c L1	fTAcL1	/SA02.3	A1
	fTAcN	/SA02.3	A2
VINUTÍ c L2	fTAcL2	/SA02.3	A3
	fTAcN	/SA02.3	A4
VINUTÍ c L3	fTAcL3	/SA02.4	A5
	fTAcN	/SA02.4	A6
VINUTÍ c N	fTAcN	/SA02.4	A7
	fTAcN	/SA02.4	A8
VINUTÍ b L1	fTAbL1	/SA03.7	B1
	fTAbN	/SA03.7	B2
VINUTÍ b L2	fTAbL2	/SA03.7	B3
	fTAbN	/SA03.7	B4
VINUTÍ b L3	fTAbL3	/SA03.8	B5
	fTAbN	/SA03.8	B6
KTP L	fTZL	/SA03.2	B7
KTP N	fTZN	/SA03.2	B8
NAP.TOPENÍ-VYP.JIS.	H849T	/RA02.8	D9
	-1.13	/RA01.4	D11
NAP.POH.ODPOJ.VYP.JIST.	H8312T	/RA01.4	D13
VYPÍNAČ MÍSTNĚ	H91CLMAN	/RA01.3	D10
	-1.13	/RA01.3	D12
NAP.1.13 VYP.JIST.	+1.13	/RA01.5	D14

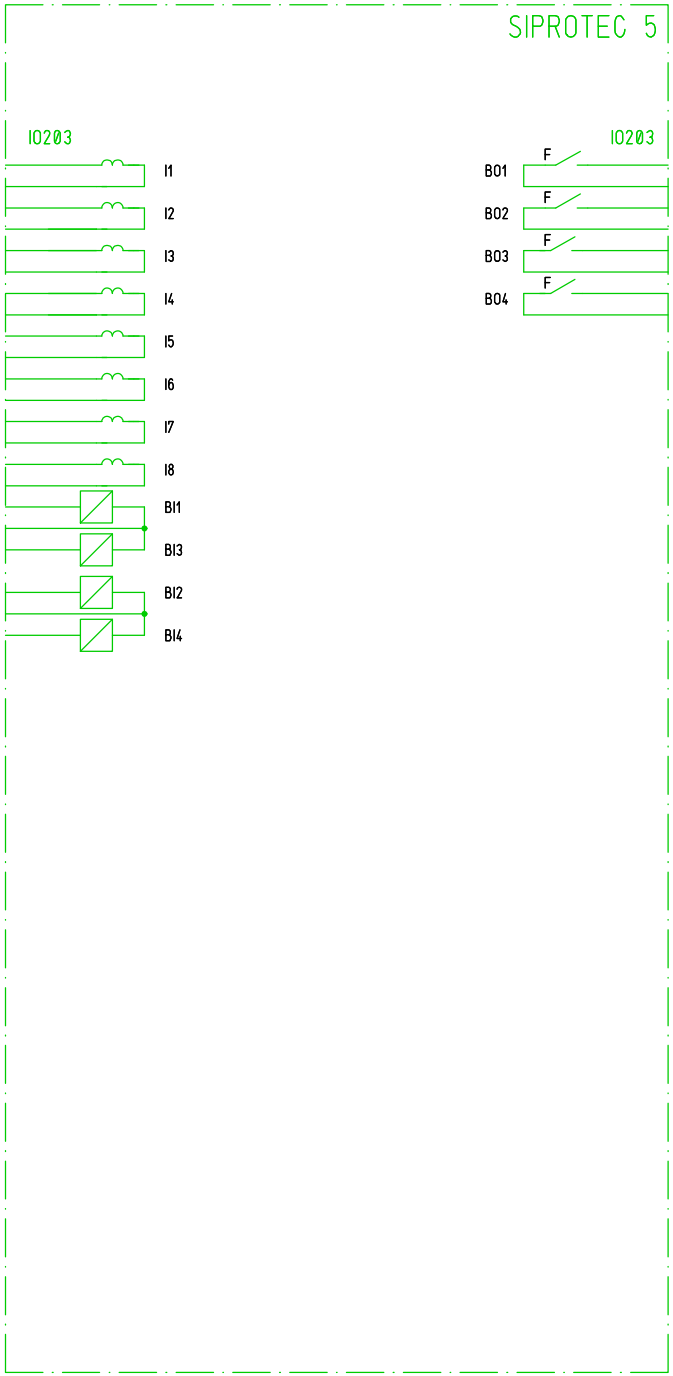

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF03.1	-F30		POZ.1	

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE	
			D1
			D2
/MA03.4	+1.21	VYPNUTÍ NADP.OCHR.	D3
/MA03.4	f12QM	VYPNUTÍ NADP.OCHR.	D4
/MA04.3	+1.01J	VYP.QM 22kV	D5
/MA04.3	f1QMJ	VYP.QM 22kV	D6
			D7
			D8

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F30_02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO203 POZ.1)
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 | +ARE03 | &EFS | Z_F30_02

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_02

List: 50
Celkem: 279

+ARE03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F30		POZ.2		/ZF03.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
NAP.OCHR.	+1.01F	/GA01.6	B1
NAP.OCHR.	-1.01F	/GA01.6	B2
POKLES SF6	H721A	/RA01.2	B12
ZTRÁTA SF6	H722CLB	/RA01.2	B14
POHON QM NENASTŘ.	H912CCB	/RA01.3	B13
	-1.13	/RA01.2	B11

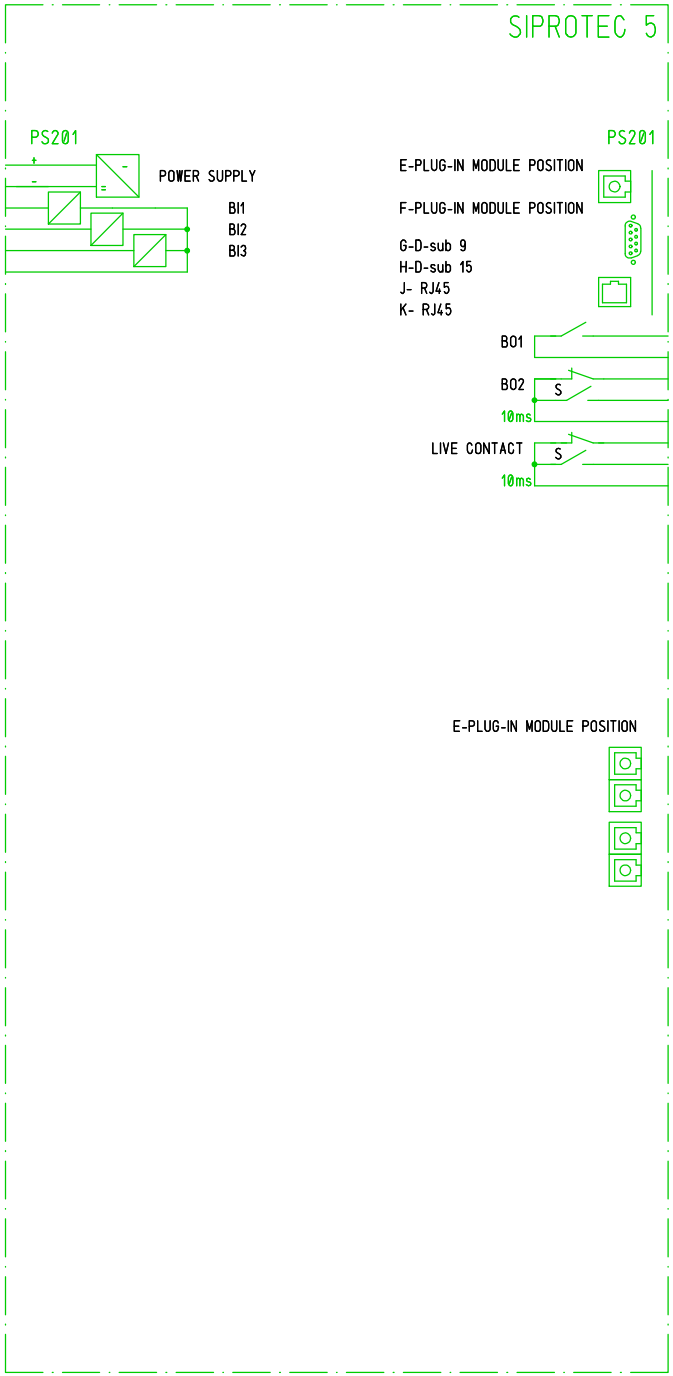

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF03.1	-F30		POZ.2	

	ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE
E			
F			
G			
H			
J			
K			
B4	/NA01.2	f321S/03	ASV START 3F
B3	/NA01.2	+1.02	
B6			
B8			
B5			
B7	/RA01.8	H300IF/03	VNITŘNÍ PORUCHA -F30
B9			
B10	/RA01.8	+1.13	

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF03.1	-F30		POZ.2	

	ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE
Tx1	/VA01.4	IEC61850	KOMUNIKACE
Rx1	/VA01.4	IEC61850	KOMUNIKACE
Tx2	/VA01.5	IEC61850	KOMUNIKACE
Rx2	/VA01.5	IEC61850	KOMUNIKACE

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F30_03
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (PS201 POZ.2)	=AEA03	+ARE03	&EFS	Z_F30_03
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_03		List: 51	Celkem: 279

+ARE03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F30		POZ.3		/ZF03.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
ZTRÁTA NAPĚTÍ ±1.01	H8301L	/MA05.6	A1
	-1.01	/MA05.6	A3
			A2
			A4
	-1.31	/GA03.6	A5
NAP.POH.QM.VYP.JISTIČ.	+1.31	/GA03.6	A7
HLÍDÁNÍ 1.VYP.CESTY	f111TCRY	/MA02.4	A6
	+1.11	/MA02.4	A8
ZTRÁTA NAPĚTÍ ±1.11	+1.11	/MA02.6	A9
	-1.11	/MA02.6	A11
	+1.21	/MA03.5	A10
HLÍDÁNÍ 2.VYP.CESTY	f121TCRY	/MA03.5	A12
	-1.21	/MA03.8	A13
ZTRÁTA NAPĚTÍ ±1.21	+1.21	/MA03.8	B1
	-1.01	/MA05.4	A14
BUCH.NÁDOBA-VYP	H241T	/MA05.4	B2
BUCH.REG.-VYP	H242T	/MA05.4	B3
	-1.01	/MA05.4	B5
NEB.TEPL.NÁDOB.TR	H631T	/MA05.5	B4
	-1.01	/MA05.5	B6
	-1.01	/MA05.5	B7
NEB.TEPL.VINUTÍ TR	H632T	/MA05.5	B9
	-1.01	/MA05.6	B8
PŘETL.OLEJE NÁD.TR	H671T	/MA05.6	B10
BUCHHOLZ NÁDOBA SIG.	H241A	/RA02.2	D5
	-1.13	/RA02.2	D7
TEPLOTA OLEJE SIG.	H631A	/RA02.3	D6
	-1.13	/RA02.3	D8
	-1.13	/RA02.3	D9
TEPLOTA VINUTÍ SIG.	H632A	/RA02.3	D11
	-1.13	/RA02.6	D10
ZTRÁTA 230/400 V PRO TR	H841TL	/RA02.6	D12

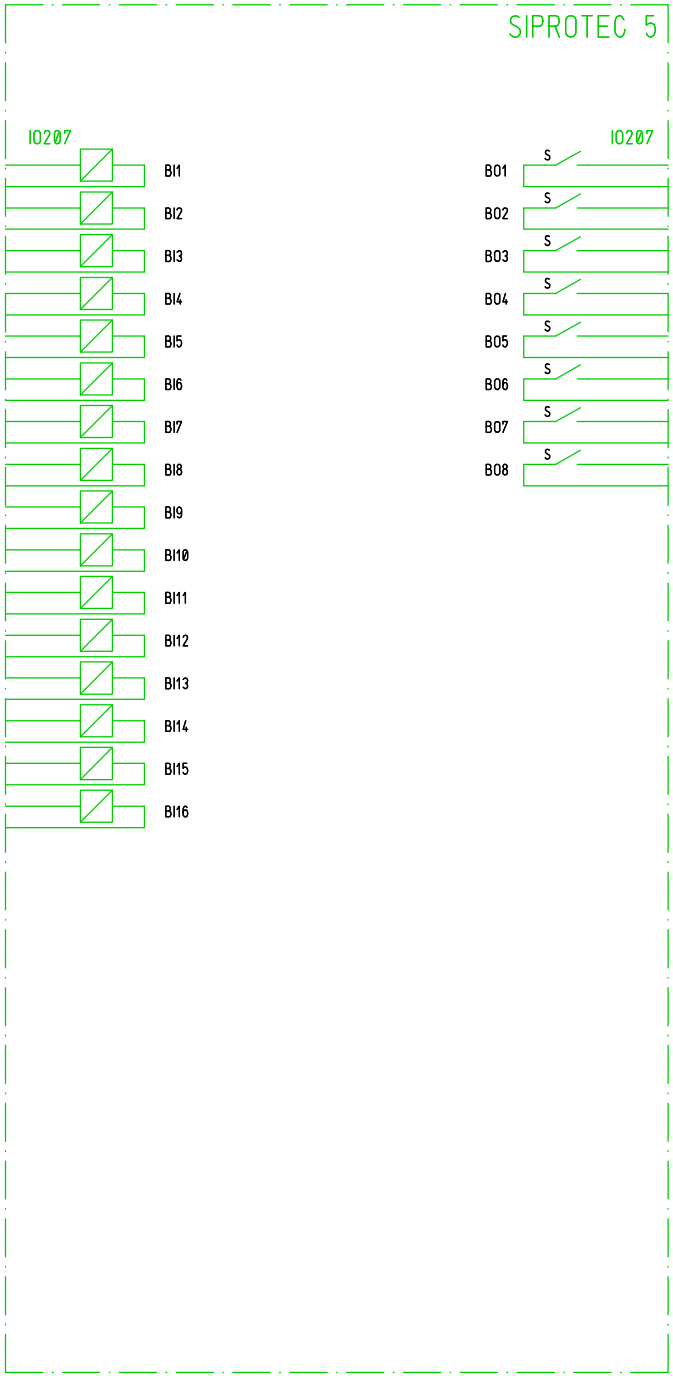

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF03.1	-F30		POZ.3	

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE	
/MA02.4	f11QM	VYPNUTÍ QM 110 kV	B12
/MA02.4	+1.11		B11
/MA01.4	+f2QM	ZAPNUTÍ QM Z (+)	B14
/MA01.4	+1.11		B13
/MA01.4	-1.11		C2
/MA01.4	-f2QM	ZAPNUTÍ QM Z(-)	C1
/MA06.2	+f1QA	OVL.VYPNUTÍ ODPOJ.QA +	C4
/MA06.2	+1.12		C3
/MA06.2	-1.12		C6
/MA06.2	-f1QA	OVL.VYPNUTÍ ODPOJ.QA -	C5
/MA06.2	+f2QA	OVL.ZAPNUTÍ ODPOJ.QA +	C8
/MA06.2	+1.12		C7
/MA06.2	-1.12		C12
/MA06.2	-f2QA	OVL.ZAPNUTÍ ODPOJ.QA -	C11
/MA06.5	+f1QB	OVL.VYPNUTÍ ODPOJ.QB +	C14
/MA06.5	+1.12		C13

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F30_04
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

eg.d

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO207 POZ.3)

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+ARE03	&EFS	Z_F30_04
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_04		List:	52
		Celkem:	279

+ARE03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F30		POZ.4		/ZF03.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
NÍZKÁ HLADINA OLEJE	H681A	/RA02.4	A1
	-1.13	/RA02.4	A3
VYP.QM Z R22 kV A NADPR. OCHR.	f1QME	/MA05.6	A2
	-1.01	/MA05.6	A4
ZTRÁTA 1.11F	-1.11F	/GA01.6	A5
	+1.11F	/GA01.6	A7
ZTRÁTA 1.21F	-1.21F	/GA01.8	A6
	+1.21F	/GA01.7	A8
SIGNALIZACE QM.VYP	f31QM	/QA01.2	A9
	-1.13	/QA01.2	A11
SIGNALIZACE QM.ZAP	f41QM	/QA01.2	A10
	-1.13	/QA01.2	A12
	-1.13	/QA01.3	A13
SIGNALIZACE QA.VYP	f31QA	/QA01.3	B1
	-1.13	/QA01.3	A14
SIGNALIZACE QA.ZAP	f41QA	/QA01.3	B2
SIGNALIZACE QB.VYP	f31QB	/QA01.4	B3
	-1.13	/QA01.4	B5
SIGNALIZACE QB.ZAP	f41QB	/QA01.4	B4
	-1.13	/QA01.4	B6
			B7
			B9
			B8
			B10
			D5
			D7
			D6
			D8
			D9
			D11
			D10
			D12

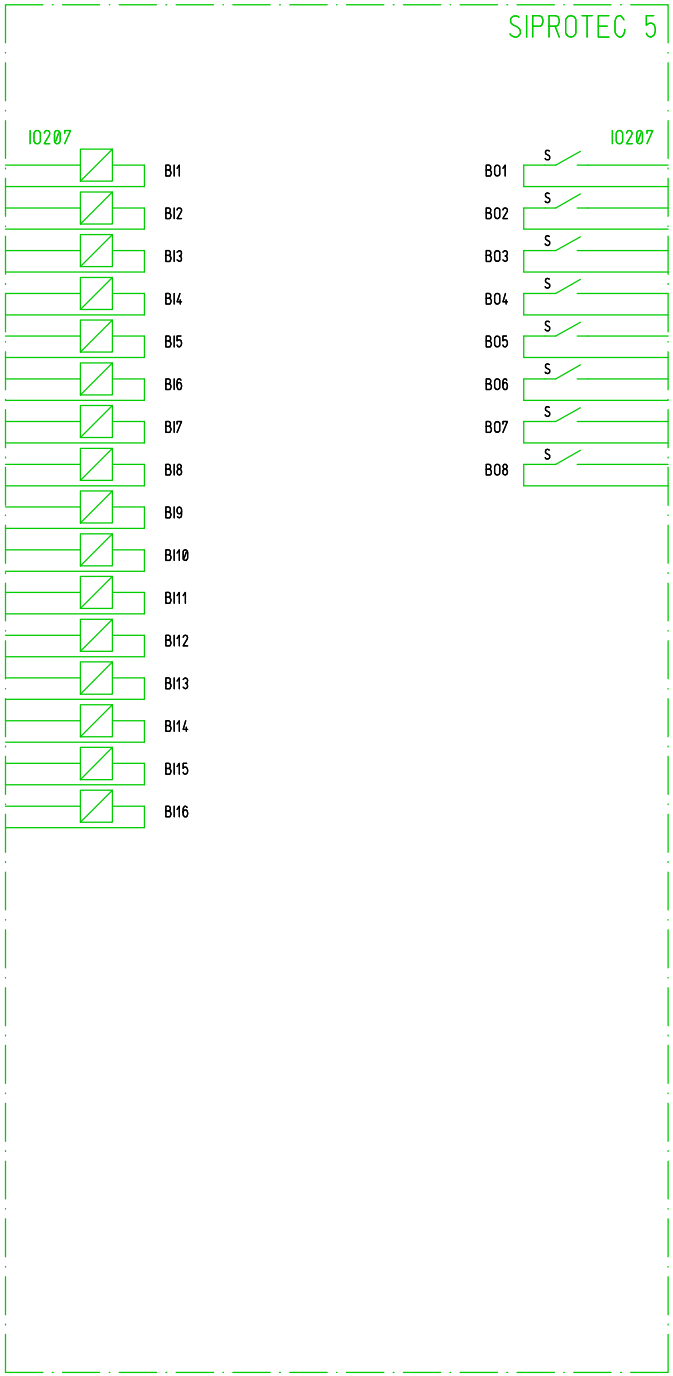

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF03.1	-F30		POZ.4	

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE	
/MA06.5	-1.12		B12
/MA06.5	-f1QB	OVL.VYPNUTÍ ODPOJ.QB -	B11
/MA06.6	+f2QB	OVL.ZAPNUTÍ ODPOJ.QB +	B14
/MA06.6	+1.12		B13
/MA06.6	-1.12		C2
/MA06.6	-f2QB	OVL.ZAPNUTÍ ODPOJ.QB -	C1
			C4
			C3
			C6
			C5
			C8
			C7
			C12
			C11
			C14
			C13

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F30_05
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO207 POZ.4)

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+ARE03	&EFS	Z_F30_05
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_05		List:	53
		Celkem:	279

+ARE03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F30		POZ.5		/ZF03.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ
VYSOUŠEČ VZDUCHU PORUCHA	H618IF	/RA02.4
	-1.13	/RA02.4

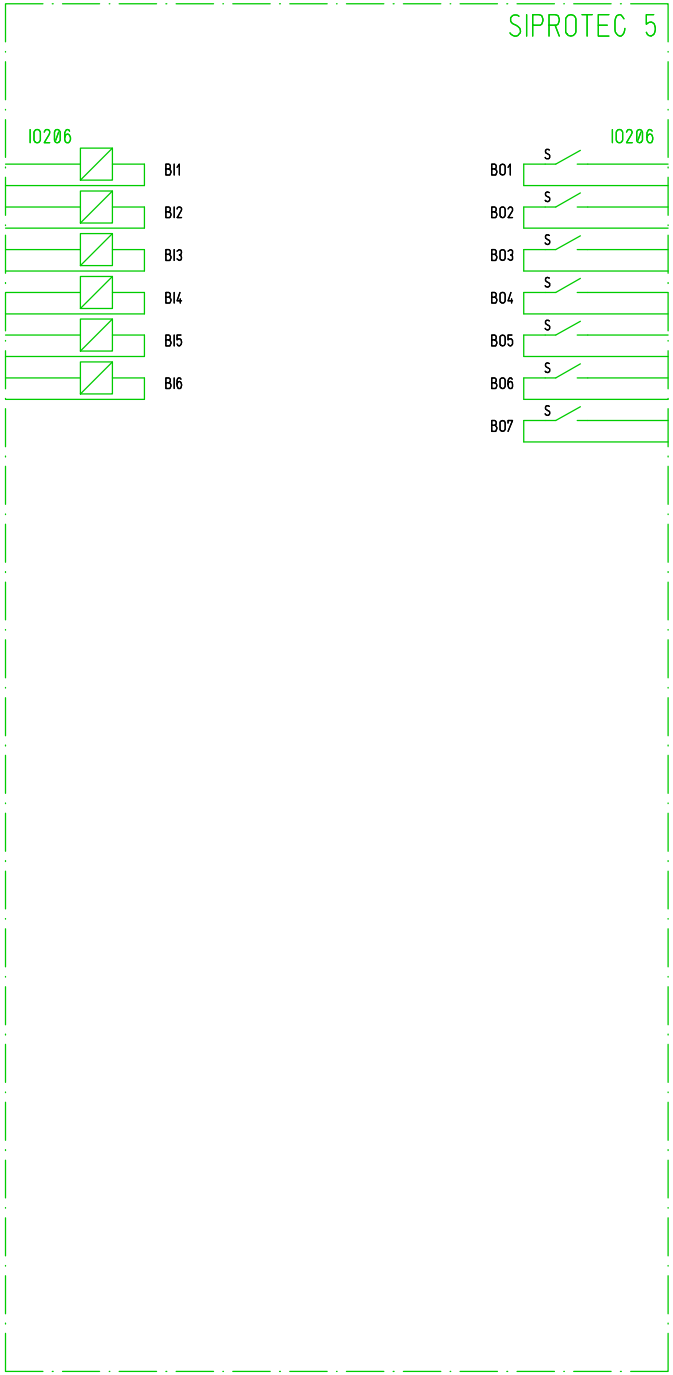

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF03.1	-F30		POZ.5	

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 5050201000501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F30_06
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO206 POZ.5)	=AEA03	+ARE03	&EFS	Z_F30_06
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List: 54
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EFS/Z_F30_06			Celkem: 279

+ARA03
-F111

TYPOVÉ ZAPOJENÍ SIPROTEC 5

OBSAZENÍ POZIC JE DÁNO KONKRÉTNÍ KONFIGURACÍ DLE E.ON

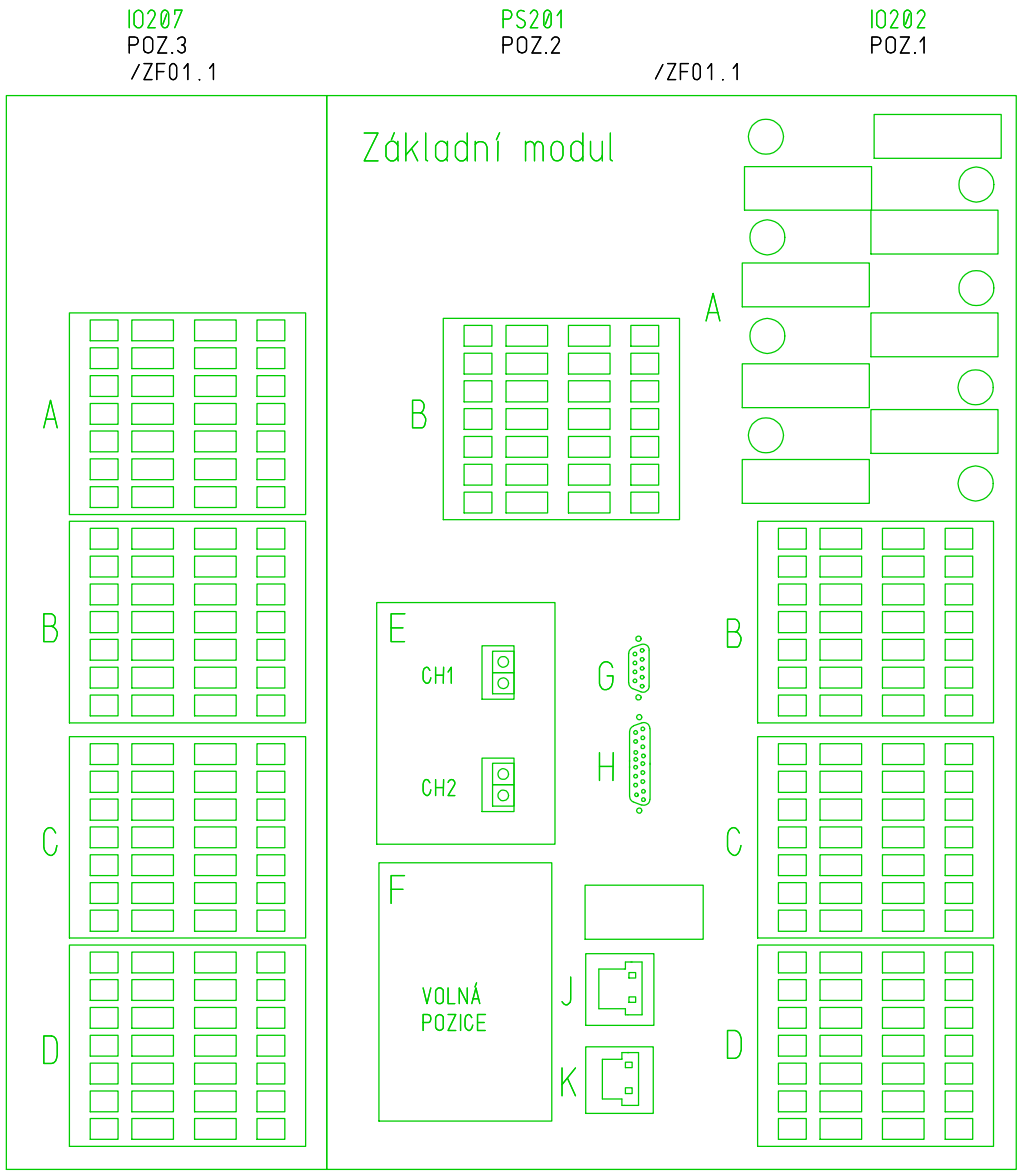

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F111_01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (OSAZENÍ SIPROTEC 5)	=AEA03	+ARA03	&EFS	Z_F111_01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F111_01		List: 55	Celkem: 279

+ARA03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F111		POZ.1		/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
			A1
			A2
			A3
			A4
			A5
			A6
			A7
			A8
			B1
			B2
			B3
			B4
			B5
			B6
			B7
			B8
CHOD REGULACE_MÉNĚ	H771LO	/RA05.5	C13
	-1.13	/RA05.5	D1
CHOD REGULACE_VÍCE	H771RA	/RA05.5	C14
	-1.13	/RA05.5	D2
	-1.07	/QA04.7	D3
ZTRÁTA NAPĚTÍ 1.07	+1.07	/QA04.7	D5
	-1.13	/RA05.6	D4
JISTIČ REGULACE	H772T	/RA05.6	D6
JISTIČ CHLAZENÍ	H641T	/RA03.2	D7
	-1.13	/RA03.2	D9
CHOD CHLAZENÍ	H641ON	/RA03.2	D8
	-1.13	/RA03.2	D10
ZTRÁTA 1.11F	-1.11.F	/GA02.6	D11
	+1.11.F	/GA02.6	D13
ZTRÁTA 1.21F	-1.21F	/GA02.8	D12
	+1.21F	/GA02.7	D14

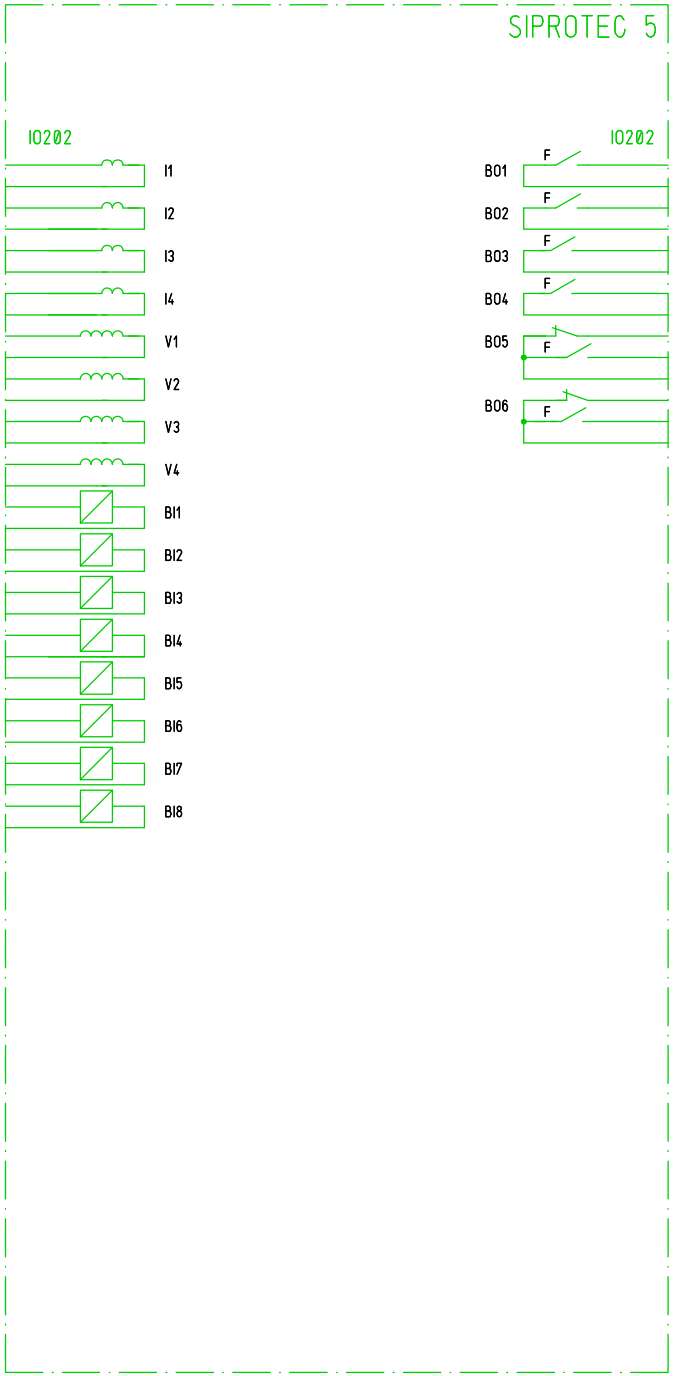

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF01.1	-F111		POZ.1	

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE	
/MA07.6	f771RA	RUČ.REGUL.VÍCE	B10
/MA07.6	+1.07		B9
/MA07.5	f771LO	RUČ.REGUL.MÉNĚ	B12
/MA07.5	+1.07		B11
/MA07.5	+1.07		B13
/MA07.5	f771T	STOP REGULACE	B14
/MA07.3	+1.07		C1
/MA07.3	f641OFF	CHLAZENÍ-VYP	C2
			C4
/MA07.3	f641ON	CHLAZENÍ-ZAP	C6
/MA07.3	+1.07		C3
			C8
/MA04.4	f1QMJ	VYP.QM 22 kV	C10
/MA04.4	+1.01J		C7

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F111_02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO202 POZ.1)

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 | +ARA03 | &EFS | Z_F111_02

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F111_02

List: 56
Celkem: 279

+ARA03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F111		POZ.2		/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
NAP.OCHR.	+1.01F	/GA02.8	B1
NAP.OCHR.	-1.01F	/GA02.8	B2
REG-D ZAPNUT	H295ON	/RA05.4	B12
REG-D IRF	H295IF	/RA05.4	B14
REG-DP IRF	H292IF	/RA05.3	B13
	-1.13	/RA05.3	B11

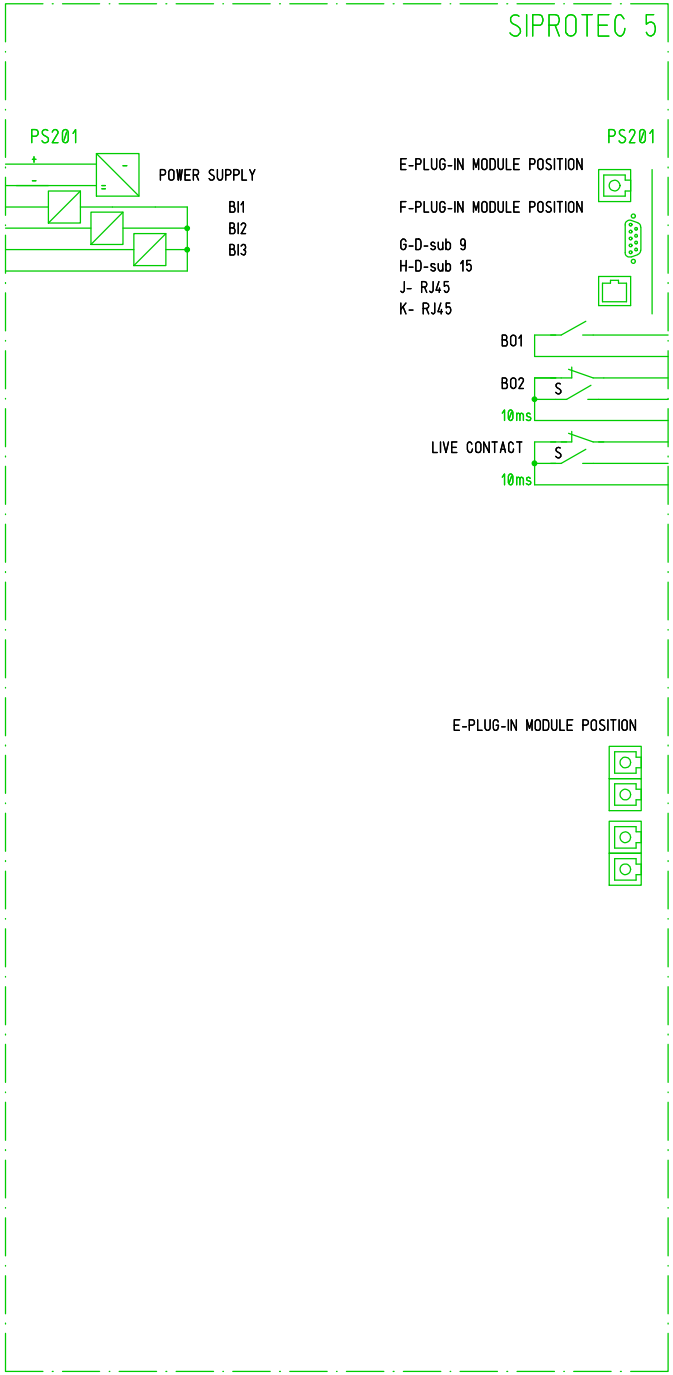

	BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
	/ZF01.1	-F111		POZ.2	
	ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE		
E					
F					
G					
H					
J					
K					
B4	/MA05.7	f1QME	VYP.QM 22 kV		
B3	/MA05.7	+1.01			
B6					
B8	/MA07.4	f295ON	AUT REG ZAP/VYP		
B5	/MA07.4	+1.07			
B7	/RA03.8	H111IF/03	IRF - OCHRANA TLUMIVKY		
B9					
B10	/RA03.8	+1.13			

	BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
	/ZF01.1	-F111		POZ.2	
	ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE		
Tx1	/VA02.4	IEC61850	KOMUNIKACE		
Rx1	/VA02.4	IEC61850	KOMUNIKACE		
Tx2	/VA02.5	IEC61850	KOMUNIKACE		
Rx2	/VA02.5	IEC61850	KOMUNIKACE		

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F111_03
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (PS201 POZ.2)	=AEA03	+ARA03	&EFS	Z_F111_03
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F111_03		List: 57	Celkem: 279

+ARA03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F111		POZ.3		/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
JISTIČ U0	H850T	/RA04.8	A1
	-1.13	/RA04.8	A3
JISTIČ POHONU	H894T	/RA04.6	A2
	-1.13	/RA04.6	A4
	-1.13	/RA04.7	A5
JISTIČ TEMPEROVÁNÍ	H849TLT	/RA04.7	A7
	-1.13	/RA04.5	A6
BUCHHOLZ	H243A	/RA04.5	A8
NEBEZP.TEPLOTA	H633A	/RA04.6	A9
	-1.13	/RA04.6	A11
REZERVA	(REZ.)	/RA03.4	A10
	-1.13	/RA03.4	A12
	-1.13	/RA03.6	A13
NAP.1.13 VYP.JIST.	+1.13	/RA03.6	B1
			A14
			B2
			B3
			B5
			B4
			B6
			B7
			B9
			B8
			B10
REZERVA	(REZ.)	/QA02.2	D5
	-1.13	/QA02.2	D7
REZERVA	(REZ.)	/QA02.2	D6
	-1.13	/QA02.2	D8
	-1.13	/QA02.3	D9
REZERVA	(REZ.)	/QA02.3	D11
	-1.13	/QA02.3	D10
REZERVA	(REZ.)	/QA02.3	D12

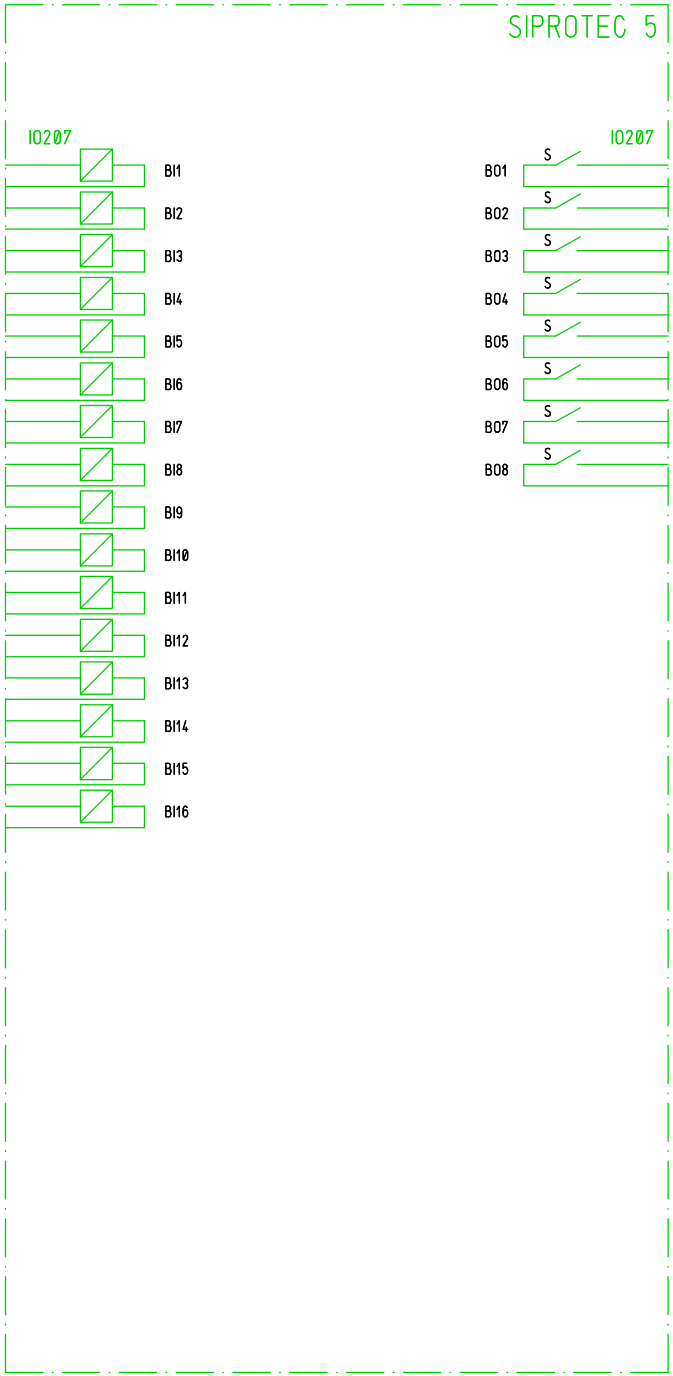

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF01.1	-F111		POZ.3	

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE	
			B12
			B11
			B14
			B13
			C2
			C1
			C4
			C3
			C6
			C5
			C8
			C7
			C12
			C11
			C14
			C13

OMEXOM

Č.výkr.zhot: 5050201000501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F111_04
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (IO207 POZ.3)

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 | +ARA03 | &EFS | Z_F111_04

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F111_04

List: 58
Celkem: 279

+ARA03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F292				/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
TL-HORNÍ KONCOVÁ POL.	H775MAX	/QA04.3	33
	-1.07	/QA04.3	34
TL-DOLNÍ KONCOVÁ POL.	H775MIN	/QA04.3	35
	-1.07	/QA04.3	36
CHOD POHONU VÍCE	H775FNU	/QA04.2	37
	-1.07	/QA04.2	38
CHOD POHONU MÉNĚ	H775FND	/QA04.2	39
	-1.07	/QA04.2	40
			41
			42
			43
			44
PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU	f293TEST	/MA08.6	45
	-1.07	/MA08.6	46
SIGNAL.PŘIP.ODPOR.	H293ON	/QA04.4	47
	-1.07	/QA04.4	48
BLOKOVÁNÍ REGULÁTORU	H292B	/QA04.5	49
	-1.07	/QA04.5	50
			51
			52
			53
			54
			55
			56
			57
			58
			59
			60
			61
			62
			63
			64
MĚŘENÍ Uo NA TL	fM1	/SW01.2	171
MĚŘENÍ Uo NA TL	fN1	/SW01.2	172
VINUTÍ a L1	fTVaL1	/SV01.4	173
VINUTÍ a L2	fTVaL2	/SV01.5	174
PROUD Io NA TL	fTAL	/SW01.3	167
PROUD Io NA TL	fTAN	/SW01.3	168
POLOHA JÁDRA TL	+PL	/SW01.4	131
POLOHA JÁDRA TL	SP	/SW01.4	132
POLOHA JÁDRA TL	-PL	/SW01.4	133

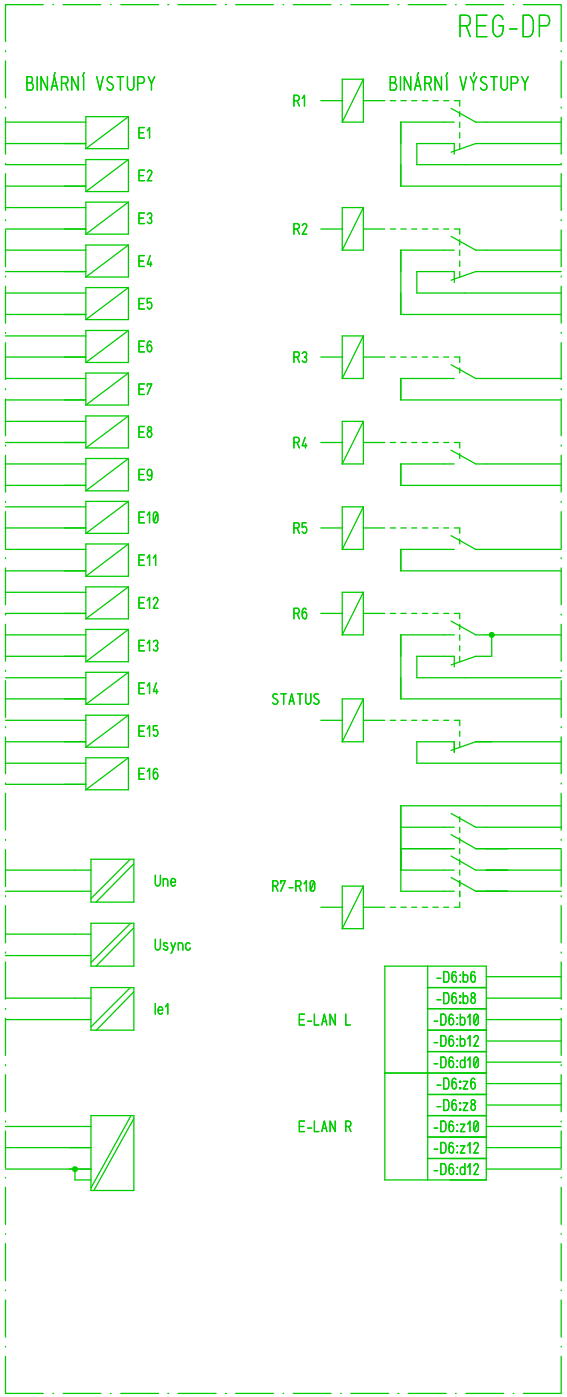

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF01.1	-F292			

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE	
/MA08.2	f775FNU.1	LADĚNÍ TL-VÍCE	106
/MA08.2	f292LO	LADĚNÍ TL-MÉNĚ	107
/MA08.2	f775FND.1		108
/MA08.2	+1.07		109
/MA08.2	f775FND.1	LADĚNÍ TL-MÉNĚ	110
/MA08.2	f292RA	LADĚNÍ TL-VÍCE	111
/MA08.2	f775FNU.1		112
/MA08.2	+1.07		113
			114
			115
/MA08.3	f293	PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU	116
/MA08.3	+1.07		117
/MA08.3	f410A	ZEMNÍ SPOJENÍ-VÝSTRAHA	118
/MA08.3	+1.07		119
/RA05.2	+1.13		120
/RA05.2	H292OFF	REGUL.U.RUČNĚ	121
			122
/RA05.3	+1.13		128
/RA05.3	H292IF	REG-DP IRF	129
			123
			124
			125
			126
			127
			141
			142
			143
			144
			145

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F292_01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (REG-DP)	=AEA03	+ARA03	&EFS	Z_F292_01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 59
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F292_01			Celkem: 279

+ARA03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F295				/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
			1
			2
			3
			4
VYŘAZENÍ CHRÁNIČE REG.	H295B	/QA03.7	5
	-1.07	/QA03.7	6
			7
			8
REG.AUT.ZAP/VYP	f295ON	/MA07.4	9
	-1.07	/MA07.4	10
			11
			12
			13
			14
CHOD REG. VÍCE	H771FN	/QA03.8	15
	-1.07	/QA03.8	16
		/QA03.8	17
	-1.07	/QA03.8	18
SIGNALIZACE ODBOČEK TR	H771F1	/QA03.3	19
	-1.07	/QA03.3	20
SIGNALIZACE ODBOČEK TR	H771F2	/QA03.3	21
	-1.07	/QA03.3	22
SIGNALIZACE ODBOČEK TR	H771F4	/QA03.3	23
	-1.07	/QA03.3	24
SIGNALIZACE ODBOČEK TR	H771F8	/QA03.3	25
	-1.07	/QA03.3	26
SIGNALIZACE ODBOČEK TR	H771F10	/QA03.4	27
	-1.07	/QA03.4	28
			29
			30
			31
			32
VINUTÍ a L1	fTVaL1	/SV01.3	161
VINUTÍ a L2	fTVaL2	/SV01.3	162
	fTAaNL1	/SA03.4	165
VINUTÍ a L1	fTAaL1	/SA03.4	166
NAP.REGULÁTORU.+	+1.07F	/GA02.6	163
REG	PE	/GA02.6	169
NAP.REGULÁTORU.-	-1.07F	/GA02.6	164

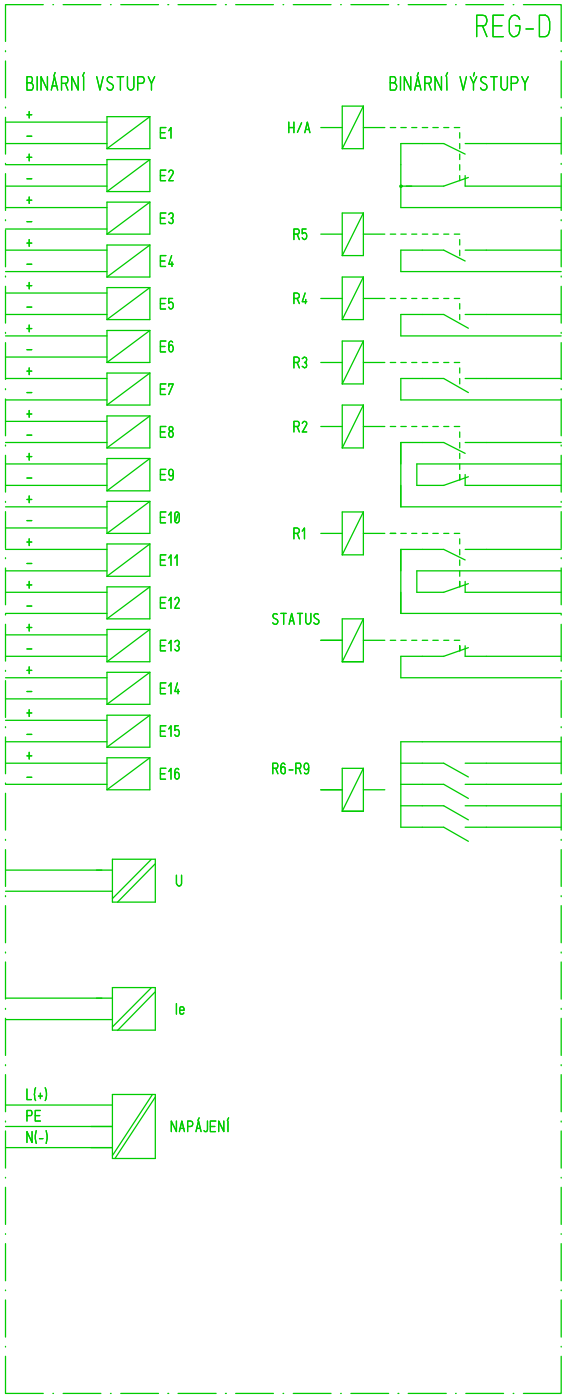

BTM-ODKAZ	PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ
/ZF01.1	-F295			

ODKAZ	POTENCIÁL	FUNKCE	
/RA05.4	H295ON	REG-D ZAPNUT	97
			96
/RA05.4	+1.13		95
			94
			93
			92
			91
			90
			89
/MA07.7	+1.07		88
/MA07.8	f771RA	REGUL.ZVYŠ.NAP.	87
/MA07.8	f771RA.1		86
/MA07.7	f771LO.1	CHOD REGUL.U-DOLŮ	85
/MA07.8	+1.07		84
/MA07.7	f771LO.1		83
/MA07.7	f771LO	REGUL.SNIŽ.NAP.	82
/MA07.8	f771RA.1	CHOD REGUL.U-NAHORU	81
/RA05.4	+1.13		98
/RA05.4	H295IF	REG-D IRF	99
			146
			147
			148
			149
			150

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F295_01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

eg·d

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (REG-D)

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+ARA03	&EFS	Z_F295_01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F295_01		List:	60
		Celkem:	279

+ARA03

PŘÍSTROJ	KARTA/MODUL	KONEKTOR	UMÍSTĚNÍ	BTM-ODKAZ
-F295				/ZF01.1

FUNKCE	POTENCIÁL	ODKAZ	
VENKOVNÍ TEPLOTA	RT2/V2	/SW01.8	134
VENKOVNÍ TEPLOTA	RT3/V3	/SW01.8	135
			136
VENKOVNÍ TEPLOTA	RT1/V1	/SW01.7	137
MĚŘENÍ TEPL.TR	RT2/T1	/SW01.6	151
MĚŘENÍ TEPL.TR	RT3/T1	/SW01.7	152
			153
MĚŘENÍ TEPL.TR	RT1/T1	/SW01.6	154
MĚŘENÍ TEPL.TL	RT2/L1	/SW01.5	155
MĚŘENÍ TEPL.TL	RT3/L1	/SW01.5	156
			157
MĚŘENÍ TEPL.TL	RT1/L1	/SW01.5	158
	IEC61850	/VA03.4	RJ45

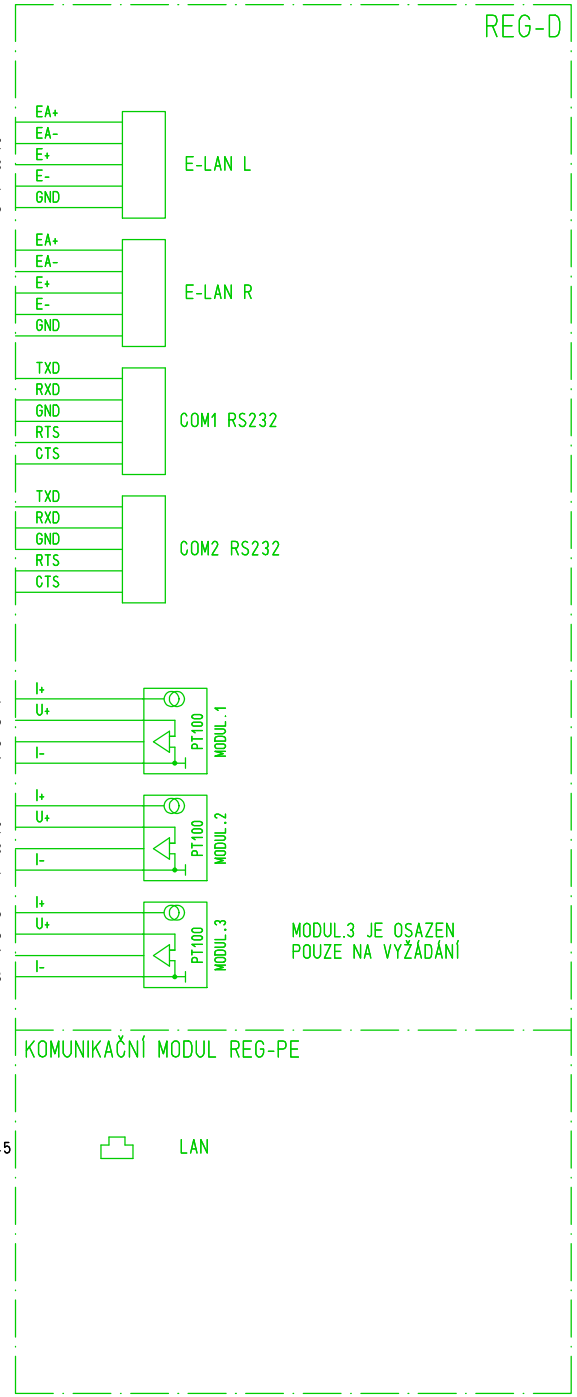

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
Z_F295_02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VNITŘNÍ ZAPOJENÍ (REG-D)	=AEA03	+ARA03	&EFS	Z_F295_02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 61
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/Z_F295_02			Celkem: 279

1	TERMOSTAT	VÝROBCE: SCHRACK OBJ.ČÍSLO :IU008560	TYP :ETF012	
	ROZSAH [°C] : TERMOSTAT A VLHKOMĚR	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V		
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :	



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU								
TERMOSTAT A VLHKOMĚR		+AVT1	-BT1	/DA05.6	/DA05.6						

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZB01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ARA03	&EFS	ZB01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 62
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZB01			Celkem: 279

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZE01
CE1

05.08.2021

1	OSVĚTLENÍ 600lm 4000K	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO: RITTAL SZ 2500.110	TYP: SZ 2500.110					
	NAPĚTÍ : 100-240V AC	VÝKON : 7W						
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO					
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU				
	OSVĚTLENÍ ROZVÁDĚČE			-ES	/DA04.4	/DA04.4	/DA04.4	
2	ZÁSUVKA L+N+PE	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO: OEZ LETOHRAD	TYP: ZSE-03					
	PŘÍVOD ZDOLA							
	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V AC	JMENOVITÝ PROUD : 16A						
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO					
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU				
	SERVISNÍ ZÁSUVKA			-EZ1	/DA04.2	/DA04.3	/DA04.3	
	SERVISNÍ ZÁSUVKA			-EZ2	/DA04.3	/DA04.3	/DA04.3	
1	OSVĚTLENÍ 600lm 4000K	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO: RITTAL SZ 2500.110	TYP: SZ 2500.110					
	NAPĚTÍ : 100-240V AC	VÝKON : 7W						
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO					
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU				
	OSVĚTLENÍ ROZVÁDĚČE		+ARE03	-ES	/DA03.7	/DA03.7	/DA03.7	
2	ZÁSUVKA L+N+PE	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO: OEZ LETOHRAD	TYP: ZSE-03					
	PŘÍVOD ZDOLA							
	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V AC	JMENOVITÝ PROUD : 16A						
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO					
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU				
	SERVISNÍ ZÁSUVKA		+ARE03	-EZ1	/DA03.5	/DA03.5	/DA03.6	
	SERVISNÍ ZÁSUVKA		+ARE03	-EZ2	/DA03.6	/DA03.6	/DA03.6	

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+ARA03	&EFS	ZE01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZE01		List: 63	Celkem: 279

1	TOPENÍ	VÝROBCE: SCHRACK OBJ.ČÍSLO :IU008344		TYP :HG100											
	NAPĚTÍ	: 140-250V, 50Hz	VÝKON	: 100W											
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ.ČÍSLO :										
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU											
	TOPENÍ		+AVT1	-ET1		/DA05.6									
1	ZÁSUVKA	VÝROBCE: NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO :		TYP :--											
	L1,PE,N	VENKOVNÍ IP56													
	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 220V AC	JMENOVITÝ PROUD	: 16A											
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ.ČÍSLO :										
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU											
	ZÁSUVKA		+AVT1	-EZ1		/DA05.3	/DA05.4								
						/DA05.3									
1	ZÁSUVKA	VÝROBCE: NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO :517.3257		TYP :ZÁS-NÁSTĚNNÁ-IP67											
	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 400V AC	JMENOVITÝ PROUD	: 32A											
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ.ČÍSLO :										
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU											
	ZÁSUVKA 400V		+AVT1	-EZ2		/DA05.2	/DA05.2	/DA05.3							
						/DA05.2	/DA05.3								

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZE02
ČE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ARA03	&EFS	ZE02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 64
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZE02			Celkem: 279

1	OCHRANA	VÝROBCE : A. EBERLE GMBH OBJ.ČÍSLO :		TYP : REG-D	
	REGULACE NAPĚTÍ	TRANSFORMÁTORU	3xPT100	100.0030.400.19	
	DRUH OCHRANY	: REGULÁTOR	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	:	
	TECHN. KOMPONENTY		TYP :	OBJ.ČÍSLO :	
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	AUTOMATIKA REGULACE			-F295	

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ

REG-D
REGULACE NAPĚTÍ TRANSFORMÁTORU

ZOBRAZENÍ ZAPOJENÍ VE SCHÉMATECH

/Z_F295_01.3 /GA02.6 /MA07.4 /MA07.7 /QA03.2 /QA03.7 /RA05.3 /SA03.3 /SV01.3 /SW01.5 /VA03.4

1	OCHRANA	VÝROBCE : A. EBERLE GMBH OBJ. ČÍSLO : B01 H1 K1 E90 XW9 Y0 U0 G2 A9		TYP : REG-DP	
	REGULACE ZHÁŠENÍ	TLUMIVEK			
	DRUH OCHRANY	:	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	:	
	TECHN. KOMPONENTY		TYP :	OBJ. ČÍSLO :	
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	AUTOMATIKA LADĚNÍ			-F292	

VNITŘNÍ ZAPOJENÍ

REG-DP
REGULACE ZHÁŠENÍ TLUMIVEK

ZOBRAZENÍ ZAPOJENÍ VE SCHÉMATECH

/MA08.1 /MA08.6 /QA04.2 /RA05.2 /SV01.4 /SW01.1

1	OCHRANA	VÝROBCE: SIEMENS OBJ.ČÍSLO: 7SJ85		TYP : SIPROTEC 5	
	OCHRANA	AUTOMATIZACE	MONITORING	7SJ85	
	DRUH OCHRANY	: SIEMENS EON	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	: SIPROTEC 5	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO	
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	OCHRANA TLUMIVKY			-F111	

/GA02.8 /GA02.5 /GA02.7 /MA04.4 /MA05.7 /MA07.2 /QA02.1 /QA04.7 /RA03.2 /RA03.7 /RA04.5 /RA05.3 /VA02.4

/Z_F111_02.1 /Z_F111_02.8 /Z_F111_03.1 /Z_F111_03.8 /Z_F111_04.1 /Z_F111_04.8 /Z_F111_03.8

Odkaz na zobrazení skupiny ve schématu zapojení

Odkaz na samostatné podklady grafických detailů

Odkaz na připojení přístrojů

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZF01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ARA03	&EFS	ZF01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 65
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF01			Celkem: 279

1	JISTIČ	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD OEZ:41634	TYP	LTN-2B-1									
		50-60Hz	10kA		IP20									
	JMENOVITÝ PROUD	: 2A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230V AC										
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO										
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU										
	NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ ROZVÁDĚČE			-FAES		/DA04.4								
1	JISTIČ	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD OEZ:41640	TYP	LTN-16B-1									
		50-60Hz	10kA		IP20									
	JMENOVITÝ PROUD	: 16A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230V AC										
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO										
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU										
	NAPÁJENÍ SERVISNÍCH ZÁSUVEK			-FAEZ		/DA04.2								
3	JISTIČ	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD OEZ:41862	TYP	LTN-UC-4C-2									
	220V DC/PÓL	50-60Hz	10kA		IP20									
	JMENOVITÝ PROUD	: 4A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC										
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO										
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU										
	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.01F			-FA1.01F		/GA02.8								
	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ TR A TL ±1.07			-FA1.07		/GA02.3								
	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ REGULACE TR A TL ±1.07F			-FA1.07F		/GA02.6								

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZF02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ARA03	&EFS	ZF02	
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS				
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List:	66
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF02			Celkem:	279

4	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41863	TYP	LTN-UC-6C-2
	220V DC/PÓL	50-60Hz	10kA		IP20
	JMENOVITÝ PROUD	: 6A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
1. OVLÁDACÍ NAPĚTÍ VYPÍNAČE ±1.11			-FA1.11	/GA02.3
1. NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.11F			-FA1.11F	/GA02.5
2. OVLÁDACÍ NAPĚTÍ VYPÍNAČE ±1.21			-FA1.21	/GA02.2
2. NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.21F			-FA1.21F	/GA02.7

1	OCHRANA	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	SIEMENS	TYP	7UT85
	100-230V AC				
	DRUH OCHRANY	: ROZDÍLOVÁ	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE	: 60-250V DC	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
OCHRANA TRANSFORMÁTORU		+ARE03	-F30

/GA01.7 /GA01.5 /GA01.6 /GA03.6 /MA01.4 /MA01.4 /MA02.3 /MA03.3 /MA03.8 /MA04.2 /MA05.4 /MA06.1 /MA06.1 /MA06.5 /MA06.5 /NA01.2 /QA01.1 /RA01.1 /RA01.7 /RA02.2 /SA02.3 /SA03.6 /SA03.2 /VA01.4

/Z_F30_02.1 /Z_F30_02.8 /Z_F30_03.1 /Z_F30_03.8 /Z_F30_03.8 /Z_F30_04.1 /Z_F30_04.8 /Z_F30_05.1 /Z_F30_05.8 /Z_F30_06.1 /Z_F30_06.8

ODKAZ NA ZOBRAZENÍ SKUPINY VE SCHÉMATU ZAPOJENÍ

ODKAZ NA VNITŘNÍ ZAPOJENÍ PŘÍSTROJŮ

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41634	TYP	LTN-2B-1
	50-60Hz	10kA			IP20
	JMENOVITÝ PROUD	: 2A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230V AC	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ ROZVÁDĚČE		+ARE03	-FAES	/DA03.7

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZF03
CE1

				Datum	31.07.2021
				Vypracl.	MUDRA
				Schvál.	LETEV
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE TRANSFORMÁTORU - T101
EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 | +ARA03 | &EFS | ZF03
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF03
List: 67
Celkem: 279

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZF04
CE1

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41640	TYP	LTN-16B-1
	50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 16A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
NAPÁJENÍ SERVISNÍCH ZÁSUVEK		+ARE03	-FAEZ	/DA03.5

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41635	TYP	LTN-4B-1
	50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 4A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	
1	POMOCNÝ SPÍNAČ		PS-LT-1100	OEZ:42297	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
NAPÁJENÍ TEMPEROVÁNÍ ODPOJOVAČŮ		+ARE03	-FAEQ	/DA03.3	/RA02.8

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41636	TYP	LTN-6B-1
	50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 6A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	
1	POMOCNÝ SPÍNAČ		PS-LT-1100	OEZ:42297	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
NAPÁJENÍ TEMPEROVÁNÍ VYPÍNAČE		+ARE03	-FAEM	/DA03.2	/RA02.8

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41861	TYP	LTN-UC-2C-2
	220V DC/PÓL 50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 2A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SIGNALIZACE ±1.13		+ARE03	-FA1.13	/GA01.8

			Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
			Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
			Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 | +ARA03 | &EFS | ZF04

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF04

List: 68
Celkem: 279

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZF05
CE1

05.08.2021

2	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41862	TYP	LTN-UC-4C-2		
	220V DC/PÓL	50-60Hz	10kA		IP20		
	JMENOVITÝ PROUD	: 4A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU			
	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ VYPÍNAČE ±1.01		+ARE03	-FA1.01		/GA01.3	
	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.01F		+ARE03	-FA1.01F		/GA01.6	
4	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41863	TYP	LTN-UC-6C-2		
	220V DC/PÓL	50-60Hz	10kA		IP20		
	JMENOVITÝ PROUD	: 6A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU			
	1. OVLÁDACÍ NAPĚTÍ VYPÍNAČE ±1.11		+ARE03	-FA1.11		/GA01.4	
	1. NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.11F		+ARE03	-FA1.11F		/GA01.5	
	2. OVLÁDACÍ NAPĚTÍ VYPÍNAČE ±1.21		+ARE03	-FA1.21		/GA01.2	
	2. NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OCHRAN ±1.21F		+ARE03	-FA1.21F		/GA01.7	
1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41865	TYP	LTN-UC-10C-2		
	220V DC/PÓL	50-60Hz	10kA		IP20		
	JMENOVITÝ PROUD	: 10A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU			
	NAPÁJENÍ POHONU STŘADAČE VYPÍNAČE		+ARE03	-FA1.31		/GA03.5	
1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41863	TYP	LTN-UC-6C-2		
	220V DC/PÓL	50-60Hz	10kA		IP20		
	JMENOVITÝ PROUD	: 6A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO		
1	POMOCNÝ SPÍNAČ		PS-LT-1100		OEZ:42297		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU			
	OVLÁDACÍ NAPĚTÍ ODPOJOVAČŮ ±1.12		+ARE03	-FA1.12		/GA01.4	/RA01.4

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ARA03	&EFS	ZF05
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 69
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF05			Celkem: 279

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZF06
CE1

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41785	TYP	LTN-6C-3
	50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 6A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	
1	POMOCNÝ SPÍNAČ		PS-LT-1100	OEZ:42297	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
NAPÁJENÍ POHONŮ ODPOJOVAČŮ		+ARE03	-FAMQ

/RA01.4
/DA01.2

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41640	TYP	LTN-16B-1
	50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 16A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
NAPÁJENÍ ZÁSUVKY		+AVT1	-FAEZ1

/DA05.3

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41634	TYP	LTN-2B-1
	50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 2A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	
1	POMOCNÝ SPÍNAČ		PS-LT-1100	OEZ:42297	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
NAPÁJENÍ TEMPEROVÁNÍ		+AVT1	-FAET1

/DA05.6
/RA02.7

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41773	TYP	LTN-20B-3
	50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 20A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
NAPÁJENÍ POHONU REGULACE A VENTILÁTORŮ		+AVT1	-FA01

/DA06.1

				Datum	31.07.2021
				Vypracl.	MUDRA
				Schvál.	LETEV
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE TRANSFORMÁTORU - T101
EG.D, a.s.

eg.d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+ARA03	&EFS	ZF06
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF06		List:	70
		Celkem:	279

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZF07
CE1

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41775	TYP	LTN-32B-3
	50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 32A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
NAPÁJENÍ ZÁSUVKY 400V		+AVT1	-FAEZ2

/DA05.2

1	JISTIČ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	OEZ LETOHRAD / OEZ:41783	TYP	LTN-2C-3
	50-60Hz	10kA		IP20	
	JMENOVITÝ PROUD	: 2A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ. ČÍSLO	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
NAPÁJENÍ HLÍDÁNÍ SLEDU FÁZÍ		+AVT1	-FA841

/DA06.5

1	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	VÝROBCE: / OBJ.ČÍSLO :	OEZ LETOHRAD / 12376	TYP :	OFI40-4P/030 OFI40
	230/400V AC	230/400V AC			
	JMENOVITÝ PROUD	: IN=40A	REZIDUÁLNÍ PROUD	: IV=0.03A	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ.ČÍSLO :	

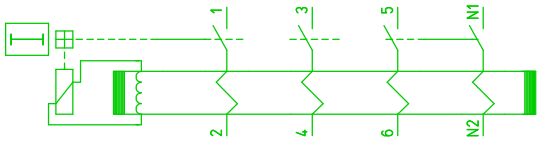

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
NAPÁJENÍ ZÁSUVEK		+AVT1	-FI01

/DA05.2

				Datum	31.07.2021
				Vyprac.	MUDRA
				Schvál.	LETEV
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE TRANSFORMÁTORU - T101
EG.D, a.s.

eg.d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+ARA03	&EFS	ZF07
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZF07		List:	71
		Celkem:	279

18	POMOCNÉ RELÉ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	SCHRACK MT321110	TYP	MT321110
	MULTIFUNKČNÍ RELÉ		10A		DC, SE ZKUŠ.TLAČÍTKE
	POMOCNÉ NAPĚTÍ	: 110V DC	KONTAKTY	: 3P	

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO
1	PATICE 11-PIN,ZÁS.MO	MT78740	MT78740



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU										
PLYNOVÉ RELÉ 1. A 2. STUPEŇ			-K243A		/RA04.2	/QA04.5							
					/RA04.5								
LADĚNÍ MÉNĚ			-K292LO		/MA08.2	/MA09.5							
					/MA09.6								
LADĚNÍ VÍCE			-K292RA		/MA08.2	/MA09.6							
					/MA09.5								
PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU AUTOMATICKY			-K293		/MA08.3								
					/MA09.6								
REGULACE NAPĚTÍ MÉNĚ			-K295LO		/MA07.5	/MA09.2							
					/MA09.3								
REGULACE NAPĚTÍ VÍCE			-K295RA		/MA07.6	/MA09.3							
					/MA09.2								
ZEMNÍ SPOJENÍ SIGNALIZACE			-K410		/MA08.3								
					/MA09.7								
NEBEZPEČNÁ TEPLOTA 1. A 2. STUPEŇ			-K633A		/RA04.2	/QA04.5							
					/RA04.6								
CHLAZENÍ TRANSFORMÁTORU VYPNUTÍ			-K641OFF		/MA07.3								
					/MA07.2								
CHLAZENÍ TRANSFORMÁTORU ZAPNUTÍ			-K641ON		/MA07.3	/MA09.4							
					/MA07.2								
CHOD REGULACE MÉNĚ			-K771LO		/QA03.5	/RA05.5							
					/QA03.8								
CHOD REGULACE VÍCE			-K771RA		/QA03.5	/RA05.5							
					/QA03.8								
STOP REGULACE			-K771T		/MA07.5								
					/MA09.2								
VYPNUTÍ JISTIČE NAPÁJENÍ REGULACE			-K772T		/QA03.6	/RA05.6							
					/QA03.7								
VYPNUTÍ JISTIČE NAPÁJENÍ OVLÁDÁNÍ			-K844T		/RA04.3	/QA04.6							
					/RA04.7								
VYPNUTÍ JISTIČE TEMPEROVÁNÍ			-K849T		/RA04.4								
					/RA04.7								
VYPNUTÍ JISTIČE NAPETÍ Uo			-K850T		/RA04.4	/QA04.6							
					/RA04.8								
VYPNUTÍ JISTIČE POHONU LADĚNÍ			-K894T		/RA04.3	/QA04.6							
					/RA04.6								

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZK01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ARA03	&EFS	ZK01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 72
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZK01			Celkem: 279

č.výkr.zhot: 505020100501
č.zak.zhot: 10200002620
č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZK02
CE1

05.08.2021

2 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE: SIEMENS
OBJ.ČÍSLO: 3RH2122-1BF40
TYP: 3RH2122-1BF40

10A

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC
KONTAKTY : 2S,2O

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
TVORBA NAPĚTÍ ±1.01F			-K1.01F	/GA02.6 /GA02.7 /GA02.5 /GA02.5 /GA02.7
TVORBA NAPĚTÍ ±1.07			-K1.07	/GA02.4 /GA02.2 /GA02.3 /GA02.3 /GA02.2

4 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE OBJ. ČÍSLO: SCHRACK MT321110
TYP: MT321110

MULTIFUNKČNÍ RELÉ 10A DC, SE ZKUŠ.TLAČÍTKE

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC
KONTAKTY : 3P

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO
1	PATICE 11-PIN,ZÁS.MO	MT78740	MT78740
1	MODUL S DIODOU 1N400	MTMT00A0	MTMT00A0



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
VYPNUTÍ ODPOJOVAČE QA		+ARE03	-K1QA	/MA06.2 /MA06.3
VYPNUTÍ ODPOJOVAČE QB		+ARE03	-K1QB	/MA06.5 /MA06.7
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE QA		+ARE03	-K2QA	/MA06.2 /MA06.4
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE QB		+ARE03	-K2QB	/MA06.6 /MA06.8

5 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE: SCHRACK
OBJ.ČÍSLO: MT331110
TYP: MT331110

10A MULTIFUNKČNÍ RELÉ DC, SE ZKUŠ.TLAČÍTKE

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC
KONTAKTY : 3W

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :
1	MOD. S OCHR.DIODOU	MTMT00A0	MTMT00A0
1	PATICE PRO POM. RELÉ	MT78740	MT78740



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
PLYNOVÉ RELÉ NÁDOBY VYPNUTÍ		+ARE03	-K241T	/MA05.2 /MA04.5 /MA03.5 /MA05.4
PLYNOVÉ RELÉ REGULACE VYPNUTÍ		+ARE03	-K242T	/MA05.2 /MA04.6 /MA03.6 /MA05.4
NEBEZPEČNÁ TEPLOTA OLEJE VYPNUTÍ		+ARE03	-K631T	/MA05.3 /MA04.6 /MA03.6 /MA05.5
NEBEZPEČNÁ TEPLOTA VINUTÍ VYPNUTÍ		+ARE03	-K632T	/MA05.4 /MA04.7 /MA03.7 /MA05.5
NEBEZPEČNÝ TLAK OLEJE VYPNUTÍ		+ARE03	-K671T	/MA05.3 /MA04.7 /MA03.7 /MA05.6

2	POMOCNÉ RELÉ 10A	VÝROBCE: SIEMENS OBJ.ČÍSLO: 3RH2122-1BF40	TYP : 3RH2122-1BF40		
	POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC	KONTAKTY : 2S,2O			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO		



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU								
TVORBA NAPĚTÍ ±1.01		+ARE03	-K1.01	/GA01.4	/GA01.2	/GA01.4					
				/GA01.4	/GA01.2						
TVORBA NAPĚTÍ ±1.01F		+ARE03	-K1.01F	/GA01.6	/GA01.7	/GA01.5					
				/GA01.5	/GA01.7						

1	POMOCNÉ RELÉ	VÝROBCE: SIEMENS OBJ.ČÍSLO :	TYP : 5TT3 402		
	POMOCNÉ NAPĚTÍ : 400V AC	KONTAKTY :			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :		

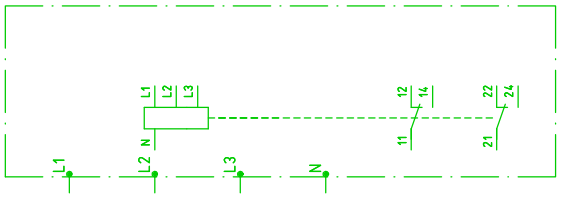

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU								
HLÍDÁNÍ SLEDU FÁZÍ		+AVT1	-K841T	/DA06.5	/DA06.6	/QA03.7					
				/DA06.6	/DA06.6	/RA02.6					

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZK03
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

eg.d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+ARA03	&EFS	ZK03
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZK03			List: 74
			Celkem: 279

1	TLAČÍTKO	VÝROBCE OBJ. Č.	SCHNEIDER ELECTRIC	TYP	ZB5 AZ101+ZB5 AA4																		
	3A, 240V AC	0,55A, 125V DC																					
	SPÍNACÍ KONTAKTY	: 1/0	BARVA	: RUDÁ																			
	TECH. KOMPONENTY		TYP		OBJEDNACÍ ČÍSLO																		
	APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ (BTM)																			
	STOP REGULACE MÍSTNĚ			-S771T		/MA09.1																	

1	TLAČÍTKO	VÝROBCE OBJ. Č.	SCHNEIDER ELECTRIC	TYP	XB5 AA21																		
	3A, 240V AC	0,55A, 125V DC																					
	SPÍNACÍ KONTAKTY	: 1/0	BARVA	: ČERNÁ																			
	TECH. KOMPONENTY		TYP		OBJEDNACÍ ČÍSLO																		
	APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ (BTM)																			
	PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU MÍSTNĚ			-S2S02		/MA08.6																	

1	OTOČNÝ SPÍNAČ	VÝROBCE OBJ. Č.	OBZOR VD ZLÍN VSN10-2252-D4-V-ANC-Sxxx-NMC	TYP	VSN10-2252-D4-V																		
	SPÍNACÍ KONTAKTY	: 4 KONTAKTY	SPÍNACÍ STUPNĚ	: 2 POLOHY																			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJEDNACÍ ČÍSLO																		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU																			
	PŘEPÍNAČ PROVOZU ROP		+ARE03	-S31			/NA01.3																

POLOHY 1 2

KONTAKTY 1-2 3-4 5-6 7-8

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ARA03	&EFS	ZS01		
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS					
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101							List:	75
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZS01				Celkem:	279

3	TRANSF. PROUDU 0,2S/0,5/5P20/5P20	VÝROBCE OBJ. Č.	KONČAR AGU-123	TYP	AGU-123												
	PŘEVOD	: 4x100//1/1/1/1A	VÝKON	: 10/15/30/30VA													
	TECHNICKÉ KOMPONENTY PRO PŘÍSTROJ		TYP		OBJEDNACÍ ČÍSLO												
	ÚČEL POUŽITÍ	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU													
	PTP FÁZE L1		+TA	-TA/L1		/SA01.3	/SA02.3										
							/SA01.5	/SA02.5									
	PTP FÁZE L2		+TA	-TA/L2		/SA01.3	/SA02.3										
							/SA01.6	/SA02.6									
	PTP FÁZE L3		+TA	-TA/L3		/SA01.4	/SA02.4										
							/SA01.6	/SA02.6									
1	TRANSF. PROUDU 10P30	VÝROBCE: OBJ.ČÍSLO:	EGC KTP 300	TYP :	KTP 300												
	PŘEVOD	: 300/1A	VÝKON	: 10 VA													
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ.ČÍSLO :												
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU													
	PTP KOSTROVÉ OCHRANY TRANSFORMÁTORU		+TZ	-TZ		/SA03.2											





Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 10200002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZT01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ARA03	&EFS	ZT01	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS				
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List:	76
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZT01			Celkem:	279

2	ZÁSUVKA	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO NEDEFINOVÁN	TYP RJ45	
	1 MODUL	ŽLUTÁ	UTP Cat 6	
	JMENOVITÉ NAPĚTÍ :		JMENOVITÝ PROUD :	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
DATOVÁ ZÁSUVKA			-XL5103		/VA03.4
DATOVÁ ZÁSUVKA			-XL5104		/VA03.4

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EFS
ZX01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA

eg.d

=AEA03	+ARA03	&EFS	ZX01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EFS/ZX01			List: 77
			Celkem: 279

OZNAČENÍ KABELU	ODKUD (ZE ZAŘÍZENÍ) POPIS			KAM DO ZAŘÍZENÍ			TYP PRŮŘEZ APLIKACE	VODIČE	STÍNĚNÍ	Z: DO:	ŽÍLY POUŽITÉ VOLNÉ	KABELOVÁ TRASA DÉLKA	DÉLKA (REAL.)	STAV
-WLQA0301	=AEA03	+QA	-X1	=AEA03	+ARE03	-XMQ	CYKY-J 5x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		5 5 0	125		
-WLQA0302	=AEA03	+QA	-X1	=AEA03	+ARE03	-XE	CYKY-J 3x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		3 3 0	125		
-WLQB0301	=AEA03	+QB	-X1	=AEA03	+ARE03	-XMQ	CYKY-J 5x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		5 5 0	131		
-WLQB0302	=AEA03	+QB	-X1	=AEA03	+ARE03	-XE	CYKFY-O 3x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		3 3 0	131		
-WLQM0301	=AEA03	+QM	-X1	=AEA03	+ARE03	-XN131	CYKY-O 2x10	10mm²	KABEL PVC		2 2 0	139		
-WLQM0302	=AEA03	+QM	-X1	=AEA03	+ARE03	-XE	CYKY-J 5x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		5 3 2	150		
	=AEA03	+QM	-PE											
-WLRA0301	=AEA03	+ARA03	-XNM	=AEA04	+ARE04	-XNM	CYKY-J 5x4	4mm²	KABEL PVC		5 5 0	15		
-WLRA0302	=AEA03	+ARA03	-XNE	=AEA04	+ARE04	-XNE	CYKY-J 5x4	4mm²	KABEL PVC		5 5 0	15		
-WLRA0303	=AEA03	+ARA03	-XN11	=AEA04	+ARE04	-XN11	CYKY-O 2x6	6mm²	KABEL PVC		2 2 0	15		
-WLRA0304	=AEA03	+ARA03	-XN12	=AEA04	+ARE04	-XN12	CYKY-O 2x6	6mm²	KABEL PVC		2 2 0	15		
-WLRE0301	=AEA03	+ARE03	-XNM	=AEA03	+ARA03	-XNM	CYKY-J 5x4	4mm²	KABEL PVC		5 5 0	6		
-WLRE0302	=AEA03	+ARE03	-XNE	=AEA03	+ARA03	-XNE	CYKY-J 5x4	4mm²	KABEL PVC		5 5 0	6		
-WLRE0303	=AEA03	+ARE03	-XN11	=AEA03	+ARA03	-XN11	CYKY-O 2x6	6mm²	KABEL PVC		2 2 0	6		
-WLRE0304	=AEA03	+ARE03	-XN12	=AEA03	+ARA03	-XN12	CYKY-O 2x6	6mm²	KABEL PVC		2 2 0	6		
-WLRE0305	=AEA03	+ARE03	-XN13	=AEA04	+ARE04	-XN13	CYKY-O 2x6	6mm²	KABEL PVC		2 2 0	14		
-WLRE0307	=AEA03	+ARE03	-XN113	=AEA03	+ARA03	-XN113	CYKY-O 2x4	4mm²	KABEL PVC		2 2 0	6		
-WLRE0308	=AEA03	+ARE03	-XA	=AEA00	+ARR00	-XA/03	CYKFY-O 4x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		4 4 0	15		
-WLRL101	=AEA03	+RL1	-D3	=AEA03	+ATL1	-X1	CYKY-J 3x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		3 3 0	14		
-WLTA0301	=AEA03	+TA	-XL1	=AEA03	+AVA03	-XA	CYKFY-O 4x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		4 4 0	5		
-WLTA0302	=AEA03	+TA	-XL2	=AEA03	+AVA03	-XA	CYKFY-O 4x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		4 4 0	5		

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WA01
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM KABELŮ	=AEA03	&EMB WA01
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 78
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WA01	Celkem: 279

OZNAČENÍ KABELU	ODKUD (ZE ZAŘÍZENÍ) POPIS				KAM DO ZAŘÍZENÍ				TYP PRŮŘEZ APLIKACE	VODIČE	STÍNĚNÍ	Z: DO:	ŽÍLY POUŽITÉ	VOLNÉ	KABELOVÁ TRASA DÉLKA	DÉLKA (REAL.)	STAV
-WLTA0303	=AEA03	+TA	-XL3		=AEA03	+AVA03	-XA		CYKFY-O 4x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		4	4	0	5	
-WLTA0304	=AEA03	+TA	-XL1		=AEA03	+AVA03	-XA		CYKFY-O 4x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		4	4	0	5	
-WLTA0305	=AEA03	+TA	-XL2		=AEA03	+AVA03	-XA		CYKFY-O 4x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		4	4	0	5	
-WLTA0306	=AEA03	+TA	-XL3		=AEA03	+AVA03	-XA		CYKFY-O 4x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		4	4	0	5	
-WLTL101	=AEA03	+ATL1	-X1		=AEA03	+AVT1	-XNML		CYKY-J 5x4	4mm²	KABEL PVC		5	5	0	20	
-WLTL102	=AEA03	+ATL1	-X		=AEA03	+RL1	-D4		1-YY 1x70 RM	70mm2			1	1	0	14	
-WLTL103	=AEA03	+ATL1	-X		=AEA03	+RL1	-D4		1-YY 1x70 RM	70mm2			1	1	0	14	
-WLTR101	=AEA03	+ATR1	-X1		=AEA03	+AVT1	-XMT		CYKY-J 5x4	4mm²	KABEL PVC		5	5	0	18	
-WLTT101	=AEA03	+ATT1	-X1		=AEA03	+AVT1	-XMT		CYKY-J 5x4	4mm²	KABEL PVC		5	5	0	17	
	=AEA03	+ATT1	-X4														
	=AEA03	+ATT1	-XPE														
-WLTZ0301	=AEA03	+TZ	-XL		=AEA03	+AVT1	-XAT		CYKFY-O 3x2.5	2.5mm²	KABEL PVC		3	2	1	15	
-WLVA0301	=AEA03	+AVA03	-XA		=AEA03	+ARE03	-XA		CYKFY-O 4x4	4mm²	KABEL PVC		4	4	0	137	
-WLVA0302	=AEA03	+AVA03	-XA		=AEA03	+ARE03	-XA		CYKFY-O 4x4	4mm²	KABEL PVC		4	4	0	137	
-WLVT101	=AEA03	+AVT1	-XAT		=AEA03	+ARE03	-XA		CYKFY-O 3x4	4mm²	KABEL PVC		3	2	1	139	
-WORA0301	=AEA03	+ARA03	-F111	POZ.2	=AEA04	+ARE04	-F30	POZ.2	2xLC/LC HEAVY dx		OPTICKÝ		2	2	0	12	
-WORE0301	=AEA03	+ARE03	-F30	POZ.2	=AEA03	+ARA03	-F111	POZ.2	2xLC/LC HEAVY dx		OPTICKÝ		2	2	0	6	
-WSQA0301	=AEA03	+QA	-X1		=AEA03	+ARE03	-XW		CYKFY-O 5x2.5	2.5mm²	KABEL PVC	Cu páska	5	3	2	125	
-WSQA0302	=AEA03	+QA	-X2		=AEA03	+ARE03	-XN113		CYKFY-O 7x1.5	1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska	7	3	4	125	
					=AEA03	+ARE03	-XH										
-WSQA0303	=AEA03	+QA	-X2		=AEA03	+ARE03	-XN113		CYKFY-O 5x1.5	1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska	5	2	3	125	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WA02
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM KABELŮ	=AEA03	&EMB WA02
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 79
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WA02	Celkem: 279

OZNAČENÍ KABELU	ODKUD (ZE ZAŘÍZENÍ) POPIS	KAM DO ZAŘÍZENÍ	TYP PRŮŘEZ APLIKACE VODIČE STÍNĚNÍ Z: DO:	ŽÍLY POUŽITÉ VOLNÉ	KABELOVÁ TRASA DÉLKA DÉLKA (REAL.)	STAV
(-WSQA0303)		=AEA03 +ARE03 -XH				
-WSQB0301	=AEA03 +QB -X1	=AEA03 +ARE03 -XW	CYKFY-O 5x2.5 2.5mm² KABEL PVC Cu páska	5 3 2	 131	
-WSQB0302	=AEA03 +QB -X2	=AEA03 +ARE03 -XN113	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm² KABEL PVC Cu páska	7 3 4	 131	
		=AEA03 +ARE03 -XH				
-WSQB0303	=AEA03 +QB -X2	=AEA03 +ARE03 -XN113	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm² KABEL PVC Cu páska	5 2 3	 131	
		=AEA03 +ARE03 -XH				
-WSQM0301	=AEA03 +QM -X1	=AEA03 +ARE03 -XN111	CYKFY-O 7x2.5 2.5mm² KABEL PVC Cu páska	7 5 2	 150	
		=AEA03 +ARE03 -XR				
-WSQM0302	=AEA03 +QM -X1	=AEA03 +ARE03 -XN121	CYKFY-O 5x2.5 2.5mm² KABEL PVC Cu páska	5 2 3	 150	
		=AEA03 +ARE03 -XR				
-WSQM0303	=AEA03 +QM -X1	=AEA03 +ARE03 -XN101	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm² KABEL PVC	3 2 1	 150	
-WSQM0304	=AEA03 +QM -X1	=AEA03 +ARE03 -XN113	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm² KABEL PVC Cu páska	7 3 4	 150	
		=AEA03 +ARE03 -XH				
-WSQM0305	=AEA03 +QM -X1	=AEA03 +ARE03 -XN113	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm² KABEL PVC Cu páska	7 5 2	 150	
		=AEA03 +ARE03 -XH				
-WSRA0301	=AEA03 +ARA03 -XR	=AEA03 +ARE03 -XN101J	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm² KABEL PVC	3 2 1	 7	
		=AEA03 +ARE03 -XRJ				
-WSRA0302	=AEA03 +ARA03 -XR	=AEA03 +ARE03 -XN101	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm² KABEL PVC	3 2 1	 7	
		=AEA03 +ARE03 -XR				
-WSRA0303	=AEA03 +ARA03 -XN113	=AEA00 +ARR00 -XH	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm² KABEL PVC	3 2 1	 15	
	=AEA03 +ARA03 -XH					

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WA03
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM KABELŮ	=AEA03	&EMB WA03
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 80
		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WA03	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

OZNAČENÍ KABELU	ODKUD (ZE ZAŘÍZENÍ) POPIS			KAM DO ZAŘÍZENÍ			TYP PRŮŘEZ APLIKACE	VODIČE	STÍNĚNÍ	Z: DO:	ŽÍLY POUŽITÉ VOLNÉ	KABELOVÁ TRASA DÉLKA	DÉLKA (REAL.)	STAV
-WSRA0304	=AEA03	+ARA03	-XH	=AEA03	+BSP	-BT1	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			3 3 0	29		
-WSRE0301	=AEA03	+ARE03	-XN111	=AEA00	+ARR00	-XR/03	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	15		
	=AEA03	+ARE03	-XR											
-WSRE0302	=AEA03	+ARE03	-XN121	=AEA00	+ARR00	-XR/03	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	15		
	=AEA03	+ARE03	-XR											
-WSRE0303	=AEA03	+ARE03	-XN113	=AEA00	+ARR00	-XH	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	15		
	=AEA03	+ARE03	-XH											
-WSRE0304	=AEA03	+ARE03	-XR	=AEA00	+ARR00	-XN102	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	KABEL PVC Cu páska			5 3 2	15		
				=AEA00	+ARR00	-XH/03								
-WSRL101	=AEA03	+RL1	-D3	=AEA03	+AVT1	-XWL	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	16		
-WSRL102	=AEA03	+RL1	-D3	=AEA03	+AVT1	-XHL	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	16		
-WSTL101	=AEA03	+ATL1	-X1	=AEA03	+AVT1	-XWL	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	KABEL PVC Cu páska			5 3 2	20		
-WSTL102	=AEA03	+ATL1	-X1	=AEA03	+AVT1	-XHL	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	KABEL PVC Cu páska			7 5 2	20		
-WSTL103	=AEA03	+ATL1	-X1	=AEA03	+AVT1	-XHL	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			12 7 5	20		
-WSTL104	=AEA03	+ATL1	-X1	=AEA03	+AVT1	-XVL	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	20		
-WSTL105	=AEA03	+ATL1	-X1	=AEA03	+AVT1	-XAL	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	20		
-WSTL106	=AEA03	+ATL1	-X1	=AEA03	+AVT1	-XHL	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 3 0	20		
-WSTL107	=AEA03	+ATL1	-X1	=AEA03	+AVT1	-XHL	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 3 0	20		
-WSTR101	=AEA03	+ATR1	-X1	=AEA03	+AVT1	-XWT	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	KABEL PVC Cu páska			5 4 1	18		
-WSTR102	=AEA03	+ATR1	-S61M	=AEA03	+AVT1	-XHT	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			12 7 5	18		
	=AEA03	+ATR1	-XHT											

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EMB WA04 CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM KABELŮ	=AEA03	&EMB WA04
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 81
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WA04	Celkem: 279

OZNAČENÍ KABELU	ODKUD (ZE ZAŘÍZENÍ) POPIS			KAM DO ZAŘÍZENÍ			TYP PRŮŘEZ APLIKACE	VODIČE	STÍNĚNÍ	Z: DO:	ŽÍLY POUŽITÉ VOLNÉ	KABELOVÁ TRASA DÉLKA	DÉLKA (REAL.)	STAV
-WSTR103	=AEA03	+ATR1	-X1	=AEA03	+AVT1	-XHT	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska		7 4 3	18		
-WSTT101	=AEA03	+ATT1	-X6	=AEA03	+AVT1	-XR	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			12 6 6	17		
	=AEA03	+ATT1	-X8											
-WSTT102	=AEA03	+ATT1	-X5	=AEA03	+AVT1	-XHT	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			12 8 4	17		
	=AEA03	+ATT1	-X6											
	=AEA03	+ATT1	-X8											
-WSTT103	=AEA03	+ATT1	-X5	=AEA03	+AVT1	-XHT	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	17		
-WSTT104	=AEA03	+ATT1	-X6	=AEA03	+AVT1	-XHT	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 3 0	17		
-WSTT105	=AEA03	+ATT1	-X4	=AEA03	+AVT1	-XWT	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska		5 2 3	17		
-WSVT101	=AEA03	+AVT1	-XR	=AEA03	+ARE03	-XN101	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			12 7 5	150		
				=AEA03	+ARE03	-XR								
-WSVT102	=AEA03	+AVT1	-XWT	=AEA03	+ARA03	-XWT	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska		7 4 3	151		
-WSVT103	=AEA03	+AVT1	-XWT	=AEA03	+ARA03	-XWT	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska		5 2 3	151		
-WSVT104	=AEA03	+AVT1	-XWL	=AEA03	+ARA03	-XWL	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska		7 5 2	151		
-WSVT105	=AEA03	+AVT1	-XHT	=AEA03	+ARA03	-XN107	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			12 11 1	151		
				=AEA03	+ARA03	-XHT								
-WSVT106	=AEA03	+AVT1	-XHL	=AEA03	+ARA03	-XN107	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska		7 6 1	151		
				=AEA03	+ARA03	-XHL								
-WSVT107	=AEA03	+AVT1	-XHT	=AEA03	+ARE03	-XN113	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			12 10 2	151		
				=AEA03	+ARE03	-XH								
				=AEA03	+ARE03	-XHT								

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WA05
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM KABELŮ	=AEA03	&EMB WA05
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 82
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WA05	Celkem: 279

OZNAČENÍ KABELU	ODKUD (ZE ZAŘÍZENÍ) POPIS			KAM DO ZAŘÍZENÍ			TYP PRŮŘEZ APLIKACE	VODIČE	STÍNĚNÍ	Z: DO:	ŽÍLY POUŽITÉ VOLNÉ	KABELOVÁ TRASA DÉLKA	DÉLKA (REAL.)	STAV
-WSVT108	=AEA03	+AVT1	-XHT	=AEA03	+ARA03	-XHT	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	KABEL PVC	Cu páska		5 2 3	151		
-WSVT109	=AEA03	+AVT1	-XHL	=AEA03	+ARA03	-XN113	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	KABEL PVC			12 8 4	151		
				=AEA03	+ARA03	-XHL								
-WSVT110	=AEA03	+AVT1	-XVL	=AEA03	+ARA03	-XV	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	151		
-WSVT111	=AEA03	+AVT1	-XAL	=AEA03	+ARA03	-XA	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 2 1	151		
-WSVT112	=AEA03	+AVT1	-XHL	=AEA03	+ARA03	-XHL	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 3 0	151		
-WSVT113	=AEA03	+AVT1	-XHL	=AEA03	+ARA03	-XHL	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 3 0	151		
-WSVT114	=AEA03	+AVT1	-XHT	=AEA03	+ARA03	-XHT	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	KABEL PVC			3 3 0	151		
-WTRA0301	=AEA03	+ARA03	-F295	=AEA03	+ARA03	-XL5103	UTP CAT6 ŽLUTÁ	KABEL PVC	Al fólie		8 1 7	2		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WA06
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM KABELŮ	=AEA03	&EMB WA06
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 83
		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WA06	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

Kabel	Žíla	Cíl 1	Svorka	Cíl 2	Svorka	Potenciál	Odkaz
-WLQA0301	1	=AEA03 +QA -X1	1	=AEA03 +ARE03 -XMQ	1	L1MQA	=AEA03&EFS/DA01.2
CYKY-J 5x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +QA -X1	3	=AEA03 +ARE03 -XMQ	4	L2MQA	=AEA03&EFS/DA01.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +QA -X1	5	=AEA03 +ARE03 -XMQ	7	L3MQA	=AEA03&EFS/DA01.3
5 125	4	=AEA03 +QA -X1	9	=AEA03 +ARE03 -XMQ	10	NMQA	=AEA03&EFS/DA01.3
	5	=AEA03 +QA -X1	8	=AEA03 +ARE03 -XMQ	13	PEMQA	=AEA03&EFS/DA01.3
-WLQA0302	1	=AEA03 +QA -X1	40	=AEA03 +ARE03 -XE	4	L2EQA	=AEA03&EFS/DA03.3
CYKY-J 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +QA -X1	42	=AEA03 +ARE03 -XE	8	NEQA	=AEA03&EFS/DA03.4
KABEL PVC	3	=AEA03 +QA -X1	31	=AEA03 +ARE03 -XE	14	PEEQA	=AEA03&EFS/DA03.4
3 125							
-WLQB0301	1	=AEA03 +QB -X1	1	=AEA03 +ARE03 -XMQ	2	L1MQB	=AEA03&EFS/DA01.4
CYKY-J 5x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +QB -X1	3	=AEA03 +ARE03 -XMQ	5	L2MQB	=AEA03&EFS/DA01.4
KABEL PVC	3	=AEA03 +QB -X1	5	=AEA03 +ARE03 -XMQ	8	L3MQB	=AEA03&EFS/DA01.4
5 131	4	=AEA03 +QB -X1	9	=AEA03 +ARE03 -XMQ	11	NMQB	=AEA03&EFS/DA01.4
	5	=AEA03 +QB -X1	8	=AEA03 +ARE03 -XMQ	14	PEMQB	=AEA03&EFS/DA01.5
-WLQB0302	1	=AEA03 +QB -X1	40	=AEA03 +ARE03 -XE	5	L2EQB	=AEA03&EFS/DA03.4
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +QB -X1	42	=AEA03 +ARE03 -XE	9	NEQB	=AEA03&EFS/DA03.5
KABEL PVC	3	=AEA03 +QB -X1	31	=AEA03 +ARE03 -XE	15	PEEQB	=AEA03&EFS/DA03.5
3 131							
-WLQM0301	1	=AEA03 +QM -X1	450	=AEA03 +ARE03 -XN131	1	+1.31	=AEA03&EFS/GA03.5
CYKY-O 2x10 10mm²	2	=AEA03 +QM -X1	465	=AEA03 +ARE03 -XN131	3	-1.31	=AEA03&EFS/GA03.5
KABEL PVC							
2 139							
-WLQM0302	1	=AEA03 +QM -X1	500	=AEA03 +ARE03 -XE	1	L1EQM	=AEA03&EFS/DA03.2
CYKY-J 5x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +QM -X1	515	=AEA03 +ARE03 -XE	7	NEQM	=AEA03&EFS/DA03.3
KABEL PVC	3	=AEA03 +QM -PE	PE	=AEA03 +ARE03 -XE	13	PEEQM	=AEA03&EFS/DA03.3
5 150							
-WLRA0301	1	=AEA03 +ARA03 -XNM	2	=AEA04 +ARE04 -XNM	1	L1	=AEA03&EFS/DA02.8
CYKY-J 5x4 4mm²	2	=AEA03 +ARA03 -XNM	4	=AEA04 +ARE04 -XNM	3	L2	=AEA03&EFS/DA02.8
KABEL PVC	3	=AEA03 +ARA03 -XNM	6	=AEA04 +ARE04 -XNM	5	L3	=AEA03&EFS/DA02.8
5 15	4	=AEA03 +ARA03 -XNM	8	=AEA04 +ARE04 -XNM	7	N	=AEA03&EFS/DA02.8
	5	=AEA03 +ARA03 -XNM	10	=AEA04 +ARE04 -XNM	9	PE	=AEA03&EFS/DA02.8
-WLRA0302	1	=AEA03 +ARA03 -XNE	2	=AEA04 +ARE04 -XNE	1	L1	=AEA03&EFS/DA04.8
CYKY-J 5x4 4mm²	2	=AEA03 +ARA03 -XNE	4	=AEA04 +ARE04 -XNE	3	L2	=AEA03&EFS/DA04.8
KABEL PVC	3	=AEA03 +ARA03 -XNE	6	=AEA04 +ARE04 -XNE	5	L3	=AEA03&EFS/DA04.8
5 15	4	=AEA03 +ARA03 -XNE	8	=AEA04 +ARE04 -XNE	7	N	=AEA03&EFS/DA04.8
	5	=AEA03 +ARA03 -XNE	10	=AEA04 +ARE04 -XNE	9	PE	=AEA03&EFS/DA04.8

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WB01
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AEA03	&EMB WB01
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 84
		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB01	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

Kabel	Žíla	Cíl 1	Svorka	Cíl 2	Svorka	Potenciál	Odkaz
-WLRA0303	1	=AEA03 +ARA03 -XN11	2	=AEA04 +ARE04 -XN11	1	+1.1	=AEA03&EFS/GA02.8
CYKY-O 2x6 6mm²	2	=AEA03 +ARA03 -XN11	4	=AEA04 +ARE04 -XN11	3	-1.1	=AEA03&EFS/GA02.8
KABEL PVC							
2 15							
-WLRA0304	1	=AEA03 +ARA03 -XN12	2	=AEA04 +ARE04 -XN12	1	+1.2	=AEA03&EFS/GA02.8
CYKY-O 2x6 6mm²	2	=AEA03 +ARA03 -XN12	4	=AEA04 +ARE04 -XN12	3	-1.2	=AEA03&EFS/GA02.8
KABEL PVC							
2 15							
-WLRE0301	1	=AEA03 +ARE03 -XNM	2	=AEA03 +ARA03 -XNM	1	L1	=AEA03&EFS/DA02.2
CYKY-J 5x4 4mm²	2	=AEA03 +ARE03 -XNM	4	=AEA03 +ARA03 -XNM	3	L2	=AEA03&EFS/DA02.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +ARE03 -XNM	6	=AEA03 +ARA03 -XNM	5	L3	=AEA03&EFS/DA02.3
5 6	4	=AEA03 +ARE03 -XNM	8	=AEA03 +ARA03 -XNM	7	N	=AEA03&EFS/DA02.3
	5	=AEA03 +ARE03 -XNM	10	=AEA03 +ARA03 -XNM	9	PE	=AEA03&EFS/DA02.3
-WLRE0302	1	=AEA03 +ARE03 -XNE	2	=AEA03 +ARA03 -XNE	1	L1	=AEA03&EFS/DA04.2
CYKY-J 5x4 4mm²	2	=AEA03 +ARE03 -XNE	4	=AEA03 +ARA03 -XNE	3	L2	=AEA03&EFS/DA04.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +ARE03 -XNE	6	=AEA03 +ARA03 -XNE	5	L3	=AEA03&EFS/DA04.2
5 6	4	=AEA03 +ARE03 -XNE	8	=AEA03 +ARA03 -XNE	7	N	=AEA03&EFS/DA04.3
	5	=AEA03 +ARE03 -XNE	10	=AEA03 +ARA03 -XNE	9	PE	=AEA03&EFS/DA04.3
-WLRE0303	1	=AEA03 +ARE03 -XN11	2	=AEA03 +ARA03 -XN11	1	+1.1	=AEA03&EFS/GA02.3
CYKY-O 2x6 6mm²	2	=AEA03 +ARE03 -XN11	4	=AEA03 +ARA03 -XN11	3	-1.1	=AEA03&EFS/GA02.3
KABEL PVC							
2 6							
-WLRE0304	1	=AEA03 +ARE03 -XN12	2	=AEA03 +ARA03 -XN12	1	+1.2	=AEA03&EFS/GA02.2
CYKY-O 2x6 6mm²	2	=AEA03 +ARE03 -XN12	4	=AEA03 +ARA03 -XN12	3	-1.2	=AEA03&EFS/GA02.2
KABEL PVC							
2 6							
-WLRE0305	1	=AEA03 +ARE03 -XN13	2	=AEA04 +ARE04 -XN13	1	+1.3	=AEA03&EFS/GA03.8
CYKY-O 2x6 6mm²	2	=AEA03 +ARE03 -XN13	4	=AEA04 +ARE04 -XN13	3	-1.3	=AEA03&EFS/GA03.8
KABEL PVC							
2 14							
-WLRE0307	1	=AEA03 +ARE03 -XN113	13	=AEA03 +ARA03 -XN113	1	+1.13	=AEA03&EFS/RA03.4
CYKY-O 2x4 4mm²	2	=AEA03 +ARE03 -XN113	21	=AEA03 +ARA03 -XN113	12	-1.13	=AEA03&EFS/RA03.2
KABEL PVC							
2 6							
-WLRE0308	1	=AEA03 +ARE03 -XA	10	=AEA00 +ARR00 -XA/03	1	fTAdL1/03	=AEA03&EFS/SA02.5
CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +ARE03 -XA	12	=AEA00 +ARR00 -XA/03	3	fTAdL2/03	=AEA03&EFS/SA02.6
KABEL PVC	3	=AEA03 +ARE03 -XA	14	=AEA00 +ARR00 -XA/03	5	fTAdL3/03	=AEA03&EFS/SA02.6
4 15	4	=AEA03 +ARE03 -XA	16	=AEA00 +ARR00 -XA/03	7	fTAdN/03	=AEA03&EFS/SA02.7

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EMB WB02 CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AEA03		&EMB	WB02
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB02	List: 85	Celkem: 279

Kabel	Žíla	Cíl 1	Svorka	Cíl 2	Svorka	Potenciál	Odkaz
-WLRL101	1	=AEA03 +RL1 -D3	5	=AEA03 +ATL1 -X1	11	L1	=AEA03+ATL1&EFS/MA01.3
CYKY-J 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +RL1 -D3	6	=AEA03 +ATL1 -X1	6	N	=AEA03+ATL1&EFS/MA01.3
KABEL PVC	3	=AEA03 +RL1 -D3	PE	=AEA03 +ATL1 -X1	9	PE	=AEA03+ATL1&EFS/MA01.2
3 14							
-WLTA0301	1	=AEA03 +TA -XL1	1S2	=AEA03 +AVA03 -XA	1	fTAaL1	=AEA03&EFS/SA01.3
CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +TA -XL1	1S1	=AEA03 +AVA03 -XA	4	fTAaN1	=AEA03&EFS/SA01.3
KABEL PVC	3	=AEA03 +TA -XL1	2S2	=AEA03 +AVA03 -XA	8	fTAbL1	=AEA03&EFS/SA01.5
4 5	4	=AEA03 +TA -XL1	2S1	=AEA03 +AVA03 -XA	11	fTAbN1	=AEA03&EFS/SA01.5
-WLTA0302	1	=AEA03 +TA -XL2	1S2	=AEA03 +AVA03 -XA	2	fTAaL2	=AEA03&EFS/SA01.3
CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +TA -XL2	1S1	=AEA03 +AVA03 -XA	5	fTAaN2	=AEA03&EFS/SA01.4
KABEL PVC	3	=AEA03 +TA -XL2	2S2	=AEA03 +AVA03 -XA	9	fTAbL2	=AEA03&EFS/SA01.6
4 5	4	=AEA03 +TA -XL2	2S1	=AEA03 +AVA03 -XA	12	fTAbN2	=AEA03&EFS/SA01.6
-WLTA0303	1	=AEA03 +TA -XL3	1S2	=AEA03 +AVA03 -XA	3	fTAaL3	=AEA03&EFS/SA01.4
CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +TA -XL3	1S1	=AEA03 +AVA03 -XA	6	fTAaN3	=AEA03&EFS/SA01.4
KABEL PVC	3	=AEA03 +TA -XL3	2S2	=AEA03 +AVA03 -XA	10	fTAbL3	=AEA03&EFS/SA01.6
4 5	4	=AEA03 +TA -XL3	2S1	=AEA03 +AVA03 -XA	13	fTAbN3	=AEA03&EFS/SA01.7
-WLTA0304	1	=AEA03 +TA -XL1	3S2	=AEA03 +AVA03 -XA	15	fTAcL1	=AEA03&EFS/SA02.3
CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +TA -XL1	3S1	=AEA03 +AVA03 -XA	18	fTAcN1	=AEA03&EFS/SA02.3
KABEL PVC	3	=AEA03 +TA -XL1	4S2	=AEA03 +AVA03 -XA	22	fTAdL1	=AEA03&EFS/SA02.5
4 5	4	=AEA03 +TA -XL1	4S1	=AEA03 +AVA03 -XA	25	fTAdN1	=AEA03&EFS/SA02.5
-WLTA0305	1	=AEA03 +TA -XL2	3S2	=AEA03 +AVA03 -XA	16	fTAcL2	=AEA03&EFS/SA02.3
CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +TA -XL2	3S1	=AEA03 +AVA03 -XA	19	fTAcN2	=AEA03&EFS/SA02.4
KABEL PVC	3	=AEA03 +TA -XL2	4S2	=AEA03 +AVA03 -XA	23	fTAdL2	=AEA03&EFS/SA02.6
4 5	4	=AEA03 +TA -XL2	4S1	=AEA03 +AVA03 -XA	26	fTAdN2	=AEA03&EFS/SA02.6
-WLTA0306	1	=AEA03 +TA -XL3	3S2	=AEA03 +AVA03 -XA	17	fTAcL3	=AEA03&EFS/SA02.4
CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +TA -XL3	3S1	=AEA03 +AVA03 -XA	20	fTAcN3	=AEA03&EFS/SA02.4
KABEL PVC	3	=AEA03 +TA -XL3	4S2	=AEA03 +AVA03 -XA	24	fTAdL3	=AEA03&EFS/SA02.6
4 5	4	=AEA03 +TA -XL3	4S1	=AEA03 +AVA03 -XA	27	fTAdN3	=AEA03&EFS/SA02.7
-WLTL101	1	=AEA03 +ATL1 -X1	2	=AEA03 +AVT1 -XNML	1	L1	=AEA03&EFS/DA06.7
CYKY-J 5x4 4mm²	2	=AEA03 +ATL1 -X1	3	=AEA03 +AVT1 -XNML	2	L2	=AEA03&EFS/DA06.7
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATL1 -X1	4	=AEA03 +AVT1 -XNML	3	L3	=AEA03&EFS/DA06.7
5 20	4	=AEA03 +ATL1 -X1	5	=AEA03 +AVT1 -XNML	4	N	=AEA03&EFS/DA06.7
	5	=AEA03 +ATL1 -X1	8	=AEA03 +AVT1 -XNML	6	PE	=AEA03&EFS/DA06.7

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WB03
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AEA03	&EMB WB03
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 86
		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB03	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

Kabel	Žíla	Cíl 1	Svorka	Cíl 2	Svorka	Potenciál	Odkaz
-WLTL102	1	=AEA03 +ATL1 -X	M2	=AEA03 +RL1 -D4	1	L	=AEA03+ATL1&EFS/RA02.7
1-YY 1x70 RM 70mm2							
1 14							
-WLTL103	1	=AEA03 +ATL1 -X	N2	=AEA03 +RL1 -D4	2	N	=AEA03+ATL1&EFS/RA02.7
1-YY 1x70 RM 70mm2							
1 14							
-WLTR101	1	=AEA03 +ATR1 -X1	1	=AEA03 +AVT1 -XMT	2	L1	=AEA03&EFS/DA06.4
CYKY-J 5x4 4mm²	2	=AEA03 +ATR1 -X1	5	=AEA03 +AVT1 -XMT	4	L2	=AEA03&EFS/DA06.4
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATR1 -X1	6	=AEA03 +AVT1 -XMT	6	L3	=AEA03&EFS/DA06.4
5 18	4	=AEA03 +ATR1 -X1	7	=AEA03 +AVT1 -XMT	8	N	=AEA03&EFS/DA06.4
	5	=AEA03 +ATR1 -X1	PE	=AEA03 +AVT1 -XMT	10	PE	=AEA03&EFS/DA06.4
-WLTT101	1	=AEA03 +ATT1 -X1	1	=AEA03 +AVT1 -XMT	1	L1	=AEA03&EFS/DA06.1
CYKY-J 5x4 4mm²	2	=AEA03 +ATT1 -X1	4	=AEA03 +AVT1 -XMT	3	L2	=AEA03&EFS/DA06.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATT1 -X1	5	=AEA03 +AVT1 -XMT	5	L3	=AEA03&EFS/DA06.2
5 17	4	=AEA03 +ATT1 -X4	3	=AEA03 +AVT1 -XMT	7	N	=AEA03&EFS/DA06.2
	5	=AEA03 +ATT1 -XPE	1	=AEA03 +AVT1 -XMT	9	PE	=AEA03&EFS/DA06.3
-WLTZ0301	1	=AEA03 +TZ -XL	S2	=AEA03 +AVT1 -XAT	1	fTZL	=AEA03&EFS/SA03.2
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +TZ -XL	S1	=AEA03 +AVT1 -XAT	3	fTZN	=AEA03&EFS/SA03.2
KABEL PVC							
3 15							
-WLVA0301	1	=AEA03 +AVA03 -XA	15	=AEA03 +ARE03 -XA	1	fTAcL1	=AEA03&EFS/SA02.3
CYKFY-O 4x4 4mm²	2	=AEA03 +AVA03 -XA	16	=AEA03 +ARE03 -XA	3	fTAcL2	=AEA03&EFS/SA02.3
KABEL PVC	3	=AEA03 +AVA03 -XA	17	=AEA03 +ARE03 -XA	5	fTAcL3	=AEA03&EFS/SA02.4
4 137	4	=AEA03 +AVA03 -XA	21	=AEA03 +ARE03 -XA	7	fTAcN	=AEA03&EFS/SA02.4
-WLVA0302	1	=AEA03 +AVA03 -XA	22	=AEA03 +ARE03 -XA	9	fTAdL1	=AEA03&EFS/SA02.5
CYKFY-O 4x4 4mm²	2	=AEA03 +AVA03 -XA	23	=AEA03 +ARE03 -XA	11	fTAdL2	=AEA03&EFS/SA02.6
KABEL PVC	3	=AEA03 +AVA03 -XA	24	=AEA03 +ARE03 -XA	13	fTAdL3	=AEA03&EFS/SA02.6
4 137	4	=AEA03 +AVA03 -XA	28	=AEA03 +ARE03 -XA	15		=AEA03&EFS/SA02.7
-WLVT101	1	=AEA03 +AVT1 -XAT	2	=AEA03 +ARE03 -XA	17	fTZL	=AEA03&EFS/SA03.2
CYKFY-O 3x4 4mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XAT	4	=AEA03 +ARE03 -XA	18	fTZN	=AEA03&EFS/SA03.2
KABEL PVC							
3 139							
-WORA0301	1	=AEA03 +ARA03 -F111 POZ.2	Rx2	=AEA04 +ARE04 -F30 POZ.2	Tx1	IEC61850	=AEA03&EFS/VA02.5
2xLC/LC HEAVY dx	2	=AEA03 +ARA03 -F111 POZ.2	Tx2	=AEA04 +ARE04 -F30 POZ.2	Rx1	IEC61850	=AEA03&EFS/VA02.5
OPTICKÝ							
2 12							

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EMB WB04 CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AEA03	&EMB WB04
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 87
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB04	Celkem: 279

Kabel	Žíla	Cíl 1				Svorka	Cíl 2				Svorka	Potenciál	Odkaz
-WORE0301	1	=AEA03	+ARE03	-F30	POZ.2	Rx2	=AEA03	+ARA03	-F111	POZ.2	Tx1	IEC61850	=AEA03&EFS/VA02.4
2xLC/LC HEAVY dx	2	=AEA03	+ARE03	-F30	POZ.2	Tx2	=AEA03	+ARA03	-F111	POZ.2	Rx1	IEC61850	=AEA03&EFS/VA02.4
OPTICKÝ													
2 6													
-WSQA0301	1	=AEA03	+QA	-X1		14 B	=AEA03	+ARE03	-XW		1	L1.1MQA	=AEA03&EFS/MA06.3
CYKFY-O 5x2.5 2.5mm²	2	=AEA03	+QA	-X1		15	=AEA03	+ARE03	-XW		2	f1QA	=AEA03&EFS/MA06.3
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03	+QA	-X1		16	=AEA03	+ARE03	-XW		3	f2QA	=AEA03&EFS/MA06.4
5 125													
-WSQA0302	1	=AEA03	+QA	-X2		13 B	=AEA03	+ARE03	-XN113		8	+1.13	=AEA03&EFS/QA01.3
CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+QA	-X2		14	=AEA03	+ARE03	-XH		13	f31QA	=AEA03&EFS/QA01.3
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03	+QA	-X2		20	=AEA03	+ARE03	-XH		14	f41QA	=AEA03&EFS/QA01.3
7 125													
-WSQA0303	1	=AEA03	+QA	-X2		41	=AEA03	+ARE03	-XN113		4	+1.13	=AEA03&EFS/RA01.4
CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+QA	-X2		42	=AEA03	+ARE03	-XH		6	H8312T	=AEA03&EFS/RA01.4
KABEL PVC Cu páska													
5 125													
-WSQB0301	1	=AEA03	+QB	-X1		14 B	=AEA03	+ARE03	-XW		4	L1.1MQB	=AEA03&EFS/MA06.6
CYKFY-O 5x2.5 2.5mm²	2	=AEA03	+QB	-X1		15	=AEA03	+ARE03	-XW		5	f1QB	=AEA03&EFS/MA06.7
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03	+QB	-X1		16	=AEA03	+ARE03	-XW		6	f2QB	=AEA03&EFS/MA06.8
5 131													
-WSQB0302	1	=AEA03	+QB	-X2		13 B	=AEA03	+ARE03	-XN113		9	+1.13	=AEA03&EFS/QA01.4
CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+QB	-X2		14	=AEA03	+ARE03	-XH		15	f31QB	=AEA03&EFS/QA01.4
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03	+QB	-X2		20	=AEA03	+ARE03	-XH		16	f41QB	=AEA03&EFS/QA01.4
7 131													
-WSQB0303	1	=AEA03	+QB	-X2		41	=AEA03	+ARE03	-XN113		5	+1.13	=AEA03&EFS/RA01.5
CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+QB	-X2		42	=AEA03	+ARE03	-XH		7	H8312T	=AEA03&EFS/RA01.5
KABEL PVC Cu páska													
5 131													
-WSQM0301	1	=AEA03	+QM	-X1		610	=AEA03	+ARE03	-XR		1	+f2QM	=AEA03&EFS/MA01.4
CYKFY-O 7x2.5 2.5mm²	2	=AEA03	+QM	-X1		625	=AEA03	+ARE03	-XR		3	-f2QM	=AEA03&EFS/MA01.4
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03	+QM	-X1		600	=AEA03	+ARE03	-XN111		5	+1.11	=AEA03&EFS/MA01.6
7 150	4	=AEA03	+QM	-X1		605 B	=AEA03	+ARE03	-XN111		9	-1.11	=AEA03&EFS/MA01.6
	5	=AEA03	+QM	-X1		630 B	=AEA03	+ARE03	-XR		6	f11QM	=AEA03&EFS/MA02.4
-WSQM0302	1	=AEA03	+QM	-X1		730 B	=AEA03	+ARE03	-XR		8	f12QM	=AEA03&EFS/MA03.4
CYKFY-O 5x2.5 2.5mm²	2	=AEA03	+QM	-X1		745	=AEA03	+ARE03	-XN121		7	-1.21	=AEA03&EFS/MA03.4
KABEL PVC Cu páska													
5 150													
-WSQM0303	1	=AEA03	+QM	-X1		601	=AEA03	+ARE03	-XN101		5	+1.01	=AEA03&EFS/MA05.8
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03	+QM	-X1		606	=AEA03	+ARE03	-XN101		10	-1.01	=AEA03&EFS/MA05.8
KABEL PVC													
3 150													

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WB05
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AEA03	&EMB WB05
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 88
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB05	Celkem: 279

Kabel	Žíla	Cíl 1			Svorka	Cíl 2			Svorka	Potenciál	Odkaz
-WSQM0304	1	=AEA03	+QM	-X1	32	=AEA03	+ARE03	-XN113	7	+1.13	=AEA03&EFS/QA01.2
CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+QM	-X1	31	=AEA03	+ARE03	-XH	11	f31QM	=AEA03&EFS/QA01.2
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03	+QM	-X1	34	=AEA03	+ARE03	-XH	12	f41QM	=AEA03&EFS/QA01.2
7 150											
-WSQM0305	1	=AEA03	+QM	-X1	850	=AEA03	+ARE03	-XN113	3	+1.13	=AEA03&EFS/RA01.2
CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+QM	-X1	870	=AEA03	+ARE03	-XH	1	H721A	=AEA03&EFS/RA01.2
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03	+QM	-X1	872	=AEA03	+ARE03	-XH	2	H722CLB	=AEA03&EFS/RA01.2
7 150	4	=AEA03	+QM	-X1	874	=AEA03	+ARE03	-XH	3	H912CCB	=AEA03&EFS/RA01.3
	5	=AEA03	+QM	-X1	895	=AEA03	+ARE03	-XH	4	H91CLMAN	=AEA03&EFS/RA01.3
-WSRA0301	1	=AEA03	+ARA03	-XR	1	=AEA03	+ARE03	-XN101J	2	+1.01J	=AEA03&EFS/MA04.4
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03	+ARA03	-XR	2	=AEA03	+ARE03	-XRJ	2	f1QMJ	=AEA03&EFS/MA04.4
KABEL PVC											
3 7											
-WSRA0302	1	=AEA03	+ARA03	-XR	3	=AEA03	+ARE03	-XN101	4	+1.01	=AEA03&EFS/MA05.7
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03	+ARA03	-XR	4	=AEA03	+ARE03	-XR	17	f1QME	=AEA03&EFS/MA05.7
KABEL PVC											
3 7											
-WSRA0303	1	=AEA03	+ARA03	-XH	8	=AEA00	+ARR00	-XH	5	H111IF/03	=AEA03&EFS/RA03.8
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+ARA03	-XN113	17	=AEA00	+ARR00	-XH	6	-1.13/03	=AEA03&EFS/RA03.8
KABEL PVC											
3 15											
-WSRA0304	1	=AEA03	+ARA03	-XH	9	=AEA03	+BSP	-BT1	BT1	RT1/V1	=AEA03&EFS/SW01.7
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+ARA03	-XH	10	=AEA03	+BSP	-BT1	BT1	RT2/V2	=AEA03&EFS/SW01.8
KABEL PVC	3	=AEA03	+ARA03	-XH	11	=AEA03	+BSP	-BT1	BT1	RT3/V3	=AEA03&EFS/SW01.8
3 29											
-WSRE0301	1	=AEA03	+ARE03	-XN111	4	=AEA00	+ARR00	-XR/03	1	+1.11/03	=AEA03&EFS/MA02.2
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+ARE03	-XR	5	=AEA00	+ARR00	-XR/03	2	f11QM/03	=AEA03&EFS/MA02.2
KABEL PVC											
3 15											
-WSRE0302	1	=AEA03	+ARE03	-XN121	4	=AEA00	+ARR00	-XR/03	3	+1.21/03	=AEA03&EFS/MA03.2
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+ARE03	-XR	10	=AEA00	+ARR00	-XR/03	4	f12QM/03	=AEA03&EFS/MA03.2
KABEL PVC											
3 15											
-WSRE0303	1	=AEA03	+ARE03	-XH	19	=AEA00	+ARR00	-XH	3	H300IF/03	=AEA03&EFS/RA01.8
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+ARE03	-XN113	20	=AEA00	+ARR00	-XH	4	-1.13/03	=AEA03&EFS/RA01.8
KABEL PVC											
3 15											
-WSRE0304	1	=AEA03	+ARE03	-XR	18	=AEA00	+ARR00	-XN102	1	+1.02	=AEA03&EFS/NA01.2
CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	2	=AEA03	+ARE03	-XR	20	=AEA00	+ARR00	-XH/03	2	f321S/03	=AEA03&EFS/NA01.2
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03	+ARE03	-XR	21	=AEA00	+ARR00	-XH/03	1	f310R/03	=AEA03&EFS/NA01.3
5 15											

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WB06
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AEA03	&EMB	WB06
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 89
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB06		Celkem: 279

Kabel	Žíla	Cíl 1	Svorka	Cíl 2	Svorka	Potenciál	Odkaz
-WSRL101	1	=AEA03 +RL1 -D3	1	=AEA03 +AVT1 -XWL	6	f293	=AEA03&EFS/MA09.6
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +RL1 -D3	3	=AEA03 +AVT1 -XWL	10	N	=AEA03&EFS/MA09.7
KABEL PVC							
3 16							
-WSRL102	1	=AEA03 +RL1 -D3	8	=AEA03 +AVT1 -XHL	3	+1.07	=AEA03&EFS/QA04.4
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +RL1 -D3	7	=AEA03 +AVT1 -XHL	9	H293ON	=AEA03&EFS/QA04.4
KABEL PVC							
3 16							
-WSTL101	1	=AEA03 +ATL1 -X1	13	=AEA03 +AVT1 -XWL	2	L1.3	=AEA03&EFS/MA09.5
CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATL1 -X1	14	=AEA03 +AVT1 -XWL	3	f292FND	=AEA03&EFS/MA09.5
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03 +ATL1 -X1	12	=AEA03 +AVT1 -XWL	4	f292FNU	=AEA03&EFS/MA09.6
5 20							
-WSTL102	1	=AEA03 +ATL1 -X1	29	=AEA03 +AVT1 -XHL	5	H775FNU	=AEA03&EFS/QA04.2
CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATL1 -X1	31	=AEA03 +AVT1 -XHL	6	H775FND	=AEA03&EFS/QA04.2
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03 +ATL1 -X1	17	=AEA03 +AVT1 -XHL	7	H775MAX	=AEA03&EFS/QA04.3
7 20	5	=AEA03 +ATL1 -X1	19	=AEA03 +AVT1 -XHL	8	H775MIN	=AEA03&EFS/QA04.3
	6	=AEA03 +ATL1 -X1	16	=AEA03 +AVT1 -XHL	4	+1.07	=AEA03&EFS/QA04.2
-WSTL103	1	=AEA03 +ATL1 -X1	20	=AEA03 +AVT1 -XHL	10	+1.13	=AEA03&EFS/RA04.2
CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATL1 -X1	56	=AEA03 +AVT1 -XHL	12	f243A	=AEA03&EFS/RA04.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATL1 -X1	44	=AEA03 +AVT1 -XHL	13	f633A	=AEA03&EFS/RA04.2
12 20	4	=AEA03 +ATL1 -X1	21	=AEA03 +AVT1 -XHL	14	f894T	=AEA03&EFS/RA04.3
	6	=AEA03 +ATL1 -X1	25	=AEA03 +AVT1 -XHL	15	f844T	=AEA03&EFS/RA04.3
	7	=AEA03 +ATL1 -X1	27	=AEA03 +AVT1 -XHL	16	f850T	=AEA03&EFS/RA04.4
	8	=AEA03 +ATL1 -X1	23	=AEA03 +AVT1 -XHL	17	f849TLT	=AEA03&EFS/RA04.4
-WSTL104	1	=AEA03 +ATL1 -X1	64	=AEA03 +AVT1 -XVL	1	fM1	=AEA03&EFS/SW01.2
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +ATL1 -X1	67	=AEA03 +AVT1 -XVL	3	fN1	=AEA03&EFS/SW01.2
KABEL PVC							
3 20							
-WSTL105	1	=AEA03 +ATL1 -X1	63	=AEA03 +AVT1 -XAL	1	fTAL	=AEA03&EFS/SW01.3
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +ATL1 -X1	62	=AEA03 +AVT1 -XAL	3	fTAN	=AEA03&EFS/SW01.3
KABEL PVC							
3 20							
-WSTL106	1	=AEA03 +ATL1 -X1	38	=AEA03 +AVT1 -XHL	19	+PL	=AEA03&EFS/SW01.4
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +ATL1 -X1	37	=AEA03 +AVT1 -XHL	20	SP	=AEA03&EFS/SW01.4
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATL1 -X1	36	=AEA03 +AVT1 -XHL	21	-PL	=AEA03&EFS/SW01.4
3 20							
-WSTL107	1	=AEA03 +ATL1 -X1	48	=AEA03 +AVT1 -XHL	23	RT1/L1	=AEA03&EFS/SW01.5
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +ATL1 -X1	49	=AEA03 +AVT1 -XHL	24	RT2/L1	=AEA03&EFS/SW01.5
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATL1 -X1	50	=AEA03 +AVT1 -XHL	25	RT3/L1	=AEA03&EFS/SW01.5
3 20							

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WB07
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ
Vypracoval	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
Schválil	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

=AEA03 | &EMB | WB07
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB07
List: 90
Celkem: 279

Kabel	Žíla	Cíl 1	Svorka	Cíl 2	Svorka	Potenciál	Odkaz
-WSTR101	1	=AEA03 +ATR1 -X1	14	=AEA03 +AVT1 -XWT	6	L1.1	=AEA03&EFS/MA09.1
CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATR1 -X1	15	=AEA03 +AVT1 -XWT	9	f771T	=AEA03&EFS/MA09.1
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03 +ATR1 -X1	11	=AEA03 +AVT1 -XWT	7	f295LO	=AEA03&EFS/MA09.2
5 18	4	=AEA03 +ATR1 -X1	10	=AEA03 +AVT1 -XWT	8	f295RA	=AEA03&EFS/MA09.3
-WSTR102	1	=AEA03 +ATR1 -S61M	1	=AEA03 +AVT1 -XHT	35 A	+1.07	=AEA03&EFS/QA03.2
CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATR1 -XHT	1	=AEA03 +AVT1 -XHT	25	-1.07	=AEA03&EFS/QA03.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATR1 -S61M	2	=AEA03 +AVT1 -XHT	36	H771F1	=AEA03&EFS/QA03.3
12 18	4	=AEA03 +ATR1 -S61M	3	=AEA03 +AVT1 -XHT	37	H771F2	=AEA03&EFS/QA03.3
	5	=AEA03 +ATR1 -S61M	4	=AEA03 +AVT1 -XHT	38	H771F4	=AEA03&EFS/QA03.3
	6	=AEA03 +ATR1 -S61M	5	=AEA03 +AVT1 -XHT	39	H771F8	=AEA03&EFS/QA03.3
	7	=AEA03 +ATR1 -S61M	6	=AEA03 +AVT1 -XHT	40	H771F10	=AEA03&EFS/QA03.4
-WSTR103	1	=AEA03 +ATR1 -X1	17	=AEA03 +AVT1 -XHT	27	+1.07	=AEA03&EFS/QA03.6
CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATR1 -X1	18	=AEA03 +AVT1 -XHT	29	f772T	=AEA03&EFS/QA03.6
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03 +ATR1 -X1	308	=AEA03 +AVT1 -XHT	31	f771RA	=AEA03&EFS/QA03.5
7 18	4	=AEA03 +ATR1 -X1	310	=AEA03 +AVT1 -XHT	30	f771LO	=AEA03&EFS/QA03.5
-WSTT101	1	=AEA03 +ATT1 -X8	17	=AEA03 +AVT1 -XR	4	+1.01	=AEA03&EFS/MA05.2
CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATT1 -X8	21	=AEA03 +AVT1 -XR	5	f241T	=AEA03&EFS/MA05.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATT1 -X8	23	=AEA03 +AVT1 -XR	6	f242T	=AEA03&EFS/MA05.2
12 17	4	=AEA03 +ATT1 -X8	22	=AEA03 +AVT1 -XR	9	f671T	=AEA03&EFS/MA05.3
	5	=AEA03 +ATT1 -X6	18	=AEA03 +AVT1 -XR	7	f631T	=AEA03&EFS/MA05.3
	6	=AEA03 +ATT1 -X6	17	=AEA03 +AVT1 -XR	8	f632T	=AEA03&EFS/MA05.4
-WSTT102	1	=AEA03 +ATT1 -X8	11	=AEA03 +AVT1 -XHT	4	+1.13	=AEA03&EFS/RA02.2
CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATT1 -X8	13	=AEA03 +AVT1 -XHT	6	H241A	=AEA03&EFS/RA02.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATT1 -X6	12	=AEA03 +AVT1 -XHT	8	H631A	=AEA03&EFS/RA02.3
12 17	4	=AEA03 +ATT1 -X6	11	=AEA03 +AVT1 -XHT	9	H632A	=AEA03&EFS/RA02.3
	5	=AEA03 +ATT1 -X8	14	=AEA03 +AVT1 -XHT	10	H681A	=AEA03&EFS/RA02.4
	6	=AEA03 +ATT1 -X8	15	=AEA03 +AVT1 -XHT	11	H682A	=AEA03&EFS/RA02.4
	7	=AEA03 +ATT1 -X8	28	=AEA03 +AVT1 -XHT	12	H618IF	=AEA03&EFS/RA02.4
	8	=AEA03 +ATT1 -X5	15	=AEA03 +AVT1 -XHT	20	H849T	=AEA03&EFS/RA02.5
-WSTT103	1	=AEA03 +ATT1 -X5	2	=AEA03 +AVT1 -XHT	13	H641ON	=AEA03&EFS/RA03.2
CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATT1 -X5	6	=AEA03 +AVT1 -XHT	14	H641T	=AEA03&EFS/RA03.2
KABEL PVC							
3 17							
-WSTT104	1	=AEA03 +ATT1 -X6	19	=AEA03 +AVT1 -XHT	44	RT1/T1	=AEA03&EFS/SW01.6
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +ATT1 -X6	20	=AEA03 +AVT1 -XHT	45	RT2/T1	=AEA03&EFS/SW01.6
KABEL PVC	3	=AEA03 +ATT1 -X6	21	=AEA03 +AVT1 -XHT	46	RT3/T1	=AEA03&EFS/SW01.7
3 17							

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WB08
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AEA03	&EMB WB08
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 91
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB08	Celkem: 279

Kabel	Žíla	Cíl 1	Svorka	Cíl 2	Svorka	Potenciál	Odkaz
-WSTT105	1	=AEA03 +ATT1 -X4	6	=AEA03 +AVT1 -XWT	2	L1.2	=AEA03&EFS/MA09.4
CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +ATT1 -X4	7	=AEA03 +AVT1 -XWT	3	f641ON	=AEA03&EFS/MA09.4
KABEL PVC Cu páska							
5 17							
-WSVT101	1	=AEA03 +AVT1 -XR	4	=AEA03 +ARE03 -XN101	1	+1.01	=AEA03&EFS/MA05.2
CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XR	5	=AEA03 +ARE03 -XR	11	f241T	=AEA03&EFS/MA05.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +AVT1 -XR	6	=AEA03 +ARE03 -XR	12	f242T	=AEA03&EFS/MA05.2
12 150	4	=AEA03 +AVT1 -XR	9	=AEA03 +ARE03 -XR	13	f671T	=AEA03&EFS/MA05.3
	5	=AEA03 +AVT1 -XR	7	=AEA03 +ARE03 -XR	14	f631T	=AEA03&EFS/MA05.3
	6	=AEA03 +AVT1 -XR	8	=AEA03 +ARE03 -XR	15	f632T	=AEA03&EFS/MA05.4
	7	=AEA03 +AVT1 -XR	2	=AEA03 +ARE03 -XN101	6	-1.01	=AEA03&EFS/MA05.2
-WSVT102	1	=AEA03 +AVT1 -XWT	6	=AEA03 +ARA03 -XWT	1	L1.1	=AEA03&EFS/MA09.1
CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XWT	9	=AEA03 +ARA03 -XWT	2	f771T	=AEA03&EFS/MA09.1
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03 +AVT1 -XWT	7	=AEA03 +ARA03 -XWT	3	f295LO	=AEA03&EFS/MA09.2
7 151	4	=AEA03 +AVT1 -XWT	8	=AEA03 +ARA03 -XWT	4	f295RA	=AEA03&EFS/MA09.3
-WSVT103	1	=AEA03 +AVT1 -XWT	2	=AEA03 +ARA03 -XWT	5	L1.2	=AEA03&EFS/MA09.4
CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XWT	3	=AEA03 +ARA03 -XWT	6	f641ON	=AEA03&EFS/MA09.4
KABEL PVC Cu páska							
5 151							
-WSVT104	1	=AEA03 +AVT1 -XWL	2	=AEA03 +ARA03 -XWL	1	L1.3	=AEA03&EFS/MA09.5
CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XWL	3	=AEA03 +ARA03 -XWL	3	f292FND	=AEA03&EFS/MA09.5
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03 +AVT1 -XWL	4	=AEA03 +ARA03 -XWL	4	f292FNU	=AEA03&EFS/MA09.6
7 151	4	=AEA03 +AVT1 -XWL	6	=AEA03 +ARA03 -XWL	5	f293	=AEA03&EFS/MA09.6
	5	=AEA03 +AVT1 -XWL	9	=AEA03 +ARA03 -XWL	8	N	=AEA03&EFS/MA09.7
-WSVT105	1	=AEA03 +AVT1 -XHT	35 B	=AEA03 +ARA03 -XN107	8	+1.07	=AEA03&EFS/QA03.2
CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XHT	24	=AEA03 +ARA03 -XN107	17	-1.07	=AEA03&EFS/QA03.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +AVT1 -XHT	36	=AEA03 +ARA03 -XHT	1	H771F1	=AEA03&EFS/QA03.3
12 151	4	=AEA03 +AVT1 -XHT	37	=AEA03 +ARA03 -XHT	2	H771F2	=AEA03&EFS/QA03.3
	5	=AEA03 +AVT1 -XHT	38	=AEA03 +ARA03 -XHT	3	H771F4	=AEA03&EFS/QA03.3
	6	=AEA03 +AVT1 -XHT	39	=AEA03 +ARA03 -XHT	4	H771F8	=AEA03&EFS/QA03.3
	7	=AEA03 +AVT1 -XHT	40	=AEA03 +ARA03 -XHT	5	H771F10	=AEA03&EFS/QA03.4
	8	=AEA03 +AVT1 -XHT	31	=AEA03 +ARA03 -XHT	6	f771RA	=AEA03&EFS/QA03.5
	9	=AEA03 +AVT1 -XHT	30	=AEA03 +ARA03 -XHT	7	f771LO	=AEA03&EFS/QA03.5
	10	=AEA03 +AVT1 -XHT	29	=AEA03 +ARA03 -XHT	8	f772T	=AEA03&EFS/QA03.6
	11	=AEA03 +AVT1 -XHT	50	=AEA03 +ARA03 -XHT	9	H841TL	=AEA03&EFS/QA03.7

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WB09
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AEA03	&EMB WB09
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 92
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB09	Celkem: 279

Kabel	Žíla	Cíl 1	Svorka	Cíl 2	Svorka	Potenciál	Odkaz
-WSVT106	1	=AEA03 +AVT1 -XHL	3	=AEA03 +ARA03 -XN107	9	+1.07	=AEA03&EFS/QA04.4
CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XHL	5	=AEA03 +ARA03 -XHL	1	H775FNU	=AEA03&EFS/QA04.2
KABEL PVC Cu páska	3	=AEA03 +AVT1 -XHL	6	=AEA03 +ARA03 -XHL	2	H775FND	=AEA03&EFS/QA04.2
7 151	4	=AEA03 +AVT1 -XHL	7	=AEA03 +ARA03 -XHL	3	H775MAX	=AEA03&EFS/QA04.3
	5	=AEA03 +AVT1 -XHL	8	=AEA03 +ARA03 -XHL	4	H775MIN	=AEA03&EFS/QA04.3
	6	=AEA03 +AVT1 -XHL	9	=AEA03 +ARA03 -XHL	5	H293ON	=AEA03&EFS/QA04.4
-WSVT107	1	=AEA03 +AVT1 -XHT	3	=AEA03 +ARE03 -XN113	6	+1.13	=AEA03&EFS/RA02.6
CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XHT	1	=AEA03 +ARE03 -XN113	18	-1.13	=AEA03&EFS/RA02.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +AVT1 -XHT	6	=AEA03 +ARE03 -XHT	1	H241A	=AEA03&EFS/RA02.2
12 151	4	=AEA03 +AVT1 -XHT	8	=AEA03 +ARE03 -XHT	2	H631A	=AEA03&EFS/RA02.3
	5	=AEA03 +AVT1 -XHT	9	=AEA03 +ARE03 -XHT	3	H632A	=AEA03&EFS/RA02.3
	6	=AEA03 +AVT1 -XHT	10	=AEA03 +ARE03 -XHT	4	H681A	=AEA03&EFS/RA02.4
	7	=AEA03 +AVT1 -XHT	11	=AEA03 +ARE03 -XHT	5	H682A	=AEA03&EFS/RA02.4
	8	=AEA03 +AVT1 -XHT	12	=AEA03 +ARE03 -XHT	6	H618IF	=AEA03&EFS/RA02.4
	9	=AEA03 +AVT1 -XHT	16	=AEA03 +ARE03 -XHT	7	H841TL	=AEA03&EFS/RA02.6
	11	=AEA03 +AVT1 -XHT	18	=AEA03 +ARE03 -XH	10	H849T	=AEA03&EFS/RA02.7
-WSVT108	1	=AEA03 +AVT1 -XHT	13	=AEA03 +ARA03 -XHT	10	H641ON	=AEA03&EFS/RA03.2
CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XHT	14	=AEA03 +ARA03 -XHT	11	H641T	=AEA03&EFS/RA03.2
KABEL PVC Cu páska							
5 151							
-WSVT109	1	=AEA03 +AVT1 -XHL	10	=AEA03 +ARA03 -XN113	8	+1.13	=AEA03&EFS/RA04.2
CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XHL	12	=AEA03 +ARA03 -XHL	6	f243A	=AEA03&EFS/RA04.2
KABEL PVC	3	=AEA03 +AVT1 -XHL	13	=AEA03 +ARA03 -XHL	7	f633A	=AEA03&EFS/RA04.2
12 151	4	=AEA03 +AVT1 -XHL	14	=AEA03 +ARA03 -XHL	8	f894T	=AEA03&EFS/RA04.3
	5	=AEA03 +AVT1 -XHL	15	=AEA03 +ARA03 -XHL	9	f844T	=AEA03&EFS/RA04.3
	6	=AEA03 +AVT1 -XHL	16	=AEA03 +ARA03 -XHL	10	f850T	=AEA03&EFS/RA04.4
	7	=AEA03 +AVT1 -XHL	17	=AEA03 +ARA03 -XHL	11	f849TLT	=AEA03&EFS/RA04.4
	8	=AEA03 +AVT1 -XHL	18	=AEA03 +ARA03 -XN113	16	-1.13	=AEA03&EFS/RA04.4
-WSVT110	1	=AEA03 +AVT1 -XVL	1	=AEA03 +ARA03 -XV	9	fM1	=AEA03&EFS/SW01.2
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XVL	3	=AEA03 +ARA03 -XV	11	fN1	=AEA03&EFS/SW01.2
KABEL PVC							
3 151							
-WSVT111	1	=AEA03 +AVT1 -XAL	2	=AEA03 +ARA03 -XA	7	fTAL	=AEA03&EFS/SW01.3
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XAL	4	=AEA03 +ARA03 -XA	8	fTAN	=AEA03&EFS/SW01.3
KABEL PVC							
3 151							
-WSVT112	1	=AEA03 +AVT1 -XHL	19	=AEA03 +ARA03 -XHL	13	+PL	=AEA03&EFS/SW01.4
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XHL	20	=AEA03 +ARA03 -XHL	14	SP	=AEA03&EFS/SW01.4
KABEL PVC	3	=AEA03 +AVT1 -XHL	21	=AEA03 +ARA03 -XHL	15	-PL	=AEA03&EFS/SW01.4
3 151							

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WB10
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
Vypracoval	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
Schválil	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	

SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AEA03 &EMB WB10

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB10

List: 93
Celkem: 279

Kabel	Žíla	Cíl 1	Svorka	Cíl 2	Svorka	Potenciál	Odkaz
-WSVT113	1	=AEA03 +AVT1 -XHL	23	=AEA03 +ARA03 -XHL	16	RT1/L1	=AEA03&EFS/SW01.5
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XHL	24	=AEA03 +ARA03 -XHL	17	RT2/L1	=AEA03&EFS/SW01.5
KABEL PVC	3	=AEA03 +AVT1 -XHL	25	=AEA03 +ARA03 -XHL	18	RT3/L1	=AEA03&EFS/SW01.5
3 151							
-WSVT114	1	=AEA03 +AVT1 -XHT	44	=AEA03 +ARA03 -XHT	13	RT1/T1	=AEA03&EFS/SW01.6
CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	2	=AEA03 +AVT1 -XHT	45	=AEA03 +ARA03 -XHT	14	RT2/T1	=AEA03&EFS/SW01.6
KABEL PVC	3	=AEA03 +AVT1 -XHT	46	=AEA03 +ARA03 -XHT	15	RT3/T1	=AEA03&EFS/SW01.7
3 151							
-WTRA0301	1-8	=AEA03 +ARA03 -F295	RJ45	=AEA03 +ARA03 -XL5103	OUT	IEC61850	=AEA03&EFS/VA03.4
UTP CAT6 ŽLUTÁ							
KABEL PVC Al fólie							
8 2							

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EMB
WB11
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA ZAPOJENÍ KABELŮ	=AEA03		&EMB	WB11
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 94
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EMB/WB11			Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ARA03 -F295	OCHRANA	1	A. EBERLE GMBH	REG-D	REGULÁTOR	REGULACE NAPĚTÍ TRANSFORMÁTORU 3xPT100 100.0030.400.19	
=AEA03 +ARA03 -F292	OCHRANA	1	A. EBERLE GMBH	REG-DP		REGULACE ZHÁŠENÍ TLUMIVEK	B01 H1 K1 E90 XW9 Y0 U0 G2
=AEA03 +QA -K1							
=AEA03 +QA -K2							
=AEA03 +QB -K1							
=AEA03 +QB -K2	STYKAČ	4	ALLEN BRADLEY	100-K05 KF 300	230V AC	3S,20	
=AEA03 +QM -R2	ODPOR	1	DANOTHERM		1,8KOHM		41202555272
=AEA03 +QA -F1							
=AEA03 +QB -F1	JISTIČ	2	EATON	PKZM0-1,6	1-1,6A 690V AC	SPOUŠTĚČ MOTORŮ 150kA	
=AEA03 +QA -SB1							
=AEA03 +QB -SB1	TLAČÍTKO	2	EATON	M22-D-S-X0	2S		216609
=AEA03 +QA -SB2							
=AEA03 +QB -SB2	TLAČÍTKO	2	EATON	M22-D-W-X1	2S		216609
=AEA03 +TZ -TZ	TRANSF. PROUDU	1	EGC	KTP 300	300/1A 10 VA	10P30	KTP 300

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EPB GL01 CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03	&EPB GL01
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 95
		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL01	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +QA -R1							
=AEA03 +QA -R2A							
=AEA03 +QA -R2B							
=AEA03 +QB -R1							
=AEA03 +QB -R2A							
=AEA03 +QB -R2B	TOPENÍ	6	GRID SOLUTIONS	RX150	110-250V, 50Hz 30W		
=AEA03 +QA -CS1							
=AEA03 +QB -CS1	PŘEPÍNAČ	2	GRID SOLUTIONS	M0663AG			
=AEA03 +ATT1 -S1	OTOČNÝ SPÍNAČ	1	KONČAR	GN12-91-U	2S 0-1	12A/400V AC	
=AEA03 +ATT1 -SQ	OTOČNÝ SPÍNAČ	1	KONČAR	GN25-10-U	3S 0-1	25A/400V AC	
=AEA03 +ATT1 -S2	OTOČNÝ SPÍNAČ	1	KONČAR	GN12-55-U	2S+2O 1-2	12A/400V AC	
=AEA03 +T101 -CT	TRANSF. PROUDU	1	KONČAR		250/1,5 A 10VA	3FS5	
=AEA03 +TA -TA/L1							
=AEA03 +TA -TA/L2							

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL02
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03	&EPB GL02
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 96
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL02	Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +TA -TA/L3	TRANSF. PROUDU	3	KONČAR	AGU-123	4x100//1/1/1/0A 10/15/30/30VA	0,2S/0,5/5P20/5P20	AGU-123
=AEA03 +QA -SQ101							
=AEA03 +QA -SQ102							
=AEA03 +QB -SQ101							
=AEA03 +QB -SQ102	KONCOVÝ SPÍNAČ	4	MARQUARDT	Micro N.C.-1117.0206	10 500V	16A	
=AEA03 +QA -SQ150							
=AEA03 +QA -SQ151							
=AEA03 +QB -SQ150							
=AEA03 +QB -SQ151	KONCOVÝ SPÍNAČ	4	MARQUARDT	Micro N.C.-1117.0106	1S 500V	16A	
=AEA03 +QA -M1							
=AEA03 +QB -M1	MOTOR	2	MOTOVARIO	T71B4	230/400V	370W 50Hz	
=AEA03 +T101 -B8							
=AEA03 +T101 -B9	TOPENÍ	2	MR	MTraB	VYSUŠOVÁNÍ TRANSF. OLEJE		
=AEA03 +ATR1 -S61P	PŘEVODNÍK	1	NEDEFINOVANÝ	S61P	SIG. POLOHY ODBOČEK POLOHOVÁ		S61P
=AEA03 +ATL1 -F2							

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL03
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

eg·d

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AEA03 | &EPB | GL03

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL03

List: 97
Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ATL1 -F3							
=AEA03 +ATL1 -F4	JISTIČ	3	NEDEFINOVANÝ			1P-1S(34-33)	
=AEA03 +ATR1 -K1							
=AEA03 +ATR1 -K2	STYKAČ	2	NEDEFINOVANÝ		230V AC	3S,2O VČETNĚ PŘÍDAVNÝCH KONTAKTŮ	
=AEA03 +RL1 -S1	STYKAČ	1	NEDEFINOVANÝ	NEDEFINOVANÝ	STYKAČ ODPORNÍK 230V AC	3S,2O VČETNĚ PŘÍDAVNÝCH KONTAKTŮ	
=AEA03 +ATR1 -S1							
=AEA03 +ATR1 -S2							
=AEA03 +ATR1 -S4							
=AEA03 +ATR1 -S5							
=AEA03 +ATR1 -S12							
=AEA03 +ATR1 -S14							
=AEA03 +ATR1 -S24							
=AEA03 +ATR1 -S37							
=AEA03 +ATR1 -S6A							
=AEA03 +ATR1 -S6B							
=AEA03 +ATR1 -S8A							
=AEA03 +ATR1 -S8B							
=AEA03 +ATR1 -S13A							

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EPB GL04 CE1

Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma			
				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
						EG.D, a.s.	

eg.d

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AEA03 &EPB GL04

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL04

List: 98
Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ATR1 -S13B	KONCOVÝ SPÍNAČ	14	NEDEFINOVANÝ		C, NC ,NO 230V		
=AEA03 +ATR1 -S10	KONCOVÝ SPÍNAČ	1	NEDEFINOVANÝ		1O 230V		
=AEA03 +ATL1 -B1	TERMOSTAT	1	NEDEFINOVANÝ		1S 230V		
=AEA03 +ATL1 -S3							
=AEA03 +ATL1 -S4	TLAČÍTKO	2	NEDEFINOVANÝ	NEDEFINOVANÝ	2S(1-2,3-4)	230V AC	
=AEA03 +ATR1 -S61M	PŘEVODNÍK	1	NEDEFINOVÁN	V15	BCD 110V DC		
=AEA03 +ATR1 -E1	OSVĚTLENÍ	1	NEDEFINOVÁN		230V AC		
=AEA03 +RL1 -R1							
=AEA03 +ATL1 -R1							
=AEA03 +ATR1 -R1	TOPENÍ	3	NEDEFINOVÁN				--
=AEA03 +ATT1 -H	SVÍTIDLO	1	NEDEFINOVÁN		230V AC		
=AEA03 +TL1 -F6	PŘÍSTROJ	1	NEDEFINOVÁN	NEDEFINOVÁN	BUCHOLTZ. RELÉ 2S	BUCHOLTZ. RELÉ	--

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL05
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03	&EPB GL05
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 99
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL05	Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +TL1 -B2	PŘÍSTROJ	1	NEDEFINOVÁN	NEDEFINOVÁN	TEPLOMĚR - SIGN. 2S	TEPLOMĚR - SIGN.	--
=AEA03 +TL1 -B4	PŘÍSTROJ	1	NEDEFINOVÁN	NEDEFINOVÁN	TEPLOTNÍ ČIDLO	TEPLOTNÍ ČIDLO	--
=AEA03 +TL1 -T1	PŘÍSTROJ	1	NEDEFINOVÁN	NEDEFINOVÁN	SEKUND. JÁDRO k-l	SEKUND. JÁDRO k-l	--
=AEA03 +TL1 -T2	PŘÍSTROJ	1	NEDEFINOVÁN	NEDEFINOVÁN	SEKUND. JÁDRO M1-N1	SEKUND. JÁDRO M1-N1	--
=AEA03 +TL1 -T4	PŘÍSTROJ	1	NEDEFINOVÁN	NEDEFINOVÁN	SEKUND. JÁDRO HLAVNÍ	SEKUND. JÁDRO HLAVNÍ	--
=AEA03 +TL1 -R2a							
=AEA03 +TL1 -R2b	PŘÍSTROJ	2	NEDEFINOVÁN	NEDEFINOVÁN	ODPOROVÉ MĚŘ. POLOHY	ODPOROVÉ MĚŘ. POLOHY	--
=AEA03 +ATL1 -K4	POMOCNÉ RELÉ	1	NEDEFINOVÁN	NEDEFINOVÁN	380-415V AC	POM. KONT. 11-12,11-14,21-22,21-24	
=AEA03 +ATL1 -K5							
=AEA03 +ATL1 -K6	POMOCNÉ RELÉ	2	NEDEFINOVÁN		4P	MULTIFUNKČNÍ RELÉ SE ZKUŠ. TLAČ.	
=AEA03 +T101 -B3	PLYNOVÉ RELÉ	1	NEDEFINOVÁN	-		BUCHHOLZOVO RELÉ	
=AEA03 +T101 -B7	PLYNOVÉ RELÉ	1	NEDEFINOVÁN	-		BUCHHOLZOVO RELÉ	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL06
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03	&EPB	GL06
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS		
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101				List: 100
		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL06		Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ATL1 -K1							
=AEA03 +ATL1 -K2	STYKAČ	2	NEDEFINOVÁN		110-220V DC	3-POL,3S,2O	
=AEA03 +ATR1 -M1	MOTOR	1	NEDEFINOVÁN		3*400V AC	50Hz	
=AEA03 +ATL1 -M1	MOTOR	1	NEDEFINOVÁN		3*400V AC	50Hz	
=AEA03 +T101 -M1							
=AEA03 +T101 -M2							
=AEA03 +T101 -M3							
=AEA03 +T101 -M4							
=AEA03 +T101 -M5							
=AEA03 +T101 -M6	MOTOR	6	NEDEFINOVÁN	-	400V AC 50Hz		
=AEA03 +QM -M1	MOTOR	1	NEDEFINOVÁN	412 29405 702	110V DC 585W	2,8A CLASS 10	412 29405 702
=AEA03 +TL1 -VU	MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ	1	NEDEFINOVÁN		0-250V	VOLTMETR	
=AEA03 +ATL1 -Q1	VÝKONOVÝ JISTIČ	1	NEDEFINOVÁN		CHRÁNIČ V TLUMIVCE	VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL07
CE1

05.08.2021

Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		
				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101
						EG.D, a.s.

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AEA03 &EPB GL07

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL07

List: 101
Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +QM -R1.1							
=AEA03 +QM -R2.1	ODPOR	2	NEDEFINOVÁN		22KOHM 4W	110-250V	
=AEA03 +RL1 -R2							
=AEA03 +RL1 -R3							
=AEA03 +RL1 -R4	ODPOR	3	NEDEFINOVÁN	------	ODPOR V ODPORNÍKU		---
=AEA03 +T101 -B4							
=AEA03 +T101 -B5	MAGNETICKÝ SPÍNAČ	2	NEDEFINOVÁN	-	ČIDLO HLADINY OLEJE		
=AEA03 +T101 -B6	TLAKOVÝ SPÍNAČ	1	NEDEFINOVÁN	-		ODVZDUŠŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ	
=AEA03 +ATL1 -S1							
=AEA03 +ATL1 -S2	KONCOVÝ SPÍNAČ	2	NEDEFINOVÁN		1S,1O 230V AC/DC		
=AEA03 +T101 -B1	TERMOSTAT	1	NEDEFINOVÁN	AKM 35 4 01 15x-6,0	TEPLOTA VINUTÍ		
=AEA03 +T101 -B2	TERMOSTAT	1	NEDEFINOVÁN	AKM 34 4 01 15x-6,0	TEPLOTA OLEJE		
=AEA03 +ATR1 -S3	PŘEPÍNAČ	1	NEDEFINOVÁN				

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL08
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03	&EPB GL08
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 102
		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL08	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ARA03 -XL5103							
=AEA03 +ARA03 -XL5104	ZÁSUVKA	2	NEDEFINOVÁN	RJ45		1 MODUL ŽLUTÁ UTP Cat 6	
=AEA03 +AVT1 -EZ1	ZÁSUVKA	1	NEDEFINOVÁN	--	220V AC 16A	L1,PE,N VENKOVNÍ IP56	
=AEA03 +AVT1 -EZ2	ZÁSUVKA	1	NEDEFINOVÁN	ZÁS-NÁSTĚNNÁ-IP67	400V AC 32A		517.3257
=AEA03 +ATR1 -Q1	JISTIČ	1	NEZNÁMÝ		230/400V	3P-2S/20 VYRÁŽECÍ CÍVKA	
=AEA03 +ATR1 -K20	POMOCNÉ RELÉ	1	NEZNÁMÝ		230V AC	4S,30	
=AEA03 +ATR1 -K37	POMOCNÉ RELÉ	1	NEZNÁMÝ		230V AC	2S,20	
=AEA03 +ATR1 -K30	ČASOVÉ RELÉ	1	NEZNÁMÝ		230V AC	1S,10	
=AEA03 +ARE03 -S31	OTOČNÝ SPÍNAČ	1	OBZOR VD ZLÍN	VSN10-2252-D4-V	4 KONTAKTY 2 POLOHY		VSN10-2252-D4-V-ANC-Sxxx-NM
=AEA03 +ARA03 -FAES							
=AEA03 +ARE03 -FAES	JISTIČ	2	OEZ LETOHRAD	LTN-2B-1	2A 230V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41634
=AEA03 +AVT1 -FAEZ1							

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL09
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03		&EPB	GL09
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 103
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL09			Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ARA03 -FAEZ							
=AEA03 +ARE03 -FAEZ	JISTIČ	3	OEZ LETOHRAD	LTN-16B-1	16A 230V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41640
=AEA03 +AVT1 -FAET1	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-2B-1	2A 230V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41634
	POMOCNÝ SPÍNAČ	1	OEZ LETOHRAD	PS-LT-1100			OEZ:42297
=AEA03 +ARE03 -FAEQ	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-4B-1	4A 230V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41635
	POMOCNÝ SPÍNAČ	1	OEZ LETOHRAD	PS-LT-1100			OEZ:42297
=AEA03 +ARE03 -FAEM	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-6B-1	6A 230V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41636
	POMOCNÝ SPÍNAČ	1	OEZ LETOHRAD	PS-LT-1100			OEZ:42297
=AEA03 +ARE03 -FA1.13	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-2C-2	2A 230/400V AC	220V DC/PÓL 50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41861
=AEA03 +ARA03 -FA1.07							
=AEA03 +ARA03 -FA1.01F							
=AEA03 +ARA03 -FA1.07F							
=AEA03 +ARE03 -FA1.01							
=AEA03 +ARE03 -FA1.01F	JISTIČ	5	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-4C-2	4A 230/400V AC	220V DC/PÓL 50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41862
=AEA03 +ARA03 -FA1.11							

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL10
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03	&EPB GL10
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 104
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL10	Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ARA03 -FA1.21							
=AEA03 +ARA03 -FA1.11F							
=AEA03 +ARA03 -FA1.21F							
=AEA03 +ARE03 -FA1.11							
=AEA03 +ARE03 -FA1.21							
=AEA03 +ARE03 -FA1.11F							
=AEA03 +ARE03 -FA1.21F	JISTIČ	8	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-6C-2	6A 230/400V AC	220V DC/PÓL 50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41863
=AEA03 +ARE03 -FA1.31	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-10C-2	10A 230/400V AC	220V DC/PÓL 50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41865
=AEA03 +ARE03 -FA1.12	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-UC-6C-2	6A 230/400V AC	220V DC/PÓL 50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41863
	POMOCNÝ SPÍNAČ	1	OEZ LETOHRAD	PS-LT-1100			OEZ:42297
=AEA03 +AVT1 -FA01	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-20B-3	20A 230/400V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41773
=AEA03 +AVT1 -FAEZ2	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-32B-3	32A 230/400V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41775
=AEA03 +AVT1 -FA841	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-2C-3	2A 230/400V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41783
=AEA03 +ARE03 -FAMQ	JISTIČ	1	OEZ LETOHRAD	LTN-6C-3	6A 230/400V AC	50-60Hz 10kA IP20	OEZ:41785
	POMOCNÝ SPÍNAČ	1	OEZ LETOHRAD	PS-LT-1100			OEZ:42297

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL11
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03	&EPB GL11
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 105
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL11	Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA		OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +AVT1 -FI01	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	1	OEZ LETOHRAD	OFI40-4P/030 OFI40	IN=40A IV=0.03A	230/400V AC 230/400V AC		12376
=AEA03 +ARA03 -EZ1								
=AEA03 +ARA03 -EZ2								
=AEA03 +ARE03 -EZ1								
=AEA03 +ARE03 -EZ2	ZÁSUVKA	4	OEZ LETOHRAD	ZSE-03	230V AC 16A	L+N+PE	PŘÍVOD ZDOLA	
=AEA03 +ARA03 -ES								
=AEA03 +ARE03 -ES	OSVĚTLENÍ	2	RITTAL	SZ 2500.110	100-240V AC 7W	600lm	4000K	SZ 2500.110
=AEA03 +QA -ST1								
=AEA03 +QB -ST1	TERMOSTAT	2	RS	228-2658 RS	1S 250V	10A		
=AEA03 +QM -S25								
=AEA03 +QM -S26	KONCOVÝ SPÍNAČ	2	SAIA-BURGESS MURTEN		KONTAKTY SPST 250V AC	16A		XGG2-88-J23Z1
=AEA03 +ARA03 -S771T	TLAČÍTKO	1	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB5 AZ101+ZB5 AA4	1/0 RUDÁ	3A, 240V AC	0,55A, 125V DC	
=AEA03 +ARA03 -S2S02	TLAČÍTKO	1	SCHNEIDER ELECTRIC	XB5 AA21	1/0 ČERNÁ	3A, 240V AC	0,55A, 125V DC	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL12
CE1

			Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO
			Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
			Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.

eg·d

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AEA03 &EPB GL12

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL12

List: 106
Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +AVT1 -ET1	TOPENÍ	1	SCHRACK	HG100	140-250V, 50Hz 100W		IU008344
=AEA03 +ATT1 -R	TOPENÍ	1	SCHRACK	HG100	110-250V AC/DC 100W		
=AEA03 +ARA03 -K293							
=AEA03 +ARA03 -K410							
=AEA03 +ARA03 -K243A							
=AEA03 +ARA03 -K633A							
=AEA03 +ARA03 -K771T							
=AEA03 +ARA03 -K772T							
=AEA03 +ARA03 -K844T							
=AEA03 +ARA03 -K849T							
=AEA03 +ARA03 -K850T							
=AEA03 +ARA03 -K894T							
=AEA03 +ARA03 -K292LO							
=AEA03 +ARA03 -K292RA							
=AEA03 +ARA03 -K295LO							
=AEA03 +ARA03 -K295RA							
=AEA03 +ARA03 -K6410N							
=AEA03 +ARA03 -K771LO							
=AEA03 +ARA03 -K771RA							

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL13
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

eg.d

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AEA03 &EPB GL13

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL13

List: 107
Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ARA03 -K641OFF	POMOCNÉ RELÉ	18	SCHRACK	MT321110	110V DC 3P	MULTIFUNKČNÍ RELÉ 10A DC, SE ZKUŠ.TLAČÍTKE	MT321110
	PATICE 11-PIN,ZÁS.MO	18	SCHRACK	MT78740			MT78740
=AEA03 +ARE03 -K1QA							
=AEA03 +ARE03 -K1QB							
=AEA03 +ARE03 -K2QA							
=AEA03 +ARE03 -K2QB	POMOCNÉ RELÉ	4	SCHRACK	MT321110	110V DC 3P	MULTIFUNKČNÍ RELÉ 10A DC, SE ZKUŠ.TLAČÍTKE	MT321110
	PATICE 11-PIN,ZÁS.MO	4	SCHRACK	MT78740			MT78740
	MODUL S DIODOU 1N400	4	SCHRACK	MTMT00A0			MTMT00A0
=AEA03 +ARE03 -K241T							
=AEA03 +ARE03 -K242T							
=AEA03 +ARE03 -K631T							
=AEA03 +ARE03 -K632T							
=AEA03 +ARE03 -K671T	POMOCNÉ RELÉ	5	SCHRACK	MT331110	110V DC 3W	10A MULTIFUNKČNÍ RELÉ DC, SE ZKUŠ.TLAČÍTKE	MT331110
	MOD. S OCHR.DIODOU	5	SCHRACK	MTMT00A0			MTMT00A0
	PATICE PRO POM. RELÉ	5	SCHRACK	MT78740			MT78740
=AEA03 +AVT1 -BT1	TERMOSTAT	1	SCHRACK	ETF012	TERMOSTAT A 230V	VLHKOMĚR	IU008560
=AEA03 +ATT1 -BT	TERMOSTAT	1	SCHRACK	KT O	0 až +60st.C 250V AC	6A PRO TOPENÍ	IU008565

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL14
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03		&EPB	GL14
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 108
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL14			Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ARA03 -F111	OCHRANA	1	SIEMENS	SIPROTEC 5	SIEMENS EON SIPROTEC 5	OCHRANA AUTOMATIZACE MONITORING 7SJ85	7SJ85
=AEA03 +ARE03 -F30	OCHRANA	1	SIEMENS	7UT85	ROZDÍLOVÁ 60-250V DC	100-230V AC	
=AEA03 +ATT1 -F3							
=AEA03 +ATT1 -F5							
=AEA03 +ATT1 -F6	JISTIČ	3	SIEMENS	5SY4206-6	6A 230V AC	CHAR. B 10kA	
	POMOCNÝ SPÍNAČ	3	SIEMENS	5ST3010	1S,1O		5ST3010
=AEA03 +ATT1 -F7	JISTIČ	1	SIEMENS	5SY4206-7	6A 230V AC	CHAR. C 10kA	
	POMOCNÝ SPÍNAČ	1	SIEMENS	5ST3010	1S,1O		5ST3010
=AEA03 +ATT1 -F1							
=AEA03 +ATT1 -F2	JISTIČ	2	SIEMENS	5SY4304-7	4A 400V AC	CHAR. C 10kA	
	POMOCNÝ SPÍNAČ	2	SIEMENS	5ST3010	1S,1O		5ST3010
=AEA03 +ATT1 -F4	PROUDOVÝ CHRÁNIČ	1	SIEMENS	5SU1353-0KK16	230V AC 30mA	16A 6kA	
	POMOCNÝ SPÍNAČ	1	SIEMENS	5ST3010	1S,1O		5ST3010
=AEA03 +ATT1 -K2	STYKAČ	1	SIEMENS	7LF5300-1	230V AC 16A	DENNÍ PROGRAM	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL15
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03	&EPB GL15
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 109
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL15	Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ATT1 -P1	SIGNALIZAČNÍ RELÉ	1	SIEMENS	3UG4512-1BR20	160-690V AC, 50/60Hz 1xPŘEP.KONTAKT	Měř.relé sledu fází Měř.relé výpad.fází Měř.relé symetr.fází	
=AEA03 +AVT1 -K841T	POMOCNÉ RELÉ	1	SIEMENS	5TT3 402	400V AC		
=AEA03 +QM -K9	POMOCNÉ RELÉ	1	SIEMENS	3RH11 40-1BF40	110V DC 4S	10A	21 019
=AEA03 +ARA03 -K1.07							
=AEA03 +ARA03 -K1.01F							
=AEA03 +ARE03 -K1.01							
=AEA03 +ARE03 -K1.01F	POMOCNÉ RELÉ	4	SIEMENS	3RH2122-1BF40	110V DC 2S,2O	10A	3RH2122-1BF40
=AEA03 +ATT1 -K1	STYKAČ	1	SIEMENS	3RT10 15-1AP01	7A 230V AC	3S,1S+2S/2O	
=AEA03 +QM -K10							
=AEA03 +QM -K75							
=AEA03 +QM -K92	POMOCNÉ RELÉ	3	SIEMENS	3RH2140-1BF40	110V DC 4S,4O	+3RH2911-1GA04	33784&33798
=AEA03 +QM -P1	POČÍTAČ	1	SIEMENS	412 07504 034	110-125V DC 16% ED	POČÍTADLO BEZ NULOVÁNÍ	412 07504 034
=AEA03 +ATT1 -Q1							

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03&EPB
GL16
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03	&EPB GL16
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 110
		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL16	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +ATT1 -Q2							
=AEA03 +ATT1 -Q3							
=AEA03 +ATT1 -Q4							
=AEA03 +ATT1 -Q5							
=AEA03 +ATT1 -Q6	MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ	6	SIEMENS	3RV10 11-0CA10	0.18-0.25A 400V AC		
	POMOCNÝ SPÍNAČ	6	SIEMENS	3RV1901-1E	1S,1O		3RV1901-1E
=AEA03 +ATT1 -Sh	KONCOVÝ SPÍNAČ	1	SIEMENS	3SE5 232-0HD10	1S,1O		
=AEA03 +QM -B4	TLAKOVÝ SPÍNAČ	1	SIEMENS	3HT 412 05072 001	3XW [MPA]	8731 0017(TRAFAG)	3HT 412 05072 001
=AEA03 +QM -S39	PŘEPÍNAČ	1	SIEMENS	3SU1 412 05835 667		3SU1..	3SU1 412 05835 667
=AEA03 +QM -S8	PŘEPÍNAČ	1	SIEMENS	3SU1 412 05835 601			3SU1 412 05835 601
=AEA03 +QM -S1	PŘEPÍNAČ	1	SIEMENS	3HG 429 09082 893	43 K 48-250V DC	2-10A	3SV 92892 20S/170E/2V0E/4W
=AEA03 +ATT1 -XS1	ZÁSUVKA	1	SIEMENS	5TE6 803	230V AC 16A	L+N+PE PŘÍVOD ZDOLA	
=AEA03 +QM -Y1							
=AEA03 +QM -Y3							

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EPB GL17 CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

eg.d

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM ČÁSTÍ

=AEA03 &EPB GL17

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL17

List: 111
Celkem: 279

REFER.OZNAČENÍ PRVKU = + - -1	DRUH PŘÍSTROJE KOMPONENTY	POČ. KUSŮ	VÝROBCE	TYP PŘÍSTROJE	T.SPEC.1 T.SPEC.2	TECHNICKÁ DATA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
=AEA03 +QM -Y4	VENTIL	3	SIEMENS	LHP035053A66	110V DC 242W	CÍVKA-SOLENOID	412 61207 003

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03&EPB GL18 CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SEZNAM PRVKŮ	=AEA03		&EPB	GL18
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 112
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	SEZNAM ČÁSTÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03&EPB/GL18			Celkem: 279

+ARA03

PŘEDNÍ POHLED - ZAVŘENÉ DVEŘE

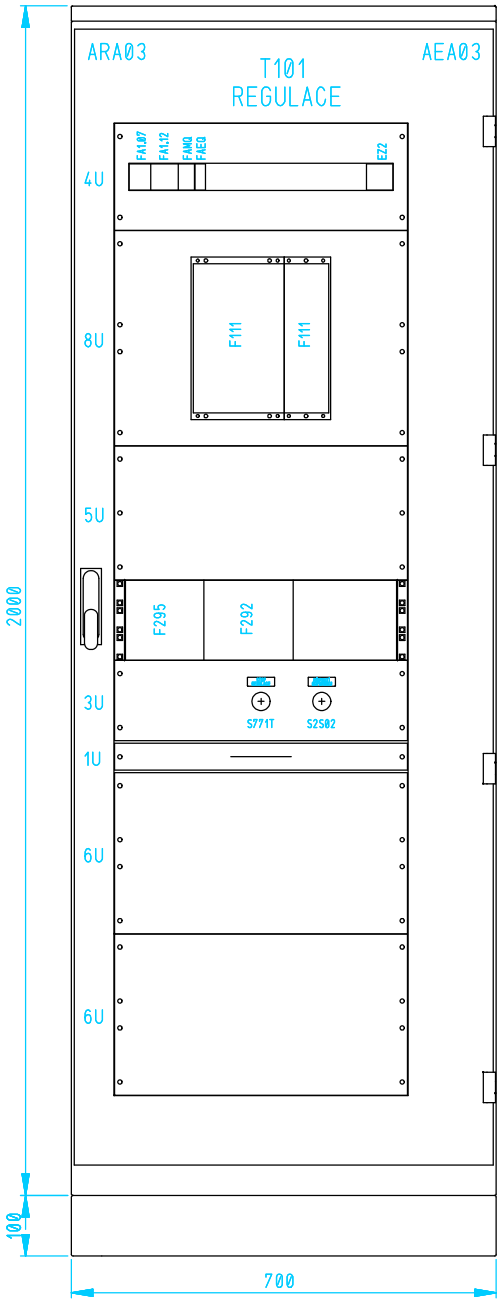

PŘEDNÍ POHLED - OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ

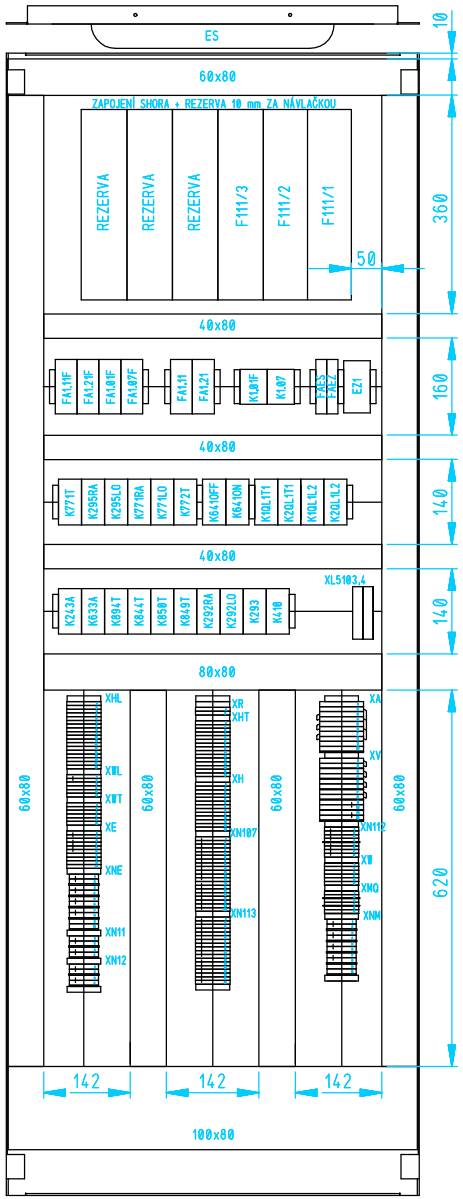

POZNÁMKA:

JISTIČE FA1.11F, FA1.21F, FA1.01F A FA1.07F BUDOU UMÍSTĚNY ODDĚLENĚ A OPATŘENY POPISEM "NEVYPÍNAT ANI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ!".

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ (700 x 2000 x 600 mm) JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S 19" RÁMEM A S VÝKLOPNOU KLIKOU OTEVÍRATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁSTROJE PODSTAVEC PLNÝ (v = 100 mm) STŘECHA PLNÁ ZADNÍ PANEL LEVÝ A PRAVÝ BOČNÍ KRYT
KRYTÍ:	IP40/20
NÁTĚR:	RAL 7035
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110 V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N AC 100/V3(100/3) V 50 Hz/TT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&ELU
DD01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	POHLED NA ROZVÁDĚČ	=AEA03	+ARA03	&ELU	DD01
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&ELU/DD01		List: 113	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSQT0101	6	6	CYKFY-O 7x2.52.5mm²	7	
2	-WSVT111	2	2	CYKFY-O 3x2.52.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K10

-XA

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: URTK/S
1-8 URTK-S

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/SA03.4	->													-F295	166
/SA03.4	->													-F295	165
/SA03.4	->														
/SA03.5	->														
/SA03.5	->														
/SA03.6	->														
/SW01.3		->												-F292	167
/SW01.3		->												-F292	168

POTENCIÁL	Č.
fTAaL1	1
fTAaNL1	2
fTAaL2	3
fTAaNL2	4
fTAaL3	5
fTAaNL3	6
fTAL	7
fTAN	8

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AQA00 +AQT01 -XA/06	4	1	
=AQA00 +AQT01 -XA/06	6	2	
=AQA00 +AQT01 -XA/06	10	3	
=AQA00 +AQT01 -XA/06	12	4	
=AQA00 +AQT01 -XA/06	16	5	
=AQA00 +AQT01 -XA/06	18	6	
+AVT1 -XAL	2	1	
+AVT1 -XAL	4	2	

č.výkr.zhot.: 505020100501
č.zak.zhot.: 1020002620
č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K10
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XA	=AEA03	+ARA03	&EMA	K10
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 114
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K10			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XE

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P
3-5 UT4-MT-P/P BU
6-8 UT4-MTD-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/DA04.2														-XNE	5
/DA04.3															
/DA04.3														-XNE	7
/DA04.3															
/DA04.4															
/DA04.3														-XNE	9
/DA04.3															
/DA04.4															

POTENCIÁL	Č.
L3	1
	2
NEZ	3
	4
NES	5
PEZ	6
	7
PES	8

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-FAEZ	1	Q		
-EZ1	N	Q		
-ES	2			
-EZ1	PE	Q		
-ES	PE			

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K20
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XE	=AEA03	+ARA03	&EMA	K20
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 115
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K20			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSRA0303	1	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	/K90
2	-WSRA0304	3	3	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	

-XH

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/QA02.2														-F111	POZ.3	D5
/QA02.2														-F111	POZ.3	D6
/QA02.3														-F111	POZ.3	D11
/QA02.3														-F111	POZ.3	D12
/RA03.4														-F111	POZ.3	A10
/RA03.8	->													-F111	POZ.2	B7
/SW01.7		->												-F295		137
/SW01.8		->												-F295		134
/SW01.8		->												-F295		135
/SW01.8																
/SW01.8																

POTENCIÁL	Č.
(REZ.)	1
(REZ.)	2
(REZ.)	3
(REZ.)	4
(REZ.)	5
H111IF/03	8
RT1/V1	9
RT2/V2	10
RT3/V3	11
	12
	13

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AEA00	+ARR00	-XH	5	1	
	+BSP	-BT1	BT1	1	
	+BSP	-BT1	BT1	2	
	+BSP	-BT1	BT1	3	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K30
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XH	=AEA03	+ARA03	&EMA	K30
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 116
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K30			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSVT106	5	6	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	/K80
2	-WSVT109	6	8	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	/K90
3	-WSVT112	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K30
4	-WSVT113	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K30

-XHL

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/QA04.2	->													-F292	37	H775FNU	1	+AVT1 -XHL	5	2	
/QA04.2	->													-F292	39	H775FND	2	+AVT1 -XHL	6	3	
/QA04.3	->													-F292	33	H775MAX	3	+AVT1 -XHL	7	4	
/QA04.3	->													-F292	35	H775MIN	4	+AVT1 -XHL	8	5	
/QA04.4	->													-F292	47	H293ON	5	+AVT1 -XHL	9	6	
/RA04.2		->												-K243A	A1	f243A	6	+AVT1 -XHL	12	2	
/RA04.2		->												-K633A	A1	f633A	7	+AVT1 -XHL	13	3	
/RA04.3		->												-K894T	A1	f894T	8	+AVT1 -XHL	14	4	
/RA04.3		->												-K844T	A1	f844T	9	+AVT1 -XHL	15	5	
/RA04.4		->												-K850T	A1	f850T	10	+AVT1 -XHL	16	6	
/RA04.4		->												-K849T	A1	f849TLT	11	+AVT1 -XHL	17	7	
/RA04.4																	12				
/SW01.4			->											-F292	131	+PL	13	+AVT1 -XHL	19	1	
/SW01.4			->											-F292	132	SP	14	+AVT1 -XHL	20	2	
/SW01.4			->											-F292	133	-PL	15	+AVT1 -XHL	21	3	
/SW01.5				->										-F295	158	RT1/L1	16	+AVT1 -XHL	23	1	
/SW01.5				->										-F295	155	RT2/L1	17	+AVT1 -XHL	24	2	
/SW01.5				->										-F295	156	RT3/L1	18	+AVT1 -XHL	25	3	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K40
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XHL	=AEA03	+ARA03	&EMA	K40
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 117
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K40			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSVT105		9	11	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	/K80
2	-WSVT108		2	2	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	=AEA03+AVT1/K40
3	-WSVT114		3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K41

-XHT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/QA03.3	->													-F295		19
/QA03.3	->													-F295		21
/QA03.3	->													-F295		23
/QA03.3	->													-F295		25
/QA03.4	->													-F295		27
/QA03.5	->													-K771RA		A1
/QA03.5	->													-K771LO		A1
/QA03.6	->													-K772T		A1
/QA03.7	->													XHT/K771T		K771T:14
/RA03.2		->												-F111	POZ.1	D8
/RA03.2		->												-F111	POZ.1	D7
/RA03.3																
/SW01.6			->											-F295		154
/SW01.6			->											-F295		151
/SW01.7			->											-F295		152

POTENCIÁL	Č.
H771F1	1
H771F2	2
H771F4	3
H771F8	4
H771F10	5
f771RA	6
f771LO	7
f772T	8
H841TL	9
H641ON	10
H641T	11
	12
RT1/T1	13
RT2/T1	14
RT3/T1	15

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+AVT1 -XHT	36	3	
+AVT1 -XHT	37	4	
+AVT1 -XHT	38	5	
+AVT1 -XHT	39	6	
+AVT1 -XHT	40	7	
+AVT1 -XHT	31	8	
+AVT1 -XHT	30	9	
+AVT1 -XHT	29	10	
+AVT1 -XHT	50	11	
+AVT1 -XHT	13	1	
+AVT1 -XHT	14	2	
+AVT1 -XHT	44	1	
+AVT1 -XHT	45	2	
+AVT1 -XHT	46	3	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K50
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XHT	=AEA03	+ARA03 &EMA K50
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 118
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K50	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0303	2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	=AEA03+ARE03/K60
2	-WLRA0303	2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	

-XN11

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA02.3	->													-FA1.11	3
/GA02.5		->												-FA1.11F	3
/GA02.3	->													-FA1.11	1
/GA02.5		->												-FA1.11F	1

POTENCIÁL	Č.
+1.1	1
+1.1	2
-1.1	3
-1.1	4

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
	+ARE03 -XN11	2	1	
=AEA04	+ARE04 -XN11	1	1	
	+ARE03 -XN11	4	2	
=AEA04	+ARE04 -XN11	3	2	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K60
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XN11	=AEA03	+ARA03	&EMA	K60
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 119
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K60			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0304		2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	=AEA03+ARE03/K70
2	-WLRA0304		2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	

-XN12

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA02.2	->													-FA1.21	3
/GA02.7		->												-FA1.21F	3
/GA02.2	->													-FA1.21	1
/GA02.7		->												-FA1.21F	1

POTENCIÁL	Č.
+1.2	1
+1.2	2
-1.2	3
-1.2	4

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
	+ARE03 -XN12	2	1	
=AEA04	+ARE04 -XN12	1	1	
	+ARE03 -XN12	4	2	
=AEA04	+ARE04 -XN12	3	2	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K70
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XN12	=AEA03	+ARA03	&EMA	K70
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 120
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K70			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSVT105	2	11	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	=AEA03+AVT1/K40
2	-WSVT106	1	6	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	=AEA03+AVT1/K30

-XN107

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/GA02.3														-FA1.07	4	+1.07	1	-K6410FF		12			
/MA07.3																+1.07	2	-F111	POZ.1	C3	Q		
/MA07.4																+1.07	3	-F111	POZ.2	B5	Q		
/MA07.7																+1.07	4	-F295		88	Q		
/MA08.6																+1.07	5	-S2S02		3			
/QA03.7																+1.07	6	-K772T		11	Q		
/QA04.5																+1.07	7	-K243A		21	Q		
/QA03.2	->															+1.07	8	+AVT1 -XHT		35 B		1	
/QA04.4		->														+1.07	9	+AVT1 -XHL		3		1	
/QA04.6																+1.07	10						
/QA04.7																+1.07	11	-F111	POZ.1	D5			
/QA04.7																+1.07	12						
/GA02.3														-FA1.07	2	-1.07	13	-K6410N		A2	Q		
/MA07.4																-1.07	14	-F295		10	Q		
/MA07.5																-1.07	15	-K771T		A2	Q		
/MA07.7																-1.07	16						
/QA03.2	->															-1.07	17	+AVT1 -XHT		24		2	
/QA03.3																-1.07	18						
/QA03.3																-1.07	19						
/QA03.3																-1.07	20						

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K80
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XN107	=AEA03	+ARA03	&EMA	K80
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 121
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K80			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0307	2	2	CYKY-O 2x4 4mm²	2	=AEA03+ARE03/K130
2	-WSVT109	2	8	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	=AEA03+AVT1/K30
3	-WSRA0303	1	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	

-XN113

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/RA03.4	<-												1	+ARE03 -XN113 13	+1.13	1				
/RA03.8															+1.13	2	-F111 POZ.2 B10			
/RA04.5															+1.13	3	-K243A 11	Q		
/RA05.2															+1.13	4	-F292 120	Q		
/RA05.5															+1.13	5	-K771LO 21	Q		
/RA03.5															+1.13	6				
/RA03.6															+1.13	7				
/RA04.2		->													+1.13	8	+AVT1 -XHL 10		1	
/QA02.2															+1.13	9				
/QA02.3															+1.13	10				
/RA03.6															+1.13	11	-F111 POZ.3 B1			
/RA03.2	<-												2	+ARE03 -XN113 21	-1.13	12	-F111 POZ.1 D10	Q		
/RA05.3															-1.13	13	-F111 POZ.2 B11			
/RA03.4															-1.13	14	-F111 POZ.3 A12	Q		
/RA04.2															-1.13	15	-K243A A2	Q		
/RA04.4		->													-1.13	16	+AVT1 -XHL 18		8	
/RA03.8			->												-1.13	17	=AEA00 +ARR00 -XH 6		2	
/RA05.3															-1.13	18				

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K90
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XN113	=AEA03 +ARA03 &EMA K90	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 122
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K90	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0302	5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	=AEA03+ARE03/K160
2	-WLRA0302	5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	

-XNE

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6
7-8 UT6-BU
9-10 UT6-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE
/DA04.2	->													
/DA04.7		->												
/DA04.2	->													
/DA04.7		->												
/DA04.2	->													-XE 1
/DA04.7		->												
/DA04.3	->													-XE 3
/DA04.7		->												
/DA04.3	->													-XE 6
/DA04.7		->												

POTENCIÁL	Č.
L1	1
L1	2
L2	3
L2	4
L3	5
L3	6
N	7
N	8
PE	9
PE	10

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
	+ARE03 -XNE	2	1	
=AEA04	+ARE04 -XNE	1	1	
	+ARE03 -XNE	4	2	
=AEA04	+ARE04 -XNE	3	2	
	+ARE03 -XNE	6	3	
=AEA04	+ARE04 -XNE	5	3	
	+ARE03 -XNE	8	4	
=AEA04	+ARE04 -XNE	7	4	
	+ARE03 -XNE	10	5	
=AEA04	+ARE04 -XNE	9	5	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K100
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XNE	=AEA03	+ARA03	&EMA	K100
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 123
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K100			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLSJ0604		4	4	CYKFY-O 4x6mm6mm²	4	
2	-WSVT110		2	2	CYKFY-O 3x2.52.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K100

-XV

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: URTK/S
1-12 URTK-S

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/SV01.3	->													Q	-F295	161	fTVaL1	1	=AJA06 +ASJ06 -XVT	24	1	
/SV01.3																		2				
/SV01.3	->													Q	-F295	162	fTVaL2	3	=AJA06 +ASJ06 -XVT	26	2	
/SV01.3																		4				
/SV01.5	->																fTVaL3	5	=AJA06 +ASJ06 -XVT	28	3	
/SV01.5																		6				
/SV01.5	->																fTVaN	7	=AJA06 +ASJ06 -XVT	10	4	
/SV01.5																		8				
/SW01.2		->													-F292	171	fM1	9	+AVT1 -XVL	1	1	
/SW01.2																		10				
/SW01.2		->													-F292	172	fN1	11	+AVT1 -XVL	3	2	
/SW01.2																		12				

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200026620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K110
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XV	=AEA03	+ARA03	&EMA	K110
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 124
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K110			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSVT104		5	5	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	=AEA03+AVT1/K110

-XWL

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA09.5	->													Q	-K292RA	11	L1.3	1	+AVT1 -XWL	2	1	
/MA09.8																	L1.3	2				
/MA09.5	->														-K292LO	24	f292FND	3	+AVT1 -XWL	3	2	
/MA09.6	->														-K292RA	24	f292FNU	4	+AVT1 -XWL	4	3	
/MA09.6	->														-K293	14	f293	5	+AVT1 -XWL	6	4	
/MA09.7															-K410	12	H410A	6				
/MA09.7																	N	7				
/MA09.7	->																N	8	+AVT1 -XWL	9	5	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K120
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XWL	=AEA03	+ARA03	&EMA	K120
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 125
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K120			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSVT102	4	4	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	=AEA03+AVT1/K120
2	-WSVT103	2	2	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	=AEA03+AVT1/K120

-XWT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA09.1	->													Q	-S771T	3	L1.1	1	+AVT1 -XWT	6	1	
/MA09.1	->													Q	-S771T	4	f771T	2	+AVT1 -XWT	9	2	
/MA09.2	->														-K295LO	24	f295LO	3	+AVT1 -XWT	7	3	
/MA09.3	->														-K295RA	24	f295RA	4	+AVT1 -XWT	8	4	
/MA09.4		->													-K6410N	24	L1.2	5	+AVT1 -XWT	2	1	
/MA09.4		->													-K6410N	21	f6410N	6	+AVT1 -XWT	3	2	

č.výkr.zhot.: 505020100501
č.zak.zhot.:
č.stavby: 10200002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K130
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XWT	=AEA03	+ARA03	&EMA	K130
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 126
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K130			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSRA0301	2	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+ARE03/K100
2	-WSRA0302	2	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+ARE03/K90

-XR

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/MA04.4	->													-F111	POZ.1	C7
/MA04.4	->													-F111	POZ.1	C10
/MA05.7		->												-F111	POZ.2	B3
/MA05.7		->												-F111	POZ.2	B4

POTENCIÁL	Č.
+1.01J	1
f1QMJ	2
+1.01	3
f1QME	4

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+ARE03 -XN101J	2	1	
+ARE03 -XRJ	2	2	
+ARE03 -XN101	4	1	
+ARE03 -XR	17	2	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200026 20
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K140
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XR	=AEA03	+ARA03	&EMA	K140
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K140		List: 127	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0301	5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	=AEA03+ARE03/K170
2	-WLRA0301	5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	

-XNM

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6
7-8 UT6-BU
9-10 UT6-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/DA02.2	->															
/DA02.7		<-											1	=AEA04 +ARE04	-XNM	1
/DA02.2	->															
/DA02.7		<-											2	=AEA04 +ARE04	-XNM	3
/DA02.3	->															
/DA02.7		<-											3	=AEA04 +ARE04	-XNM	5
/DA02.3	->															
/DA02.7		<-											4	=AEA04 +ARE04	-XNM	7
/DA02.3	->															
/DA02.7		<-											5	=AEA04 +ARE04	-XNM	9

POTENCIÁL	Č.
L1	1
L1	2
L2	3
L2	4
L3	5
L3	6
N	7
N	8
PE	9
PE	10

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+ARE03 -XNM	2	1	
+ARE03 -XNM	4	2	
+ARE03 -XNM	6	3	
+ARE03 -XNM	8	4	
+ARE03 -XNM	10	5	

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARA03&EMA
K150
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARA03-XNM	=AEA03	+ARA03	&EMA	K150
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARA03&EMA/K150		List: 128	Celkem: 279

+ARE03

PŘEDNÍ POHLED - ZAVŘENÉ DVEŘE

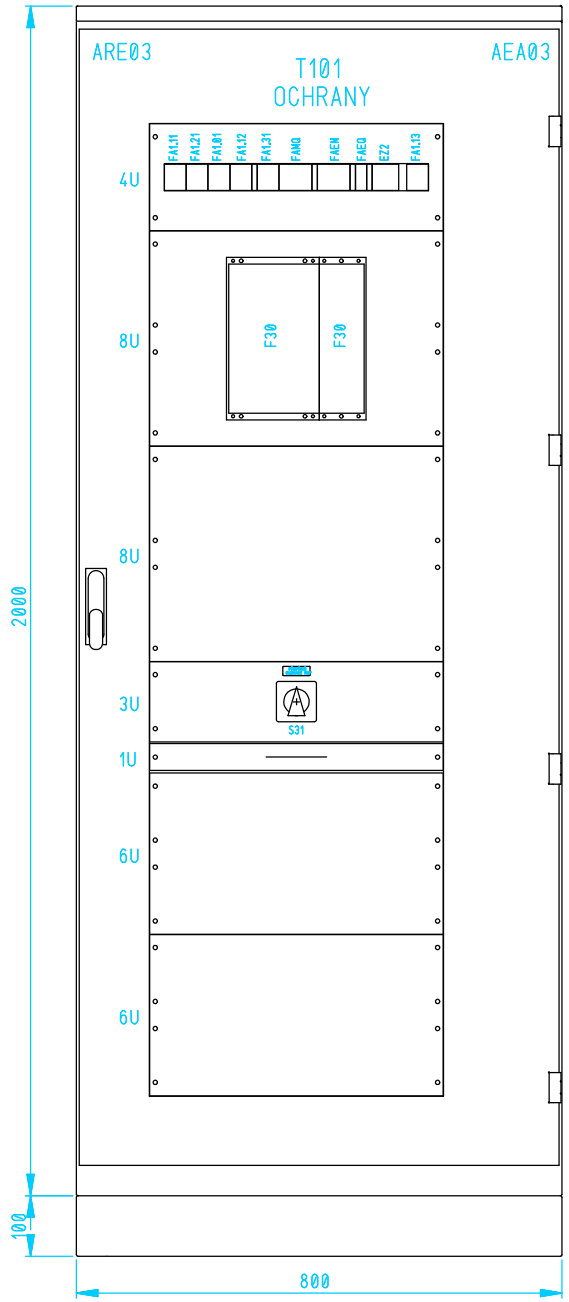

PŘEDNÍ POHLED - OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ

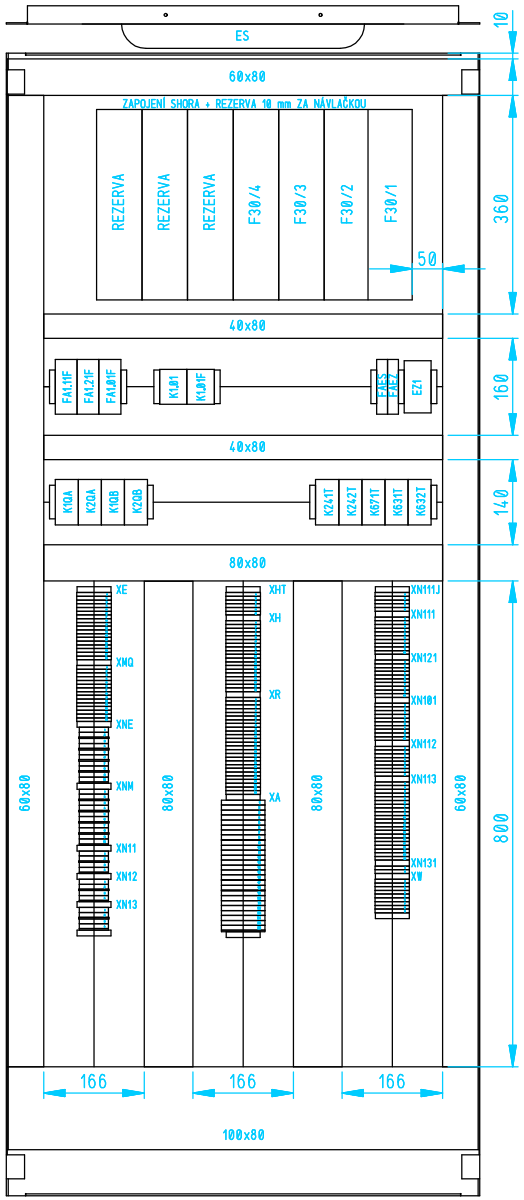

POZNÁMKA:

NAD JISTIČE FA1.11, FA1.21, FA1.01 A FA1.12 BUDE UMÍSTĚN
POPIS "PŘED VYPNUTÍM JISTIČŮ PŘEPNI PŘEPÍNAČ ROP DO REVIZE".
JISTIČE FA1.11F, FA1.21F A FA1.01F BUDOU UMÍSTĚNY ODDĚLENĚ
A OPATŘENY POPISEM "NEVYPÍNAT ANI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ!".

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ (800 x 2000 x 600 mm) JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S 19" RÁMEM A S VÝKLOPNOU KLIKOU OTEVÍRATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁSTROJE PODSTAVEC PLNÝ (v = 100 mm) STŘECHA PLNÁ ZADNÍ PANEL LEVÝ A PRAVÝ BOČNÍ KRYT
KRYTÍ:	IP40/20
NÁTĚR:	RAL 7035
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110 V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&ELU
DD01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	POHLED NA ROZVÁDĚČ	=AEA03	+ARE03	&ELU	DD01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&ELU/DD01		List: 129	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLVA0301	4	4	CYKFY-O 4x4 4mm²	4	=AEA03+AVA03/K10
2	-WLVA0302	4	4	CYKFY-O 4x4 4mm²	4	=AEA03+AVA03/K10
3	-WLRE0308	4	4	CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	4	
4	-WLVT101	2	2	CYKFY-O 3x4 4mm²	3	=AEA03+AVT1/K20
5	-WLSJ0603	4	4	CYKFY-O 4x2,5mm 2,5mm²	4	

-XA

MATERIÁL VODIČŮ		Ø	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: URTK/S
1-26 URTK-S

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/SA02.3	->													-F30 POZ.1 A1	fTAcL1	1	+AVA03 -XA 15	1	
/SA02.3														-F30 POZ.1 A2	fTAcN	2			
/SA02.3	->													-F30 POZ.1 A3	fTAcL2	3	+AVA03 -XA 16	2	
/SA02.3														-F30 POZ.1 A4	fTAcN	4			
/SA02.4	->													-F30 POZ.1 A5	fTAcL3	5	+AVA03 -XA 17	3	
/SA02.4														-F30 POZ.1 A6	fTAcN	6			
/SA02.4	->													-F30 POZ.1 A7	fTAcN	7	+AVA03 -XA 21	4	
/SA02.4														-F30 POZ.1 A8	fTAcN	8			
/SA02.5		->													fTAdL1	9	+AVA03 -XA 22	1	
/SA02.5			->												fTAdL1/03	10	=AEA00 +ARR00 -XA/03 1	1	
/SA02.6		->													fTAdL2	11	+AVA03 -XA 23	2	
/SA02.6			->												fTAdL2/03	12	=AEA00 +ARR00 -XA/03 3	2	
/SA02.6		->													fTAdL3	13	+AVA03 -XA 24	3	
/SA02.6			->												fTAdL3/03	14	=AEA00 +ARR00 -XA/03 5	3	
/SA02.7		->														15	+AVA03 -XA 28	4	
/SA02.7			->												fTAdN/03	16	=AEA00 +ARR00 -XA/03 7	4	
/SA03.2				->										-F30 POZ.1 B7	fTZL	17	+AVT1 -XAT 2	1	
/SA03.2				->										-F30 POZ.1 B8	fTZN	18	+AVT1 -XAT 4	2	
/SA03.7					->									-F30 POZ.1 B1	fTAbL1	19	=AJA06 +ASJ06 -XA 240	1	
/SA03.7														-F30 POZ.1 B2	fTAbN	20			
/SA03.7					->									-F30 POZ.1 B3	fTAbL2	21	=AJA06 +ASJ06 -XA 241	2	
/SA03.7														-F30 POZ.1 B4	fTAbN	22			
/SA03.8					->									-F30 POZ.1 B5	fTAbL3	23	=AJA06 +ASJ06 -XA 242	3	
/SA03.8														-F30 POZ.1 B6	fTAbN	24			
/SA03.8					->										fTAbN	25	=AJA06 +ASJ06 -XA 243	4	
/SA03.8																26			

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K10
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XA	=AEA03	+ARE03	&EMA	K10
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K10		List: 130	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLQM0302	3	3	CYKY-J 5x2.5 2.5mm²	5	=AEA03+QM/K21
2	-WLQA0302	3	3	CYKY-J 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+QA/K10
3	-WLQB0302	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+QB/K10

-XE

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:

STANDARD: UT4-MT-P/P

7-12 UT4-MT-P/P BU

13-18 UT4-MTD-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/DA03.2	->													-FAEM	2	L1EQM	1	+QM	-X1	500	1	
/DA03.2																	2					
/DA03.3																	3					
/DA03.3		->												-FAEQ	2	L2EQA	4	+QA	-X1	40	1	
/DA03.4			->													L2EQB	5	+QB	-X1	40	1	
/DA03.5																	6					
/DA03.3	->													-XNE	7	NEQM	7	+QM	-X1	515	2	
/DA03.4		->														NEQA	8	+QA	-X1	42	2	
/DA03.5			->													NEQB	9	+QB	-X1	42	2	
/DA03.5																	10					
/DA03.6																	11		-EZ1:N			
/DA03.7																	12		-ES	2		
/DA03.3	->													-XNE	9	PEEQM	13	+QM	-PE	PE	3	
/DA03.4		->														PEEQA	14	+QA	-X1	31	3	
/DA03.5			->													PEEQB	15	+QB	-X1	31	3	
/DA03.5																	16					
/DA03.5																PEEZ	17		-EZ1	PE Q		
/DA03.7																	18		-ES	PE		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K20
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XE	=AEA03	+ARE03	&EMA	K20
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 131
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K20			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSQM0305		4	5	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	/K130
2	-WSQA0303		1	2	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	/K130
3	-WSQB0303		1	2	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	/K130
4	-WSVT107		1	10	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	/K40
5	-WSQM0304		2	3	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	/K130
6	-WSQA0302		2	3	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	/K130
7	-WSQB0302		2	3	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	/K130
8	-WSRE0303		1	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	/K130

-XH

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/RA01.2	->													-F30	POZ.2	B12	H721A	1	+QM	-X1	870		2	
/RA01.2	->													-F30	POZ.2	B14	H722CLB	2	+QM	-X1	872		3	
/RA01.3	->													-F30	POZ.2	B13	H912CCB	3	+QM	-X1	874		4	
/RA01.3	->													-F30	POZ.1	D10	H91CLMAN	4	+QM	-X1	895		5	
/RA01.4														-F30	POZ.1	D13	H8312T	5		-FA1.12	22	Q		
/RA01.4		->															H8312T	6	+QA	-X2	42		2	
/RA01.5			->														H8312T	7	+QB	-X2	42		2	
/RA01.5																	H8312T	8						
/RA02.8														-F30	POZ.1	D9	H849T	9		-FAEQ	22	Q		
/RA02.7				->													H849T	10	+AVT1	-XHT	18		11	
/QA01.2					->									-F30	POZ.4	A9	f31QM	11	+QM	-X1	31		2	
/QA01.2					->									-F30	POZ.4	A10	f41QM	12	+QM	-X1	34		3	
/QA01.3						->								-F30	POZ.4	B1	f31QA	13	+QA	-X2	14		2	
/QA01.3						->								-F30	POZ.4	B2	f41QA	14	+QA	-X2	20		3	
/QA01.4							->							-F30	POZ.4	B3	f31QB	15	+QB	-X2	14		2	
/QA01.4							->							-F30	POZ.4	B4	f41QB	16	+QB	-X2	20		3	
/QA01.4																		17						
/QA01.4																		18						
/RA01.8								->						-F30	POZ.2	B7	H300IF/03	19	=AEA00 +ARR00	-XH	3		1	

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K30
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XH	=AEA03	+ARE03 &EMA K30
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 132
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K30	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSVT107		7	10	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	/K130

-XHT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE
/RA02.2	->													-F30 POZ.3 D5
/RA02.3	->													-F30 POZ.3 D6
/RA02.3	->													-F30 POZ.3 D11
/RA02.4	->													-F30 POZ.4 A1
/RA02.4	->													
/RA02.4	->													-F30 POZ.5 A10
/RA02.6	->													-F30 POZ.3 D12

POTENCIÁL	Č.
H241A	1
H631A	2
H632A	3
H681A	4
H682A	5
H618IF	6
H841TL	7

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+AVT1 -XHT	6	3	
+AVT1 -XHT	8	4	
+AVT1 -XHT	9	5	
+AVT1 -XHT	10	6	
+AVT1 -XHT	11	7	
+AVT1 -XHT	12	8	
+AVT1 -XHT	16	9	

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K40
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XHT	=AEA03	+ARE03	&EMA	K40
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 133
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K40			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLQA0301	5	5	CYKY-J 5x2.5 2.5mm²	5	=AEA03+QA/K10
2	-WLQB0301	5	5	CYKY-J 5x2.5 2.5mm²	5	=AEA03+QB/K10

-XMQ

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P
10-12 UT4-MT-P/P BU
13-15 UT4-MTD-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/DA01.2	->													-FAMQ	2	L1MQA	1	+QA	-X1	1	1	
/DA01.4		->														L1MQB	2	+QB	-X1	1	1	
/DA01.4																	3					
/DA01.2	->													-FAMQ	4	L2MQA	4	+QA	-X1	3	2	
/DA01.4		->														L2MQB	5	+QB	-X1	3	2	
/DA01.4																	6					
/DA01.3	->													-FAMQ	6	L3MQA	7	+QA	-X1	5	3	
/DA01.4		->														L3MQB	8	+QB	-X1	5	3	
/DA01.4																	9					
/DA01.3	->													-XNM	7	NMQA	10	+QA	-X1	9	4	
/DA01.4		->														NMQB	11	+QB	-X1	9	4	
/DA01.4																	12					
/DA01.3	->													-XNM	9	PEMQA	13	+QA	-X1	8	5	
/DA01.5		->														PEMQB	14	+QB	-X1	8	5	
/DA01.5																	15					

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K50
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XMQ	=AEA03	+ARE03	&EMA	K50
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 134
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K50			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0103	2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	
2	-WLRE0303	2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	

-XN11

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE	
/GA01.4	->													Q	-FA1.11	3
/GA01.5		->													-FA1.11F	3
/GA01.4	->													Q	-FA1.11	1
/GA01.5		->													-FA1.11F	1

POTENCIÁL	Č.
+1.1	1
+1.1	2
-1.1	3
-1.1	4

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AEA01	+ARE01	-XN11	2	1	
	+ARA03	-XN11	1	1	
=AEA01	+ARE01	-XN11	4	2	
	+ARA03	-XN11	3	2	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K60
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN11	=AEA03	+ARE03	&EMA	K60
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 135
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K60			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0104	2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	
2	-WLRE0304	2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	

-XN12

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA01.2	->													-FA1.21	3
/GA01.7		->												-FA1.21F	3
/GA01.2	->													-FA1.21	1
/GA01.7		->												-FA1.21F	1

POTENCIÁL	Č.
+1.2	1
+1.2	2
-1.2	3
-1.2	4

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AEA01	+ARE01 -XN12	2	1	
	+ARA03 -XN12	1	1	
=AEA01	+ARE01 -XN12	4	2	
	+ARA03 -XN12	3	2	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200026620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K70
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN12	=AEA03	+ARE03	&EMA	K70
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 136
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K70			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0105	2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	
2	-WLRE0305	2	2	CYKY-O 2x6 6mm²	2	

-XN13

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA03.5	->													-FA1.31	3
/GA03.7		->													
/GA03.5	->													-FA1.31	1
/GA03.7		->													

POTENCIÁL	Č.
+1.3	1
+1.3	2
-1.3	3
-1.3	4

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AEA01 +ARE01 -XN13	2	1	
=AEA04 +ARE04 -XN13	1	1	
=AEA01 +ARE01 -XN13	4	2	
=AEA04 +ARE04 -XN13	3	2	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K80
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN13	=AEA03	+ARE03	&EMA	K80
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 137
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K80			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSVT101		2	7	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	/K190
2	-WSSJ0609		2	3	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	/K190
3	-WSRA0302		1	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	/K190
4	-WSQM0303		2	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+QM/K21

-XN101

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA01.3	->													-FA1.01	4
/MA05.4															
/MA05.6		->													
/MA05.7			->												
/MA05.8				->											
/GA01.3	->													-FA1.01	2
/MA05.2															
/MA05.4															
/MA05.7		->													
/MA05.8				->											

POTENCIÁL	Č.
+1.01	1
+1.01	2
+1.01	3
+1.01	4
+1.01	5
-1.01	6
-1.01	7
-1.01	8
-1.01	9
-1.01	10

OZNAČENÍ CÍLE						ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
	+AVT1	-XR		4		1	
		-K241T		31	Q		
=AJA06	+ASJ06	-XW		4		1	
	+ARA03	-XR		3		1	
	+QM	-X1		601		1	
	+AVT1	-XR		2		7	
		-K241T		A2	Q		
		-F30	POZ.3	A14	Q		
=AJA06	+ASJ06	-XW		6		3	
	+QM	-X1		606		2	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K90
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN101	=AEA03	+ARE03	&EMA	K90
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 138
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K90			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSSJ0605		2	3	CYKFY-O 5x2,5mm²	5	/K200
2	-WSRA0301		1	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	/K200

-XN101J

MATERIÁL VODIČŮ		Ø	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/MA04.3	<-												1	=AJA06 +ASJ06 -XW	1
/MA04.4		->													
/MA04.5															
/MA04.3	<-												2	=AJA06 +ASJ06 -XW	3
/MA04.3															

POTENCIÁL	Č.
+1.01J	1
+1.01J	2
+1.01J	3
-1.01J	4
-1.01J	5

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-F30	POZ.1	D5		
+ARA03 -XR		1	1	
-K241T		21	Q	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K100
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN101J	=AEA03	+ARE03	&EMA	K100
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 139
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K100			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSRE0301	1	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	/K190
2	-WSQM0301	2	5	CYKFY-O 7x2.5 2.5mm²	7	/K190

-XN111

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE
/GA01.4														-FA1.11 4
/MA02.4														
/MA01.4														
/MA02.2	->													
/MA01.6		->												
/GA01.4														-FA1.11 2
/MA01.4														
/MA02.6														
/MA01.6		->												
/MA02.6														

POTENCIÁL	Č.
+1.11	1
+1.11	2
+1.11	3
+1.11	4
+1.11	5
-1.11	6
-1.11	7
-1.11	8
-1.11	9
-1.11	10

OZNAČENÍ CÍLE					ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
		-K1.01		13 Q		
		-F30	POZ.3	B11 Q		
		-F30	POZ.3	B13		
=AEA00	+ARR00	-XR/03		1	1	
	+QM	-X1		600	3	
		-K1.01		43 Q		
		-F30	POZ.3	C2		
		-F30	POZ.3	A11		
	+QM	-X1		605 B	4	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K110
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN111	=AEA03	+ARE03	&EMA	K110
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K110		List: 140	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XN112

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA01.4														-FA1.12	4
/MA06.5															
/MA06.7															
/MA06.8															
/GA01.4														-FA1.12	2
/MA06.5															
/MA06.7															
/MA06.8															

POTENCIÁL	Č.
+1.12	1
+1.12	2
+1.12	3
+1.12	4
-1.12	5
-1.12	6
-1.12	7
-1.12	8

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-F30	POZ.3	C3	Q		
-F30	POZ.3	C13	Q		
-F30	POZ.3	C6	Q		
-F30	POZ.4	B12	Q		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K120
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg.d

SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN112

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AEA03	+ARE03	&EMA	K120
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K120		List: 141	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSQM0305		1	5	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	=AEA03+QM/K22
2	-WSQA0303		1	2	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	=AEA03+QA/K20
3	-WSQB0303		1	2	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	=AEA03+QB/K20
4	-WSVT107		2	10	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	=AEA03+AVT1/K40
5	-WSQM0304		1	3	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	=AEA03+QM/K20
6	-WSQA0302		1	3	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	=AEA03+QA/K20
7	-WSQB0302		1	3	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	=AEA03+QB/K20
8	-WLRE0307		2	2	CYKY-O 2x4 4mm²	2	
9	-WSRE0303		1	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	

-XN113

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/GA01.8														-FA1.13 4	+1.13	1	-FA1.12 21 Q		
/RA01.8															+1.13	2	-F30 POZ.2 B10		
/RA01.2	->														+1.13	3	+QM -X1 850	1	
/RA01.4		->													+1.13	4	+QA -X2 41	1	
/RA01.5			->												+1.13	5	+QB -X2 41	1	
/RA02.6				->											+1.13	6	+AVT1 -XHT 3	1	
/QA01.2					->										+1.13	7	+QM -X1 32	1	
/QA01.3						->									+1.13	8	+QA -X2 13 B	1	
/QA01.4							->								+1.13	9	+QB -X2 13 B	1	
/QA01.4															+1.13	10			
/RA01.5															+1.13	11	-F30 POZ.1 D14		
/QA01.6															+1.13	12			
/QA01.6								->							+1.13	13	+ARA03 -XN113 1	1	
/GA01.8														-FA1.13 2	-1.13	14	-F30 POZ.2 B11		
/RA01.3															-1.13	15	-F30 POZ.1 D12 Q		
/RA02.2															-1.13	16	-F30 POZ.3 D7 Q		
/RA02.4														-F30 POZ.4 A3	-1.13	17	-F30 POZ.5 A12		
/RA02.2				->											-1.13	18	+AVT1 -XHT 1	2	
/QA01.2															-1.13	19	-F30 POZ.4 A11 Q		
/RA01.8									->						-1.13	20	=AEA00 +ARR00 -XH 4	2	
/QA01.6								->							-1.13	21	+ARA03 -XN113 12	2	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K130
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN113	=AEA03	+ARE03 &EMA K130
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 142
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K130	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSRE0302		1	2	CYKFY-O 3x1.51.5mm²	3	/K190
2	-WSQM0302		1	2	CYKFY-O 5x2.52.5mm²	5	/K190

-XN121

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/GA01.2														-FA1.21	4	+1.21	1	-K1.01		21			
/MA03.4																+1.21	2	-F30	POZ.1	D3	Q		
/MA03.5																+1.21	3	-K241T		14	Q		
/MA03.2	->															+1.21	4	=AEA00 +ARR00 -XR/03		3		1	
/MA03.6																+1.21	5						
/GA01.2														-FA1.21	2	-1.21	6	-K1.01		31			
/MA03.4		->														-1.21	7	+QM -X1		745		2	
/MA03.8																-1.21	8	-F30	POZ.3	A13			
/MA03.8																-1.21	9						
/MA03.8																-1.21	10						

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K140
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN121	=AEA03	+ARE03	&EMA	K140
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 143
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K140			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLQM0301		2	2	CYKY-O 2x10 10mm²	2	=AEA03+QM/K21

-XN131

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 6-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/GA03.5	->													-FA1.31	4
/GA03.6															
/GA03.5	->													-FA1.31	2
/GA03.6															

POTENCIÁL	Č.
+1.31	1
+1.31	2
-1.31	3
-1.31	4

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+QM	-X1		450	1	
	-F30	POZ.3	A7		
+QM	-X1		465	2	
	-F30	POZ.3	A5		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K150
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XN131	=AEA03	+ARE03	&EMA	K150
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 144
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K150			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0102		5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	
2	-WLRE0302		5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	

-XNE

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:

STANDARD: UT6

7-8 UT6-BU
9-10 UT6-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE	
/DA03.2	->														-FAEM	1
/DA03.2		->														
/DA03.2	->															
/DA03.3		->													-FAEQ	1
/DA03.3	->															
/DA03.5		->												Q	-FAEZ	1
/DA03.3	->														-XE	
/DA03.7		->														
/DA03.3	->														-XE	
/DA03.7		->														

POTENCIÁL	Č.
L1	1
L1	2
L2	3
L2	4
L3	5
L3	6
N	7
N	8
PE	9
PE	10

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AEA01	+ARE01	-XNE	2	1	
	+ARA03	-XNE	1	1	
=AEA01	+ARE01	-XNE	4	2	
	+ARA03	-XNE	3	2	
=AEA01	+ARE01	-XNE	6	3	
	+ARA03	-XNE	5	3	
=AEA01	+ARE01	-XNE	8	4	
	+ARA03	-XNE	7	4	
=AEA01	+ARE01	-XNE	10	5	
	+ARA03	-XNE	9	5	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K160
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XNE	=AEA03	+ARE03	&EMA	K160
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K160		List: 145	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLRE0101	5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	
2	-WLRE0301	5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	

-XNM

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6
7-8 UT6-BU
9-10 UT6-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/DA01.2	->													-FAMQ	1
/DA01.7		->													
/DA01.2	->													-FAMQ	3
/DA01.7		->													
/DA01.3	->													-FAMQ	5
/DA01.7		->													
/DA01.3	->													-XMQ	
/DA01.7		->													
/DA01.3	->													-XMQ	
/DA01.7		->													

POTENCIÁL	Č.
L1	1
L1	2
L2	3
L2	4
L3	5
L3	6
N	7
N	8
PE	9
PE	10

OZNAČENÍ CÍLE				ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AEA01	+ARE01	-XNM	2	1	
	+ARA03	-XNM	1	1	
=AEA01	+ARE01	-XNM	4	2	
	+ARA03	-XNM	3	2	
=AEA01	+ARE01	-XNM	6	3	
	+ARA03	-XNM	5	3	
=AEA01	+ARE01	-XNM	8	4	
	+ARA03	-XNM	7	4	
=AEA01	+ARE01	-XNM	10	5	
	+ARA03	-XNM	9	5	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200026620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K170
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XNM	=AEA03	+ARE03	&EMA	K170
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 146
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K170			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSQA0301	3	3	CYKFY-O 5x2.5 2.5mm²	5	=AEA03+QA/K10
2	-WSQB0301	3	3	CYKFY-O 5x2.5 2.5mm²	5	=AEA03+QB/K10

-XW

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE	
/MA06.3	->													Q	-K1QA	14
/MA06.3	->														-K1QA	11
/MA06.4	->														-K2QA	11
/MA06.6		->												Q	-K1QB	14
/MA06.7		->													-K1QB	11
/MA06.8		->													-K2QB	11
/MA06.8																
/MA06.8																
/MA06.8																

POTENCIÁL	Č.
L1.1MQA	1
f1QA	2
f2QA	3
L1.1MQB	4
f1QB	5
f2QB	6
	7
	8
	9

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+QA	-X1	14 B	1	
+QA	-X1	15	2	
+QA	-X1	16	3	
+QB	-X1	14 B	1	
+QB	-X1	15	2	
+QB	-X1	16	3	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K180
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XW	=AEA03	+ARE03	&EMA K180
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS		
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101				List: 147
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K180		Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSQM0301		3	5	CYKFY-O 7x2.5 2.5mm²	7	=AEA03+QM/K21
2	-WSRE0301		1	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	
3	-WSQM0302		1	2	CYKFY-O 5x2.5 2.5mm²	5	=AEA03+QM/K22
4	-WSRE0302		1	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	
5	-WSVT101		5	7	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	=AEA03+AVT1/K90
6	-WSSJ0609		1	3	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	
7	-WSRA0302		1	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	
8	-WSRE0304		3	3	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	

-XR

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.4	<-												1	+QM -X1 610	+f2QM	1	-F30 POZ.3 B14		
/MA01.4															+f2QM	2			
/MA01.4	<-												2	+QM -X1 625	-f2QM	3	-F30 POZ.3 C1		
/MA01.4															-f2QM	4			
/MA02.2		->													f11QM/03	5	=AEA00 +ARR00 -XR/03 2	2	
/MA02.4	<-												5	+QM -X1 630 B	f11QM	6	-F30 POZ.3 B12 Q		
/MA02.4																7			
/MA03.4			<-										1	+QM -X1 730 B	f12QM	8	-F30 POZ.1 D4 Q		
/MA03.5															f12QM	9	-K241T 11 Q		
/MA03.2				->											f12QM	10	=AEA00 +ARR00 -XR/03 4	2	
/MA05.2					->									-K241T A1	f241T	11	+AVT1 -XR 5	2	
/MA05.2					->									-K242T A1	f242T	12	+AVT1 -XR 6	3	
/MA05.3					->									-K671T A1	f671T	13	+AVT1 -XR 9	4	
/MA05.3					->									-K631T A1	f631T	14	+AVT1 -XR 7	5	
/MA05.4					->									-K632T A1	f632T	15	+AVT1 -XR 8	6	
/MA05.6						->								-F30 POZ.4 A2	f1QME	16	=AJA06 +ASJ06 -XW 5	2	
/MA05.7							->								f1QME	17	+ARA03 -XR 4	2	
/NA01.2								<-					1	=AEA00 +ARR00 -XN102 1	+1.02	18	-F30 POZ.2 B3		
/NA01.3															+1.02	19	-S31 3		
/NA01.2								<-					2	=AEA00 +ARR00 -XH/03 2	f321S/03	20	-F30 POZ.2 B4		
/NA01.3								<-					3	=AEA00 +ARR00 -XH/03 1	f310R/03	21	-S31 4		

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K190
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XR	=AEA03	+ARE03 &EMA K190
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 148
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K190	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSSJ0605		1	3	CYKFY-O 5x2,5mm²	5	
2	-WSRA0301		1	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	

-XRJ

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4-MT-P/P

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE			
/MA04.3	->															-F30	POZ.1	D6
/MA04.4		<-											2		+ARA03	-XR		2
/MA04.5														Q		-K241T		24

POTENCIÁL	Č.
f1QMJ	1
f1QMJ	2
f1QMJ	3

OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=AJA06 +ASJ06 -XW 2	3	

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ARE03&EMA
K200
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ARE03-XRJ	=AEA03	+ARE03	&EMA	K200
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ARE03&EMA/K200		List: 149	Celkem: 279

OVLÁDÁNÍ TLUMIVKY

NAPÁJENÍ POHONU LADĚNÍ A OVLÁDÁNÍ

DÁLKOVÉ LADĚNÍ TLUMIVKY

VÍCE MÉNĚ

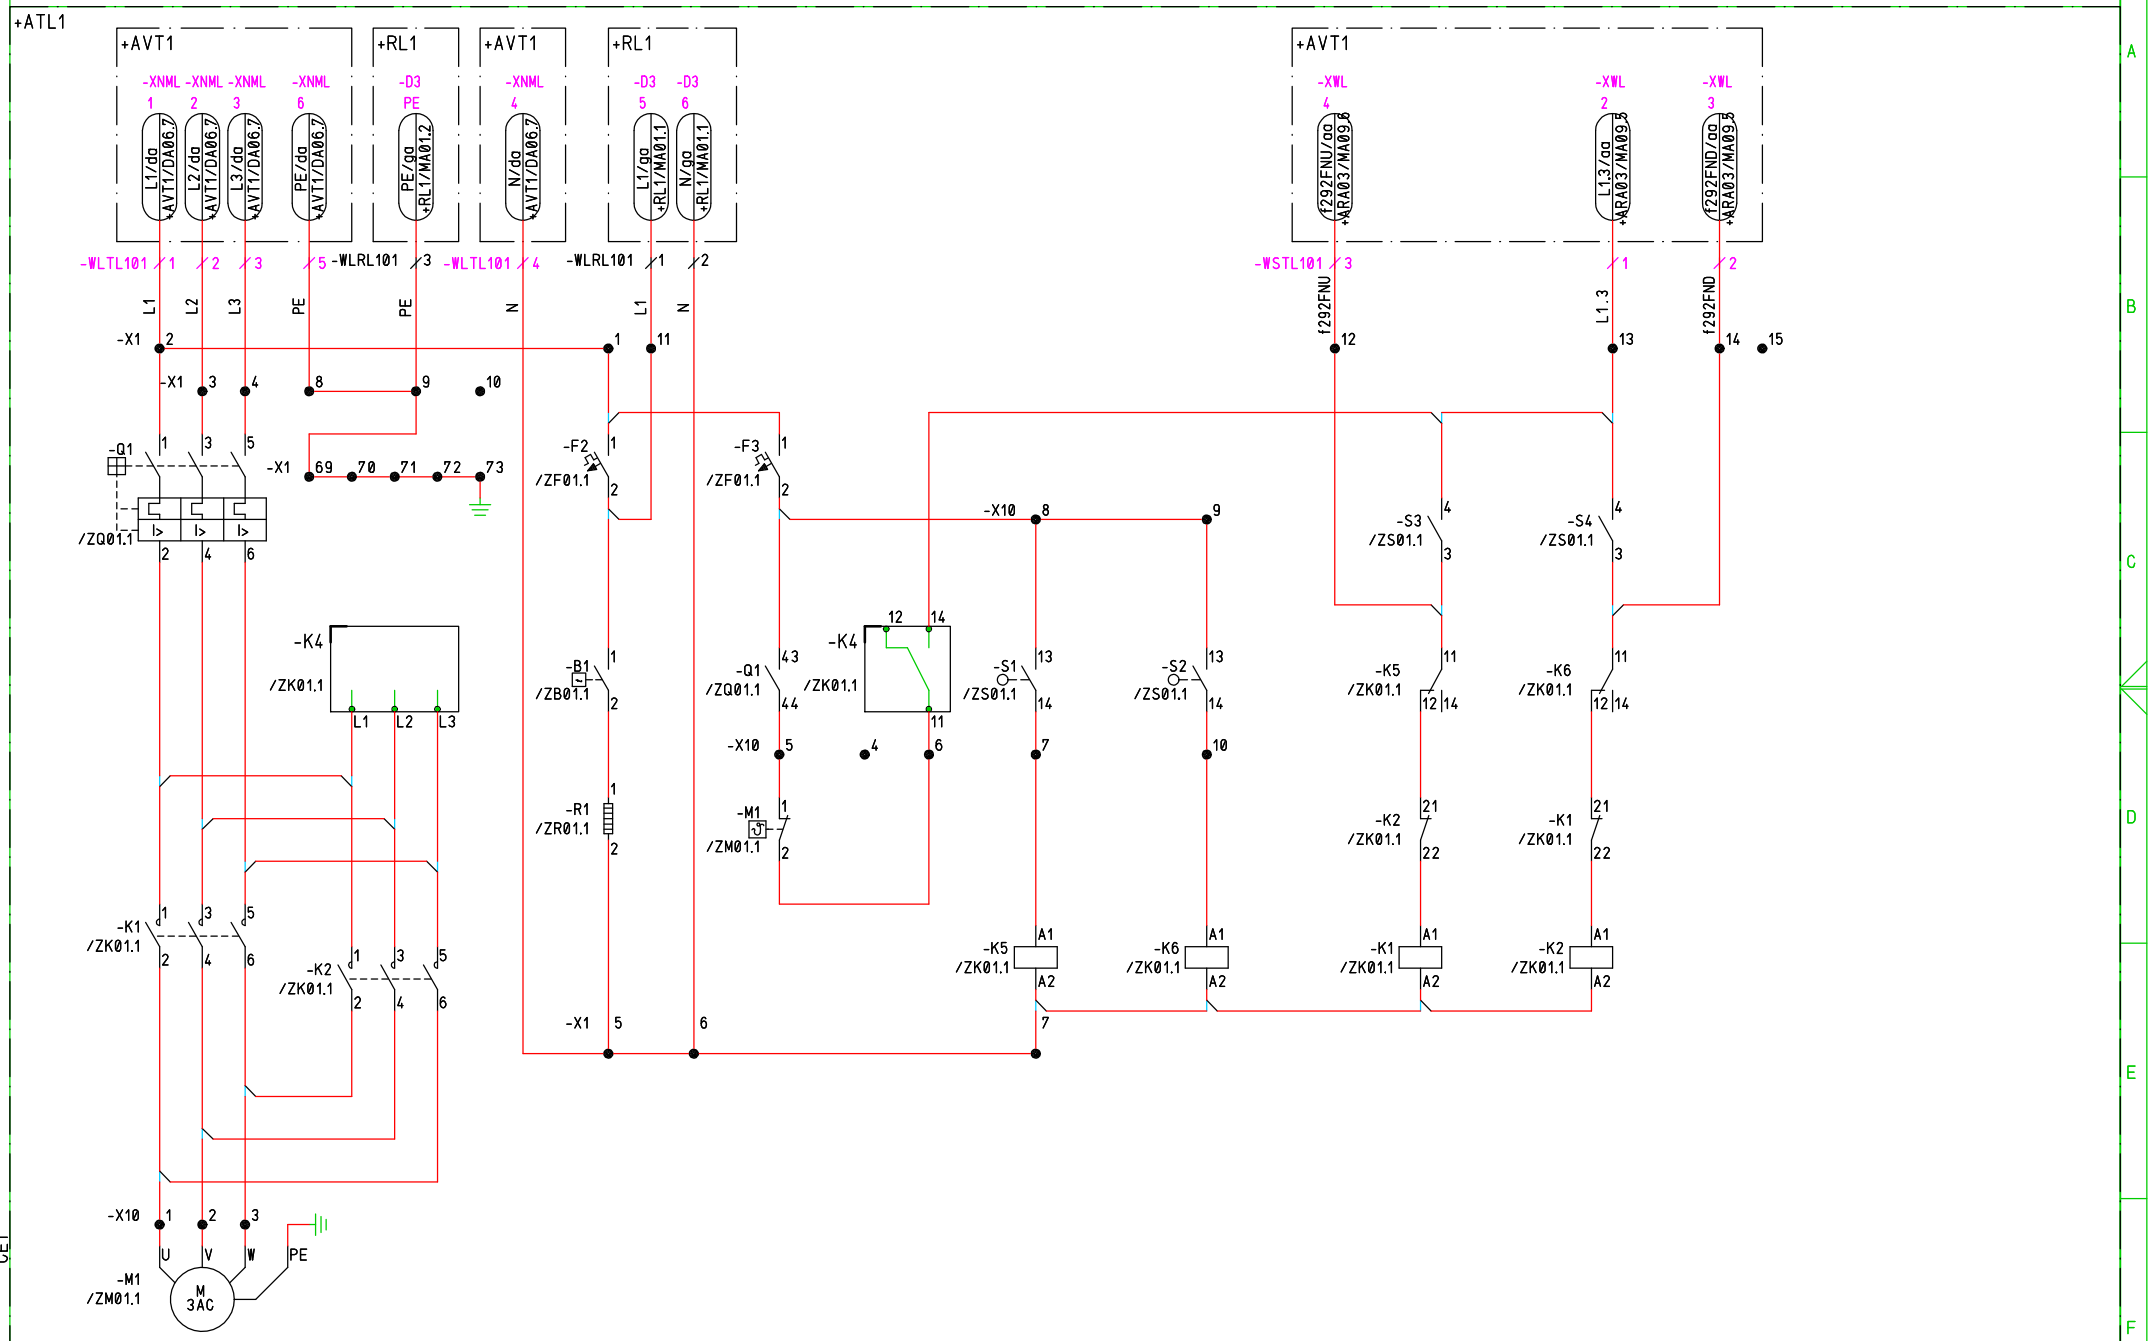

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 10200002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
MA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	OVLÁDÁNÍ TL1	=AEA03	+ATL1	&EFS	MA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/MA01		List: 150	Celkem: 279

SIGNALIZACE TLUMIVKY

SIGNALIZACE CHODU LADĚNÍ VÍCE	SIGNALIZACE CHODU LADĚNÍ MÉNĚ	KONCOVÁ SIGNALIZACE HORNÍ	KONCOVÁ SIGNALIZACE DOLNÍ	VYPNUTÍ JISTIČE POHONU	VYPNUTÍ JISTIČE TEMEROVÁNÍ	VYPNUTÍ JISTIČE OVLÁDÁNÍ	VYPNUTÍ JISTIČE MĚŘENÍ Uo

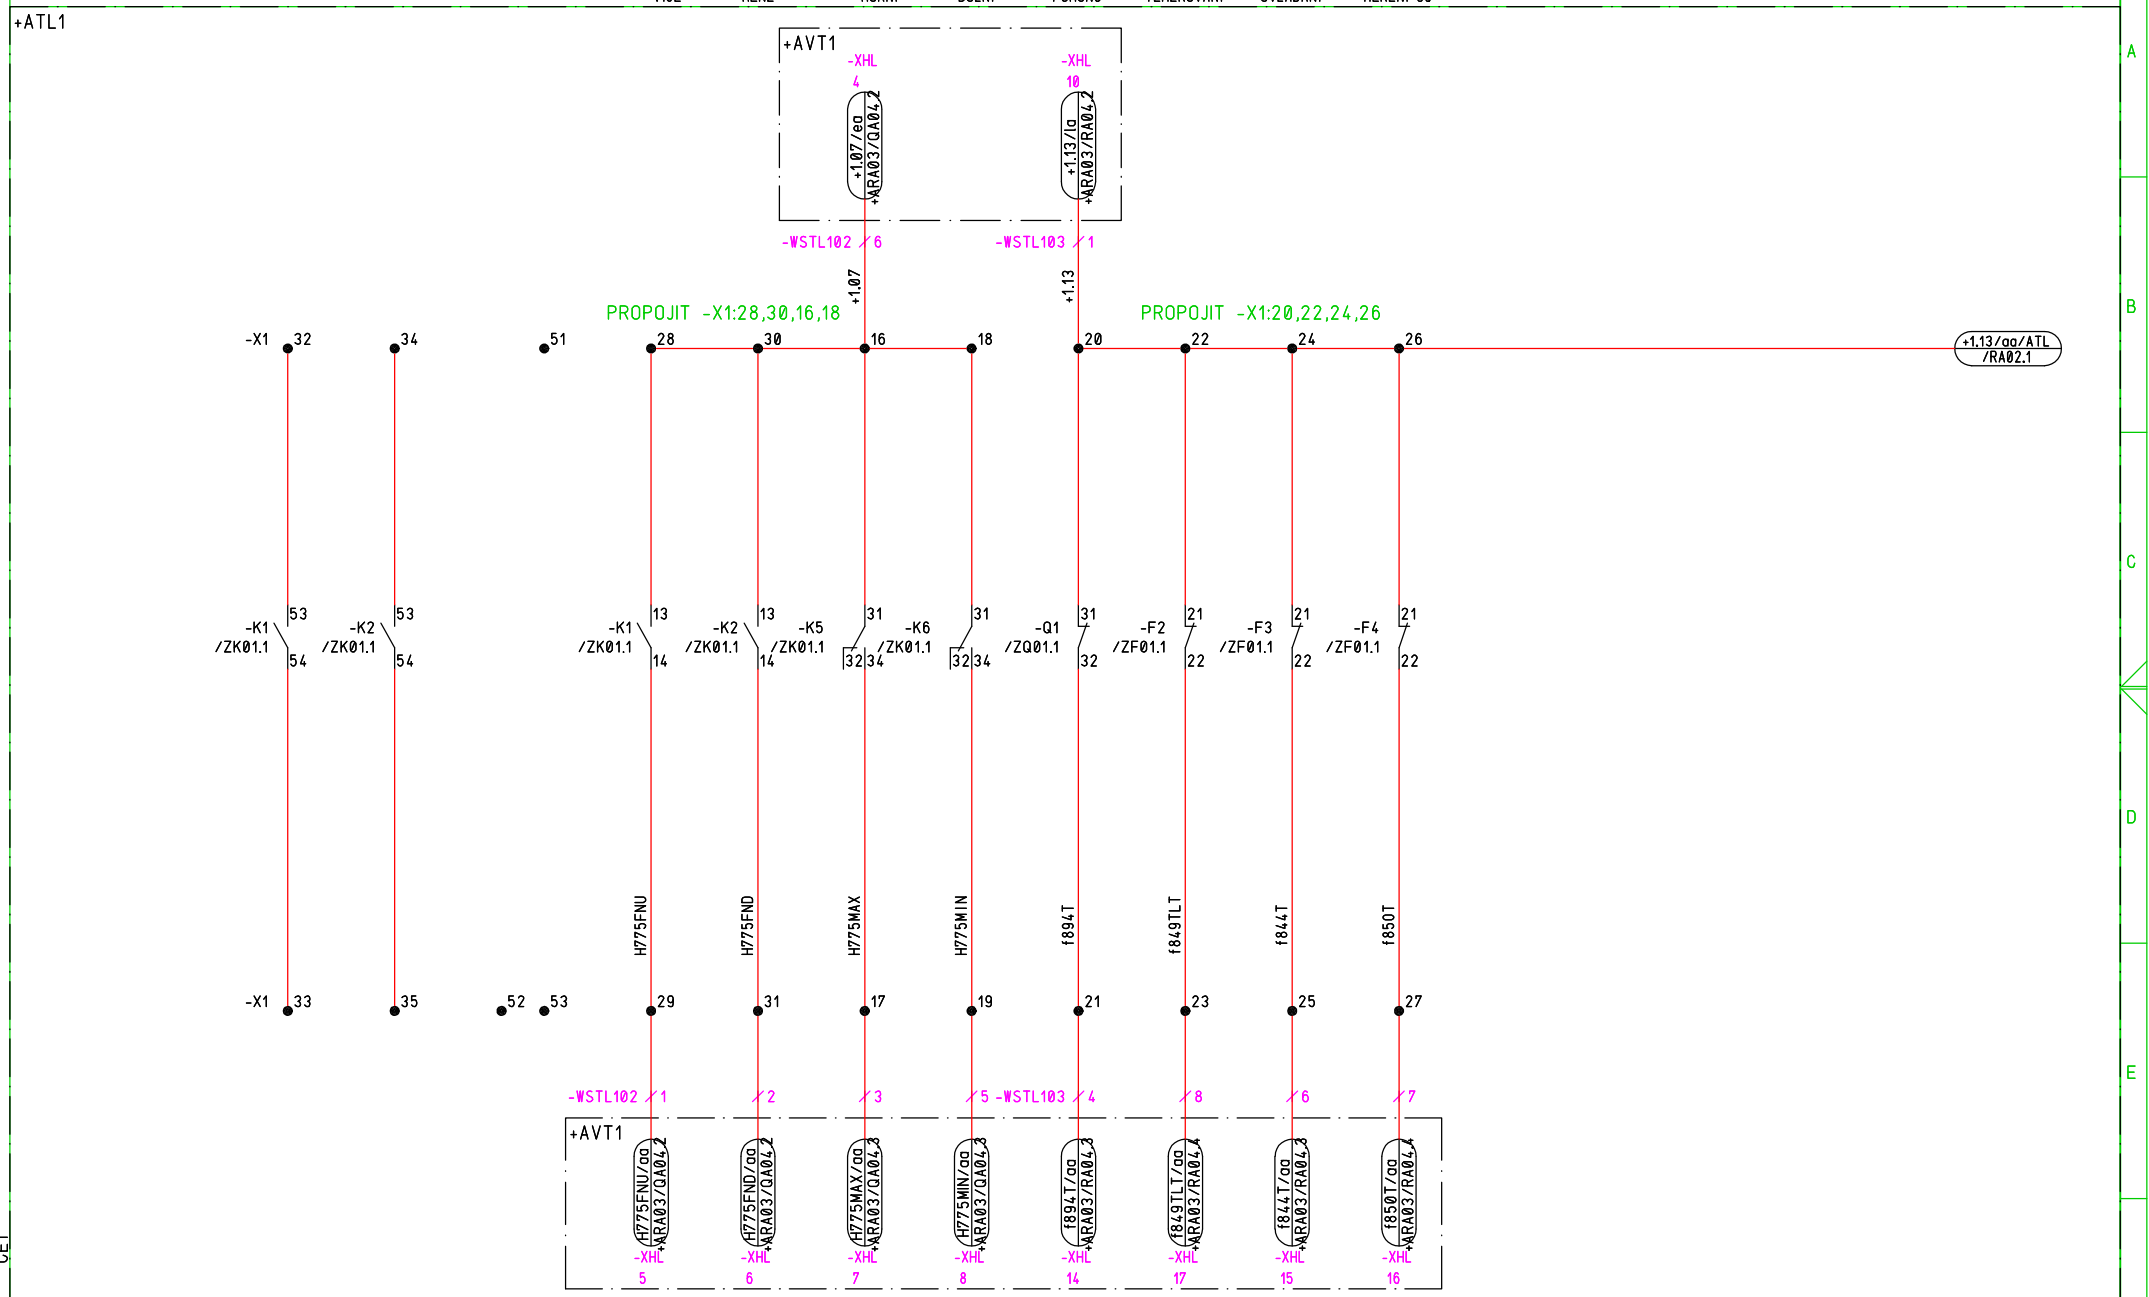

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
RA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

eg.d

PORUCHOVÁ SIGNALIZACE

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 | +ATL1 | &EFS | RA01

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/RA01

List: 151
Celkem: 279

SIGNALIZAČNÍ OBVODY TLUMIVKY

PLYNOVÉ RELÉ		SIGNALIZACE TEPLOTY		MĚŘENÍ TEPLOTY	MĚŘENÍ Io	MĚŘENÍ Uo	MĚŘENÍ POLOHA JÁDRA	SEKUNDÁR TLUMIVKY
VÝSTRAHA	VYPNUTÍ	VÝSTRAHA	VYPNUTÍ					

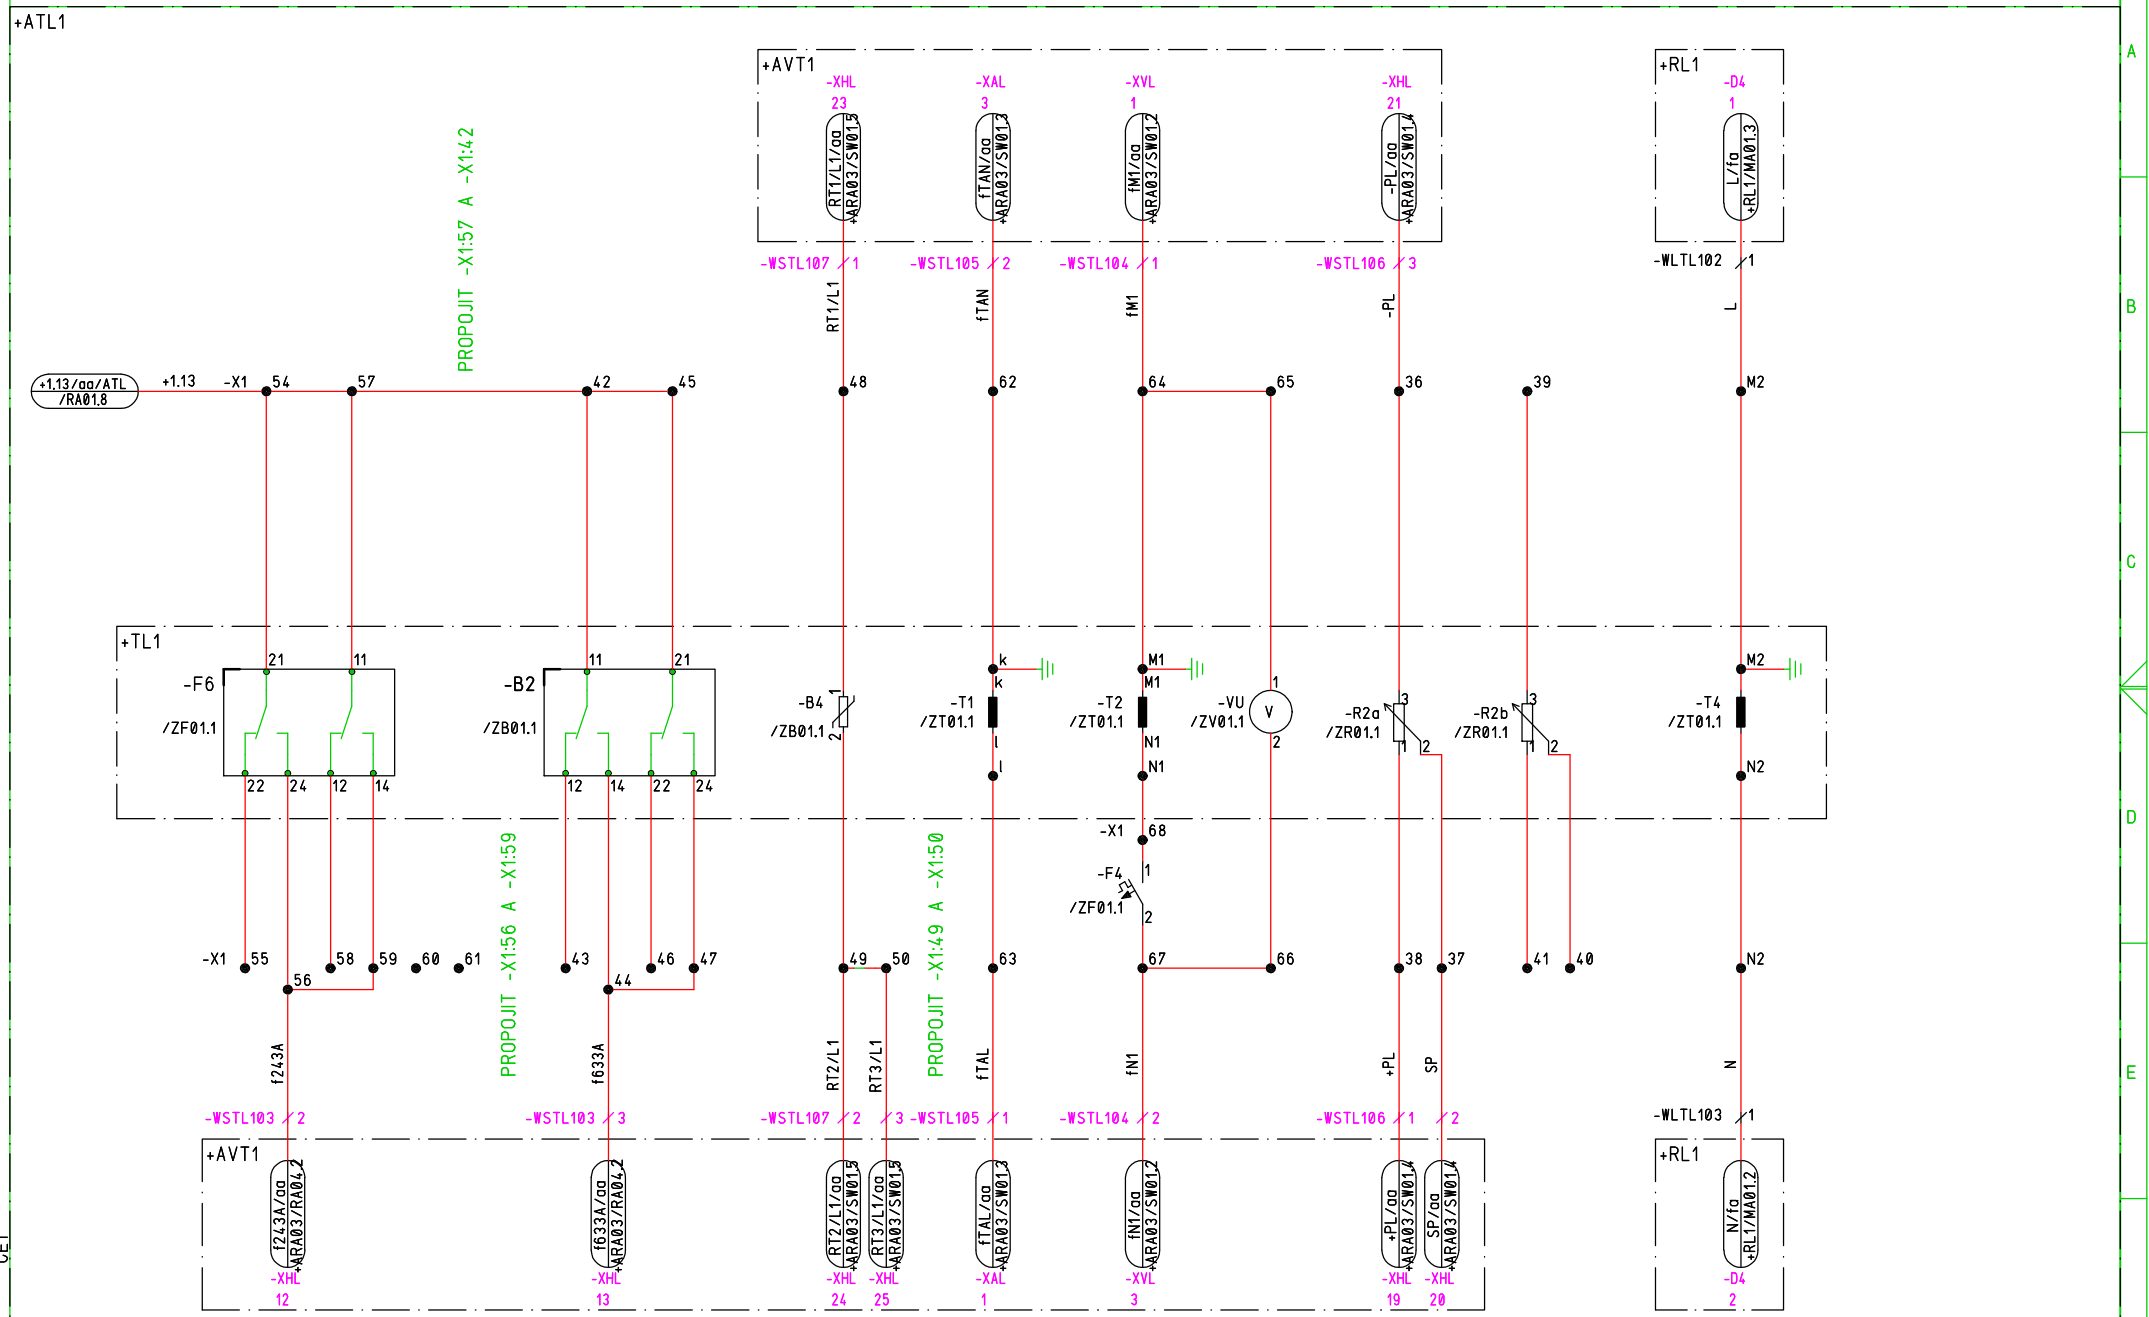

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
RA02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ATL1	&EFS	RA02
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List: 152
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/RA02			Celkem: 279

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
ZB01
CE1

1 TERMOSTAT VÝROBCE: NEDEFINOVANÝ TYP :
OBJ.ČÍSLO :

ROZSAH [°C] : 1S JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
TERMOSTAT			-B1	/MA01.3

1 PŘÍSTROJ VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :NEDEFINOVÁN
OBJ.ČÍSLO: --

TEPLOMĚR - SIGN.

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : TEPLOMĚR - SIGN. JMENOVITÝ PROUD : 2S

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
TEPLOTNÍ ČIDLO		+TL1	-B2	/RA02.3 /RA02.3

1 PŘÍSTROJ VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :NEDEFINOVÁN
OBJ.ČÍSLO: --

TEPLOTNÍ ČIDLO

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : TEPLOTNÍ ČIDLO JMENOVITÝ PROUD :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
TEPLOTNÍ ČIDLO		+TL1	-B4	/RA02.4

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

eg.d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+ATL1	&EFS	ZB01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/ZB01		List: 153	Celkem: 279

3 JISTIČ

VÝROBCE NEDEFINOVANÝ TYP

OBJ. ČÍSLO

1P-1S(34-33)

JMENOVITÝ PROUD : JMENOVITÉ NAPĚTÍ :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU									
NAPÁJENÍ TEMPEROVÁNÍ			-F2		/MA01.3	/RA01.5						
NAPÁJENÍ OVLÁDÁNÍ			-F3		/MA01.4	/RA01.5						
NAPĚTÍ Uo			-F4		/RA02.5	/RA01.6						

1 PŘÍSTROJ

VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP : NEDEFINOVÁN

OBJ.ČÍSLO: --

BUCHOLTZ. RELÉ

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : BUCHOLTZ. RELÉ JMENOVITÝ PROUD : 2S

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU									
PLYNOVÉ RELÉ		+TL1	-F6		/RA02.2	/RA02.2						

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
ZF01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03 +ATL1 &EFS ZF01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		List: 154
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/ZF01 Celkem: 279

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
ZK01
CE1

1 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO: NEDEFINOVÁN — TYP: NEDEFINOVÁN

POM. KONT. 11-12,11-14,21-22,21-24

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 380-415V AC — KONTAKTY :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU								
MĚŘICÍ RELÉ NAPĚTÍ			-K4		/MA01.2	/MA01.4					

2 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO: NEDEFINOVÁN — TYP

MULTIFUNKČNÍ RELÉ — SE ZKUŠ. TLAČ.

POMOCNÉ NAPĚTÍ : — KONTAKTY : 4P

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU								
POMOCNÉ RELÉ			-K5		/MA01.5						
						/MA01.6	/RA01.4				
POMOCNÉ RELÉ			-K6		/MA01.5						
						/MA01.7	/RA01.4				

2 STYKAČ

VÝROBCE: NEDEFINOVÁN — TYP :
OBJ.ČÍSLO :

3-POL,3S,2O

JMENOVITÝ PROUD : — NAPĚTÍ CÍVKY : 110-220V DC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU								
LADĚNÍ VÍCE			-K1		/MA01.6	/MA01.1	/RA01.3		/RA01.2		
								/MA01.7			
LADĚNÍ MÉNĚ			-K2		/MA01.7	/MA01.2	/RA01.4		/RA01.2		
								/MA01.6			

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATL1	&EFS	ZK01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 155
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/ZK01			Celkem: 279

1	MOTOR	VÝROBCE: NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO:	TYP :		
		50Hz			
	NAPĚTÍ	: 3*400V AC	VÝKON	:	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
POHON LADĚNÍ			-M1



/MA01.1	/MA01.4						

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
ZM01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATL1	&EFS	ZM01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 156
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/ZM01			Celkem: 279

1	VÝKONOVÝ JISTIČ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝROBCE: NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO:	TYP :	
	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : CHRÁNIČ V TLUMIVCE	JMENOVITÝ PROUD :		
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :	

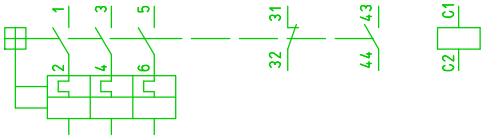

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU								
NAPÁJENÍ POHONU LADĚNÍ			-Q1				/MA01.4				
					/MA01.1	/RA01.5					

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
ZQ01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATL1	&EFS	ZQ01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 157
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/ZQ01			Celkem: 279

1 TOPENÍ VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :
OBJ.ČÍSLO :--

NAPĚTÍ : VÝKON :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
TOPENÍ			-R1	/MA01.3

2 PŘÍSTROJ VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :NEDEFINOVÁN
OBJ.ČÍSLO: --

ODPOROVÉ MĚŘ. POLOHY

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : ODPOROVÉ MĚŘ. POLOHY JMENOVITÝ PROUD :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
POTENCIOMETR		+TL1	-R2a	/RA02.6
POTENCIOMETR		+TL1	-R2b	/RA02.6

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
ZR01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03 +ATL1 &EFS ZR01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		List: 158
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/ZR01 Celkem: 279

2	TLAČÍTKO 230V AC	VÝROBCE: NEDEFINOVANÝ OBJ.ČÍSLO :	TYP : NEDEFINOVANÝ		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 2S(1-2,3-4)	BARVA :			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :		
	ZPÚSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	LADĚNÍ VÍCE			-S3	
	LADĚNÍ MÉNĚ			-S4	



2	KONCOVÝ SPÍNAČ	VÝROBCA : NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO :	TYP :		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 1S,1O	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V AC/DC			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY PRE PRÍSTROJ	TYP :	OBJ.ČÍSLO :		
	SPÓSOB POUŽITIA	NASTAVITELNOSŤ	MIESTO	OZNAČENIE PRVKU	
	KONCOVÝ SPÍNAČ			-S1	/MA01.5
	KONCOVÝ SPÍNAČ			-S2	/MA01.5



Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATL1	&EFS	ZS01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 159
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/ZS01			Celkem: 279

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
ZT01
CE1

1 PŘÍSTROJ VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP : NEDEFINOVÁN
OBJ.ČÍSLO: --

SEKUND. JÁDRO k-l

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : SEKUND. JÁDRO k-l JMENOVITÝ PROUD :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
MĚŘICÍ VINUTÍ Io		+TL1	-T1	/RA02.4

1 PŘÍSTROJ VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP : NEDEFINOVÁN
OBJ.ČÍSLO: --

SEKUND. JÁDRO M1-N1

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : SEKUND. JÁDRO M1-N1 JMENOVITÝ PROUD :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
MĚRICÍ VINUTÍ Uo		+TL1	-T2	/RA02.5

1 PŘÍSTROJ VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP : NEDEFINOVÁN
OBJ.ČÍSLO: --

SEKUND. JÁDRO HLAVNÍ

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : SEKUND. JÁDRO HLAVNÍ JMENOVITÝ PROUD :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
POMOCNÉ VÝKONOVÉ VINUTÍ		+TL1	-T4	/RA02.7

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03 +ATL1 &EFS ZT01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		List: 160
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/ZT01 Celkem: 279

1	MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ	VÝROBCE OBJ. Č. NEDEFINOVÁN	TYP	
	VOLTMETR			
	MĚŘÍCÍ ROZSAH : 0-250V	PROVEDENÍ :		
	TECHN. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU	
UKAZATEL Uo		+TL1	-VU	/RA02.5

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EFS
ZV01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATL1	&EFS	ZV01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 161
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EFS/ZV01			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLTL101		5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	=AEA03+AVT1/K70
2	-WLRL101		3	3	CYKY-J 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+RL1/K10
3	-WSTL101		3	3	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	=AEA03+AVT1/K110
4	-WSTL102		5	5	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	=AEA03+AVT1/K30
5	-WSTL103		5	7	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	/K11

-X1

MATERIÁL VODIČŮ		∅ BARVA
STANDARD:	H07V-K 2,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: RSA 4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.3														Q			-F2	L1	1					
/MA01.1	->																-Q1	L1	2	+AVT1	-XNML	1	1	
/MA01.1	->																-Q1	L2	3	+AVT1	-XNML	2	2	
/MA01.2	->																-Q1	L3	4	+AVT1	-XNML	3	3	
/MA01.3	->																-R1	N	5	+AVT1	-XNML	4	4	
/MA01.3		<-											2			+RL1	-D3	N	6					
/MA01.5														Q			-K5	N	7					
/MA01.2	<-												5			+AVT1	-XNML	PE	8					
/MA01.2		<-											3			+RL1	-D3	PE	9					
/MA01.3																			10					
/MA01.3		<-											1			+RL1	-D3	L1	11		-F2	2	Q	
/MA01.6			->											Q			-K5	f292FNU	12	+AVT1	-XWL	4	3	
/MA01.7			->											Q			-S4	L1.3	13	+AVT1	-XWL	2	1	
/MA01.7			->											Q			-K6	f292FND	14	+AVT1	-XWL	3	2	
/MA01.7																			15					
/RA01.4																	-K5	+1.07	16		-X1	18		
/RA01.4				<-									3			+AVT1	-XHL	H775MAX	17		-K5	34		
/RA01.4																	-K6	+1.07	18		-X1	16		
/RA01.4				<-									5			+AVT1	-XHL	H775MIN	19		-K6	34		
/RA01.5																	-Q1	+1.13	20		-X1	22		
/RA01.5					<-								4			+AVT1	-XHL	f894T	21		-Q1	32		
/RA01.5																	-F2	+1.13	22		-X1	20		
/RA01.5					<-								8			+AVT1	-XHL	f849TLT	23		-F2	22		
/RA01.5																	-F3	+1.13	24		-X1	22		
/RA01.5					<-								6			+AVT1	-XHL	f844T	25		-F3	22		
/RA01.6																	-F4	+1.13	26		-X1	24		
/RA01.6					<-								7			+AVT1	-XHL	f850T	27		-F4	22		
/RA01.3																	-K1	+1.07	28		-X1	30		
/RA01.3				<-									1			+AVT1	-XHL	H775FNU	29		-K1	14		
/RA01.4																	-K2	+1.07	30		-X1	16		
/RA01.4				<-									2			+AVT1	-XHL	H775FND	31		-K2	14		
/RA01.2																			32		-K1	53		
/RA01.2																			33		-K1	54		
/RA01.2																			34		-K2	53		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EMA
K10
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATL1-X1	=AEA03	+ATL1 &EMA K10
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 162
		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EMA/K10	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTL106	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K30
2	-WSTL103	2	7	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	=AEA03+AVT1/K30
3	-WSTL107	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K30
4	-WSTL105	2	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K10
5	-WSTL104	2	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K100

-X1

MATERIÁL VODIČŮ		∅ BARVA
STANDARD:	H07V-K 2,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: RSA 4

Č.výkr.zhot.: 5050201100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EMA
K11
CE1
05.08.2021

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/RA01.2																		35		-K2	54		
/RA02.6	->													+TL1	-R2a	3	-PL	36	+AVT1	-XHL	21	3	
/RA02.6	->													+TL1	-R2a	2	SP	37	+AVT1	-XHL	20	2	
/RA02.6	->													+TL1	-R2a	1	+PL	38	+AVT1	-XHL	19	1	
/RA02.6														+TL1	-R2b	3		39					
/RA02.6														+TL1	-R2b	2		40					
/RA02.6														+TL1	-R2b	1		41					
/RA02.3															-X1	45	+1.13	42		-X1	57		
/RA02.3														+TL1	-B2	12		43					
/RA02.3		->													-X1	47	f633A	44	+AVT1	-XHL	13	3	
/RA02.3														+TL1	-B2	21	+1.13	45		-X1	42		
/RA02.3														+TL1	-B2	22		46					
/RA02.3														+TL1	-B2	24	f633A	47		-X1	44		
/RA02.4			->											+TL1	-B4	1	RT1/L1	48	+AVT1	-XHL	23	1	
/RA02.4			->												-X1	53	RT2/L1	49	+AVT1	-XHL	24	2	
/RA02.4			<-										3	+AVT1	-XHL	25	RT3/L1	50		-X1	48		
/RA01.3																		51					
/RA01.3																		52					
/RA01.3																		53					
/RA02.2															-X1	26	+1.13	54		-X1	57		
/RA02.2														+TL1	-F6	22		55					
/RA02.2		->													-X1	59	f243A	56	+AVT1	-XHL	12	2	
/RA02.2															-X1	42	+1.13	57		-X1	54		
/RA02.2														+TL1	-F6	12		58					
/RA02.2														+TL1	-F6	14	f243A	59		-X1	56		
/RA02.2																		60					
/RA02.2																		61					
/RA02.4				->										+TL1	-X	k	fTAN	62	+AVT1	-XAL	3	2	
/RA02.4				->										+TL1	-X	l	fTAL	63	+AVT1	-XAL	1	1	
/RA02.5					<-								1	+AVT1	-XVL	1	fM1	64	+TL1	-X	M1		
/RA02.5														+TL1	-VU	1	fM1	65					
/RA02.5														+TL1	-VU	2	fN1	66					
/RA02.5					->										-F4	2	fN1	67	+AVT1	-XVL	3	2	
/RA02.5														+TL1	-X	N1		68		-F4	1		

			Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO
			Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
			Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.

eg·d

SESTAVA SVORKOVNICE +ATL1-X1

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AEA03	+ATL1	&EMA	K11
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EMA/K11		List: 163	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X1

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 2,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD: RSA 4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE
/MA01.2														
/MA01.2														
/MA01.2														
/MA01.2														
/MA01.3														

POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
PE	69			
PE	70			
PE	71			
PE	72			
PE	73			

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 10200026620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EMA
K12
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO
				Vypracc.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg.d

SESTAVA SVORKOVNICE +ATL1-X1

ZAPOJOVACÍ TABULKA

=AEA03	+ATL1	&EMA	K12
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EMA/K12		List: 164	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X10

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 2,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD: RSA 4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.1														Q	-K1	2		1	-M1	U		
/MA01.1														Q	-K1	4		2	-M1	V		
/MA01.2														Q	-K1	6		3	-M1	W		
/MA01.4																		4				
/MA01.4															-M1	1		5	-Q1	44		
/MA01.4															-K4	11		6	-M1	2		
/MA01.5															-K5	A1		7	-S1	14		
/MA01.5														Q	-F3	2		8	-S1	13		
/MA01.5																		9	-S2	13		
/MA01.5															-K6	A1		10	-S2	14		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATL1&EMA
K20
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATL1-X10	=AEA03	+ATL1	&EMA	K20
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 165
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATL1&EMA/K20			Celkem: 279

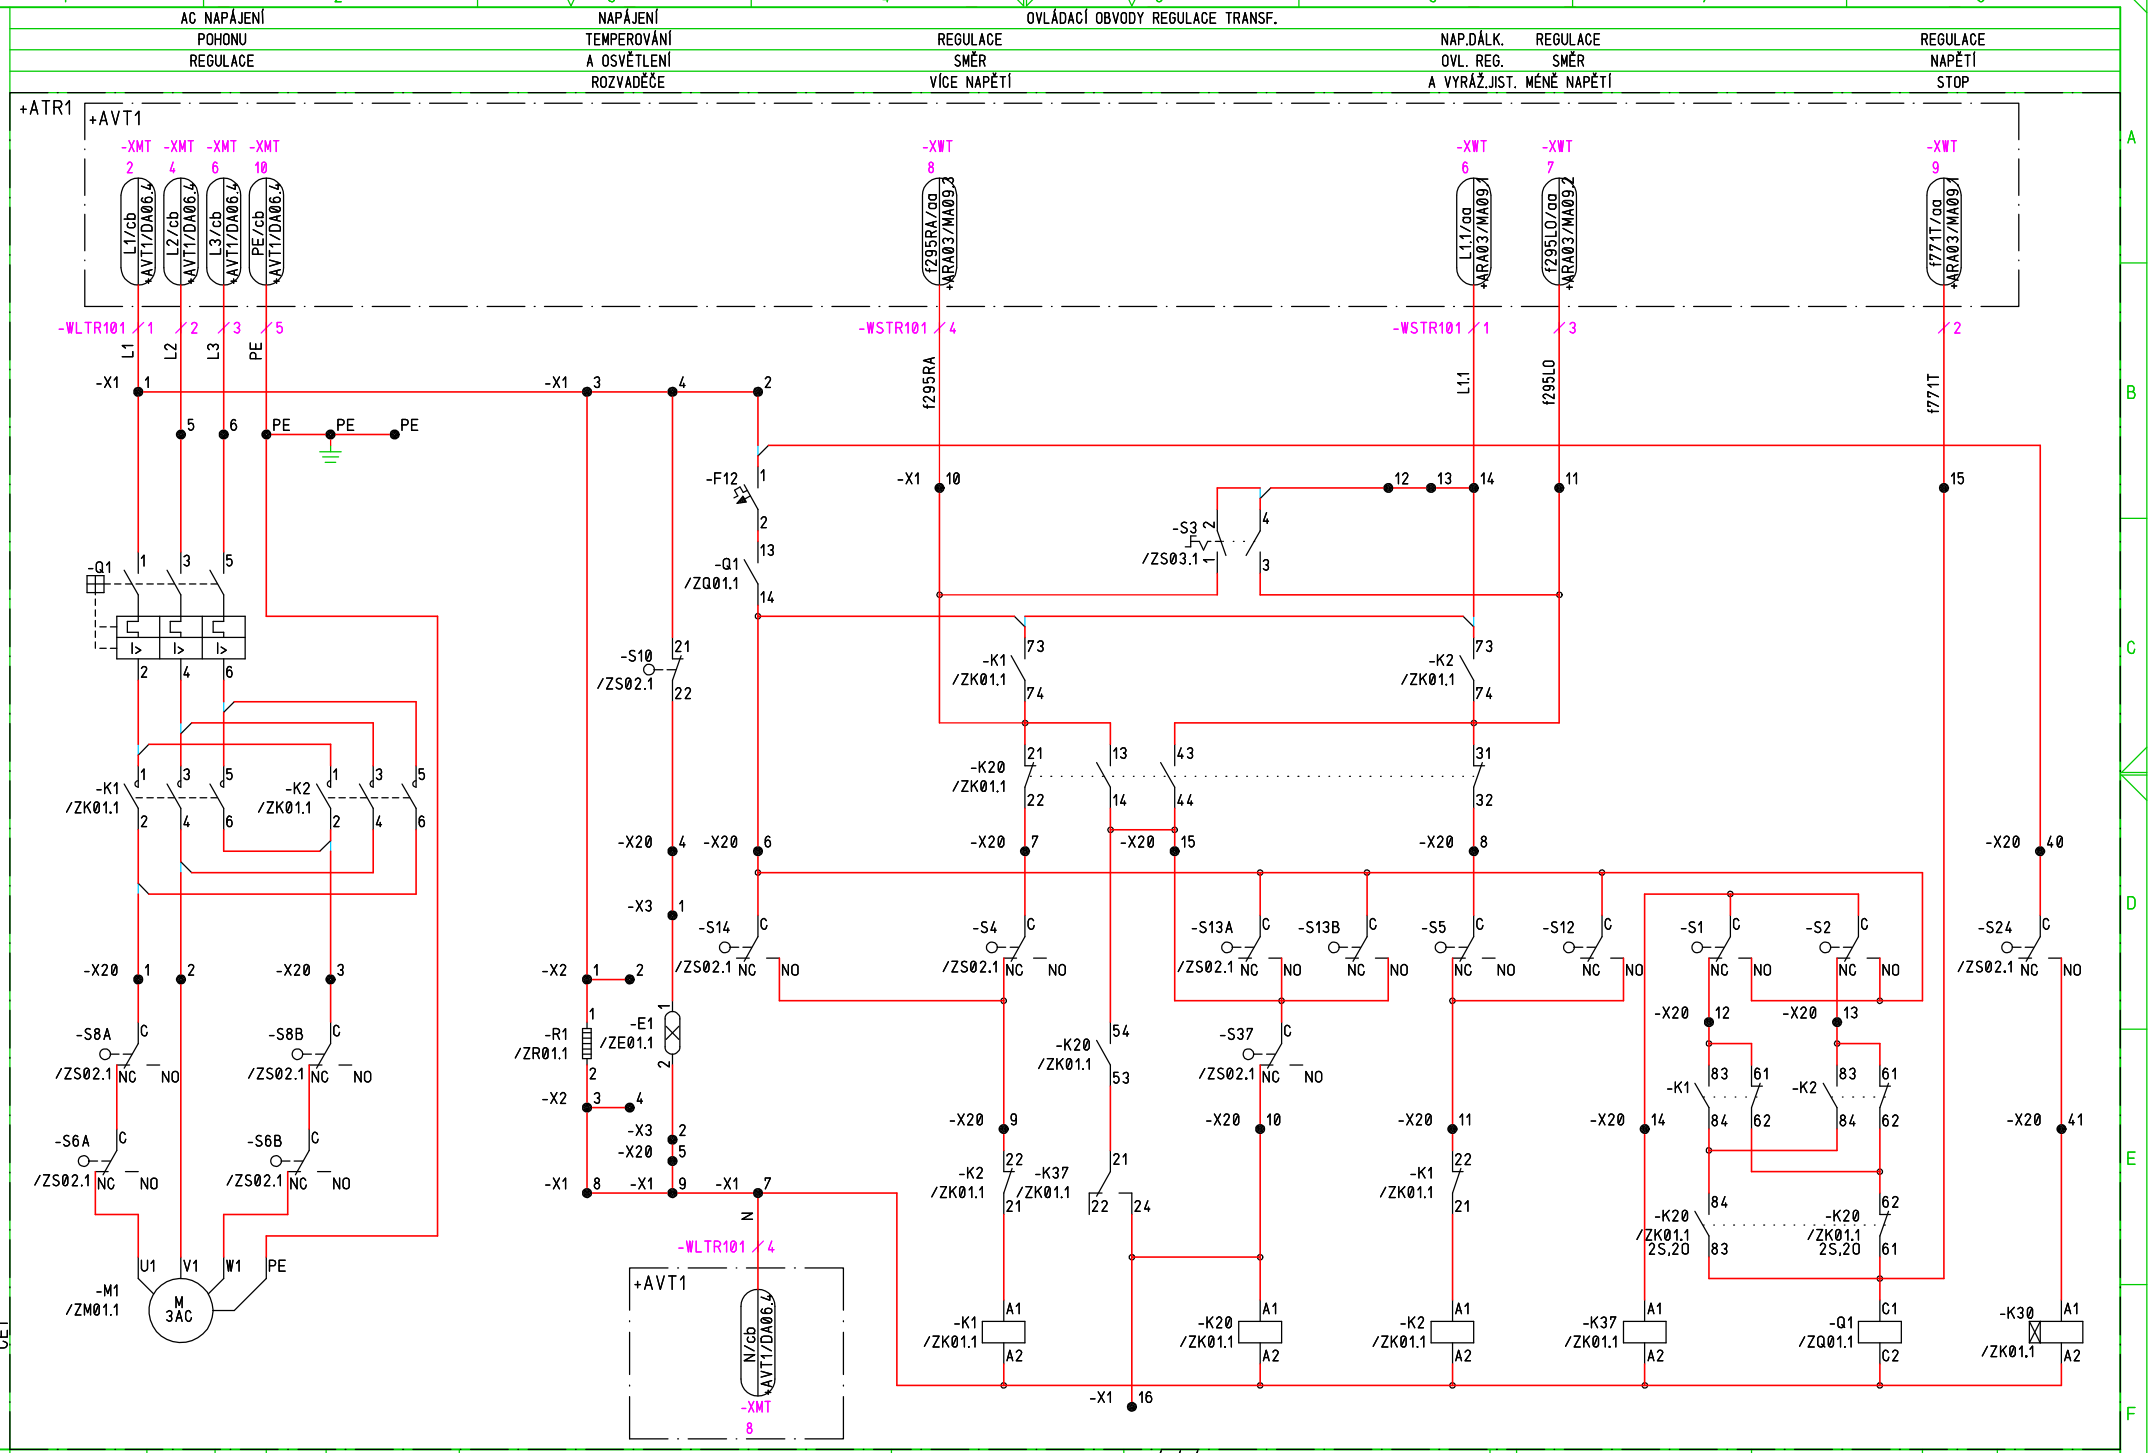

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		OVLÁDÁNÍ REGULACE	=AEA03	+ATR1	&EFS	MA01
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/MA01		List: 166	Celkem: 279

SIGNALIZACE
POLOHY PŘEPÍNAČE
ODBOČEK

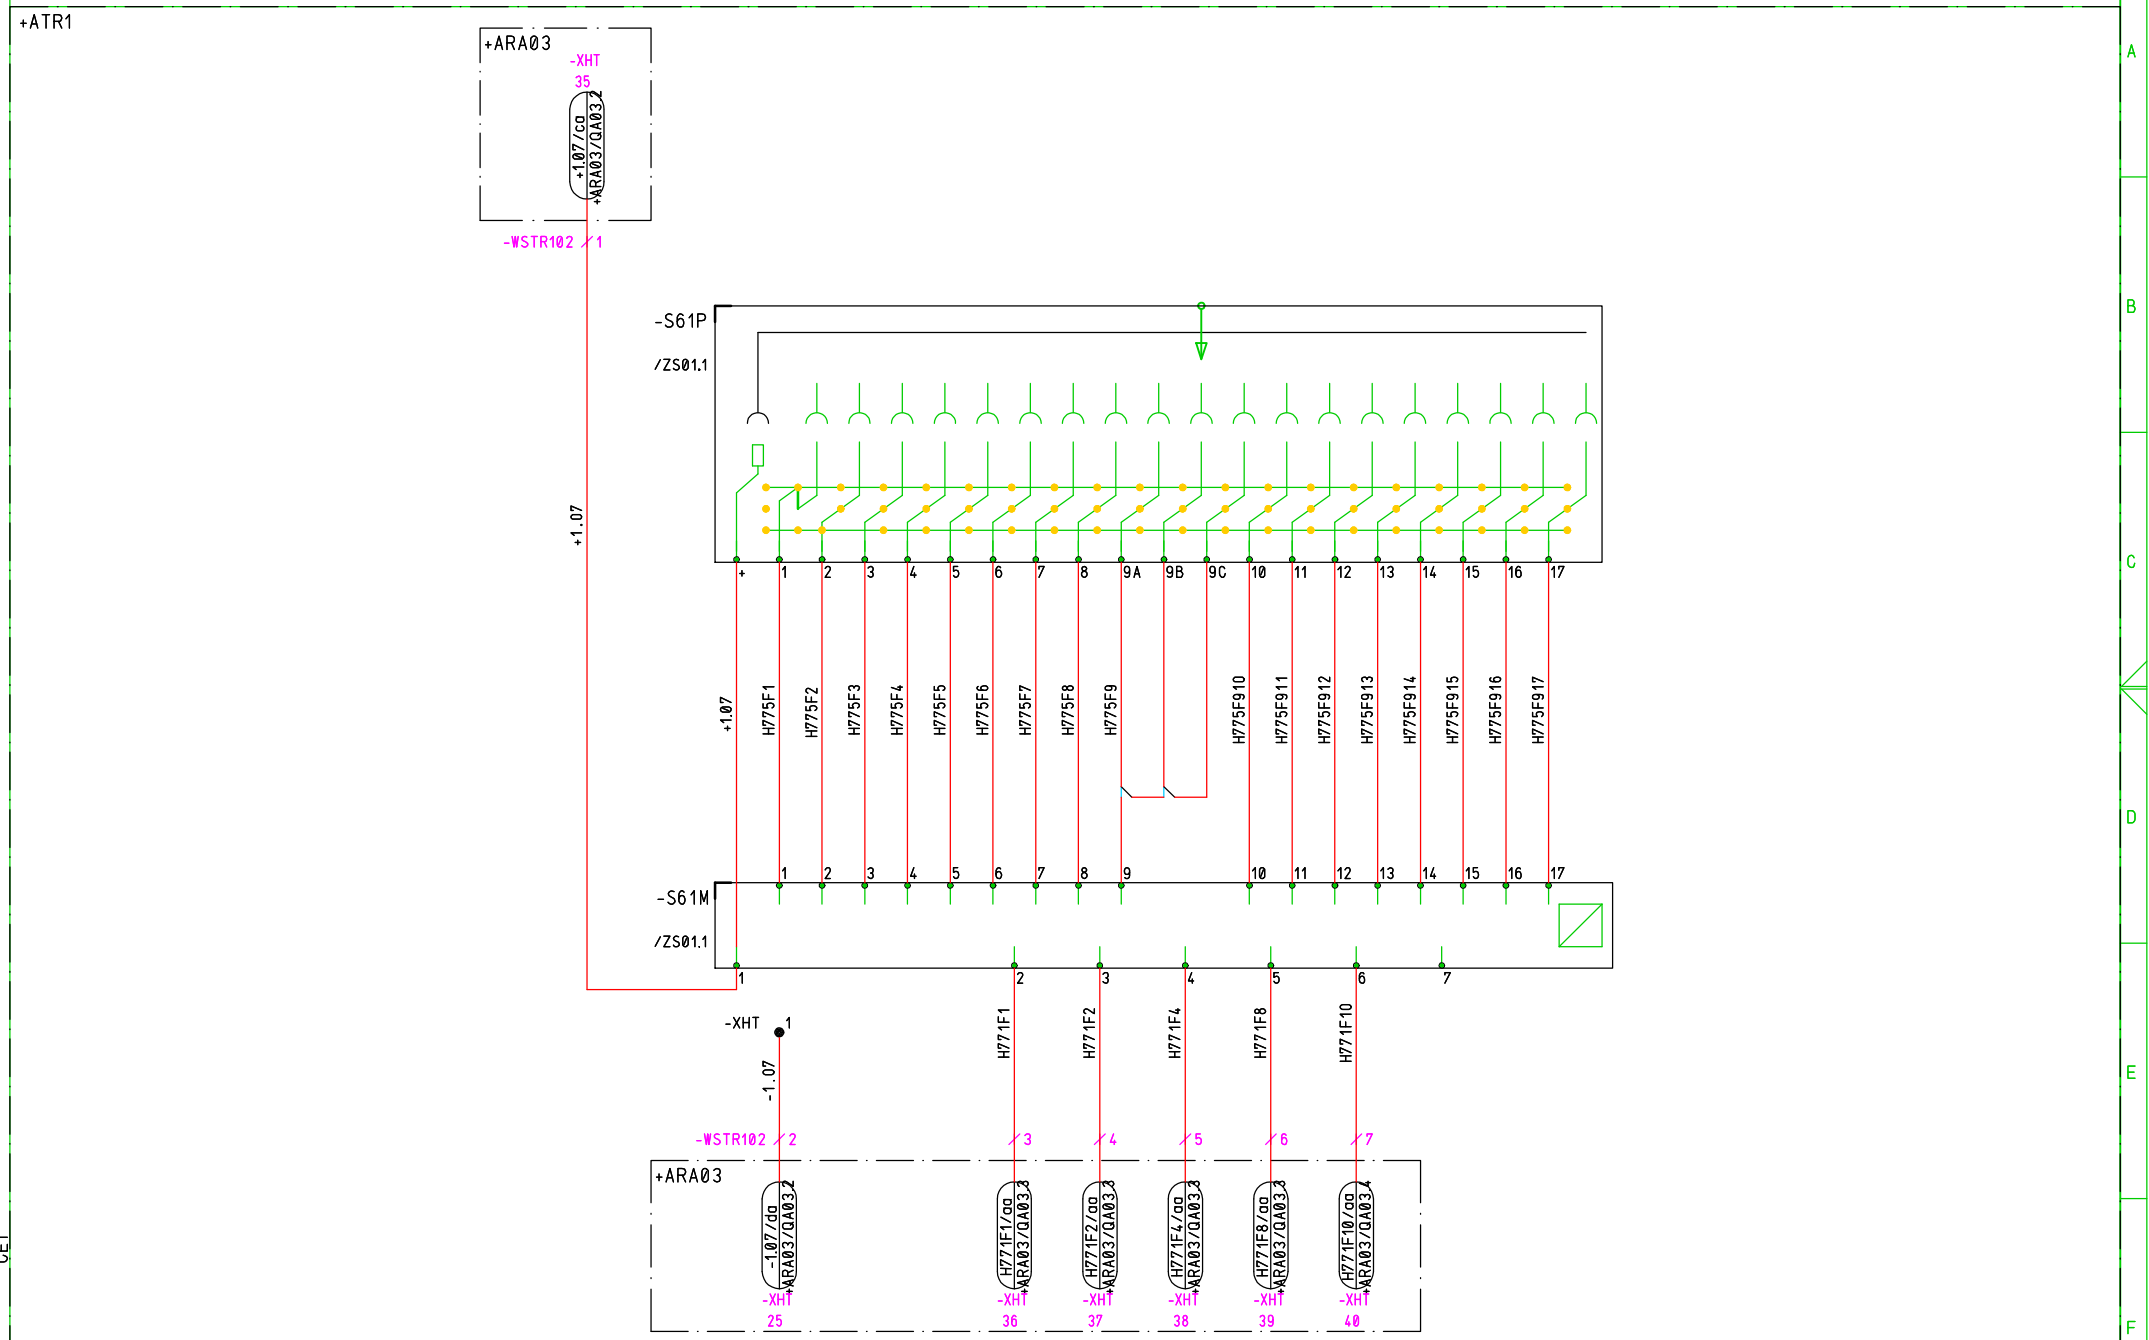

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
QA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	STAVOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ATR1	&EFS	QA01
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/QA01		List: 167	Celkem: 279

REGULACE CHOD	CHOD REGULACE SMĚR MÉNĚ NAPĚTÍ	CHOD REGULACE SMĚR VÍCE NAPĚTÍ	OVL. REGULACE ZAP.JISTIČE	OVL. REGULACE VYP.JISTIČE	POHON REGULACE VYP.JISTIČE	POHON REGULACE ZAP.JISTIČE	POHON REGULACE VYP.JISTIČE	DLOUHÝ CHOD REGULACE

+ATR1

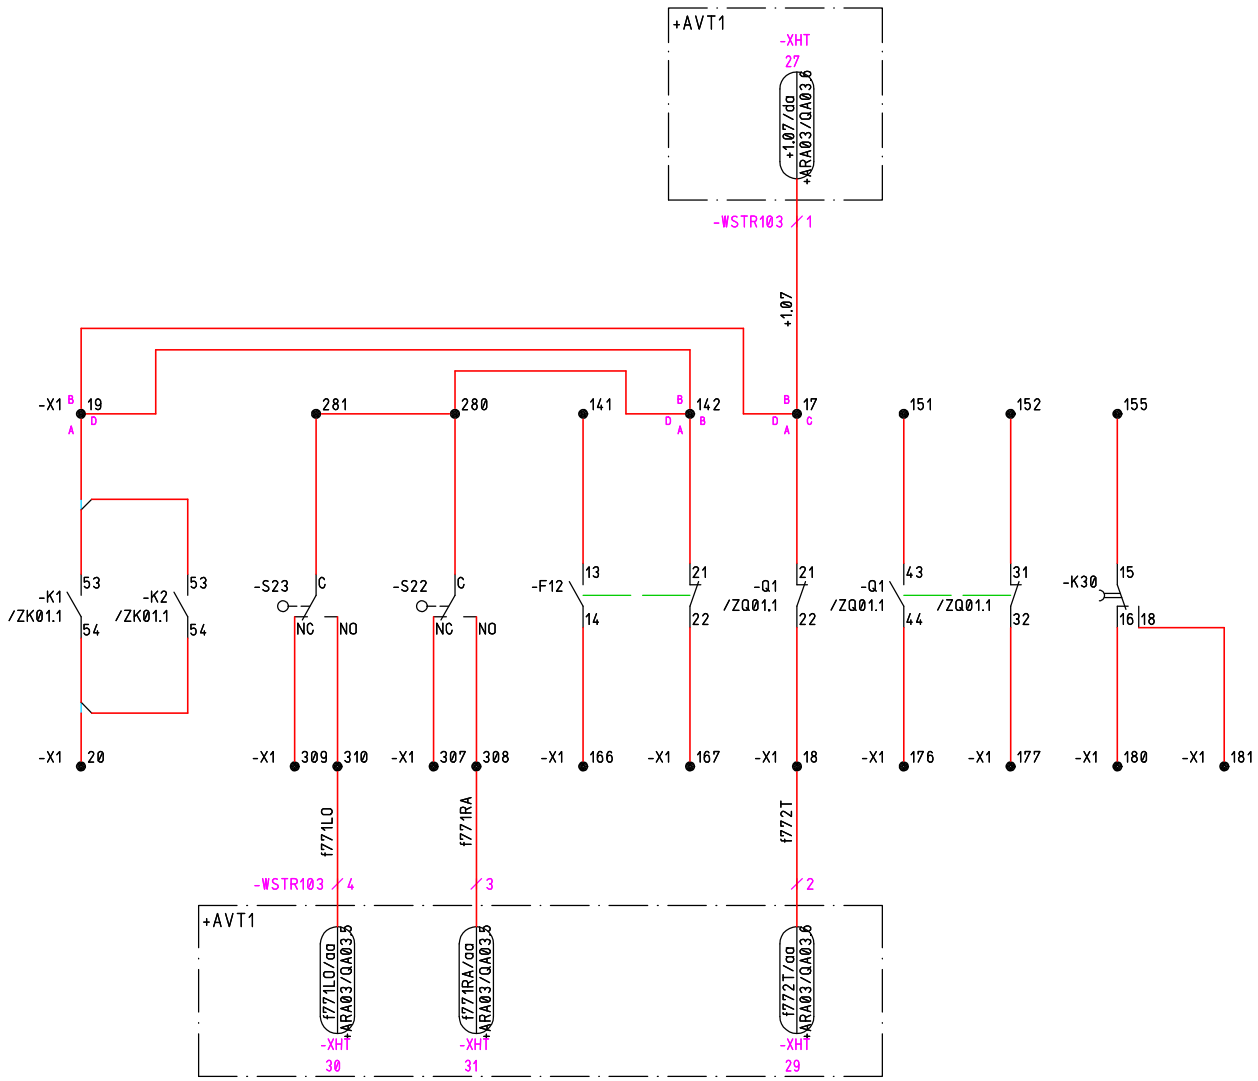

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
RA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ATR1	&EFS	RA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List: 168
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/RA01			Celkem: 279

1	OSVĚTLENÍ	VÝROBCE: NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO :	TYP :	
	NAPĚTÍ : 230V AC		VÝKON :	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
OSVĚTLENÍ			-E1

/MA01.3

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
ZE01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATR1	&EFS	ZE01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 169
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/ZE01			Celkem: 279

č.výkr.zhot: 505020100501
č.zak.zhot: 10200002620
č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
ZK01
CE1

05.08.2021

2 STYKAČ

VÝROBCE: NEDEFINOVANÝ
OBJ.ČÍSLO :
TYP :

3S,20 VČETNĚ PŘÍDAVNÝCH KONTAKTŮ

JMENOVITÝ PROUD :
NAPĚTÍ CÍVKY : 230V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
OVLÁDÁNÍ REGULACE NAPĚTÍ VÍCE			-K1	/MA01.4 /MA01.1 /RA01.2 /MA01.7 /MA01.7 /MA01.5 /MA01.6
OVLÁDÁNÍ REGULACE NAPĚTÍ MÉNĚ			-K2	/MA01.6 /MA01.2 /RA01.2 /MA01.7 /MA01.8 /MA01.6 /MA01.4

1 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE: NEZNÁMÝ
OBJ.ČÍSLO :
TYP :

4S,30

POMOCNÉ NAPĚTÍ :
KONTAKTY : 230V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
OVLÁDÁNÍ REGULACE			-K20	/MA01.5 /MA01.5 /MA01.7 /MA01.6 /MA01.5 /MA01.5 /MA01.5 /MA01.8

1 POMOCNÉ RELÉ

VÝROBCE: NEZNÁMÝ
OBJ.ČÍSLO :
TYP :

2S,20

POMOCNÉ NAPĚTÍ :
KONTAKTY : 230V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
OVLÁDÁNÍ REGULACE			-K37	/MA01.7 /MA01.5

1 ČASOVÉ RELÉ

VÝROBCE: NEZNÁMÝ
OBJ.ČÍSLO :
TYP :

1S,10

POMOCNÉ NAPĚTÍ :
ČAS : 230V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
OVLÁDÁNÍ REGULACE			-K30	/MA01.8

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 +ATR1 &EFS ZK01
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/ZK01
List: 170
Celkem: 279

1	MOTOR	VÝROBCE: NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO:	TYP :	
		50Hz		
	NAPĚTÍ	: 3*400V AC	VÝKON	:
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJ.ČÍSLO :



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
POHON REGULACE			-M1

/MA01.1

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
ZM01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	

eg.d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+ATR1	&EFS	ZM01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/ZM01			List: 171
			Celkem: 279

1	JISTIČ	VÝROBCE: NEZNÁMÝ OBJ.ČÍSLO :	TYP :
	3P-2S/20	VYRÁŽECÍ CÍVKA	
	JMENOVITÝ PROUD :	JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 230/400V

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

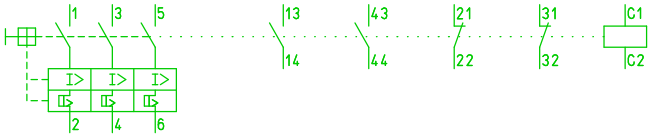

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU								
NAPÁJENÍ POHONU REGULACE			-Q1			/MA01.4	/RA01.4	/MA01.8			
							/RA01.5	/RA01.5			

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
ZQ01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATR1	&EFS	ZQ01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 172
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/ZQ01			Celkem: 279

1	TOPENÍ	VÝROBCE: NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO :--	TYP :	
	NAPĚTÍ :	VÝKON :		
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
TOPENÍ			-R1

1 2

/MA01.3

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
ZR01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03 +ATR1 &EFS ZR01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		List: 173
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/ZR01 Celkem: 279

1

VÝROBCE NEDEFINOVÁN TYP V15
OBJ. ČÍSLO

PŘEVODNÍK FCE : BCD DRUH : 110V DC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

BCD PŘEVODNÍK

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
SIGNALIZACE ODBOČEK BCD KODÉR			-S61M

/QA01.4 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.3 /QA01.4 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.6 /QA01.6

1 PŘEVODNÍK

VÝROBCE NEDEFINOVANÝ TYP S61P
OBJ. ČÍSLO S61P

PŘEVODNÍK FCE : SIG. POLOHY ODBOČEK DRUH : POLOHOVÁ

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

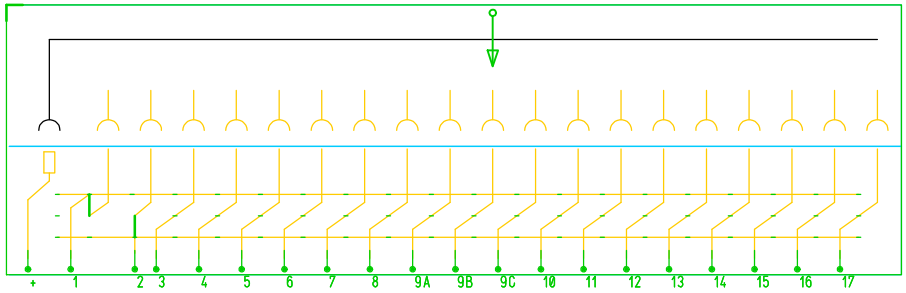

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
SIGNALIZACE ODBOČEK			-S61P

/QA01.3 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATR1	&EFS	ZS01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 174
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/ZS01			Celkem: 279

14 KONCOVÝ SPÍNAČ VÝROBCE: NEDEFINOVANÝ TYP :
OBJ.ČÍSLO :

SPÍNACÍ KONTAKTY : C, NC ,NO JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S1	/MA01.7
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S2	/MA01.8
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S4	/MA01.5
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S5	/MA01.6
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S6A	/MA01.1
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S6B	/MA01.2
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S8A	/MA01.1
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S8B	/MA01.2
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S12	/MA01.7
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S13A	/MA01.5
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S13B	/MA01.6
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S14	/MA01.4
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S24	/MA01.8
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S37	/MA01.5

1 KONCOVÝ SPÍNAČ VÝROBCE: NEDEFINOVANÝ TYP :
OBJ.ČÍSLO :

SPÍNACÍ KONTAKTY : 10 JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
KONCOVÝ SPÍNAČ			-S10	/MA01.3

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
ZS02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03 +ATR1 &EFS ZS02
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		List: 175
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/ZS02 Celkem: 279

1	PŘEPÍNAČ	VÝROBCE: NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO :	TYP :		
	KONTAKTY :		JMENOVITÉ NAPĚTÍ :		
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP		OBJ.ČÍSLO :	



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU									
OVLÁDÁNÍ REGULACE			-S3		/MA01.5							
						/MA01.5						

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EFS
ZS03
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATR1	&EFS	ZS03
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 176
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EFS/ZS03			Celkem: 279

+ATR1

BOČNÍ POHLED LEVÝ

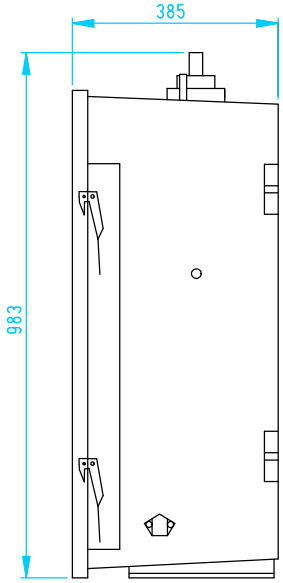

PŘEDNÍ POHLED - ZAVŘENÉ DVEŘE

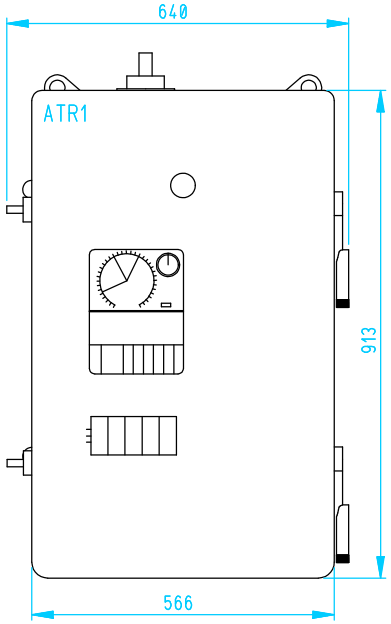

HORNÍ POHLED

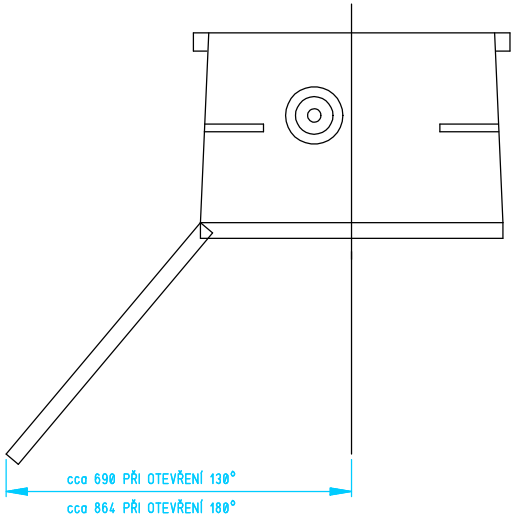

PROVEDENÍ SKŘÍNĚ:

PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ (566 x 983 x 385 mm) JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁSTROJE
KRYTÍ:	IP41/20
NÁTĚR:	RAL 7032
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110 V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz/TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N AC 100/V3(100/3) V 50 Hz/TT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&ELU
DD01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	POHLED NA SKŘÍŇ	=AEA03	+ATR1	&ELU	DD01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&ELU/DD01		List: 177	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTR102		1	7	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	=AEA03+AVT1/K40

-XHT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD:
1 UT 2,5

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/QA01.4	<-												2		+AVT1 -XHT	25

POTENCIÁL	Č.
-1.07	1

OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EMA
K10
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-XHT	=AEA03	+ATR1 &EMA K10
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 178
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EMA/K10	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLTR101	5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	=AEA03+AVT1/K50
2	-WSTR101	4	4	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	=AEA03+AVT1/K120
3	-WSTR103	2	4	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	/K22

-X1

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5 mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.2	<-												5		+AVT1	-XMT	10	PE	PE	-M1		PE		
/MA01.2																		PE	PE					
/MA01.2																		PE	PE					
/MA01.1	->															-Q1	1	L1	1	+AVT1	-XMT	2	1	
/MA01.4														Q		-F12	1	L1	2					
/MA01.3																-X2	1	L1	3					
/MA01.3																-S10	21	L1	4					
/MA01.1	->															-Q1	3	L2	5	+AVT1	-XMT	4	2	
/MA01.2	->															-Q1	5	L3	6	+AVT1	-XMT	6	3	
/MA01.4	->													Q		-K1	A2	N	7	+AVT1	-XMT	8	4	
/MA01.3																-X2	3	N	8					
/MA01.3																-X20	5	N	9					
/MA01.4		->												Q		-K1	74	f295RA	10	+AVT1	-XWT	8	4	
/MA01.6		->												Q		-K2	74	f295LO	11	+AVT1	-XWT	7	3	
/MA01.6														Q		-S3	4	L1.1	12					
/MA01.6																		L1.1	13					
/MA01.6		->												Q		-K1	73	L1.1	14	+AVT1	-XWT	6	1	
/MA01.8		->												Q		-K20	83	f771T	15	+AVT1	-XWT	9	2	
/MA01.5														Q		-K20	A1		16					
/RA01.4			->													-Q1	21	A +1.07	17 B	+AVT1	-XHT	27	1	
																		C	D					
/RA01.4			->													-Q1	22	f772T	18	+AVT1	-XHT	29	2	
/RA01.2														Q		-K1	53	A +1.07	19 B					
																		C	D					
/RA01.2														Q		-K1	54		20					
/RA01.3																-F12	13		141					
/RA01.4																-F12	21	A +1.07	142 B					
																		C	D		-X1	280		
/RA01.5																-Q1	43		151					
/RA01.5																-Q1	31		152					
/RA01.5																-K30	15		155					
/RA01.3																-F12	14		166					
/RA01.4																-F12	22	f773T	167					
/RA01.5																-Q1	44		176					

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EMA
K20
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X1	=AEA03 +ATR1 &EMA K20	
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 179
Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EMA/K20	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X1

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA	TYP SVORKY:
STANDARD: H07V-K 1,5 mm2		SW	STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/RA01.5														-Q1	32		177			
/RA01.5														-K30	16		180			
/RA01.6														-K30	18		181			

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EMA
K21
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X1	=AEA03	+ATR1	&EMA	K21
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 180
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EMA/K21			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTR103		2	4	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	=AEA03+AVT1/K40

-X1

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K 1,5 mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE
/RA01.3														-X1 142 D
/RA01.2														
/RA01.3														
/RA01.3	<-												3	+AVT1 -XHT 31
/RA01.2														
/RA01.2	<-												4	+AVT1 -XHT 30

POTENCIÁL	Č.
+1.07	280
+1.07	281
	307
f771RA	308
	309
f771LO	310

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-S22	C		
-S23	C		
-S22	NC		
-S22	NO		
-S23	NC		
-S23	NO		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200026620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EMA
K22
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X1	=AEA03	+ATR1	&EMA	K22
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 181
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EMA/K22			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X2

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5 mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/MA01.3														-R1	1
/MA01.3															
/MA01.3														-R1	2
/MA01.3															

POTENCIÁL	Č.
L1	1
L1	2
N	3
N	4

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-X1	3		
-X1	8		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EMA
K30
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X2	=AEA03	+ATR1	&EMA	K30
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 182
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EMA/K30			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X3

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA	TYP SVORKY:
STANDARD: H07V-K 1,5 mm2		SW	STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.3														-E1	1		1	-X20	4		
/MA01.3														-E1	2	N	2	-X20	5		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EMA
K40
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X3	=AEA03 +ATR1 &EMA K40
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		List: 183
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EMA/K40 Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X20

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA	TYP SVORKY:
STANDARD: H07V-K 1,5 mm2		SW	STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.1														Q	-K1	2		1	-S8A	C			
/MA01.1														Q	-K1	4		2	-M1	V1			
/MA01.2														Q	-K2	2		3	-S8B	C			
/MA01.3															-S10	22		4	-X3	1			
/MA01.3															-X1	9	N	5	-X3	2			
/MA01.4														Q	-K1	73	L1.1	6	-S1	NO	Q		
/MA01.5															-K20	22		7	-S4	C			
/MA01.6															-K20	32		8	-S5	C			
/MA01.4															-K2	22		9	-S4	NC	Q		
/MA01.5														Q	-K20	A1		10	-S37	NC			
/MA01.6															-K1	22		11	-S5	NC	Q		
/MA01.7														Q	-K1	61		12	-S1	NC			
/MA01.7														Q	-K2	61		13	-S2	NC			
/MA01.7															-K37	A1		14	-S1	C	Q		
/MA01.5														Q	-K20	14		15	-S13A	NO	Q		
/MA01.8															-S24	C	L1	40	-F12	1	Q		
/MA01.8															-K30	A1		41	-S24	NO			

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATR1&EMA
K50
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATR1-X20	=AEA03	+ATR1	&EMA	K50
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 184
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATR1&EMA/K50			Celkem: 279

AC NAPÁJENÍ CHLAZENÍ TRANSFORMÁTORU

HLÍDÁNÍ ZTRÁTY NAPĚTÍ

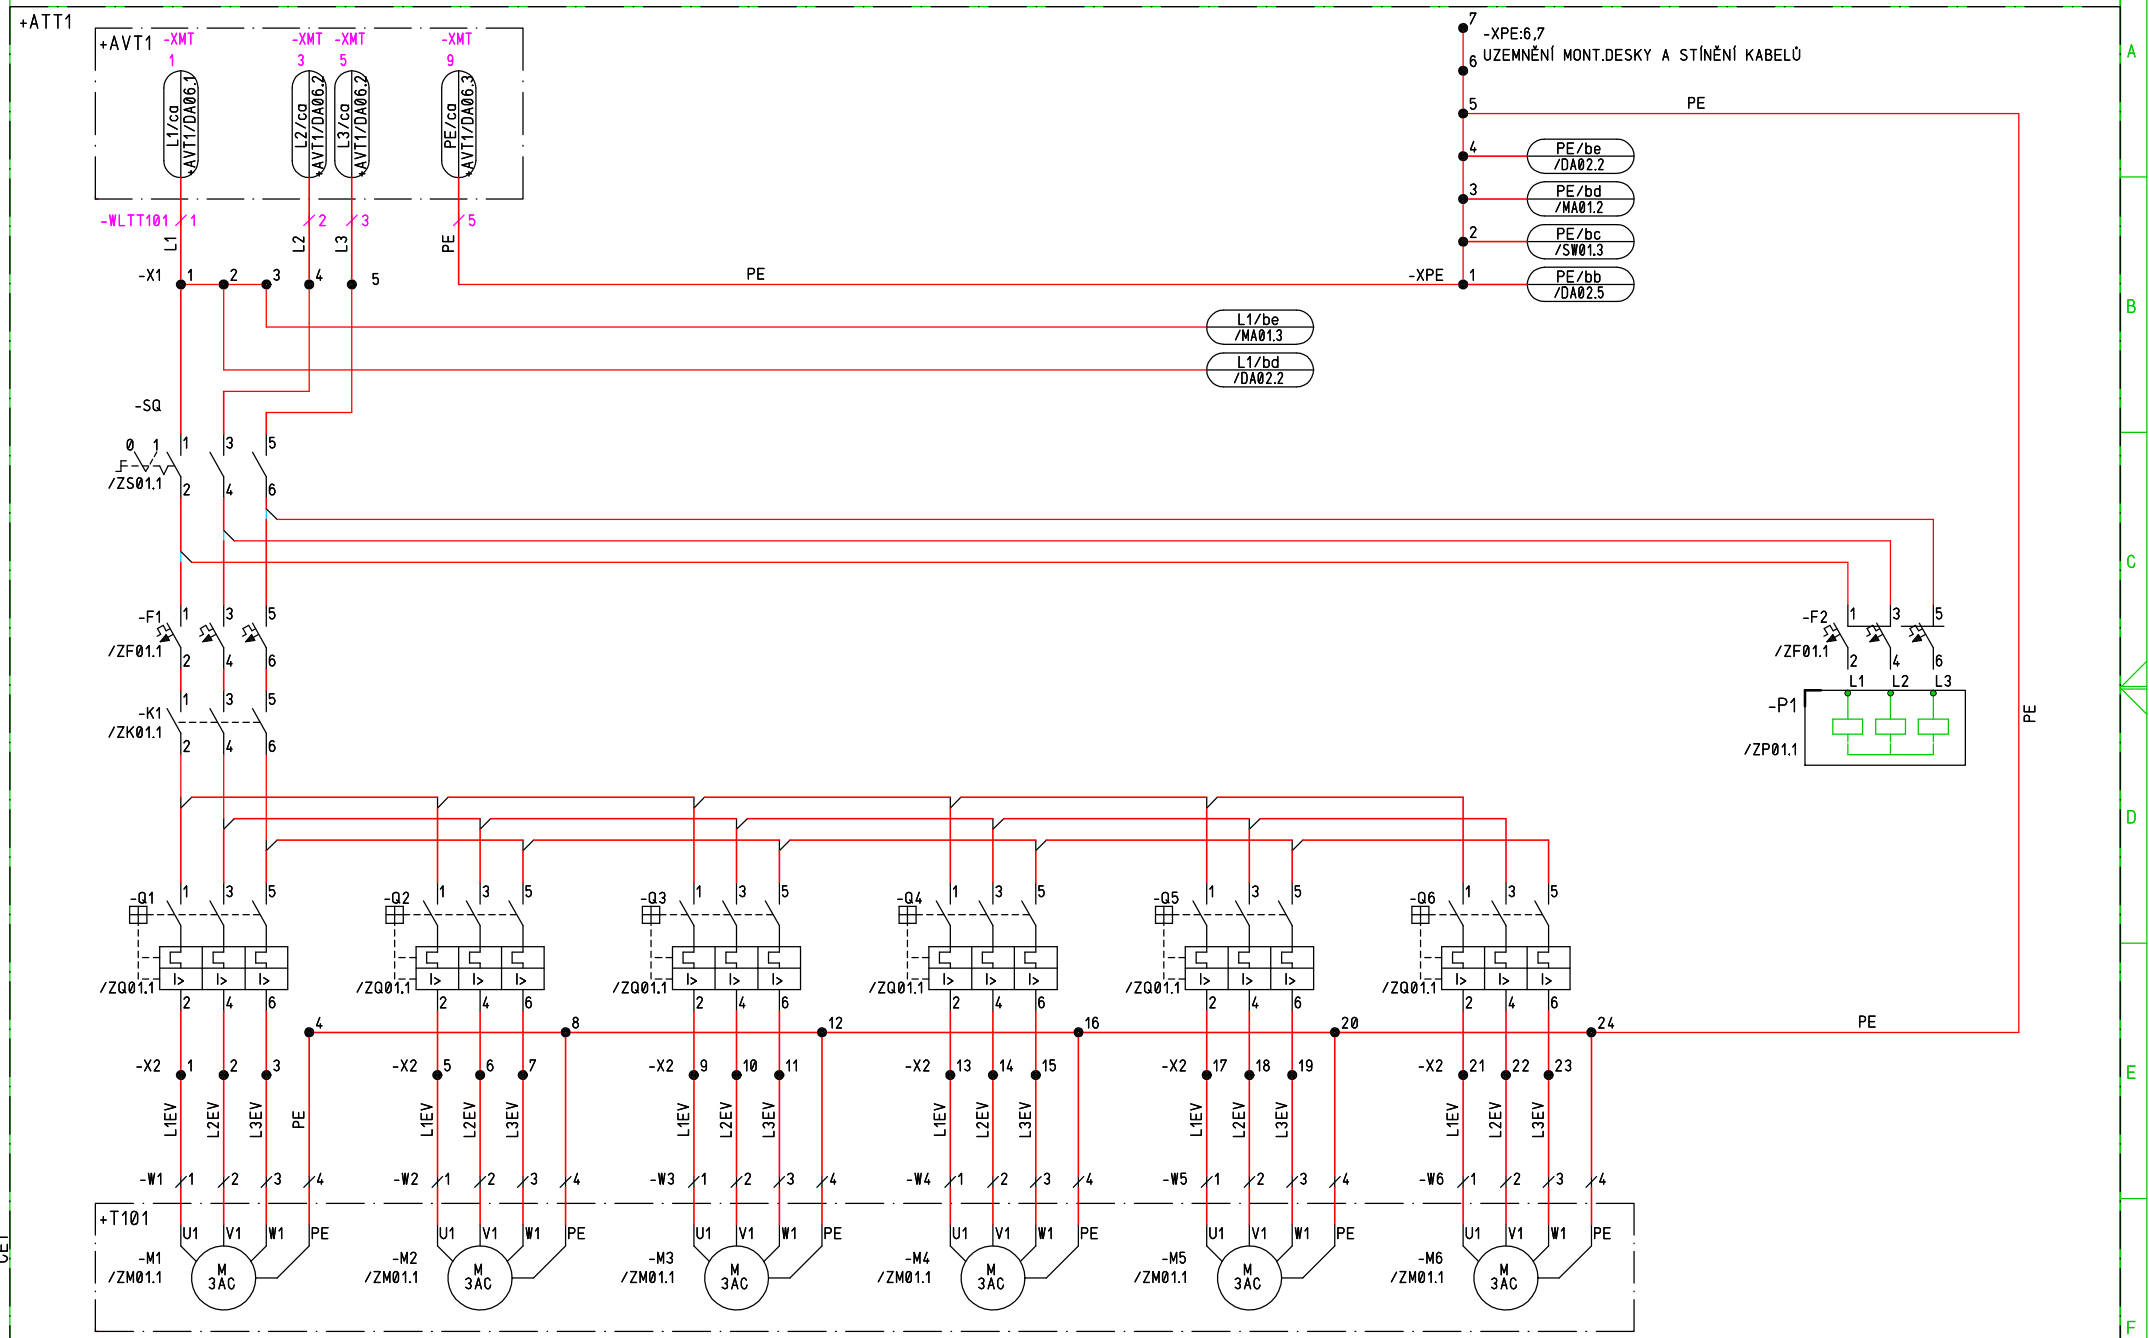

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
DA01
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	CHLAZENÍ	=AEA03	+ATT1	&EFS	DA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 185
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/DA01			Celkem: 279

TEMPEROVÁNÍ ROZVADĚČE	OSVĚTLENÍ ROZVADĚČE	ZÁSUVKA 230V AC V ROZVADĚČI	TEMPEROVÁNÍ VYSUŠOVAČE OLEJE NÁDOBA	TEMPEROVÁNÍ VYSUŠOVAČE OLEJE REGULACE

+ATT1

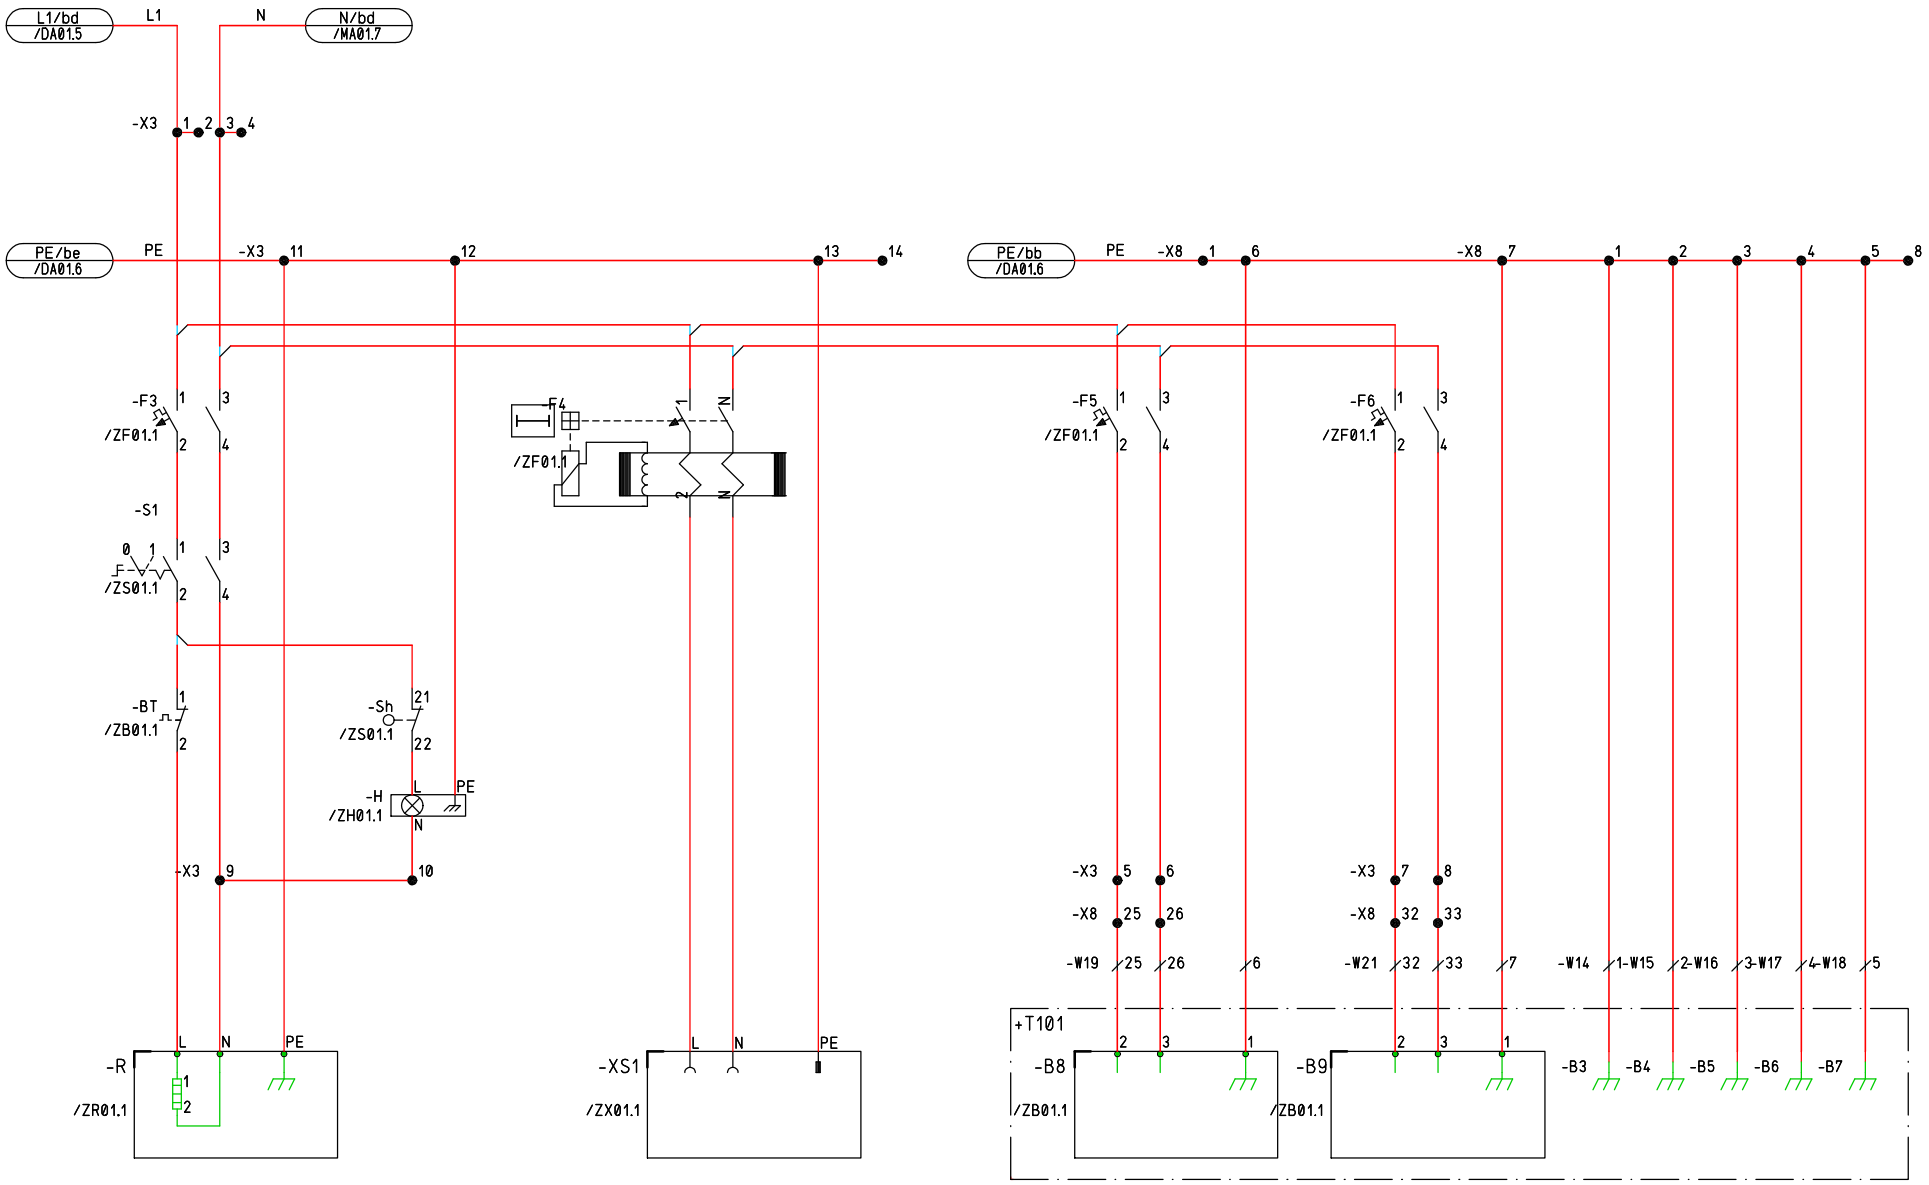

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
DA02
CE1

05.08.2021

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	TEMPEROVÁNÍ, ZÁSUVKY, OSVĚTLENÍ	=AEA03	+ATT1	&EFS	DA02
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/DA02		List: 186	Celkem: 279

OVLÁDÁCÍ OBVODY CHLAZENÍ TRANSFORMÁTORU

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉ

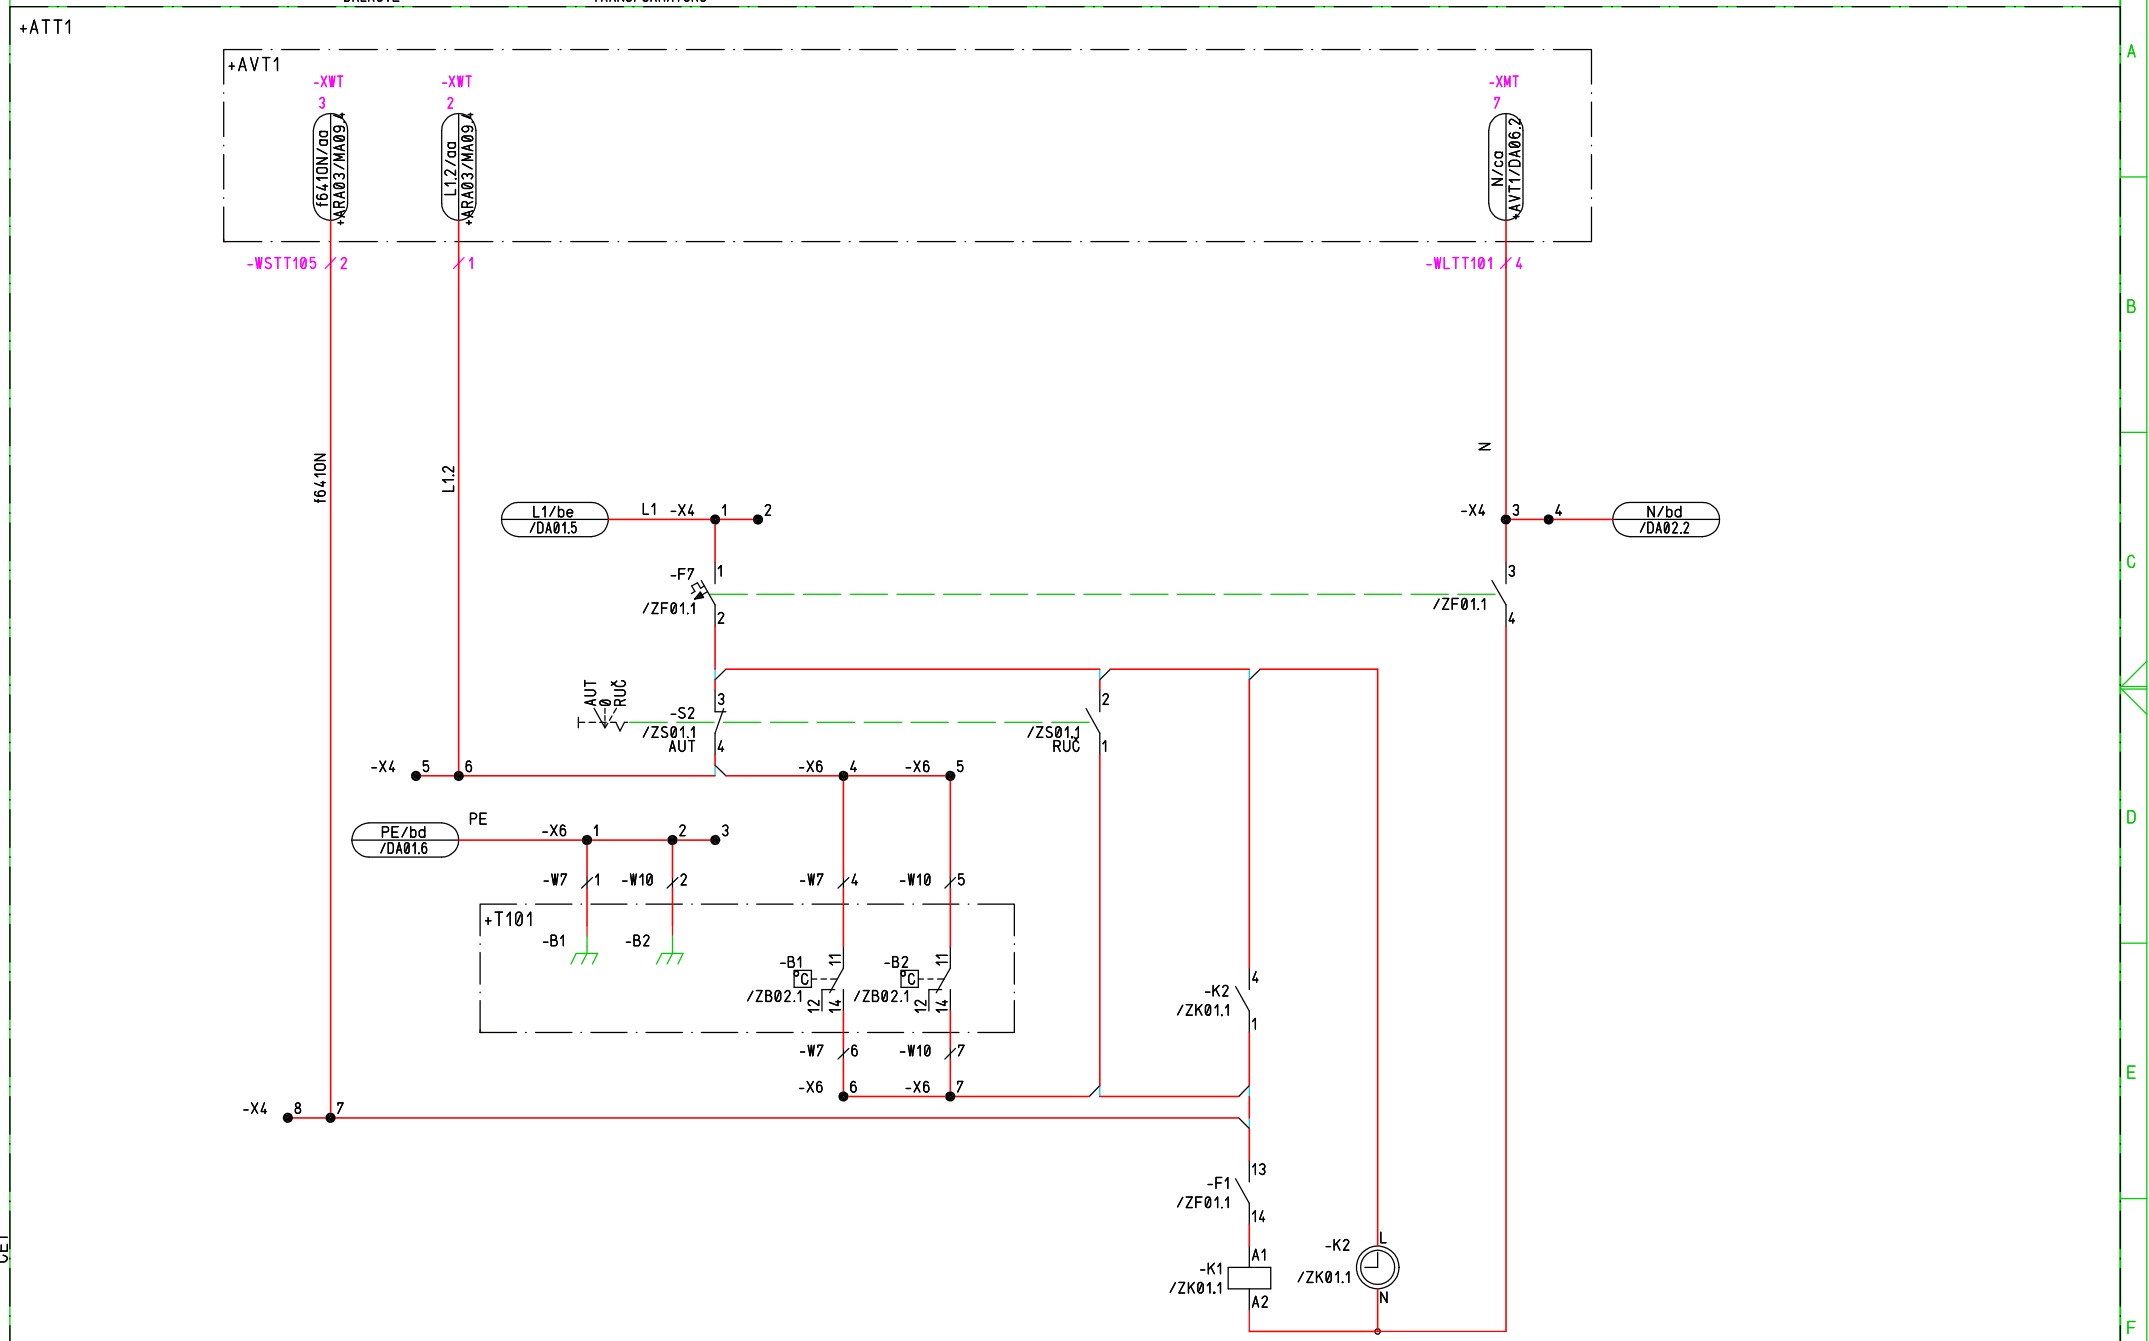

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03+ATT1&EFS MA01 CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	OVLÁDÁNÍ CHLAZENÍ	=AEA03	+ATT1	&EFS MA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 187
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/MA01		Celkem: 279

PLYN. RELÉ NÁDOBA VYPNUTÍ	PLYN. RELÉ REGULACE VYPNUTÍ	NEBEZP. TLAK OLEJE VYPNUTÍ	NEBEZP. TEPLOTA VINUTÍ VYPNUTÍ	NEBEZP. TEPLOTA OLEJE VYPNUTÍ

+ATT1

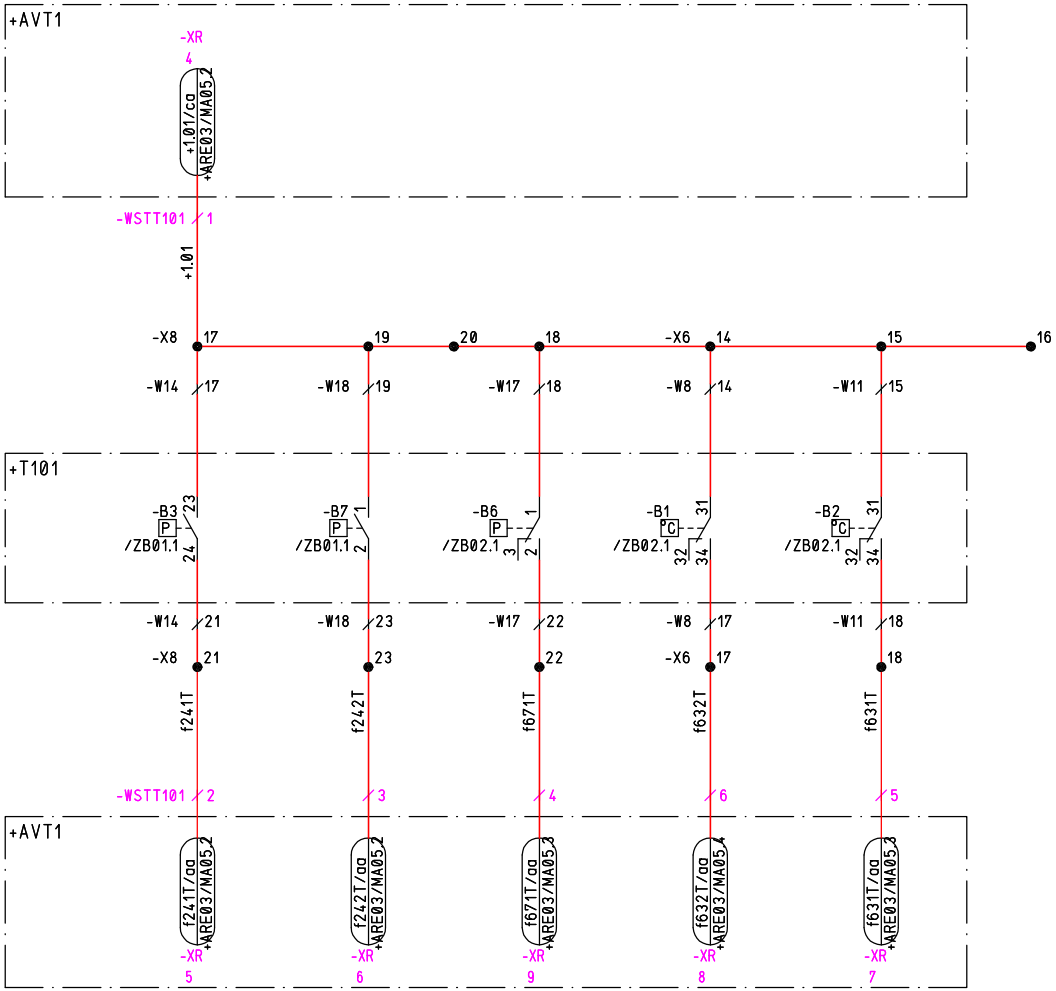

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
NA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	VYPNUTÍ OD STR. OCHRAN	=AEA03	+ATT1	&EFS	NA01	
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS				
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List:	188
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/NA01			Celkem:	279

CHOD CHLAZENÍ	OVLÁDÁNÍ CHLAZENÍ	NAPÁJENÍ CHLAZENÍ TRANSF.	MOTOR VENTILÁTORU M1	MOTOR VENTILÁTORU M2	MOTOR VENTILÁTORU M3	MOTOR VENTILÁTORU M4	MOTOR VENTILÁTORU M5	MOTOR VENTILÁTORU M6	OSVĚTLENÍ TEMPEROVÁNÍ	ZÁSUVKA	TEMPER. VYSUŠ. OLEJE	TEMPER. VYSUŠ. OLEJE	OVLÁDÁNÍ CHLAZENÍ TRANSF.	CHLAZENÍ TRANSF.	CHLAZENÍ TRANSF.
	AUT. RUČ.	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	-VYP.JISTIČE	ZTRÁTA NAP.	NAP.PŘÍTOMNO

+ATT1

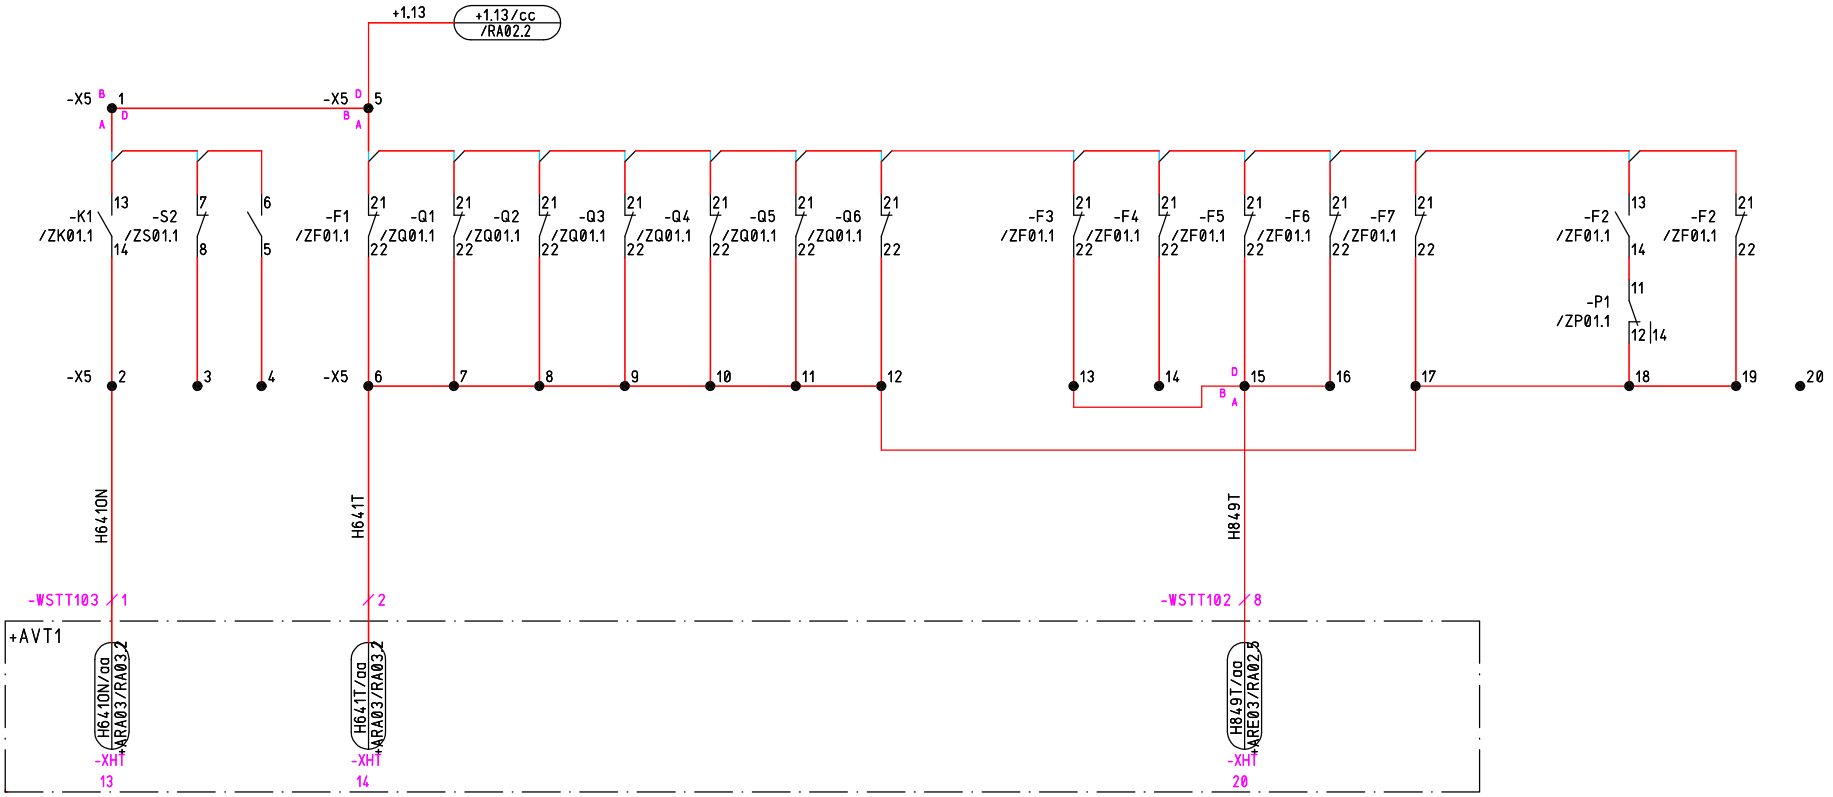

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
RA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ATT1	&EFS	RA01
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/RA01		List: 189	Celkem: 279

NEBEZP. TEPLOTA VINUTÍ -VÝSTRAHA	NEBEZP. TEPLOTA OLEJE -VÝSTRAHA	PLYN. RELÉ NÁDOBA -VÝSTRAHA	NEBEZP. HLADINA OLEJE NÁDOBY -VÝSTRAHA	NEBEZP. HLADINA OLEJE REG. -VÝSTRAHA	TEMPEROVÁNÍ VYSUŠOVAČE OLEJE PORUCHA	VYP	ZAP	TEMPEROVÁNÍ VYSUŠOVAČE OLEJE PORUCHA	VYP	ZAP

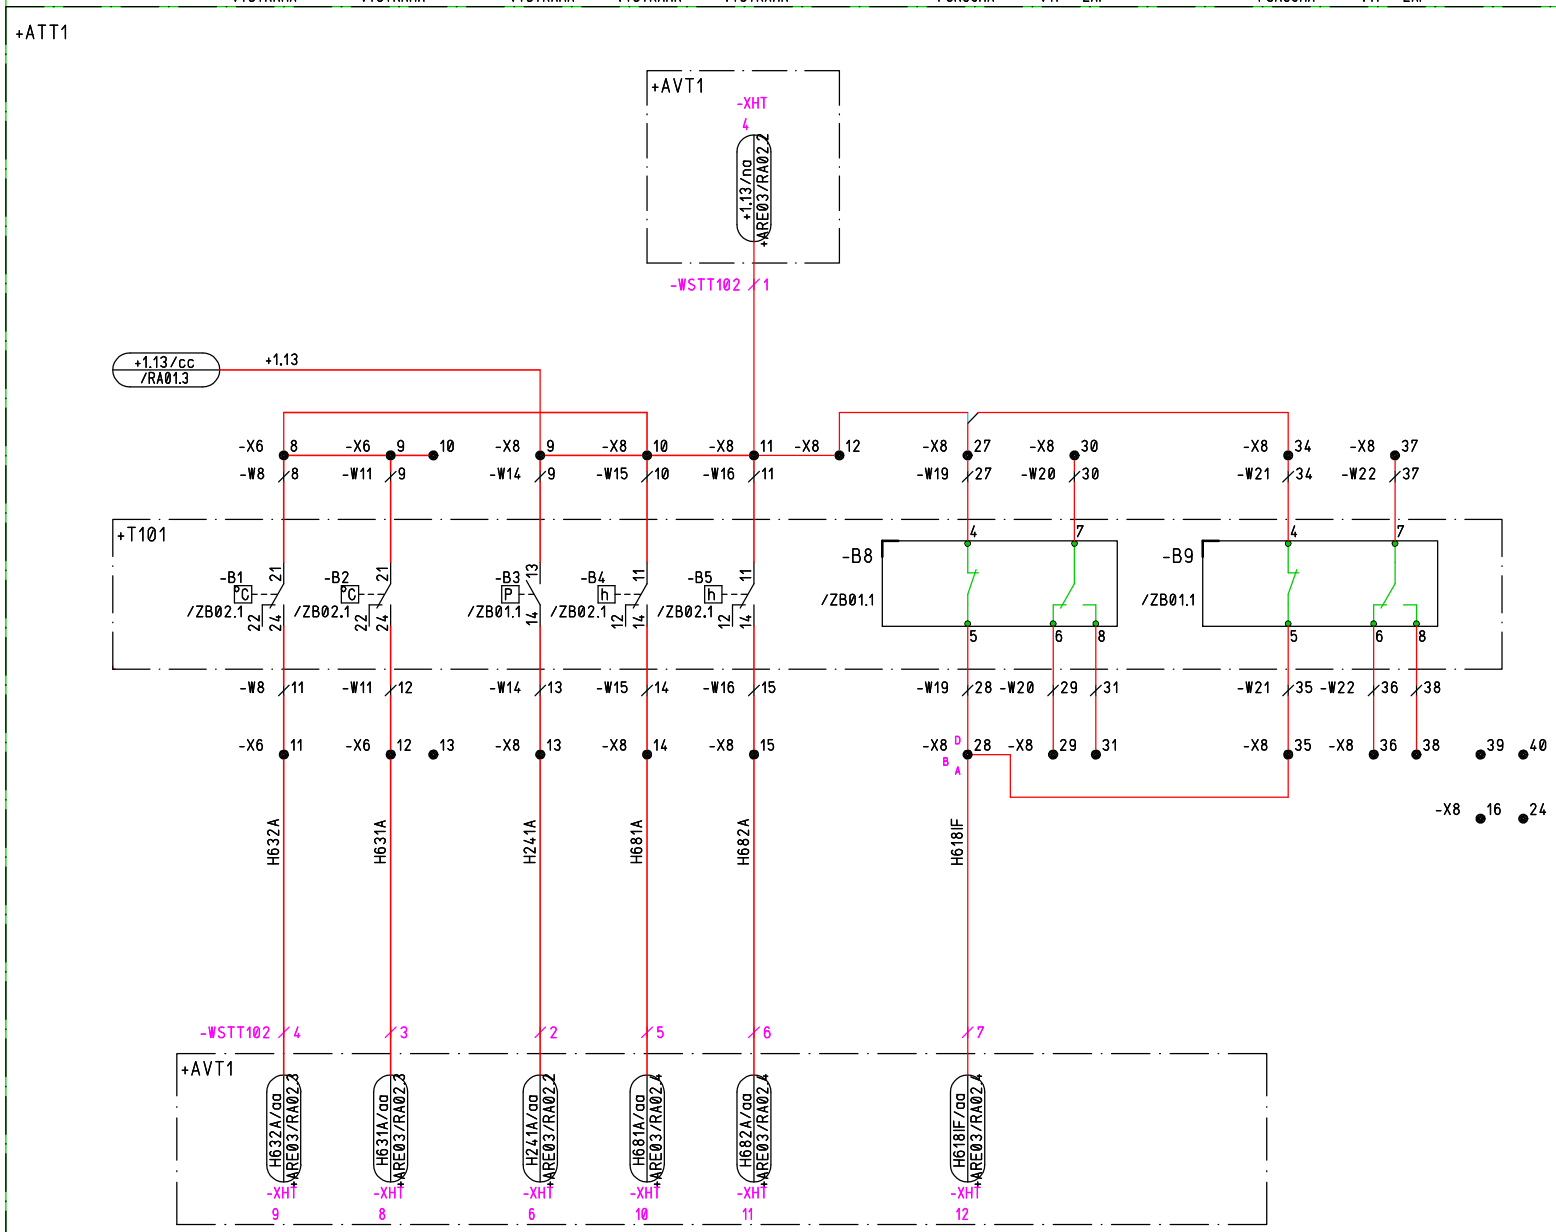

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
RA02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+ATT1	&EFS	RA02		
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS					
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101							List:	190
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/RA02				Celkem:	279

MĚŘENÍ TEPLOTY OLEJE TRANSFORMÁTORU	MĚŘENÍ TEPLOTY VINUTÍ TRANSFORMÁTORU

+ATT1

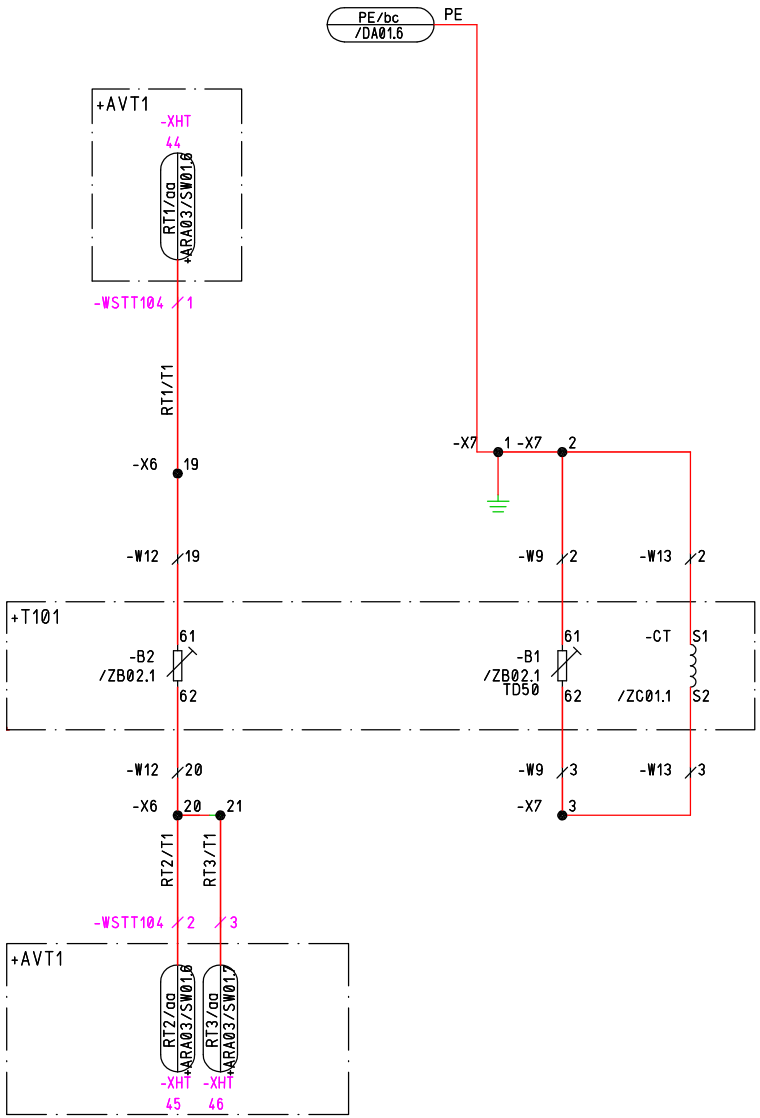

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
SW01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		MĚŘENÍ	=AEA03	+ATT1	&EFS SW01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 191
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/SW01		Celkem: 279

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZB01
CE1

05.08.2021

1 TERMOSTAT

VÝROBCE : SCHRACK
OBJ. č. : IU008565
TYP : KT 0

6A PRO TOPENÍ

ROZSAH [°C] : 0 až +60st.C
JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 250V AC

TECH. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO



APLIKACE		NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ (BTM)	
TERMOSTAT PRO	TEMPEROVÁNÍ ROZV.			-BT	/DA02.2

2 TOPENÍ

VÝROBCE : MR
OBJ. č. :
TYP : MTraB

NAPĚTÍ : VYSUŠOVÁNÍ TRANSF. VÝKON : OLEJE

TECH. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO

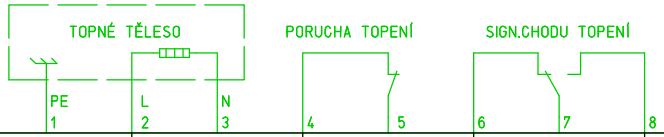

APLIKACE		NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ (BTM)	
VYSUŠOVAČ TRANSF.	OLEJE		+T101	-B8	/DA02.6 /DA02.5 /RA02.4 /RA02.5 /DA02.5 /RA02.4 /RA02.5 /RA02.5
VYSUŠOVAČ TRANSF.	OLEJE		+T101	-B9	/DA02.7 /DA02.6 /RA02.5 /RA02.6 /DA02.6 /RA02.5 /RA02.6 /RA02.6

1 PLYNOVÉ RELÉ

VÝROBCE: NEDEFINOVÁN
OBJ.ČÍSLO :
TYP :-

BUCHHOLZOVO RELÉ

POMOCNÉ NAPĚTÍ :
KONTAKTY :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :



ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
PLYNOVÉ RELÉ	NÁDOBY TRANSF.		+T101	-B3	/RA02.3 /NA01.2

1 PLYNOVÉ RELÉ

VÝROBCE: NEDEFINOVÁN
OBJ.ČÍSLO :
TYP :-

BUCHHOLZOVO RELÉ

POMOCNÉ NAPĚTÍ :
KONTAKTY :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
PLYNOVÉ RELÉ	REGULACE TRANSF.		+T101	-B7	/NA01.2

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1	&EFS	ZB01
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 192
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZB01			Celkem: 279

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZB02
CE1

05.08.2021

2 MAGNETICKÝ SPÍNAČ

VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :-
OBJ.ČÍSLO :

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : PROVEDENÍ : ČIDLO HLADINY OLEJE

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
ČIDLO HLADINY	OLEJE NÁDOBY TRANSF.		+T101	-B4	/RA02.3
ČIDLO HLADINY	OLEJE REGUL.TRANSF.		+T101	-B5	/RA02.4

1 TLAKOVÝ SPÍNAČ

VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :-
OBJ.ČÍSLO :

ODVZDUŠŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

KONTAKTY : TLAK :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
ODVZDUŠŇOVACÍ	ZAŘÍZENÍ		+T101	-B6	/NA01.3

1 TERMOSTAT

VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :AKM 35 4 01 15x-6,0
OBJ.ČÍSLO :

ROZSAH [°C] : JMENOVITÉ NAPĚTÍ : TEPLOTA VINUTÍ

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :



ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
ČIDLO TEPLOTY	VINUTÍ TRANSF.		+T101	-B1	/MA01.4 /NA01.4 /SW01.4 /RA02.2

1 TERMOSTAT

VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :AKM 34 4 01 15x-6,0
OBJ.ČÍSLO :

ROZSAH [°C] : JMENOVITÉ NAPĚTÍ : TEPLOTA OLEJE

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :



ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
ČIDLO TEPLOTY	OLEJE TRANSF.		+T101	-B2	/MA01.4 /NA01.4 /SW01.2 /RA02.2

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1 &EFS ZB02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 193
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZB02	Celkem: 279

1	TRANSF. PROUDU 3FS5	VÝROBCE : KONČAR OBJ. č. :	TYP :	
	PŘEVOD	: 250/1,5 A	VÝKON	: 10VA
	TECH. KOMPONENTY		TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO



APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ (BTM)
		+T101	-CT

/SW01.4

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZC01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03 +ATT1 &EFS ZC01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		List: 194
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZC01 Celkem: 279

č.výkr.zhot: 505020100501
č.zak.zhot: 1020002620
č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZF01
CE1

05.08.2021

3 JISTIČ

VÝROBCE: SIEMENS TYP :5SY4206-6
OBJ.ČÍSLO :

CHAR. B 10kA

JMENOVITÝ PROUD : 6A JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V AC

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :
1	POMOCNÝ SPÍNAČ	5ST3010	5ST3010



ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
JISTIČ OSVĚTLENÍ+	TEMPEROVÁNÍ ROZV.			-F3	/DA02.2 /DA02.2 /RA01.5
JISTIČ TEMPEROVÁNÍ	VYSUŠOVAČE OLEJE			-F5	/DA02.5 /DA02.5 /RA01.6
JISTIČ TEMPEROVÁNÍ	VYSUŠOVAČE OLEJE			-F6	/DA02.6 /DA02.6 /RA01.6

1 JISTIČ

VÝROBCE: SIEMENS TYP :5SY4206-7
OBJ.ČÍSLO :

CHAR. C 10kA

JMENOVITÝ PROUD : 6A JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V AC

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :
1	POMOCNÝ SPÍNAČ	5ST3010	5ST3010



ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
JISTIČ OVLÁDÁNÍ	CHLAZENÍ TRANSF.			-F7	/MA01.3 /MA01.6 /RA01.6

2 JISTIČ

VÝROBCE: SIEMENS TYP :5SY4304-7
OBJ.ČÍSLO :

CHAR. C 10kA

JMENOVITÝ PROUD : 4A JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 400V AC

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :
1	POMOCNÝ SPÍNAČ	5ST3010	5ST3010



ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
HL.JISTIČ MOTORŮ	VENTILÁTORŮ			-F1	/DA01.1 /DA01.2 /RA01.2 /DA01.2 /MA01.5
JISTIČ RELÉ PRO	HLÍDÁNÍ SLEDU FÁZÍ			-F2	/DA01.8 /DA01.8 /RA01.7 /DA01.8 /RA01.7

1 PROUDOVÝ CHRÁNIČ

VÝROBCE: SIEMENS TYP :5SU1353-0KK16
OBJ.ČÍSLO :

16A 6kA

JMENOVITÝ PROUD : 230V AC REZIDUÁLNÍ PROUD : 30mA

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :
1	POMOCNÝ SPÍNAČ	5ST3010	5ST3010

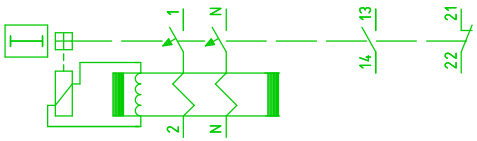

ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
JISTIČ	ZÁSUVKY 230V AC			-F4	/RA01.5 /DA02.4

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1 &EFS ZF01
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 195
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZF01	Celkem: 279

1	SVÍTIDLO	VÝROBCE : NEDEFINOVÁN OBJ. č. :		TYP :	
	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V AC		VÝKON :		
	TECHNICKÉ KOMPONENTY PRO PŘÍSTROJ		TYP		OBJEDNACÍ ČÍSLO

ÚČEL POUŽITÍ		NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU	
OSVĚTLENÍ	ROZVÁDĚČE			-H	/DA02.3

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZH01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1	&EFS	ZH01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 196
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZH01			Celkem: 279

1	STYKAČ DENNÍ PROGRAM	VÝROBCE: SIEMENS OBJ.ČÍSLO:	TYP :7LF5300-1	
	JMENOVITÝ PROUD : 230V AC	NAPĚTÍ CÍVKY : 16A		
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO	
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
	SPÍNACÍ HODINY PRO DENNÍ ZKOUŠKU CHLAZENÍ			-K2

/MA01.6

1	STYKAČ 3S,1S+2S/20	VÝROBCE : SIEMENS OBJ. Č. :	TYP :3RT10 15-1AP01	
	JMENOVITÝ PROUD : 7A	NAPĚTÍ CÍVKY : 230V AC		
	TECHN. KOMPONENTY	TYP :	OBJEDNACÍ ČÍSLO	
	APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU
	STYKAČ PRO SPÍNÁNÍ CHLAZENÍ			-K1

/MA01.5 /DA01.1 /RA01.1

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZK01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1	&EFS	ZK01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 197
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZK01			Celkem: 279

6 MOTOR

VÝROBCA : NEDEFINOVÁN TYP :-
OBJ.ČÍSLO :

NAPĚTÍ : 400V AC 50Hz VÝKON :

TECHNICKÉ KOMPONENTY PRE PRÍSTROJ TYP : OBJ.ČÍSLO :



SPÔSOB POUŽITIA	NASTAVITELNOSŤ	MIESTO	OZNAČENIE PRVKU		
MOTOR VENTILÁTORU		+T101	-M1		/DA01.1
MOTOR VENTILÁTORU		+T101	-M2		/DA01.2
MOTOR VENTILÁTORU		+T101	-M3		/DA01.3
MOTOR VENTILÁTORU		+T101	-M4		/DA01.4
MOTOR VENTILÁTORU		+T101	-M5		/DA01.5
MOTOR VENTILÁTORU		+T101	-M6		/DA01.6

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 10200002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZM01
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1	&EFS	ZM01
Vypracc.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 198
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZM01			Celkem: 279

1	SIGNALIZAČNÍ RELÉ	VÝROBCE : SIEMENS OBJ. č. :	TYP : 3UG4512-1BR20
	Měř.relé sledu fází	Měř.relé výpad.fází	Měř.relé symetr.fází
	POMOCNÉ NAPĚTÍ : 160-690V AC, 50Hz	KONTAKTY	: 1xPŘEP.KONTAKT

TECH. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO



APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ (BTM)
RELÉ PRO HLÍDÁNÍ VÝPADKU, SLEDU FÁZÍ			-P1

/DA01.8	/DA01.8						
	/DA01.8	/RA01.7					

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZP01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1	&EFS	ZP01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 199
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZP01			Celkem: 279

6	MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ	VÝROBCE : SIEMENS OBJ. č. :	TYP : 3RV10 11-0CA10
	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 0.18-0.25A	VYBAVOVACÍ PROUD : 400V AC	

	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP :	OBJEDNACÍ ČÍSLO
1	POMOCNÝ SPÍNAČ	3RV1901-1E	3RV1901-1E

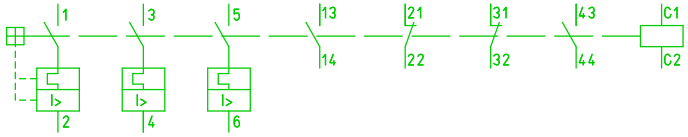

	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU										
	JISTIČ MOTORU VENTILÁTORU			-Q1				/RA01.3						
						/DA01.1								
	JISTIČ MOTORU VENTILÁTORU			-Q2				/RA01.3						
						/DA01.2								
	JISTIČ MOTORU VENTILÁTORU			-Q3				/RA01.3						
						/DA01.3								
	JISTIČ MOTORU VENTILÁTORU			-Q4				/RA01.4						
						/DA01.4								
	JISTIČ MOTORU VENTILÁTORU			-Q5				/RA01.4						
						/DA01.5								
	JISTIČ MOTORU VENTILÁTORU			-Q6				/RA01.4						
						/DA01.6								

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZQ01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1	&EFS	ZQ01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List: 200
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZQ01			Celkem: 279

1	TOPENÍ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	SCHRACK	TYP	HG100
	NAPĚTÍ	: 110-250V AC/DC	VÝKON	: 100W	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ		NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
TOPNÉ TĚLESO	TEMPEROVÁNÍ ROZV.			-R



L	N	PE				
/DA02.2	/DA02.2					
	/DA02.2					

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZR01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1	&EFS	ZR01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 201
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZR01			Celkem: 279

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS_ZS01
CE1

05.08.2021

1 OTOČNÝ SPÍNAČ

VÝROBCE : KONČAR
OBJ. č. :
TYP : GN12-91-U

12A/400V AC

SPÍNACÍ KONTAKTY : 2S
SPÍNACÍ STUPNĚ : 0-1

TECH. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO

APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ (BTM)
VYPÍNAČ TOPENÍ +OSVĚTLENÍ ROZV.			-S1



KONTAKTY	POLOHY 0	POLOHY 1
1-2		X
3-4		X

/DA02.2
/DA02.2

1 KONCOVÝ SPÍNAČ

VÝROBCE: SIEMENS
OBJ.ČÍSLO :
TYP : 3SE5 232-0HD10

SPÍNACÍ KONTAKTY : 1S,10
JMENOVITÉ NAPĚTÍ :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
KONC. SPÍNAČ OSVĚTLENÍ			-Sh



/DA02.3

1 OTOČNÝ SPÍNAČ

VÝROBCE : KONČAR
OBJ. č. :
TYP : GN25-10-U

25A/400V AC

SPÍNACÍ KONTAKTY : 3S
SPÍNACÍ STUPNĚ : 0-1

TECH. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO

APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ (BTM)
VYPÍNAČ NAPÁJENÍ CHLAZENÍ TRANSF.			-SQ





KONTAKTY	POLOHY 0	POLOHY 1
1-2		X
3-4		X
5-6		X

/DA01.1
/DA01.2
/DA01.2

1 OTOČNÝ SPÍNAČ

VÝROBCE: KONČAR
OBJ. č. :
TYP : GN12-55-U

12A/400V AC

SPÍNACÍ KONTAKTY : 2S+2O
SPÍNACÍ STUPNĚ : 1-2

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP :	OBJEDNACÍ ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
PŘEPÍNAČ PROVOZU CHLAZENÍ TR. AUT-RUČ			-S2



	1-2	3-4	5-6	7-8
POLOHY 1		X		X
POLOHY 2	X		X	

/MA01.5
/MA01.3
/RA01.2
/RA01.2

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1	&EFS	ZS01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 202
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZS01			Celkem: 279

1	ZÁSUVKA	VÝROBCE: SIEMENS OBJ.ČÍSLO:	TYP :5TE6 803
	L+N+PE	PŘÍVOD ZDOLA	
	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V AC	JMENOVITÝ PROUD : 16A	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
ZÁSUVKA 1-FÁZOVÁ 230V AC			-XS1	/DA02.4 /DA02.4 /DA02.4

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EFS
ZX01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+ATT1 &EFS ZX01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 203
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EFS/ZX01	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLTT101		3	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	/K40

-X1

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA	TYP SVORKY:
STANDARD: H07V-K 1,5mm2		SW	STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/DA01.2	->													-SQ	5	L3	5	+AVT1 -XMT	5	3	
/DA01.2	->													-SQ	3	L2	4	+AVT1 -XMT	3	2	
/DA01.2														-X4	1	L1	3				
/DA01.2														-X3	1	L1	2				
/DA01.1	->													-SQ	1	L1	1	+AVT1 -XMT	1	1	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K10
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X1	=AEA03	+ATT1	&EMA	K10
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 204
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EMA/K10			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-W6		4			
2	-W5		4			
3	-W4		4			
4	-W3		4			
5	-W2		4			
6	-W1		4			=AEA03+QM/K21

-X2

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA	TYP SVORKY:
STANDARD: H07V-K 1,5mm2		SW	STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/DA01.7	<-												4	+T101 -M6 PE	PE	24			
/DA01.6	<-												3	+T101 -M6 W1	L3EV	23	-Q6 6		
/DA01.6	<-												2	+T101 -M6 V1	L2EV	22	-Q6 4		
/DA01.6	<-												1	+T101 -M6 U1	L1EV	21	-Q6 2		
/DA01.6		<-											4	+T101 -M5 PE	PE	20			
/DA01.5		<-											3	+T101 -M5 W1	L3EV	19	-Q5 6		
/DA01.5		<-											2	+T101 -M5 V1	L2EV	18	-Q5 4		
/DA01.5		<-											1	+T101 -M5 U1	L1EV	17	-Q5 2		
/DA01.5			<-										4	+T101 -M4 PE	PE	16			
/DA01.5			<-										3	+T101 -M4 W1	L3EV	15	-Q4 6		
/DA01.4			<-										2	+T101 -M4 V1	L2EV	14	-Q4 4		
/DA01.4			<-										1	+T101 -M4 U1	L1EV	13	-Q4 2		
/DA01.4				<-									4	+T101 -M3 PE	PE	12			
/DA01.4				<-									3	+T101 -M3 W1	L3EV	11	-Q3 6		
/DA01.3				<-									2	+T101 -M3 V1	L2EV	10	-Q3 4		
/DA01.3				<-									1	+T101 -M3 U1	L1EV	9	-Q3 2		
/DA01.3					<-								4	+T101 -M2 PE	PE	8			
/DA01.3					<-								3	+T101 -M2 W1	L3EV	7	-Q2 6		
/DA01.3					<-								2	+T101 -M2 V1	L2EV	6	-Q2 4		
/DA01.2					<-								1	+T101 -M2 U1	L1EV	5	-Q2 2		
/DA01.2						<-							4	+T101 -M1 PE	PE	4			
/DA01.2						<-							3	+T101 -M1 W1	L3EV	3	-Q1 6		
/DA01.2						<-							2	+T101 -M1 V1	L2EV	2	-Q1 4		
/DA01.1						<-							1	+T101 -M1 U1	L1EV	1	-Q1 2		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K20
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X2	=AEA03	+ATT1	&EMA	K20
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 205
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EMA/K20			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X3

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA	TYP SVORKY:
STANDARD: H07V-K 1,5mm2		SW	STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/DA02.4																	PE	14				
/DA02.4															-XS1	PE	PE	13				
/DA02.3															-H	PE	PE	12				
/DA02.2															-R	PE	PE	11	-XPE	4		
/DA02.3															-H	N		10				
/DA02.2															-R	N		9	-S1	4		
/DA02.6															-F6	4		8	-X8	33		
/DA02.6															-F6	2		7	-X8	32		
/DA02.5															-F5	4		6	-X8	26		
/DA02.5															-F5	2		5	-X8	25		
/DA02.2														Q	-F3	3	N	3	-X4	4		
/DA02.2																	N	4				
/DA02.2																	L1	2				
/DA02.2														Q	-F3	1	L1	1	-X1	2		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K30
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X3	=AEA03	+ATT1	&EMA	K30
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 206
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EMA/K30			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTT105		2	2	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	=AEA03+AVT1/K120
2	-WLTT101		1	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	/K90

-X4

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K 1,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.2																	f6410N	8				
/MA01.2	->													Q	-F1	13	f6410N	7	+AVT1 -XWT	3	2	
/MA01.2	->													Q	-S2	4	L1.2	6	+AVT1 -XWT	2	1	
/MA01.2																	L1.2	5				
/MA01.6																	N	4	-X3	3		
/MA01.6		->													-F7	3	N	3	+AVT1 -XMT	7	4	
/MA01.4																	L1	2				
/MA01.3															-F7	1	L1	1	-X1	3		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K40
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X4	=AEA03	+ATT1	&EMA	K40
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 207
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EMA/K40			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTT102		1	8	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	/K60
2	-WSTT103		2	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K40

-X5

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/RA01.8																		20				
/RA01.7															-F2	22	H641T	19				
/RA01.7															-P1	12	H641T	18				
/RA01.6															-F7	22	H641T	17	-X5	12		
/RA01.6															-F6	22	H849T	16				
/RA01.6	<-												8		+AVT1 -XHT	20	H849T	15	-X5	13		
/RA01.5															-F4	22		14				
/RA01.5															-F3	22	H849T	13	-X5	15 B		
/RA01.4															-Q6	22	H641T	12				
/RA01.4															-Q5	22	H641T	11				
/RA01.4															-Q4	22	H641T	10				
/RA01.3															-Q3	22	H641T	9				
/RA01.3															-Q2	22	H641T	8				
/RA01.3															-Q1	22	H641T	7				
/RA01.2		->													-F1	22	H641T	6	+AVT1 -XHT	14	2	
/RA01.2														Q	-F1	21	A +1.13	5 B				
																	C	D	-X8	9		
/RA01.2															-S2	5		4				
/RA01.2															-S2	8		3				
/RA01.1		->													-K1	14	H641ON	2	+AVT1 -XHT	13	1	
/RA01.1														Q	-K1	13	A +1.13	1 B				
																	C	D				

OMEXOM

EVU modul 4.9

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K50
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X5	=AEA03	+ATT1	&EMA	K50
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 208
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EMA/K50			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.		TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTT104		3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	=AEA03+AVT1/K41
2	-W12		2				
3	-W11		4				
4	-WSTT101		2	6	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	/K80
5	-W8		4				
6	-WSTT102		2	8	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	/K80
7	-W10		3				
8	-W7		3				

-X6

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA	TYP SVORKY:
STANDARD:	H07V-K	1,5mm2	SW	STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/SW01.2	<-												3	+AVT1	-XHT	46	RT3/T1	21					
/SW01.2	->	<-											20	+T101	-B2	62	RT2/T1	20	+AVT1	-XHT	45	2	
/SW01.2	->	<-											19	+T101	-B2	61	RT1/T1	19	+AVT1	-XHT	44	1	
/NA01.4			<-	->									18	+T101	-B2	34	f631T	18	+AVT1	-XR	7	5	
/NA01.4				->	<-								17	+T101	-B1	34	f632T	17	+AVT1	-XR	8	6	
/NA01.5																	+1.01	16					
/NA01.4			<-										15	+T101	-B2	31	+1.01	15					
/NA01.4					<-								14	+T101	-B1	31	+1.01	14		-X8	18		
/RA02.2																		13					
/RA02.2			<-			->							12	+T101	-B2	24	H631A	12	+AVT1	-XHT	8	3	
/RA02.2					<-	->							11	+T101	-B1	24	H632A	11	+AVT1	-XHT	9	4	
/RA02.2																	+1.13	10					
/RA02.2			<-										9	+T101	-B2	21	+1.13	9					
/RA02.2					<-								8	+T101	-B1	21	+1.13	8		-X8	10		
/MA01.4							<-						7	+T101	-B2	14	f6410N	7		-S2	1 Q		
/MA01.4								<-					6	+T101	-B1	14	f6410N	6					
/MA01.4							<-						5	+T101	-B2	11	L1.2	5					
/MA01.4								<-					4	+T101	-B1	11	L1.2	4		-S2	4 Q		
/MA01.3																	PE	3					
/MA01.3							<-						2	+T101	-B2	PE	PE	2					
/MA01.3								<-					1	+T101	-B1	PE	PE	1		-XPE	3		

OMEXOM

EVU modul 4.9

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 1020002620

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K60
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X6	=AEA03	+ATT1	&EMA	K60
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 209
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EMA/K60			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-W9		2				
2	-W13		2				

-X7

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/SW01.4	<-	->											3	+T101	-B1	62
/SW01.4	<-	->											2	+T101	-B1	61
/SW01.3																

POTENCIÁL	Č.
	3
PE	2
PE	1

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+T101	-CT	S2	3	
+T101	-CT	S1	2	
	-XPE	2		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K70
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X7	=AEA03	+ATT1 &EMA K70
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 210
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EMA/K70	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.		TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-W22		3				
2	-W21		4				/K81
3	-W20		3				
4	-WSTT102		5	8	CYKFY-O 12x1.5Ø.5mm²	12	=AEA03+AVT1/K40
5	-W19		4				/K81
6	-W18		2				/K81
7	-WSTT101		4	6	CYKFY-O 12x1.5Ø.5mm²	12	=AEA03+AVT1/K90
8	-W17		2				/K81
9	-W14		4				/K81
10	-W16		2				/K81
11	-W15		2				/K81

-X8

MATERIÁL VODIČŮ		Ø	BARVA
STANDARD:	H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/RA02.6																40				
/RA02.6																39				
/RA02.6	<-												38	+T101 -B9 8		38				
/RA02.6	<-												37	+T101 -B9 7		37				
/RA02.6	<-												36	+T101 -B9 6		36				
/RA02.5		<-											35	+T101 -B9 5	H618IF	35	-X8 28			
/RA02.5		<-											34	+T101 -B9 4	+1.13	34	-X8 27	Q		
/DA02.6		<-											33	+T101 -B9 3		33	-X3 8			
/DA02.6		<-											32	+T101 -B9 2		32	-X3 7			
/RA02.5			<-										31	+T101 -B8 8		31				
/RA02.5			<-										30	+T101 -B8 7		30				
/RA02.5			<-										29	+T101 -B8 6		29				
/RA02.4				<-									7	+AVT1 -XHT 12	H618IF	28	-X8 35			
/RA02.4					<-								27	+T101 -B8 4	+1.13	27	-X8 34	Q		
/DA02.5					<-								26	+T101 -B8 3		26	-X3 6			
/DA02.5					<-								25	+T101 -B8 2		25	-X3 5			
/RA02.6																24				
/NA01.2						<-	->						23	+T101 -B7 2	f242T	23	+AVT1 -XR 6		3	
/NA01.3							->	<-					22	+T101 -B6 2	f671T	22	+AVT1 -XR 9		4	
/NA01.2							->		<-				21	+T101 -B3 24	f241T	21	+AVT1 -XR 5		2	
/NA01.3															+1.01	20				
/NA01.2						<-							19	+T101 -B7 1	+1.01	19				
/NA01.3								<-					18	+T101 -B6 1	+1.01	18	-X6 14			
/NA01.2							->		<-				17	+T101 -B3 23	+1.01	17	+AVT1 -XR 4		1	
/RA02.6																16				
/RA02.4				->						<-			15	+T101 -B5 14	H682A	15	+AVT1 -XHT 11		6	
/RA02.3				->							<-		14	+T101 -B4 14	H681A	14	+AVT1 -XHT 10		5	
/RA02.3				->					<-				13	+T101 -B3 14	H241A	13	+AVT1 -XHT 6		2	
/RA02.4															+1.13	12	-X8 27	Q		
/RA02.4				->						<-			11	+T101 -B5 11	+1.13	11	+AVT1 -XHT 4		1	
/RA02.3											<-		10	+T101 -B4 11	+1.13	10	-X6 8			
/RA02.3									<-				9	+T101 -B3 13	+1.13	9	-X5 5 D			

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K80
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X8	=AEA03	+ATT1	&EMA	K80		
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS:	DPS				
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List:	211
		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU:	BK=AEA03+ATT1&EMA/K80			Celkem:	279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-W21		1				
2	-W19		1				
3	-W18		1				
4	-W17		1				
5	-W16		1				
6	-W15		1				
7	-W14		1				

-X8

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/DA02.8																
/DA02.7	<-												7	+T101	-B9	1
/DA02.6		<-											6	+T101	-B8	1
/DA02.8			<-										5	+T101	-B7	PE
/DA02.8				<-									4	+T101	-B6	PE
/DA02.8					<-								3	+T101	-B5	PE
/DA02.7						<-							2	+T101	-B4	PE
/DA02.7							<-						1	+T101	-B3	PE

POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
PE	8				
PE	7				
PE	6				
PE	5				
PE	4				
PE	3				
PE	2				
PE	1	-XPE	1		

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 10200002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K81
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-X8	=AEA03	+ATT1 &EMA K81
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 212
Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EMA/K81	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLTT101		1	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	=AEA03+AVT1/K50

-XPE

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE
/DA01.6	<-												5	+AVT1 -XMT 9
/DA01.6														
/DA01.6														
/DA01.6														
/DA01.6														
/DA01.6														
/DA01.6														

POTENCIÁL	Č.
PE	1
PE	2
PE	3
PE	4
PE	5
PE	6
PE	7

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-X8	1		
-X7	1		
-X6	1		
-X3	11		
-X2	24		

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+ATT1&EMA
K90
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +ATT1-XPE	=AEA03	+ATT1	&EMA	K90
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 213
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+ATT1&EMA/K90			Celkem: 279

+AVA03

BOČNÍ POHLED LEVÝ



PŘEDNÍ POHLED - ZAVŘENÉ DVEŘE

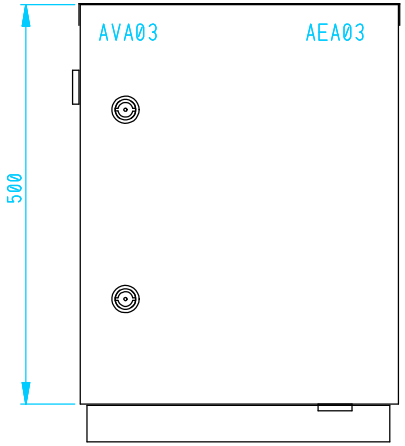

BOČNÍ POHLED PRAVÝ

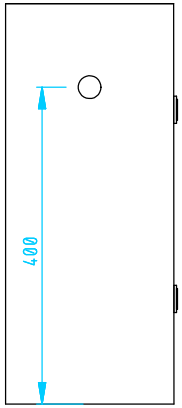

PŘEDNÍ POHLED - OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ

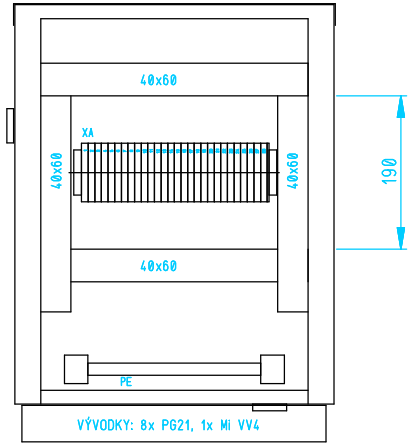

DOLNÍ POHLED

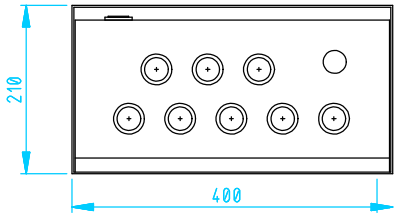

PROVEDENÍ SKŘÍNĚ:

PROVEDENÍ:	STÁVAJÍCÍ NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ (500 x 400 x 210 mm) NOVĚ VYBAVENA MATERIÁLEM A VYDRÁTOVÁNA JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S DOPPELBART 3mm OTEVÍRATELNÉ KLÍČEM "MOTÝLEK" ZADNÍ PANEL
KRYTÍ:	IP54/20
NÁTĚR:	BEZ NÁTĚRU (NEREZ)
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM

OMEXOM

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 10200002620

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVA03&ELU
DD01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	POHLED NA SKŘÍŇ	=AEA03	+AVA03	&ELU	DD01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVA03&ELU/DD01		List: 214	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLTA0301	4	4	CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	4	
2	-WLTA0302	4	4	CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	4	
3	-WLTA0303	4	4	CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	4	
4	-WLTA0304	4	4	CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	4	
5	-WLVA0301	4	4	CYKFY-O 4x4 4mm²	4	
6	-WLTA0305	4	4	CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	4	
7	-WLTA0306	4	4	CYKFY-O 4x2.5 2.5mm²	4	
8	-WLVA0302	4	4	CYKFY-O 4x4 4mm²	4	

-XA

MATERIÁL VODIČŮ		Ø	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/SA01.3	<-												1	+TA	-XL1	1S2	fTAaL1	1				
/SA01.3		<-											1	+TA	-XL2	1S2	fTAaL2	2				
/SA01.4			<-										1	+TA	-XL3	1S2	fTAaL3	3				
/SA01.3	<-												2	+TA	-XL1	1S1	fTAaN1	4				
/SA01.4		<-											2	+TA	-XL2	1S1	fTAaN2	5				
/SA01.4			<-										2	+TA	-XL3	1S1	fTAaN3	6				
/SA01.4																		7				
/SA01.5	<-												3	+TA	-XL1	2S2	fTAbL1	8				
/SA01.6		<-											3	+TA	-XL2	2S2	fTAbL2	9				
/SA01.6			<-										3	+TA	-XL3	2S2	fTAbL3	10				
/SA01.5	<-												4	+TA	-XL1	2S1	fTAbN1	11				
/SA01.6		<-											4	+TA	-XL2	2S1	fTAbN2	12				
/SA01.7			<-										4	+TA	-XL3	2S1	fTAbN3	13				
/SA01.7																		14				
/SA02.3				<-	->								1	+TA	-XL1	3S2	fTAcL1	15	+ARE03 -XA	1	1	
/SA02.3					->	<-							1	+TA	-XL2	3S2	fTAcL2	16	+ARE03 -XA	3	2	
/SA02.4					->		<-						1	+TA	-XL3	3S2	fTAcL3	17	+ARE03 -XA	5	3	
/SA02.3				<-									2	+TA	-XL1	3S1	fTAcN1	18				
/SA02.4						<-							2	+TA	-XL2	3S1	fTAcN2	19				
/SA02.4							<-						2	+TA	-XL3	3S1	fTAcN3	20				
/SA02.4					->												fTAcN	21	+ARE03 -XA	7	4	
/SA02.5				<-				->					3	+TA	-XL1	4S2	fTAdL1	22	+ARE03 -XA	9	1	
/SA02.6						<-		->					3	+TA	-XL2	4S2	fTAdL2	23	+ARE03 -XA	11	2	
/SA02.6							<-	->					3	+TA	-XL3	4S2	fTAdL3	24	+ARE03 -XA	13	3	
/SA02.5				<-									4	+TA	-XL1	4S1	fTAdN1	25				
/SA02.6						<-							4	+TA	-XL2	4S1	fTAdN2	26				
/SA02.7							<-						4	+TA	-XL3	4S1	fTAdN3	27				
/SA02.7								->										28	+ARE03 -XA	15	4	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVA03&EMA
K10
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVA03-XA	=AEA03	+AVA03 &EMA K10
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 215
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVA03&EMA/K10	Celkem: 279

+AVT1

BOČNÍ POHLED LEVÝ

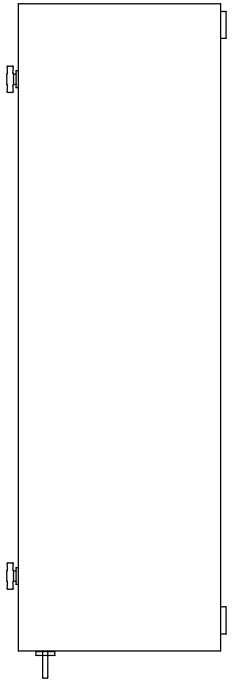

PŘEDNÍ POHLED - ZAVŘENÉ DVEŘE

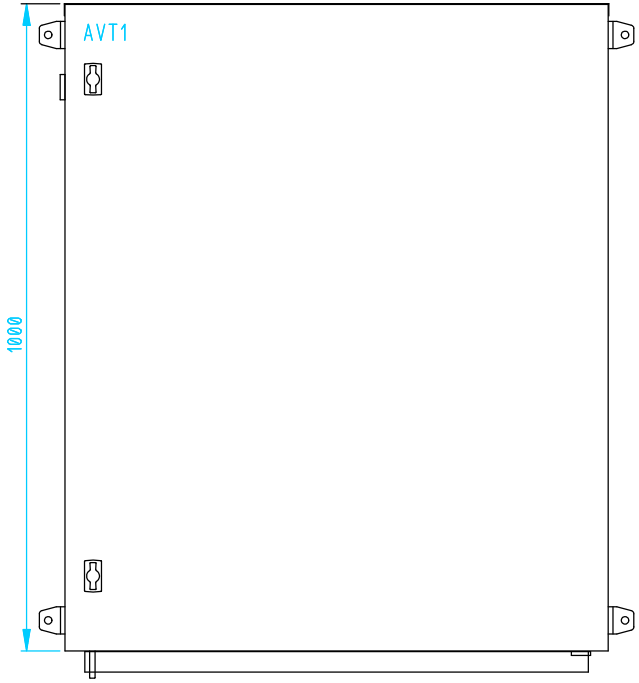

BOČNÍ POHLED PRAVÝ

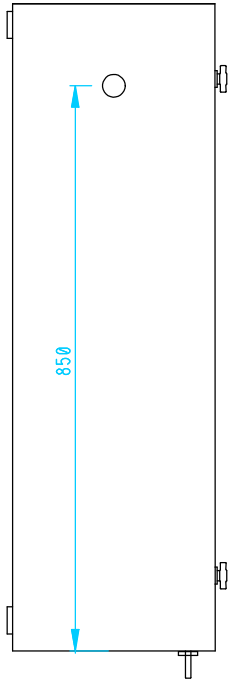

PŘEDNÍ POHLED - OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ

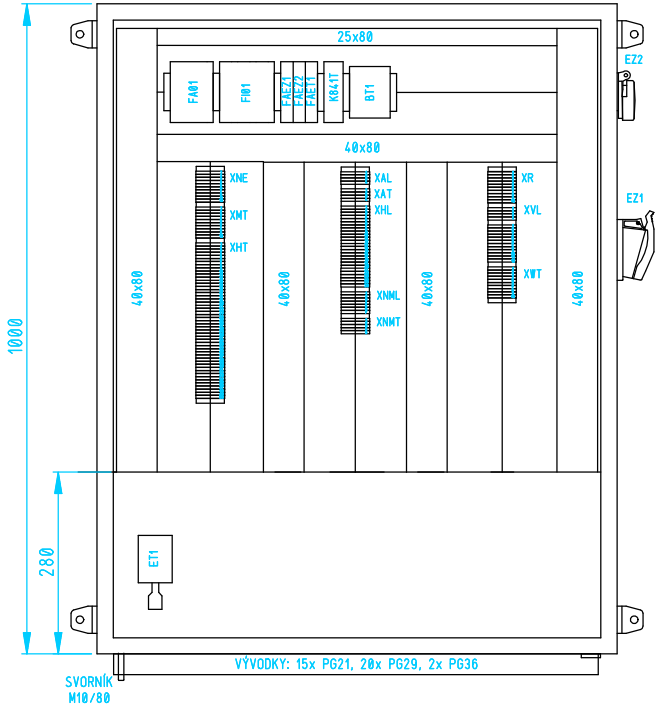

DOLNÍ POHLED

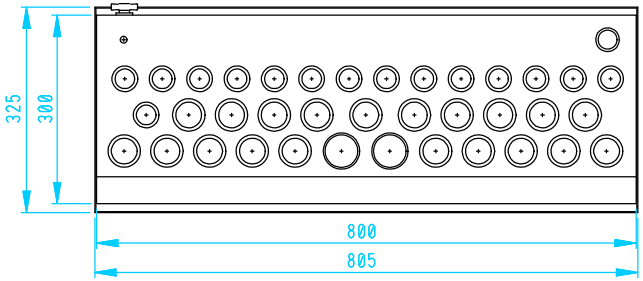

PROVEDENÍ SKŘÍNĚ:

PROVEDENÍ:	NEREZOVÁ NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ (805 x 1000 x 325 mm) JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S MOTÝLKEM DIRAK OTEVÍRATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁSTROJE ZADNÍ PANEL
KRYTÍ:	IP54/20
NÁTĚR:	BEZ NÁTĚRU (NEREZ)
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110 V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N AC 100/V3(100/3) V 50 Hz/TT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200026 20
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&ELU
DD01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	POHLED NA SKŘÍŇ	=AEA03	+AVT1	&ELU	DD01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&ELU/DD01		List: 216	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTL105		2	2	CYKFY-O 3x2.5mm²	3	
2	-WSVT111		2	2	CYKFY-O 3x2.5mm²	3	

-XAL

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/SW01.3	<-												1	+ATL1 -X1 63	fTAL	1			
/SW01.3		->													fTAL	2	+ARA03 -XA 7	1	
/SW01.3	<-												2	+ATL1 -X1 62	fTAN	3			
/SW01.3		->													fTAN	4	+ARA03 -XA 8	2	

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K10
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XAL	=AEA03	+AVT1	&EMA	K10
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 217
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K10			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLTZ0301	2	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	
2	-WLVT101	2	2	CYKFY-O 3x4 4mm²	3	

-XAT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/SA03.2	<-												1	+TZ -XL S2	fTZL	1			
/SA03.2		->													fTZL	2	+ARE03 -XA 17	1	
/SA03.2	<-												2	+TZ -XL S1	fTZN	3			
/SA03.2		->													fTZN	4	+ARE03 -XA 18	2	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K20
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XAT	=AEA03	+AVT1	&EMA	K20
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 218
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K20			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	OBSAZ.ŽIL: SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSRL102	2	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	=AEA03+RL1/K10
2	-WSVT106	6	6	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	
3	-WSTL102	5	5	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	
4	-WSTL103	7	7	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	
5	-WSVT109	8	8	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	
6	-WSTL106	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	
7	-WSVT112	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	
8	-WSTL107	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	
9	-WSVT113	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	

-XHL

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/QA04.4																		1					
/QA04.4																		2					
/QA04.4	<-	->											1	+RL1	-D3	8	+1.07	3	+ARA03 -XN107	9	1		
/QA04.2			<-										6	+ATL1	-X1	16	+1.07	4					
/QA04.2		->	<-										1	+ATL1	-X1	29	H775FNU	5	+ARA03 -XHL	1	2		
/QA04.2		->	<-										2	+ATL1	-X1	31	H775FND	6	+ARA03 -XHL	2	3		
/QA04.3		->	<-										3	+ATL1	-X1	17	H775MAX	7	+ARA03 -XHL	3	4		
/QA04.3		->	<-										5	+ATL1	-X1	19	H775MIN	8	+ARA03 -XHL	4	5		
/QA04.4	<-	->											2	+RL1	-D3	7	H2930N	9	+ARA03 -XHL	5	6		
/RA04.2				<-	->								1	+ATL1	-X1	20	+1.13	10	+ARA03 -XN113	8	1		
/RA04.2																		11					
/RA04.2				<-	->								2	+ATL1	-X1	56	f243A	12	+ARA03 -XHL	6	2		
/RA04.2				<-	->								3	+ATL1	-X1	44	f633A	13	+ARA03 -XHL	7	3		
/RA04.3				<-	->								4	+ATL1	-X1	21	f894T	14	+ARA03 -XHL	8	4		
/RA04.3				<-	->								6	+ATL1	-X1	25	f844T	15	+ARA03 -XHL	9	5		
/RA04.4				<-	->								7	+ATL1	-X1	27	f850T	16	+ARA03 -XHL	10	6		
/RA04.4				<-	->								8	+ATL1	-X1	23	f849TLT	17	+ARA03 -XHL	11	7		
/RA04.4					->												-1.13	18	+ARA03 -XN113	16	8		
/SW01.4						<-	->						1	+ATL1	-X1	38	+PL	19	+ARA03 -XHL	13	1		
/SW01.4						<-	->						2	+ATL1	-X1	37	SP	20	+ARA03 -XHL	14	2		
/SW01.4						<-	->						3	+ATL1	-X1	36	-PL	21	+ARA03 -XHL	15	3		
/SW01.4																		22					
/SW01.5								<-	->				1	+ATL1	-X1	48	RT1/L1	23	+ARA03 -XHL	16	1		
/SW01.5								<-	->				2	+ATL1	-X1	49	RT2/L1	24	+ARA03 -XHL	17	2		
/SW01.5								<-	->				3	+ATL1	-X1	50	RT3/L1	25	+ARA03 -XHL	18	3		
/SW01.6																		26					

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K30
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XHL	=AEA03 +AVT1 &EMA K30	
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 219
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K30	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSVT107	10	10	CYKFY-O 12x1.5|1.5mm²	12	
2	-WSTT102	8	8	CYKFY-O 12x1.5|1.5mm²	12	
3	-WSTT103	2	2	CYKFY-O 3x1.5|1.5mm²	3	
4	-WSVT108	2	2	CYKFY-O 5x1.5|1.5mm²	5	
5	-WSVT105	4	11	CYKFY-O 12x1.5|1.5mm²	12	/K41
6	-WSTR102	1	7	CYKFY-O 12x1.5|1.5mm²	12	/K41
7	-WSTR103	4	4	CYKFY-O 7x1.5|1.5mm²	7	

-XHT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/RA02.2	->																	-1.13	1	+ARE03 -XN113	18	2	
/RA02.2																		-1.13	2				
/RA02.6	->													Q			-K841T	+1.13	3	+ARE03 -XN113	6	1	
/RA02.2		<-											1		+ATT1		-X8	+1.13	4				
/RA02.6																		+1.13	5				
/RA02.2	->	<-											2		+ATT1		-X8	H241A	6	+ARE03 -XHT	1	3	
/RA02.3																			7				
/RA02.3	->	<-											3		+ATT1		-X6	H631A	8	+ARE03 -XHT	2	4	
/RA02.3	->	<-											4		+ATT1		-X6	H632A	9	+ARE03 -XHT	3	5	
/RA02.4	->	<-											5		+ATT1		-X8	H681A	10	+ARE03 -XHT	4	6	
/RA02.4	->	<-											6		+ATT1		-X8	H682A	11	+ARE03 -XHT	5	7	
/RA02.4	<-	->											8		+ARE03		-XHT	H618IF	12	+ATT1 -X8	28 A	7	
/RA03.2			<-	->									1		+ATT1		-X5	H641ON	13	+ARA03 -XHT	10	1	
/RA03.2			<-	->									2		+ATT1		-X5	H641T	14	+ARA03 -XHT	11	2	
/RA03.3																			15				
/RA02.6	->																-K841T	H841TL	16	+ARE03 -XHT	7	9	
/RA02.6																			17				
/RA02.7	<-												11		+ARE03		-XH	H849T	18	-FAET1	22		
/RA02.6																		H849T	19				
/RA02.5		<-											8		+ATT1		-X5	H849T	20				
/RA02.7																			21				
/RA02.7																			22				
/RA02.7																			23				
/QA03.2					->													-1.07	24	+ARA03 -XN107	17	2	
/QA03.2						<-							2		+ATR1		-XHT	-1.07	25				
/QA03.5																		+1.07	26	-XHT	35 C		
/QA03.6							<-						1		+ATR1		-X1	+1.07	27	-XHT	49		
/QA03.6					<-		->						10		+ARA03		-XHT	f772T	29	+ATR1 -X1	18	2	
/QA03.5					->		<-						4		+ATR1		-X1	f771LO	30	+ARA03 -XHT	7	9	
/QA03.5					->		<-						3		+ATR1		-X1	f771RA	31	+ARA03 -XHT	6	8	
/QA03.6																			32				
/QA03.6																			33				
/QA03.6																			34				

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K40
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XHT	=AEA03	+AVT1	&EMA K40
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 220
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.		ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K40		Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTR102	6	7	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	
2	-WSVT105	7	11	CYKFY-O 12x1.5 1.5mm²	12	
3	-WSTT104	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	
4	-WSVT114	3	3	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	

-XHT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE			POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/QA03.2	<-	->											1	+ATR1	-S61M	1	A +1.07	35 B	+ARA03-XN107	8	1	
															-XHT	26	C	D				
/QA03.3	<-	->											3	+ATR1	-S61M	2	H771F1	36	+ARA03 -XHT	1	3	
/QA03.3	<-	->											4	+ATR1	-S61M	3	H771F2	37	+ARA03 -XHT	2	4	
/QA03.3	<-	->											5	+ATR1	-S61M	4	H771F4	38	+ARA03 -XHT	3	5	
/QA03.3	<-	->											6	+ATR1	-S61M	5	H771F8	39	+ARA03 -XHT	4	6	
/QA03.4	<-	->											7	+ATR1	-S61M	6	H771F10	40	+ARA03 -XHT	5	7	
/QA03.4																		41				
/QA03.4																		42				
/QA03.4																		43				
/SW01.6			<-	->									1	+ATT1	-X6	19	RT1/T1	44	+ARA03 -XHT	13	1	
/SW01.6			<-	->									2	+ATT1	-X6	20	RT2/T1	45	+ARA03 -XHT	14	2	
/SW01.7			<-	->									3	+ATT1	-X6	21	RT3/T1	46	+ARA03 -XHT	15	3	
/SW01.7																		47				
/SW01.7																		48				
/QA03.7															-K841T	11	+1.07	49	-XHT	27		
/QA03.7		->													-K841T	12	H841TL	50	+ARA03 -XHT	9	11	

OMEXOM

EVU modul 4.9

č.výkr.zhot.: 5050201000501
č.zak.zhot.:
č.stavby: 10200002620

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K41
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XHT	=AEA03	+AVT1	&EMA	K41
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 221
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K41			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:		ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLTT101		5	5	CYKY-J 5x4	4mm²	5	
2	-WLTR101		5	5	CYKY-J 5x4	4mm²	5	

-XMT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	4 mm2	šedá

TYP SVORKY:

STANDARD: UT10

7-8 UT 10 BU
9-10 UT 10-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/DA06.1	->													-FA01	2
/DA06.4		->												-FA841	1
/DA06.2	->													-FA01	4
/DA06.4		->												-FA841	3
/DA06.2	->													-FA01	6
/DA06.4		->												-FA841	5
/DA06.2	->													-XNMT	4
/DA06.4		->												-K841T	N
/DA06.3	->													-XNMT	5
/DA06.4		->													

POTENCIÁL	Č.
L1	1
L1	2
L2	3
L2	4
L3	5
L3	6
N	7
N	8
PE	9
PE	10

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+ATT1 -X1	1	1	
+ATR1 -X1	1	1	
+ATT1 -X1	4	2	
+ATR1 -X1	5	2	
+ATT1 -X1	5	3	
+ATR1 -X1	6	3	
+ATT1 -X4	3	4	
+ATR1 -X1	7	4	
+ATT1 -XPE	1	5	
+ATR1 -X1	PE	5	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K50
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XMT	=AEA03	+AVT1	&EMA	K50
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 222
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K50			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLNG0303		5	5	CYKY-J 5x10 10mm²	5	

-XNE

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	6 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT10
7-8 UT 10 BU
9-10 UT 10-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/DA05.2	->														-FI01	1	L1	1	=ANA00 +ANG03 -X3.3	1	1	
/DA05.6															-FAET1	1	L1	2				
/DA05.2	->														-FI01	3	L2	3	=ANA00 +ANG03 -X3.3	2	2	
/DA05.2																	L2	4				
/DA05.2	->														-FI01	5	L3	5	=ANA00 +ANG03 -X3.3	3	3	
/DA05.2																	L3	6				
/DA05.3	->														-FI01	N	N	7	=ANA00 +ANG03 -X3.3	N	4	
/DA05.6														Q	-ET1	N	N	8				
/DA05.3	->														-EZ2	PE	PE	9	=ANA00 +ANG03 -X3.3	PE	5	
/DA05.3															-EZ1	PE	PE	10				

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K60
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XNE	=AEA03	+AVT1	&EMA	K60
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 223
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K60			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLTL101		5	5	CYKY-J 5x4 4mm²	5	
2	-WLNG0305		5	5	CYKY-J 5x10 10mm²	5	

-XNML

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	4 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT10
4-5 UT 10 BU
6-7 UT 10-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/DA06.7	<-	->											1	+ATL1	-X1	2
/DA06.7	<-	->											2	+ATL1	-X1	3
/DA06.7	<-	->											3	+ATL1	-X1	4
/DA06.7	<-	->											4	+ATL1	-X1	5
/DA06.7															-XWL	9
/DA06.7	<-	->											5	+ATL1	-X1	8
/DA06.7															-XWL	11

POTENCIÁL	Č.
L1	1
L2	2
L3	3
N	4
N	5
PE	6
PE	7

OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=ANA00	+ANG03 -X3.5	1	1	
=ANA00	+ANG03 -X3.5	2	2	
=ANA00	+ANG03 -X3.5	3	3	
=ANA00	+ANG03 -X3.5	N	4	
=ANA00	+ANG03 -X3.5	PE	5	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200026 20
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K70
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XNML	=AEA03	+AVT1	&EMA	K70
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K70		List: 224	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLNG0304		5	5	CYKY-J 5x10 10mm²	5	

-XNMT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	6 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT10
4 UT 10 BU
5 UT 10-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/DA06.1	->													-FA01	1
/DA06.2	->													-FA01	3
/DA06.2	->													-FA01	5
/DA06.2	->													-XMT	7
/DA06.3	->													-XMT	9

POTENCIÁL	Č.
L1	1
L2	2
L3	3
N	4
PE	5

OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
=ANA00 +ANG03 -X3.4	1	1	
=ANA00 +ANG03 -X3.4	2	2	
=ANA00 +ANG03 -X3.4	3	3	
=ANA00 +ANG03 -X3.4	N	4	
=ANA00 +ANG03 -X3.4	PE	5	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K80
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XNMT	=AEA03	+AVT1	&EMA	K80
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 225
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K80			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSVT101	7	7	CYKFY-O 12x1.5Ω.5mm²	12	
2	-WSTT101	6	6	CYKFY-O 12x1.5Ω.5mm²	12	

-XR

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/MA05.2																
/MA05.2	->															
/MA05.2																
/MA05.2	->	<-											1	+ATT1	-X8	17
/MA05.2	->	<-											2	+ATT1	-X8	21
/MA05.2	->	<-											3	+ATT1	-X8	23
/MA05.3	->	<-											5	+ATT1	-X6	18
/MA05.4	->	<-											6	+ATT1	-X6	17
/MA05.3	->	<-											4	+ATT1	-X8	22
/MA05.4																

POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
-1.01	1				
-1.01	2	+ARE03 -XN101	6	7	
+1.01	3				
+1.01	4	+ARE03 -XN101	1	1	
f241T	5	+ARE03 -XR	11	2	
f242T	6	+ARE03 -XR	12	3	
f631T	7	+ARE03 -XR	14	5	
f632T	8	+ARE03 -XR	15	6	
f671T	9	+ARE03 -XR	13	4	
	10				

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K90
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XR	=AEA03	+AVT1	&EMA	K90
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 226
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K90			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTL104		2	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	
2	-WSVT110		2	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	

-XVL

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	2.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/SW01.2	<-	->											1	+ATL1 -X1 64	fM1	1	+ARA03 -XV 9	1	
/SW01.2															fM1	2			
/SW01.2	<-	->											2	+ATL1 -X1 67	fN1	3	+ARA03 -XV 11	2	
/SW01.2															fN1	4			

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K100
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XVL	=AEA03	+AVT1	&EMA	K100
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 227
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K100			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTL101		3	3	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	
2	-WSVT104		5	5	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	
3	-WSRL101		2	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	=AEA03+RL1/K10

-XWL

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:

STANDARD: UT4

9-10 UT4-BU
11-12 UT4-PE

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/MA09.5																
/MA09.5	<-	->											1	+ATL1	-X1	13
/MA09.5	<-	->											2	+ATL1	-X1	14
/MA09.6	<-	->											3	+ATL1	-X1	12
/MA09.6		->	<-										1	+RL1	-D3	1
/MA09.6																
/MA09.7																
/MA09.7		->													-XNML	5
/MA09.7			<-										2	+RL1	-D3	3
/MA09.8															-XNML	7
/MA09.8																

POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE			ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
L1.3	1					
L1.3	2	+ARA03	-XWL	1	1	
f292FND	3	+ARA03	-XWL	3	2	
f292FNU	4	+ARA03	-XWL	4	3	
f293	6	+ARA03	-XWL	5	4	
	7					
	8					
N	9	+ARA03	-XWL	8	5	
N	10					
PE	11					
PE	12					

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K110
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XWL	=AEA03	+AVT1	&EMA	K110
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 228
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K110			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSTT105	2	2	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	
2	-WSVT103	2	2	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	
3	-WSTR101	4	4	CYKFY-O 5x1.5 1.5mm²	5	
4	-WSVT102	4	4	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	

-XWT

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5 mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/MA09.4																
/MA09.4	<-	->											1	+ATT1	-X4	6
/MA09.4	<-	->											2	+ATT1	-X4	7
/MA09.4																
/MA09.2																
/MA09.1			<-	->									1	+ATR1	-X1	14
/MA09.2			<-	->									3	+ATR1	-X1	11
/MA09.3			<-	->									4	+ATR1	-X1	10
/MA09.1			<-	->									2	+ATR1	-X1	15
/MA09.2																

POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
L1.2	1				
L1.2	2	+ARA03 -XWT	5	1	
f641ON	3	+ARA03 -XWT	6	2	
	4				
L1.1	5				
L1.1	6	+ARA03 -XWT	1	1	
f295LO	7	+ARA03 -XWT	3	3	
f295RA	8	+ARA03 -XWT	4	4	
f771T	9	+ARA03 -XWT	2	2	
	10				

č.výkr.zhot.: 505020100501
č.zak.zhot.: 1020002620
č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+AVT1&EMA
K120
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +AVT1-XWT	=AEA03	+AVT1 &EMA K120
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 229
Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+AVT1&EMA/K120	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno

OVLÁDACÍ OBVODY POHONU ODPOJOVAČE
(SCHÉMA ZAPOJENÍ ASE DEL-08764)

TEPMEROVÁNÍ POHONU | NAPÁJENÍ MOTORU POHONU | NAPÁJENÍ OVLÁDÁNÍ | DÁLKOVÝ POVEL VYP | DÁLKOVÝ POVEL ZAP | OVLÁDACÍ POVELY Z POHONU VYP | OVLÁDACÍ POVELY Z POHONU ZAP

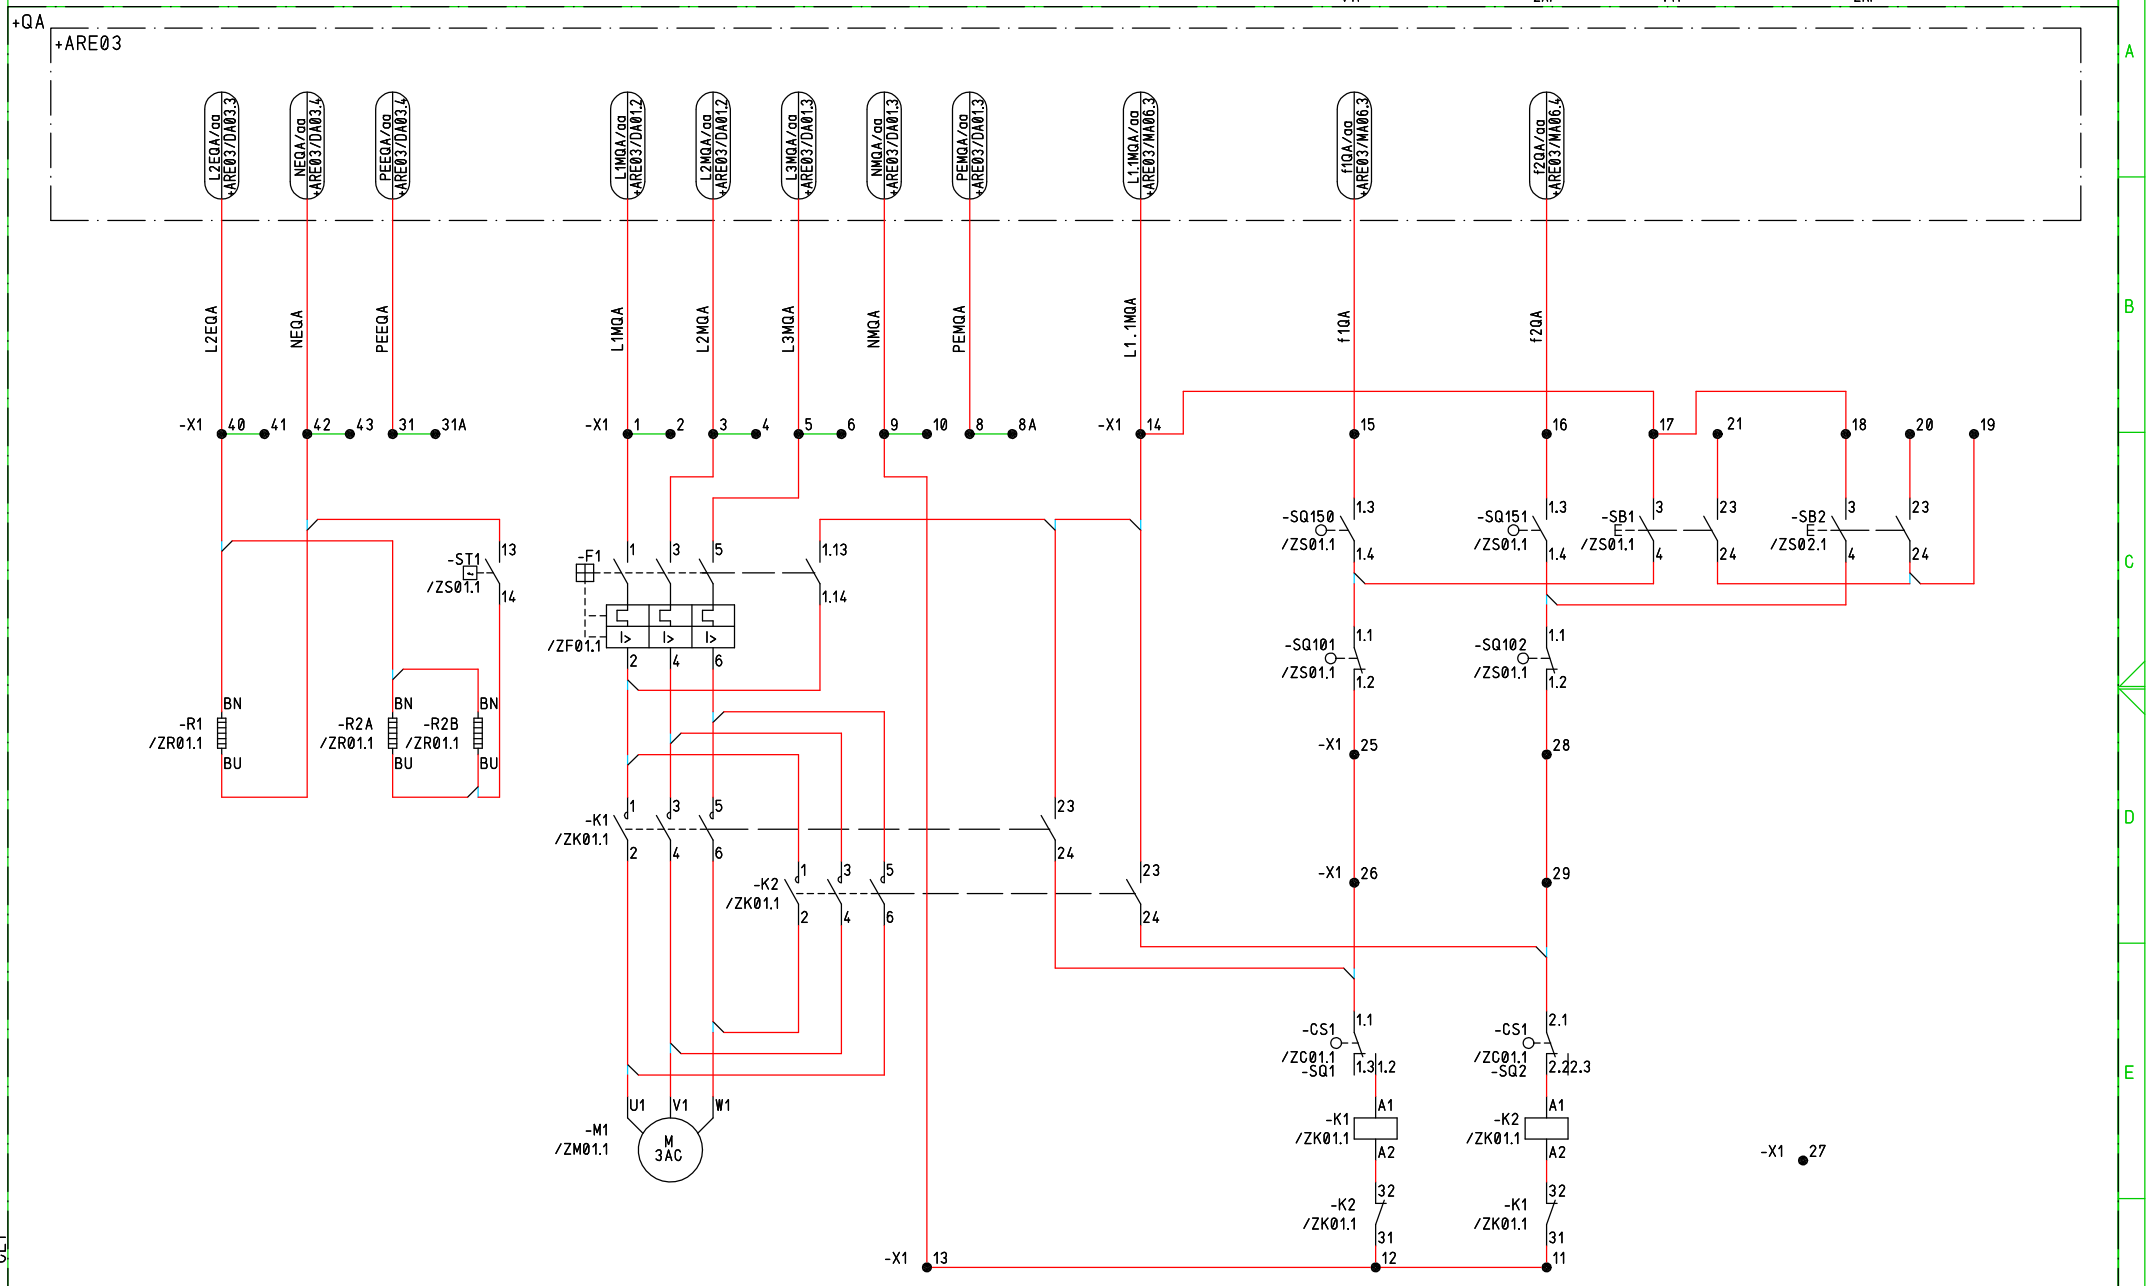

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EFS
MA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	OVLÁDÁNÍ POHONU QA	=AEA03	+QA	&EFS	MA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EFS/MA01		List: 230	Celkem: 279

STAVOVÁ A PRUCHOVÁ SIGNALIZACE ODPOJOVAČE
(SCHÉMA ZAPOJENÍ ASE DEL-08764)

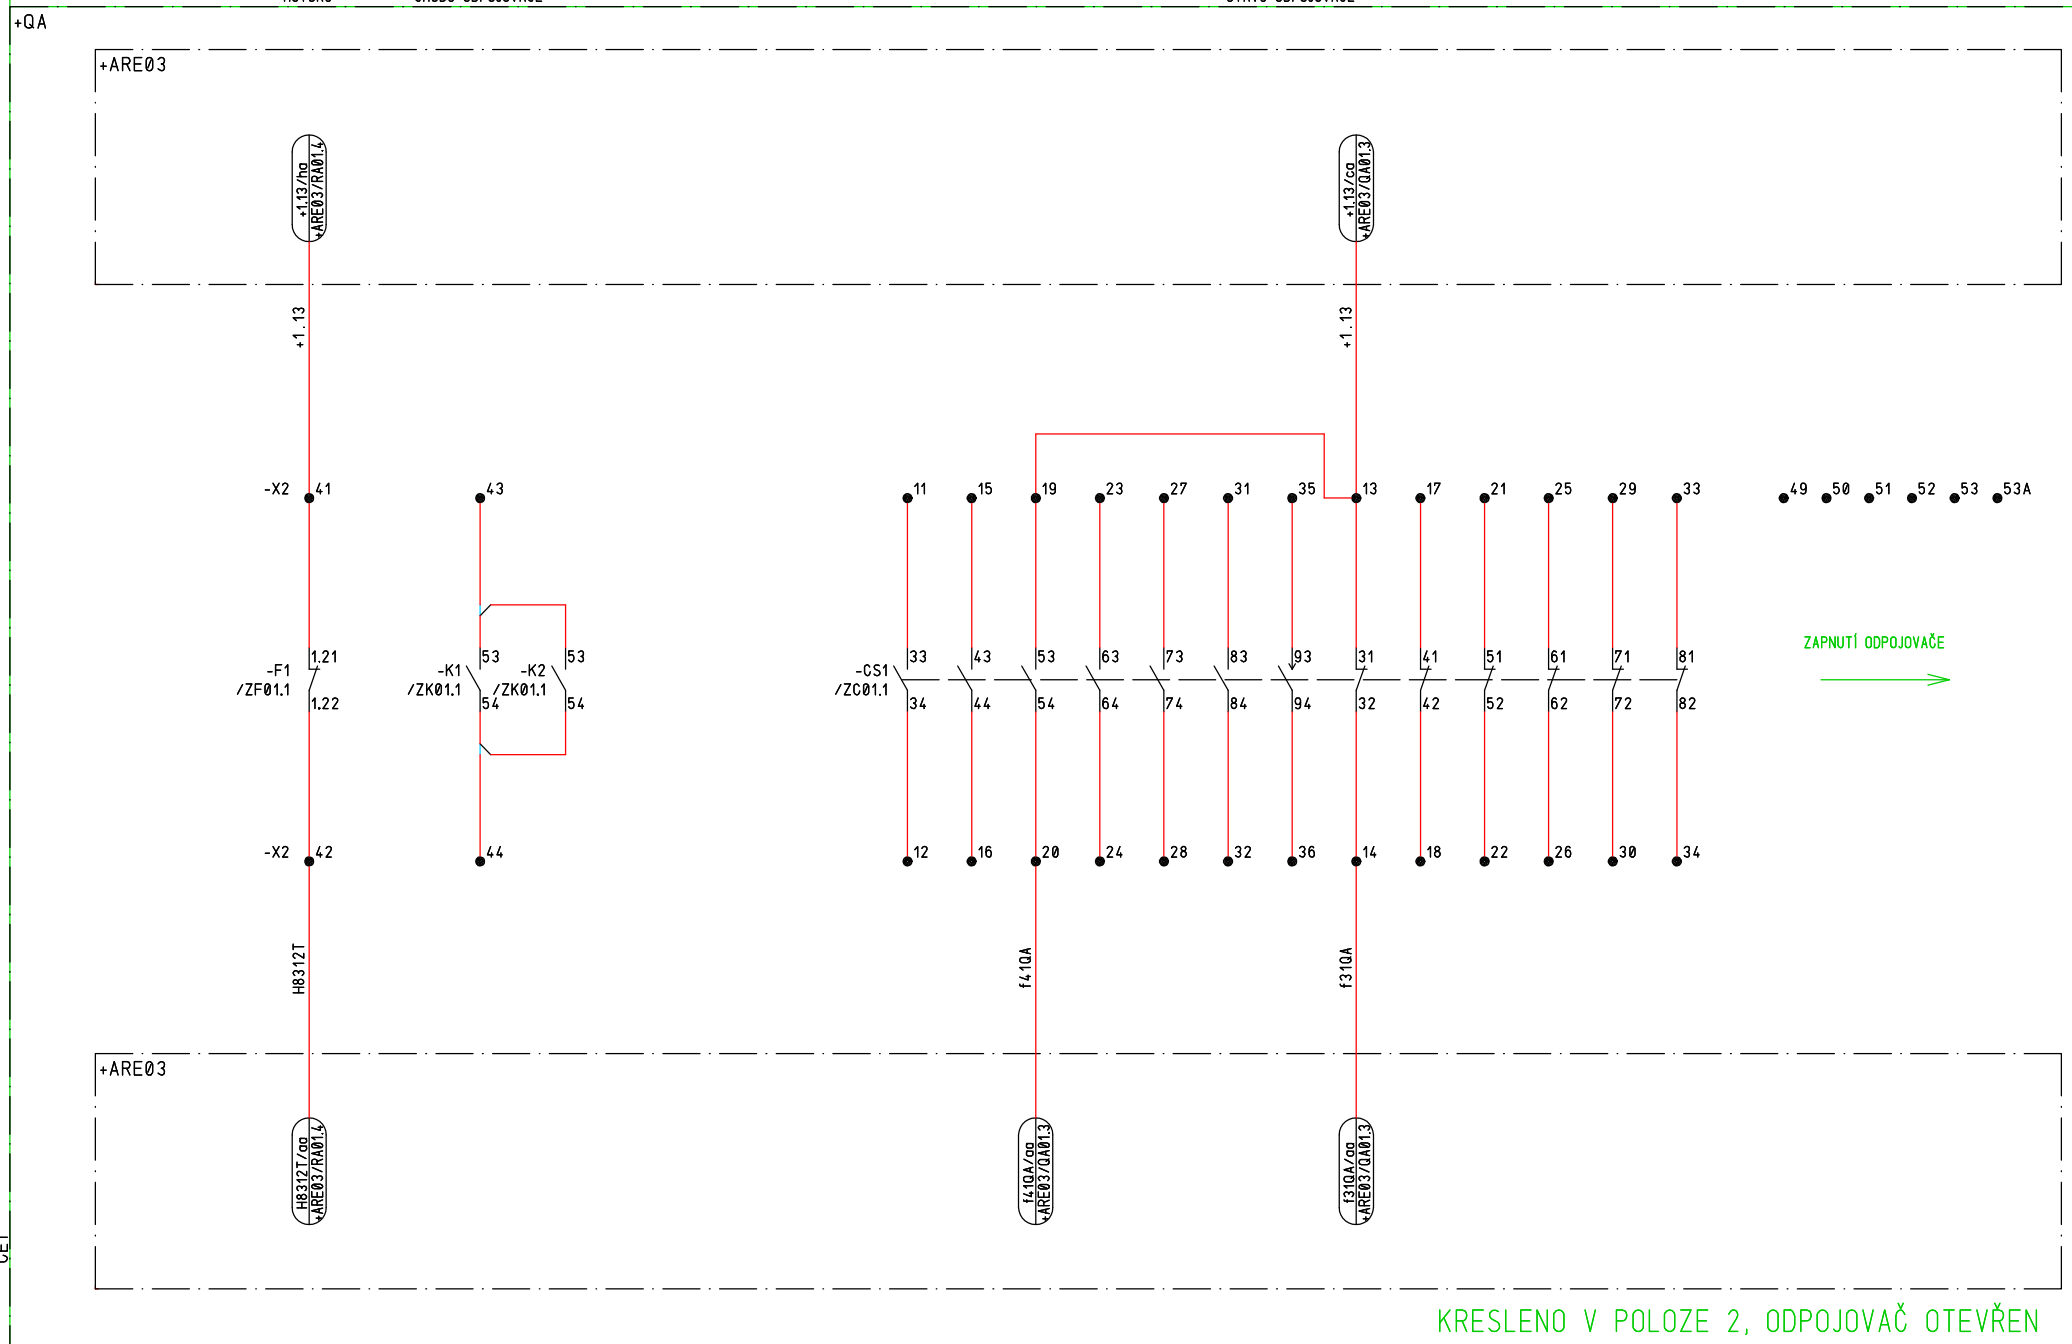

KRESLENO V POLOZE 2, ODPOJOVAČ OTEVŘEN

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EFS
QA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		STAVOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+QA	&EFS	QA01
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EFS/QA01		List: 231	Celkem: 279

1	PŘEPÍNAČ	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO GRID SOLUTIONS	TYP M0663AG	
KONTAKTY :		JMENOVITÉ NAPĚTÍ :		
TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO



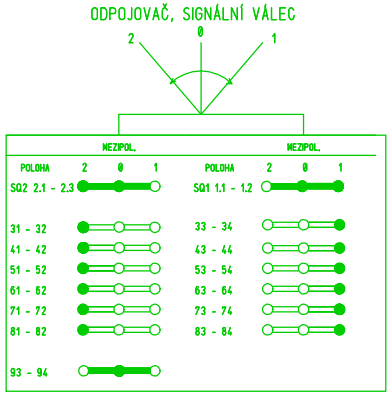

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
SIGNÁLNÍ PŘEPÍNAČ			-CS1	/MA01.6 /MA01.6 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.7 /QA01.7

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EFS
ZC01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QA	&EFS	ZC01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 232
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EFS/ZC01			Celkem: 279

1	JISTIČ	VÝROBCE: EATON OBJ.ČÍSLO:	TYP: PKZM0-1,6
	SPOUŠTĚČ MOTORŮ	150kA	
	JMENOVITÝ PROUD : 1-1,6A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 690V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO

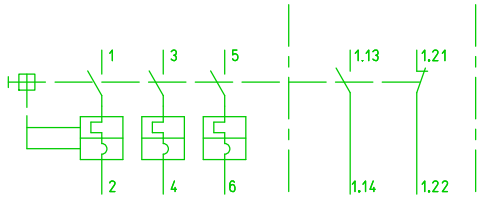

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU																			
MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ POHONU			-F1				/MA01.3			/MA01.4	/QA01.2											

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EFS
ZF01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QA	&EFS	ZF01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List: 233
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EFS/ZF01			Celkem: 279

2 STYKAČ

VÝROBCE ALLEN BRADLEY TYP 100-K05 KF 300

OBJ. ČÍSLO

3S,2O

JMENOVITÝ PROUD : NAPĚTÍ CÍVKY : 230V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU							
VYPNUTÍ ODPOJOVAČE			-K1		/MA01.6	/MA01.3	/MA01.5	/QA01.3	/MA01.6	
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE			-K2		/MA01.6	/MA01.4	/MA01.5	/QA01.3	/MA01.6	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EFS
ZK01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg.d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 +QA &EFS ZK01

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EFS/ZK01

List: 234

Celkem: 279

1	MOTOR	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	MOTOVARIO	TYP	T71B4
	370W		50Hz		
	NAPĚTÍ	: 230/400V	VÝKON	:	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
POHON ODPOJOVAČE			-M1

/MA01.3

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EFS
ZM01
CE1

				Datum	31.07.2021
				Vyprac.	MUDRA
				Schvál.	LETEV
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE TRANSFORMÁTORU - T101
EG.D, a.s.

eg.d

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+QA	&EFS	ZM01
STATUS: DPS			
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EFS/ZM01			List: 235
			Celkem: 279

3	TOPENÍ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	GRID SOLUTIONS	TYP	RX150
	NAPĚTÍ	: 110-250V, 50Hz	VÝKON	: 30W	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

BN BU

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
TOPENÍ			-R1		/MA01.2
TOPENÍ			-R2A		/MA01.2
TOPENÍ			-R2B		/MA01.3

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EFS
ZR01
CE1

				Datum	31.07.2021
				Vyprac.	MUDRA
				Schvál.	LETEV
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE TRANSFORMÁTORU - T101
EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ

OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03	+QA	&EFS	ZR01

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EFS/ZR01

List: 236
Celkem: 279

2	KONCOVÝ SPÍNAČ 16A	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO: MARQUARDT	TYP: Micro N.C.-1117.0206		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 10	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 500V			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	ELEKTROMECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ			-SQ101	/MA01.6
	ELEKTROMECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ			-SQ102	/MA01.6
1	TERMOSTAT 10A	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO: RS	TYP: 228-2658 RS		
	ROZSAH [°C] : 1S	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 250V			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	TERMOSTAT			-ST1	/MA01.3
2	KONCOVÝ SPÍNAČ 16A	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO: MARQUARDT	TYP: Micro N.C.-1117.0106		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 1S	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 500V			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	OTEVŘENÍ DVEŘÍ - BLOKOVÁNÍ DO			-SQ150	/MA01.6
	OTEVŘENÍ DVEŘÍ - BLOKOVÁNÍ DO			-SQ151	/MA01.6
1	TLAČÍTKO	VÝROBCE / OBJ. Č.: EATON 216609	TYP: M22-D-S-X0		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 2S	BARVA :			
	TECHN. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
	APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU	
	VYPNUTÍ ODPOJOVAČE			-SB1	/MA01.7 /MA01.7

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03+QA&EFS ZS01 CE1

				Datum	31.07.2021
				Vypracl.	MUDRA
				Schvál.	LETEV
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE TRANSFORMÁTORU - T101
EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 | +QA | &EFS | ZS01
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EFS/ZS01
List: 237
Celkem: 279

1	TLAČÍTKO	VÝROBCE EATON OBJ. Č. 216609	TYP M22-D-W-X1		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 2S	BARVA :			
	TECHN. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO		



APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU									
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE			-SB2		/MA01.8							
						/MA01.8						

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EFS
ZS02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QA	&EFS	ZS02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 238
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EFS/ZS02			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLQA0301	5	5	CYKY-J 5x2.5		
2	-WSQA0301	3	3	CYKFY-O 5x2.5		
3	-WLQA0302	3	3	CYKY-J 3x2.5		

-X1

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K 2,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD: CBC.6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.3	->														-F1	1	L1MQA	1	+ARE03 -XMQ	1	1	
/MA01.3																		2				
/MA01.3	->														-F1	3	L2MQA	3	+ARE03 -XMQ	4	2	
/MA01.4																		4				
/MA01.4	->														-F1	5	L3MQA	5	+ARE03 -XMQ	7	3	
/MA01.4																		6				
/MA01.4	->																PEMQA	8	+ARE03 -XMQ	13	5	
/MA01.4																		8A				
/MA01.4	->														-X1	13	NMQA	9	+ARE03 -XMQ	10	4	
/MA01.4																		10				
/MA01.6															-K1	31	NMQA	11				
/MA01.6															-K2	31	NMQA	12				
/MA01.4															-X1	9	NMQA	13				
/MA01.5		->												Q	-K2	23	A L1.1MQA	14 B	+ARE03-XW	1	1	
																	C	D	-X1	17		
/MA01.6		->													-SQ150	1.3	f1QA	15	+ARE03 -XW	2	2	
/MA01.6		->													-SQ151	1.3	f2QA	16	+ARE03 -XW	3	3	
/MA01.7															-SB1	3	L1.1MQA	17	-X1	14 D		
/MA01.8															-SB2	3	L1.1MQA	18				
/MA01.8														Q	-SB2	24		19				
/MA01.8															-SB2	23		20				
/MA01.7															-SB1	23		21				
/MA01.6																		25	-SQ101	1.2		
/MA01.6														Q	-CS1	1.1		26				
/MA01.7																		27				
/MA01.6																		28	-SQ102	1.2		
/MA01.6														Q	-CS1	2.1		29				
/MA01.2			->														PEEQA	31	+ARE03 -XE	14	3	
/MA01.2																		31A				
/MA01.2			->											Q	-R1	BN	L2EQA	40	+ARE03 -XE	4	1	
/MA01.2																		41				
/MA01.2			->											Q	-R1	BU	NEQA	42	+ARE03 -XE	8	2	
/MA01.2																		43				

OMEXOM

EVU modul 4.9

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EMA
K10
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X1	=AEA03	+QA	&EMA	K10
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EMA/K10	List: 239 Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSQA0302	3	3	CYKFY-O 7x1.5		
2	-WSQA0303	2	2	CYKFY-O 5x1.5		

-X2

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K 2,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD: CBC.4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/QA01.4															-CS1	33		11				
/QA01.4															-CS1	34		12				
/QA01.6	->														-CS1	31	A +1.13	13 B	+ARE03-XN113	8	1	
																	C	D	-X2	19		
/QA01.6	->														-CS1	32	f31QA	14	+ARE03 -XH	13	2	
/QA01.4															-CS1	43		15				
/QA01.4															-CS1	44		16				
/QA01.6															-CS1	41		17				
/QA01.6															-CS1	42		18				
/QA01.5															-CS1	53	+1.13	19	-X2	13 D		
/QA01.5	->														-CS1	54	f41QA	20	+ARE03 -XH	14	3	
/QA01.6															-CS1	51		21				
/QA01.6															-CS1	52		22				
/QA01.5															-CS1	63		23				
/QA01.5															-CS1	64		24				
/QA01.6															-CS1	61		25				
/QA01.6															-CS1	62		26				
/QA01.5															-CS1	73		27				
/QA01.5															-CS1	74		28				
/QA01.7															-CS1	71		29				
/QA01.7															-CS1	72		30				
/QA01.5															-CS1	83		31				
/QA01.5															-CS1	84		32				
/QA01.7															-CS1	81		33				
/QA01.7															-CS1	82		34				
/QA01.5															-CS1	93		35				
/QA01.5															-CS1	94		36				
/QA01.2		->													-F1	1.21	+1.13	41	+ARE03 -XN113	4	1	
/QA01.2		->													-F1	1.22	H8312T	42	+ARE03 -XH	6	2	
/QA01.3														Q	-K1	53		43				
/QA01.3														Q	-K1	54		44				
/QA01.7																		49				
/QA01.7																		50				
/QA01.8																		51				

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200026620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EMA
K20
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X2	=AEA03 +QA &EMA K20	
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 240
		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EMA/K20	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X2

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 2,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD: CBC.4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE
/QA01.8														
/QA01.8														
/QA01.8														

POTENCIÁL	Č.
	52
	53
	53A

OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QA&EMA
K21
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QA-X2	=AEA03	+QA	&EMA	K21
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 241
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QA&EMA/K21			Celkem: 279

OVLÁDACÍ OBVODY POHONU ODPOJOVAČE
(SCHÉMA ZAPOJENÍ ASE DEL-08764)

TEPMEROVÁNÍ POHONU | NAPÁJENÍ MOTORU POHONU | NAPÁJENÍ OVLÁDÁNÍ | DÁLKOVÝ POVEL VYP | DÁLKOVÝ POVEL ZAP | OVLÁDACÍ POVELY Z POHONU VYP | ZAP

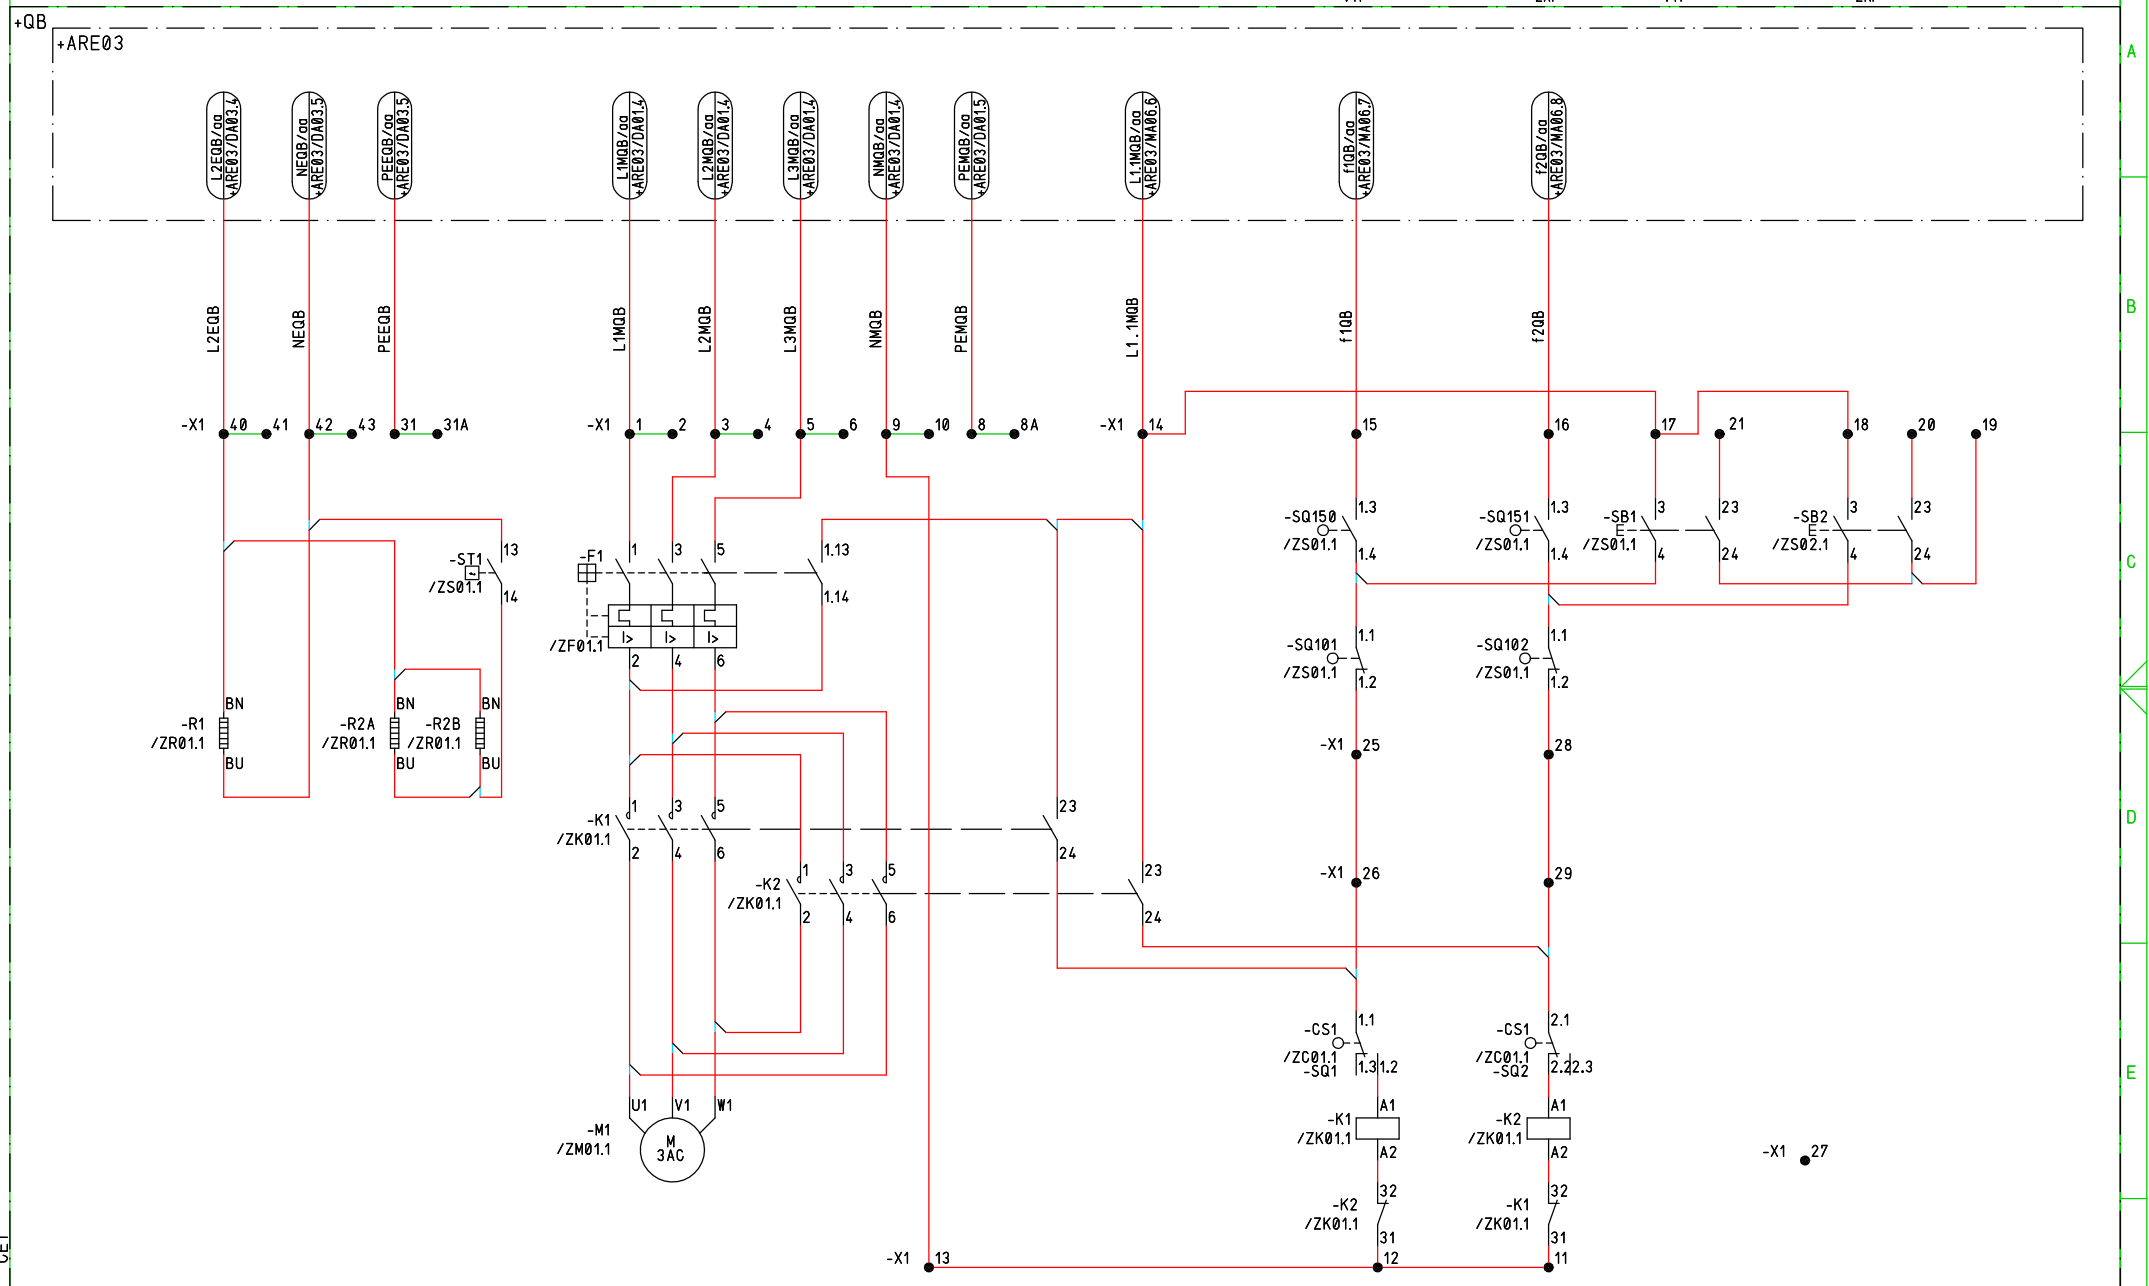

KRESLENO V POLOZE 2, ODPOJOVAČ OTEVŘEN

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03+QB&EFS MA01 CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	OVLÁDÁNÍ POHONU QB	=AEA03	+QB	&EFS	MA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EFS/MA01		List: 242	Celkem: 279

STAVOVÁ A PRUCHOVÁ SIGNALIZACE ODPOJOVAČE
(SCHÉMA ZAPOJENÍ ASE DEL-08764)

VÝPADEK JISTIČE MOTORU | SIGNALIZACE CHODU ODPOJOVAČE | SIGNALIZACE STAVU ODPOJOVAČE

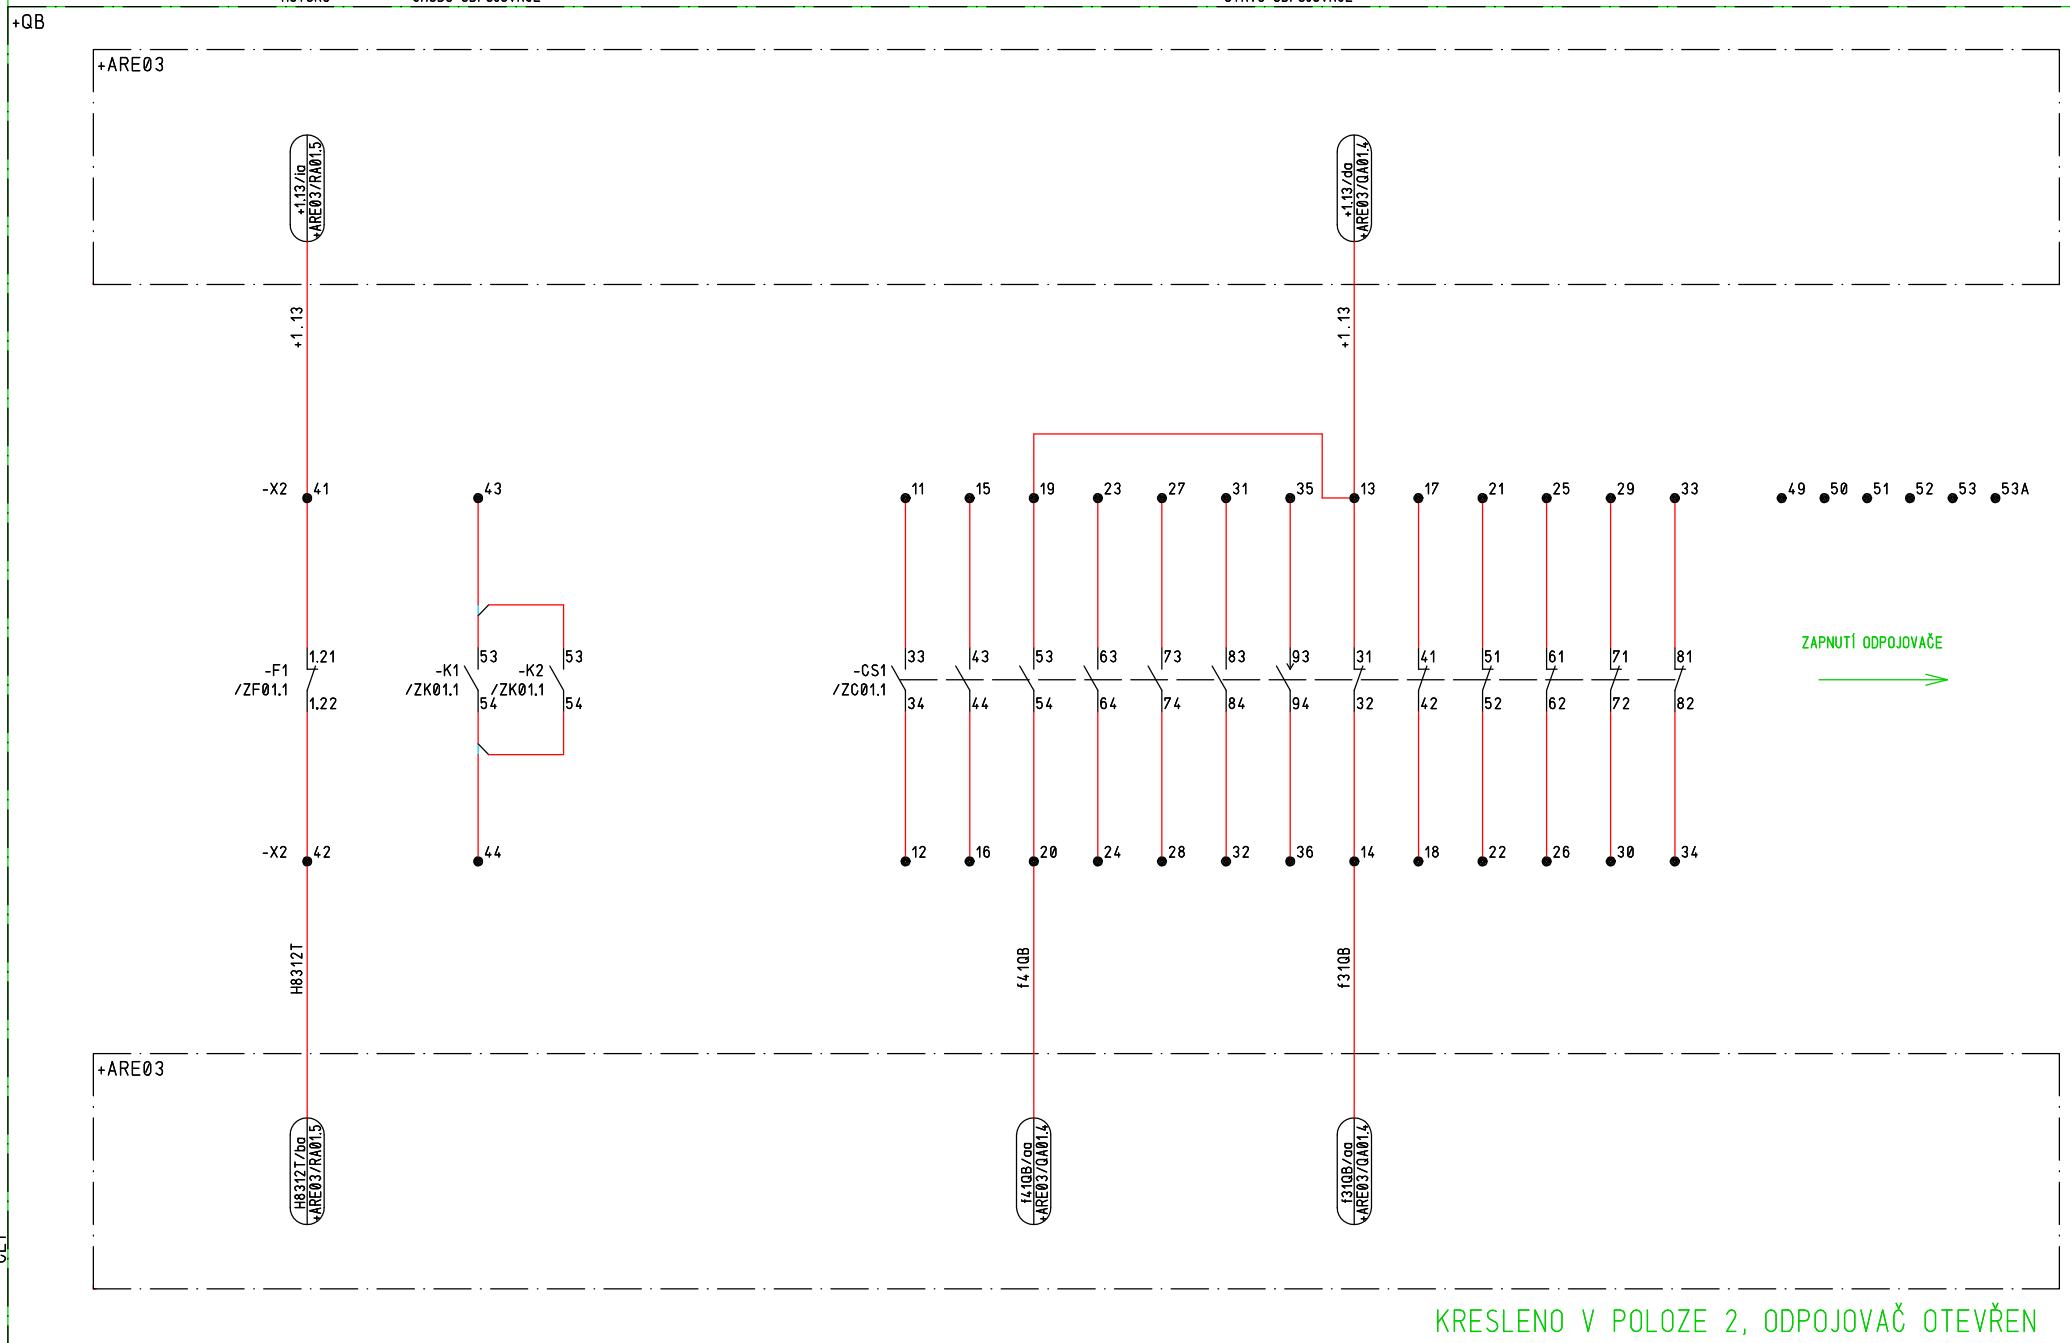

KRESLENO V POLOZE 2, ODPOJOVAČ OTEVŘEN

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EFS
QA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	STAVOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+QB	&EFS	QA01
				Vypracz.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 243
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EFS/QA01			Celkem: 279

1 PŘEPÍNAČ

VÝROBCE GRID SOLUTIONS TYP M0663AG
OBJ. ČÍSLO

KONTAKTY : JMENOVITÉ NAPĚTÍ :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



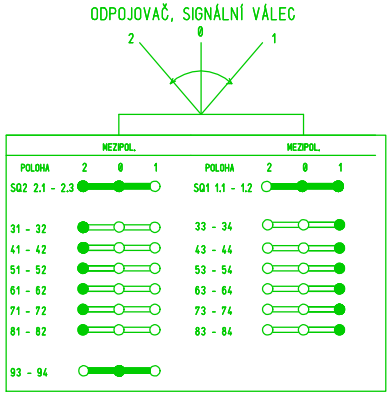

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
SIGNÁLNÍ PŘEPÍNAČ			-CS1

/MA01.6 /MA01.6 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.7 /QA01.7

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EFS
ZC01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QB	&EFS	ZC01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EFS/ZC01		List: 244	Celkem: 279

1	JISTIČ	VÝROBCE: EATON OBJ.ČÍSLO:	TYP: PKZM0-1,6
	SPOUŠTĚČ MOTORŮ	150kA	
	JMENOVITÝ PROUD : 1-1,6A	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 690V AC	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO

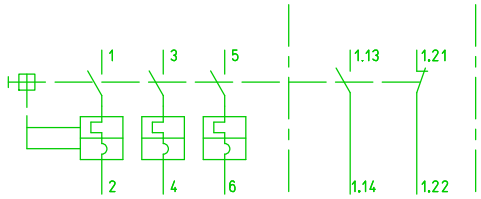

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU																			
MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ POHONU			-F1				/MA01.3			/MA01.4	/QA01.2											

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EFS
ZF01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QB	&EFS	ZF01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 245
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EFS/ZF01			Celkem: 279

2	STYKAČ 3S,20	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO ALLEN BRADLEY	TYP 100-K05 KF 300	
	JMENOVITÝ PROUD :	NAPĚTÍ CÍVKY	: 230V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU							
VYPNUTÍ ODPOJOVAČE			-K1		/MA01.6	/MA01.3	/MA01.5	/QA01.3	/MA01.6	
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE			-K2		/MA01.6	/MA01.4	/MA01.5	/QA01.3	/MA01.6	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EFS
ZK01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QB	&EFS	ZK01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 246
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EFS/ZK01			Celkem: 279

1	MOTOR	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	MOTOVARIO	TYP	T71B4
	370W		50Hz		
	NAPĚTÍ	: 230/400V	VÝKON	:	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO



ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
POHON ODPOJOVAČE			-M1

/MA01.3

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EFS
ZM01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QB	&EFS	ZM01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 247
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EFS/ZM01			Celkem: 279

3	TOPENÍ	VÝROBCE / OBJ. ČÍSLO	GRID SOLUTIONS	TYP	RX150
	NAPĚTÍ	: 110-250V, 50Hz	VÝKON	: 30W	

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO

BN BU

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
TOPENÍ			-R1		/MA01.2
TOPENÍ			-R2A		/MA01.2
TOPENÍ			-R2B		/MA01.3

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EFS
ZR01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QB	&EFS	ZR01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EFS/ZR01		List: 248	Celkem: 279

2	KONCOVÝ SPÍNAČ 16A	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO: MARQUARDT	TYP: Micro N.C.-1117.0206		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 10	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 500V			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	ELEKTROMECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ			-SQ101	/MA01.6
	ELEKTROMECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ OVLÁDÁNÍ			-SQ102	/MA01.6
1	TERMOSTAT 10A	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO: RS	TYP: 228-2658 RS		
	ROZSAH [°C] : 1S	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 250V			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	TERMOSTAT			-ST1	/MA01.3
2	KONCOVÝ SPÍNAČ 16A	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO: MARQUARDT	TYP: Micro N.C.-1117.0106		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 1S	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 500V			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ. ČÍSLO		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	OTEVŘENÍ DVEŘÍ - BLOKOVÁNÍ DO			-SQ150	/MA01.6
	OTEVŘENÍ DVEŘÍ - BLOKOVÁNÍ DO			-SQ151	/MA01.6
1	TLAČÍTKO	VÝROBCE OBJ. Č.: EATON 216609	TYP: M22-D-S-X0		
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 2S	BARVA :			
	TECHN. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
	APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU	
	VYPNUTÍ ODPOJOVAČE			-SB1	/MA01.7 /MA01.7

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.07.2021
				Vypracl.	MUDRA
				Schvál.	LETEV
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	

TR 110/22 kV BLANSKO
TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103
POLE TRANSFORMÁTORU - T101
EG.D, a.s.

VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ
OBVODOVÉ SCHÉMA

=AEA03 | +QB | &EFS | ZS01
STATUS: DPS
ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EFS/ZS01
List: 249
Celkem: 279

1	TLAČÍTKO	VÝROBCE OBJ. Č.	EATON 216609	TYP	M22-D-W-X1
	SPÍNACÍ KONTAKTY : 2S		BARVA :		
	TECHN. KOMPONENTY		TYP		OBJEDNACÍ ČÍSLO



APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU								
ZAPNUTÍ ODPOJOVAČE			-SB2		/MA01.8						
						/MA01.8					

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EFS
ZS02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QB	&EFS	ZS02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 250
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EFS/ZS02			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLQB0301	5	5	CYKY-J 5x2.5		
2	-WSQB0301	3	3	CYKFY-O 5x2.5		
3	-WLQB0302	3	3	CYKFY-O 3x2.5		

-X1

MATERIÁL VODIČŮ		Ø	BARVA
STANDARD:	H07V-K	2,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: CBC.6

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.3	->														-F1	1	L1MQB	1	+ARE03 -XMQ	2	1	
/MA01.3																		2				
/MA01.3	->														-F1	3	L2MQB	3	+ARE03 -XMQ	5	2	
/MA01.4																		4				
/MA01.4	->														-F1	5	L3MQB	5	+ARE03 -XMQ	8	3	
/MA01.4																		6				
/MA01.4	->																PEMQB	8	+ARE03 -XMQ	14	5	
/MA01.4																		8A				
/MA01.4	->														-X1	13	NMQB	9	+ARE03 -XMQ	11	4	
/MA01.4																		10				
/MA01.6															-K1	31	NMQB	11				
/MA01.6															-K2	31	NMQB	12				
/MA01.4															-X1	9	NMQB	13				
/MA01.5		->												Q	-K2	23	A L1.1MQB	14 B	+ARE03-XW	4	1	
																	C	D	-X1	17		
/MA01.6		->													-SQ150	1.3	f1QB	15	+ARE03 -XW	5	2	
/MA01.6		->													-SQ151	1.3	f2QB	16	+ARE03 -XW	6	3	
/MA01.7															-SB1	3	L1.1MQB	17	-X1	14 D		
/MA01.8															-SB2	3	L1.1MQB	18				
/MA01.8														Q	-SB2	24		19				
/MA01.8															-SB2	23		20				
/MA01.7															-SB1	23		21				
/MA01.6																		25	-SQ101	1.2		
/MA01.6														Q	-CS1	1.1		26				
/MA01.7																		27				
/MA01.6																		28	-SQ102	1.2		
/MA01.6														Q	-CS1	2.1		29				
/MA01.2			->														PEEQB	31	+ARE03 -XE	15	3	
/MA01.2																		31A				
/MA01.2			->											Q	-R1	BN	L2EQB	40	+ARE03 -XE	5	1	
/MA01.2																		41				
/MA01.2			->											Q	-R1	BU	NEQB	42	+ARE03 -XE	9	2	
/MA01.2																		43				

OMEXOM

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EMA
K10
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X1	=AEA03	+QB	&EMA	K10
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EMA/K10	List: 251 Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSQB0302	3	3	CYKFY-O 7x1.5		
2	-WSQB0303	2	2	CYKFY-O 5x1.5		

-X2

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K 2,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD: CBC.4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/QA01.4															-CS1	33		11				
/QA01.4															-CS1	34		12				
/QA01.6	->														-CS1	31	A +1.13	13 B	+ARE03-XN113	9	1	
																	C	D	-X2	19		
/QA01.6	->														-CS1	32	f31QB	14	+ARE03 -XH	15	2	
/QA01.4															-CS1	43		15				
/QA01.4															-CS1	44		16				
/QA01.6															-CS1	41		17				
/QA01.6															-CS1	42		18				
/QA01.5															-CS1	53	+1.13	19	-X2	13 D		
/QA01.5	->														-CS1	54	f41QB	20	+ARE03 -XH	16	3	
/QA01.6															-CS1	51		21				
/QA01.6															-CS1	52		22				
/QA01.5															-CS1	63		23				
/QA01.5															-CS1	64		24				
/QA01.6															-CS1	61		25				
/QA01.6															-CS1	62		26				
/QA01.5															-CS1	73		27				
/QA01.5															-CS1	74		28				
/QA01.7															-CS1	71		29				
/QA01.7															-CS1	72		30				
/QA01.5															-CS1	83		31				
/QA01.5															-CS1	84		32				
/QA01.7															-CS1	81		33				
/QA01.7															-CS1	82		34				
/QA01.5															-CS1	93		35				
/QA01.5															-CS1	94		36				
/QA01.2		->													-F1	1.21	+1.13	41	+ARE03 -XN113	5	1	
/QA01.2		->													-F1	1.22	H8312T	42	+ARE03 -XH	7	2	
/QA01.3														Q	-K1	53		43				
/QA01.3														Q	-K1	54		44				
/QA01.7																		49				
/QA01.7																		50				
/QA01.8																		51				

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EMA
K20
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X2	=AEA03	+QB &EMA K20
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 252
		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EMA/K20	Celkem: 279

Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X2

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 2,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD: CBC.4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE
/QA01.8														
/QA01.8														
/QA01.8														

POTENCIÁL	Č.
	52
	53
	53A

OZNAČENÍ CÍLE	ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QB&EMA
K21
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QB-X2	=AEA03	+QB	&EMA	K21
				Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 253
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QB&EMA/K21			Celkem: 279

VYHŘÍVÁNÍ SKŘÍŇĚ
VYPÍNAČE

PŘÍDAVNÉ SVORKY
VYPÍNAČE

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
DA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	TEMPEROVÁNÍ	=AEA03	+QM	&EFS	DA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/DA01		List: 254	Celkem: 279

MOTOR

OVLÁDÁNÍ CHODU MOTORU

+QM

+ARE03

+1.31/aa
ARE03/GA03.5

DOPLNIT PROPOJ SVOREK -X1: 451-604, 466-609.

+1.31

-X1 450 451 -X1 604

-K9 /ZK01.1 13 14

-S26 /ZS01.1 1 2 4

1

-M1 /ZM01.1 M DC/AC

2

-K9 /ZK01.1 23 24

-K9 /ZK01.1 A1 A2

/ZK01.1 44 43

-X1 465 466 -X1 609

-1.31

+ARE03

-1.31/aa
ARE03/GA03.5

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
GA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO		NAPÁJENÍ POHONŮ DC	=AEA03	+QM	&EFS GA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 255
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/GA01		Celkem: 279

ZAPÍNACÍ OBVOD

OCHRANA PROTI PUMPOVÁNÍ

DÁLKOVÉ ZAPNUTÍ | ZAPNUTÍ MÍSTNĚ

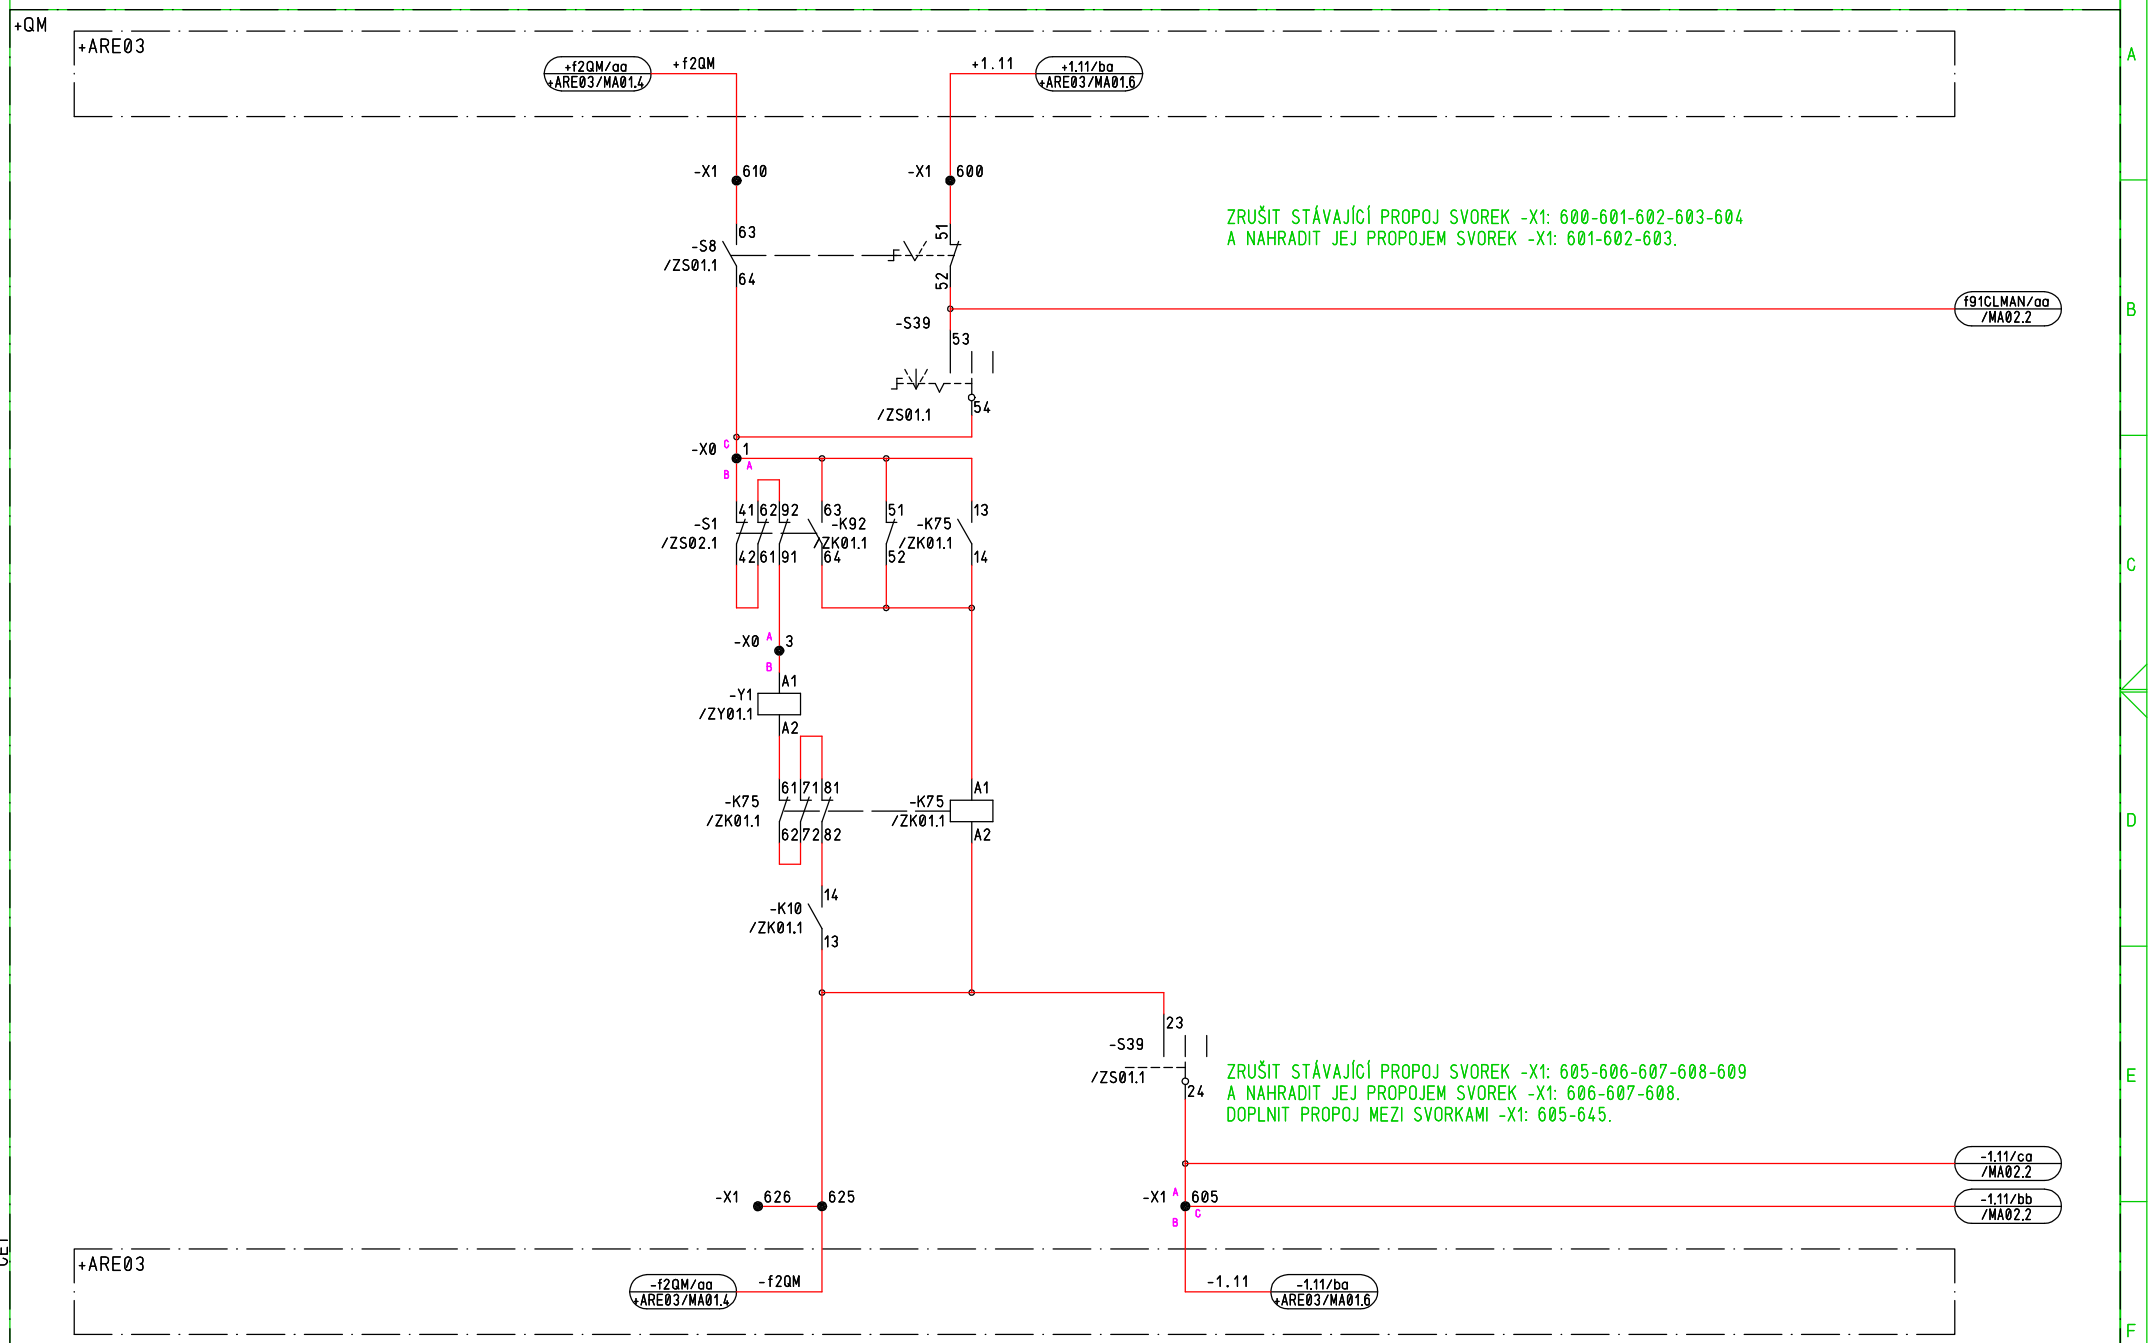

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
MA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	ZAPÍNACÍ OBVOD QM	=AEA03	+QM	&EFS MA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 256
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/MA01		Celkem: 279

VYPNUTÍ
1. VYPÍNACÍHO OBVODU
VYPNUTÍ MÍSTNĚ ŘÍDÍCÍ MÍSTNOST

VYPNUTÍ
2. VYPÍNACÍHO OBVODU

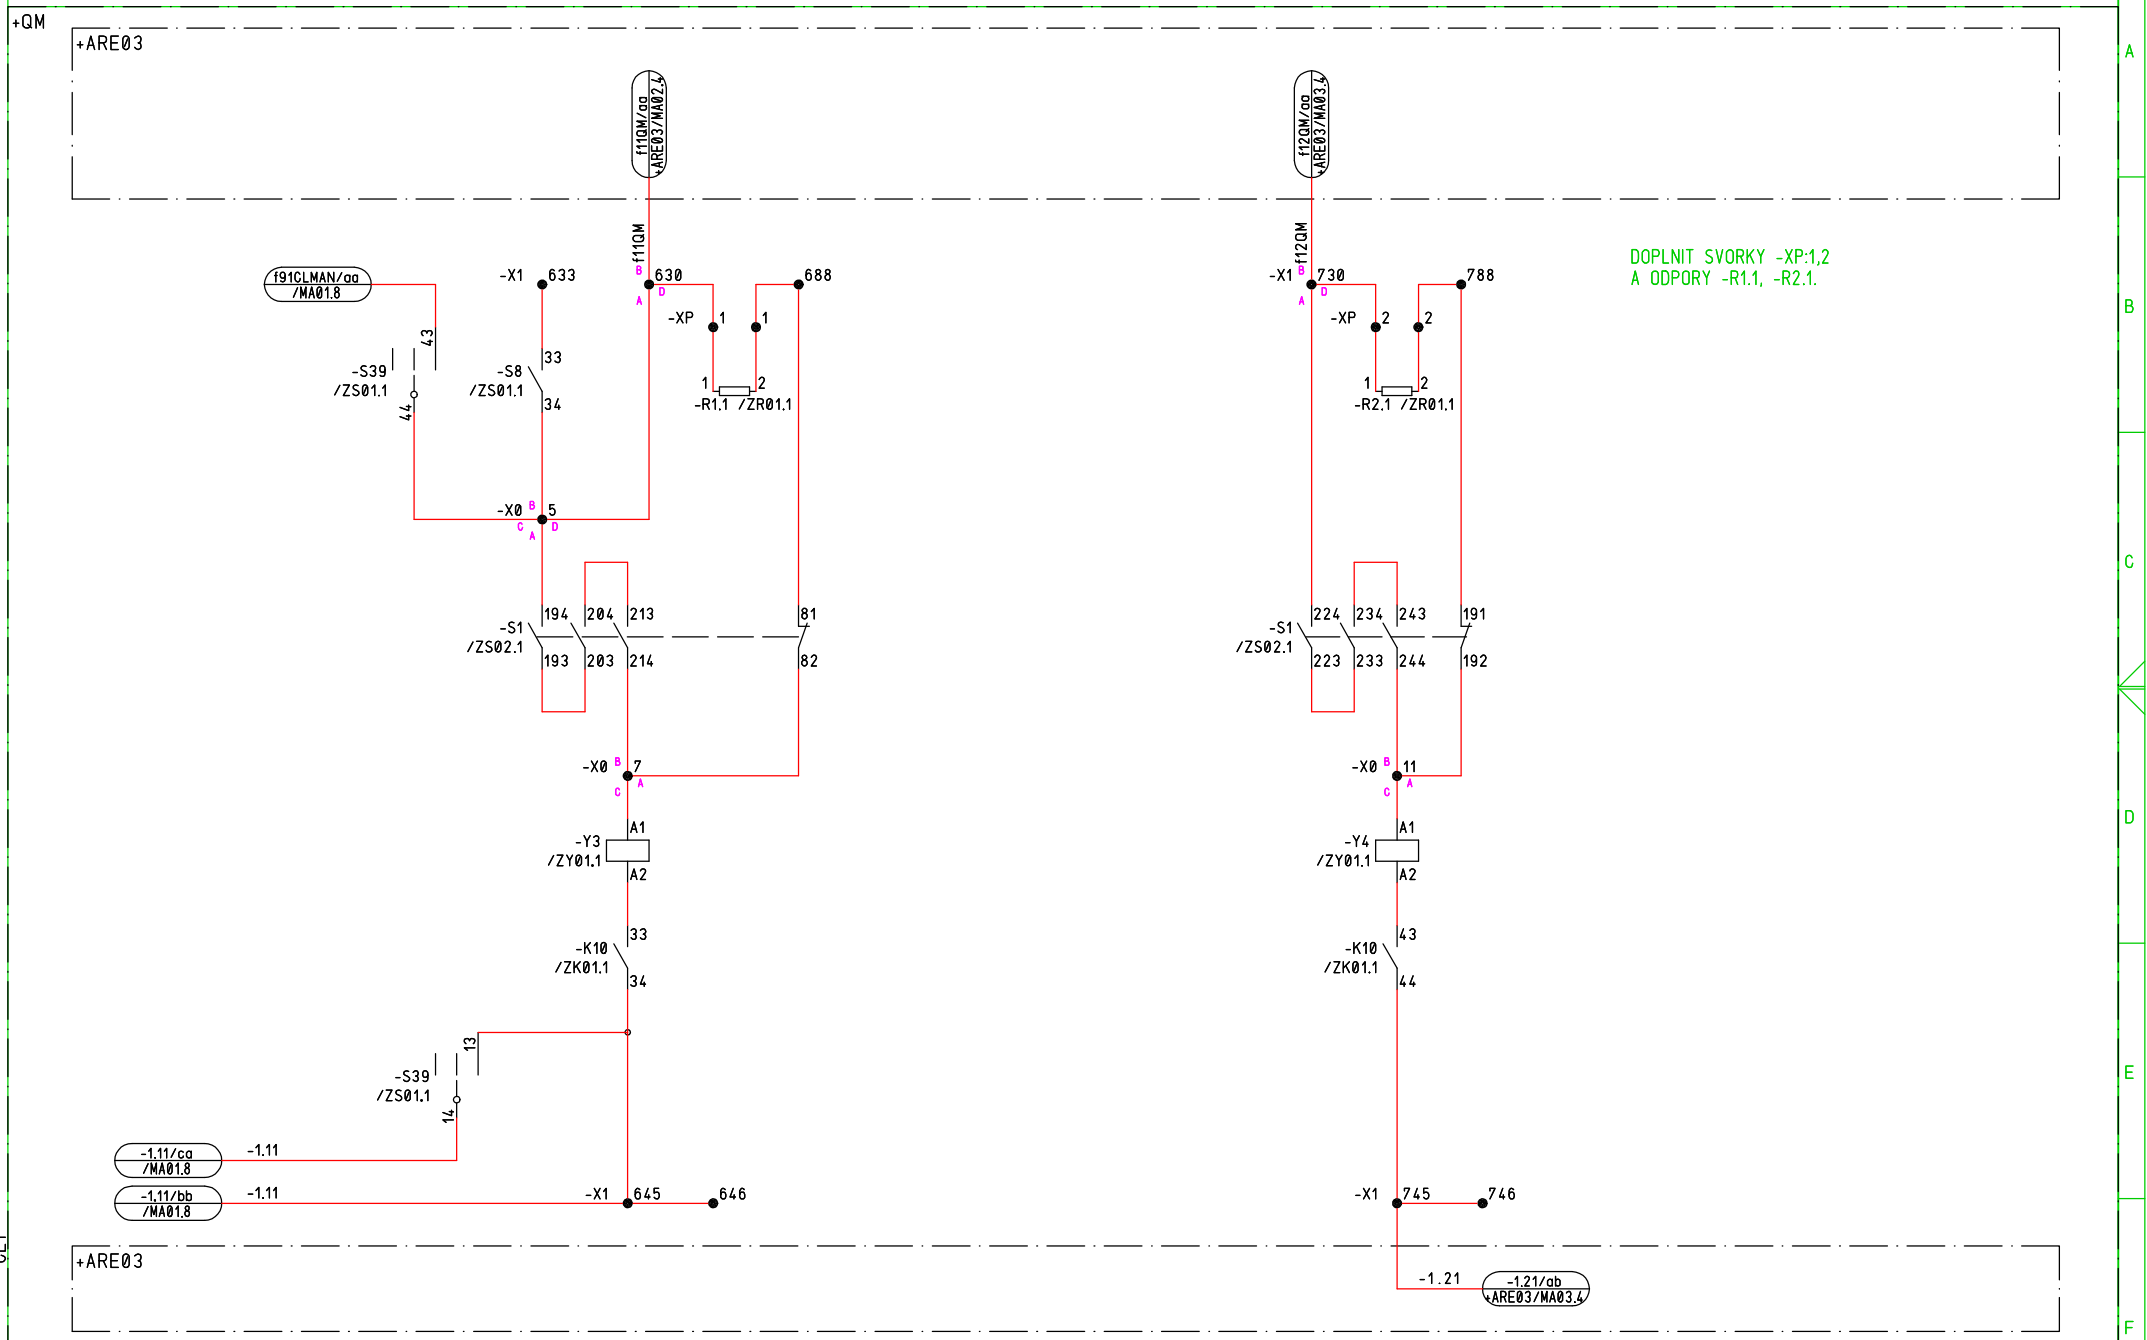

DOPLNIT SVORKY -XP:1,2
A ODPORY -R1.1, -R2.1.

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
MA02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VYPÍNACÍ OBVODY QM	=AEA03	+QM	&EFS	MA02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 257
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/MA02			Celkem: 279

VOLNÉ POMOCNÉ KONTAKTY

VYPÍNAČ

VYP ZAP

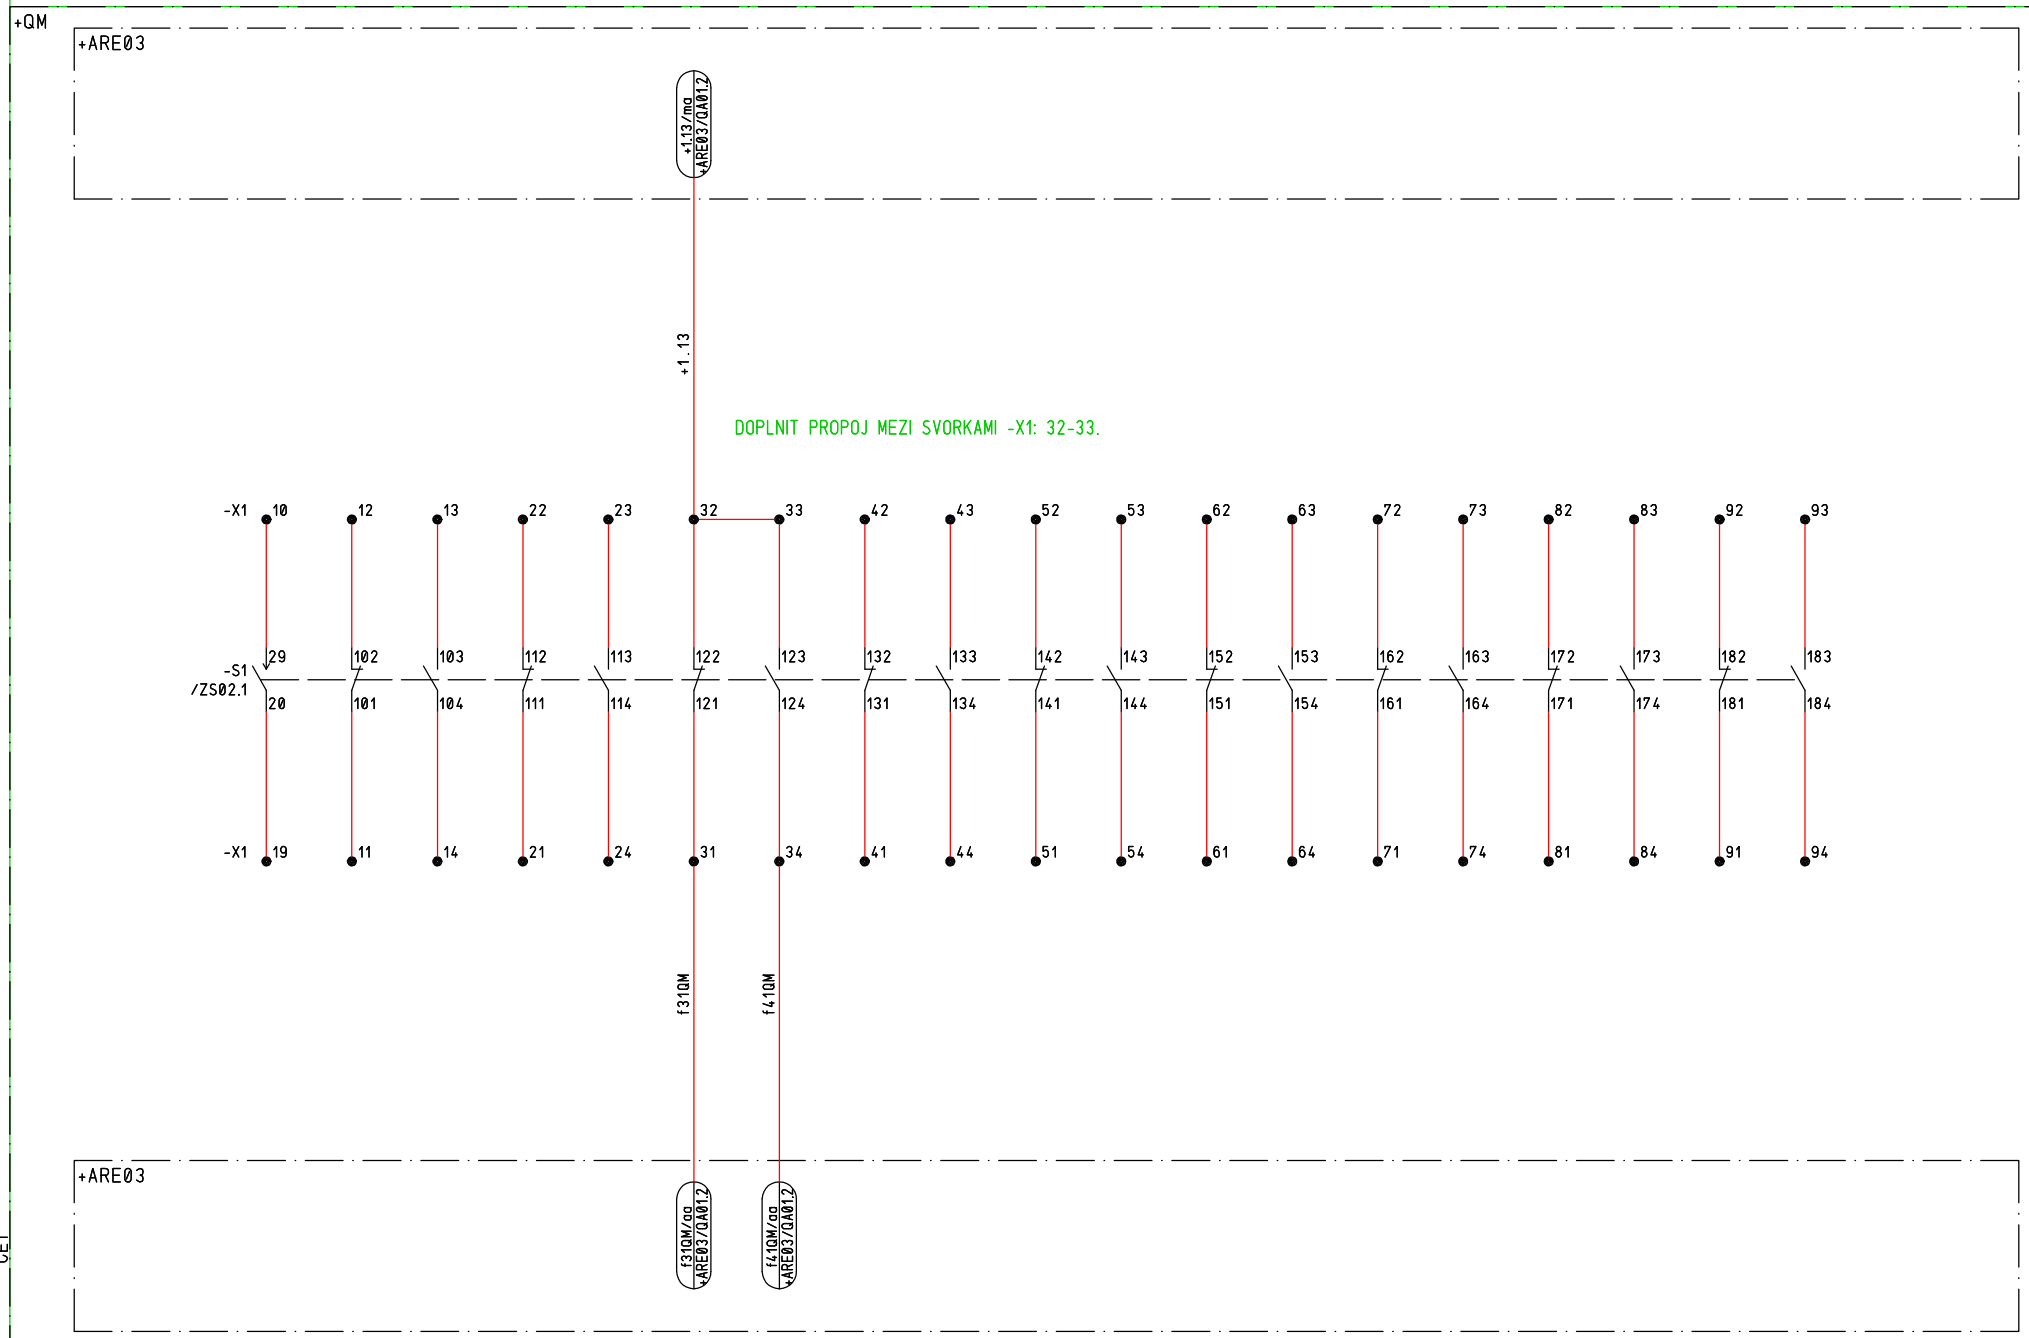

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
QA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	STAVOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+QM	&EFS	QA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 258
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/QA01			Celkem: 279

OBVODY STROJ. OCHRAN A SIGNALIZACE

ZTRÁTA TLAKU SF6 VYPÍNAČ ZABLOKOVÁN	POČÍTADLO CYKLŮ	POHON NENASTŘÁDÁN	POKLES TLAKU SF6	ZTRÁTA SF6 BLOK ZAP/VYP	POHON NENASTŘÁDÁN	MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ	VYPÍNAČ NEPŘIPRAVEN	VYPÍNAČ PŘIPRAVEN	ZTRÁTA TLAKU SF6	POHON NENASTŘÁDÁN

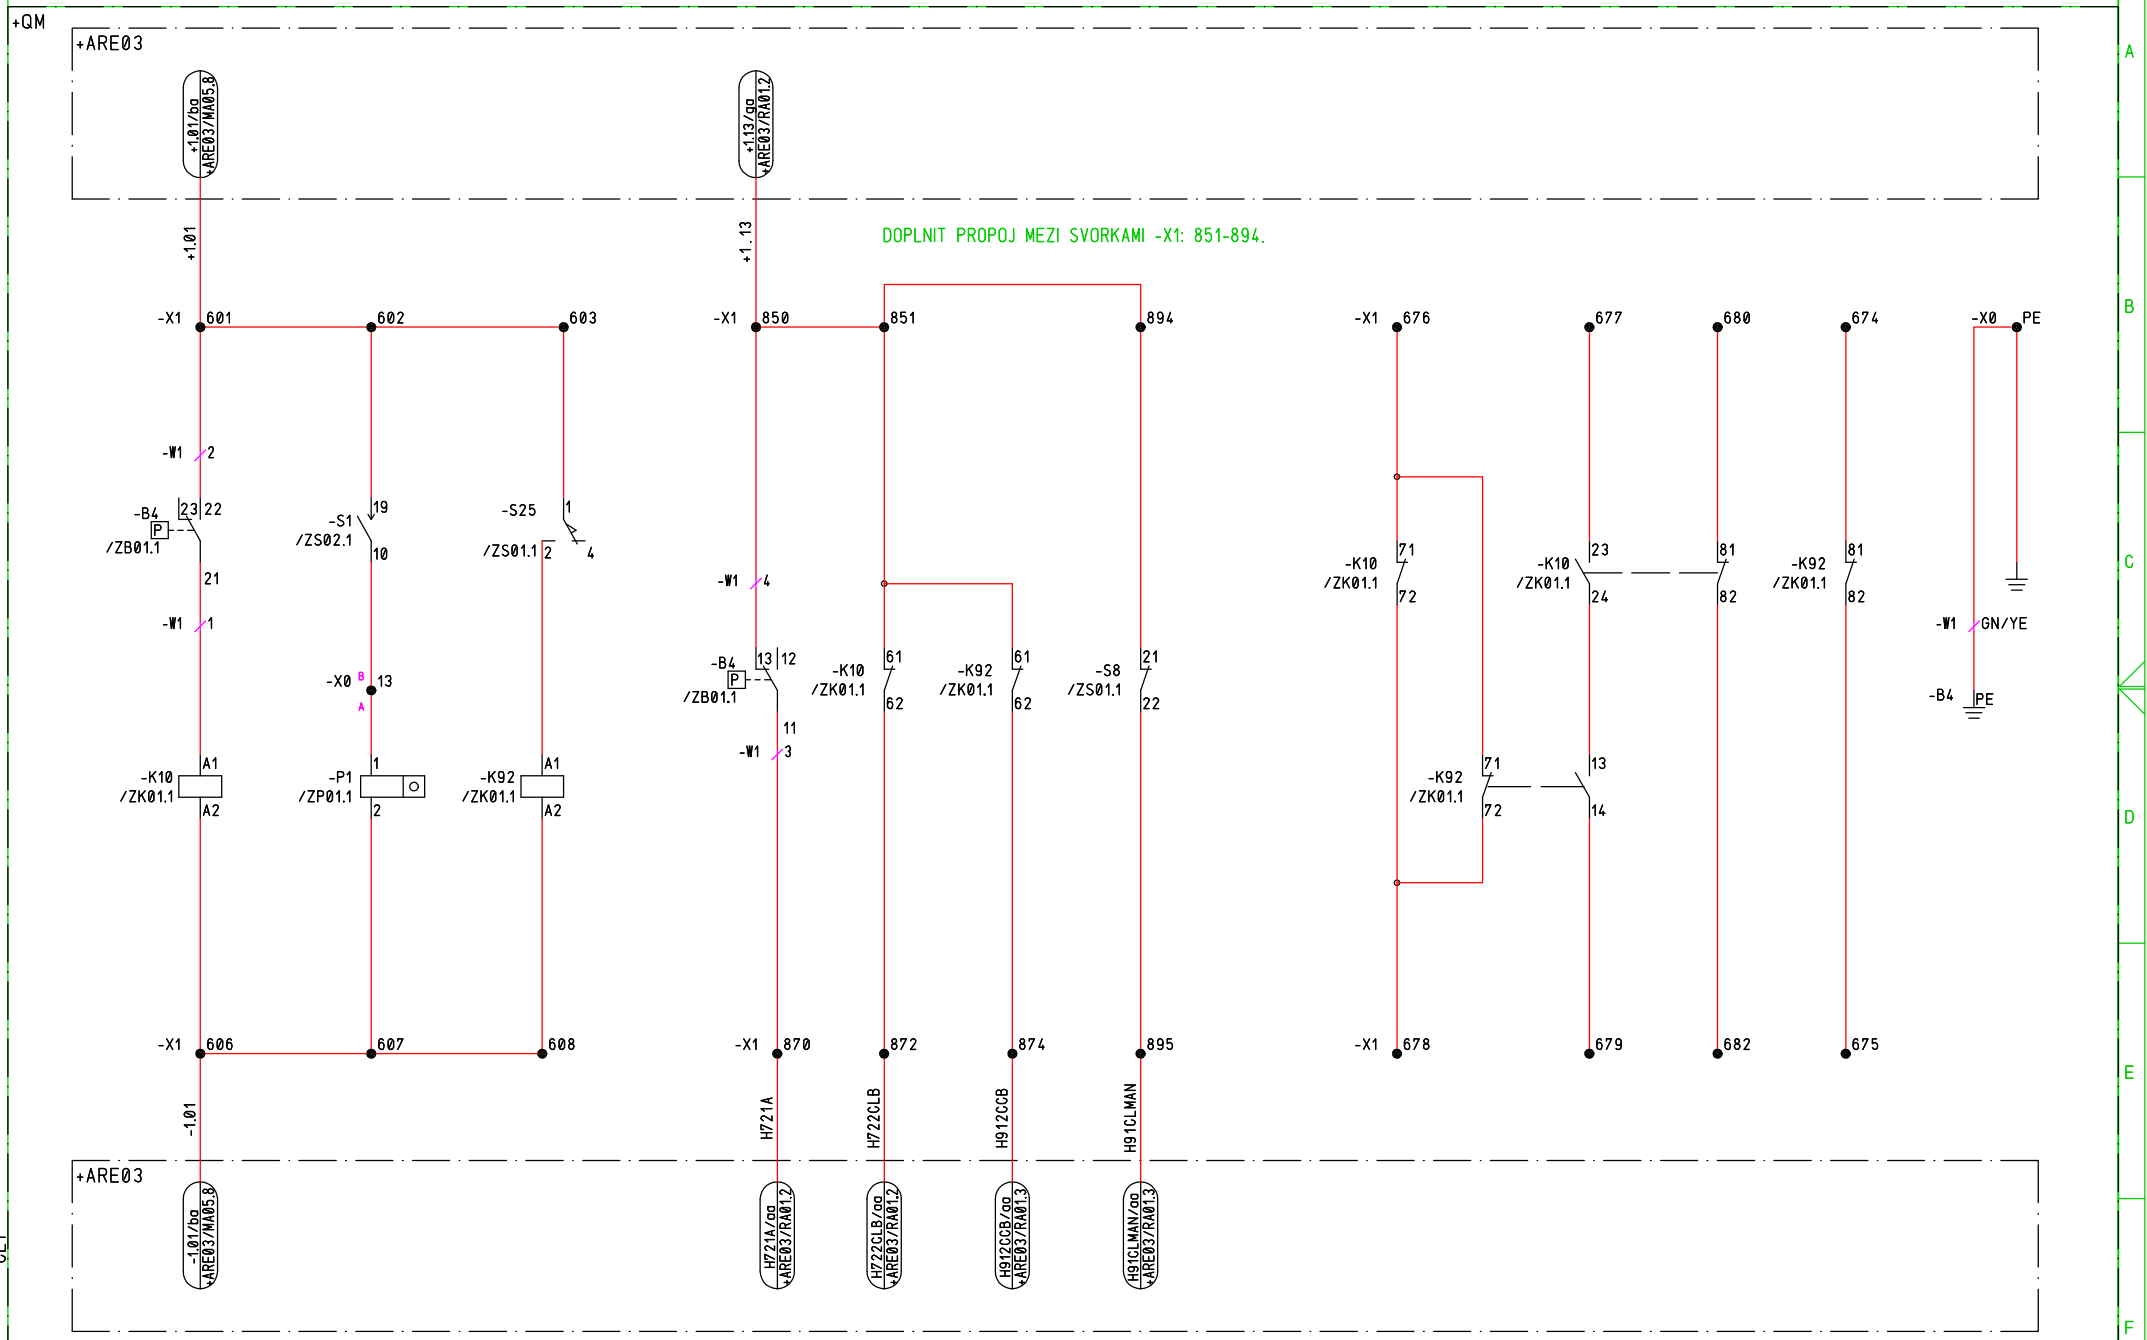

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
RA01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg·d	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE	=AEA03	+QM	&EFS	RA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101						List: 259
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/RA01			Celkem: 279

1	TLAKOVÝ SPÍNAČ	VÝROBCE: SIEMENS OBJ. Č. 3HT 412 05072 001 8731 0017(TRAFAG)	TYP : 3HT 412 05072 001	
	KONTAKTY : 3XW	TLAK : [MPA]		
	TECHN. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO	



APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU								
MONITOROVÁNÍ TLAKU SF6			-B4		/RA01.4						
						/RA01.1					

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
ZB01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QM	&EFS	ZB01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 260
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/ZB01			Celkem: 279

1 POMOCNÉ RELÉ VÝROBCE : SIEMENS TYP : 3RH11 40-1BF40
OBJ. č. : 21 019

10A

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC KONTAKTY : 4S

TECHN. KOMPONENTY	TYP :	OBJEDNACÍ ČÍSLO



APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU	
OVLÁDÁNÍ POHONU VYPÍNAČE			-K9	/GA01.4 /GA01.2 /GA01.2 /GA01.2

3 POMOCNÉ RELÉ VÝROBCE: SIEMENS TYP : 3RH2140-1BF40
OBJ.ČÍSLO: 33784&33798

+3RH2911-1GA04

POMOCNÉ NAPĚTÍ : 110V DC KONTAKTY : 4S,4O

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
ZTRÁTA TLAKU SF6			-K10	/RA01.1 /RA01.7 /MA02.6 /RA01.4 /RA01.7 /MA01.4 /MA02.3 /RA01.6
OCHRANA PROTI PUMPOVÁNÍ			-K75	/MA01.4 /MA01.4 /MA01.4 /MA01.4 /MA01.4
POHON NENASTŘÁDÁN			-K92	/RA01.3 /RA01.4 /RA01.8 /RA01.7 /MA01.4 /RA01.6

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
ZK01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QM	&EFS	ZK01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/ZK01		List: 261	Celkem: 279

1	MOTOR 2,8A CLASS 10	VÝROBCE OBJ. ČÍSLO	NEDEFINOVÁN 412 29405 702	TYP	412 29405 702
	NAPĚTÍ	: 110V DC	VÝKON	: 585W	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP		OBJ. ČÍSLO

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
POHON STŘADAČE VYPÍNAČE			-M1	/GA01.2

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
ZM01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03 +QM &EFS ZM01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		List: 262
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/ZM01 Celkem: 279

1	POČÍTAČ	VÝROBCE: SIEMENS OBJ. Č.: 412 07504 034	TYP: 412 07504 034	
	POČÍTADLO BEZ NULOVÁNÍ			
	POMOCNÉ NAPĚTÍ	: 110-125V DC	TYP	: 16% ED
	TECHN. KOMPONENTY	TYP:	OBJEDNACÍ ČÍSLO	

FUNKCE	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
POČÍTADLO BEZ NULOVÁNÍ			-P1

/RA01.2

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
ZP01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QM	&EFS	ZP01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 263
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/ZP01			Celkem: 279

1	ODPOR	VÝROBCE : DANOTHERM OBJ. č. : 41202555272	TYP :		
	ODPOR : 1,8KOHM	VÝKON :			
	TECHN. KOMPONENTY	TYP :	OBJEDNACÍ ČÍSLO		
	APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU	
	TOPENÍ			-R2	/DA01.2

2	ODPOR	VÝROBCE: NEDEFINOVÁN OBJ.ČÍSLO : 110-250V	TYP :		
	ODPOR : 22KOHM	VÝKON : 4W			
	TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :		
	ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU	
	HLÍDÁNÍ 1. VYPÍNACÍ CESTY			-R1.1	/MA02.3
	HLÍDÁNÍ 2. VYPÍNACÍ CESTY			-R2.1	/MA02.6

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200026 20
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
ZR01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QM	&EFS	ZR01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 264
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/ZR01			Celkem: 279

2	KONCOVÝ SPÍNAČ 26A	VÝROBCE: OBJ.ČÍSLO :	SAIA-BURGESS MURTEN XGG2-88-J23Z1	TYP :	
	SPÍNACÍ KONTAKTY : KONTAKTY SPST		JMENOVITÉ NAPĚTÍ	: 250V AC	
	TECHNICKÉ KOMPONENTY		TYP	OBJČÍSLO :	

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU								
KONCOVÝ SPÍNAČ MOTOROVÝ			-S25		/RA01.3						
KONCOVÝ SPÍNAČ MOTOROVÝ			-S26		/GA01.4						

1	PŘEPÍNAČ 3SU1..	MANUF. ORD. NUMBER	SIEMENS 3SU1 412 05835 667	TYPe:	3SU1 412 05835 667
	KONTAKTY :		JMENOVITÉ NAPĚTÍ	:	
	Technical components per device		Type	ORDER NUMBER	



ZPŮSOB POUŽITÍ	SETTINGS	Location	Item designation								
ZAPNUTÍ MÍSTNĚ			-S39		/MA01.4	/MA02.2					
						/MA01.5	/MA02.3				

1	PŘEPÍNAČ 3SU1 412 05835 601	VÝROBCE: OBJ. Č.	SIEMENS 3SU1 412 05835 601	TYP:	3SU1 412 05835 601
	KONTAKTY :		JMENOVITÉ NAPĚTÍ	:	
	TECHN. KOMPONENTY		TYP:	OBJEDNACÍ ČÍSLO	

FUNKCE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU																		
OVLÁDÁNÍ MÍSTNĚ/DÁLKOVĚ			-S8		/MA01.4	/RA01.5	/MA01.3	/MA02.3													

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QM	&EFS	ZS01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 265
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/ZS01			Celkem: 279

1	PŘEPÍNAČ 2-10A	VÝROBCE: SIEMENS OBJ. Č. 3SV 92892 20S/170E/2V0E/4W	TYP: 3HG 429 09082 893	
	KONTAKTY : 43 K	JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 48-250V DC		
	TECHN. KOMPONENTY	TYP:	OBJEDNACÍ ČÍSLO	

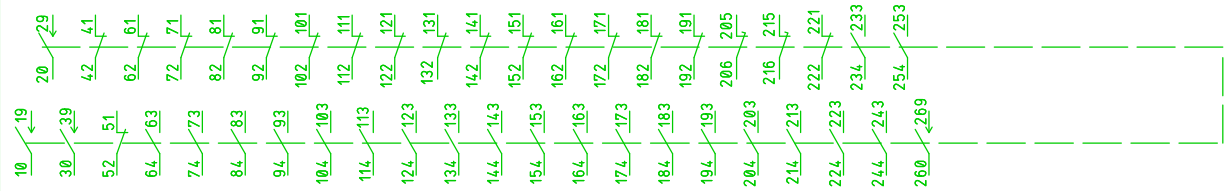

FUNKCE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU	
SIGNÁLNÍ PŘEPÍNAČ			-S1	/RA01.2 /QA01.2 /MA01.3 /MA01.4 /MA01.4 /MA02.4 /MA01.4 /QA01.2 /QA01.2 /QA01.3 /QA01.3 /QA01.3 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.4 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.5 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.6 /QA01.7 /QA01.7 /QA01.7 /MA02.6 /MA02.3 /MA02.3 /MA02.3 /MA02.6 /MA02.6 /MA02.6

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 10200002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
ZS02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QM	&EFS	ZS02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/ZS02		List: 266	Celkem: 279

3 VENTIL

VÝROBCE : SIEMENS
OBJ. č. : 412 61207 003
TYP : LHP035053A66

CÍVKA-SOLENOID

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 110V DC
KONTAKTY : 242W

TECHN. KOMPONENTY	TYP	OBJEDNACÍ ČÍSLO

A1
A2

APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU		
ZAPÍNACÍ CÍVKA VYPÍNAČE			-Y1		/MA01.4
1. VYPÍNACÍ CÍVKA VYPÍNAČE			-Y3		/MA02.3
2. VYPÍNACÍ CÍVKA VYPÍNAČE			-Y4		/MA02.6

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 10200002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EFS
ZY01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+QM	&EFS	ZY01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 267
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EFS/ZY01			Celkem: 279

+QM

PŘEDNÍ POHLED - OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ

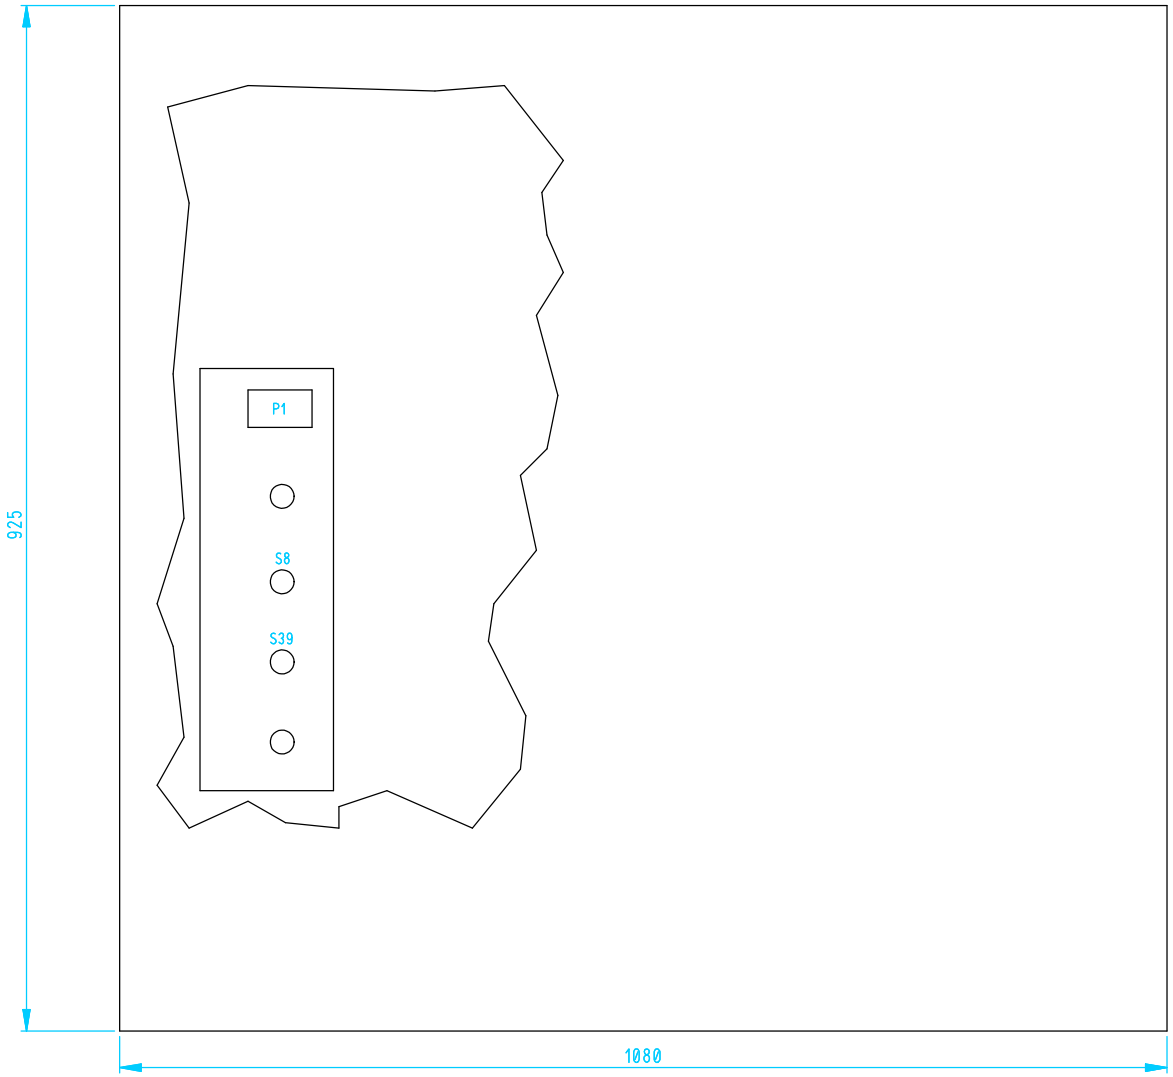

PROVEDENÍ SKŘÍNĚ:

PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ (1080 x 925 x 500 mm) JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - PŘEDNÍ / ZADNÍ OTEVÍRATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁSTROJE
KRYTÍ:	IP55
NÁTĚR:	RAL 7035
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110 V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&ELU
DD01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	POHLED NA SKŘÍŇ	=AEA03	+QM	&ELU DD01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101				List: 268
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&ELU/DD01		Celkem: 279

+QM

ZADNÍ POHLED - OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ

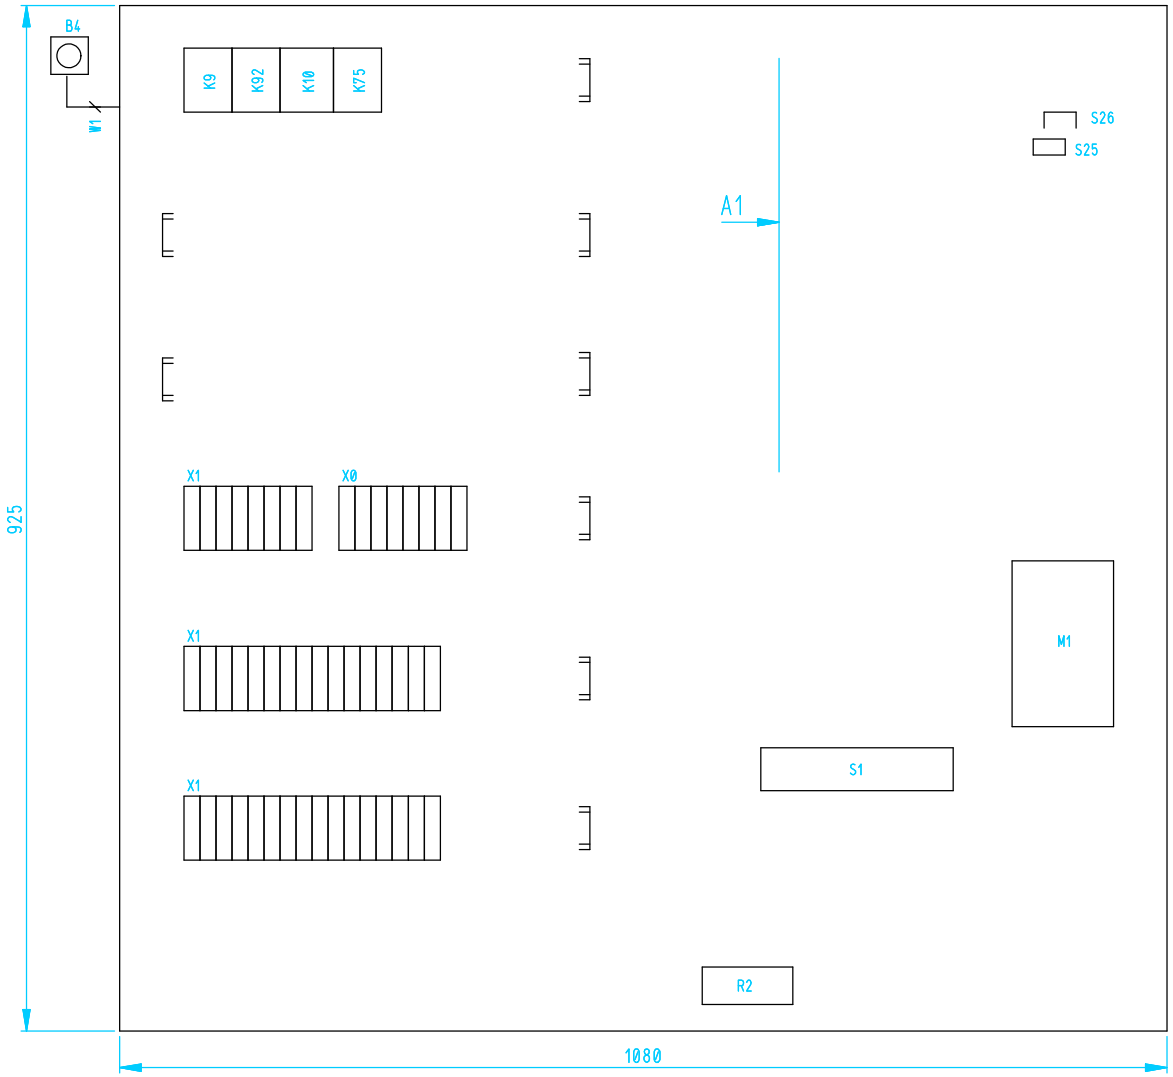

POHLED A1

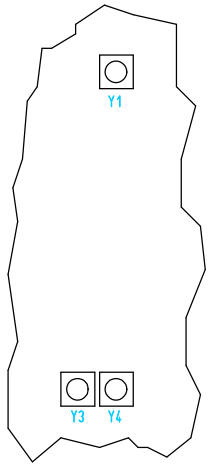

PROVEDENÍ SKŘÍNĚ:

PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ (1080 x 925 x 500 mm) JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - PŘEDNÍ / ZADNÍ OTEVÍRATELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁSTROJE
KRYTÍ:	IP55
NÁTĚR:	RAL 7035
PŘÍVODY:	SPODEM
VÝVODY:	SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	2 DC 110 V/IT
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S HLÍDÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&ELU
DD02
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	POHLED NA SKŘÍŇ	=AEA03	+QM	&ELU	DD02
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&ELU/DD02		List: 269	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-X0

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD: PT 4-QUATTRO

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.		OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA01.3														Q	-K75	13	A	1	B	-S1	41		
														Q	-S8	64	C		D				
/MA01.4															-S1	91	A	3	B	-Y1	A1		
																	C		D				
/MA02.3															-S1	194	A f11QM	5	B	-S8	34		
															-S39	44	C		D	-X1	630 A		
/MA02.3															-S1	82	A	7	B	-S1	214		
															-Y3	A1	C		D				
/MA02.6															-S1	192	A	11	B	-S1	244		
															-Y4	A1	C		D				
/RA01.2															-P1	1	A	13	B	-S1	10		
																	C		D				

OMEXOM

EVU modul 4.9

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EMA
K10
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X0	=AEA03	+QM	&EMA	K10
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 270
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EMA/K10			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSQM0304	3	3	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	

-X1

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 1,5mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD: PT 4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/QA01.2														-S1	29		10				
/QA01.2														-S1	101		11				
/QA01.2														-S1	102		12				
/QA01.2														-S1	103		13				
/QA01.2														-S1	104		14				
/QA01.2														-S1	20		19				
/QA01.3														-S1	111		21				
/QA01.3														-S1	112		22				
/QA01.3														-S1	113		23				
/QA01.3														-S1	114		24				
/QA01.3	->													-S1	121	f31QM	31	+ARE03 -XH	11	2	
/QA01.3	->													-S1	122	+1.13	32	+ARE03 -XN113	7	1	
/QA01.4														-S1	123	+1.13	33				
/QA01.4	->													-S1	124	f41QM	34	+ARE03 -XH	12	3	
/QA01.4														-S1	131		41				
/QA01.4														-S1	132		42				
/QA01.4														-S1	133		43				
/QA01.4														-S1	134		44				
/QA01.5														-S1	141		51				
/QA01.5														-S1	142		52				
/QA01.5														-S1	143		53				
/QA01.5														-S1	144		54				
/QA01.5														-S1	151		61				
/QA01.5														-S1	152		62				
/QA01.5														-S1	153		63				
/QA01.5														-S1	154		64				
/QA01.6														-S1	161		71				
/QA01.6														-S1	162		72				
/QA01.6														-S1	163		73				
/QA01.6														-S1	164		74				
/QA01.6														-S1	171		81				
/QA01.6														-S1	172		82				
/QA01.7														-S1	173		83				
/QA01.7														-S1	174		84				

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200026 20
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EMA
K20
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1	=AEA03	+QM	&EMA	K20
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 271
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EMA/K20			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLQM0301		2	2	CYKY-O 2x10 10mm²	2	
2	-WLQM0302		2	3	CYKY-J 5x2.5 2.5mm²	5	
3	-WSQM0301		5	5	CYKFY-O 7x2.5 2.5mm²	7	
4	-W1		1				/K22
5	-WSQM0303		2	2	CYKFY-O 3x2.5 2.5mm²	3	

-X1

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: PT 4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/QA01.7															-S1	181		91				
/QA01.7															-S1	182		92				
/QA01.7															-S1	183		93				
/QA01.7															-S1	184		94				
/GA01.2	->														-K9	13	+1.31	450	+ARE03 -XN131	1	1	
/GA01.3															-X1	604	+1.31	451				
/GA01.2	->														-K9	43	-1.31	465	+ARE03 -XN131	3	2	
/GA01.3															-X1	609	-1.31	466				
/DA01.2		->													-R2	1	L1EQM	500	+ARE03 -XE	1	1	
/DA01.2																	L1EQM	501				
/DA01.2		->													-R2	2	NEQM	515	+ARE03 -XE	7	2	
/DA01.2																	NEQM	516				
/MA01.4			->												-S8	51	+1.11	600	+ARE03 -XN111	5	3	
/RA01.1				<-	->								2		-B4	22	+1.01	601	+ARE03 -XN101	5	1	
/RA01.2															-S1	19	+1.01	602				
/RA01.3															-S25	1	+1.01	603				
/GA01.4															-X1	451	+1.31	604	-S26	1		
/MA01.5			->											Q	-S39	14	A -1.11	605 B	+ARE03-XN111	9	4	
															-X1	645	C	D				
/RA01.1					->										-K10	A2	-1.01	606	+ARE03 -XN101	10	2	
/RA01.2															-P1	2	-1.01	607				
/RA01.3															-K92	A2	-1.01	608				
/GA01.4															-X1	466	-1.31	609	-K9	A2		
/MA01.3			->												-S8	63	+f2QM	610	+ARE03 -XR	1	1	
/MA01.4			->											Q	-K10	13	-f2QM	625	+ARE03 -XR	3	2	
/MA01.4																	-f2QM	626				
/MA02.3			->												-X0	5 D	A f11QM	630 B	+ARE03-XR	6	5	
																	C	D	-XP	1		
/MA02.3																	A	633 B	-S8	33		
																	C	D				
/MA02.3														Q	-K10	34	-1.11	645	-X1	605 C		
/MA02.3																	-1.11	646				
/RA01.8															-K92	81		674				
/RA01.8															-K92	82		675				

Č.výkr.zhot.: 5050201000501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EMA
K21
CE1

05.08.2021

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1	=AEA03	+QM	&EMA	K21
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EMA/K21	List: 272	Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL: VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSQM0302	2	2	CYKFY-O 5x2.5 2.5mm²	5	
2	-W1	2				
3	-WSQM0305	5	5	CYKFY-O 7x1.5 1.5mm²	7	

-X1

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K	1,5mm2	SW

TYP SVORKY:
STANDARD: PT 4

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG		OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/RA01.6														Q	-K10	71		676				
/RA01.7															-K10	23		677				
/RA01.6														Q	-K10	72		678				
/RA01.7															-K92	14		679				
/RA01.7															-K10	81		680				
/RA01.7															-K10	82		682				
/MA02.4															-S1	81		688	-XP	1		
/MA02.6	->														-S1	224	A f12QM	730 B	+ARE03-XR	8	1	
																	C	D	-XP	2		
/MA02.6	->														-K10	44	-1.21	745	+ARE03 -XN121	7	2	
/MA02.6																	-1.21	746				
/MA02.6															-S1	191		788	-XP	2		
/RA01.4		<-	->										4		-B4	13	+1.13	850	+ARE03 -XN113	3	1	
/RA01.4														Q	-K10	61	+1.13	851	-X1	894		
/RA01.4		<-	->										3		-B4	11	H721A	870	+ARE03 -XH	1	2	
/RA01.4			->												-K10	62	H722CLB	872	+ARE03 -XH	2	3	
/RA01.4			->												-K92	62	H912CCB	874	+ARE03 -XH	3	4	
/RA01.5															-S8	21	+1.13	894	-X1	851		
/RA01.5			->												-S8	22	H91CLMAN	895	+ARE03 -XH	4	5	
/DA01.8																		1000				
/DA01.8																		1001				
/DA01.8																		1002				
/DA01.8																		1003				
/DA01.8																		1004				
/DA01.8																		1005				
/DA01.8																		1006				
/DA01.8																		1007				
/DA01.8																		1008				
/DA01.8																		1009				

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EMA
K22
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-X1	=AEA03 +QM &EMA K22
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101		List: 273
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EMA/K22 Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.\SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ

-XP

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	CMA	1.5mm2	šedá

TYP SVORKY:
STANDARD: UT 4-TG-P/P + P-CO

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		POTENCIÁL	Č.	OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
/MA02.3														-R1.1	1	A f11QM	1 B	-R1.1	2		
														-X1	630 D	C	D	-X1	688		
/MA02.6														-R2.1	1	A f12QM	2 B	-R2.1	2		
														-X1	730 D	C	D	-X1	788		

č.výkr.zhot: 505020100501
č.zak.zhot: 1020002620
č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+QM&EMA
K30
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +QM-XP	=AEA03	+QM	&EMA	K30
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 274
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+QM&EMA/K30			Celkem: 279

OVLÁDÁNÍ ODPORNÍKU

TEMPEROVÁNÍ | SEKUNDÁR TLUMIVKY | PŘÍDAVNÝ ODPOR | PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU

PŘIPNUTÍ ODPORU DÁLKOVĚ

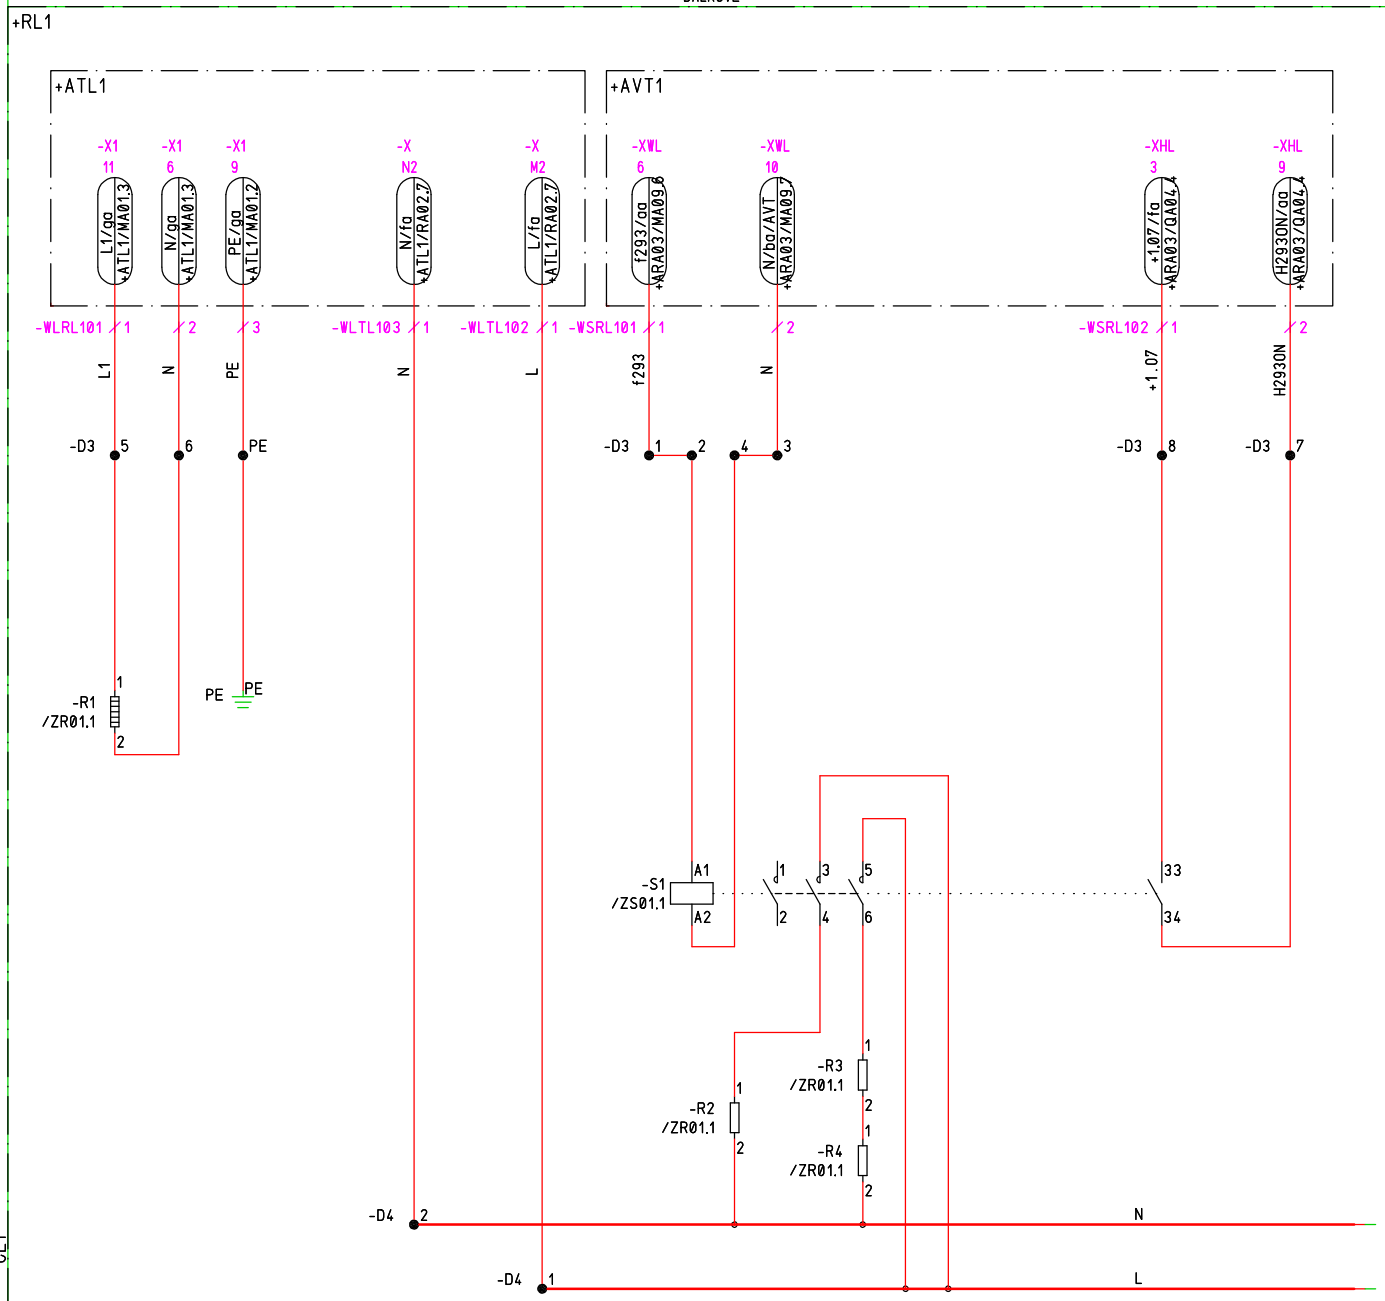

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 1020002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731 =AEA03+RL1&EFS MA01 CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	eg.d	OVLÁDÁNÍ RL1	=AEA03	+RL1	&EFS MA01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103			STATUS: DPS		
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 275
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+RL1&EFS/MA01		Celkem: 279

Č.výkr.zhot: 505020100501
Č.zak.zhot: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+RL1&EFS
ZR01
CE1

1 TOPENÍ VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :
OBJ.ČÍSLO :--

NAPĚTÍ : VÝKON :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
TOPENÍ			-R1		/MA01.1

3 ODPOR VÝROBCE: NEDEFINOVÁN TYP :------
OBJ.ČÍSLO :---

ODPOR : ODPOR V ODPORNÍKU VÝKON :

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU		
ODPORNÍK			-R2		/MA01.3
ODPORNÍK			-R3		/MA01.4
ODPORNÍK			-R4		/MA01.4

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+RL1 &EFS ZR01
Vypracl.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS	
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101			List: 276
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+RL1&EFS/ZR01	Celkem: 279

1	STYKAČ 3P-1S	VÝROBCE: NEDEFINOVANÝ OBJ.ČÍSLO : VČETNĚ PŘÍDAVNÝCH KONTAKTŮ	TYP : NEDEFINOVANÝ

JMENOVITÝ PROUD : STYKAČ ODPORNÍKU NAPĚTÍ CÍVKY : 230V AC

TECHNICKÉ KOMPONENTY	TYP	OBJ.ČÍSLO :

ZPŮSOB POUŽITÍ	NASTAVENÍ	UMÍSTĚNÍ	OZNAČENÍ PRVKU
PŘIPNUTÍ ODPORNÍKU			-S1

/MA01.3	/MA01.4	/MA01.5

Č.výkr.zhot.:
Č.zak.zhot.: 505020100501
Č.stavby: 1020002620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+RL1&EFS
ZS01
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AEA03	+RL1	&EFS	ZS01
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 277
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+RL1&EFS/ZS01			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WSRL101		2	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	
2	-WLRL101		2	3	CYKY-J 3x2.5 2.5mm²	3	
3	-WSRL102		2	2	CYKFY-O 3x1.5 1.5mm²	3	

-D3

MATERIÁL VODIČŮ		∅	BARVA
STANDARD:	H07V-K 2,5 mm2		SW

TYP SVORKY:

STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE	
/MA01.3	->														
/MA01.3														-S1	A1
/MA01.4	->														
/MA01.3														-S1	A2
/MA01.1		->												-R1	1
/MA01.1		->												-R1	2
/MA01.5			->											-S1	34
/MA01.5			->											-S1	33

POTENCIÁL	Č.
f293	1
f293	2
N	3
N	4
L1	5
N	6
H293ON	7
+1.07	8

INTERNÍ OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+AVT1 -XWL	6	1	
+AVT1 -XWL	10	2	
+ATL1 -X1	11	1	
+ATL1 -X1	6	2	
+AVT1 -XHL	9	2	
+AVT1 -XHL	3	1	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.: 10200002620
Č.stavby:

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+RL1&EMA
K10
CE1

Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +RL1-D3	=AEA03	+RL1	&EMA	K10
Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 278
Ind.revize / Popis revize / Datum / Jméno / Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+RL1&EMA/K10			Celkem: 279

Č.	KABEL	OBSAZ.ŽIL:	VÝKR.	SPOL.	TYP KABELU:	ŽÍLA	POKRAČUJE SCH. ZAPOJENÍ
1	-WLTL102		1	1	1-YY 1x70 RM 70mm2	1	
2	-WLTL103		1	1	1-YY 1x70 RM 70mm2	1	

-D4

MATERIÁL VODIČŮ	∅	BARVA
STANDARD: H07V-K 50 mm2		SW

TYP SVORKY:
STANDARD:

ZPĚTNÝ ODKAZ	Č. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ŽÍLY/ LTG	OZNAČENÍ CÍLE		
/MA01.3	->													Q	-S1	3
/MA01.2		->												Q	-R2	2

POTENCIÁL	Č.
L	1
N	2

INTERNÍ OZNAČENÍ CÍLE		ŽÍLY/ LTG	POZNÁMKA
+ATL1 -X	M2	1	
+ATL1 -X	N2	1	

Č.výkr.zhot.: 505020100501
Č.zak.zhot.:
Č.stavby: 10200026620

OMEXOM

EVU modul 4.9

05.08.2021 BK_R110_R22_DPS_20210731
=AEA03+RL1&EMA
K20
CE1

				Datum	31.07.2021	TR 110/22 kV BLANSKO	SESTAVA SVORKOVNICE +RL1-D4	=AEA03	+RL1	&EMA	K20
				Vyprac.	MUDRA	TR BLANSKO - ROZŠ. R110kV, DOPLNĚNÍ T103		STATUS: DPS			
				Schvál.	LETEV	POLE TRANSFORMÁTORU - T101					List: 279
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.	ZAPOJOVACÍ TABULKA	ČÍSLO VÝKRESU: BK=AEA03+RL1&EMA/K20			Celkem: 279