



ELprojekty, s.r.o.  
Petr Bradáč  
Náměstí 80/4  
594 01 Velké Meziříčí

Naše značka:  
3106/20/OVP/Z

Vyřizuje:  
Ing. Lenka Špačková

Datum:  
6.4.2020

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Věc: Obnova VN28 p.b. 309-321, VN92 p.b. 450-463**

**okres: Žďár nad Sázavou  
k.ú.: Mostišťe u Velkého Meziříčí, Martinice u Velkého Meziříčí, Velké Meziříčí**

**Dotčené sítě:**

Plynárenská zařízení:

VTL plynovod nad 40 barů DN 500

stanice katodické ochrany Mostišťe, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody vč. elektropřípojky

**Podmínky:**

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese [data@net4gas.cz](mailto:data@net4gas.cz).

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo elektropřípojky 4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.

**4. Projektovou dokumentaci, ze které bude patrný rozsah prací, zašlete našemu útvaru k odsouhlasení přes webovou podatelnu: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Žádost o vyjádření)**

5. Závazné podmínky pro zpracování projektové dokumentace:

- V místě křížení venkovního vedení s plynovodem a kabely musí být dodržena svislá vzdálenost vedení od terénu 6 m, okraje patek stožárů musí být umístěny min. 10 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu a kabelu na obě strany.
- Uzemnění stožárů požadujeme vyvést na opačnou stranu od plynovodu a kabelu.
- V případě použití jeřábu zajistěte, aby jeho opěrné patky byly umístěny mimo ochranné pásmo plynovodu a kabelu.
- Zpracujte výkres detailu křížení s našimi zařízeními.

6. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

**7. Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání územního rozhodnutí.**

8. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o.

Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a

**3106/20/OVP/Z, str. 1 / 2**

zařízení nefunkční/neprovozovaná.


V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)



Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy



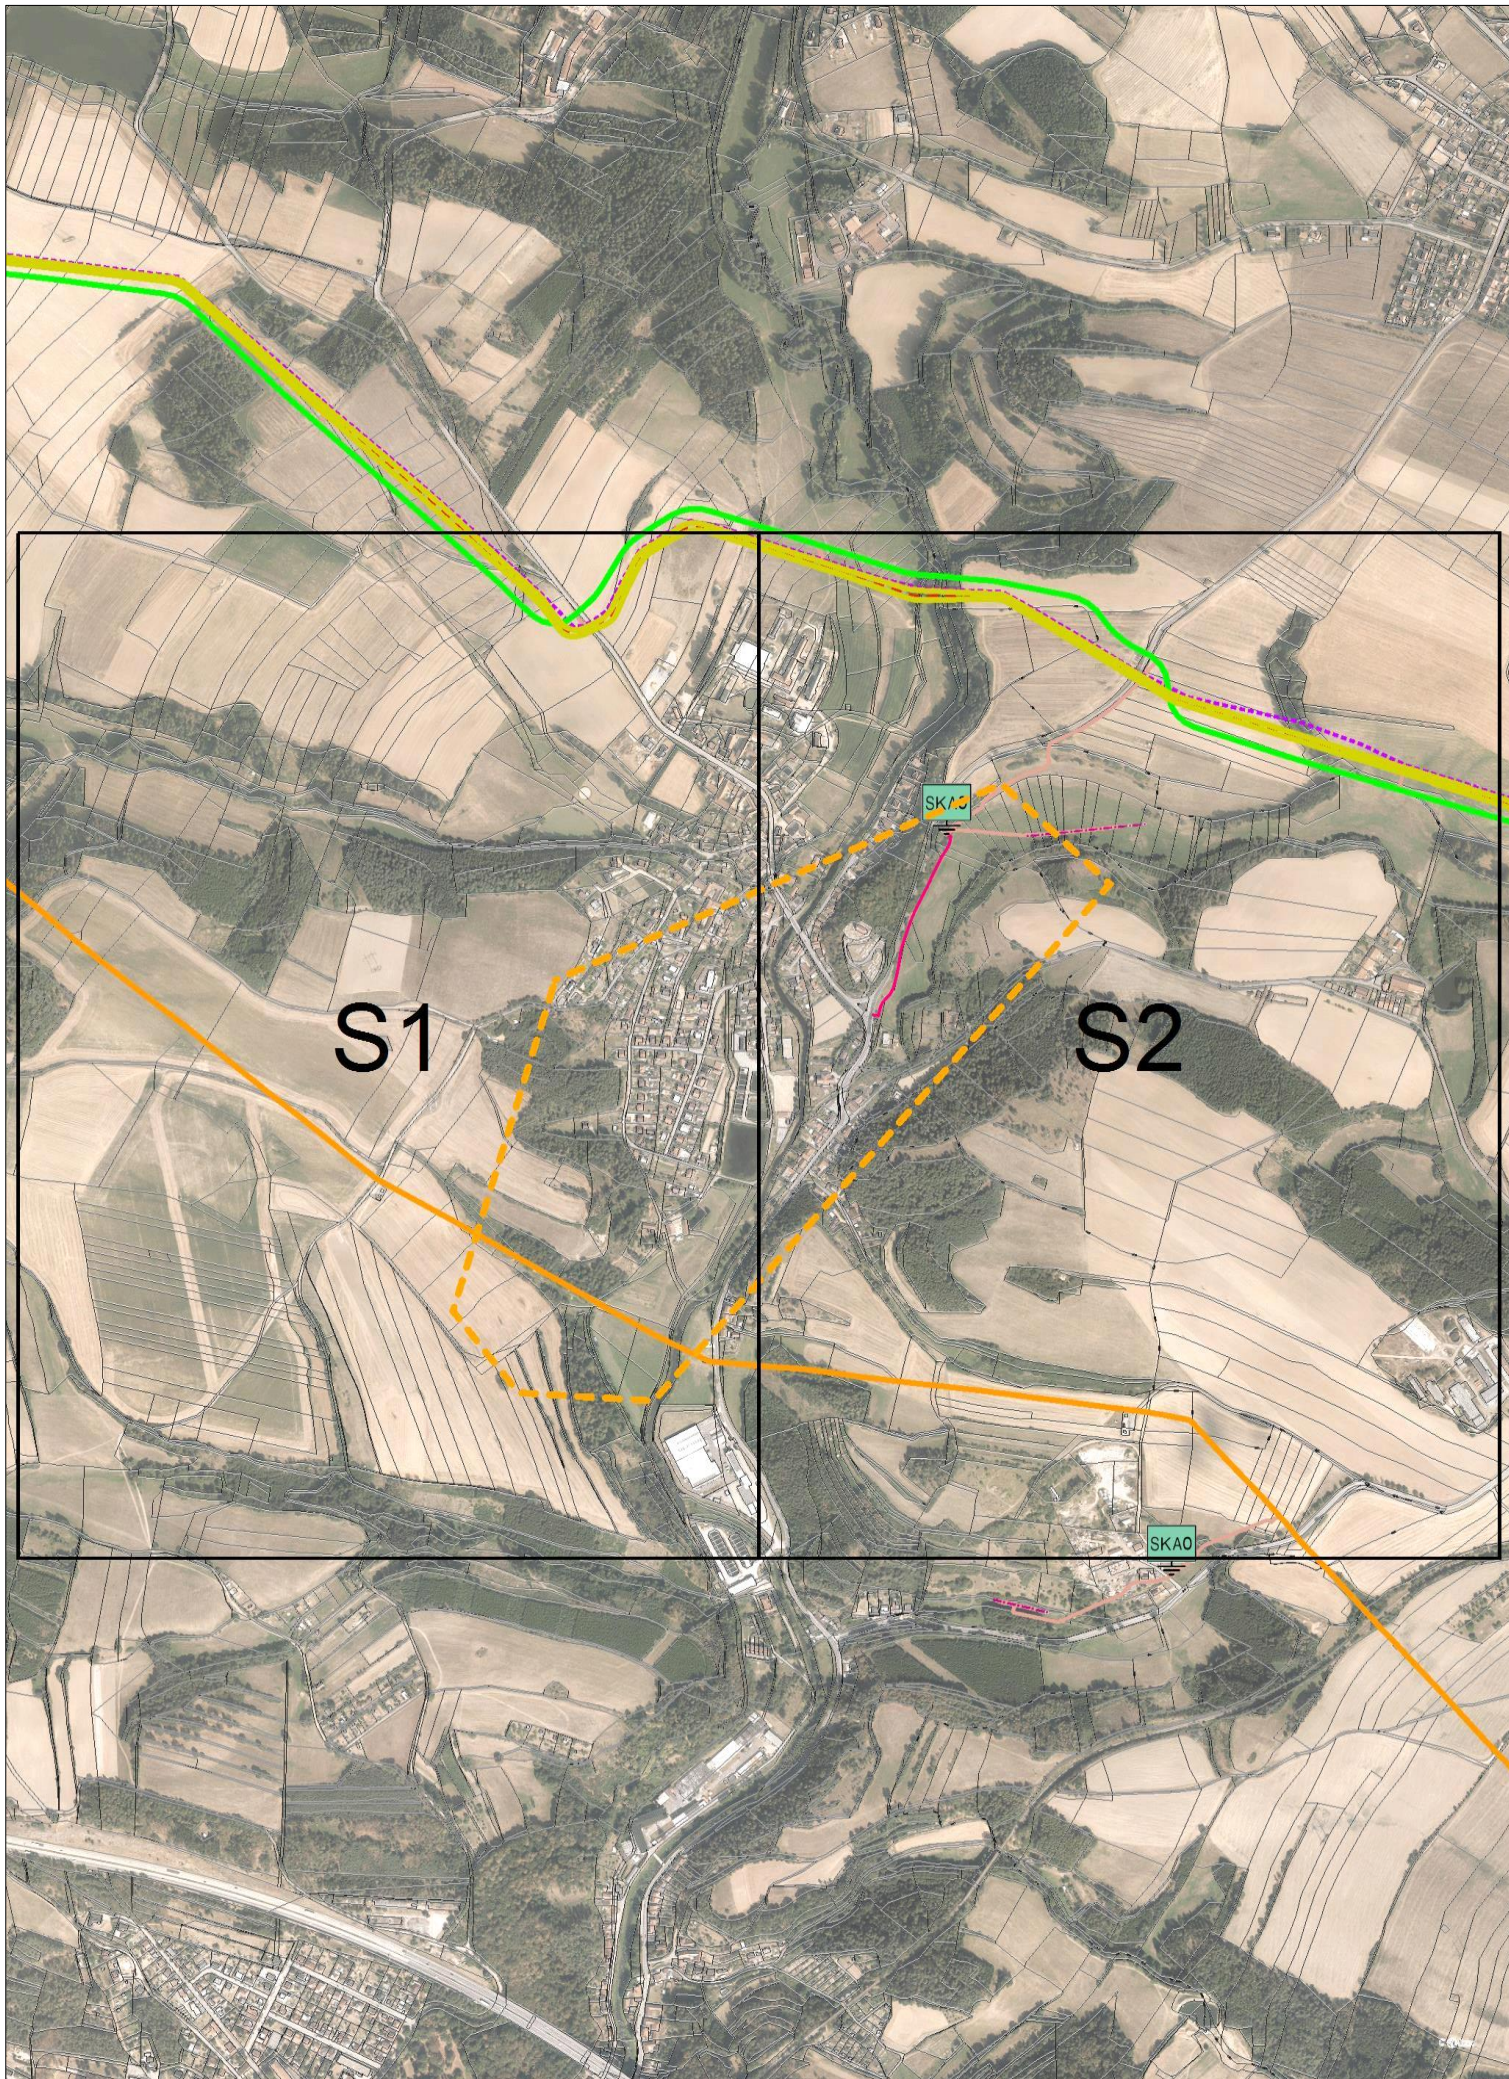

0m 350m 700m



NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:


Přehledka

3106/20/OVP/Z





S1




NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření:

Situace: 1/2

3106/20/OVP/Z



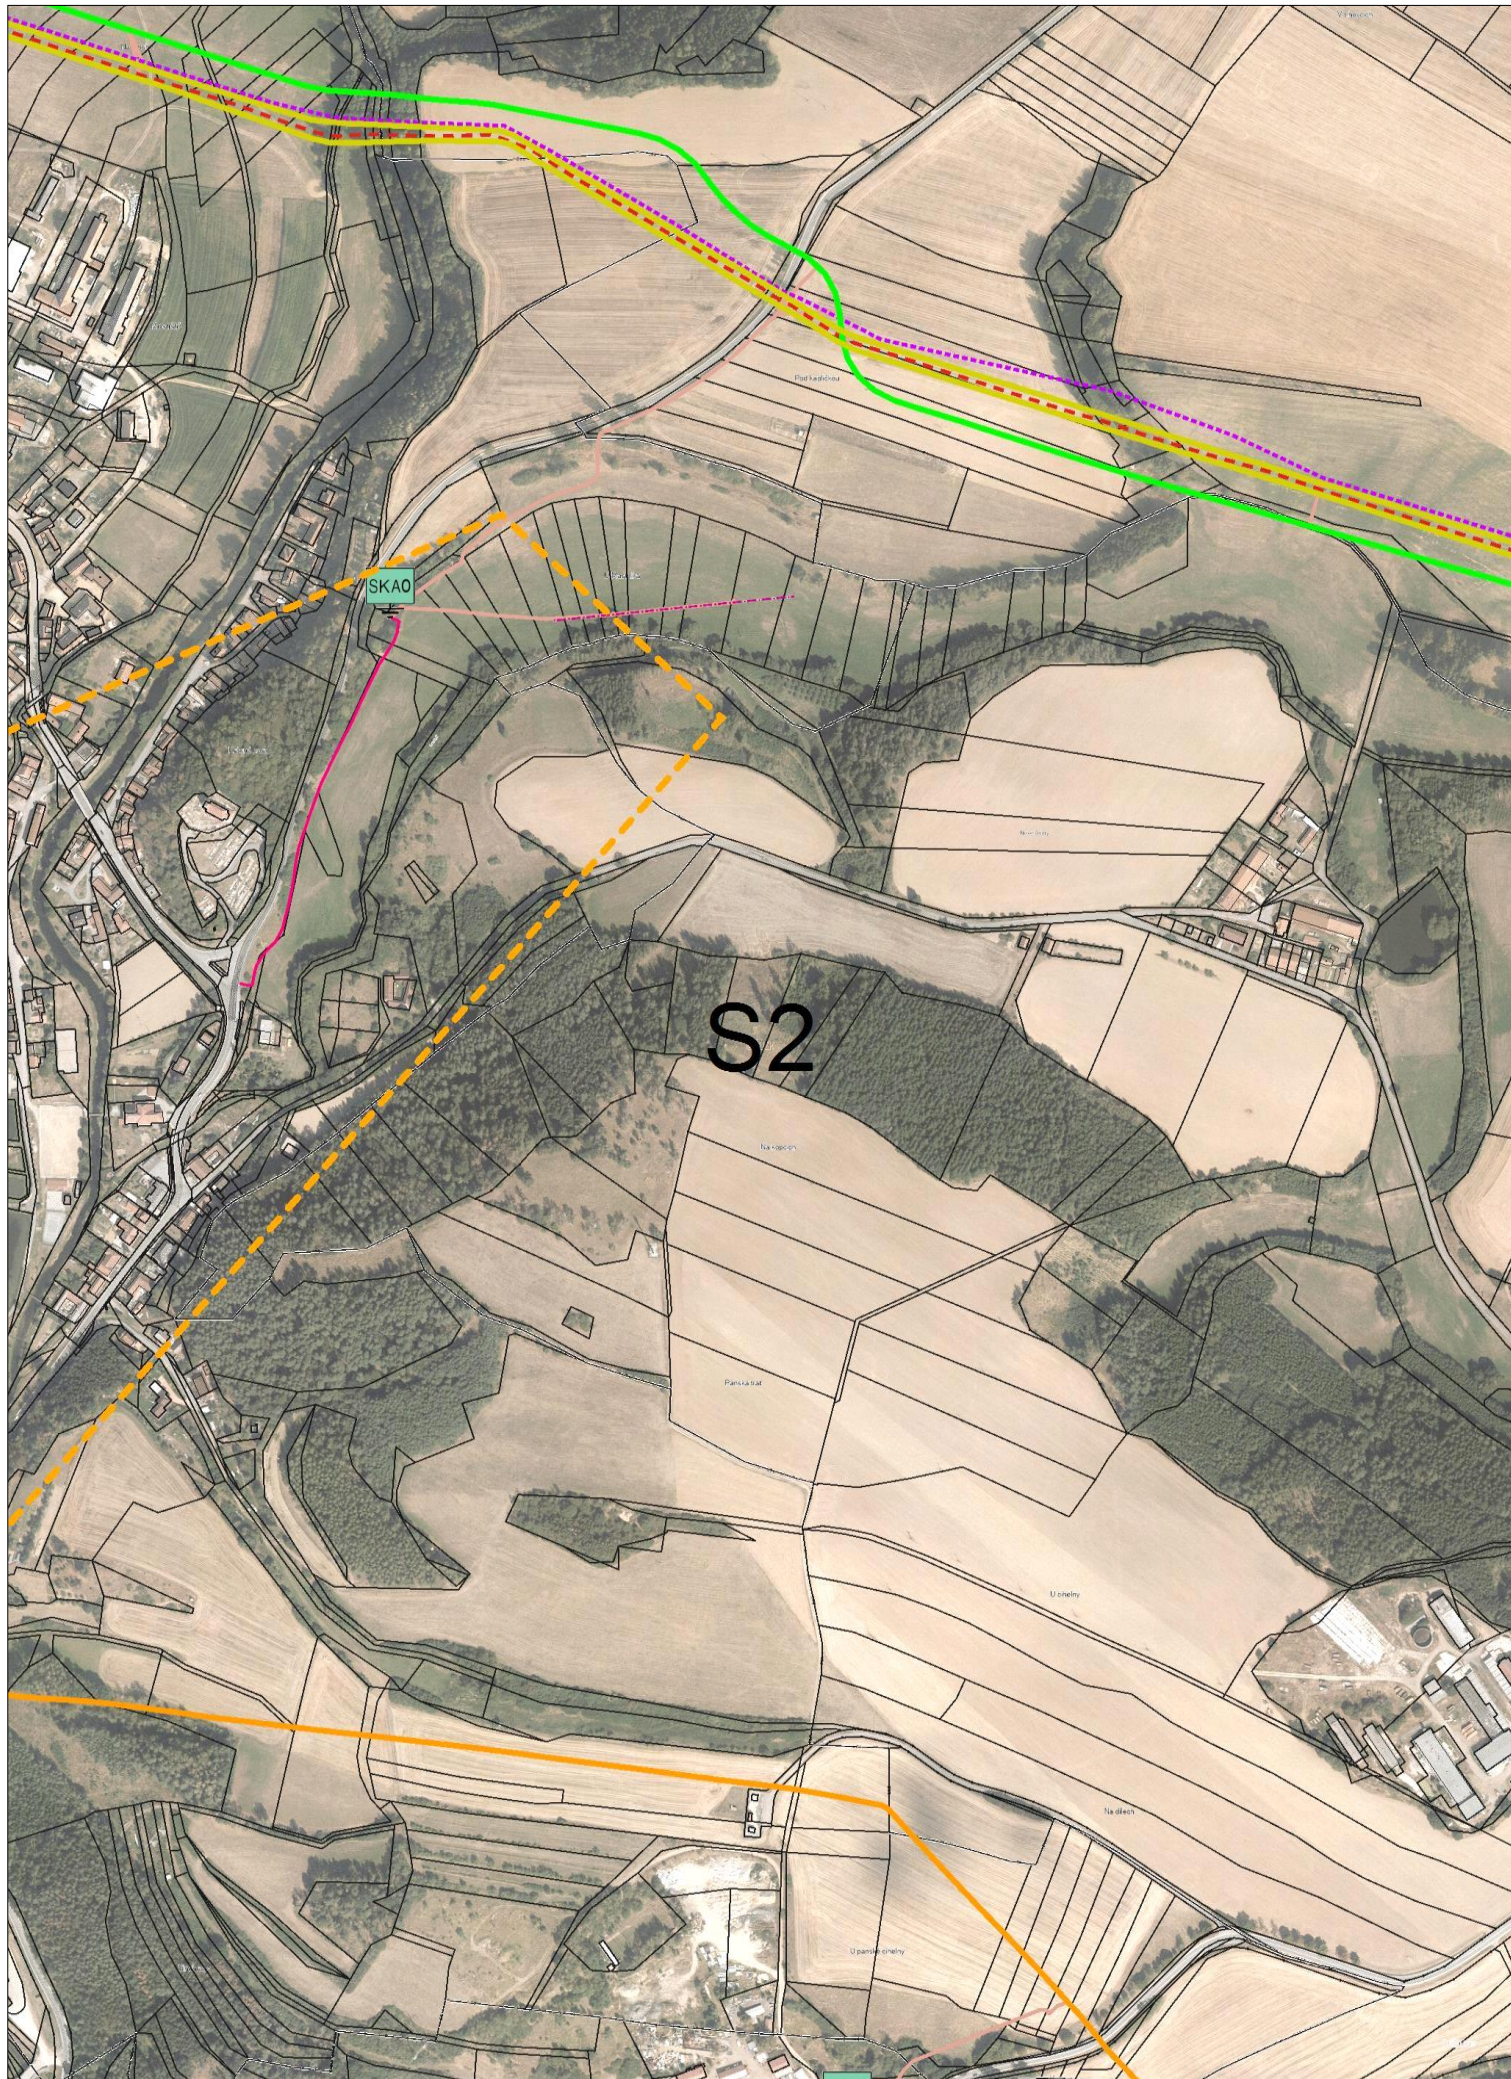

0m 100m 200m 300m



NET4GAS, s.r.o.




















Příloha k vyjádření:

Situace: 2/2

3106/20/OVP/Z



## LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD PLÁNOVANÝ
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ



**Příloha k vyjádření: 3106/20/OVP/Z**

### **Seznam souřadnic předmětu vyjádření:**

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

#### **Polygon č. 1 / 1**

<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>
639281.010	1136339.950
639169.250	1136479.650
638938.746	1136493.620
638159.918	1135610.018
638345.021	1135438.886
639106.385	1135774.165