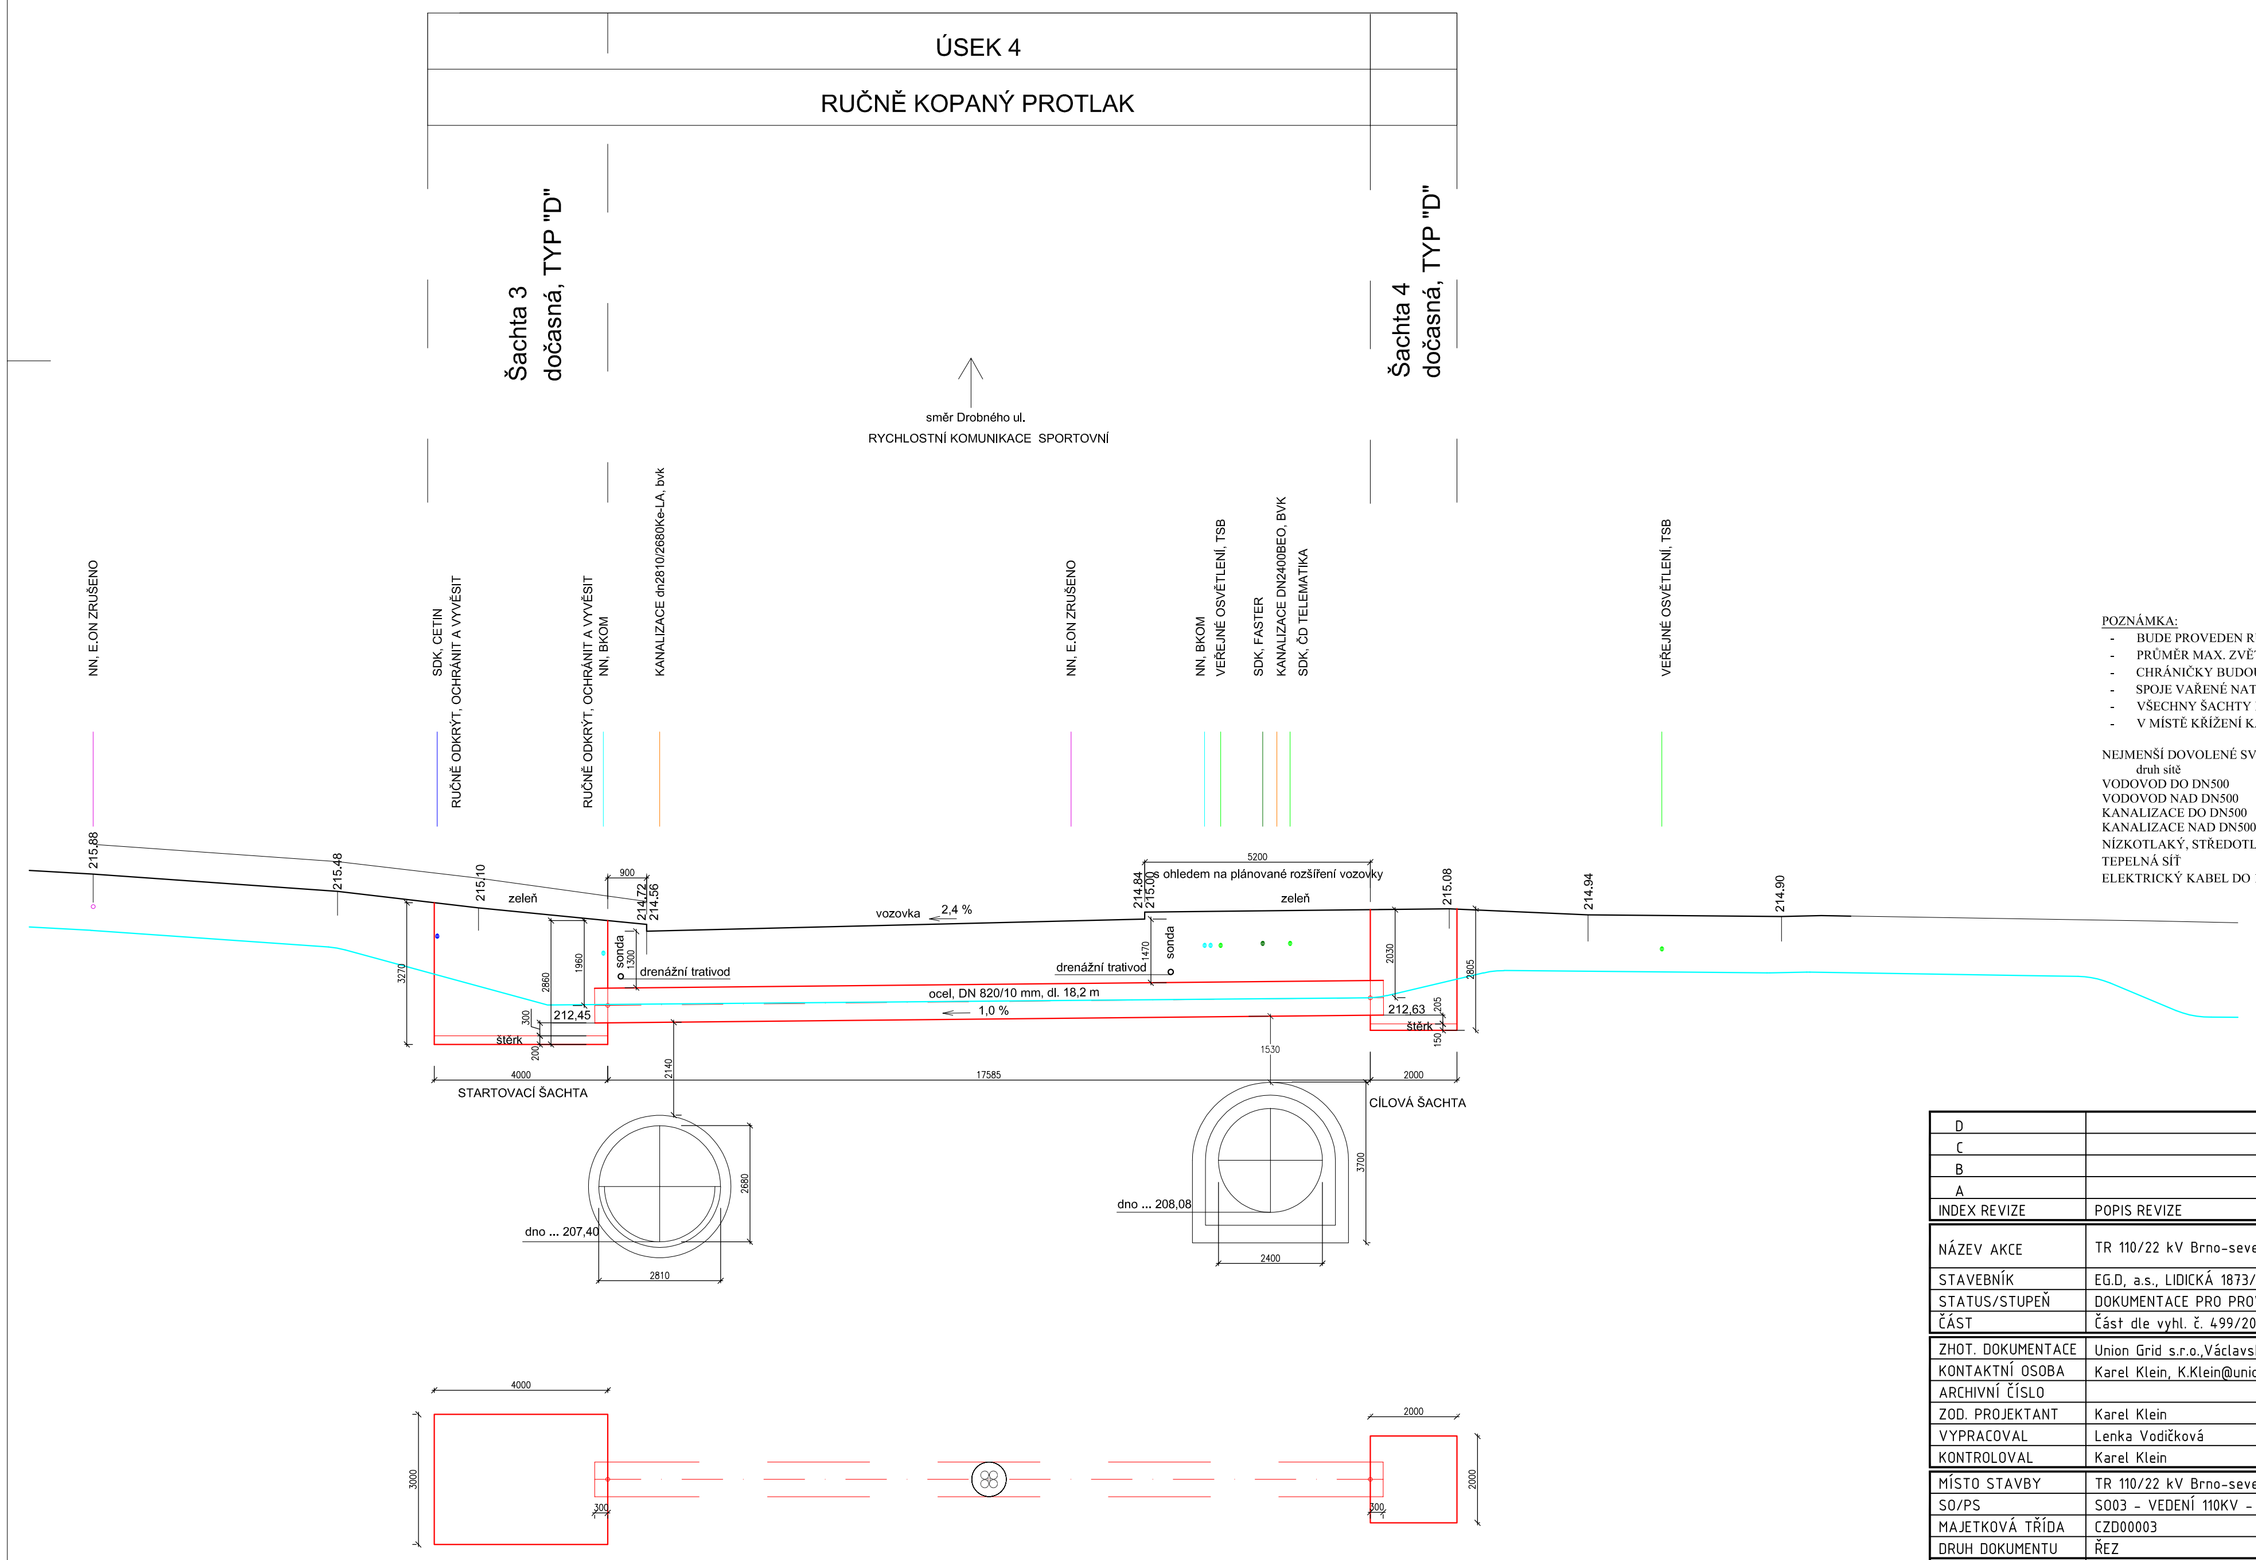

POZNÁMKA:

- BUDE PROVEDEN RUČNĚ KOPANÝ PROTLAK
- PRŮMĚR MAX. ZVĚTŠENÍ VRTU 850mm
- CHRÁNIČKY BUDOU HD-PE (PP, RC, ...), PRŮMĚR 4x Da 200mm SDR17 A 1x Da75mm SDR11
- SPOJE VAŘENÉ NATUPO
- VŠECHNY ŠACHTY BUDOU OZNAČENY MARKEREM 3M 1422 xR/ID BALL POWER
- V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ KABELU VVN S OSTATNÍMI SÍTĚMI BUDE KABEL VVN ULOŽEN V CHRÁNIČCE

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ:

druh sítě	ochranné pásmo - vzdálenost od povrchu
VODOVOD DO DN500	1,5m
VODOVOD NAD DN500	2,5m
KANALIZACE DO DN500	1,5m
KANALIZACE NAD DN500	2,5m
NÍZKOTLAKÝ, STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD	1,0m
TEPELNÁ SÍŤ	2,5m
ELEKTRICKÝ KABEL DO 110kV	1,0m

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever, Klusáčkova	Č. STAVBY: 102002130 Č. OBJ.: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	Část dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o.,Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 01-2022
VYPRACOVAL	Lenka Vodičková	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2 b) - 16
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Brno-sever, Klusáčkova, BNS	KÓD LOKALITY: BNS
SO/PS	SO03 - VEDENÍ 110KV - KABELOVÉ	MĚŘÍTKO: M 1:100
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00003	FORMÁT: 6xA4
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	Ručně kopaný protlak řez protlakem - úsek 4	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: SO03 D.2B) 16_USEK4.DWG