

Union Grid s.r.o.
Vlárská 953/22
62700 Brno

naše značka
5002026940

vyřizuje
Jana Ščudlová

datum
22.11.2019

Věc:

**TR110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)
- doplnění stanoviště č.j. 5001994549**

K.ú. - p.č.: Ponava, Královo Pole

Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice

Účel stanoviště: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- NTL, STL plynovody vč. přípojek

Upozorňujeme Vás, že v ul. Štefánikova je plánovaná rekonstrukce NTL plynovodů. Rekonstrukce plynovodů bude realizována v roce 2022, pokud nedojde ke změně investičního plánu.

Dále se v zájmovém území nachází nefunkční plynovody. Plynovody jsou odstaveny od provozované části plynovodní sítě, a proto je nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Na základě předložených podélných profilů s návrhem protlaků souhlasíme.

Upozorňujeme Vás, že při realizaci protlaku je nutno počítat s větší dimenzí stávajících plynovodů - minimální odstup protlaku od plynovodu musí být 0,8 m.

Veškeré stavební práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození stávajícího plynárenského zařízení.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakt-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice

602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311


Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002026940 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jana Šcudlová
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532227477
jana.scudlova@gasnet.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002026940 ze dne 22.11.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice. K.ú.: Ponava, Královo Pole.

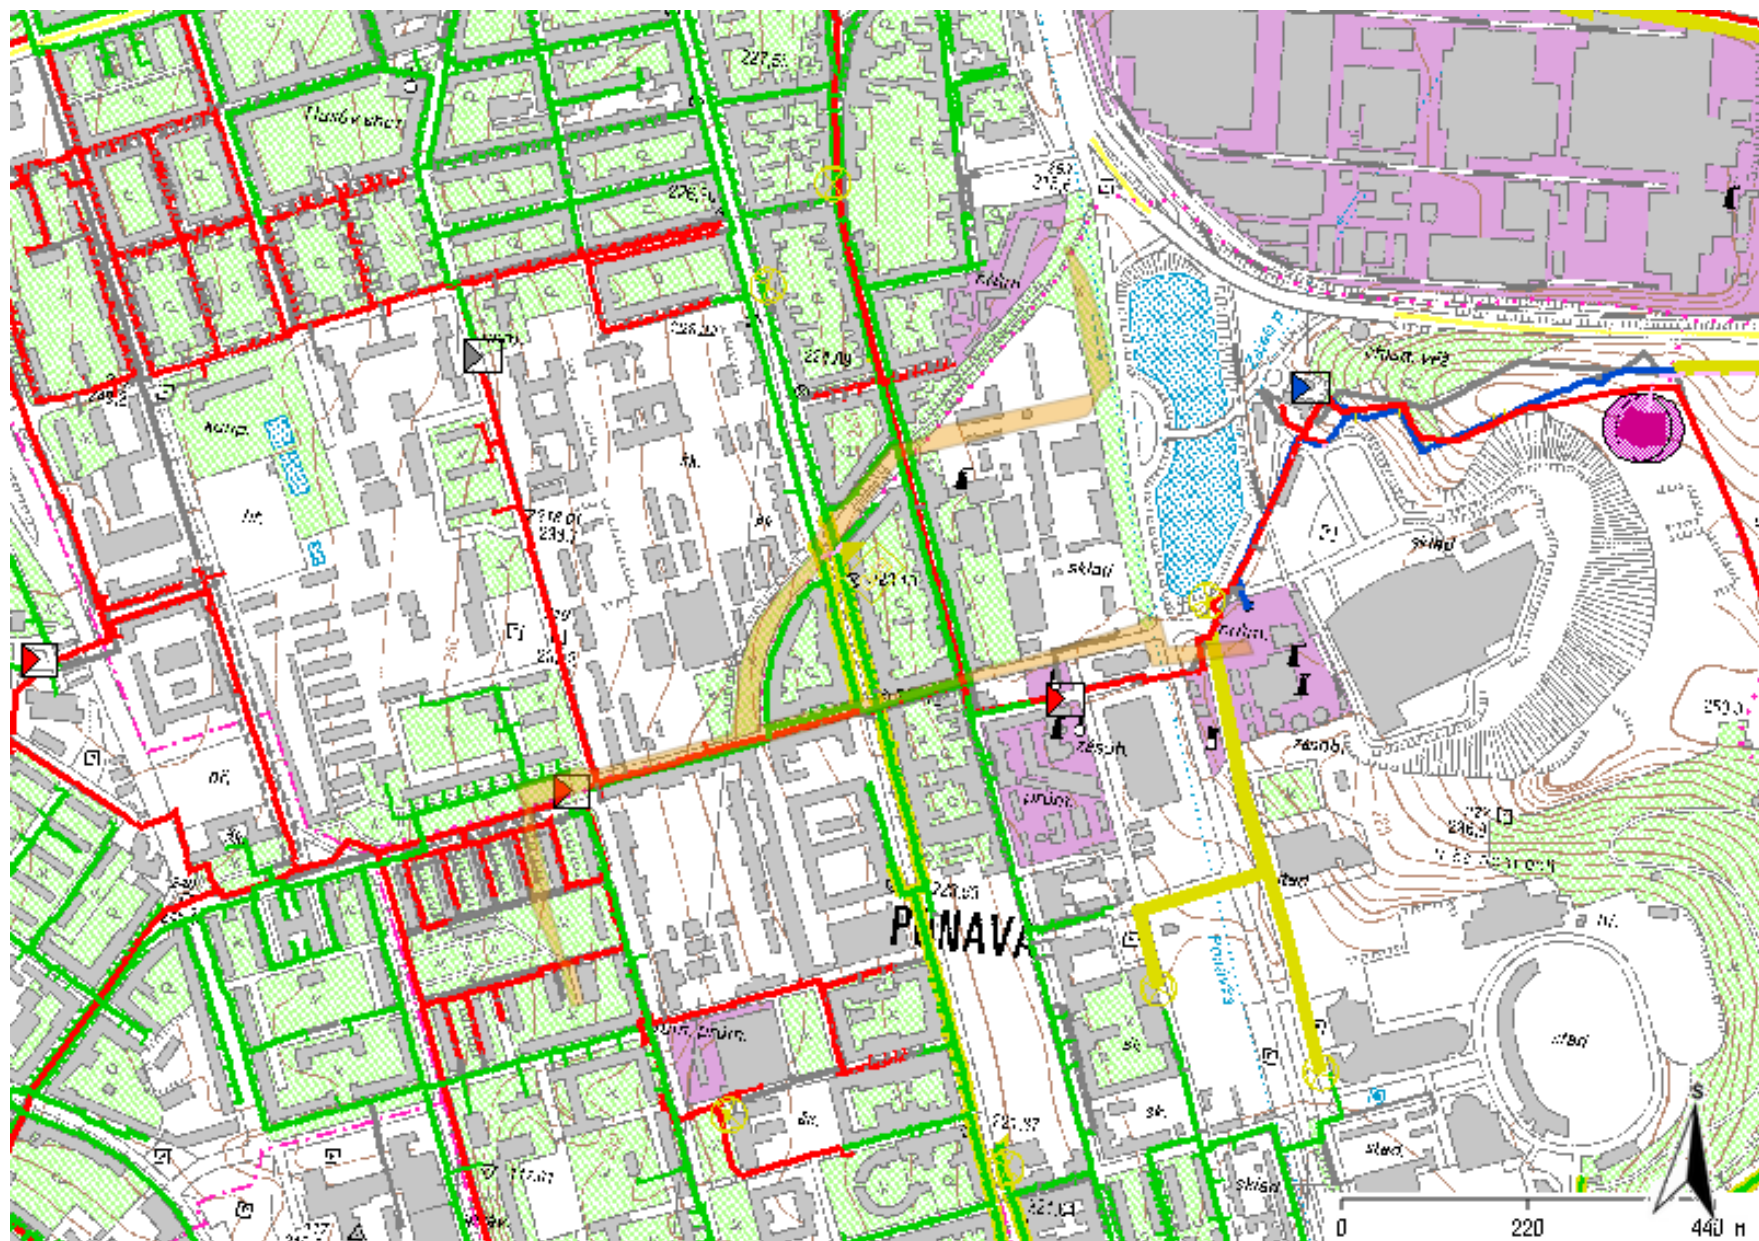


Legenda:


| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| linie plynovodu | |
| | NTL |
| | STL |
| | VTL |
| | WTL |
| | nefunkční |
| | plánovaná stavba před realizací |
| | ve výstavbě, neuvedeno do provozu |
| | regulační stanice |
| | ochranné zařízení |
| | kabel |
| | elektropřípojka |
| | kabel protikoroziční ochrany |
| | anodové uzemnění |
| | stanice katodové ochrany |
| | pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO |

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice. K.ú.: Ponava, Královo Pole.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Distribuce, a.s. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Ponava , Královo Pole.

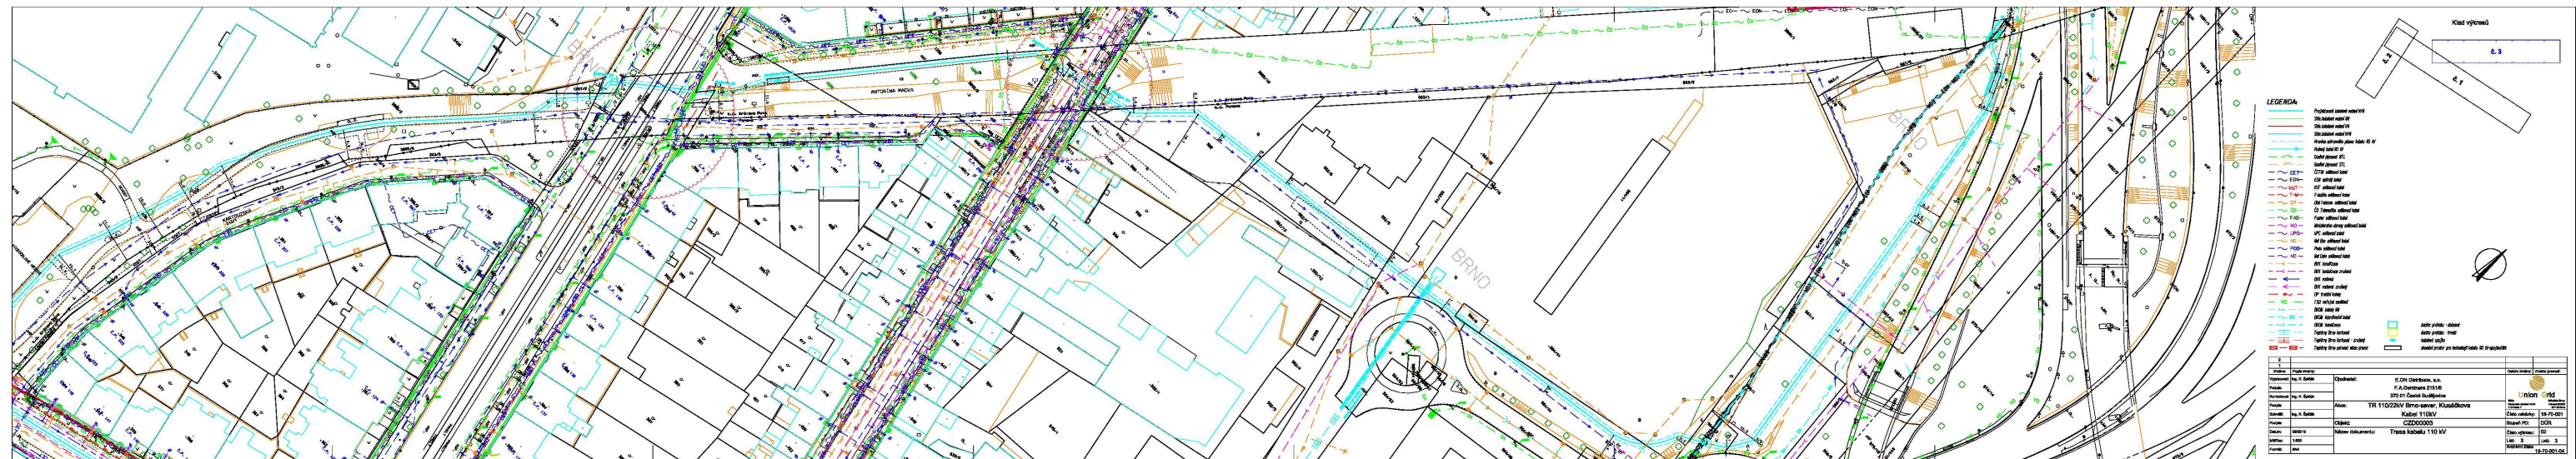


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Ponava , Královo Pole.

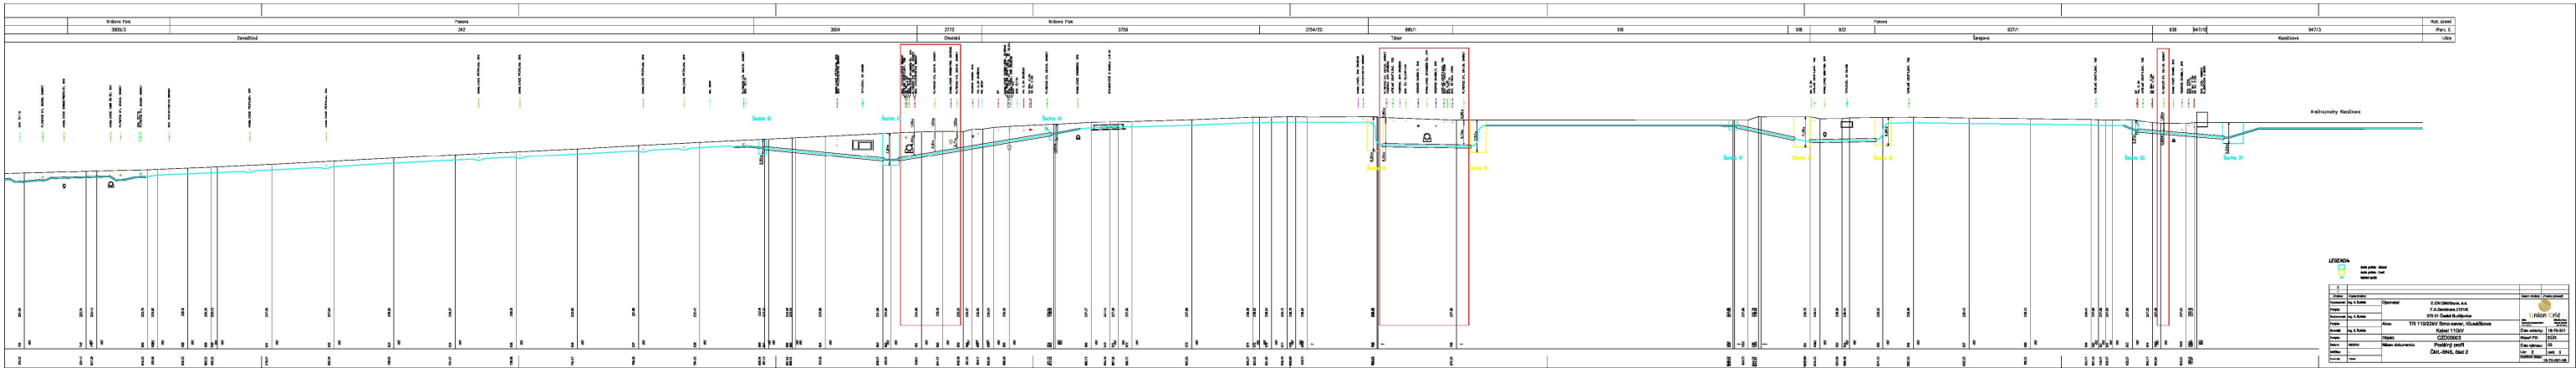


Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002026940 ze dne 22.11.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Ponava , Královo Pole.

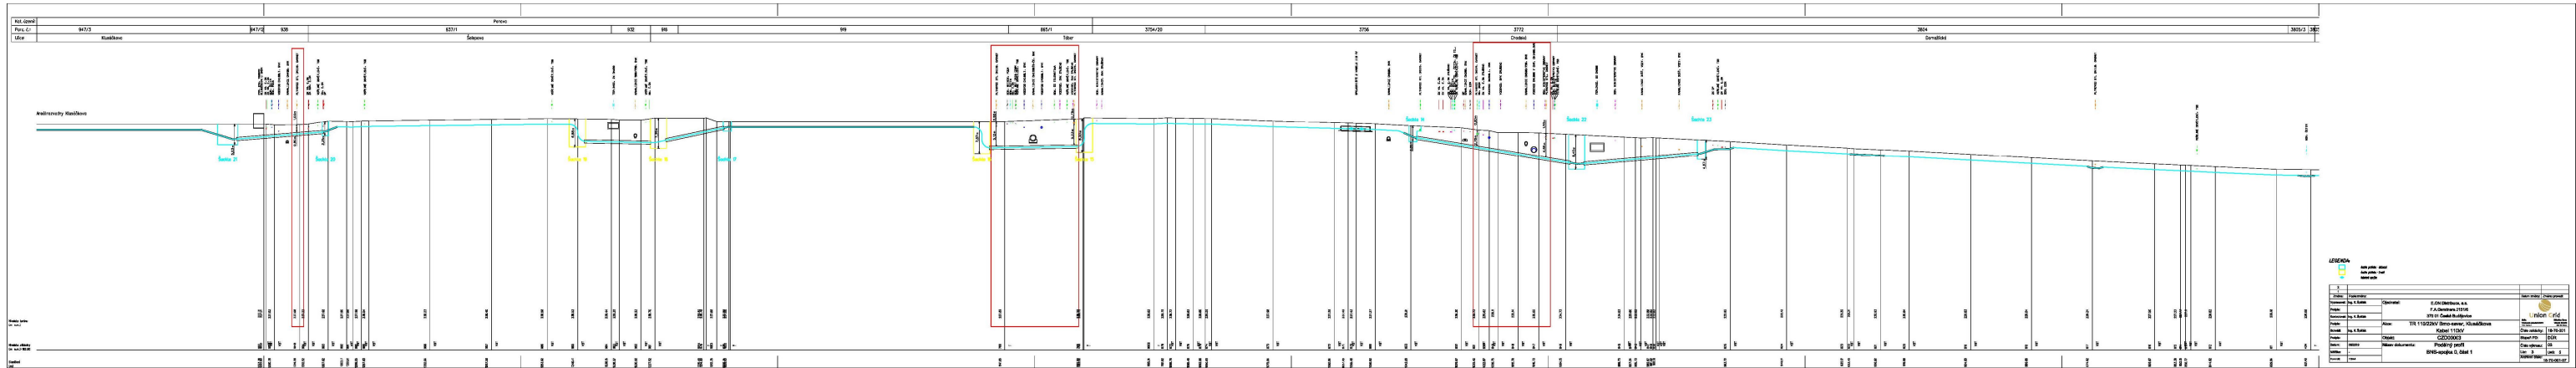

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Distribuce, a.s. , F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Ponava , Královo Pole.

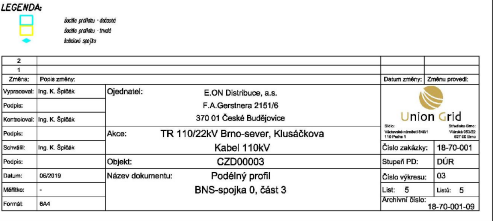

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002026940 ze dne 22.11.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6 , 37001 České Budějovice. K.ú.: Ponava , Královo Pole.

