



Dílec NK02


Pohled 2

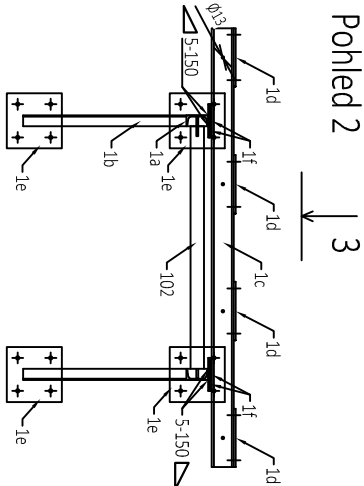

Pohled 3

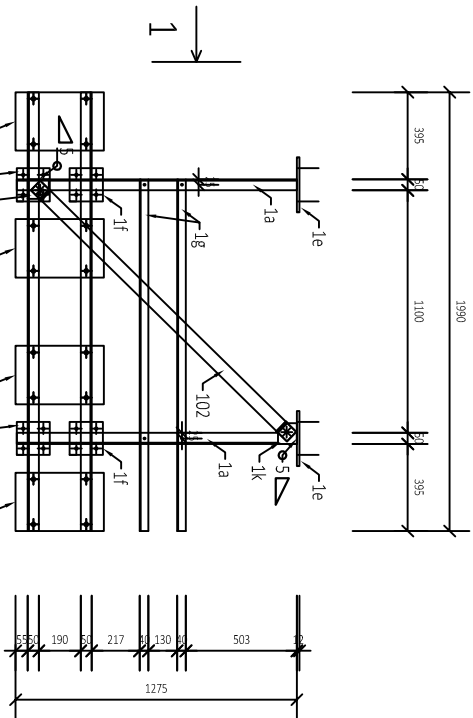

Pohled 1

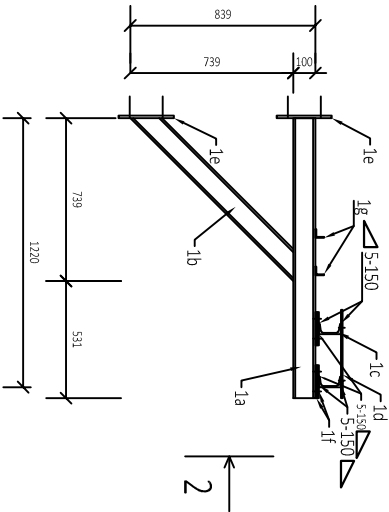

Pol. 1d  
P 8x265-400  
4x Ø13

Pol. 1e  
P 12x250-250  
4x Ø15

Pol. 1f  
P 8x150-150  
4x Ø13

Pol. 1m  
P 8x89-96  
1x Ø13


Pol. 1k  
P 8x86-94  
1x Ø13

Pol. 1c  
P 8x60-66  
1x Ø13

Pol. 2b  
P 8x65-65  
1x Ø13

Pol. 1j  
P 10x170-340  
M: 1:10

- NENÍ SOUČÁST KONSTRUKCE

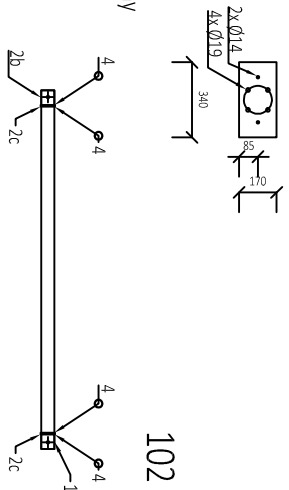

POZNÁMKA:

- svařovací materiál: E44.83
- neoznačené koutové svary a=5
- šrouby jakosti 8.8
- antikorozní úprava a povrchová úprava: žárové zinkování 80 µm
- konstrukci opatřit otvory pro odtok zinku ( této dokumentace není řešeno )
- poločku 1g opatřit dodatečně na stavbě otvory pro uchycení VN kabelů
- všechny dodatečné vrtané otvory a poškozené vrstvy zinku či nátěru budou opraveny
- položka 1j se přisroubuje na podpěry při montáži.

VÝPIS MATERIÁLU

POL.	ks	PROFIL	DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)		MATERIÁL
				JEDN.	CELKEM	
1a	2	U 100	1270	10,6	26,92	S 235
1b	2	U 100	1045	10,6	22,15	S 235
1c	2	U 100	1990	10,6	42,19	S 235
1d	4	P 8x265	400	62,8	26,70	S 235
1e	4	P 12x250	250	94,2	23,61	S 235
1f	8	P 8x150	150	62,8	11,33	S 235
1g	2	L 40/5	1990	2,97	11,82	S 235
1j	-	P 10x170	340			
1k	1	P 8x86	94	62,8	0,6	S 235
1m	1	P 8x89	96	62,8	0,6	S 235
2a	2	TRH 60x5	1449	8,129	11,78	S 235
2b	2	P 8x30	66	62,8	0,25	S 235
2c	2	P 8x65	65	62,8	0,53	S 235
svary					4 kg	
				Celkem:	182,88	
		SPOJOVACÍ MATERIÁL				
		KOTVA HILTI HSA D=12			16ks	
		ŠROUB M12-40 8.8			18ks	
		MATICE M12			18ks	
		PODLOŽKA D=14			18ks	
		ŠROUB M10-40 8.8			4ks	
		MATICE M10			4ks	
		PODLOŽKA D=12			4ks	

Poznámka: nové zařízení je kresleno fialovou barvou.

D				
C				
B				
A				
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO	
NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č. STAVBY:	102002130	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:	4501221360	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)			
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení			
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1			
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963			
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-			
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein			
VYPRACOVAL	Marek Smejkal			
KONTROLOVAL	Karel Klein			
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER			
SO/PS	PS04 - TRANSFORMATORY 110/22kV			
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035			
DRUH DOKUMENTU	DATAIL			
NÁZEV DOKUMENTU	MONTAŽNÍ DÍLEČ TRAFOKOMORY			
	DÍLEČ NK02			