

A red outline of the text "eg.d" in a stylized, rounded font. The letters are white with a red border. The "e" has a horizontal bar, the "g" has a circular loop, and the "d" has a circular loop and a vertical stem.



Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
NÁZEV STAVBY:	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
IDENTIFIKACE CELKU:	ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY AC NEZAJIŠTĚNÉ
STAVEBNÍK/VLASTNÍK:	EG.D, a.s.


SO/PS:	PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA
MAJETKOVÁ TŘÍDA:	CZD00046
ČÍSLO SOD/OBJ:	4501221360
OBJEDNATEL:	EG.D, a.s.

EVU modul 4.90

08.11.2022 BNS_R110_R22_DPS_20220131
=ANAO00+ANG048EAA
AA01
CE1

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=ANA00	+ANG04	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:	
1020002130		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:	
BNS=ANA00+ANG04&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST		Datum: 31.01.2022	
		Vypracoval: KLEIN K.	
		Schválil: KLEIN K.	
		Norma:	
		List: 1	
		Celkem: 5	

<div>08.11.2022</div> <div>BNS_R110_R22_DPS-20220131</div> <div>=ANA00+ANG04&EAB</div> <div>AB01</div> <div>CE1</div>	<div>Union Grid</div>	<div>EVU modul 4.90</div>	1	2			3		4		5		6	7	8		
			ČÍSLO STAVBY STATUS			ČÍSLO VÝKRESU			INDEX REVIZE		OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU		
											DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO				
			1020002130 DPS			BNS=ANA00+ANG04&EAA/AA01					EAA	=ANA00 +ANG04	AA01	1	TITULNÍ LIST		
			1020002130 DPS			BNS=ANA00+ANG04&EAB/AB01					EAB	=ANA00 +ANG04	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE		
			1020002130 DPS			BNS=ANA00+ANG04&EFS/DA01					EFS	=ANA00 +ANG04	DA01	3	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA		
			1020002130 DPS			BNS=ANA00+ANG04&EFS/ZF01					EFS	=ANA00 +ANG04	ZF01	4	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA		
			1020002130 DPS			BNS=ANA00+ANG04&ELU/DD01					ELU	=ANA00 +ANG04	DD01	5	POHLED NA ROZVÁDĚČ VÝKRES USPOŘADÁNÍ		

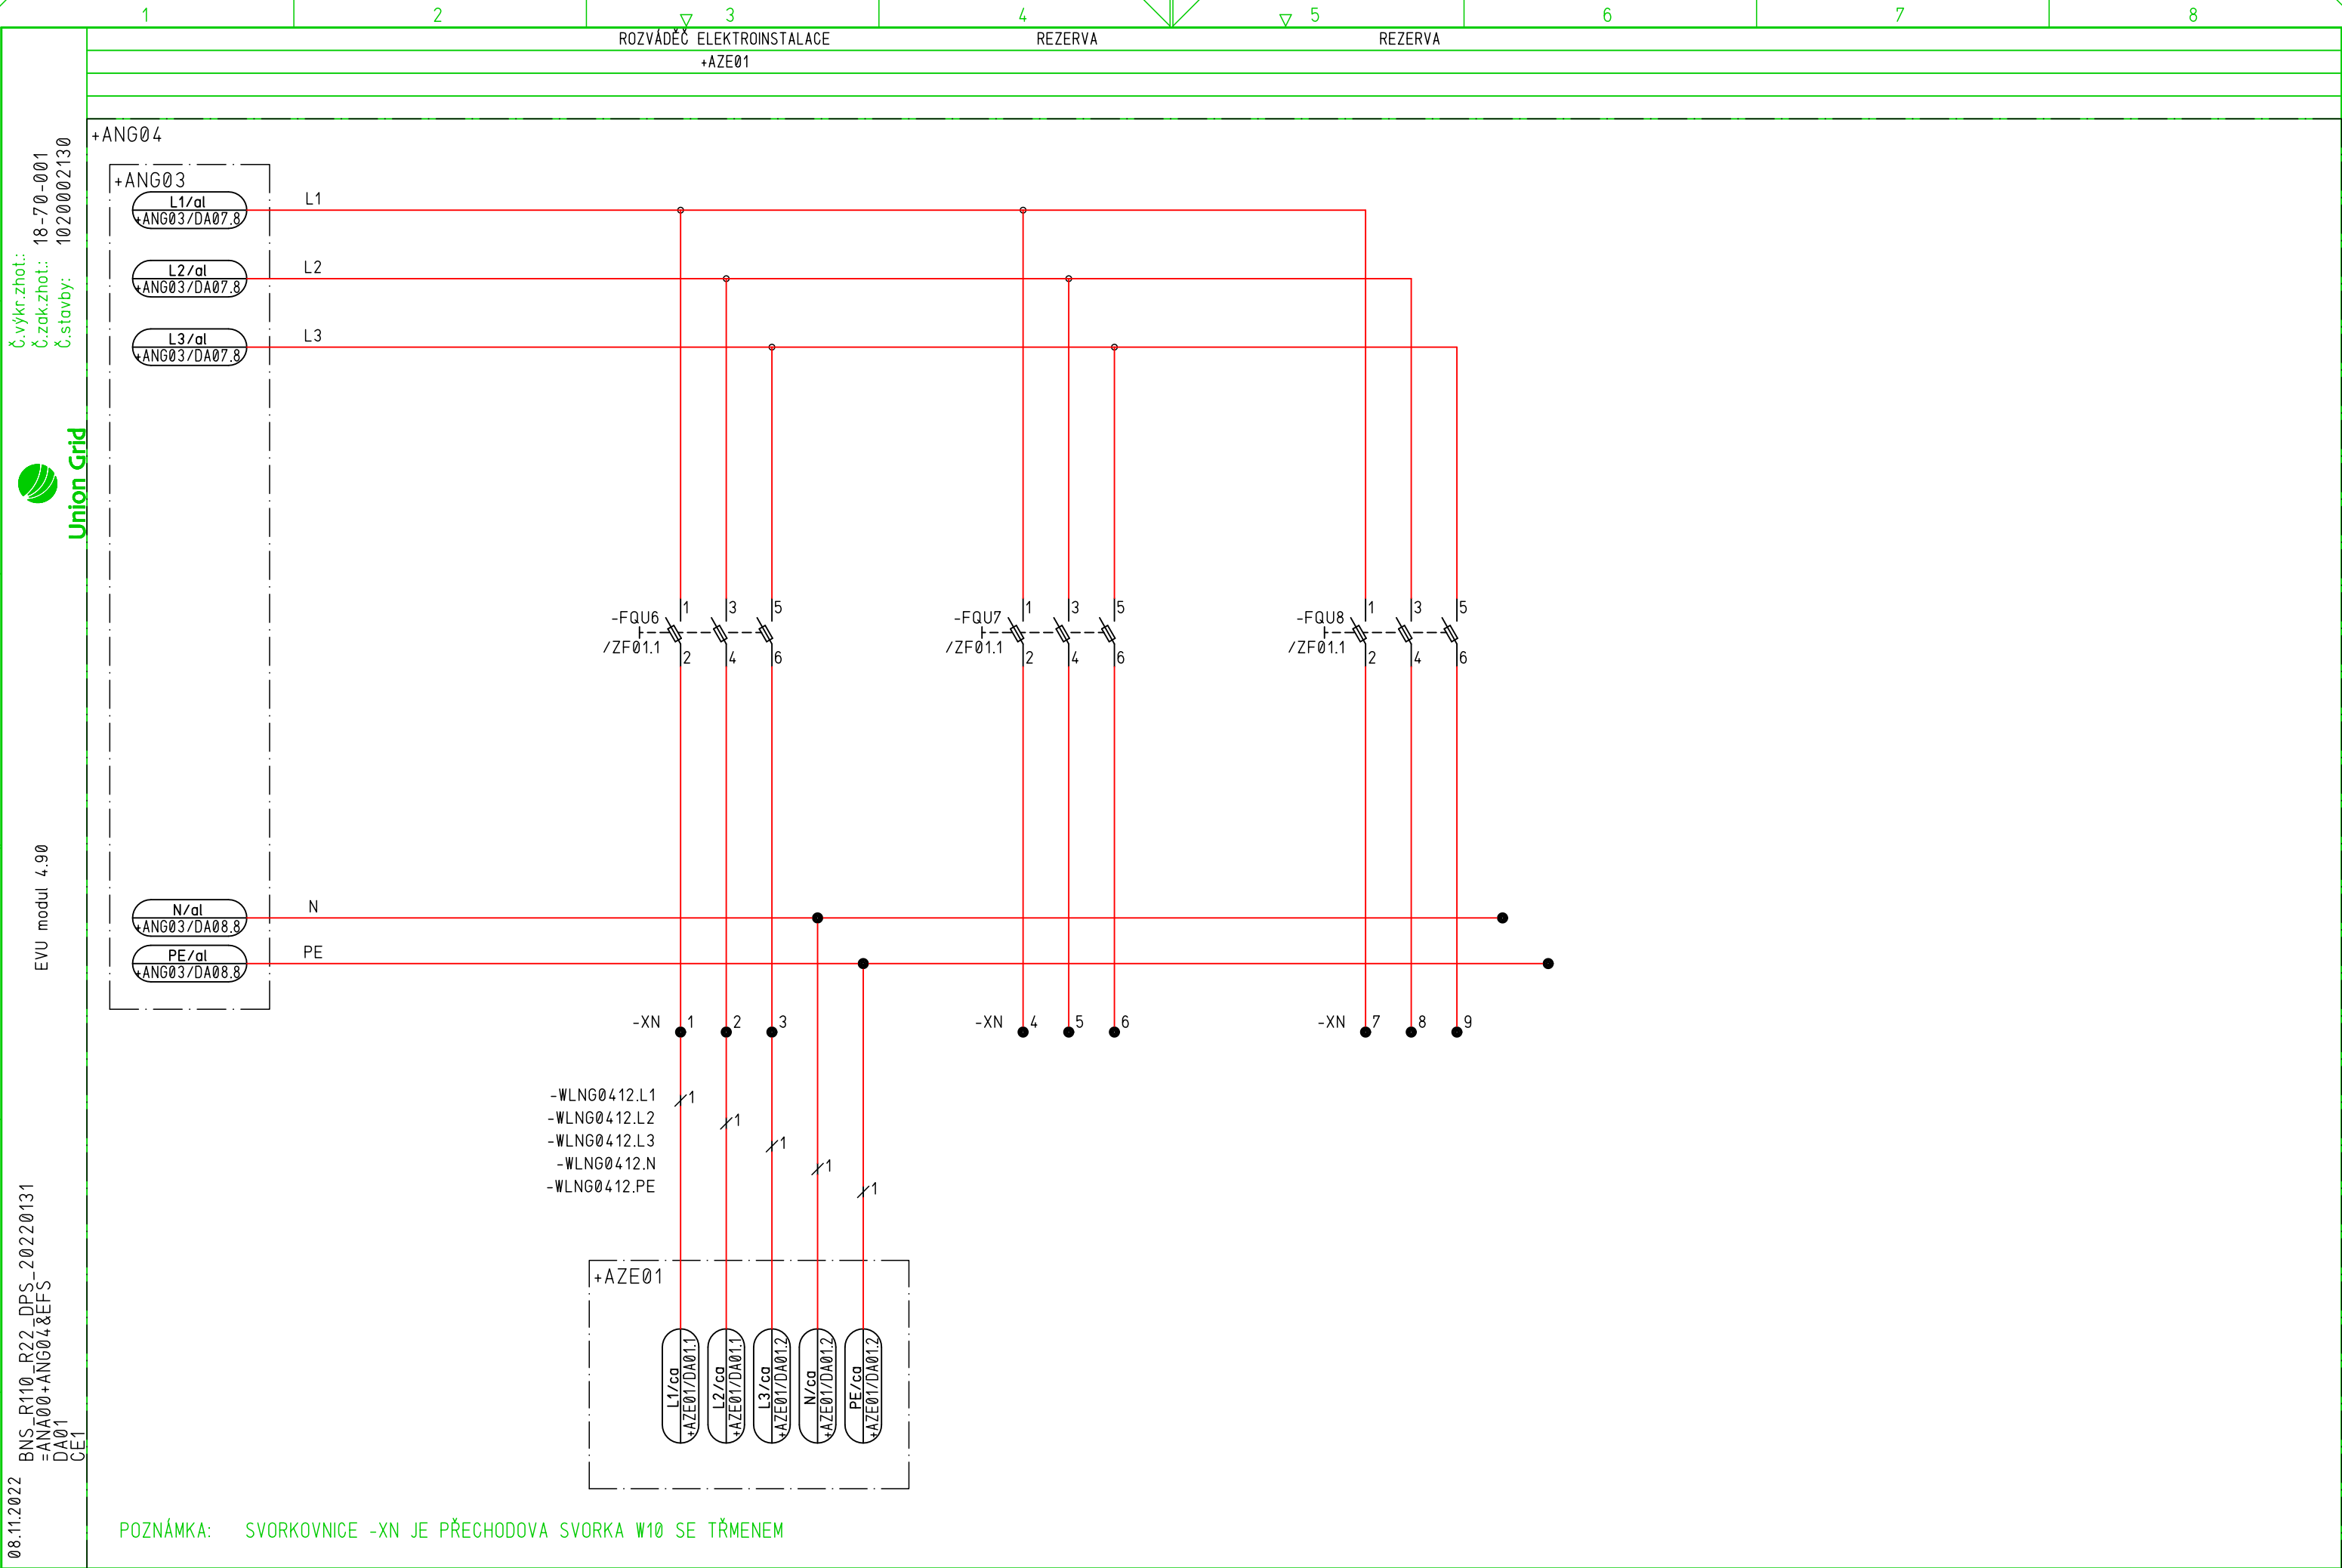

18-70-001

č.vykr.zhot.: 1020002130

č.zak.zhot.: 1020002130

č.stavby: 1020002130

Union Grid

EVU modul 4,90

08.11.2022

BNS_R110_R22_DPS-20220131

=ANA00+ANG04&EFS

DA01

CE1

Datum

31.01.2022

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER

Vyprac.

KLEIN K.

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)

Schvál.

KLEIN K.

ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY AC NEZAJIŠTĚNÉ

EG.D, a.s.

eg.d

NAPÁJENÍ AC

OBVODOVÉ SCHÉMA

=ANA00

+ANG04

&EFS

DA01

STATUS: DPS

ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+ANG04&EFS/DA01

List: 3

Celkem: 5

1

2

3

4

5

6

7

8

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER				NAPÁJENÍ AC	=ANA00	+ANG04	&EFS	DA01
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)					STATUS: DPS			
				Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY AC NEZAJIŠTĚNÉ								
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.				OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+ANG04&EFS/DA01			List: 3
														Celkem: 5

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADEČ ROZMĚR 800x2000x600mm
PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S RÁMEM 19"
ZADNÍ PANEL
ŠIKMÝ NOSNÍK SVORKOVNIC
PODSTAVEC 800x100x600mm

KRYTÍ: IP41/20
NÁTĚR: RAL 7032
PŘÍVODY: SPODEM
VÝVODY: SPODEM

JMENOVITÁ NAPĚTÍ A DRUHY SÍTÍ:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	eg.d	POHLED NA ROZVÁDEČ		=ANA00	+ANG04	&ELU	DD01		
				Vyprac.	KLEIN K.	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA)				STATUS:	DPS				
				Schvál.	KLEIN K.	ROZVÁDEČ VLASTNÍ SPOTŘEBY AC NEZAJIŠTĚNÉ									
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: BNS=ANA00+ANG04&ELU/DD01					List: 5 Celkem: 5	

[illegible]