

A large, red outline of the text "eg.d" is centered on the page. The letters are in a simple, sans-serif font. The "e" has a horizontal bar, the "g" has a circular loop, and the "d" has a vertical stem and a circular loop. The period is a small circle.



# Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| MÍSTO STAVBY:       | TR 110/22 kV, BRNO-SEVER              |
| NÁZEV STAVBY:       | TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA) |
| IDENTIFIKACE CELKU: | SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY                |
| STAVEBNÍK/VLASTNÍK: | EG.D, a.s.                            |


|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| SO/PS:           | PS 60 - PŘENOSOVÁ ZAŘÍZENÍ |
| MAJETKOVÁ TŘÍDA: | CZD00044                   |
| ČÍSLO SOD/OBJ:   | 4501129199                 |
| OBJEDNATEL:      | E.ON Distribuce, a.s.      |

EVU modul 4.90

31.08.2022 BNS\_R110\_R22\_DPS\_20220131  
=AYA00+AOV01&EAA  
AA01  
CE1 JAKUB.KL

|                              |        |                       |                |
|------------------------------|--------|-----------------------|----------------|
| REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU |        | DRUH DOKUMENTU        | POŘADOVÉ ČÍSLO |
| =AYA00                       | +AOV01 | &EAA                  | AA01           |
| ČÍSLO STAVBY:                |        | STATUS:               |                |
| 1020002130                   |        | DPS                   |                |
| ČÍSLO VÝKRESU:               |        | INDEX REVIZE:         |                |
| BNS=AYA00+AOV01&EAA/AA01     |        |                       |                |
| TITULNÍ LIST                 |        | Datum: 31.01.2022     |                |
|                              |        | Vypracoval: KIŠ BANDI |                |
|                              |        | Schválil: KLEIN K.    |                |
|                              |        | Norma:                |                |
|                              |        |                       |                |
|                              |        | List:                 | 1              |
|                              |        | Celkem:               | 7              |

|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|--|--------------|------------------------|---------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|--------------|--|---|--------------------|---------------------|-------------|---------|---|---|--------|--|------|--|------|--|
| <div>Union Grid</div>  |              | ČÍSLO STAVBY<br>STATUS |         |           |                                       | ČÍSLO VÝKRESU            |  |  |   | INDEX REVIZE |  |   | OZNAČENÍ DOKUMENTU |                     |             | LIST    | POPIS DOKUMENTU                           |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   | DRUH               | REFERENČNÍ OZNAČENÍ | POŘAD.ČÍSLO |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              | 1020002130<br>DPS      |         |           |                                       | BNS=AYA00+AOV01&EAA/AA01 |  |  |   |              |  |   | EAA                | =AYA00<br>+AOV01    | AA01        | 1       | TITULNÍ LIST                              |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              | 1020002130<br>DPS      |         |           |                                       | BNS=AYA00+AOV01&EAB/AB01 |  |  |   |              |  |   | EAB                | =AYA00<br>+AOV01    | AB01        | 2       | SEZNAM DOKUMENTACE                        |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              | 1020002130<br>DPS      |         |           |                                       | BNS=AYA00+AOV01&EFS/DA01 |  |  |   |              |  |   | EFS                | =AYA00<br>+AOV01    | DA01        | 3       | NAPÁJENÍ AC<br>OBVODOVÉ SCHÉMA            |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              | 1020002130<br>DPS      |         |           |                                       | BNS=AYA00+AOV01&EFS/VA01 |  |  |   |              |  |   | EFS                | =AYA00<br>+AOV01    | VA01        | 4       | KOMUNIKACE<br>OBVODOVÉ SCHÉMA             |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              | 1020002130<br>DPS      |         |           |                                       | BNS=AYA00+AOV01&EFS/ZE01 |  |  |   |              |  |   | EFS                | =AYA00<br>+AOV01    | ZE01        | 5       | VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ<br>OBVODOVÉ SCHÉMA |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              | 1020002130<br>DPS      |         |           |                                       | BNS=AYA00+AOV01&EFS/Z001 |  |  |   |              |  |   | EFS                | =AYA00<br>+AOV01    | Z001        | 6       | VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ<br>OBVODOVÉ SCHÉMA |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              | 1020002130<br>DPS      |         |           |                                       | BNS=AYA00+AOV01&ELU/DD01 |  |  |   |              |  |   | ELU                | =AYA00<br>+AOV01    | DD01        | 7       | POHLED NA ROZVÁDĚČ<br>VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
| 31.08.2022<br>BNS_R110_R22_DPS_20220131<br>=AYA00+AOV01&EAB<br>AB01<br>CE1 |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         |           |                                       |                          |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             |         |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        |         | Datum     | 31.01.2022                            | TR 110/22 kV, BRNO-SEVER |  |  |   | eg.d         |  |   | SEZNAM DOKUMENTACE |                     |             |         | =AYA00                                    |   | +AOV01 |  | &EAB |  | AB01 |  |
|  |              |                        | Vyprac. | KIŠ BANDI | TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA) |                          |  |  | STATUS:                                 |              |  |   |                    |                     |             | DPS     |   |   |        |  |      |  |      |  |
|  |              |                        | Schvál. | KLEIN K.  | SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY                |                          |  |  | ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AYA00+AOV01&EAB/AB01 |              |  |   |                    |                     |             | List:   |   | 2 |        |  |      |  |      |  |
| Ind.revize   | Popis revize |                        | Datum   | Jméno     | Norma                                 | EG.D, a.s.               |  |  |   |              |  |   |                    |                     |             | Celkem: |   | 7 |        |  |      |  |      |  |
| 1  |              |                        | 2       |           |                                       | 3                        |  |  | 4                                       |              |  | 5 |                    |                     | 6           |         |   | 7 |        |  | 8    |  |      |  |

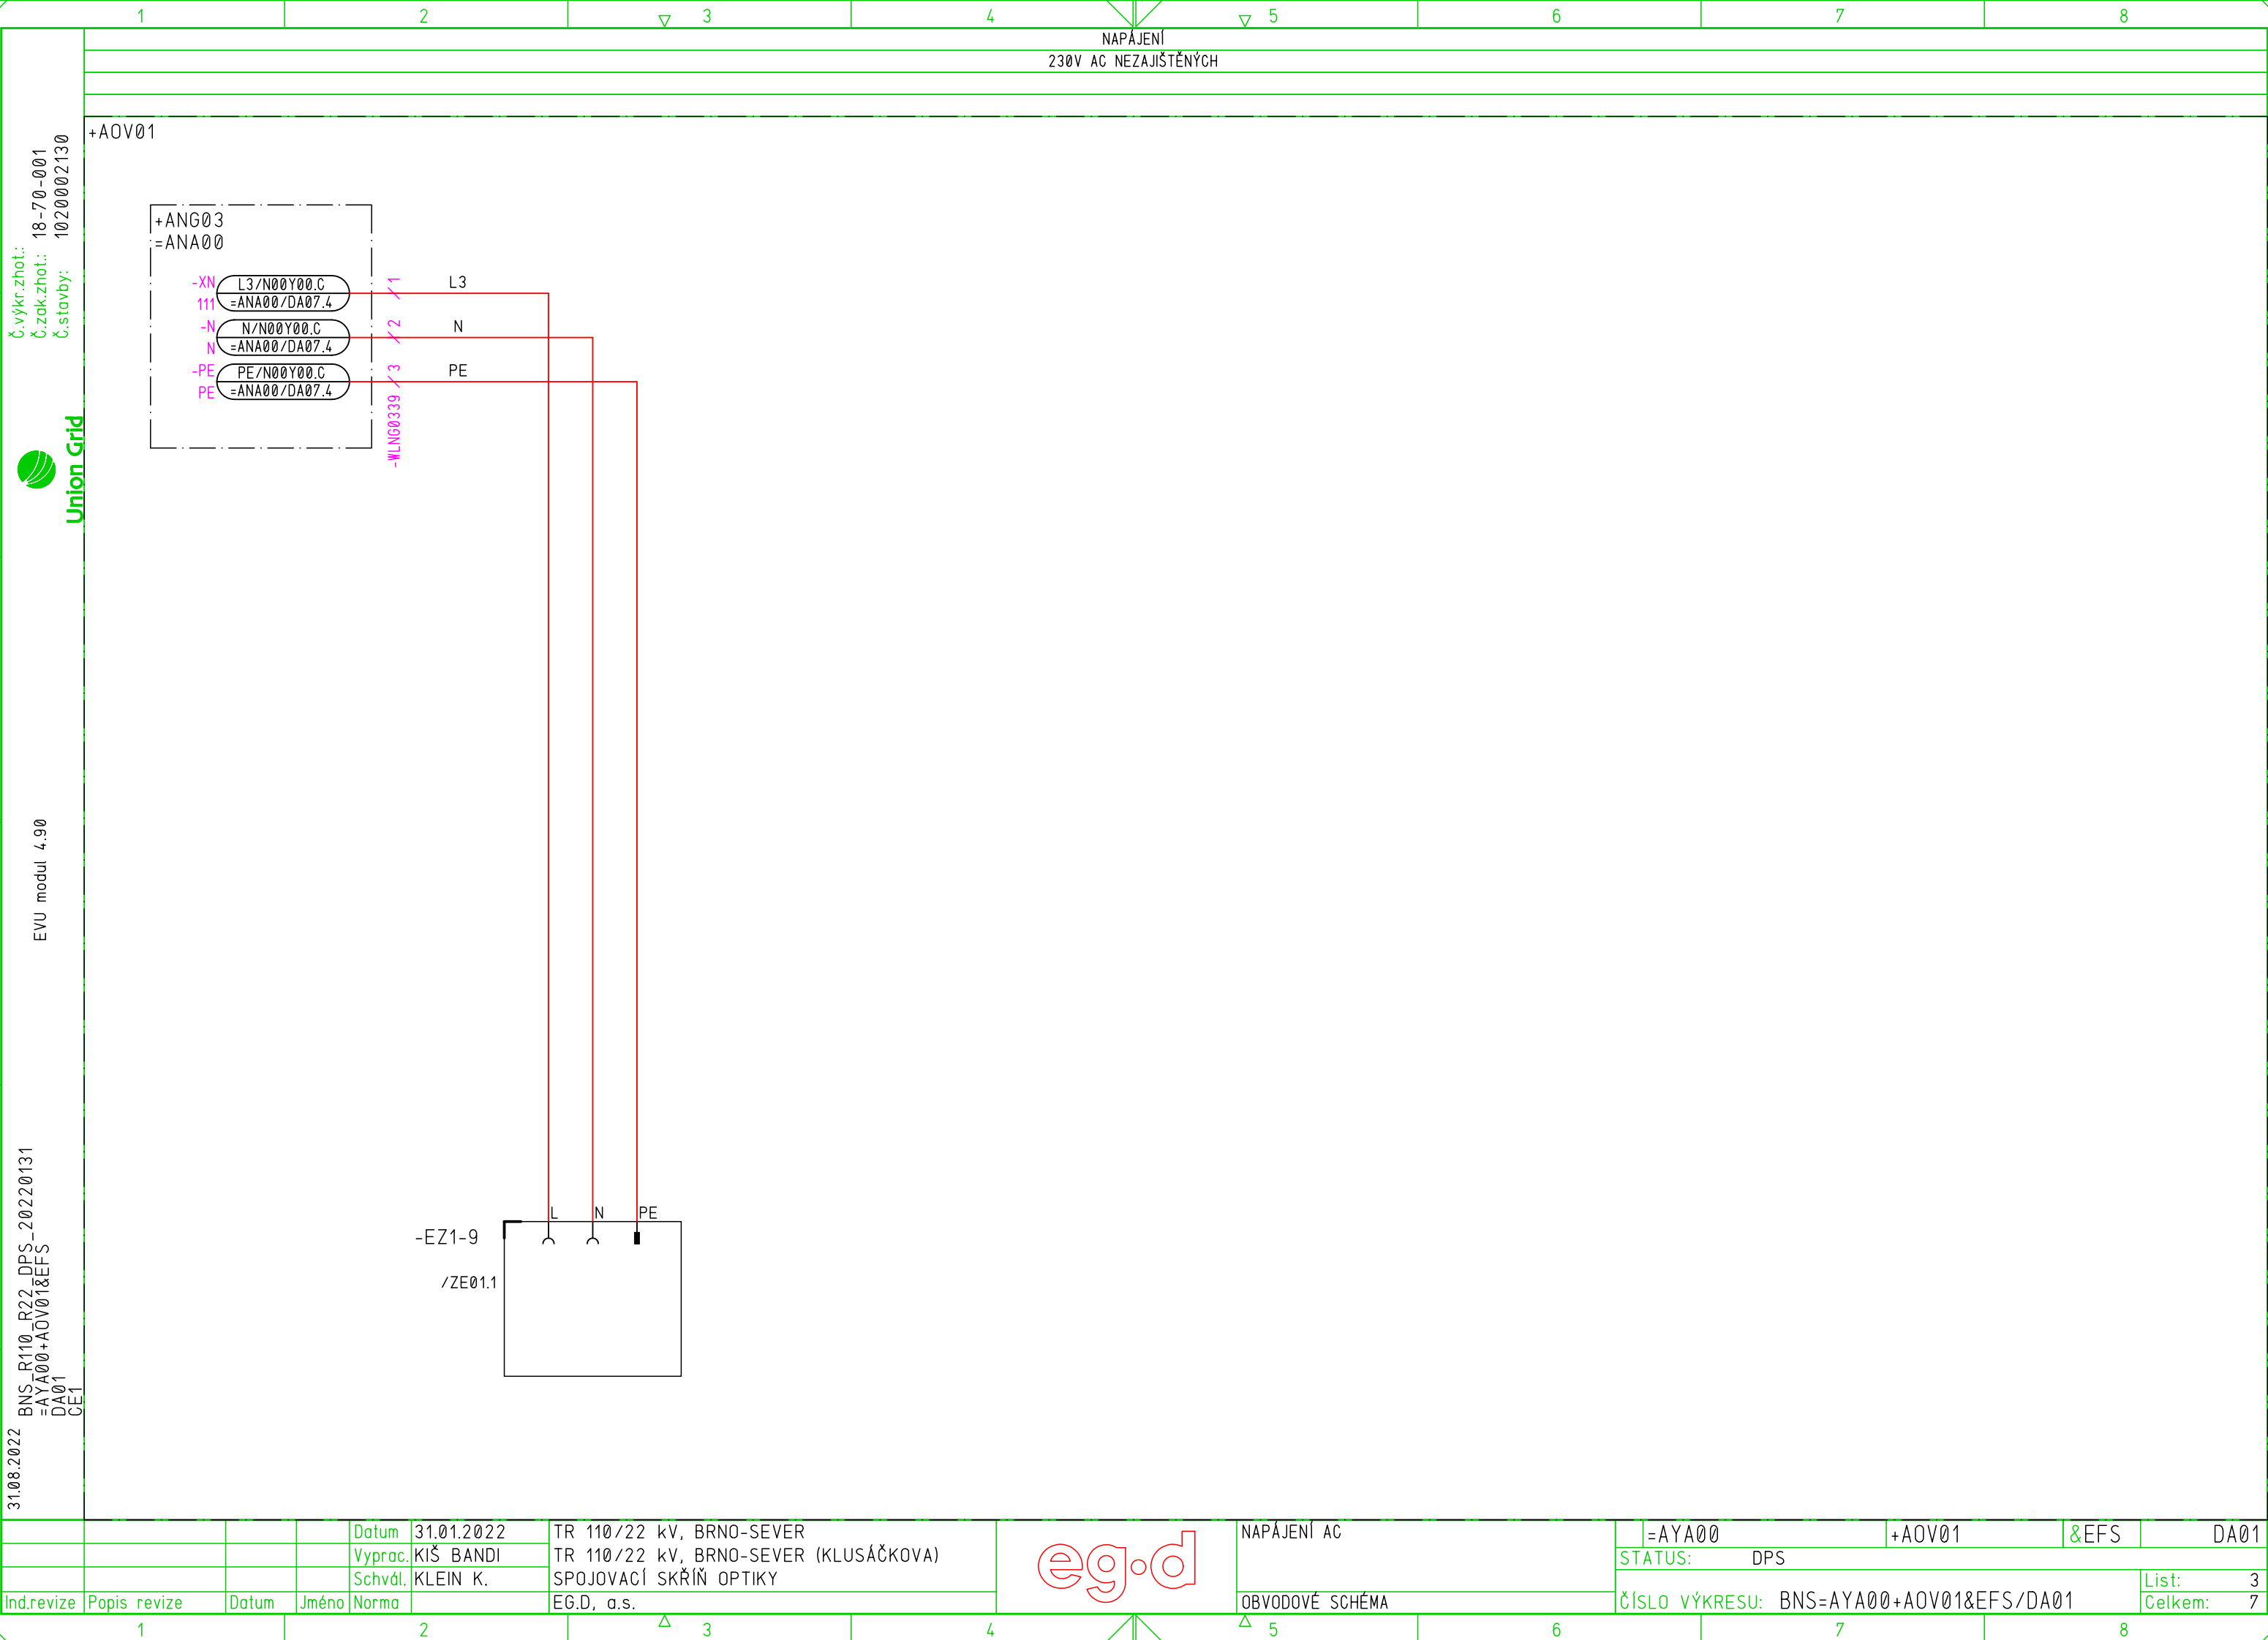

č.výkr.zhot.: 18-70-001  
č.zak.zhot.: 1020002130  
č.stavby:



EVU modul 4,90


BNS\_R110\_R22\_DPS-20220131  
=AYA00+AOV01&ELU  
DD01  
CE1

31.08.2022

|            |              |       |       |         |            |                                       |
|------------|--------------|-------|-------|---------|------------|---------------------------------------|
|            |              |       |       | Datum   | 31.01.2022 | TR 110/22 kV, BRNO-SEVER              |
|            |              |       |       | Vyprac. | KIŠ BANDI  | TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSAČKOVA) |
|            |              |       |       | Schvál. | KLEIN K.   | SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY                |
| Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma   | EG.D, a.s. |                                       |

# AOV01

místnost A0104 (TELEKOMUNIKACE )  
nová skříň 19"/42U

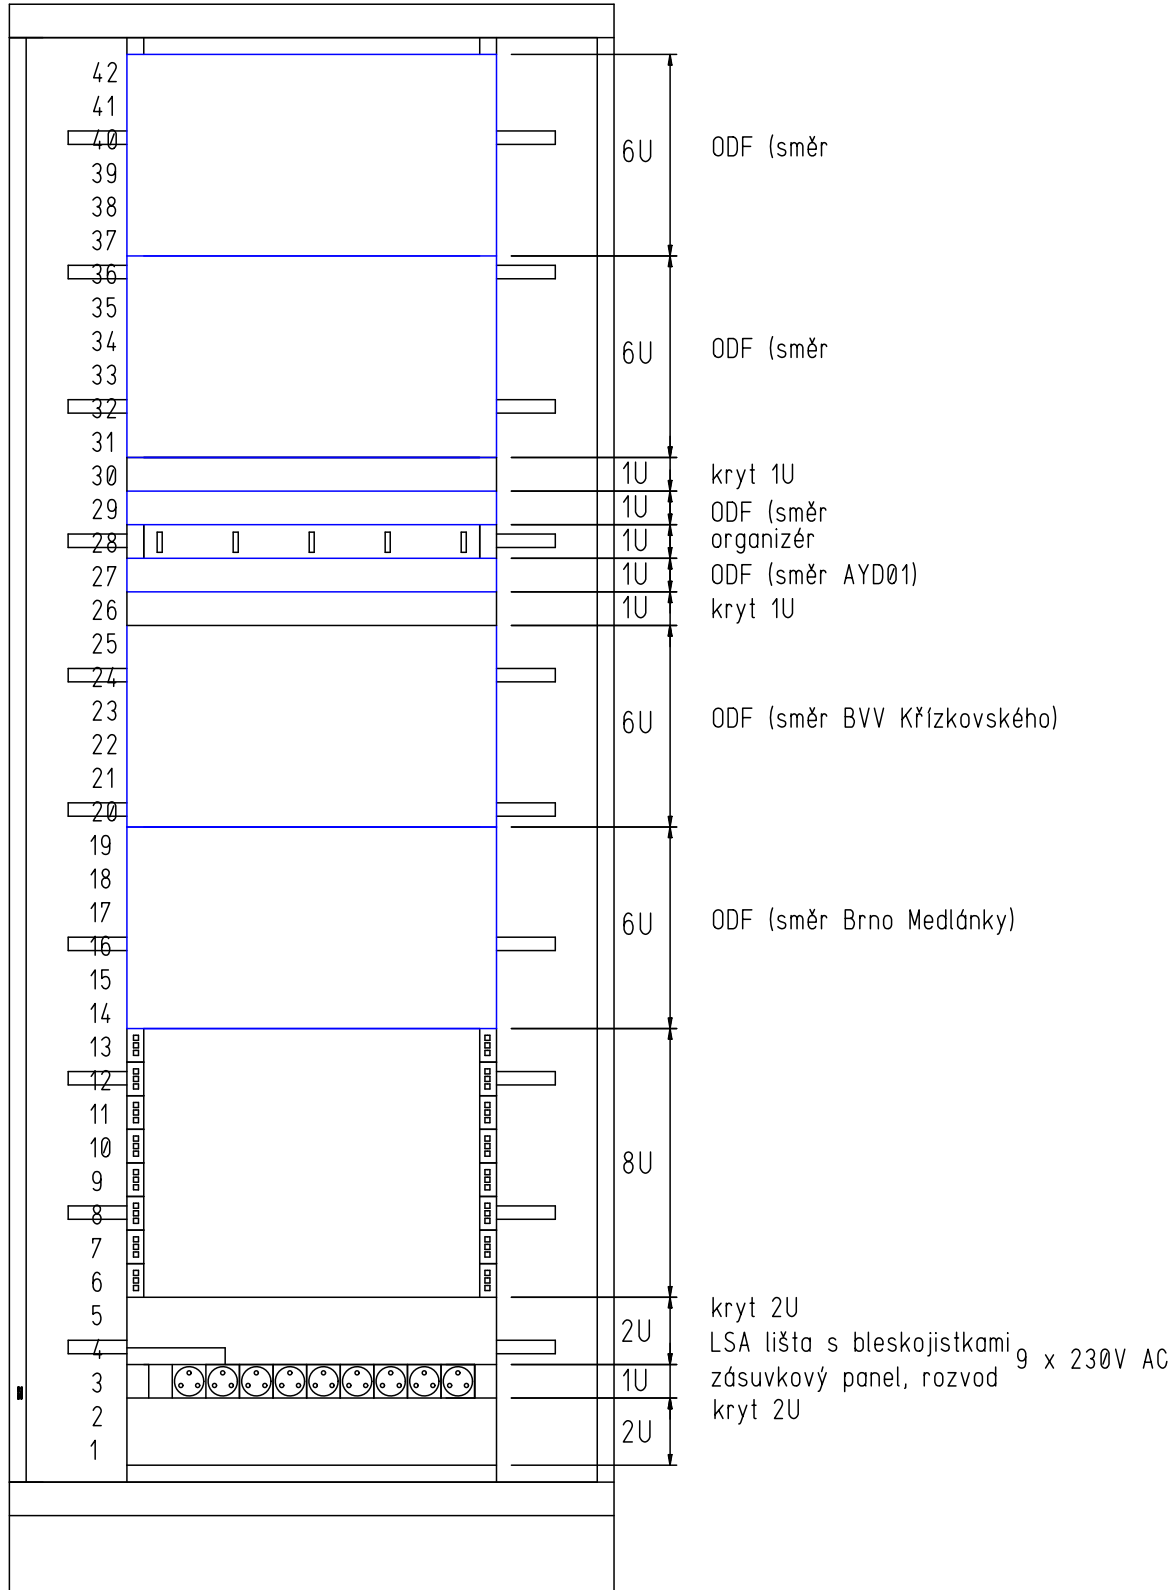

LEGENDA :  
PROVEDENÍ : SKŘÍŇOVÝ ROZMĚR: 800x2000x800 mm  
PŘEDNÍ PRŮHLEDNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE  
BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA VLEVO, PANTY VPRAVO  
PODSTAVEC 800x100x800 mm  
LEVÝ BOČNÍ KRYT  
PEVNÝ RÁM 19"  
VÝSUVNÁ POLICE 19"  
MODUL PO 9 ZÁSUVEK

KRYTÍ : IP55  
NÁTĚR : RAL 7035  
DĚLENÍ: PO POLI  
PŘÍVODY : ZDOLA  
VÝVODY : DOLŮ  
VNĚJŠÍ VLVY: AA5  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NAPÁJECÍ NAPĚTÍ -NPE 50Hz,230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :  
230V, 50Hz - SAMOČIN. ODPOJ. OD ZDROJE/TN-S



|                    |   |        |      |                      |
|--------------------|---|--------|------|----------------------|
| POHLED NA ROZVÁDĚČ | =AYA00                                  | +AOV01 | &ELU | DD01                 |
|                    | STATUS: DPS                             |        |      |                      |
| VÝKRES USPOŘADÁNÍ  | ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AYA00+AOV01&ELU/DD01 |        |      | List: 7<br>Celkem: 7 |

31.08.2022

|         |   |
|---------|---|
| Celkem: | 7 |
|---------|---|

Č.výkr.zhot.: 18-70-001  
Č.zak.zhot.:  
Č.stavby: 1020002130



EVU modul 4,90

31.08.2022  
BNS\_R110\_R22\_DPS-20220131  
=AYA00+AOV01&EFS  
ZE01  
CE1

1

ZÁSUVKA

VÝROBCE: NEDEFINOVÁN

9 x L+N+PE

DO 19 RÁMU

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230V AC

JMENOVITÝ PROUD : 16A

TECHNICKÉ KOMPONENTY

TYP

OBJEDNACÍ ČÍSLO



| ZPŮSOB POUŽITÍ | NASTAVENÍ | UMÍSTĚNÍ | OZNAČENÍ PRVKU |
|----------------|-----------|----------|----------------|
| PANEL ZÁSUIVEK |           |          | -EZ1-9         |



|            |              |       |       |         |            |                                       |
|------------|--------------|-------|-------|---------|------------|---------------------------------------|
|            |              |       |       | Datum   | 31.01.2022 | TR 110/22 kV, BRNO-SEVER              |
|            |              |       |       | Vyprac. | KIŠ BANDI  | TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA) |
|            |              |       |       | Schvál. | KLEIN K.   | SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY                |
| Ind.revize | Popis revize | Datum | Jméno | Norma   |            | EG.D, a.s.                            |

|                        |   |        |      |           |
|------------------------|---|--------|------|-----------|
| VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ | =AYA00                                  | +AOV01 | &EFS | ZE01      |
|                        | STATUS: DPS                             |        |      |           |
| OBVODOVÉ SCHÉMA        | ČÍSLO VÝKRESU: BNS=AYA00+AOV01&EFS/ZE01 |        |      | List: 5   |
|                        |   |        |      | Celkem: 7 |

