


TAB. KOTEVNÍ A PŘESAHOVÉ DÉLKY


| | ØR8 | ØR12 | ØR16 | ØR20 | ØR25 |
|-----------|-----|------|------|------|------|
| horní líc | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1320 |
| dolní líc | 280 | 420 | 560 | 700 | 875 |

ROZMĚRY VÝZTUŽE KÓTOVÁNY K VNĚJŠÍMU POVRCHU
VŠECHNY KÓTY V MM

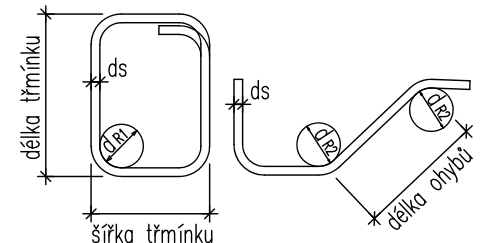

| | | | | | |
|-----|-----|------|------------|--------------|-------------------|
| ds | <20 | >=20 | krytí [mm] | >50mm a >3ds | <=50mm nebo <=3ds |
| dsw | 4ds | 7ds | dsw | 15ds | 20ds |

ZPŮSOB VYZTUŽENÍ DESKY V OKOLÍ PROSTUPU TVARU OBDĚLNÍKA

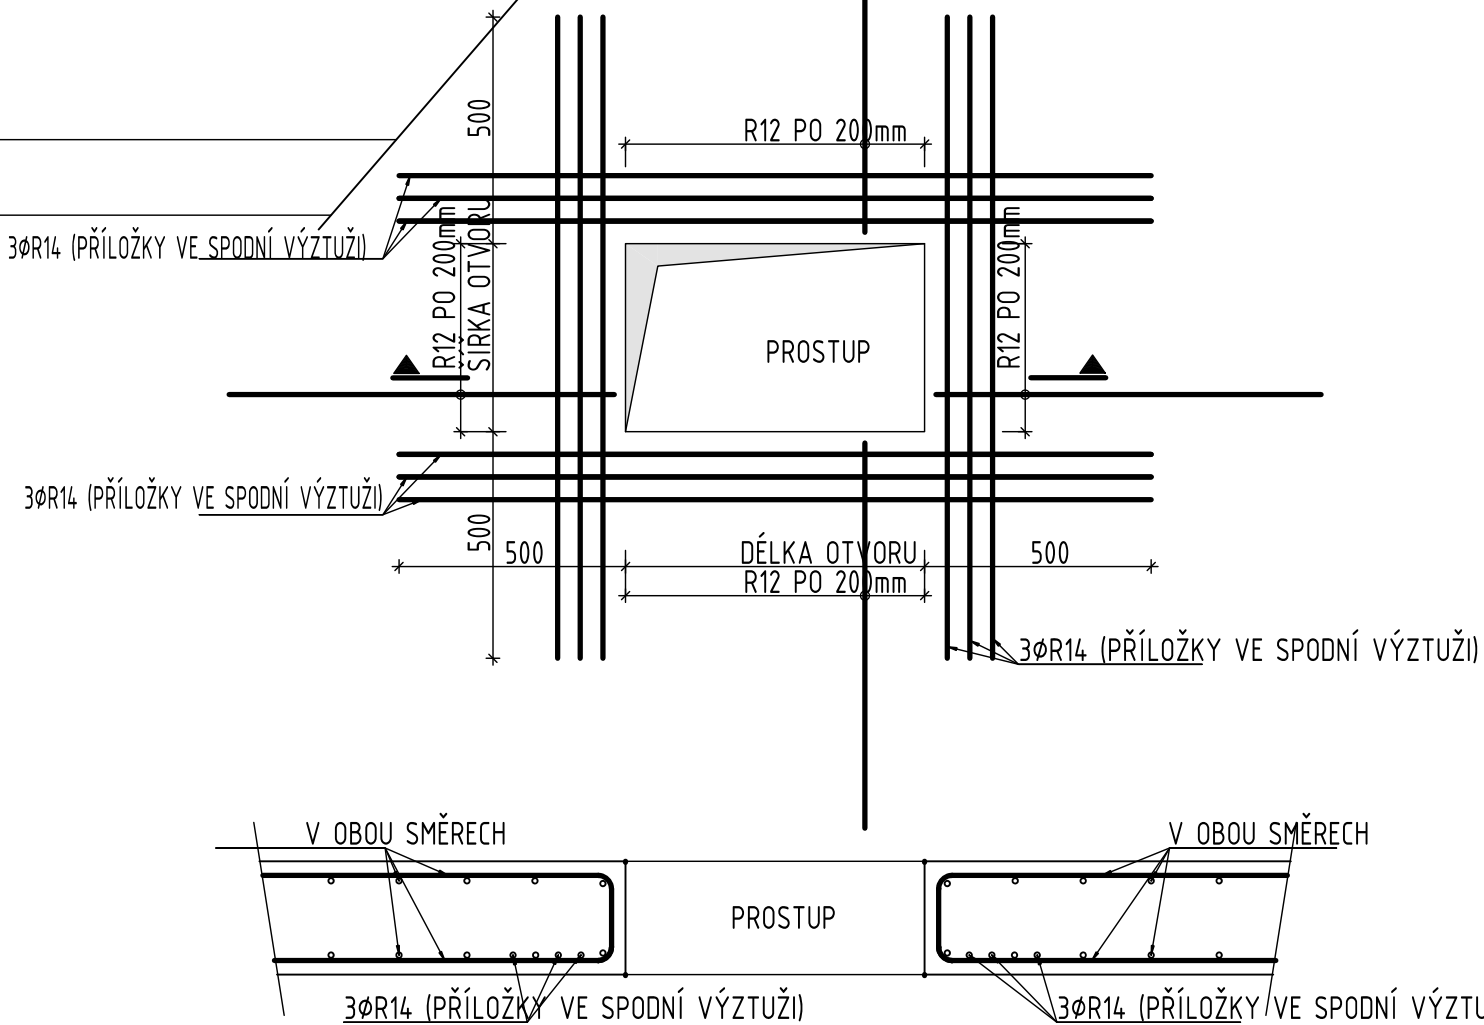

| | | | |
|-------------------|---|------------------------|-------|
| D | | | |
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |
| INDEX REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | JMÉNO |
| NÁZEV AKCE | TR 110/22 KV Brno-sever, Klusáčkova | Č. STAVBY: 00102002130 | |
| KONTAKTNÍ OSOBA | EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO | Č. OBJ.: 4501221360 | |
| STAVEBNÍK | EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO | | |
| STATUS/STUPĚŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) | | |
| ČÁST | D.T.Z. - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | | |
| ZHŮT. DOKUMENTACE | Union Grid s.r.o. Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1 | | |
| KONTAKTNÍ OSOBA | Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.: +420 702 220 963 | | |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | | | |
| ZHŮT. DOKUMENTACE | Ing. Jan Kovář, Nad Borovinkou 8, 586 01, Jihlava | | |
| KONTAKTNÍ OSOBA | Ing. Jan Kovář | | |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | | | |
| ZOD. PROJEKTANT | Ing. Jan Kovář | DATUM: 01-2022 | |
| VYPRACOVAL | Ing. Jan Kovář | ČÍSLO VÝK./DOK: | |
| KONTROLOVAL | Ing. Jan Kovář | D.1.2b) - 06 | |
| MÍSTO STAVBY | TR 110/22 KV Brno-sever, Klusáčkova, BNS | KÓD LOKALITY: BNS | |
| SO/PS | SO 30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY | MĚŘÍTKO: M 150 | |
| MAJETKOVÁ TŘÍDA | CZ000015 | FORMÁT: 8x4A | |
| DRUH DOKUMENTU | PŮDORYS | LIST/CELKEM: 1/1 | |
| NÁZEV DOKUMENTU | STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SCHÉMA VÝZTUŽE STROPY 1PP | ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: | |