


# SCHÉMA ROZVADĚČE RE

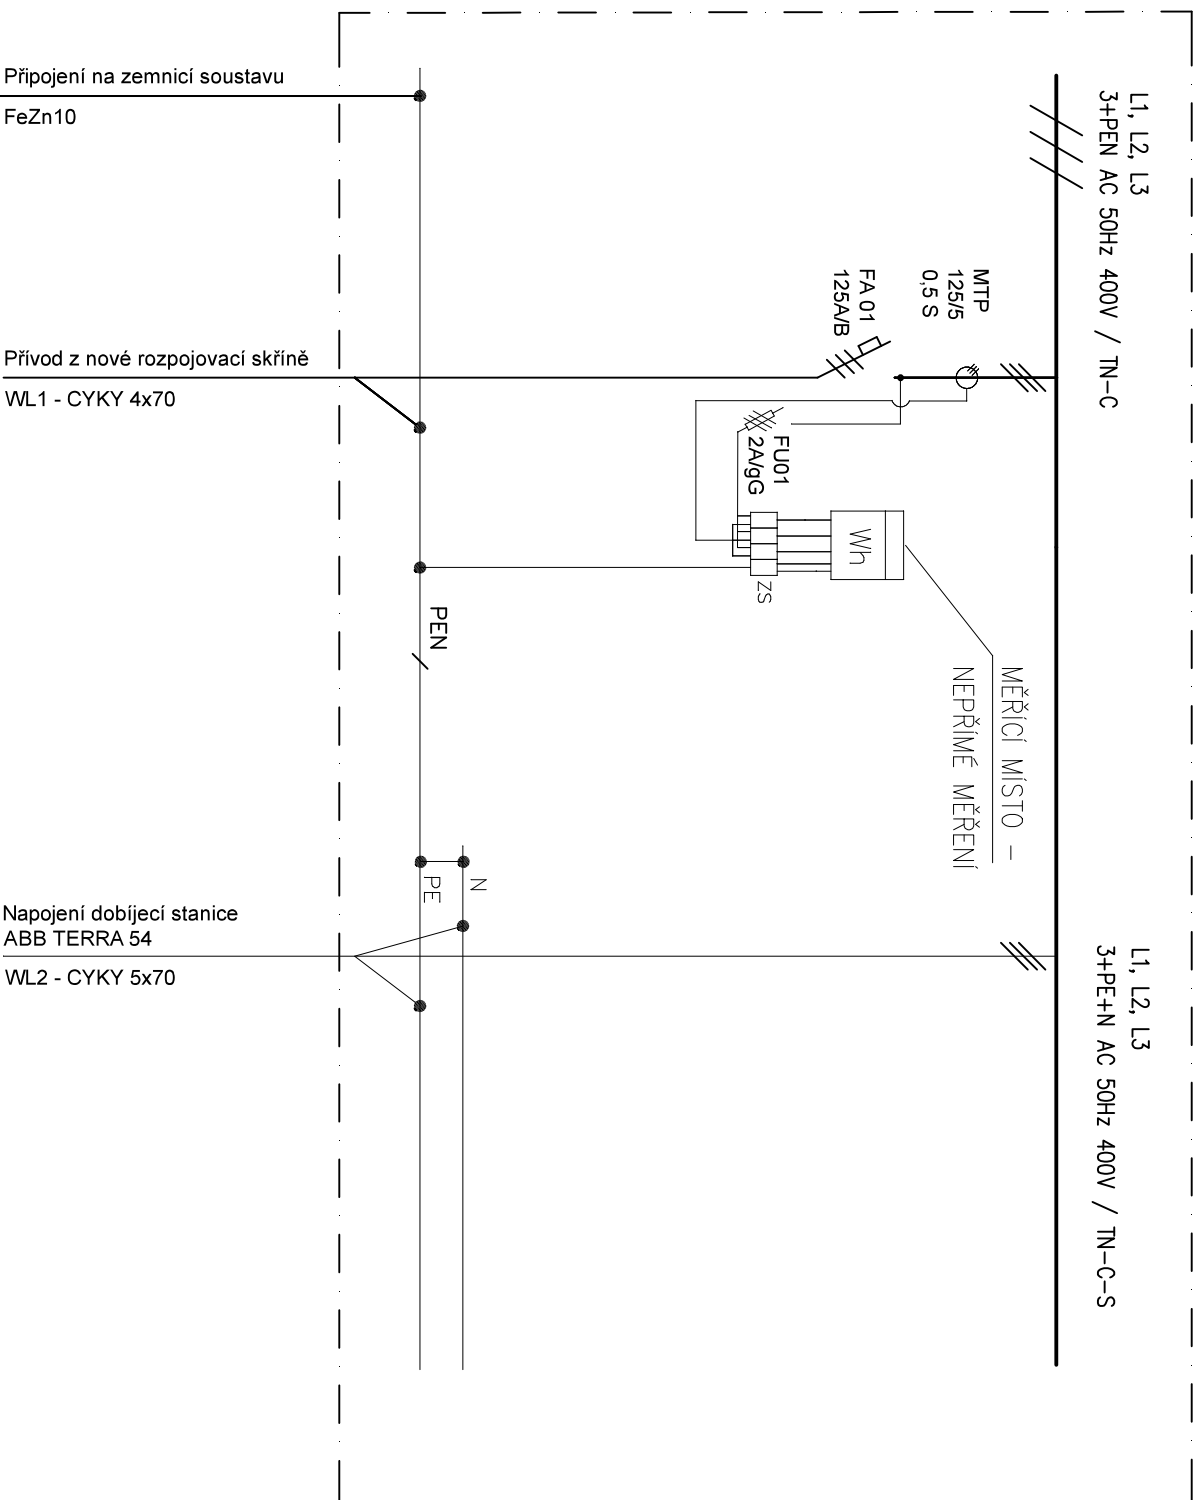

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
 PROVEDENÍ ELEKTROMĚŘOVÉHO ROZVADĚČE DLE PODMÍNEK ČEZ DISTRIBUCE

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		Ing. M. Vrtal		Ing. T. Novotný		Ing. J. Očásek		03/2021		00	
POPIS / DESCRIPTION:		ZPRACOVÁNÍ/PREPARED BY:		KONTROLOVÁNÍ/CHECKED BY:		SCHVÁLENÍ/APPROVED BY:		DATUM/DATE:		REV.	
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div></div><div></div></div><div>KOVOPROJEKTA</div><div>ENGINEERS &amp; CONTRACTORS</div></div><div></div></div>											
INVESTOR / OWNER:		JEDNOTKA / UNIT:		POŘ.Č. / SER. NO:							
E.ON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.		D.1.3 SILNOPROUD		01							
				A4:		2					
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA / JOB:		NÁZEV VÝKRESU / DOCUMENT NAME:		VÝTIŠK Č. / COPY No:							
VÝSTAVBA DOBÍJEJÍCÍ STANICE E.ON BENZINA ŽATEC		SCHÉMA ROZVADĚČE RE									
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / DOCUMENTATION STAGE:		MĚŘÍTKO / SCALE:		KODOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU / DOCUMENT NO:		REV.					
PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS				9707 6718 005 3 07 2 05		00					
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET											