NÁZEV STANICE	**SPÍNACÍ STANICE, TYP BETONBAU UKL3024, SS U HŘIŠTĚ Č.706798**				
OBJEKT/ČÁST TS	SPÍNACÍ STANICE				
TECHNOLOGICKÉ ZAŘ.	ROZVADĚČ VN				
TYP	SIEMENS 8DJH RR + 8DJH RRR				
OZNAČENÍ	**RH22**				
POLE	PŘÍVOD 1	PŘÍVOD 2	PŘÍVOD 3	PŘÍVOD 4	PŘÍVOD 5

ENERGETICKÁ SPECIFIKACE VN

Un=22kV
In=630/200A

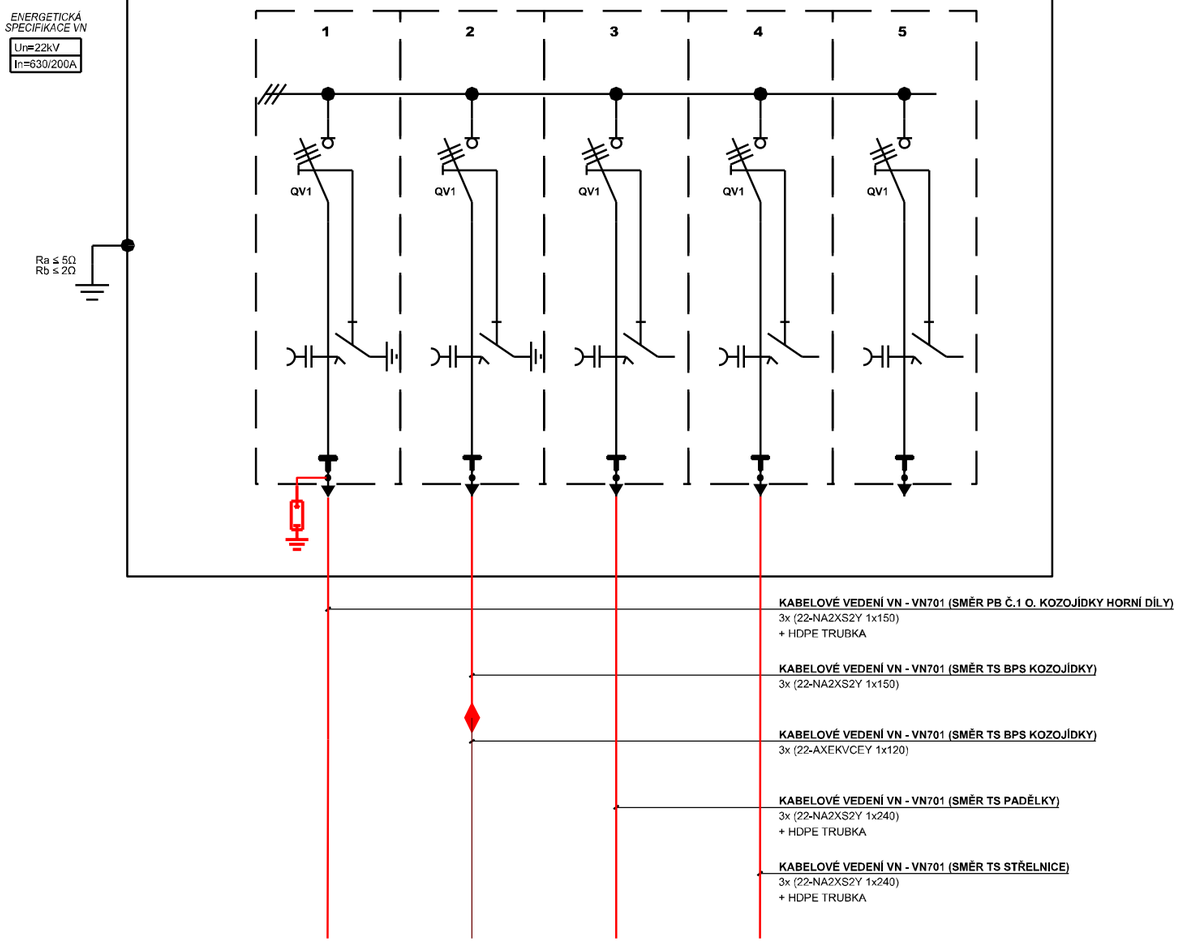

KABELOVÉ VEDENÍ VN - VN701 (SMĚR PB Č.1 O. KOZOJÍDKY HORNÍ DÍLY)
3x (22-NA2XS2Y 1x150)
+ HDPE TRUBKA

KABELOVÉ VEDENÍ VN - VN701 (SMĚR TS BPS KOZOJÍDKY)
3x (22-NA2XS2Y 1x150)

KABELOVÉ VEDENÍ VN - VN701 (SMĚR TS BPS KOZOJÍDKY)
3x (22-AXEKVCEY 1x120)

KABELOVÉ VEDENÍ VN - VN701 (SMĚR TS PADĚLKY)
3x (22-NA2XS2Y 1x240)
+ HDPE TRUBKA

KABELOVÉ VEDENÍ VN - VN701 (SMĚR TS STŘELNICE)
3x (22-NA2XS2Y 1x240)
+ HDPE TRUBKA

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN - KABEL	:	3 AC 50Hz, 22 000 V/IT(r)
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN - VENKOVNÍ VEDENÍ	:	3 AC 50Hz, 22 000 V/IT
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS VN - DLE PNE 33 0000-1/6		
- ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ	:	POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY, IZOLACÍ - DLE ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4
- OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - KABEL	:	ZEMNĚNÍM - S RYCHLÝM VYPNUTÍM V SÍTI IT (r) NAD 1000V - DLE ČL. 3.4.3.3
- OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - VENK. VEDENÍ	:	ZEMNĚNÍM V SÍTI IT NAD 1000V - DLE ČL. 3.4.3.1
VNĚJŠÍ VLIVY	:	STANOVUJE PNE 33 0000-2/5, TAB. Č.6 A Č.7
PROSTOR	:	VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
OCHRANNÁ PÁSMA EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZÁK. 458/2000 SB (*), PLATNÁ OD 1.1.2001		
- KABELU 22kV	:	1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PROVOZOVATELE DS	:	1M PO OBOU STRANÁCH KABELU
- VENKOVNÍ VEDENÍ VN 22KV	:	7M OD KRAJNÍHO VODIČE - HOLÉ VEDENÍ 2M OD KRAJNÍHO VODIČE - IZOLOVANÉ VEDENÍ 1M OD KRAJNÍHO VODIČE - ZÁVĚSNÝ KABEL

* PRO ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÁ DO R.2000 PALTÍ VZDÁLENOSTI A PODMÍNKY OCHRANY DLE ZÁK. 222/1994
PRO ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÁ DO R.1994 PALTÍ VZDÁLENOSTI A PODMÍNKY OCHRANY DLE ZÁK. 79/1957

VYPRACOVAL	VOJTĚCH JACHYMIÁK	ZOD. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITULA	ELING CZ projekčné inžinierska spoločnosť
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO			ZAK. Č.: 015-2020

KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	HODONÍN	eg·d
KATASTR. ÚZEMÍ	KOZOJÍDKY			
MÍSTO STAVBY	KOZOJÍDKY			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO			Č. STAVBY: 1040017900
NÁZEV STAVBY	OBNOVA VN701 P.B. 17 - P.B. 43			DATUM: 05/2020 FORMÁT: 2 x A4 STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA SS SS U HŘIŠTĚ			MĚŘÍTKO: - / Č. VÝKRESU: D2.13