




PŮDORYS

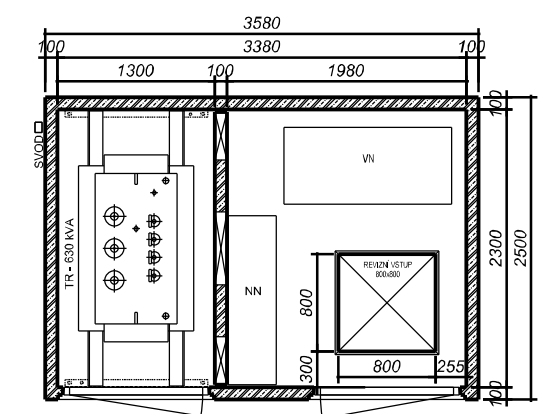



ŘEZ A-A'

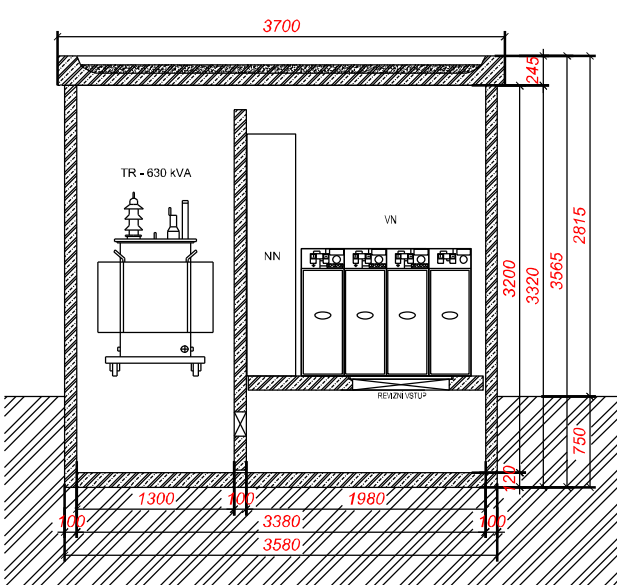

POHLED P2

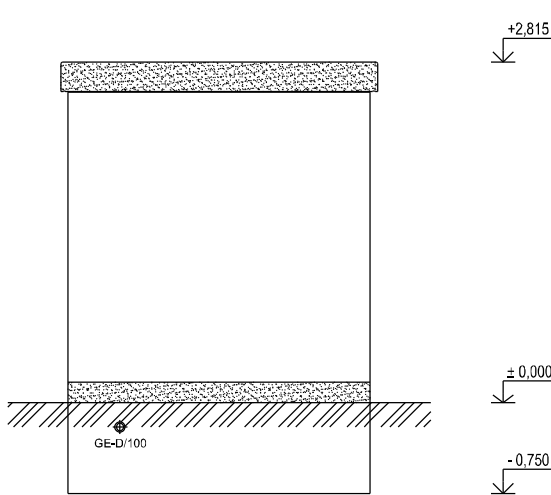

POHLED P1

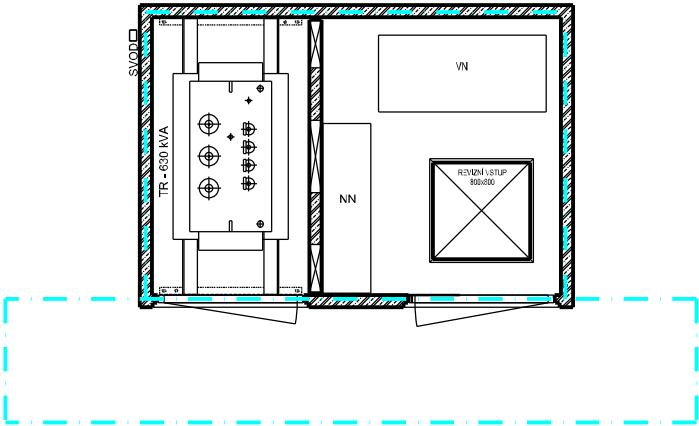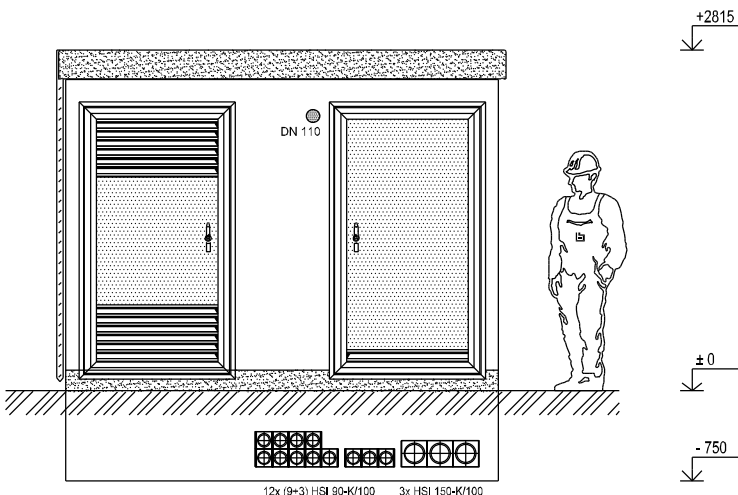

LEGENDA - CHODNÍK:

NÁZEV	TYP	POČET	VÝMĚR	POZNÁMKA
OKAPOVÝ CHODNÍK	DL BETONOVÁ 50/50/5	38 ks	9,37 m <sup>2</sup>	ULOŽEN ŠD 8 cm
OB RUBNÍK CHODNÍKOVÝ	ABO 4-10-T	18 ks	18 m	ULOŽEN DO B10

## EG.D - ČÁST C

### POCHOZÍ STANICE 1x630 kVA

STANICE TYPU: **UF2536 + DV 2536**

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: **9,69 m<sup>2</sup>**

OBESTAVĚNÝ PROSTOR: **34,56 m<sup>3</sup>**

UŽITNÁ PLOCHA: **7,75 m<sup>2</sup>**

HMOTNOST KORPUSU: 13,43 t

HMOTNOST STŘECHY: 4,04 t

HMOTNOST BETON: **CCA 17,47 t**

HMOTNOST TECHNOLOGIE: 2,35 t

HMOTNOST + TECH.: **CCA 19,82 t**

#### INFORMACE:


OBJEM OLEJOVÉ VANY JE 1000 l  
KORPUS JE VYBAVEN NAVÁDĚCÍMI BODY RD16  
MONTÁŽNÍ KOTVY STANICE RD 42

#### PRŮCHODKY:

\* POČET PRŮCHODEK PRO OPTICKÝ KABEL  
V ZÁVISLOSTI NA POČTU PŘÍVODŮ PRO VN  
3x HSI 150-K/100 (PŘÍVOD VN)  
9x HSI 90-K/100 (VÝVOD NN)  
3x HSI 90-K/100 (PŘÍVOD HDPE - OPTICKÝ KAB.)

#### MATERIÁLY PRO STAVBU:

BETON C35/45 - XC4, XF1, XA1  
VÝZTUŽ - SVAŘOVANÉ SÍTĚ, OCEL B500A  
KRYTÍ VÝZTUŽE INTERIER 20mm  
KRYTÍ VÝZTUŽE EXTERIER 30mm

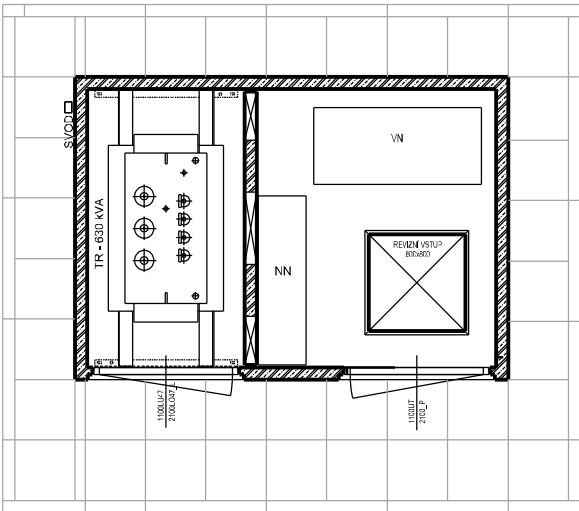

VYPRACOVAL	VOJTĚCH JACHYMIÁK	ZOD. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITULA	<div>ELING CZ</div> <div>projektné inženýrská spoločnosť</div>
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO			ZAK. Č.: 015-2020
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	HODONÍN	<div>eg.d</div>
KATASTR. ÚZEMÍ	KOZOJÍDKY			
MÍSTO STAVBY	KOZOJÍDKY			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		Č. STAVBY: 1040017900
NÁZEV STAVBY	OBNOVA VN701 P.B. 17 - P.B. 43			DATUM: 05/2020
				FORMÁT: 2 x A4
				STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU	TS - PŮDORYS, ŘEZY, POHLEDY, UZEMNĚNÍ TS STŘELNICE			MĚŘÍTKO: - Č. VÝKRESU: D2.15