

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

31.08.2022

BNS\_R110\_R22\_DPS\_20220131

=AYA00+AOV03&EAA

AA01

CE1

JAKUB.KL

Č.výkr.zhot.: 18-70-001

Č.zak.zhot.:

eg.d

Union Grid

Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1

MÍSTO STAVBY:

NÁZEV STAVBY:

IDENTIFIKACE CELKU:

STAVEBNÍK/VLASTNÍK:

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER

TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)

SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY

EG.D, a.s.

SO/PS:

MAJETKOVÁ TŘÍDA:

ČÍSLO SOD/OBJ:

OBJEDNATEL:

PS 60 - PŘENOSOVÁ ZAŘÍZENÍ


CZD00044

4501129199

E.ON Distribuce, a.s.


REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=AYA00	+AOV03	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:	
1020002130		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:	
BNS=AYA00+AOV03&EAA/AA01			
TITULNÍ LIST		Datum: 31.01.2022	
		Vypracoval: KIŠ BANDI	
		Schválil: KLEIN K.	
		Norma:	
		List:	1
		Celkem:	5

<div>Union Grid</div> <div>EVU modul 4,90</div> <div>31.08.2022 BNS_R110_R22_DPS-20220131 =AYA00+AOV03&amp;EAB AB01 CE1</div> <div>č.výkr.zhot.: 18-70-001 č.zak.zhot.: 1020002130 č.stavby: 1020002130</div>		ČÍSLO STAVBY STATUS				ČÍSLO VÝKRESU				INDEX REVIZE			OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU			
													DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO					
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AOV03&EAA/AA01							EAA	=AYA00 +AOV03	AA01	1	TITULNÍ LIST			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AOV03&EAB/AB01							EAB	=AYA00 +AOV03	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AOV03&EFS/DA01							EFS	=AYA00 +AOV03	DA01	3	NAPÁJENÍ AC OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AOV03&EFS/ZE01							EFS	=AYA00 +AOV03	ZE01	4	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA			
		1020002130 DPS				BNS=AYA00+AOV03&ELU/DD01							ELU	=AYA00 +AOV03	DD01	5	POHLED NA ROZVÁDĚČ VÝKRES USPOŘADÁNÍ			

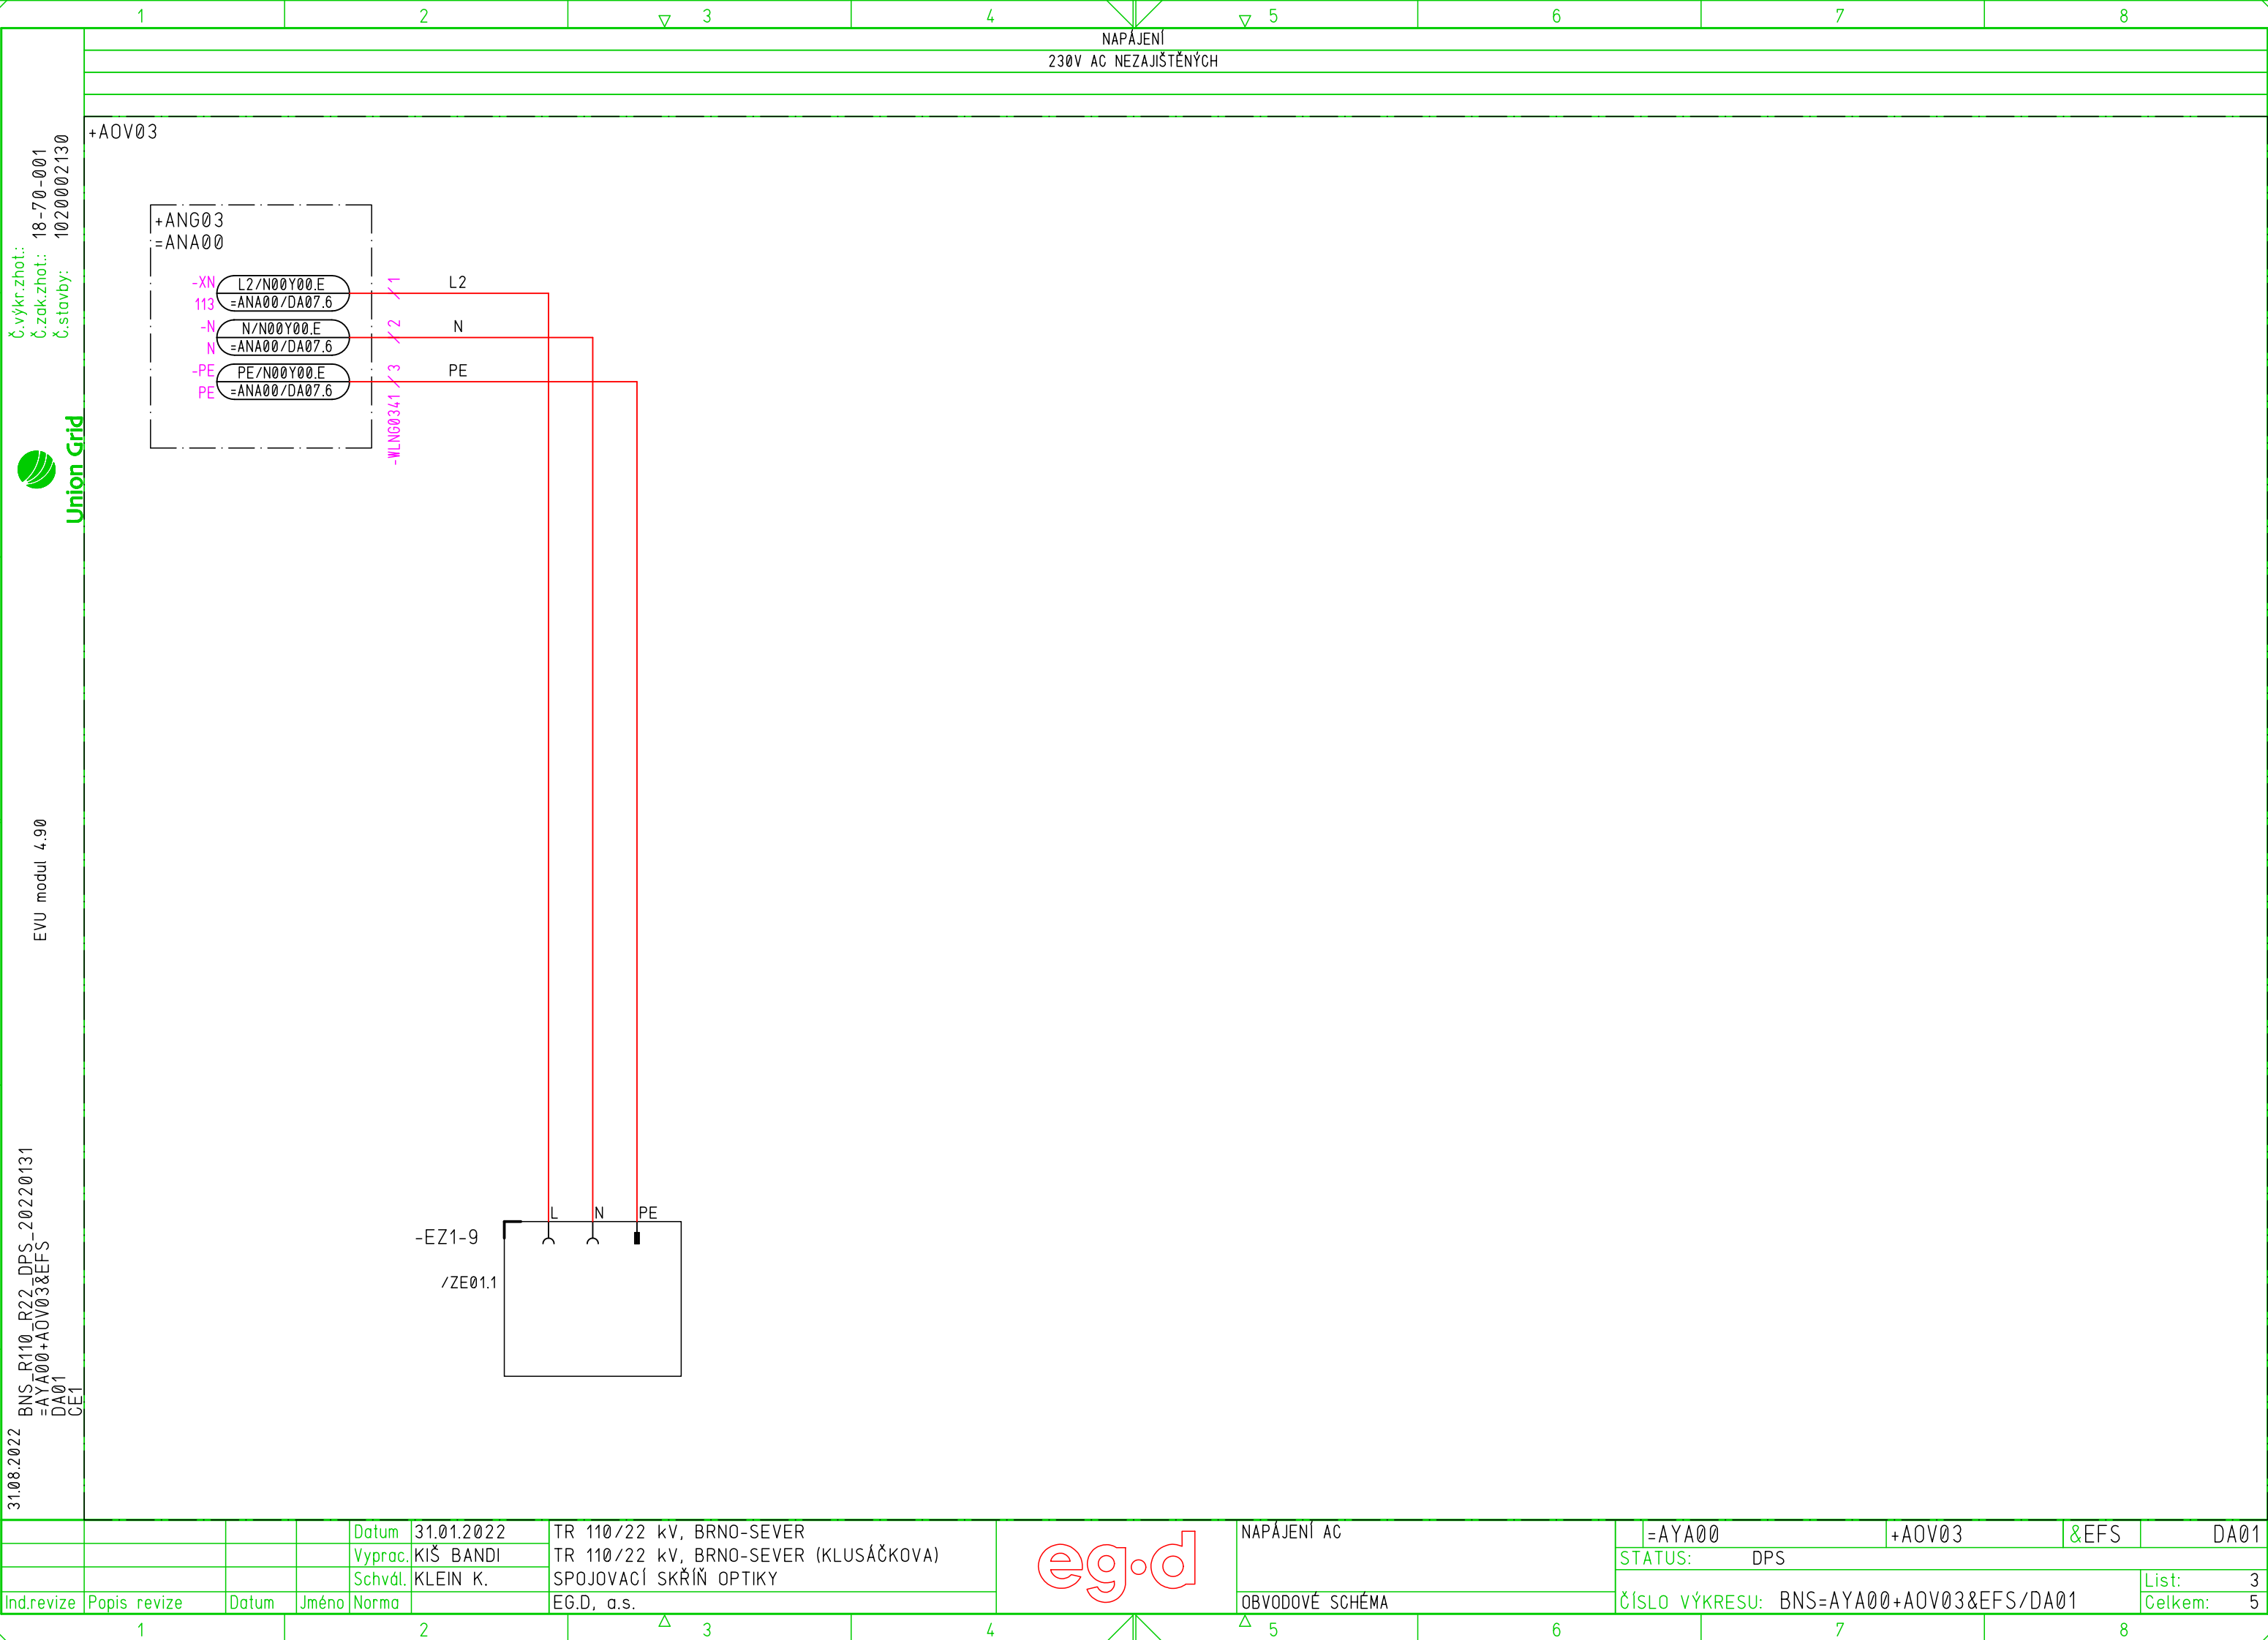

AOV03

místnost A0104 (TELEKOMUNIKACE )  
nová skříň 19"/42U

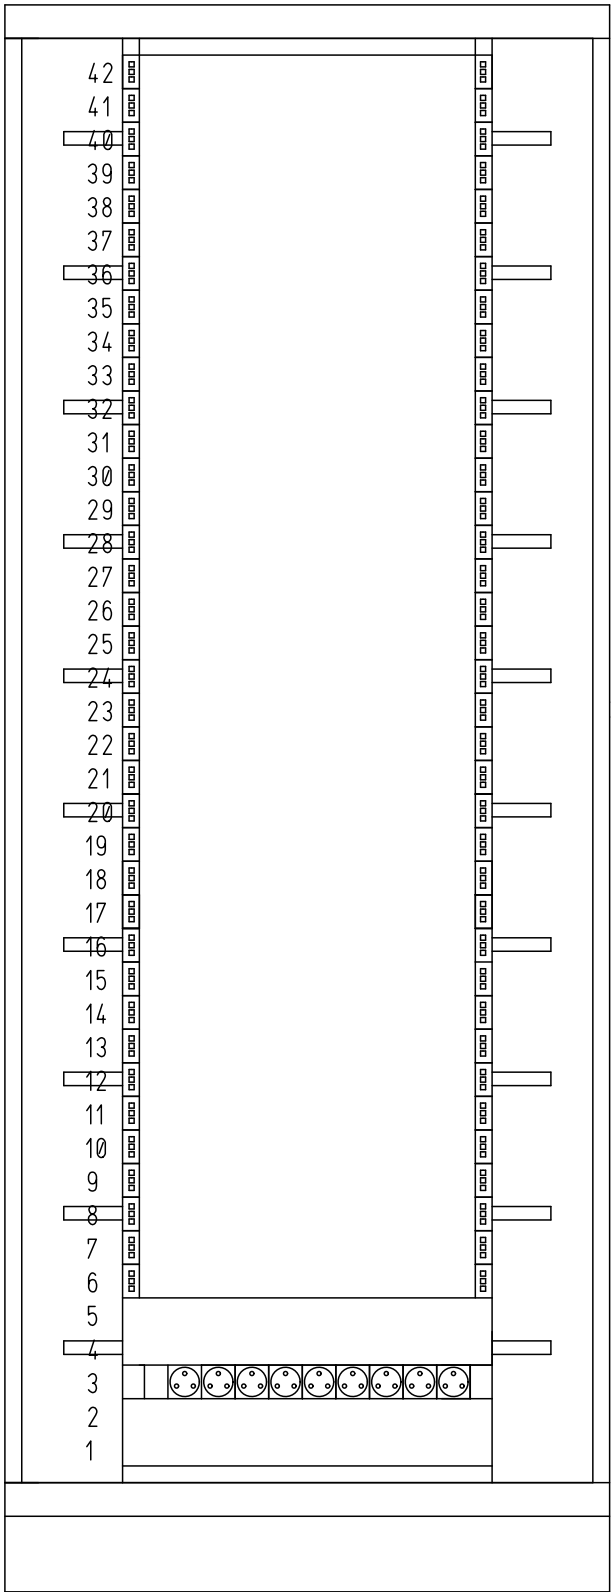

37U

2U

1U

2U

kryt 2U  
zásuvkový panel, rozvod 9 x 230V AC  
kryt 2U

LEGENDA :  
PROVEDENÍ :  
SKŘÍŇOVÝ ROZMĚR: 800x2000x800 mm  
PŘEDNÍ PRŮHLEDNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE  
BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA VLEVO, PANTY VPRAVO  
PODSTAVEC 800x100x800 mm  
LEVÝ BOČNÍ KRYT, PRAVÝ BOČNÍ PANEL  
PEVNÝ RÁM 19"  
VÝSUVNÁ POLICE 19"  
MODUL PO 9 ZÁSUVEK

KRYTÍ : IP55  
NÁTĚR : RAL 7035  
DĚLENÍ: PO POLI  
PŘÍVODY : ZDOLA  
VÝVODY : DOLŮ  
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NAPÁJECÍ NAPĚTÍ -NPE 50Hz,230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :  
230V, 50Hz - SAMOČIN. ODPOJ. OD ZDROJE/TN-S

č.výkr.zhot.: 18-70-001  
č.zak.zhot.: 1020002130  
č.stavby:



EVU modul 4,90

BNS\_R110\_R22\_DPS-20220131  
=AYA00+AOV03&ELU  
DD01  
CE1  
31.08.2022

				Datum	31.01.2022	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER
				Vyprac.	KIŠ BANDI	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER (KLUSÁČKOVA)
				Schvál.	KLEIN K.	SPOJOVACÍ SKŘÍŇ OPTIKY
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.

eg.d

POHLED NA ROZVÁDĚČ	=AYA00	+AOV03	&ELU	DD01
	STATUS:	DPS		
VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU:	BNS=AYA00+AOV03&ELU/DD01	List:	5
			Celkem:	5

[illegible]