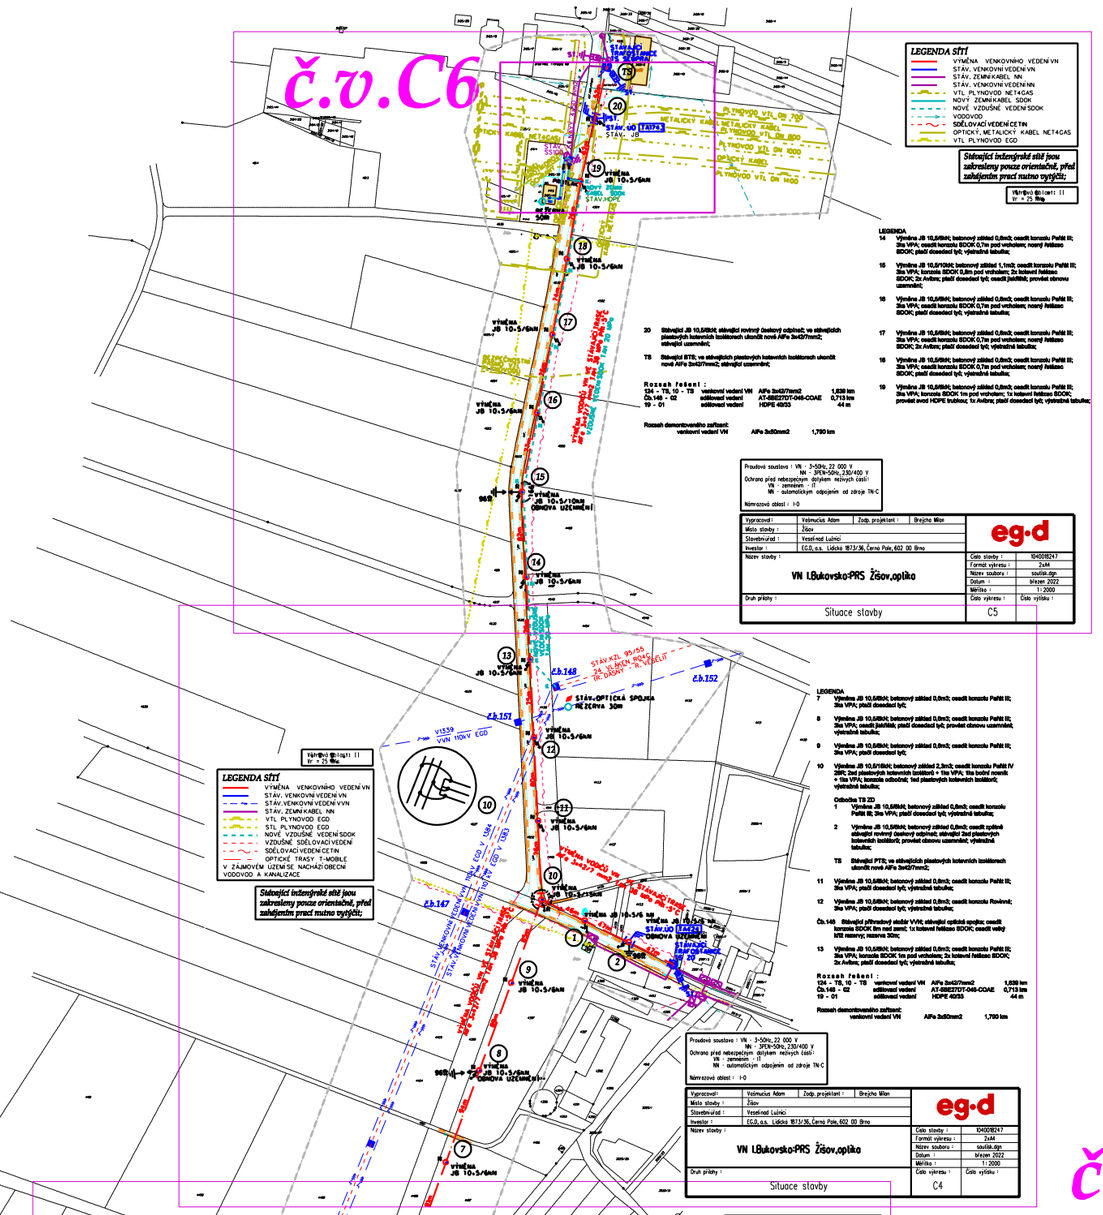

č.v.C6

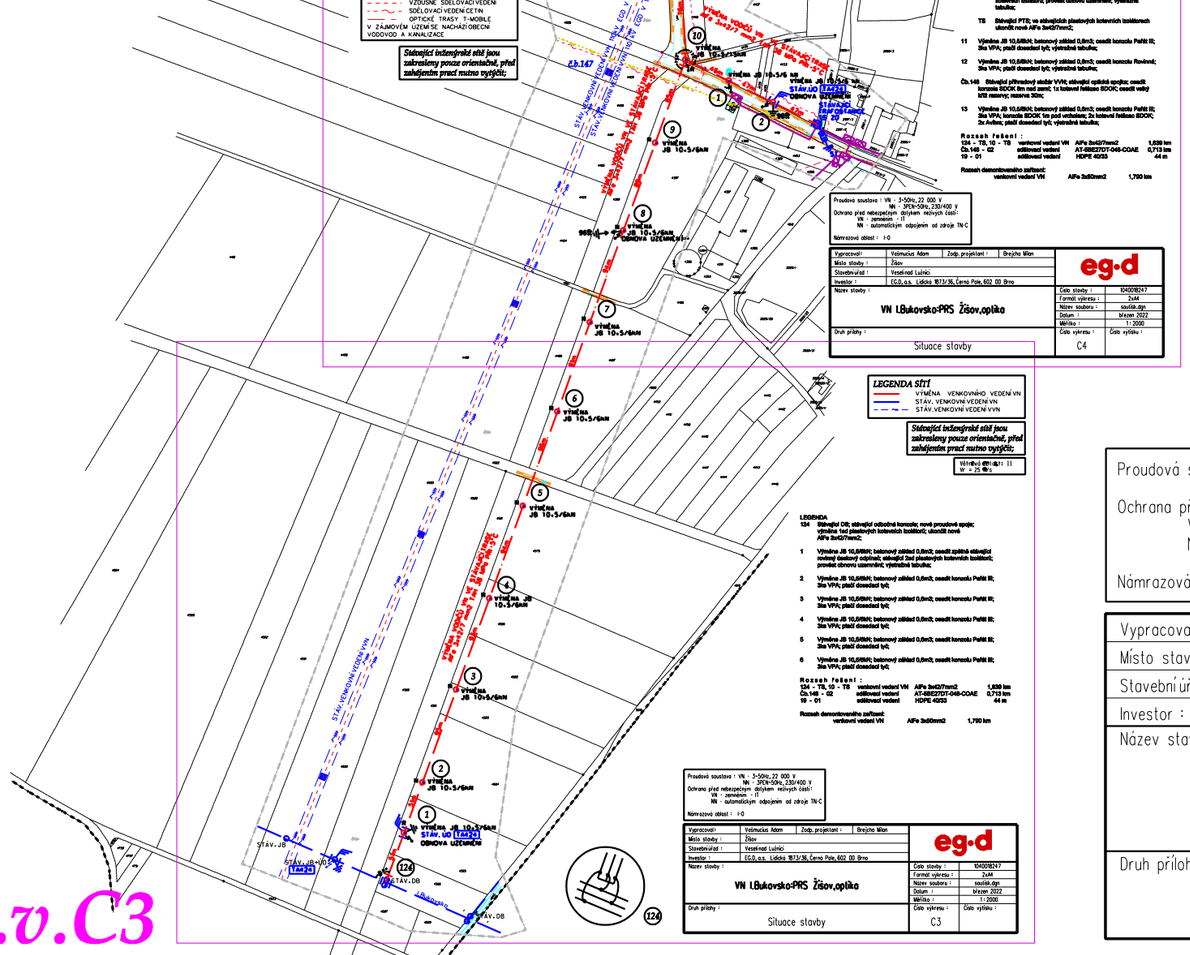

č.v.C5

č.v.C4

č.v.C3

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Námrazová oblast : I-0

Vypracoval:	Vašmucius Adam	Zodp. projektant:	Brejcha Milan
Místo stavby:	Žíšov		
Stavebníúřad:	Veselí nad Lužnicí		
Investor:	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
Název stavby:	VN I.Bukovsko:PRS Žíšov,optika		
Druh přílohy:	Celková situace stavby		

eg·d

Číslo stavby:	1040018247
Formát výkresu:	2xA4
Název souboru:	soutisk.dgn
Datum:	březen 2022
Měřítko:	1:6000
Číslo výkresu:	C2
Číslo výtisku:	