

12.04.2023

Slepá schémata RDD do MS Brno
=AAA00&EAA/AA01
AA01

MÍSTO STAVBY: MS Brno

NÁZEV STAVBY: Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr

IDENTIFIKACE CELKU: DOKUMENTAČNÍ ZÁZNAMY

INVESTOR/VLASTNÍK: EG.D, a.s.

SO/PS:

MAJETKOVÁ TŘÍDA:

ČÍSLO SOD/OBJ: xxxxxxxxxxxxxx

OBJEDNATEL: EG.D, a.s.

	REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
	=AAA00	+	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY xxxxxxxxxxxxxx			STATUS DPS	
ČÍSLO VÝKRESU =AAA00&EAA/AA01			INDEX REVIZE	
TITULNÍ STRÁNKA		Datum12.04.2023		
		VypracovalJan Hochmann		
		SchválilBc. David Kubát		
		Norma		
		List	1	
		Celkem	112	

Č. výkr. zhot.: 022-000xxx

Č. zak. zhot.: 022-000XXX

Č. stavby.: xxxxxxxxxxxx

Puttner, s.r.o.

03.02.2022

Slepi schémata RDD do MS Brno

=AAA00&EAB/AB01

AB01

Obsah

F06_002-puttner - Puttner EON

Rozvodna	Rozvaděč / Pole	Druh dokumentu	Typ strany	Název strany	Číslo listu	Číslo strany
AAA00		EAA	Titulní strana	Titulní strana	1	AA01
		EAB	Obsah	Obsah : =AAA00&EAA/AA01 - =AAA00&EAC/BB01	2	AB01
		EAC	Grafika	Záznamový list	3	BB01

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr DOKUMENTAČNÍ ZÁZNAMY	<div>eg.d</div>	Obsah : =AAA00&EAA/AA01 - =AAA00&EAC/BB01		= AAA00	+	&EAB	AB01
				Zprac.	Jan Hochmann			Status DPS				List	2
				Schvál.	Bc. David Kubát			Číslo výkresu: =AAA00&EAB/AB01				Celkem	112
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.							

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Č. výkr. zhot.: 022-000xxx

Č. zak. zhot.: 022-000XXX

Č. stavby.: xxxxxxxxxxxx

Puttner, s.r.o.

30.04.2021

Slepá schémata RDD do MS Brno

=AAA00&EAC/BB01

BB01

Zhotovite (firma / jméno) {datum}	Název elektrické stanice	Status	Index revize	Oblast projektu {změna / revize} {=, +, /, ...}	Dokumentační záznam {popis změny / revize dokumentace}	Název projektu {databáze}
Puttner, s.r.o. Hochmann 12.04.2023	Slepá schémata RDD do MS Brno	DPS		Celý projekt (nová dokumentace)	Vydání DPS Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr	TSxxx

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr DOKUMENTAČNÍ ZÁZNAMY	<div>eg.d</div>	Záznamový list		= AAA00	+	&EAC	BB01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status	DPS				List	3
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.				Číslo výkresu: =AAA00&EAC/BB01		Celkem	112			

12.04.2023

Slepá schémata RDD do MS Brno
=ANA01&EAA/AA01
AA01

MÍSTO STAVBY: MS Brno

NÁZEV STAVBY: Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr

IDENTIFIKACE CELKU: RDD1099/4867

INVESTOR/VLASTNÍK: EG.D, a.s.

SO/PS:


MAJETKOVÁ TŘÍDA:

ČÍSLO SOD/OBJ: xxxxxxxxxxxxxx


OBJEDNATEL: EG.D, a.s.


	REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
	=ANA01	+	&EAA
			AA01
ČÍSLO STAVBY xxxxxxxxxxxxxx		STATUS DPS	
ČÍSLO VÝKRESU =ANA01&EAA/AA01		INDEX REVIZE	
TITULNÍ STRÁNKA		Datum 12.04.2023	
		Vypracoval Jan Hochmann	
		Schválil Bc. David Kubát	
		Norma	
		List	4
		Celkem	112

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867		Jednopólové schéma	= ANA01		+	&EFA	BC01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA01&EFA/BC01				List	5	
									Celkem				112		

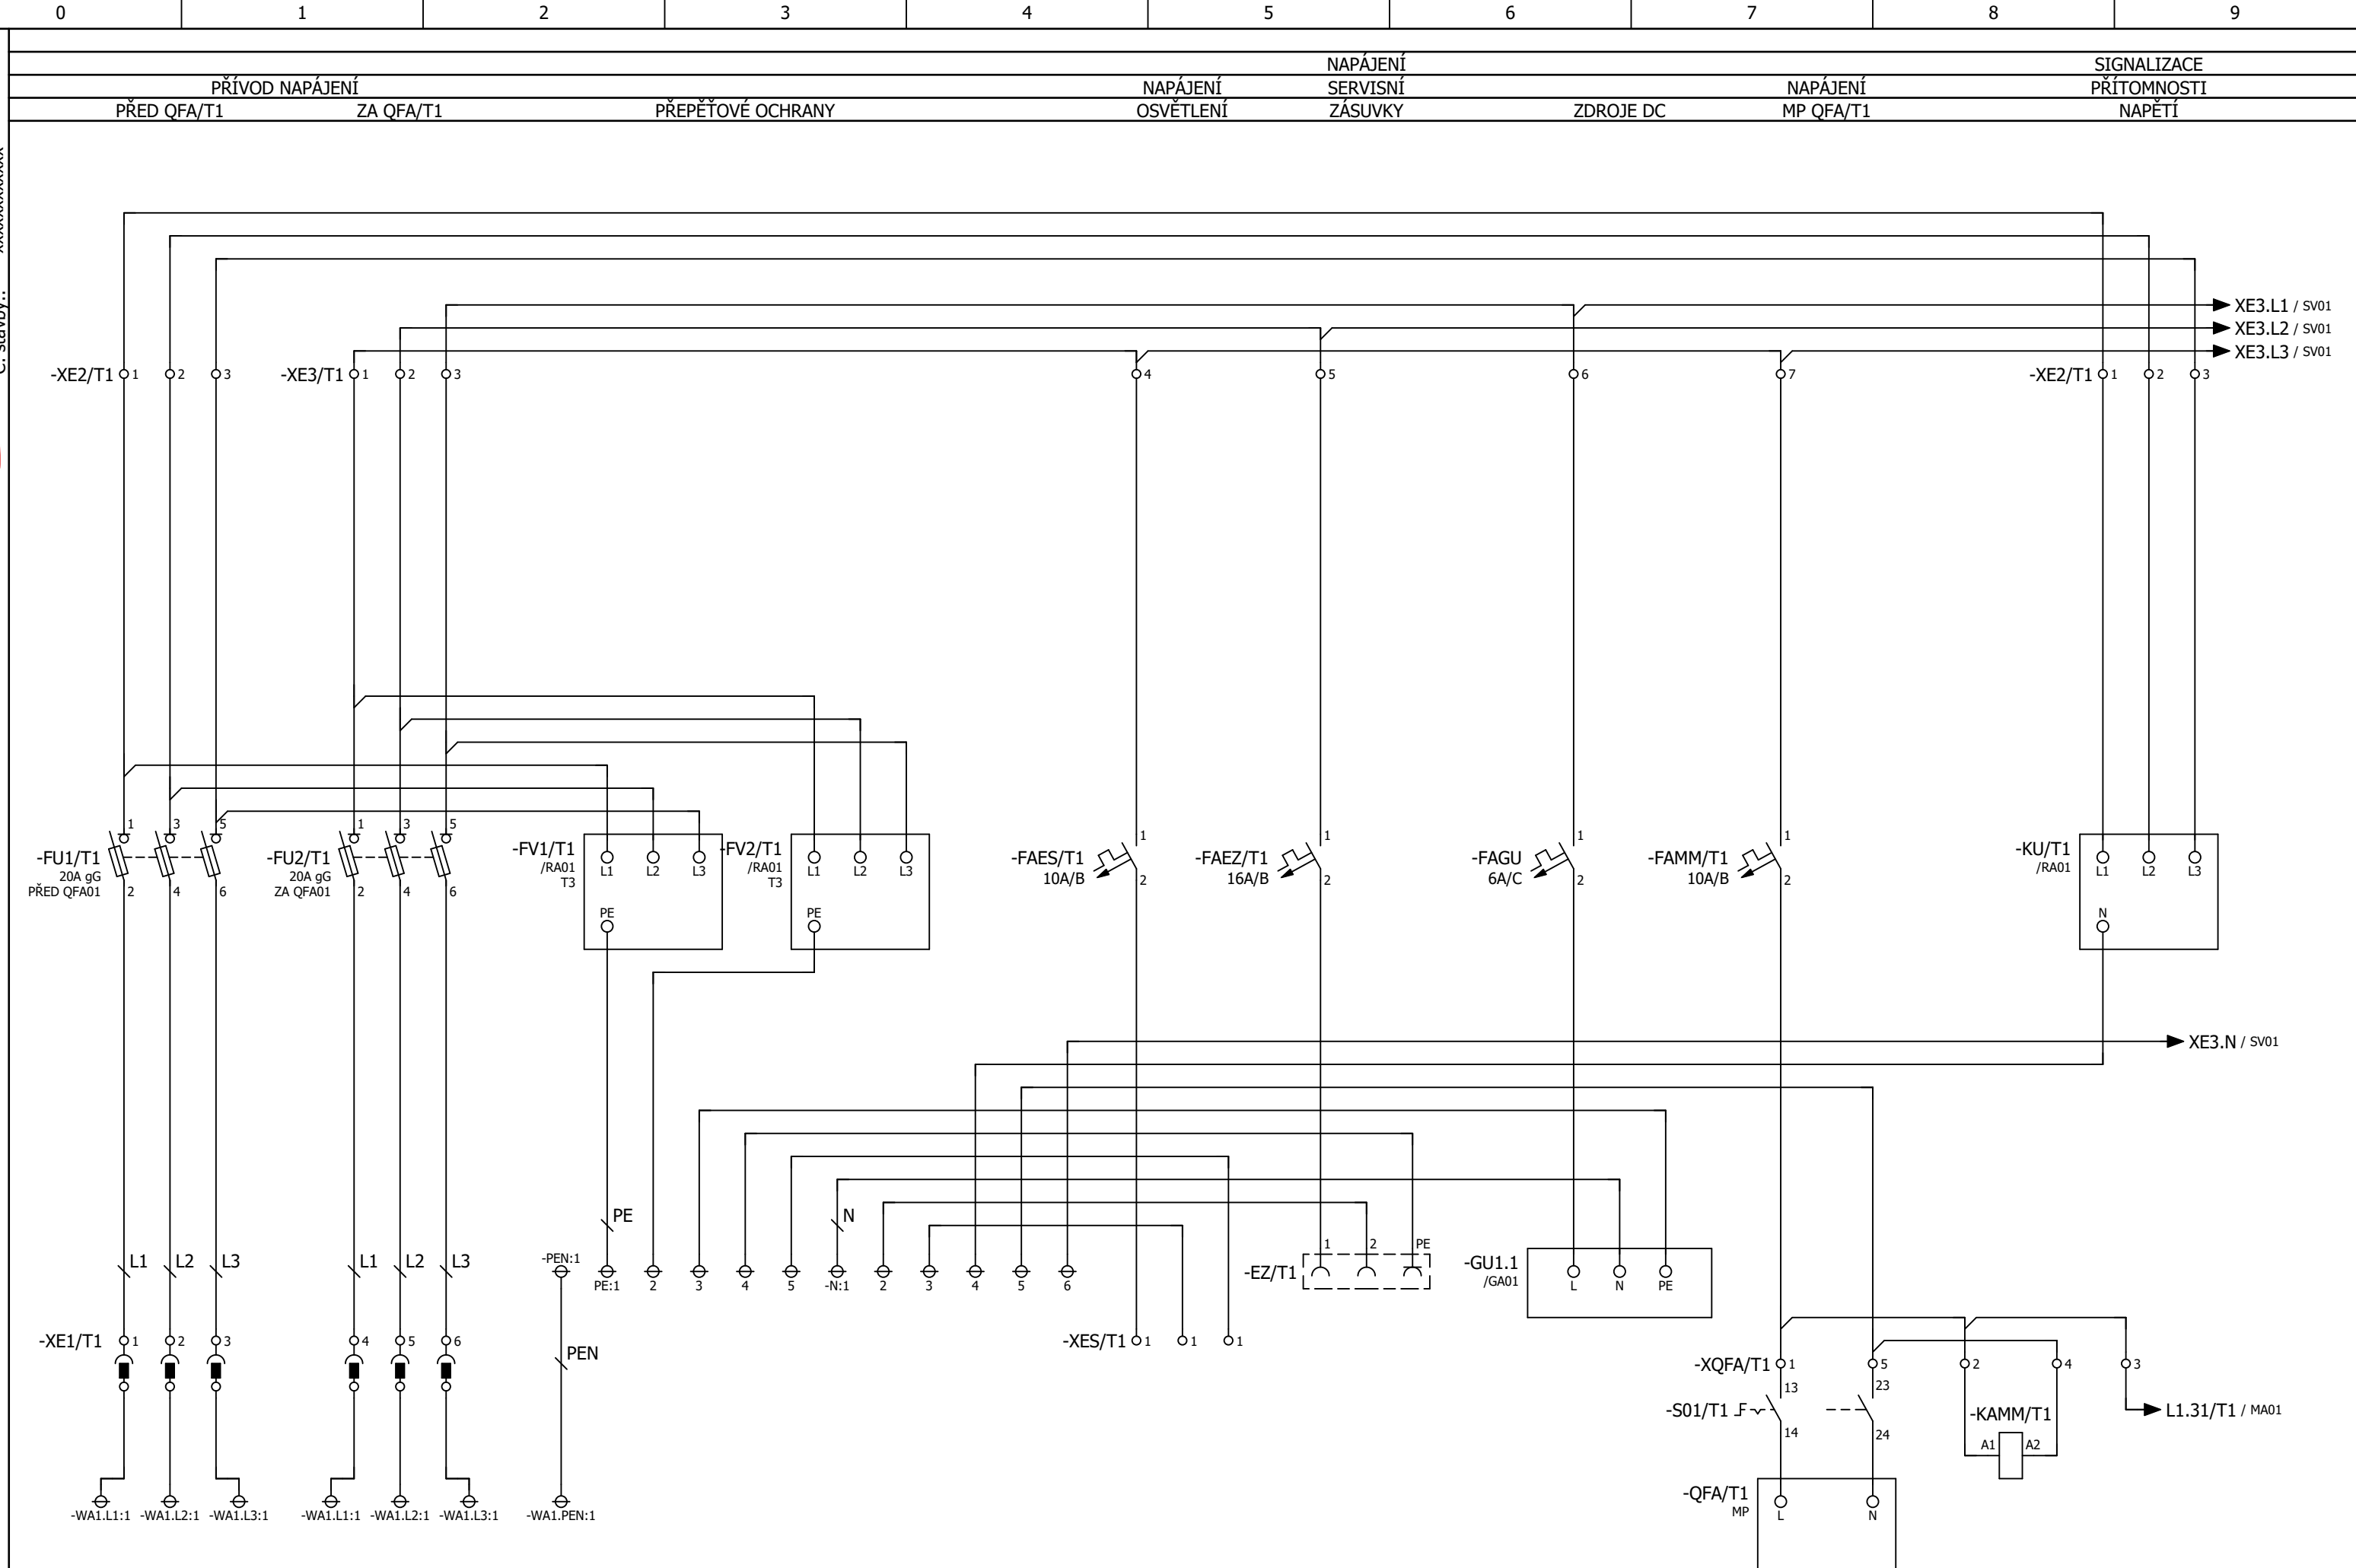


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867		Napájení AC	= ANA01		+ ASN01	&EFS	DA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				List 6						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA01+ASN01&EFS/DA01				Celkem 112		

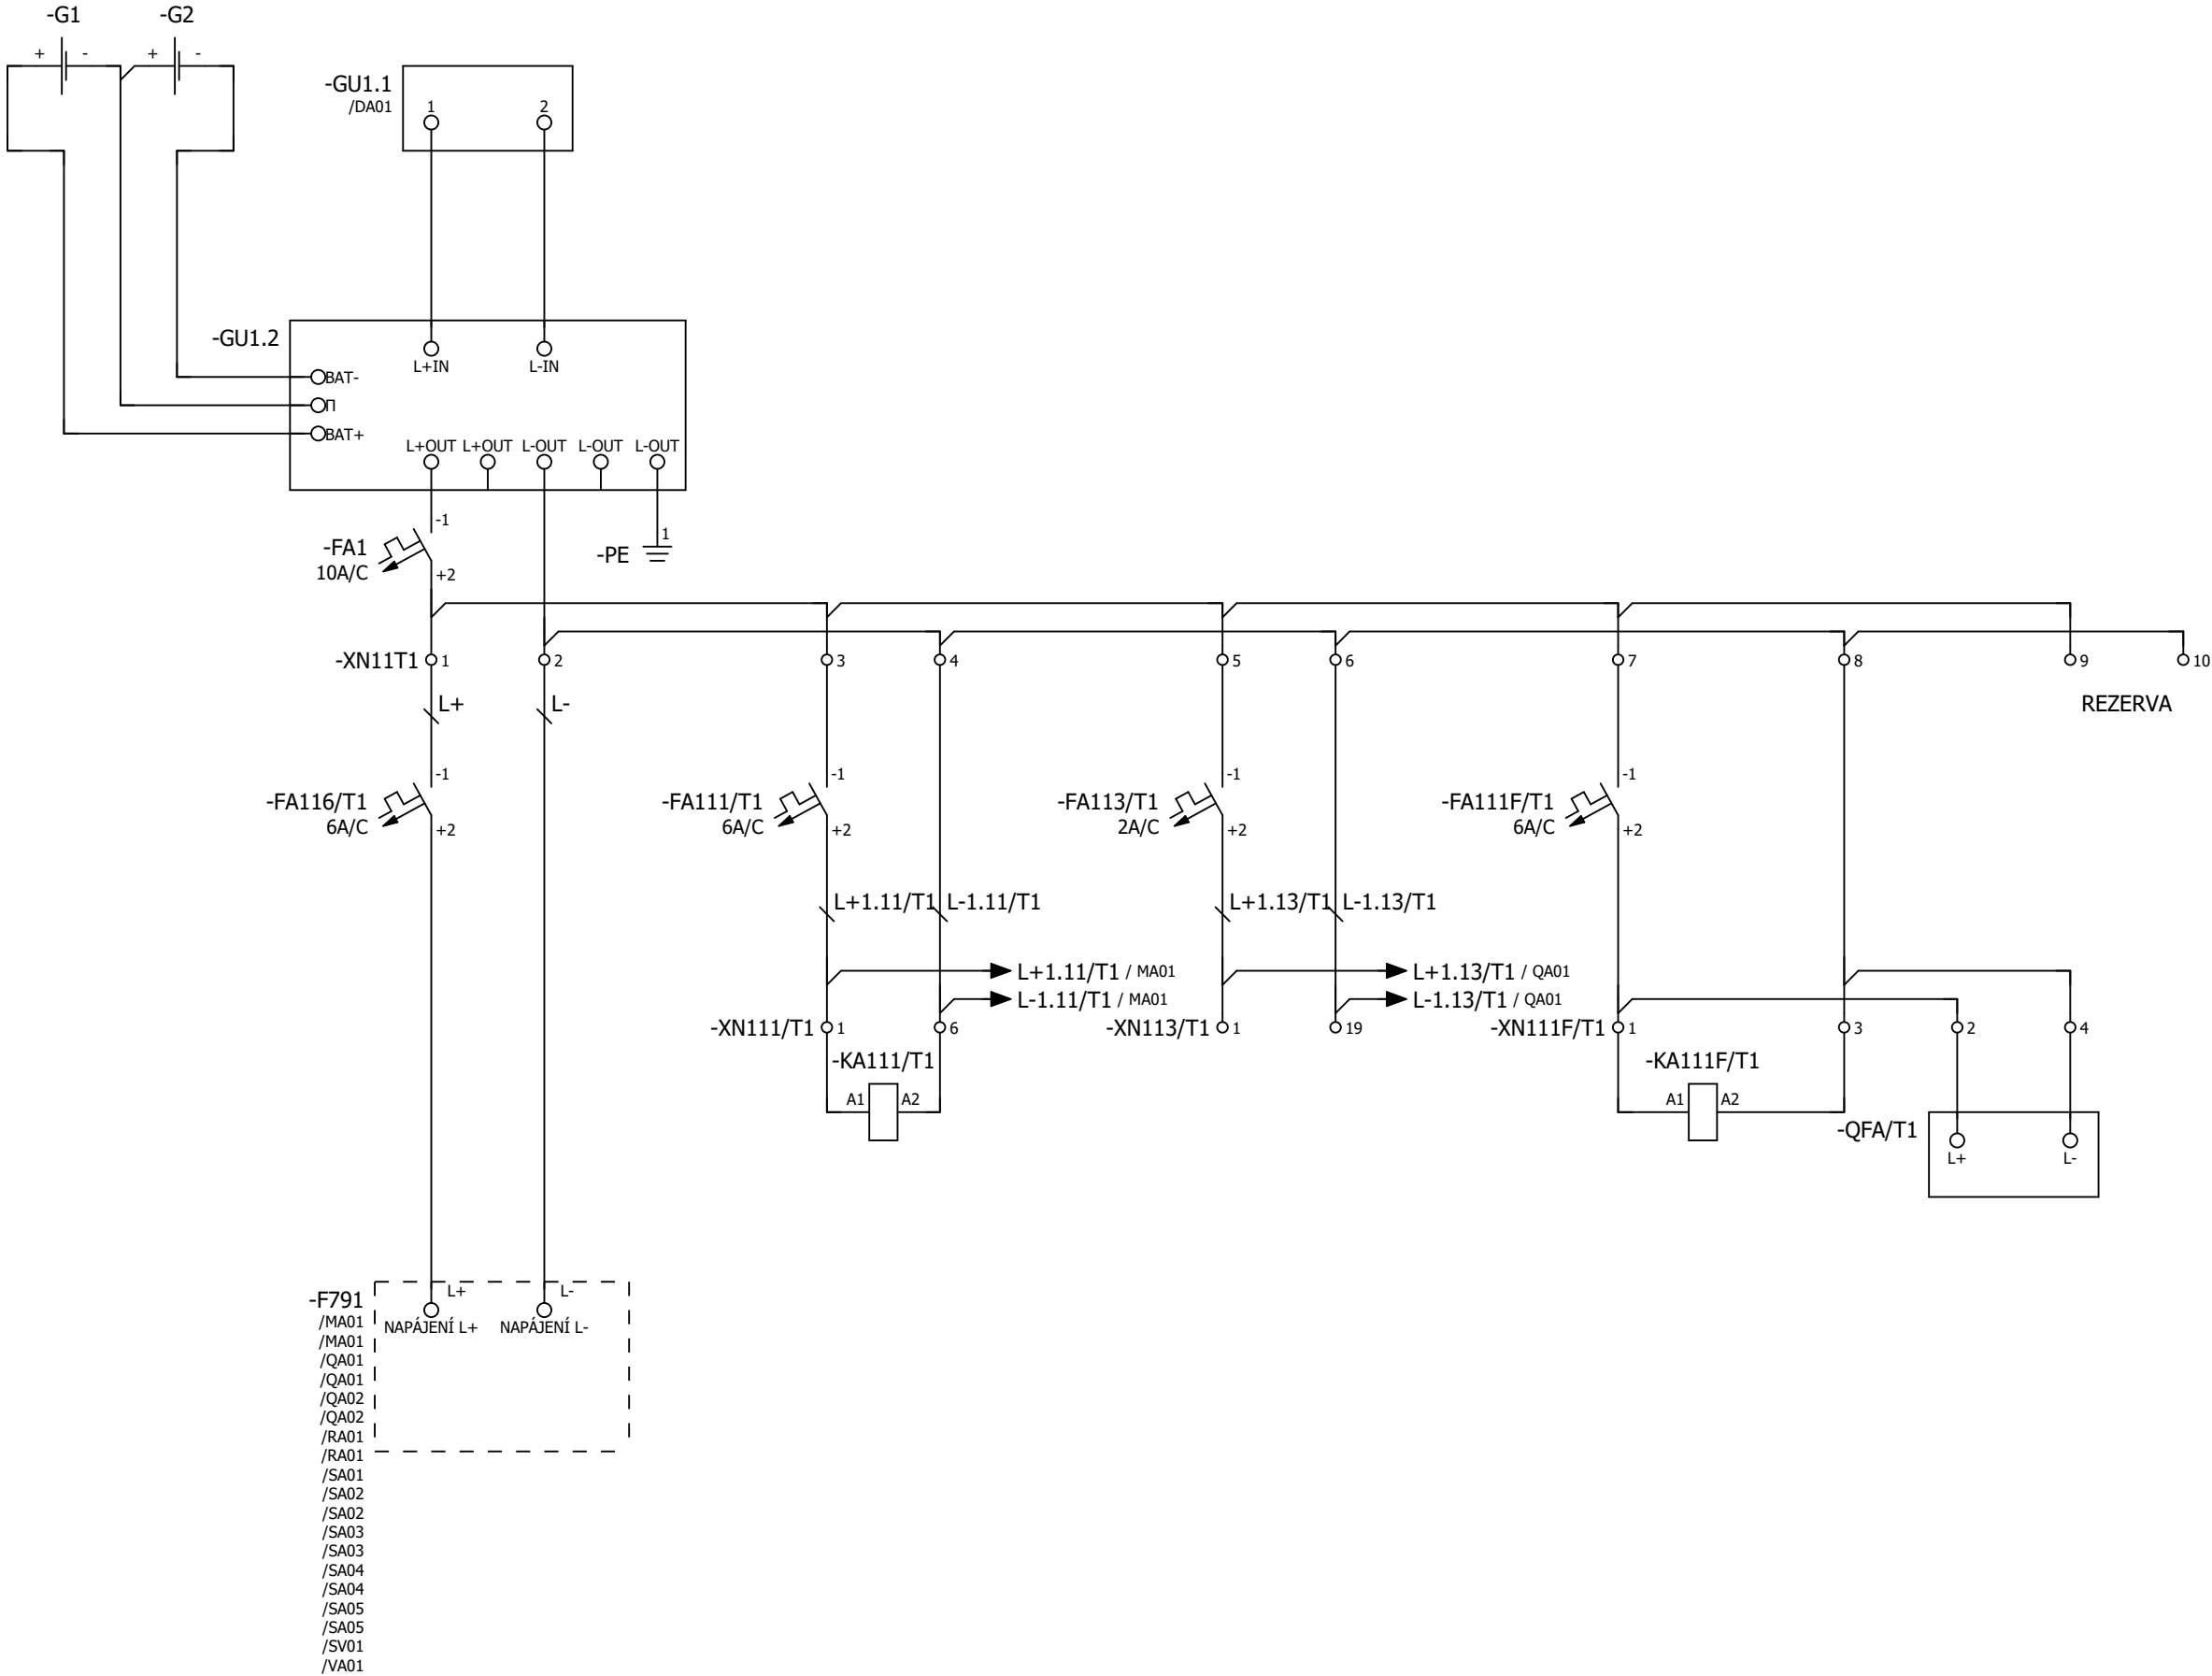


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY


Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.	eg.d	Nápadení DC	= ANA01		+ ASN01		&EFS		GA01	
								Status		DPS				List	
														7	
								OBVODOVÉ SCHÉMA		Číslo výkresu: =ANA01+ASN01&EFS/GA01				Celkem	



eg.d

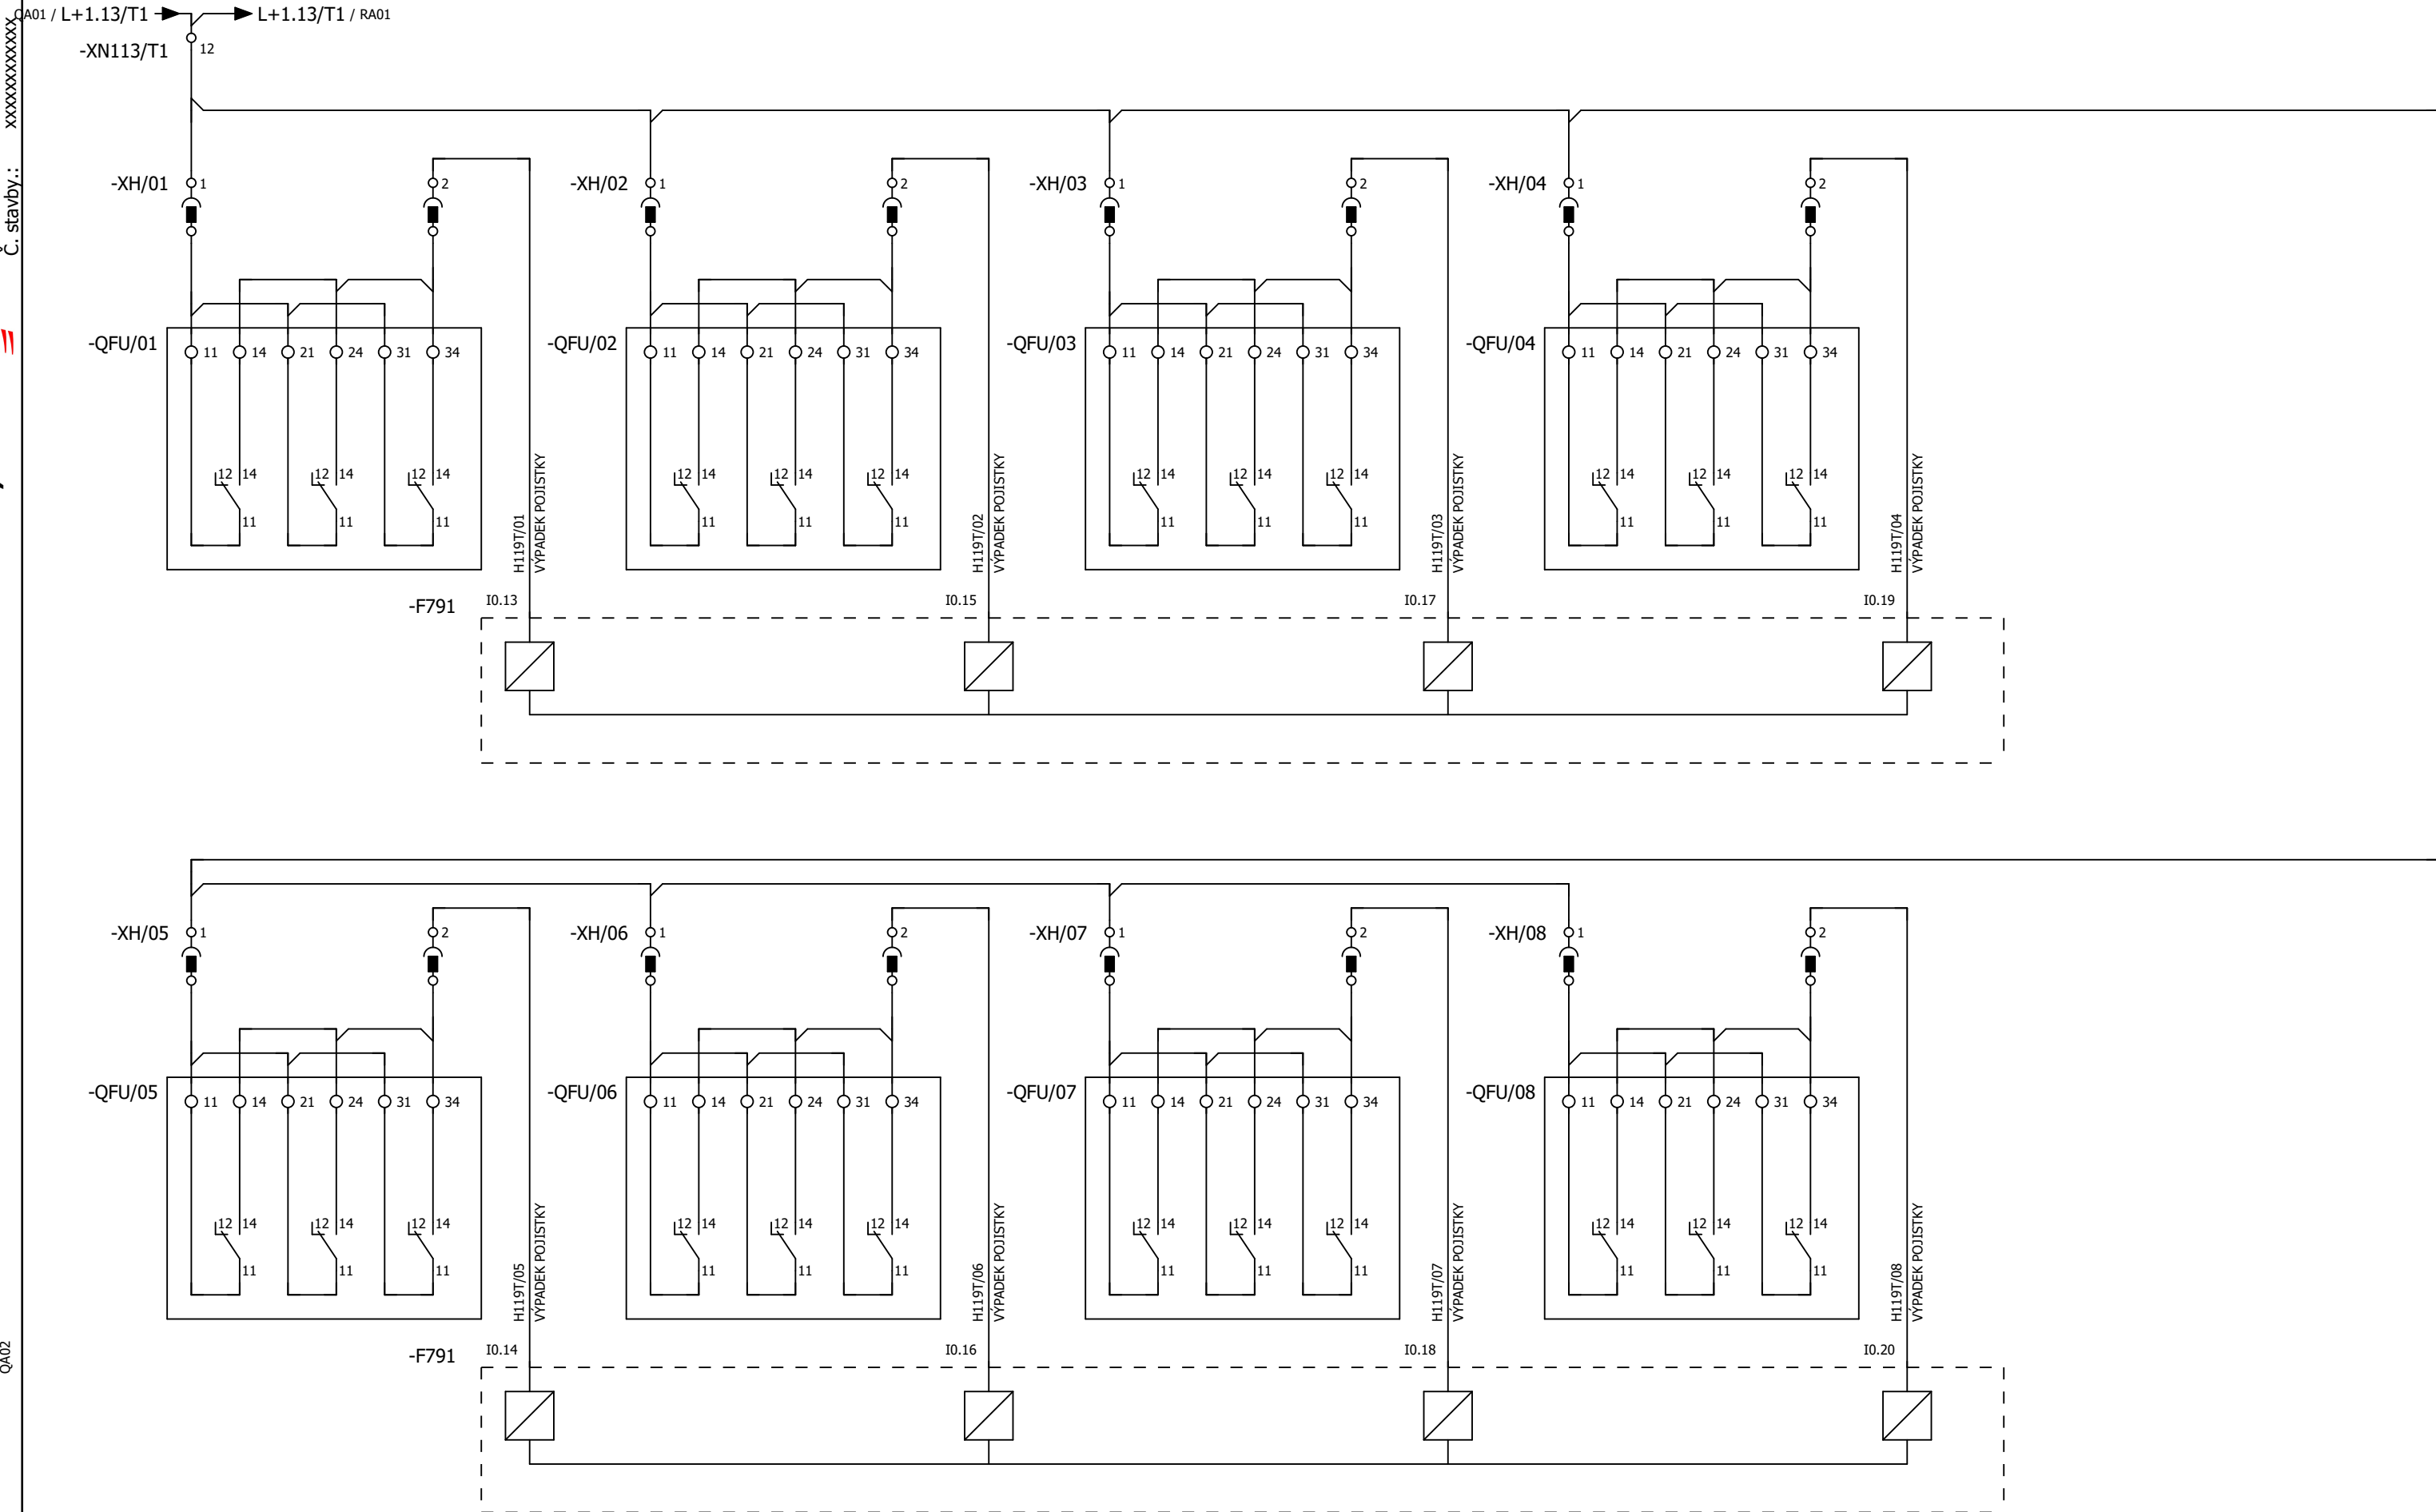


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867		Stavová signalizace QFU	= ANA01		+ ASN01	&EFS	QA02		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA01+ASN01&EFS/QA02				List	10	
													Celkem	112	


eg.d


OBVODOVÉ SCHÉMA

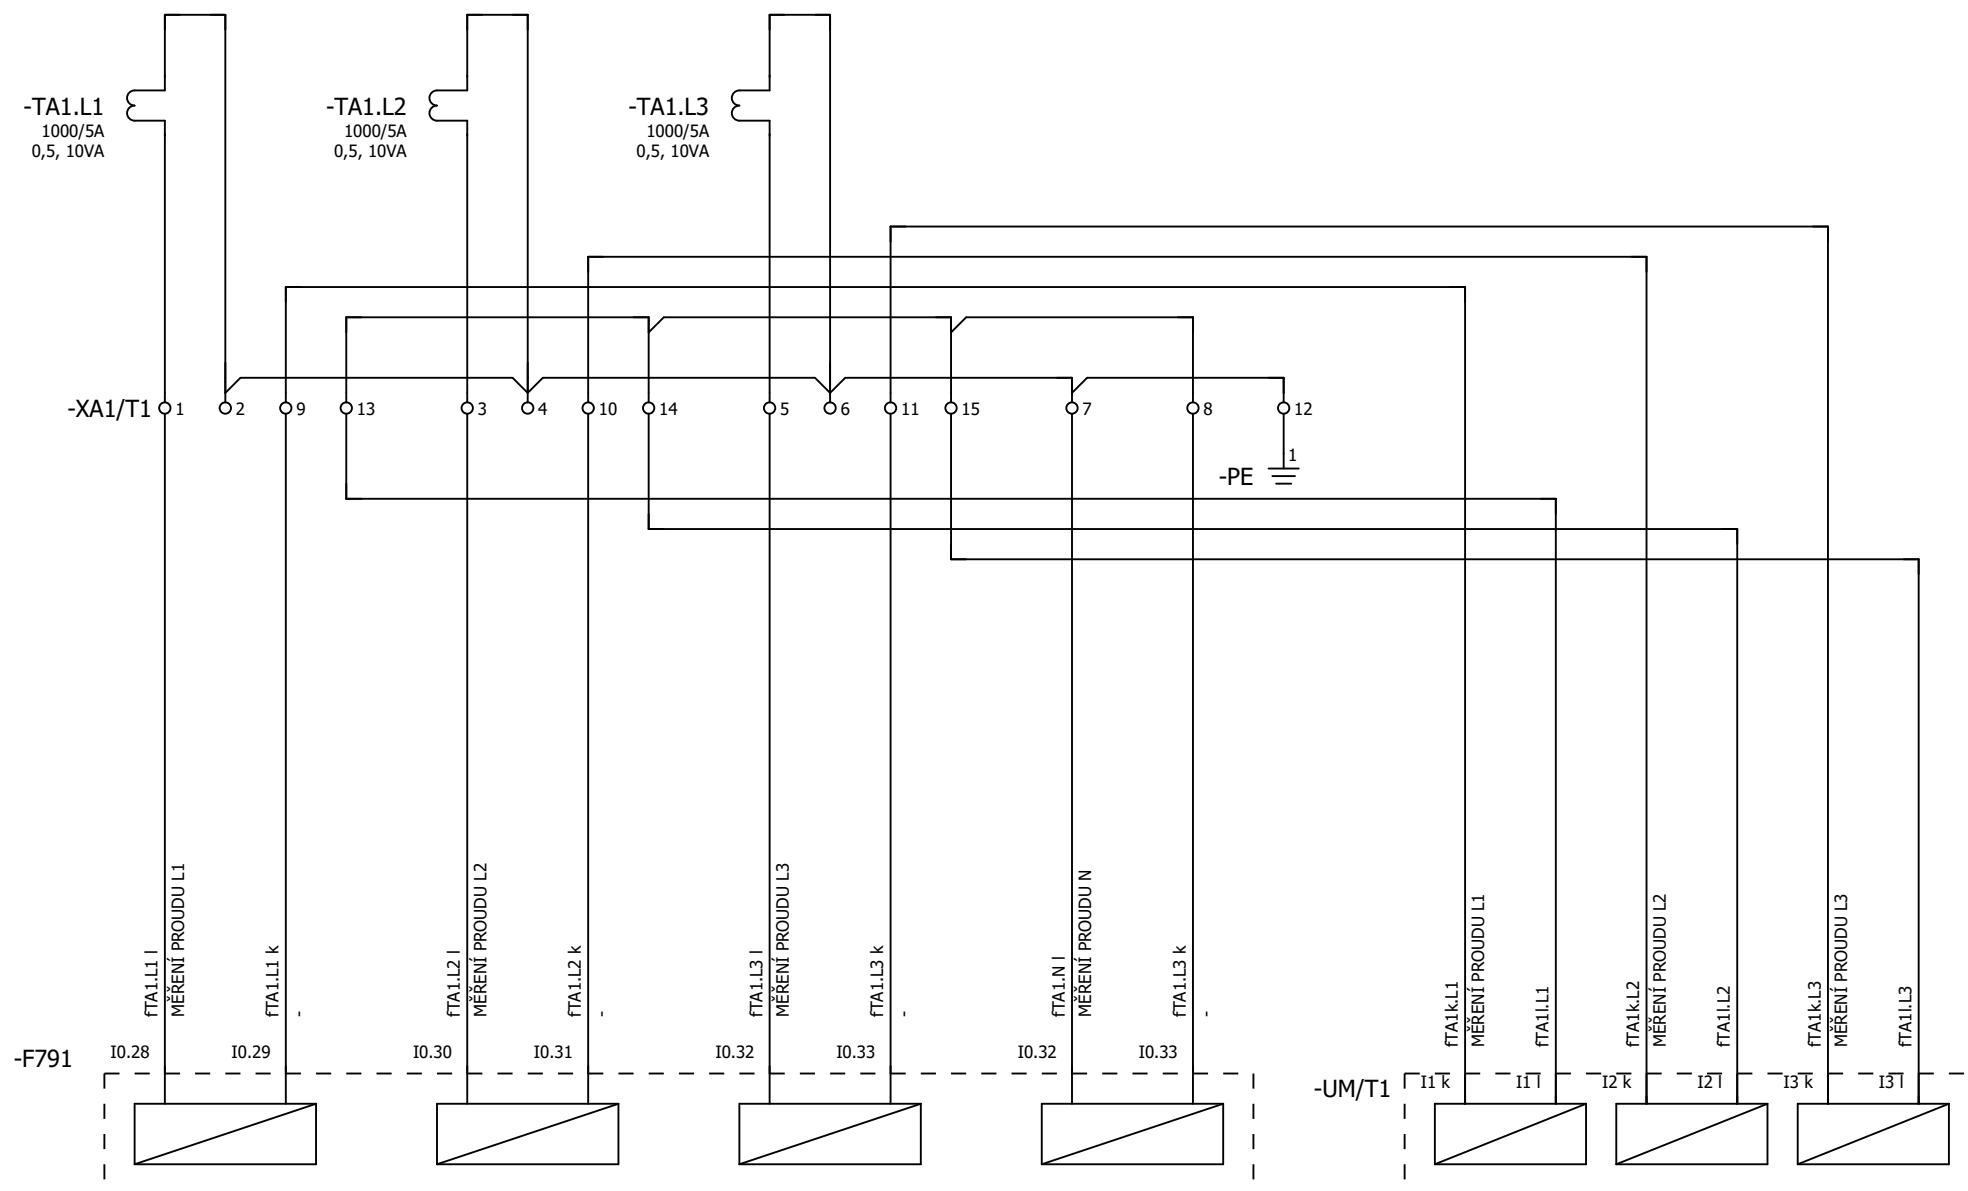


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867		Měření proudu	= ANA01		+ ASN01	&EFS	SA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA01+ASN01&EFS/SA01				List Celkem	12 112	

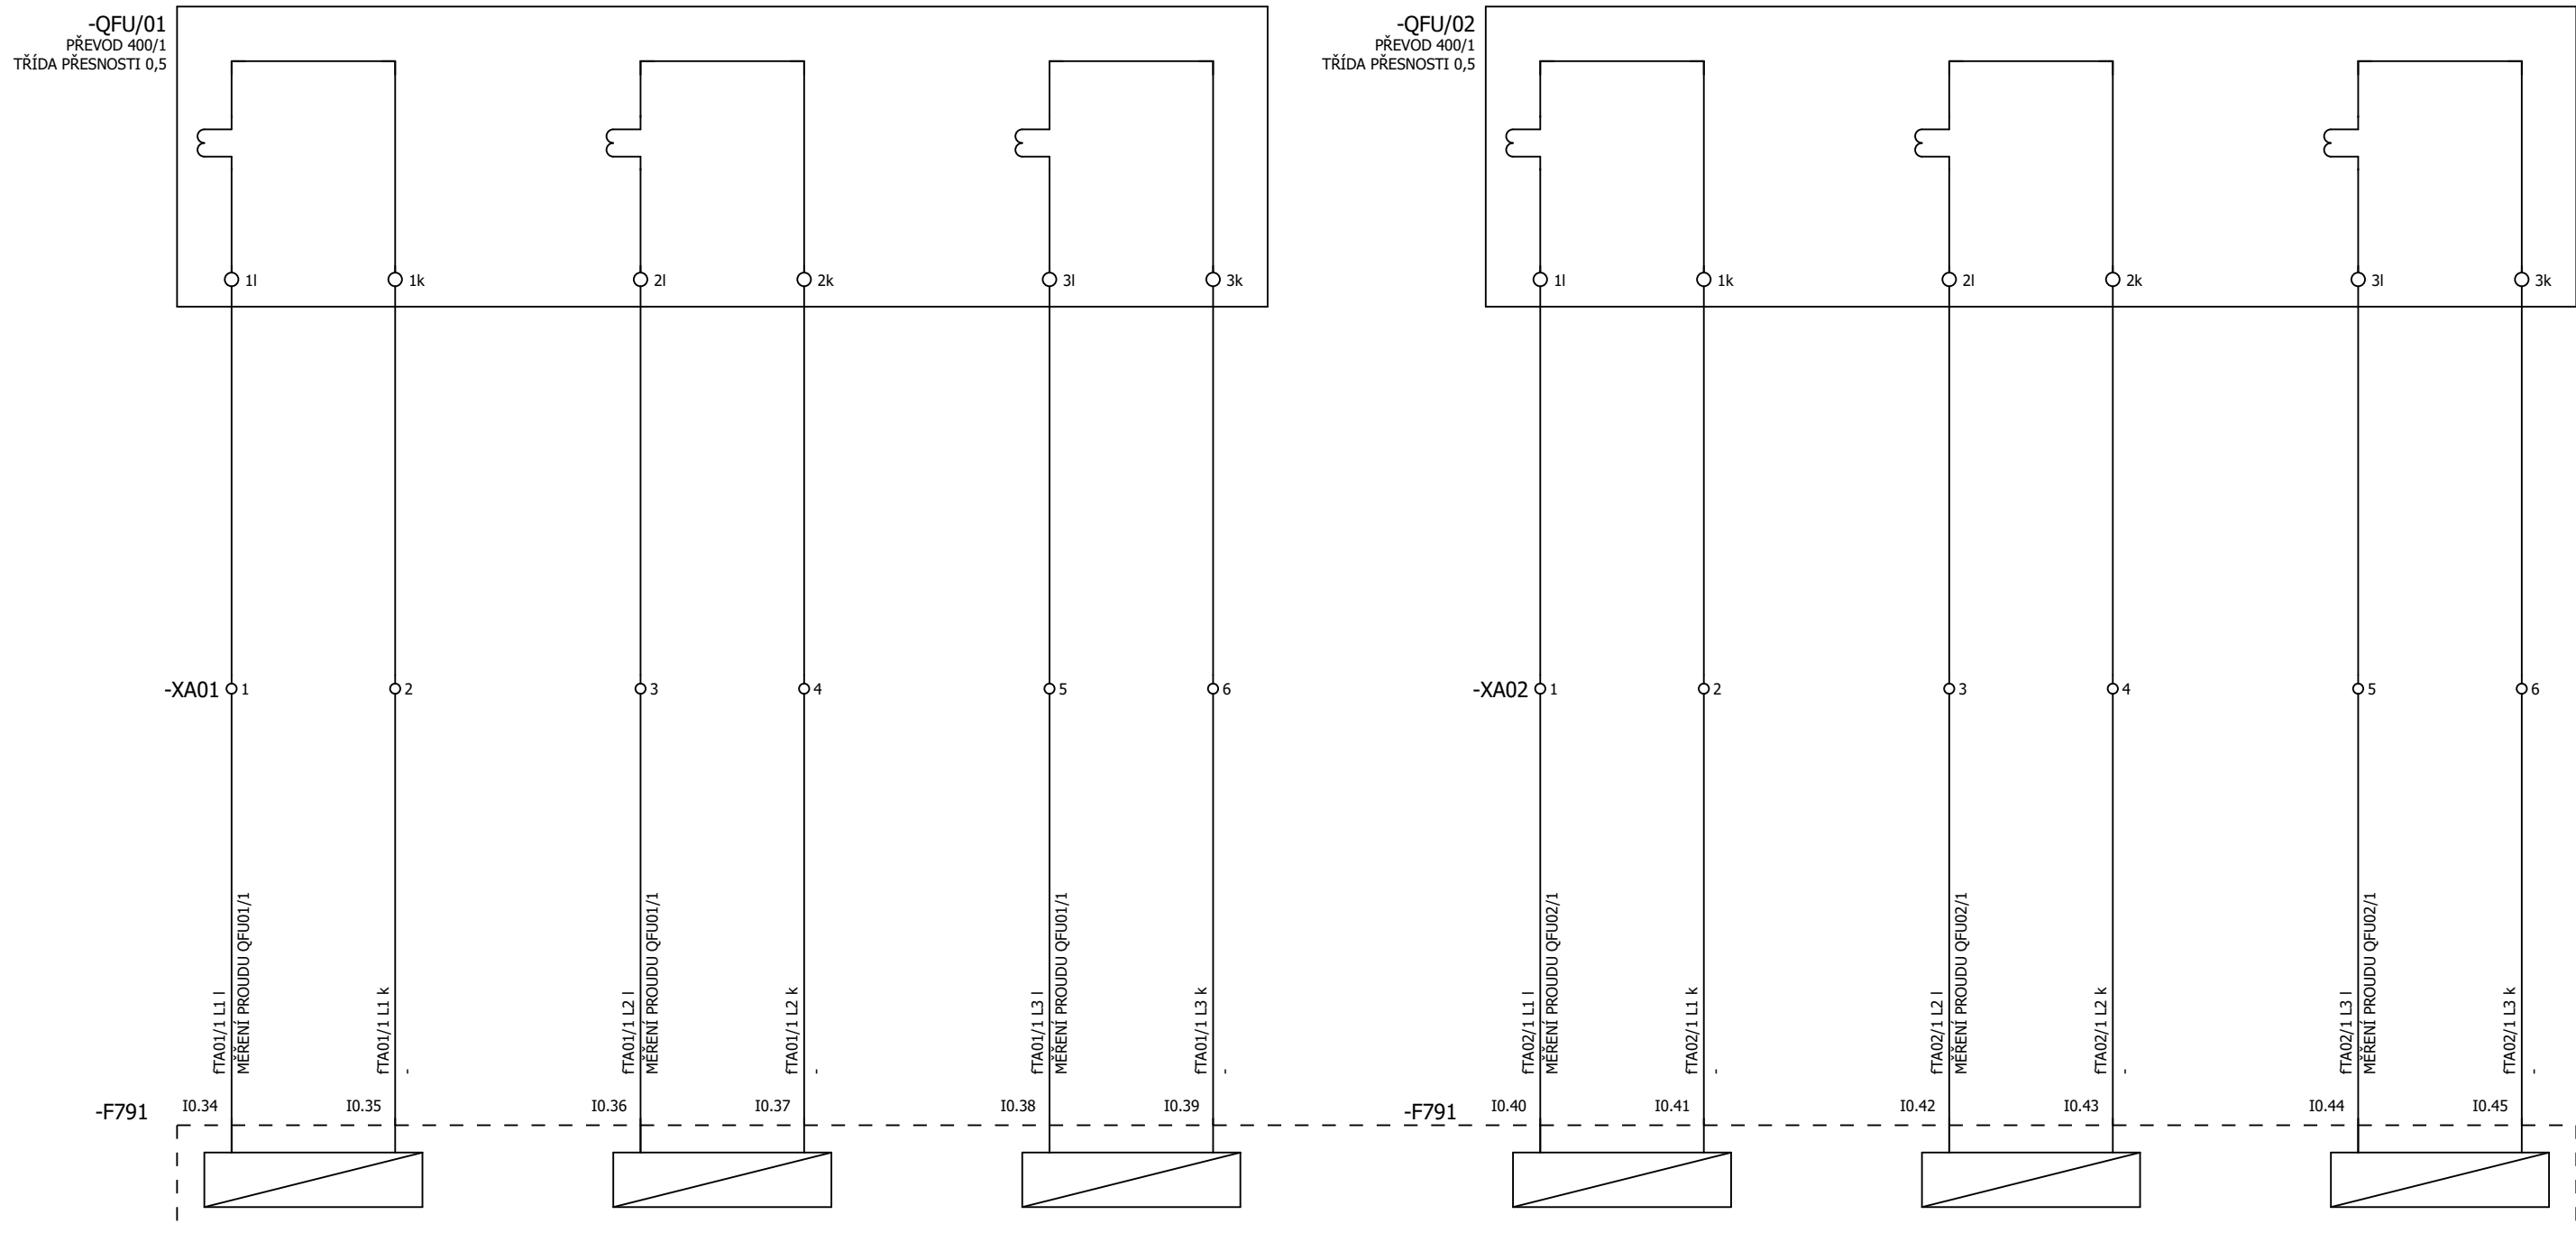

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867		Měření proudu vývodů	= ANA01		+ ASN01	&EFS	SA03		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA01+ASN01&EFS/SA03				List Celkem	14 112	

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867		Měření proudu vývodů	= ANA01		+ ASN01	&EFS	SA04		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA01+ASN01&EFS/SA04						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA01+ASN01&EFS/SA04					List	15
														Celkem	112

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867		Měření proudu vývodů	= ANA01		+ ASN01	&EFS	SA05		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA01+ASN01&EFS/SA05						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	List 16					Celkem 112	

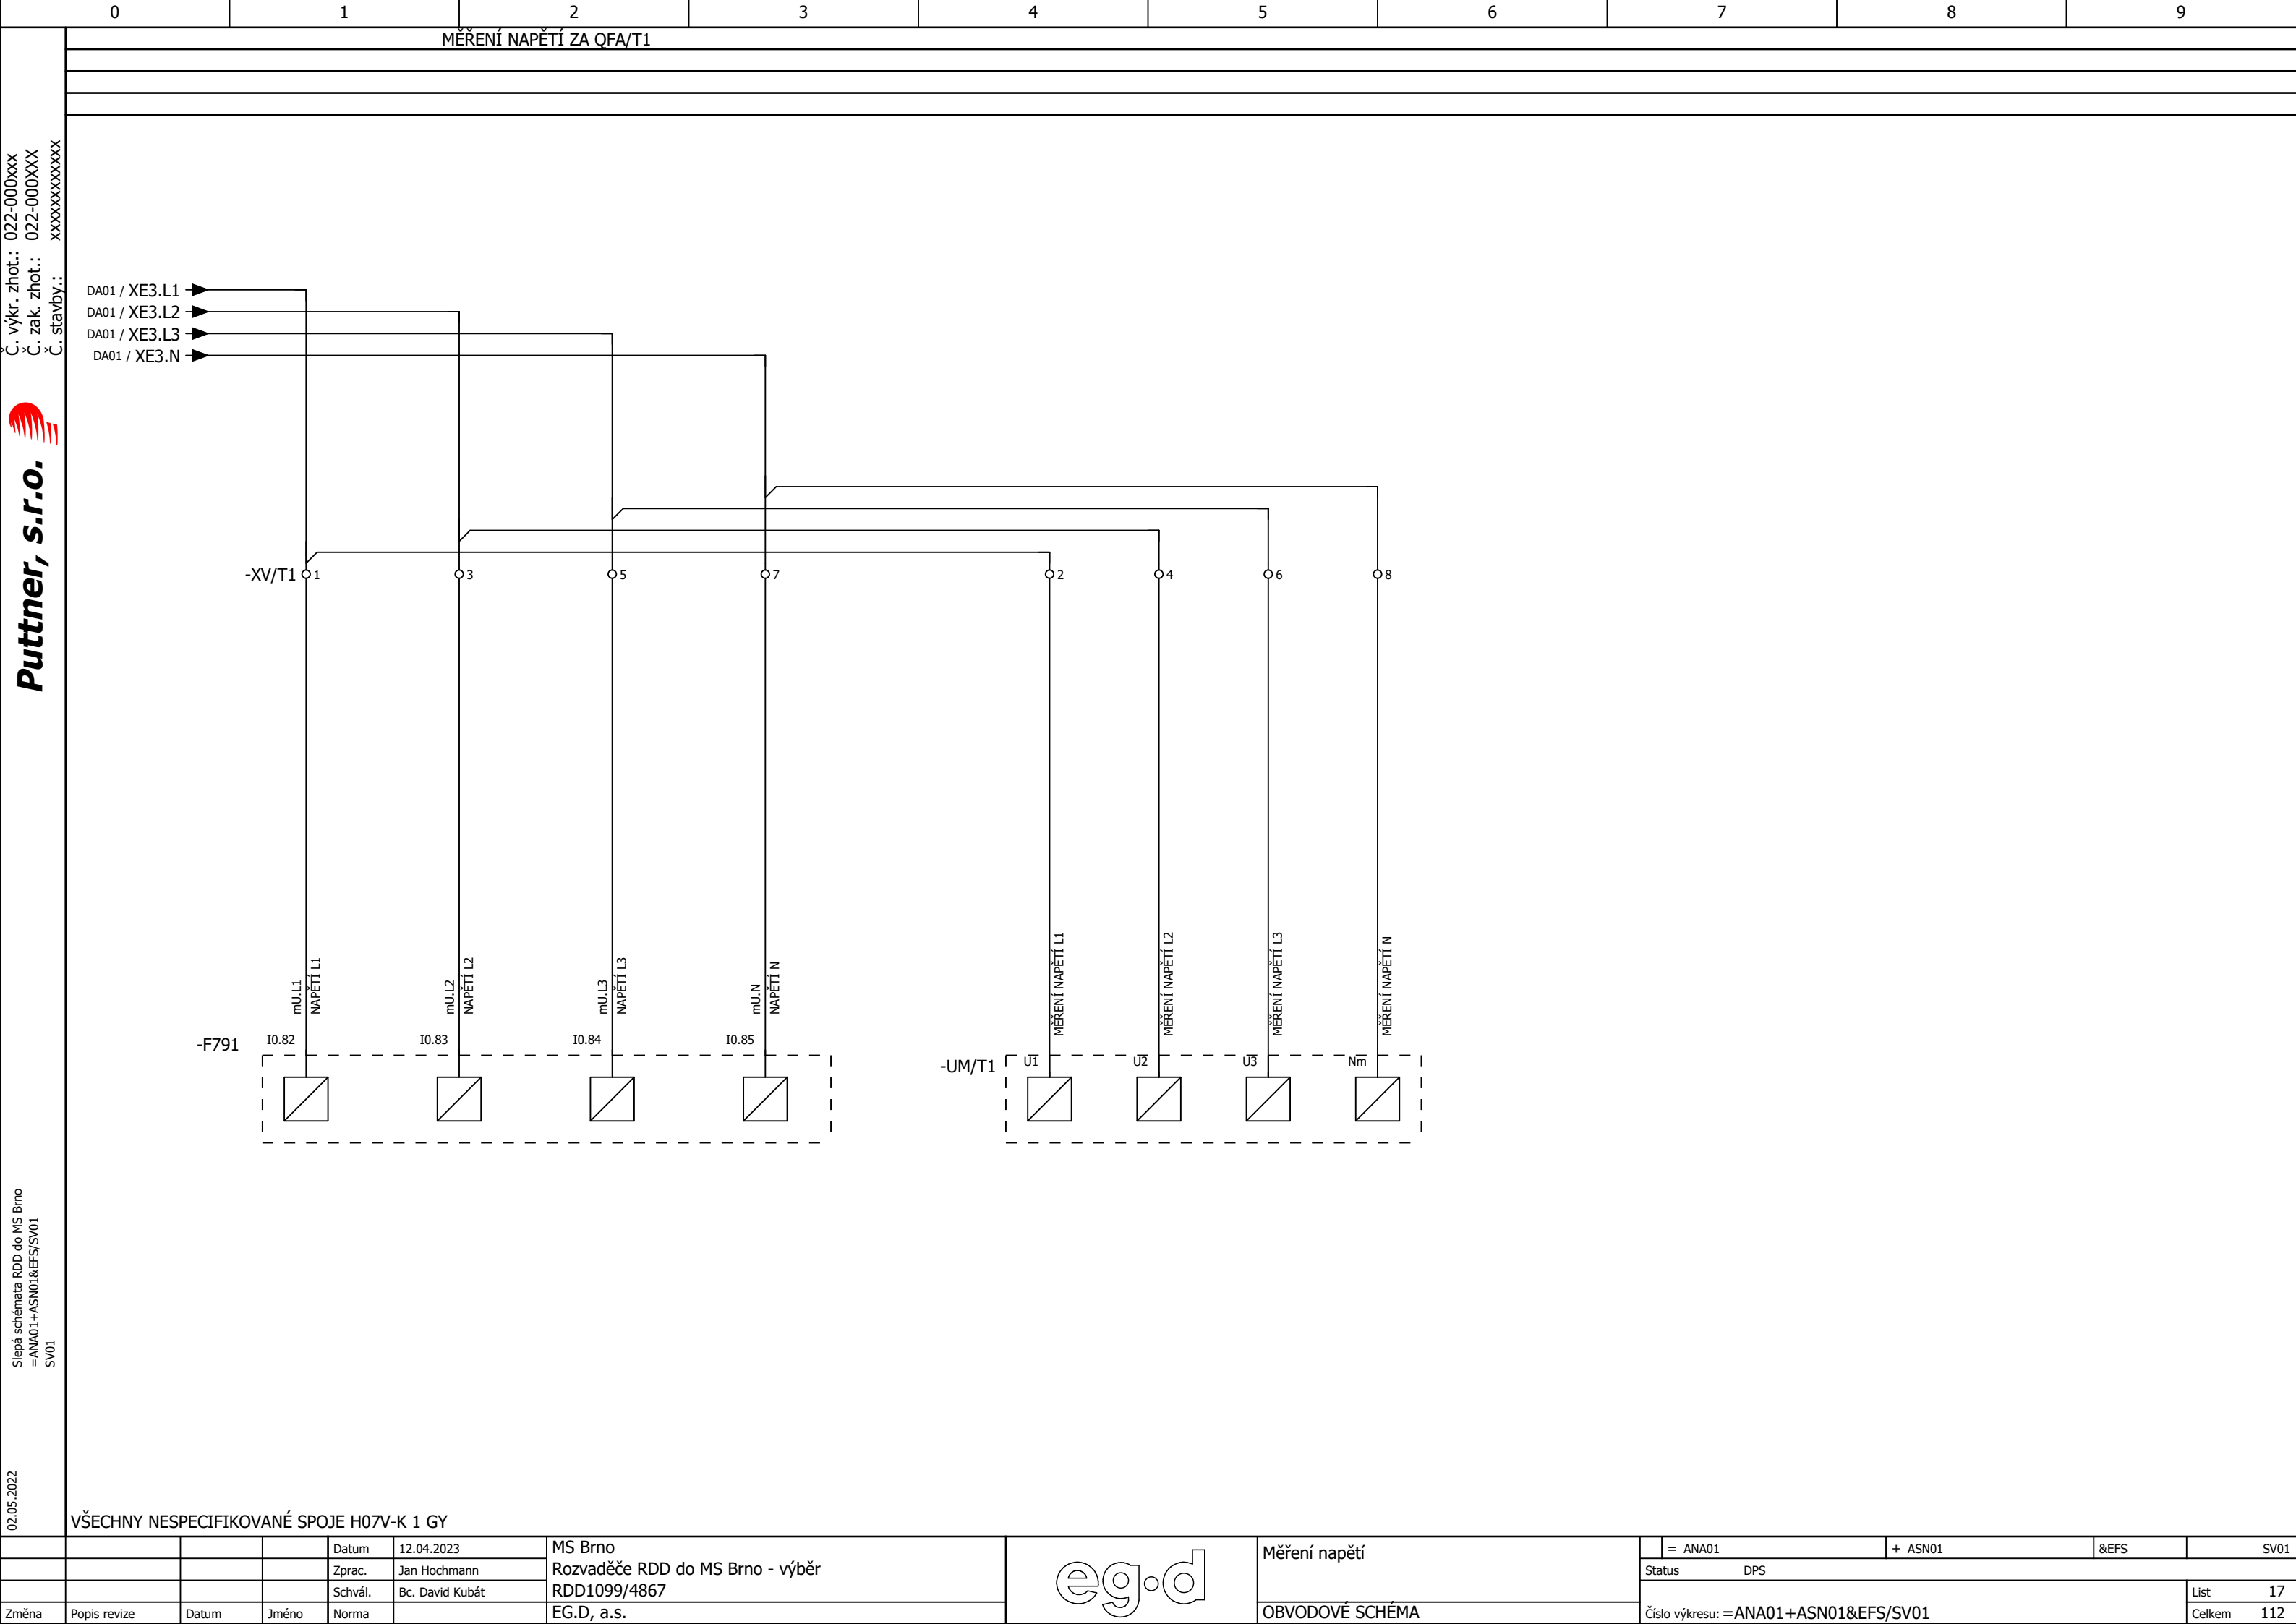

12.04.2023

Slepá schémata RDD do MS Brno
=ANA02&EAA/AA01
AA01

MÍSTO STAVBY: MS Brno

NÁZEV STAVBY: Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr

IDENTIFIKACE CELKU: RDD1099/41067

INVESTOR/VLASTNÍK: EG.D, a.s.

SO/PS:

MAJETKOVÁ TŘÍDA:

ČÍSLO SOD/OBJ: xxxxxxxxxxxxxx

OBJEDNATEL: EG.D, a.s.

	REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
	=ANA02	+	&EAA
			AA01
ČÍSLO STAVBY xxxxxxxxxxxxxx		STATUS DPS	
ČÍSLO VÝKRESU =ANA02&EAA/AA01		INDEX REVIZE	
TITULNÍ STRÁNKA		Datum 12.04.2023	
		Vypracoval Jan Hochmann	
		Schválil Bc. David Kubát	
		Norma	
		List	19
		Celkem	112

C. výkr. zhot.: 022-000xxx

C. zak. zhot.: 022-000XXX


C. stavby.: xxxxxxxxxxxx

Puttner, s.r.o.


Slepá schémata RDD do MS Brno
=ANA02&EFA/BC01 BC01


02.05.2022

			Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41067 EG.D, a.s.	<div>eg.d</div>	Jednopolové schéma	= ANA02	+	&EFA	BC01
		Zprac.	Jan Hochmann	Status DPS			List	20			
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma			Číslo výkresu: =ANA02&EFA/BC01	Celkem	112		

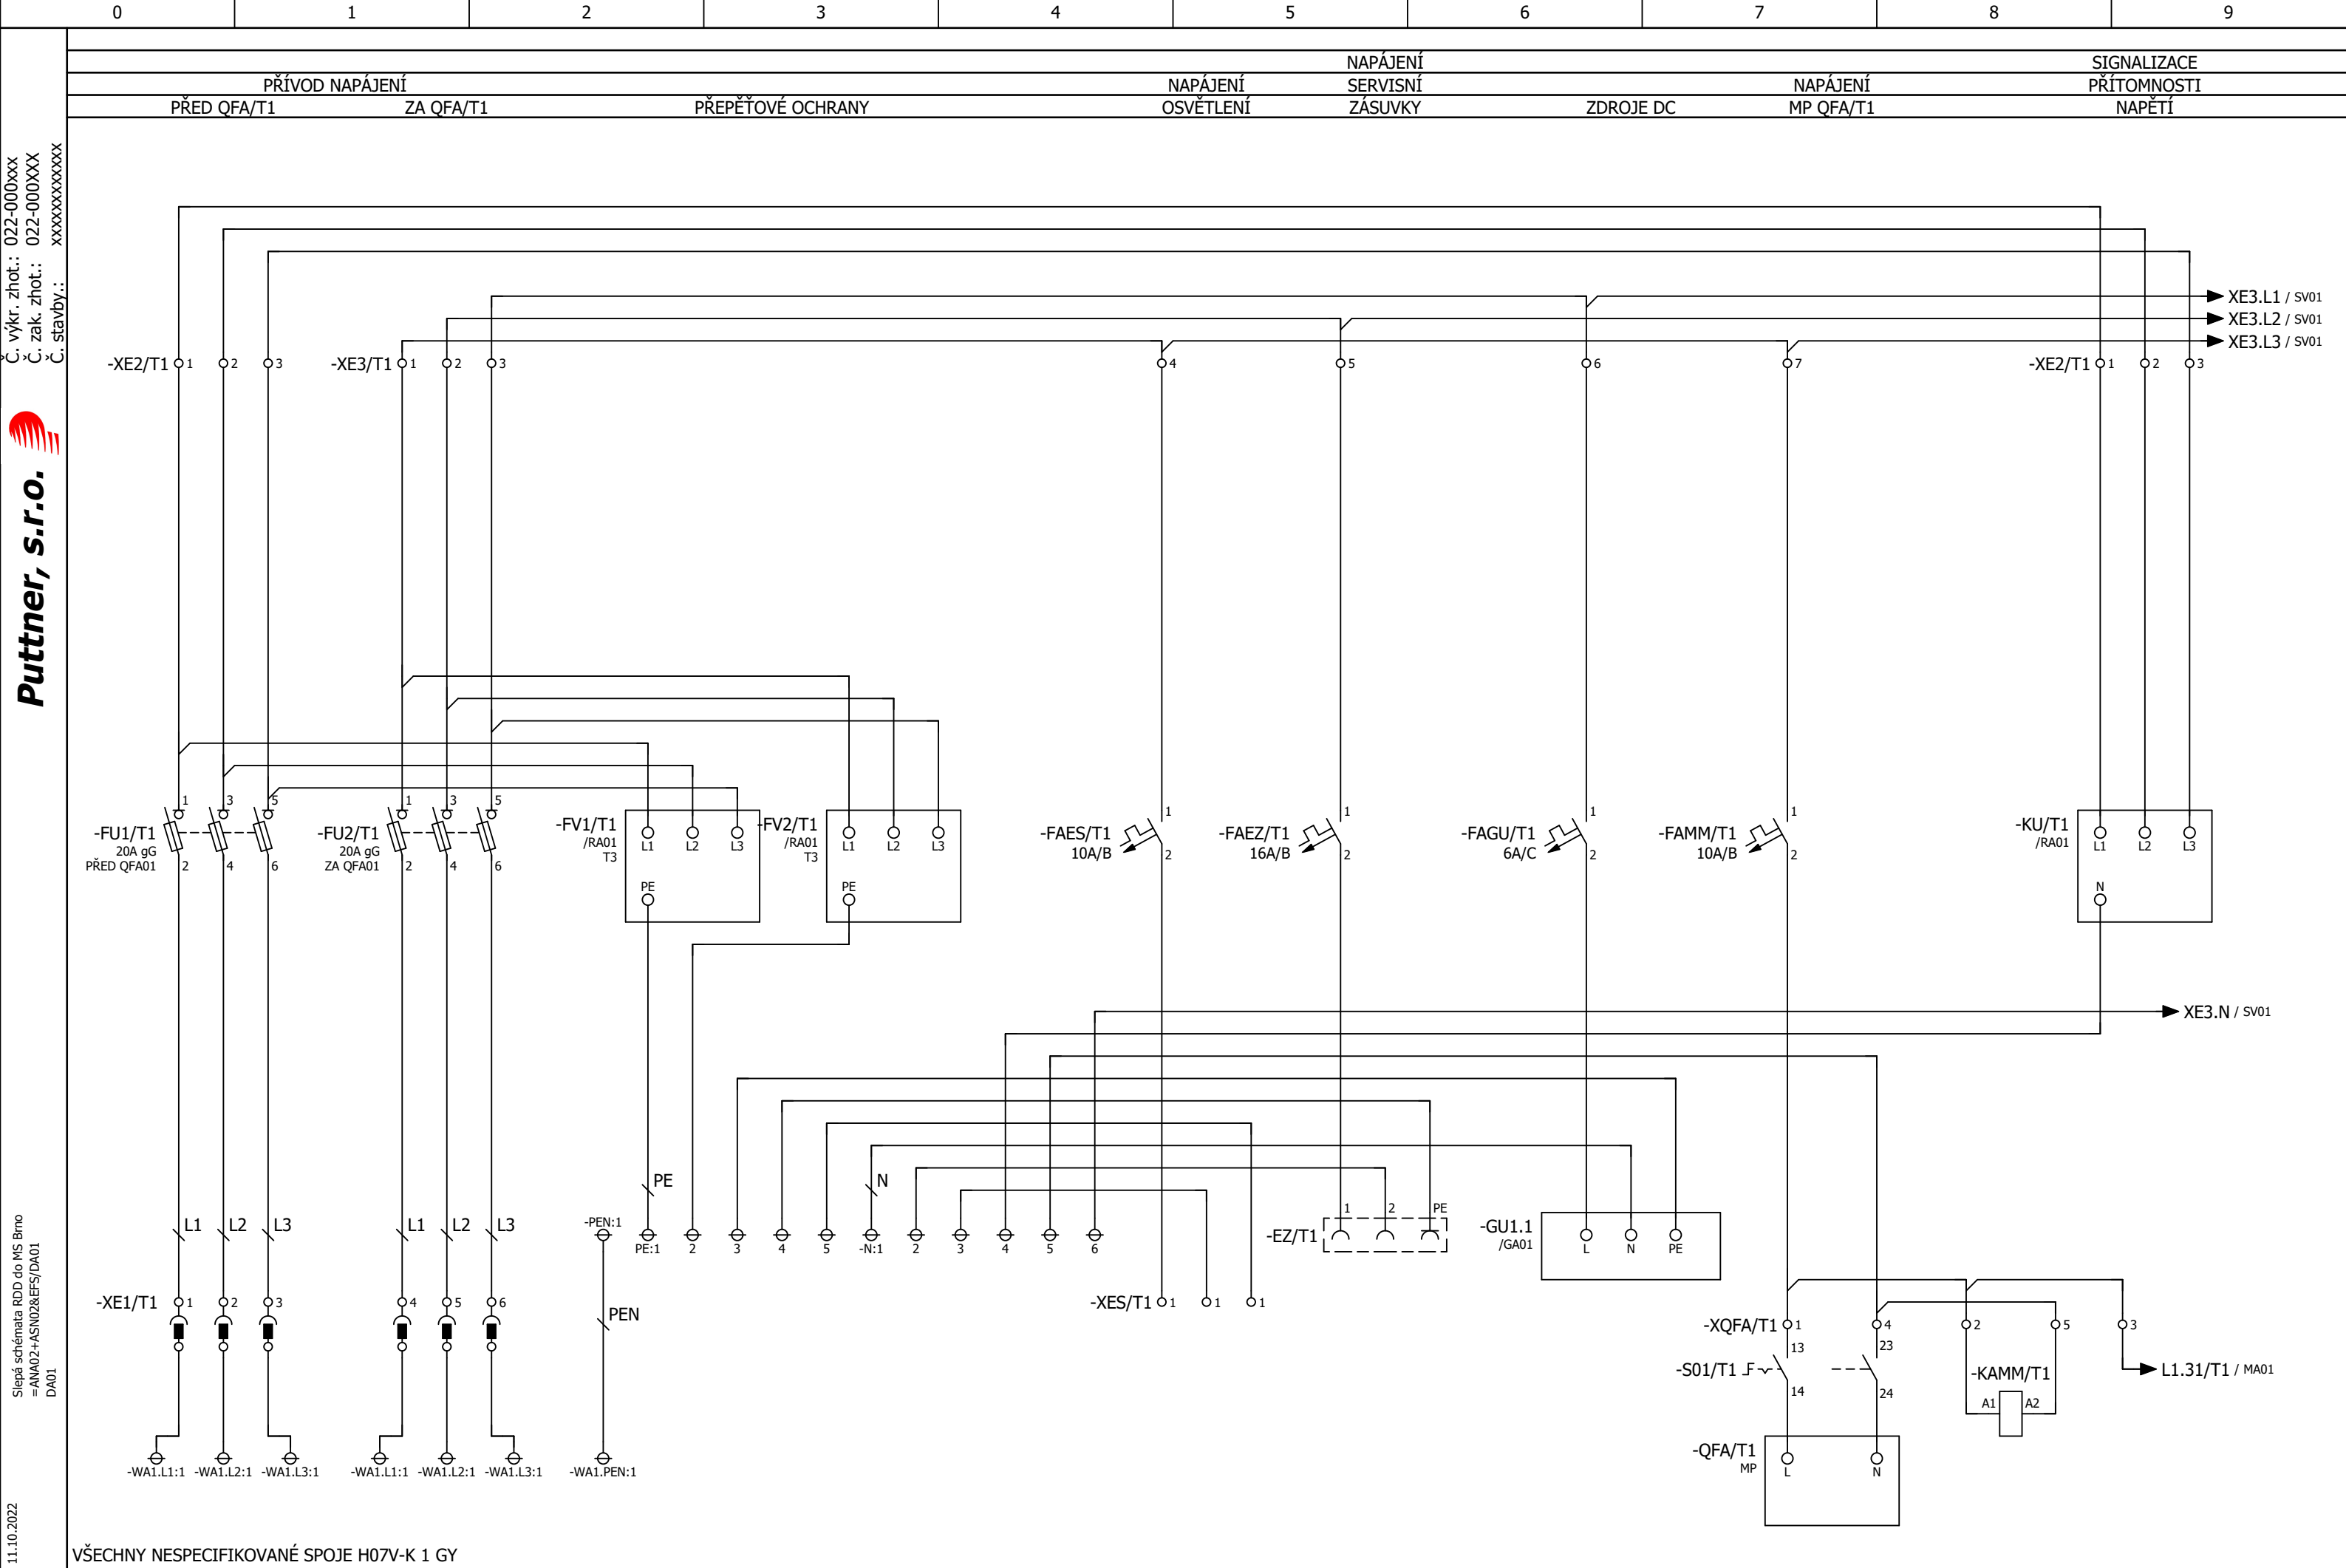

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41067		Napájení AC	= ANA02		+ ASN02		&EFS		DA01	
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS							
				Schvál.	Bc. David Kubát											
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA02+ASN02&EFS/DA01							
									List 21							
									Celkem 112							

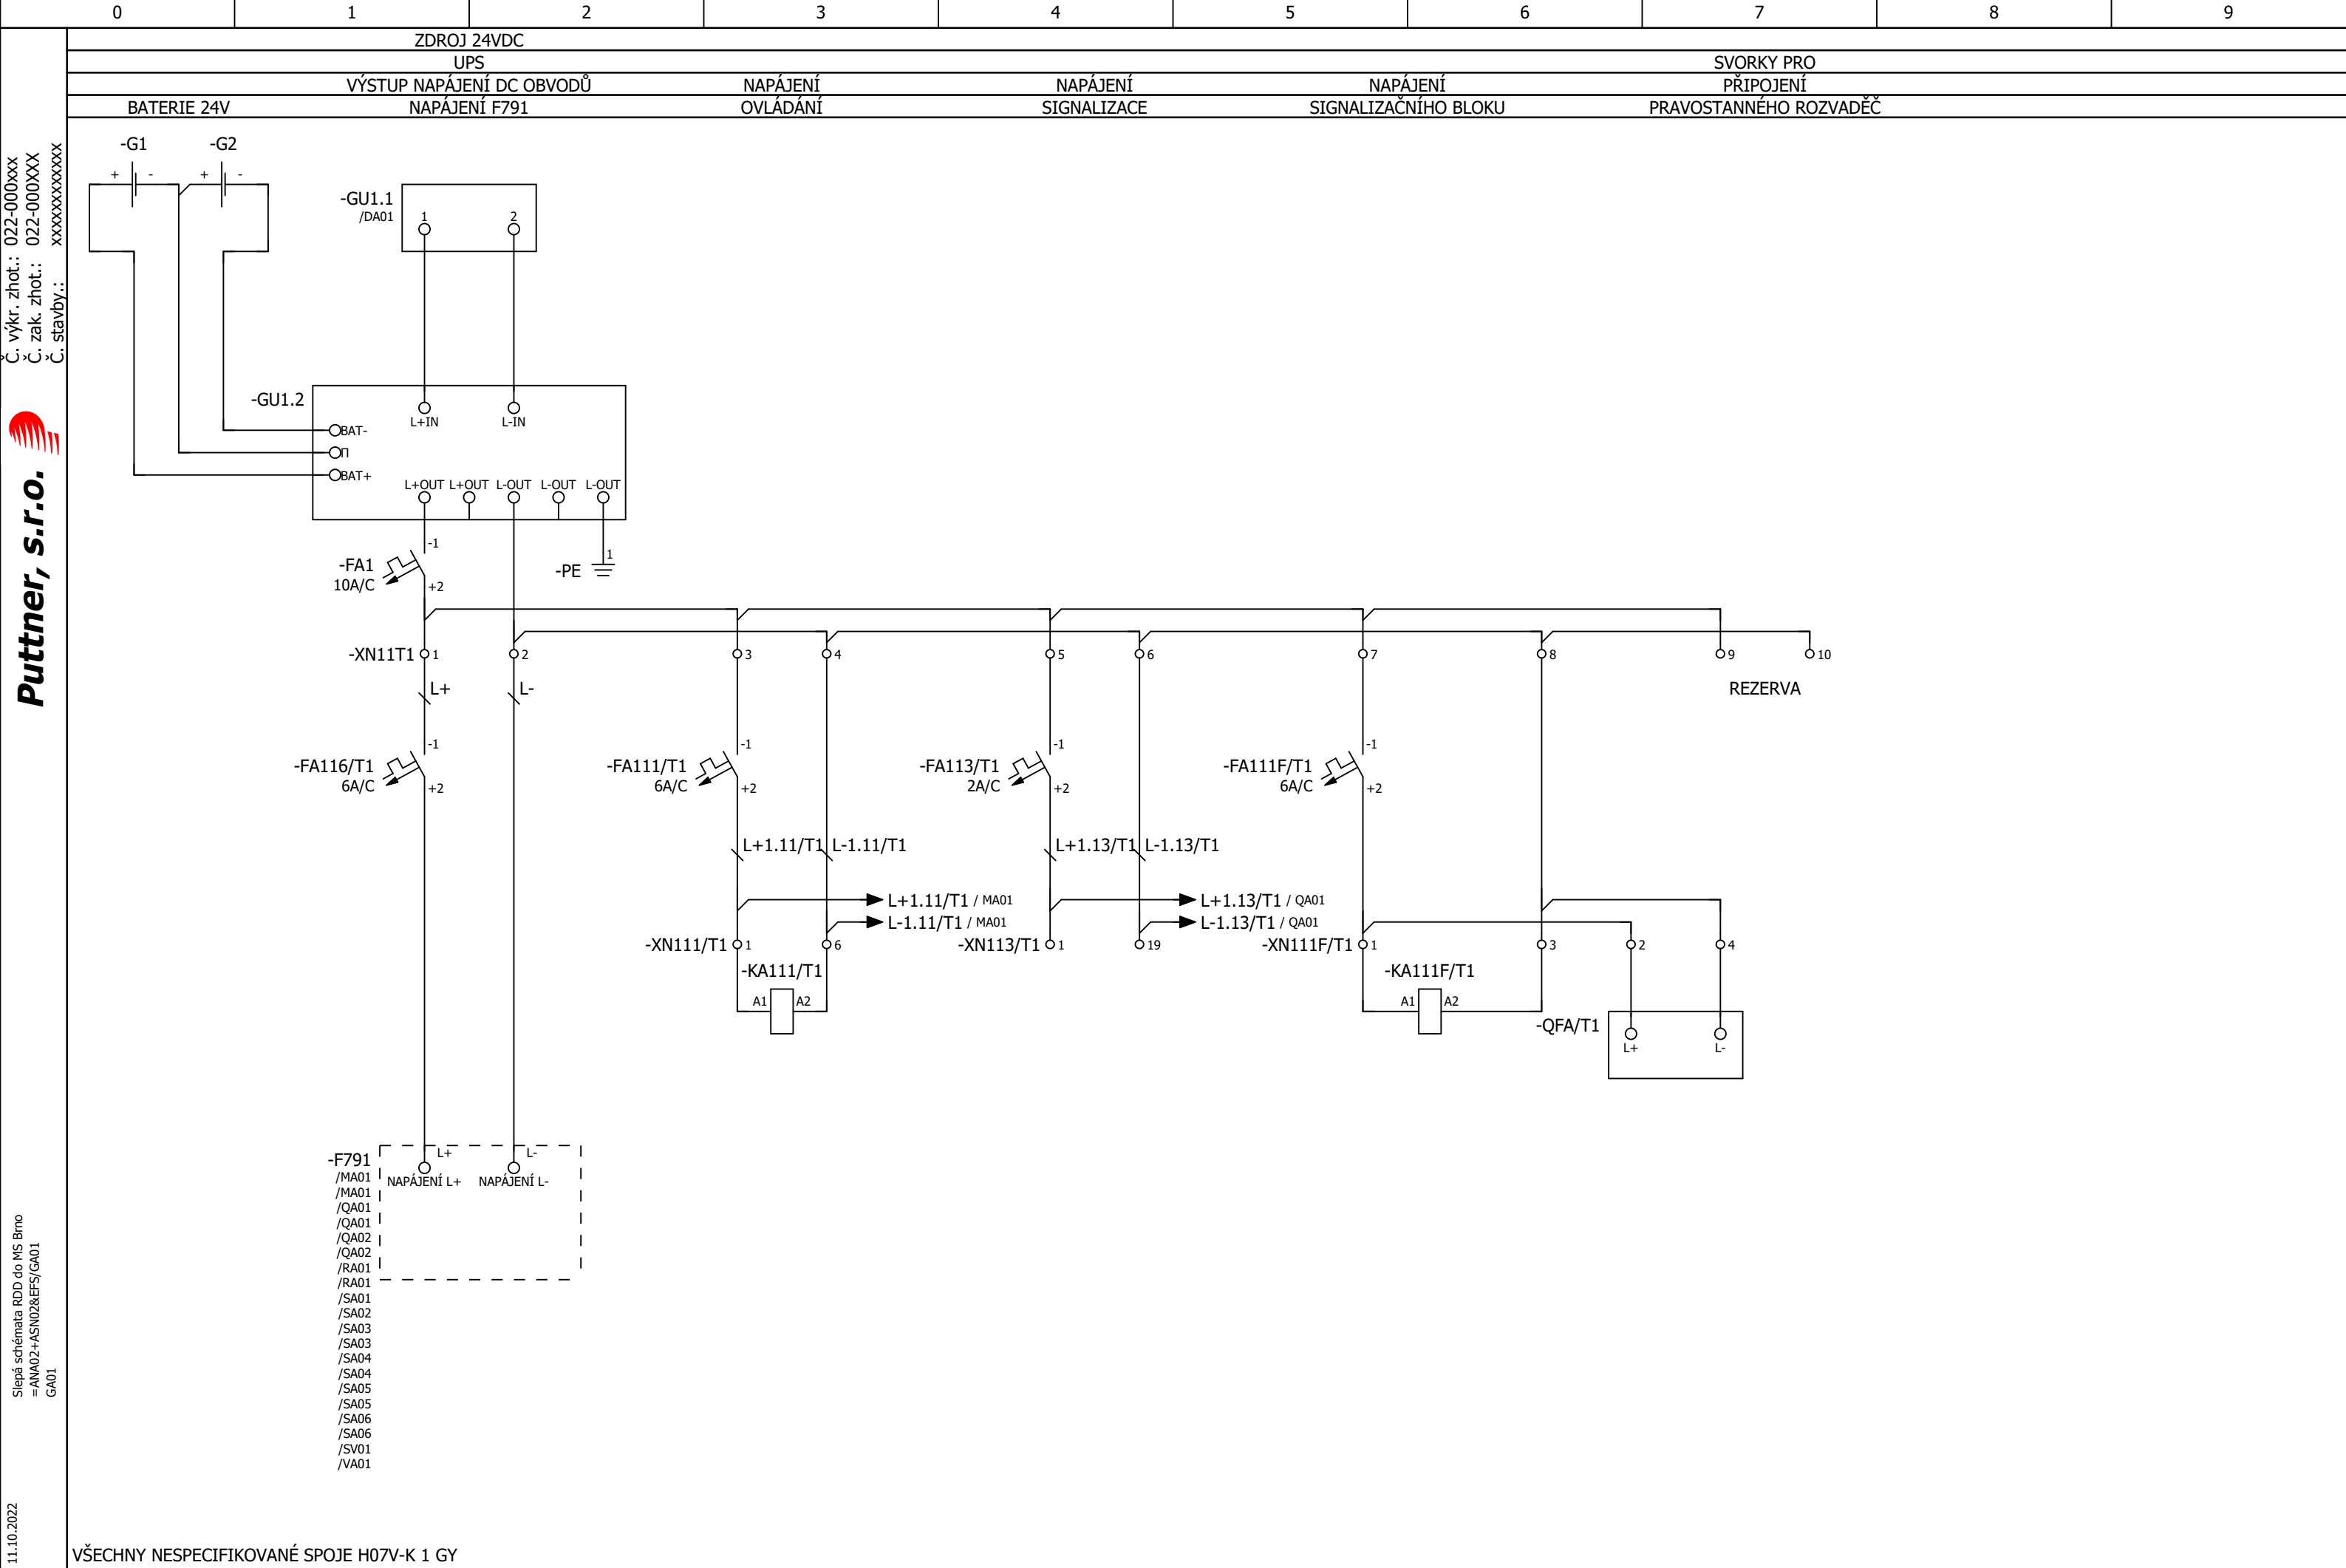

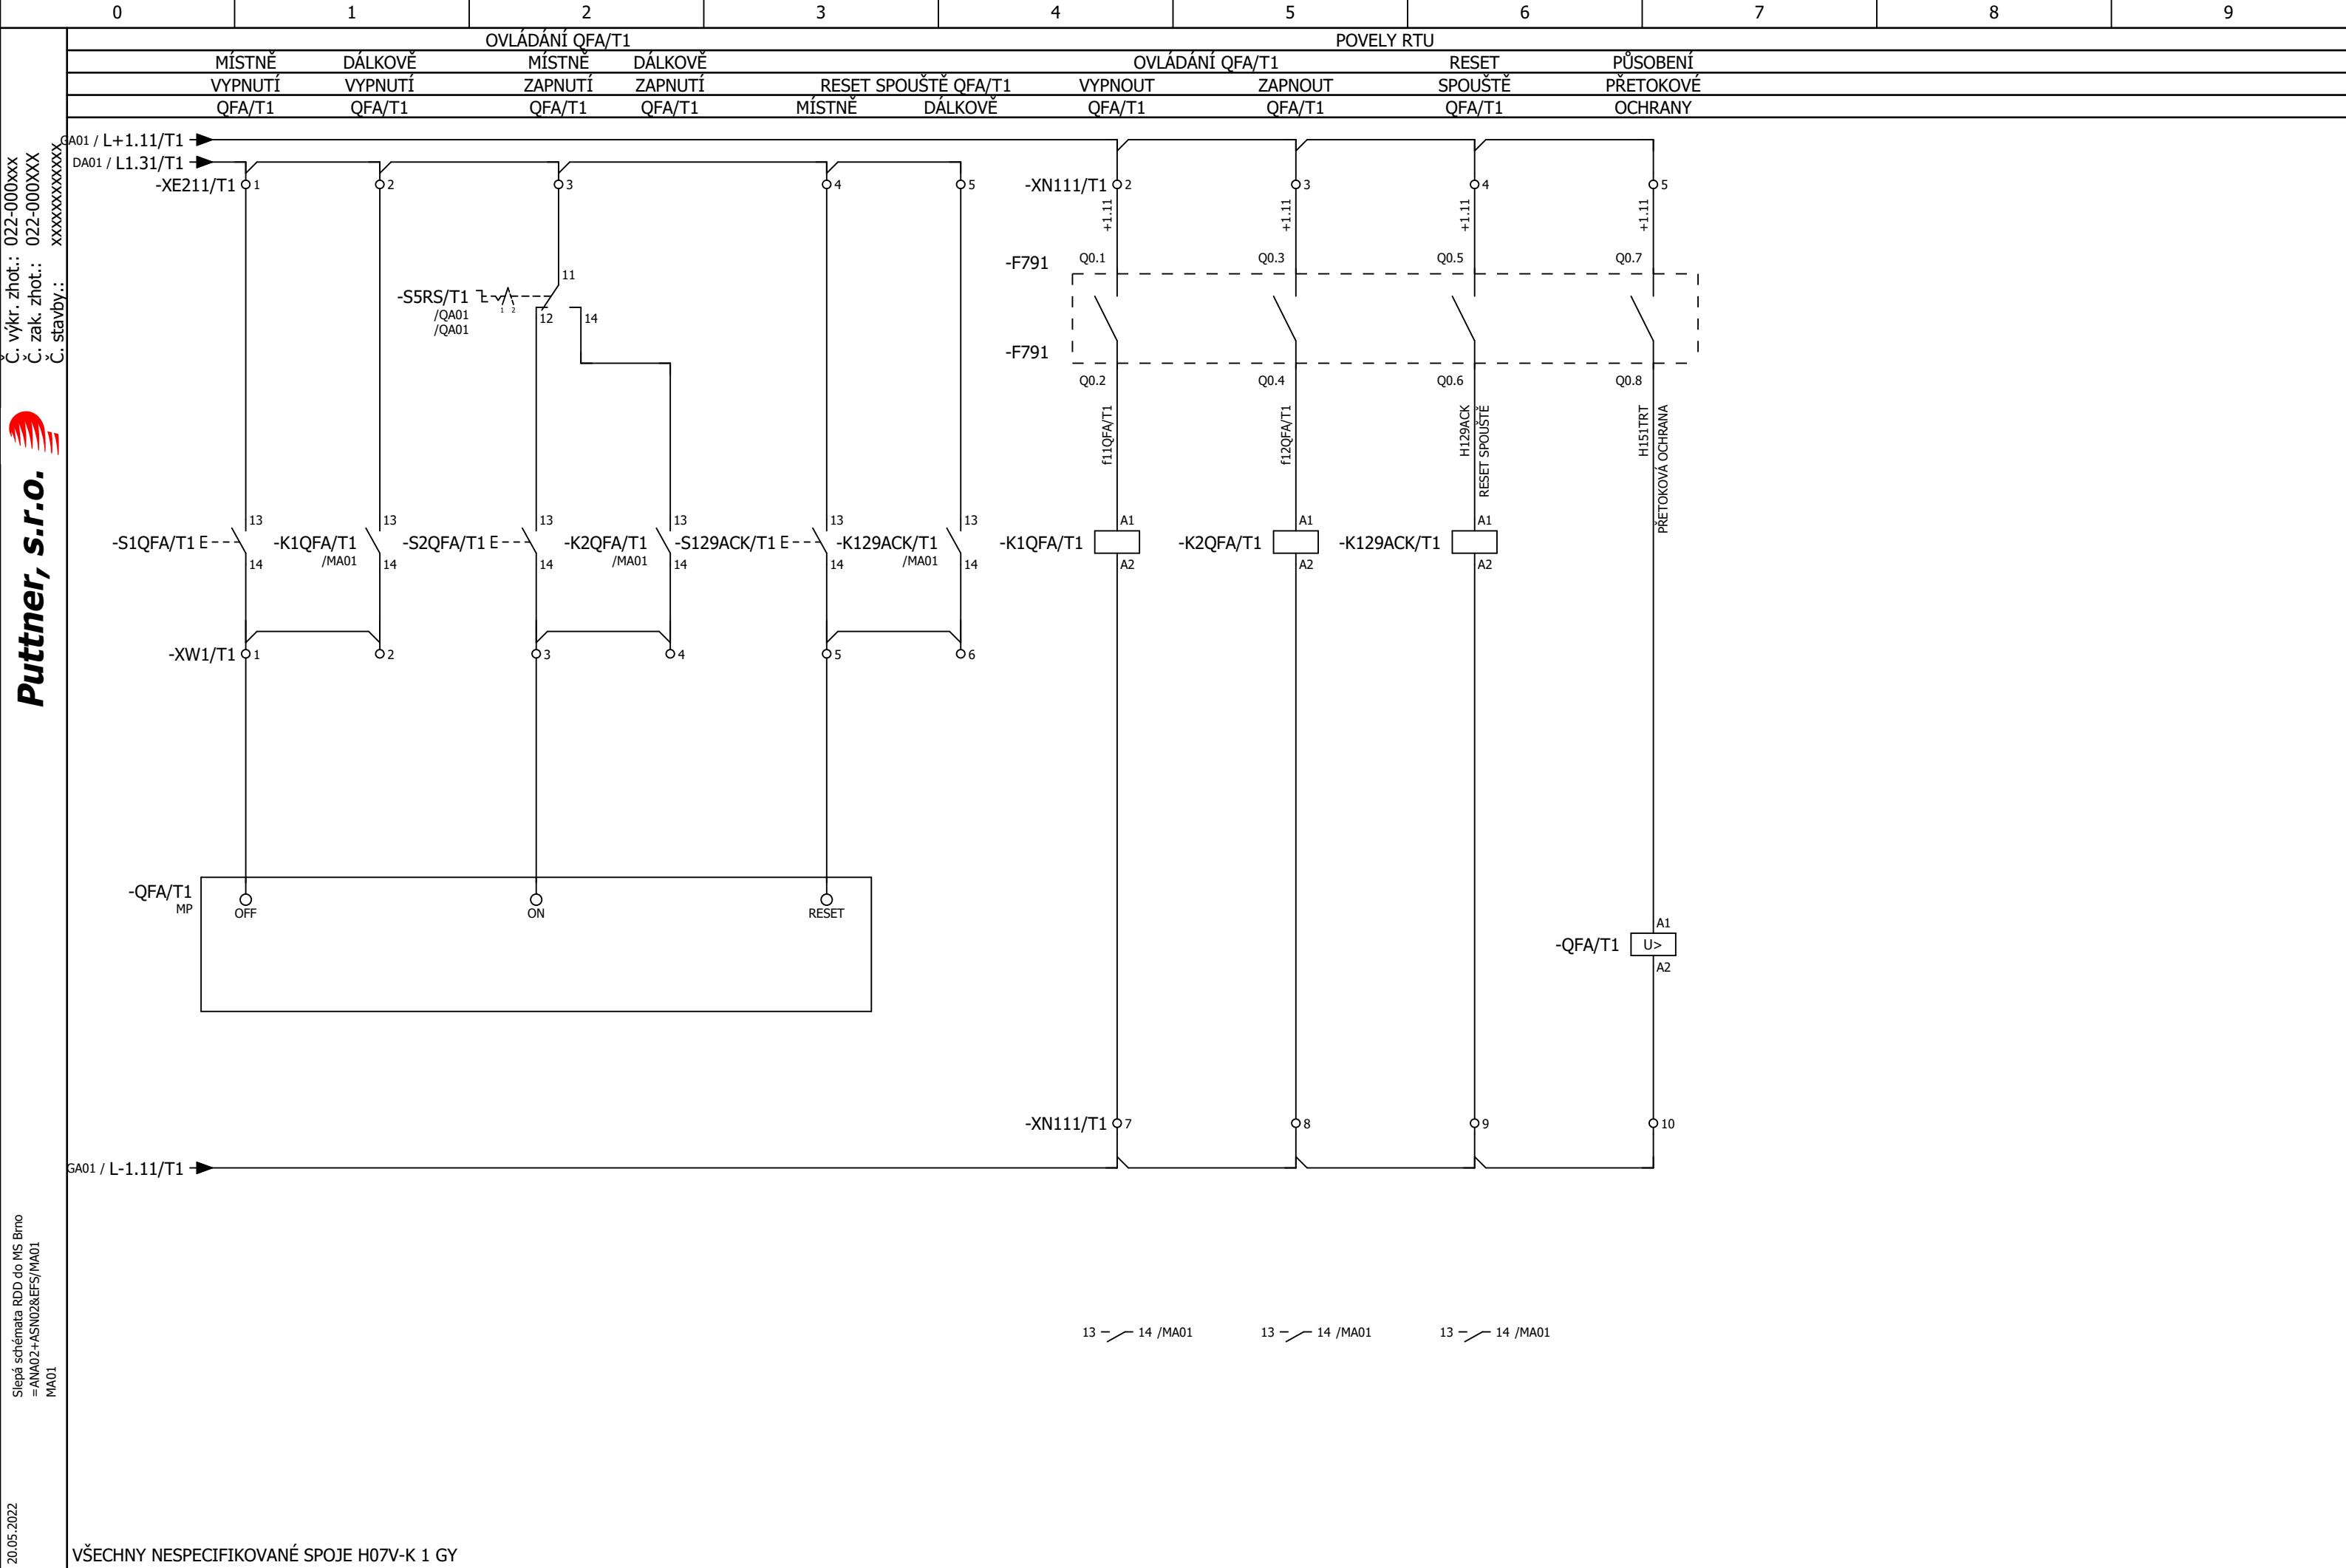


Č. výkr. zhot.: 022-000xxx
Č. zak. zhot.: 022-000XXX
Č. stavby.: xxxxxxxxxxxx


Sleřá schémata RDD do MS Brno
=ANA02+ASN02&EFS/MA01
MA01

20.05.2022


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41067		Ovládání	= ANA02		+ ASN02	&EFS	MA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				List 23						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA02+ASN02&EFS/MA01					Celkem	112




				Datum	12.04.2023	MS Brno		Stavová signalizace QFA	= ANA02		+ ASN02	&EFS	QA01	
				Zprac.	Jan Hochmann	Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr			Status DPS					
				Schvál.	Bc. David Kubát	RDD1099/41067			List 24					
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.			OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA02+ASN02&EFS/QA01				
									Celkem 112					

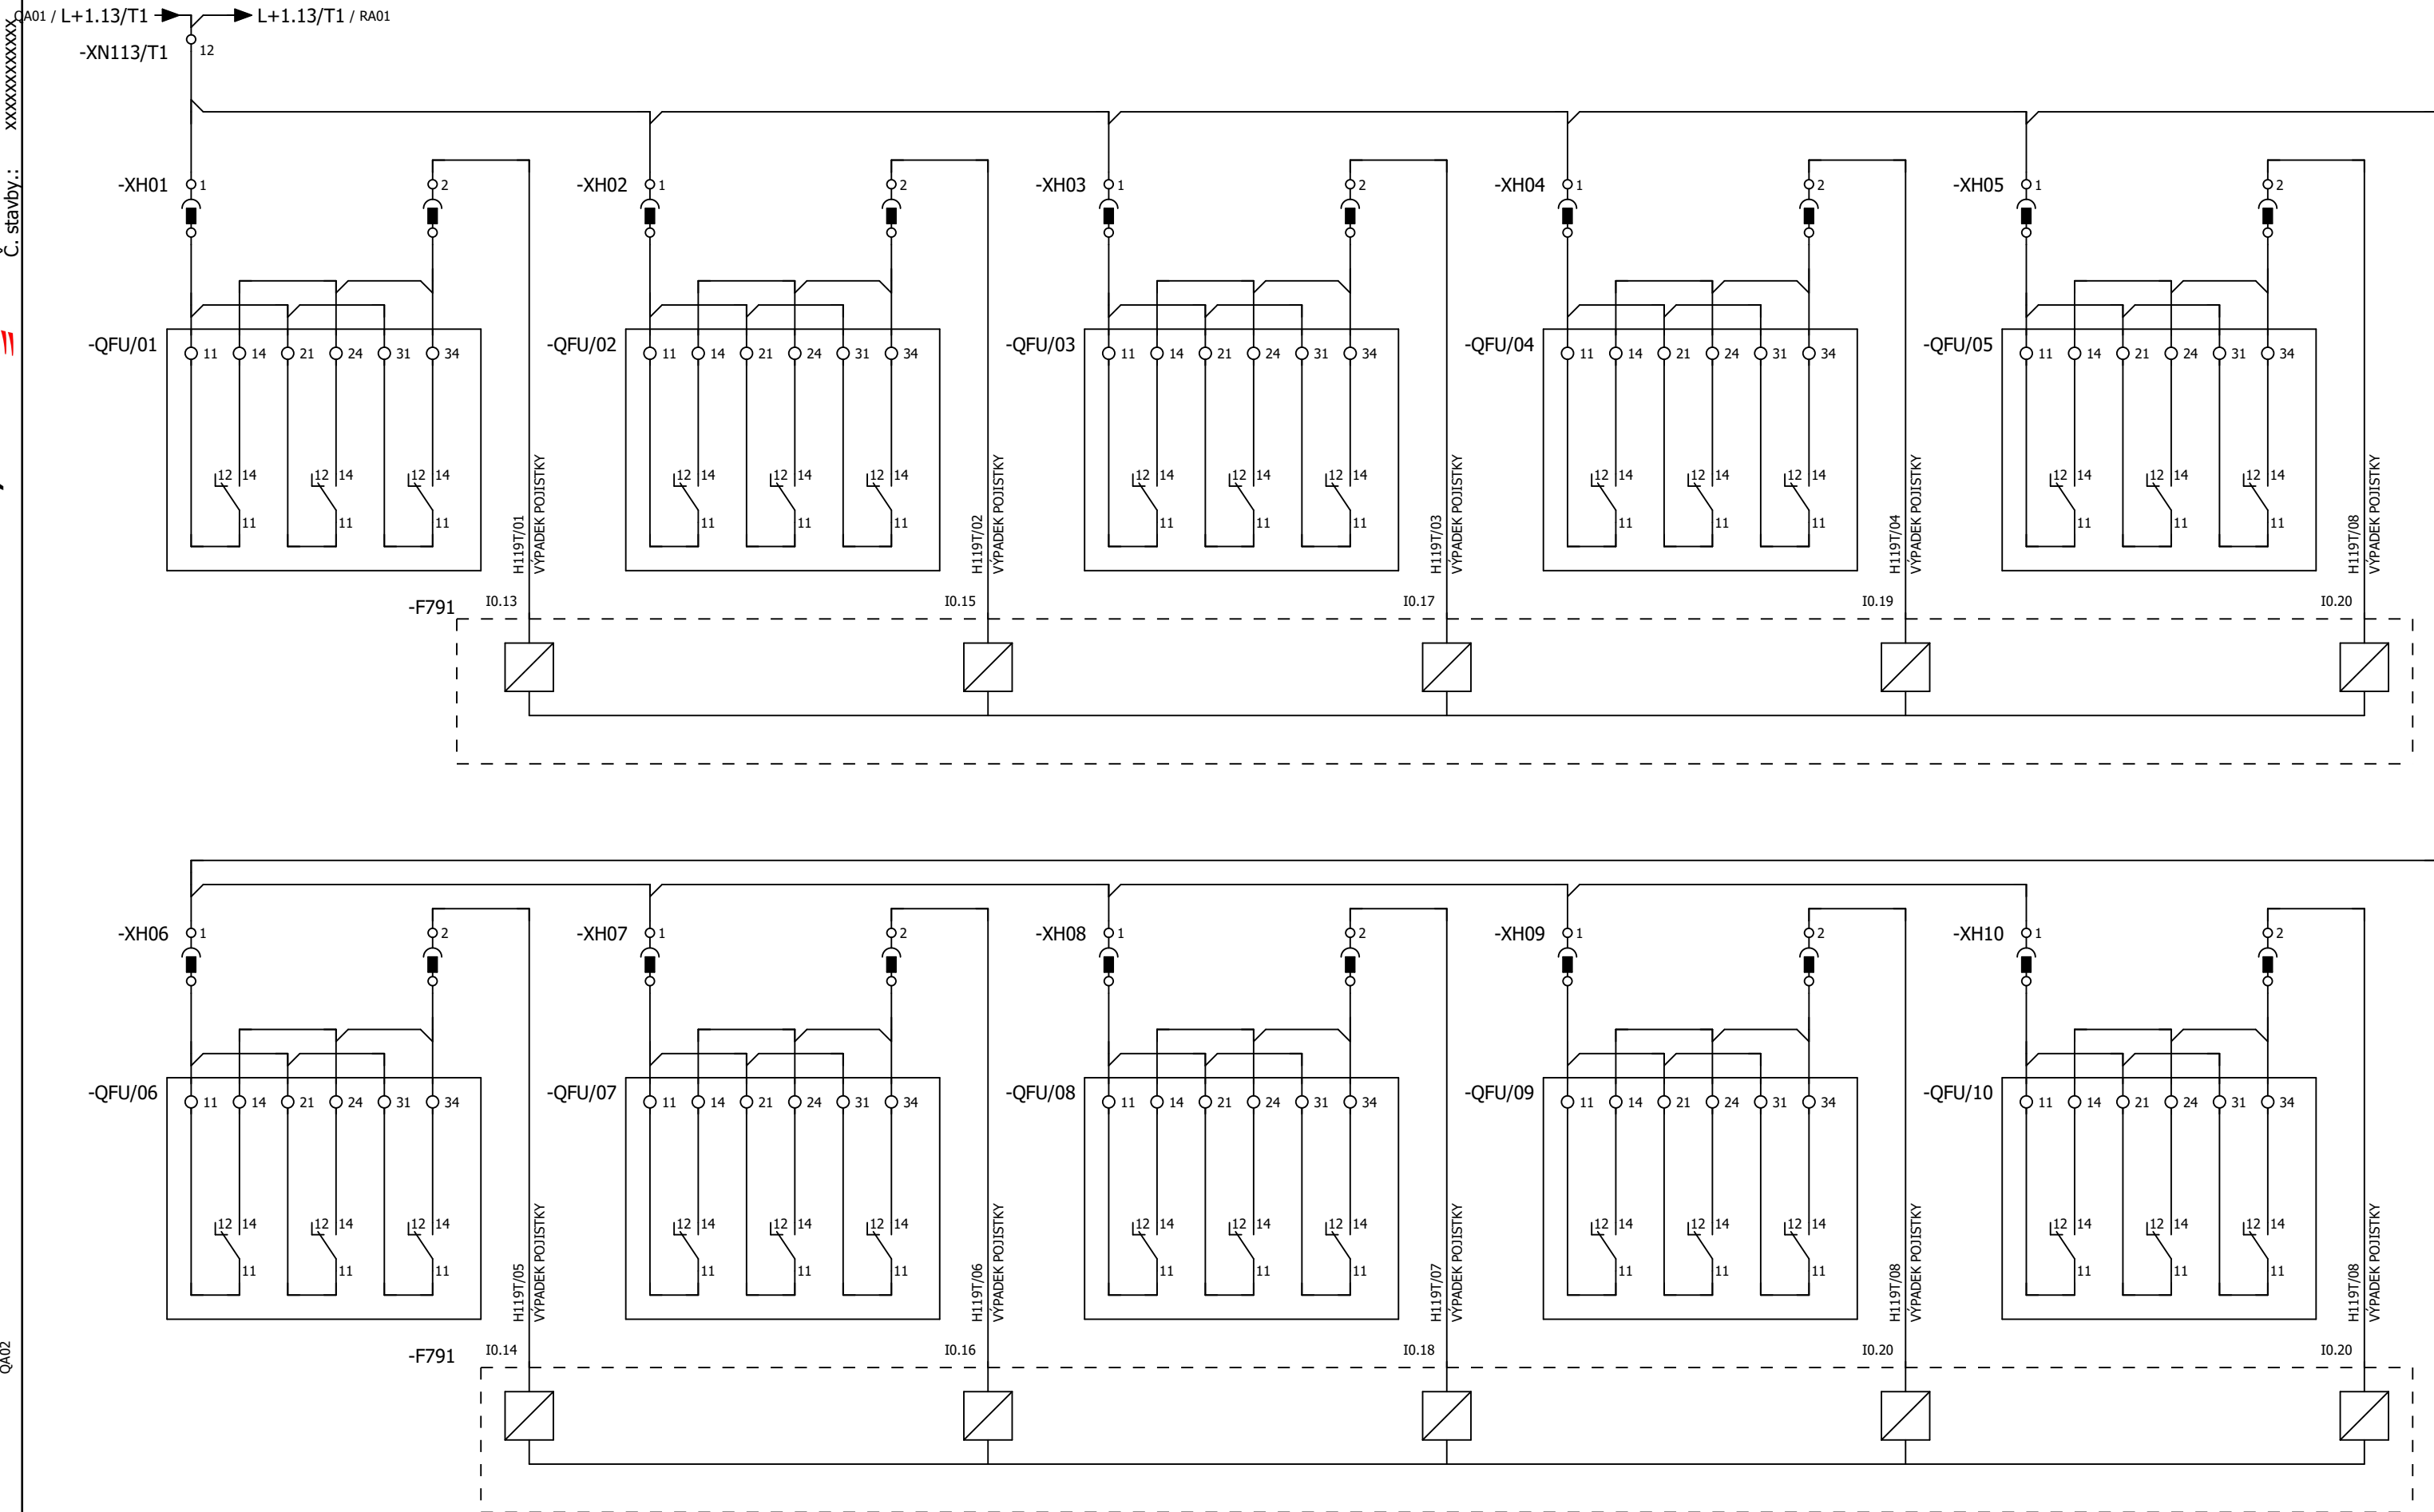


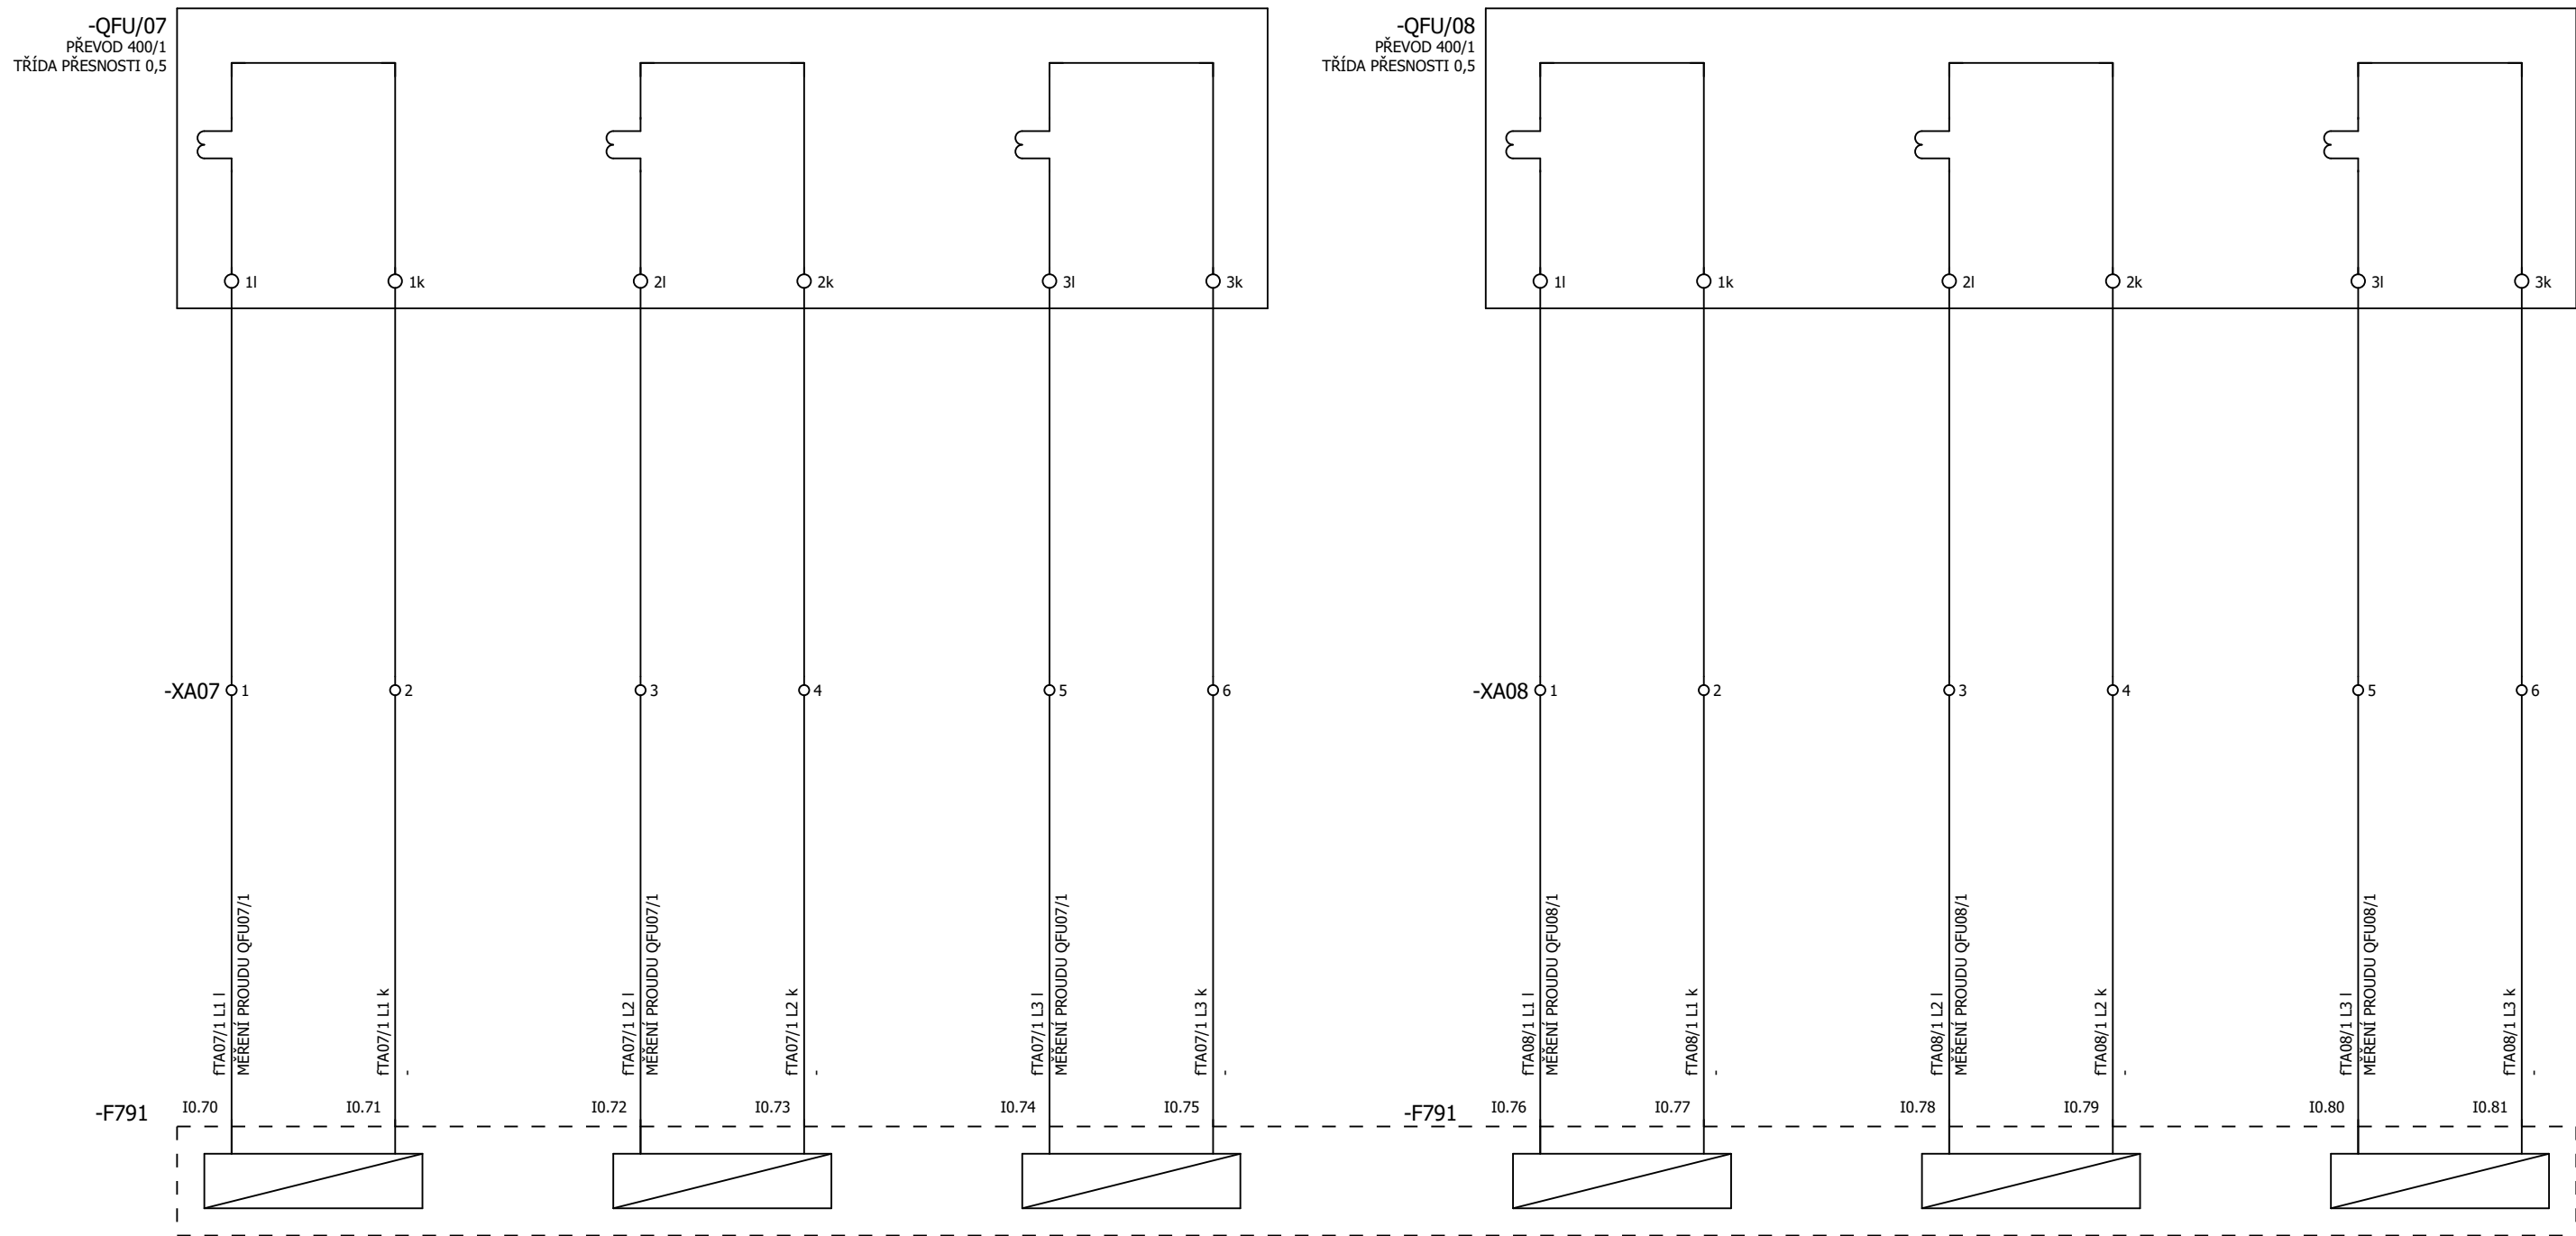
VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41067		Stavová signalizace QFU	= ANA02		+ ASN02	&EFS	QA02		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA02+ASN02&EFS/QA02				List Celkem	25 112	

eg.d

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41067		Měření proudu vývodů	= ANA02		+ ASN02	&EFS	SA03		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA02+ASN02&EFS/SA03						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA02+ASN02&EFS/SA03				List	29	
										Celkem				112	


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41067		Měření proudu vývodů	= ANA02		+ ASN02	&EFS	SA04		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA02+ASN02&EFS/SA04					List	30
														Celkem	112




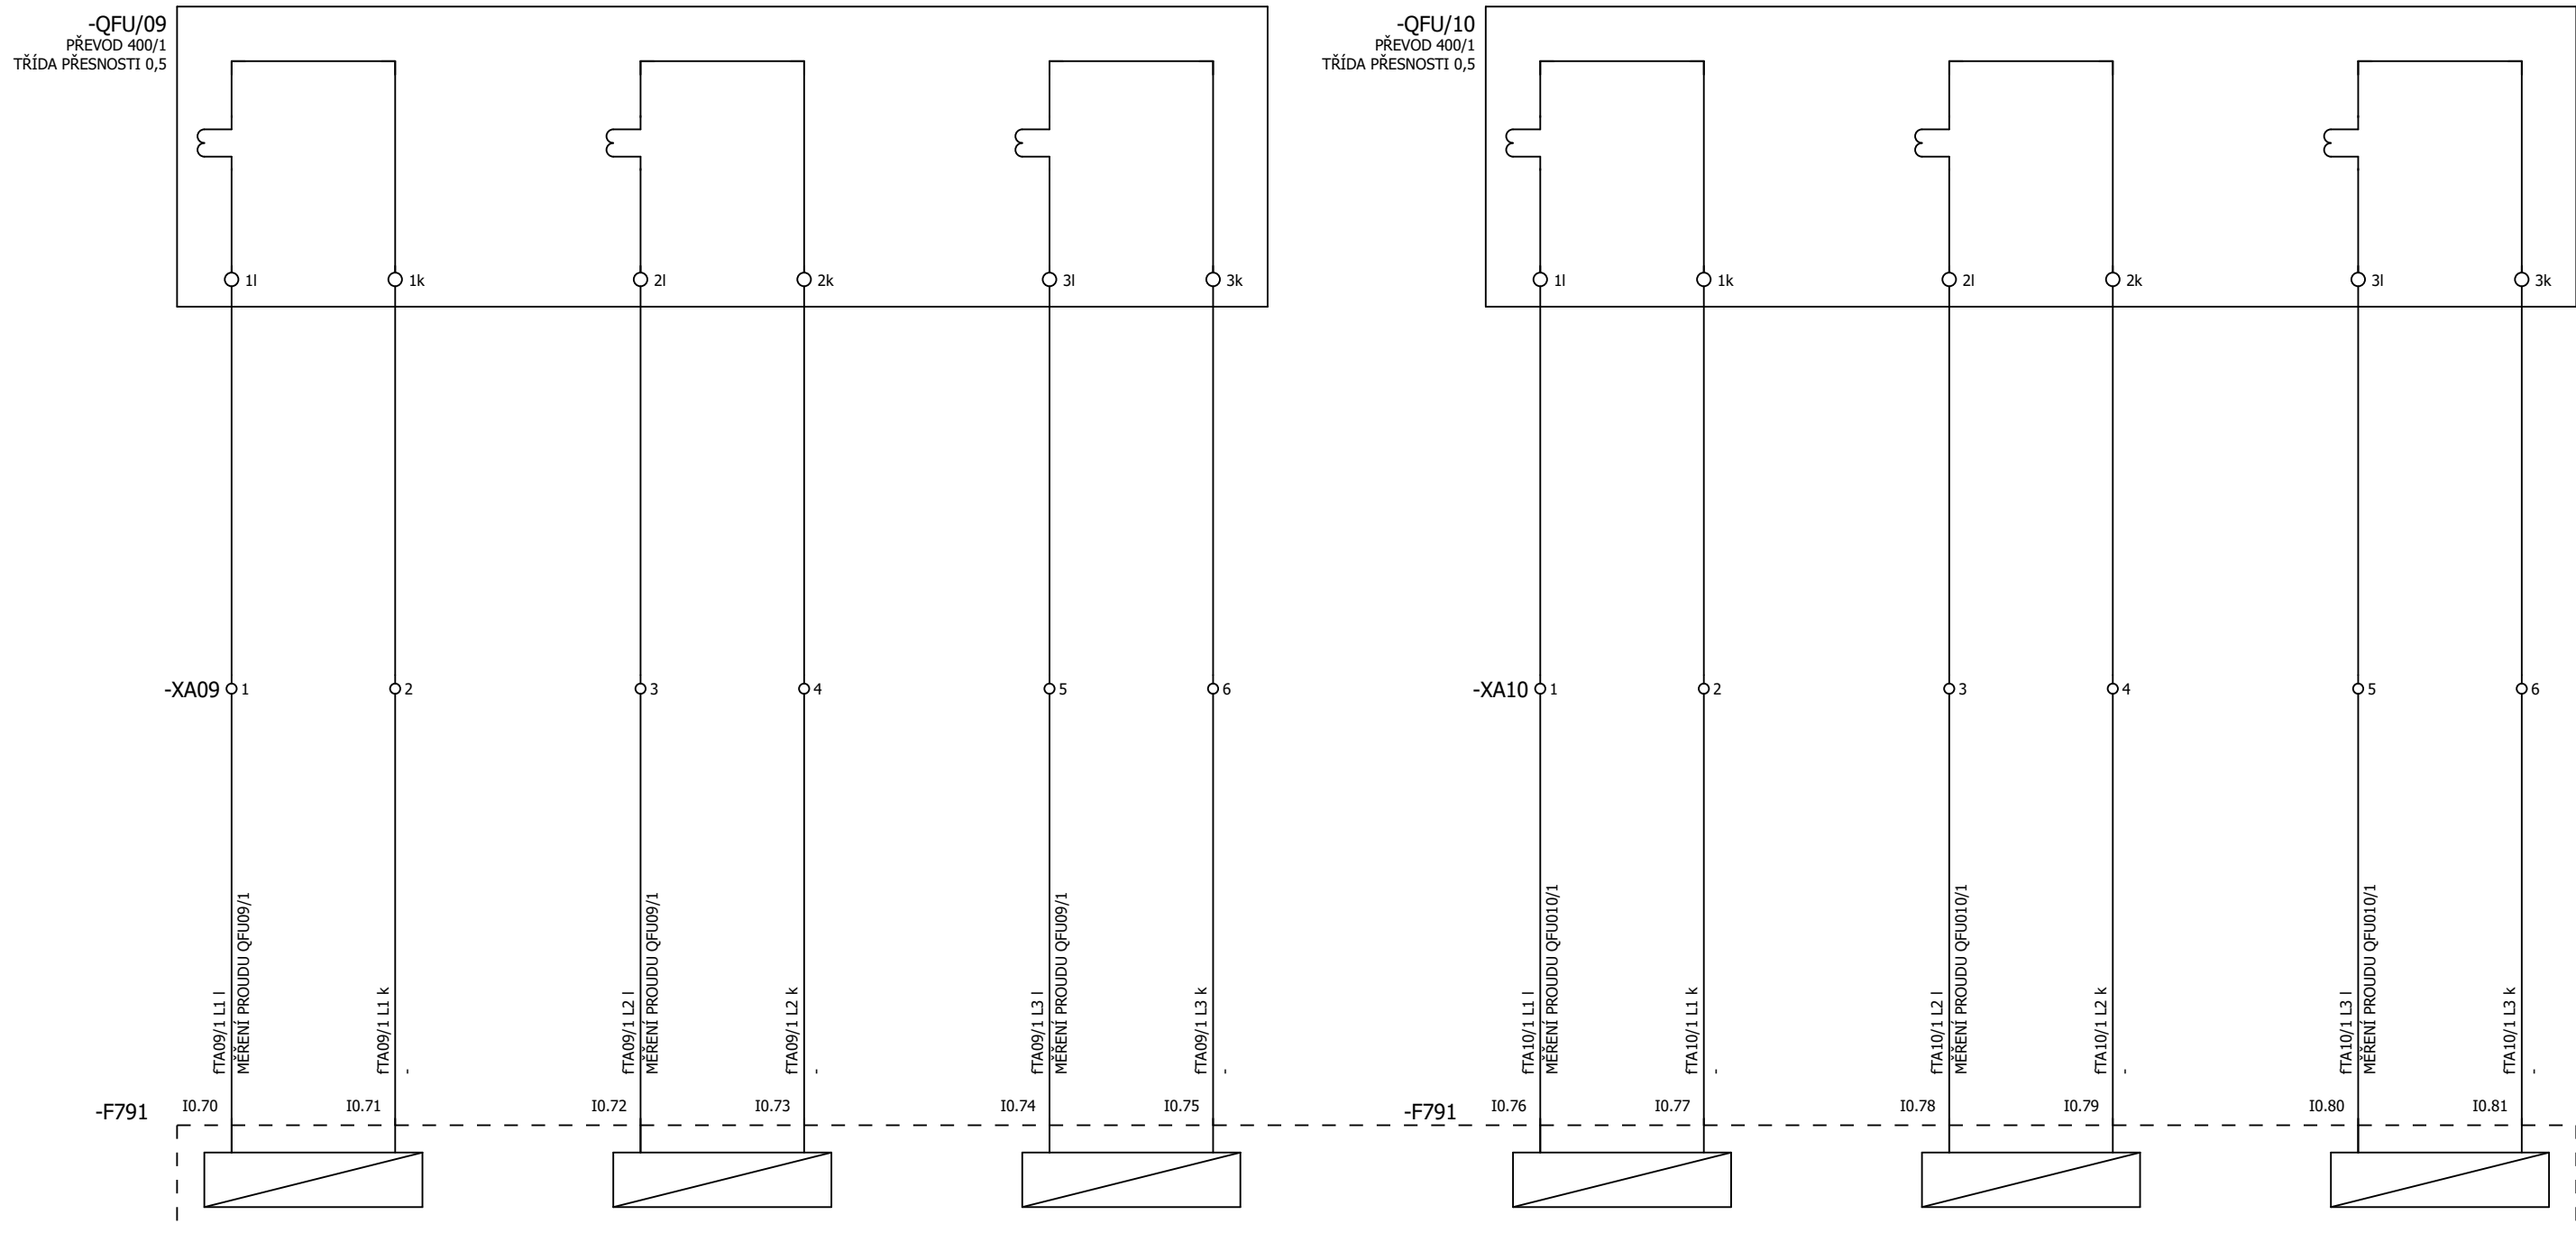

VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41067		Měření proudu vývodů	= ANA02		+ ASN02	&EFS	SA06		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA02+ASN02&EFS/SA06				List	32	
													Celkem	112	

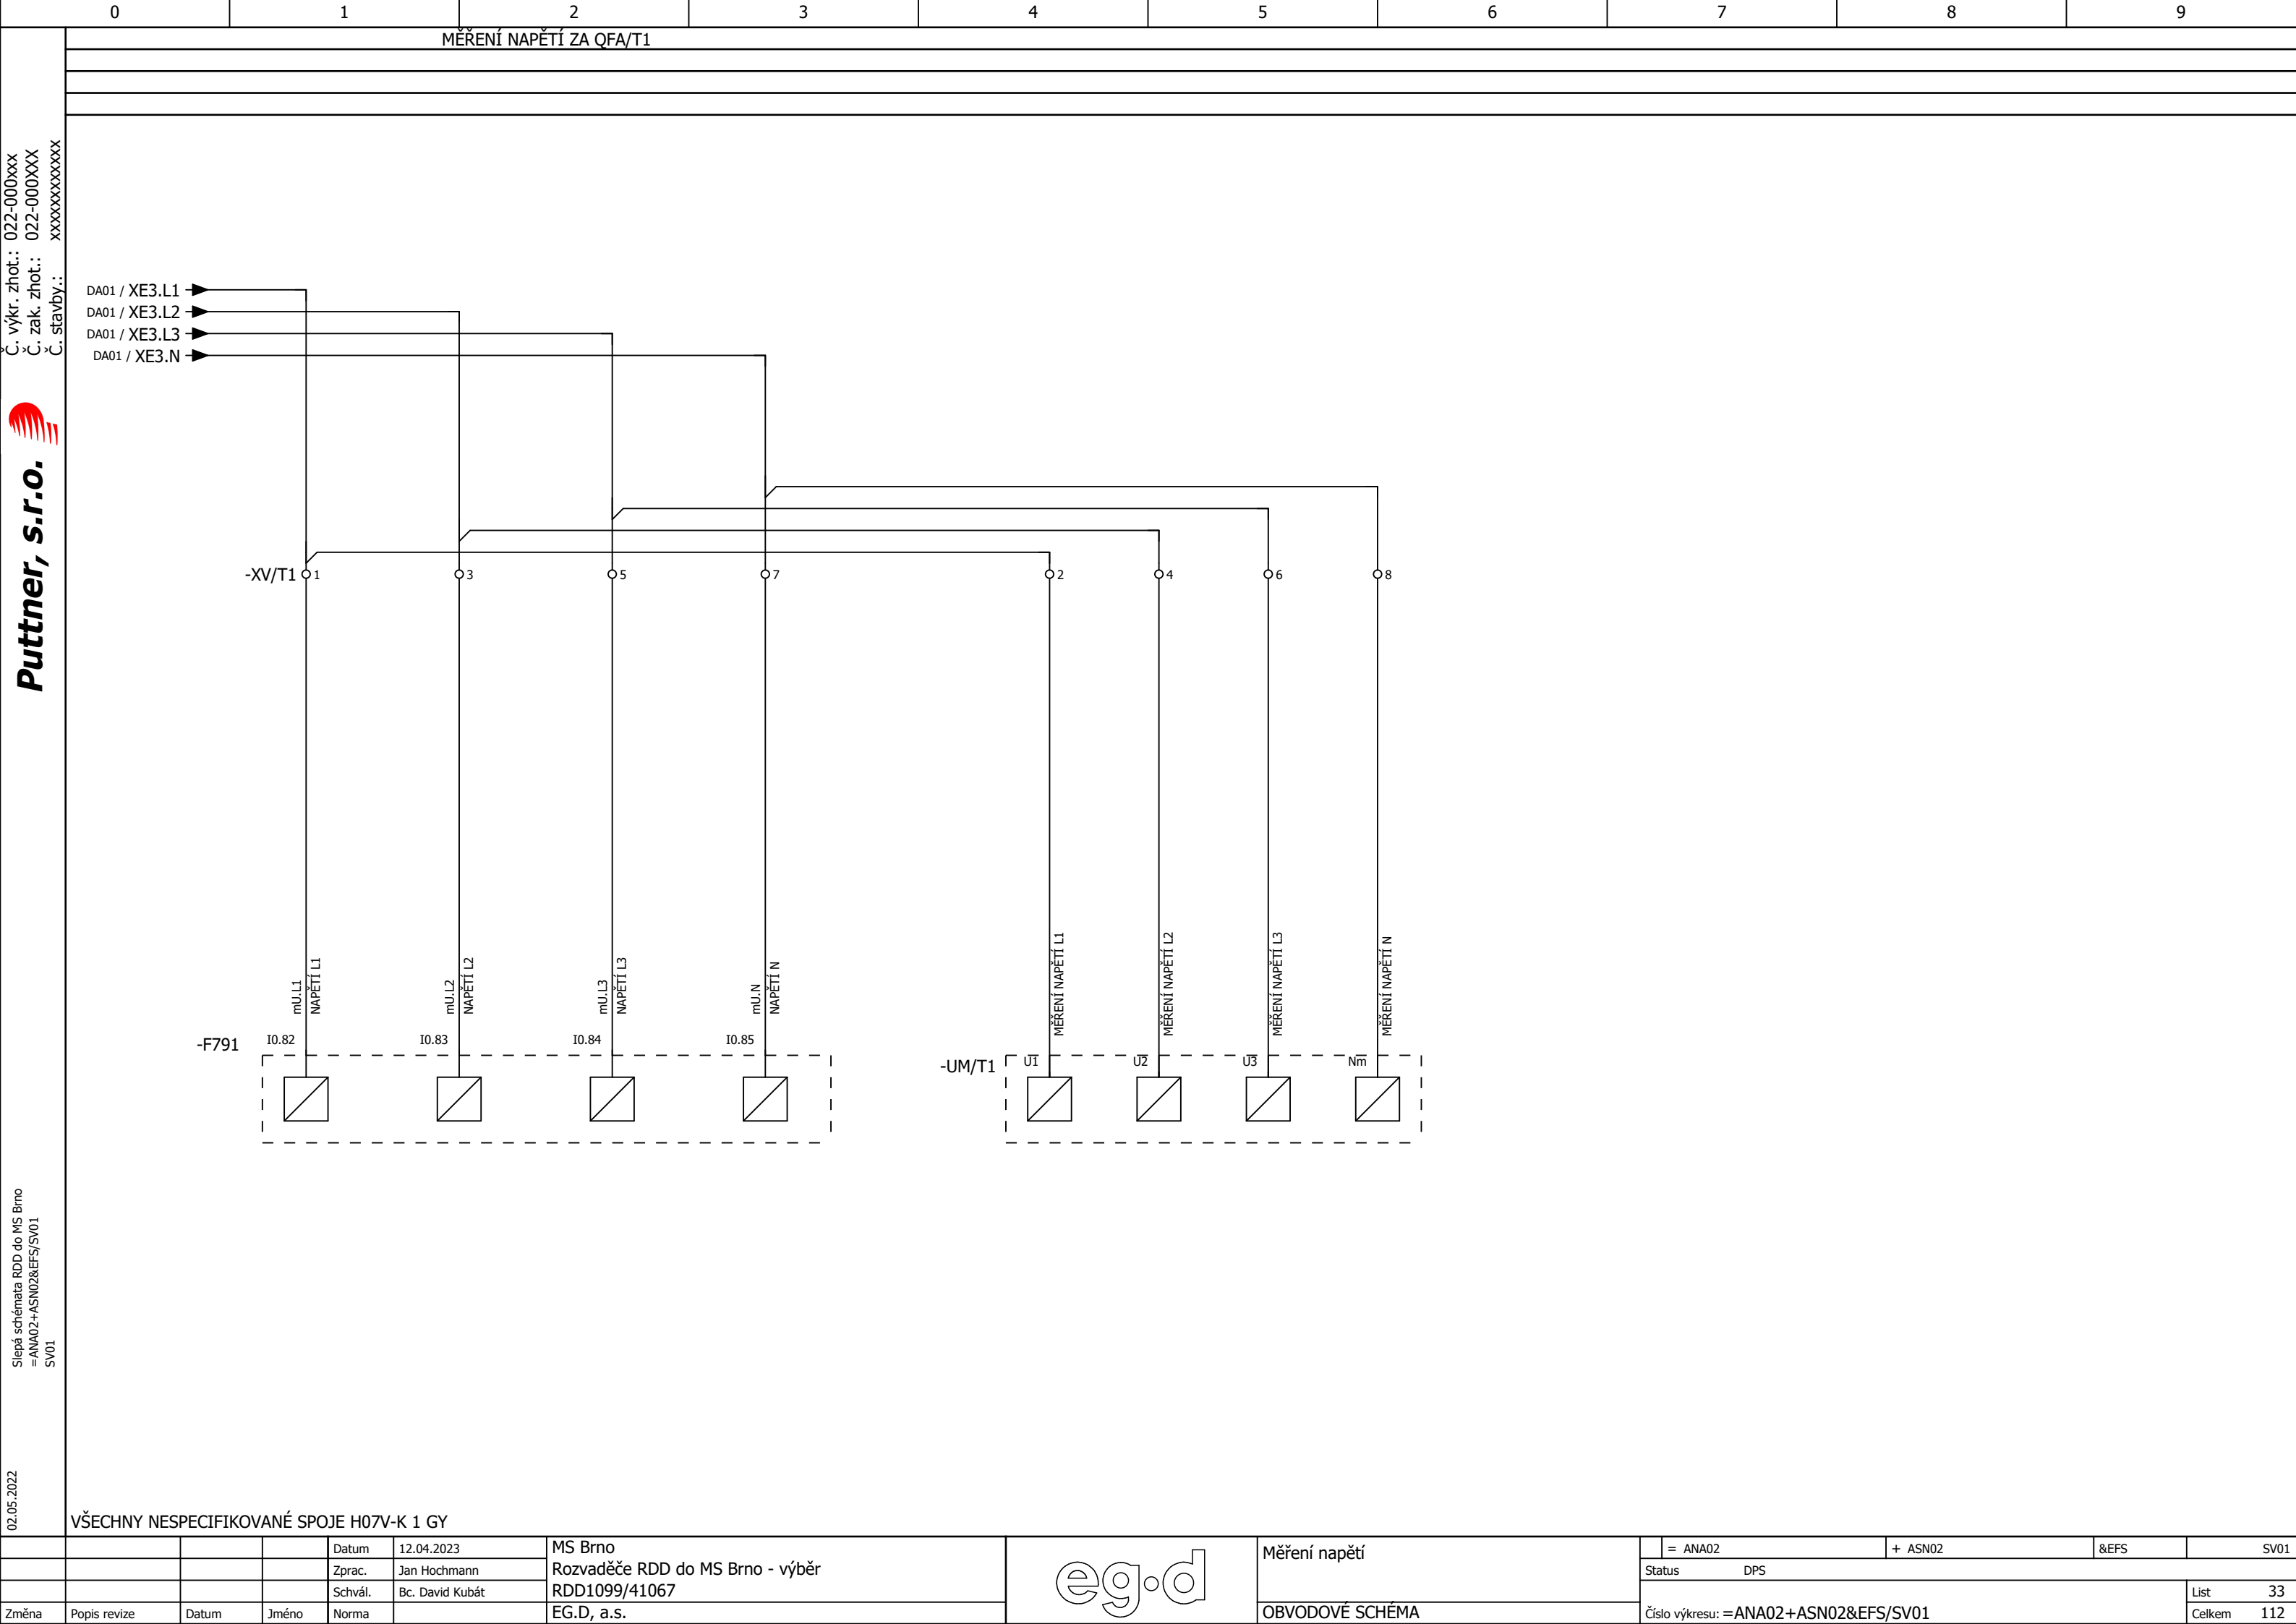

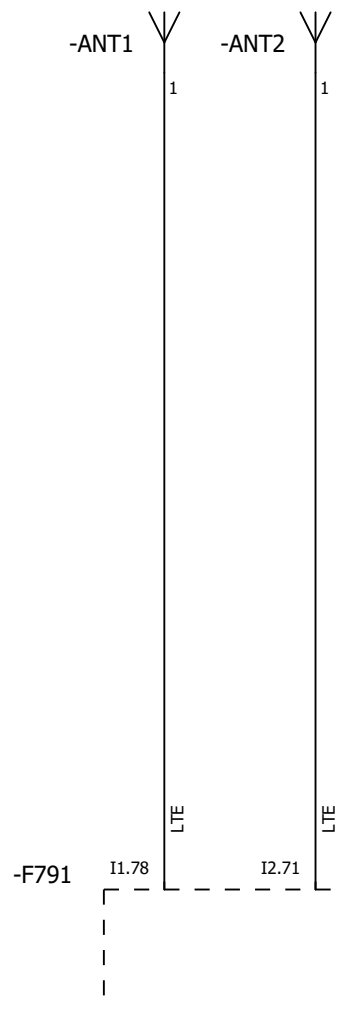

VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41067		Komunikace	= ANA02		+ ASN02	&EFS	VA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA02+ASN02&EFS/VA01					List	34
														Celkem	112

12.04.2023

Slepá schémata RDD do MS Brno
=ANA03&EAA/AA01
AA01

MÍSTO STAVBY: MS Brno

NÁZEV STAVBY: Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr

IDENTIFIKACE CELKU: RDD1099/41267

INVESTOR/VLASTNÍK: EG.D, a.s.


SO/PS:

MAJETKOVÁ TŘÍDA:


ČÍSLO SOD/OBJ: xxxxxxxxxxxxxx

OBJEDNATEL: EG.D, a.s.

	REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
	=ANA03	+	&EAA
			AA01
ČÍSLO STAVBY xxxxxxxxxxxxxx		STATUS DPS	
ČÍSLO VÝKRESU =ANA03&EAA/AA01		INDEX REVIZE	
TITULNÍ STRÁNKA		Datum 12.04.2023	
		Vypracoval Jan Hochmann	
		Schválil Bc. David Kubát	
		Norma	
		List	35
		Celkem	112

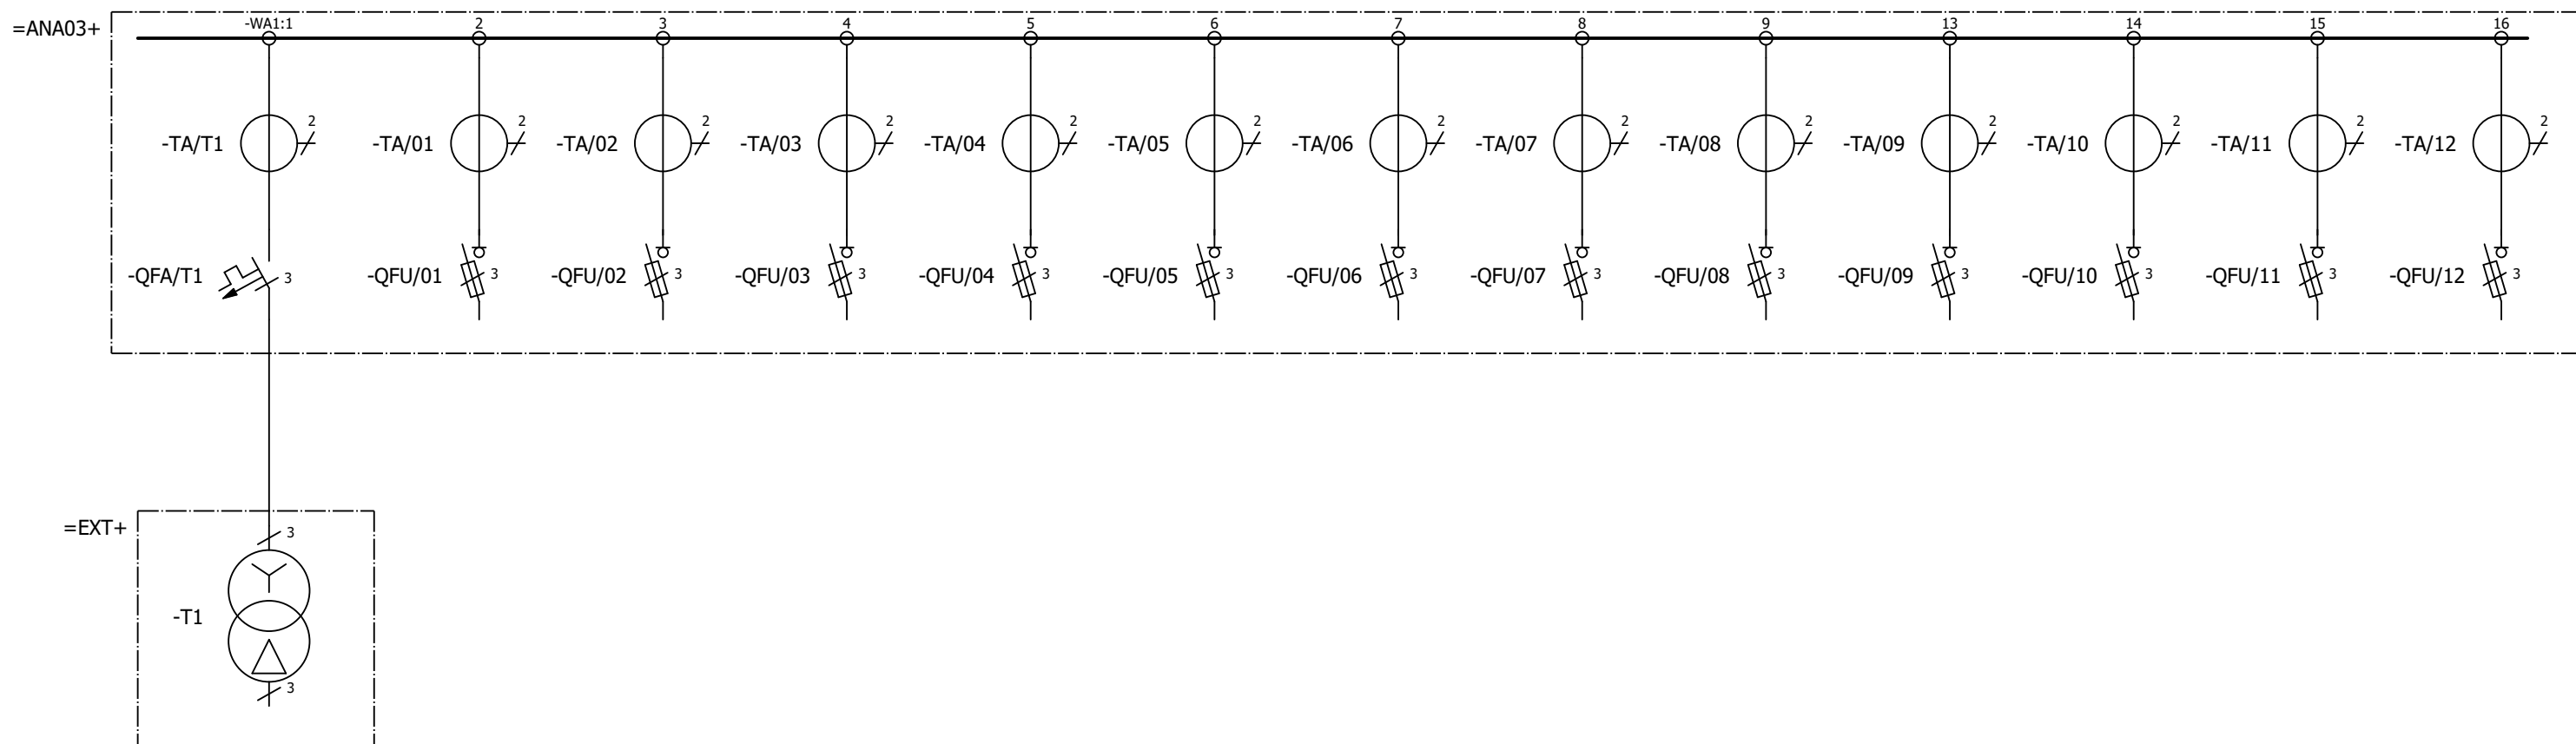

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Jednopólové schéma	= ANA03		+	&EFA	BC01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA03&EFA/BC01					List	36
									Celkem					112	

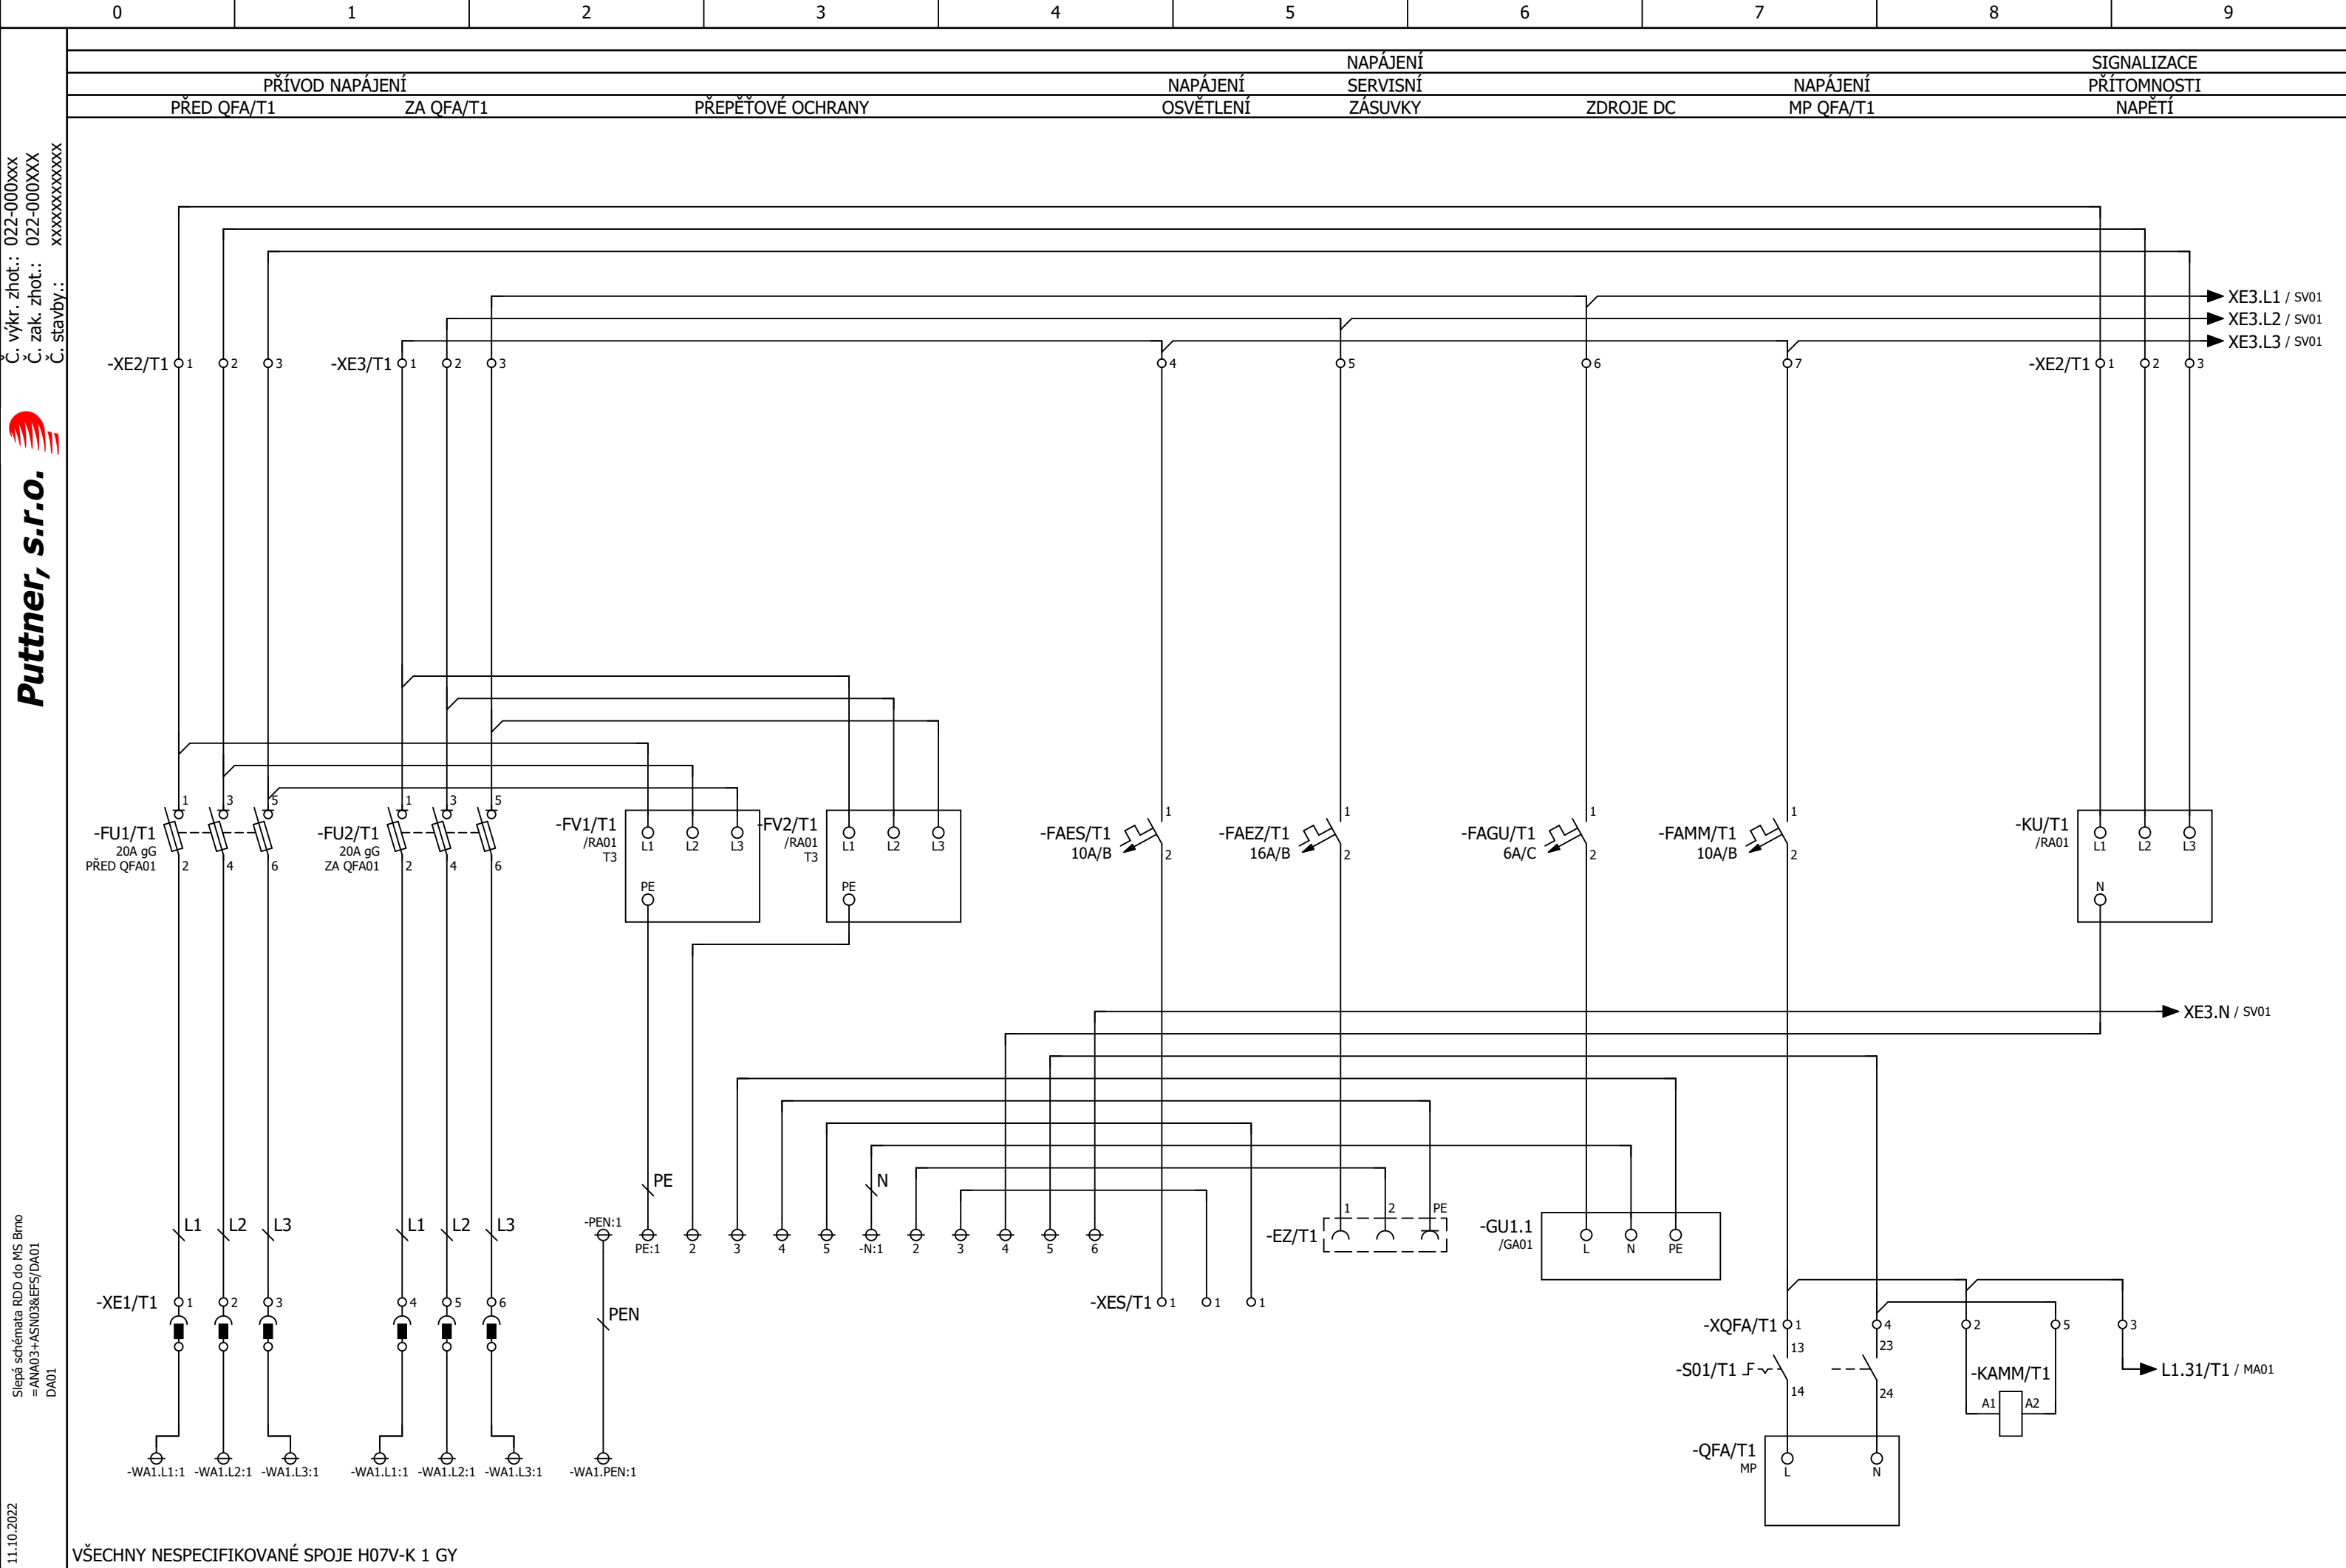


Č. výkr. zhot.: 022-000xxx
Č. zak. zhot.: 022-000xxx
Č. stavby.: xxxxxxxxxxxx

Puttner, s.r.o.

Slepiš schémata RDD do MS Brno
=ANA03+ASN03&EFS/DA01
DA01


11.10.2022

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Napájení AC	= ANA03		+ ASN03	&EFS	DA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/DA01					List 37	
															Celkem 112

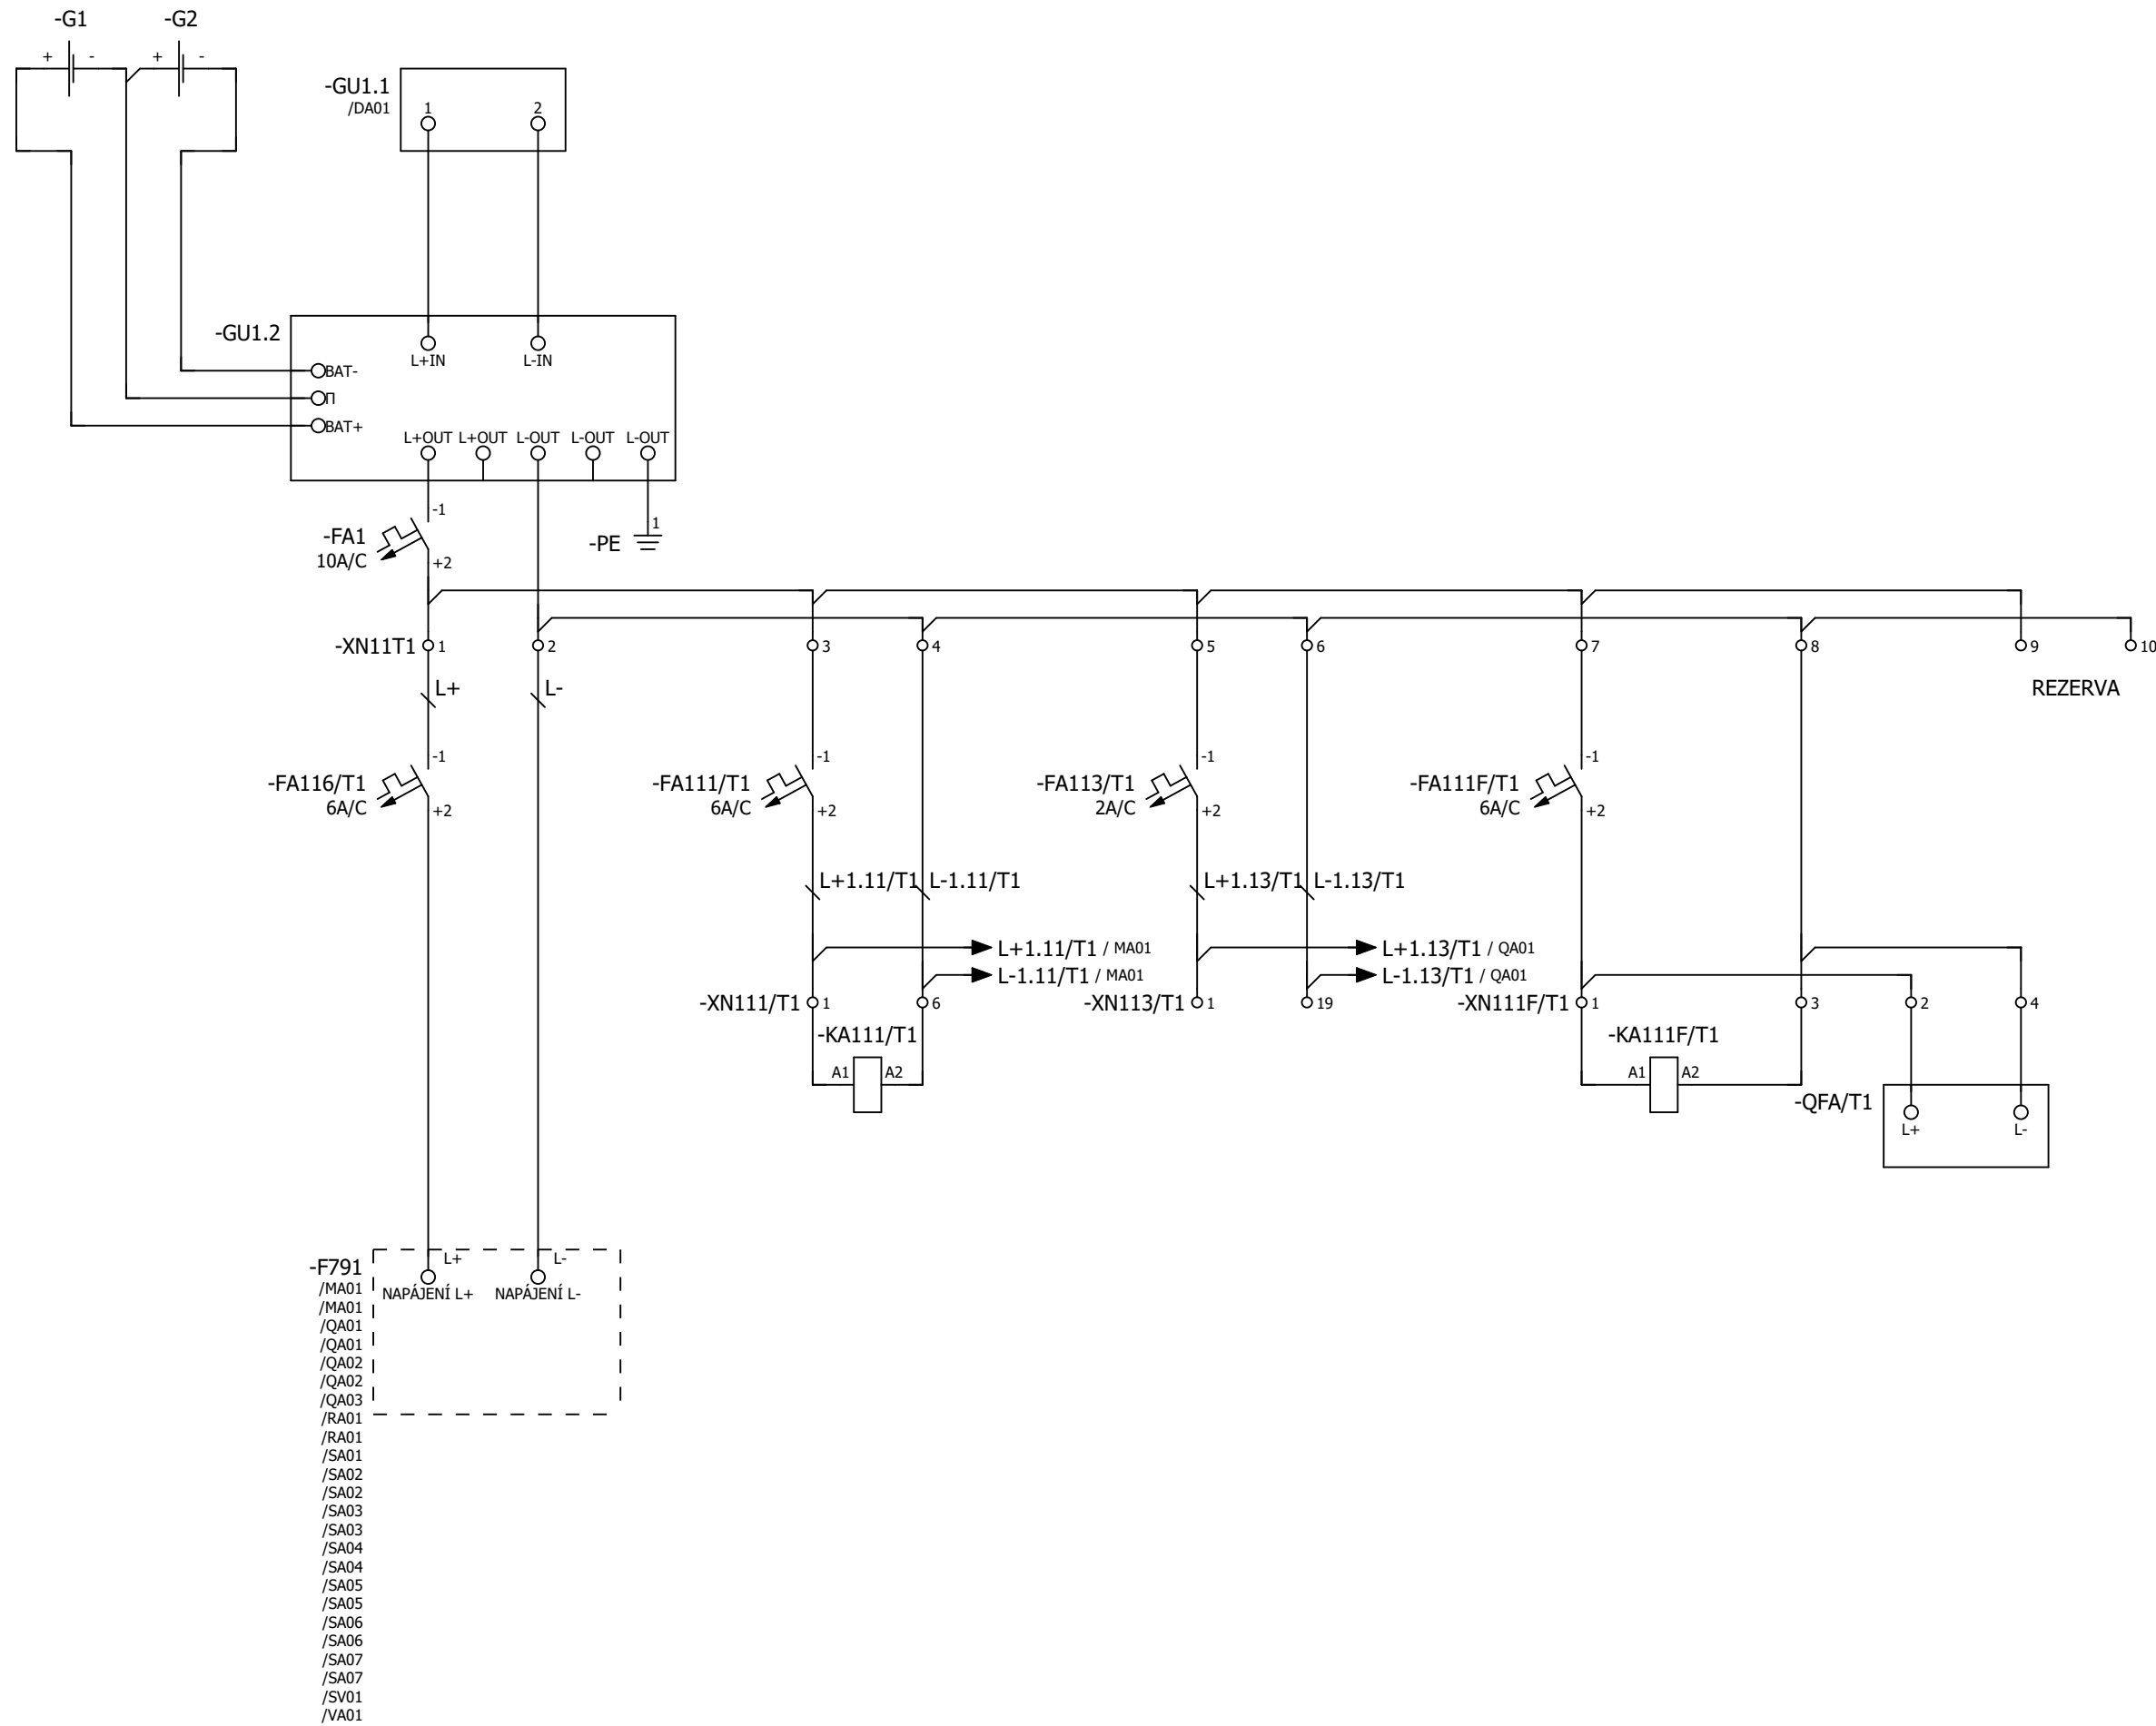

VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Napájení DC	= ANA03		+ ASN03	&EFS	GA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/GA01					List	38
									Celkem					112	

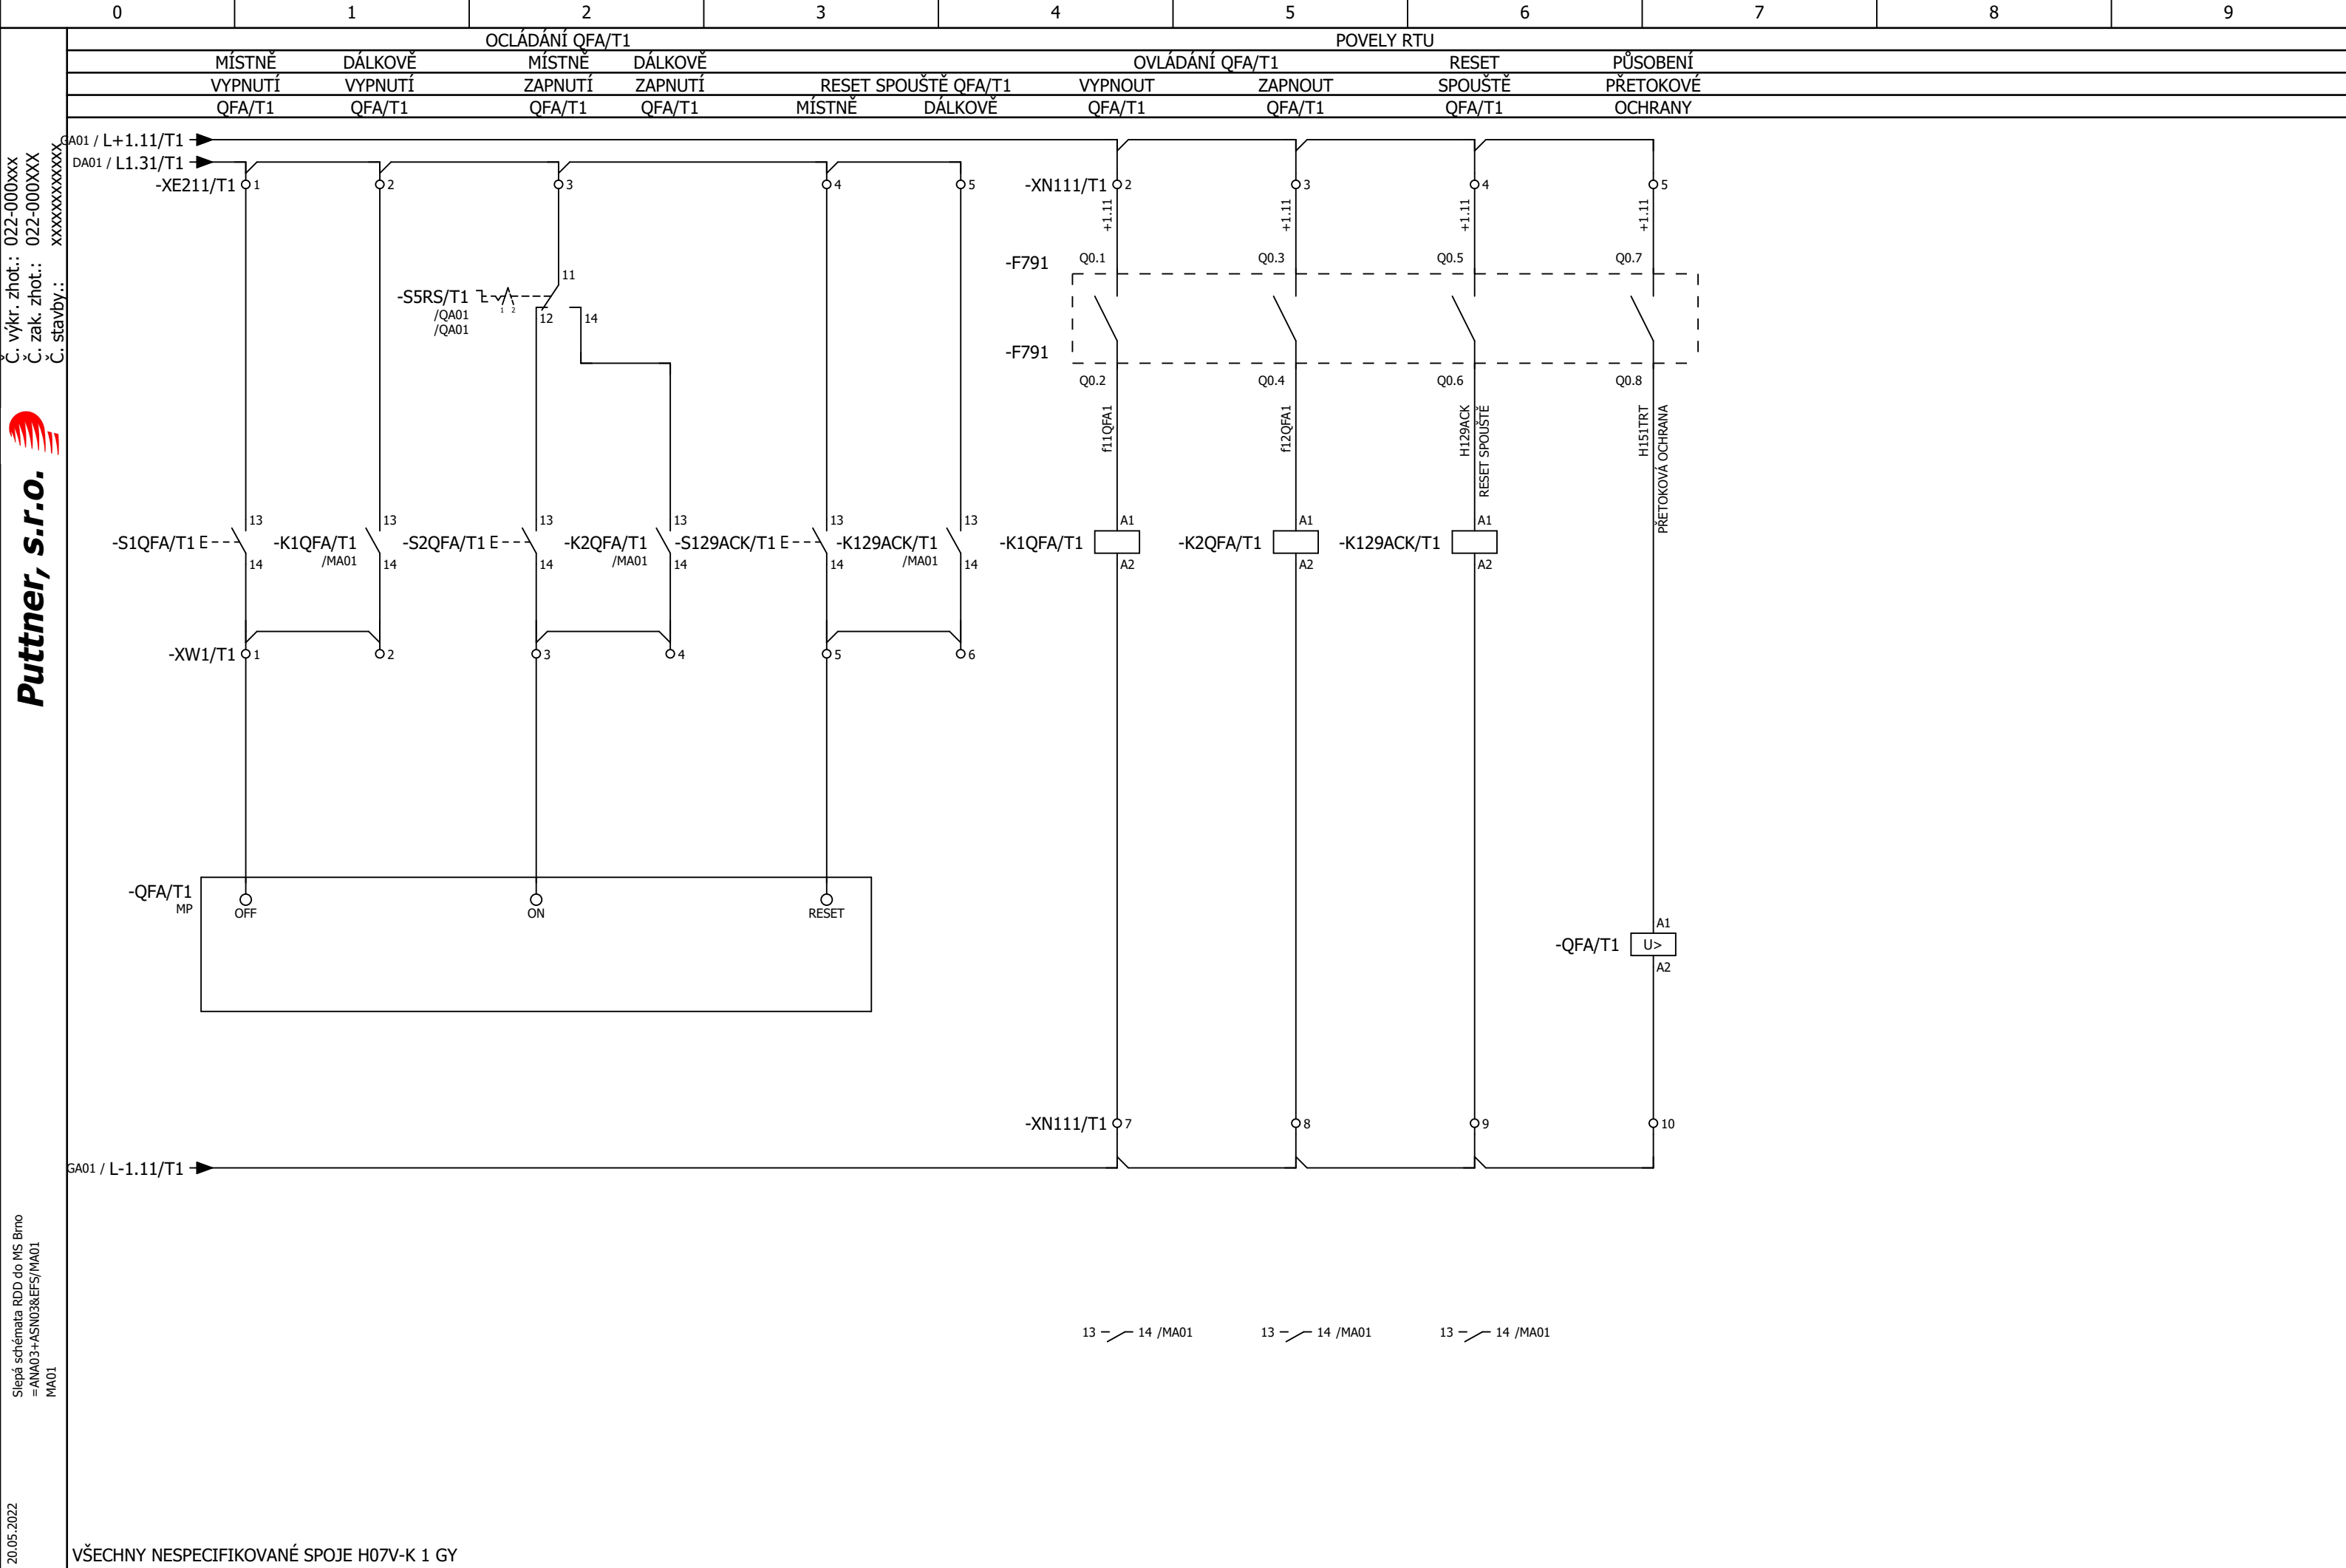


Č. výkr. zhot.: 022-000xxx
Č. zak. zhot.: 022-000XXX
Č. stavby.: xxxxxxxxxxxx


Sleřá schémata RDD do MS Brno
=ANA03+ASN03&EFS/MA01
MA01


20.05.2022

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Ovládání	= ANA03		+ ASN03	&EFS	MA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/MA01					List	39
														Celkem	112

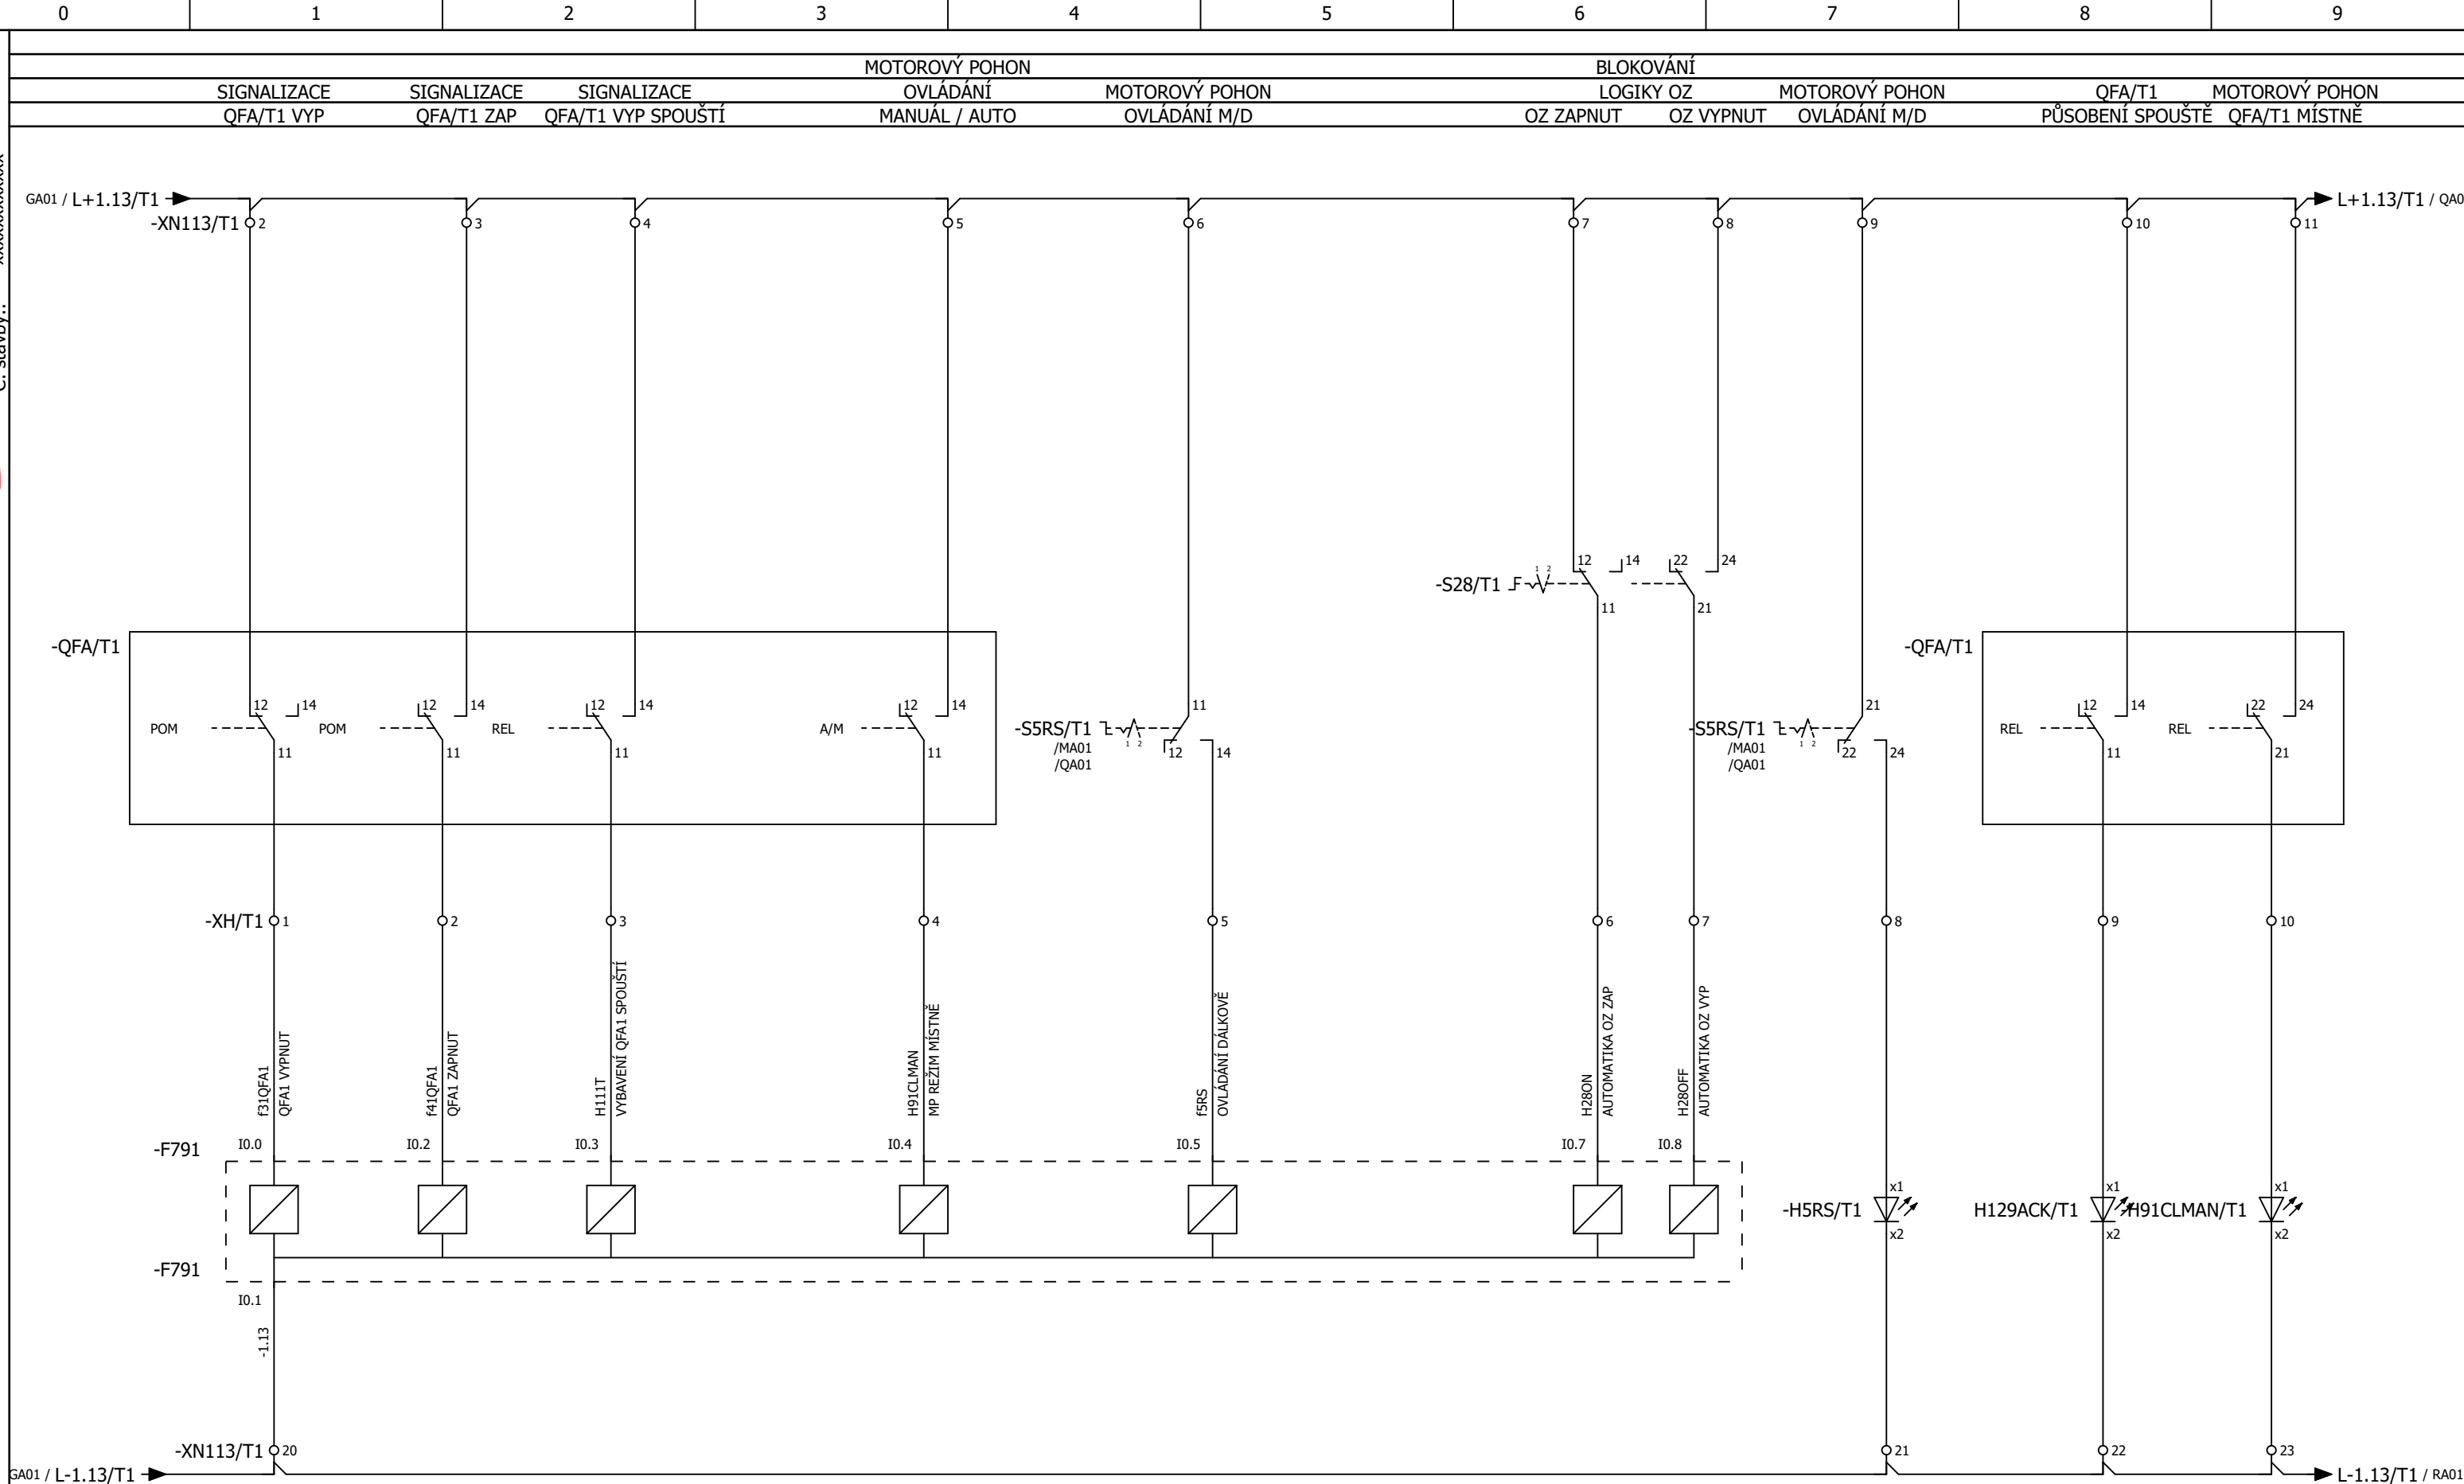


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Stavová signalizace QFA	= ANA03		+ ASN03	&EFS	QA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/QA01						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Celkem 112						

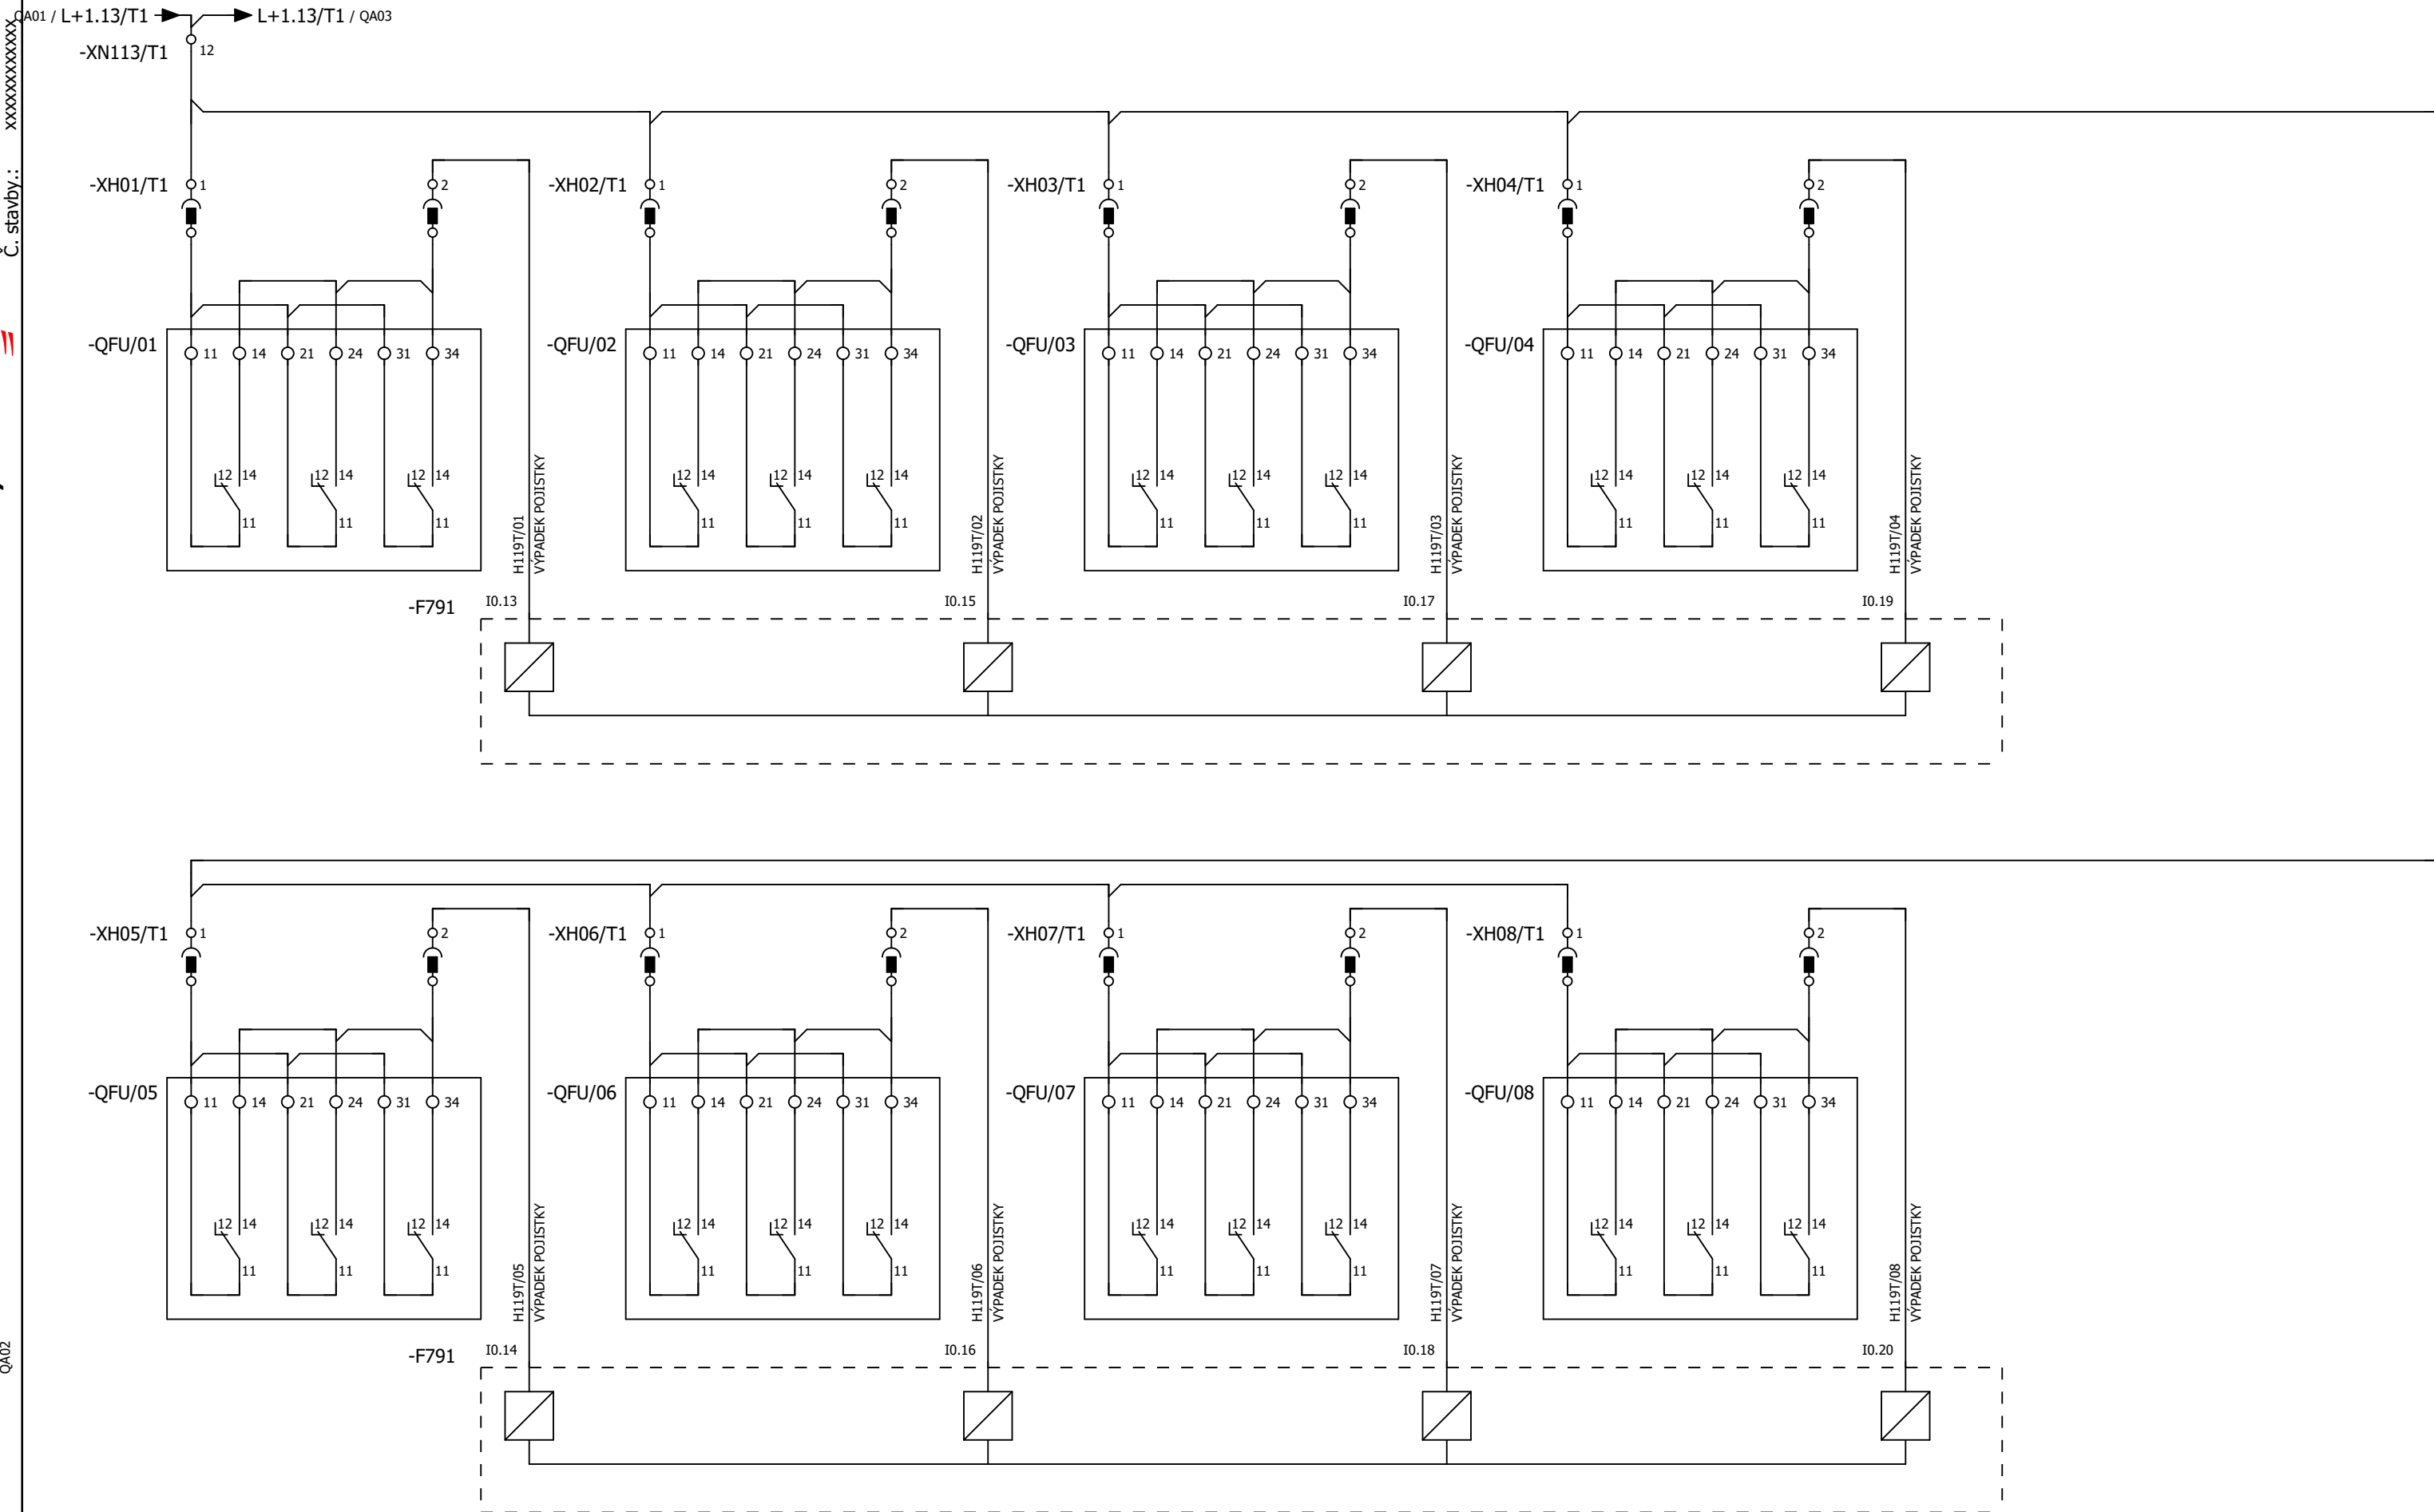


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Stavová signalizace QFU	= ANA03		+ ASN03	&EFS	QA02		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/QA02						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	List 41						
									Celkem 112						

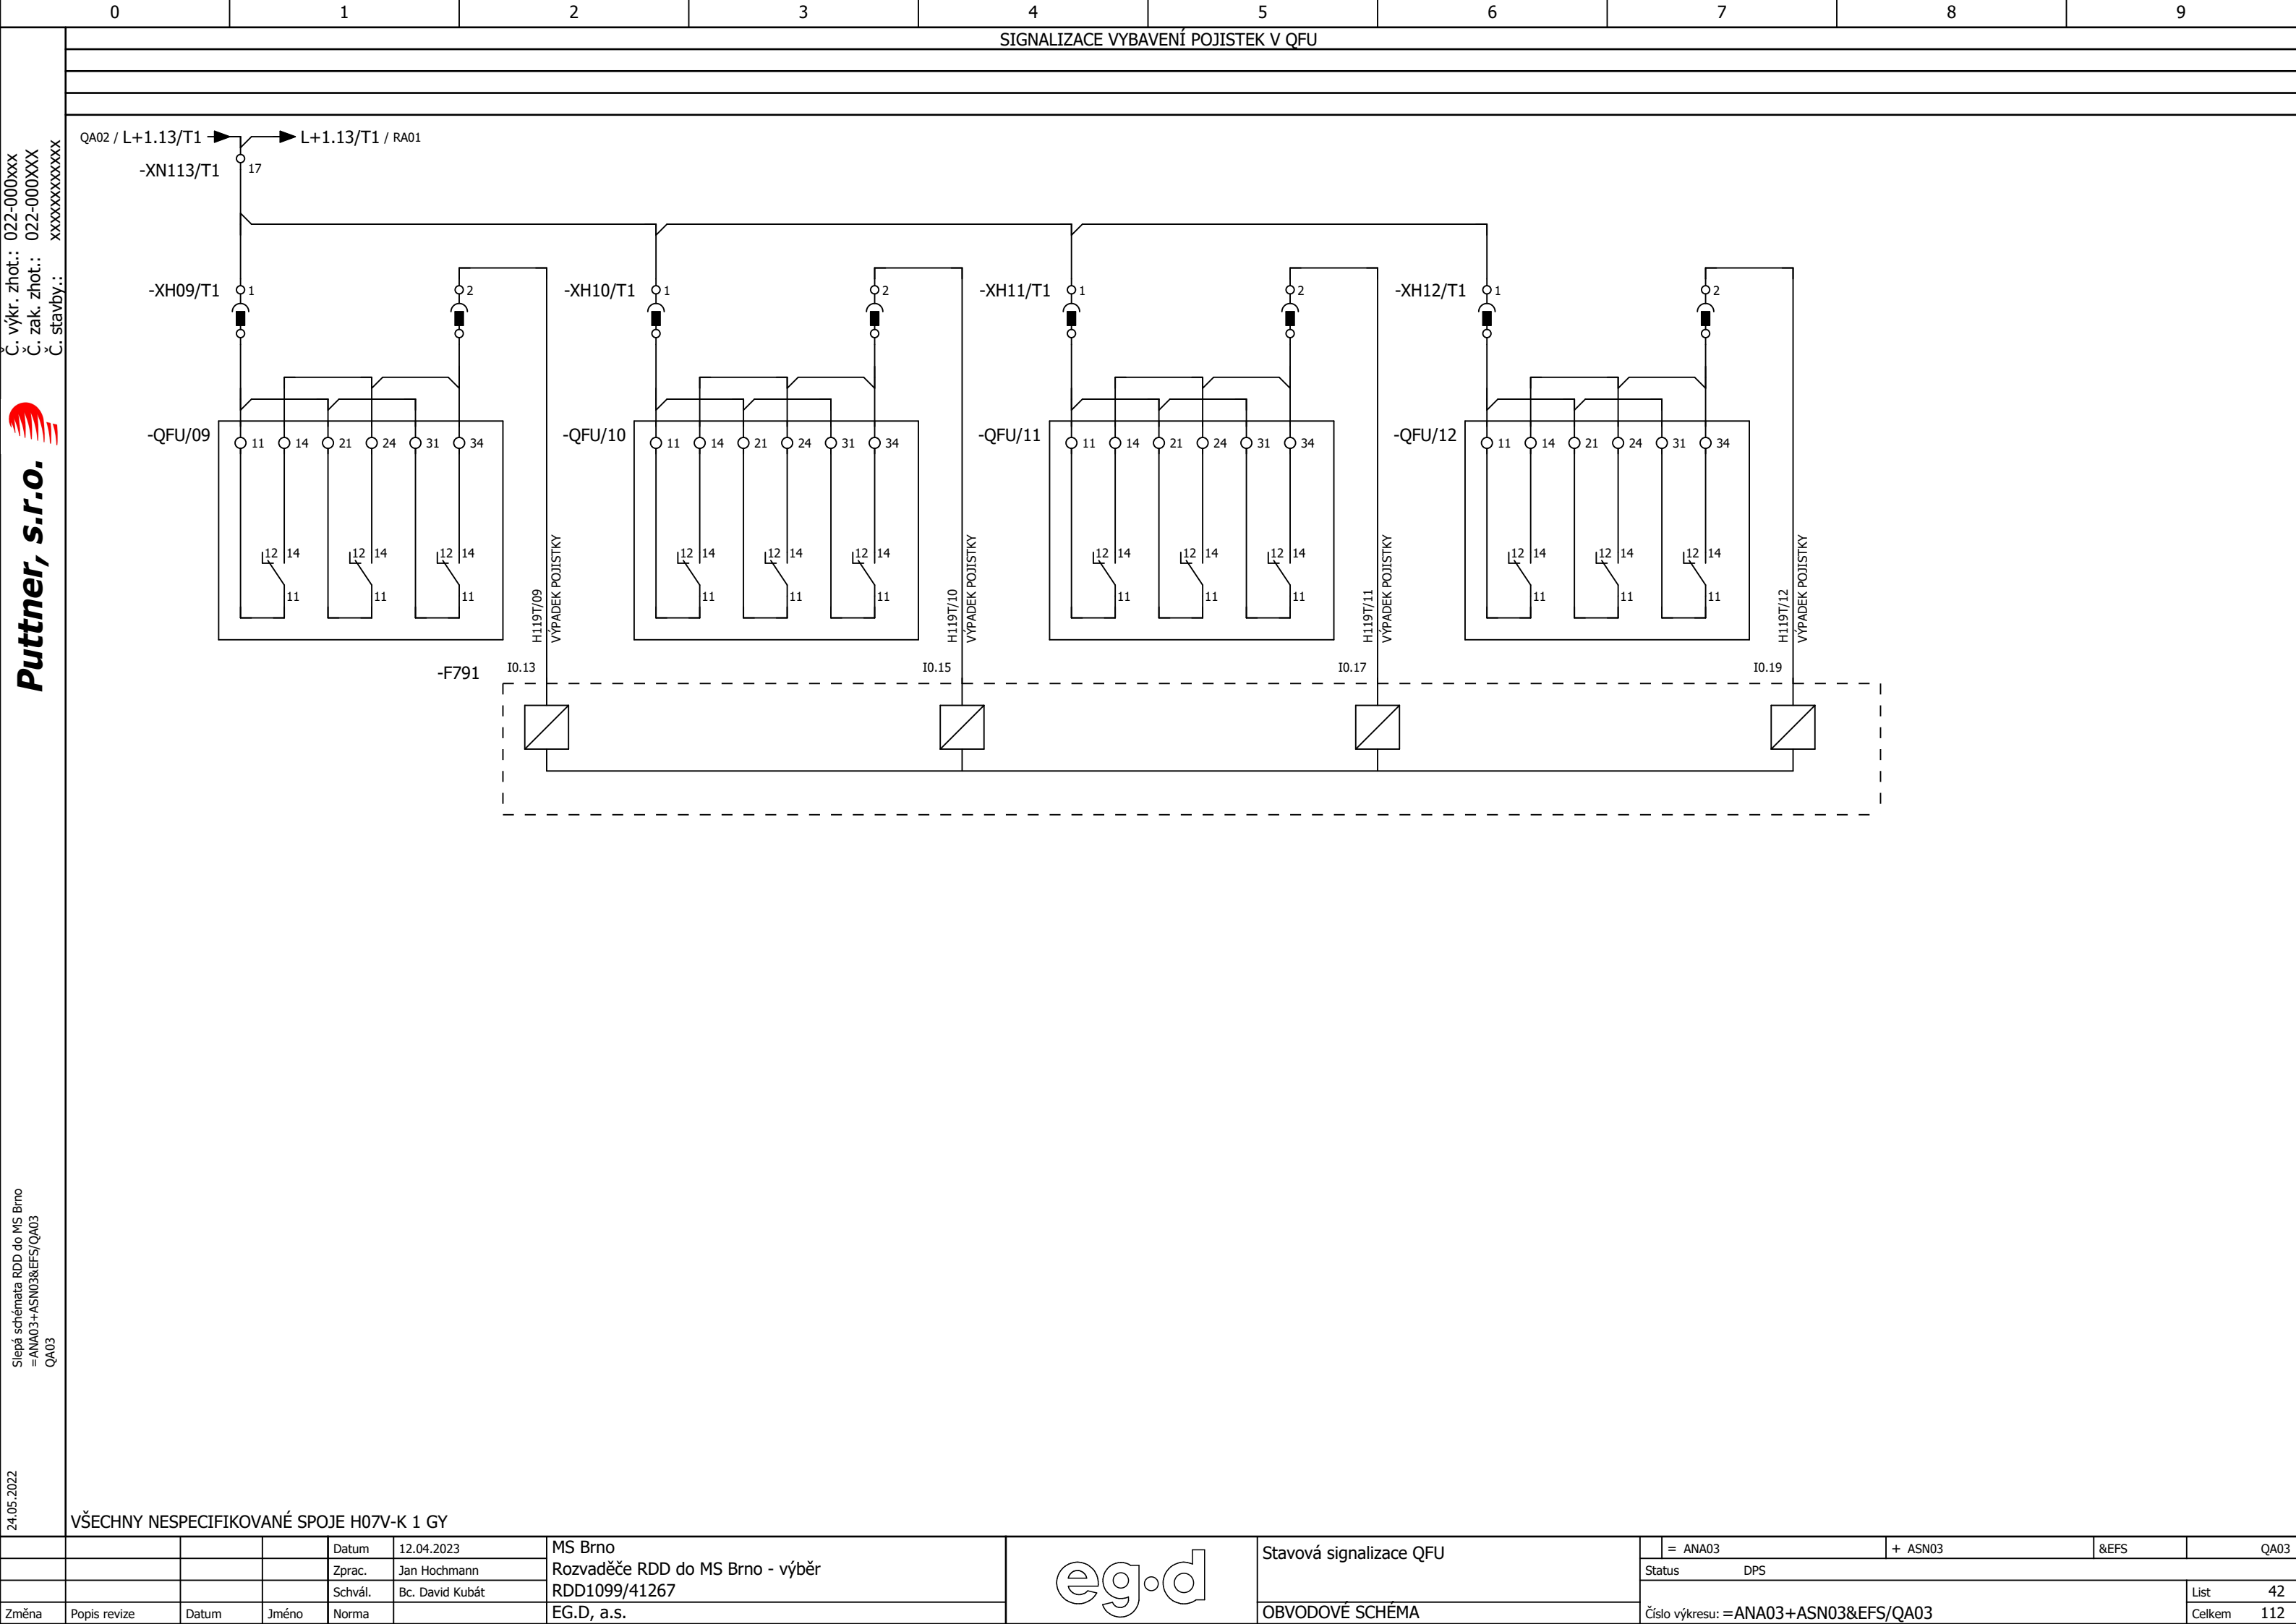


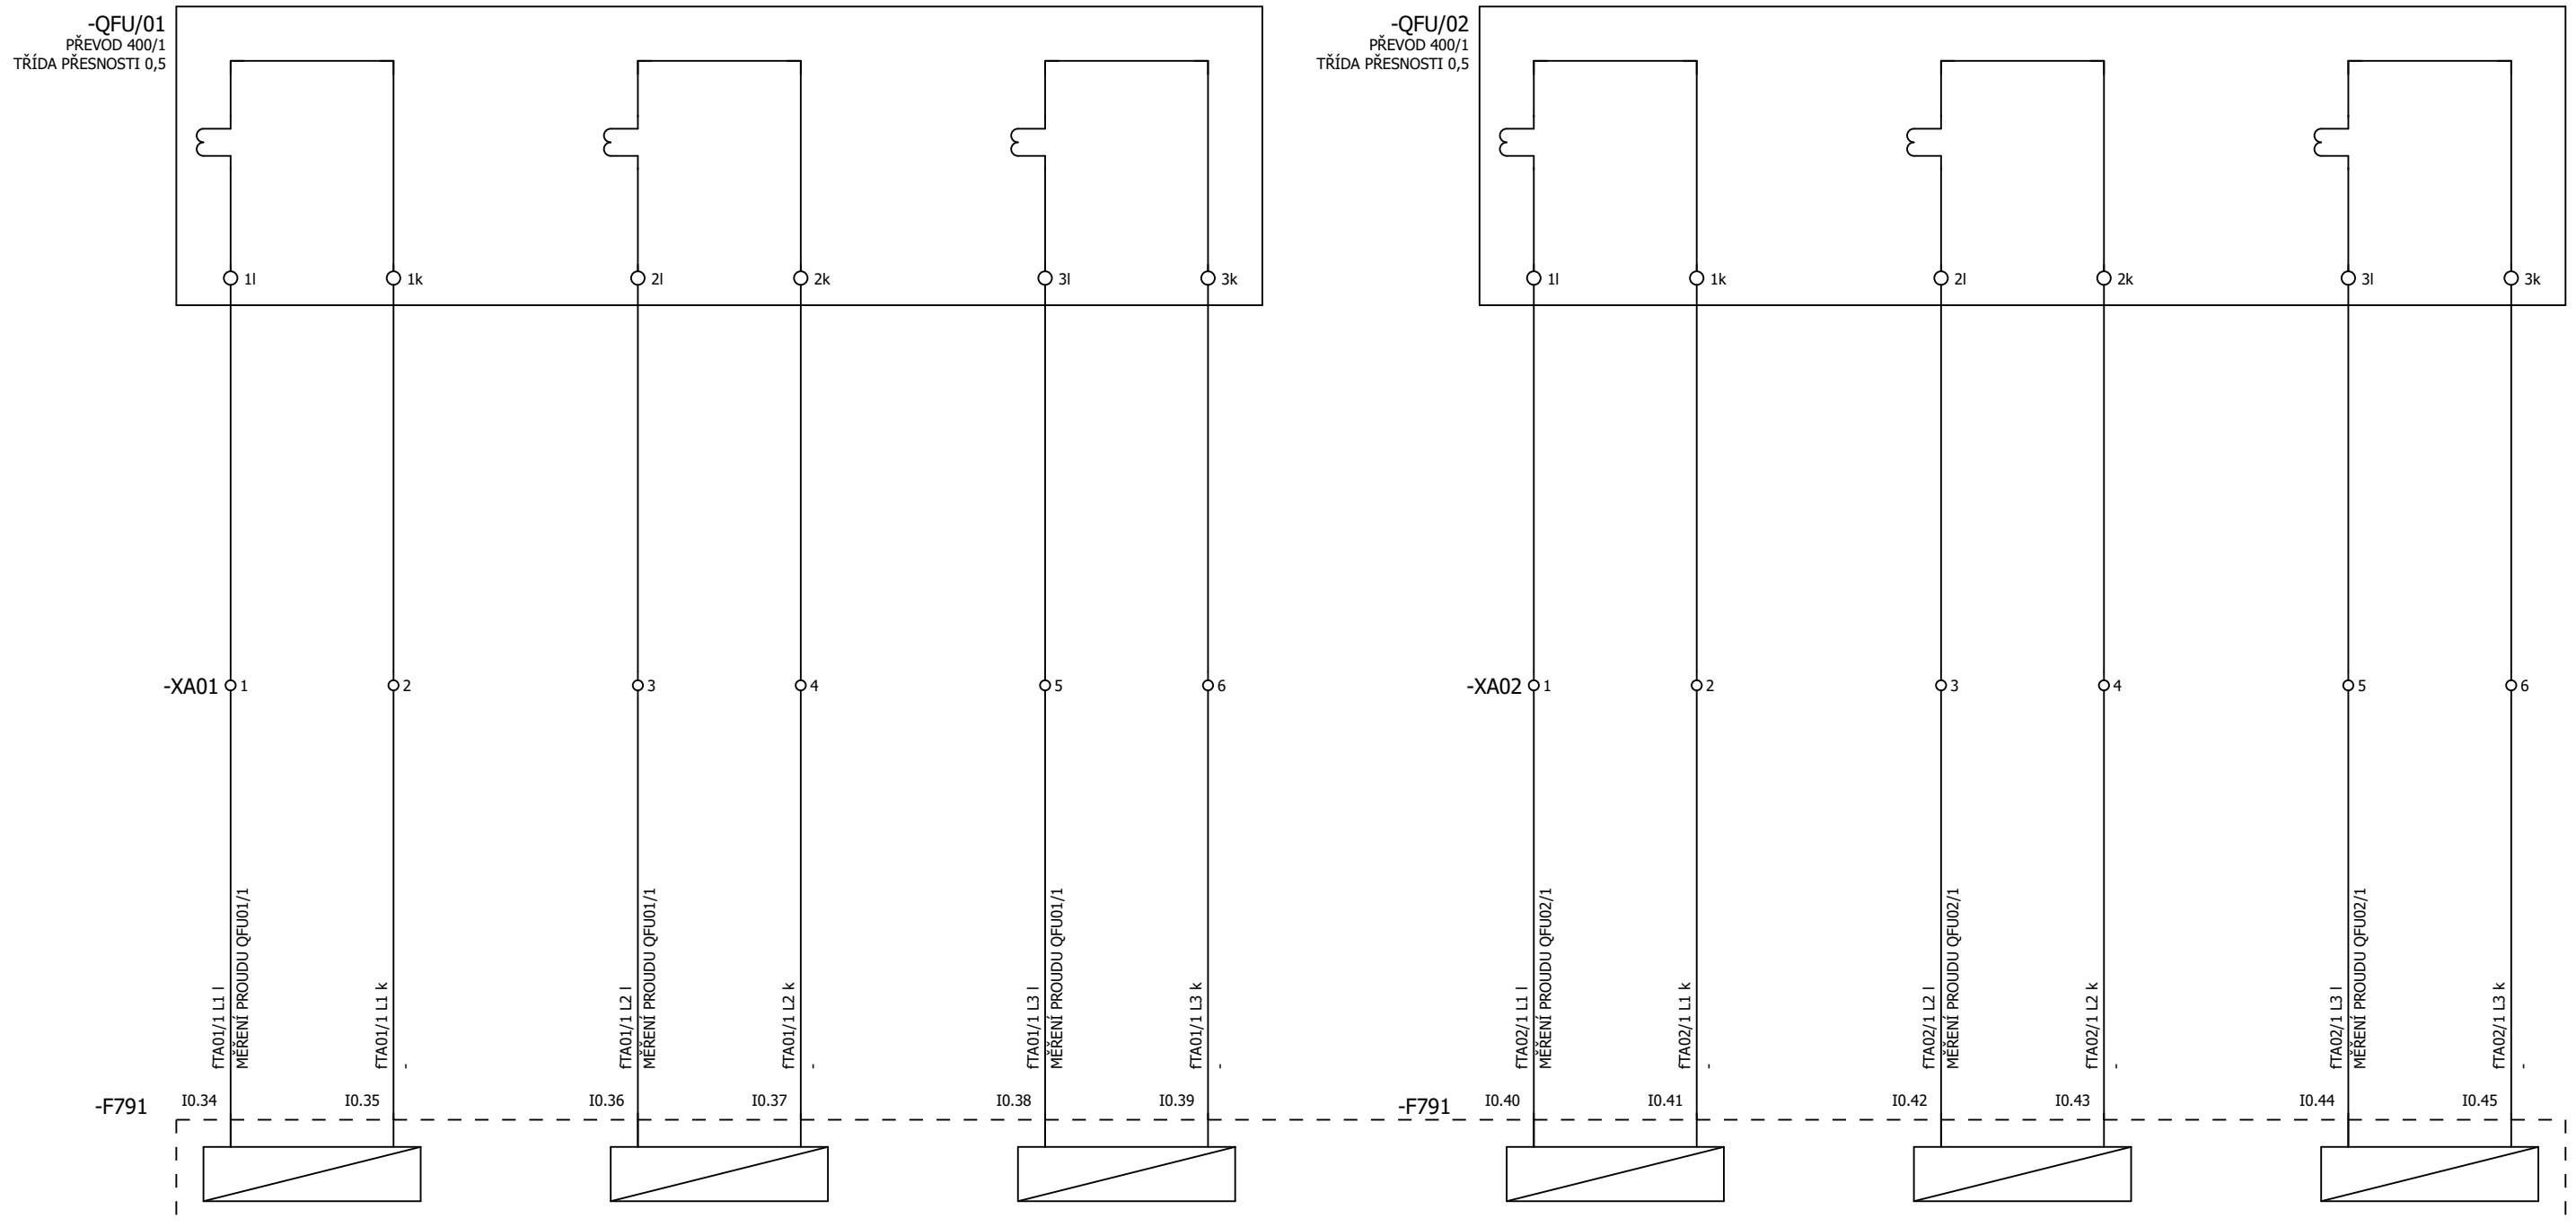



eg.d

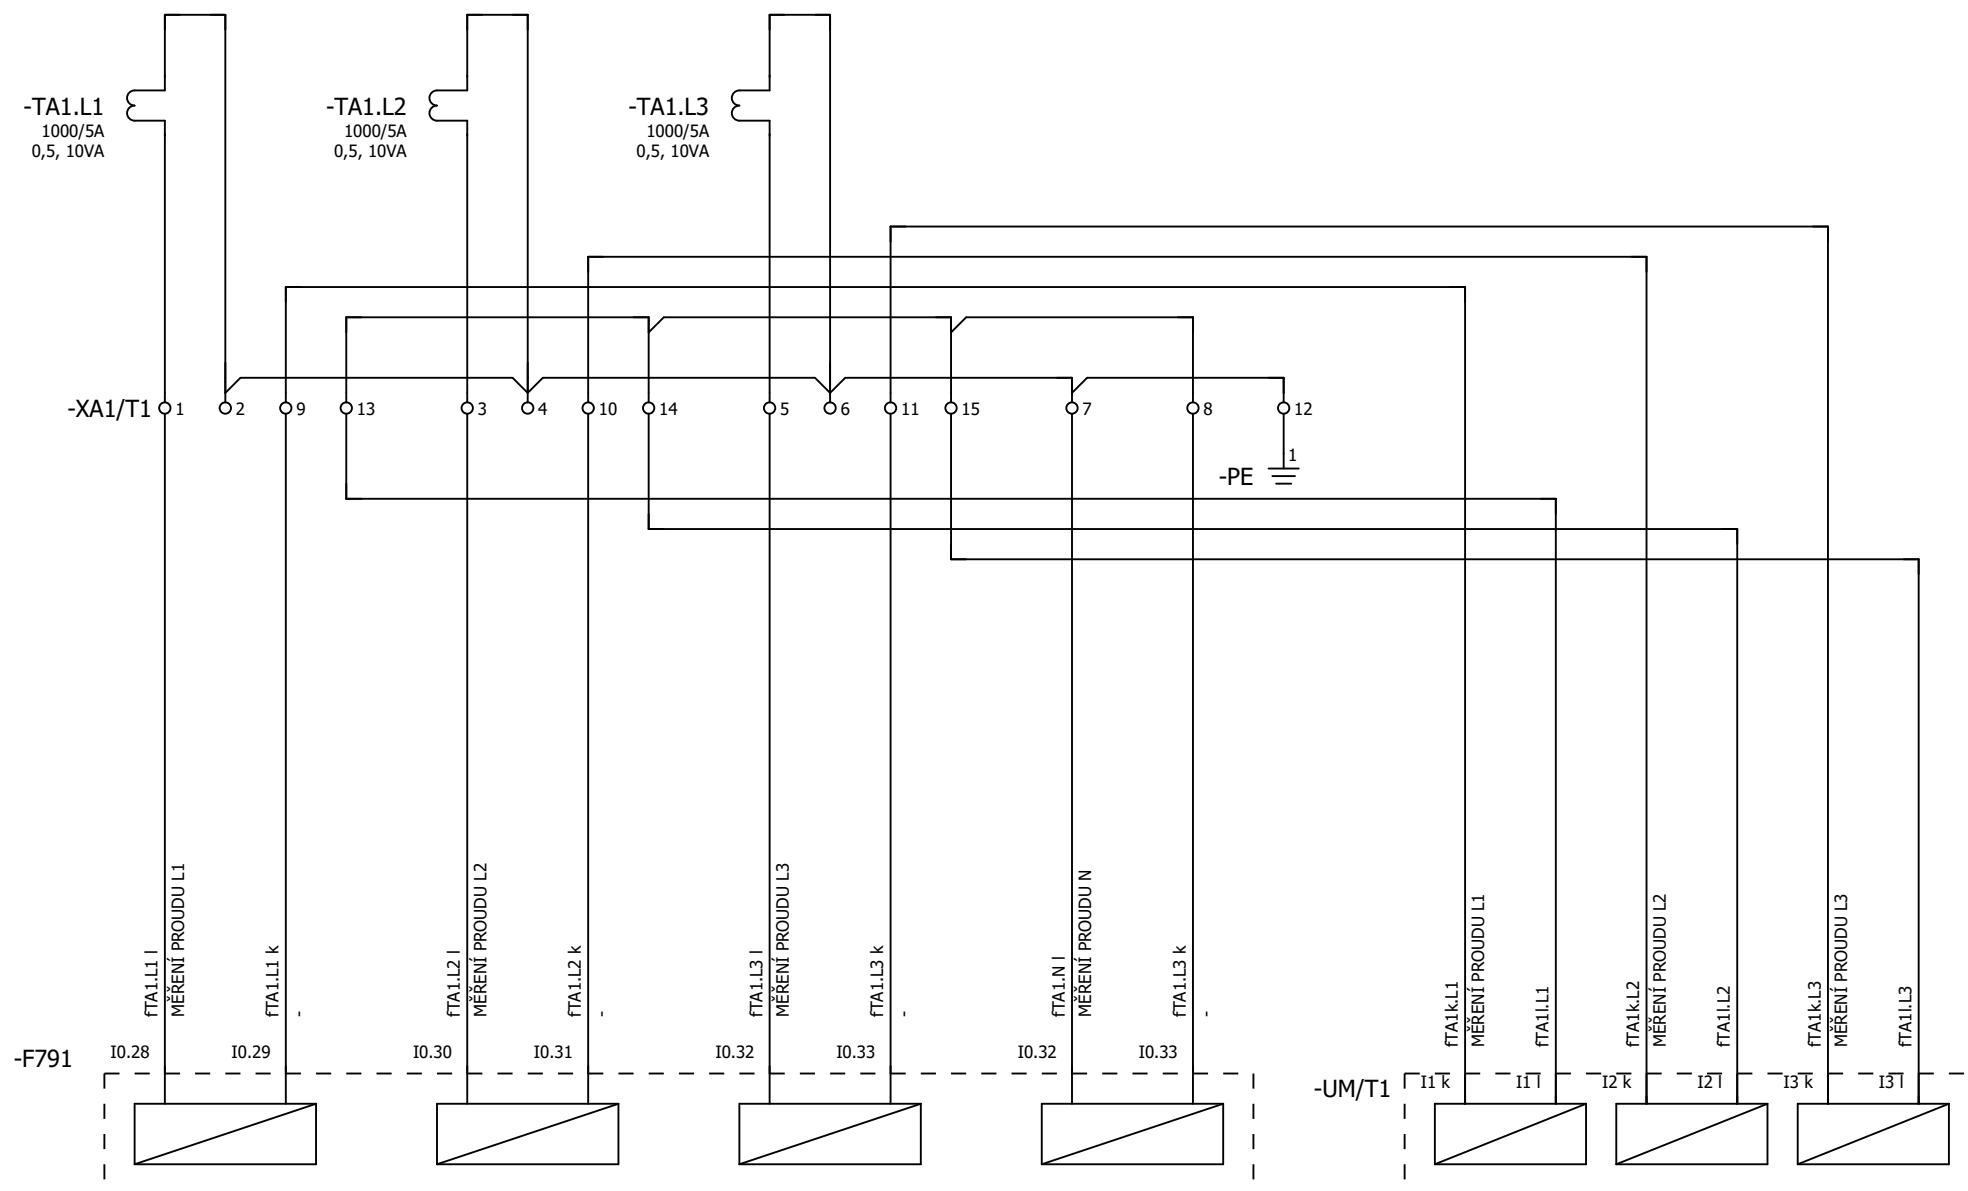


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Měření proudu	= ANA03		+ ASN03	&EFS	SA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/SA01						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Celkem 112						



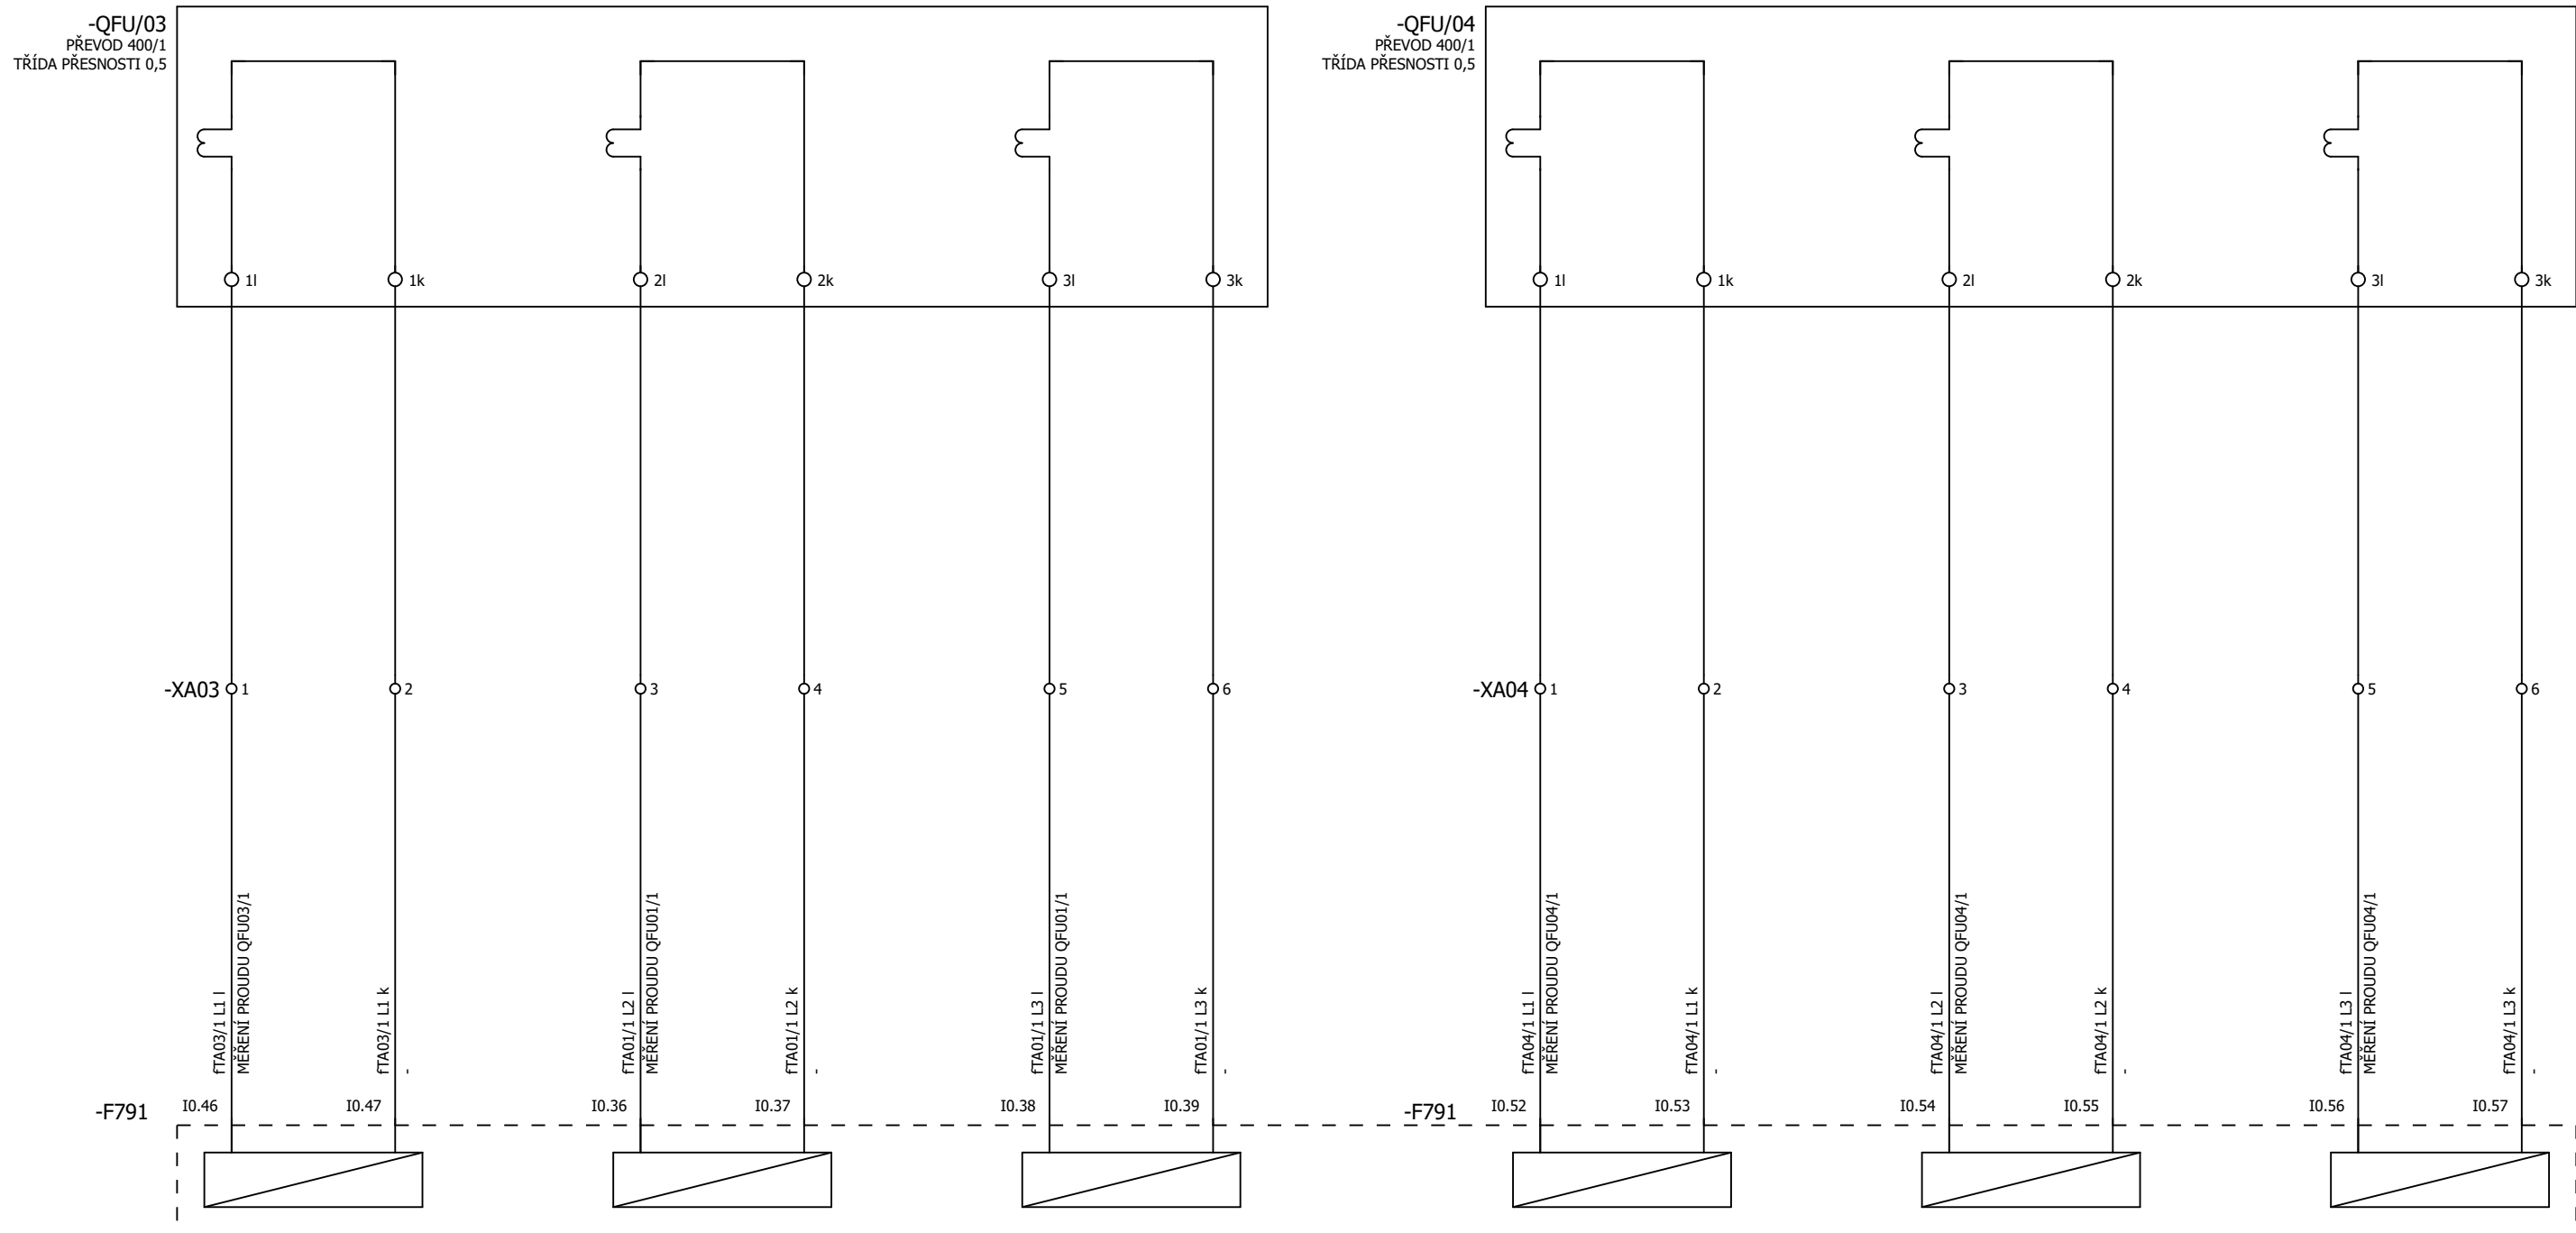


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Měření proudu vývodů	= ANA03		+ ASN03	&EFS	SA03		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/SA03						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	List Celkem 46 112						




Slepá schémata RDD do MS Brno
= ANA03+ASN03&EFS/SA04
SA04


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Měření proudu vývodů	= ANA03		+ ASN03	&EFS	SA04		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/SA04						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	List Celkem 47 112						

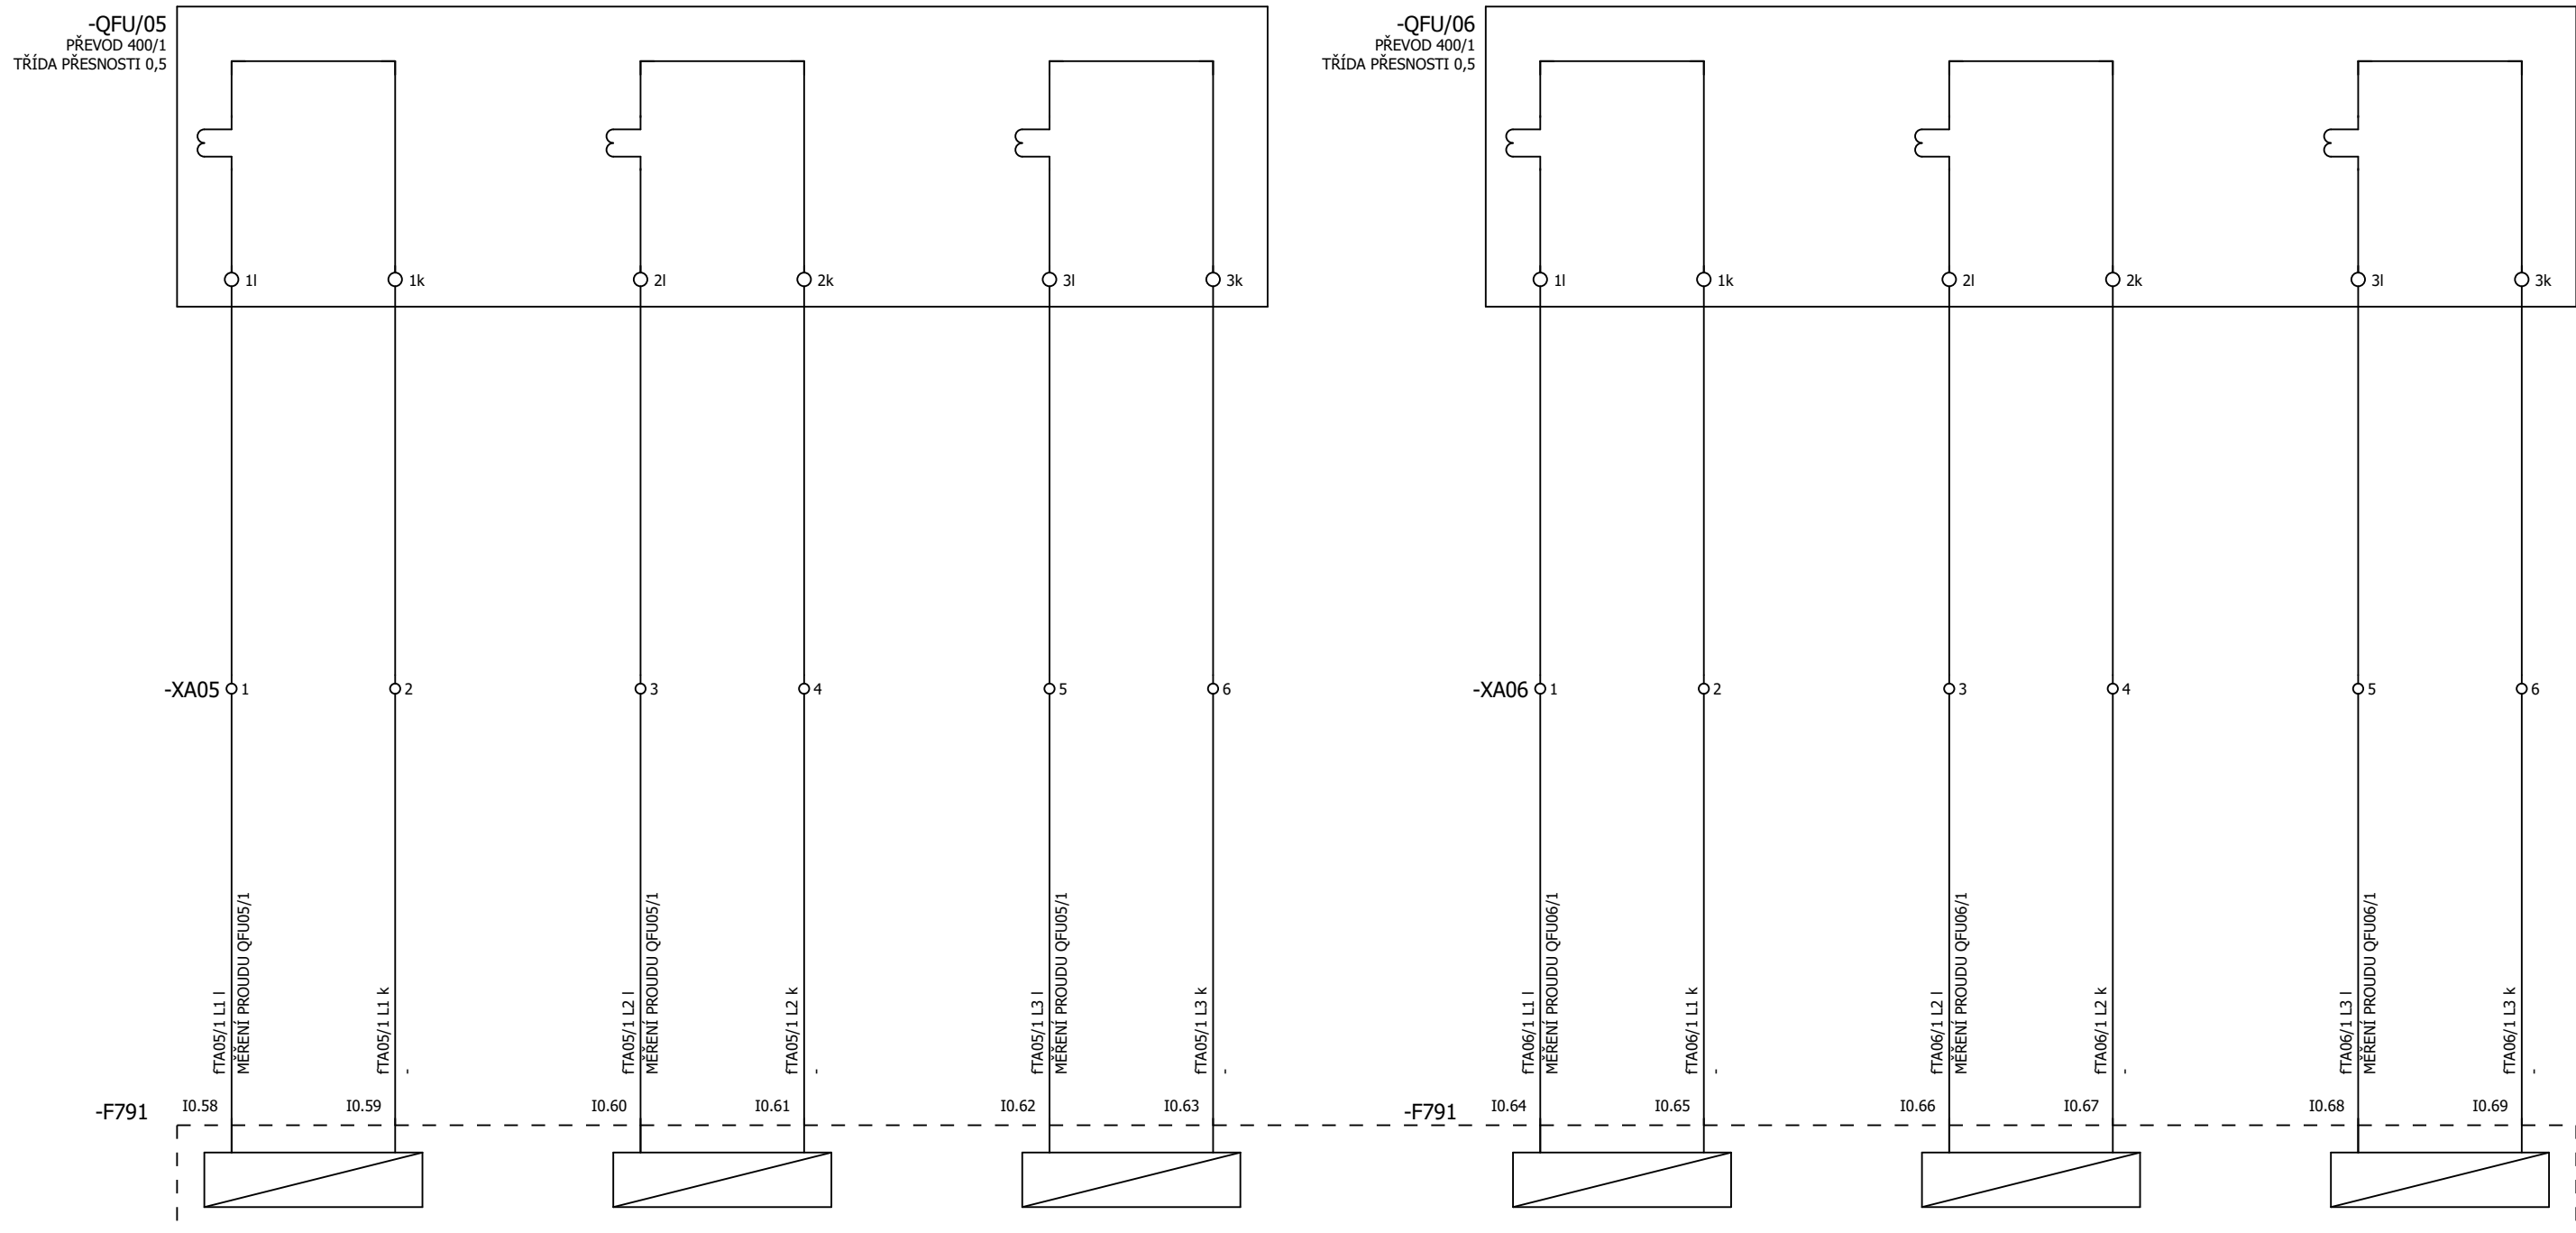


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Měření proudu vývodů	= ANA03		+ ASN03	&EFS	SA05		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/SA05						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Celkem 112						

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Měření proudu vývodů	= ANA03		+ ASN03	&EFS	SA06		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/SA06					List	49
														Celkem	112

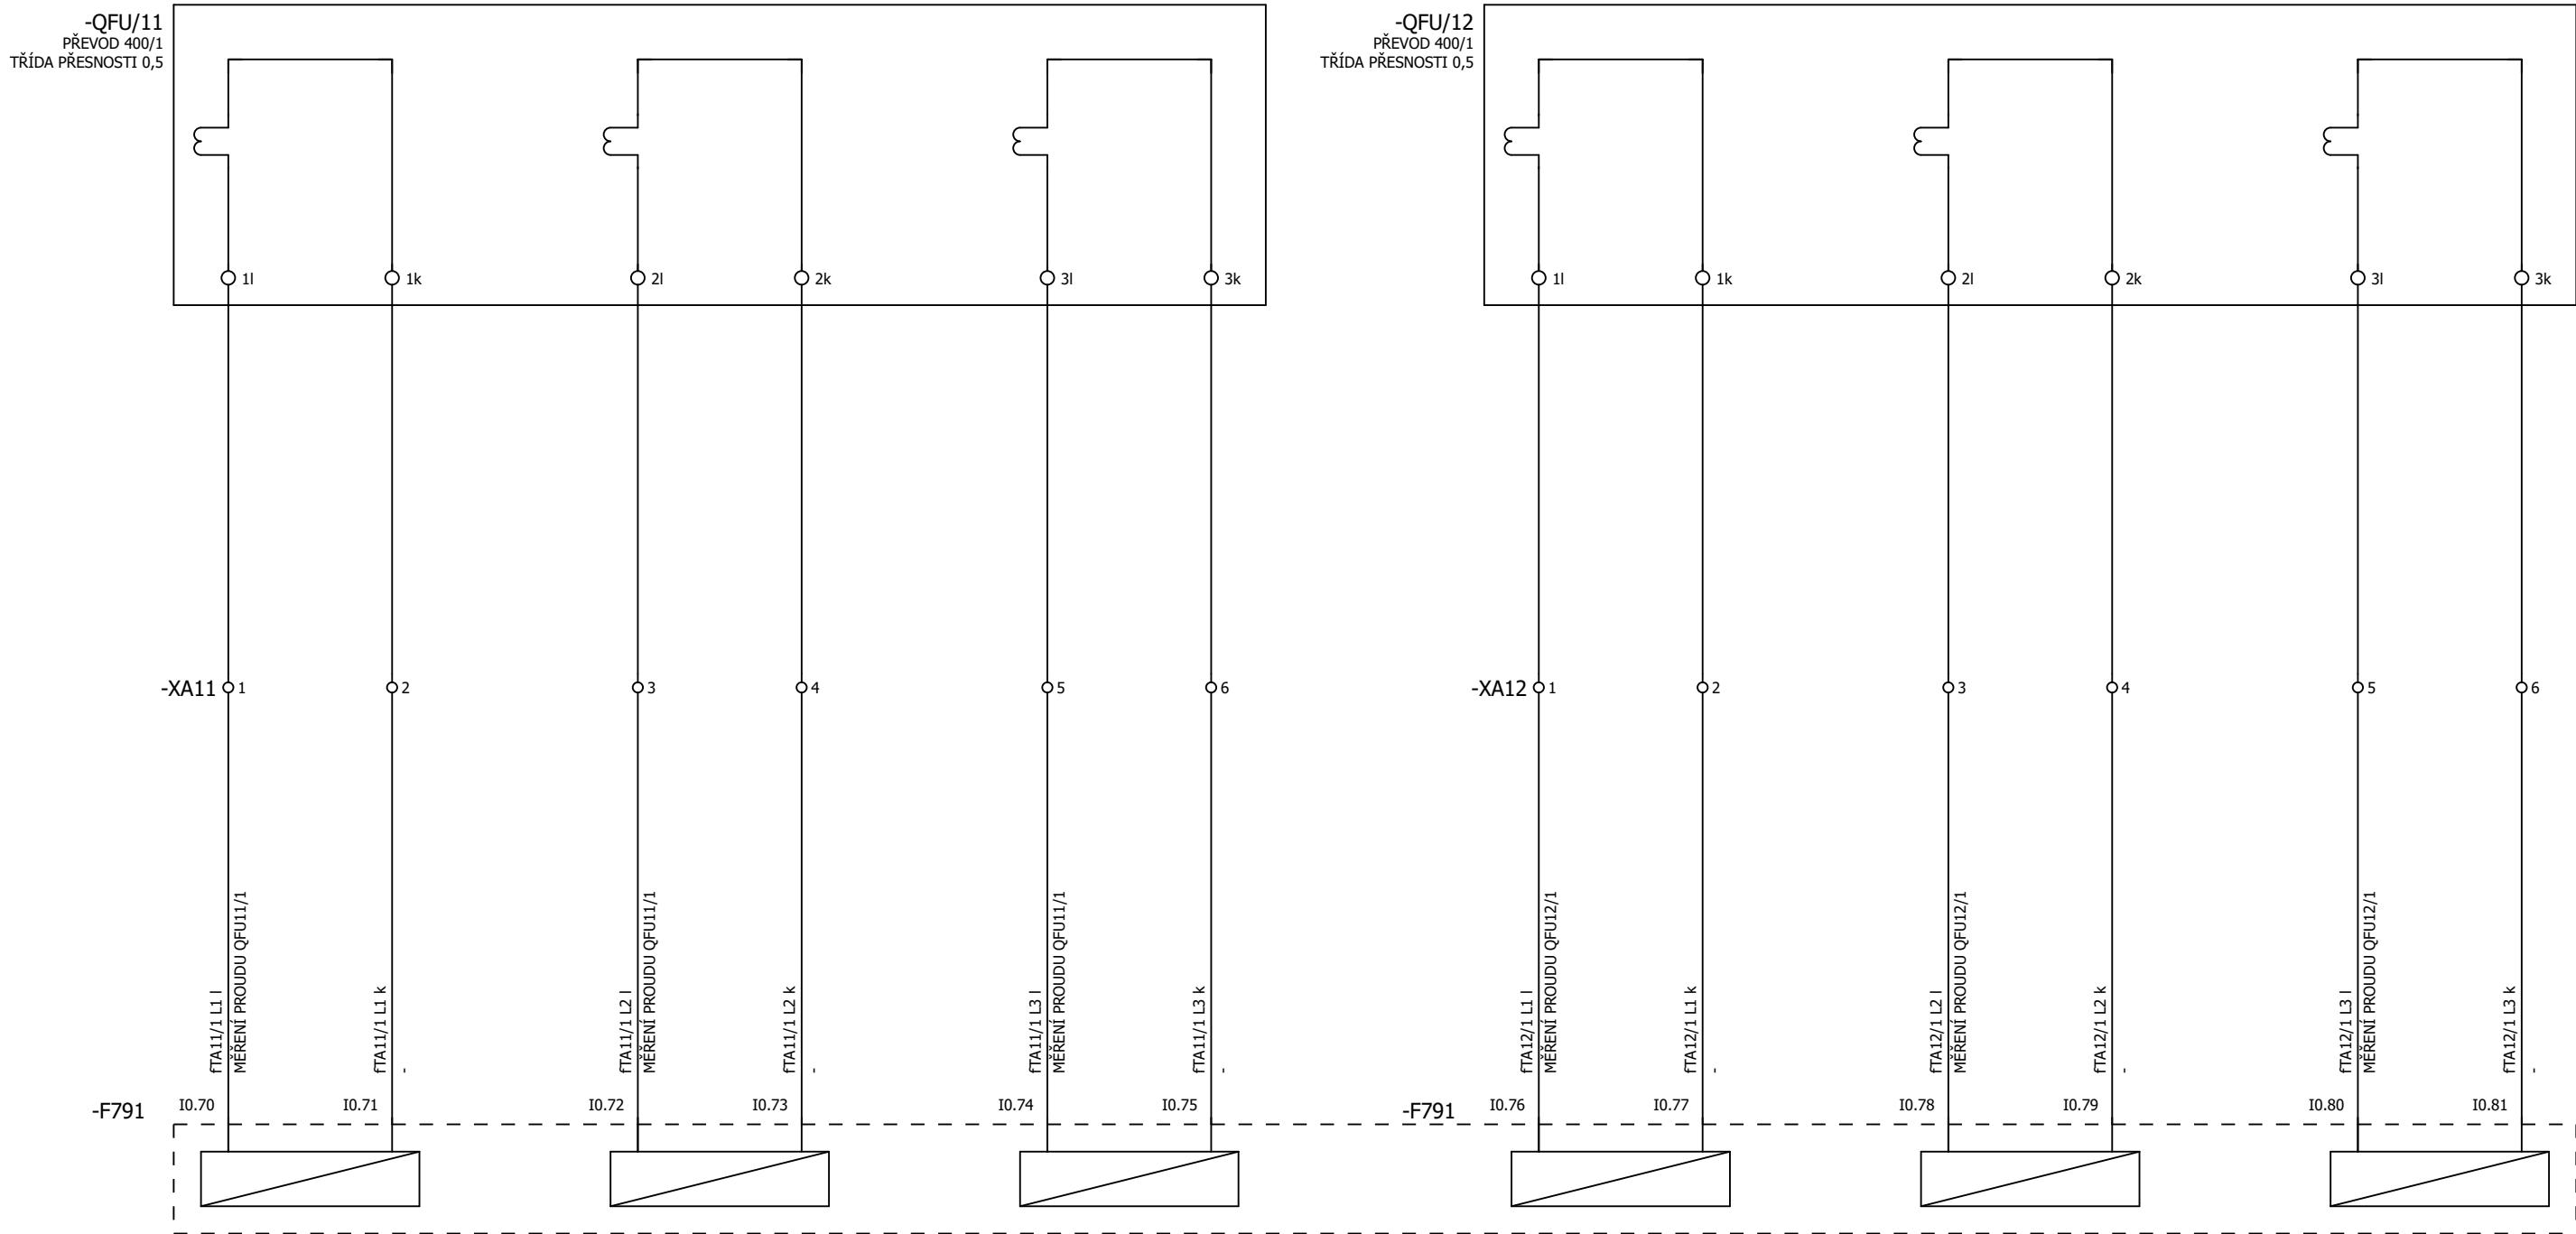


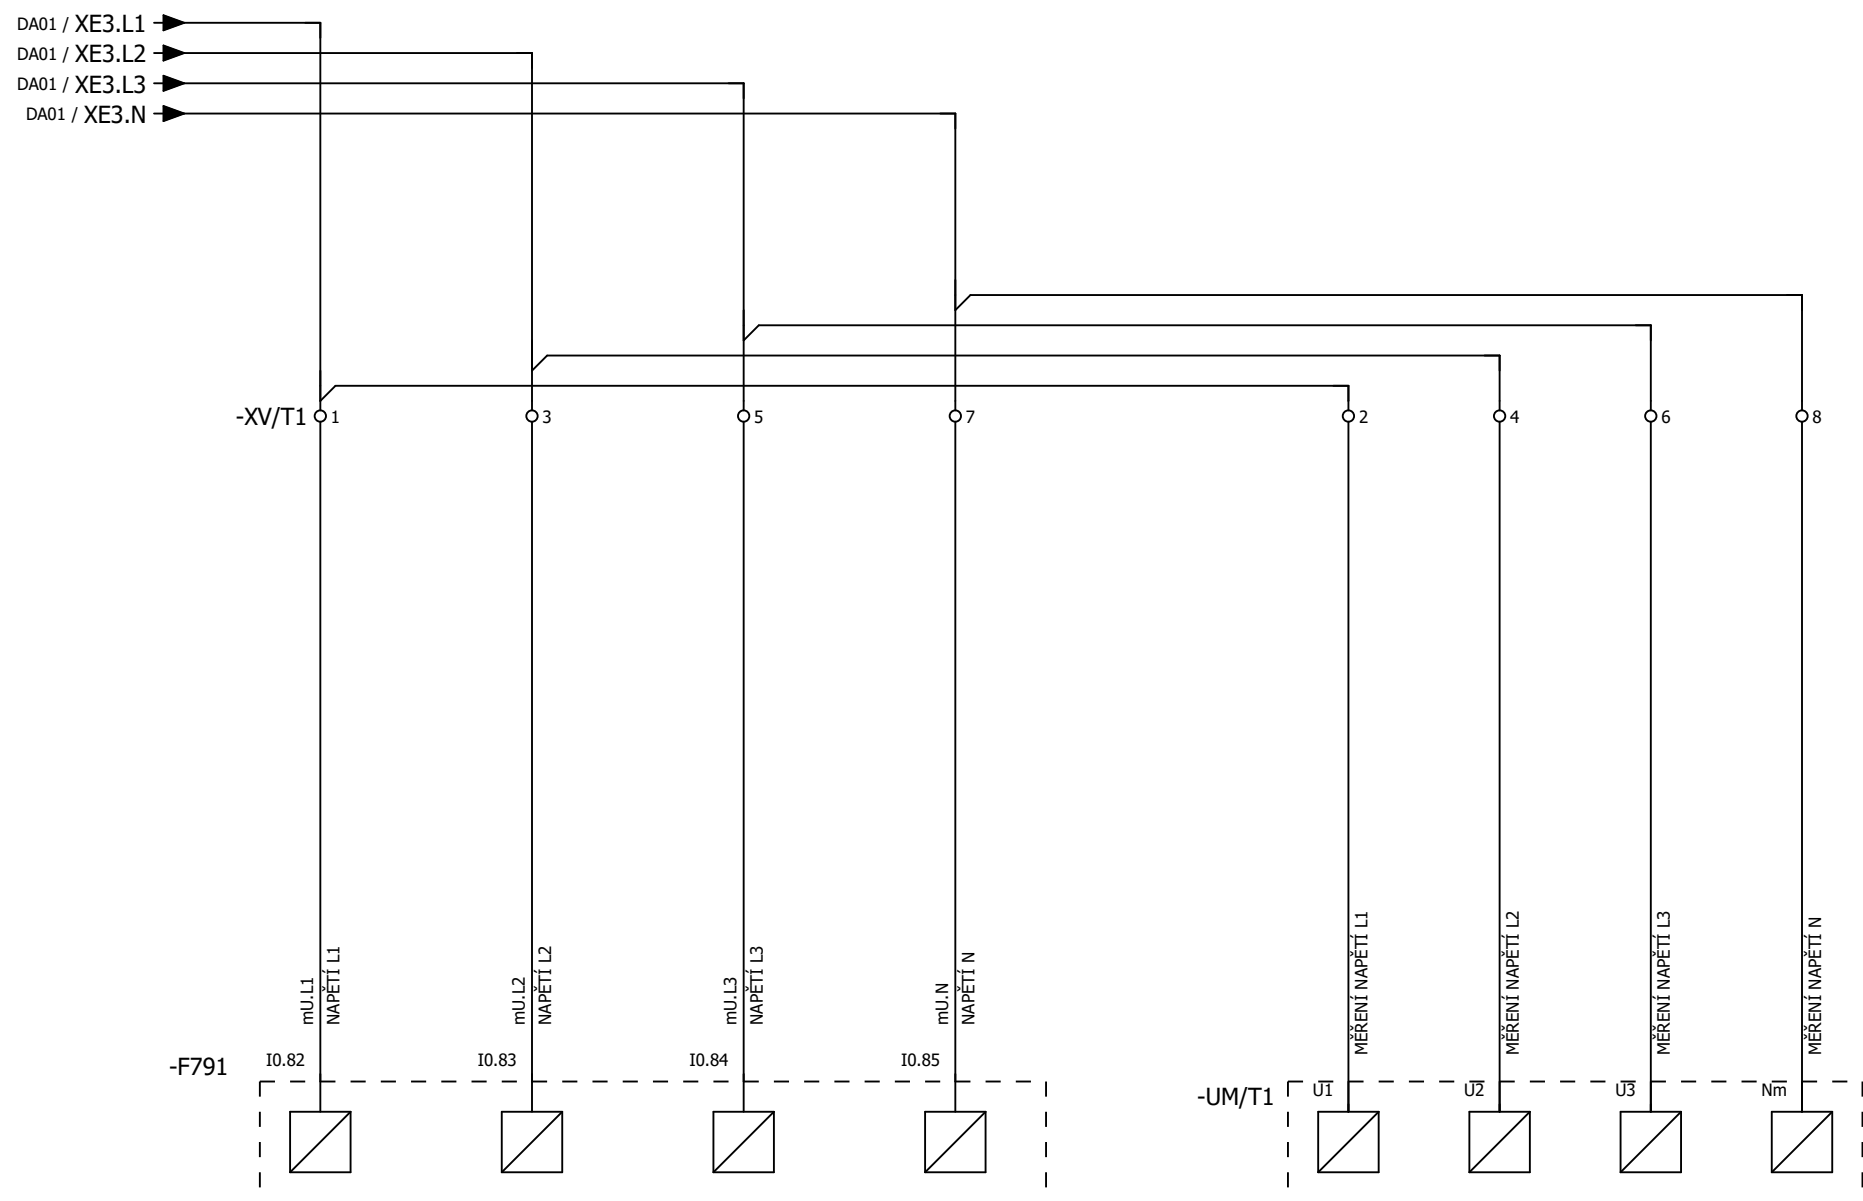


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Měření napětí	= ANA03		+ ASN03	&EFS	SV01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/SV01						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/SV01					List	51
														Celkem	112

LTE KOMUNIKACE

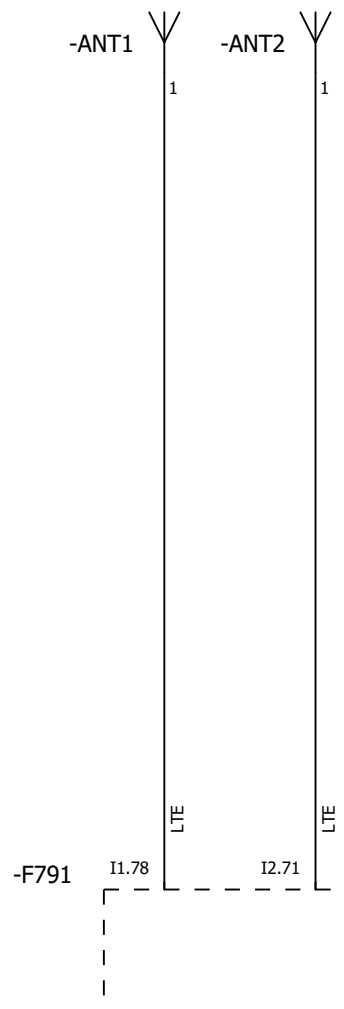

VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267		Komunikace	= ANA03		+ ASN03	&EFS	VA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/VA01						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA03+ASN03&EFS/VA01					List	52
														Celkem	112

12.04.2023

Slepá schémata RDD do MS Brno
=ANA04&EAA/AA01
AA01

MÍSTO STAVBY: MS Brno

NÁZEV STAVBY: Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr

IDENTIFIKACE CELKU: RDD1099/4867P

INVESTOR/VLASTNÍK: EG.D, a.s.

SO/PS:

MAJETKOVÁ TŘÍDA:

ČÍSLO SOD/OBJ: xxxxxxxxxxxxxx


OBJEDNATEL: EG.D, a.s.


	REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
	=ANA04	+	&EAA
			AA01
ČÍSLO STAVBY xxxxxxxxxxxxxx		STATUS DPS	
ČÍSLO VÝKRESU =ANA04&EAA/AA01		INDEX REVIZE	
TITULNÍ STRÁNKA		Datum 12.04.2023	
		Vypracoval Jan Hochmann	
		Schválil Bc. David Kubát	
		Norma	
		List	53
		Celkem	112

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P		Jednopólové schéma	= ANA04		+	&EFA	BC01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04&EFA/BC01					List	54
									Celkem					112	

				Datum	12.04.2023	MS Brno		Napájení AC	= ANA04		+ ASN05	&EFS	DA0	
				Zprac.	Jan Hochmann	Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr			Status DPS					
				Schvál.	Bc. David Kubát	RDD1099/4867P								
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.			OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/DA01				List 55
									Celkem 112					




				Datum	12.04.2023	MS Brno		Napájení DC	= ANA04		+ ASN05	&EFS	GA01	
				Zprac.	Jan Hochmann	Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr			Status DPS					
				Schvál.	Bc. David Kubát	RDD1099/4867P								
									List	56				
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/GA01					
									Celkem 112					

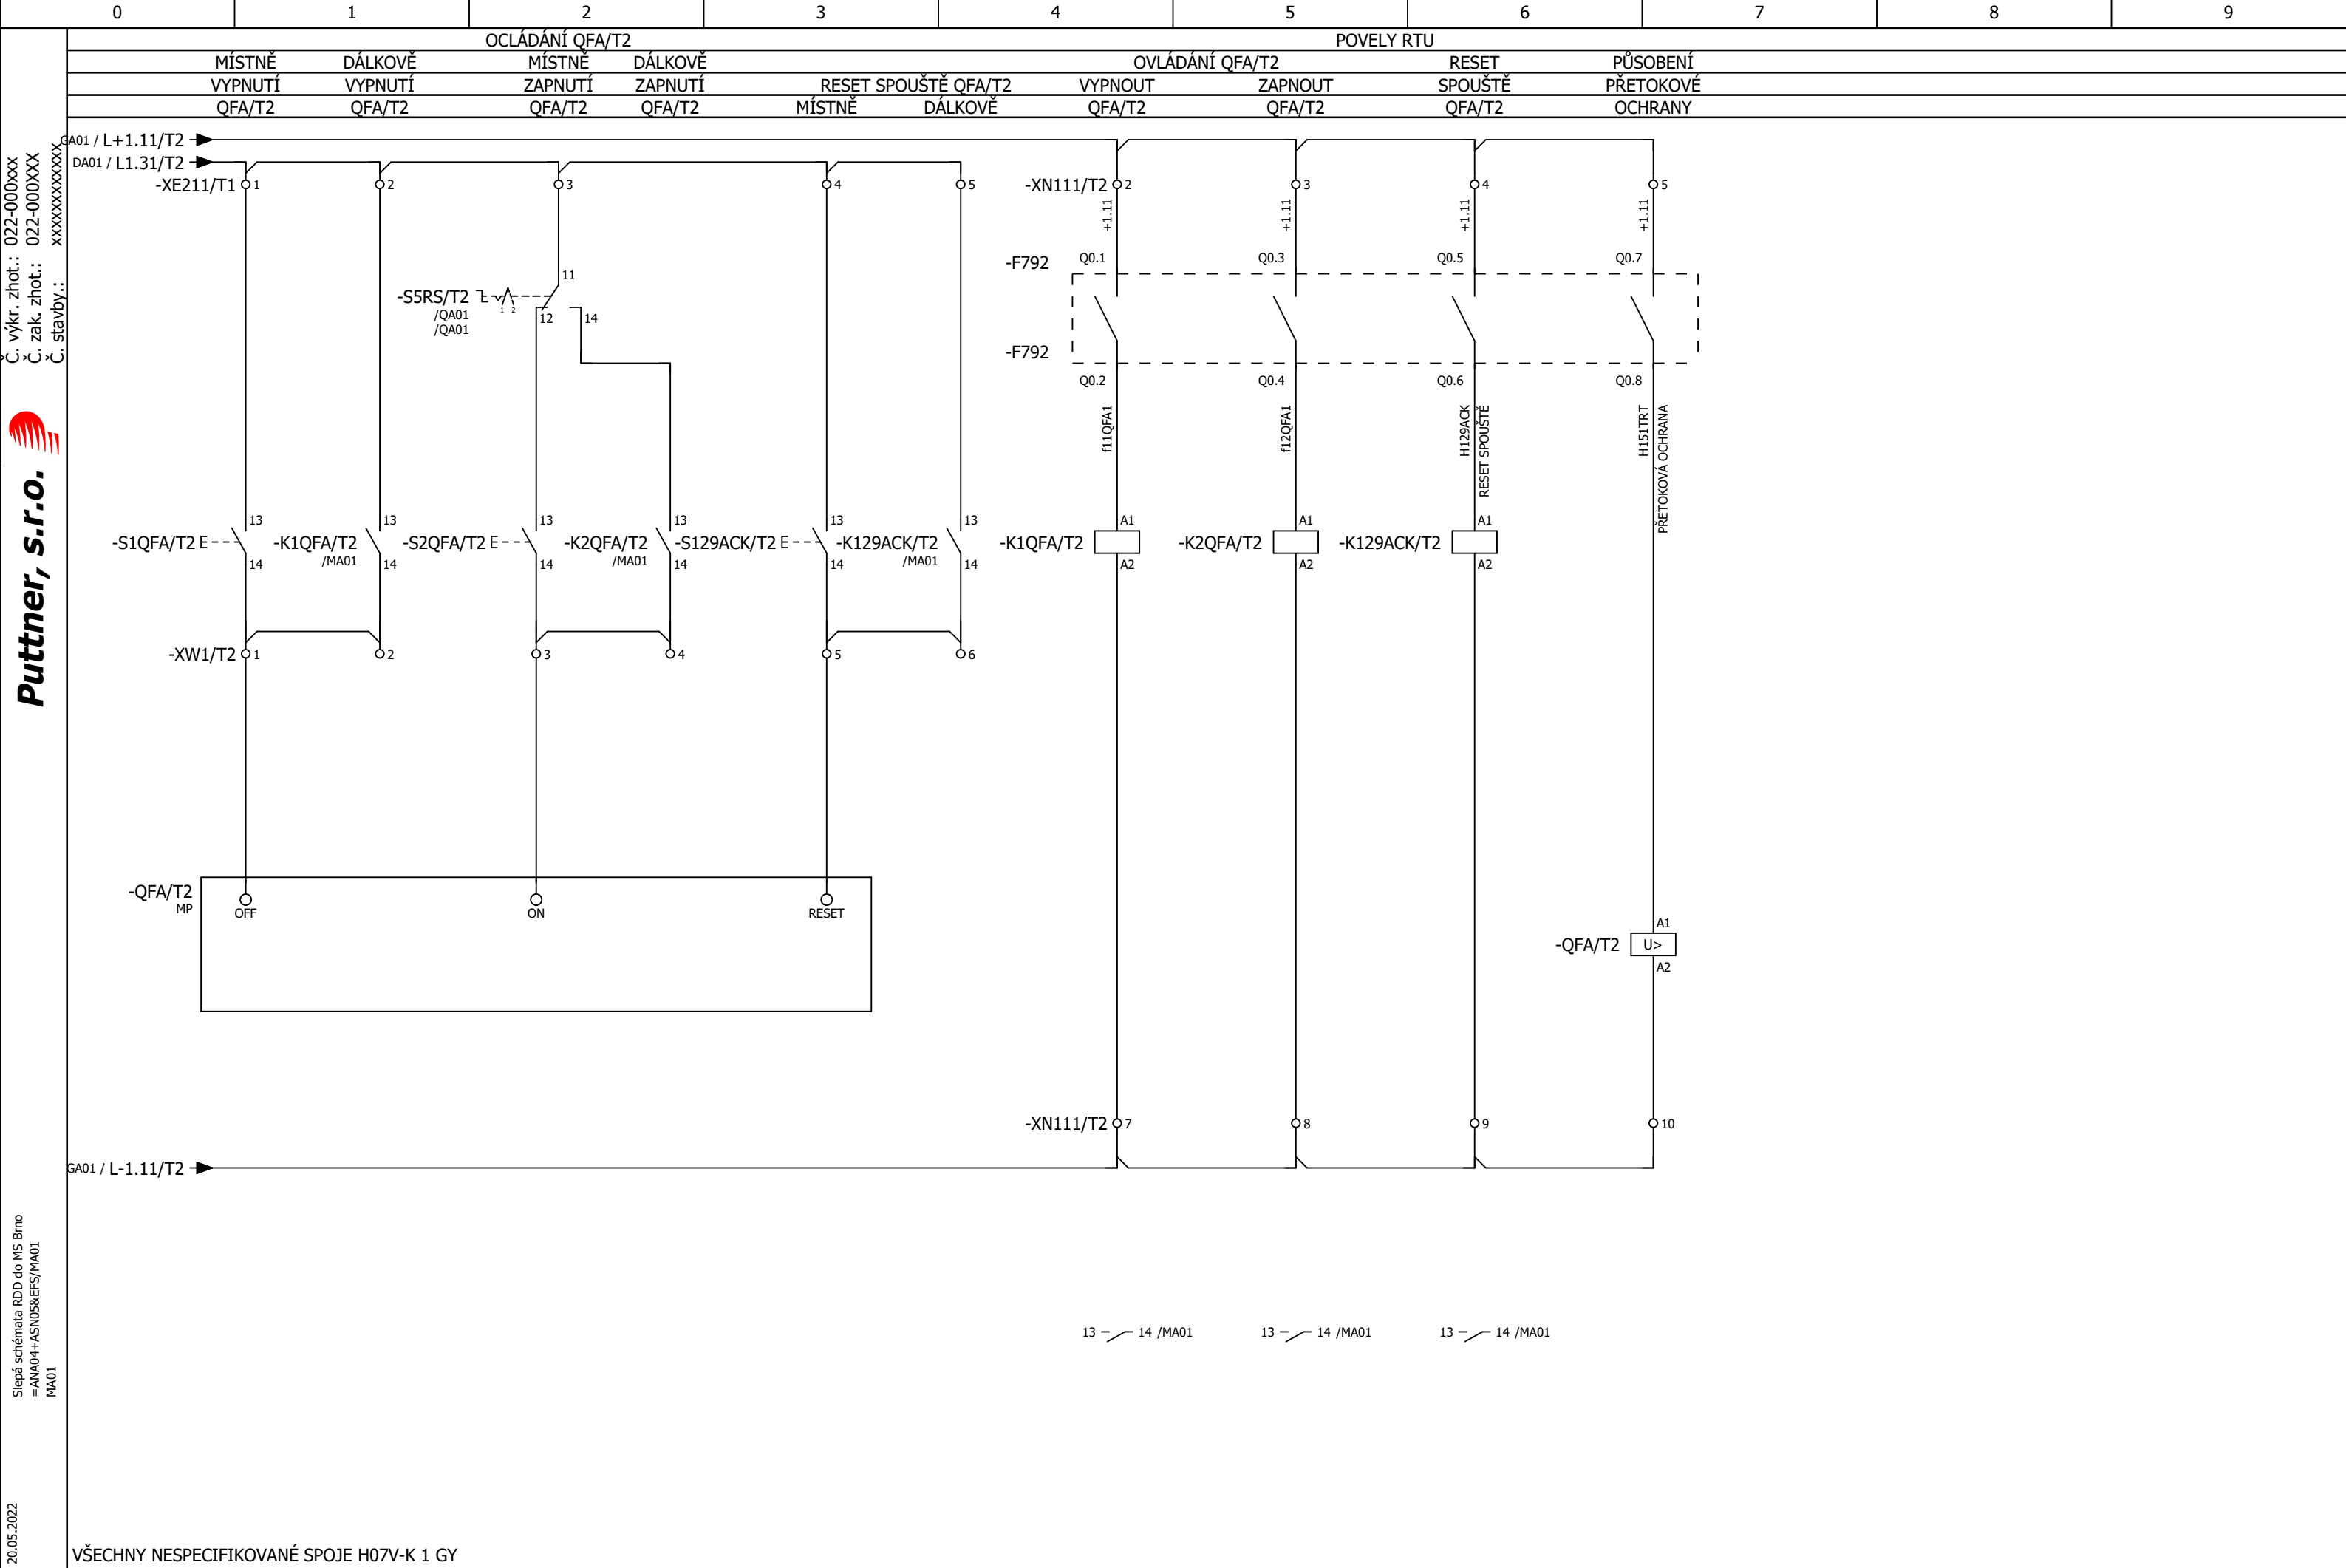


Č. výkr. zhot.: 022-000xxx
Č. zak. zhot.: 022-000XXX
Č. stavby.: xxxxxxxxxxxx


Slepi schémata RDD do MS Brno
=ANA04+ASN05&EFS/MA01
MA01

20.05.2022

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P		Ovládání	= ANA04		+ ASN05	&EFS	MA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				List 57						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/MA01					Celkem 112	



				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P		Stavová signalizace QFA	= ANA04		+ ASN05	&EFS	QA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/QA01						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Celkem 112						

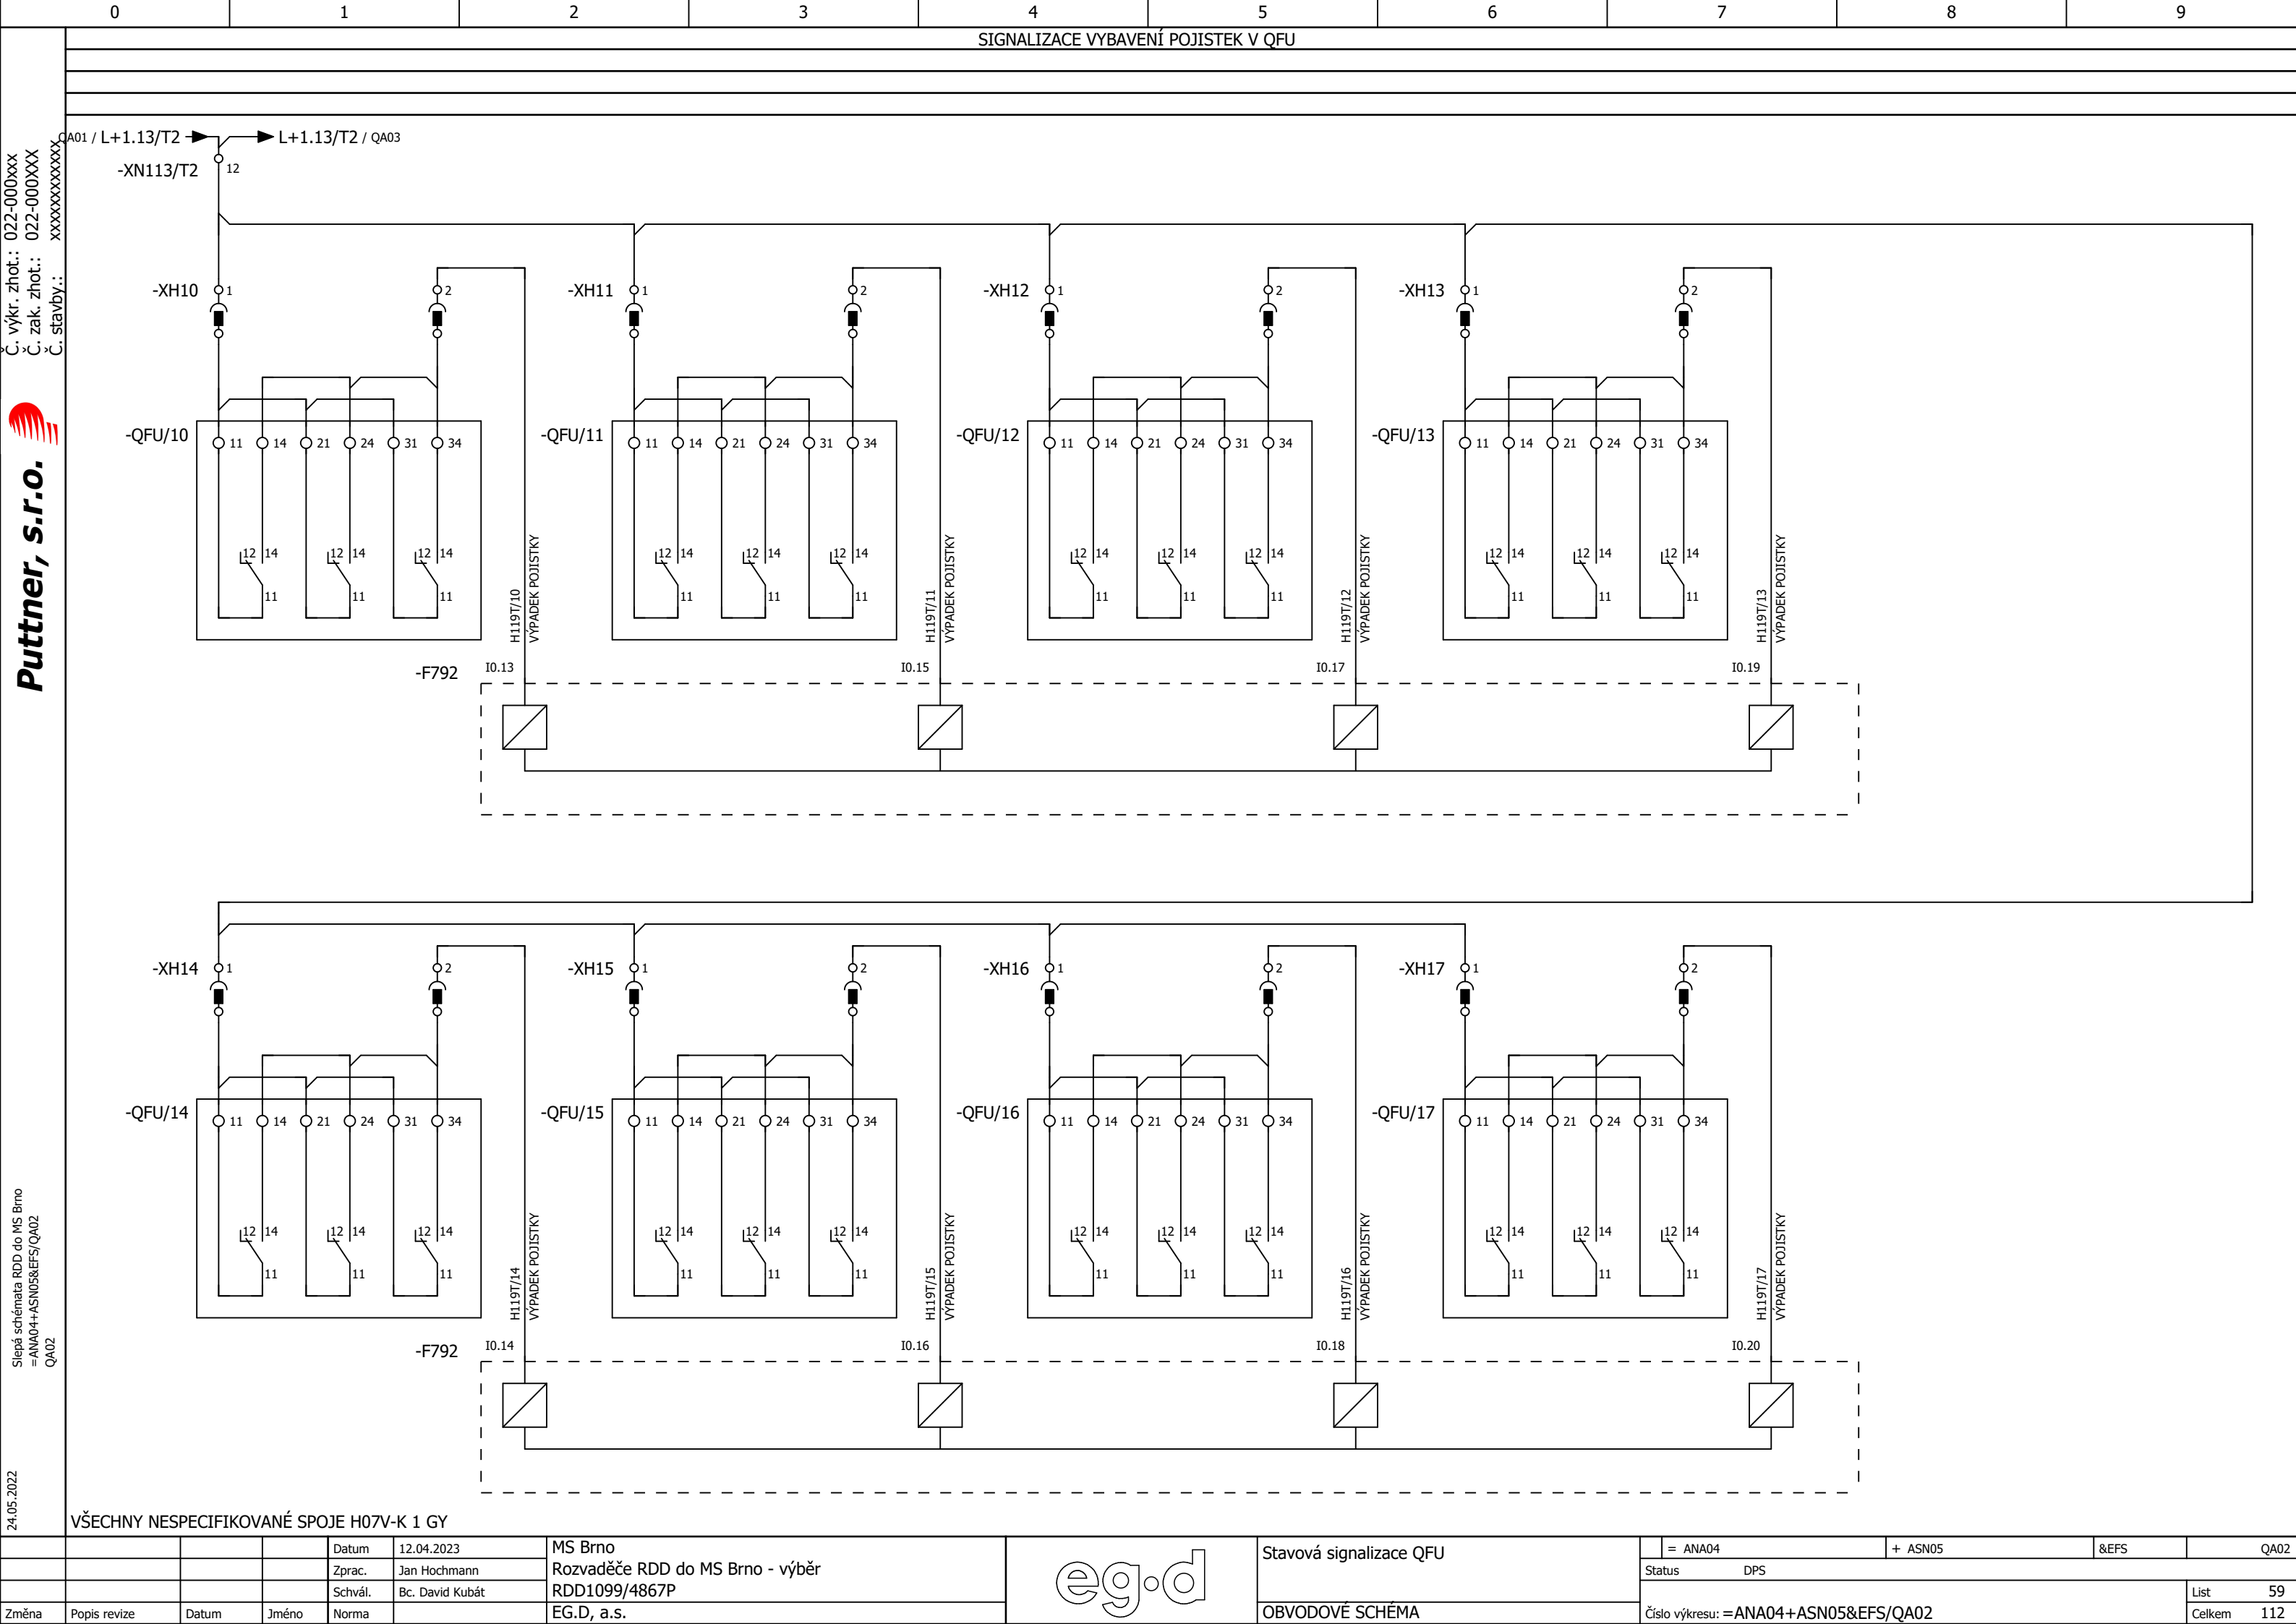





				Datum	12.04.2023	MS Brno		Stavová signalizace QWA	= ANA04		+ ASN05	&EFS	QA03	
				Zprac.	Jan Hochmann	Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr			Status DPS					
				Schvál.	Bc. David Kubát	RDD1099/4867P								
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.			OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/QA03				
												List	60	
												Celkem	112	




Signalizace do ŘS	= ANA04		+ ASN05	&EFS	RA01	
	Status DPS					
OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/RA01				List	61
					Celkem	112


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P		Měření proudu	= ANA04		+ ASN05	&EFS	SA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/SA01				List Celkem	62 112	

				Datum	12.04.2023	MS Brno		Měření proudu vývodů	= ANA04	+ ASN05	&EFS	SA02		
				Zprac.	Jan Hochmann	Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr		Status	DPS					
				Schvál.	Bc. David Kubát	RDD1099/4867P							List	63
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/SA02					Celkem

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P		Měření proudu vývodů	= ANA04		+ ASN05	&EFS	SA03		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/SA03					List Celkem	64 112

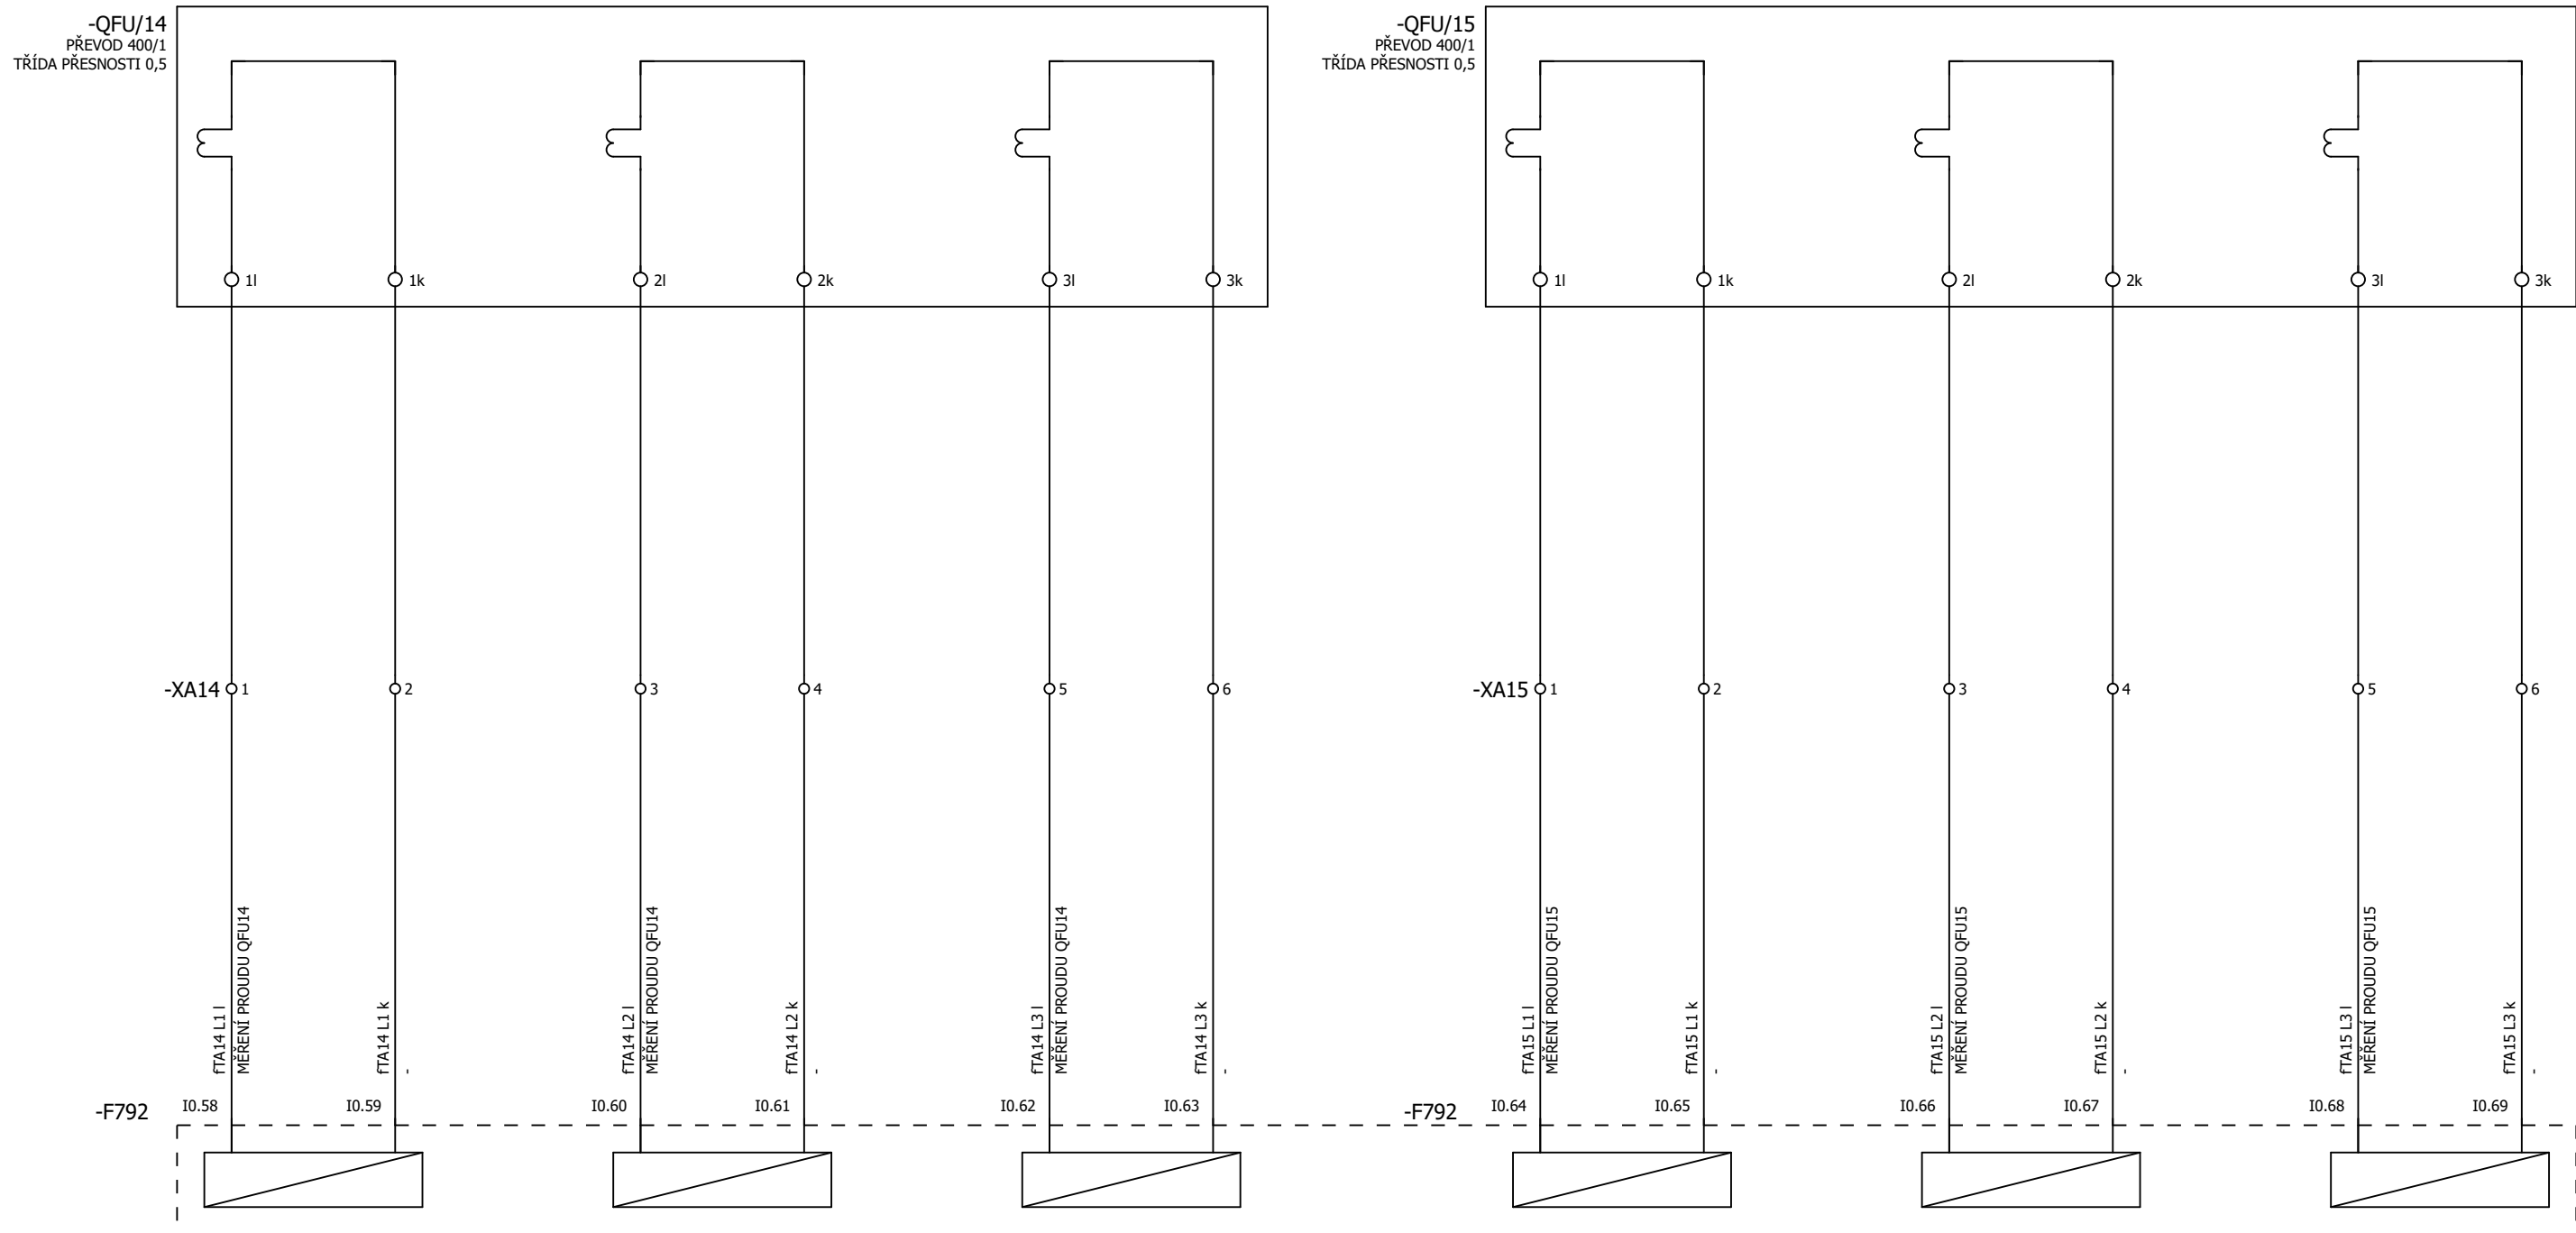

VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P		Měření proudu vývodů	= ANA04		+ ASN05	&EFS	SA04		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/SA04					List 65	Celkem 112





Slepá schémata RDD do MS Brno
= ANA04+ASN05&EFS/SA05
SA05

VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P		Měření proudu vývodů	= ANA04		+ ASN05	&EFS	SA05		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA04+ASN05&EFS/SA05						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	List 66 Celkem 112						

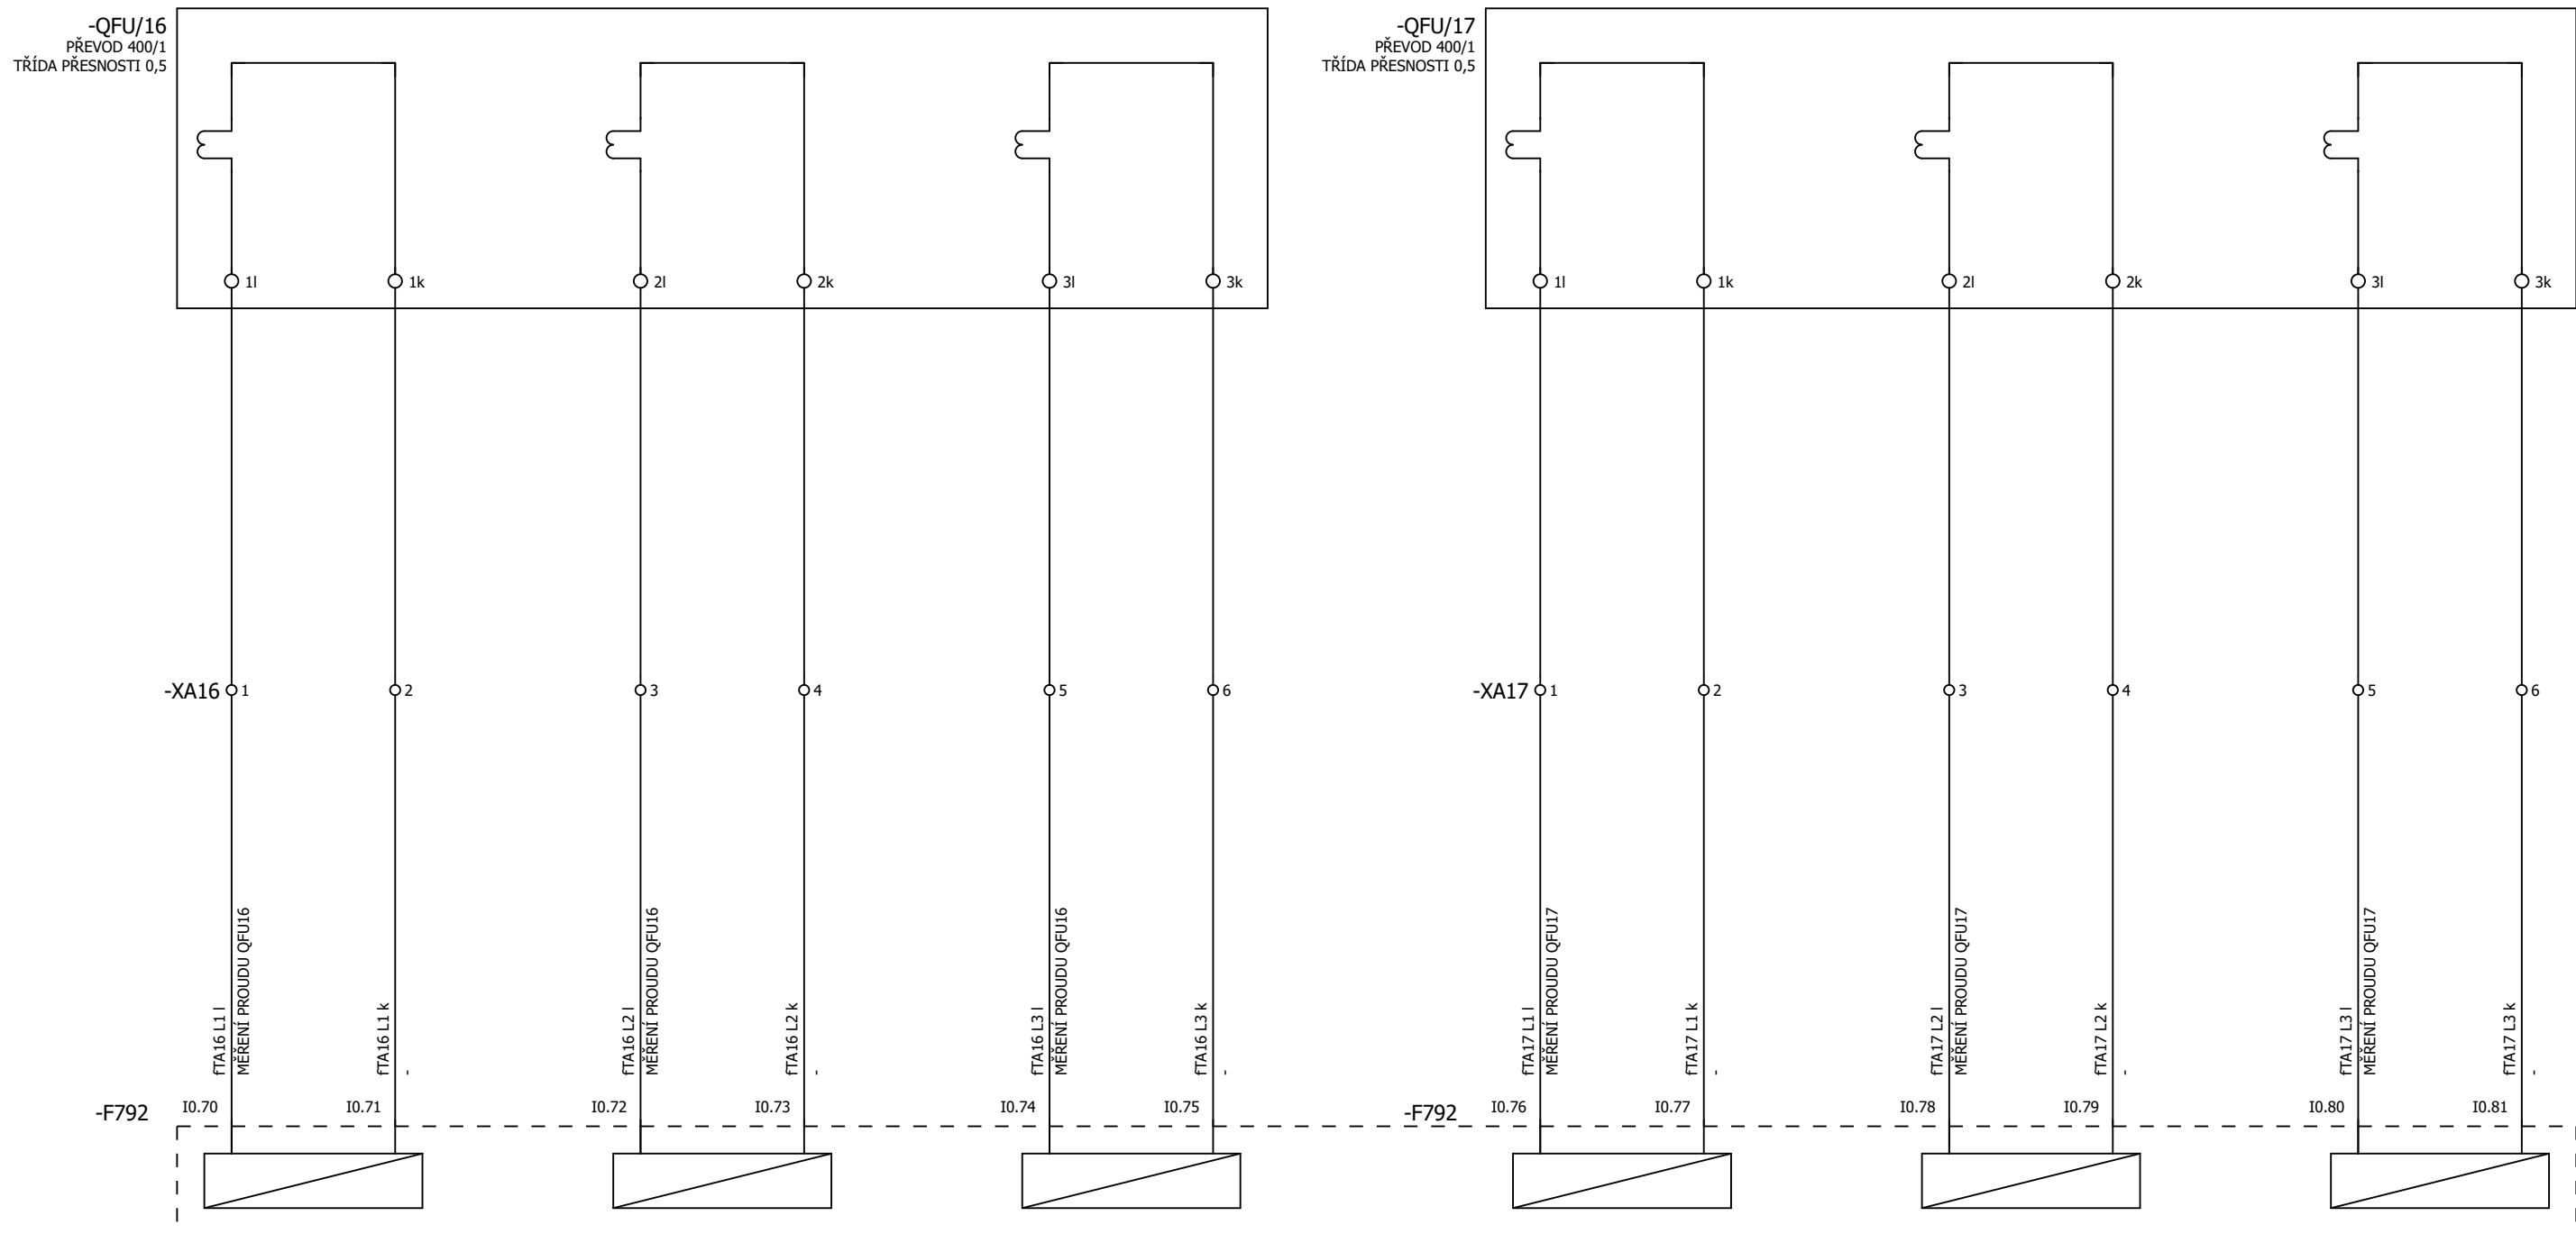

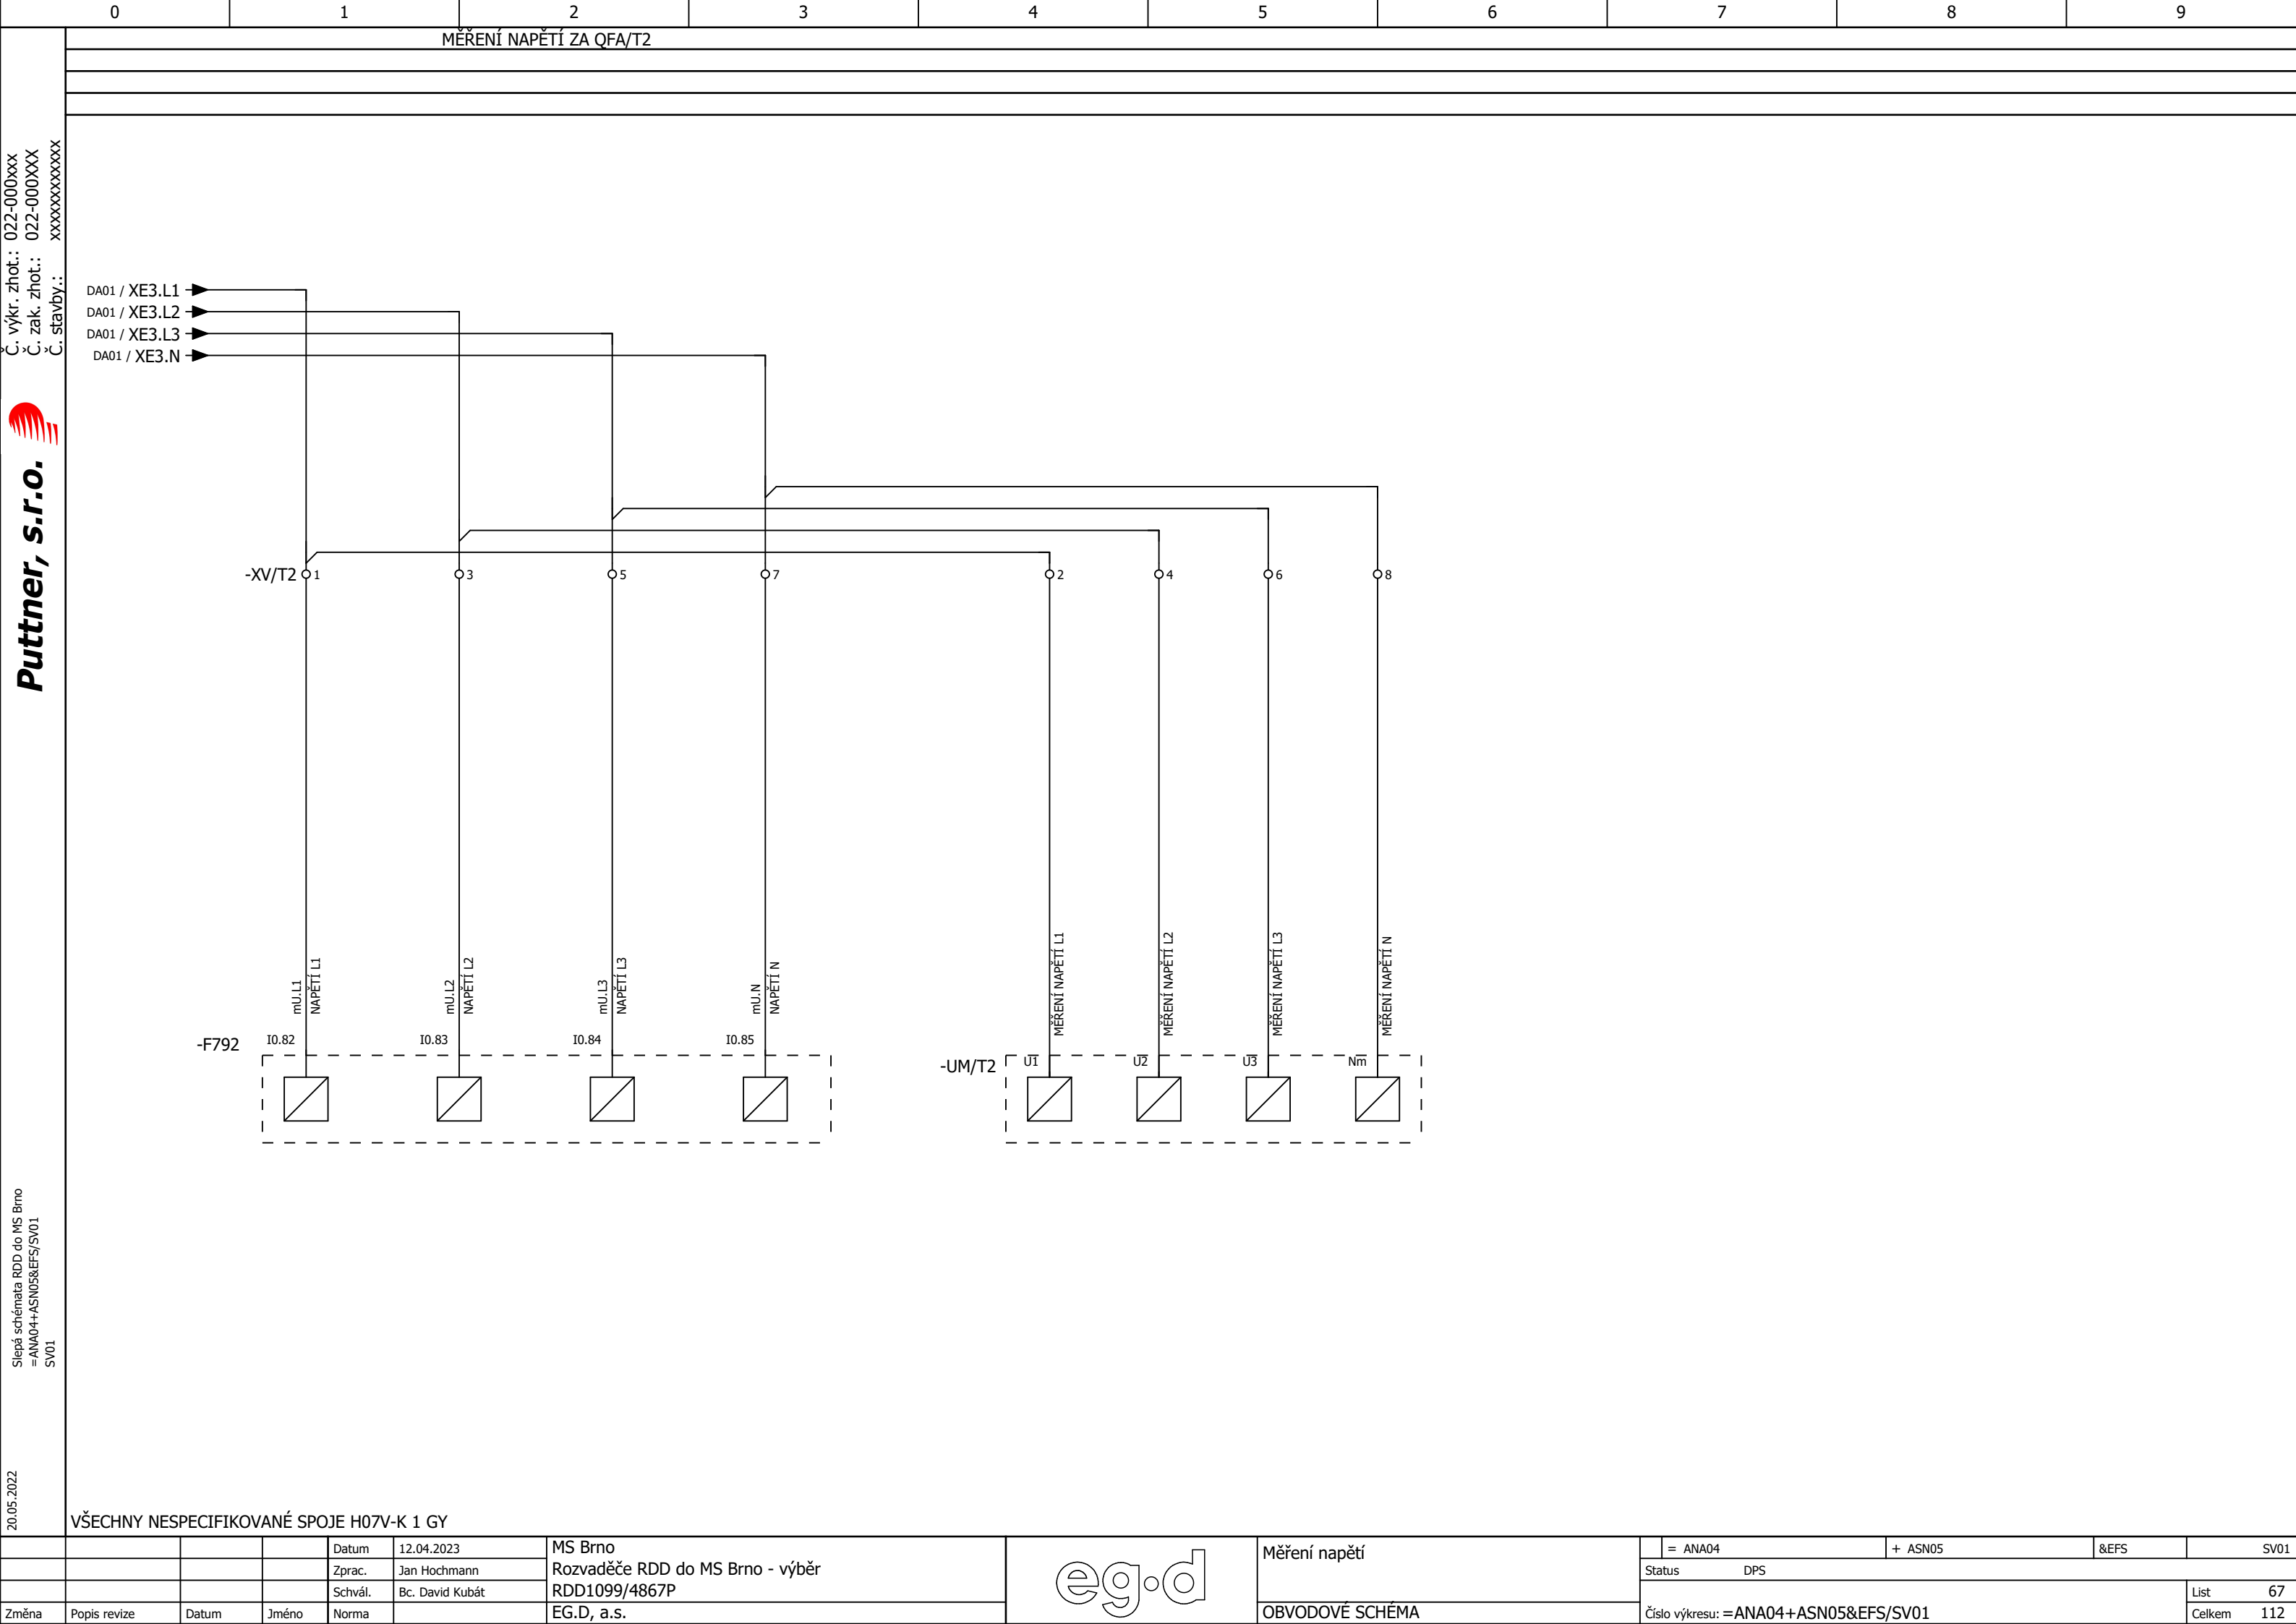

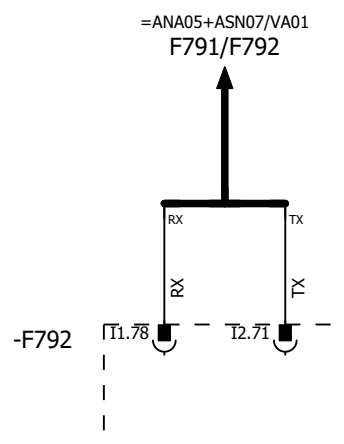

12.04.2023

Slepá schémata RDD do MS Brno
=ANA05&EAA/AA01
AA01

MÍSTO STAVBY: MS Brno

NÁZEV STAVBY: Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr

IDENTIFIKACE CELKU: RDD1099/41267P

INVESTOR/VLASTNÍK: EG.D, a.s.

SO/PS:


MAJETKOVÁ TŘÍDA:

ČÍSLO SOD/OBJ: xxxxxxxxxxxxxx

OBJEDNATEL: EG.D, a.s.


	REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
	=ANA05	+	&EAA
			AA01
ČÍSLO STAVBY xxxxxxxxxxxxxx		STATUS DPS	
ČÍSLO VÝKRESU =ANA05&EAA/AA01		INDEX REVIZE	
TITULNÍ STRÁNKA		Datum 12.04.2023	
		Vypracoval Jan Hochmann	
		Schválil Bc. David Kubát	
		Norma	
		List	69
		Celkem	112

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Jednopólové schéma	= ANA05		+	&EFA	BC01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				List 70						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05&EFA/BC01				Celkem 112		

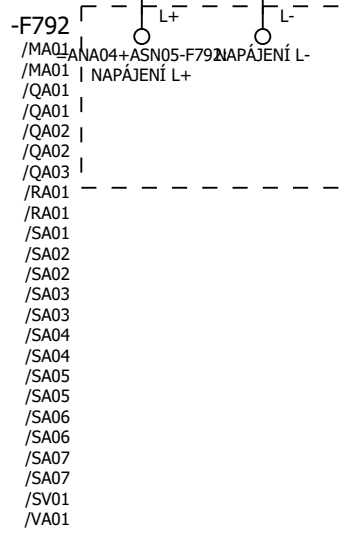


eg.d

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Napájení DC	= ANA05		+ ASN07	&EFS	GA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				List 72						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/GA01					Celkem 112	





				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Stavová signalizace QFA	= ANA05		+ ASN07	&EFS	QA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/QA01					List	74
														Celkem	112

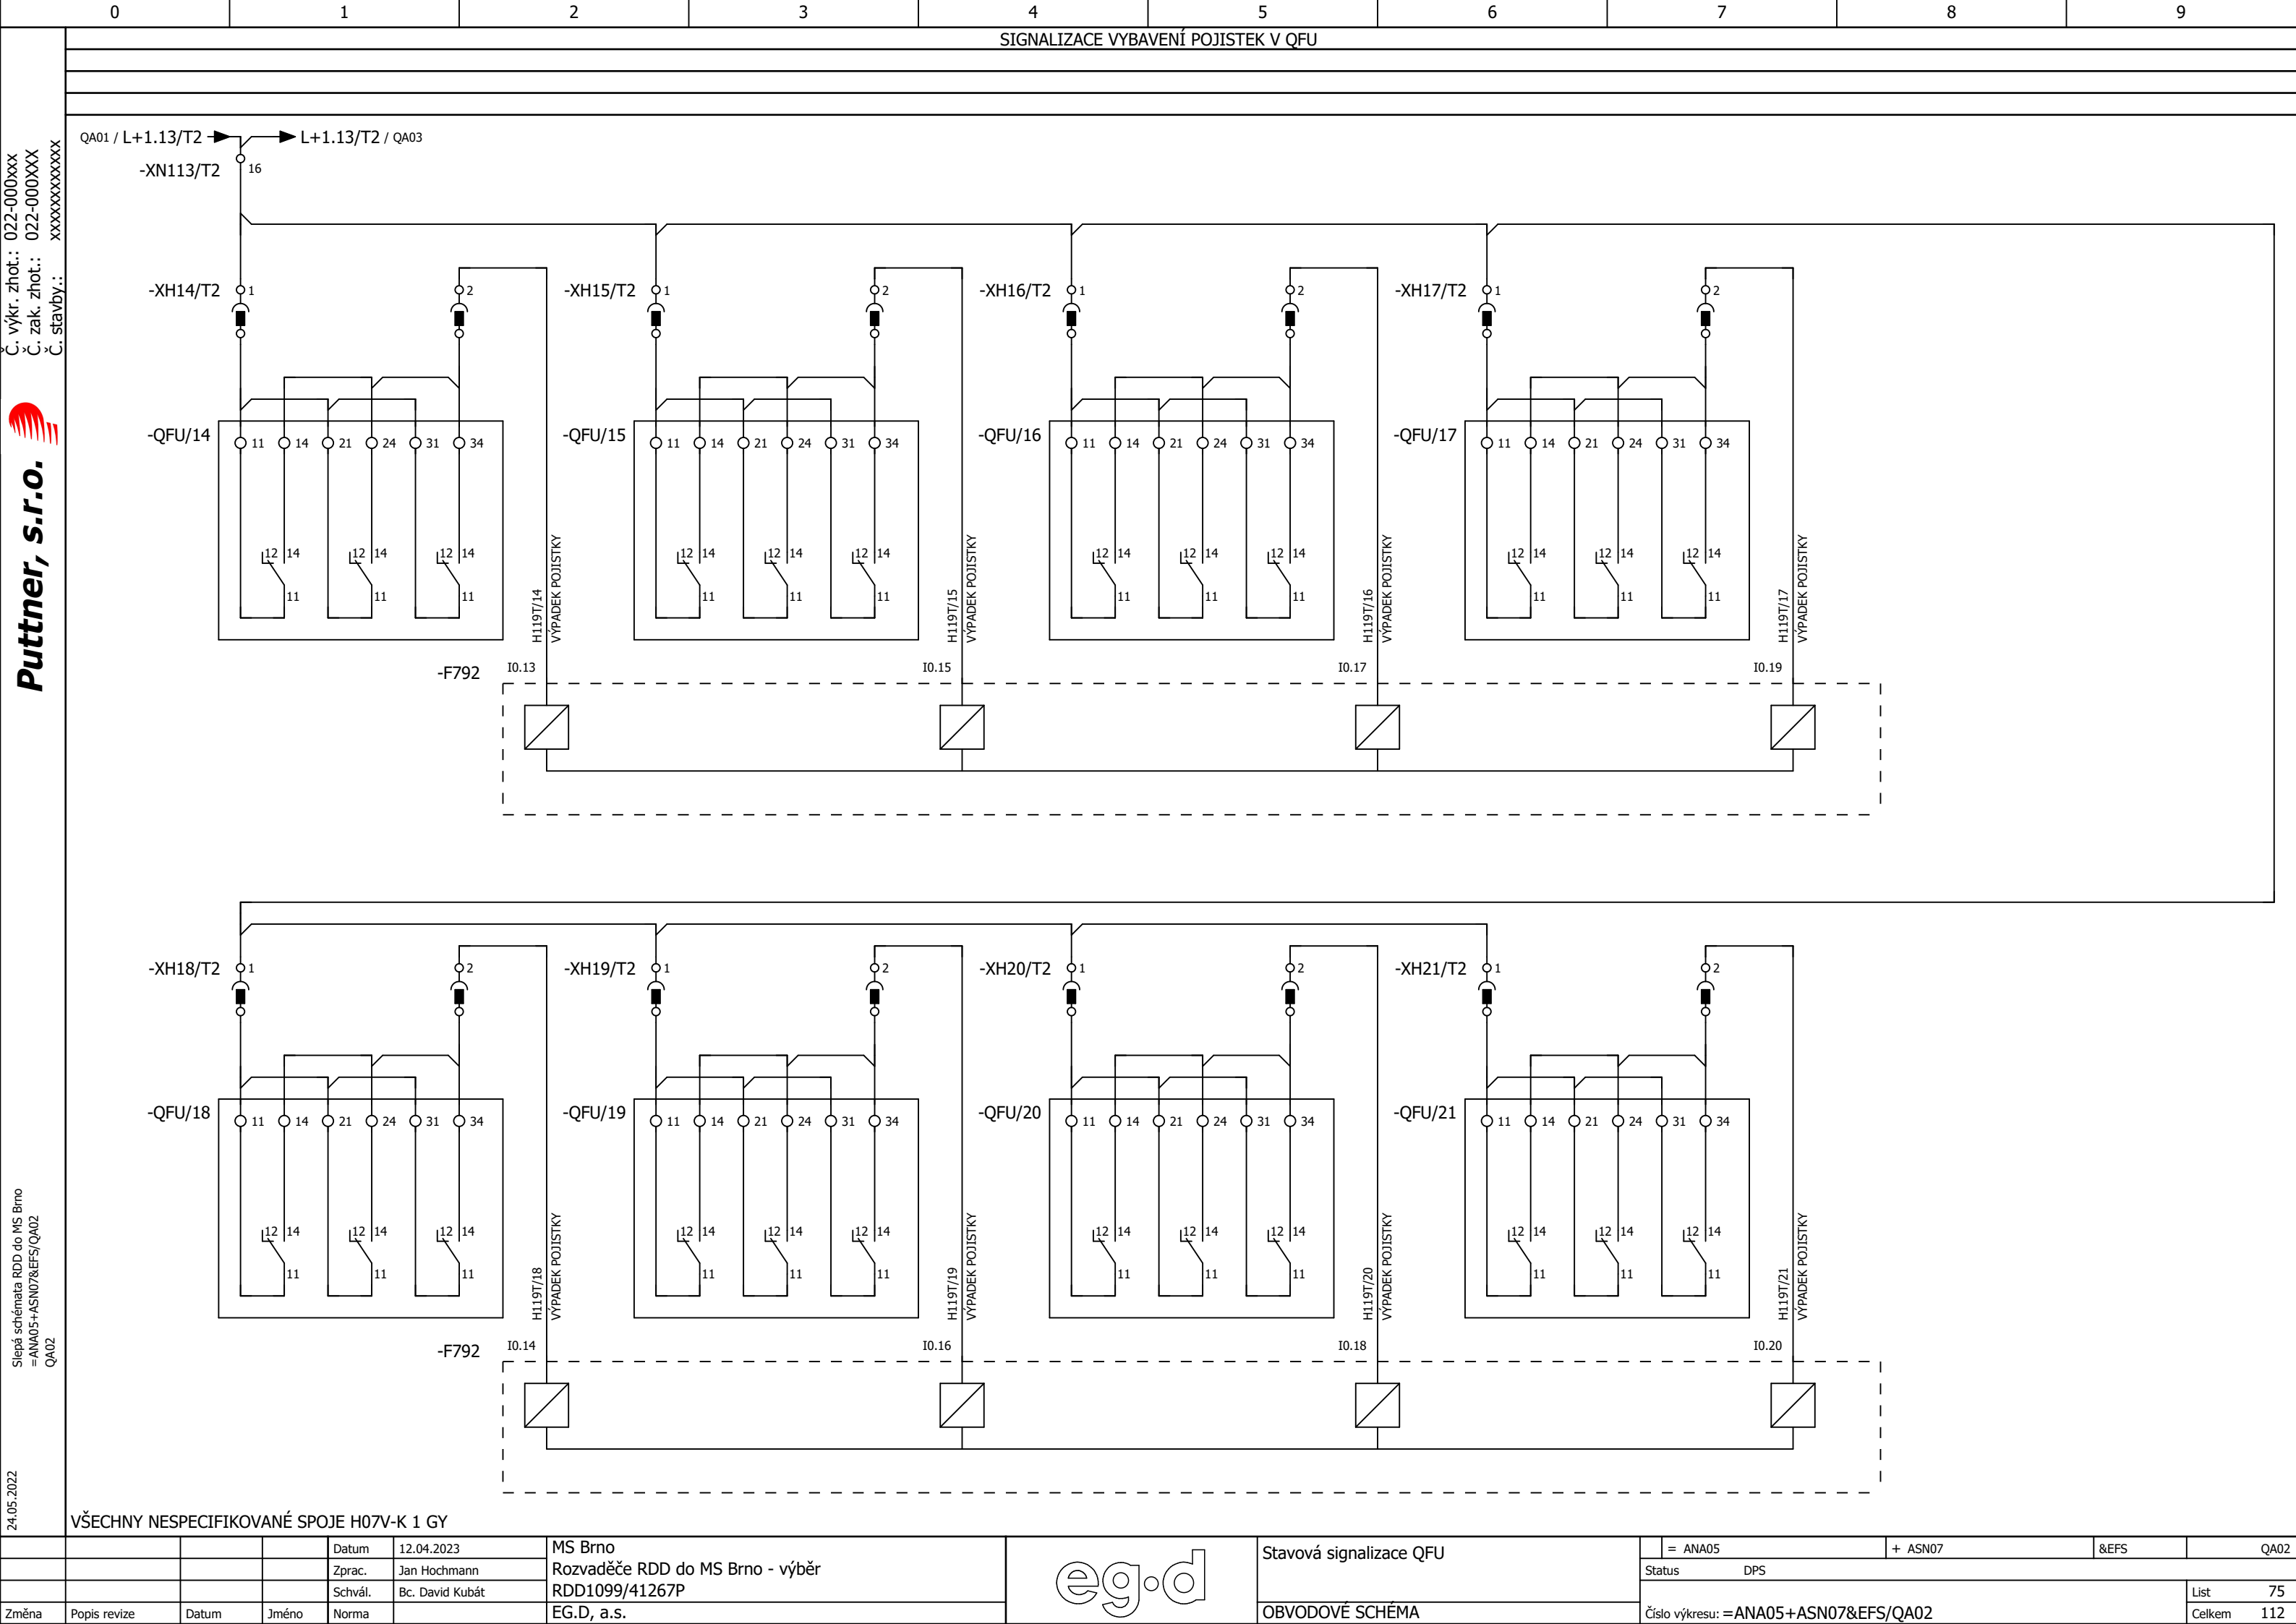


Č. výkr. zhot.: 022-000xxx
Č. zak. zhot.: 022-000xxx
Č. stavby.: xxxxxxxxxxxx



Slepi schémata RDD do MS Brno
= ANA05+ASN07&EFS/QA02

24.05.2022

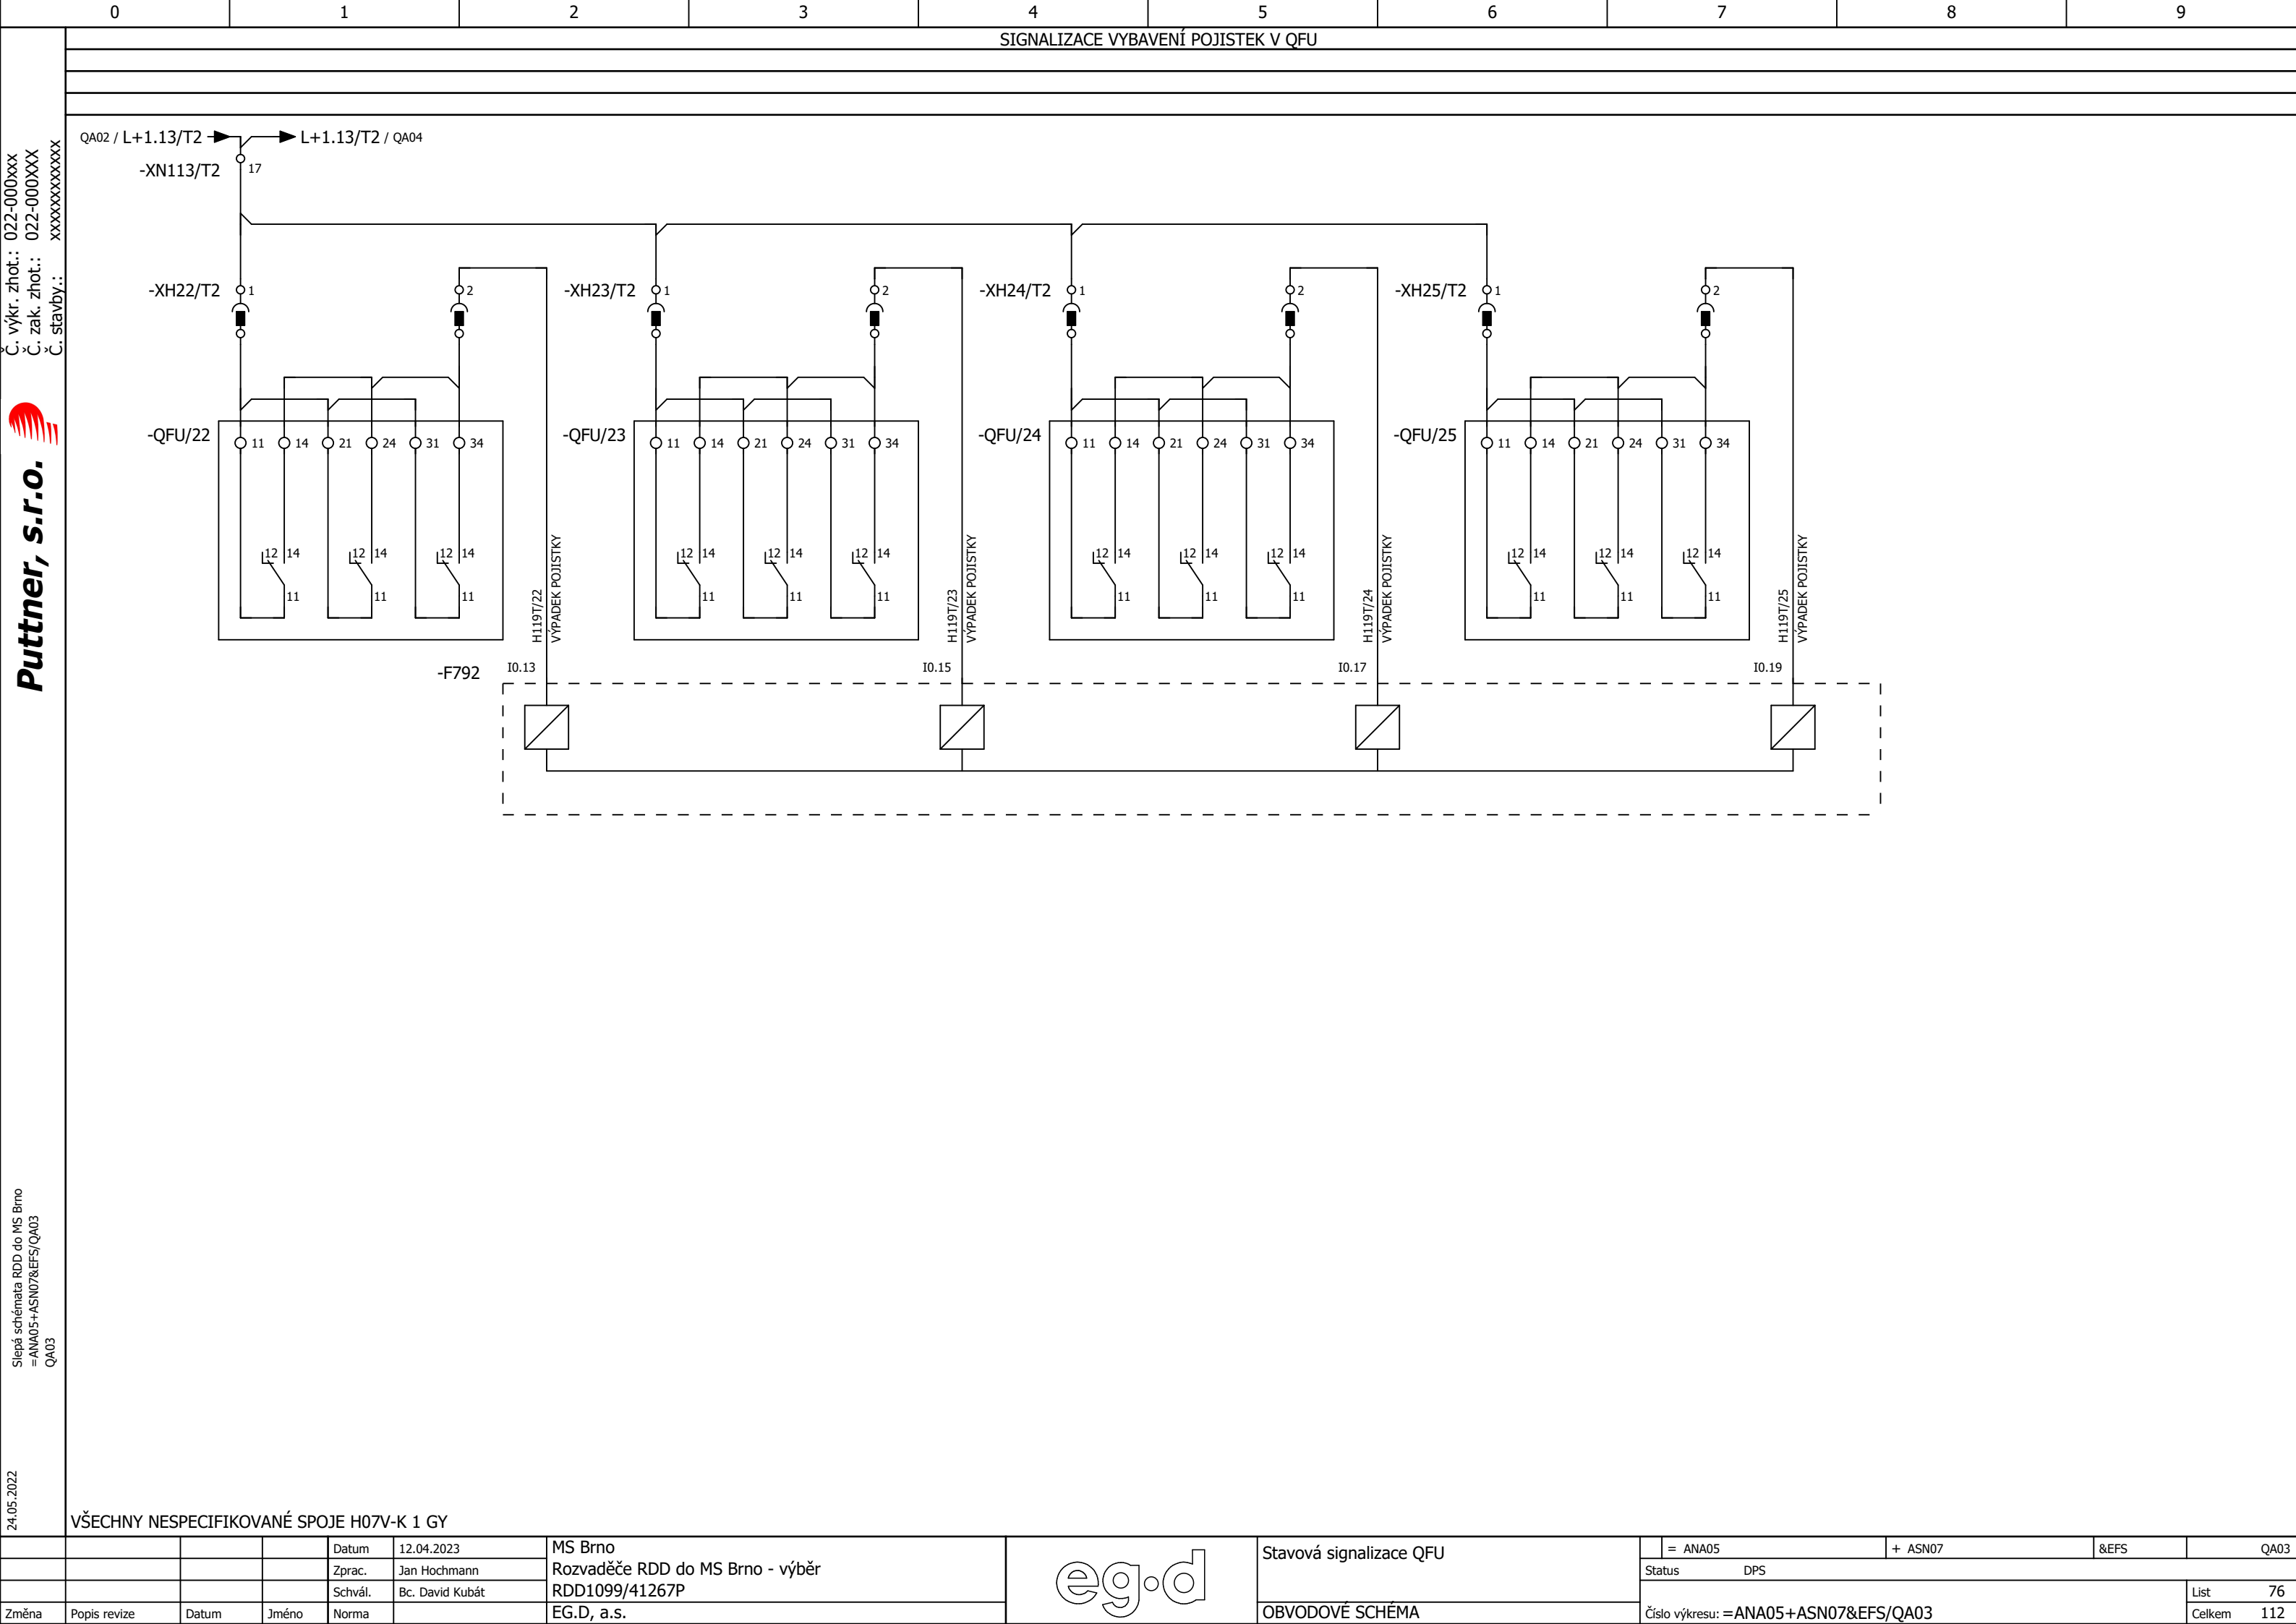





				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Stavová signalizace QWA	= ANA05		+ ASN07	&EFS	QA04		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				List 77						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/QA04					Celkem 112	

OBVODOVÉ SCHÉMA


	= ANA05	+ ASN07	&EFS	RA01
Status	DPS			
Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/RA01				<div>List 78</div> <div>Celkem 112</div>


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Měření proudu	= ANA05		+ ASN07	&EFS	SA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/SA01						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	List 79					Celkem 112	

Měření proudu vývodů	= ANA05	+ ASN07	&EFS	SA02
	Status DPS			
				List 80
OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/SA02			Celkem 112

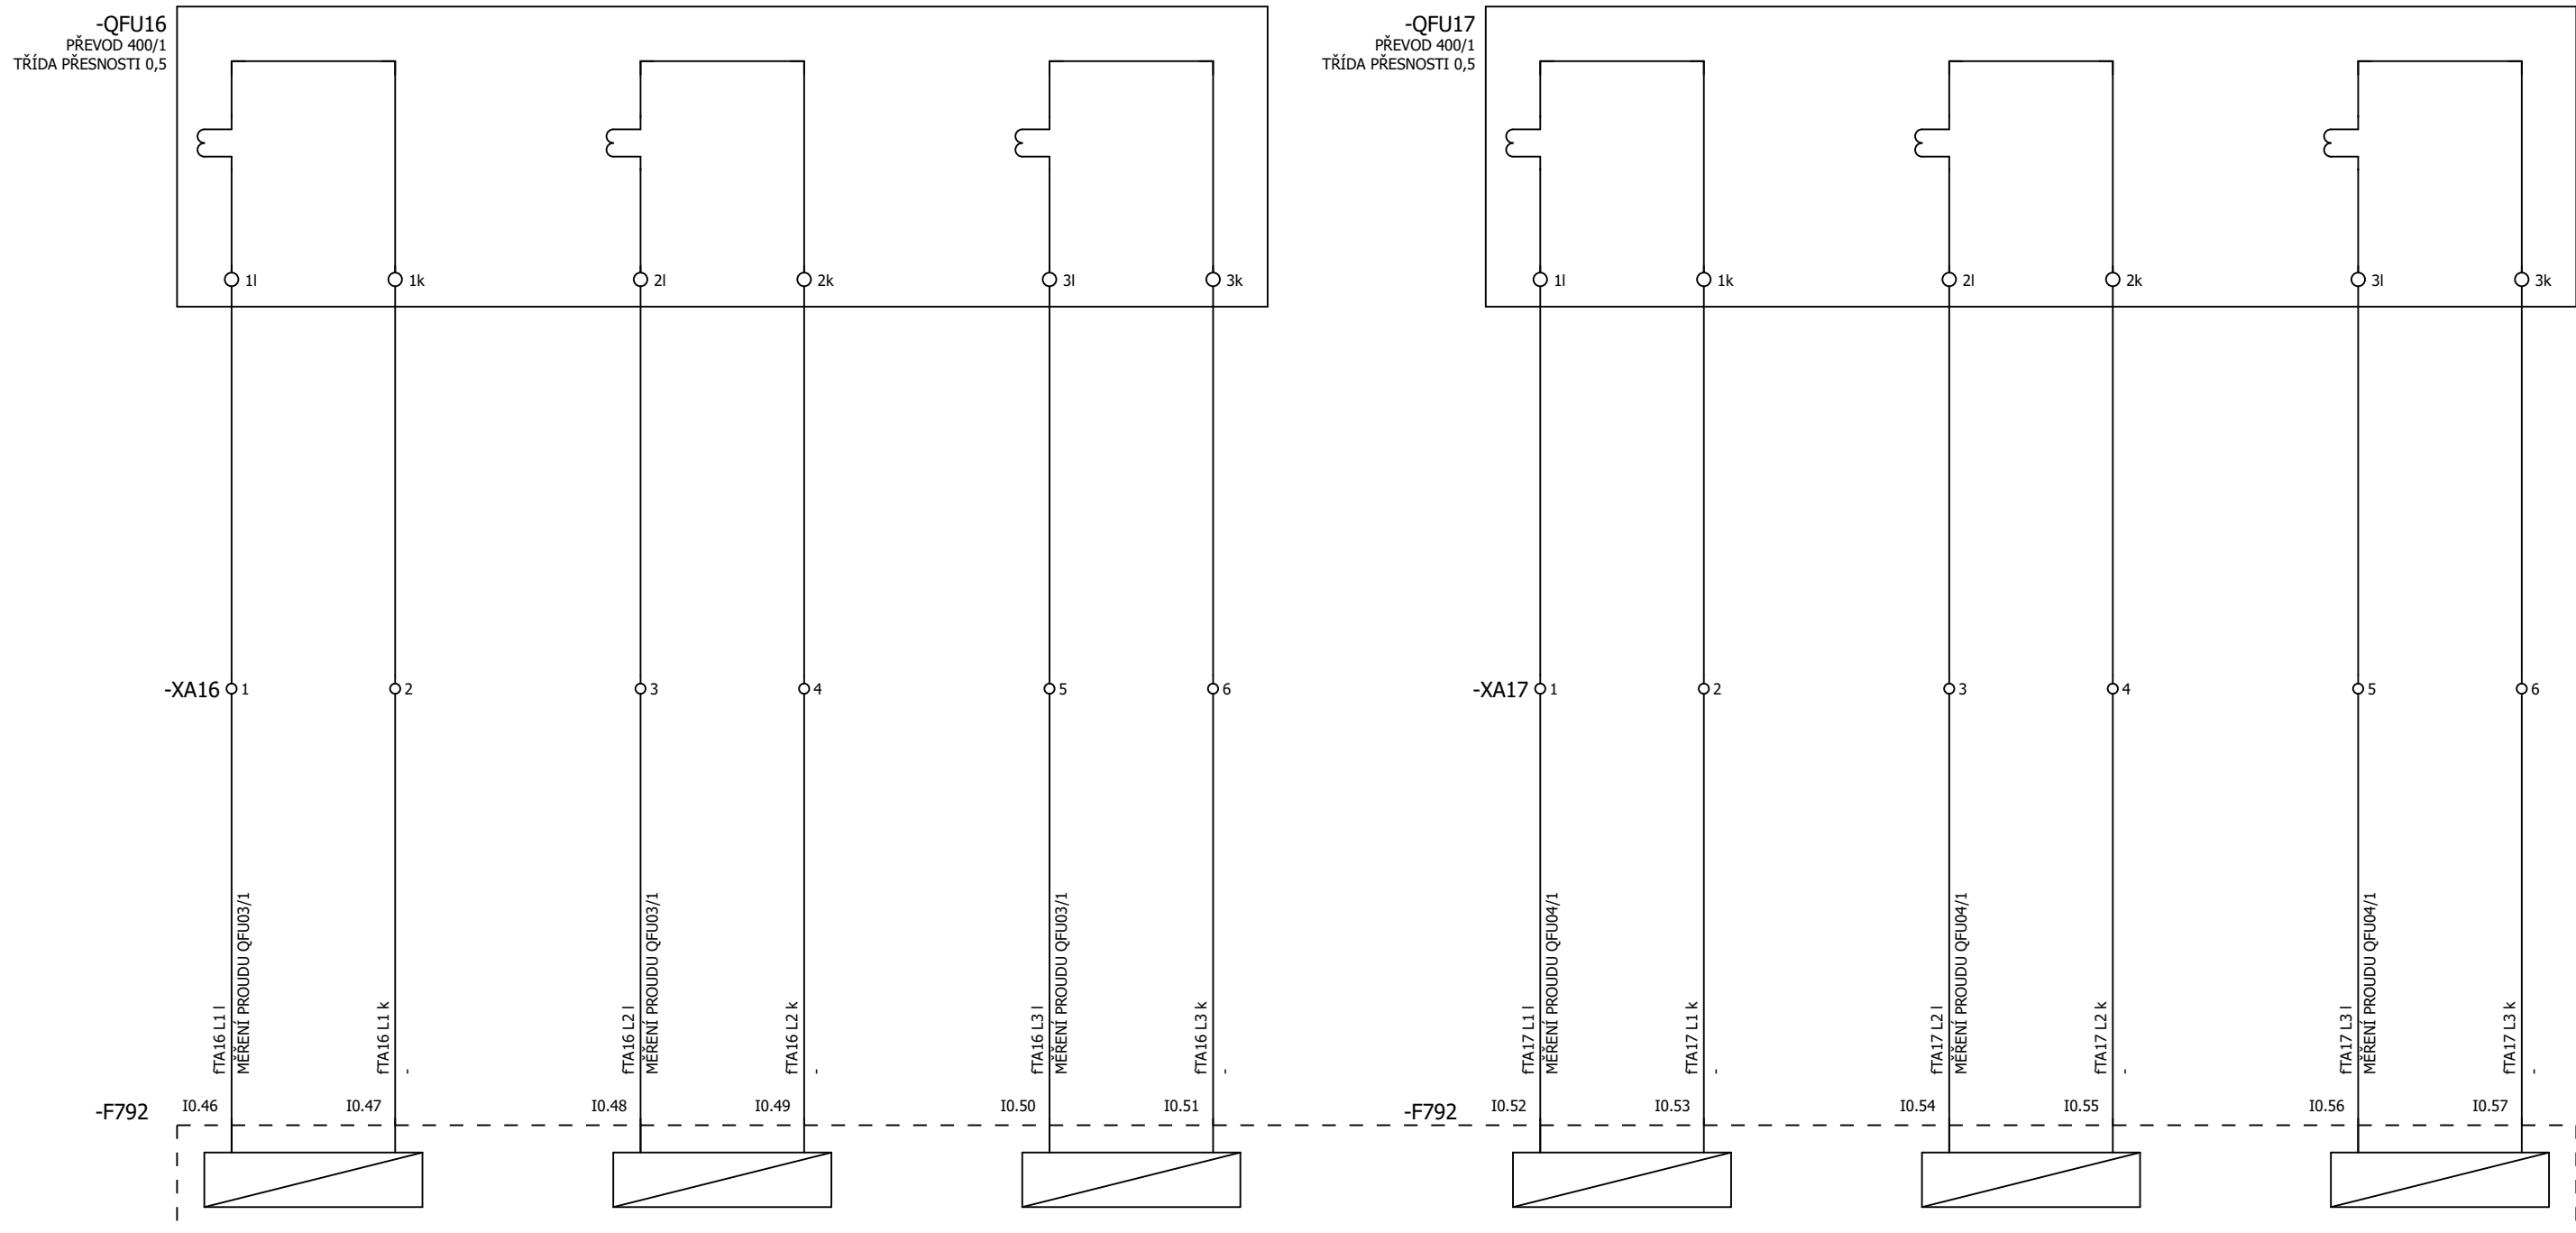

VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Měření proudu vývodů	= ANA05		+ ASN07	&EFS	SA03		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/SA03					List	81
														Celkem	112

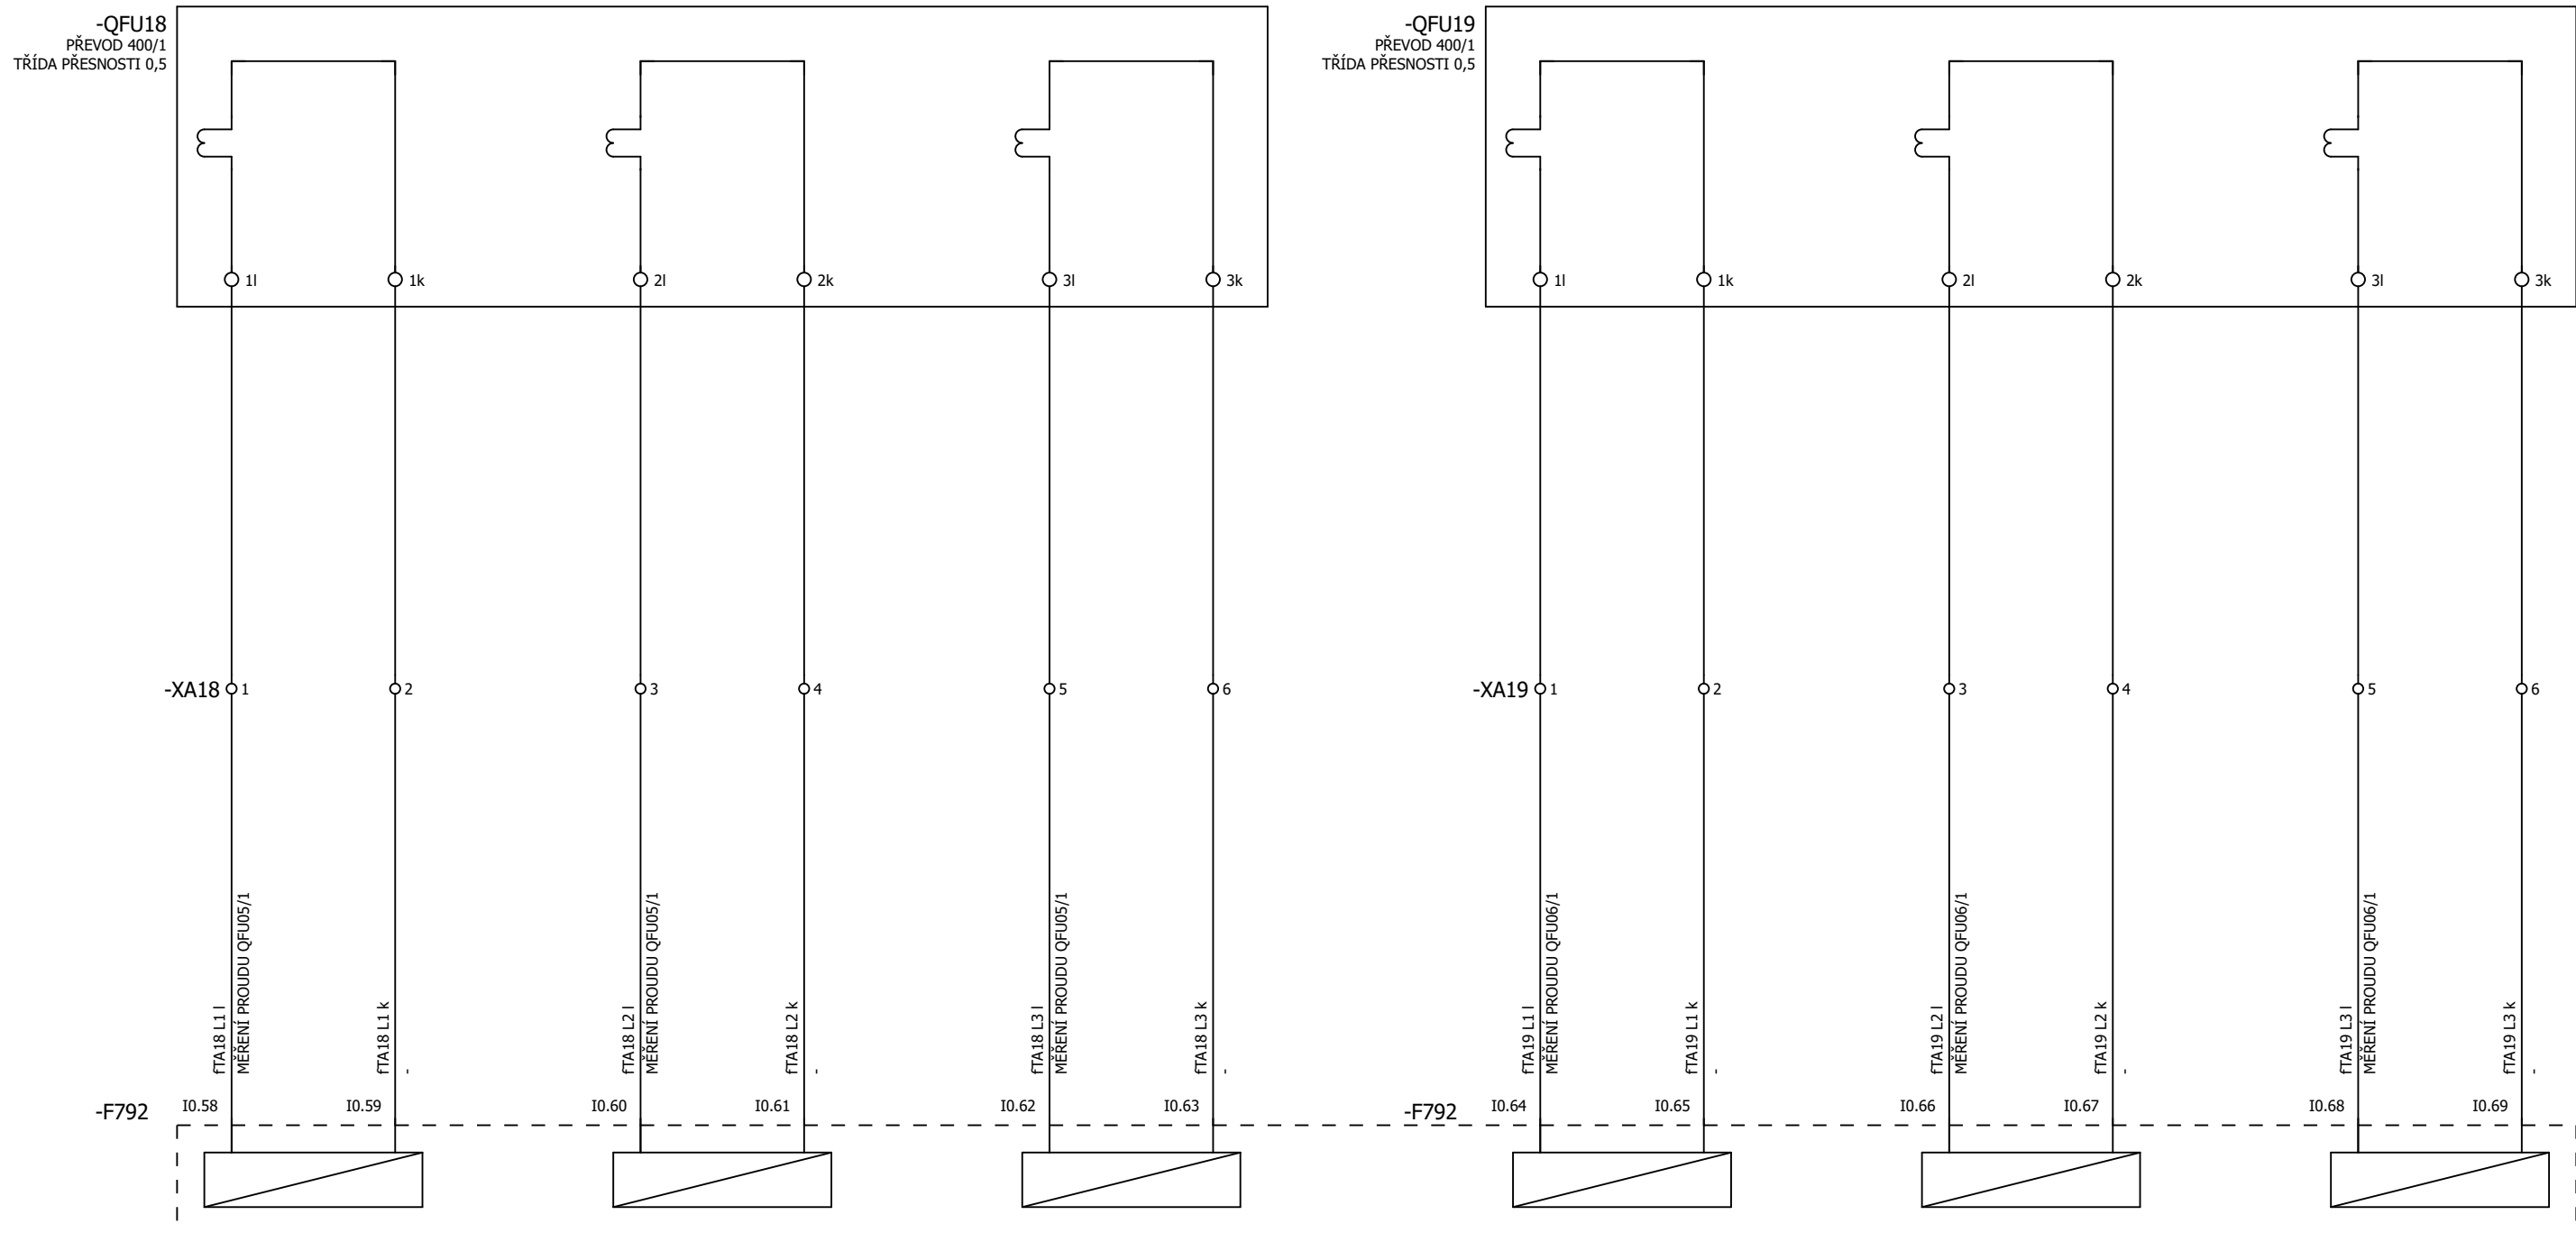



MS Brno
Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr
RDD1099/41267P
EG.D, a.s.




OBVODOVÉ SCHÉMA

	= ANA05	+ ASN07	&EFS	SA04	
Status	DPS				
Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/SA04				List	82
				Celkem	112


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Měření proudu vývodů	= ANA05		+ ASN07	&EFS	SA05		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/SA05				List	83	
													Celkem	112	

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Měření proudu vývodů	= ANA05		+ ASN07	&EFS	SA06		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/SA06					List	84
														Celkem	112

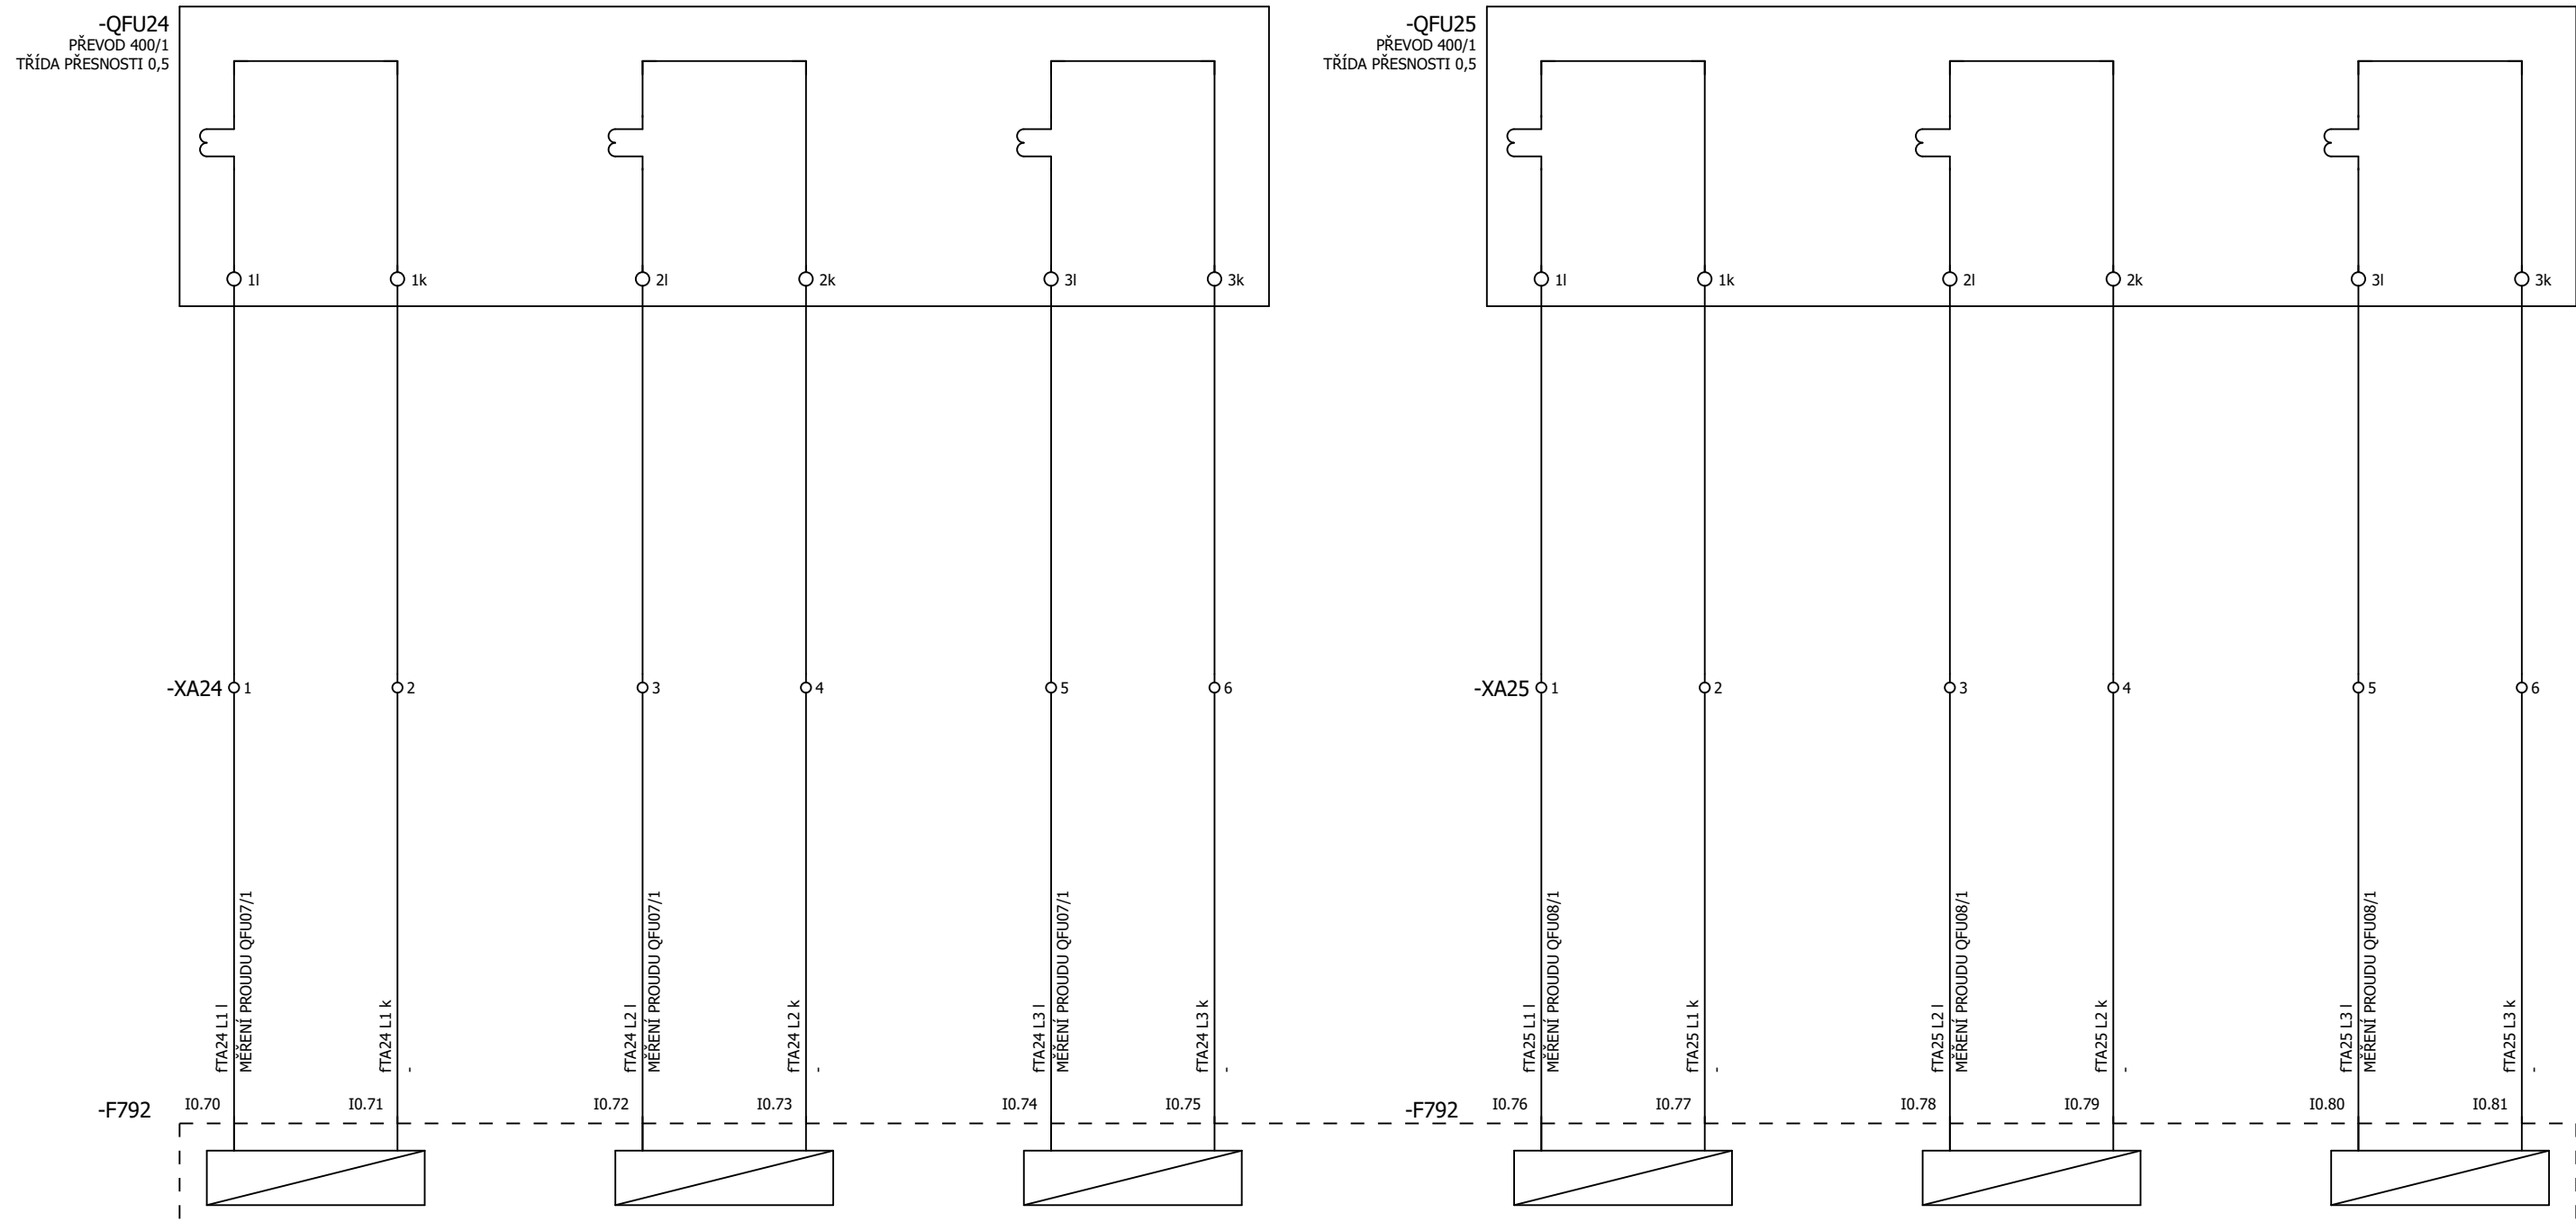


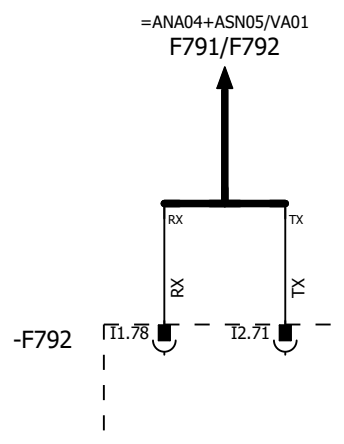
VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Měření proudu vývodů	= ANA05		+ ASN07	&EFS	SA07		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/SA07					List	85
														Celkem	112

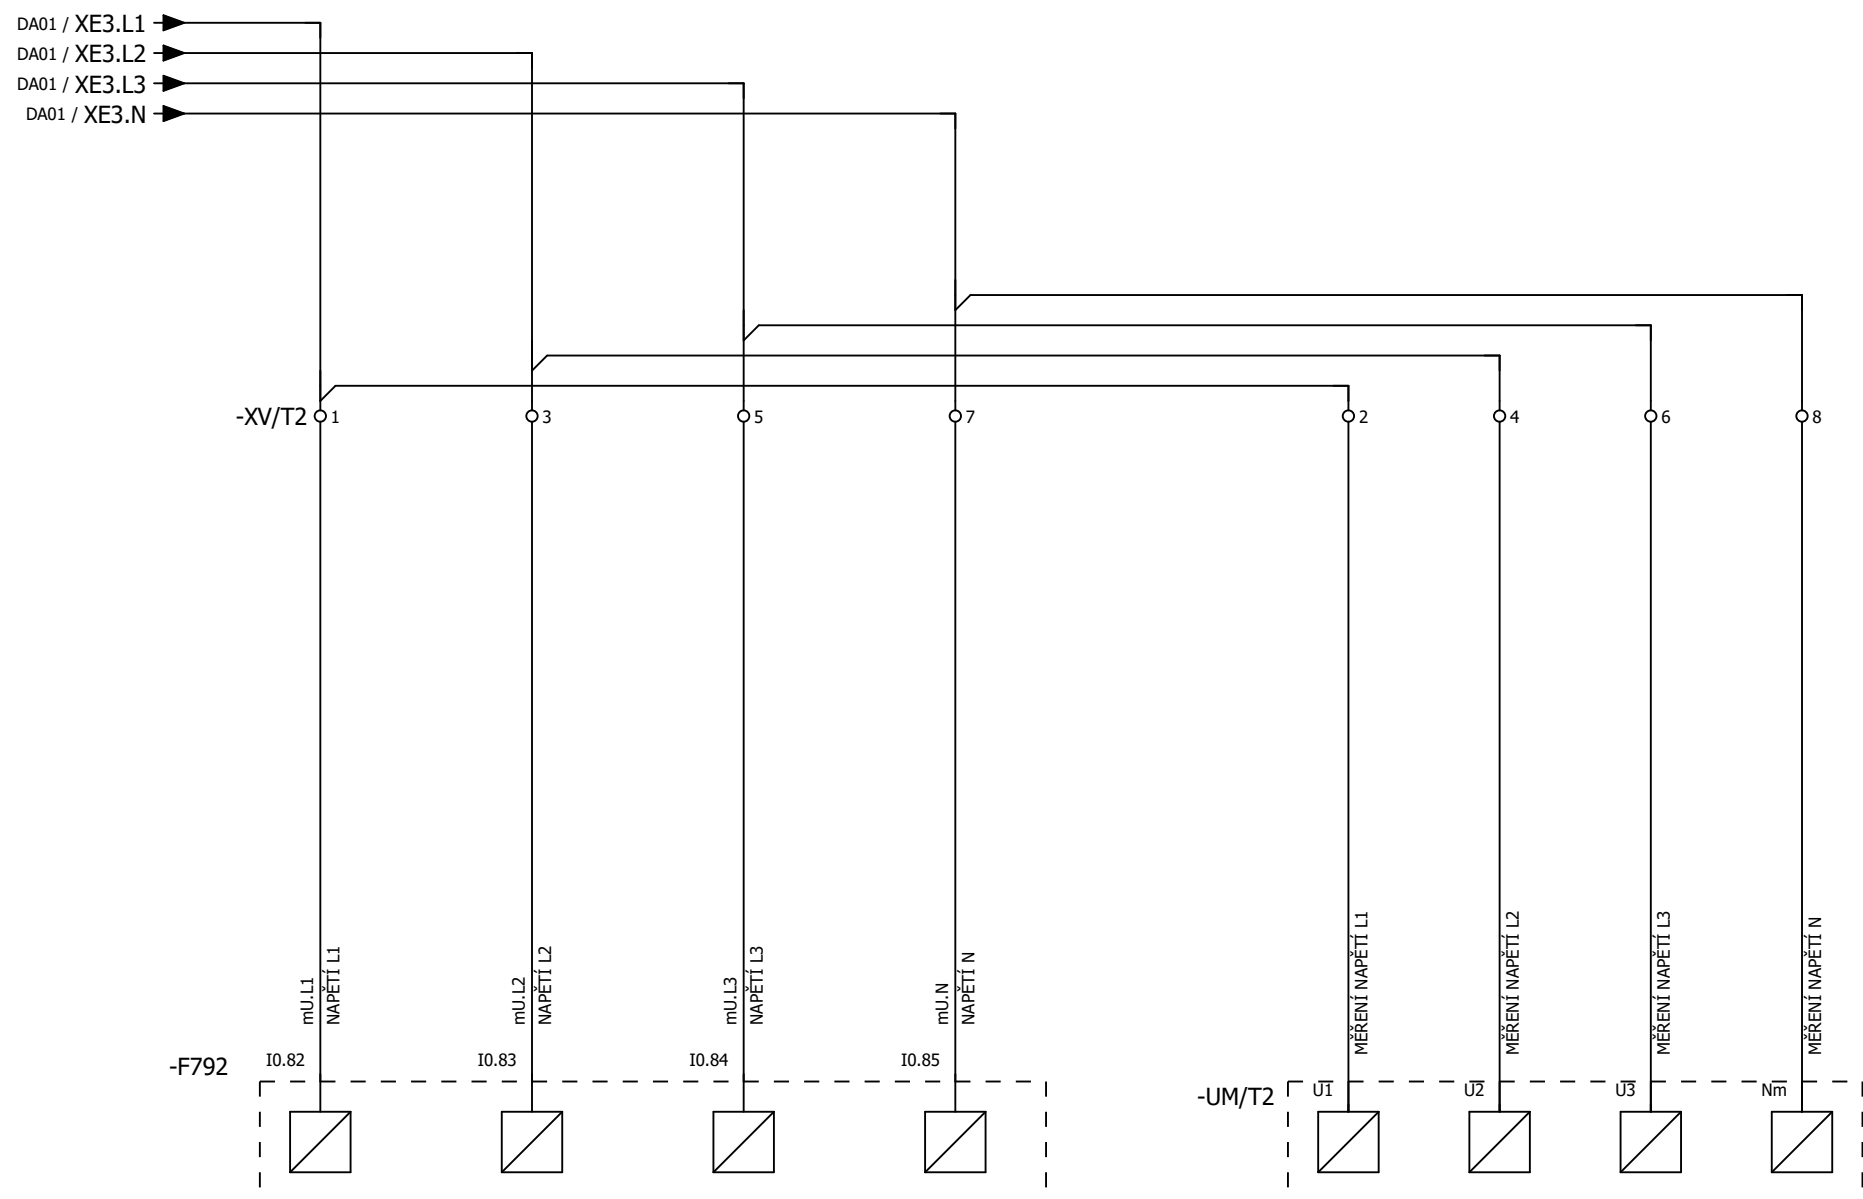

VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/41267P		Měření napětí	= ANA05		+ ASN07	&EFS	SV01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA05+ASN07&EFS/SV01				List 86	Celkem 112	



12.04.2023

Slepá schémata RDD do MS Brno
=ANA06&EAA/AA01
AA01

MÍSTO STAVBY: MS Brno

NÁZEV STAVBY: Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr

IDENTIFIKACE CELKU: RDD1099/4867L-ATYP

INVESTOR/VLASTNÍK: EG.D, a.s.

SO/PS:


MAJETKOVÁ TŘÍDA:

ČÍSLO SOD/OBJ: xxxxxxxxxxxxxx


OBJEDNATEL: EG.D, a.s.

	REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
	=ANA06 +	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY xxxxxxxxxxxxxx		STATUS DPS	
ČÍSLO VÝKRESU =ANA06&EAA/AA01		INDEX REVIZE	
TITULNÍ STRÁNKA		Datum 12.04.2023	
		Vypracoval Jan Hochmann	
		Schválil Bc. David Kubát	
		Norma	
		List	88
		Celkem	112

				Datum	12.04.2023	MS Brno		Jednopólové schéma	= ANA06	+	&EFA	BC01		
				Zprac.	Jan Hochmann	Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr		Status	DPS					
				Schvál.	Bc. David Kubát	RDD1099/4867L-ATYP						List	89	
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA06&EFA/BC01					Celkem

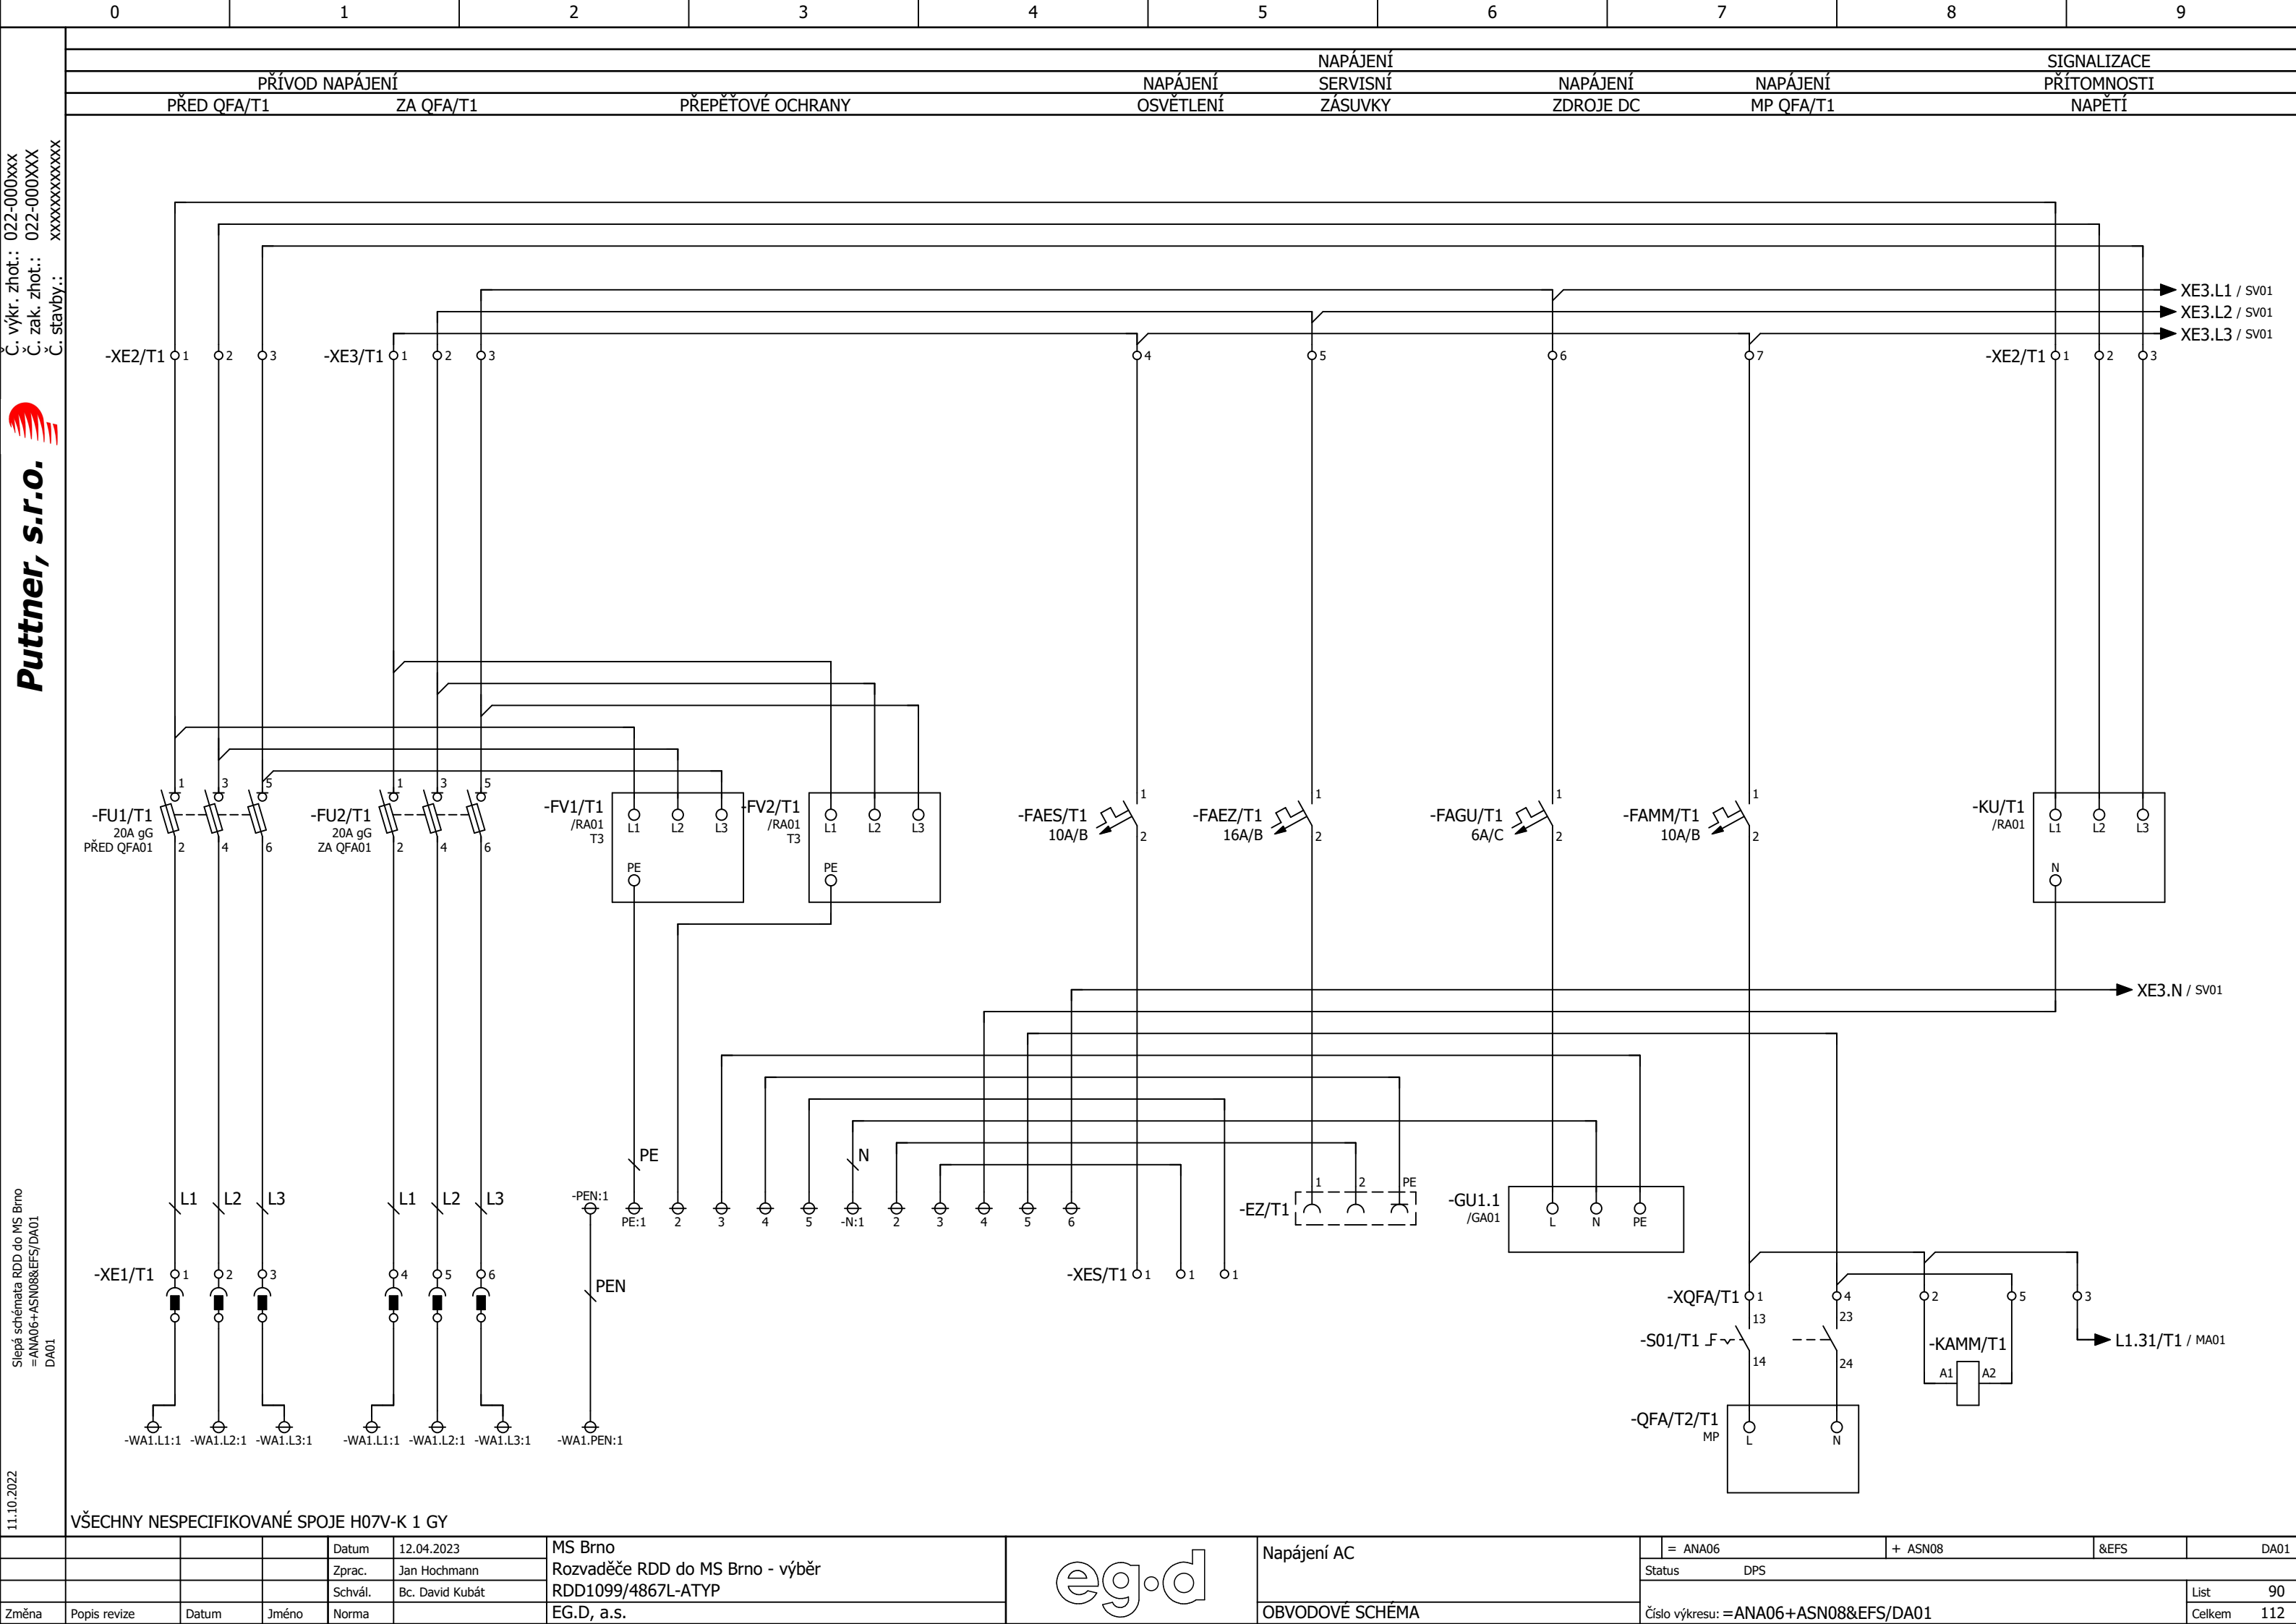




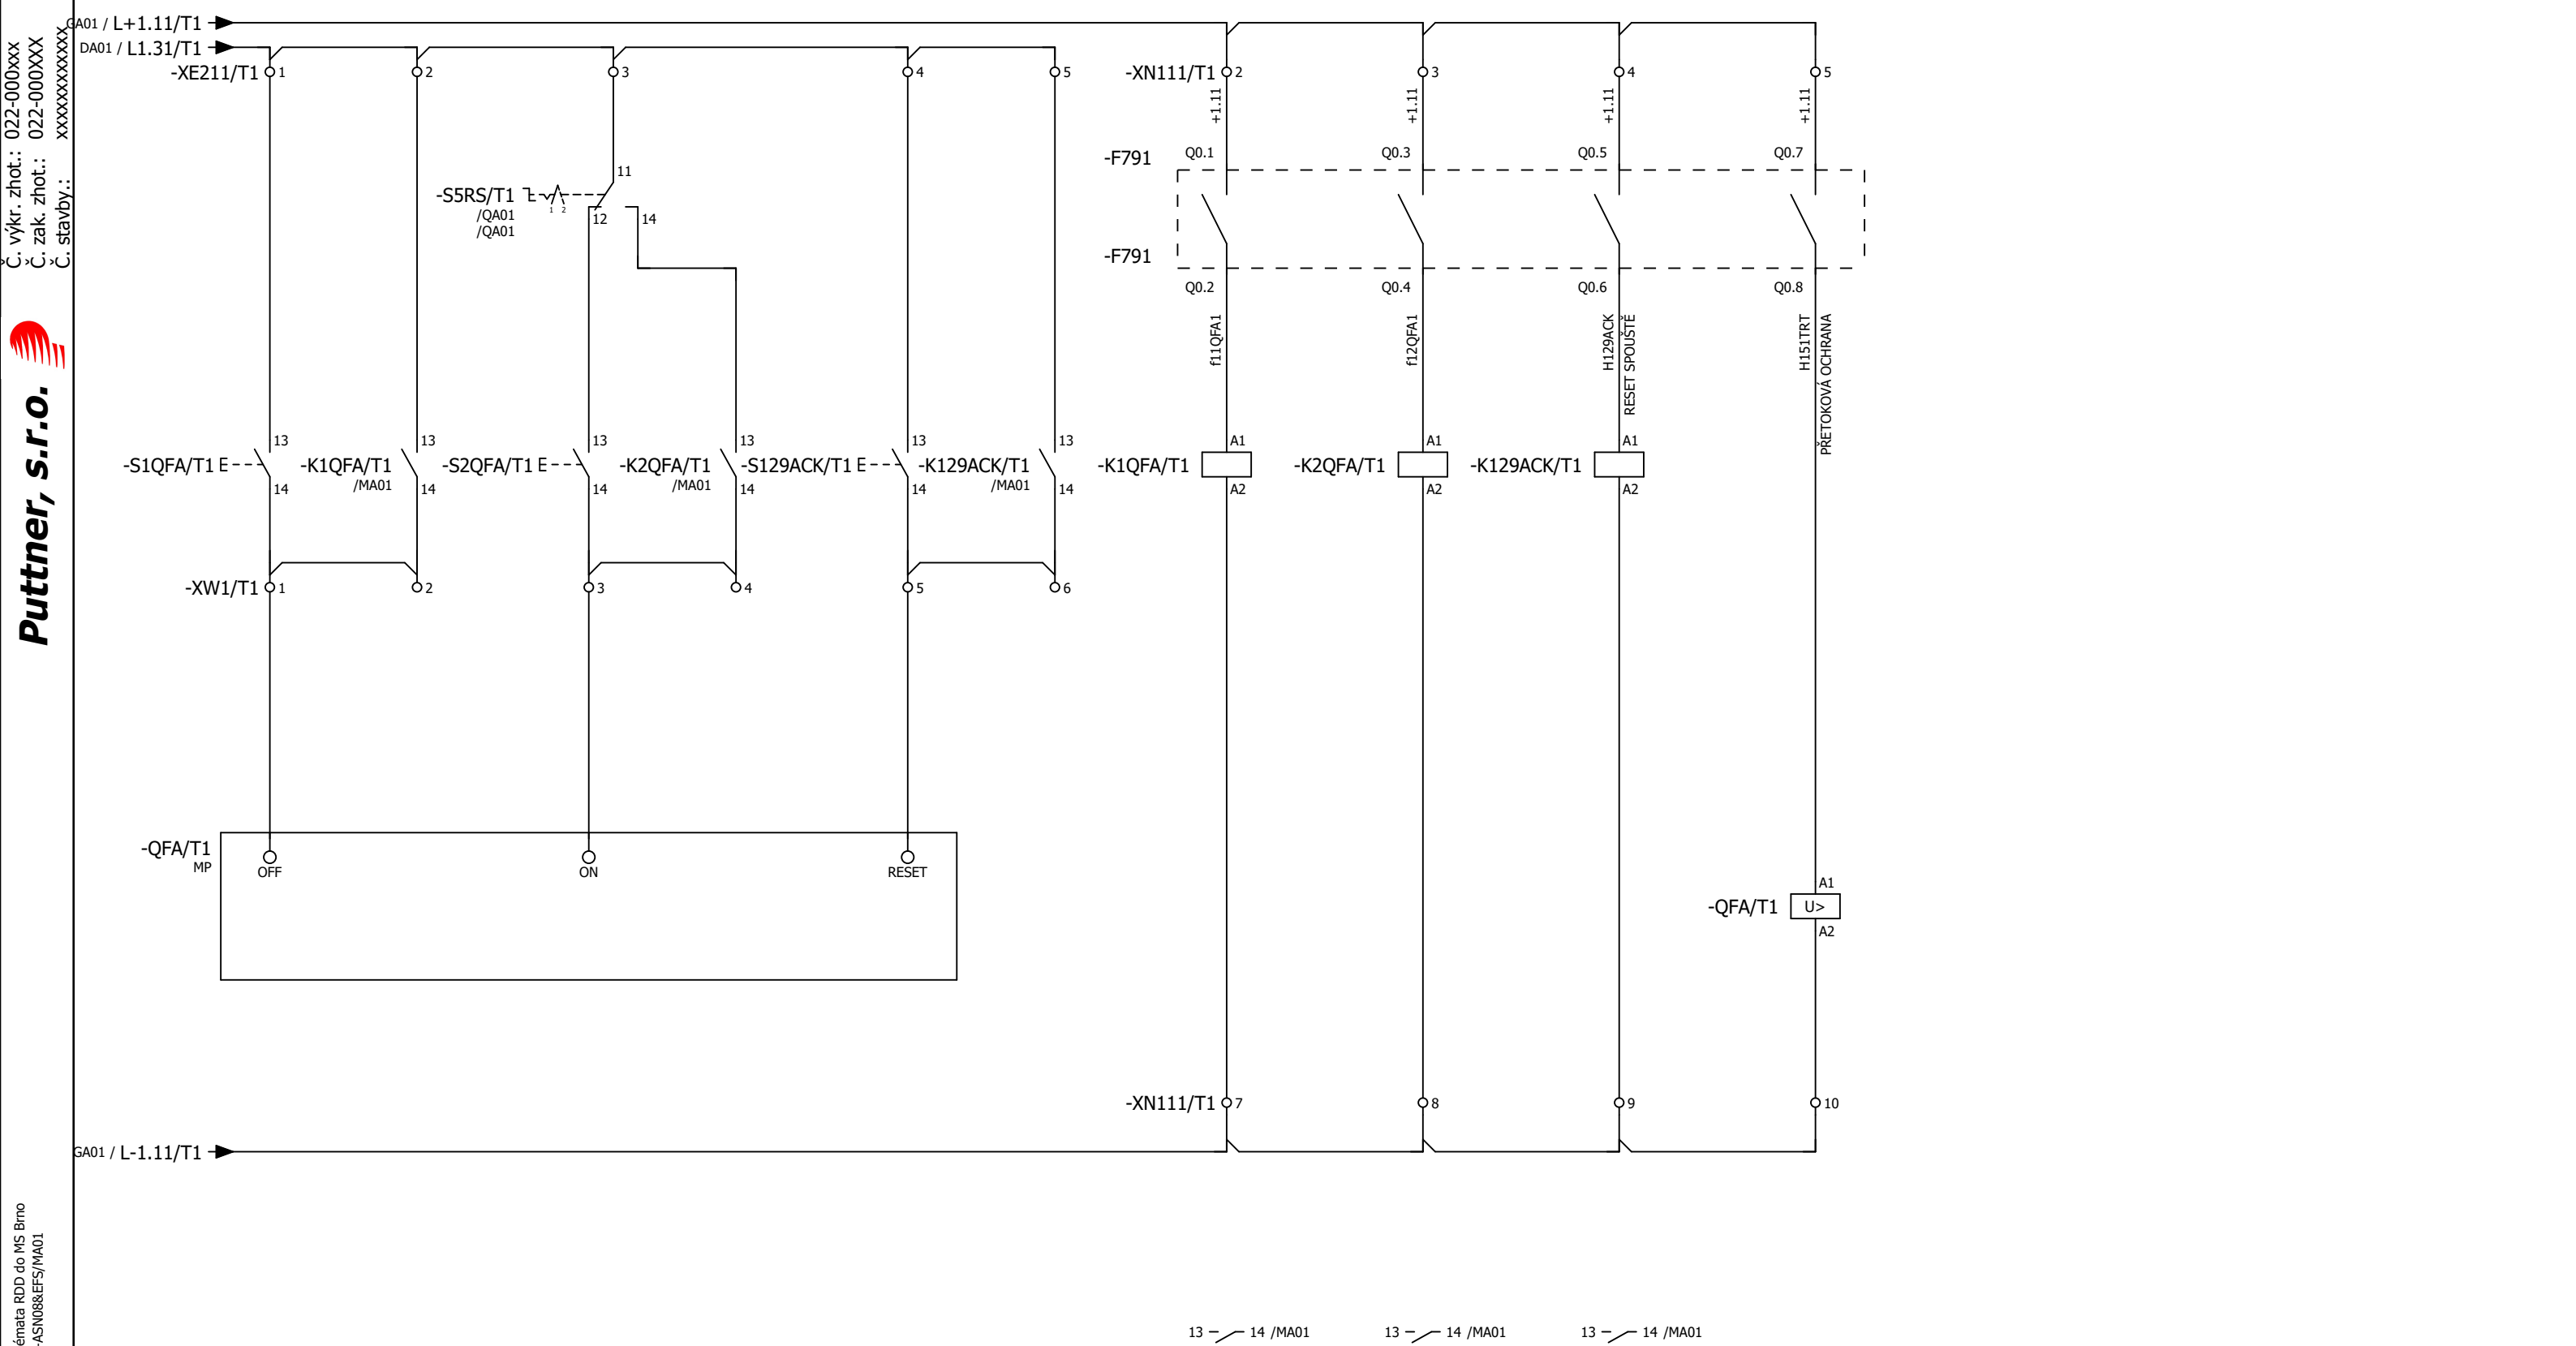

24.05 VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867L-ATYP		Ovládání	= ANA06		+ ASN08	&EFS	MA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				List 92						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA06+ASN08&EFS/MA01					Celkem	112

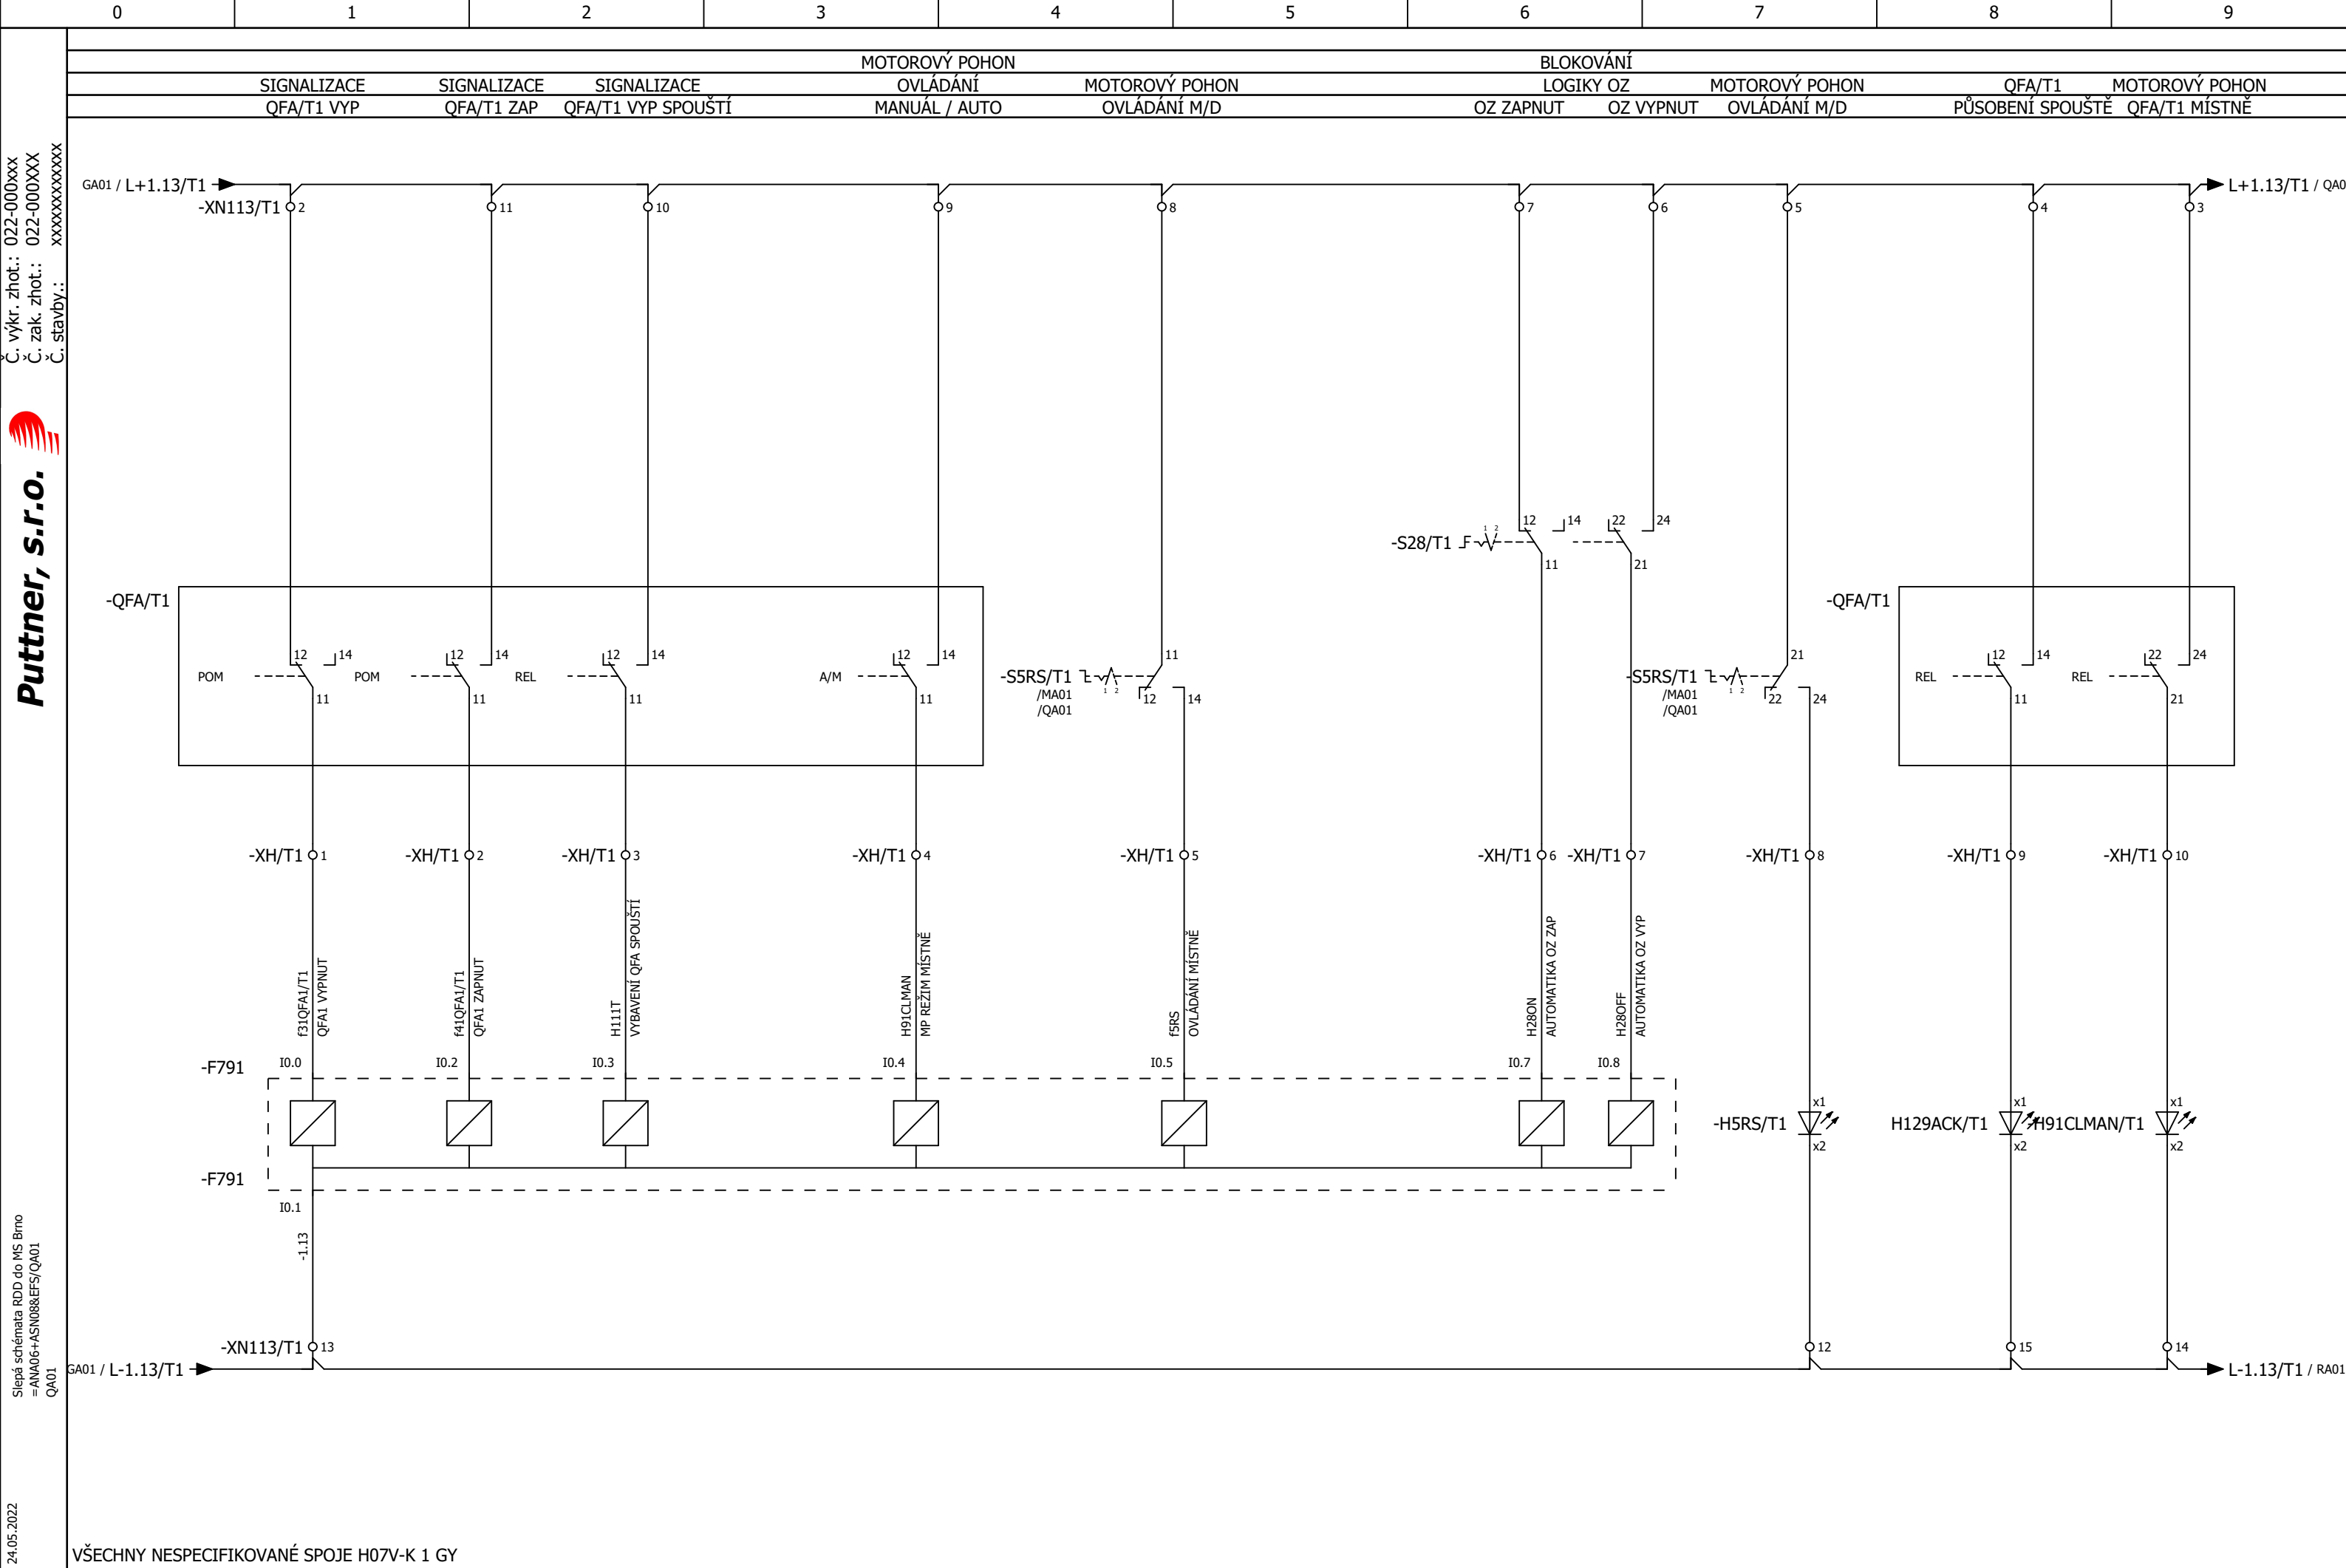


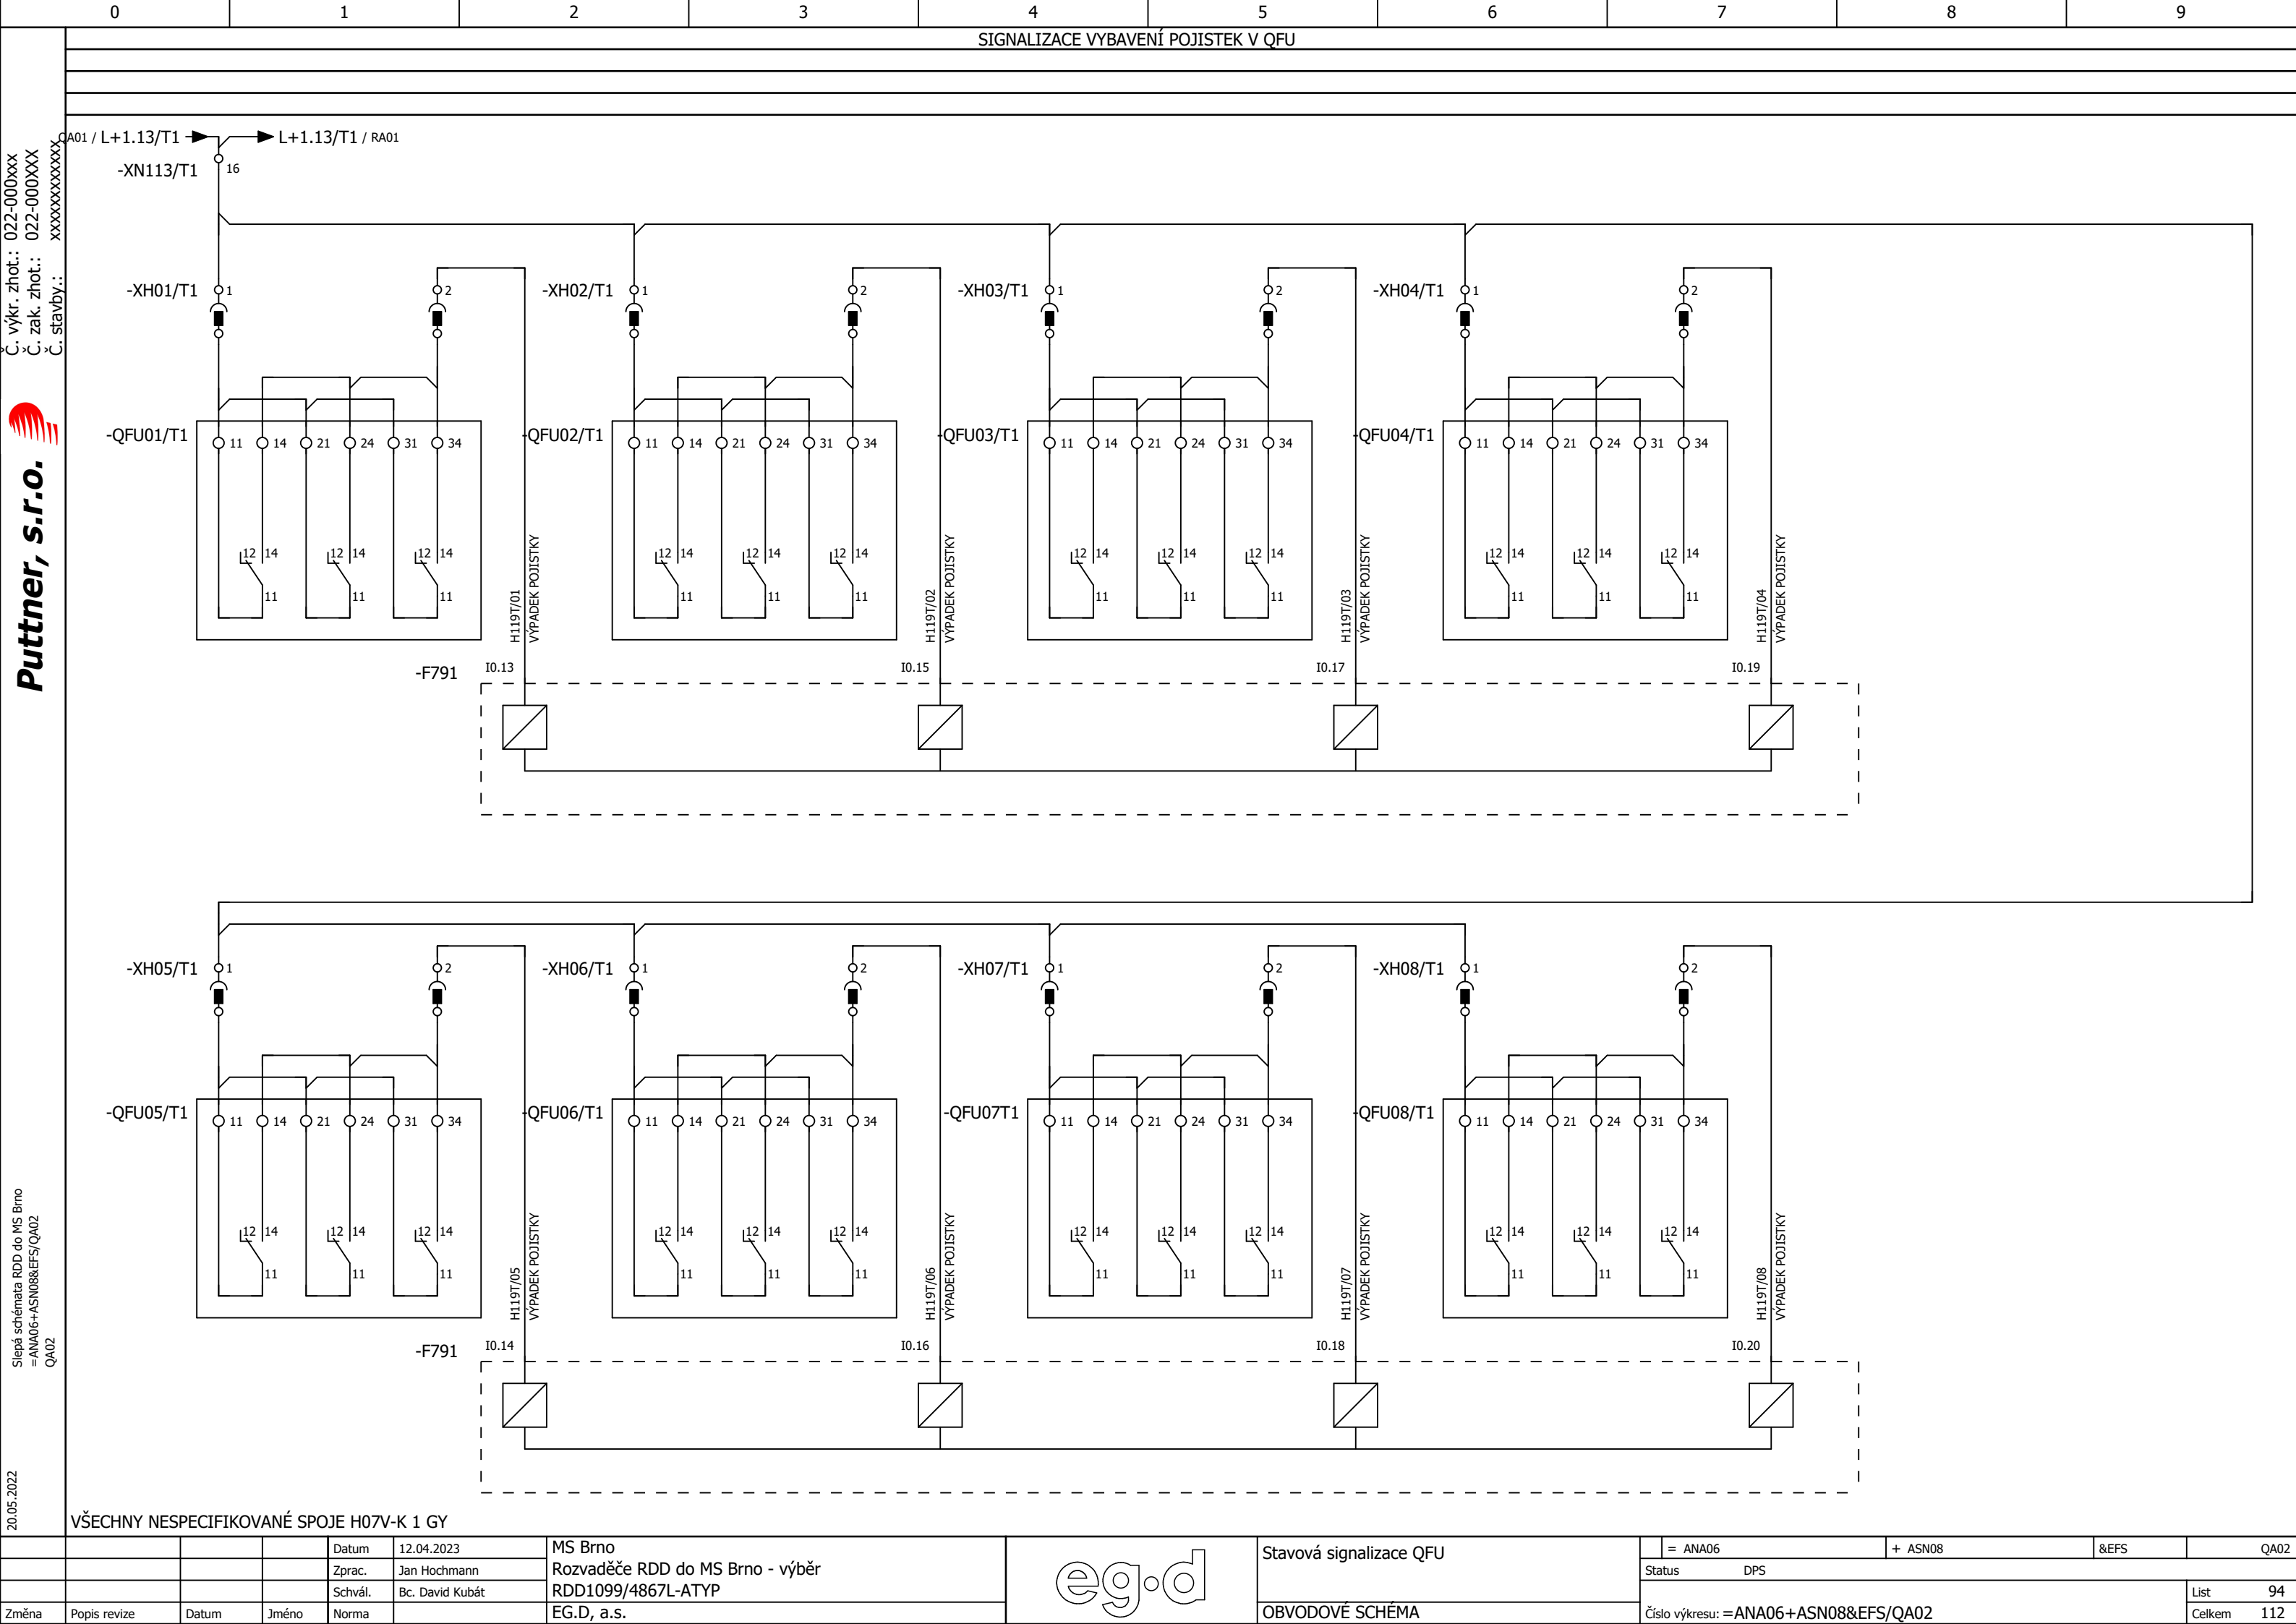
Č. výkr. zhot.: 022-000xxx
Č. zak. zhot.: 022-000XXX
Č. stavby.: xxxxxxxxxxxx





Slepi schémata RDD do MS Brno
=ANA06+ASN08&EFS/QA01
QA01


24.05.2022

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867L-ATYP		Stavová signalizace QFA	= ANA06		+ ASN08		&EFS	QA01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS							
				Schvál.	Bc. David Kubát											
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.			OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA06+ASN08&EFS/QA01						
													List	93		
														Celkem	112	




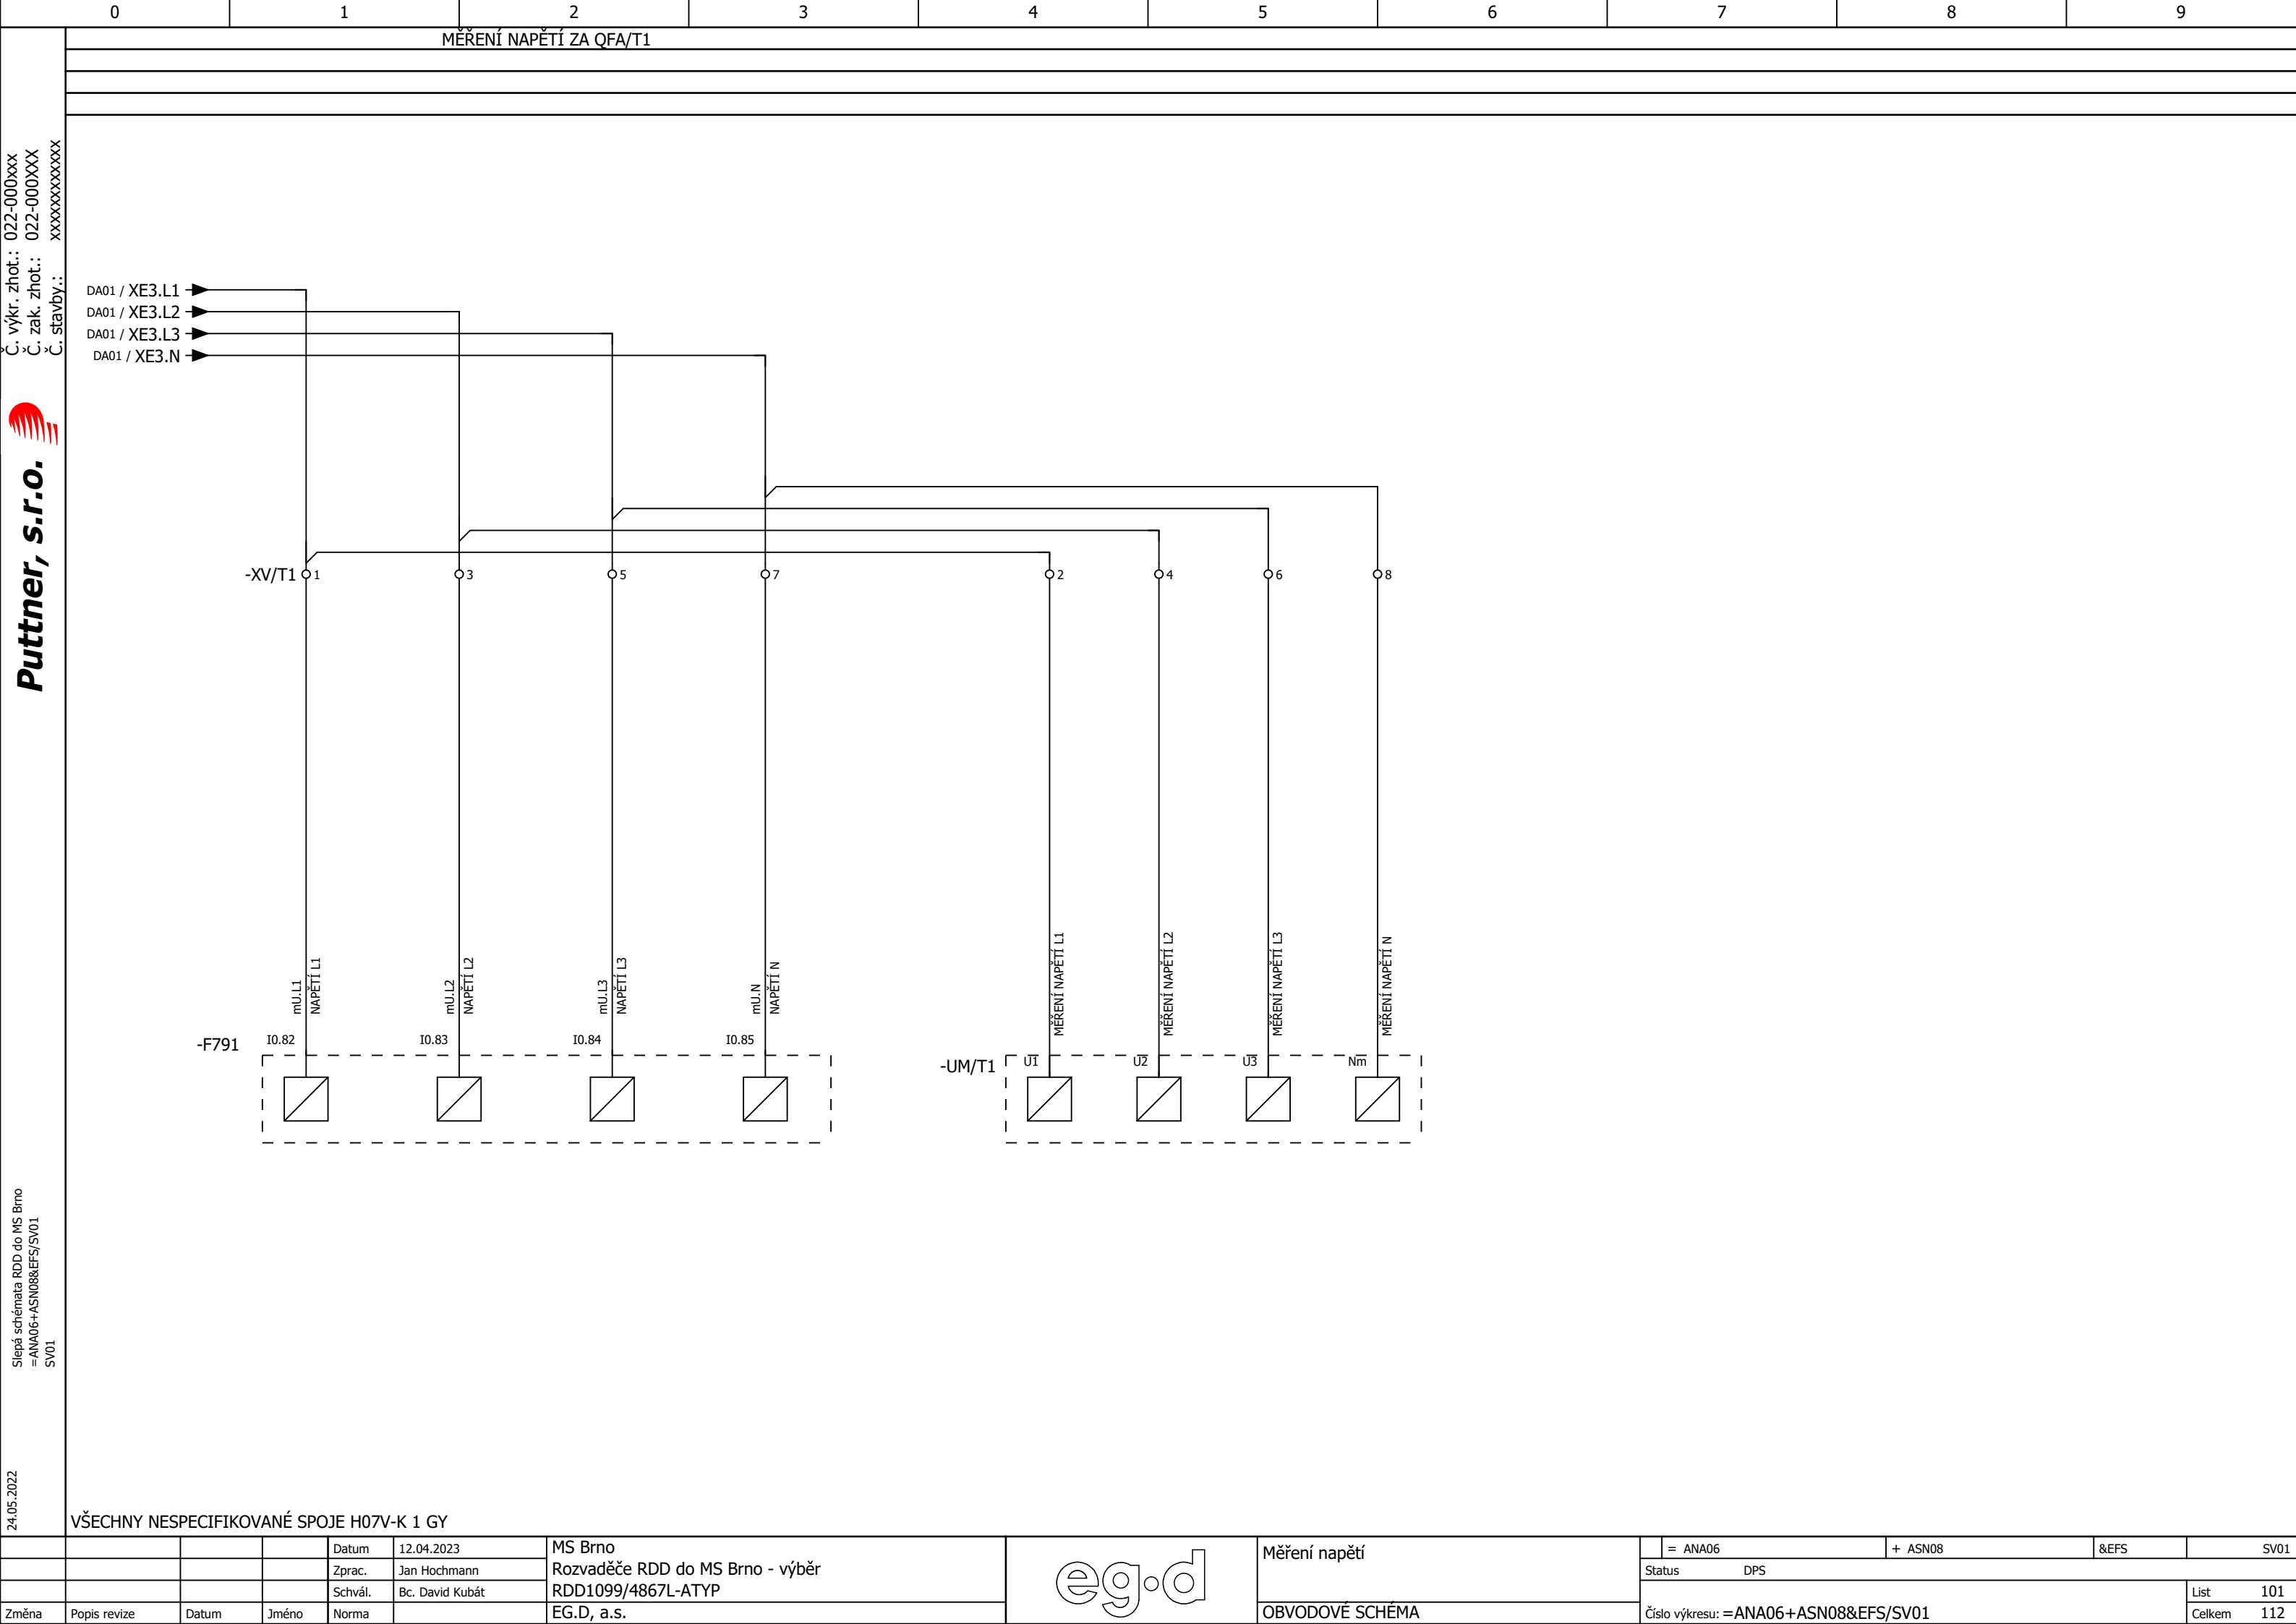


				Datum	12.04.2023	MS Brno		Signalizace do ŘS	= ANA06	+ ASN08	&EFS	RA01		
				Zprac.	Jan Hochmann	Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr		Status	DPS					
				Schvál.	Bc. David Kubát	RDD1099/4867L-ATYP							List	95
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA06+ASN08&EFS/RA01					Celkem

				Datum	12.04.2023	MS Brno		Měření proudu vývodů	= ANA06		+ ASN08	&EFS	SA02
				Zprac.	Jan Hochmann	Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr			Status DPS				
				Schvál.	Bc. David Kubát	RDD1099/4867L-ATYP							List 97
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA06+ASN08&EFS/SA02				

eg.d

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867L-ATYP		Měření proudu vývodů	= ANA06		+ ASN08	&EFS	SA05		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA06+ASN08&EFS/SA05					List	100
														Celkem	112



12.04.2023

Slepá schémata RDD do MS Brno
=ANA07&EAA/AA01
AA01

MÍSTO STAVBY: MS Brno

NÁZEV STAVBY: Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr

IDENTIFIKACE CELKU: RDD1099/4867P-ATYP

INVESTOR/VLASTNÍK: EG.D, a.s.

SO/PS:

MAJETKOVÁ TŘÍDA:


ČÍSLO SOD/OBJ: xxxxxxxxxxxxxx

OBJEDNATEL: EG.D, a.s.


	REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
	=ANA07	+	&EAA
			AA01
ČÍSLO STAVBY xxxxxxxxxxxxxx		STATUS DPS	
ČÍSLO VÝKRESU =ANA07&EAA/AA01		INDEX REVIZE	
TITULNÍ STRÁNKA		Datum 12.04.2023	
		Vypracoval Jan Hochmann	
		Schválil Bc. David Kubát	
		Norma	
		List	103
		Celkem	112

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P-ATYP		Jednopólové schéma	= ANA07		+	&EFA	BC01		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA07&EFA/BC01					List Celkem	104 112

eg.d

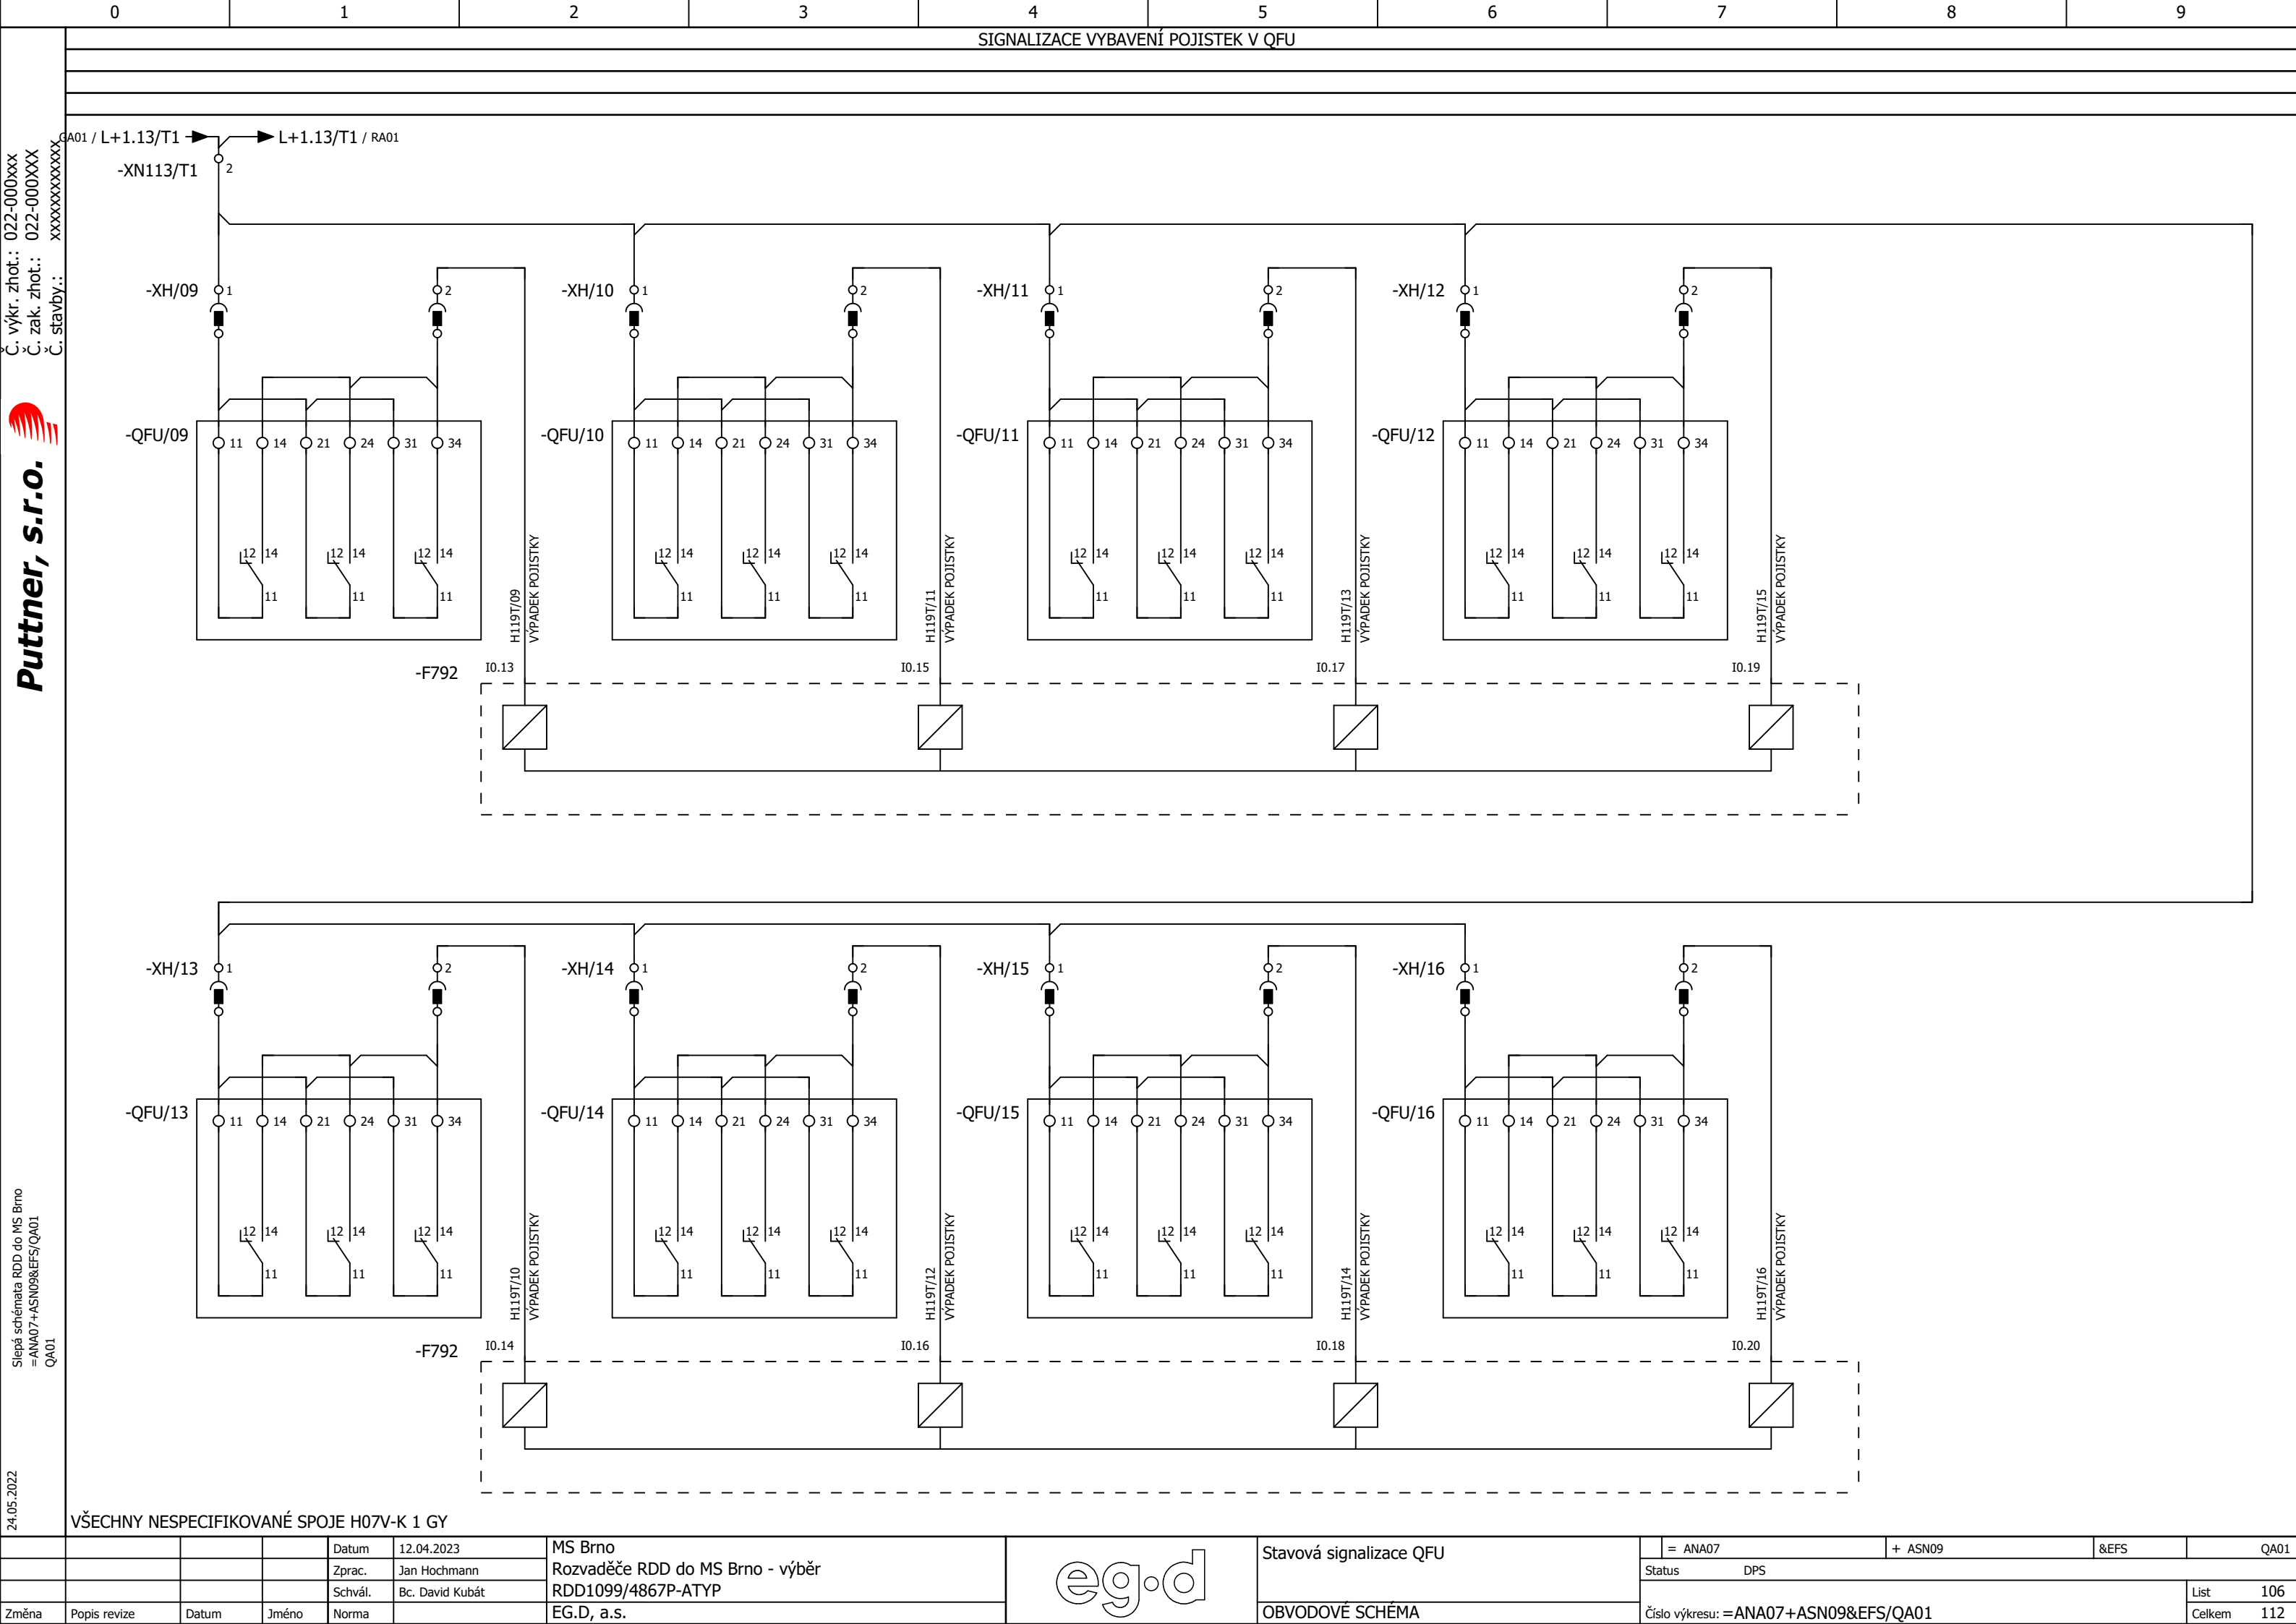

eg.d

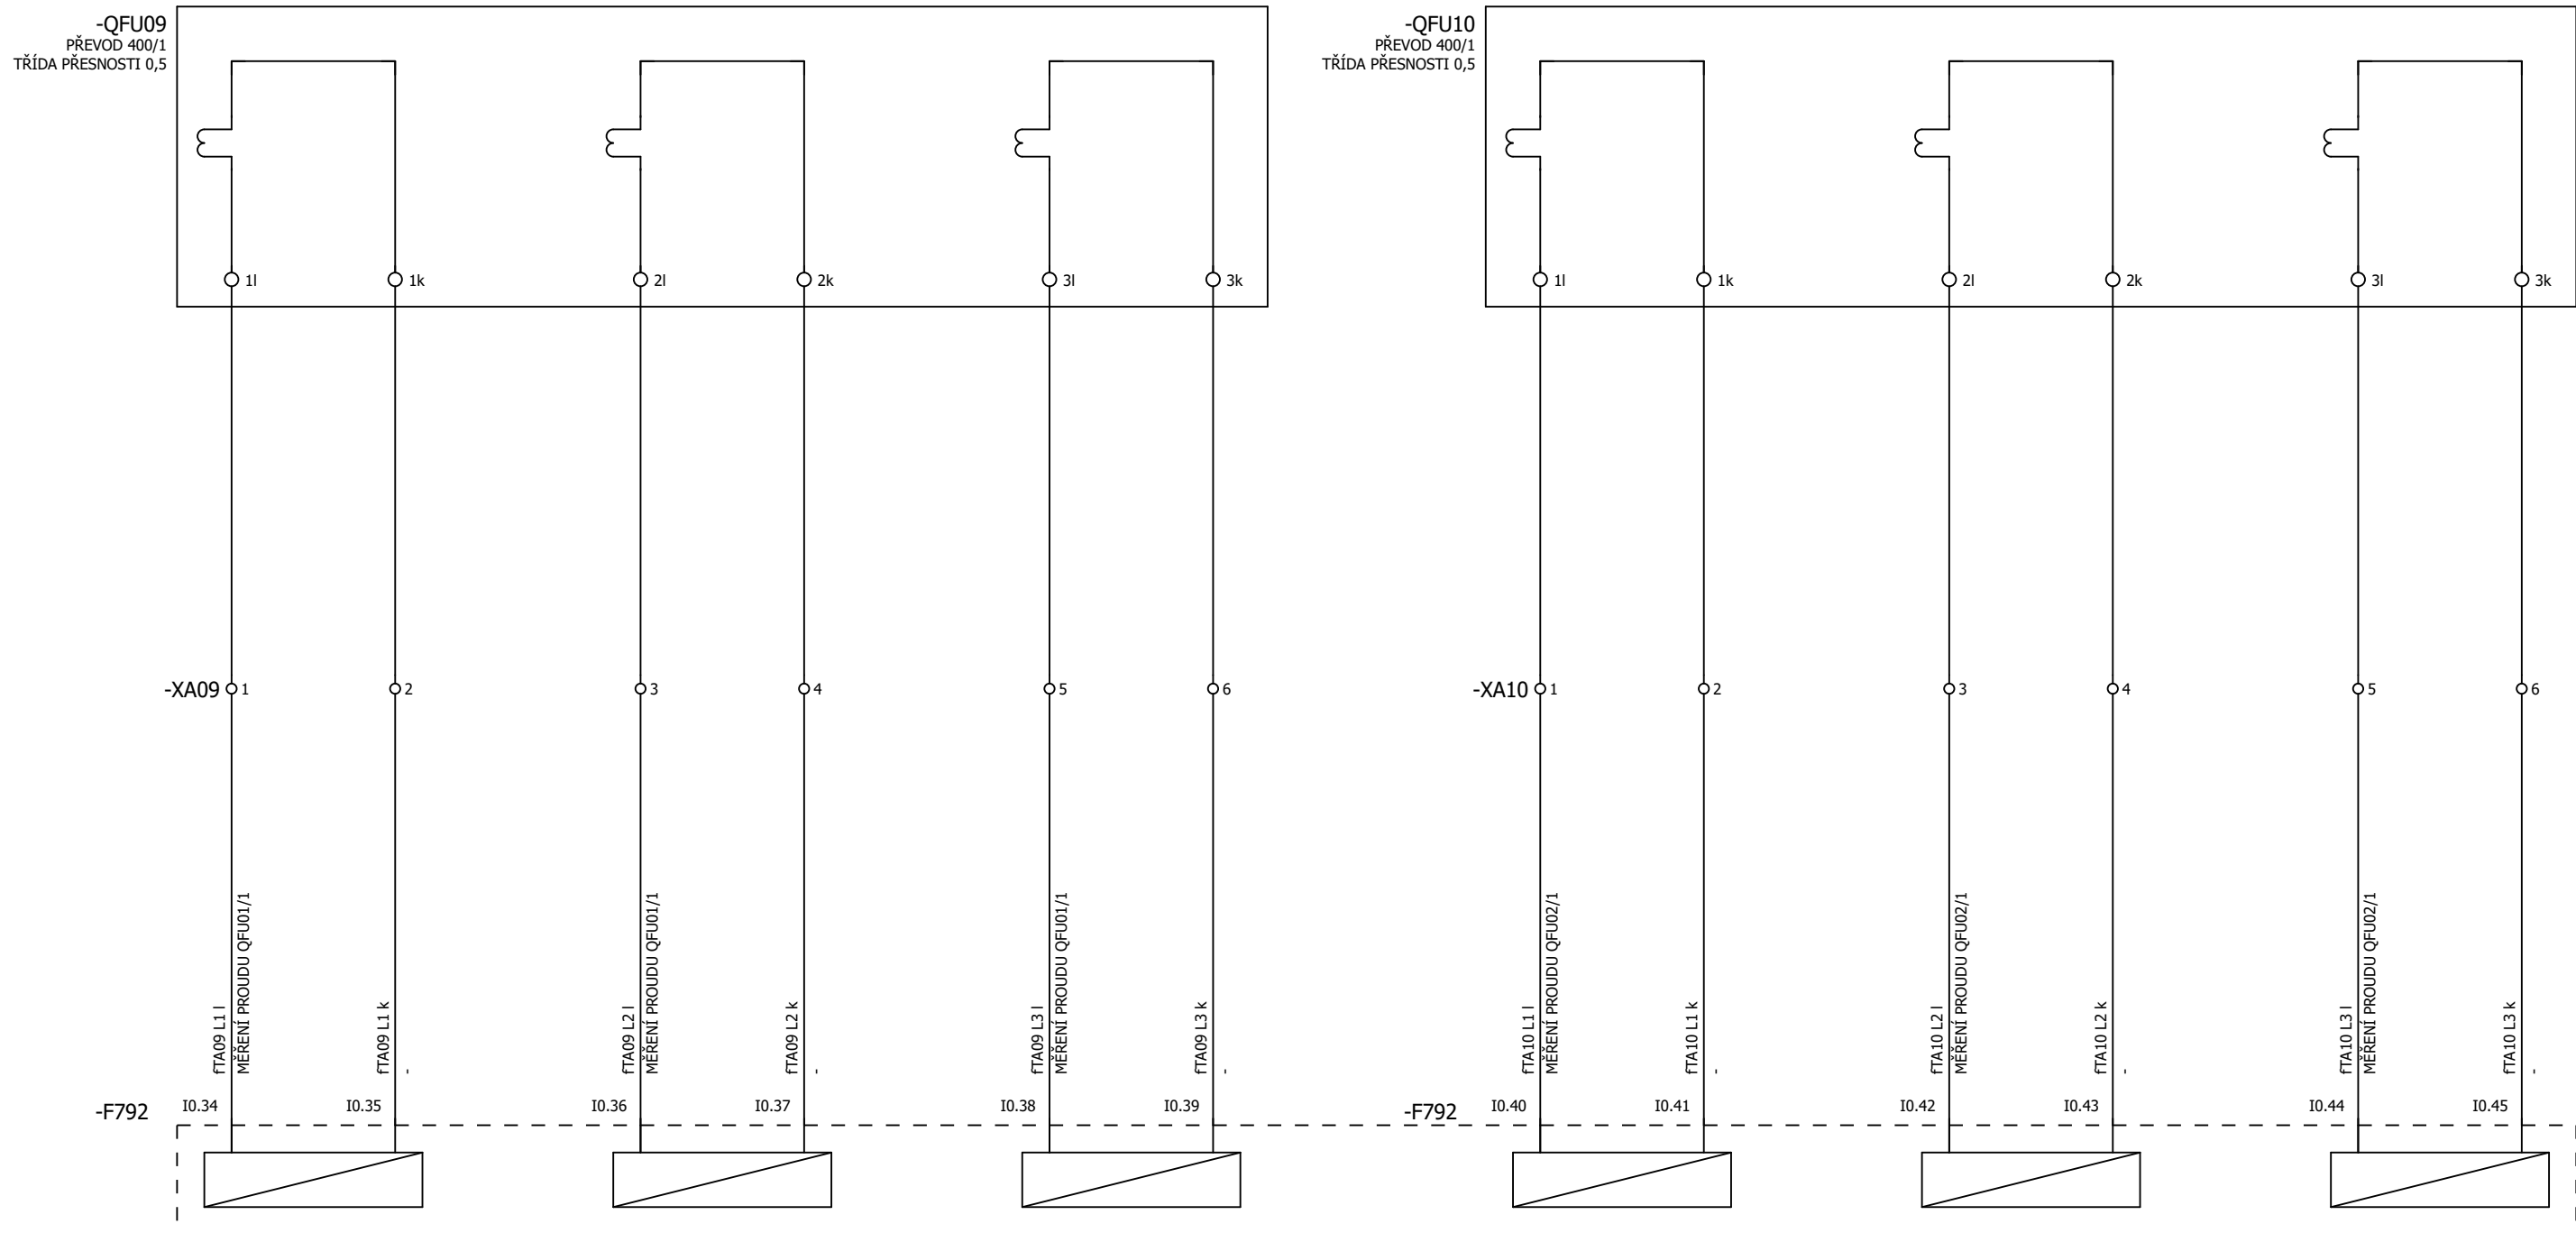


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P-ATYP		Měření proudu vývodů	= ANA07		+ ASN09	&EFS	SA02		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA07+ASN09&EFS/SA02				List	108	
													Celkem	112	




Slepá schémata RDD do MS Brno
= ANA07+ASN09&EFS/SA03
SA03


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

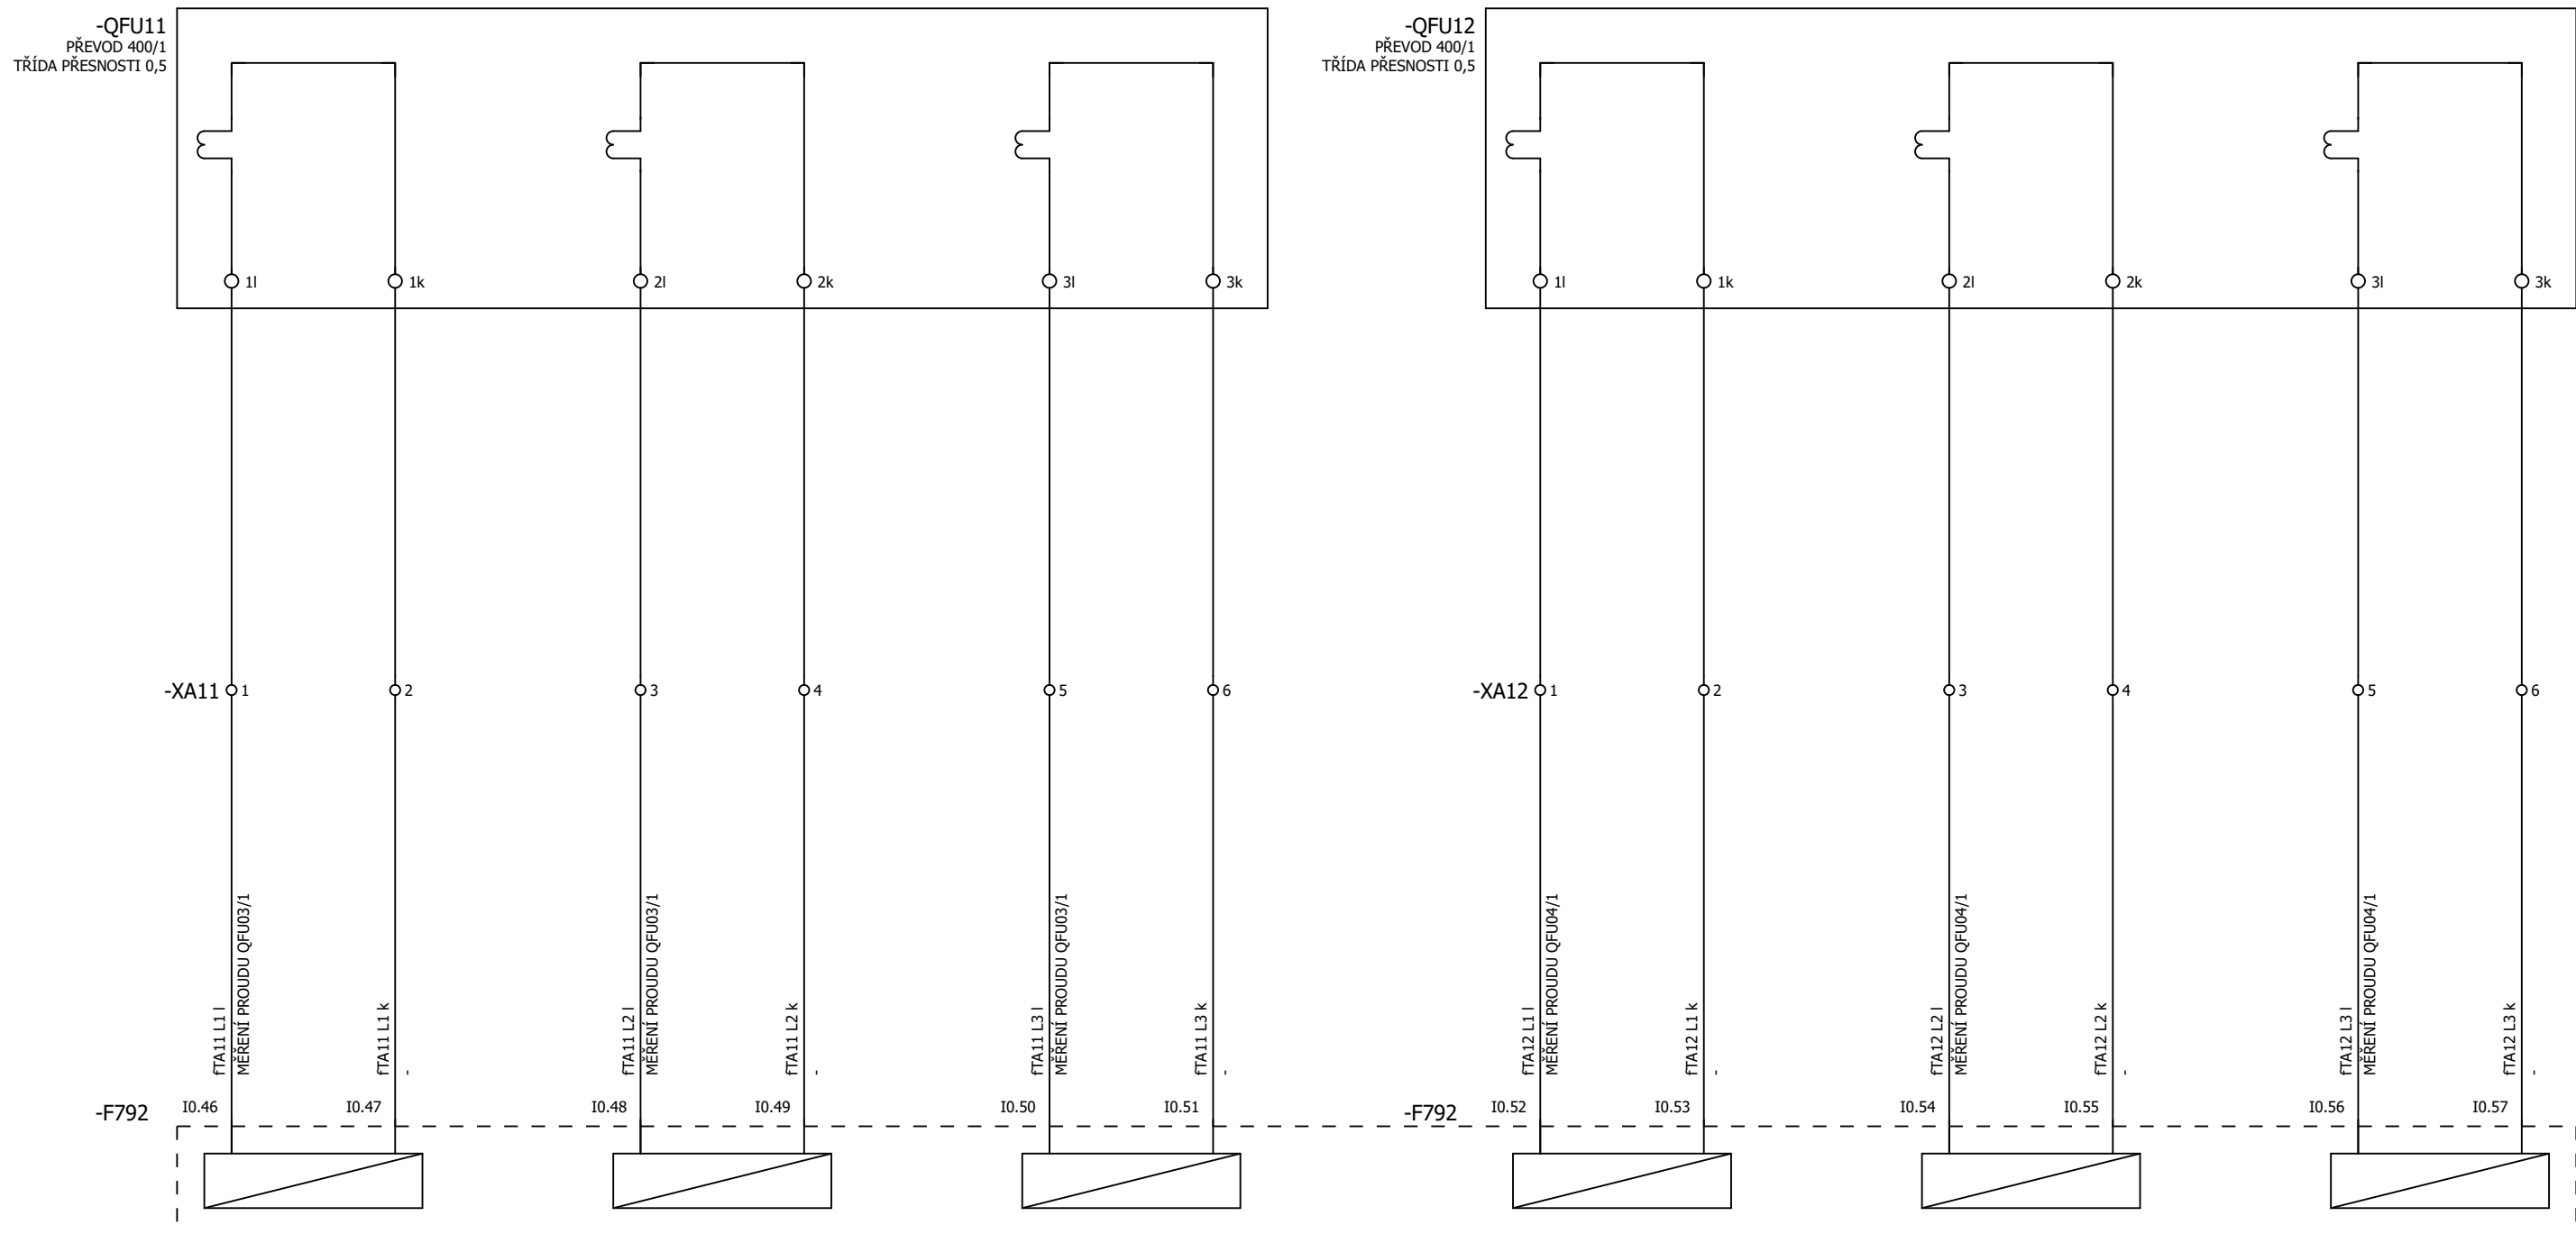


				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P-ATYP		Měření proudu vývodů	= ANA07		+ ASN09	&EFS	SA03		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát				List 109						
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA07+ASN09&EFS/SA03					Celkem 112	

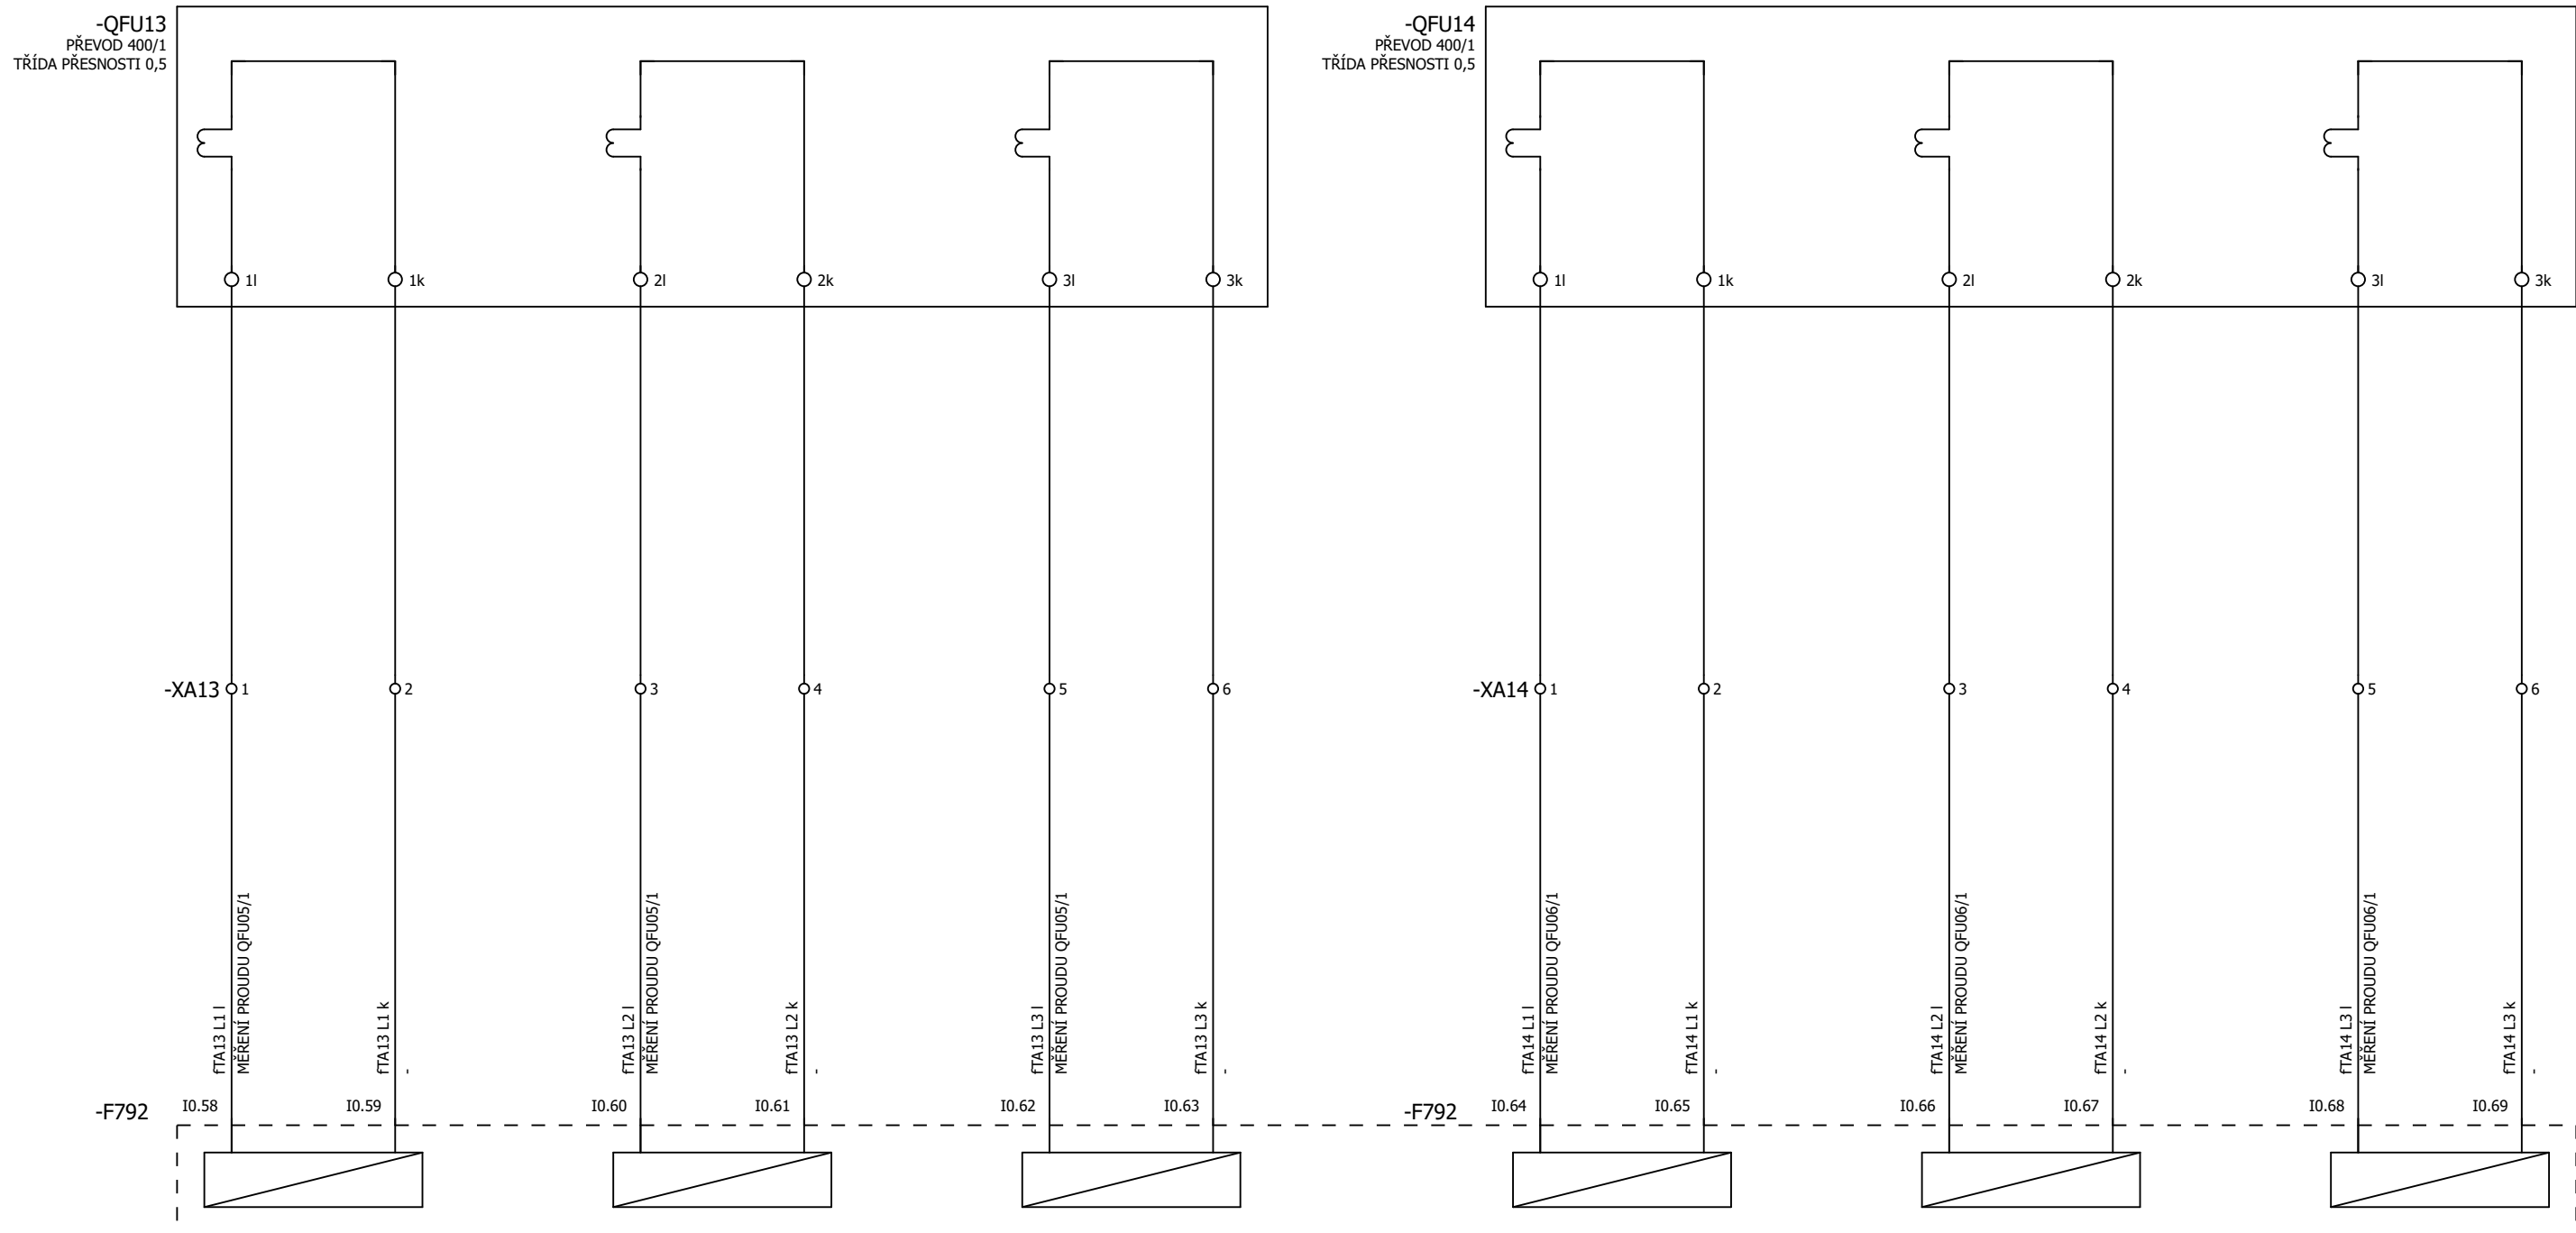


VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P-ATYP		Měření proudu vývodů	= ANA07		+ ASN09	&EFS	SA04		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA07+ASN09&EFS/SA04					List	110
														Celkem	112

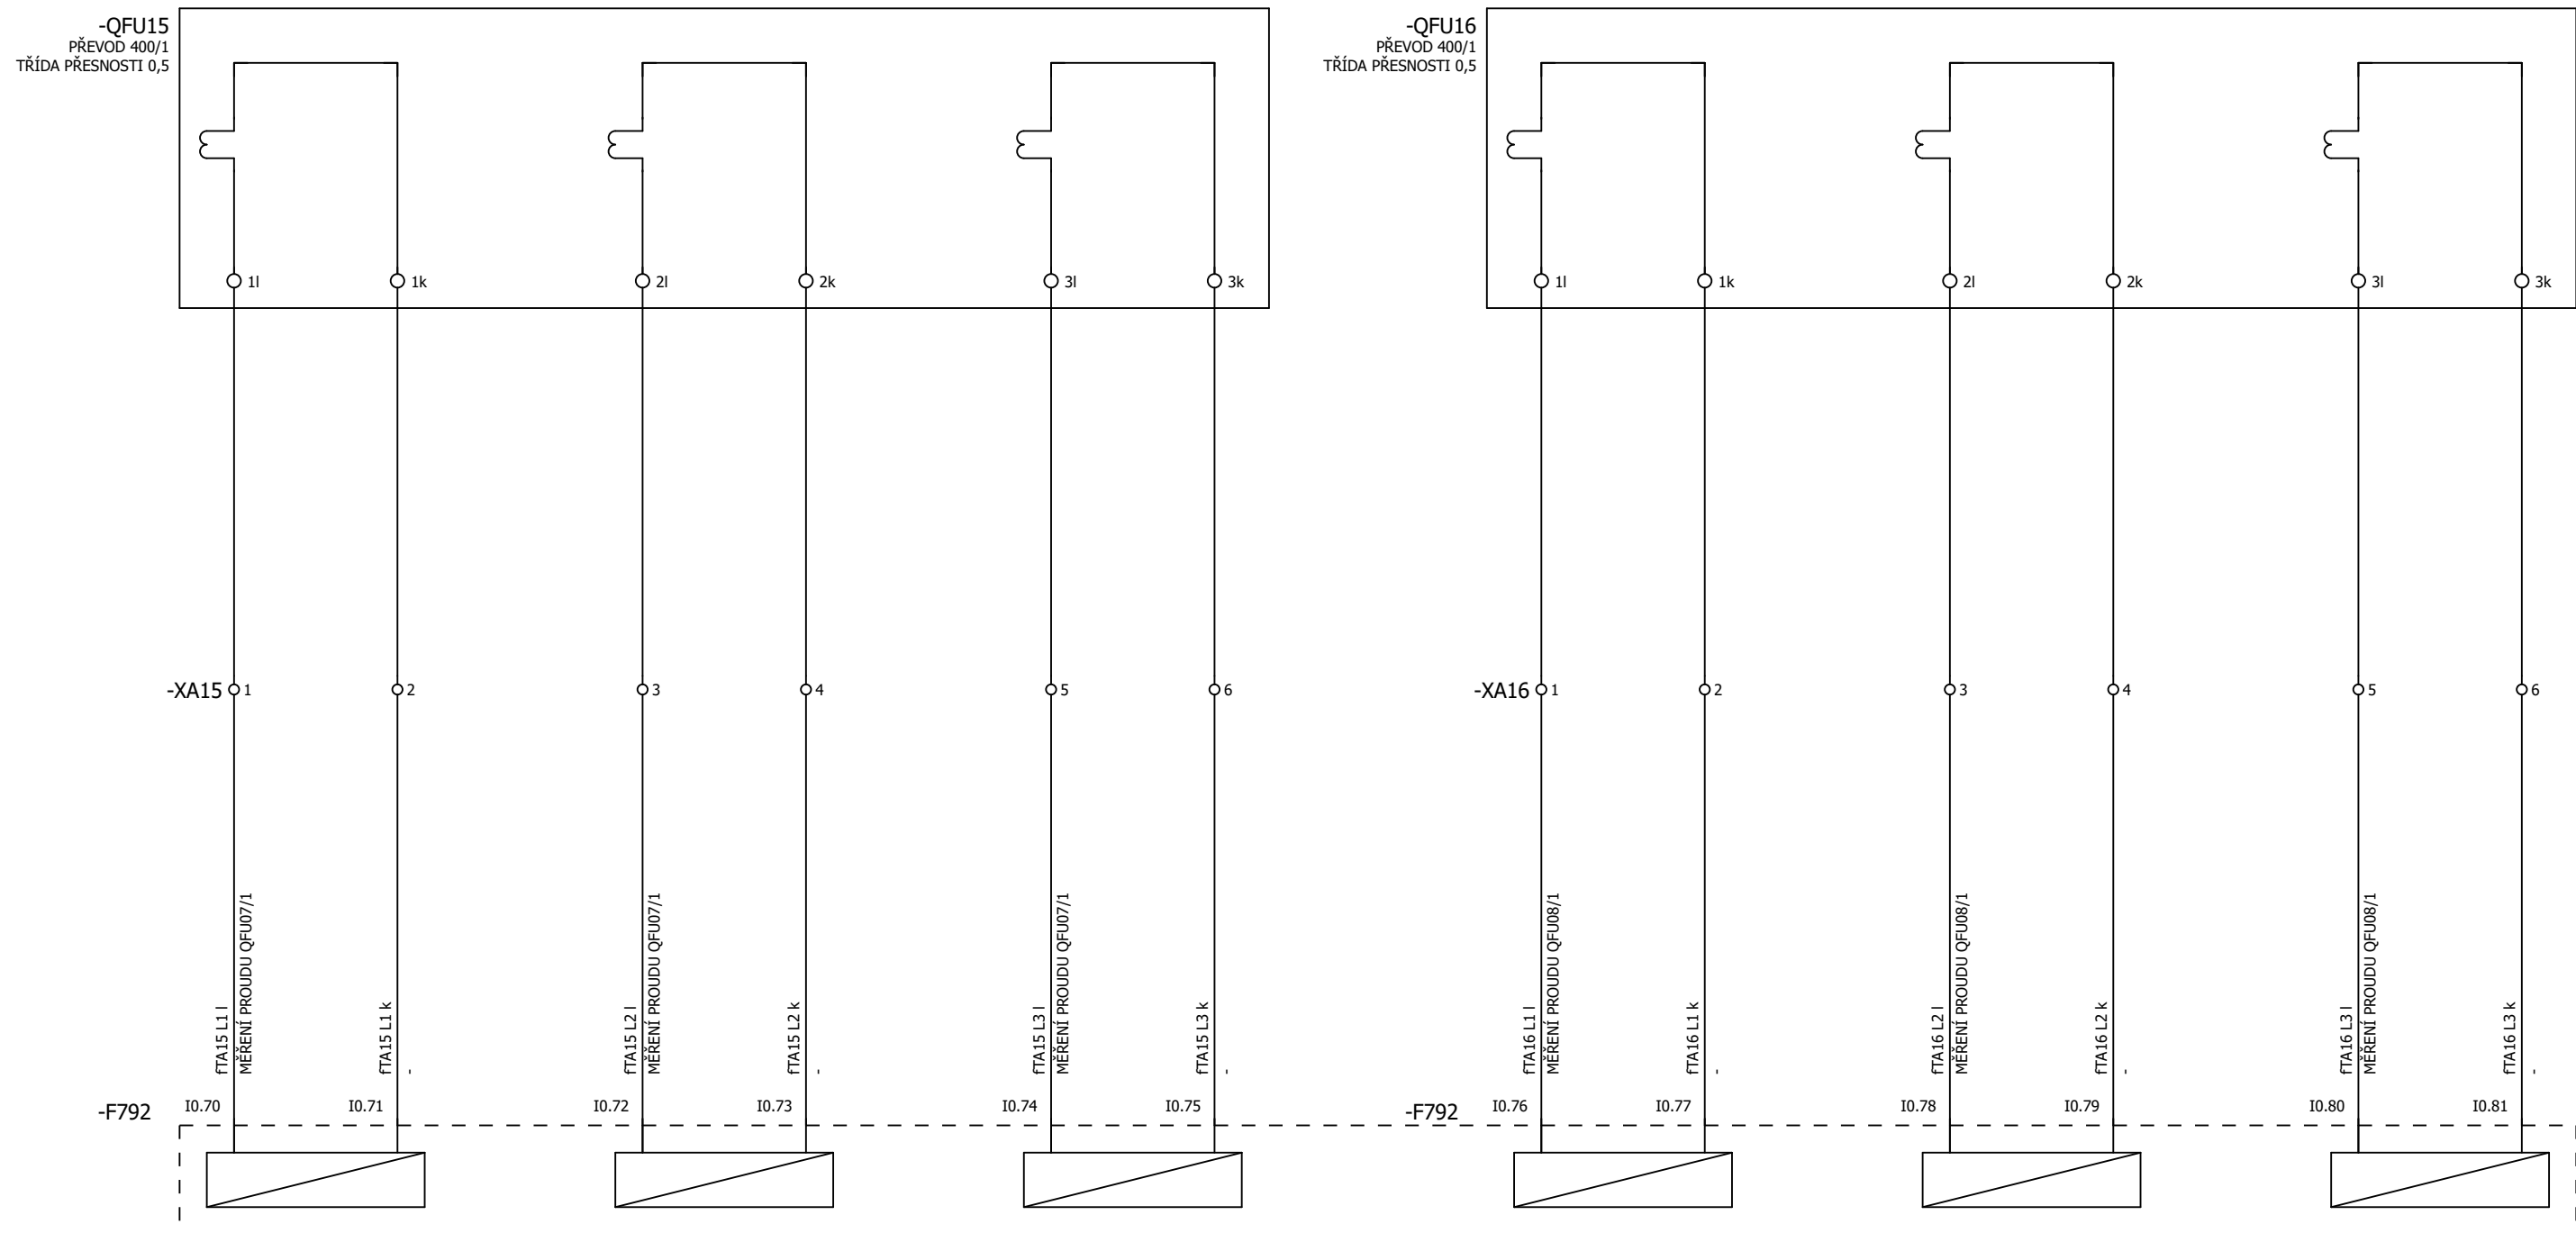

VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ SPOJE H07V-K 1 GY

				Datum	12.04.2023	MS Brno Rozvaděče RDD do MS Brno - výběr RDD1099/4867P-ATYP		Měření proudu vývodů	= ANA07		+ ASN09	&EFS	SA05		
				Zprac.	Jan Hochmann				Status DPS						
				Schvál.	Bc. David Kubát										
Změna	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.		OBVODOVÉ SCHÉMA	Číslo výkresu: =ANA07+ASN09&EFS/SA05					List	111
														Celkem	112

