



VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Zadavatel	
Název zadavatele:	EG.D, a.s.
IČO:	28085400
Sídlo zadavatele:	Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zadavatel je zadavatelem sektorových veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 151 odst. 2 ZZVZ, jelikož zadává veřejné zakázky při výkonu relevantní činnosti dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. c) ZZVZ.	

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Smart rozváděče NN pro Brno-střed
Ev.č. ve Věstníku veř. zakázek:	Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Rozváděče NN pro distribuční trafostanice“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-019029.
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení dle ZZVZ navazující na systém kvalifikace
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz č. 1

Dobrý den.

Dovoluji si vám zaslat žádost ohledně změn v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Změny týkající se Záložní baterie.

Vznášíme tímto žádost o změnu maximálních rozměrů Záložní baterie (š 152 x v 167 x h 181 mm), které jsou uvedeny v Příloze 2b Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, bod 8.3 a stejně tak v Příloze 3, Technické parametry uváděné účastníkem položka Záložní baterie strana 10 až 11. Důvodem požadované změny je, že akumulátor se již ve výše uvedených rozměrech nevyrábí. Prosíme tedy o změnu maximálního rozměru Záložní baterie na dnes aktuálně vyráběný rozměr akumulátoru, tj. šířka 155 x výška 168 x hloubka 183 mm.

Stejně tak žádáme o změnu Jmenovité kapacity baterie z požadovaných 14 ÷ 17 Ah na 20 Ah.

Dále žádáme o změnu zadání u Měřících adapterů.

Námi uvažované Měřicí adaptéry jsou konstruovány s napevno napájeným proudovým vodičem o průměru 1,5 mm² v délce 700 mm, vedoucí přímo ze sekundárních svorek. Tyto vodiče budou zapojeny přímo do svorkovnic umístěných v nástavbě rozváděče.

Proto abychom mohli použít námi zamýšlený typ měřících adaptérů odpovídající požadovanému technickému zadání, navrhujeme odstranit dva body z Přílohy 3, Technické parametry uváděné účastníkem a také dva body v Příloze 2b Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.

Příloha č 3

Jedná se o body v části Měřicí adaptéry na straně 8/23:

- Sekundární svorky budou vyvedeny na svorkovnici
- Připojovací průměr svorkovnice: 0,5 ÷ 2,5 mm²

Příloha 2b

Jedná se body:

7.7 Sekundární svorky budou vyvedeny na svorkovnici

7.8 Připojovací průměr svorkovnice: 0,5 ÷ 2,5 mm²

Uvedené požadované technické parametry se díky použití jiného technického řešení stávají nepotřebnými.


Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Ad 1) Změny týkající se záložní baterie

Zadavatel nově požaduje záložní baterii definovanou v příloze č. 2b rámcové dohody, Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, bod 8.3 a dále v příloze č. 3 rámcové dohody, Technické parametry uváděné účastníkem, položka „záložní baterie“ (str. 10-11 dokumentu) s maximálními rozměry: šířka 155 x výška 168 x hloubka 183 mm a jmenovitou kapacitou 14 ÷ 20 Ah.

Ad 2) Změna zadání týkající se měřících adaptérů

Obvody rozpojujeme pro testování na svorkovnici až v nástavbě. Pokud budou sekundární obvody připojeny přes rozpojovací konektorovou svorkovnici v nástavbě, tím jsou za nás výše uvedené podmínky splněny. Dále je v zadávací dokumentaci jako příloha, vzor zapojení P02a_1_Schema_rozvadecu_RDD_ do_MS Brno.pdf a v té je svorkovnice uvedena, viz obrázek níže. Pokud tedy budou obvody připojeny pomocí rozpojovací konektorové svorkovnice v nástavbě, jsou z našeho pohledu výše uvedené dva body z Přílohy 3 a Přílohy 2b splněny. Zadavatel proto ponechá výše uvedené body technických podmínek v příloze č. 3 a v příloze č. 2b rámcové dohody beze změny.

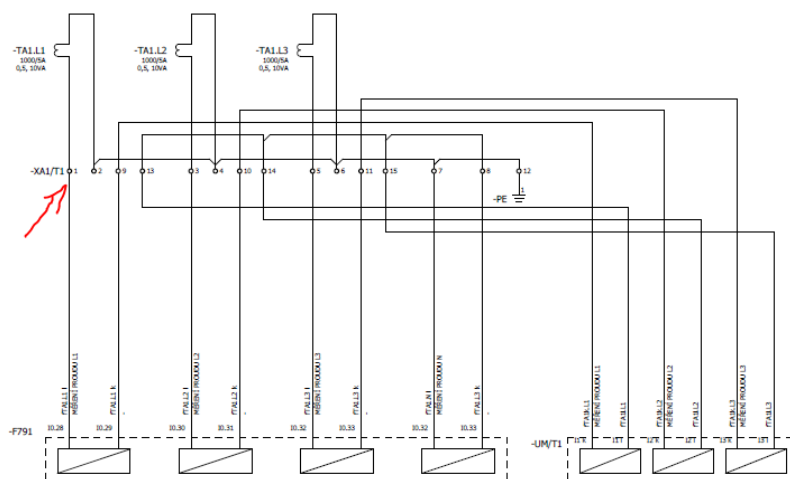

Dotaz č. 2

Dobrý den.

S dovolením zasílám žádost ohledně možnosti použití PUSH-IN svorek.

Žádáme vás tímto o poskytnutí souhlasu, s možností použít ve Smart rozváděcích NN pro Brno – střed u všech svorkovnic svorky PUSH-IN, vyjma svorkovnic XA kde budou použity šroubové svorky URTK-S.

Odůvodnění:

Pro zachování stávajících rozměrů nástavby Š x V (při zmenšené hloubce z důvodu odvětrání spodní části = tím pádem se nám zavírají možnosti využít osazení bočních částí nástavby) je nutné použít svorky typu PUSH-IN. Ty nám umožňují na rozdíl od šroubových vzhledem ke své odlišné konstrukci a připojení zepředu (PUSH-IN) namísto z čela (šroubové) volit menší rozteče mezi žlaby. Tím pádem osadíme na montážní panel veškeré požadované komponenty dané projektem. Tento nepříznivý stav nastává pouze u rozváděčů s 8V. Chceme však zachovat stejné rozvržení a logiku pro všechny typy. Naskýtají se tyto možnosti, které situaci s nedostatkem prostoru v nástavbě rozváděče mohou vyřešit.

1. Povolit možnost použití PUSH-IN technologie
2. Zvětšit nástavbu o 100mm na výšku
3. Umístit baterii externě (mimo nástavbu)

Jako komfortní řešení považujeme povolit možnost použití svorek s technologií PUSH-IN.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel nově požaduje v rozváděcích, týkajících se této veřejné zakázky, u všech svorkovnic využití svorek s technologií PUSH-IN, vyjma proudových svorkovnic XA, kde zadavatel trvá na použití šroubových svorkovnic.

Tato odpověď zadavatele současně ruší a nahrazuje odpověď zadavatele na dotaz č. 1, bod 4., která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 30.06.2023 v rámci vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 3

Dobrý den, paní XXX.

Dovoluji si vás touto formou požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídky z nynějšího termínu 10.08.2023 v 10:00 hod. na námi nově navrhovaný termín 15.09.2023 10:00 hod..

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že zpracování cenové nabídky připadá na letní měsíce kdy spousta našich poddodavatelů realizuje celozávodní dovolené a jejich zaměstnanci čerpají volno na zotavenou se nám celý proces dokončení zpracování cenové nabídky odsunuje. Z toho důvodu jsem si dovolil zažádat o prodloužení termínu podání nabídky v termínu viz výše.

Prosím vás proto o pochopení našeho požadavku.

V případě nejasností mě kontaktujte.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

Zadavatel požadavku na prodloužení lhůty pro podání nabídek vyhovuje pouze částečně. Současně při prodloužení lhůty pro podání nabídek zohledňuje povahu tohoto vysvětlení a také skutečnost, že dotaz č. 1, který zadavatel obdržel 25.07.2023, nevypořádal v zákonem stanovené lhůtě.

Při zohlednění všech výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **08.09.2023 do 10:00 hod.**

V Brně

EG.D, a.s.

Mgr. Lenka Štěrbová
manažer veřejných zakázek