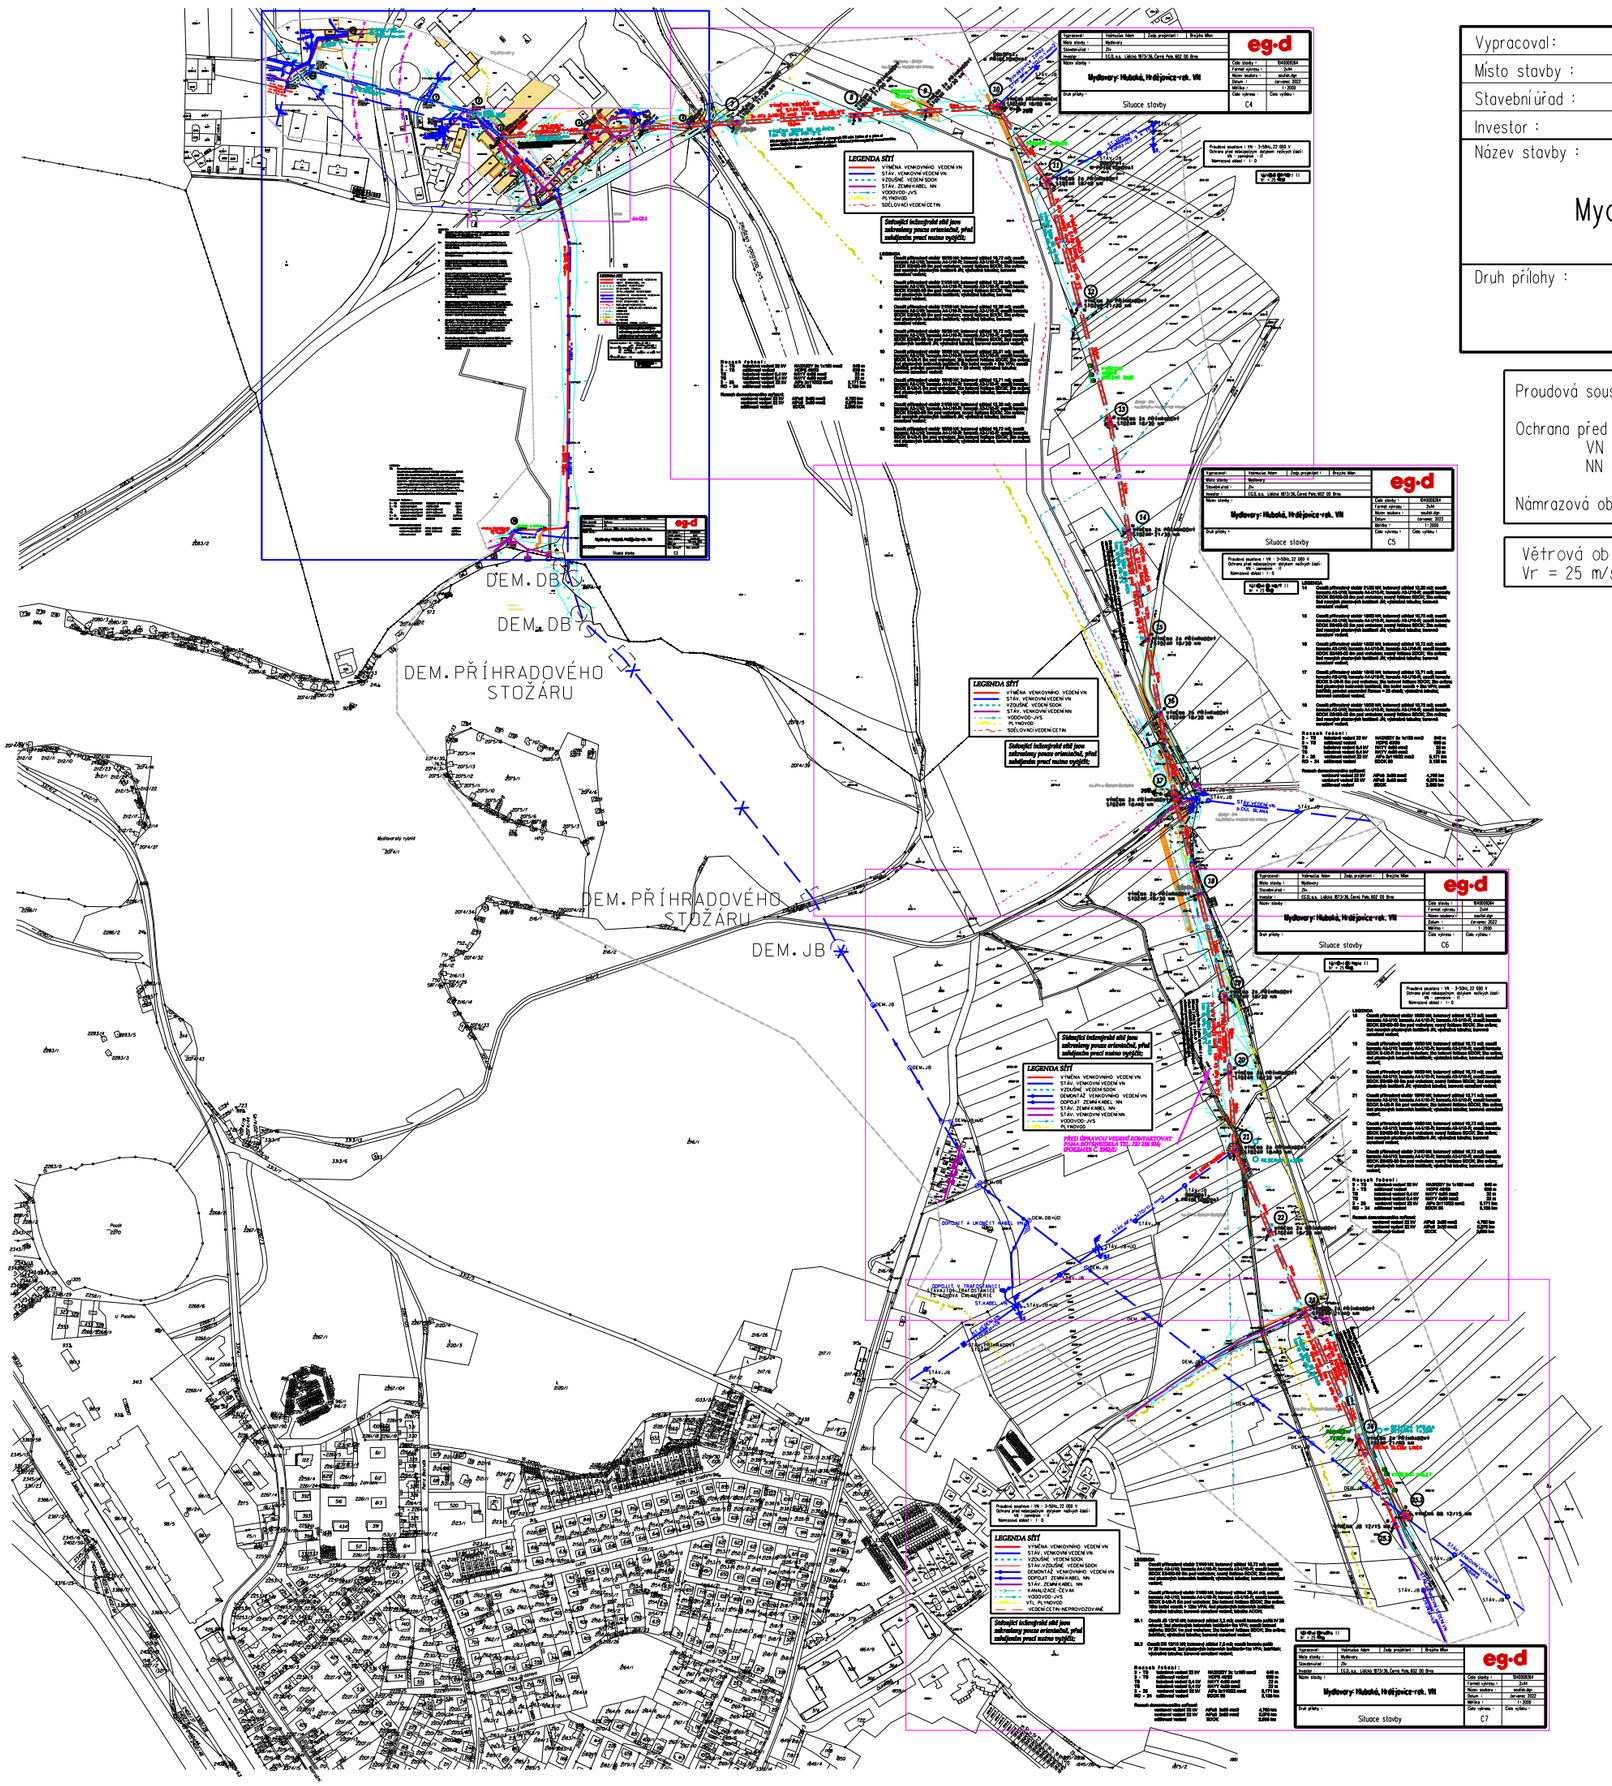

Vypracoval :	Vašmucius Adam	Zodp. projektant :	Brejcha Milan
Místo stavby :	Mydlovary		
Stavební úřad :	Zliv		
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		

Název stavby :

Mydlovary: Hluboká, Hrdějovice-rek. VN

Druh přílohy :

Celková situace stavby

Číslo stavby :	1040009264
Formát výkresu :	2xA4
Název souboru :	soutisk.dgn
Datum :	červenec 2022
Měřítko :	1 : 8000
Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
C2	

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Námrazová oblast : I - 0

Větrová oblast: II
Vr = 25 m/s