

B

C

D

E

F

EVU modul 4.90

28.06.2023
SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AXA00+APY01&EAA
AA01
CE1

MÍSTO STAVBY:

NÁZEV STAVBY:

IDENTIFIKACE CELKU:

STAVEBNÍK/VLASTNÍK:

SO/PS:

MAJETKOVÁ TŘÍDA:

ČÍSLO SOD/OBJ:

OBJEDNATEL:

TR 110/22 kV SLUŠOVICE

REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY

MANIPULAČNÍ PRACOVISTĚ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU

EG.D, a.s.


PS32 - HMI


CZD00043

4501160391


EG.D, a.s.

REFERENČNÍ OZNAČENÍ PŘEDMĚTU		DRUH DOKUMENTU	POŘADOVÉ ČÍSLO
=AXA00	+APY01	&EAA	AA01
ČÍSLO STAVBY:		STATUS:	
1020002360		DPS	
ČÍSLO VÝKRESU:		INDEX REVIZE:	
SLU=AXA00+APY01&EAA/AA01		A	
TITULNÍ LIST		Datum:	31.10.2020
		Vypracoval:	HOFEREK J.
		Schválil:	VYLÍMEC J.
		Norma:	
		List: 1	
		Celkem: 7	

1	2	3	4	5	6	7	8				
<div>č.výkr.zhot.: 040819 č.zak.zhot.: č.stavby: 1020002360</div> <div></div> <div>EVU modul 4.90</div> <div>28.06.2023 SLU_R110_R22_DPS_20230331 =AXA00+APY01&EAB AB01 CE1</div>		ČÍSLO STAVBY STATUS	ČÍSLO VÝKRESU	INDEX REVIZE	OZNAČENÍ DOKUMENTU			LIST	POPIS DOKUMENTU		
						DRUH	REFERENČNÍ OZNAČENÍ	POŘAD.ČÍSLO			
		1020002360 DPS	SLU=AXA00+APY01&EAA/AA01	A			EAA	=AXA00 +APY01	AA01	1	TITULNÍ LIST
		1020002360 DPS	SLU=AXA00+APY01&EAB/AB01	A			EAB	=AXA00 +APY01	AB01	2	SEZNAM DOKUMENTACE
		1020002360 DPS	SLU=AXA00+APY01&EFS/DA01	A			EFS	=AXA00 +APY01	DA01	3	ZÁSUVKY OBVODOVÉ SCHÉMA
		1020002360 DPS	SLU=AXA00+APY01&EFS/VA01	A			EFS	=AXA00 +APY01	VA01	4	KOMUNIKACE OBVODOVÉ SCHÉMA
		1020002360 DPS	SLU=AXA00+APY01&EFS/ZE01	A			EFS	=AXA00 +APY01	ZE01	5	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
		1020002360 DPS	SLU=AXA00+APY01&EFS/ZX01	A			EFS	=AXA00 +APY01	ZX01	6	VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ OBVODOVÉ SCHÉMA
		1020002360 DPS	SLU=AXA00+APY01&ELU/DD01	A			ELU	=AXA00 +APY01	DD01	7	POHLED NA OŠAZENÍ ZÁSUVK VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ

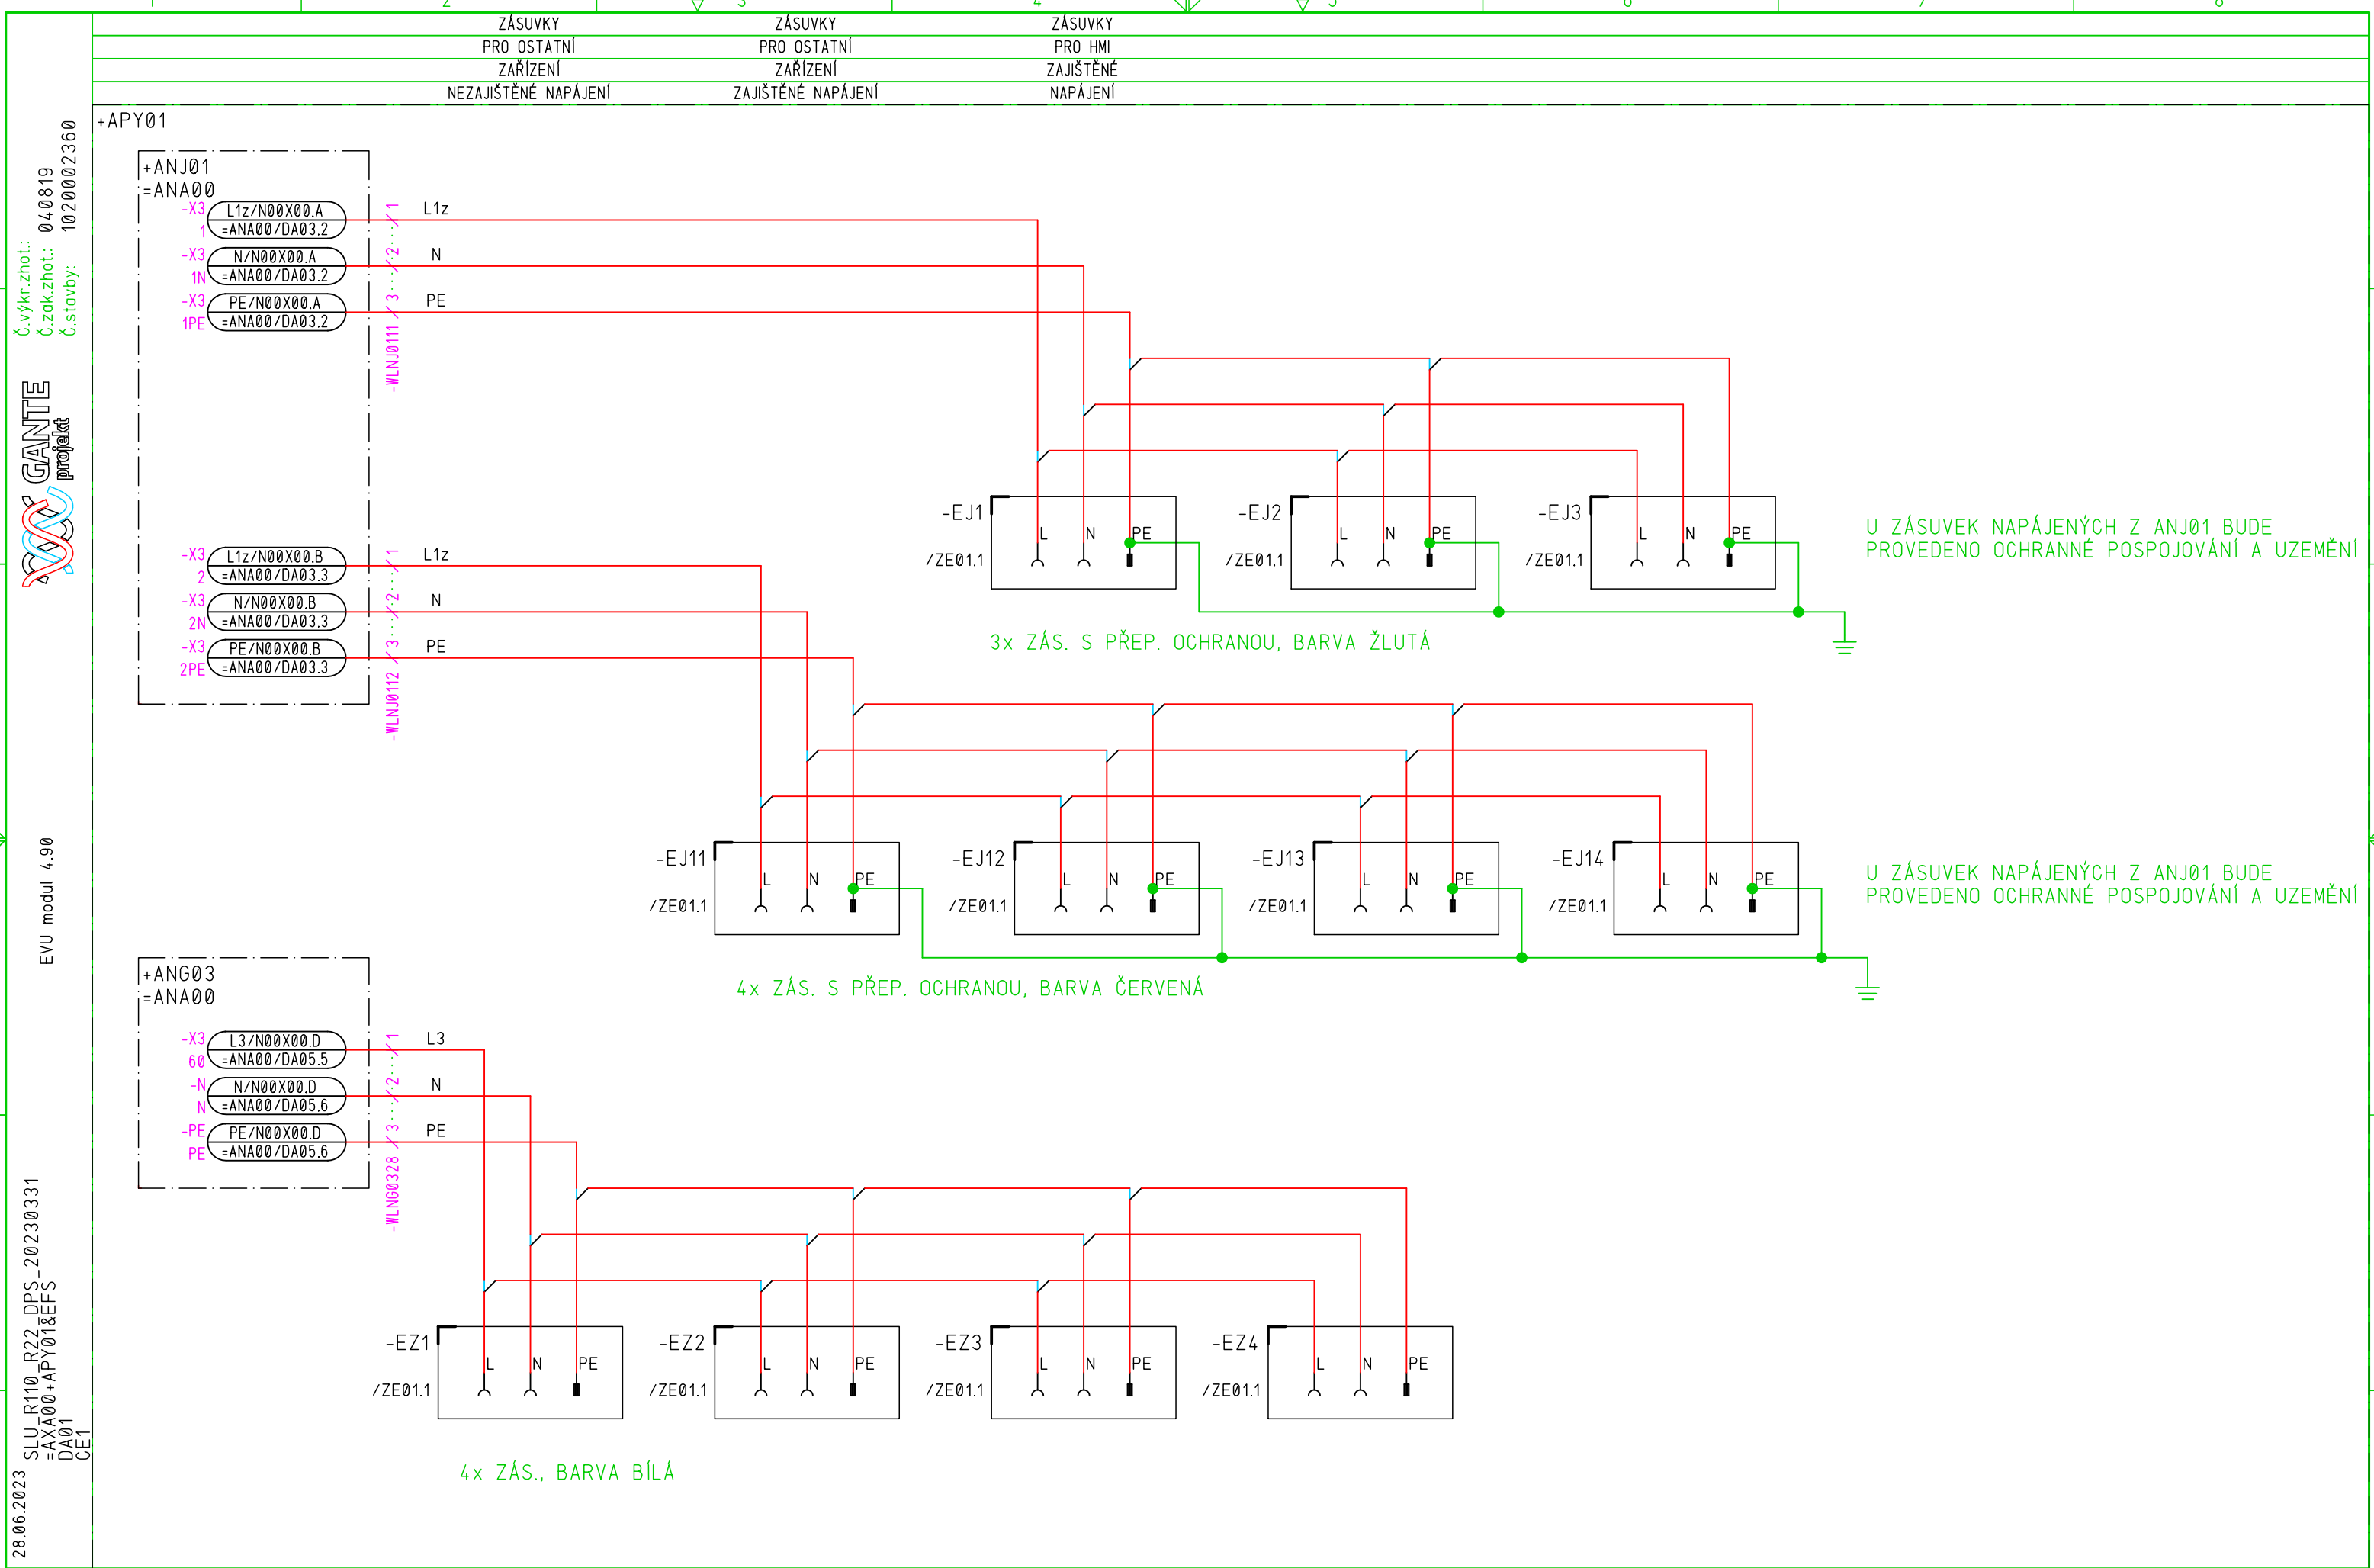

č. výkř. zhot.: 040819
č. zak. zhot.: 1020002360
č. stavby:



EVU modul 4.90

28.06.2023
SLU_R110_R22_DPS-20230331
=AXA00+APY01&EFS
DA01
CE1

Datum		31.10.2020		TR 110/22 kV SLUŠOVICE		ZÁSUVKY		=AXA00		+APY01		&EFS		DA01	
Vyprac.		HOFEREK J.		REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY		OBVODOVÉ SCHÉMA		STATUS: DPS							
Schvál.		VYLÍMEC J.		MANIPULAČNÍ PRACoviŠTĚ ŘÍDICIHO SYSTÉMU										List: 3	
Ind. revize		Popis revize		Datum		Jméno		Norma		EG.D, a.s.				ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AXA00+APY01&EFS/DA01	
														Celkem: 7	

č.vykr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.:
č.stavby: 1020002360



EVU modul 4.90

SLU_R110_R22_DPS_-20230331
=AXA00+APY01&EFS
VA01
CE1



28.06.2023

A
Ind.revize
Popis revize
Datum
Jméno
Norma

1

KOMUNIKACE
PRACOVISTĚ
OBSLUHY
S ŘS



+APY01

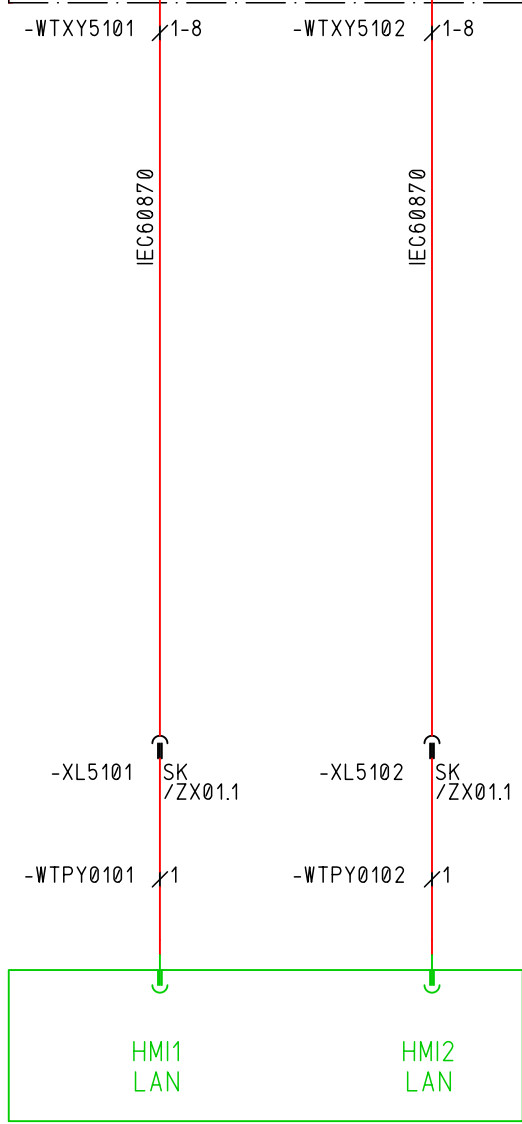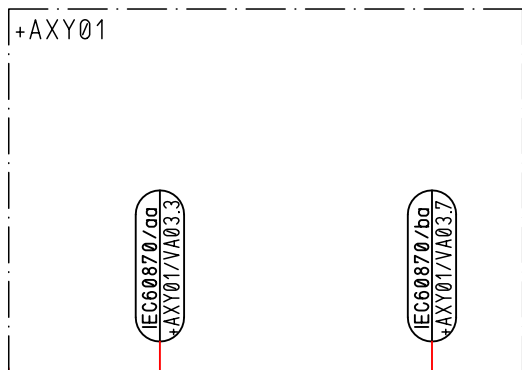

ZÁSUVKY XL5101-XL5102 ODLIŠIT ŽLUTÝMI IKONAMI

KOMUNIKACE
PRACOVISTĚ
OBSLUHY
S ŘS

+AYD01
=AYA00

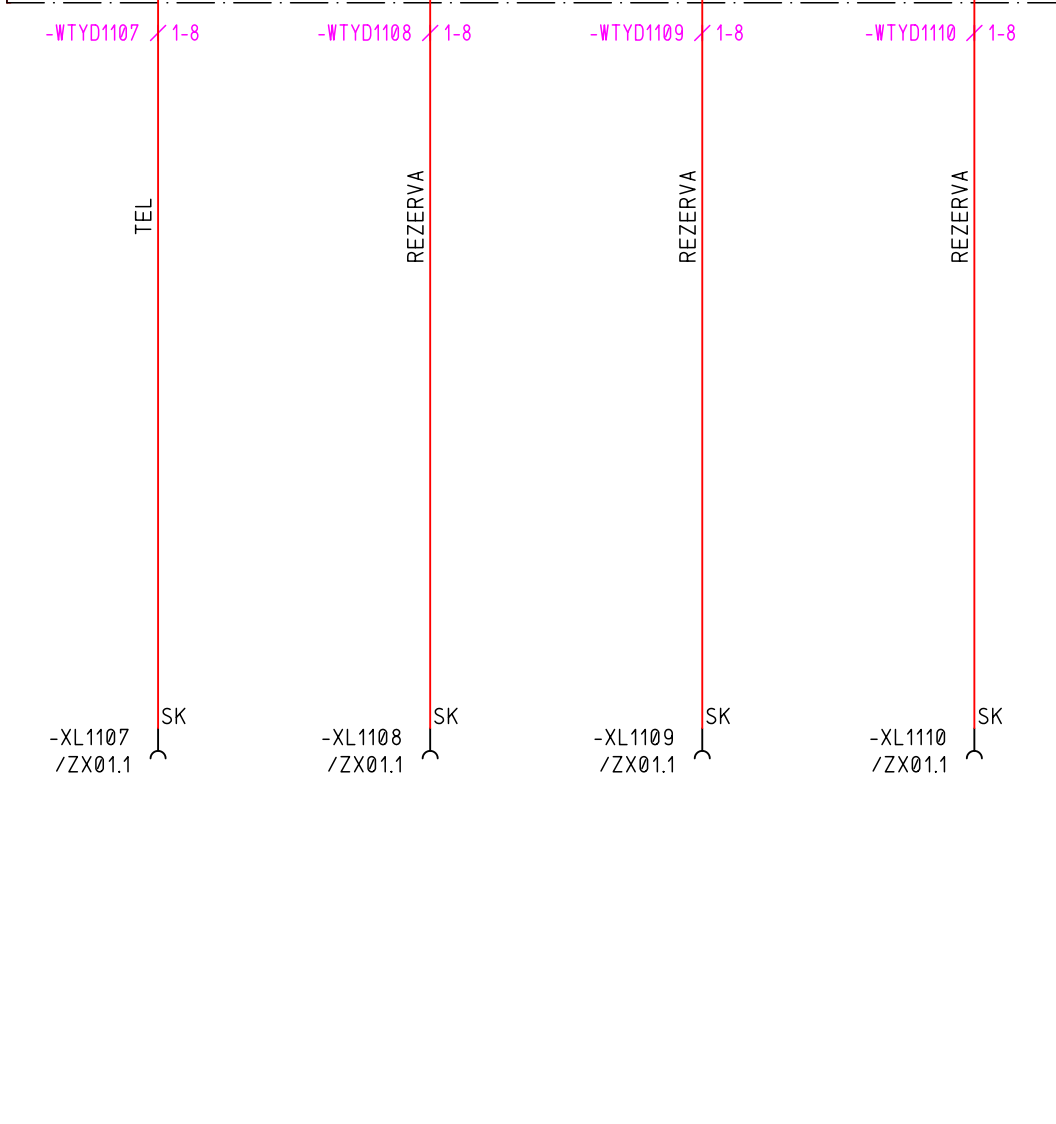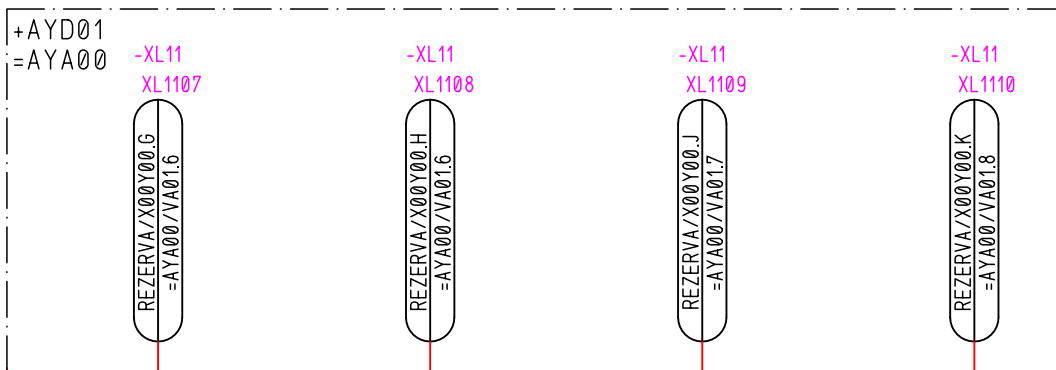


Datum 31.10.2020
Vyprac. HOFEREK J.
Schvál. VYLÍMEC J.
EG.D, a.s.



KOMUNIKACE
OBVODOVÉ SCHÉMA
=AXA00
STATUS: DPS
+APY01
ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AXA00+APY01&EFS/VA01
&EFS
List: 4
Celkem: 7
VA01

1 2 3 4 5 6 7 8

č.vykr.zhot.: 040819
č.zak.zhot.: 1020002360
č.stavby:



EVU modul 4.90

28.06.2023
SLU_R110_R22_DPS_20230331
=AXA00+APY01&EFS
ZX01
CE1

6

ZÁSUVKA
MODUL 22,5x45mm

NAPĚTÍ : DATOVÁ PRO 1 KEYSTONE
TECHN. KOMPONENTY

VÝROBCE : MOLEX
OBJ. č. : MLG-00030-02

TYP :MLG-00030-02
: STP KAT. 6A
OBJEDNACÍ ČÍSLO



SK

APLIKACE	NASTAVITELNOST	MÍSTO	OZNAČENÍ PRVKU														
ZÁSUVKA SK PIT			-XL1107		/VA01.3												
ZÁSUVKA SK PIT			-XL1108		/VA01.4												
ZÁSUVKA SK PIT			-XL1109		/VA01.5												
ZÁSUVKA SK PIT			-XL1110		/VA01.5												
ZÁSUVKA SK - ŘS			-XL5101		/VA01.2												
ZÁSUVKA SK - ŘS			-XL5102		/VA01.2												

				Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE
				Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	MANIPULAČNÍ PRACOVISTĚ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma		EG.D, a.s.




VÝKRES POUŽITÝCH PRVKŮ	=AXA00	+APY01	&EFS	ZX01
	STATUS:	DPS		
OBVODOVÉ SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AXA00+APY01&EFS/ZX01			List: 6
				Celkem: 7

28.06.2023
SLU_R110_R22_DPS-20230331
=AXA00+APY01&ELU
DD01
CE1

EVU modul 4,90

Č.vykr.zhot.: 040819
Č.zak.zhot.: 1020002360
Č.stavby:

GANTE
projekt

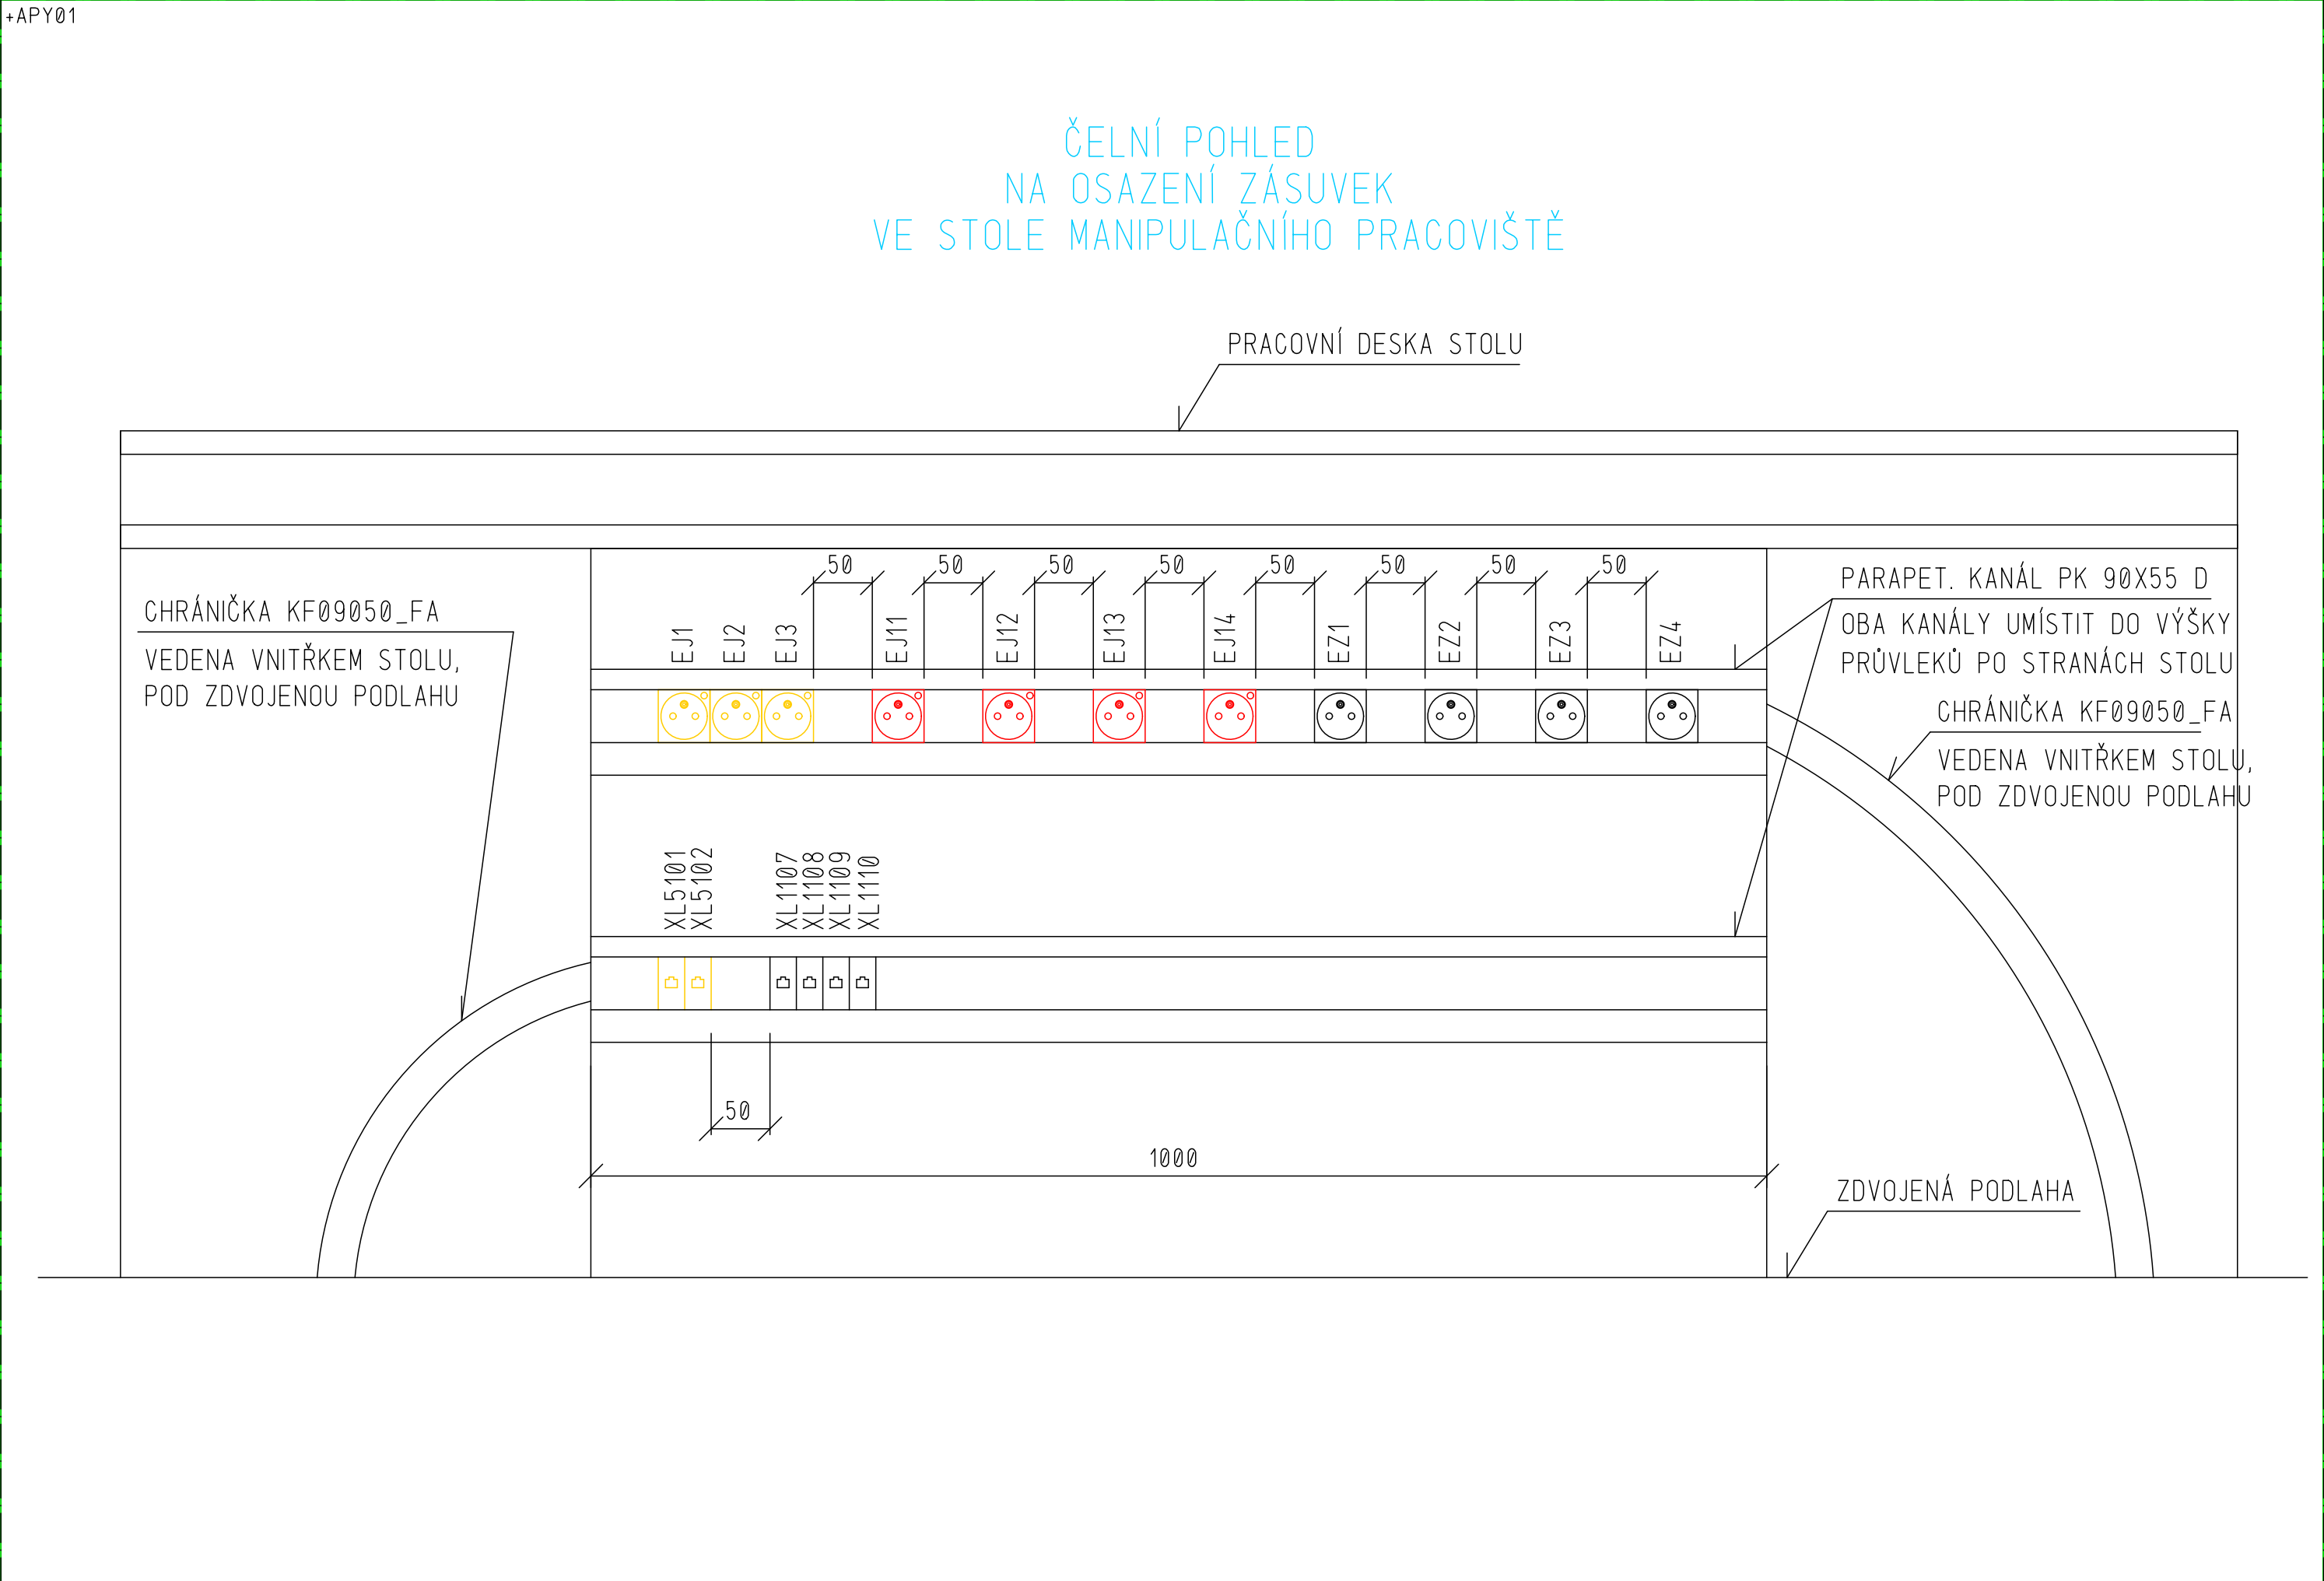

		Datum	31.10.2020	TR 110/22 kV SLUŠOVICE		POHLED NA OSAZENÍ ZÁSUVK		=AXA00	+APY01	&ELU	DD01
		Vyprac.	HOFEREK J.	REKONSTRUKCE TRANSFORMOVNY				STATUS: DPS			
A	AKT. PRO VOS	03/2023	VYL.	Schvál.	VYLÍMEC J.	MANIPULAČNÍ PRACOVISTĚ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU				List: 7	
Ind.revize	Popis revize	Datum	Jméno	Norma	EG.D, a.s.		VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ		ČÍSLO VÝKRESU: SLU=AXA00+APY01&ELU/DD01		Celkem: 7
1		2	3	4	5	6	7	8			