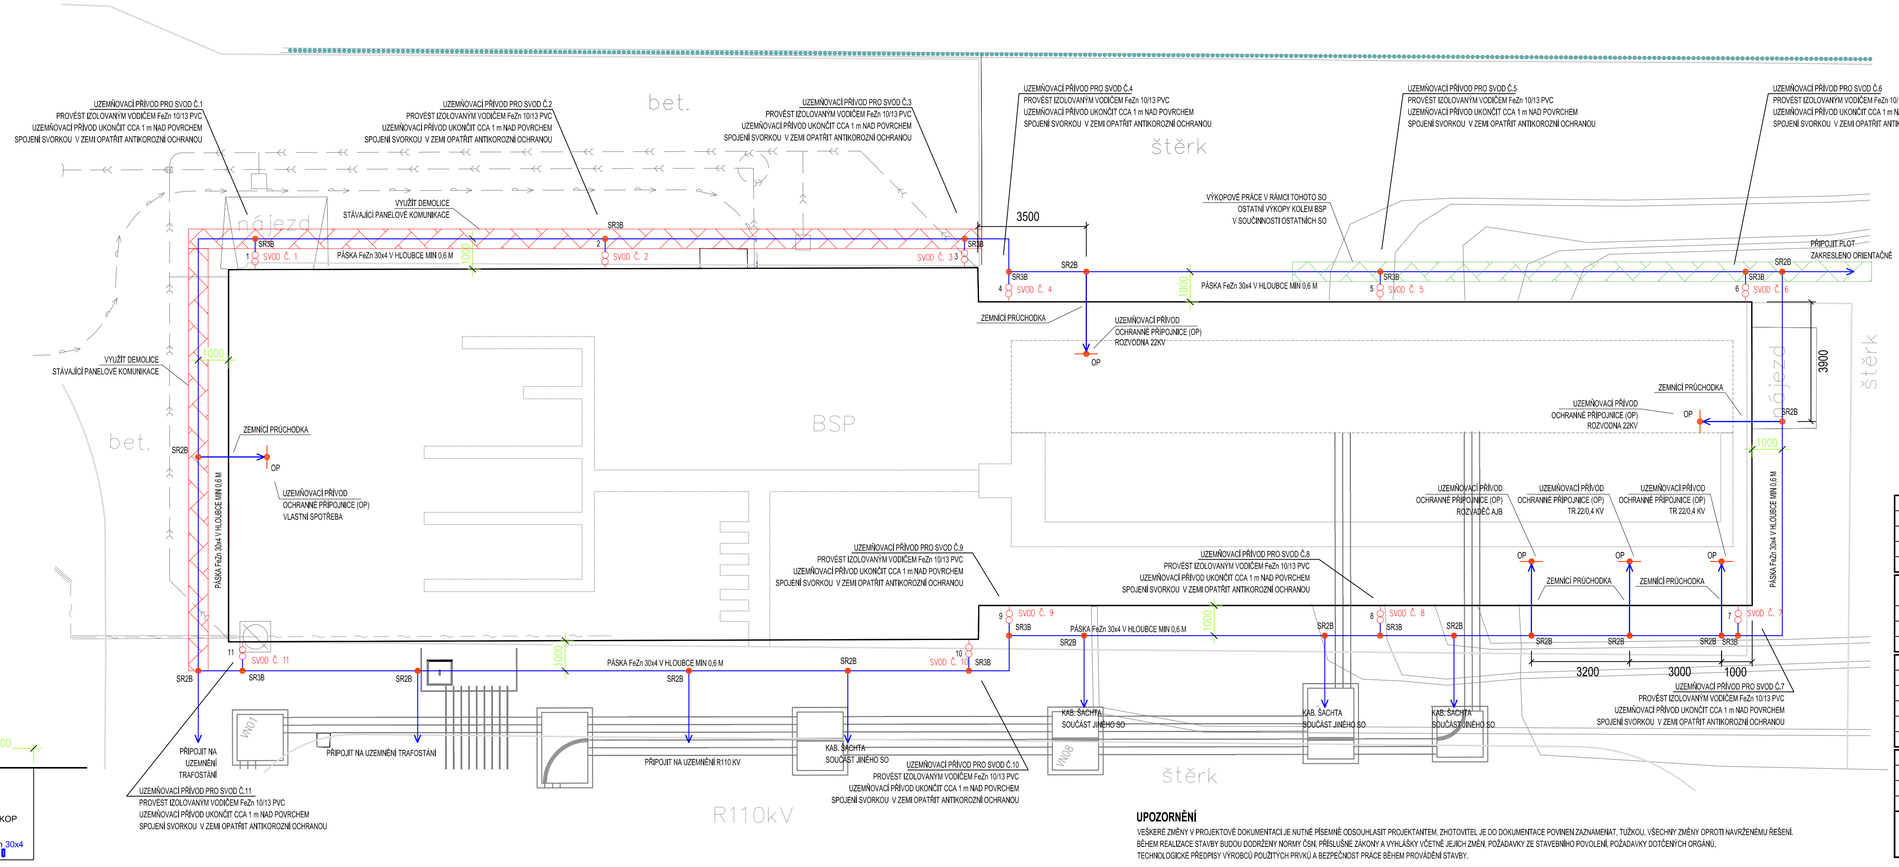

VZOROVÉ ŘEZY:



LEGENDA:

- NOVÝ ZEMNIČ
- SR3B — SPOJ ZEMNÍCÍ PÁSKY POMOCÍ SVORKY SR3B (SVORKA PÁSKA-DRÁT)
- SR2B — SPOJ ZEMNÍCÍ PÁSKY POMOCÍ SVORKY SR2B (SVORKA PÁSKA-PÁSKA)
- ZKUŠEBNÍ SVORKA
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VODOVOD
- BSP
- KOMUNIKACE

POZNÁMKA

OCHRANA PŘED KOROZÍ PODLE ČSN 332000-5-54 ed.3:
1.PASIVNÍ OCHRANA (VODIČ IZOLOVANÝ PÁSKOU PVC)
NA PŘECHODU VODIČE MEZI PROSTŘEDÍM:
-20 cm NAD ZEMÍ
-30 cm V ZEMI
2.SPOJ V ZEMI ZATŘENO ASFALTEM.

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST ZEMNIČE OD OBJEKTU 100 cm
HLOUBKA ULOŽENÍ ZEMNIČE MIN. 60 cm.

- V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ. ODKRYTÁ VEDENÍ BUDOU ZAJIŠTĚNA PROTI POŠKOZENÍ.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI SÍTĚMI BUDOU DODRŽENY STANOVENÉ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (9.1994); ZMĚNA: Z1 (1.1996), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003).
- EKVIPOTENCIÁLNÍ (OCHRANNÉ) PŘÍPOJNICE V BSP BUDOU OSAZENY V RÁMCI JINÉ ČÁSTI PD
- NOVÝ ZEMNIČ SE NA VŠECH MÍSTECH KDE TO BUDE MOŽNÉ SPOJÍ SE STÁVAJÍCÍM ZEMNIČEM BSP, S UZEMNĚNÍM TECHNOLOGIE R22KV, S UZEMNĚNÍM R110KV

UPOZORNĚNÍ

VEŠKERÉ ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PÍSEMNĚ ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM, ZHOTOVITEL JE DO DOKUMENTACE POVINEN ZAZNAMENAT, TUŽKOU, VŠECHNY ZMĚNY OPROTI NAVRŽENÉMU ŘEŠENÍ. BĚHEM REALIZACE STAVBY BUDOU DODRŽENY NORMY ČSN, PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY VČETNĚ JEJICH ZMĚN, POŽADAVKY ZE STAVEBNÍHO POVOLENÍ, POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ POUŽITÝCH PRVKŮ A BEZPEČNOST PRÁCE BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVBY.

AUTORIZACE:

INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
D			
C			
B			
A			

NÁZEV AKCE	TR DOMORADICE - MODERNIZACE	Č. STAVBY: 102 0002 640 Č. OBJ.: 450 129 6767
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Trať ová 1, 61900 Brno	SPIE
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 091	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE	DATUM: 08-2021
VYPRACOVAL	Ing. PETR DVOŘÁK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.30 b) - 80
KONTROLOVAL	Ing. JAKUB MAŠEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV DOMORADICE, Budějovická 63, 381 01 Český Krumlov	KÓD LOKALITY: DOM
SO/PS	SO 30 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	MĚŘÍTKO: 1:100
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: 4xA4
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: D.1.30 80 - UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA.DWG