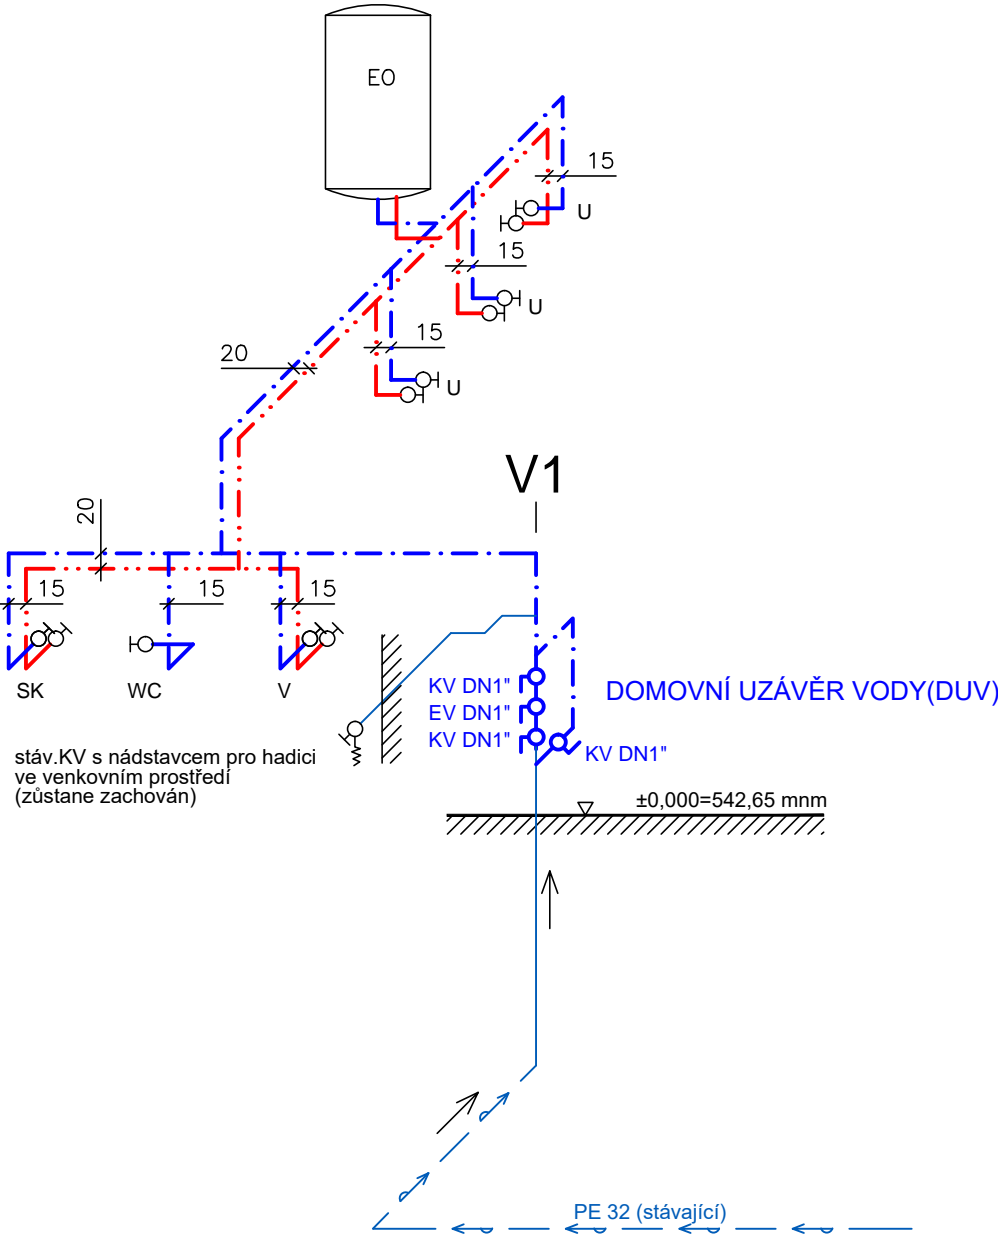


AXONOMETRIE VODOVODU

STÁV.EL.AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

WC	KLOZET (PŘEDSTĚNOVÝ MONT.SYSTÉM)
U	UMYVADLO S PÁKOVOU BATERÍ
V	VÝLEVKA (STOJÍCÍ) S PLASTOVOU MŘÍŽKOU (PŘEDSTĚNOVÝ MONT.SYSTÉM)
SK	SPRCHOVÝ KOUT S PÁKOVOU BATERÍ
EO	EL.PRÚTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY (BOJLER) - STÁVAJÍCÍ - ZŮSTANE ZACHOVÁN
EV	ELEKTROVENTIL (MPA 20-T, DN1")
KV	KULOVÝ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ

— · — · — · — · — · — · —	STUDENÁ VODA
— · — · — · — · — · — · —	TEPLÁ VODA (TUV)
— ← — ← — ← — ← — ← — ← —	VENKOVNÍ VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
— — — — — — — — — — — — —	DOMOVNÍ VODOVOD - STÁVAJÍCÍ





POZNÁMKA:

SPECIFIKACE ELEKTROVENTILU - VIZ.D.1.71 a) - 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

STÁV.VENTIL S NÁDSTAVCEM PRO HADICI VE FASÁDĚ OBJEKTU ZŮSTANE ZACHOVÁN

AUTORIZACE:

±0,000=542,65

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace	Č. STAVBY: 102 0002 640	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501396767	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE		
VYPRACOVAL	Ing. JAROSLAV RAKUŠAN	DATUM: 04-2022	
KONTROLOVAL	Ing. PETER SZEGEDI	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.71 b) - 03	
MÍSTO STAVBY	TR Domoradice	KÓD LOKALITY: DOM	
SO/PS	SO 71 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	MĚŘÍTKO: M -	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00026	FORMÁT: 2xA4	
DRUH DOKUMENTU	SCHEMA	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	AXONOMETRIE VODOVODU	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	