Stávající stav

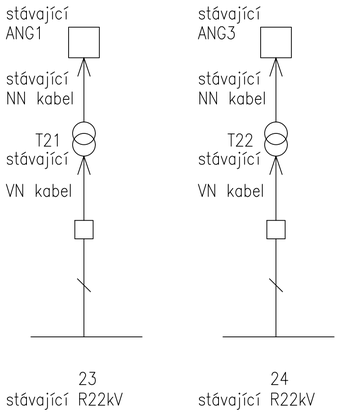

1. krok – přepojení stávajícího T21 do nového ANG1

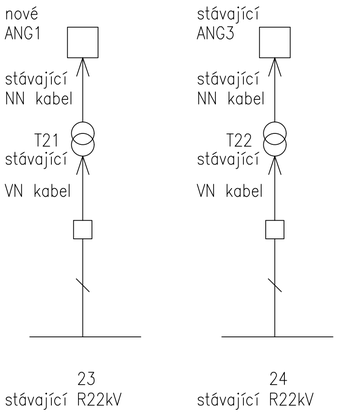

2. krok – přepojení stávajícího T22 do nového ANG4

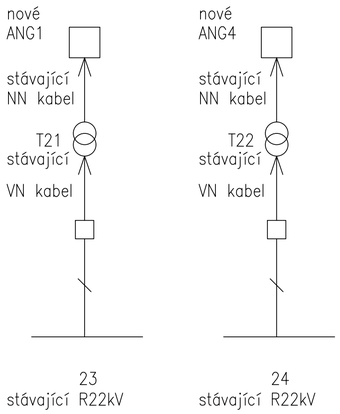

3. krok – před rekonstrukcí R22kV bude dovezena mobilní napájecí transformační stanice "Olga" (22/0,4kV) a napojena VN kabely do linky "Lesy" kobka 40 a NN kabely do ANG2

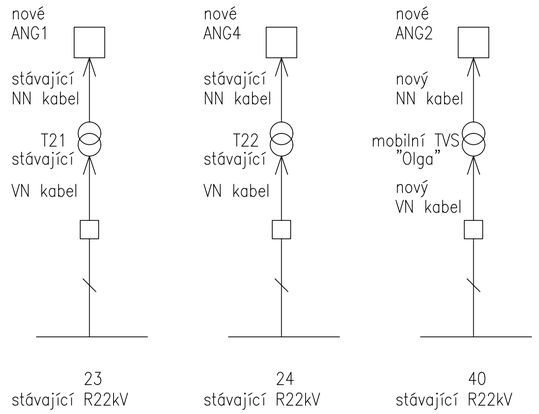

4. krok – vypnutí a demontáž T21 a T22

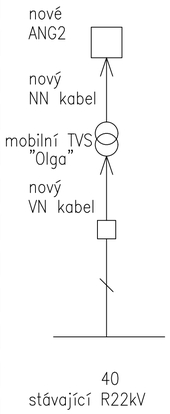

5. krok – přepnutí mobilní TVS do nově vybudované R22kV – po dobu přepojování bude beznapěťový stav na rozvodně

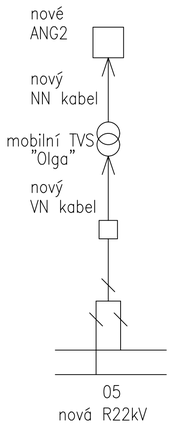

6. krok – instalace nových TVS a jejich zprovoznění transformační stanice "Olga" (22/0,4kV) a napojena VN kabely do linky "Lesy" kobka 40 a NN kabely do ANG2

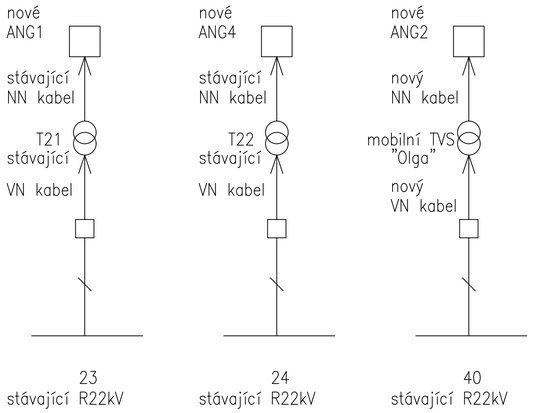

AUTORIZACE:

INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
D			
C			
B			
A			

NÁZEV AKCE	TR Domoradice – modernizace	Č. STAVBY: 001020002640 Č. OBJ.: 4501396767
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	SPIE
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 06.2022
VYPRACOVAL	Ing. KAREL KRÁL	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.10 b) – 17
KONTROLOVAL	Ing. KAREL KRÁL	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Domoradice	KÓD LOKALITY: DOM
SO/PS	PS 10 – ROZVODNA 22kV	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD000039	FORMÁT: 4xA4
DRUH DOKUMENTU	Půdorys	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	Postup přepojování T21 a T22	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: