


PARAMETRY ROZVODNY 110 kV		TRANSFORMACE 22 kV	
JÍMENOVITÉ NAPĚTÍ	110 kV	22 kV	
JÍMENOVITÝ KMITOČET	50 Hz	50 Hz	
JÍMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJNIC	1000 A	1250 A	
JÍMENOVITÝ PROUD ODBOČEK		-	
ZKRATOVÁ ODOLNOST I <sub>th</sub>	OMĚZEN PTP 18,4 kA (2 s)	20 kA (1 s)	
ZKRATOVÁ ODOLNOST DYNAMICKÁ	46,7 kA	50 kA	
ZKRATOVÁ ODOLNOST UZEMNĚNÍ I <sub>th</sub>	18,4 kA (1 s)	16,4 kA (1 s)	
PROSTŘEDI VĚNKOVNÍ	AB8 (-33°C až +40°C)	AB8 (-33°C až +40°C)	
NADMOŘSKÁ VÝŠKA	AC1 (≤2000 m n.m.)	AC1 (≤2000 m n.m.)	
NAMRAZOVÁ OBLAST	AU2 (N2 - do 2 kg·m <sup>-1</sup> )	AU2 (N2 - do 2 kg·m <sup>-1</sup> )	
STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ	I (0 - 50 ug·m <sup>-3</sup> )/(25 mm·kV <sup>-1</sup> )	I (0 - 50 ug·m <sup>-3</sup> )/(25 mm·kV <sup>-1</sup> )	
VĚTROVÁ OBLAST	AS2 (II - do 25 m·s <sup>-1</sup> )	AS2 (II - do 25 m·s <sup>-1</sup> )	

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace libor.pek@spieeliv.cz	Č. STAVBY: 102 0002 640	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 450 13 96 767	
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	<div></div>	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno: Traťová 1, 61900 Brno	<div></div>	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK,		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	2 21 20 142		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 06-2021	
VYPRACOVAL	Ing. MITRIČ	ČÍSLO VÝK./DOK: D.2.04 b) - 11	
KONTROLOVAL	Ing. MITRIČ		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV DOMORADICE	KÓD LOKALITY: DOM	
SO/PS	PS04 - TRANSFORMÁTORY 110/22 kV	MĚŘÍTKO: N	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/4	
NÁZEV DOKUMENTU	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA - KONEČNÝ STAV TRANSFORMOVNY 110/22 kV DOMORADICE	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	

Soubor: D 2 04 11 JP\_L\_SCH\_DOM.DWG



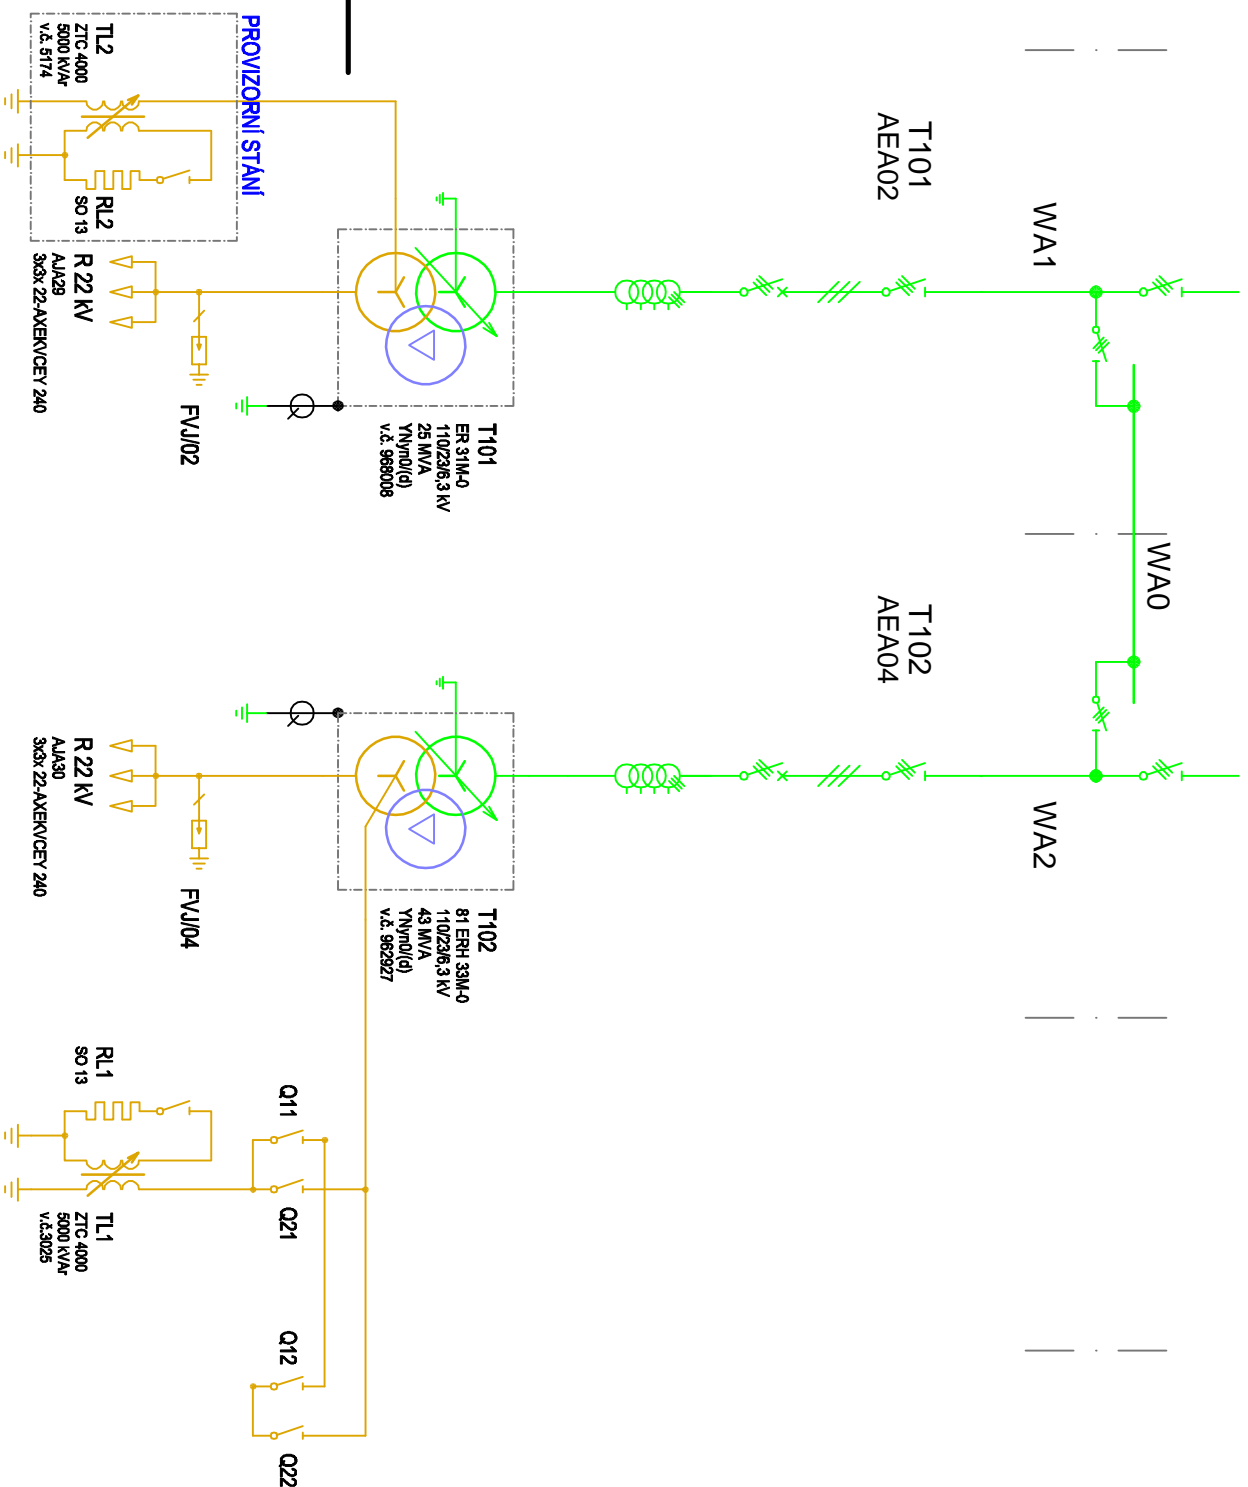

1. ODSTAVENÍ T101, ODPOJENÍ TL2
2. PŘESUN TL2 VEDLE T101, PŘIPOJENÍ UZLU T101, ZPROVOZNĚNÍ

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace libor.pek@spieelv.cz	Č. STAVBY: 102 0002 640	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 450 13 96 767	
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno: Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK,		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	2 21 20 142		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 06-2021	
VYPRACOVAL	Ing. MITRIČ	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. MITRIČ	D.2.04 b) - 11	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV DOMORADICE	KOD LOKALITY: DOM	
SO/PS	PS04 - TRANSFORMÁTOR V 110/22 kV	MĚŘITKO: N	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00035	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 3/4	
NÁZEV DOKUMENTU	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA PROVIZORNÍ STAV - T101 V PROVOZU	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	

