



REVIZNÍ ŠACHTA SE ZPĚTNOU KLAPKOU DN400/200 (PRŮMĚR ŠACHTY 400 mm, PRŮMĚR POTRUBÍ 200mm)

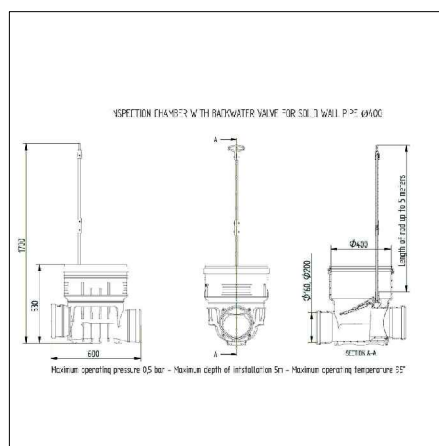

- zabráňuje pohybu odpadní vody zpět do budovy a zaplavování nízko položených ploch
- Doporučené místo pro instalaci je kanalizační potrubí mezi budovou a hlavní odpadní sítí
- Zpětná klapka je připevněna k hliníkové tyči zakončené pákou. To umožňuje snadné vyjmuté klapky ze šachty při kontrole nebo údržbě.
- Nejvyšší kvalita nerezavějící oceli a polypropylenu použitých při výrobě dělá šachtu se zpětnou klapkou odolnou proti korozi, mrazu a chemickým činidlům.
- Snadno se instaluje bez použití těžké techniky a je odolná proti dilataci

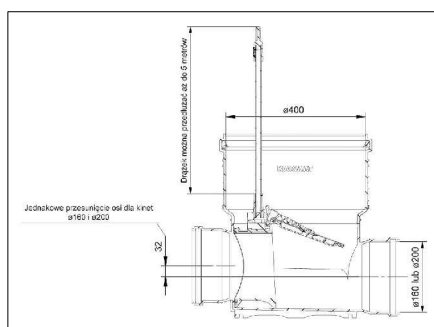

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace	Č. STAVBY: 102 0002 640	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 450 139 6767	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg.d	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	SPIE	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE		DATUM: 12-2021
VYPRACOVAL	Ing. JAROSLAV RAKUŠAN	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.63 b) - 07	
KONTROLOVAL	Ing. PETER SZEGEDI		
MÍSTO STAVBY	TR Domoradice	KÓD LOKALITY: DOM	
SO/PS	SO 63 - KANALIZACE	MĚŘÍTKO: -	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00021	FORMÁT: 1xA4	
DRUH DOKUMENTU	POHLED	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	REVIZNÍ ŠACHTA SE ZPĚTNOU KLAPKOU	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	