



NÁZEV AKCE	V1381/1382/1398 - modernizace vedení	Č.STAVBY: 1020001721
		Č.OBJ: 4501240560
STAVEBNÍK	E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Č. Budějovice	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
ČÁST	E. Dokladová část	
ZHOT. DOKUMENTACE	Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Josef Chaloupka, chaloupka@elektrovod.eu	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	EV 461-21-051	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Josef Chaloupka	
VYPRACOVAL	Ing. Josef Chaloupka	DATUM: 12/2020
KONTRLOVAL	Ing. Vít Brůžek	ČÍSLO VÝKRESU: E.01
MÍSTO STAVBY	V1381/82/98	KÓD LOKALITY:
SO/PS		TAB-PLA-VES
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	ZPRÁVA	
NÁZEV DOKUMENTU	Vyjádření dotčených organizací	STRÁNKA / CELKEM: 1 / 131

<b>Elektrovod a.s. – Slovenská republika</b> <b>odštěpný závod</b> <b>Čechova 59</b> <b>370 01 České Budějovice</b>		Investor:	E.ON Distribuce, a.s.	Číslo výkresu:	EV 461-21-002
		Stavba:	<b>V1381/1382/1398 - modernizace vedení</b> <b>(Planá n. Lužnicí)</b>	List číslo:	
		Projekt č./Zak. č./Zadání st.:	Zadání stavby č. 1020001721	Počet listů:	
		Zak č. Elektrovod:	20 001 CZ	Vypracoval:	Pj
<b>Přehled projednání</b>				Datum:	12/2020
	Bez připomínek				
	Dojde ke střetu, připomínky a podmínky				
	Nesouhlas - námitky				
Poř. č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti	
1	ČR Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - Oddělení ochrany územních zájmů Tychonova 221/1 160 00 Praha 6	42255/2020-1150-OÚZ-ČB SPMO 1528/2020-714	Nedojde ke střetu	10.06.2022	
2	Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku (NAKIT) P.O.BOX 155/OSM 140 21 Praha 4	MV-53732-2/OSM-2020	Dojde ke střetu  Souhlasné stanovisko - dodržet podmínky	26.03.2021	
3	Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	299/2020-910-IPK/5 4431/20-12110	Souhlasné závazné stanovisko	neuvedeno	
4	Krajský úřad Jihočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství U Zimního stadionu 1952/2 370 01 České Budějovice 7	KUJCK 44099/2020	Souhrnné vyjádření  Dodržet podmínky	neuvedeno	
5	Město Sezimovo Ústí oddělení územního plánování. Průmyslová 1095 391 02 Sezimovo Ústí	METAB 24284/2020/OR/Šo	Vyjádření ke stavbě - viz koordionované stanovisko MÚ Tábor	neuvedeno	
6	Město Sezimovo Ústí odbor stavebního úřadu  Průmyslová 1095 391 02 Sezimovo Ústí	METAB 24284/2020/OR/Šo MěÚ SÚ/7369/2020	<i>Souhlasné vyjádření k podmínkám real. stavby dle podmínek § 79 odst. 1 § 92</i>  <i>Rozhodnutí - Územní rozhodnutí</i>  Vyjádření ke stavbě - viz koordionované stanovisko MÚ Tábor	neuvedeno	
7	Město Planá nad Lužnicí Zákostelní 720 391 11 Planá nad Lužnicí	MUPNI-617/2020/DÚ	Nedojde ke střetu	neuvedeno	
8	Úřad pro civilní letectví K letišti 1149/23 160 08 Praha 6	003026-20-701	Nedojde ke střetu	06.04.2022	
9	Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Územní pracoviště Palackého 350 390 01 Tábor	KHSJC 07865/2020/HOK JH-TA	Souhlasné závazné stanovisko  Dodržet podmínky	neuvedeno	
10	Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor Chýnovská 276 391 56 Tábor - Měšice	HSCB-1298-2/2020 UO-TA	Souhlasné stanovisko	neuvedeno	

<b>Elektrovod a.s. – Slovenská republika</b> <b>odštepňý závod</b> <b>Čechova 59</b> <b>370 01 České Budějovice</b>		Investor:	E.ON Distribuce, a.s.	Číslo výkresu:	EV 461-21-002
		Stavba:	<b>V1381/1382/1398 - modernizace vedení</b> <b>(Planá n. Lužnicí)</b>	List číslo:	
		Projekt č./Zak. č./Zadání st.:	Zadání stavby č. 1020001721	Počet listů:	
		Zak č. Elektrovod:	20 001 CZ	Vypracoval:	Pj
<b>Přehled projednání</b>				Datum:	12/2020
	Bez připomínek				
	Dojde ke střetu, připomínky a podmínky				
	Nesouhlas - námitky				
Poř. č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti	
11	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích  Senovážné náměstí 6  370 21 České Budějovice	NPU-331/22351/2020	<b>Území s archeologickými nálezy</b>  Dodržet podmínky	neuvedeno	
12	<b>Archeologický ústav AV ČR,</b> <b>Praha, v.v.i.</b>  Letenská 4  118 01 Praha 1	ARUP-2322/2020	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	neuvedeno	
13	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>  Na Pankráci 56  140 00 Praha	4431/20-12110	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky		
14	<b>E.ON Distribuce, a.s.</b> <b>(elektřina)</b> F.A.Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice	M18416-26037435	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	12.03.2022	
15	<b>E.ON Distribuce, a.s.</b> <b>(plyn)</b> F.A.Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice	M18416-26037435	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	12.03.2022	
16	<b>ČEPRO, a.s.</b>  Dělnická 213/12  170 00 Praha 7, Holešovice	S1-2/170/20	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	5.5.2022	
17	<b>ČD Telematika, a.s.</b>  Pod Tábořem 369/8a  190 00 Praha 9	1202005121 1202005122	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	25.03.2022	
18	<b>České radiokomunikace, a.s.</b>  Skokanská 2117/1  169 00 Praha 6	UPTS/OS/241482/2020	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	13.03.2021	
19	<b>CETIN, a.s.</b>  Českomoravská 2510/19  190 00 Praha 9, Libeň	585056/20      629548/20	<b>2x vyjádření - Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	24.03.2022 13.5.2022	
20	<b>T-Mobile Czech Republic, a.s.</b>  Tomíčkova 2144/1  148 00 Praha 4	E11668/20	<b>Nedojde ke střetu s technickou infrastrukturou</b>  <b>Dojde ke střetu veřejné komunikační sítě nebo jeho ochranného pásma</b>	12.03.2021	
21	<b>Vodafone Czech Republic, a.s.</b>  náměstí Junkových 2808/2  155 00 Praha 515, Stodůlky	NW9910146888155635	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	12.03.2021	

<b>Elektrovod a.s. – Slovenská republika</b> <b>odštěpný závod</b> <b>Čechova 59</b> <b>370 01 České Budějovice</b>		Investor:	E.ON Distribuce, a.s.	Číslo výkresu:	EV 461-21-002
		Stavba:	<b>V1381/1382/1398 - modernizace vedení</b> <b>(Planá n. Lužnicí)</b>	List číslo:	
		Projekt č./Zak. č./Zadání st.:	Zadání stavby č. 1020001721	Počet listů:	
		Zak č. Elektrovod:	20 001 CZ	Vypracoval:	Pj
		<b>Přehled projednání</b>		Datum:	12/2020
	Bez připomínek				
	Dojde ke střetu, připomínky a podmínky				
	Nesouhlas - námitky				
Poř. č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti	
22	<b>NET4GAS a.s.</b> Na Hřebenech II 1718/8 140 00 Praha, Nusle	2760/20/OVP/Z	<b>Dojde ke střetu</b>	22.04.2022	
		4399/20/OVP/N	Dodržet podmínky SO01 a SO02 nezasahuje do bezpečnostního pásma a ochranného pásma	13.05.2022	
23	<b>Jihočeský vodárenský svaz</b> S. K. Neumannova 292/19 370 01 České Budějovice 7	2020/876, 2020/877, 2020/1313 (k ÚŘ)	<b>Dojde ke střetu</b>	22.4.2022	
			Dodržet podmínky 2.6.2022 (ÚŘ)	6.4.2022	
24	<b>ČEVAK a.s.</b> Kosova 2894 390 02 Tábor	020070116989 020070116983 020070116961 020070116956 020070116951 020070116993	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	16.04.2022	
25	<b>Technické služby města Planá nad Lužnicí s.r.o.</b> Zákostelní 661 391 11 Planá nad Lužnicí	29/2020	<b>Nedojde ke střetu</b>	20.03.2024	
26	<b>C-Energy Bohemia s.r.o.</b> Průmyslová 748 391 02 Planá nad Lužnicí	E/Df/200518	<b>Nedojde ke střetu</b>  Výskyt sítí v okolí stavby	19.05.2022	
27	<b>COPROSYS a.s.</b> Kloknerova 2249/9 148 00 Praha 414, Chodov	neuvedeno	<b>Nedojde ke střetu</b>	06.04.2022	
28	<b>SILON s.r.o.</b> Průmyslová 451 391 02 Planá nad Lužnicí	neuvedeno	<b>Souhlas s realizací</b>	neuvedeno	
29	<b>UNISLUŽBY s.r.o.</b> Chýnovská 378 391 11 Planá nad Lužnicí	neuvedeno	<b>Nedojde ke střetu</b>	neuvedeno	
30	<b>Fine Technology Outsource, s.r.o.</b> Tylova 473/27 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí	18444	<b>Nedojde ke střetu</b>	19.03.2021	
31	<b>ČEPS, a.s.</b> Elektrárenská 774/2 101 52 Praha 10	325/20/KOC/Ro/4 557/20/KOC/Ro/2 = vyj. Pro ÚŘ 557a/20/KOC/Ro/2	<b>Dojde ke střetu</b>  <b>Souhlas s činností v OP</b>  Dodržet podmínky	neuvedeno 20.05.2022	
32	<b>Nej.cz s.r.o.</b> Kaplanova 2252/8 148 00 Praha 4 Chodov	VYNEJ-2020_01460-01	<b>Nedojde ke střetu</b>	19.3.2021	

<b>Elektrovod a.s. – Slovenská republika</b> <b>odštěpný závod</b> <b>Čechova 59</b> <b>370 01 České Budějovice</b>		Investor:	E.ON Distribuce, a.s.	Číslo výkresu:	EV 461-21-002
		Stavba:	<b>V1381/1382/1398 - modernizace vedení</b> <b>(Planá n. Lužnicí)</b>	List číslo:	
		Projekt č./Zak. č./Zadání st.:	Zadání stavby č. 1020001721	Počet listů:	
		Zak č. Elektrovod:	20 001 CZ	Vypracoval:	Pj
<b>Přehled projednání</b>				Datum:	12/2020
	Bez připomínek				
	Dojde ke střetu, připomínky a podmínky				
	Nesouhlas - námitky				
Poř. č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti	
33	<b>BYTES Tábor s.r.o.</b> kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor - Klokoty	KD-30-20	<b>Nedojde ke střetu</b>	neuvedeno	
34	<b>Správa města Soběslavi, s.r.o.</b> Tyršova 482/13 392 01 Soběslav	neuvedeno	<b>Nedojde ke střetu</b>	neuvedeno	
35	<b>Technické služby Tábor, s.r.o.</b> kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor	neuvedeno	<b>Nedojde ke střetu</b>	neuvedeno	
36	<b>Teplárna Tábor, a.s.</b> U Cihelny 2128 390 02 Tábor	RT066/2020/Gregor	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	neuvedeno	
37	<b>TwigoNet Europe, SE</b> Podnikatelská 553 190 1 Praha	6025/2020KM	<b>Nedojde ke střetu</b>	20.04.2021	
38	<b>New Telekom</b> Šlikova 294/31 169 00 Praha 6	133407975	<b>Nedojde ke střetu</b>	neuvedeno	
39	<b>Správa železnic, státní organizace</b> Sušická 1168/23 326 00 Plzeň	SŽ =11505/2020-SŽ-OŘ PLZ-OPS-279 ČD Telematika=1202005685	<b>Dojde ke střetu</b>  Dodržet podmínky	SŽ = neuvedeno ČD Tel. = 27.3.2022	
40	<b>Městský úřad Tábor</b> Žižkovo Náměstí 2 390 15 Tábor	METAB 24284/2020/OR/Šo METAB32836/2020/OD/Smar 42013/1188272/20/013/301/Kla	<b>Souhlasné koordinované stanovisko a společná vyjádření</b> <b>MÚ Tábor - odbor dopravy - Sdělení - změna dok.</b> <b>MÚ Tábor - odbor rozvoje - Stanovisko - změna dok.</b>  Dodržet podmínky	neuvedeno neuvedeno neuvedeno	

<b>Elektrovod a.s. – Slovenská republika</b> <b>odštepňý závod</b> <b>Čechova 59</b> <b>370 01 České Budějovice</b>		Investor:	E.ON Distribuce, a.s.	Číslo výkresu:	EV 461-21-002
		Stavba:	<b>V1381/1382/1398 - modernizace vedení</b> <b>(Planá n. Lužnicí)</b>	List číslo:	
		Projekt č./Zak. č./Zadání st.:	Zadání stavby č. 1020001721	Počet listů:	
		Zak č. Elektrovod:	20 001 CZ	Vypracoval:	Pj
<b>Přehled projednání</b>				Datum:	12/2020
	Bez připomínek				
	Dojde ke střetu, připomínky a podmínky				
	Nesouhlas - námitky				
Poř. č.	Organizace, firma, uživatel, majitel	Číslo jednací	Poznámka	Datum platnosti	
41	<b>Zemědělské družstvo</b> <b>Nová Ves</b> Nová Ves u Chýnova 86 391 55 Nová Ves u Chýnova	neuvedeno	<b>Souhlasné stanovisko</b> Dodržet podmínky	neuvedeno	
42	<b>Drážení úřad</b> Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2	DUCR-31341/20/Wm	<b>Dojde ke střetu</b> Dodržet podmínky	neuvedeno	
43	<b>ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.</b> Křížíkova 788 500 03 H.Králové	neuvedeno	Dodržet podmínky	27.11.2021	
44	<b>Správa a údržba silnic</b> <b>Jihočeského kraje</b> Nemanická 2133/10 37001 č.Budějovice	SUS JcK 16929/2020	<b>Dojde ke střetu - křižovatky</b> Dodržet podmínky	30.11.2022	

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

---

Sp. zn.: 42255/2020-1150-OÚZ-ČB  
SpMO 1528/2020 - 714

České Budějovice 10. června 2020

Elektrovod a.s.  
Čechova 59  
370 01 České Budějovice

**Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení**  
**V1381/1382/1398 - modernizace vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru modernizace vedení a umístění objektů SO01, SO02 VVN 110 kV tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO **neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení**, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 82a, 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.


**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Petra Šíslová, tel.č. 973 321 587

Petra Šíslová  
vrchní referent  
oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 42255/2020-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:  
Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce nakládání s majetkem,  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
oddělení ochrany územních zájmů Morava  
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice  
IČO: 60162694



MVCRX04YDYFN  
prvotní identifikátor

odbor správy majetku  
P.O.BOX 155/OSM  
140 21 Praha 4

Č. j. MV- 53732-2/OSM-2020

Praha 26. března 2020

Počet listů: 2

Přílohy: 0

Elektrovod a.s.  
Čechova 395/59  
370 01 České Budějovice

V1381/1382/1398 – modernizace vedení 2x110 kV

Odbor správy majetku Ministerstva vnitra obdržel dne 26.3.2020 vyjádření Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s.p. k akci „**V1381/1382/1398 – modernizace vedení 2x110 kV**“.

Vzhledem k tomu, že výše uváděná stavba bude realizována na pozemcích, na kterých neevidujeme z našeho pohledu žádný majetek ve vlastnictví České republiky v příslušnosti hospodaření Ministerstva vnitra, nemáme k dané výstavbě z hlediska vlastníka žádné připomínky.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. posoudila stavbu z hlediska zajištění elektromagnetické kompatibility s elektronickými (resp. radiokomunikačními) zařízeními MV ČR. V této souvislosti bylo **zjištěno, že se záměr kříží s RRL spoji MV ČR**, v prostoru pozemků parc. č. 1016/1 v k. ú. Chlebov, parc. č. 318/14 v k. ú. Turovec a parc. č. 917/44 v k. ú. Měšice u Tábora. Nicméně s ohledem na výškový odstup spojů od navrhovaného záměru, **není třeba stanovovat žádné podmínky a vydáváme souhlasné stanovisko.**

Pro úplnost je třeba uvést, že RRL spoj je ohraničen prostorovými útvary tzv. Fresnelovými zónami. Tyto prostorové útvary ohraničují oblasti, ve kterých by neměly být žádné překážky, na kterých by mohlo docházet k odrazům (ale i ohybům a rozptylům), ovlivňujícím intenzitu i kvalitu přenášených signálů RRL spojů.

Případný kontakt s podzemními sítěmi Policie ČR je nutno projednat s místně příslušným odborem informačních a komunikačních technologií (OIKT) Policie ČR.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, stejně jako pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.



Toto stanovisko platí **jeden rok ode dne jeho vydání.**

Ing. Miroslav Konopecký  
vrchní ministerský rada  
ředitel odboru správy majetku  
v z.  
Mgr. Josef Vodička  
Vedoucí oddělení

Vyřizuje: Ing. Michaela Kopáčová  
tel. č.: 974 849 371  
e-mail: [michaela.kopacova@mvcz.cz](mailto:michaela.kopacova@mvcz.cz)



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12  
PO BOX 9, 110 15 Praha 1

Elektrovod, a. s. – Slovenská republika, odštěpný  
závod  
Čechova 395/59  
370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne  
/ 16.03.2020

Naše značka  
299/2020-910-IPK/5

Vyřizuje / linka  
Podhájecký Aleš, Ing. / 225131410

Praha  
04.05.2020

Věc: Koordinované závazné stanovisko ve věci stavby "V1381/1382/1398 - modernizace vedení".

Investor, E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400, v zastoupení firmou Elektrovod, a. s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČ: 08211043, požádal dne 16. 3. 2020 Ministerstvo dopravy o vyjádření k povolení stavby v ochranném pásmu dálnice D3 s označením „**V1381/1382/1398 – modernizace vedení**“, v úseku Tábor – Veselí n. Lužnicí. Po prostudování předložených podkladů a po projednání věci se správcem přilehlé dálnice D3, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, který pro akci vydal své vyjádření pod zn. 4431/20-12110 ze dne 24. 3. 2020, vydáváme následující

#### **Závazné stanovisko:**

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, ve smyslu ustanovení § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

#### **s o u h l a s í**

z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy s předloženou dokumentací pro stavbu „V1381/1382/1398 – modernizace vedení“, bez připomínek.

#### **Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace zpracovaná společností firmou Elektrovod, a. s. – Slovenská republika, odštěpný závod, ve stupni DÚR, v 03/2020 pod č. zak. 20 001 CZ, řeší modernizaci vedení 2×110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Veselí n. Lužnicí. Modernizace bude zahrnovat výměnu fázových vodičů, izolátorů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů. Součástí stavby je také SO01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá nad Lužnicí (1×100 kV o délce 780 m), která bude po dobu výměny odbočného vedení (cca 6 měsíců) zajišťovat náhradní napájení rozvodny 110/22 kV Planá nad Lužnicí, zásobující elektrickou energií přilehlou oblast. Náhradní přenosová soustava bude tvořena stožáry z ocelové příhradové konstrukce ze šroubovaných dílů na pražcových základech bez potřeby betonáže. Stožáry budou stabilizovány pomocí ocelových lan uchycených k zemním kotvám nebo k betonovým kostkám. Součástí akce je také SO02 – Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí, který zahrnuje vložení nového stožáru č. 1 a výměnu a posunutí stožáru č. 28 o cca 10 m. Viz přiložené situace, které jsou nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.



Pro dotčenou stavbu v silničním ochranném pásmu dálnice se povolení, resp. závazné stanovisko nevydává, neboť se podle § 32 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jedná o energetické vedení.

Z hlediska rozvoje dálniční a silniční sítě není navržený záměr v kolizi s žádnými výhledovými záměry Ministerstva dopravy v předmětné lokalitě. S navrženou stavbou z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy souhlasit.

### **Poučení:**

Toto závazné stanovisko nenahrazuje stanovisko vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm nebo správce dopravní infrastruktury. V rámci příslušného správního řízení je o takové stanovisko třeba požádat samostatně.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.


**Ing. Josef Kubovský**

ředitel

Odbor infrastruktury a územního plánu

Příloha:

- přehledná situace 1:50000
- situace SO01 a SO02 1:10000



# KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX00VUV8C

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

05. 03. 2020

KUJCK 44099/2020

OZZL 35295/2020/jahor SO2

Jarmila Hořejší

386 720 718

horejsi@kraj-jihocesky.cz

27. 04. 2020

Elektrovod a.s. – Slovenská republika,

Odštěpný závod

Čechova 395/59

370 01 České Budějovice 6

## „V1381/1382/1398 – modernizace vedení“ – souhrnné vyjádření

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též krajský úřad) obdržel dne 05. 03. 2020 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení „**V1381/1382/1398 – modernizace vedení**“. Žadatel je společnost Elektrovod a.s., se sídlem: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice 6, IČO: 08211043 zplnomocněná společností E. ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 (dále jen „žadatel“).

Předmětem projektové dokumentace je modernizace vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí. V páteřní trase mezi rozvodnami Tábor a Veselí nad Lužnicí, bude modernizace zahrnovat výměnu fázových vodičů, izolátorů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů. V odbočce k rozvodně Planá nad Lužnicí dojde k výměně vedení včetně stožárů. Stožáry budou stejné konstrukce, budou umístěny do stejných stožárových míst, nenavysuje se násobnost vedení, nedojde ke změně trasy vedení ani rozšíření ochranného pásma vedení.

Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu, podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí krajský úřad sděluje následující:

### **Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

Orgán ochrany přírody a krajiny krajského úřadu po posouzení výše uvedeného záměru sděluje, že daným záměrem nebudou dotčeny žádné zájmy, které náleží do přenesené působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje. V dané lokalitě se nenachází prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) v kompetenci krajského úřadu, ani zvláště chráněná území (ZCHÚ).

Orgán ochrany přírody a krajiny navrhuje pouze níže uvedená doporučení:

- Dodržet ze strany provozovatelů distribučních soustav ust. § 25 odst. 12 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), kde je dána povinnost provádět taková technická opatření k ochraně ptactva u nově instalovaných stožárů venkovního vedení vysokého napětí. V rámci přechodných ustanovení je pak v článku II bodu 4 stanovena povinnost provést technická opatření k ochraně ptactva u stávajících stožárů venkovního vedení vysokého napětí do 15 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
- Maximálně šetrně provádět přístup ke stávajícím stožárovým místům a vlastní demontáž a montáž stožárových konstrukcí, zejména v lokalitách s trvalým vegetačním krytem a nivách řek a potoků.
- Dodržet ust. § 5a odst. 5 zákona, kde je ustanoveno, že každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.

Z hlediska ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody a krajiny krajského úřadu na základě předložených podkladů sděluje, uvedený záměr **nemůže** mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Odůvodnění:

Plánovaný záměr bude realizován mimo evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 73/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ptačí oblasti ležící na území v působnosti krajského úřadu.

Na základě znalosti biologie předmětů ochrany druhů a biotopů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (Směrnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, příloha IV – druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu) a na základě posouzení žádosti ve vztahu k druhům ptáků podle Směrnice Rady 2009/147/ES, ze dne 30. listopadu 2009, o ochraně volně žijících ptáků, vyhodnotil správní orgán, že provedení záměru nepovede k žádnému negativnímu ovlivnění příznivého stavu. Ostatní části přírody chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., které jsou kompetenci zdejšího správního orgánu, nejsou realizací akce dotčeny.

*Vyřizuje: Ing. Veronika Hadačová, tel.: 386 720 708, Ing. Jarmila Hořejší, tel.: 386 720718*

**Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):**

Na základě předložených materiálů krajský úřad sděluje, že uvedený záměr modernizace vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.**

**Odůvodnění:**

Předkládaný projekt modernizace stávajícího vedení není vzhledem k charakteru a povaze významnou změnou záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona, neboť úpravami nedochází ke změně trasy vedení, nenavýšuje se násobnost vedení, stožáry budou stejné konstrukce a budou umístěny do stejných stožárových míst. Krajský úřad výše vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Z výše uvedeného vyplývá, že tento záměr nenaplnuje ani dikci § 4 odst. 1 písm. f), a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

*Vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová, tel.: 386 720 648*

**Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):**

Z předložené dokumentace ve zjednodušeném rozsahu vyplývá, že v rámci akce modernizace vedení 2x110kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí bude dočasně (na dobu cca 6 měsíců po dobu výměny odbočného vedení) vybudována náhradní přenosová trasa do TR Planá nad Lužnicí (viz SO 01) a dále bude provedena úprava vedení TR Planá nad Lužnicí spočívající ve vložení 1 stožáru a výměně stožáru č. 28 (viz SO 02). Tyto stavební objekty podléhají územnímu řízení na stavebním úřadu MěÚ Sezimovo Ústí.

K předložené dokumentaci pro stavbu „V1381/1382/1398 – modernizace vedení“ nemáme námitek. Zároveň avizujeme, že dotčeným orgánem ve věci je v souladu s § 7 odst. 4 zákona obec s rozšířenou působností (ORP), v daném případě Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, jenž se vyjádří ke konkrétnímu záměru z hlediska ochrany ZPF.

*Vyřizuje: Ing. Miloslava Selingerová, tel.: 386 720 801*

**Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:**

Příslušným orgánem k vydání závazného stanoviska je Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

*Vyřizuje: Ing. Irena Kojanová, tel.: 386 720 704*

**Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Projektová dokumentace územní řízení „V1381/1382/1398 – modernizace vedení“ se nedotýká zájmů krajského úřadu hájených v přenesené působnosti podle § 107 vodního zákona. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

*Vyřizuje: Ing. Hana Zahradníková, tel.: 386 720 728*

**Vyjádření podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Příslušným orgánem k vydání závazného stanoviska je Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

*Vyřizuje: Ing. Hana Pacáková, tel.: 386 720 715*

**Vyjádření dle zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):**

Bez připomínek.

*Vyřizuje: Ing. Antonín Košnář, Ph.D., tel.: 386 720 719*

**Vyjádření z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů:**

Bez připomínek.

*Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková, tel.: 386 720 771*

**Vyjádření z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů:**

Bez připomínek.

*Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková, tel.: 386 720 771*

Ing. Zdeněk Klimeš  
vedoucí odboru



## MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ

Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy  
Oddělení stavebního úřadu

VÁŠ DOPIS ZN.: MUSUP002BHDG  
ZE DNE: 05. 03. 2020  
SPIS. ZN.: MĚÚ SÚ/2233/2020/OSÚ/KOP/02/  
Č. J.: MĚÚ SÚ/2353/2020  
VYŘIZUJE: Ing. Bc. Petra Kohoutová  
TEL./FAX: 381 201 118  
E-MAIL: p.kohoutova@sezimovo-usti.cz

DATUM: 10. 03. 2020

Elektrovod a.s. – Slovenská  
republika  
odštěpný závod  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice

### Vyjádření k podmínkám realizaci stavby v katastrálním území Planá nad Lužnicí

Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon"), a dále místně příslušný dle § 11 zákona 500/2004 Sb. správní řád, tímto

#### sděluje, že

pro stavbu „V1381/1382/1398 – modernizace vedení“, realizace výměny vedení ve stávající trase odbočky k rozvodně Planá nad Lužnicí, splňuje podmínky §79 odst. 2 písm. s) Stavebního zákona je tedy možné ji za těchto podmínek realizovat. Stavební objekty SO01 a SO02 je možné realizovat za podmínek § 79 odst. 1 a § 92 (rozhodnutí o umístění stavby)

Toto vyjádření nemá povahu správního rozhodnutí.

„otisk úředního razítka“

Bc. Jan Novotný  
vedoucí odboru stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy  
oprávněná úřední osoba

Jan

Novotný

Digitálně  
podepsal Jan  
Novotný

Datum:

2020.03.10

12:57:10 +01'00'

#### Doručí se:

- Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 59/395, 370 01 České Budějovice, IDDS: 7qn6myk

Vypraveno dne: 10.3.2020



## MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ

Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy

Oddělení stavebního úřadu

SPIS. ZN.: MĚÚ SÚ/5299/2020/06/OSÚ/KOP/8  
Č. J.: MĚÚ SÚ/7369/2020

Adresát dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ing. Bc. Petra Kohoutová  
TEL./FAX: 381 201 118  
E-MAIL: p.kohoutova@sezimovo-usti.cz

DATUM: 23. 09. 2020

### ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Sezimovo Ústí, odbor stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 205/2017 Sb. (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 17. 07. 2020 podala společnost

**E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice**

**v zastoupení na základě plné moci:**

**Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, IČ 08211043, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

**Vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

#### **územní rozhodnutí o umístění stavby**

na stavbu:

#### **„V1381/1382/1398 – modernizace vedení“**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1638/3 - ostatní plocha, parc. č. 1638/16 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1638/31 – orná půda, parc. č. 1638/112 – orná půda, parc. č. 1638/107 – orná půda, parc. č. 1638/117 – orná půda, parc. č. 1638/104 – orná půda, parc. č. 1638/105 – orná půda, parc. č. 1638/1 – orná půda, parc. č. 1638/120 – orná půda, parc. č. 1638/125 – orná půda, parc. č. 1638/126 – orná půda, parc. č. 1638/127 – orná půda, parc. č. 1638/122 – orná půda, parc. č. 1638/136 – orná půda, parc. č. 1638/143 – orná půda, parc. č. 1638/141 – orná půda, parc. č. 1638/144 – orná půda, parc. č. 1638/146 – orná půda, parc. č. 1638/148 – orná půda, parc. č.

1638/142 – orná půda, parc. č. 1638/140 – orná půda, parc. č. 3132/20 – ostatní plocha, parc. č. 3132/15 – ostatní plocha, parc. č. 1657/2 – orná půda, parc. č. 1657/3 – orná půda, parc. č. 1657/4 – orná půda, parc. č. 1657/6 – orná půda vše v katastrálním území Planá nad Lužnicí.

### **Stavba obsahuje:**

SO 01 – Náhradní přenosová trasa do TR Planá nad Lužnicí

SO 02 – Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí

- **SO 01 – Náhradní přenosová trasa do TR Planá nad Lužnicí** – Jedná se o dočasnou stavbu vedení 1x110 kV, která bude po dobu modernizace vedení V 1382/1398 zajišťovat náhradní připojení TR Planá nad Lužnicí, zásobující elektrickou energií celou oblast. Stavba bude mít celkem 9 příhradových stožárů typu portál, z toho 3 kotevní a 6 nosných. Stožáry budou založeny na volně ložených pražcích, bez potřeby betonáže. Stožáry budou stabilizovány pomocí ocelových lan uchycených do země. Předpokládaná doba trvání náhradní trasy je 6 měsíců. Stavba vytváří nové dočasné ochranné pásmo o šířce 12 m s osou vedení.
- **SO 02 – Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí** – Tento stavební objekt zahrnuje vložení dvou nových stožárů pro napětí 2x110 kV. Nově vzniknou stožáry č. 1 a 27A. Následně dojde k přepojení jednoho systému vedení V 1398 ze stožáru č. 27 na nově vložené stožáry č. 1 a 27A. Tímto přepojením se upraví současné ochranné pásmo. Ochranné pásmo bude vymezeno o šířce 12 m s osou vedení mezi stožáry č. 1 – 27A. Nové stožáry budou tvořeny z ocelové příhradové konstrukce typu soudek a blokového, betonového, stupňového základu. Předpokládaná výška stožáru je 28,9 m, hloubka založení základu jsou 3 m pod terén.

### **Pro umístění stanovi, zpracování projektové dokumentace se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou fa. Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, IČ 08211043, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice z 7/2020 – autorizace Ing. Vít Brůžek, ČKAIT 0102266.
2. Stavba: V1381/1382/1398 – modernizace vedení na pozemcích parc. č. 1638/3, 1638/16, 1638/31, 1638/112, 1638/107, 1638/117, 1638/104, 1638/105, 1638/1, 1638/120, 1638/125, 1638/126, 1638/127, 1638/122, 1638/136, 1638/143, 1638/141, 1638/144, 1638/146, 1638/148, 1638/142, 1638/140, 3132/20, 3132/15, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/6 v katastrálním území Planá nad Lužnicí bude umístěna dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (Situační výkres širších vztahů č.v. C.1).
3. Před zahájením prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci.
4. Stavba bude provedena odbornou firmou nebo odborně způsobilou osobou a dle veškerých platných norem ČSN.
5. Přilehlé pozemky, dřeviny a okolí nesmí být dopravou i samotnou výstavbou poškozeny.
6. Při provádění prací bude dbáno předpisů bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
7. Bude-li celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby /stavebník, investor/ podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. povinen

určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
9. Pro stavbu budou použity výrobky a materiály v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona.
10. Z hlediska nakládání s odpady je nutno při realizaci tohoto záměru respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené právními předpisy, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a na něj následně navazující právní předpisy, především vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. – katalog odpadů a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. – podrobnosti s nakládáním s odpady.
11. Bude-li při provádění stavby náhodně odkryta neznámá inženýrská síť, je nutno ji identifikovat. Případné podmínky správců těchto inženýrských sítí a zařízení k provádění stavby musí být plně respektovány.
12. Obnažené sítě budou během prací vhodně chráněny před poškozením. Ochranné prvky značení sítí budou obnoveny.
13. **Dále stavebníka upozorňujeme na povinnost dodržet podmínky dotčených orgánů a správců sítí:**
  - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 30. 03. 2020, č.j.: NPU-331/22351/2020
  - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., vyjádření ze dne 02. 04. 2020, č.j.: ARUP – 2322/2020
  - E.ON Distribuce, a. s. (elektrická síť) vyjádření a souhlas s činností v OP ze dne 16. 03. 2020, zn.: M18416-26037435
  - E.ON Distribuce, a. s. (plyn) vyjádření a souhlas s činností v OP ze dne 16. 03. 2020, zn.: M18416-26037435
  - České Radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 13. 03. 2020, zn.: UPTS/OS/241482/2020
  - CETIN a. s., vyjádření ze dne 13. 05. 2020, č.j.: 629548/20
  - Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 25. 03. 2020, zn.: MW9910146888155635
  - Jihočeský vodárenský svaz, vyjádření ze dne 02. 06. 2020, zn.: 2020/1313
14. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
16. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
17. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
18. Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby.
  - závěrečná kontrolní prohlídka
19. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:
  - protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
  - geodetické zaměření stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby)
  - dokumentaci pro provádění stavby (*u staveb podle § 103 odst. 1 písm e) bod 4 až 8 stavebního zákona*)
  - předávací protokol se správcem a vlastníkem vedení (E.ON Distribuce a.s.)
  - revizní zprávu elektroinstalace
  - revizní zprávu uzemnění

- prohlášení zhotovitele nebo osoby vykonávající odborné vedení stavby o souladu použitých materiálů a výrobků s § 156 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na zákon č. 22/1997 Sb. a o souladu provedení stavby s projektovou dokumentací
- doklad k likvidaci odpadů
- doklady k použitým výrobkům
- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
- protokol o převzetí povrchu vlastníky dotčených pozemků
- další potřebné doklady

**Toto územní rozhodnutí platí 5 let ode dne, kdy nabude právní moci.** Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti započato s provedením stavby.

#### **Odůvodnění:**

Navrhovatel dne 17. 07. 2020 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: V1381/1382/1398 – modernizace vedení na pozemcích parc. č. 1638/3, 1638/16, 1638/31, 1638/112, 1638/107, 1638/117, 1638/104, 1638/105, 1638/1, 1638/120, 1638/125, 1638/126, 1638/127, 1638/122, 1638/136, 1638/143, 1638/141, 1638/144, 1638/146, 1638/148, 1638/142, 1638/140, 3132/20, 3132/15, 1657/2, 1657/3, 1657/4, 1657/6 v katastrálním území Planá nad Lužnicí.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou pod č. j. MĚÚ SÚ/6159/2020 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání s ohledáním na místě. Současně upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V daném termínu byla na stavební úřad účastníky řízení jmenovitě: paní Jitkou Novákovou, Příčná 599, 391 11 Planá nad Lužnicí, paní Marií Sladkou, ČSLA 3, 391 11 Planá nad Lužnicí a panem Jaroslavem Sladkým, ČSLA 3, 391 11 Planá nad Lužnicí podána námitka:

#### **Vypořádání s podanými námitkami:**

*„Jako spolumajitelé parcely č. 1657/3 v k. ú. Planá nad Lužnicí vznášíme tímto námitku k Územnímu řízení o umístění stavby modernizace vedení V1381/1382/1398, oznámené nám dopisem ze dne 24. 08. 2020, č.j. MĚÚ SÚ/6159/2020. Naše námitka se týká nesouhlasu s umístěním dalšího stožáru a souvisejícího následného ochranného pásma pro navrhované a plánované elektrické vedení. Situaci jsme na předmětném prostoru konzultovali dne 23. 04. 2020 za účasti pracovníka E.ONu i projektanta od společnosti Elektrovod. Bohužel jsme nedospěli k pozitivní dohodě a z naší strany bylo sděleno, že s navrhovaným řešením nesouhlasíme. Tento postoj zdůvodňujeme již značným zatížením předmětného pozemku stožáry, trafostanicí a věcnými břemeny z ochranných pásem – to vše společností E.ON, což výše jmenované organizace na místě uznaly. Souhlasíme s dočasným umístěním provizorního sloupu, což jsme deklarovali podpisem smlouvy budoucí – obě zaslané smlouvy k trvalému zatížení pozemku č. 1657/3 v k. ú. Planá nad Lužnicí jsme odmítli a stanovisko zopakovali emailem i panu Chaloupkovi z Elektrovodu dne 17. 05. 2020. Domníváme se, že toto navrhované řešení není jediné v této oblasti možné a nám navrhovaná cena za případnou realizaci projektu není ani úměrná celkovému poškození dalších částí pozemku, který s ohledem na výše uvedené elektroinvestice i z časů minulých bohužel ztratil svoji původní*

***investiční hodnotu. Jsme ochotni dále jednat, nadále platí i naše nabídka odprodeje celé parcely společnosti E.ON.“***

Stavební úřad přdestírá situaci, předmětem stavby je modernizace vedení V1381/1382/1398 v úseku Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí, jejíž součástí jsou stavební objekty SO 01 – Náhradní přenosová trasa do TR Planá nad Lužnicí a SO 02 – Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí. V rámci stavebního objektu SO 02 – Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí, je plánované umístit dva nové stožáry, přičemž jeden z těchto stožárů – stožár č. 1 má být umístěn na pozemku parc. č. 1657/3 v k. ú. Planá nad Lužnicí. S tím souvisí vznik nového ochranného pásma mezi nově umísťované stožáry o šířce 12 m s osou vedení.

Stavební úřad uvádí, že dle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. Dle ustanovení § 184a odst. 1 stavebního zákona, není-li žadatel vlastníkem pozemku připojí k žádosti o vydání územního rozhodnutí souhlas vlastníka pozemku. Dle téhož ustanovení odst. 3 pak platí, že souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

V tomto případě se tedy stavební úřad odvolává na zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění (dále jen „zákon o vyvlastnění“), který stanovuje dle § 3 odst. 1, že vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.

Dále stavební úřad musí citovat a vzít ve svém správním uvážení na vědomí zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění (dále jen „energetický zákon“), jež ustanovuje dle § 3 odst. 2, že přenos a distribuce elektřiny se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výroby elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu řádnému provozu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění. Dále energetický zákon dle § 25 odst. 4 ustanovuje, že provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely v souladu se zákonem o vyvlastnění zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že s vlastníkem nedošlo k dohodě a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zákona o vyvlastnění, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil provozovatel distribuční soustavy.

Na základě souhrnu těchto ustanovení jednotlivých zákonů stavební úřad zkoumal základní podmínky pro možnost vyvlastnění, tedy zda je pro konkrétní navrhovanou stavbu dán stavebním zákonem nebo jiným zvláštním zákonem vyvlastňovací titul v tom smyslu, že pro daný účel zákon připouští možnost pozemek vyvlastnit, resp. možnost zřízení věcného břemene rozhodnutím vydaným v řízení o vyvlastnění pro případ, že téhož nelze dosáhnout jinak.

K námitce „...***Tento postoj zdůvodňujeme již značným zatížením předmětného pozemku stožáry, trafostanicí a věcnými břemeny z ochranných pásem – to vše společností E.ON***“ stavební úřad uvádí, že stávající stavby na pozemku parc. č. 1657/3 v k. ú. Planá nad Lužnicí

nejsou předmětem tohoto územního řízení a stavební úřad není oprávněn posuzovat zatížení pozemků ani jejich hodnotu, či další atributy.

K námitce „...**Domníváme se, že toto navrhované řešení není jediné v této oblasti možné**“ stavební úřad podotýká, že je vázán žádostí a tedy mu nepřísluší zkoumat, proč byla trasa nadzemního vedení navržena daným způsobem, zdali existovali jiné varianty, jejich posuzování apod. Stavební úřad posuzuje záměr výhradně z hlediska veřejnoprávního, tedy všechny námitky hodnotí pouze z pozice možností stavebního zákona, jimiž jsou územně plánovací dokumentace, obecné požadavky na výstavbu, stanoviska dotčených orgánů případně technické normy.

K námitce „...**navrhovaná cena za případnou realizaci projektu není ani úměrná celkovému poškození dalších částí pozemku**“ stavební úřad uvádí, že není oprávněn posuzovat výši náhrady za vyvlastnění ve smyslu ustanovení § 10 zákona o vyvlastnění v návaznosti na § 16b zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Toto přísluší vyvlastňovacímu úřadu, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Na základě výše uvedeného považuje stavební úřad námitky za vypořádané.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil, že je plánovaný záměr v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Planá nad Lužnicí, s územním plánem, který nabyl účinnosti dne 01. 10. 2009 (usnesení č. 329/17/2009), a se změnou územního plánu č. 1, která nabyla účinnosti dne 23. 09. 2015; dále se změnou č. 3, která nabyla účinnosti dne 19. 11. 2015 a se změnou č. 2, která nabyla účinnosti dne 28. 12. 2017. Výše uvedený záměr není v rozporu s územním plánem, záměr dále vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, a jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická práva nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohu být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, tj. žadatel, obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (*parc. č. 1638/115 – orná půda, parc. č. 3132/14 – ostatní plocha, parc. č. 3132/17 – ostatní plocha, parc. č. 1658/2 – zahrada v katastrálním území Planá nad Lužnicí, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou jsou v takové vzdálenosti od stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny*), vlastníci a správci dotčené infrastruktury.

Účastníci řízení

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí

Hnojna Pavel Ing., Ústrašická 226, 391 11 Planá nad Lužnicí - Lhota Samoty

Beck Antonín Ing., Křížkova 33/2, 390 01 Tábor

Motrincová Marie, Dobrovodská 78, 382 26 Horní Planá

Zach Ondřej, Milady Horákové 862/72, 170 00 Praha – Bubeneč

CTP Alpha, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec

Deutsche Pfandbriefbank AG, id.č. HRB 41054, Parkring 28, 85748 Garching, Německo

Motejzík Čestmír, Oselce 122, 335 46 Oselce

Bečka Jaromír, Sohnckestr. 7a, 814 79 München, Německo

Bečka Jiří, Nad Santoškou 1824/10, 150 00 Praha – Smíchov  
 Kottová Alena, Grafická 1086/35, 150 00 Praha – Smíchov  
 Volle Marie Mgr., Seefeld 49, CH-6343 Risch, Švýcarsko  
 Škrábková Marie Mgr., ČSLA 30, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Bumba František, ČSLA 30, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Doudová Marie, ČSLA 21, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Rod Pavel, Česká 672, 383 01 Prachatice - Prachatice II  
 Klapsiová Iveta, Zdíkovec 14, 384 73 Zdíkov  
 Ublová Marie, ČSLA 708, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Novotný Josef, ČSLA 18, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Matoušek Jiří, Zhořská 237, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Lexová Jana, Kupeckého 760/3, 149 00 Praha – Háje  
 Kechnerová Jana, K Hutím 855/5b, 198 00 Praha – Hloubětín  
 Drtinová Marie, Zákostelní 51, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Menglerová Marie, Luční 645/29, 392 01 Soběslav - Soběslav III  
 Sladká Marie, ČSLA 3, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Nováková Jitka, Příčná 599, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Sladký Jaroslav, ČSLA 3, 391 11 Planá nad Lužnicí  
 Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, 370 01 České Budějovice  
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice  
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice  
 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 1180 00 Praha 1 – Malá Strana  
 MĚÚ Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1  
 MĚÚ Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2  
 Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku, P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7  
 Ministerstvo dopravy, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
 Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Odbor ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor  
 České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha  
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9  
 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha  
 parc. č. 1638/115, parc. č. 3132/14, parc. č. 3132/17, parc. č. 1658/2 v katastrálním území Planá nad Lužnicí

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při rozhodování vycházel:

- **Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**, souhlasné závazné stanovisko ze dne 10. 06. 2020, sp. zn.: 42255/2020-1150-OÚZ-ČB
- **Ministerstvo vnitra České republiky, odbor správy majetku**, stanovisko ze dne 26. 03. 2020, č.j.: MV – 53732-2/OSM-2020
- **Ministerstvo dopravy**, závazné stanovisko ze dne 04. 05. 2020, zn.: 299/2020-910-IPK/5

- **Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Odbor ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES**, souhrnné vyjádření ze dne 27. 04. 2020, č.j.: KUJCK 44099/2020
- **MĚÚ Planá nad Lužnicí**, vyjádření ze dne 18. 03. 2020, č.j.: MUPNL-617/2020/DU
- **Úřad pro civilní letectví**, vyjádření ze dne 06. 04. 2020, č.j.: 003026-20-701
- **Krajská hygienická stanice**, závazné stanovisko ze dne 16. 04. 2020, č.j.: KHSJC 07865/2020/HOK JH-TA
- **Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**, závazné stanovisko ze dne 14. 04. 2020, č.j. HSCB-1298-2/2020 UO-TA
- **Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích**, vyjádření ze dne 30. 03. 2020, č.j.: NPU-331/22351/2020
- **Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.**, vyjádření ze dne 02. 04. 2020, č.j.: ARUP – 2322/2020
- **E.ON Distribuce, a. s. (elektrická síť)**, vyjádření a souhlas s činností v OP ze dne 16. 03. 2020, zn.: M18416-26037435
- **E.ON Distribuce, a. s. (plyn)**, vyjádření a souhlas s činností v OP ze dne 16. 03. 2020, zn.: M18416-26037435
- **České Radiokomunikace a.s.**, vyjádření ze dne 13. 03. 2020, zn.: UPTS/OS/241482/2020
- **CETIN a. s.**, vyjádření ze dne 13. 05. 2020, č.j.: 629548/20
- **T-Mobile Czech Republic a.s.**, vyjádření ze dne 12. 03. 2020, zn.: E11668/20
- **Vodafone Czech Republic a.s.**, vyjádření ze dne 25. 03. 2020, zn.: MW9910146888155635
- **NET4GAS, s.r.o.**, vyjádření ze dne 13. 05. 2020, zn.: 4399/20/OVP/N
- **Jihočeský vodárenský svaz**, vyjádření ze dne 02. 06. 2020, zn.: 2020/1313
- **ČEVAK a.s.**, vyjádření ze dne 14. 05. 2020, č.j.: O20070118973
- **Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o.**, vyjádření ze dne 20. 03. 2020 č.j.: 29/2020
- **C-Energy Planá s.r.o.**, vyjádření ze dne 18. 05. 2020, zn.: E/Df/200518
- **CoProSys a.s.**, stanovisko ze dne 06. 04. 2020
- **UNISLUŽBY s.r.o.**, vyjádření ze dne 20. 04. 2020
- **Fine Technology Outsource, s.r.o.**, vyjádření ze dne 19. 03. 2020, č.j.: 18444
- **Nej.cz s.r.o.**, vyjádření ze dne 19. 03. 2020, zn.: VYJNEJ-2020-01460-01
- **Bytes Tábor s.r.o.**, vyjádření ze dne 27. 03. 2020, zn.: KD – 30 – 20
- **Technické služby Tábor s.r.o.**, vyjádření ze dne 23. 03. 2020
- **TwigoNet Europe, SE**, vyjádření ze dne 20. 04. 2020, č.j.: 6025/2020KM
- **MĚÚ Tábor, odbor rozvoje**, souhlasné koordinované závazné stanovisko a společná vyjádření, ze dne 11. 05. 2020, č.j.: METAB 24284/2020/OR/Šo
- **MĚÚ Tábor, odbor dopravy**, sdělení ze dne 18. 06. 2020, č.j.: METAB 32836/2020/OD/SMar

- **MĚÚ Tábor, odbor rozvoje, územní plánování**, závazné stanovisko ze dne 03. 07. 2020, č.j.: METAB 36328/2020/OR/ Šo

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území.

Předmětné území je v platném územním plánu Města Planá nad Lužnicí, který nabyl účinnosti dne 01.10.2009 (usnesení č. 329/17/2009) a změnou územního plánu č. 1, která nabyla účinnosti dne 23.09.2015 a se změnou územního plánu č. 3, která nabyla účinnosti dne 19.11.2016 a se změnou územního plánu č. 2, která nabyla účinnosti dne 28.12.2017 určeno v plochách DS - dopravní infrastruktura, silniční, kde je podmíněně přípustné umísťování technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní, za podmínky, že technickou infrastrukturu nelze umístit do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní, v plochách VS – plochy smíšené výrobní, kde je přípustné využití související dopravní a technické infrastruktura nenaplňující atributy nadmístního významu a v plochách NZ - plochy zemědělské, kde jako přípustné využití jsou pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu technické infrastruktury, není záměr v rozporu s územním plánem.

Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad rozhodl na základě odůvodněné žádosti investora o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí na 5 let, z důvodu vzájemné koordinace již probíhajících a plánovaných staveb na distribuční síti, možnosti vypnutí dotčených vedení VVN a zajištění napájecích kapacit v daném distribučním území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“) ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde – li o stavby podle § 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

„otisk úředního razítka“

Bc. Hana Ebertová, v.r.  
pověřená vedením odboru stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy  
oprávněná úřední osoba

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl určen položkou 17 bod 1 písm. e) ve výši 1000 Kč - zaplacen dne 12. 08. 2020 na účet OBB.

**Příloha:** C.1 Situační výkres širších vztahů

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Vyvěšeno elektronicky dne: .....

Sejmuto elektronicky dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Doručí se:**

Žadatel: (datovou schránkou)

Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, IDDS: 7qn6myk

sídlo: Čechova 59/395, 370 01 České Budějovice

zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Obec: (datovou schránkou)

Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp

sídlo: Zákostelní 720, 39111 Planá nad Lužnicí

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Hnojna Pavel Ing., Ústrašická 226, 391 11 Planá nad Lužnicí - Lhota Samoty

Beck Antonín Ing., Křížkova 33/2, 390 01 Tábor

Motrincová Marie, Dobrovodská 78, 382 26 Horní Planá

Zach Ondřej, Milady Horákové 862/72, 170 00 Praha – Bubeneč

CTP Alpha, spol. s r.o., IDDS: ehe7846

sídlo: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec

Deutsche Pfandbriefbank AG, id.č. HRB 41054, Parkring 28,85748 Garching, Německo

Motejzík Čestmír, Oselce 122, 335 46 Oselce

Bečka Jaromír, Sohnckestr. 7a, 814 79 München, Německo

Bečka Jiří, Nad Santoškou 1824/10, 150 00 Praha – Smíchov

Kottová Alena, Grafická 1086/35, 150 00 Praha – Smíchov

Volle Marie Mgr., Seefeld 49, CH-6343 Risch, Švýcarsko

Škrábková Marie Mgr., ČSLA 30, 391 11 Planá nad Lužnicí

Bumba František, ČSLA 30, 391 11 Planá nad Lužnicí

Doudová Marie, ČSLA 21, 391 11 Planá nad Lužnicí

Rod Pavel, Česká 672, 383 01 Prachatice - Prachatice II

Klapsiová Iveta, Zdíkovec 14, 384 73 Zdíkov

Ublová Marie, ČSLA 708, 391 11 Planá nad Lužnicí

Novotný Josef, ČSLA 18, 391 11 Planá nad Lužnicí

Město Planá nad Lužnicí, IDDS: 552b4yp

sídlo: Zákostelní 720, 39111 Planá nad Lužnicí

Matoušek Jiří, Zhořská 237, 391 11 Planá nad Lužnicí

Lexová Jana, Kupeckého 760/3, 149 00 Praha – Háje

Kechnerová Jana, K Hutím 855/5b, 198 00 Praha – Hloubětín

Drtinová Marie, Zákostelní 51, 391 11 Planá nad Lužnicí

Menglerová Marie, Luční 645/29, 392 01 Soběslav - Soběslav III

Sladká Marie, ČSLA 3, 391 11 Planá nad Lužnicí

Nováková Jitka, Příčná 599, 391 11 Planá nad Lužnicí

Sladký Jaroslav, ČSLA 3, 391 11 Planá nad Lužnicí

Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek

sídlo: S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Dotčené orgány: (datovou schránkou)

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., IDDS: fxcng6z

sídlo: Letenská 4, 1180 00 Praha 1 – Malá Strana

MěÚ Tábor, Odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz

sídlo: Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1

MěÚ Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz

SPIS. ZN.: MĚÚ SÚ/5299/2020/06/OSÚ/KOP/8

Č. J.: MĚÚ SÚ/7369/2020

sídlo: Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp

sídlo: P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

sídlo: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Odbor ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3

sídlo: Chýnovská 276, 391 56 Tábor

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)

parc. č. 1638/115, parc. č. 3132/14, parc. č. 3132/17, parc. č. 1658/2 v k. ú. Planá nad Lužnicí

Ostatní: (veřejnou vyhláškou)

České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha

Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí se žádostí o vyvěšení.

Městský úřad Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí se žádostí o vyvěšení

1 x spis zde



# MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Zákostelní 720  
Planá nad Lužnicí  
PSČ 391 11

Elektrovod a.s.  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE      NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MUPNL-617/2020/DU

Ing.Milan Mařík      tel.731 677 205      18.3.2020

**Věc : Vyjádření k invest. záměru a k existenci sítí na stavbu „ V1381/1382/1398 modernizace vedení“**

Na základě Vaší žádosti a předložené PD ze dne 16.3.2020 o vyjádření se ke stavbě a k existenci sítí sdělujeme, že se v zájmovém území nenachází žádné sítě ve správě města Planá nad Lužnicí. Navrhovaná stavba je v souladu s ÚP města a souhlasíme s tímto stavebním záměrem.

Ing.Milan Mařík  
stavební referent



# ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Elektrovod a.s. - Slovenská republika,  
odštěpný závod  
Čechova 395 /59  
37001 České Budějovice

Č.j.: 003026-20-701

Vaše č.j.: -

Vyřizuje: Zeinert Pavel  
Email: zeinert@caa.cz

Tel.: 225 422 276

06.04.2020

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. - ze dne 16.03.2020 žadatele Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, IČ 08211043, se sídlem Čechova 395 /59, 37001 České Budějovice, vydává dle § 40 (zřizování staveb a provádění činnosti v OP) a § 95 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko k akci

## **Vyjádření ke stavbě pro územní řízení "V1381/1382/1398 - modernizace vedení"**

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Žadatel je oprávněn pořizovat kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání. Stanovisko je konečné a platné dva roky.

### **Odůvodnění**

Odůvodnění není potřeba, jestliže bylo správním orgánem žadateli v plném rozsahu vyhověno.

"otisk úředního razítka"

**Ing. Pavel Zeinert**  
**Inspektor oddělení letišť**

Příloha:

Na vědomí:



# ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Elektrovod a.s. - Slovenská republika,  
odštěpný závod  
Čechova 395 /59  
37001 České Budějovice

Č.j.: 012391-20-701

Vaše č.j.: -

Vyřizuje: Zeinert Pavel

Email: zeinert@caa.cz

Tel.: 225 422 276

06.11.2020

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. - ze dne 20.10.2020 žadatele Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, IČ 08211043, se sídlem Čechova 395 /59, 37001 České Budějovice, vydává dle § 40 (zřizování staveb a provádění činnosti v OP) a § 95 zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující závazné stanovisko k akci

## **Vyjádření k realizaci stavby V1381/1382/1398, SO03 modernizace vedení (Tábor - Veselí)**

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení. Žadatel je oprávněn pořizovat kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání. Stanovisko je konečné a platné dva roky.

### **Odůvodnění**

Odůvodnění není potřeba, jestliže bylo správním orgánem žadateli v plném rozsahu vyhověno.

"otisk úředního razítka"

**Ing. Pavel Zeinert**  
**Inspektor oddělení letišť**

Příloha:

Na vědomí:

Váš dopis značky:  
Ze dne: 16. 3. 2020

Naše č. j.: KHSJC 07865/2020/HOK JH-TA  
Spisová značka: S-KHSJC 07865/2020

Vyřizuje: Libuše Pecherová

Tel. číslo: 387 712 409, 412

Datum: 16. 4. 2020

**Elektrovod a.s. – Slovenská  
republika  
odštěpný závod  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice**

---

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci: „V1381/1382/1398 – modernizace vedení.“**

---

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

**S návrhem projektové dokumentace pro společné územní řízení na akci: „V1381/1382/1398 – modernizace vedení (dále jen „projektová dokumentace“), zpracovaným, zhotovitelem Ing. Josef Chaloupka, Elektrovod a.s., Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 59/395, 370 01 České Budějovice, IČ: 08211043, předloženým orgánu ochrany veřejného zdraví dne 16. 3. 2020 žadatelem – investorem E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400, zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. 1. 2020 zmocněncem Elektrovod a.s., Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 59/395, 370 01 České Budějovice, IČ: 08211043 (dále jen „žadatel“), “), jako s podkladem pro územní řízení**

**s e   s o u h l a s í .**

**Odůvodnění:**

Na KHS Jč kraje byla dne 16. 3. 2020 podána žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci: „V1381/1382/1398 – modernizace vedení. Zpracovatelem projektové dokumentace: Elektrovod a.s., Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 59/395, 370 01 České Budějovice, IČ: 08211043. Stupeň: ÚŘ. Pará č. bez bližšího označení

Projektová dokumentace řeší modernizaci vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí. V páteřní trase mezi rozvodnami Tábor a Veselí nad Lužnicí, bude modernizace zahrnovat výměnu fázových vodičů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů.

V odbočce k rozvodně Planá nad Lužnicí dojde k výměně vedení včetně stožárů. Stožáry budou stejné konstrukce, budou umístěny do stejných stožárových míst, nenavýšuje se násobnost vedení, nedojde ke změně trasy vedení ani rozšíření ochranného pásma vedení.

Součástí stavby jsou objekty:

**SO01 Náhradní přenosná trasa do TR Planá nad Lužnicí** – jedná se o dočasnou stavbu vedení 1x110 kV v délce 780 m, která bude po dobu výměny odbočného vedení zajišťovat náhradní napájení rozvodny 110/22 kV Planá nad Lužnicí, zásobující elektrickou energií celou oblast. Náhradní přenosná trasa bude tvořena stožáry z ocelové příhradové konstrukce ze šroubovaných dílů konfigurace portál na pražcových základech, stabilizovány budou ocelovými lany. Předpokládaná doba použití bude 6 měsíců.

**SO02 Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí** – jedná se o vložení nového stožáru č. 1 a výměnu st. č. 28, který bude osově posunut o cca 10 m směrem ke st. č. 27. Následně dojde k přepojení jednoho systému vedení 110 kV V1398 ze st. č. 27 na nový st. č. 1 v délce 190 m. Nové stožáry budou tvořeny z ocelové příhradové konstrukce a blokového, stupňového základu. Výška stožárů bude 28,9, základ 3 m.

Projektová dokumentace řeší hluk během provádění stavby:

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby.

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlukné činnosti.

**KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví v souladu s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.**

**Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.**

„otisk razítka“

Libuše Pecherová  
odborný referent  
oddělení HOK JH-TA

**Příloha: projektová dokumentace**



# Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor

Č. j.: HSCB-1298-2/2020 UO-TA

Elektrovod a.s. - Slovenská republika,  
odštěpný závod

Čechova 395/59  
České Budějovice 6  
370 01 České Budějovice

Tábor 14. 04. 2020

Počet stran: 2

Příloha: 1/dokumentace

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: nprap. Ing. Jiří Kosobud, telefon: 950 221 535, e-mail: prevence.ta@jck.izscr.cz. Ev.č. 210/Ks-2020. K č. j. , ze dne 23. 03. 2020

**Název stavby:** V1381/1382/1398 - modernizace vedení

**Místo stavby:** k. ú. Planá nad Lužnicí

**Stavebník:** E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

**Předložený druh dokumentace:** Územní řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ, číslo ČKAIT, datum:**

Ing. Vít Brůžek, ČKAIT - 0102266, 03/2020

(dále jen "dokumentace")

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. b) a § 35 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26. 03. 2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


### souhlasné závazné stanovisko

### Odůvodnění


HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Územní řízení, Ing. Vít Brůžek, ČKAIT - 0102266, 03/2020)

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS JČK k závěru, že dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Ing. Petr Hojsák  
ředitel Územního odboru Tábor  
HZS Jihočeského kraje  
rada

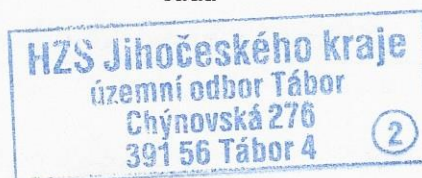



**NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ  
PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH  
BUDĚJOVICÍCH**

**Elektrovod a.s. – Slovenská republika  
odštěpný závod  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice**

Váš dopis čj. / ze dne 16.3.2020  
Naše čj.: NPU-331/22351/2020  
Vyřizuje/ tel.: Mgr. Kolářová/180  
Spisový znak: 820.2

České Budějovice 30. 3. 2020

### **Vyjádření**

podle ust. §22 zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů k podání, které nám bylo doručeno dne 16. 03. 2020.

#### **Věc: Planá nad Lužnicí – Tábor – modernizace vedení V1381/1382/1398**

Součástí žádosti je projektová dokumentace.

Stavba proběhne na území s archeologickými nálezy a její realizace je z hlediska památkové péče **možná** za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

**Poučení:** Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče. Případné námitky proti tomuto vyjádření sdělte výkonnému orgánu státní památkové péče, který o nich rozhodne při vydání závazného stanoviska.

Na vědomí: Městský úřad Tábor

Mgr. Jiří Havlice  
vedoucí oddělení archeologie

#### **Přílohy (počet svazků):**



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV  
AV ČR PRAHA

Elektrovod a.s.  
Čechova 395/59  
370 01 České Budějovice

V Praze 2. dubna 2020

Č. j.: ARUP – 2322/2020

**Věc: Vyjádření ke stavbě z hlediska archeologické památkové péče**

**Tábor** (okres Tábor)

Popis akce: „V1381/1382/1398 – modernizace vedení“, k. ú. Tábor, Planá nad Lužnicí a Veselí nad Lužnicí.

Vážení,

k Vaší žádosti doručené dne 23. 3. 2020 sdělujeme, že Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. nemá k výše uvedené akci zásadní námitky.

Dovolujeme si Vám ovšem sdělit, že předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Tento dohled hradí stavebník podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění.

Zahájení zemních a výkopových prací musí být **oznámeno písemně (on-line formulářem (<http://www.archeologickamapa.cz/oznameni>), nebo poštou)** Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. v **předstihu nejméně 21 dnů**.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912  
11

Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.  
ředitel  
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: Ivetta Hůrková  
Referát archeologické památkové péče

V Praze dne 24.3.2020

Vaše zn:

Naše zn: 4431/20-12110

Vyřizuje: Milena Špačková  
tel. 724275546

e-mail: milena.spackova@rsd.cz

Ministerstvo dopravy ČR  
Odbor infrastruktury a územního plánu  
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12  
PO BOX 9  
110 15 Praha 1

odešlo 30.3.2020 ale nevrátil se mi od Klárky podepsaný



**Věc: Vyjádření pro potřeby závazného stanoviska pro akci „V 1381/1382/1398 – modernizace vedení“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Čechy, (dále jen ŘSD ČR) jako správce dálniční sítě v ČR obdrželo žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě „V 1381/1382/1398 – modernizace vedení“.

Předmětem stavby je modernizace vedení 2 x 110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí.

V pátevní trase mezi rozvodnami Tábor a Veselí nad Lužnicí bude modernizace zahrnovat výměnu fázových vodičů, izolátorů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů.

V odbočce k rozvodně Planá nad Lužnicí dojde k výměně vedení, včetně stožárů. Stožáry budou stejné konstrukce, budou umístěny do stejných stožárových míst, nenavysuje se násobnost vedení, nedojde ke změně trasy vedení, ani rozšíření ochranného pásma vedení.

Investor stavby je E.ON Distribuce,a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400.

Odpovědný projektant stavby Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59/395, 370 01 Č. Budějovice Ing. Josef Chaloupka.

Předpokládaná realizace stavby v roce 2023.

ŘSD ČR jako správce dálnice D3 **souhlasí** dle § 32 zákona o pozemních komunikacích a dle § 40 zákona o pozemních komunikacích se stavbou z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy se stavbou za níže uvedených podmínek:

1. Při přetahování vodičů přes dálnici D3 nebude uzavřen provoz na dálnici. Při nutnosti krátkodobého snížení rychlosti bude omezení projednáno s Ing. Lukášem Hrabánkem tel: 241 084 266, email: [lukas.hrabanek@rsd.cz](mailto:lukas.hrabanek@rsd.cz).

2. Předmětnou komunikaci má ve správě a údržbě SSÚD Chotoviny. Termín přetažení vodiče přes dálnici D3 ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na SSÚD vedoucímu střediska p. Milanovi Tůmovi tel: 381 211 465 a e-mailem: [milan.tuma@rsd.cz](mailto:milan.tuma@rsd.cz) – v kopii na email: [jiri.ryba@rsd.cz](mailto:jiri.ryba@rsd.cz) .

S pozdravem

**Ing. Jan Hoření**

vedoucí odboru správy a oprav dálnic

---

Příloha: situace 1:10 000

Na vědomí: SSÚD 17 Chotoviny



*Cholnig*

V Praze dne 18.1.2021

Vaše zn:

Naše zn: 51/21-12110

Vyřizuje: Milena Špačková  
tel. 724275546

e-mail: milena.spackova@rsd.cz

Elektrovod a.s.  
Odštěpný závod Čechova 59/395  
České Budějovice  
370 01

**Stavba „V 1381/1382/1398 – modernizace vedení (SO 03 Modernizace vedení – kmen)“ -  
vyjádření k realizaci stavby a odsouhlasení křižovatek s dálnicí D3**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Čechy (dále jen ŘSD ČR), jako správce dálniční sítě v ČR, obdrželo Vaši žádost o vyjádření k realizaci stavby a odsouhlasení křižovatek s dálnicí D3 pro stavbu „V 1381/1382/1398 – modernizace vedení (SO 03 Modernizace vedení – kmen)“.

Předmětem stavby je modernizace vedení 2x 110kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí.

V páteřní trase mezi rozvodnami Tábor a Veselí nad Lužnicí bude modernizace stávajícího vedení zahrnovat výměnu fázových vodičů, izolátorů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů. V rámci této stavby bude 3x křížena dálnice D3.

Byla nám předložena dokumentace stupeň DUR z 03/2020: 1x přehledná situace 1:50 000, 3 x přehledná situace 1: 10 000, dále 3 x Popis křižovatkového rozpětí archivní číslo EV 461-20-594, 595,599.

Investor stavby je E.ON Distribuce,a.s. se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 28085400.

Odpovědný projektant stavby Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59/395, 370 01 Č. Budějovice Ing. Josef Chaloupka, tel.: 730517612.

Předpokládaná realizace stavby v roce 2023.

ŘSD ČR **souhlasí** s realizací stavby za těchto podmínek:

- 1 Objekt bude stavebně – technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice.
- 2 Při přetahování kabelů přes dálnici D3 nebude omezen provoz na dálnici. Při nutnosti krátkodobého omezení provozu bude toto projednáno s Ing. Lukášem Hrabánkem tel: 241 084 266, email: [lukas.hrabanek@rsd.cz](mailto:lukas.hrabanek@rsd.cz).
- 3 Požadujeme vizuální označení kabelů křižujících dálnici.
- 4 Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice. V případě poškození tělesa dálnice, její součásti a příslušenství vlivem stavby či jejího provádění uvede investor vše bezodkladně do původního stavu na své náklady.
- 5 Prováděnou činností nesmí dojít k poškození dálničních objektů.



## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR


- 6 Před zahájením stavby je nutné projednat a uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, týkající se křížení trasy kabelů s dálnicí D3, která bude řešena na základě žádosti doplněné o potřebné podklady, s Mgr. Petrou Hutařovou, e-mail: [petra.hutarova@rsd.cz](mailto:petra.hutarova@rsd.cz), tel. 284 009 149.
- 7 Po dokončení stavby, nejpozději při kolaudačním řízení, předáte ŘSD ČR situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2 a C1. Předepsaným formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na adrese <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.
- 8 Předmětný úsek dálnice D3 má ve správě a údržbě SSÚD Chotoviny. Zahájení a ukončení prací týkajících se křížení dálnice ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na SSÚD vedoucímu střediska p. Milanovi Tůmovi tel: 381 211 465 a e-mailem: [milan.tuma@rsd.cz](mailto:milan.tuma@rsd.cz) – v kopii na email: [jiri.ryba@rsd.cz](mailto:jiri.ryba@rsd.cz).

S pozdravem

**Ing. Jan Hoření**  
vedoucí odboru správy a oprav dálnic



Na vědomí: **SSÚD Chotoviny**

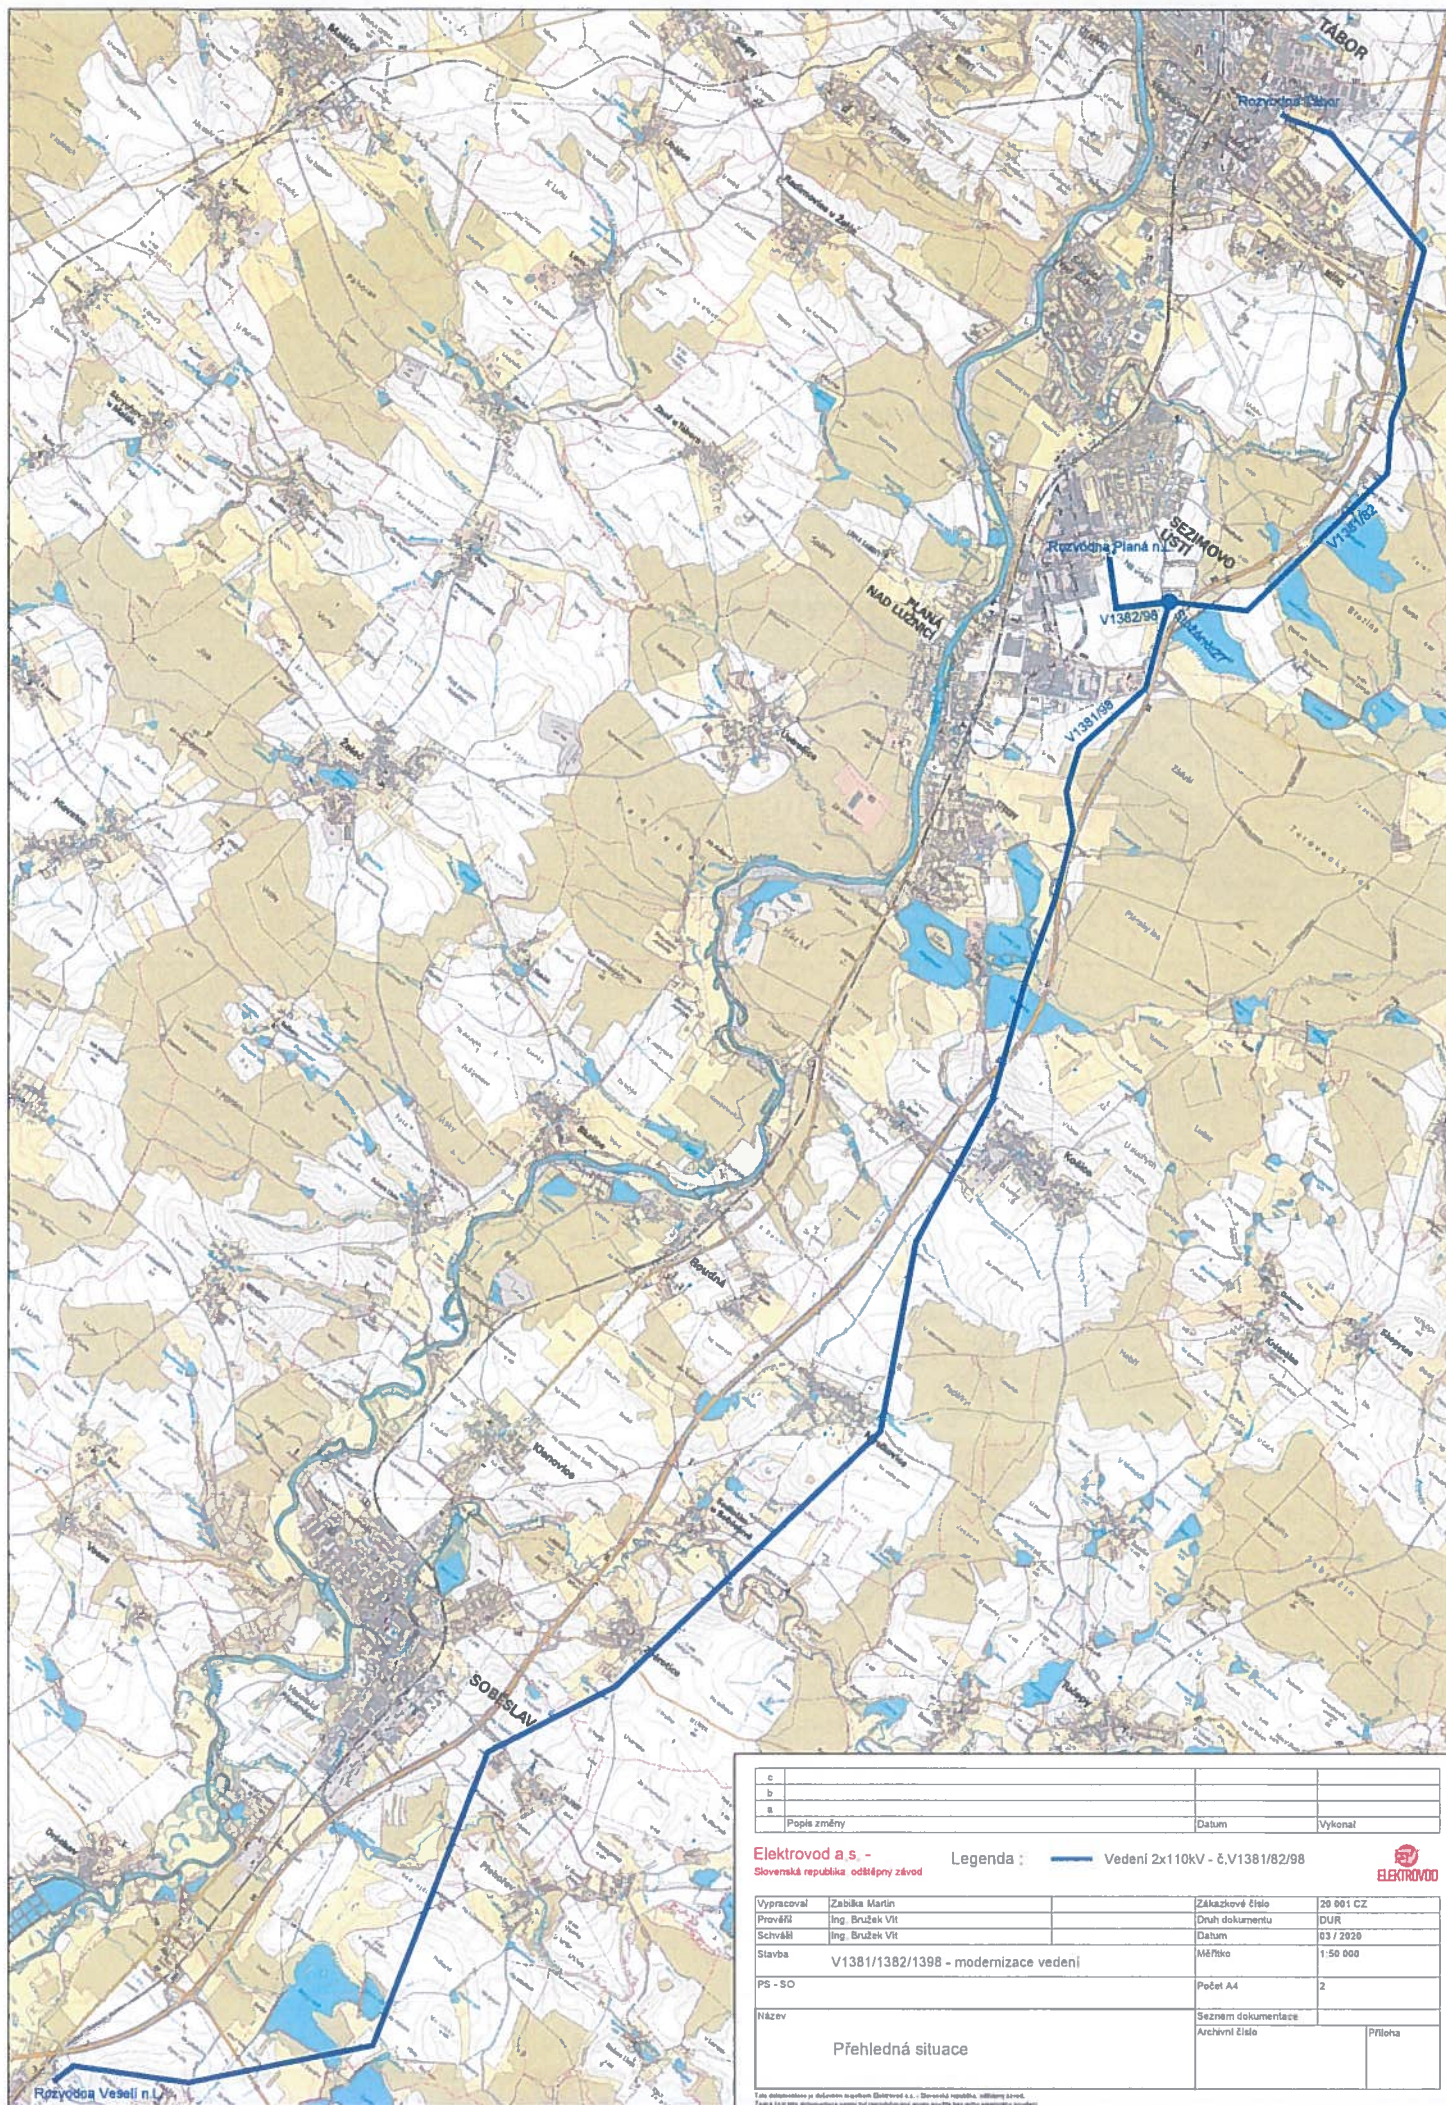



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod  
Jaroslava Petroušová  
Čechova 395/59  
37001 České Budějovice

Pelhřimov, 16.03.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou  
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: E.ON Distribuce, a.s.  
Název stavby: V1381/1382/1398 - modernizace vedení  
Místo stavby: KÚ Myslkovice (700690), Turovec (705888), Sezimovo  
Ústí (747688), Sedlečko u Soběslavě (793817), K,  
žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN  
Oplocení rozvodny  
Podzemní vedení VN  
Nadzemní vedení VN  
Distribuční trafostanice VN/NN  
Podzemní vedení NN  
Nadzemní vedení NN  
Podzemní sdělovací vedení  
Nadzemní sdělovací vedení

**Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu** zařízení  
distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o  
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v  
platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné  
distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb.,  
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo  
ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob

**E.ON Distribuce, a.s.**  
Poskytování informací k  
sítím  
U Elektrárny 226  
393 01 Pelhřimov  
www.eon-distribuce.cz

Miloš Dvořák  
T +420-56531-4450  
milos.dvorak@eon.cz

Naše značka  
M18416-26037435

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí** Luděk Heršálek, tel.: 38178-485138178-4852, email: ludek.hersalek@eon.cz. **Vytýčení sdělovacího vedení zajistí** Milan Jedlička, tel.: 38786-4961, email: milan.jedlicka@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

**VVN:**

Správa vedení VVN, Tomáš Petru, tel.: 38786-4911,  
email: tomas.petru2@eon.cz

**VN+NN:**

Regionální správa, Lukáš Musel, tel.: 38178-4812,  
email: lukas.musel@eon.cz

**Sdělovací vedení:**

Správa přenosů dat a radiové sítě, Vojtěch Vach, tel.: 38786-4963,  
email: vojtech.vach@eon.cz

**Vyjádření má platnost do 12.03.2022.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené



situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- světle modře plně podzemní vedení VVN
- světle modře čárkovaně nadzemní vedení VVN
- šedým polygonem ochranné pásmo plánovaného vedení VVN
- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- světle modře plně zemní optický kabel (HDPE trubka)
- hnědě plně zemní metalický kabel sdělovacího vedení
- světle modře čárkovaně nadzemní optický závěsný kabel
- hnědě čárkovaně nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz).

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

---



Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

**Udělení souhlasu** (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod  
Jaroslava Petroušová  
Čechova 395/59  
37001 České Budějovice

Pelhřimov, 16.03.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou  
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: E.ON Distribuce, a.s.  
Název stavby: V1381/1382/1398 - modernizace vedení  
Místo stavby: KÚ Myslkovice (700690), Turovec (705888), Sezimovo  
Ústí (747688), Sedlečko u Soběslavě (793817), K,  
žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Plynovod VTL

**Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu** zařízení distribuční soustavy plynu ve smyslu § 68 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob, zejména tím, že zajistíte:

1. Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích

**E.ON Distribuce, a.s.**  
Poskytování informací k  
sítím  
U Elektrárny 226  
393 01 Pelhřimov  
www.eon-distribuce.cz

Miloš Dvořák  
T +420-56531-4450  
milos.dvorak@eon.cz

Naše značka  
M18416-26037435

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

ochranného pásma trvale informování.

2. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Jiří Klobása,**  
tel.: +420381200712, email: jiri.klobasa@eon.cz.
3. Prokazatelné seznámení pracovníků konající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
4. Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník ECD viz kontakty správců zařízení níže.
5. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
6. Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 1207 – 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
8. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
9. Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci ECD ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
10. Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.



11. Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle §70 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Ohlášení jakéhokoli poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové služby **1239**.

**Kontakty správců zařízení:**

**VTL:**

Správa ZP, Ivan Schmeister, tel.: 38610-8153,  
email: ivan.schmeister@eon.cz

**Vyjádření má platnost do 12.03.2022.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VTL
- červeně čárkovaně zrušené podzemní vedení VTL

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

**V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice



Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

---

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

**Udělení souhlasu** (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

Elektrovod a.s.  
Ing. Josef Chaloupka  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice

Naše č.j. S1-2/170/20

Vyřizuje: Bohumil Šidlák, technik, tel. 6060637778, email.: bohumil.sidlak@ceproas.cz  
Ve Šlapanově dne 5.5.2020

---

**Věc: „V1381/1382/1398 – modernizace vedení“**

Zájmové území se kříží s produktovody a přípojkou NN Čepro. Stožár je v těsné blízkosti produktovodu Čepro. Ke křížení dochází v k.ú. Měšice u Tábora.

Produktovody jsou ocelová potrubí, v hloubce 0,8m-1,2m a jsou katodicky chráněno proti korozi.

Stavba se nachází v ochranném pásmu produktovodů, které je v šíři 300m na všechny strany od půdorysu potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.

ČEPRO požaduje omezení **přejezdu těžké techniky přes potrubí**. V případě nutnosti přejezdu přes potrubí požadujeme místo křížení, v rozsahu tzv. zabezpečovacího pásma, které je v daném případě 4 m na obě strany od osy potrubí, ochránit proti mechanickému poškození, které mohou vyvolat přejížděním nákladní vozidla a mechanismy. Proto je nutné v těchto místech položit nad potrubím např. silniční panely v rozsahu zabezpečovacího pásma.

V projektové dokumentaci musí být uvedeno, že se stavba nachází v ochranném pásmu produktovodů Čepro a naše požadavky uvedené v tomto dopise. Dále pak v situaci, musí být zakresleny produktovody, přípojka NN a ochranné pásmo produktovodů 300m.

Přesný průběh našich zařízení lze poskytnout v digitální podobě (DGN, DWG,...).  
E-mail: bohumil.sidlak@ceproas.cz

Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení a o vstup do ochranného pásma Čepro, a.s.



Ke konečnému stanovisku požadujeme dodat kompletní projektovou dokumentaci stavby.

Toto vyjádření neslouží k územnímu ani stavebnímu řízení.


Tento dopis včetně podmínek platí 2 roky ode dne jeho vydání a slouží výlučně pro účel uvedený v záhlaví.

S pozdravem

Křepinský Jiří  
Vedoucí technolog DII  
ČEPRO, a.s. Šlapanov



02 ČEPRO, a.s.  
Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7  
Středisko 1 Produktovody, Dálkovod II  
582 51 Šlapanov  
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531

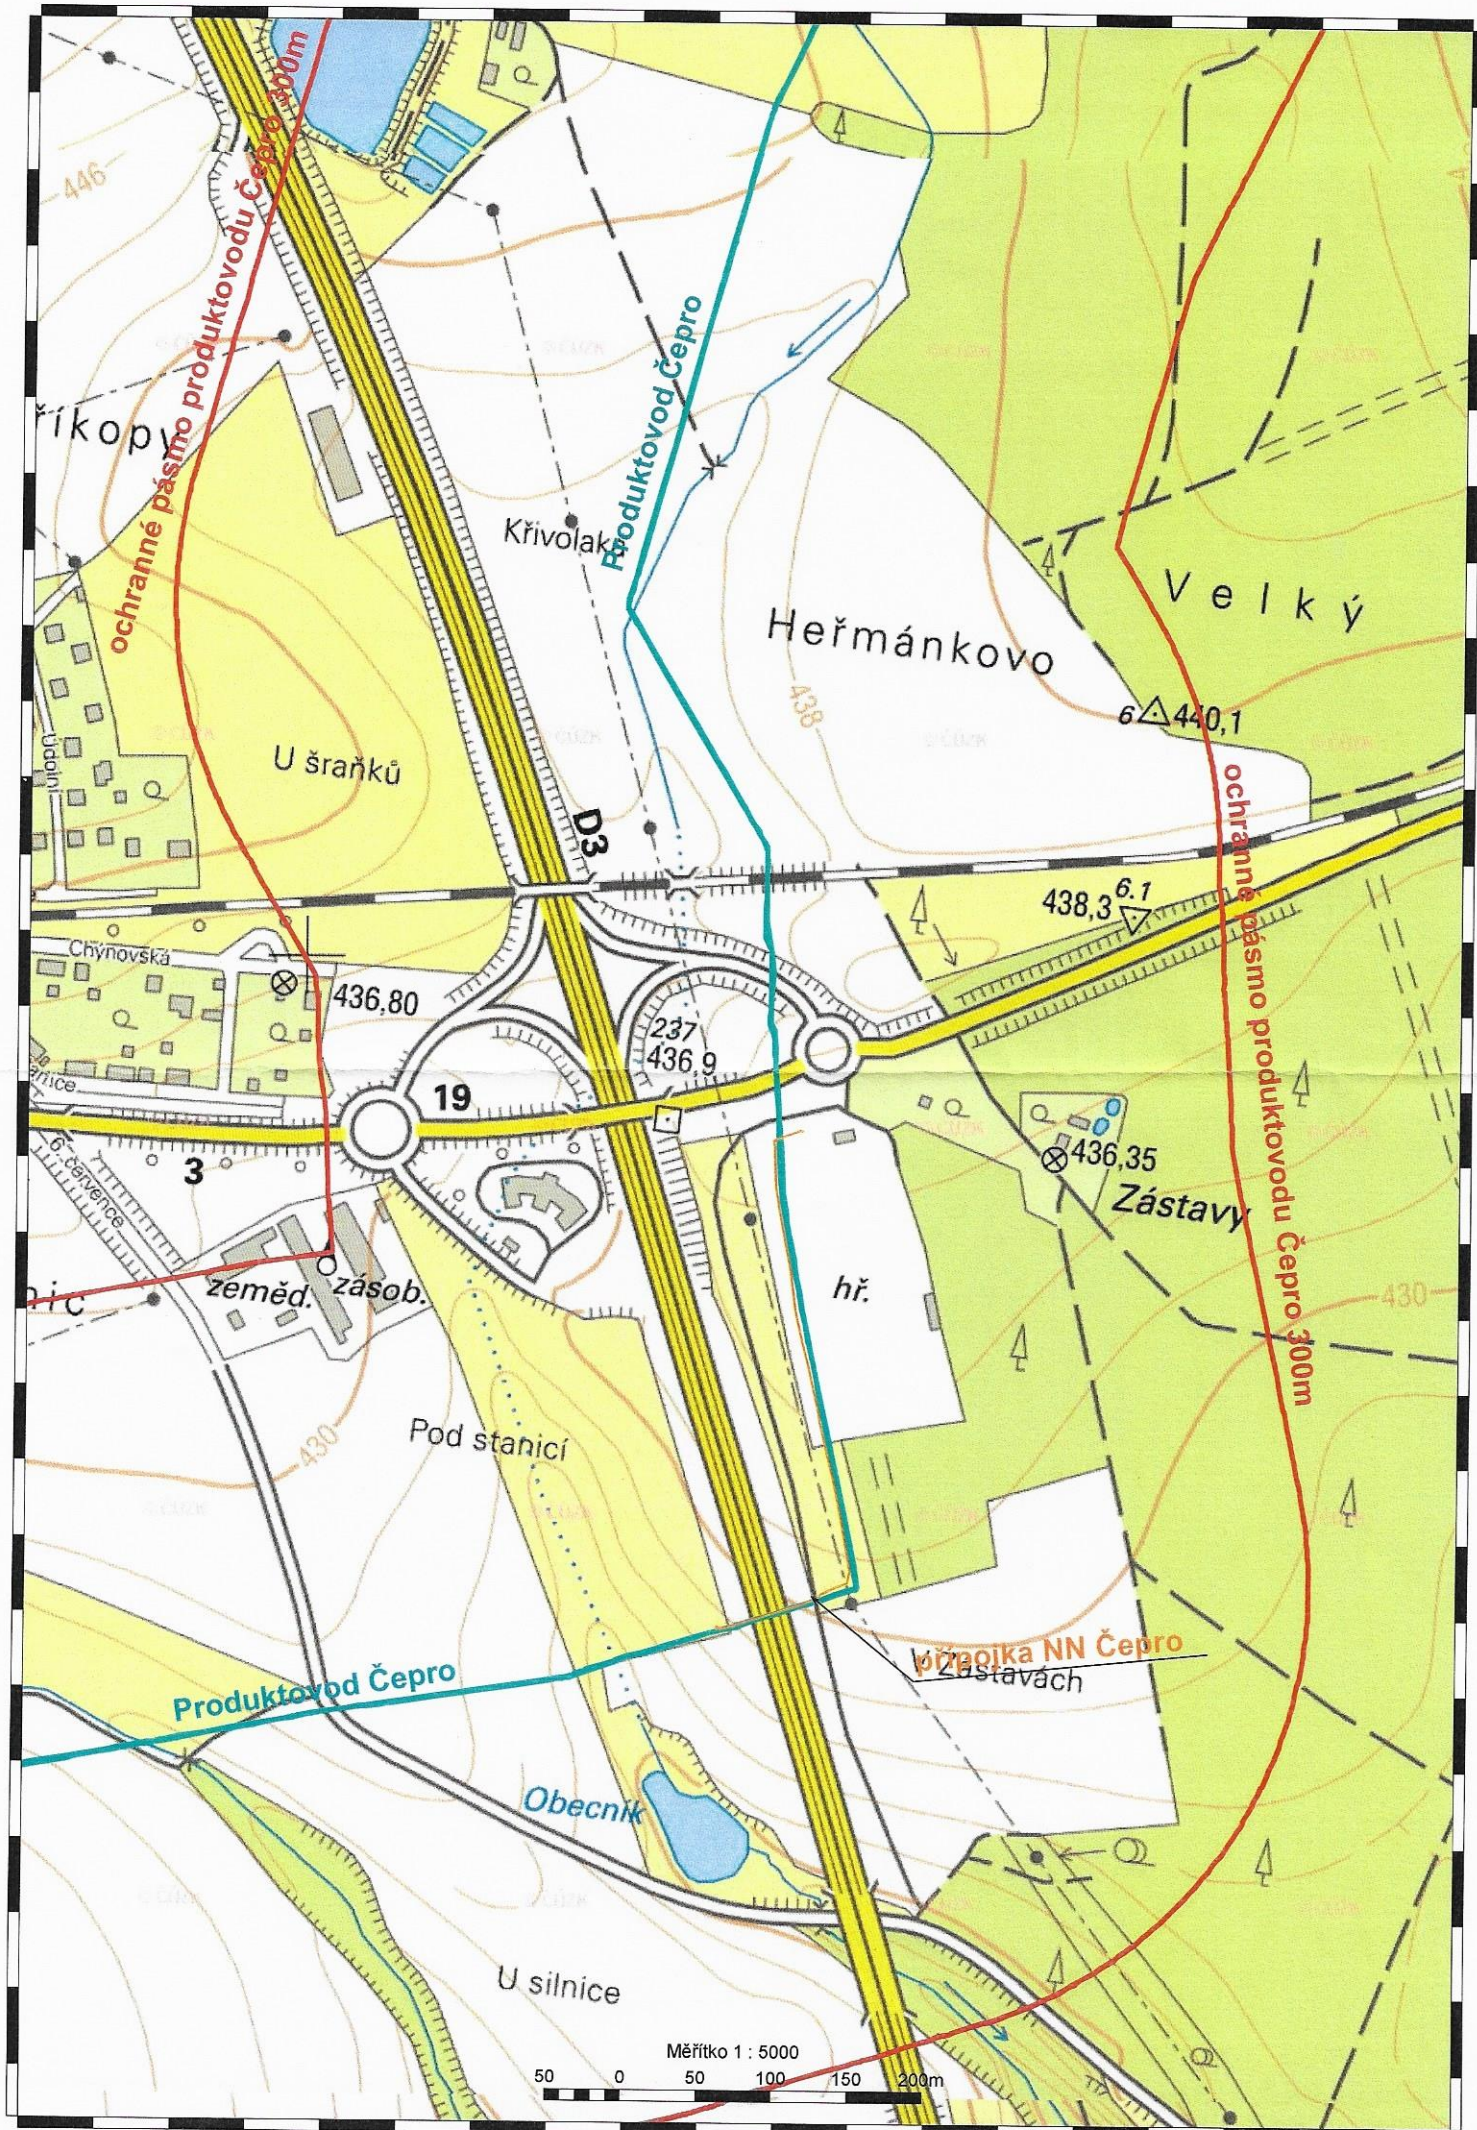



Jaroslava Petroušová  
Čechova 395/59  
370 01 České Budějovice

Číslo jednací 1202005121

Datum 25.3.2020

Vyřizuje Jiří Cipín

telefon +420 972 544 417

e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k územnímu řízení.**

Název stavby: **V1381/1382/1398 - modernizace vedení**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 25.3.2022**

**Dotčená zařízení:**

Správa železnic-TÚDC:TK-traťové kabely, OK-optický kabel, HDPE trubky viz.sit.v.č.1202005121+příloha 1x L.č.50.

**Všeobecné podmínky ochrany:**

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.

Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednavce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednacím číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednavce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese [www.cdt.cz/](http://www.cdt.cz/) vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace,

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

#### **Specifické podmínky Správy železnic:**

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.

Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

#### **Další upřesňující podmínky:**

Dotčené území - k.ú.Přehořov u Soběslavi, Soběslav, Chlebov, Zvěrotice, Sedlečko u Soběslavě, Myslkovice, Košice u Soběslavi, Planá nad Lužnicí, Turovec, Sezimovo Ústí, Měšice u Tábora, Tábor viz.sit.v.č.1202005121 s vedením Správy železnic-TÚDC; v OPD na trati Horní Cerekev - Tábor žkm cca.65,860 - 65,920.

Nutné dodržení všeobecných podmínek pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic-TÚDC viz.příloha 1x. Vytýčení vedení + dozor - ČD-T,a.s. SKS Stejskal Zdeněk tel.972552830, 602970162.

**Počet příloh: 3**

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

Jaroslava Petroušová  
Čechova 395/59  
370 01 České Budějovice

Číslo jednací 1202005122

Datum 25.3.2020

Vyřizuje Jiří Cipín

telefon +420 972 544 417

e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k územnímu řízení.**

Název stavby: **V1381/1382/1398 - modernizace vedení (část 2)**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 25.3.2022**

**Dotčená zařízení:**

Správa železnic-TÚDC:SK-spojový kabel příloha 1x.

**Všeobecné podmínky ochrany:**

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.

Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese [www.cdt.cz/](http://www.cdt.cz/) vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

#### **Specifické podmínky Správy železnic:**

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.

Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

#### **Další upřesňující podmínky:**

Dotčené území - k.ú.Řípec, Soběslav, Přehořov u Soběslavi, Chlebov viz.sit.v.č.1202005122.

Nutné dodržení všeobecných podmínek pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic-TÚDC příloha 1x.

Vytýčení vedení + dozor - ČD-T,a.s. SKS Stejskal Zdeněk tel.972552830, 602970162.

**Počet příloh: 3**

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

E.ON Distribuce, a.s.  
F. A. Gerstnera 2151 /6  
37001 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000075677 / 13.03.2020	UPTS/OS/241482/2020	Simona Hulíková	Praha / 13.03.2020

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Územní řízení / rozhodnutí

**Akce: V1381/1382/1398 - modernizace vedení**

1. V současné době prochází Vámi řešeným zájmovým územím paprsky radioreléových spojů elektronické komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. (viz. přehledná situace). Obecně platí, že koridory radioreléových spojů **nesmí být** částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen!

Podmínky pro případ kolize s vedením SEK Českých Radiokomunikací, a.s.:

- a) Stavebník je povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací, a.s., pokud ve fázi zpracování projektové dokumentace stavby nebo v pozdějších fázích stavebního řízení zjistí, že stavebními objekty nebo použitou stavební technikou **hrozí** i jen krátkodobé či částečné narušení tras podzemních nebo nadzemních vedení veřejné komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s.
- b) V případě nutnosti přeložení vedení Českých Radiokomunikací, a.s. hradí nezbytně nutné náklady za vyvolanou úpravu sítě stavebník, jehož stavba nebo stavební technika danou přeložku vyvolala.
- c) Stavebník je povinen nejpozději 3 měsíce před zahájením výstavby kolizního objektu nebo umístěním kolizní stavební techniky uzavřít se společností České Radiokomunikace, a.s. "Dohodu o přeložení kolizního vedení Českých Radiokomunikací, a.s."

2. Vámi řešenou lokalitou neprochází podzemní vedení sítí elektronických komunikací Českých Radiokomunikací, a.s.

**Za předpokladu splnění výše uvedených požadavků s vydáním územního rozhodnutí pro shora uvedený záměr v místě a dle předložené dokumentace souhlasíme.**

Pozn.:

Rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí je považováno za porušení právní odpovědnosti dle § 100-101 zákona č. 127/2005Sb, o elektronických komunikacích a o změně souvisejících právních předpisů v platném znění.

S pozdravem

Za správnost:

  
**České Radiokomunikace a.s.**  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(53)

Simona Hulíková  
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad , 1x situace CRA


**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 13.03.2021**

PIN: 7459

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/241482/2020

## Zájmové území

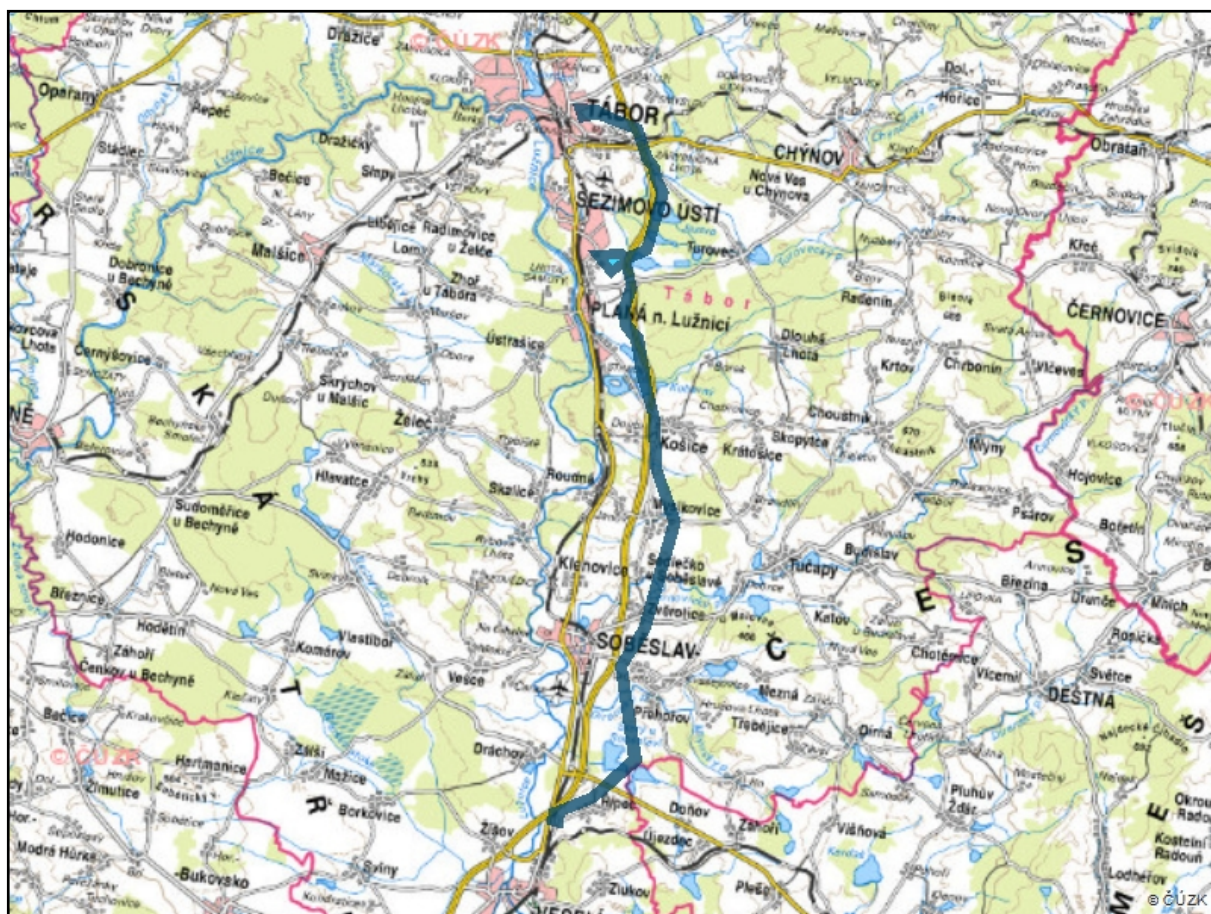

**Poznámka:** Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 629548/20**

**Číslo žádosti: 0120 779 411 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	V1381/1382/1398 - modernizace vedení	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Územní řízení	
Žadatel	Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, kontaktní osoba: Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, České Budějovice, 37001	
Stavebník	E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 37001	
Zájmové území	Okres	Tábor
	Obec	Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Turovec
	Kat. území / č. parcely	Planá nad Lužnicí; Sezimovo Ústí; Turovec
Platnost Vyjádření		<b>13. 5. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
  - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
    - Před montáží dočasného stožáru č.1 a nového stožáru č.1 požadujeme vytýčení SEK (dálková optická trasa) na parcele 1657/3. Montážní a stavební práce budou probíhat mimo ochranné pásmo trasy (1,5 m od krajního prvku na obě strany). ; a
  - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

Číslo jednací: 629548/20

Číslo žádosti: 0120 779 411

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

#### Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 13. 5. 2020.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Milan Čechtický, tel.: 606 694 025, e-mail: milan.cechticky@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 13. 5. 2020 pod č.j. 629548/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

Číslo jednací: 629548/20

Číslo žádosti: 0120 779 411

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 629548/20

Číslo žádosti: 0120 779 411

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### **CETIN a.s. - středisko Čechy jih**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

### **GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov  
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558  
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

### **Jan Koc**

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811  
IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233  
kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

### **Montela s.r.o.**

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice  
IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026  
kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

### **SITEL, spol. s r.o.**

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor , Dražická 55,390 03 Tábor-Náchod  
IČ: 44797320 DIČ: CZ44797320  
kontakt: Magdalena Čedíková, tel: 548 133 454, mobil: 724 748 833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

### **TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.**

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10  
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253  
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

### **Zakom s.r.o.**

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek  
IČ: 25171747 DIČ: CZ25171747  
kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz  
Antonín Talafous, mobil: 721871644, e-mail: telekomunikace@zakompisek.cz



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Elektrovod a.s. - Slovenská  
republika, odštěpný závod  
Jaroslava Petroušová  
Čechova 395/59  
37001 České Budějovice

Naše značka: **E11668/20**

V Praze dne: **12.3.2020**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: V1381/1382/1398 - modernizace vedení**

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E11668/20**  
Název stavby /akce: **V1381/1382/1398 - modernizace vedení**  
Datum podání žádosti: **12.3.2020**  
Důvod žádosti: **Jiný důvod**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Územní řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: **Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod**  
IČ: **08211043**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Jaroslava Petroušová**  
Adresa: **Čechova 395/59**  
Město / obec: **České Budějovice**  
PSČ: **37001**  
Stát:  
E-mail: **petrousova@elektrovod.eu**  
Telefonní číslo: **+420607952399**

## Stavebník

Firma / organizace: **E.ON Distribuce, a.s.**  
Kontaktní osoba: **Ing. Václav Čutka**  
Adresa: **F. A. Gerstnera 2151/6**  
Město / obec: **České Budějovice**  
PSČ: **37001**  
Stát:  
E-mail: **chaloupka@elektrovod.eu**  
Telefonní číslo: **+420730517612**

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **35 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:


## Odeslání stanoviska

E-mail: **petrousova@elektrovod.eu**

Příloha č. 2

## Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

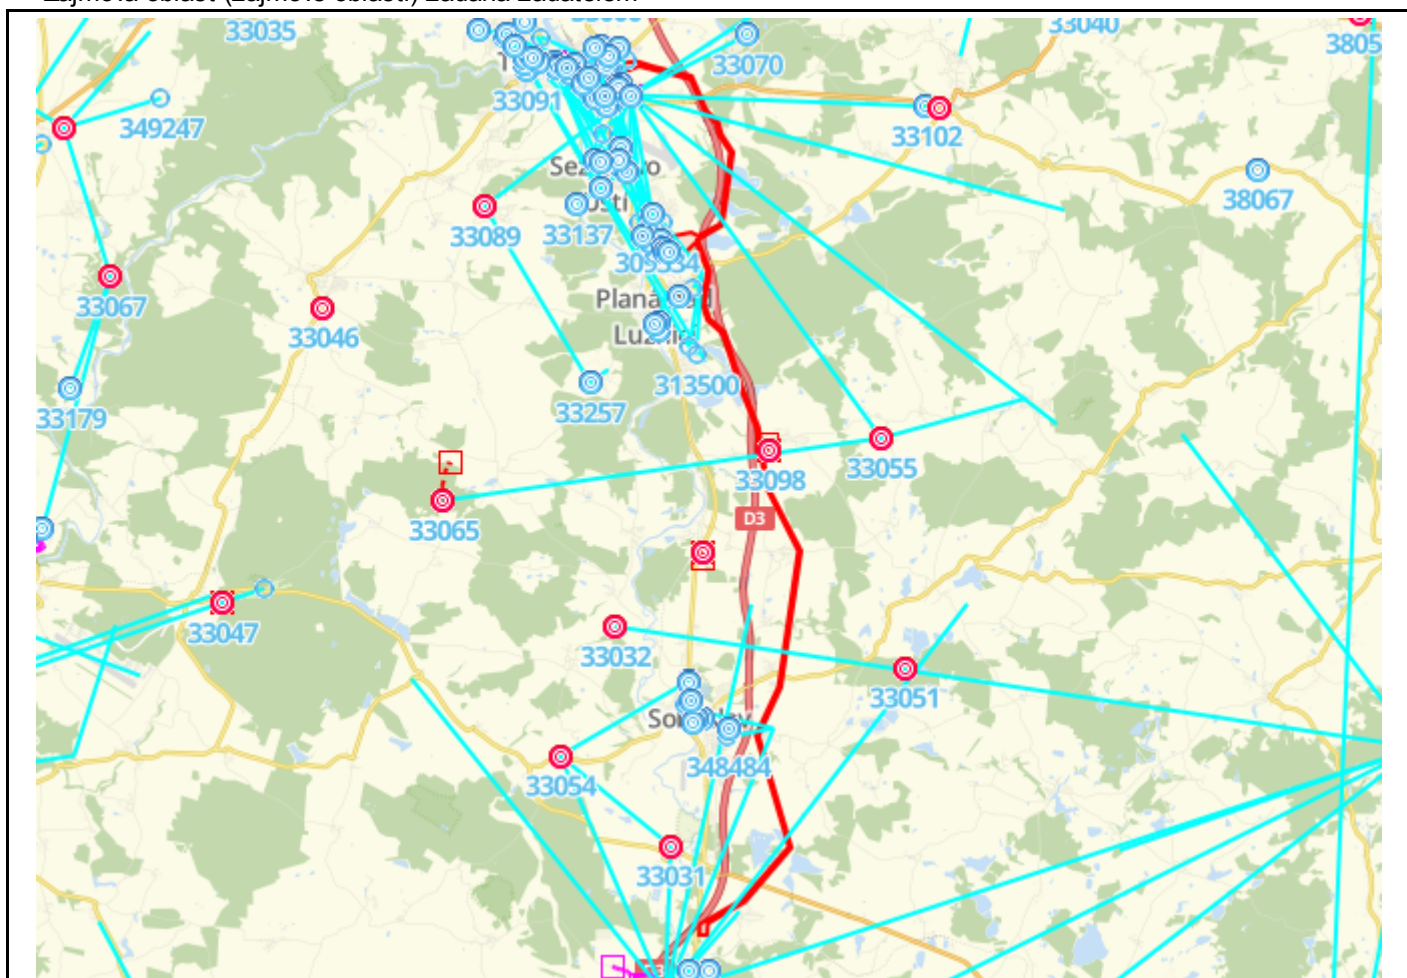

### Legenda:

<span style="color: magenta;">—</span> Optické trasy TMCZ 1	<span style="color: green;">—</span> Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET	<span style="color: red;">—</span> Elektro trasy NN	Základnové stanice
<span style="color: magenta;">□</span> Optická technologie TMCZ 1	<span style="color: green;">□</span> Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET	<span style="color: red;">□</span> Elektro technologie NN	Základnové stanice s elektropřípojkou
<span style="color: cyan;">—</span> Mikrovlnné (MW) spoje			Body sítě

Druhy sítí:

<span style="color: brown;">—</span> Geodeticky zaměřené	<span style="color: brown;">- - - - -</span> Přibližný průběh	<span style="color: brown;">— — — — —</span> Plánovaný průběh	<span style="color: brown;">- - - - -</span> Nadzemní vedení
--	---	---	--

Geometrie zájemové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-733766.31 -1119882.35,-733204.73 -1119915.01,-732844.24 -1120085.26,-731870.57 -1120471.55,-731603.34 -1121413.47,-731341.41 -1121752.13,-731296.43 -1122082.86,-731060.95 -1122577.63,-731587.47 -1124427.07,-732283.32 -1124718.11,-732071.66 -1125564.78,-732325.66 -1126379.7,-732243.64 -1126797.74,-731897.03 -1127191.97,-731650.97 -1128604.84,-731349.34 -1129758.42,-731309.66 -1131348.57,-730674.66 -1133105.4,-731664.2 -1136560.86,-732412.97 -1137735.61,-731947.3 -1140749.22,-733336.36 -1141992.76,-734381.47 -1142421.38,-734438.02 -1142724.79,-734644.4 -1142685.1,-734588.84 -1142403.32,-733370.76 -1141908.09,-733058.78 -1141633.89,-732016.09 -1140717.47,-732487.05 -1137714.45,-731732.99 -1136534.4,-730754.03 -1133094.82,-731367.86 -1131343.28,-731418.14 -1129766.36,-731719.76 -1128604.84,-731963.18 -1127229.01,-732309.78 -1126824.2,-732397.09 -1126371.76,-732140.45 -1125554.2,-732341.53 -1124776.32,-732754.28 -1125080.59,-733173.65 -1124549.6,-732422.89 -1124502.89,-732264.14 -1124614.01,-731648.32 -1124382.09,-731142.97 -1122569.7,-731370.51 -1122096.09,-731412.84 -1121786.53,-731656.26 -1121450.51,-731914.23 -1120554.39,-733206.72 -1120032.34,-733665.77 -1120157.52,-733766.31 -1119882.35))



**PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY**



**Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod**  
**Jaroslava Petroušová**  
**Čechova 395/59**  
**370 01 České Budějovice**

V Praze, 25.3.2020

Naše zn.: **MW9910146888155635**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**V1381/1382/1398 - modernizace vedení**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **12.3.2020**

#### **souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.**

Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 35 m, výška jeřábu: 35 m) se nachází náš vzdušný MW spoj specifikovaný níže. Při realizaci výše uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby.

MW spoj a jeho koncové body ve WGS-84 ( dd.dddd°):

- spoj č. HE2646C - ve výšce 25m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:

A\_latitude: 49.322941°

A\_longitude: 14.744097°

B\_latitude: 49.249649°

B\_longitude: 14.724222°

Poloha spoje je zakreslená schematicky v příloze níže.

- spoj č. HE1747A - ve výšce 26m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:

A\_latitude: 49.406399°

A\_longitude: 14.693806°

B\_latitude: 49.43232°

B\_longitude: 14.685521°

Poloha spoje je zakreslená schematicky v příloze níže.

- spoj č. HH5815A - ve výšce 35m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:

A\_latitude: 49.404842°

A\_longitude: 14.720969°

B\_latitude: 49.43232°

B\_longitude: 14.685521°

Poloha spoje je zakreslená schematicky v příloze níže.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Technická 23  
616 00 Brno

Tel.: 775 012 847  
E-mail: east@vodafone.cz



**Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_MW9910146888155635.pdf  
mapa.png



Elektrovod a.s. - Slovenská republika,  
odštěpný závod  
Jaroslava Petroušová  
Čechova 395/59  
370 01 České Budějovice

Naše značka:  
4399/20/OVP/N

Datum:  
13.5.2020

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: V1381/1382/1398 - modernizace vedení - SO01, SO02

okres: Tábor  
k.ú.: Planá nad Lužnicí

**NEZASAHUJE** do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).



**Příloha k vyjádření: 4399/20/OVP/N**

### **Seznam souřadnic předmětu vyjádření:**

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

#### **Polygon č. 1 / 1**

<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>
733118.691	1124622.843
733068.385	1124554.686
732445.239	1124527.099
732385.196	1124639.070
732300.812	1124645.562
732216.427	1124809.462
732318.662	1124872.750
732365.723	1124778.629
732751.944	1125049.633
733040.798	1124669.903
733068.385	1124726.700



Elektrovod a.s. - Slovenská  
republika, odštěpný závod  
Čechova č.p. 395/59  
České Budějovice 6  
370 01

Vaše značka:

Naše značka:  
2020/1313

Vyřizuje:  
Andrea Chalupová  
724 909 851

České Budějovice:  
02.06.2020

**Věc:** V1381/1382/1398 – modernizace vedení

**Lokalita:** Kú: Planá nad Lužnicí, parc. č. 1638/16, 1638/95, 1638/140, 1638/141, 1638/143, 1638/144, 1638/145, 1638/146, 1657/1, 1658/2, 1659, 1669/1, 1669/2, 1670/1, 1670/2, 1686, 1687, 1688, 1689, 1691, 1692, 3132/3, 3132/5, 3132/6, 3132/7, 3132/8, 3132/9, 3132/10, 3132/12, 3132/13, 3132/14, 3132/15, 3132/16, 3132/17, 3132/18

**Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází stávající dálkový vodovod Řad Zlukov - Tábor z materiálu ocel průměr 800 mm a dálkový vodovod Řad Zlukov – Sv. Anna z materiálu polyetylen průměr 300 mm, v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu (JVS), nebo jeho ochranné pásmo. Ocelový vodovod je aktivně katodicky chráněn. Vodovody jsme Vám orientačně zakreslili do přiložené situace.**

**Stavba se nachází v ochranném pásmu vodovodu.**

Předmětem stavby je modernizace vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí. V páteřní trase mezi rozvodnami Tábor a Veselí nad Lužnicí, bude modernizace zahrnovat výměnu fázových vodičů, izolátorů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů.

V odbočce k rozvodně Planá nad Lužnicí dojde k výměně vedení včetně stožárů. Stožáry budou stejné konstrukce, budou umístěny do stejných stožárových míst, nenavysuje se násobnost vedení, nedojde ke změně trasy vedení ani rozšíření ochranného pásma vedení.

Součástí stavby je **SO01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n. Lužnicí - která se přímo dotýká ochranného pásma vodovodů.**

Jedná se o dočasnou stavbu vedení 1x110 kV v délce 780 m, která bude po dobu výměny odbočného vedení zajišťovat náhradní napájení rozvodny 110/22kV Planá nad Lužnicí, zásobující elektrickou energií celou oblast. Náhradní přenosová trasa (NPT) bude tvořena stožáry z ocelové příhradové konstrukce ze šroubovaných dílů konfigurace „portál“ na pražcových základech bez potřeby betonáže. Stožáry budou stabilizovány pomocí ocelových lan uchycených k zemním kotvám nebo k betonovým kostkám. Předpokládaná doba použití NPT **je po dobu 6 měsíců.**

**Osazení betonových kostek, ke kterým budou přichyceny stožáry a stožáry požadujeme osadit mimo ochranné pásmo vodovodů, které je minimálně 3,5m od líce vodovodu.**



Vytýčení sítí provozovaných společností JVS v zájmovém území si objednejte u Petra Šímy, psima@jvs.cz, tel. 724 300 632.

Vytýčení je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné polohy provést průzkumné sondy a to za účasti provozovatele.

**Požadujeme účast na předání staveniště, kde budou dohodnuty podmínky prací v ochranném pásmu vodovodu, volejte P. Šíma tel. 724 300 632.**

Jihočeský vodárenský svaz k ochraně předmětného veřejného vodovodu vznáší požadavek, aby v případě, že při činnostech prováděných v prostoru dotčeném trasou a ochranným pásmem předmětného vodovodu bude docházet k přejezdům stavebních strojů či jiné techniky, byl předem předmětný vodovod ochráněn betonovými panely, proti poškození. Uložení panelů Vám bude upřesněno na Vaši písemnou žádost.

Před zahájením stavební činnosti včetně zemních prací v dotčeném území je nezbytné provést vytýčení dálkového vodovodu, katodové ochrany a elektro přípojek na místě.

Poškození nebo ohrožení zařízení, znemožnění vstupu na pozemky v souvislosti s údržbou vodovodu nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu, neoprávněná manipulace se zařízením vodovodu – může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč dle § 32 odst. 7b.

Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě Jihočeského vodárenského svazu, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci odpovídá investor.

Toto vyjádření Jihočeského vodárenského svazu má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Chalupová Andrea  
referent vyjadřovací činnosti

**Jihočeský vodárenský svaz**

S.K. Neumanna 19 (16)  
370 01 České Budějovice  
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Přílohy: Situace (Měřítko 1 : 5000)

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

14.05.2020

Číslo jednací:

O20070118973

Vyřizuje:

Ladislav Buriánek

Tel.:

tel.: +420 387 761 521

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

ladislav.burianek@cevak.cz

Datum:

14.05.2020

Elektrovod a.s. - Slovenská  
republika, odštěpný závod  
Čechova č.p. 395/59  
370 01 České Budějovice 6

**Planá nad Lužnicí, parc. č. 1657/2, V1381/1382/1398-modernizace vedení (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

- V dosahu zájmového území se také nachází zařízení, vodohospodářské sítě, případně investiční záměr výstavby sítí v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS). Žádosti o vyjádření v dotčeném území posílejte na adresu S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice, případně zadejte přes vyjadřovací portál na adrese <http://vyjadreni.jvs.cz/>.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ladislav Buriánek  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O20070118973.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (225)

V. 2.

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

16.04.2020

Číslo jednací:

O20070116956

Vyřizuje:

Ladislav Buriánek

Tel.:

tel.: +420 387 761 521

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

ladislav.burianek@cevak.cz

Datum:

16.04.2020

Elektrovod a.s. - Slovenská  
republika, odštěpný závod  
Čechova č.p. 395/59  
370 01 České Budějovice 6

**Tábor, parc. č. 318/19, V1381/1382/1398-modernizace vedení (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

- V dosahu zájmového území se také nachází zařízení, vodohospodářské sítě, případně investiční záměr výstavby sítí v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS). Žádosti o vyjádření v dotčeném území posílejte na adresu S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice, případně zadejte přes vyjadřovací portál na adrese <http://vyjadreni.jvs.cz/>.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ladislav Buriánek  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O20070116956.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (225)

V. 2.



## Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o.

Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí

IČO: 63272202

DIČ: CZ63272202

### Vyjádření správce technické infrastruktury v majetku města Planá nad Lužnicí a společnosti Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o.

**Číslo žádosti:**

**Číslo vyjádření TSM:** 29/2020

**Důvod podání žádosti:** Existence sítí

**Důvod vydání vyjádření:** „V1381/1382/1398-modernizace vedení“

**Žadatel:**

**Jméno:** Elektrovod a.s. – Slovenská republika

**Telefon:** 730 517 612

**E-mail:** chaloupka@elektrovod.cz

**Zájmové území:**

**Dotčená k.ú.:** Planá nad Lužnicí (721336)

**Dotčené pozemky:** Dle celkové situace SO01 a SO02

Na základě Vaší žádosti o vyjádření Vám společnost Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. sděluje, že v zájmovém území

### SE NENACHÁZÍ

vedení **veřejného osvětlení**, **dešťová kanalizace** nebo **teplovodní vedení** ve správě nebo majetku Technických služeb Planá nad Lužnicí s.r.o. nebo v majetku Města Planá nad Lužnicí.

Platnost tohoto vyjádření je **4 roky** od data vydání.

V Plané nad Lužnicí dne 20.03.2020

  
Technické služby  
Planá nad Lužnicí s.r.o.  
Zákostelní 661 - 391 11 Planá n. Luž.  
TEL./FAX: 381 292 383  
IČO: 63272202 • DIČ: CZ63272202

.....  
Bc. Ladislav Havlíček

jednatel

C-Energy Planá s.r.o.  
Průmyslová 748  
Planá nad Lužnicí  
391 02 p. Sezimovo Ústí II

ELEKTROVOD a.s.  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice  
[petrousova@elektrovod.eu](mailto:petrousova@elektrovod.eu)

Naše značka:	Vyřizuje:	Telefon / e-mail:	Planá nad Lužnicí
E/Df/200518	Ing. Vladimír Dufek	606619523 <a href="mailto:vladimir.dufek@c-energy.cz">vladimir.dufek@c-energy.cz</a>	dne: 18. 5. 2020

### Vyjádření k zařízení technické infrastruktury

**Stavba: V1381/1382/1398 – modernizace vedení**  
(dále také jen „předmětná stavba“)

Stavebník: E.ON Distribuce, a.s.

Žadatel: adresát

K vaší žádosti sdělujeme, že se v zájmovém území SO 01 a SO 02 předmětné stavby nenacházejí žádná zařízení technické infrastruktury v naší správě. Výskyt našeho zařízení v okolí stavby – viz přílohy.

Naše „blízká“ zařízení v případě potřeby vytýčíme na požádání.

Pro potřeby územního řízení předmětné stavby tímto potvrzujeme, že proti umístění a následné realizaci předmětné stavby nemáme námitek.

Vyjádření má platnost 2 roky od vydání, tj. do 19. 5. 2022.

S pozdravem

Ing. Vladimír Dufek  
Projektový manažer


**C-Energy Planá**  
s.r.o.

Průmyslová 748  
Planá nad Lužnicí  
391 02 p. Sezimovo Ústí  
DIČ: CZ25106481



Přílohy:

- situace stavby
- situace zařízení CE (PDF, DGN) v blízkosti stavby

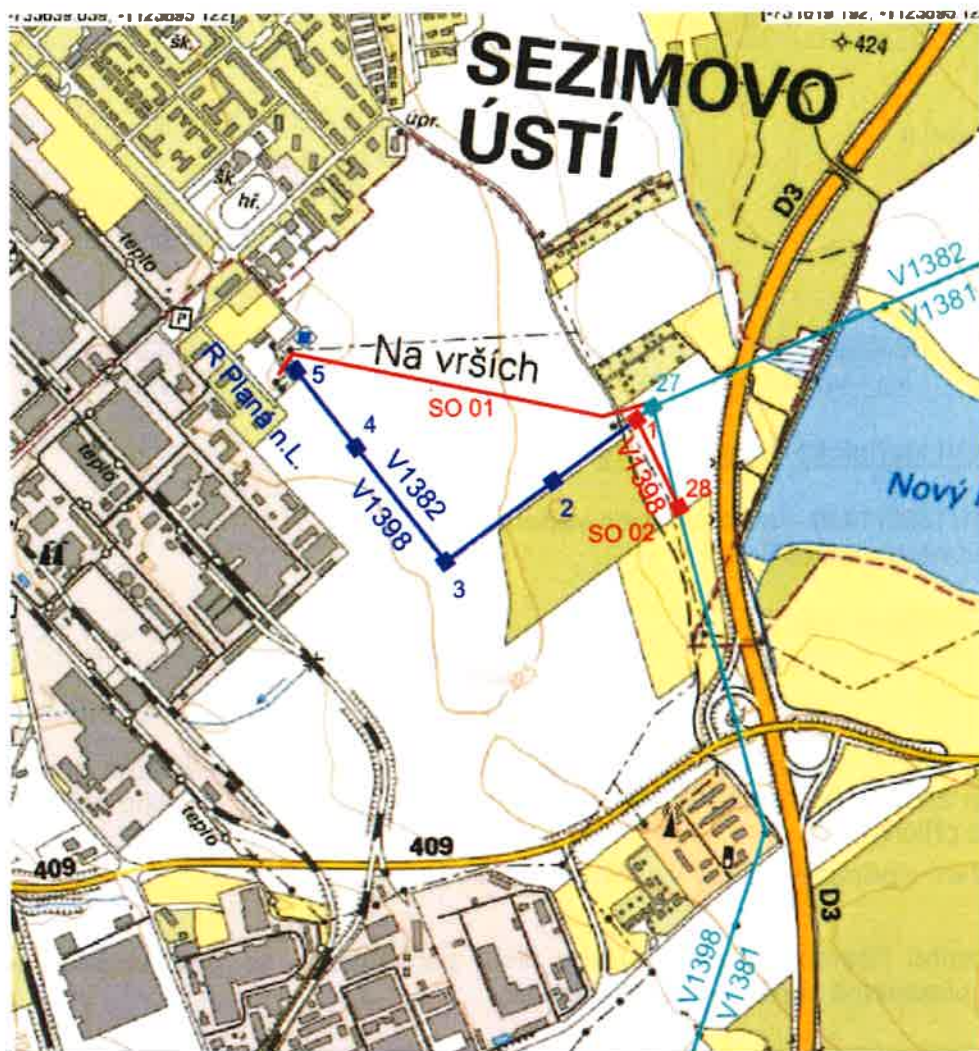

**Elektrovod a.s. -**  
Stavovská republika, oddělení zavedení


**Legenda :**

— výměna odbočky ve stávající trase k R Planá n.L.  
— páteřní vedení R Tábor - R Veselí n.L.  
— SO01 a SO02



Vypracoval	Ing. Chaloupka Josef	Základové číslo	20 001 CZ
Provehl	Ing. Brůžek Vít	Druh dokumentu	DUR
Schválil	Ing. Brůžek Vít	Datum	03 / 2020
Stavba	V1381/1382/1398-modernizace vedení	Měřítko	1 : 10 000
PS - SO	SO01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n. Lužnici SO02 Úprava vedení u TR Planá n. Lužnici	Počet A4	1
Název	Situace odbočky k rozvodně Planá nad Lužnicí		
	Seznam dokumentace	Archivní číslo	Příloha

Tato dokumentace je důležitým majetkem Elektrovod a.s. Zastředí řádně této dokumentaci nemají být reprodukována aniž se souhlasí s tímto písemným povolením.

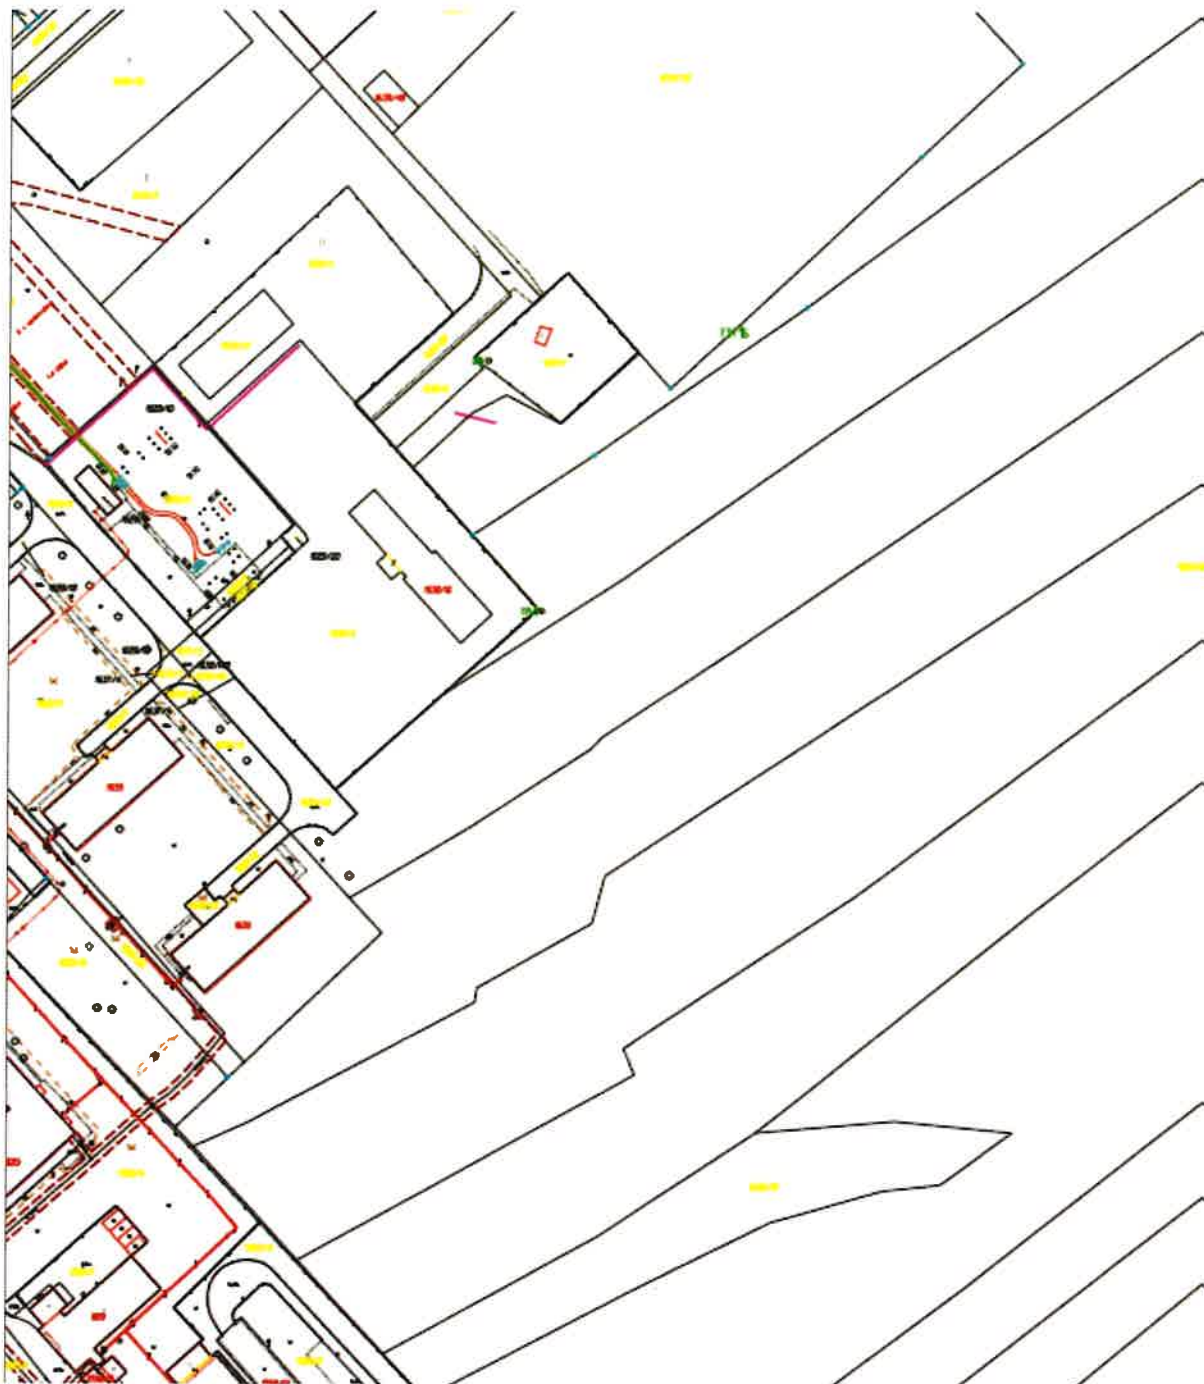





COMPUTER - PROGRAM - SYSTEM

Elektrovod a.s – Slovenská republika, odštepny závod Čechova 395/59 370 01 České Budějovice Ičo: 08211043 DIČ: CZ684910388		
Dopis ze dne	Vyřizuje	V Praze dne
17.3.2020	spravce@coprosys.cz	6.4.2020
Věc	Existence sítí / územní řízení	

Dobrý den,  
jako telekomunikační operátor veřejné pevné sítě elektronických komunikací v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydáváme pro: E.ON Distribuce a.s.

K danému dni **souhlasné** stanovisko s Vaším projektem. Naše sítě nezasahují do Vámi vyznačeného území.

na akci : „V1381/138281398 – modernizace vedení“

k.ú. Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí

S pozdravem

  
Na Kopci 239, 537 05 Chrudim  
IČ: 45534152 | Tel.: 469 775 775  
DIČ: CZ45534152 | [www.coprosys.cz](http://www.coprosys.cz)

Platnost vyjádření je stanovena na dobu 2 let ode dne vystavení.

CoProSys a. s., Czech republic, 537 05 CHRUDIM, Na Kopci 239  
[http: www.coprosys.cz](http://www.coprosys.cz)  
IČO: 45534152, DIČ: CZ45534152





**Elektrovod a.s. – Slovenská republika  
odštěpný závod**  
Ing. Vít Brůžek  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice

Radek Somol  
+420 606 760 485  
somol@silon.eu  
17.7.2020

**SILON s.r.o.**  
Planá nad Lužnicí  
Průmyslová 451  
CZ – 391 02 Sezimovo Ústí 2

## **Vyjádření ke stavbě pro územní řízení V1381/1382/1398 – modernizace vedení**

### **V1381/1382/1398 – modernizace vedení**

Souhlasíme s realizací výše uvedené stavby - modernizace vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí. V páteřní trase mezi rozvodnami Tábor a Veselí nad Lužnicí, stavba zahrnující modernizaci fázových vodičů, izolátorů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů.

S pozdravem

Radek Somol  
Head of investment SILON s.r.o.



SILON s.r.o., Planá nad Lužnicí, Průmyslová 451,  
39102 Sezimovo Ústí, Czech Republic  
IČ: 27157245 DIČ: CZ27157245  
www.silon.eu



## Jaroslava Petroušová

---

**Od:** Josef Chaloupka  
**Odesláno:** pondělí 20. dubna 2020 10:57  
**Komu:** Jaroslava Petroušová  
**Předmět:** FW: Vyjádření k žádosti

---

**From:** Jiří Čížek <unisluzby@atlas.cz>  
**Sent:** Wednesday, March 25, 2020 12:17 PM  
**To:** Josef Chaloupka <chaloupka@elektrovod.eu>  
**Subject:** Vyjádření k žádosti

Dobrý den,

K Vaší žádosti z 17.3.2020 ohledně modernizace vedení - V1381/1382/1398 sdělujeme:

K navrhované modernizaci nemáme připomínek. V zájmovém území, kde stavba bude probíhat nevlastníme ani neprovozujeme žádné vedení.

S pozdravem

UNISLUŽBY s.r.o.  
Jiří Čížek  
Chýnovská 378  
Planá nad Lužnicí



Fine Technology Outsource, s.r.o.  
Tylova 473/27  
301 00 Plzeň

Elektrovod - Slovenská republika, odštěpný  
závod České Budějovice  
Jaroslava Petroušová  
Čechova  
37001 České Budějovice  
id 18444

č.j.: 18444      vyřizuje:

tel.: 211 155 328

e-mail: site@vyjadreni.net

Věc: **Nekolizní vyjádření**

Praha 19.3.2020

Vážený pane / Vážená paní,

společnost Fine Technology Outsource, s.r.o., se sídlem Tylova 473/27, 301 00 Plzeň Vám sděluje, že:

V zakresleném prostoru stavby nedojde ke kolizi s našimi sítěmi.

S realizací stavby **V1381/1382/1398 - modernizace vedení** souhlasíme. Všechny změny v PD je třeba znovu projednat.

Toto vyjádření je platné pro všechny stupně projektové dokumentace a je platné 1 rok ode dne vystavení. Nedílnou součástí je příloha (zákres sítí, případně situace stavby).

Kontakt na provozovatele - tel.: +420 211 155 328, e-mail: info@finetechnology.cz



Příloha: Situace stavby / zákres sítí

## **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví či správě subjektu uvedeného na straně 1, za který se vyjadřuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo tak, aby nedošlo k poškození. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany sítí společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které vlastníkově technické infrastruktury vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Veškeré zásahy v ochranném pásmu TI je třeba předem konzultovat s jejím vlastníkem (provozovatelem).
6. Náklady spojené s ochranou, přemístěním nebo případnou opravou TI hradí stavebník v celém rozsahu.

## **II. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras vlastníka technické infrastruktury včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat vlastníka TI. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno kruhem o poloměru 25m kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) vlastníka TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat vlastníka TI.

## **III. Křížení a souběh se SEK**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat své zařízení v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit technickou infrastrukturu chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat vlastníka TI.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy TI znepřístupnit (např. zabetonováním).

# Faktura - daňový doklad č.: 202002218

**Dodavatel:****Fine Technology Outsource, s.r.o.****Tylova 473/27****301 00 Plzeň**

IČ: 05190533

DIČ: CZ05190533

Jsme plátcí DPH

Číslo  
úctu:**2601018029 / 2010**

Forma úhrady: převodem  
Datum vystavení: 18.03.2020  
Datum splatnosti: 26.03.2020  
Datum uskutečnění zdanitelného  
plnění: 18.03.2020

Variabilní symbol: **18444**

Specifický symbol: 0

Konstantní symbol: 0308


**Odběratel:**

**Elektrovod - Slovenská republika, odštěpný závod  
České Budějovice  
Čechova  
37001 České Budějovice**

IČ: 08211043

DIČ: CZ684910388


Položka	Cena /jedm.	Počet	%DPH	DPH	Celkem (Kč)
Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací č.18444. Název akce: V1381/1382/1398 - modernizace vedení <b>Vyjádření za subjekt: Fine Technology Outsource, s.r.o.</b>	314,05	1	21%	65,95	380,00



Celkem bez DPH (Kč):	314,05
DPH (Kč):	65,95
DPH (%):	21%
<b>Uhrazeno:</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Celkem k úhradě:</b>	<b>380 Kč</b>

**Fakturu prosím uhradte pod VS 18444**




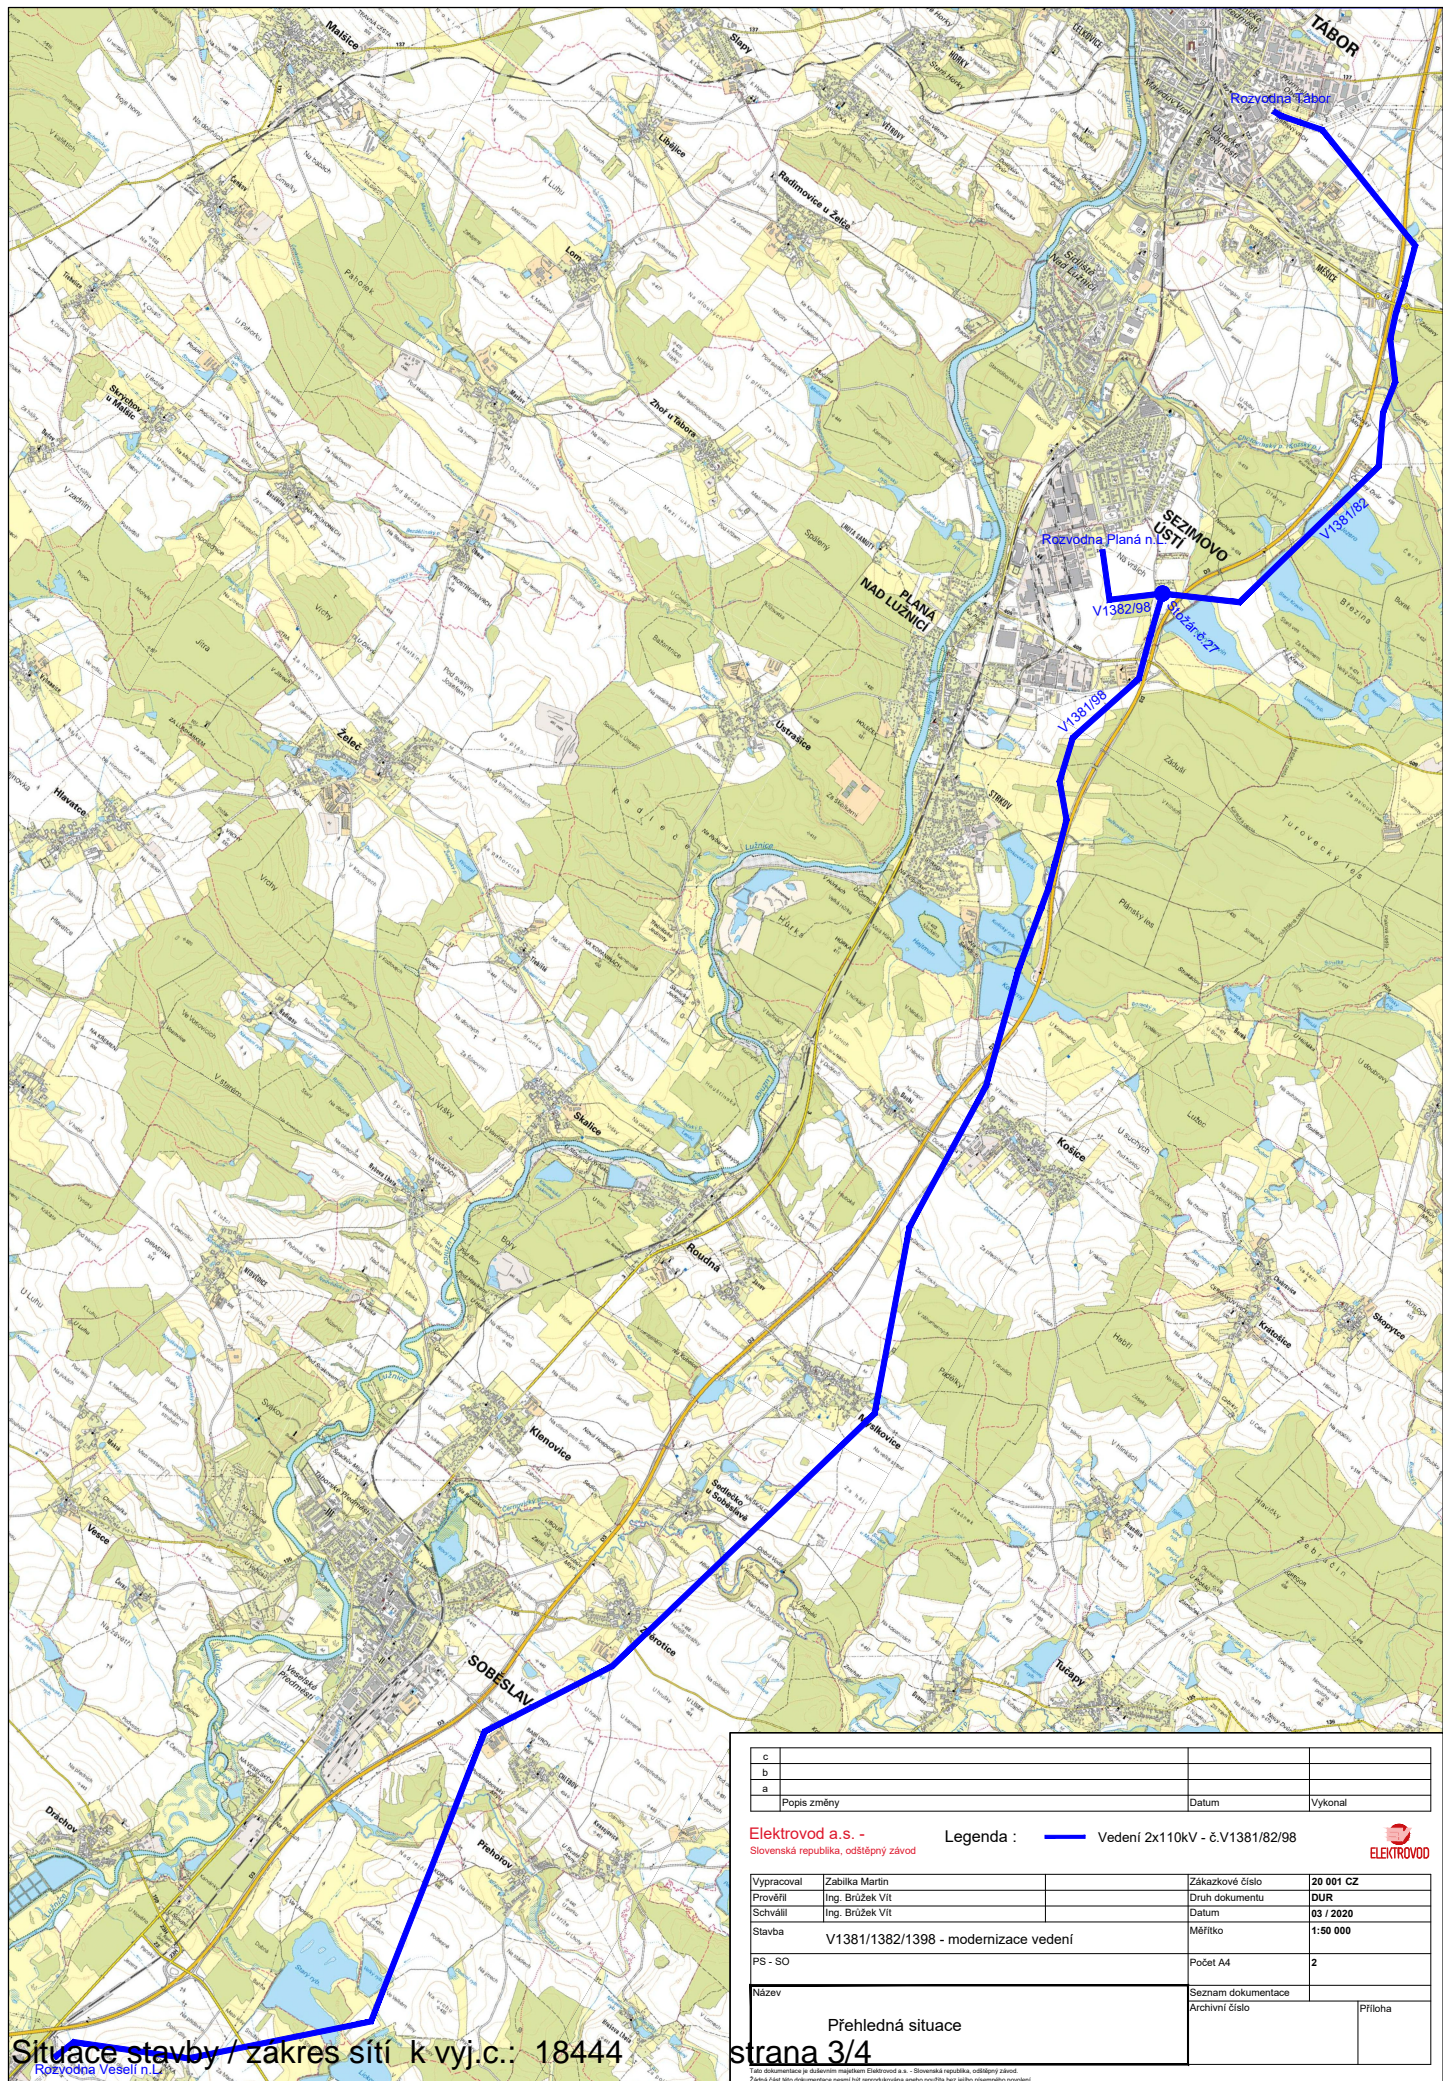

c				
b				
a				
Popis změny		Datum	Vykonal	
<b>Elektrovod a.s. -</b> Slovenská republika, odštěpný závod				
Legenda :		— Wedení 2x110kV - č.V1381/82/98		
Vypracoval	Zablika Martin	Základové číslo	20 001 CZ	
Proveřili	Ing. Brůžek Vit	Druh dokumentu	DUR	
Schválili	Ing. Brůžek Vit	Datum	03 / 2020	
Stavba	V1381/1382/1398 - modernizace vedení		Měřítko	1:50 000
PS - SO			Počet A4	2
Název	Přehledná situace		Seznam dokumentace	Příloha
		Archivní číslo		

Tato dokumentace je duševním majetkem Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod.  
Základní část této dokumentace nesmí být reprodukována aniž by byla písemně souhlasem poskytnuta.

# SEZIMOVO ÚSTÍ

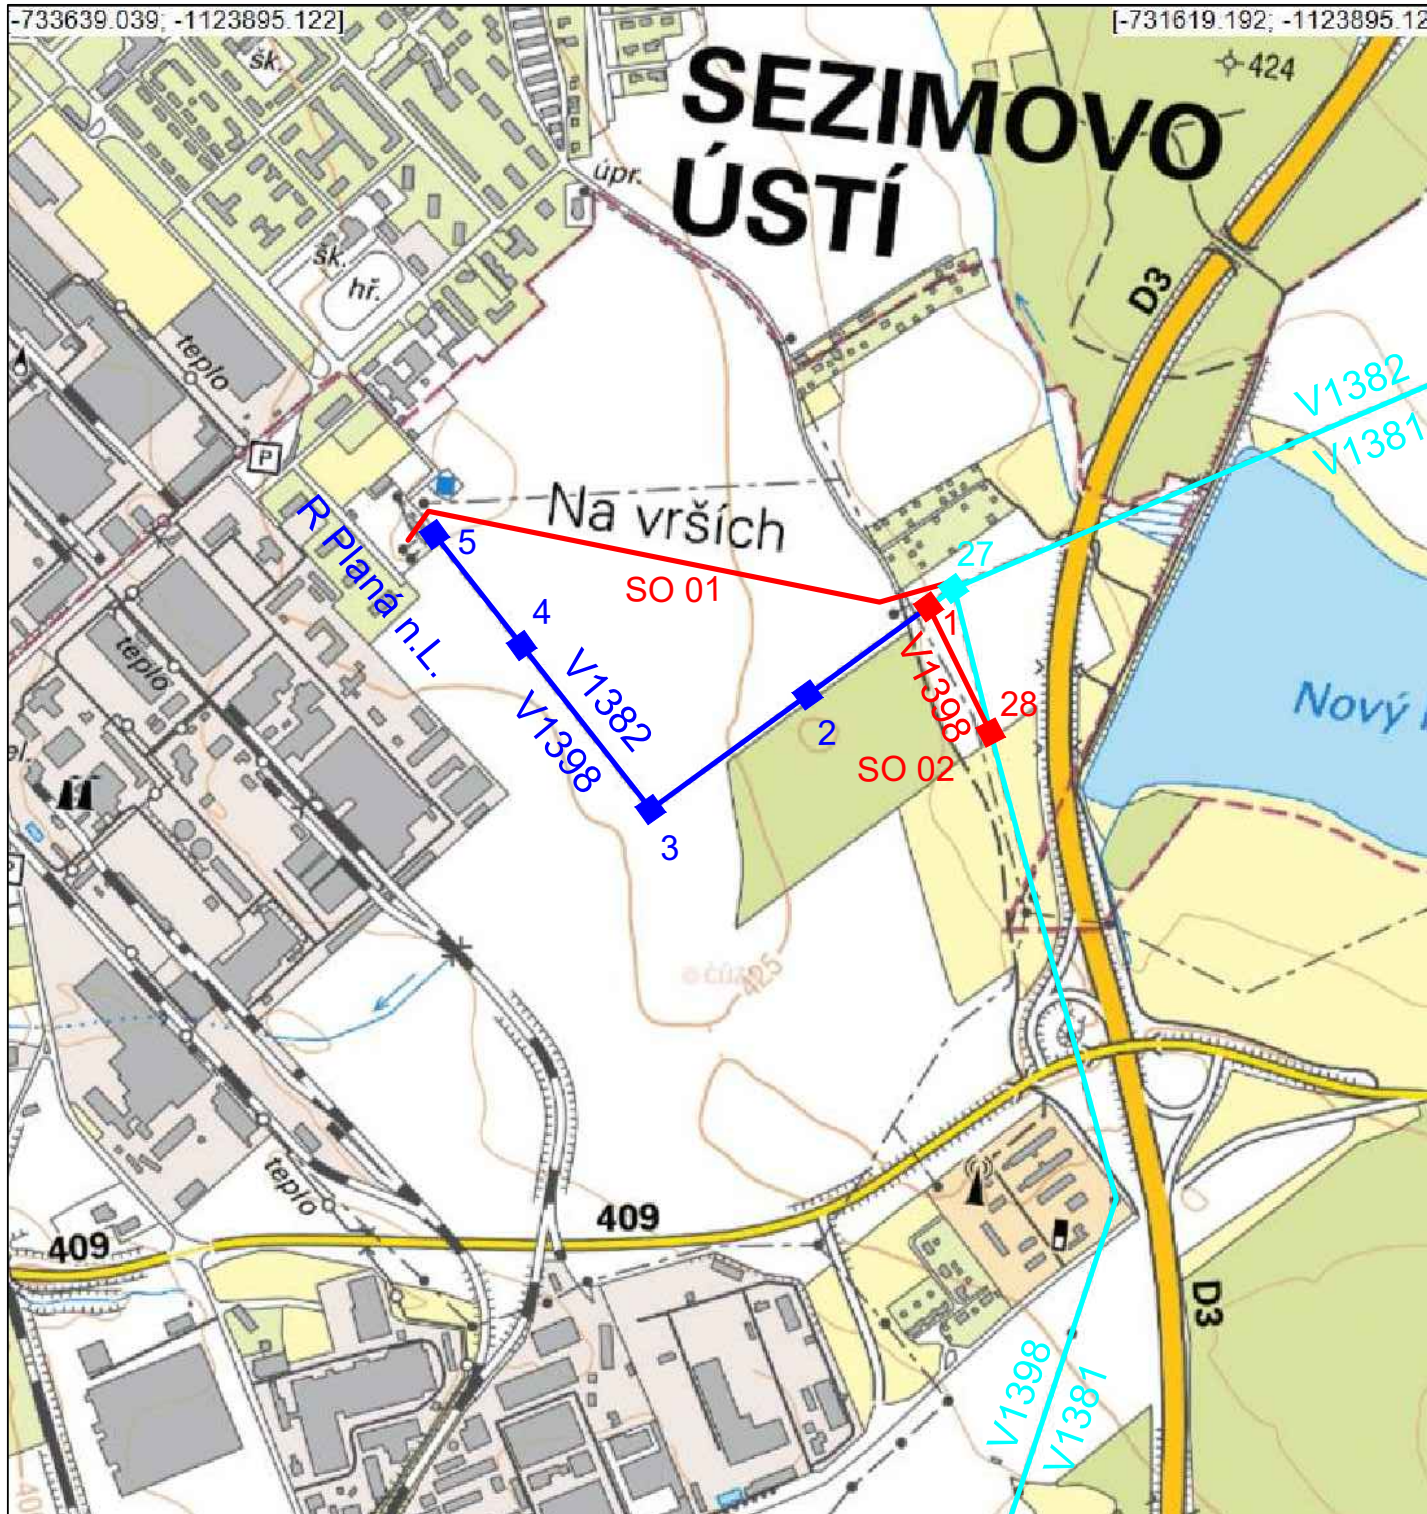

**Elektrovod a.s. -**  
Slovenská republika, odštěpný závod

**Legenda :**



**výměna odbočky ve stávající trase k R Planá n.L.**  
**páteřní vedení R Tábor - R Veselí n.L.**  
**SO01 a SO02**



Vypracoval	Ing.Chaloupka Josef		Zákazkové číslo	20 001 CZ
Prověřil	Ing. Brůžek Vít		Druh dokumentu	DUR
Schválil	Ing. Brůžek Vít		Datum	03 / 2020
Stavba	V1381/1382/1398-modernizace vedení		Měřítko	1 : 10 000
PS - SO	SO01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n. Lužnicí SO02 Úprava vedení u TR Planá n. Lužnicí		Počet A4	1
Název	Situace odbočky k rozvodně Planá nad Lužnicí		Seznam dokumentace	
			Archivní číslo	Příloha

**Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod**

**Ing. Josef Chaloupka**  
Čechova 395/59  
370 01 České Budějovice

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
13.5.2020	557/20/KOC/Ro/2	Ing. Michal Rotbauer/ 381 107 239/ rotbauer@ceps.cz	Kočín / 20. 5. 2020

**Název záměru – V1381/1382/1398 – modernizace vedení**

**- Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí**

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí výše uvedené stavby Vám sdělujeme:

**S uvedenou projektovou dokumentací souhlasíme, je v souladu s našimi podmínkami.**

Z hlediska budoucího a plánovaného rozvoje přenosové soustavy ČR, Vám sdělujeme, že ve Vámi dotazovaném území se nachází rozvojový záměr přenosové soustavy ČR (dále jen „Rozvojový záměr ČEPS“) vymezený v územně analytických podkladech ve smyslu § 26 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „SZ“).

Rozvojový záměr ČEPS je dále vymezen v Zásadách územního rozvoje kraje Jihočeského (viz § 36 a násl. SZ) jako plocha nebo jako koridor (dále jen „plocha“) **Ee33 - ZVN 400kV Kočín – Mírovka**.

Plocha vymezená pro Rozvojový záměr ČEPS v Zásadách územního rozvoje kraje Jihočeského je následně zpřesňována v územních plánech obcí (viz § 43 a násl. SZ).

I v případě, že plocha uvedená v zásadách územního rozvoje není vymezena v územně plánovací dokumentaci obce, nebo je vymezena v územně plánovací dokumentaci obce v rozporu se zásadami územního rozvoje, je i tak území v ploše vymezené v zásadách územního rozvoje rezervováno pro realizaci Rozvojového záměru ČEPS.

V případě že v územně plánovací dokumentaci obce je plocha vymezena v souladu se zásadami územního rozvoje a umožňuje realizaci Rozvojového záměru ČEPS, je území rezervované pro realizaci Rozvojového záměru ČEPS shodné s takto vymezenou plochou v územně plánovací dokumentaci obce.

Jestliže v území zamýšlíte:

- 1) realizovat stavbu, změnu stavby (mimo stavební úpravy) vč. infrastruktury, technických zařízení a vodních děl,
- 2) měnit vliv užívání stavby nebo zařízení na území,
- 3) měnit využití území: terénními úpravami, stanovením dobývacího prostoru, odstavnými, manipulačními, prodejními, skladovými nebo výstavními plochami, veřejnými a neveřejnými pohřebišti, změnami druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizováním a úpravami vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů atd.

upozorňujeme na nutnost respektování Politiky územního rozvoje ČR, územně analytických podkladů a zejména územně plánovacích dokumentací (tj. zásad územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací obcí) rezervující území pro Rozvojový záměr ČEPS, který budeme realizovat.

Příslušný pro určení, zda je Váš záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a uplatňováním cílů a úkolů územního plánování, a pro případné stanovení podmínek realizace Vašeho záměru, je podle § 96b odst. 3 SZ orgán územního plánování. U stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b SZ posuzuje podle § 90 odst. 2 SZ uvedený soulad stavební úřad.

Dovolujeme si Vás tímto rovněž upozornit, že v případě, kdy by byl Váš záměr veřejnoprávně povolen i přes jeho nepřípustnost z důvodů nesouladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s uplatňováním cílů a úkolů územního plánování, šlo by o vadu řízení, či jiného postupu podle SZ. ČEPS bude i v případě kolize Rozvojového záměru ČEPS s cizí nemovitostí pokračovat v realizaci Rozvojového záměru ČEPS a v nezbytných případech bude nucena získat k cizí nemovitosti (např. právě i Vašemu potencionálně nezákonně povolenému stavebního záměru) vlastnické právo či právo věcného břemene. V případě, že tato práva nebude možné zajistit smluvně dohodou s vlastníkem cizí nemovitosti, může ČEPS (vzhledem k účelům vyvlastnění stanoveným v § 3 odst. 2 a § 24 odst. 4 energetického zákona a § 170 SZ) tato práva získat v krajním případě i jejich vyvlastněním.

**Před zahájením prací musí stavebník požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu vedení.** Souhlas s činností stanoví podmínky, za kterých je možné stavbu realizovat. Pro vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení je nutné předložit:

- **žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu,**
- mapu širších vztahů (již obdrženo),
- technickou zprávu (již obdrženo),
- katastrální mapu se zakreslením uvažované stavby (již obdrženo).

S pozdravem



ČEPS, a.s.  
Elektrárenská 774/2  
101 52 Praha 10


(13)

Ing. Karel Čížek

vedoucí odboru

Správy energetického majetku a dokumentace – oblast Střed



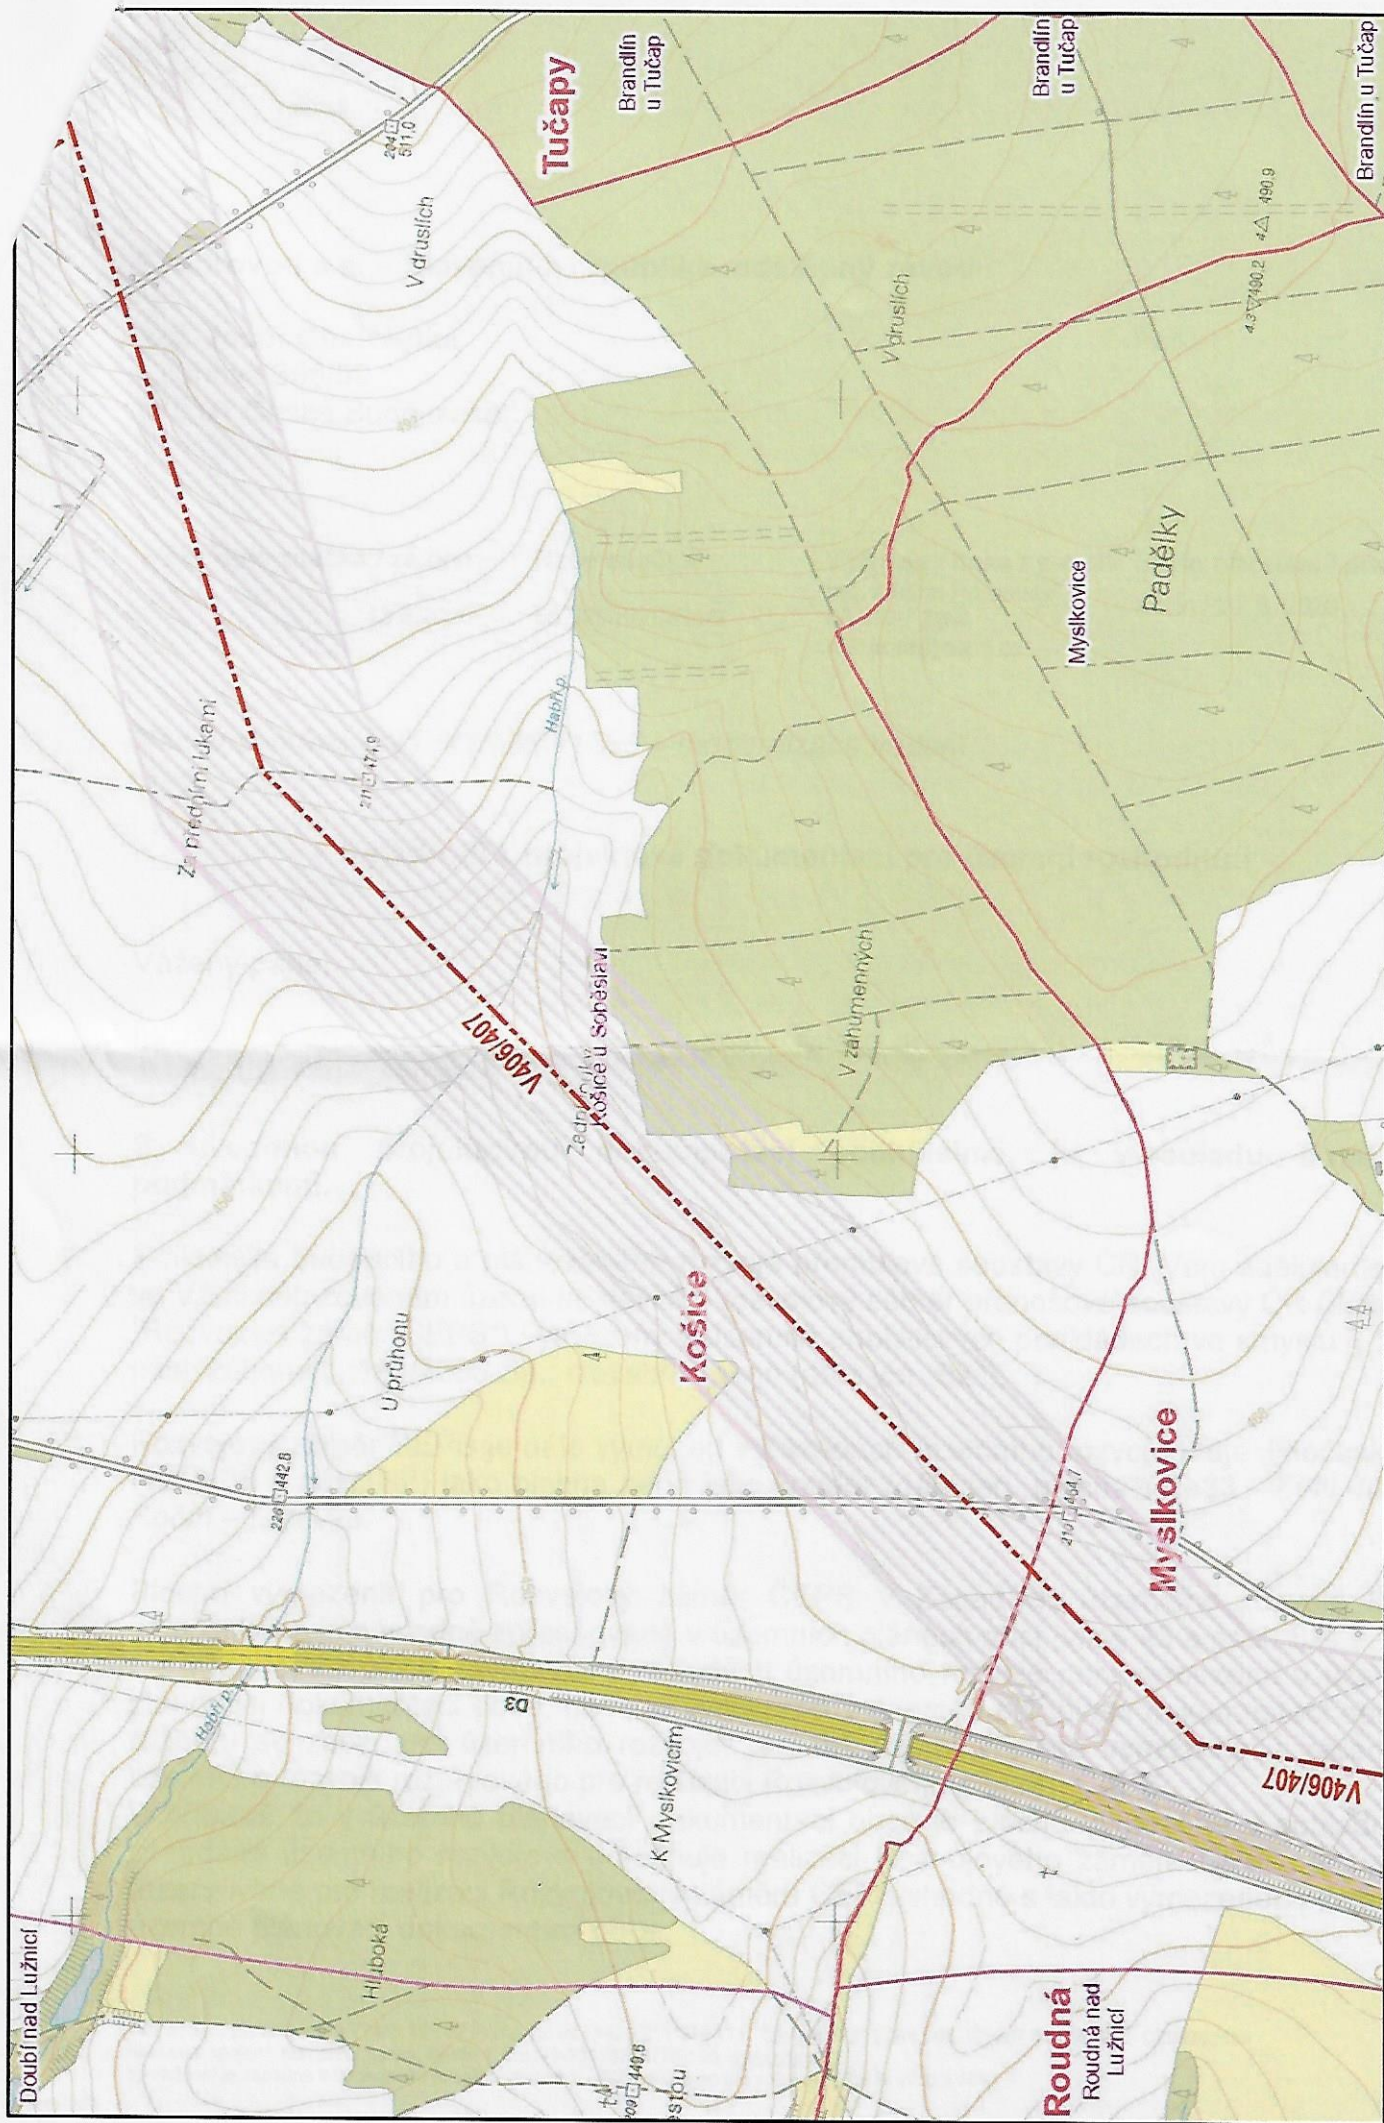

Naše zn.: VYJNEJ-2020-01460-01

Vyřizuje: Barbora Vlková

Mobil: 605510867

E-mail: lkaspar@nej.cz

Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný  
Jaroslava Petroušová  
Čechova 395  
37001 České Budějovice

V praze dne 19. 3. 2020

## **VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.**

Žadatel(ka), společnost Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395, 37001 České Budějovice (dále jen "žadatel") podal(a) dne 12. 3. 2020 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

### **V1381/1382/1398 - modernizace vedení**

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

### **Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.**


Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).

### **Další ustanovení a informace:**

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem**

- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizací stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V praze dne 19. 3. 2020

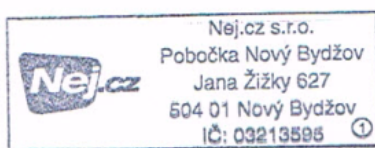

Barbora Vlková  
specialista technické dokumentace  
mob.: 605510867  
e-mail: lkaspar@nej.cz


Sídlo společnosti:  
Nej.cz s.r.o.  
Kaplanova 2252/8  
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:  
Nej.cz s.r.o.,  
pobočka Nový Bydžov  
Jana Žižky 627  
504 01 Nový Bydžov

**Přílohy:**

1x zákres zájmového území

## Příloha č.1: Zákres zájmového území k vyjádření zn.VYJNEJ-2020-01460-01

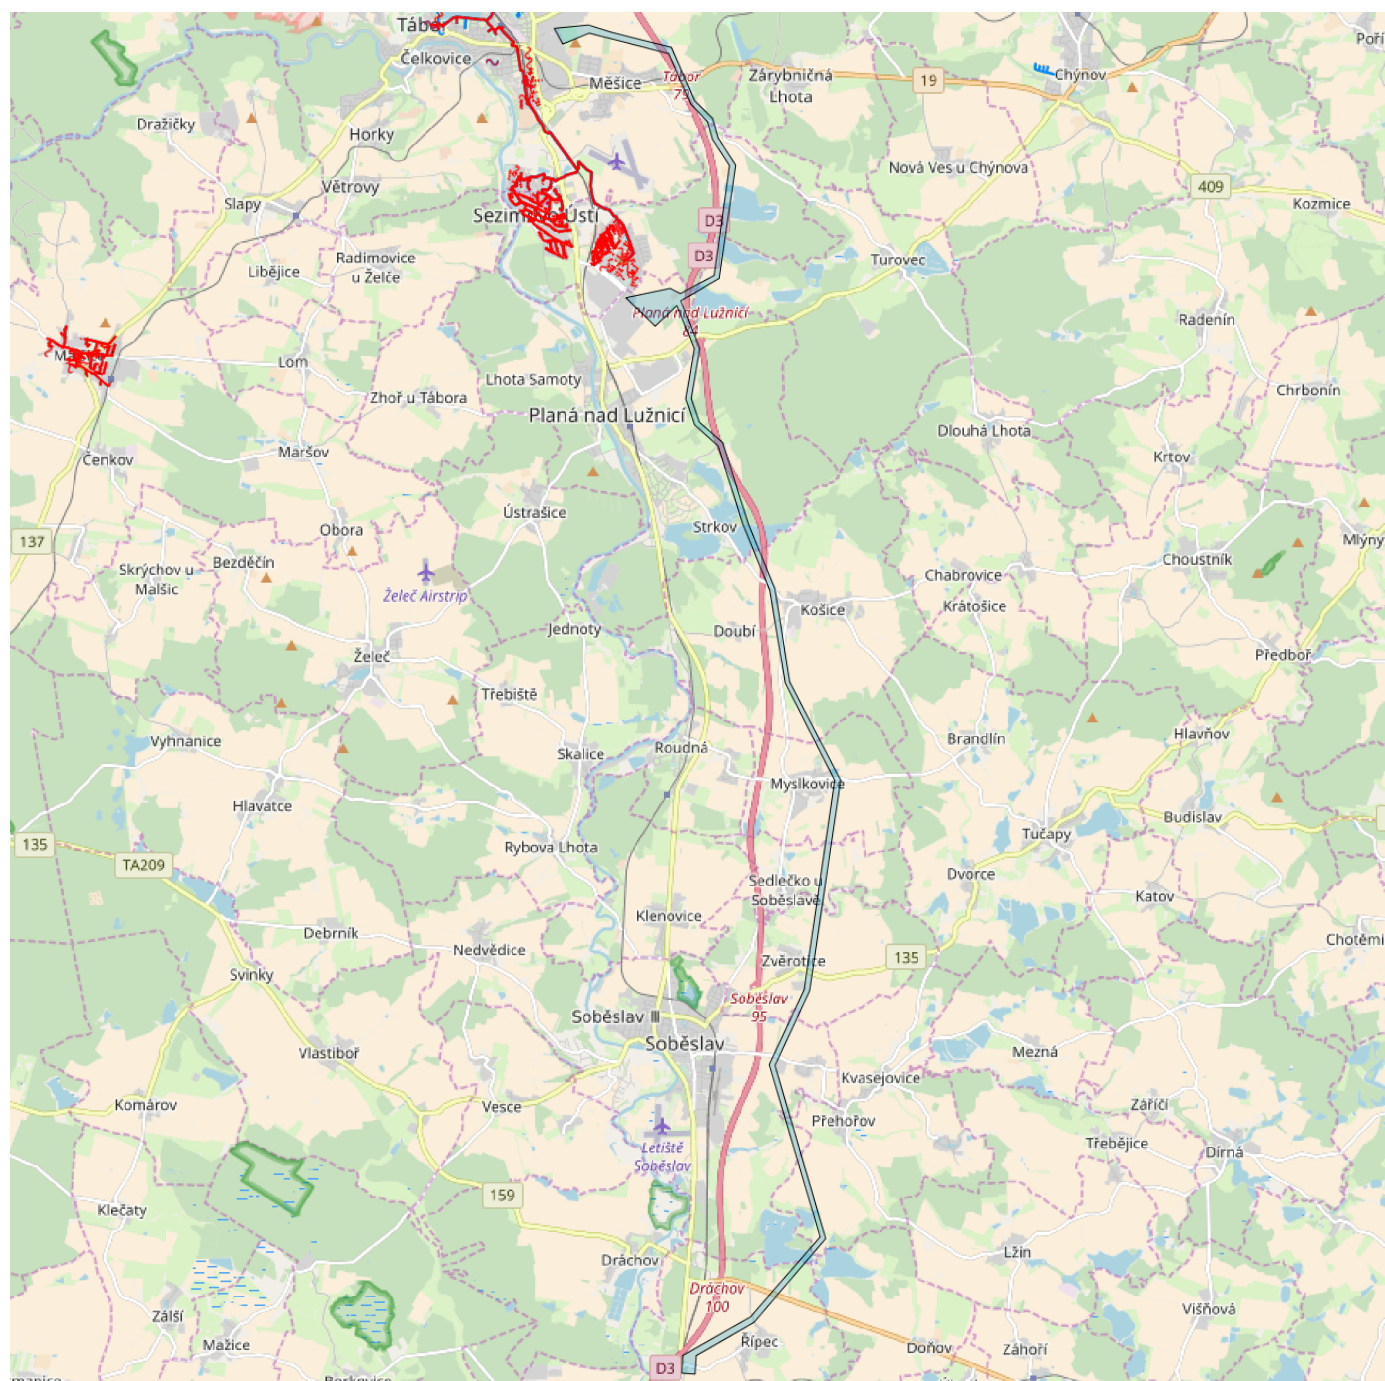

### Legenda:

	Rozsah zájmového území		
	Zemní optické vedení, zaměřené		Optická trasa vedená vnitřkem domu
	Zemní optické vedení, nezaměřené		Zemní koaxiální vedení, zaměřené
	Nadzemní optické vedení (převěs)		Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
	Optická trasa v kolektoru / kabelovodu		Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
	Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely		Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
	Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely		Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
	Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajmuté optické kabely		Směrový radioreléový spoj



┌ Elektrovod a.s.  
Ing. Josef Chaloupka  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice

└

vaše značka

naše značka  
KD – 30 – 20

vyřizuje / linka  
Dařena 155


Tábor dne  
27.03.2020

Věc: Vyjádření ke stavbě: Tábor, V1381/1382/1398 – modernizace vedení.

Vzhledem k tomu, že se v dotčeném území nenacházejí žádné podzemní sítě v majetku Bytes Tábor s.r.o., nemáme k předložené dokumentaci připomínek a souhlasíme s vydáním územního a stavebního povolení.

Kamil Dařena  
vedoucí tepelného hospodářství  
Bytes Tábor s.r.o.

**BYTES Tábor s.r.o.**  
kpt. Jaroše 2418  
390 03 Tábor – Křekoty  
IČ 62502573  
-7-

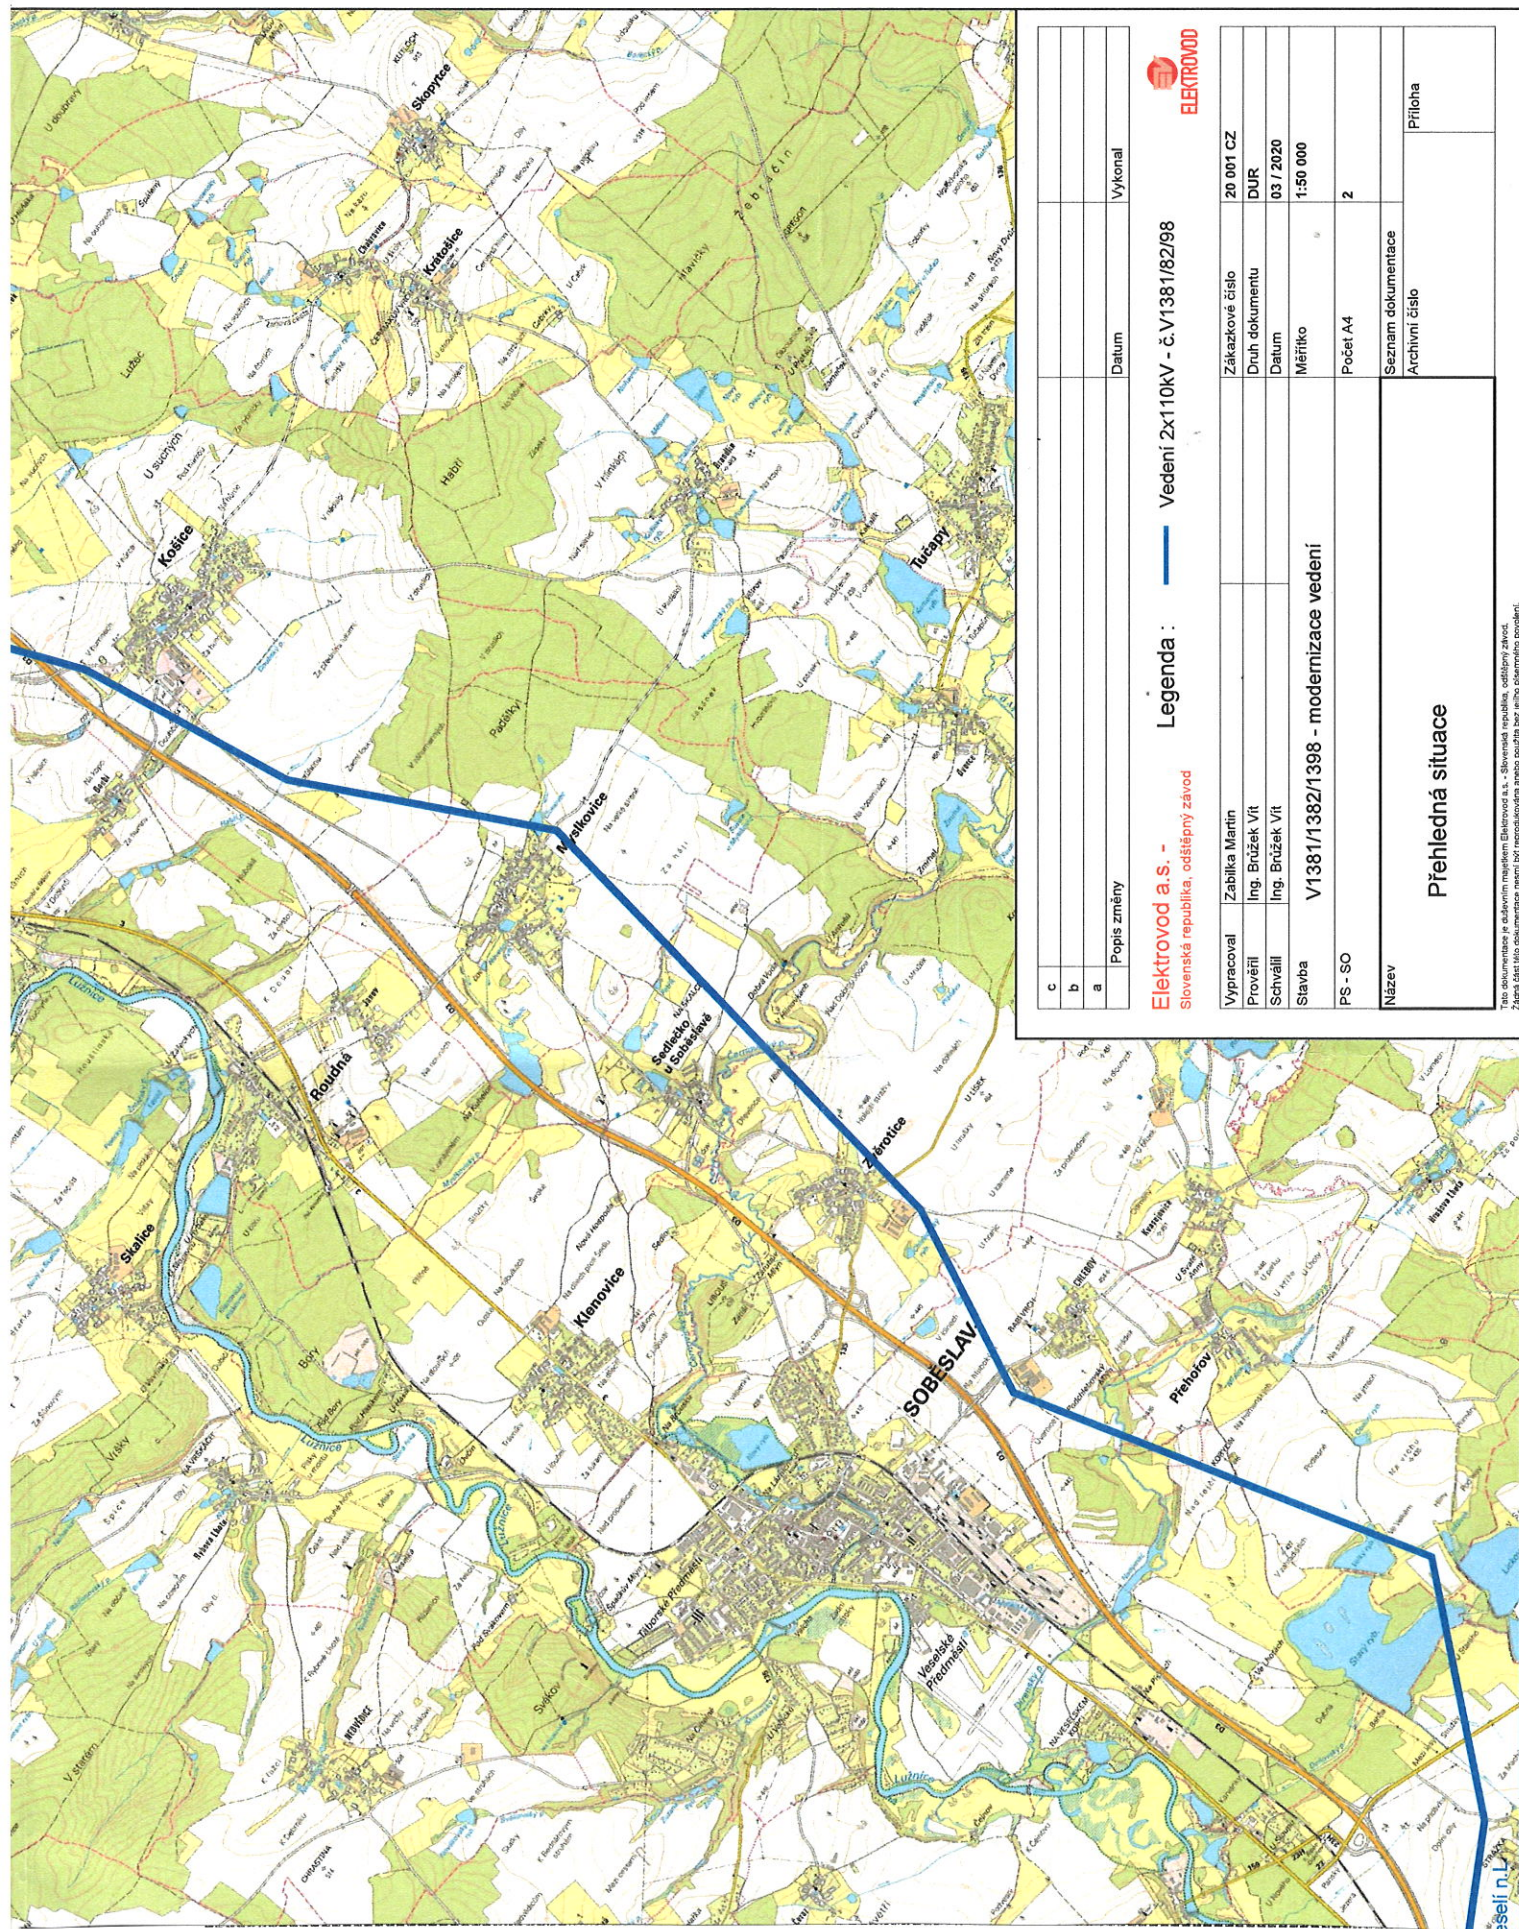

c	b	a	Popis změny	Datum	Vykonat

**Elektrovod a.s. -**  
Slovenská republika, oddělení závod

**Legenda :** — Vedení 2x110kV - č.V1381/82/98

**Elektrovod**

Vypracoval	Zablika Martin	Základové číslo	20 001 CZ
Prověřil	Ing. Brůžek Vít	Druh dokumentu	DUR
Schválil	Ing. Brůžek Vít	Datum	03 / 2020
Stavba	V1381/1382/1398 - modernizace vedení	Měřítko	1:50 000
PS - SO		Počet A4	2
Název	Přehledná situace		
	Seznam dokumentace		
	Archivní číslo		
	Příloha		

Tato dokumentace je autorským majetkem Elektrovod a.s. - Slovenská republika, oddělení závod.  
Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována aniž by byla písemně povolena.

Jako Správa města Soběslavi s.r.o. se můžeme vyjádřit pouze k veřejnému osvětlení ( VO ).  
V zájmové oblasti není veden kabel VO.

**Správa města Soběslavi, s.r.o.**  
Tyršova 482/13  
392 01 Soběslav III.  
IČO: 26029987, DIČ: CZ26029987



ELEKTROVOD

Doporučeně  
Technické služby Tábor, s.r.o.  
kpt. Jaroše 2418  
390 03 Tábor

TECHNICKÉ SLUŽBY TÁBOR s.r.o.  
Správa sítě veřejné osvětlení a SSZ  
V zájmovém území se nenachází žádné zařízení  
ve správě TS TÁBOR s.r.o.

České Budějovice, dne 17.3.2020

Dne 23.3.2020 Podpis

**Věc: Žádost o vyjádření ke stavbě pro územní řízení**

Na základě plné moci od společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ.: 28085400, připravujeme projektovou dokumentaci a zajišťujeme příslušná povolení pro stavbu:

**V1381/1382/1398 – modernizace vedení**

Předmětem stavby je modernizace vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí. V páteřní trase mezi rozvodnami Tábor a Veselí nad Lužnicí, bude modernizace zahrnovat výměnu fázových vodičů, izolátorů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů.

V odbočce k rozvodně Planá nad Lužnicí dojde k výměně vedení včetně stožárů. Stožáry budou stejné konstrukce, budou umístěny do stejných stožárových míst, nenavýšuje se násobnost vedení, nedojde ke změně trasy vedení ani rozšíření ochranného pásma vedení.

**Součástí stavby je SO01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n. Lužnicí**

Jedná se o dočasnou stavbu vedení 1x110 kV v délce 780 m, která bude po dobu výměny odbočného vedení zajišťovat náhradní napájení rozvodny 110/22kV Planá nad Lužnicí, zásobující elektrickou energií celou oblast. Náhradní přenosová trasa (NPT) bude tvořena stožáry z ocelové příhradové konstrukce ze šroubovaných dílů konfigurace „portál“ na pražcových základech bez potřeby betonáže. Stožáry budou stabilizovány pomocí ocelových lan uchycených k zemním kotvám nebo k betonovým kostkám. Předpokládaná doba použití NPT je po dobu 6 měsíců.

**Další součástí stavby je SO02 Úprava vedení u TR Planá n. Lužnicí**

Tento stavební objekt zahrnuje vložení nového stožáru č. 1 a výměnu st.č. 28, který bude osově posunut o cca 10 m směrem ke st. č. 27. Následně dojde k připojení jednoho systému vedení 110 kV V1398 ze st. č. 27 na nový st. č. 1 v délce 190 m. Nové stožáry budou opět tvořeny z ocelové příhradové konstrukce a blokového, betonového, stupňového základu. Předpokládaná výška stožárů je 28,9 m, hloubka založení základu je 3,0 m pod terén.



**Elektrovod a.s. -**  
Slovenská republika, odštěpný závod

**Legenda :**

- výměna odbočky ve stávající trase k R Planá n.L.
- páteřní vedení R Tábor - R Veselí n.L.
- SO01 a SO02



Vypracoval	Ing. Chaloupka Josef	Zákazkové číslo	20 001 CZ
Prověřil	Ing. Brůžek Vít	Druh dokumentu	DUR
Schválil	Ing. Brůžek Vít	Datum	03 / 2020
Stavba	V1381/1382/1398-modernizace vedení	Měřítko	1 : 10 000
PS - SO	SO01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n. Lužnicí SO02 Úprava vedení u TR Planá n. Lužnicí	Počet A4	1
Název	Situace odbočky k rozvodně Planá nad Lužnicí	Seznam dokumentace	
		Archivní číslo	Příloha



Teplárna Tábor, a.s.



Elektrovod a.s.  
Čechova 59/395  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

**Váš dopis značka:**

**Ze dne:** 18.03.2020  
**Naše značka:** RT066/2020/Gregor  
**Vyřizuje:** Gregor  
**Tel:** 602 391 281  
**E – mail:** gregor@tta.cz  
**Datum:** 15.04. 2020

**Vyjádření – V1381/1382/1398 - modernizace vedení**

Teplárna Tábor, a.s. má v zájmovém území inženýrské sítě.

Požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 o ochranném pásmu a ustanovení ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. **Podzemní sítě mimo komunikace nejsou vzhledem ke svému uložení pojízdné těžkou technikou.** Hrozí jejich poškození.

Do přiložené situace jsme Vám zakreslili přibližnou trasu sítě CZT Teplárny Tábor.

Pokud nebude z technických nebo jiných důvodů možné dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 a ČSN 736005 je nutné o tomto uvědomit správu Rozvodů tepla akciové společnosti Teplárna Tábor a navrhnout termín schůzky k dořešení vzniklé situace.

Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat vytýčení parovodu v zájmovém území pracovníkem Teplárny Tábor, a.s. – p. Gregor Antonín tel: 602 391 281


S pozdravem


Teplárna Tábor, a.s.  
rozvod, tepla  
U Cihelny 2128  
390 02 Tábor

Balík Stanislav  
Vedoucí oddělení rozvody tepla

Příloha: dle textu:

Terminál Táborec, a.s.  
Rozvoje tepel  
U Čechů 128  
602 02 Táborec

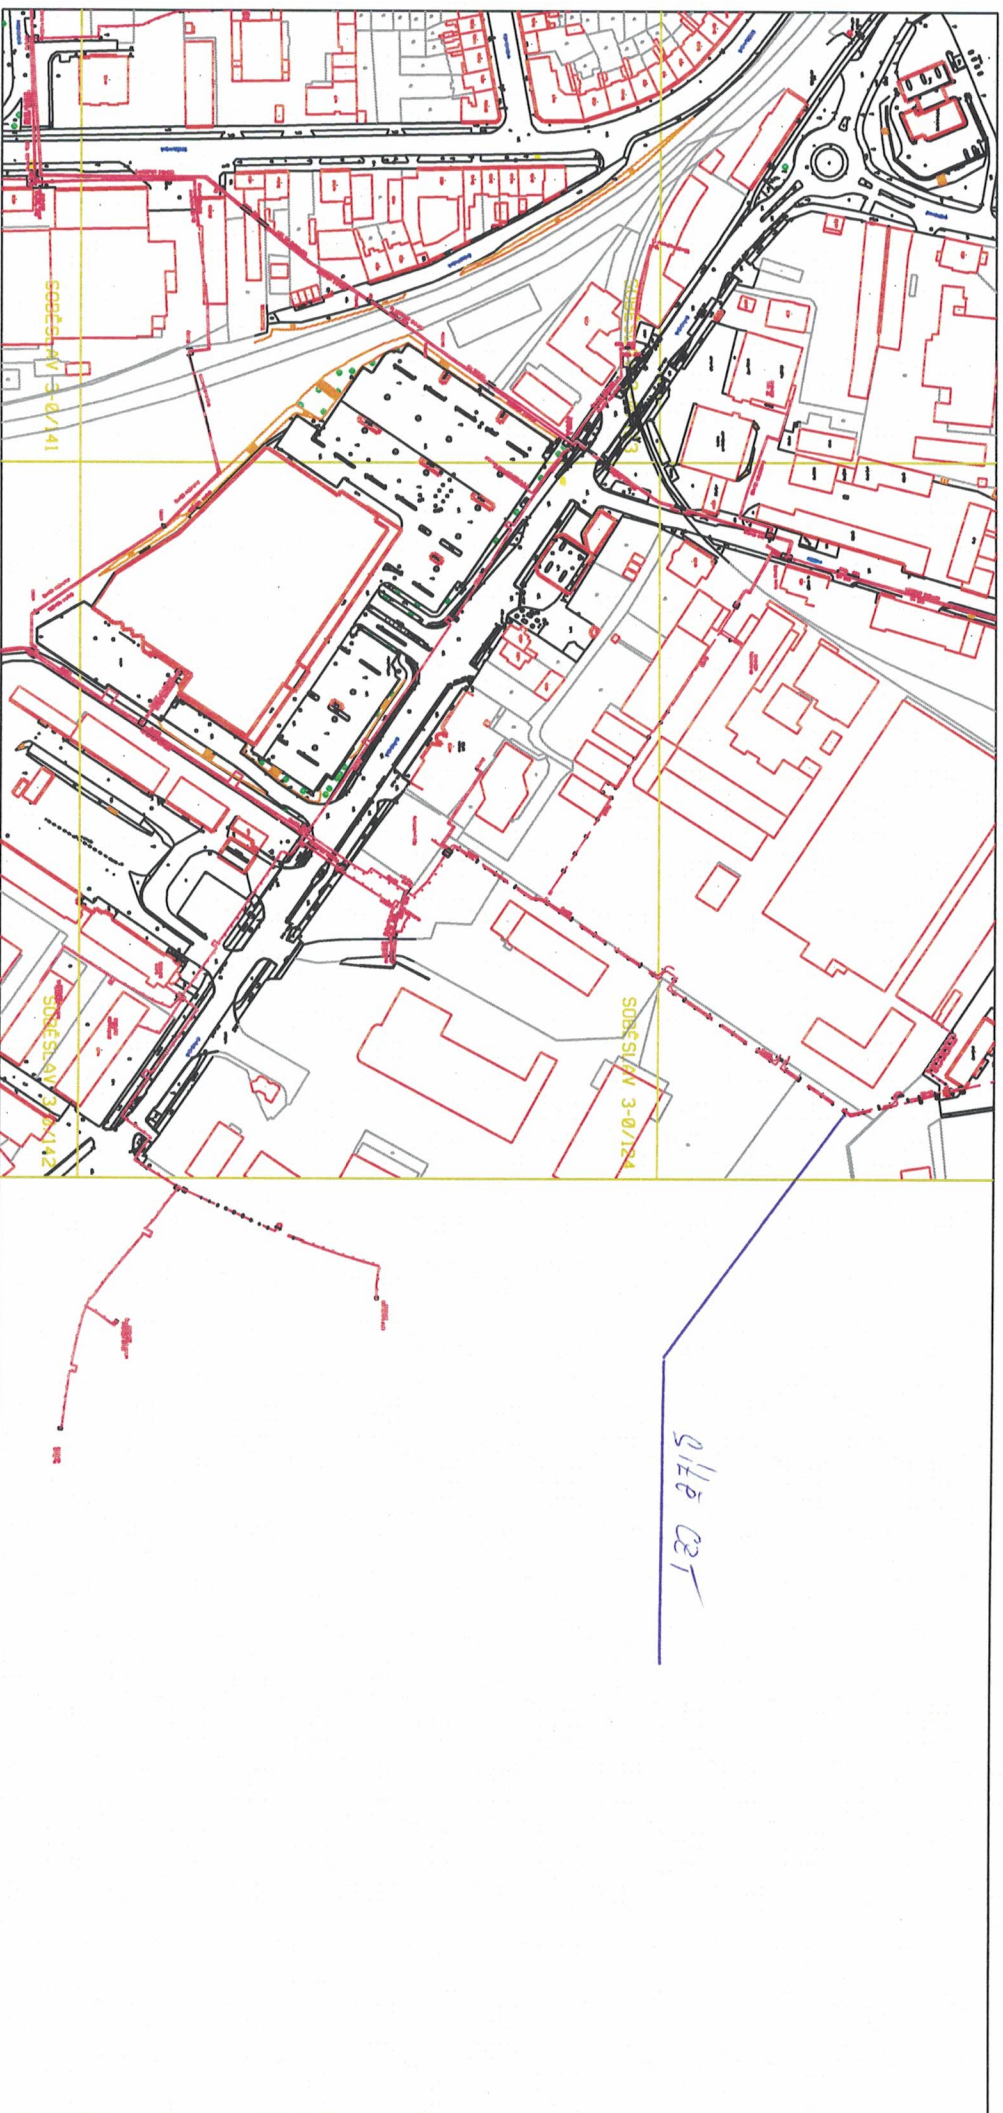

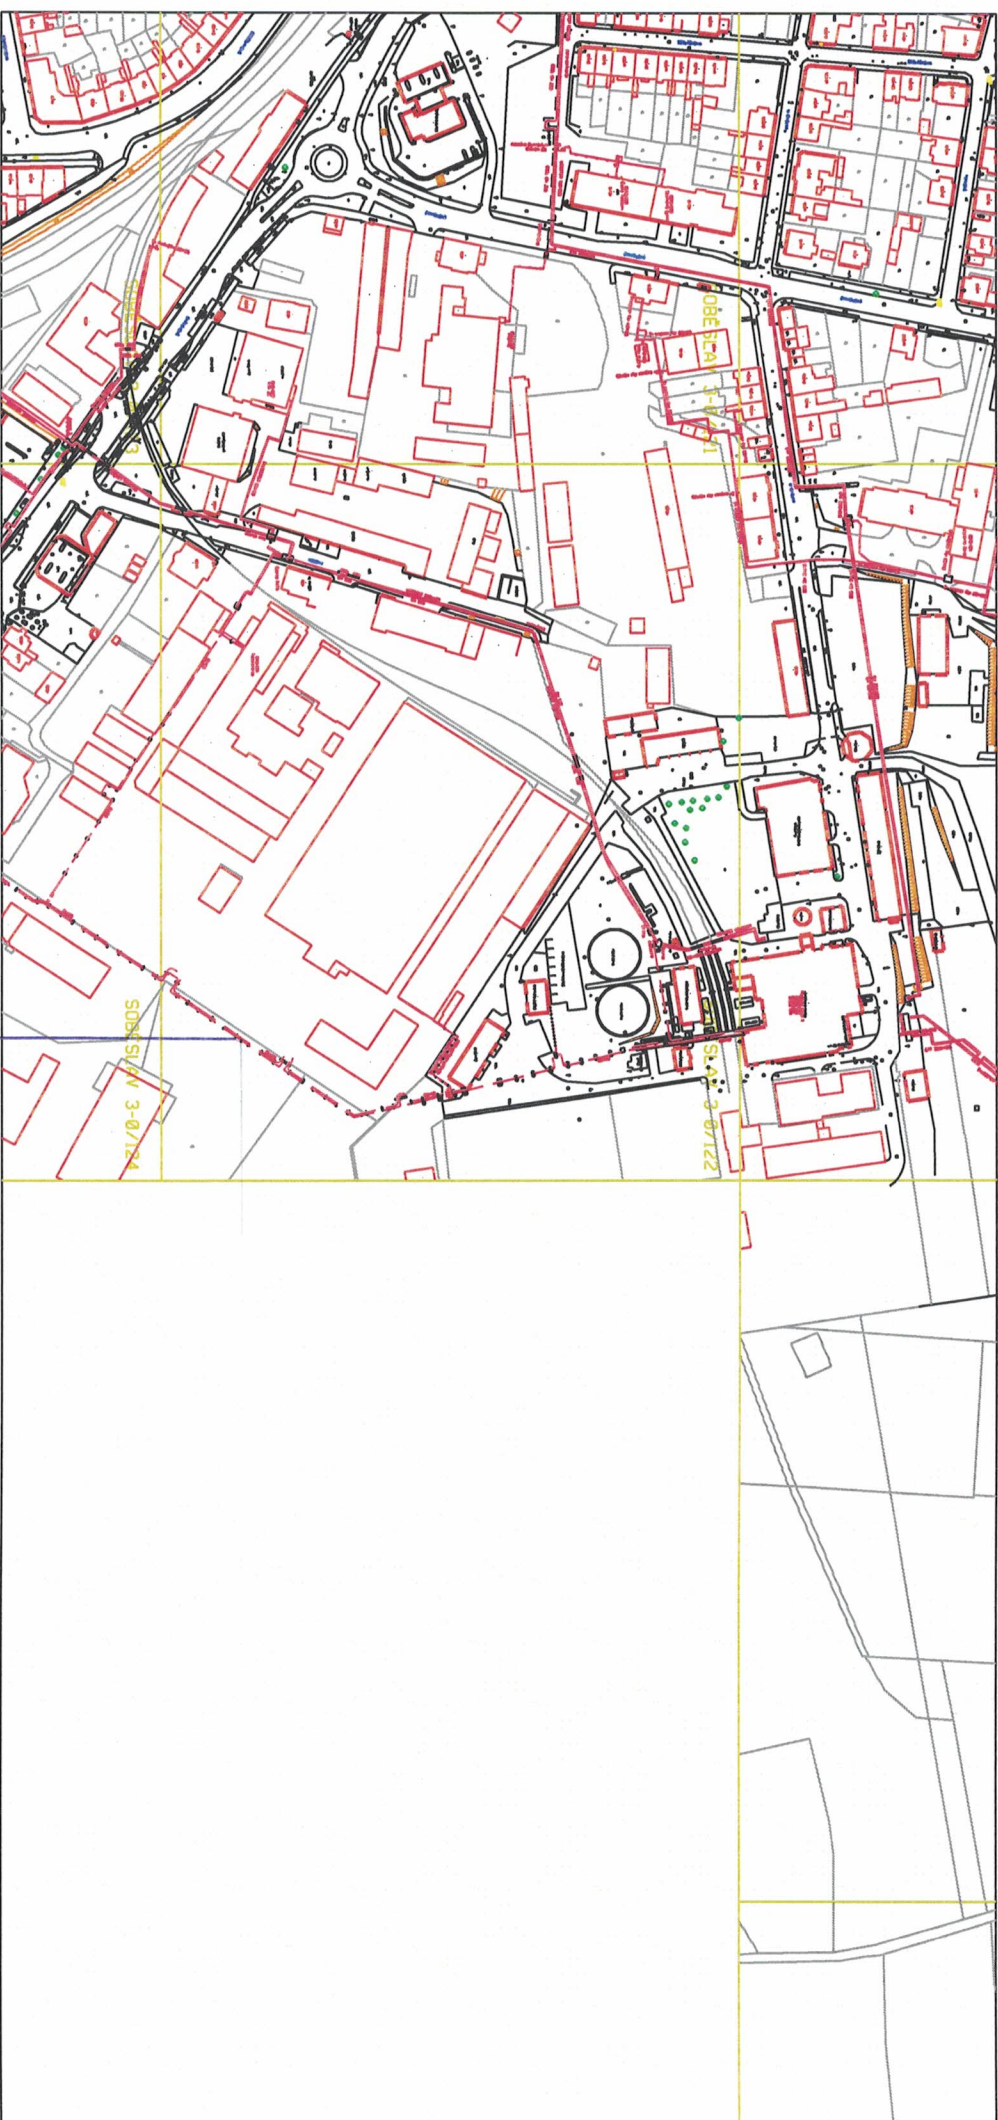

2/4 021

Teplárna Tábor, a.s.  
U Cihelny 2128  
390 02 Tábor

České Budějovice, dne 17.3.2020.

**Věc: Žádost o vyjádření ke stavbě pro územní řízení**

Na základě plné moci od společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ.: 28085400, připravujeme projektovou dokumentaci a zajišťujeme příslušná povolení pro stavbu:

**V1381/1382/1398 – modernizace vedení**

Předmětem stavby je modernizace vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí. V páteřní trase mezi rozvodnami Tábor a Veselí nad Lužnicí, bude modernizace zahrnovat výměnu fázových vodičů, izolátorů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů.

V odbočce k rozvodně Planá nad Lužnicí dojde k výměně vedení včetně stožárů. Stožáry budou stejné konstrukce, budou umístěny do stejných stožárových míst, nenavýšuje se násobnost vedení, nedojde ke změně trasy vedení ani rozšíření ochranného pásma vedení.

**Součástí stavby je *SO01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n. Lužnicí***

Jedná se o dočasnou stavbu vedení 1x110 kV v délce 780 m, která bude po dobu výměny odbočného vedení zajišťovat náhradní napájení rozvodny 110/22kV Planá nad Lužnicí, zásobující elektrickou energii celou oblast. Náhradní přenosová trasa (NPT) bude tvořena stožáry z ocelové příhradové konstrukce ze šroubovaných dílů konfigurace „portál“ na pražcových základech bez potřeby betonáže. Stožáry budou stabilizovány pomocí ocelových lan uchycených k zemním kotvám nebo k betonovým kostkám. Předpokládaná doba použití NPT je po dobu 6 měsíců.

**Další součástí stavby je *SO02 Úprava vedení u TR Planá n. Lužnicí***

Tento stavební objekt zahrnuje vložení nového stožáru č. 1 a výměnu st.č. 28, který bude osově posunut o cca 10 m směrem ke st. č. 27. Následně dojde k přepojení jednoho systému vedení 110 kV V1398 ze st. č. 27 na nový st. č. 1 v délce 190 m. Nové stožáry budou opět tvořeny z ocelové příhradové konstrukce a blokového, betonového, stupňového základu. Předpokládaná výška stožárů

je 28,9 m, hloubka založení základu je 3,0 m pod terén.

Stavební objekty SO01 a SO02 budou projednány v územním řízení Odborem stavebního úřadu Městského úřadu Sezimovo Ústí.

**Žádáme Vás, pro účel územního řízení o vyjádření ke stavbě v oblasti umístěvaných objektů SO01 a SO02, zaslání případných podmínek, případně průběhu existujících sítí ve vaší správě, které by mohly být stavbou dotčeny.**

Vlastní realizace stavby se předpokládá v roce 2023.

Investorem této stavby je E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, se sídlem, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice.

V případě potřeby dalších podkladů nás neváhejte kontaktovat.

**Odpovědný projektant stavby** „V1381/1382/1398 – modernizace vedení“:

**ing. Josef Chaloupka**

**Mob.: 730 517 612**

**e-mail: chaloupka@elektrovod.eu**

**Zasílací adresa pro korespondenci:**

**Elektrovod a.s. – Slovenská republika,**

**odštěpný závod**

**Čechova 59/395,**

**370 01 České Budějovice**

**DS: 7qn6myk**

**IČO: 08211043**


**DIČ: CZ684910388**

Předem Vám děkujeme za vyřízení naší žádosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Vít Brůžek

Vedoucí odštěpného závodu



Elektrovod a.s.  
Slovenská republika,  
odštěpný závod  
Čechova 395/59  
370 01 České Budějovice 6  
IČ: 08211043  
DIČ: CZ684910388

Příloha: 1x situace 1:50 000, 1x situace 1:10 000

## Vyjádření k existenci podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, podmínky a postup k zajištění ochrany podzemního komunikačního vedení společnosti TwigoNet Europe, SE

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění  
a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Žadatel: **Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod**  
Stavebník: E.ON Distribuce, a.s.  
Název stavby: V1381/1382/1398 - modernizace vedení  
Dotčené území: Tábor až Veselí nad Lužnicí

Číslo jednací: 6025/2020KM Číslo vyjádření: 6025  
Vyřizuje: Kristína Majerčíková

Na základě zpracování a posouzení Vámi podané žádost o vyjádření k existenci našich sítí Vám sdělujeme, že ve  
Vaší zájmové oblasti **nedojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením**

K povolení vašeho stavebního záměru stanovujeme tyto podmínky:

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v projektové dokumentaci, kterou žadatel předložil k žádosti o vyjádření a kterou společnost TwigoNet Europe ověřila razítkem. Takto ověřená projektová dokumentace žadatele je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
2. V případě, kdy dojde k jakékoliv změně v projektové dokumentaci žadatele, pozbývá toto vyjádření platnosti a je nutné požádat o nové vyjádření.
3. V případě, kdy termín plánovaného zahájení stavby překročí dobu platnosti tohoto vyjádření, je nutné požádat společnost TwigoNet Europe, SE o nové vyjádření.

**Toto vyjádření je vyjádřením k územnímu řízení, ohlášení stavby nebo stavebnímu řízení.**

**Vyjádření platí 12 měsíců od data vydání.**

Vyjádření vydala společnost TwigoNet Europe, SE dne

20.4.2020

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23  
326 00 Plzeň

Číslo jednací 1202005685

Datum 27.3.2020

Váš dopis zn. 279/2020-OR PLZ

ze dne 13.03.2020

Vyřizuje Jiří Cipín

telefon +420 972 544 417

e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.**

Název stavby: **V1381/1382/1398 - modernizace vedení.**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 27.3.2022**

**Dotčená zařízení:**

Správa železnic-TÚDC:SK-spojový kabel příloha 1x; TK-traťové kabely, OK-optický kabel, HDPE trubky viz.sit.v.č.1202005685+L.č.50 příloha 1x.

**Všeobecné podmínky ochrany:**

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.

Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese [www.cdt.cz/](http://www.cdt.cz/) vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace,

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

#### **Specifické podmínky Správy železnic:**

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.

Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

#### **Další upřesňující podmínky:**

Dotčené území - k.ú.Řípec, Soběslav, Přehořov u Soběslavi, Chlebov, Zvěrotice, Sedlečko u Soběslavě, Myslkovice, Košice u Soběslavi, Planá nad Lužnicí, Turovec, Sezimovo Ústí, Měšice u Tábora, Tábor viz.sit.v.č.1202005685 s vedením Správy železnic-TÚDC; v OPD na trati České Velenice - Benešov u Prahy žkm cca 57,070 vpravo a v OPD na trati Horní Cerekev - Tábor žkm cca.65,885 - 65,905.

Nutné dodržení všeobecných podmínek pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic-TÚDC viz.příloha 1x. Vytýčení vedení + dozor - ČD-T,a.s. SKS Stejskal Zdeněk tel.972552830, 602970162.

**Počet příloh: 3**

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)



Elektrovod a.s. – Slovenská republika  
Odštěpný závod  
Čechova 59/395  
České Budějovice  
370 01

Spis.značka  
Číslo jednací  
Oprávněná úřední osoba

S-META 17146/2020 OR/Šo 5  
METAB 24284/2020/OR/Šo  
Šohajová Šárka

Tábor  
11.5.2020

Městský úřad v Táboře, odbor rozvoje, vydává za použití ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, podle ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, podle ustanovení § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a podle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, v návaznosti na § 149 zákona č. 500/2004 v platném znění (správní řád) a § 96b odst. 3 stavebního zákona,

na žádost spol. **Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 59/395, 370 01 České Budějovice, IČO 08211043**, zastupující na základě plné moci ze dne 15.1.2020 investora akce **E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice**, ve věci stavby:

## **„Planá nad Lužnicí – modernizace a úprava vedení kV“**

a k ní připojené projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované spol. Elektrovod a.s., odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice vedoucí projektu Ing. Vít Brůžek, v březnu 2020, toto

## **SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO A SPOLEČNÁ VYJÁDŘENÍ**

### **Městský úřad Tábor, odbor dopravy**

### **SDĚLENÍ**

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy obdržel dne 30.3.2020 žádost o stanovisko k vydání koordinovaného stanoviska ve věci: **V1381/1382/1398 – modernizace vedení, Planá nad Lužnicí** na pozemcích parc. č. 1657/3, 1657/7, 1725/5, 1657/4, 1657/5, 1725/1, 1725/4, 1657/6, 1638/31, 1638/112, 1638/107, 1638/117, 1638/104, 1638/105, 1638/1, 1638/120, 1638/125, 1638/126,

1638/127, 1638/122, 1638/136, 1638/143, 1638/141, 1638/144, 1638/146, 1638/148, 1638/142, 1638/140, 3132/20, 3132/15 a 1657/2 v katastrálním území Planá nad Lužnicí.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem státní správy pro výše uvedený záměr.

Předmětem stavby je modernizace vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí. Součástí stavby je SO 01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n. Lužnicí a SO 02 Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí. SO 01 je dočasná stavba vedení, náhradní přenosová trasa bude tvořena stožáry z ocelové příhradové konstrukce. SO 02 zahrnuje vložení nového stožáru č. 1 a výměnu stožáru č. 28. Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy týkající se silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a není třeba chránit zájmy dle zákona o pozemních komunikacích v působnosti Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy.

### **Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí**

#### **Ochrana přírody a krajiny**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), sdělujeme k předloženému záměru „Planá nad Lužnicí – modernizace a úprava vedení kV“ následující. V rámci modernizace se mj. předpokládá v odbočce k rozvodně Planá nad Lužnicí výměna vedení včetně stožárů. Stožáry budou stejné konstrukce, budou umístěny do stejných stožárových míst, nenavýšuje se násobnost vedení, nedojde ke změně trasy vedení ani rozšíření ochranného pásma vedení. Součástí stavby je SO01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n. Lužnicí a SO02 Úprava vedení u TR Planá n. Lužnicí. Vzhledem k charakteru a rozsahu plánovaných prací a dále s přihlédnutím ke stavu dotčeného území nepředpokládáme změnu krajinného rázu ve smyslu § 12 odst. 2 zákona. Záměr nevyžaduje závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 zákona.

#### **Zemědělský půdní fond (ZPF)**

Z hlediska zájmů chráněných dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), jsou záměrem „Planá nad Lužnicí – modernizace a úprava vedení kV“ dotčeny i pozemky dle KN druh pozemků orná půda, v k.ú. Planá nad Lužnicí, náležející dle § 1 odst. 2 zákona do zemědělského půdního fondu. **V souladu s ustanovením § 9 odst. 2) písm. d) zákona souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu není třeba k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li TERMÍN ZAHÁJENÍ nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 DNÍ PŘEDEM PÍSEMĚ OZNÁMEN zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.**

Tiskopis oznámení zahájení termínu nezemědělského využívání zemědělské půdy zasíláme v příloze. V souladu s ustanovením § 9 odst. 2) písm. b) zákona souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu není třeba dle pododstavce 1. pro umístění stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m<sup>2</sup>.

Pokud budou pozemky pod ochranou ZPF využívány k nezemědělské činnosti po dobu delší než jeden rok, požádá stavebník MěÚ Tábor, odbor životního prostředí, o vydání souhlasu k dočasnému, příp. trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Předpokládáme, že stavby tras navrhovaných vedení se uskuteční na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem obce.

**Závazné stanovisko**

podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech :

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, (zákon o odpadech) a ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),

**souhlasí bez podmínek**

s vydáním všech správních rozhodnutí pro stavební a územní řízení potřebných k realizaci plánovaného záměru „V1381/1382/1398 – modernizace vedení kV na pozemcích parc. č. 1638/31, 1638/112, 1638/107, 1638/117, 1638/104, 1638/105, 1638/1, 1638/120, 1638/125, 1638/126, 1638/127, 1638/122, 1638/136, 1638/143, 1638/141, 1638/144, 1638/146, 1638/148, 1638/142, 1638/140, 3132/20, 3132/15, 1657/2, 1657/3, 1657/7, 1725/5, 1657/4, 1657/5, 1725/1, 1657/6 v k.ú. Planá nad Lužnicí,“ ze dne 1.4.2020. Předložené doklady přiložené k žádosti jsou dostačující pro vydání závazného stanoviska. Při realizaci tohoto záměru je třeba respektovat zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, kterými jsou zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a na něj následně navazující prováděcí předpisy. Veškeré odpady mohou být předány pouze osobám oprávněným k převzetí odpadů ve smyslu § 12, odst. 3, zákona o odpadech.

Umístění záměru: parc. č. 1638/31, 1638/112, 1638/107, 1638/117, 1638/104, 1638/105, 1638/1, 1638/120, 1638/125, 1638/126, 1638/127, 1638/122, 1638/136, 1638/143, 1638/141, 1638/144, 1638/146, 1638/148, 1638/142, 1638/140, 3132/20, 3132/15, 1657/2, 1657/3, 1657/7, 1725/5, 1657/4, 1657/5, 1725/1, 1657/6 v k.ú. Planá nad Lužnicí, dle předložené projektové dokumentace

Investor: E-ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400

Žadatel: Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod Čechova 59/395, 370 01 České Budějovice, IČ: 08211043

**Odůvodnění :**

Souhlasíme s plánovaným záměrem bez podmínek v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Plánovaným záměrem je stavba V1381/1382/1398 – modernizace vedení kV na pozemcích parc. č. 1638/31, 1638/112, 1638/107, 1638/117, 1638/104, 1638/105, 1638/1, 1638/120, 1638/125, 1638/126, 1638/127, 1638/122, 1638/136, 1638/143, 1638/141, 1638/144, 1638/146, 1638/148, 1638/142, 1638/140, 3132/20, 3132/15, 1657/2, 1657/3, 1657/7, 1725/5, 1657/4, 1657/5, 1725/1, 1657/6 v k.ú. Planá nad Lužnicí, ze dne 1.4.2020. Předložené doklady přiložené k žádosti jsou dostačující pro vydání tohoto závazného stanoviska. Údaje obsažené v předložené dokumentaci jsou v souladu s platnou legislativou. Závazné stanovisko neřeší majetkoprávní ani uživatelské vztahy k dotčeným pozemkům.

## Poučení :

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho část.

### Lesní hospodářství

Z předložené dokumentace je zřejmé, že záměrem „Planá nad Lužnicí – modernizace a úprava vedení kV“ **nebudou dotčeny pozemky** určené k plnění funkcí lesa, ani pozemky ležící ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, nemá proto orgán státní správy lesů k realizaci tohoto záměru **žádné připomínky**. Současně sdělujeme, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti není OŽP MěÚ Tábor z pohledu výkonu státní správy lesů v rámci případného řízení stavebního úřadu pro tento záměr dotčeným orgánem státní správy.

### Vodní hospodářství

Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, není k předloženému záměru „Planá nad Lužnicí – modernizace a úprava vedení kV“ námitek. Dovolujeme si upozornit, že v případě pokládky kabelového vedení do bezprostřední blízkosti vodovodů a kanalizací je nutno respektovat ustanovení § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, týkající se ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, dále je nutno v souvislosti se zemními pracemi respektovat ochr. pásma studní individuálního zásobování pitnou vodou tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění těchto zdrojů – viz ČSN 755115.

### Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování, dle § 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle ustanovení § 96b stavebního zákona a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), vydává v přenesené působnosti podle § 149 správního řádu, na základě žádosti spol. **Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 59/395, 370 01 České Budějovice, IČO 08211043**, zastupující na základě plné moci ze dne 15.1.2020 investora akce **E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice**, toto

## Z Á V A Z N Ě   S T A N O V I S K O

k akci: **Planá nad Lužnicí – modernizace a úprava vedení kV**

spočívající v

modernizace vedení 2x110 kV v úseku mezi rozvodnami Tábor – Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí. V pátevní trase mezi rozvodnami Tábor a Veselí nad Lužnicí bude modernizace zahrnovat výměnu fázových vodičů, izolátorů, opravu základů a nátěr stávajících stožárů.

Součástí stavby je SO 01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n. Lužnicí a SO 02 Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí. SO 01 je dočasná stavba vedení, náhradní přenosová trasa bude tvořena stožáry z ocelové příhradové konstrukce. SO 02 zahrnuje vložení nového stožáru č. 1 a výměnu stožáru č. 28. Předpokládaná výška stožárů je 28,9 m, hloubka založení základu je 3,0 m pod terén.

Dle projektové dokumentace „V1381/1382/1398-modernizace vedení“ pro územní řízení, zpracované spol. Elektrovod a.s., odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice vedoucí projektu Ing. Vít Brůžek, v březnu 2020, ve smyslu žádosti o vydání závazného stanoviska dle § 149 správního řádu, se záměr dle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona považuje za

## **p ř í p u s t n ý s p o d m í n k o u .**

### **1.bude dodržena podmínka dočasnosti staveb zajišťujících náhradní napájení v délce 6 měsíců od zahájení stavby**

### **O d ů v o d n ě n í :**

#### Podklady pro vydání závazného stanoviska

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor rozvoje jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- Dokumentace pro územní řízení – textová zpráva, situace stavby, zpracované spol. Elektrovod a.s., odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice vedoucí projektu Ing. Vít Brůžek, v březnu 2020.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor rozvoje jako orgán územního plánování z

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, (dále jen PUR)
- Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vydaných dne 13.9.2011, účinných od 7.11.2011, ve znění 6. aktualizace, která nabyla účinnosti dne 9.3.2018, tj. se zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3, 5 a 6 a po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který nabyt právní moci dne 18. 9. 2017 (dále jen „ZÚR“),
- Územního plánu Planá nad Lužnicí vydaného dne 8. 9. 2009 (nabytí účinnosti 1. 10. 2009), který je platný ve změně č. 1 (nabytí účinnosti 23. 9. 2015), ve změně č. 3 (nabytí účinnosti 19. 11. 2015) a ve změně č. 2 (nabytí účinnosti 28. 12. 2017), (dále jen „ÚP“).

Úřad územního plánování posoudil **soulad záměru s politikou územního rozvoje**. Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených Politikou územního rozvoje ČR nedotýká.

Úřad územního plánování posoudil **soulad záměru se zásadami územního rozvoje**. Platné Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje nedotýká.

Orgán územního plánování posoudil **soulad záměru s územním plánem**.

Záměr je **v souladu** s územním plánem Planá nad Lužnicí.

Pozemek parc. č. 1638/31, k.ú. Planá nad Lužnicí, který bude dotčen uvedeným záměrem, se dle platného územního plánu Planá nad Lužnicí nachází v nezastavěném území v ploše DS- dopravní infrastruktura silniční, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat technickou infrastrukturu, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní, za podmínky, že technickou infrastrukturu nelze umístit do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní.

Pozemek parc. č. 1638/112, k.ú. Planá nad Lužnicí, který, za dodržení stanovené podmínky, se dle platného územního plánu Planá nad Lužnicí nachází v nezastavěném území částečně v ploše DS- dopravní infrastruktura silniční, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat technickou infrastrukturu, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní, za podmínky, že technickou infrastrukturu nelze umístit do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní a částečně v ploše NZ – plochy zemědělské, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat

související dopravní a technickou infrastrukturu. Část pozemku, která náleží do plochy NZ, je v platném územním plánu vymezena zároveň jako územní rezerva pro VS – plocha smíšená výrobní, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat související dopravní a technickou infrastrukturu nenaplňující atributy nadmístního významu.

Pozemky resp. části pozemků parc. č. 1638/107, 1638/117, 1638/104 a 1638/105, 1638/1, 1638/120, 1638/125, 1638/126, 1638/127, 1638/122, 1638/136, 1638/141 1638/143, 1638/146, 1638/144 vše v k.ú. Planá nad Lužnicí, které budou dotčeny uvedeným záměrem, se dle platného územního plánu Planá nad Lužnicí nachází v nezastavěném území v ploše NZ – plochy zemědělské, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat související dopravní a technickou infrastrukturu. Tyto pozemky, případně jejich části, jsou v platném územním plánu zároveň vymezeny jako územní rezerva pro VS – plocha smíšená výrobní, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat související dopravní a technickou infrastrukturu nenaplňující atributy nadmístního významu.

Pozemky parc. č. 1638/140, 1638/148 a 1638/142, k.ú. Planá nad Lužnicí, které budou dotčeny uvedeným záměrem, se dle platného územního plánu Planá nad Lužnicí nachází v nezastavěném území v ploše NZ – plochy zemědělské, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat související dopravní a technickou infrastrukturu. Tyto pozemky, případně jejich části, jsou v platném územním plánu zároveň vymezeny jako územní rezerva pro ZO – zeleň ochranná a izolační, kde je jako podmíněčně přípustné využití umožněno umisťovat související dopravní a technickou infrastrukturu, obslužné komunikace, v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a nebude snížena kvalita prostředí ve vymezené ploše.

Pozemky parc. č. 3132/20 a 3132/15, k.ú. Planá nad Lužnicí, které budou dotčeny uvedeným záměrem, se dle platného územního plánu Planá nad Lužnicí nachází v nezastavěném území v ploše dopravní infrastruktury – místní a nezpevněné komunikace, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat technickou infrastrukturu, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní, za podmínky, že technickou infrastrukturu nelze umístit do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní.

Pozemky parc. č. 1657/2, 1657/3, 1657/7, 1725/5, 1725/4, 1725/1, 1657/4, 1657/5 a 1657/6 k.ú. Planá nad Lužnicí, které budou dotčeny uvedeným záměrem, se dle platného územního plánu Planá nad Lužnicí nachází v nezastavěném území v ploše NZ – plochy zemědělské, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat související dopravní a technickou infrastrukturu.

Dle platného územního plánu Planá nad Lužnicí je pro lokalitu územní rezervy, ve které bude veden záměr **SO 01 - náhradní přenosová soustava do TR Planá nad Lužnicí**, stanovena podmínka zpracování územní studie, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

**S ohledem na stanovenou územní rezervu a územní studii, byla stanovena podmínka dočasnosti, která v obvyklém časovém sledu pořizování územní studie a změny územního plánu nebude vytvářet kolizi s případnými záměry.**

**Jelikož se dle PD jedná o stavbu dočasnou v trvání cca 6 měsíců od započetí stavby, která bude po dobu výměny odbočného vedení zajišťovat náhradní napájení, je možné usoudit, že dočasným umístěním záměru nedojde k budoucímu omezení využití pozemků dle platného územního plánu.**

Úřad územního plánování posoudil **soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Záměr je v souladu s § 18 odst. 1 stavebního zákona, vytváří předpoklad pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací. Záměr je v souladu s § 19 odst. 1c stavebního zákona, prověřuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.

Z uvedených důvodů správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku, za použití právních předpisů v něm uvedených.

Dle § 96b odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění platí závazné stanovisko 2 roky ode dne vydání.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, samostatným rozhodnutím. Následně, proti rozhodnutí příslušného správního orgánu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

Ing. Vlastimil Křemen  
vedoucí odboru rozvoje

„otisk razítka“

Přílohy:

- Oznámení zahájení termínu nezemědělského využívání zemědělské půdy

Obdrží datová schránka:

Číslo DS: **7qn6myk**, Elektrovod a.s.

Na vědomí (bez příloh):

MěÚ Tábor - odbor dopravy  
- odbor životního prostředí

**M ě s t s k ý   ú ř a d   T á b o r**  
**O d b o r   d o p r a v y**



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX01JC2H7

Spis.značka	S-META 32518/2020/SMar	Tábor
Číslo jednací	METAB 32836/2020/OD/SMar	
Oprávněná úřední osoba	Bc. Šárka Marková / 381 966 287	18.6.2020

Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, České Budějovice 6, 370 01  
České Budějovice 1

## **S D Ě L E N Í**

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy obdržel dne 16.6.2020 žádost o vyjádření ve věci:  
**V1381/1382/1398-modernizace vedení, pro objekt SO02 Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí** na pozemcích parc. č. 1657/3, 1657/4, 1657/6 v katastrálním území Planá nad Lužnicí z důvodu změny v dokumentaci pro územní řízení u stavebního objektu SO02.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů není dotčeným orgánem státní správy pro výše uvedený záměr.

U stavebního objektu SO02 – Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí došlo ke zkrácení trasy vedení odbočného trojúhelníku a zároveň dojde k vložení nového stožáru č. 27A. Stávající stožár č. 28 zůstane na stávajícím místě. Stavební objekt SO01 zůstává beze změn. Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy týkající se silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a není třeba chránit zájmy dle zákona o pozemních komunikacích v působnosti Městského úřadu Tábor, Odboru dopravy.

„otisk úředního razítka“

Bc. Šárka Marková  
odborný pracovník oddělení státní správy komunikací a veřejné dopravy

**Doručí se:**

Žadatel: (datovou schránkou)

Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, IDDS: 7qn6myk

1 x spis zde



Elektrovod a.s. – Slovenská republika  
Odštěpný závod  
Čechova 59/395  
České Budějovice  
370 01

Spis.značka  
Číslo jednací  
Oprávněná úřední osoba

S-META 36322/2020 OR/Šo 2  
METAB 36328/2020/OR/Šo  
Šohajová Šárka

Tábor  
3.7.2020

Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování, dle § 6 odst. 1 písmeno e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle ustanovení § 96b stavebního zákona a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), vydává v přenesené působnosti podle § 149 správního řádu, na základě žádosti spol. **Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 59/395, 370 01 České Budějovice, IČO 08211043**, zastupující na základě plné moci ze dne 15.1.2020 investora akce **E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice**, toto

## **Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O**

k akci: **Planá nad Lužnicí – modernizace vedení – úprava SO 02 u TR Planá nad Lužnicí**  
spočívající ve

zkrácení původní trasy vedení odbočného trojúhelníku, kdy zároveň dojde k vložení nového stožáru č. 27 A do trasy vedení. Stávající stožár 28 zůstane na stávajícím místě. Nový stožár č. 27 A bude složen z příhradové ocelové konstrukce a blokového betonového základu. Předpokládaná výška stožárů je 28,9 m, hloubka založení základu je 3,0 m pod terén.

Dle projektové dokumentace „V1381/1382/1398-modernizace vedení, SO02 Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí“ pro územní řízení, zpracované spol. Elektrovod a.s., odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice vedoucí projektu Ing. Vít Brůžek, v březnu 2020, ve smyslu žádosti o vydání závazného stanoviska dle § 149 správního řádu, se záměr dle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona považuje za

**p ř í p u s t n ý.**

## O d ů v o d n ě n í :

### Podklady pro vydání závazného stanoviska

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor rozvoje jako orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- Dokumentace pro územní řízení – textová zpráva, situace stavby, zpracované spol. Elektrovod a.s., odštěpný závod Čechova 59, 370 01 České Budějovice vedoucí projektu Ing. Vít Brůžek, v březnu 2020.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor rozvoje jako orgán územního plánování z

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, (dále jen PUR)
- Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vydaných dne 13.9.2011, účinných od 7.11.2011, ve znění 6. aktualizace, která nabyla účinnosti dne 9.3.2018, tj. se zahrnutými aktualizacemi číslo 1, 2, 3, 5 a 6 a po vydání rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2017 (dále jen „ZÚR“),
- Územního plánu Planá nad Lužnicí vydaného dne 8. 9. 2009 (nabytí účinnosti 1. 10. 2009), který je platný ve změně č. 1 (nabytí účinnosti 23. 9. 2015), ve změně č. 3 (nabytí účinnosti 19. 11. 2015) a ve změně č. 2 (nabytí účinnosti 28. 12. 2017), (dále jen „ÚP“).

Úřad územního plánování posoudil **soulad záměru s Politikou územního rozvoje.**

Platná Politika územního rozvoje ČR uvedený záměr v jím dotčeném území neřeší. Záměr je v souladu s obecnými prioritami Politiky územního rozvoje ČR.

Úřad územního plánování posoudil **soulad záměru se Zásadami územního rozvoje.**

Platné Zásady územního rozvoje JČK uvedený záměr v jím dotčeném území neřeší, obecně je záměr v souladu se ZÚR.

Záměr je **v souladu** s územním plánem Planá nad Lužnicí.

Pozemky parc. č. 1657/3, 1657/4 a 1657/6, k.ú. Planá nad Lužnicí, které budou dotčeny uvedenou změnou záměru, se dle platného územního plánu Planá nad Lužnicí nachází v nezastavěném území v ploše NZ – plochy zemědělské, kde je jako přípustné využití umožněno umisťovat související dopravní a technickou infrastrukturu.

Jedná se o změnu trasy vedení stavebního objektu SO02 Úprava vedení u TR Planá nad Lužnicí, která je součástí koordinovaného stanoviska vydaného dne 11.5.2020 pod č.j. METAB 24284/2020/OR/Šo.

Úřad územního plánování posoudil **soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Záměr je v souladu s § 18 odst. 1 stavebního zákona, vytváří předpoklad pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací. Záměr je v souladu s § 19 odst. 1c stavebního zákona, prověřuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.

Z uvedených důvodů správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku, za použití právních předpisů v něm uvedených.

Dle § 96b odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění platí závazné stanovisko 2 roky ode dne vydání.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není, dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, samostatným rozhodnutím. Následně, proti rozhodnutí příslušného správního orgánu, je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu přezkoumáno i toto závazné stanovisko.

Ing. Vlastimil Křemen  
vedoucí odboru rozvoje

„otisk razítka“

## Jaroslava Petroušová

---

**Od:** Josef Chaloupka  
**Odesláno:** pondělí 20. dubna 2020 10:56  
**Komu:** Jaroslava Petroušová  
**Předmět:** FW: V1381/1382/1398 modernizace vedení

---

**From:** zdnovaves@seznam.cz <zdnovaves@seznam.cz>  
**Sent:** Wednesday, March 25, 2020 1:46 PM  
**To:** Josef Chaloupka <chaloupka@elektrovod.eu>  
**Subject:** V1381/1382/1398 modernizace vedení

Věc :

-V1381/1382/1398 modernizace vedení

-vyjádření ke stavbě pro územní řízení

Dobrý den,

prosíme o provedení stavby v době vegetačního klidu a to z důvodu narušení produkce našeho podniku.

S pozdravem

Ing. Svobodová - místopřed. představenstva

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ****sekke infrastruktury, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SOL0535/20-2/Wm

V Plzni dne 3. června 2020

Č. j.: DUCR-31341/20/Wm

Telefon: +420 972 524 098 (linka 230)

Oprávněná úřední osoba: Wirland Tomáš Ing.

E-mail: wirland@ducr.cz

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

**vydává**

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 29. května 2020 žadatelem Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČ 08211043,

**s o u h l a s n é   z á v a z n é   s t a n o v i s k o   p r o   ú č e l y  
u m í s t ě n í ,   p o v o l e n í   n e b o   o h l á š e n í   s t a v b y**

**“V1381/1382/1398 - modernizace vedení (stavební objekt SO03)“**

Stavba je navržena z části v obvodu a ochranném pásmu železniční regionální dráhy Horní Cerekev - Tábor v žkm 65,900 (zde dráhu kříží) na pozemku parc. č. 1620/1 v k.ú. Měšice u Tábora.

**Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

**Odůvodnění**

Drážní úřad obdržel dne 29. května 2020 žádost společnosti Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČ 08211043 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení nebo ohlášení výše uvedené stavby.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světelných nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu. Podmínkou č. 5 si Drážní úřad vyhrazuje právo vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby. Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.


Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

**Toto stanovisko:**

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 - organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň.

Drážní úřad  
Wilsonova 300/8  
121 06 Praha 2

(49)

  
**Ing. František Kuška**  
ředitel územního odboru Plzeň

**Příloha:**

- 1x odsouhlasená dokumentace

**Rozdělovník:**

- Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

DÚ/S - spis

**DRAŽNÍ ÚŘAD  
SOUHLAS**

podle zákona č. 266/1994 Sb.

č.j. DUCR - 31341/201W/m

ze dne 3.6.20

Tlu

c			
b			
a			
	Popis změny	Datum	Vykonat

**Elektrovod a.s.-**

Slovenská republika, odštěpný závod Brno



Vypracoval	Ing. Chaloupka		Zakázkové číslo	20 001 CZ
Prověřil	Ing. Brůžek		Druh dokumentu	DPS
Schválil	Ing. Brůžek		Datum	05/2020
Stavba V1381/82/98 – modernizace vedení			Měřítko	
SO - PS			Počet A4	5
Název  Technická zpráva			Seznam dokumentace	
			Archivní číslo	
			Příloha  A	

## Obsah

1. Identifikační údaje.....	3
2. Členění stavby.....	3
3. Popis objektů stavby.....	3

## 1. Identifikační údaje

Název stavby: V1381/82/98 – modernizace vedení  
Číslo stavby: 20 001 CZ  
Objednatel: E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/9, České Budějovice 7, 370 01, IČO: 28085400, DIČ: CZ 28085400  
Projektant: Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 08211043, DIČ: CZ684910388  
Charakter stavby: liniová stavba  
Umístění stavby: vedení z R Tábor do R Veselí n.L., okres Tábor, jihočeský kraj

## 2. Členění stavby

- pro účely územního řízení:

SO 01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n.L.  
SO 02 Úprava vedení u TR Planá n.L.(vložení st.č.1 a 27A)

- pro účely provedení stavby:

SO 01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n.L.  
SO 02 Úprava vedení u TR Planá n.L.(vložení st.č.1 a 27A)  
SO 03 Modernizace vedení – kmen

## 3. Popis objektů stavby

*SO 01 Náhradní přenosová trasa do TR Planá n.L.*

Stavba náhradní přenosové trasy ze stávající stožáru č.27 linky V1381/82/98 do TR Planá n.L. Bude provedena pomocí stavebnicových portálových stožárů – 9ks ukotvených pomocí lan. Vedení bude zajišťovat napájení rozvodny po dobu rekonstrukce odbočky ze st.č.27 do TR Planá n.L.

*SO 02 Úprava vedení u TR Planá n.L.*

V rámci rekonstrukce budou do stávající linky u st.č.27 vloženy dva příhradové stožáry typu SOUDEK a dojde k přepojení vedení V1398 na tyto nové stožáry.

*SO 03 Modernizace vedení – kmen*

Bude provedena rekonstrukce stávající linky V1381/82/98 z TR Tábor do TR Veselí n.L., která spočívá ve výměně fázových vodičů 185 AlFe 6 za vodiče 243-AL3, dále pak v rekonstrukci zhlaví základů a obnově nátěrů stožárů. Stávající kombinované zemní lano z r.2013 se nebude měnit ani upravovat.

II  
1156/2

1158/7

1140/4

II  
1141/3

1158/8

1158/8

1158/1

1158/1  
1157/3

II  
1158/6

II  
1141/5  
1158/10

1140/6

1140/5

II  
1141/7  
1141/8

II  
1158/9

1141/10

II  
1158/11

110kV V1381/1382  
venkovní vedení



II  
1156/4

1157/4

II  
1158/4

1156/5

1157/5

II  
1158/5

trať Tábor - Horní Cerekev

1620/1

1149/3

1151/3

1149/4

1150/2

1148/4

1148/2

1147/1

1147/2

1151/10

1151/9

1151/11

1151/7

1151/2

1613/1

1613/43

1613/4

1151/12

**DRÁŽNÍ ÚŘAD  
SOUHLAS**

podle zákona č. 266/1994 Sb,  
č.j. DVOR-31341/60/W/m  
ze dne 3.6.20

II  
1049/3

1048/5

1055/3

1057/3

1056/2

1055/3

1055/2

1048/3

1048/4

1052/2

1053/2

917/13

1654/4



**Elektrovod a.s. – Slovenská republika  
odštěpný závod  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/ 27.10. 2020

VYŘIZUJE / LINKA  
Schoř D. / 777 784 908

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ústí n. L. / 27. 11. 2020

**Věc: Žádost o vyjádření k realizaci stavby**

Na základě Vaší žádosti ze dne 27. 10. 2020 ve věci akce **“V1381/1382/1398 – modernizace vedení (SO 03 Modernizace vedení – kmen)”** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek, z důvodů snížení ztrát na výrobě:

1. Nevypínat celou linku V1383, ale provést pouze její rozpojení směr FVE Ševětín – Veselí nad Lužnicí a ponechat v provozu část linky V1383 směr FVE Ševětín – Škoda.
2. Práce, které budou mít vliv na vypnutí linky V1383 směřovat do jarních či podzimních měsíců.

Platnost stanoviska je do 27. 11. 2021, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Jana Nekolová  
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.



# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace

Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, odd. Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

**závod Tábor**

**Vožická 2107, 390 41 Tábor**

**Elektrovod a.s. – Slovenská Republika  
odštěpný závod  
Čechova 59/395  
370 01 České Budějovice**

Váš dopis značky / ze dne  
3.11.2020

Naše značka  
SUS JcK 16929/2020

Vyřizuje / linka  
Šmídová

V Táboře  
30.11.2020

**Věc: V1381/1382/1398 – modernizace vedení (SO 03 Modernizace vedení – kmen)**

Stavba „V1381/1382/1398- modernizace vedení (SO 03 Modernizace vedení – kmen)“ se dotýká křížením vedení na pozemcích p. č. 1724/42 k. ú. Košice u Soběslavi, na kterém je umístěna silnice č. III/13531, p. č. 2058 k. ú. Košice u Soběslavi, na kterém je umístěna silnice č. III/13527, p. č. 1360 k. ú. Myslkovice, na kterém je umístěna silnice č. III/13528, p. č. 1948 k. ú. Zvěrotice, na kterém je umístěna silnice č. II/135, p. č. 1058/1 k. ú. Chlebov, na kterém je umístěna silnice č. III/13521, p. č. 3630 k. ú. Řípec, na kterém je umístěna silnice č. III/00351 ve vlastnictví Jihočeského kraje. Dále sousedí s pozemkem p. č. 1612/1 k. ú. Měšice u Tábora, který je ve vlastnictví Města Tábor, na kterém je umístěna silnice č. III/4093.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje závod Tábor, která má zřízeno právo hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví Jihočeského kraje, souhlasí s výměnou fázových vodičů, izolátorů, opravou základů a s nátěrem stávajících stožárů za podmínky, že nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje.

V případě, že si stavba vyžádá zábor silnic zhotovitel min. 21 dní před zahájením stavebních prací požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po vydání rozhodnutí uzavře se SÚS JcK závodem Tábor smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání silnice. K uzavření smlouvy je nutné, aby zhotovitel předložil živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku, případně zřizovací listinu. Dále převezme protokolárně stavbu (silnici) do svého užívání od SÚS JcK závodu Tábor. V průběhu a po ukončení stavebních prací bude přizván ke kontrole pověřený pracovník SÚS JcK závodu Tábor. Dále zhotovitel protokolárně předá stavbu (silnici) zpět SÚS JcK závodu Tábor.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
závod TÁBOR

Vožická 2107 • 390 41 Tábor

IČO: 709 71 641

Radka Pavlíková

ředitelka závodu Tábor, SUS JcK

Vyjádření má platnost 2 roky od jeho vydání.