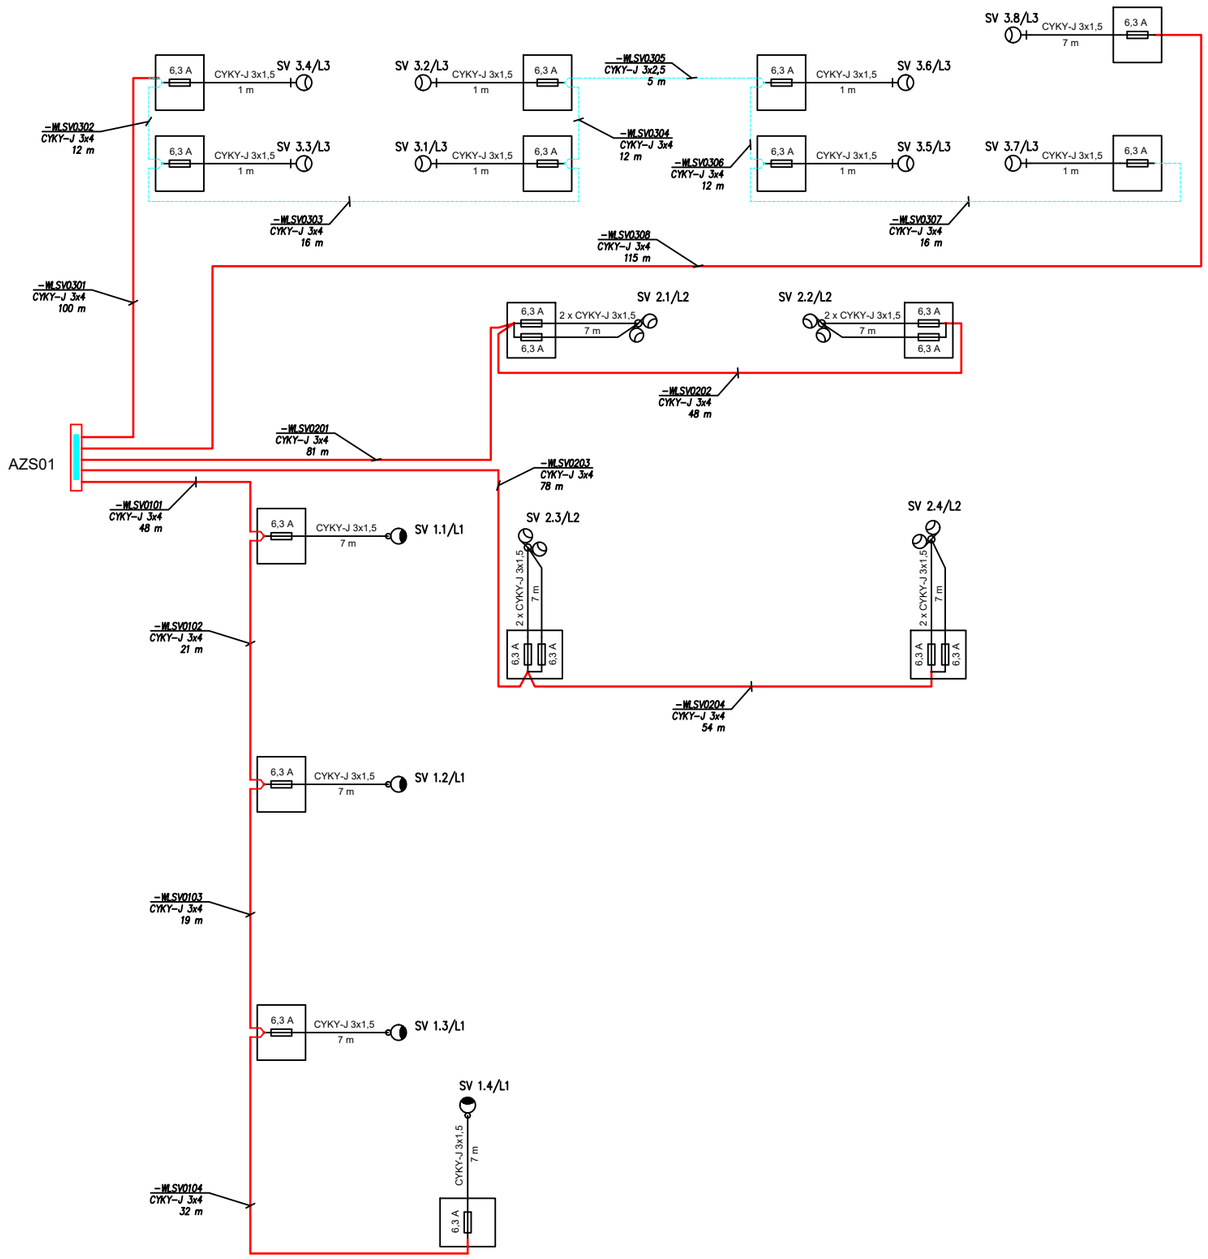

LEGENDA:

- rozváděč AZS01
- bezpaticový stožár výška 6 m s výložníkem pro svítidlo A
- bezpaticový stožár výška 6 m s výložníkem a držákem pro 2 svítidla B
- LED svítidlo vč. držáku na betonovou stěnu pro svítidlo C, výška 6 m

A – Philips BGPT25DW10/740, 18 W, 4000K, 2324 lm, IP66
B – Philips BVP160–4S/740 S, 120 W, 4000 K, 16000 lm, IP 66
C – Philips BVP42/NW S, 38 W, 4000 K, 4200 lm, IP 66

- kabel V0, typ CYKY–J 3x4 mm2, pokud není uvedeno jinak
- kabel CYKY–J 3x4 pro smyčkování svítidel v rámci trafostání T101 a T102

Kabel V0 je ukončen ve stožárové svorkovnici, která je umístěna v těle stožáru, nebo v plastové odbočné krabici, která je umístěna pod reflektorem. Propoj mezi svorkovnicí a svítidlem je kabelem CYKY–J 3x1,5

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN–S

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
		Č. OBJ.: __
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL DYMÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. JIŘÍ PAVLÍČEK	ČÍSLO VÝK/DOK: 02
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	SO37 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO: –
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00011	FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	SCHÉMA	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	SCHÉMA ZAPOJENÍ OSVĚTLENÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: LIP__SO37_02_SCHÉMA_ZAPOJENÍ_OSVĚTLENÍ.DWG