



EG.D, a.s.
LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO

Název:

Specifikace dodávek

Objekt:	SO 37 – Veřejné osvětlení		
Akce:	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
Místo:	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 Jílovce u Trhových Svinů		
Objednavatel:	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby		
Archivní číslo:			
Číslo zakázky:	1020002421	Datum:	31.03.2022

Obsah:

SD	Název / Typ	Sada	Změny
01	Rozváděč AZS01 osvětlení	1	
02	Stožáry osvětlení	1	

Změnové záznamy:

c)

d)

a)

e)

b)

f)

Výtisk:

Vypracoval:

Ing. Jiří Pavlíček

<i>Název:</i> <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">Specifikace dodávek</div>		<i>Pořadové číslo:</i> <div style="text-align: center; font-size: 48pt; font-weight: bold;">01</div>	
<i>Objekt:</i>	SO 37 – Veřejné osvětlení		
<i>Akce:</i>	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
<i>Místo:</i>	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 Jílovice u Trhových Svinů		
<i>Objednavatel:</i>	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
<i>Stupeň PD:</i>	Dokumentace pro provádění stavby		
<i>Archivní číslo:</i>			
<i>Číslo zakázky:</i>	1020002421	<i>Datum:</i>	31.03.2022
<i>Vypracoval:</i>	Ing. Jiří Pavlíček		
<i>Název:</i>	Rozváděč osvětlení	AZS01	
<i>Typ:</i>	NP66-1206030	<i>Sada:</i>	1
<i>Výrobce:</i>	OEZ		
<i>Technické parametry:</i>			
<p>Předmět dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodávka funkčního zařízení v požadovaném počtu (1 ks) - Montáž a zapojení vnitřního vybavení - Vystavení protokolů dle ČSN EN 61439 - Výrobní dokumentace - Přeprava dle: INCOTERMS2020 DAP TR 110/22 kV Lipnice <p>Předmět dodávky není:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montáž rozváděče v místě určení - Připojení kabeláže <p>Provedení pro rozváděč AZS01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zapojení dle dokumentace - Ocelplechová skříň nástěnné provedení NP66-1206030 (1200x600x300 mm) - IP66 - Přívody, vývody zdola - RAL 7035 - Lišta kabelových koncovek napájecí kabely - Rozvaděčové lišty (přístrojové) doplnit dle zpracovaného pohledu na rozváděč <p>*změna dodavatele rozváděče možná v případě plnohodnotné alternativy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Popisky rozváděče: AZS01: nahore vlevo – AZS01 (výška textu 50 mm) 			


Název:			Rozváděč osvětlení			
Typ:			NP66-1206030			
AZS01			ROZVÁDĚČ OSVĚTLENÍ			Počet 1
Pol.	Množství		Označení	Název	Typ	Výrobce
1	1	ks	FA1	Hlavní vypínač 20 A	LTN-20B-3	OEZ
2	1	ks	FV1	Přepět'ová ochrana TYP1+2	DV M TNS 255 FM	DEHN
3	1	ks	SC01	Soumrakový spínač	SOU-1	ELKO
4	1	ks	FI1	Proudový chránič	LFE-25-4-030AC	OEZ
	3	ks	KM1 KM2 KM3	Instalační stykač	3RT2017	SIEMENS
5	3	ks	-	Modul pomocných kontaktů	3RH2911-HA20	SIEMENS
6	8	ks	FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FA7 FA8 FAEZ	Jistič 230 V AC, 10 A	LTN-10B-1	OEZ
7	1	ks	FA9	Jistič 230 V AC, 10 A	LTN-6B-1	OEZ
8	3	ks	KP1 KP2 KP3	Stykač západkový	3RH2422-1AP00	SIEMENS
9	1	ks	-	Propojovací lišta	G3L-160-16	OEZ
10	6	ks	XQ	Svorka průchozí	UK 16 UK16-BU (1 ks) UK16-PE (2 ks)	PHOENIX
				Příslušenství: Koncový držák Oddělovací deska Zástrčný můstek Označovací štítek Nosič označení svorkovnice	CLIPFIX 35 ATP-UK EB 2-10 ZB-10 (1-10) KLM-A+ESL 44x7	PHOENIX
11	8	ks	XE	Svorka průchozí	UK 6 N	PHOENIX
				Příslušenství: Koncový držák Označovací štítek Nosič označení svorkovnice	CLIPFIX 35 ZB-8 (1-10) KLM-A+ESL 44x7	PHOENIX
12	50	ks	XW	Svorka průchozí	UK 2,5 N UK 2,5 N - BU (8 ks)	PHOENIX
				Příslušenství: Koncový držák Oddělovací deska Pevný můstek Zástrčný můstek Označovací štítek Nosič označení svorkovnice	CLIPFIX 35 ATP-UK FBRI 20-5 N, 10-5 N EBL 2-5, 3-5 ZB-10 (1-10) KLM-A+ESL 44x7	PHOENIX
13	2	ks	PE	Rozbočovací svorkovnice	CS-PE12	OEZ
14	2	ks	N N-FI	Rozbočovací svorkovnice	SC-N12	OEZ
15	1	ks	EZ1	Soklová zásuvka	ZSE-06	OEZ
16	25	m	-	Propojovací vodič	CMA 2,5 šedý	NTK cables
17	15	m	-	Propojovací vodič	CMA 2,5 modrý	NTK cables
18	15	m	-	Propojovací vodič	CMA 2,5 žz	NTK cables
19	70	m	-	Propojovací vodič	CMA 1,5 šedý	NTK cables
20	3	m	-	Vodič zž	H07V-K 16	NTK cables

21	2	ks	-	Kabelové oko	16 x 6 KU-L	GPH
22	7	ks	-	Kabelová průchodka	PG13,5	RAYCHEM
23	1	ks	-	Kabelová průchodka	PG21	RAYCHEM
24	4	m	-	Montážní lišta DIN	NS 35/7,5	-
25	5	m	-	Montážní žlab	T1-EF 40 x 80	IBOCO
26	3	m	-	Montážní žlab	T1-EF 60 x 80	IBOCO
27	70	ks	-	Upevňovací nýty	DUCTAFIX R6	IBOCO
28	19	ks	-	Popisové štítky na přístroje	-	-
29	1	sada		Bezpečnostní tabulky	-	-
30	150	ks	-	Ukončení vodiče lisovací dutinkou včetně popisu	-	-
31	1	sada	-	Kabelové štítky	Dle kabelových seznamů	-
32	1	sada	-	Drobný montážní materiál	-	-

<i>Název:</i> <div>Specifikace dodávek</div>		<i>Pořadové číslo:</i> <div>02</div>	
<i>Objekt:</i>	SO 37 – Veřejné osvětlení		
<i>Akce:</i>	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
<i>Místo:</i>	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 Jílovice u Trhových Svinů		
<i>Objednavatel:</i>	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
<i>Stupeň PD:</i>	Dokumentace pro provádění stavby		
<i>Archivní číslo:</i>			
<i>Číslo zakázky:</i>	1020002421	<i>Datum:</i>	31.03.2022
<i>Vypracoval:</i>	Ing. Jiří Pavlíček		
<i>Název:</i>	Stožáry VO		
<i>Typ:</i>	STB 6-B, CP		<i>Sada:</i> 1
<i>Výrobce:</i>	AMAKO		
<i>Technické parametry:</i>			
Předmět dodávky: <ul style="list-style-type: none"> - Dodávka funkčního zařízení v požadovaném počtu - Osazení a kotvení sloupů - Přeprava dle: INCOTERMS2020 DAP TR 110/22 kV Lipnice Předmět dodávky není: <ul style="list-style-type: none"> - Připojení kabeláže 			


Technická specifikace:

7ks STB 6-B

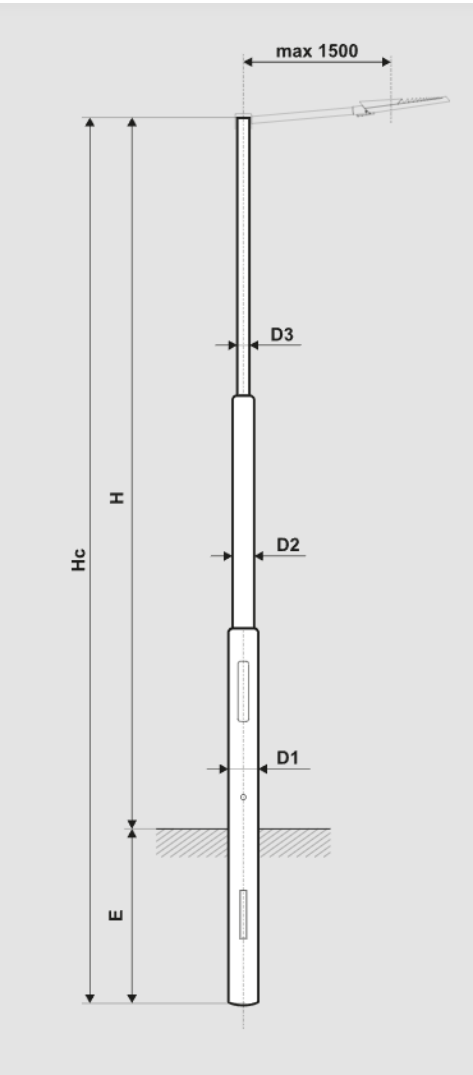

Typ	H [m]	Hc [m]	E [m]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	Vrcholový tah [N]
STB 6 - B	6,00	7,00	1,00	114	89	76	350

2 ks CP 6

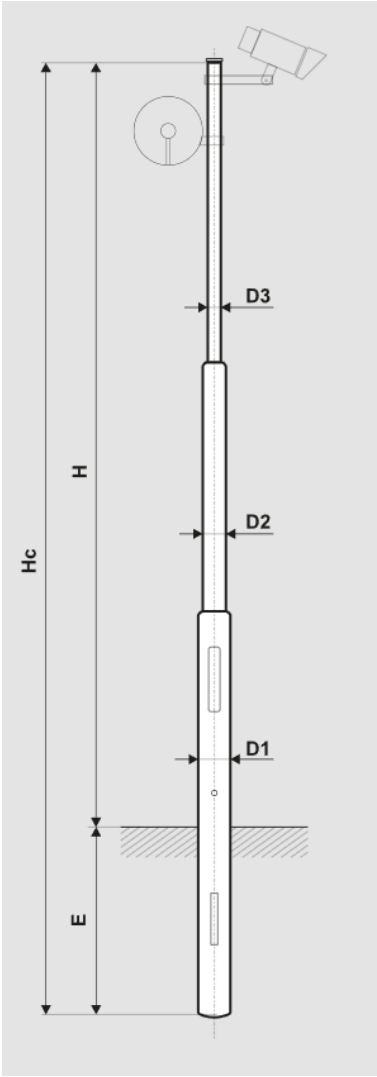

Typ	H [m]	Hc [m]	E [m]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	Vrcholový tah [N]
CP 6	6,00	7,00	1,00	159	114	89	652