


| | |
|-----------------|---|
| Stupeň DPS | Název zakázky |
| Objekt CZ000002 | V557 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU |
| Změna B | - HODONICE, VÝMĚNA VEDENÍ |
| Změna A | Zadavatel: E.ON Česká republika, s.r.o. |


| |
|--------------------|
| Název výkresu |
| IZOLÁTOROVÉ ZÁVĚSY |




| |
|--------------------------|
| Název listu |
| DVOJITÝ NOSNÝ ZÁVĚS "DN" |

| | | |
|-----------------------|------|---------------------|
| Datum: 07/2018 | = | Č.zak.: 2016.2412-3 |
| Kreslil: Ing. Doležal | + | Arch.č.: E4-A2565 |
| Navrhl: Ing. Doležal | List | Poř.č.: D1.8 |
| Schválil: Ing. Sýkora | 2 | Celk.: 8 |

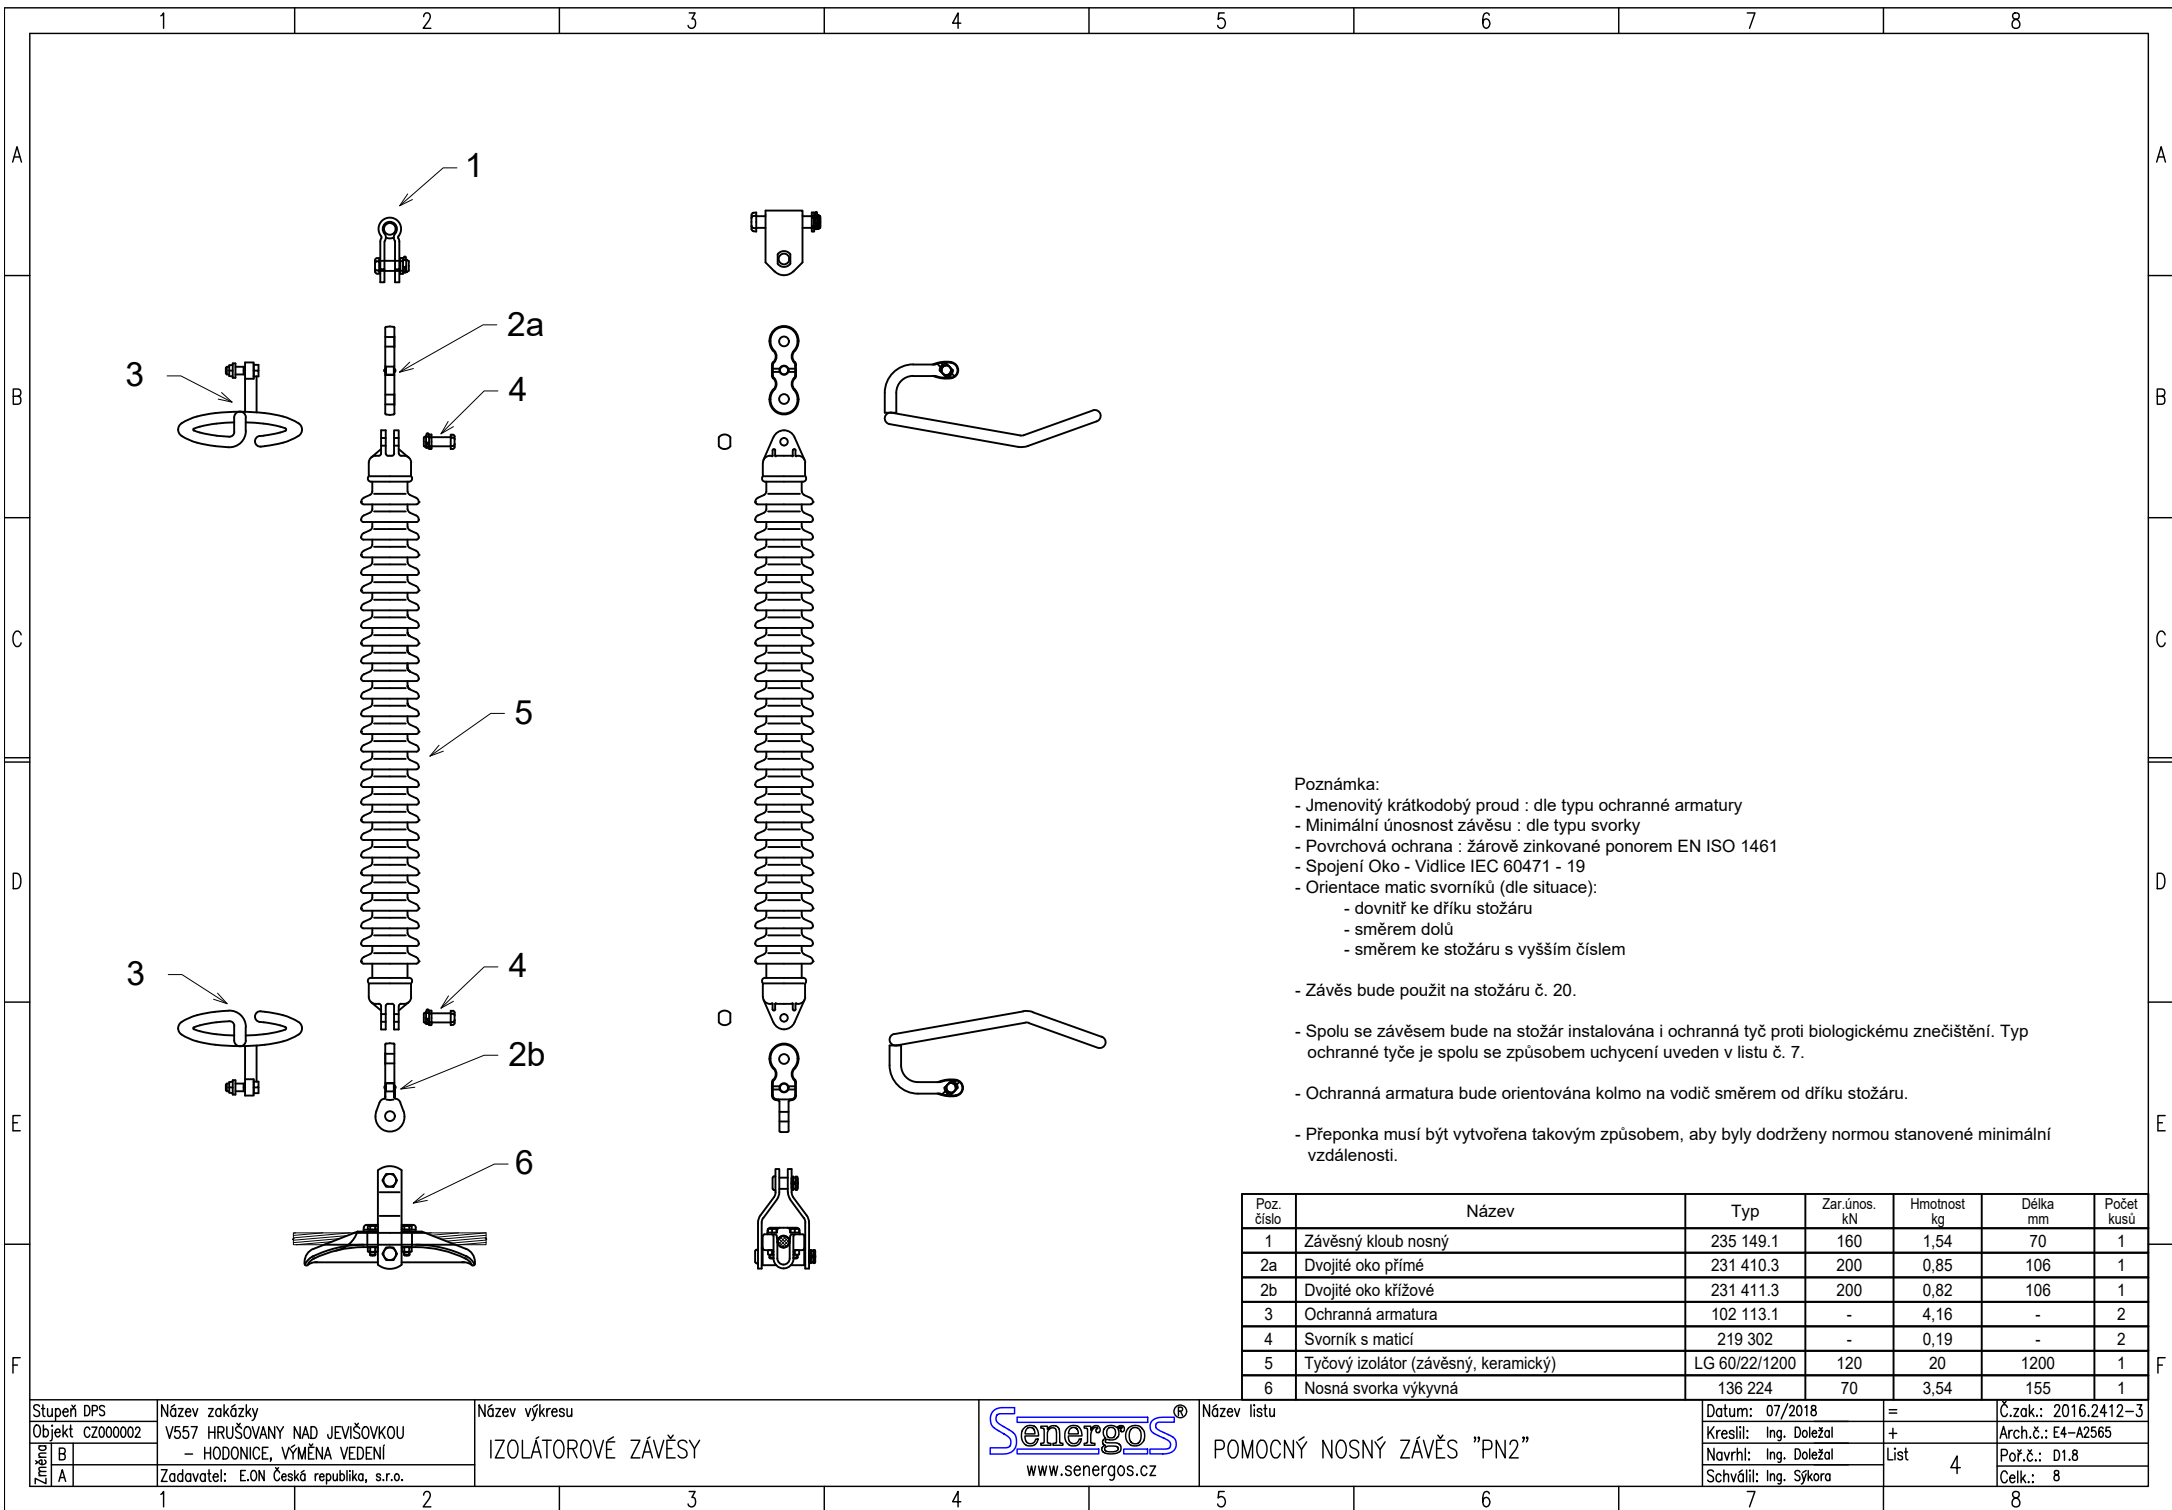

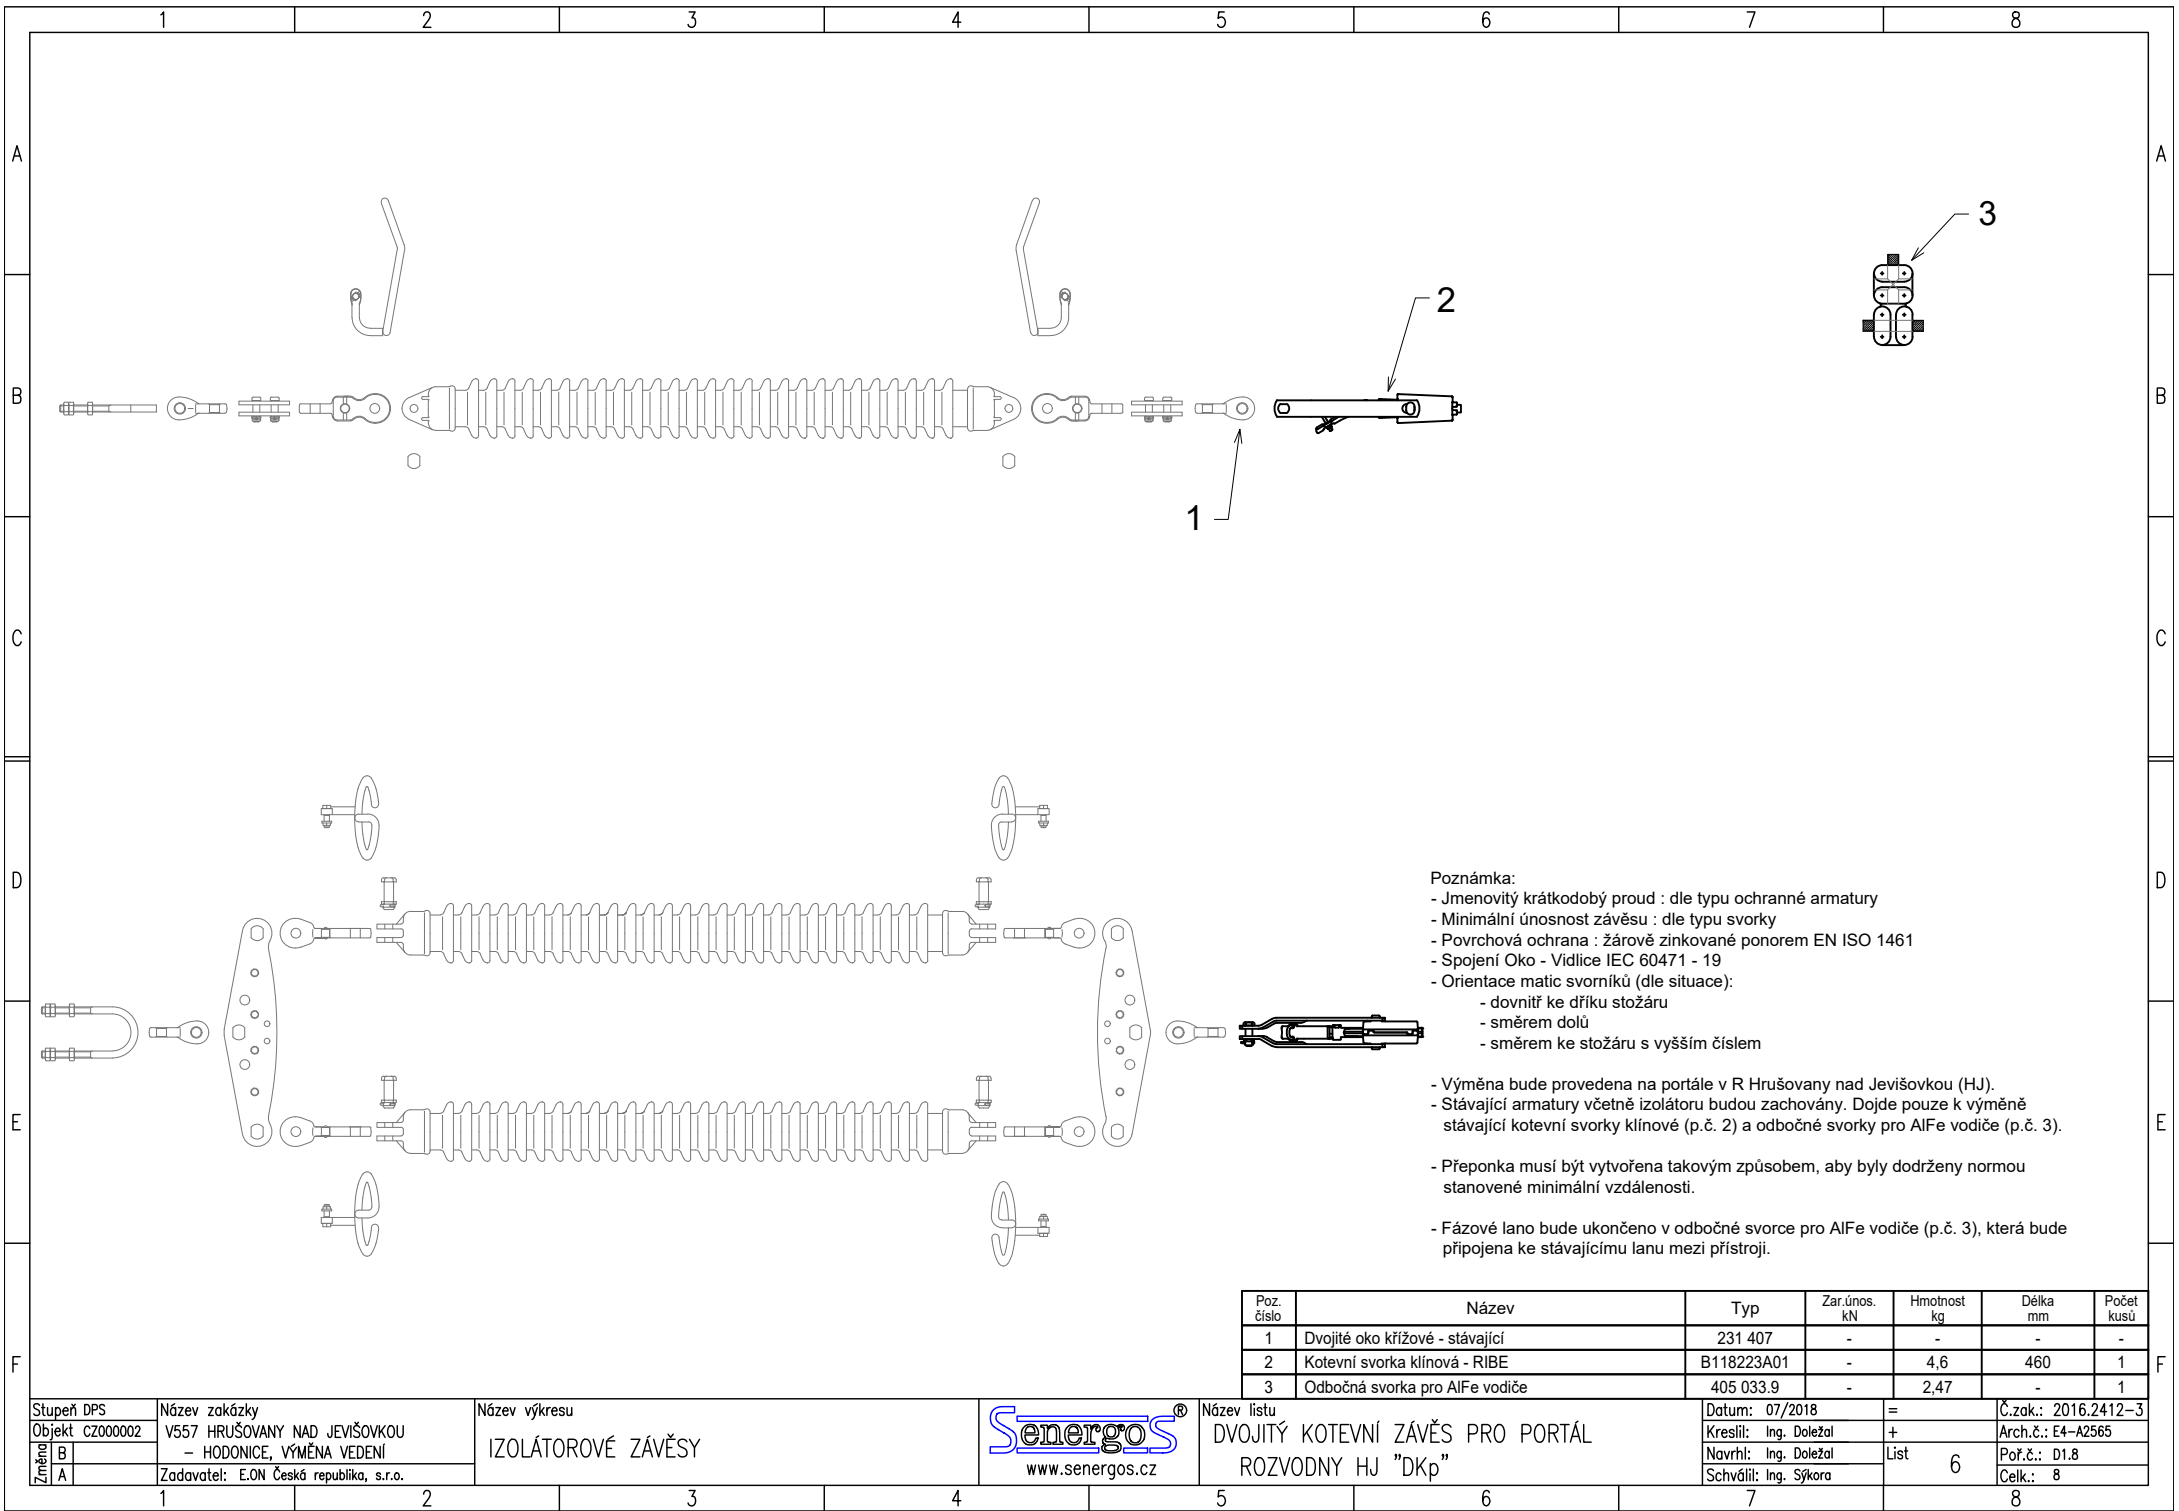

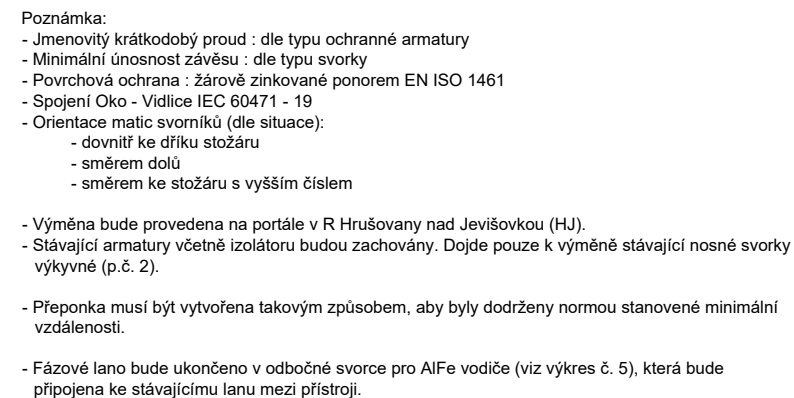


| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|
| Stupeň DPS | | Název zakázky | Název výkresu |
| Objekt CZ000002 | | V557 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – HODONICE, VÝMĚNA VEDENÍ | IZOLÁTOROVÉ ZÁVĚSY |
| Změna | | | |
| A | | Zadavatel: E.ON Česká republika, s.r.o. | |


Název listu
POMOCNÝ NOSNÝ ZÁVĚS PRO PORTÁL
ROZVODNÝ HJ "PNp"

| | | |
|-----------------------|------|---------------------|
| Datum: 07/2018 | = | Č.zak.: 2016.2412-3 |
| Kreslí: Ing. Doležal | + | Arch.č.: E4-A2565 |
| Navrhl: Ing. Doležal | List | Poř.č.: D1.8 |
| Schválil: Ing. Sýkora | 7 | Čelk.: 8 |

Čelní pohled na konzoli

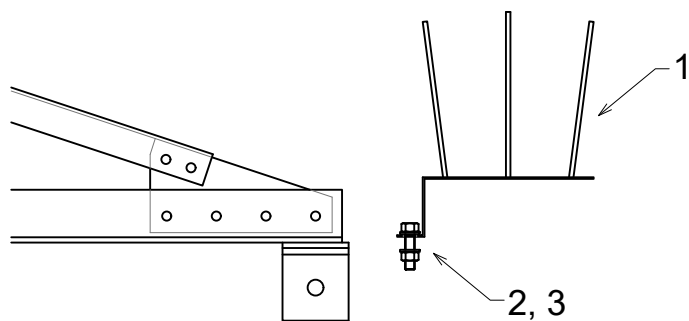

Pohled shora na konzoli bez ochr. tyče

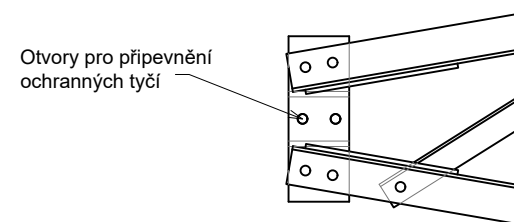

- Poznámka:
- Ochrana proti biologickému znečištění bude vyřešena instalací ochranné tyče ELBA typu 521 506.
 - Ochranná tyč proti biologickému znečištění bude uchycena pomocí spojovacího materiálu specifikovaném níže.
 - Uvedené pevnosti lze považovat za minimální.
 - Spojovací materiál musí být z výroby pozinkován.

| Poz. číslo | Název | Typ | Zar. únos. kN | Hmotnost kg | Délka mm | Počet kusů |
|------------|--|---------|---------------|-------------|----------|------------|
| 1 | Ochranná tyč | 521 506 | - | 2 | - | 1 |
| 2 | Šroub s maticí M16x60 (DIN 7990, pevnost 8.8, +Zn) | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Podložka pro M16 (DIN 7989, pevnost 200HV, +Zn) | - | - | - | - | 2 |

| | |
|-----------------|---|
| Stupeň DPS | Název zakázky |
| Objekt CZ000002 | V557 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU |
| Změna B | - HODONICE, VÝMĚNA VEDENÍ |
| Změna A | Zadavatel: E.ON Česká republika, s.r.o. |

| |
|--------------------|
| Název výkresu |
| IZOLÁTOROVÉ ZÁVĚSY |



| |
|---------------------------------------|
| Název listu |
| OCHRANA PROTI BIOLOGICKÉMU ZNEČIŠTĚNÍ |

| | | |
|-----------------------|------|---------------------|
| Datum: 07/2018 | = | Č.zak.: 2016.2412-3 |
| Kreslil: Ing. Doležal | + | Arch.č.: E4-A2565 |
| Navrhl: Ing. Doležal | List | Poř.č.: D1.8 |
| Schválil: Ing. Sýkora | 8 | Čelk.: 8 |