



Stávající stav

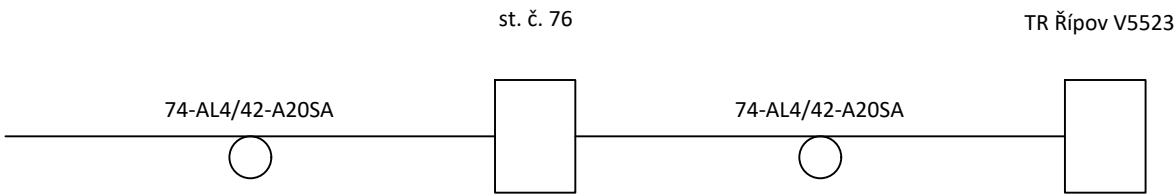


Stav během výstavby 1. etapy

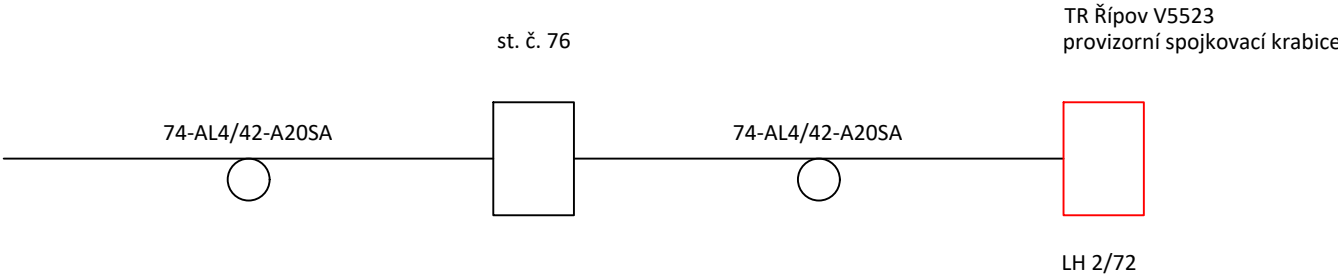

Spojovací krabice LH 2/72 - OOB - C - 072: 1ks  
Na provizorním stožáru v TR bude umístěna nová spojovací krabice.

Konečný stav - po ukončené 1. etapě

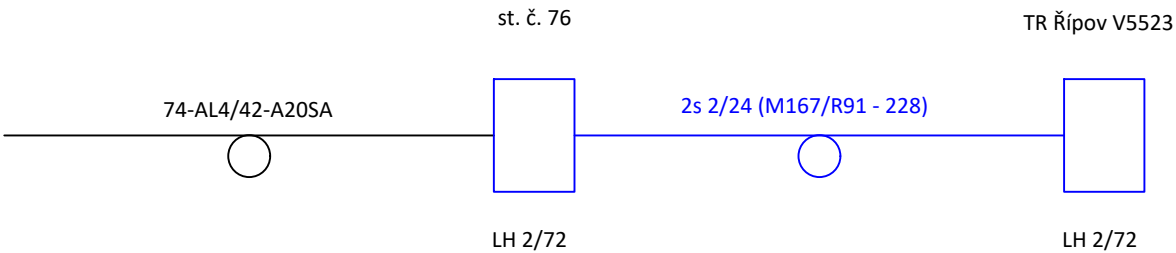

Spojovací krabice LH 2/72 - OOB - C - 072: 2ks  
Na st.č. 76 a na vývodovém protálu V5523 budou namontovány nové spojovací krabice  
Mezi st. č. 76 a vývodovým portálem bude nataženo nové KZL typu 2s 2/24 (M167/R91 - 228)

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípv - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001 Č. OBJ.: 4501656578	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Procházka, jan.prochazka@egem.cz, tel.:+420 721 380 144		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Petr Rázek	ČÍSLO VÝK/DOK: spoj_krab_1	
KONTRLOVAL	Petr Rázek		
MÍSTO STAVBY	Řípv 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 01.1: V5523	MĚŘÍTKO: schema	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Umístění spojovacích krabic V5523		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: