



2		1	
Změna:		Popis změny:	
Vypracoval:		Ing. K. Špičák	
Podpis:			
Kontroloval:		Ing. K. Špičák	
Podpis:			
Schválil:		Ing. K. Špičák	
Datum:		03/2020	
Měřítko:		-	
Formát:		10A4	
Objednatel:		E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice	
Akce:		TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	
Objekt:		ČZD000003	
Název dokumentu:		Podélný profil ČMEL-BNS, část 2	
Datum změny:		Změnu provedl:	
Číslo zakázky:		18-70-001	
Stupeň PD:		DUR	
Číslo výkresu:		D.1.3.2	
List:		2	
Listů:		5	
Archivní číslo:		18-70-001-08	







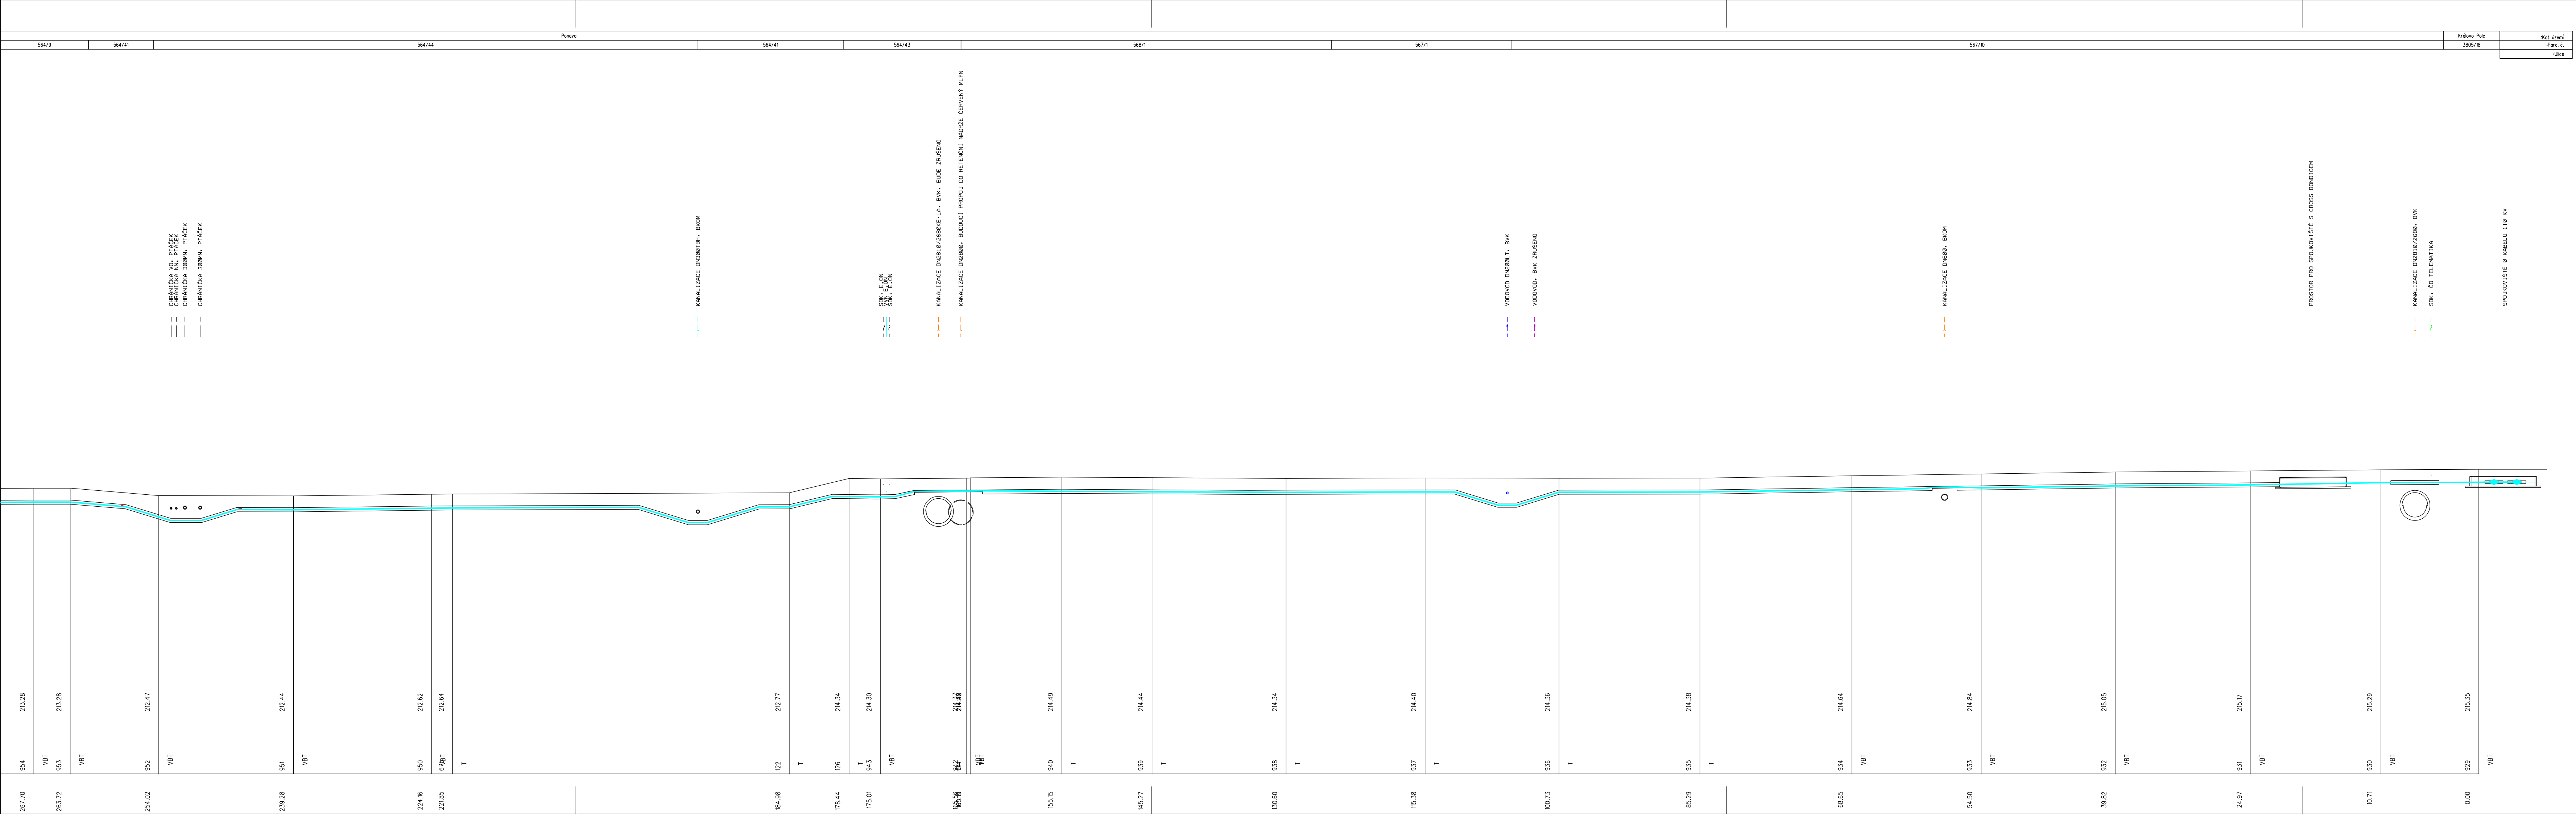

LEGENDA:



Šachta profilu - důsledně požadováno jako pro profil, zprávný zápis zemního a odstranění požární uvezení poruchu do původního stavu  
Šachta profilu - trvalá s betonovým stěnem 11.50 cm, horní hrana šachty 75 cm pod úrovní terénu, vstup do šachty oděrníkovým nebo kruhovým poklopem, povrch nad šachtou uveden do původního stavu  
Kabelová spojka

2			
1			
Změna:	Popis změny:	Datum změny:	Změnu provedl:
Vypracoval:	Ing. K. Špičák	Objednatel:	E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice
Podpis:			
Kontroloval:	Ing. K. Špičák	Akce:	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)
Podpis:			
Schválil:	Ing. K. Špičák		
Podpis:		Objekt:	Kabel 110kV CZD00003
Datum:	03/2020	Název dokumentu:	Podélný profil BNS-spojka 0, část 3
Měřítko:	-		
Formát:	A4		
		Číslo výkresu:	D.1.3.5
		List:	5
		Archivní číslo:	18-70-001-11