	STAVBA: 1020002081 V1310/1311 - výměna vedení	SCHÉMA BAREVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO A ZNAČENÍ
---	--	--

# SCHÉMA BAREVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO A ZNAČENÍ

Dokumentace pro provádění stavby

Projektant: Ing. Jan Bízek	Číslo zakázky: 4-18-007	Projekt: 10/2019
Hlavní projektant: Ing. Jan Bízek	STAVEBNÍ OBJEKT: CZ00002.1 Vedení 110 kV	Verze: 10/2019

# ZNAČENÍ STOŽÁRU 2x110 kV

## ROZPIS MATERIÁLU:

PRO DET.- A-A',B-B'

Barvy - V1310 - ČERVENÁ  
V1311 - BÍLÁ

PRO DET.- T

- 1 ks Výstražná tabulka (2 typy tabulky)
- 1 ks Šroub M10x35
- 1 ks Matice M10
- 1 ks Podložka 10,5
- 1 ks Podložka 10,5 PVC


Tabulka 1 - umístěna z čelní strany stožáru  
Tabulka 2 - umístěna ze zadní strany stožáru

Tabulka 1

Tabulka 2




DET. A,B,T jsou umístěny z obou stran stožáru

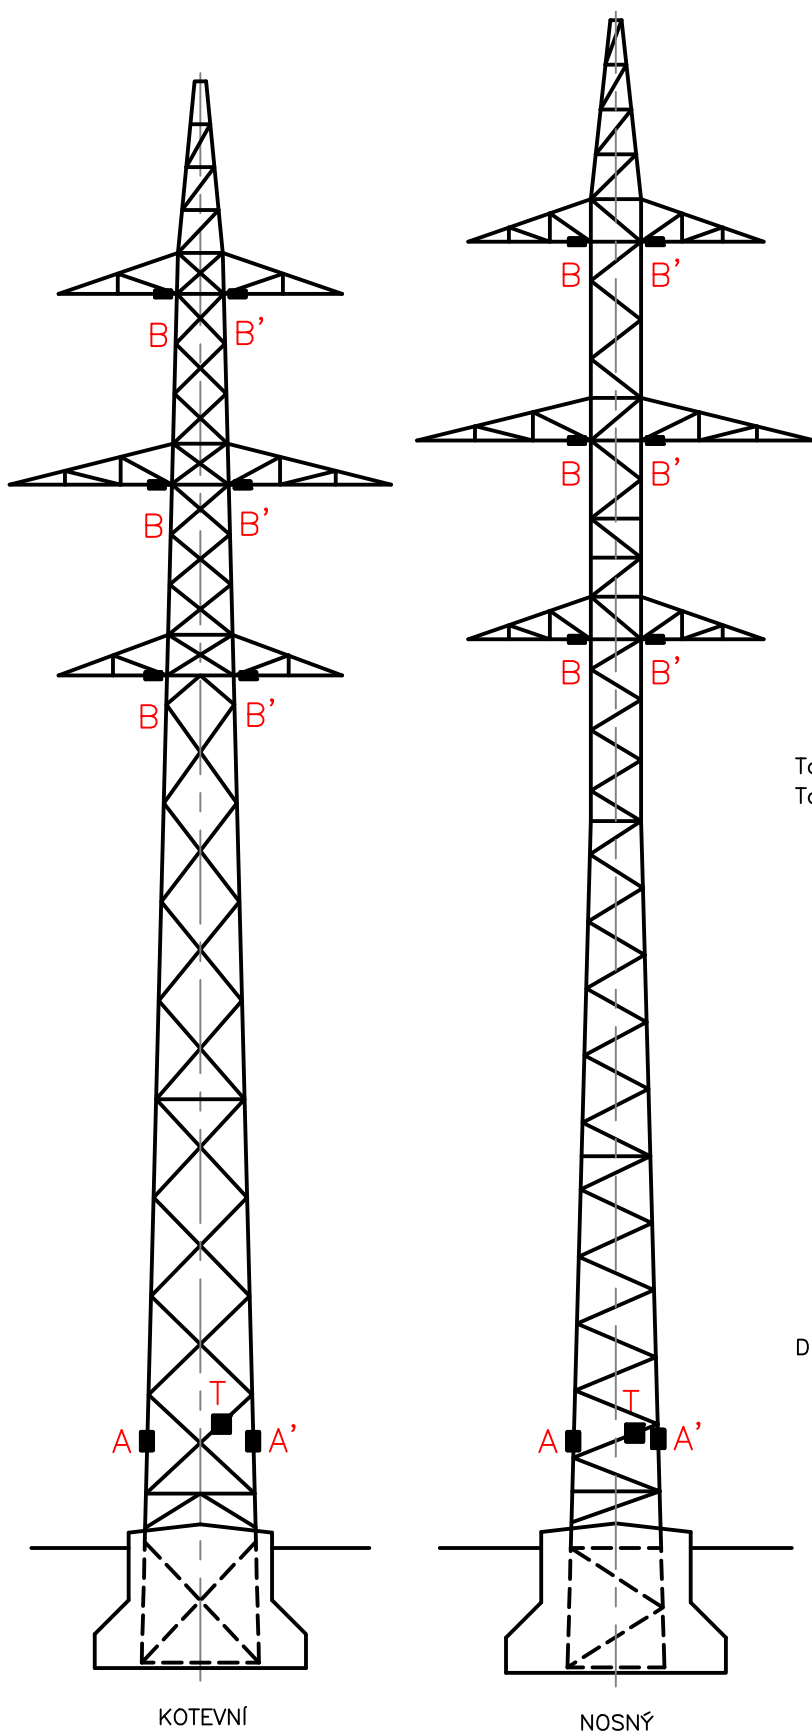

## ZNAČENÍ STOŽÁRU 2x110 kV


### DET.-A,A'

NA DŘÍKU  
Z VNĚJŠÍ STRANY RÚ

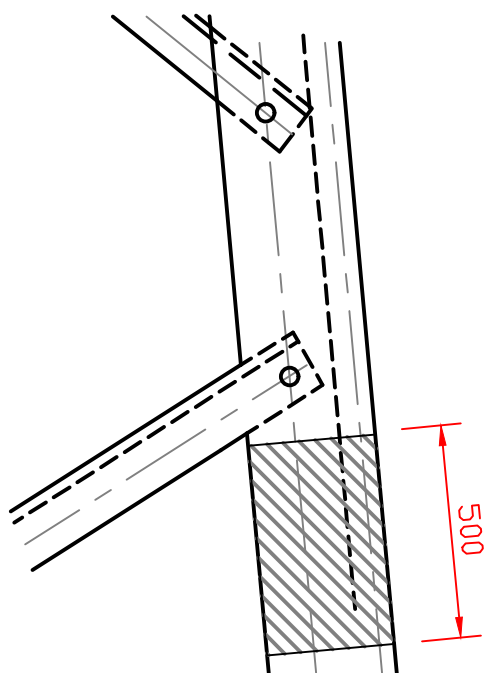

### DET.- B,B'

NA DŘÍKU  
ZE VŠECH STRAN RÚ

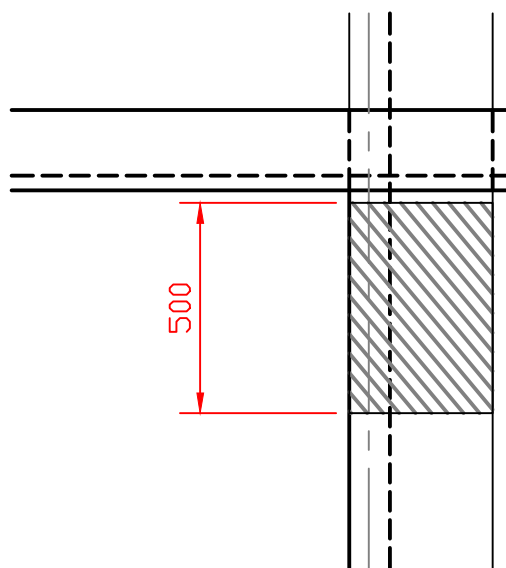

### DET.-T

NA DŘÍKU – PŘEDVRTANÝ OTVOR NA VŠECH STRANÁCH  
TABULKA 1 ČELNÍ STRANA  
TABULKA 2 ZADNÍ STRANA

