



ČELNÍ STĚNA

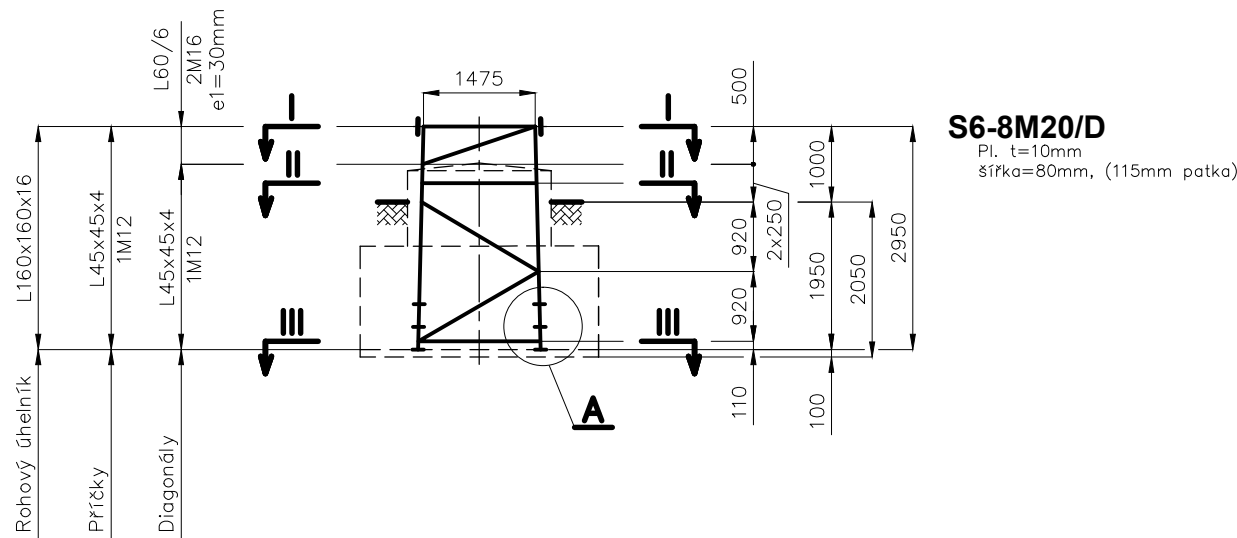


DETAIL A


M 1:10

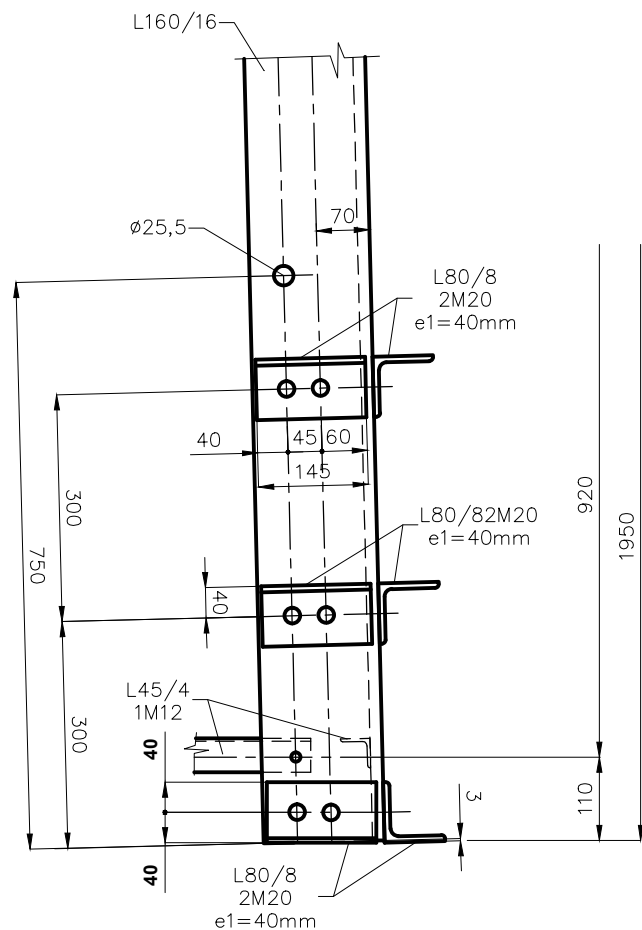

BOČNÍ STĚNA

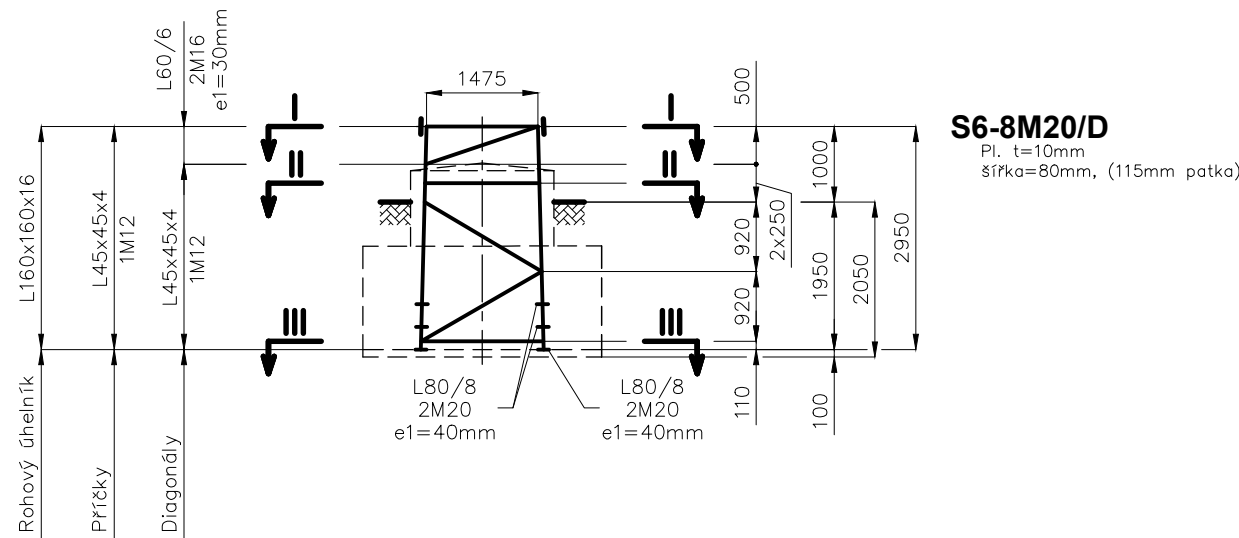

ŘEZ I-I až III-III

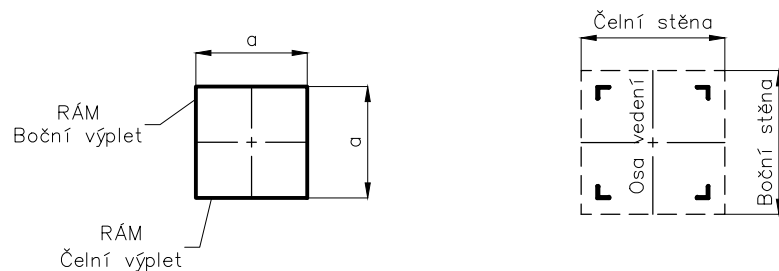

Přírůstek šířky 50mm/m

MATERIÁL :

OCEL S 355J2 dodávat s Inspekčním certifikátem 3.1 dle ČSN EN 10 204
ŠROUBY 8.8

DRÁT SVAŘOVACÍ: G3Si1 (ČSN EN ISO 14341-A) dodávat se Zkušební zprávou 2.2. dle ČSN EN 10 204
Typ: ESAB OK Aristorod 12.50 ISO

OCHRANNÝ PLYN: M21 (ISO 14175)

- 1) Zajištění jakosti svařování: ČSN EN ISO 3834-2
- 2) Metody svařování ČSN EN ISO 4063: 135
- 3) Příprava svarových ploch: ČSN EN ISO 9692-1
- 4) Svary provedeny dle WPS (ČSN EN ISO 15609-1) kvalifikovaných dle WPQR (ČSN EN ISO 15614-1)
- 5) Stupeň jakosti svaru: B (ČSN EN ISO 5817)
- 6) Metody NDT: metoda VT dle ČSN EN ISO 17637
- 7) Kvalifikace svářeče: Podle ČSN EN 287-1

Poznámka :

- 1) U stykových přílohek dříku stožáru je uvedena minimální tloušťka a šířka.
- 2) Průřez L160 bude mít šroubové osy od příruby ve vzdálenosti 70mm + 45mm.

ŘEZ	a [mm]	DIMENZE			
		RÁM Čelní výplet	ŠROUB	RÁM Boční výplet	ŠROUB
I - I	1475	L45x45x4	1M12	L45x45x4	1M12
II - II	1512,5	L45x45x4	1M12	L45x45x4	1M12
III - III	1617	L45x45x4	1M12	L45x45x4	1M12

<div><div>Invest</div><div>čep<i>s</i>,a.s.</div></div>		<div>ČEPS Invest, a.s.</div> <div>Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10</div>		REVIZE:		STARÝ VÝKRES:		
MĚŘÍTKO 1:100	VEDOUČÍ ZAKÁZKY:		Ing. Laub		STUPEŇ:		DATUM: 12/2017	
	KONTROLOVAL:		Ing. Laub		POČET A4: 2A4		LIST:	
	VYPRACOVAL:		Rieb		ČÍSLO ZAKÁZKY:			
PS: Vedení 2 x 110kV SO:				POŘ. ČÍSLO:				
NÁZEV:				ARCHIV AIP:				
<div>Nosný stožár typu U11+0 - patka</div> <div>Jeden a dva držáky zemního lana</div>				<div>3EI 17131</div>				