SITUACE S.O. 101.5

SJEZD V KM 1,820 VPRAVO

1:500

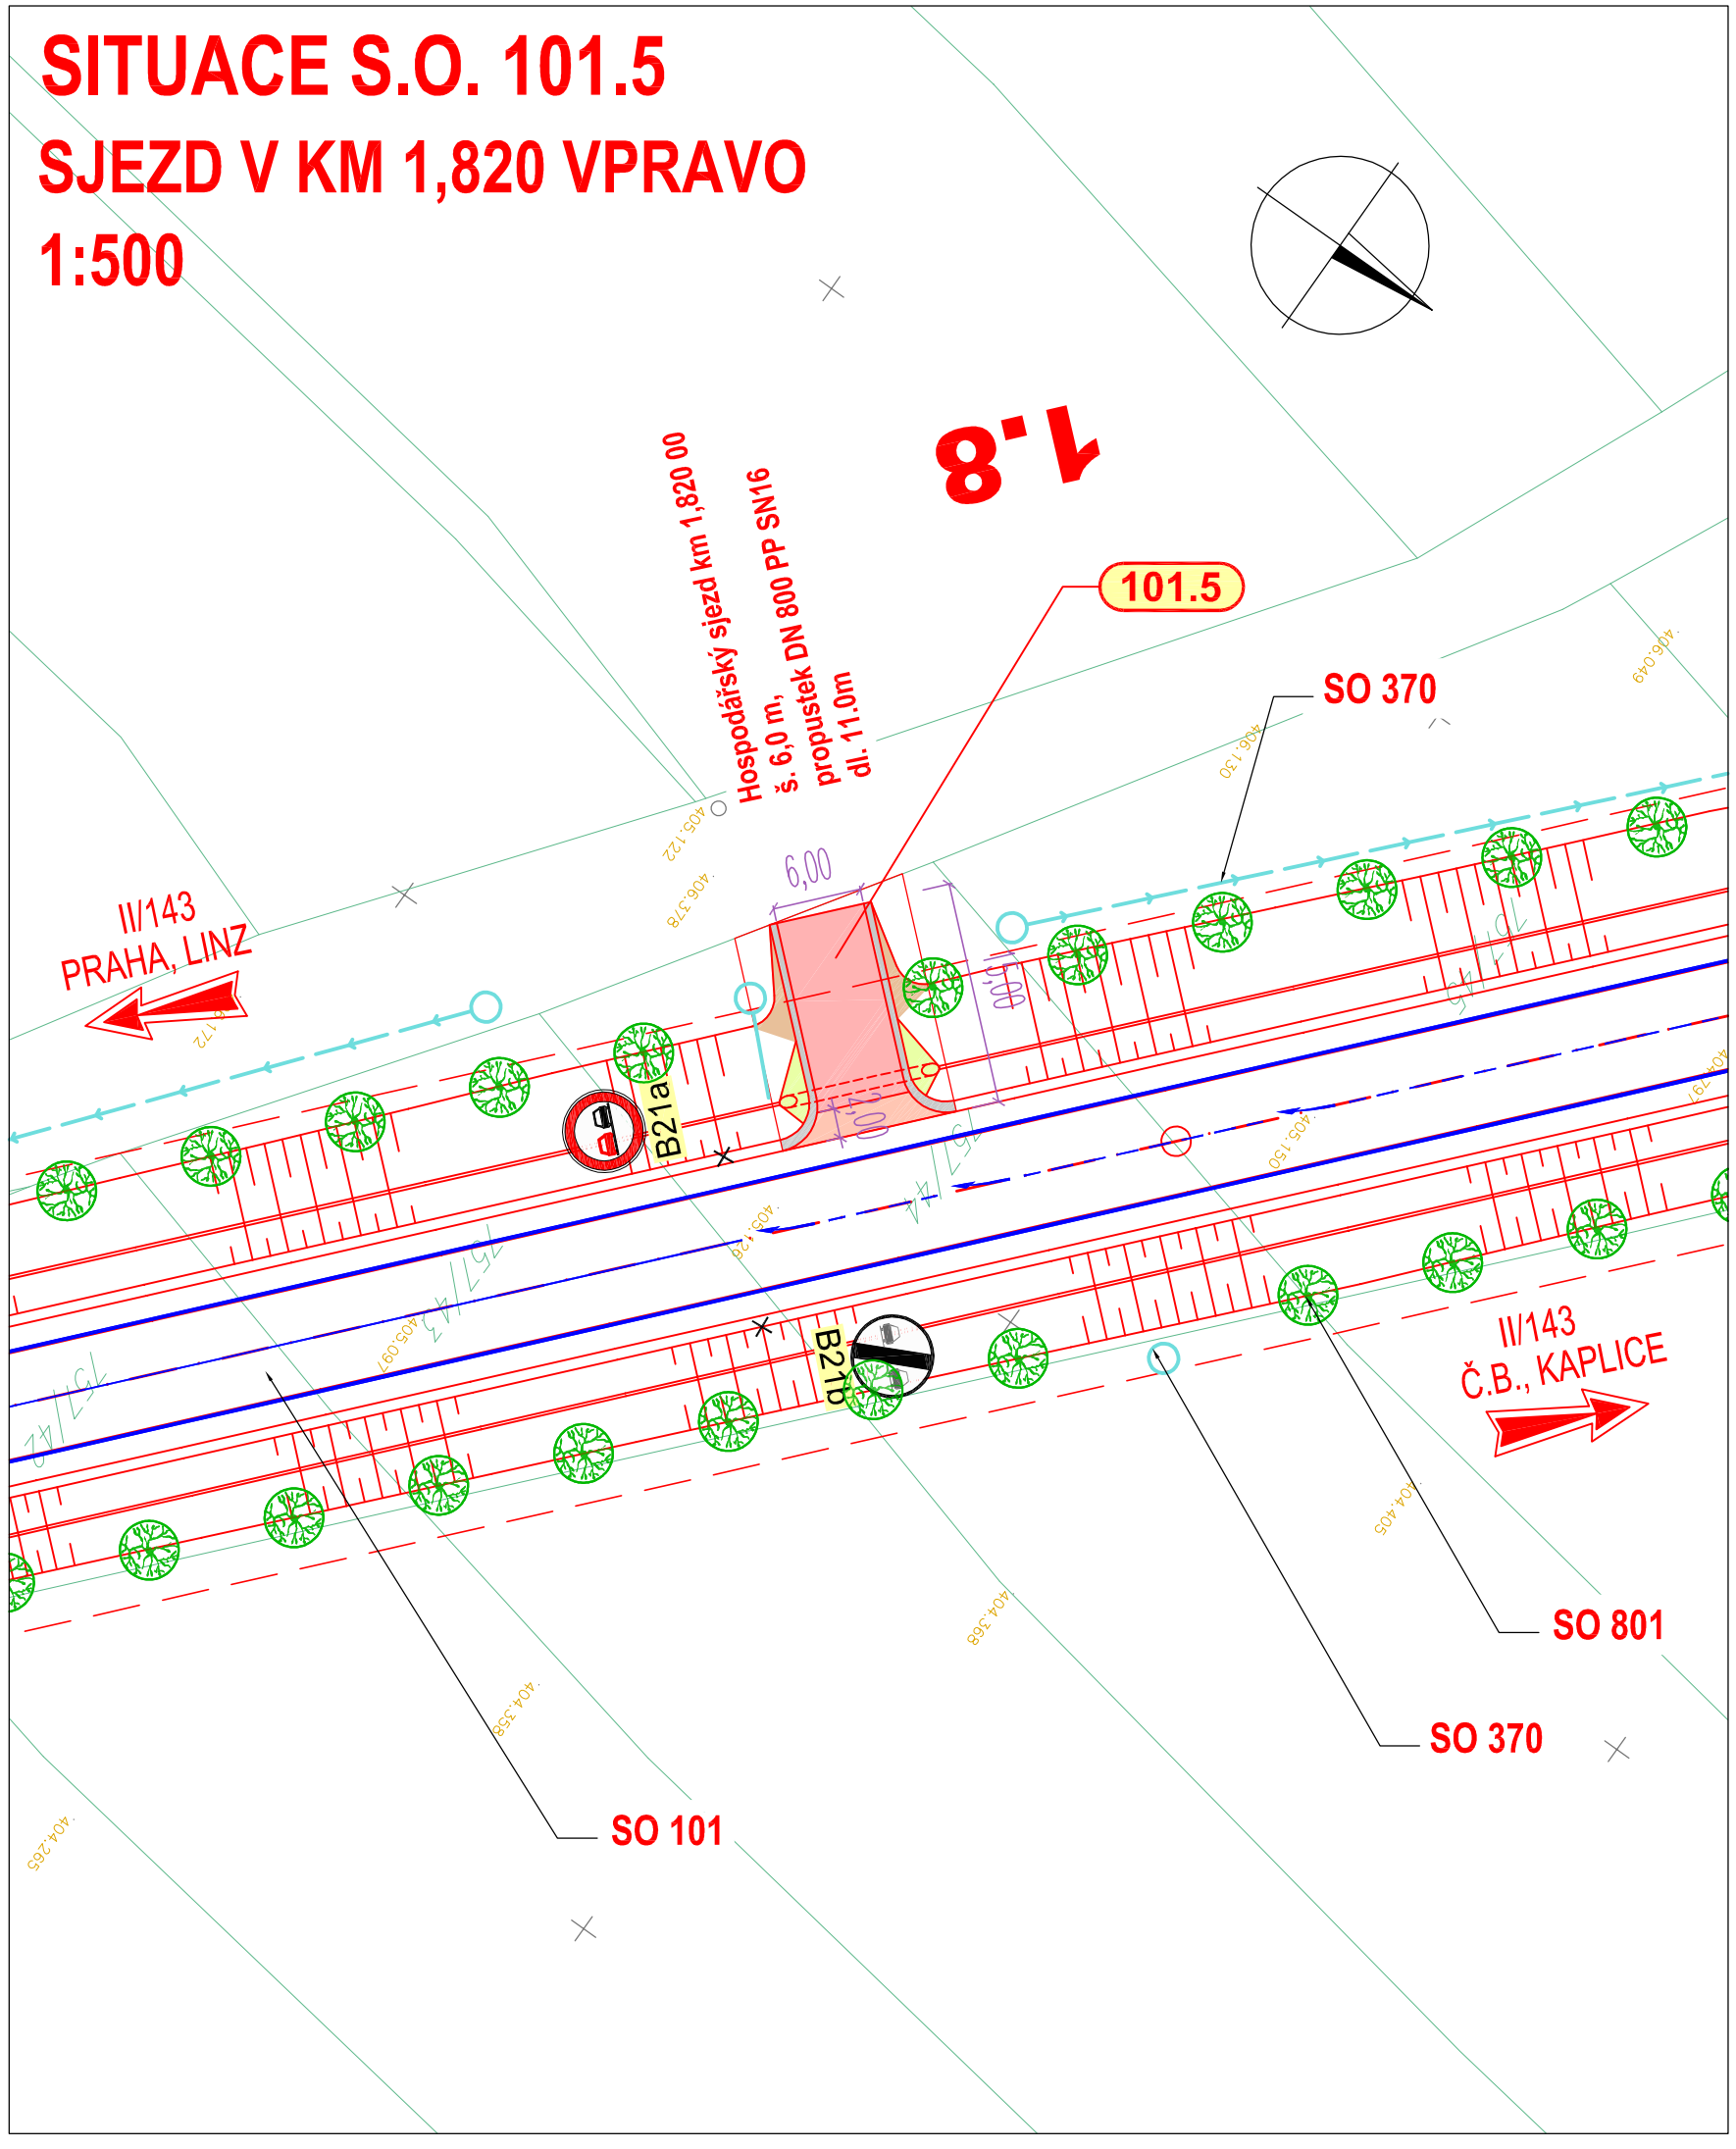

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

	STÁVAJÍCÍ	NOVÉ	OCHRANNÉ PÁSMO
Venkovní elektrické vedení VN 22 kV			..... 15 m
Podzemní elektrické vedení VN 22 kV			..... 1 m
Venkovní elektrické vedení n. n. 0,4 kV			..... nechrání se
Elektrický kabel n. n. 0,4 kV			..... 1 m
Elektrický kabel VO			..... 1 m
Sdělovací kabel			..... 1.5 m
Nízkotlaký plynovod			..... 4 m
Středotlaký plynovod			..... 4 m
Vysokotlaký plynovod			..... 4 m
Vodovod			..... 1,5 m
Kanalizace			..do DN500..1,5m,nad DN500..2,5 m
Zatrubněná vodoteč			
Meliorace			
Dálnice D3 od osy přilehlého jízdního pásu na obě strany			..... 100 m
Silnice II. a III.třídy od osy vozovky nebo osy přil. jízdního pásu			..... 15 m
Dráha od osy koleje			..... 60 m

POZNÁMKA :

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační a bylo provedeno na základě údajů poskytnutých správci jednotlivých vedení a jejich vytýčení v terénu, příp. z digitálních podkladů. Před stavbou je nutné jednotlivá vedení opět vytýčit a při vlastní stavbě určit jejich skutečnou polohu. V trase komunikace se mohou nacházet přípojky některých inž. sítí k jednotlivým objektům (vodovod, kanalizace apod.), jejichž polohu nebylo možno zjistit. Jejich existenci je nutné prověřit při vlastní stavbě.

LEGENDA BAREV

- Vozovka (Polní cesty, sjezdy)
- Dlážděné plochy, prstenec OK
- Nezpevněná krajnice
- Násyp
- Výkop

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT	SO101.5 - SJEZD V KM 1,820 VPRAVO	
Příloha: SITUACE		zakázk. číslo 17-302-2-000
		zpracovatel: E. DOSTÁLOVÁ
		Datum: 02/2020
		Měřítko: 1:500
		Č. příl.: 2.

v:\cb\17-307-2\d_dokumentace_objektu\d_1_stavebni_cast\100_objekty_pozemnich_komunikaci\101_silnice II_143\101_5_sjezd_km_1_820\101_5_2_sit.dwg