



## chránička 2x trubka 110/94 mm


(použití ohebné trubky není žádoucí)

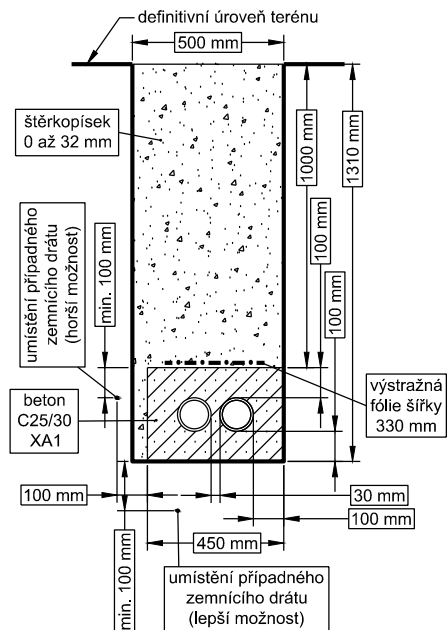


## základ sloupu osvětlovacího do výšky 12 m a výložníkem (výložníky) 3 m nebo kratšími

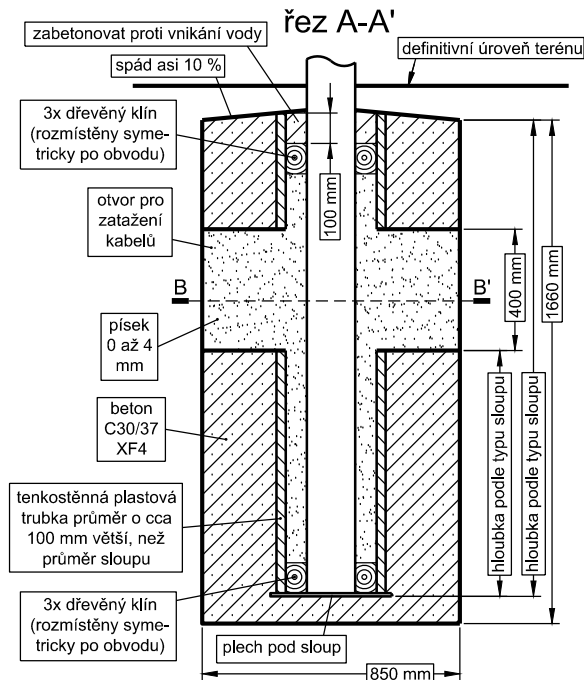


### řez B-B'

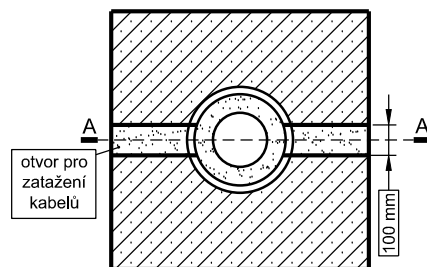

## 1x kabel nn ve volném terénu

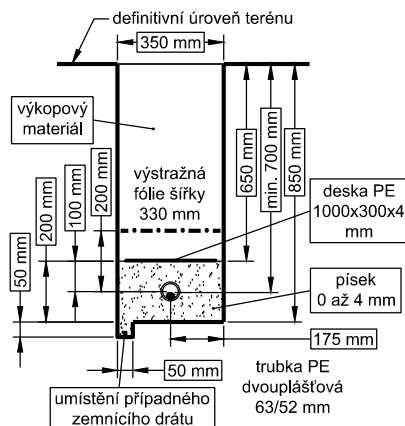


## 2x kabel nn ve volném terénu

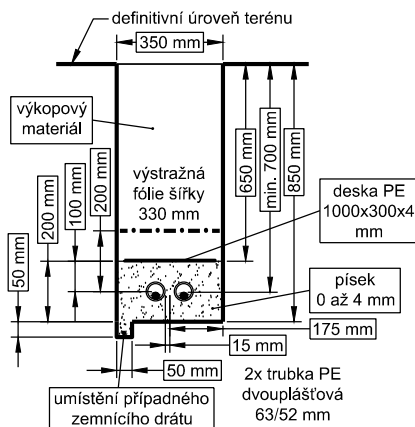

## základ sloupu osvětlovacího

do výšky 6 m a výložníkem 0,5 m nebo kratším

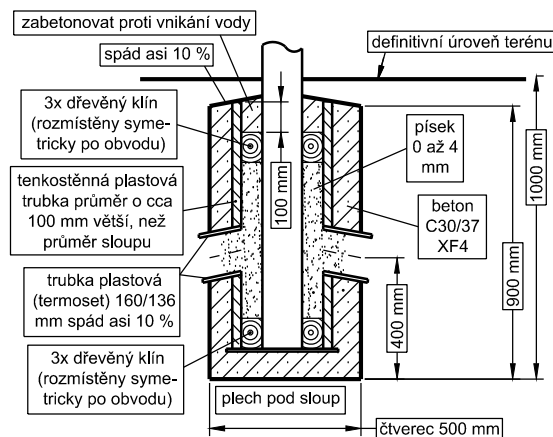

Kabely nutno v základu a do vzdálenosti 50 cm od základu ochránit hadicí korugovanou 50/41 mm.

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel:	objekt:	423	Měřítka:	1:1000
	Příloha:	<b>vzorové řezy</b>	Číslo přílohy:	2