



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ STL PLYNOVODU
– OTEVŘENÝ VÝKOP

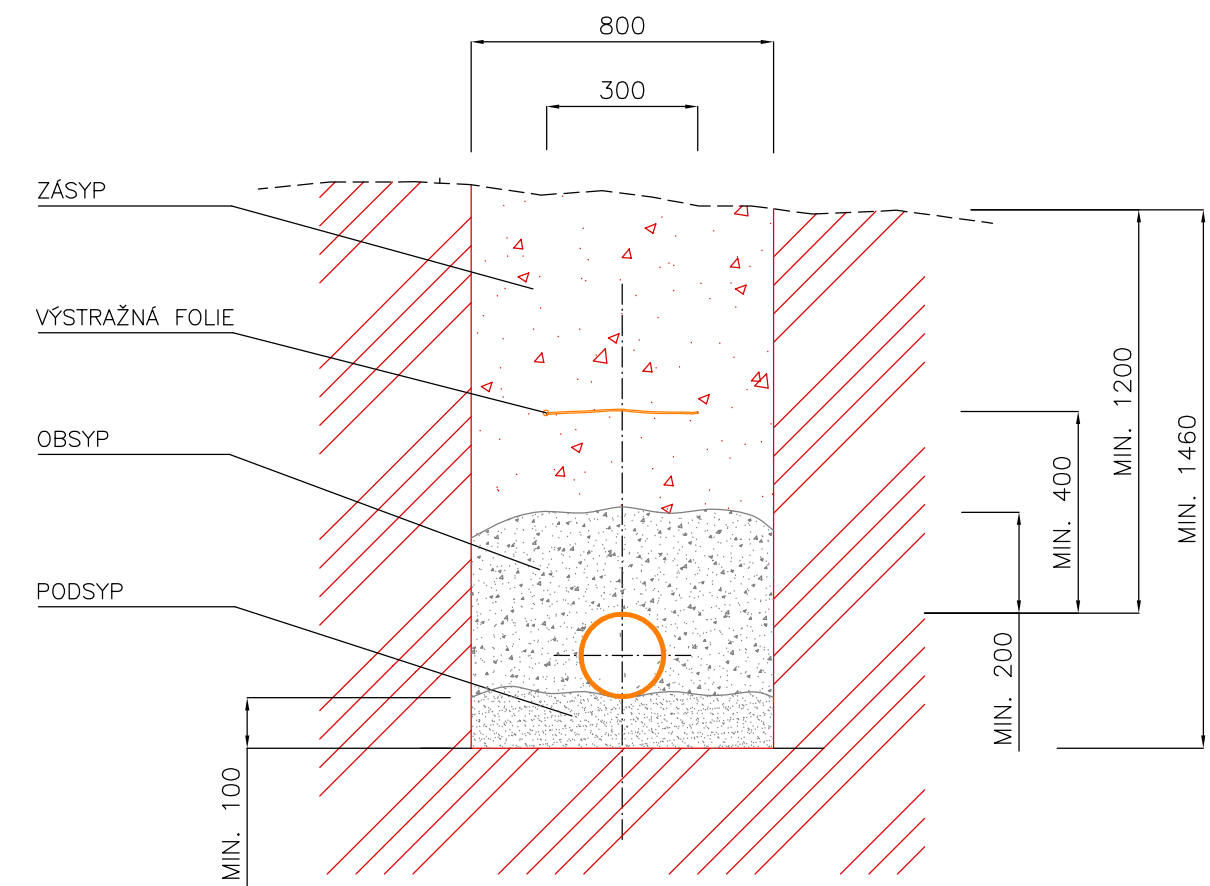

POZNÁMKY

- U VÝKOPU HLUBŠÍHO NEŽ 1,1 M JE NUTNO PROVÉST PAŽENÍ EVENT. SVAHOVÁNÍ STĚN VÝKOPU
- * PRO PODSYP A OBSYP BUDE POUŽIT TĚŽENÝ JEMNOZRNNÝ PÍSEK NEOBSAHUJÍCÍ OSTRÉ ČÁSTICE A ZRNA VĚTŠÍ 16 MM
- POSTUPNÉ OBSYPÁVÁNÍ PÍSKEM PO VRSTVÁCH MAX 0,1 M BUDE PROVÁDĚNO AŽ DO VÝŠE MIN. 0,2 M NAD VRCHOL POTRUBÍ. V CELÉ ZÓNĚ BOČNÍHO I KRYCÍHO OBSYPU SE NEHUTNÍ NAD VRCHOLEM POTRUBÍ.
- ** PRO ZÁSYP SE POUŽÍJE MATERIÁL, KTERÝ JE MOŽNO BEZ POTÍŽÍ HUTNIT. NENÍ—LI VYTĚŽENÁ ZEMINA PRO ZÁSYP VHODNÁ, MUSÍ SE NAHRADIT.
- HUTNĚNÍ RÝHY BUDE PROVÁDĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 0,3 M, MÍRA HUTNĚNÍ U ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ JE URČENA VZOROVÝM PŘÍČNÝM ŘEZEM BUDOUCÍHO POVRCHU VČETNĚ JEHO SKLADBY


VZOROVÉ ULOŽENÍ STL PLYNOVODU
POTRUBÍ VEDENÉ V CHRÁNIČCE
– OTEVŘENÝ VÝKOP I BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE

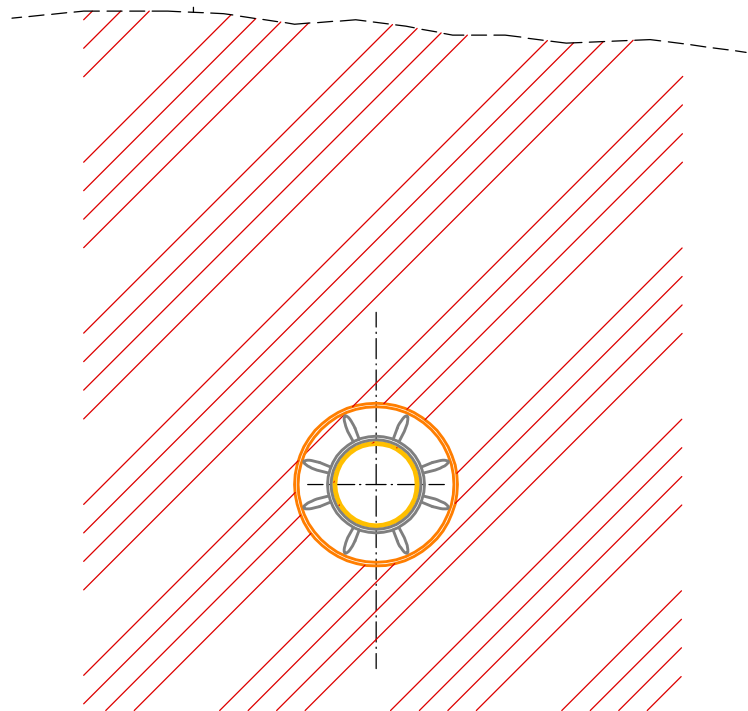


POZNÁMKY

- PRO BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGII A KŘÍŽENÍ BUDOUCÍ SILNIČNÍ SÍTĚ JE NAVRŽENA CHRÁNIČKA PE D 315
- POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE V CHRÁNIČCE VYSTŘEDĚNO STŘEDICÍMI PRVKY PŘÍSLUŠNÉ VÝŠKY ROZMÍSTĚNÝMI PO 2 M
- ČELA CHRÁNIČKY BUDOU OPATŘENA PRYŽOVÝMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÝCH ROZMĚRŮ A FIXAČNÍ SPONY MANŽET BUDOU CHRÁNĚNY IZOLAČNÍ PÁSKOU MINIMÁLNĚ VE DVOU VRSTVÁCH
- VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ VEDENÍ CHRÁNIČKY A UMÍSTĚNÍ ČICHAČEK JE PATRNO Z PODÉLNÉHO PROFILU

D.1
SO 503

Souřadnicový systém S—JTSK, Výškový systém Bpv	
	Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ateliér České Budějovice – Čechova 50, 370 01 České Budějovice – tel. 386 303 211, e-mail: mailbox@cb.pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kifr54			Zhotovitel:
Hlavní inženýr projektu: Pavel Kačírek	Ředitel ateliéru České Budějovice: Pavel KAČÍREK		
		PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4	

Radka Bambulová—projektová činnost ve výstavbě, Žižkova 66/108, 373 72 Lišov – tel: 602 146 443, e-mail: bambulova@icoud.com			
Navrhl/vypracoval: Radka BAMBULOVÁ podpis:	Zodpovědný projektant: Radka BAMBULOVÁ podpis:	Jednatel společnosti:	Zhotovitel částí PD: RADKA BAMBULOVÁ – projektová činnost ve výstavbě Žižkova 66/108, 373 72 Lišov IČ: 734 73 154
Technická kontrola: Radka BAMBULOVÁ podpis:		Číslo zakázky:	

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	17–307–2–000
Obec: Č. BUDĚJOVICE, PLANÁ, BORŠOV NAD VLTAVOU, VČELNÁ, ROUDNÉ	Čís. akce:	17–307
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice	Datum:	02/2020
Akce: JIŽNÍ TANGENTA ČESKÉ BUDĚJOVICE (km 0,000 - km 2,706) , okr. ČB	Formát:	3 x A4
Objekt: SO 503 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V KM 1,14	Měřítko:	1:15
Příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Stupeň:	Souprava:
	Čís. přílohy:	
	503.5	